



三菱電機FAサイトの
特設ページでは、お客
さまのさまざまな「課
題」を紹介しています。

MELSEC iQ-F標準搭載のWebサーバ機能で、 「スマートフォン・タブレット」から 装置の状況が見える！

- ✓ パソコンの立上げ不要！
- ✓ スマートフォンやタブレットで、
手軽に状況の確認が可能！
- ✓ 設備から離れていても状況が確認できるから
現場まで出向く必要なし！

詳細は動画で
チェック！




三菱電機
FAチャンネル
Webサーバ機能
(概要編)




MELSEC iQ-Fなら導入はたったの2step

STEP1 Webサーバ機能を使用する前に、 GX Works3で各設定をします。

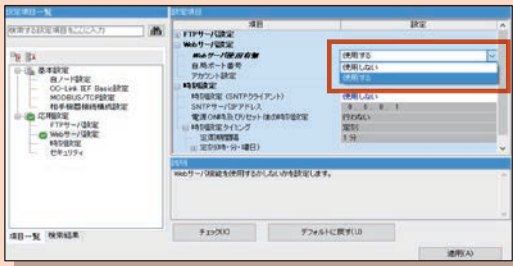

[Webサーバ使用有無を選択する画面]

STEP2 Webブラウザから、Webサーバへアクセスすれば、CPUユニットのモニタや診断ができます。

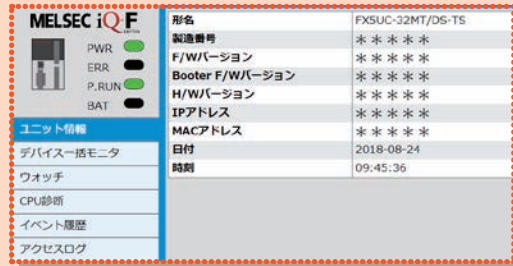

[初期表示画面]

詳細は動画で
チェック！



三菱電機FAチャンネル
Webサーバ機能
(設定編)

さらに!

Point! 自由にカスタマイズできる!

事例

駐車場の入出庫ゲートの
エラー情報をスマートフォン
でチェック



一目でわかりやすく

お客さま独自のWebページ「ユーザWebページ*」を作成可能! 編集したWebページをSDメモリアダプタに格納し、CPUユニットのスロットに挿すだけで使用できます。



After

JavaScript®部品を使って、Webページをカスタマイズできます。

```
logoutBtnParam = {
  yPos: 20,
  xPos: 780,
  btnHeight: 26,
  btnWidth: 100,
  btnText: "Log out"
}
%$LogOutBtn(logoutBtnParam);
</script>
```

ユーザWebページ*はお客さまにて作成いただけます。

Let's try!



詳細は動画で
チェック!



三菱電機
FAチャンネル
Webサーバ機能
(操作編)

MELSEC iQ-F

No.	発生日時	状態	エラーコード	処理
1	2018-11-08 16:01:38	動作	2120	メモリカード異常
2	2018-11-08 16:01:35	動作	3400	出庫エラー
3	2018-11-08 16:01:35	動作	3408	出庫エラー

Before

[デフォルトのWebページ画面]

[ユーザWebページ*作成画面例]

*: CPUユニットのファームウェアバージョン"1.100"以降、かつ製造番号17X****以降対応、GX Works3のVer. 1.047Z以降対応。

既存の設備もIoT化！複数拠点も一括管理！！

既設シーケンサに無線ユニットを追加。さらに各情報を集約するためのシーケンサを設置し、データを収集。
既存の設備に一部機器を追加することで、IoT化を実現できます。


Good!

離れた駐車場の状況が
スマートフォンで分かる！

駐車場の稼働率やメンテナンス情報をスマートフォンなどから手軽に確認できれば、管理者向けの新しいサービスを提供できそうだ！



システム構成例

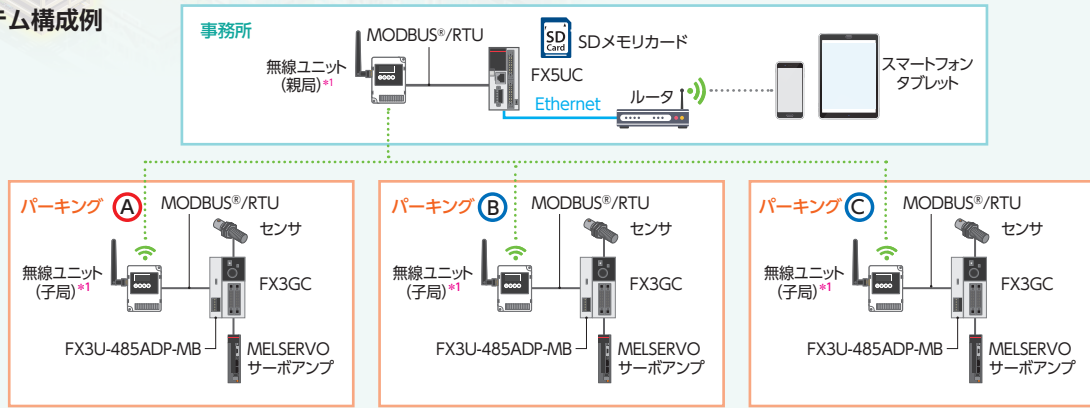

製品構成例 配線費用は含まれていません。価格はお近くの販売店にご確認ください。

事務所	駐車場 A
・FX5UC-32MT/D ^{*2}	・FX3GC-32MT/D ^{*3}
¥55,000/台 追加	¥46,000/台
・無線ユニット(親局)SWL90-R4MD-SEP	・FX3U-485ADP-MB
¥35,000/台 追加	¥13,500/台 追加
・NZ1MEM-2GBSD	・無線ユニット(子局)SWL90-R4MD-SEP
¥30,000/枚 追加	¥35,000/台 追加

既存の設備に機器を

「追加」するだけで、設備の「見える化」を実現可能!

- *1: 三菱電機システムサービス株式会社製
- *2: プログラム作成や各種パラメータ設定には、GX Works3が別途必要となります。
- *3: プログラム作成や各種パラメータ設定には、GX Works2が別途必要となります。

本資料に掲載の価格は標準価格です。価格に消費税は含まれておりません。



他にも! さまざまな所で使えます

【ビル空調管理】

- ・ビル内の温度、照明などの監視



【ビニールハウス管理】

- ・温度、湿度、水温、ポンプ、ヒータ類の動作管理



三菱電機FAチャンネル
MITSUBISHI ELECTRIC Factory Automation
三菱電機 FA YouTube | 検索



三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

▲ 安全に関するご注意

- ・本資料に記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。

商標、登録商標について

- ・SDロゴ、SDHCロゴはSD-3C, LLCの登録商標または商標です。
- ・Ethernetは、米国Xerox Corporationの商標です。
- ・JavaScriptは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・MODBUSは、Schneider Electric SAの登録商標です。
- ・「YouTube」およびYouTubeのロゴマークは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・その他、本文中に記載の会社名、商品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

本社(機器営業部) … (03)5812-1450
北海道支社 … (011)212-3794
東北支社 … (022)216-4546
関東支社 … (048)600-5835
新潟支店 … (025)241-7227

神奈川支社 … (045)224-2624
北陸支社 … (076)233-5502
中部支社 … (052)565-3314
豊田支店 … (0565)34-4112
静岡支店 … (054)202-5630

関西支社 … (06)6486-4122
中国支社 … (082)248-5348
四国支社 … (087)825-0055
九州支社 … (092)721-2247