

# 三菱小容量UPSの監視制御を、 GOTで。

UPSの状態表示、ロギング機能、履歴表示を行うGOT2000用サンプル画面をご用意。  
盤内等に設置されたUPSの監視制御をGOTで実行できます。



UPSの出力(運転)状態やバッテリー電圧(残量)、警報有無を確認できます。また、バイパス運転への切替やセルフテスト実行用のスイッチも用意しております。



入力電圧、出力電圧をトレンドグラフで表示します。



MELSEC IQ-Rシリーズ  
MELSEC-Qシリーズ



各種異常や過負荷、バッテリー劣化、瞬低発生といったイベント履歴を表示します。



FW-Sシリーズ



UPS稼働時間及び日数、過負荷回数、電源異常回数を表示します。

UPSの詳細は、当社代理店へお問合せいただくか、下記ホームページをご覧ください。

<http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/psup/ups/index.html>

# GOT2000×三菱小容量UPS連携ソリューション

## UPSとGOT2000を接続するメリット

### ■UPS単体で使用していると…


- 課題** 盤内にUPSを収納しているため、現地でUPSの動作状態やバッテリー残量が確認できない
- 課題** セルフテストを実施したいが、盤内のUPSに手が届かず実行できない
- 課題** 稼働履歴やイベント履歴を確認するためにパソコンを接続するのが困難

### ■UPSとGOT2000を接続していると…


- 解決** GOT画面表示から動作状況やバッテリー電圧(残量)が確認でき、状態監視が可能です!
- 解決** GOT上でセルフテストでき、定期メンテナンスに役立てられます!
- 解決** パソコンに接続せず、UPSの稼働履歴やイベント履歴がGOT上で確認可能です!

## GOT2000 × MELSEC × UPS サンプル画面提供組合せ

GOT2000用UPS監視制御サンプル画面データは、FAサイトより無償ダウンロードできます。詳細はサンプル画面説明書をご参照ください。

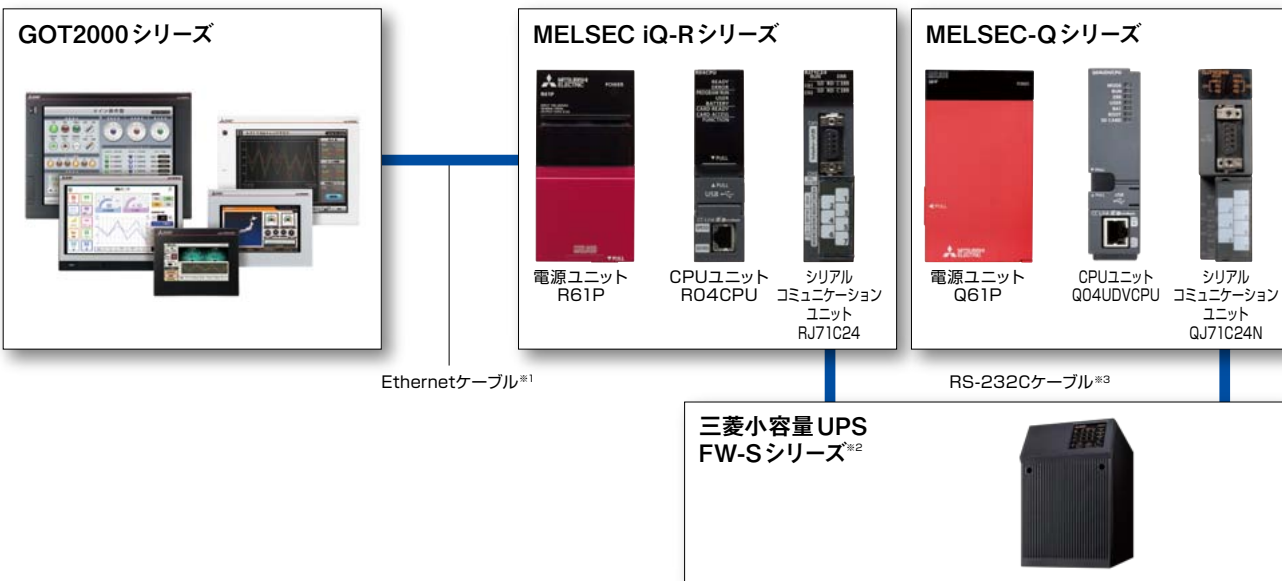

- ※1 ケーブルの詳細については、「GOT2000シリーズ接続マニュアル(三菱電機機器接続編)」をご参照ください。
- ※2 GOT2000用UPS監視制御サンプル画面をご用意しているのはFW-Sシリーズのみとなります。
- ※3 下記のように接続ください。また、DTR/DSR制御はできません。

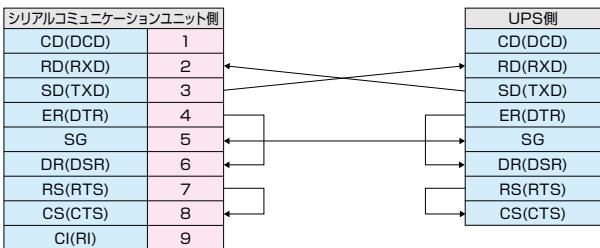

## UPSのバッテリー取扱い

各シリーズ共、期待寿命5年(周囲温度20℃)のバッテリーを使用しています。バッテリーの周囲温度が10℃上昇するとバッテリーの期待寿命は半分にになりますので使用する温度環境を考慮し早めの交換を推奨します。

使用周囲温度	バッテリー交換時期(期待寿命)
20℃以下	5年以内
30℃	2.5年以内

### ⚠安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書記載の「安全上のご注意」をお読みください。
- 安全のため接続は電気工事、電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。

### 商標、登録商標について

- Ethernet、イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
- その他、会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

### ご採用に際してのご注意

- 本製品を、原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際は、当社の営業担当窓口までご照会ください。
- 当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損害およびその他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。

### FAX技術サービス

三菱小容量UPS FAX: (084) 926-8340

### 電話技術相談窓口

月～金 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)  
三菱小容量UPS TEL: (052) 799-9489

三菱電機 FA 検索  
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」  
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

## 三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

### 三菱小容量UPSに関するお問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業第一部……………(03)5812-1390	北陸支社……………(076)233-5501
北海道支社……………(011)212-3789	中部支社……………(052)565-3324
東北支社……………(022)216-4557	関西支社……………(06)6486-4097
関東支社……………(048)600-5845	中国支社……………(082)248-5296
新潟支店……………(025)241-7227	四国支社……………(087)825-0072
神奈川支社……………(045)224-2623	九州支社……………(092)721-2243

2019年2月作成

この印刷物は、2019年2月の発行です。お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。