



点検が必要な部品は他にもあります。
まずは、私たちまでご相談ください！

■ 定期点検と交換対象の部品

※下表は、一般的な使用条件下における定期点検の内容とその周期および部品交換の目安を示しています。使用条件により使用目安は異なります。詳細は、それぞれの製品で発行している技術資料および各種の説明書をご確認ください。

区分	部 品 名		業務用 ロスナイ	業務用 ロスナイ 加湿付	業務用 ロスナイ 耐湿形	設備用 ロスナイ	店舗用 ロスナイ	学校用 ロスナイ	判定基準 〈目安〉	点検周期 (目安)		点検の 実施 時期	使用目安	備 考
										1年 ごと	その他			
風路 周り	ロスナイエレメント		○	○	○	○	○	○	・目詰まり、損傷なきこと		○	2年間 ごと	10年	
	フィルター	エア フィルター	○	○	○	○	○	○	・目詰まり、変形、変色 なきこと ・洗浄による厚みが著しい 減少なきこと	○		点検 周期 前後	5年	
		高性能 フィルター (別売)	○	○	—	○	—	—	・短期的に著しい詰まり なきこと ・変形、損傷なきこと	○			1年	消耗 部品
		脱臭 フィルター (パワー脱臭 カセット形のみ)	○	—	—	—	—	—	・著しい目詰まりなきこと ・変形、損傷なきこと	○			5年	消耗 部品
	エリミネーター		—	○	○	○※4	—	—	・目詰まりなきこと	○			5年	
送風機 周り	ファンモーター		○	○	○	○	○	○	・異常音の発生なきこと ・異常振動の発生なきこと ・絶縁抵抗が1MΩ以上のこと	○		1,500 時間 ごと	10年	
	ファン(羽根) ファンケーシング		○	○	○	○	○	○	・著しい振れ状態でないこと ・著しい、変形の発生なきこと	○			10年	
	軸受		—	—	—	○	—	—	・異常音なきこと		○		10年	
	Vベルト		—	—	—	○	—	—	・著しい磨耗、異常音なき こと ・銘板記載のたわみ量を確認		○		3年	消耗 部品
外装	断熱材		○	○	—	—	○	—	・著しい汚れ、劣化なきこと	○		点検 周期 前後	10年	
加湿部	加湿エレメント		—	○	—	○※5	—	—	・目詰まり、損傷による 水漏れなきこと ・カビ等の異臭なきこと	○			※6	消耗 部品
	ストレーナー		—	○	—	○※5	—	—	・目詰まりなきこと ・亀裂なきこと	○			10年	
	ドレンパン		—	○	○	○※5	—	—	・排水詰まりなきこと ・異常な錆(金属の場合)の 発生、穴あきなきこと	○			10年	
電装 関連	基板 (電装品箱)		○	○	○	○	○	○	・絶縁抵抗が1MΩ以上のこと ・接続部分に緩みなきこと ・異常表示しないこと (異常表示していないこと)	○		点検 周期 前後	10年	
	ダンパーモーター		○	○	○	○	—	—	・異常音の発生なきこと ・ダンパーが正常に切り 変わること	○			10年	
	各種センサー類 (マイコン)※7		○	○	—	○	○	○	・断線、コネクタはずれなきこと ・異常表示していないこと	○			※8	消耗 部品
別売 部品	インテリアパネル		○	—	—	—	○	—	・著しい汚れ、傷、変形 なきこと	○			10年	
	スイッチ	リモコン (マイコン)	○	○	○	○	○	○	・操作通り液晶表示すること	○		点検 周期 前後	10年	
		コントロール スイッチ (スタンダード)	○	—	○	—	○	○	・ネオンランプが点灯して いること	○			10年	

※4：加湿付機種のみが対象です。LPBタイプは除く。
※5：加湿付機種のみが対象です。
※6：製品、また水質（硬度等）により使用目安は異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。
※7：各種センサーはサーミスター、温湿度センサー、CO₂センサーです。
※8：製品により異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。

ロスナイ®の性能を維持 するためにお伝えしたいこと



エアフィルター

ロスナイエレメント




ロスナイ®の部品の定期的な点検・清掃・交換をご検討をお願いします。




Step 1 お客様がお使いの製品をご確認ください。


業務用ロスナイ®
天井埋込形

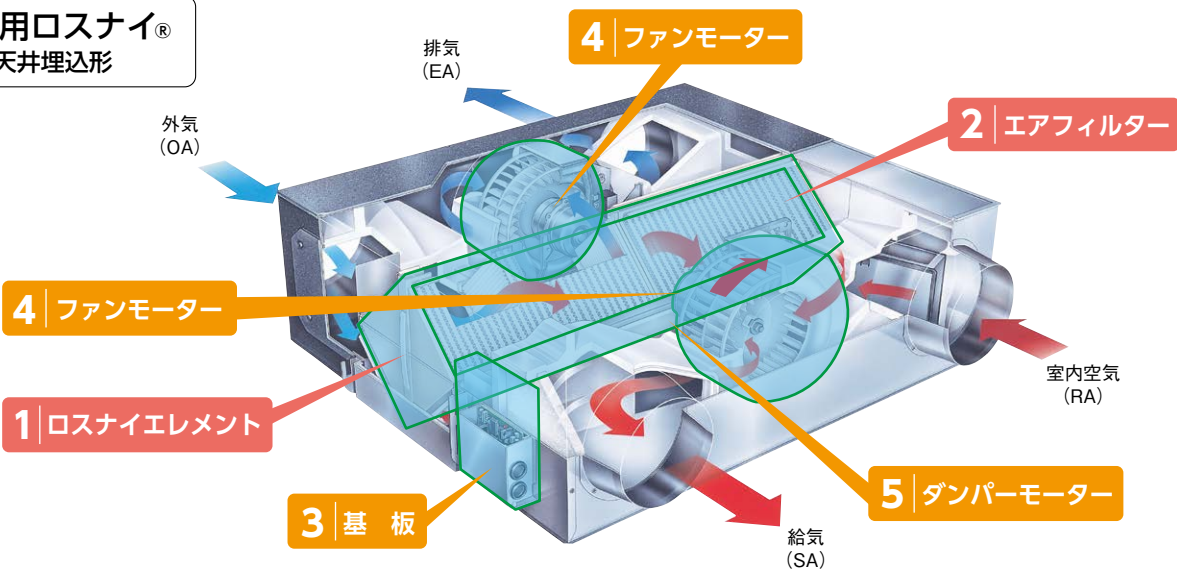

業務用ロスナイ®
天井カセット形

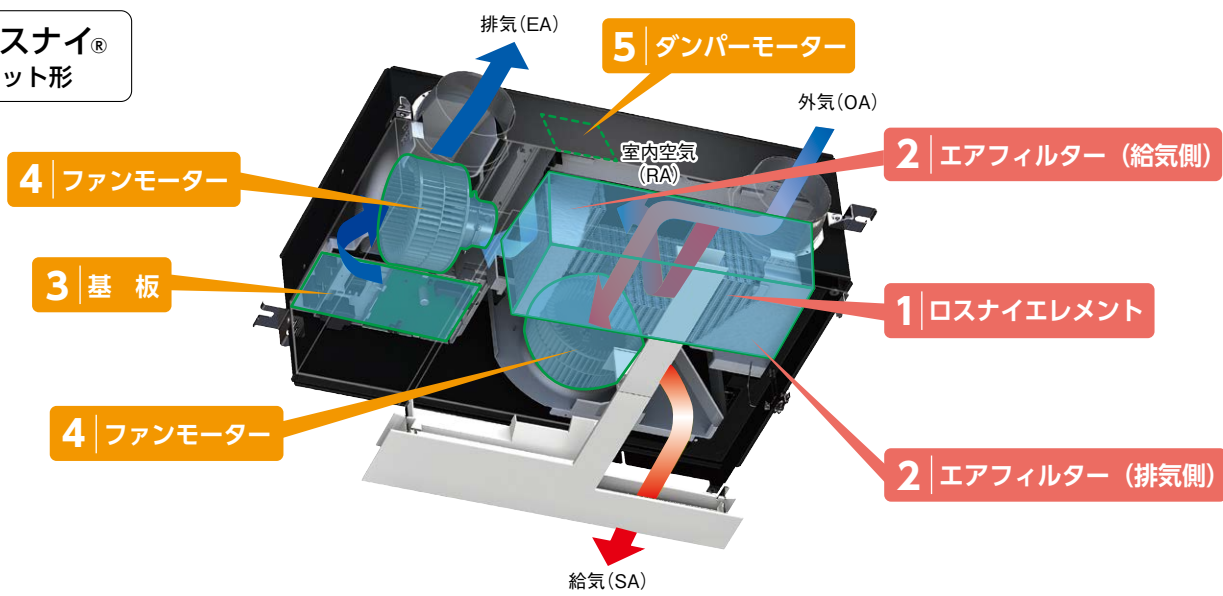

業務用ロスナイ®
天井埋込形加湿付


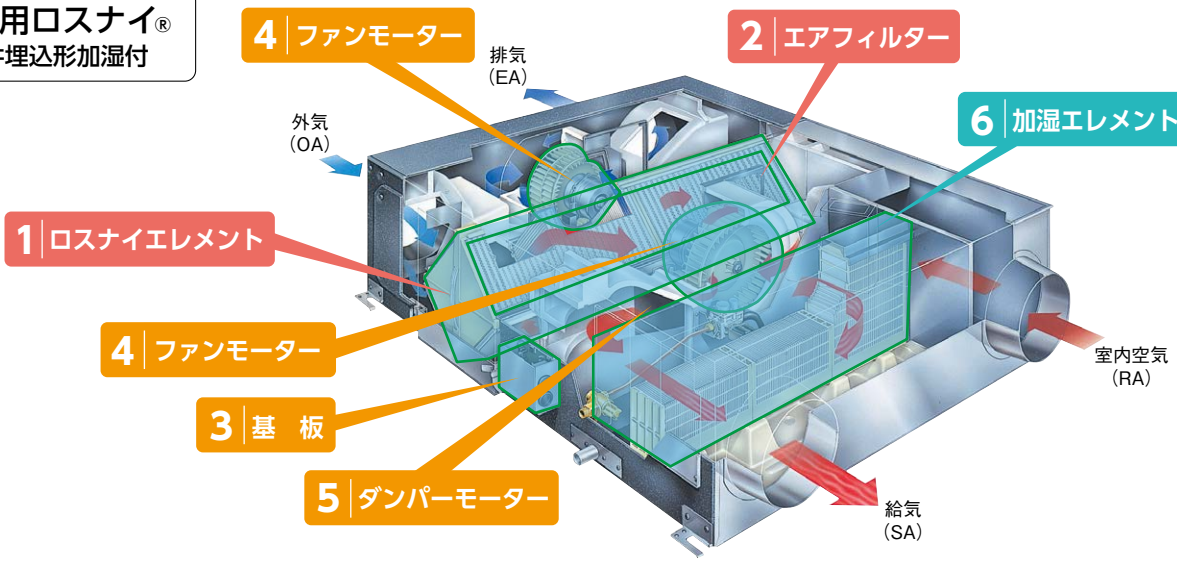


Step 2 清掃・交換をオススメする主要部品は以下です。

継続使用で 性能ダウン

1 | ロスナイエレメント

2 | エアフィルター

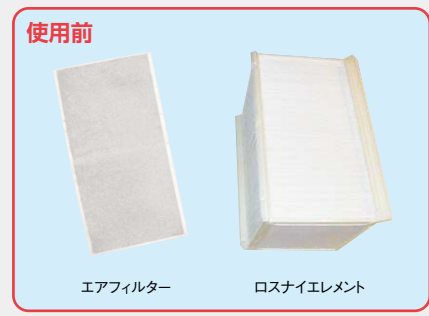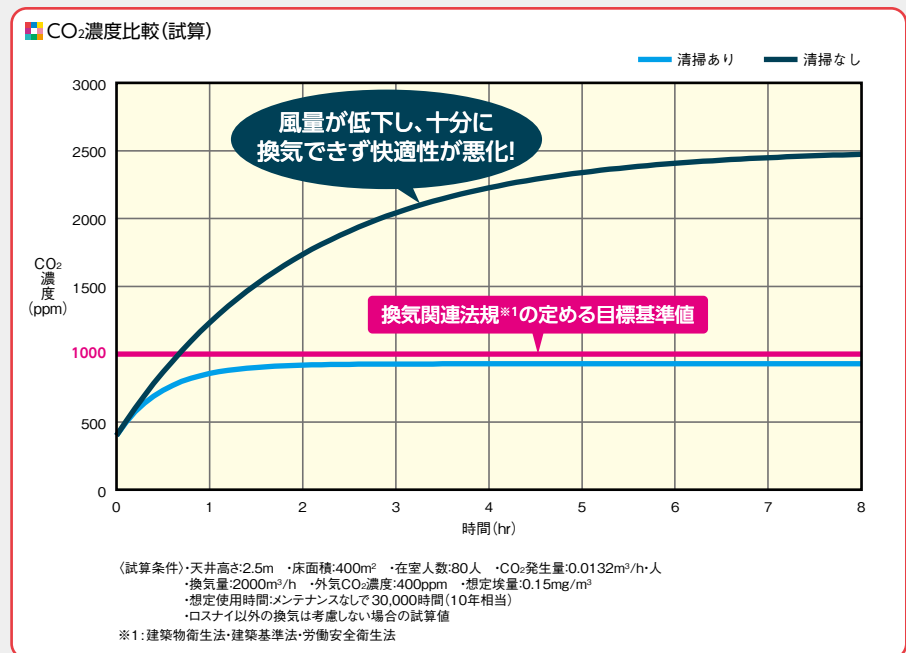

ロスナイエレメント

交換10年^{※2}
点検・清掃2年ごと

エアフィルター

交換5年^{※2}
点検・清掃1年ごと

推奨

継続使用で 故障率アップ


3 | 基板

4 | ファンモーター

5 | ダンパーモーター



故障する前に「ほかのサービス部品と合わせて交換」することをおすすめします!

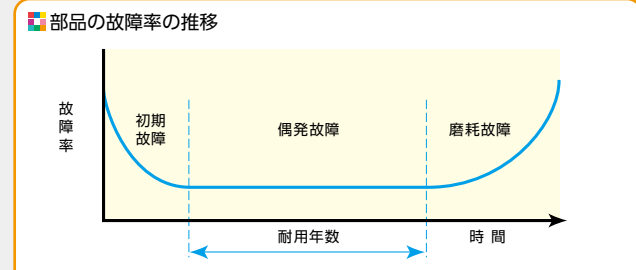

長期間の使用で、故障率が高くなります。

出典: 定期的な保守・点検のすすめ (一般社団法人 日本冷凍空調工業会) 一般的な事務所ビルでの使用を想定した耐用年数の目安です。使用条件、設置条件等により異なります。
※: 偶発故障は、部品・機器の耐用年数期間内において、磨耗が進行する以前に起こる予期できない突発的な故障で、技術的な対策をたてることが難しく、現時点では、統計的な取扱いに基づき施策しかとることができません。

交換10年^{※2}
点検・清掃1年ごと


推奨

継続使用で 性能ダウン

6 | 加湿エレメント



以前と比べて、寒くなってくると室内の乾燥が気になることはありませんか?

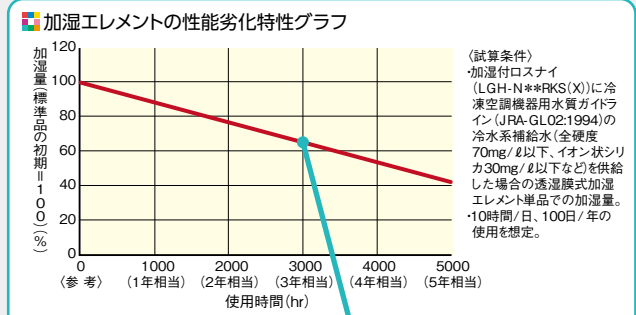

交換3~7年^{※3}
点検・清掃1年ごと

推奨

※上記の製品イメージは製品構造の一例であり、お客様がお使いの製品が上記の構造とは異なる場合がございます。