

調光ユニットのシステム構成例

検索コード

MLF21-DMK

スマートフォンからご覧の方へ...
検索コード利用方法

三菱電機暮らしと設備の業務支援サイト **WIN2K**の
[販促資料を探す(全文検索)]で、
この資料を簡単に検索できます。

STEP1 閲覧したいデバイス（パソコンなど）より、WIN2Kサイトへアクセス
<https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do>



STEP2 ▶販促資料を探す（全文検索）をクリック



STEP3 [資料名やキーワードを入れてください]へ、
検索コード【**MLF21-DMK**】を入力し、検索をクリック

調光ユニット・システム構成例

例 1


[負荷]

- 白熱灯 8A×4回路
- 白熱灯 16A×1回路
- LED連続調光用器具×3調光

[操作]

- 8チャンネル シーンコントローラ
- シーン再生コントローラ

(注) ●電源には必ず20A以下のブレーカをご使用ください。

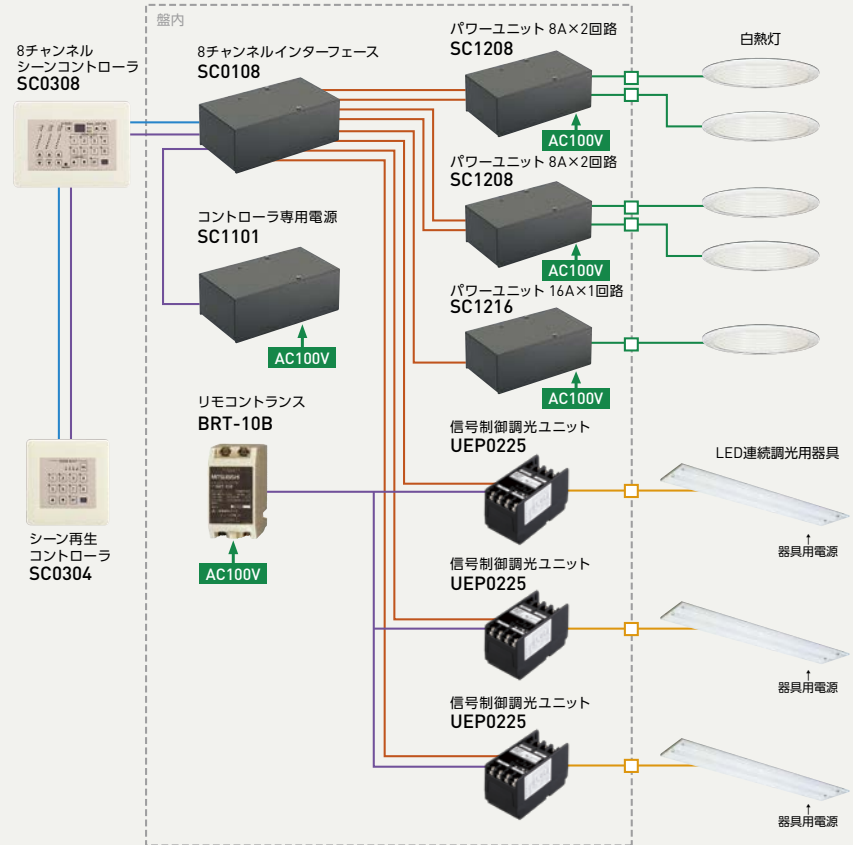

例 2


[負荷]

- 白熱灯 8A×2回路
- LED連続調光用器具×1調光

[操作]

- 3チャンネル手動調光器

(注) ●電源には必ず20A以下のブレーカをご使用ください。

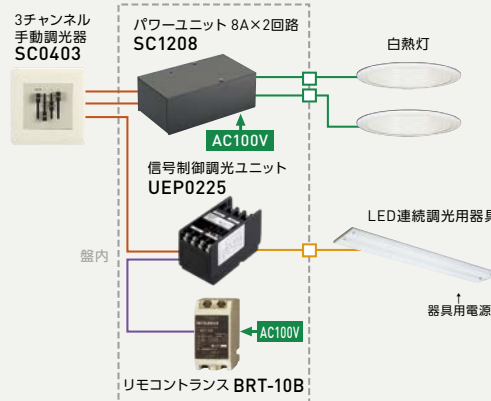

● 配線

調光制御信号線
(CPEV1.2mm×1P)

デジタル調光信号
(ツイストペア線AWG22、
CPEV1.2mm×1P等)

DC12V電源線、AC24V電源線
(ツイストペア線AWG22、
CPEV1.2mm×1P、
AE1.2mm 盤内はKIV、IVなど)

PWM信号線
(CPEV1.2mm×1P)

AC100V電源線
(VVFなど 盤内はKIV、IVなど)

※コントローラとパワーボックス等の
接続距離:総配線長100m以内

例 3


[負荷]

- LED連続調光用器具×3調光

[操作]

- 3チャンネル手動調光器

(注) ●手動操作器で連続調光用器具のみ調光させる場合は、
コントローラ専用電源を使用してください。
●電源には必ず20A以下のブレーカをご使用ください。

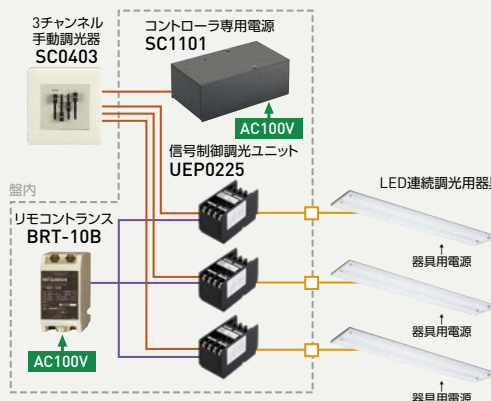

※操作電源と調光ユニット電源は同じ電源をご使用ください。
※調光装置に主幹ブレーカ、分岐ブレーカは内蔵されていません。
※上記仕様のほかに、特別仕様についても承っておりますので別途ご相談ください。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。