

150m² (約46坪) までの住宅の24時間換気を
2台で対応可能!

(60Hz地区。当社製フードP-13VS₄ 組合せの場合)


パイプ用ファン 〈中風量タイプ〉

パイプ用ファンの
台数が減るから

▼
**イニシャルコスト
ダウン!**

排気口が
少なくなるから

▼
**住宅外観
スッキリ!**


V-08PBLD_s

価格 16,700円(税別)

サイレント
ウェーブレットファン

用途
居室 トイレ 洗面所
接続パイプ
φ100mm
速結端子
接続


風量

50Hz

95m³/h

60Hz

112m³/h

※1 2024年11月29日現在当社調べ。全自動無人化生産対応コンデンサ搭載型換気扇用交流モーターにおいて。

本チラシ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
本チラシ掲載商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

電源電圧 100V

形 名		消費電力 (W)		開放風量 (m³/h)		有効換気量 (m³/h)		騒音 (dB)		質量 (kg)	接続パイプ (mm)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
V-08PBLD	24 時間換気	4.4	5.1	95	112	82	94	27	31.5	0.49	φ 100

電源電圧 100V

※有効換気量の測定条件は深形フードVS₄タイプ(防火ダンパーなし)の圧力損失を考慮した数字です。

※消費電力、騒音値は(開放)風量のものです。

※その他の屋外フードとの組合せの有効換気量は三菱換気送風機総合カタログをご参照ください。





しあわせをシェアしよう。

イニシャルコストダウン & 意匠性向上

【24時間換気プランの例】 ※24時間換気対象床面積:134.2㎡、気積(天井高2.5m):335.8㎡、必要換気量:168.1 (m³/h)。
24時間換気非対象室:1F浴室(局所換気)・押入、2Fクローゼット・押入。

パイプ用ファン2台で必要換気量を確保!
台数集約による屋外フードの削減で住宅の外観もスッキリ!

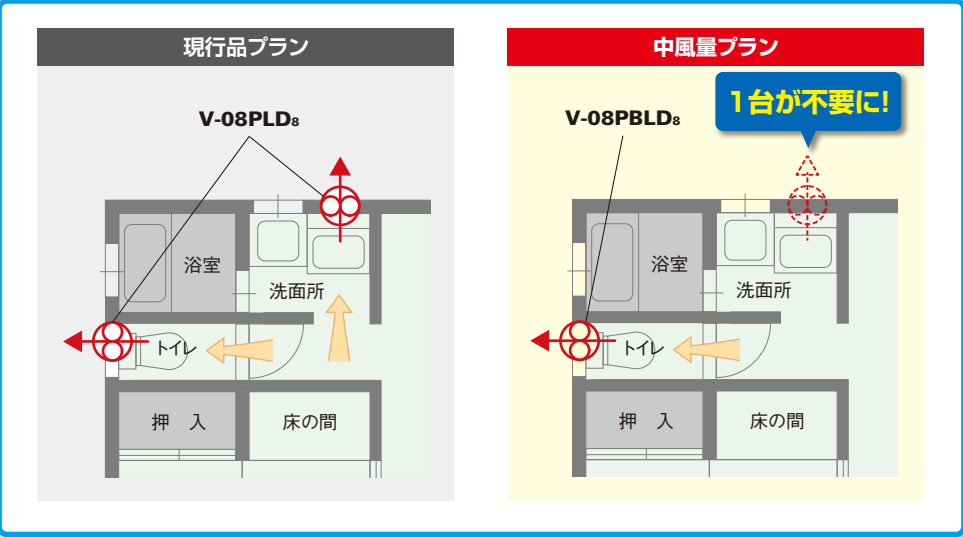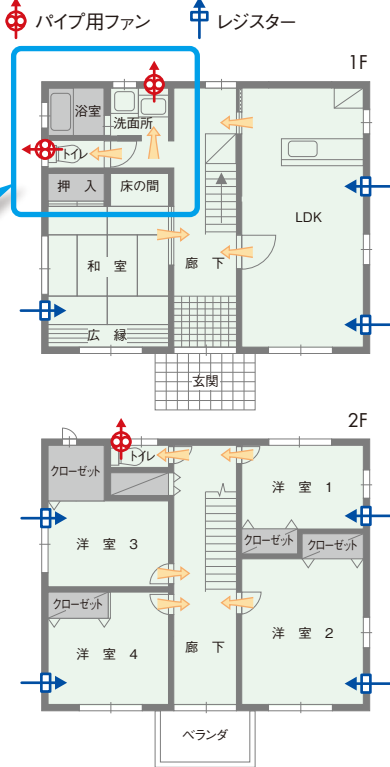

台数集約でイニシャルコストがダウン!

現行品プラン (60Hz地区の場合)					
設置場所		名 称	形 名	台数	価 格 (円) (税別)
1F	トイレ	パイプ用ファン〈排気〉	V-08PLD ₈	1	15,100
		コントロールスイッチ	P-11SWL ₂	1	7,700
		深形フード	P-13VS ₄	1	10,500
	洗面所	パイプ用ファン〈排気〉	V-08PLD ₈	1	15,100
		コントロールスイッチ	P-11SWL ₂	1	7,700
		深形フード	P-13VS ₄	1	10,500
LDK	給気レジスター	P-13QR ₂	3	16,500	
	和室	深形フード	P-13VS ₄	3	31,500
2F	トイレ	パイプ用ファン〈排気〉	V-08PLD ₈	1	15,100
		コントロールスイッチ	P-11SWL ₂	1	7,700
		深形フード	P-13VS ₄	1	10,500
	洋室	給気レジスター	P-13QR ₂	4	22,000
		深形フード	P-13VS ₄	4	42,000
合 計		パイプ用ファン台数 3台	211,900円		

中風量プラン (60Hz地区の場合)				
名称	形名	台数	価格(円) (税別)	
パイプ用ファン(排気)	V-08PBLD8	1	16,700	
コントロールスイッチ	P-11SWL2	1	7,700	
深形フード	P-13VS4	1	10,500	
洗面所のパイプ用ファンは不要に!				
給気レジスター	P-13QR2	3	16,500	
深形フード	P-13VS4	3	31,500	
パイプ用ファン(排気)	V-08PBLD8	1	16,700	
コントロールスイッチ	P-11SWL2	1	7,700	
深形フード	P-13VS4	1	10,500	
給気レジスター	P-13QR2	4	22,000	
深形フード	P-13VS4	4	42,000	
パイプ用ファン台数 2台		181,800円		

イニシャルコスト30,100円削減!

換気送風機技術相談センター

(換気送風機の技術的なお問い合わせはこちらまで)
〈フリーダイヤル〉 ☎ 0120-726471
〈全国〉 ☎ 0573-66-8220
月曜～金曜日(祝日・当社休日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00まで受付
●電話番号のおかけ間違いにはご注意ください。

安全に関する
ご注意

- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った使い方されますと事故の原因になります。

経年劣化に係る安全上のご注意

- パイプ用ファンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしています。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

本体への表示(例)

【製造年】 2024 年
【設計上の標準使用期間】 15 年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666[専用郵便番号] 岐阜県中津川市駒場町1-3

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

●「換気扇」のウェブサイト
www.MitsubishiElectric.co.jp/kankisen

2024年12月作成

- 三菱電機住環境システムズ(株) 北海道支社 ☎004-8610

三菱電機住環境システムズ(株) 東北支社 ☎983-0045

三菱電機住環境システムズ(株) 関東支社 ☎330-0845

三菱電機住環境システムズ(株) 東京支社 ☎110-0014

三菱電機住環境システムズ(株) 中部支社 ☎453-6121

北陸統括支店 ☎920-0811

三菱電機住環境システムズ(株) 関西支社 ☎564-0063

三菱電機住環境システムズ(株) 中国支社 ☎730-0022

四国開発営業課 ☎761-1705

三菱電機住環境システムズ(株) 九州支社 ☎812-0007

沖縄三菱電機販売(株) ☎901-2223
- 札幌市厚別区大谷地東2-1-11 ☎(011)893-1391(直通)

仙台市宮城野区宮城野1-12-1(いちご仙台イーストビル3F) ☎(022)742-3019(直通)

埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目75 ☎(048)651-3227(案内)

東京都台東区北上野1-8-1 ☎(03)3847-4114(直通)

名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルレジデント 21F ☎(052)527-2070(直通)

金沢市小坂町西81 ☎(076)252-1151(直通)

吹田市江坂町2-7-8 ☎(06)6338-7071(直通)

広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 ☎(082)504-7361(直通)

高松市香川町川東下717-1(新空港通り) ☎(087)879-1066(直通)

福岡市博多区東比恵3-9-15(Esteem福岡) ☎(092)476-7105(案内)

沖縄県宜野湾市大山7-12-1 ☎(098)898-1111(代表)