



かやば小児科医院 様

快適床暖房で子供たちも働く方々もみんなほかほか。
ヒートポンプなので経済性に優れ環境にも配慮しています。



施設のご紹介

所在地 宮城県仙台市 建物面積 約197㎡

施設の特長 仙台市郊外の住宅街に位置し、療養や予防接種などでたくさんの子供が来院します。院内にはたくさんの絵本や人形、おもちゃなどがあり、とても明るい雰囲気です子供たちを飽きさせることなく、待ち時間を忘れさせてくれる工夫が施されています。

外気温度条件 最低外気温度 -6.1℃
設計外気温度 -2.2℃ (12～3月のTAC2.5にて設定)
※外気温度はいずれも拡張アメダス標準気象データ (1995-2000) による

暖房面積 約139㎡

主な採用機種 **本体** エコヌクールレオ 1セット

床暖房用パネル 根太上設置タイプ 18枚

(VPH-20M6 5枚、VPH-10M6 4枚、VPH-5L6 4枚、VPH-S9T4 2枚、VPH-S4S5 1枚、VPH-S5T4 2枚)

リモコン 熱源機リモコン 1台、床暖房コントローラー 5台

その他 ヘッダーボックス、熱動弁付コントローラー、配管部材等

お客様の声 ～ かやば小児科医院 院長様 ～

Q ご採用の経緯は？

A 医院の新築にあたり、いろいろ暖房設備を検討する中で、子供が多く訪れることで安全面を考慮し、床暖房にしました。その中でもランニングコストが低く、“費用対効果”が高いヒートポンプ式を選びました。地球環境に配慮した設備である点も選択のポイントでした。

Q エコヌクールをお知りになったのは？

A 2008年にハウスメーカーから紹介され、インターネットなどでいろいろ調べました。他社商品ともいろいろ比較しましたが、信頼性と品質の高さからエコヌクールの採用を決めました。

Q ご使用後の感想は？


A 暖房感が高い一方で暖めすぎもなくとても快適で満足しています。ふく射熱独特の“やわらかい暖かさ”がとてもいいですね。

待合室



設計・施工に関する情報

敷設の概要

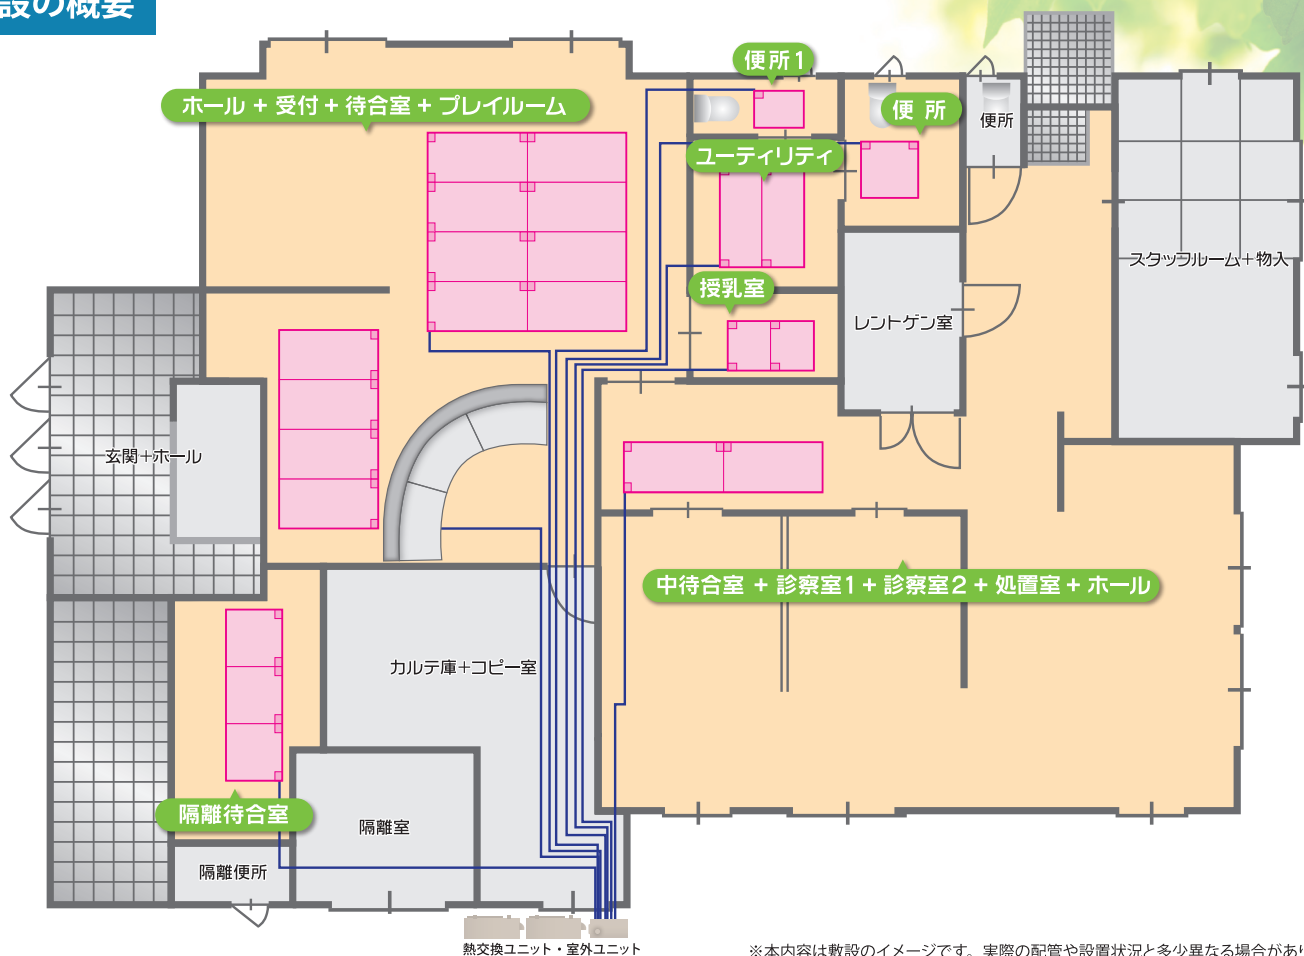

※本内容は敷設のイメージです。実際の配管や設置状況と多少異なる場合があります。

熱源機の設置状態



エコスクール&根太上ハードパネル 採用の決め手はここ!

いろいろ検討していく中で、熱源機本体の大きさ（他社だと3セット必要）とランニングコストの優位性が決め手となり、自分自身でエコスクールレオの採用を決めました。放熱器は多くの人々が毎日出入りすることを考え、耐久性を第一に根太上ハードパネルを選びました。耐荷重性、品質面において十分期待を満たしていると思います。



制御は 熱源機リモコン + 床暖房コントローラ

制御は熱源機リモコンと床暖房コントローラを組み合わせで運転しています。必要に応じ部屋ごとに入／切しています。使い勝手はいいですね。

