






給湯

神奈川県横浜市青葉区新石川1-1-9

- 貯湯槽 3t×2基



▲ホットウォーターヒートポンプ20馬力機(CAHV-P500AK-H)

既設のヒートポンプ給湯機(CAH-20GQ)同様、ガスボイラーとの併用で合理的な運用をめざすハイブリッドシステムで、ユニットバスなど客室系統(全46室)をHWHPで、大浴場の系統と厨房系統をボイラーで賄い、HWHP側のバックアップをボイラーで行う仕組みです。熱源更新により、従来以上に給湯量・湯温が安定し、喜んでいただいています。

Dr. Shiro Kikuchi is a Japanese physician and researcher. He is a member of the Japanese Society for the Study of Liver Diseases and the Japanese Society for the Study of Liver Cancer. He is also a member of the Japanese Society for the Study of Liver Transplantation. He is currently a professor at the Department of Gastroenterology and Hepatology, Tohoku University School of Medicine. He has published numerous papers on liver diseases and liver transplantation. He is also a member of the editorial board of the Journal of Hepatology.

加藤 明 様


給湯システムに関しては、1997年の開館当初から電気式ヒートポンプ給湯機とガスボイラーを併用するハイブリッド方式でした。給湯機は特に経年劣化が目立ったわけではありませんが、**15年改修では計画通りに更新を行い、ホットウォーターヒートポンプを採用しました。**その後数年経ちますが問題はなく、順調に稼働しています。

Dr. Shota Kato is a young man with short dark hair, wearing a light-colored button-down shirt. He is smiling slightly and looking directly at the camera.

照井 賞 様

一方、空調チラーは、2015年に更新を実施。空調チラーは最新のコンパクトキューブDT-Rになるので、更新前よりも快適性や省エネの点で期待しています。

ヒートポンプ熱源機

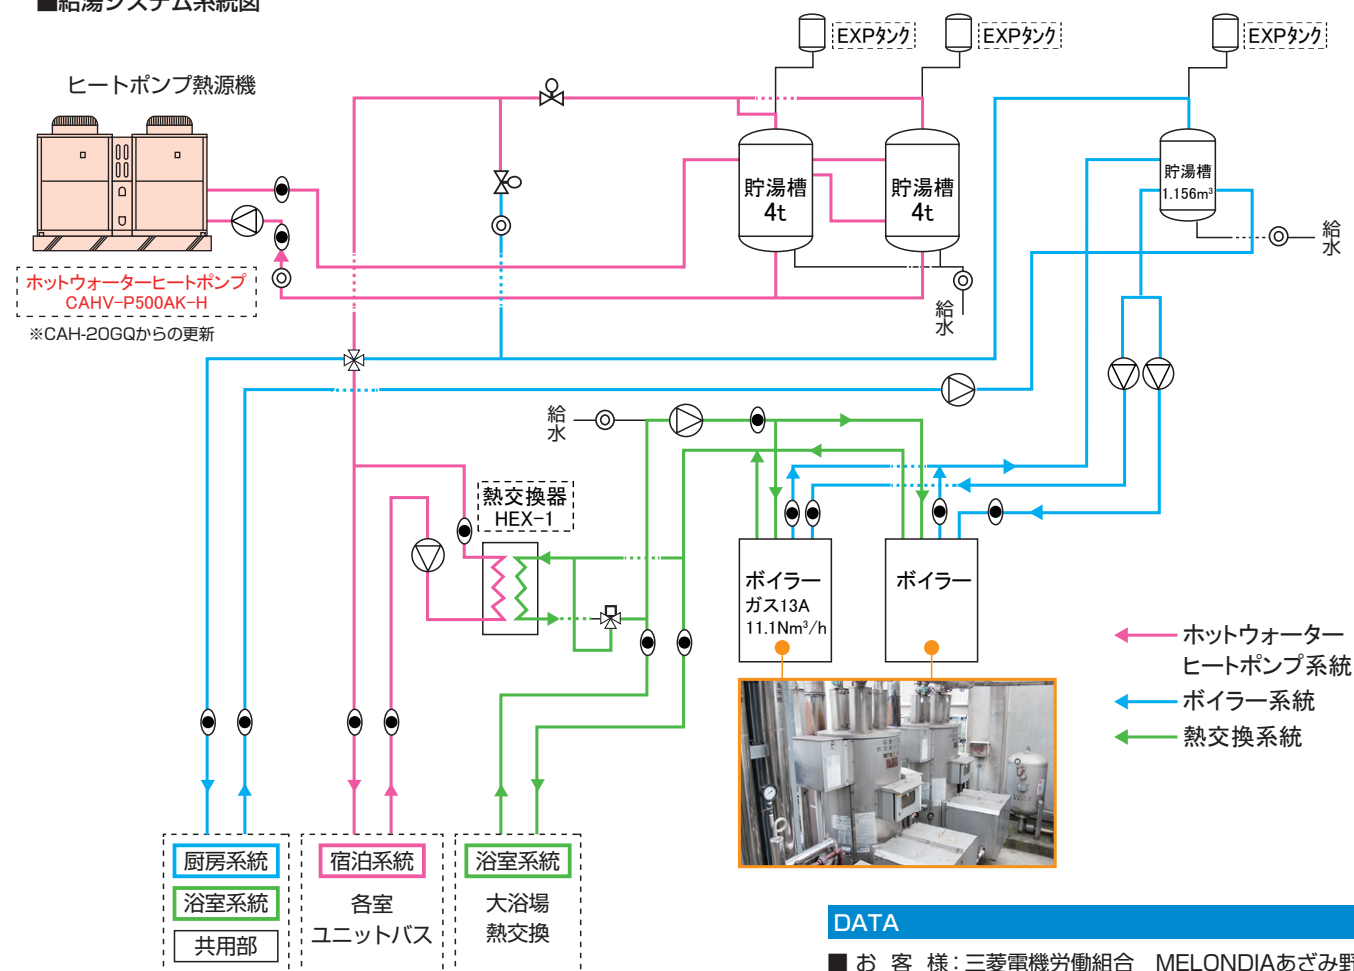

DATA

- お 客 様：三菱電機労働組合 MELONDIAあざみ野 様
- 所 在 地：神奈川県横浜市青葉区新石川1-1-9
- 設備用途：館内給湯
- 工事監理：三菱電機ビルテクノサービス株式会社
- 建物竣工：1997年7月
- 給湯更新：2012年7月