


1. PCB使用有無の判定フロー

(1). 器具からの判定方法(判定対象: 蛍光灯器具)

●絶縁油を使用したコンデンサにPCBを使用したものがありますので、安定器や器具内にコンデンサを使用していない器具はPCB不使用です。

(注1)器具の形名では使用安定器を特定できないため、PCB使用有無の判断はできません。

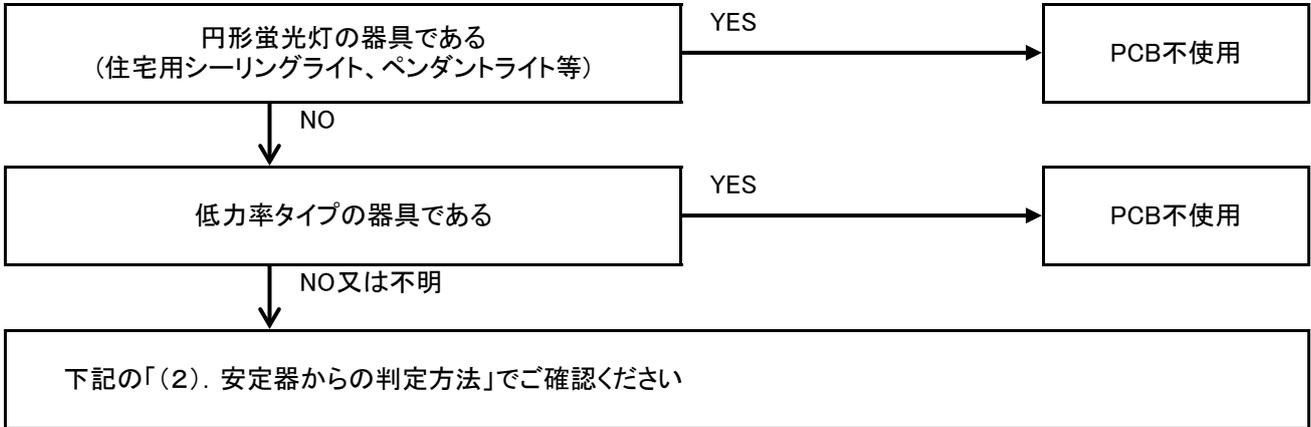

(2). 安定器からの判定方法(判定対象: 蛍光灯用安定器、HID用安定器)

(注2) 蛍光灯用: 器具内の安定器形名表示をご確認ください。

HID(水銀ランプ、ナトリウムランプ)用: 器具内、あるいは、器具外別置の安定器形名表示をご確認ください。

(注3) 安定器の種類によりコンデンサが安定器一体のもの、器具内別置のものがあります。

器具内別置のコンデンサ単体の判定については弊社窓口にお問い合わせください。

