三菱電機 ビル空調 マルチエアコン　2013年版
システム設計・工事マニュアル
直膨式マルチエアコンシステム新冷媒シリーズ

2013 三菱電機 ビル空調 マルチエアコン システム設計・工事マニュアル 直膨式マルチエアコン シティマルチR2 GR

三菱電機株式会社

MITSUBISHI

Changes for the Better

三菱電機 ビル空調 マルチエアコン　2013年版
システム設計・工事マニュアル
直膨式マルチエアコンシステム新冷媒シリーズ

シティマルチR2 GR
PURY-P224, P280, P335, P400, P450DMG
PURY-P500, P560, P630, P690, P730, P800, P850, P900SDMG

三菱電機株式会社　〒640-8686 和歌山市手平6-5-66　冷熱システム製作所

お問い合わせは下記へどうぞ

三菱電機住環境システムズ株式会社　北海道支社 …… (011)893－1342
三菱電機住環境システムズ株式会社　東北支社 …… (022)742－3020
三菱電機住環境システムズ株式会社　東京支社 …… (03)3847－4337
三菱電機住環境システムズ株式会社　中部支社 …… (052)725－2045
北陸営業部 …… (076)252－9935
三菱電機住環境システムズ株式会社　関西支社 …… (06)6310－5060
三菱電機住環境システムズ株式会社　中四国支社 …… (082)278－7001
四国営業本部 …… (087)879－1066
三菱電機住環境システムズ株式会社　九州支社 …… (092)571－7014
沖縄三菱電機販売㈱ …… (098)898－1111

WIN2K 暮らしと設備の総合情報サイト[WIN2K]
製品のカタログ・技術情報等はこちらから。
三菱電機WIN2K　検索

業界初 役に立つサービス情報を発信するITツール
携帯電話から空調機の簡易点検内容が検索できます。
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/wink_doc/tc/
検索対象：スリムエアコン　ビル用マルチエアコン　冷凍機
QRコードでカンタンアクセス!

三菱電機空調ワンコールシステム
空調 24時間 365日
0120-9-24365（フリーコール）
「修理依頼」「サービス部品注文」（365日・24時間受付）
「技術相談」（平日 9:00～19:00、土・日・祝 9:00～17:00）

三菱電機冷熱相談センター
0037-80-2224（フリーボイス）/073-427-2224（携帯・IP電話対応）
（平日 9:00~19:00、土・日・祝 9:00~17:00）
FAX（365日・24時間受付）0037-80-2229（フリーボイス）/073-428-2229（通常FAX）

VEGETABLE OIL INK

MEES13W002　この印刷物は、2013年 11月の発行です。お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。2013年 11月作成

安全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

⚠ 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

- 図記号の意味は次のとおりです。

- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

電気配線工事は「第一種電気工事士」の資格のある者が行うこと。
気密試験は「第一種冷凍機械責任者免状または第一種冷凍空調技士資格の所持者」が行うこと。
ろう付け作業は「労働安全衛生法で定めた溶接技能士またはガス溶接技術講習を終了した者」が行うこと。

一般事項

⚠ 警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。
指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。

特殊環境では、使用しないこと。

- 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用した場合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災のおそれあり。

安全装置・保護装置の改造や設定変更をしないこと。

- 圧力開閉器・温度開閉器などの保護装置を短絡して強制的に運転を行った場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。
- 設定値を変更して使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。
- 当社指定品以外のものを使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。

電気部品に水をかけないこと。

- ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。

- 感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。

冷媒回路内に冷媒ガス・油を封入した状態で、封止状態を作らないこと。

- 破裂・爆発のおそれあり。

破裂注意

掃除・整備・点検をする場合、運転を停止して、主電源を切ること。

- けが・感電のおそれあり。
- ファン・回転機器により、けがのおそれあり。

感電注意

運転中および運転停止直後の冷媒配管・冷媒回路部品に素手で触れないこと。

- 冷媒は、循環過程で低温または高温になるため、素手で触れると凍傷・火傷のおそれあり。

やけど注意

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れないこと。

- 火傷のおそれあり。

やけど注意

据付・点検・修理をする場合、周囲の安全を確認すること。（子どもを近づけないこと）

- 工具などが落下した場合、けがのおそれあり。

指示を実行

換気をよくすること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。

換気を実行

ヒューズ交換の場合、指定容量のヒューズを使用すること。

- 指定容量外のヒューズ・針金・銅線を使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。

指示を実行

異常時（こげ臭いなど）や不具合が発生した場合、運転を停止して電源スイッチを切ること。

- お買い上げの販売店・お客様相談窓口に連絡すること。
- 異常のまま運転を続けた場合、感電・故障・火災のおそれあり。

指示を実行

カバーを取り付けること。

- 不備がある場合、ほこり・水などによる感電・発煙・発火・火災のおそれあり。

指示を実行

端子台カバー・絶縁シートを外さないこと。

- ほこり・水が入ると、感電・発煙・火災のおそれあり。

指示を実行

端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを取り付けること。

- ほこり・水による感電・発煙・発火・火災のおそれあり。

指示を実行

基礎・据付台が傷んでいないか定期的に点検すること。

- ユニットの転倒・落下によるけがのおそれあり。

指示を実行

ユニットの廃棄は、専門業者に依頼すること。

- ユニット内に充てんした油や冷媒を取り除いて廃棄しないと、環境破壊・火災・爆発のおそれあり。

指示を実行

⚠注意

製品の近くに可燃物を置かないこと。また、可燃性スプレーを使用しないこと。

- 引火・火災・爆発のおそれあり。

使用禁止

パネルやガードを外したまま運転しないこと。

- 回転機器に触れると、巻込まれてけがのおそれあり。
- 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。

使用禁止

ユニットの上に乗ったり物を載せたりしないこと。

- ユニットの転倒や載せたものの落下によるけがのおそれあり。

使用禁止

食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しないこと。

- 保存品が品質低下するおそれあり。

使用禁止

運転停止後、すぐにユニットの電源を切らないこと。

- 運転停止から 5 分以上待つこと。
- ユニットが故障し、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。

禁止

ぬれて困るものを下に置かないこと。

- ユニットからの露落ちにより、ぬれるおそれあり。

据付禁止

部品端面に触れないこと。

- けが・感電・故障のおそれあり。

接触禁止

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- けがのおそれあり。

接触禁止

保護具を身に付けて操作すること。

- 主電源を切っても数分間は充電された電気が残っている。触れると感電のおそれあり。

感電注意

作業するときは保護具を身につけること。

- けがのおそれあり。

けが注意

保護具を身に付けて作業すること。

- 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。

けが注意

ユニット内の冷媒は回収すること。

- 冷媒は再利用するか、処理業者に依頼して廃棄すること。
- 大気に放出すると、環境破壊のおそれあり。

指示を実行

空気の吹出口や吸込口に指や棒などを入れないこと。

- ファンによるけがのおそれあり。

回転物注意

運搬・据付工事をするときに

⚠ 警告

搬入を行う場合、ユニットの指定位置にて吊下げること。また、横ずれしないよう固定し、四点支持で行うこと。

- 三点支持で運搬・吊下げをした場合、不安定になり、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。

運搬注意

⚠ 注意

梱包に使用している PP バンドを持って運搬しないこと。

- けがのおそれあり。

運搬禁止

20kg 以上の製品の運搬は、1 人でしないこと。

- けがのおそれあり。

運搬禁止

据付工事をするときに

⚠ 警告

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところに設置しないこと。

- 可燃性ガスがユニットの周囲にたまった場合、火災・爆発のおそれあり。

据付禁止

専門業者以外の人が触れるおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- ユニットに触れた場合、けがのおそれあり。

据付禁止

改造はしないこと。据付工事は販売店または専門業者が据付工事説明書に従って据付工事を行うこと。

- 水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。

禁止

梱包材を処理すること。

- 梱包材で遊んだ場合、窒息事故のおそれあり。
- 破棄すること。

指示を実行

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って据付工事を行うこと。

- 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。

指示を実行

付属品の装着や取り外しを行うこと。

- 不備がある場合、冷媒が漏れ、酸素欠乏・発煙・発火のおそれあり。

指示を実行

冷媒が漏れた場合の限界濃度対策を行うこと。

- 限界濃度を超えないための対策は、弊社代理店と相談すること。
- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。（ガス漏れ検知器の設置をすすめます。）

指示を実行

販売店または専門業者が当社指定の別売品を取り付けること。

- 不備がある場合、水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。

指示を実行

強風・地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- 不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- 強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。

据付台などが傷んでいないか定期的に点検すること。

- 傷んだ状態で放置した場合、ユニットが落下し、けがのおそれあり。

⚠注意

ぬれて困るものの上に据付けないこと。

- ユニットからドレンが出るため、必要に応じ集中排水工事をすること。

ぬれて困るものの上に据付けないこと。

- 湿度が 80%を超える場合や、ドレン出口が詰まっている場合、室内ユニットからの露落ちにより、天井・床がぬれるおそれあり。

配管・配線取出し口の開口部は、塞ぐこと。

- 小動物・雪・雨水が内部に入り、機器が損傷・故障すると、漏電・感電のおそれあり。

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って排水工事を行うこと。

- 不備がある場合、雨水・ドレンなどが屋内に浸水し、家財・周囲がぬれるおそれあり。

ユニットは水準器などを使用して、水平に据付けること。

- 据付けたユニットに傾斜がある場合、ドレン漏れのおそれあり。

配管工事をするときに

⚠警告

サービスバルブを操作する場合、冷媒噴出に注意すること。

- 冷媒が漏れた場合、冷媒を浴びると、凍傷・けがのおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。

配管内の封入ガスと残留油を取り除くこと。

- 取り除かずに配管を加熱した場合、炎が噴出し、火傷のおそれあり。

使用できる配管の肉厚は、使用冷媒・配管径・配管の材質によって異なる。配管の肉厚が適合していることを確認し、使用すること。

- 不適合品を使用した場合、配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。

冷媒回路は、真空ポンプによる真空引き乾燥を行うこと。冷媒による冷媒置換をしないこと。

- 指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発のおそれあり。

加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガスを使用しないこと。

- 使用した場合、爆発のおそれあり。
- 塩素により冷凍機油劣化のおそれあり。

冷媒回路内にガスを封入した状態で加熱しないこと。

- 加熱した場合、ユニットが破裂・爆発のおそれあり。

フレア接続は、操作弁付属の穴付きフレアナットを使用すること。

- 付属以外のフレアナットを使用した場合、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。

フレアナットは、ユニットに付属のJIS2 種品を使用すること。配管の先端は規程寸法にフレア加工すること。

- 冷媒漏れ・酸素欠乏のおそれあり。

フレアナットは規定のトルクで締めること。

- 損傷により冷媒漏れ・酸素欠乏のおそれあり。

冷媒が漏れていないことを確認すること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。

配管接続部の断熱は気密試験後に行うこと。

- 断熱材をつけた状態で気密試験を行うと冷媒漏れを検知できず、酸素欠乏のおそれあり。

現地配管が部品端面に触れないこと。

- 配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。

⚠注意

冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質（空気など）を混入しないこと。

- 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。

販売店または専門業者が据付工事説明書に従ってドレン配管工事を行うこと。

- 水漏れにより家財がぬれるおそれあり。

配管は断熱すること。

- 結露により、天井・床がぬれるおそれあり。

電気工事をするときに

⚠警告

配線に外力や張力が伝わらないようにすること。

- 伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- 発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。

電源用端子台に単線とより線や異なったサイズの配線を併用して使用しないこと。

- 使用した場合、ねじ緩み・接触不良により発煙・発火・火災のおそれあり。

配線端子のネジは規定のトルクで締めること。

- ネジ緩み・接触不良により発煙・発火・火災のおそれあり。

電気工事をする前に、主電源を切ること。

- けが・感電のおそれあり。

電気工事は第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。

電源には漏電遮断器を取り付けること。

- 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。

電源にはインバーター回路用漏電遮断器を取り付けること。

- 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。<インバーター機のみ>

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器<開閉器＋B種ヒューズ>・配線用遮断器）を使用すること。

- 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。

正しい容量のブレーカー（インバーター回路用漏電遮断器・手元開閉器<開閉器＋B種ヒューズ>・配線用遮断器）を使用すること。

- 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。<インバーター機のみ>

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- 漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。

D 種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気工事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。

アース接続

- 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。

⚠注意

配線が冷媒配管・部品端面に触れないこと。

発火注意

- 配線が接触した場合、漏電・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。

移設・修理をするときに

⚠警告

移設・修理をする場合、販売店または専門業者に依頼すること。分解・改造はしないこと。

禁止

- 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。

雨天の場合、サービスはしないこと。

水ぬれ禁止

- ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。

修理をした場合、部品を元通り取り付けること。

指示を実行

- 不備がある場合、けが・感電・火災のおそれあり。

⚠注意

基板を手や工具などで触ったり、ほこりを付着させたりしないこと。

接触禁止

- ショート・感電・故障・火災のおそれあり。

点検・修理時は、配管支持部材・断熱材の状態を確認し劣化しているものは補修または交換すること。

指示を実行

- 冷媒漏れ・水漏れのおそれあり。

お願い

据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してください。

- 工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。

運転を開始する 12 時間以上前に電源を入れてください。

- シーズン中は電源を切らないこと。故障のおそれあり。

ユニット内の冷媒は回収し、規定に従って廃棄してください。

- 法律（フロン回収・破壊法）によって罰せられます。

R410A 以外の冷媒は使用しないでください。

- R410A 以外の R22 など塩素が含まれる冷媒を使用した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

天井内配管・埋設配管の接続部には点検口を設けてください。

- 点検できないおそれあり。

病院・通信・放送設備がある事業所などに据付ける場合、ノイズに対する備えを行ってください。

- インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響による、製品の誤動作・故障のおそれあり。
- 製品側から医療機器に影響を与え、人体の医療行為を妨げるおそれあり。
- 製品側から通信機器に影響を与え、映像放送の乱れや雑音の弊害が生じるおそれあり。

現地配管への冷媒充てんが完了するまでは、ユニットのバルブを開けないでください。

- 冷媒充てんが完了する前にバルブを開けた場合、ユニット損傷のおそれあり。

ぬれタオルで操作弁本体を湿布してから、ろう付け作業をしてください。

- 操作弁本体が 120 ℃以上になった場合、機器損傷のおそれあり。

ろう付け作業時、周囲の配線や板金に炎が当たらないようにしてください。

- 炎が当たった場合、加熱により、焼損・故障のおそれあり。

下記に示す工具類のうち、旧冷媒 (R22) に使用していたものは使用しないこと。R410A 専用の工具類を使用してください。(ゲージマニホールド・チャージングホース・ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用口金・真空度計・冷媒回収装置)

- R410A は冷媒中に塩素を含まないため、旧冷媒用ガス漏れ検知器には反応しない。
- 旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

逆流防止付きの真空ポンプを使用してください。

- 冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

工具は R410A 専用ツールを使用してください。

- R410A 用として専用ツールが必要です。最寄りの「三菱電機システムサービス」へ問合わせること。

工具類の管理は注意してください。

- チャージングホース・フレア加工具にほこり・ゴミ・水分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。

- 冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。

配管は屋内に保管し、ろう付け・フレア接続する直前まで両端を密封しておいてください。継手はビニール袋に包んで保管してください。

- 冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

フレア・フランジ接続部に、冷凍機油(エステル油・エーテル油・少量のアルキルベンゼンのいずれか)を塗布してください。

- 塗布する冷凍機油に鉱油を使用し、多量に混入した場合、冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。

窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。

- 冷媒配管の内部に酸化皮膜が付着した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

既設の冷媒配管を流用しないでください。

- 既設の配管内部には、古い冷凍機油や冷媒中の塩素が大量に残留しており、これらの物質による新しい機器の冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

液冷媒で封入してください。

- ガス冷媒で封入した場合、ボンベ内冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

チャージングシリンダを使用しないでください。

- 冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

冷媒を追加する場合、適正量を充てんしてください。

- 追加冷媒充てん量は、該当の項を参照のこと。
- 液冷媒を封入すること。
- 冷媒が過不足した場合、能力低下・異常停止のおそれあり。

電源配線には専用回路を使用してください。

- 使用しない場合、電源容量不足のおそれあり。

設備の重要度により電源系統を分割するか漏電遮断器・配線用遮断器の保護協調を取ってください。

- 製品側の遮断器と上位の遮断器が共に作動するおそれあり。

ユニットの故障が重大な影響を及ぼすおそれがある場合、バックアップの系統を準備ください。

- 複数の系統にすること。

R410A冷媒の使用について

（1）工具類

工事およびサービスを行うにあたって、次の工具(機材)を準備する必要があります。

【R410A用ツール（R22、R407C機種用品の使用可否一覧）】

①新規に準備が必要なツール・材料（R22、R407C機種用品とは共用不可）

ツール・材料	用途	備考
ゲージマニホールド	真空引き、冷媒充てん	高圧側圧力5.09MPa以上
チャージホース	真空引き、冷媒充てん	ホース径が従来機種より大きくなっています。
冷媒回収器	冷媒の回収	
冷媒ボンベ	冷媒の充てん	冷媒名記載、ボンベ上部ピンク色
冷媒ボンベ用チャージ口	冷媒の充てん	ホース接続部の径が従来より大きくなっています。
フレアナット	機器と配管の接続	2種のフレアを使用してください。 (JIS B 8607 適合品を使用してください。)

②一部条件はあるが使用可能なツール・材料

ツール・材料	用途	備考
ガス漏れ検知器	ガス漏れチェック	HFC系冷媒対応であれば使用可
真空ポンプ	真空乾燥	逆流防止アダプターを取付ければ使用可
フレアツール	配管のフレア加工	フレア加工寸法に変更あります。※(2)配管材料の項を参照下さい。

③従来機種(R22、R407C)用品と共用可能なツール

ツール・材料	用途	備考
逆流防止付き真空ポンプ	真空乾燥	
ベンダー	配管の曲げ加工	
トルクレンチ	フレアナットの締付け	φ12.7(1/2")φ15.88(5/8")のみフレア寸法が大きくなっています。
パイプカッター	配管の切断	
溶接機・窒素ボンベ	配管の溶接	
冷媒充てんはかり	冷媒充てん	
真空計	真空度確認	

④使用禁止ツール

ツール・材料	用途	備考
チャージリングシリンダー	冷媒充てん	使用禁止

工具類の管理は厳しく実施し、水分・ゴミ等が入り込まないように注意してください。

（2）配管材料

既設配管の流用禁止！

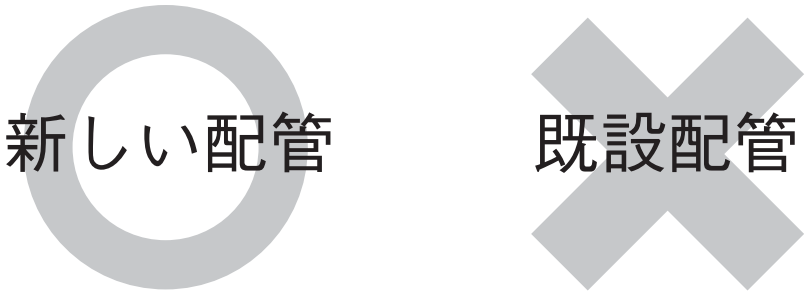

■銅管の質別

O材	軟質銅管（なまし銅管）やわらかく手でも曲げることが可能です。
1/2H材	硬質銅管（直管）硬い配管ですが、O材と比較して同じ肉厚でも強度があります。

・O材、1/2H材とは、銅配管自体の強度により質別します。
・O材は、やわらかく手でも曲げることが可能です。
・1/2H材は硬い管ですが、O材と同じ肉厚でも強度が大幅にあります。

■銅管の種別（JIS B 8607）

種別	最高使用圧力	冷媒対象
1種	3.45MPa	R22,R407Cなど
2種	4.30MPa	R410Aなど
3種	4.80MPa	————

■配管材料・肉厚
冷媒配管は、JISH3300「銅、及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅を使用してください。
R410AはR22に比べて作動圧力が上がるため、必ず下記肉厚以上のものを使用してください。（肉厚0.7mmの薄肉品の使用は禁止）

サイズ(mm)	呼び	肉厚(mm)	質別
φ6.35	1/4"	0.8t	O材
φ9.52	3/8"	0.8t	
φ12.7	1/2"	0.8t	
φ15.88	5/8"	1.0t	
φ19.05	3/4"	1.0t	1/2H材 またはH材
φ22.2	7/8"	1.0t	
φ25.4	1"	1.0t	
φ28.58	1 1/8"	1.0t	
φ31.75	1 1/4"	1.1t	
φ38.1	1 1/2"	1.35t	

※従来の機種においては、φ19.05(3/4")までのサイズでは、O材を使用していましたがR410A機種では1/2H材を使用してください。
（φ19.05で肉厚1.2tであればO材も使用できます。）

■配管材料への表示

新冷媒対応の配管部材は断熱材表面に「銅管肉厚」「対応冷媒」の記号が表示されています。

配管肉厚の表示（mm）

肉厚	記号表示
0.8	08
1.0	10

対応冷媒表示

対応冷媒	記号表示
1種　R22,R407C	①
2種　R410A	②

＜断熱材への表示例＞



梱包外装でも識別できるよう、表示されてますので確認してください。

＜外装ケースの表示例＞

②	：1種、2種兼用タイプ
対応冷媒	：R22,R407C,R410A
銅管口径×肉厚	：9.52×0.8、15.88×1.0

■フレア加工（O材,OL材のみ）

R410Aのフレア加工寸法は、より気密性を増すために、R22より大きくなります。



フレア加工寸法(mm)

配管外径	呼び	A寸法	
		R410A	R22
φ6.35	1/4"	9.1	9.0
φ9.52	3/8"	13.2	13.0
φ12.7	1/2"	16.6	16.2
φ15.88	5/8"	19.7	19.4
φ19.05	3/4"	24.0	23.3

（φ19.05では肉厚1.2tのO材をご使用下さい。）

従来のフレアツール(クラッチ式)を使用してR410Aのフレア加工を行う場合は、
配管の出し代を1.0～1.5mmとして加工すれば規定の寸法になります。
また、出し代調整用の銅管ゲージを使用すると便利です。

■フレアナット

フレアナットも強度を増すために、1種から2種へ変更しています。
また、サイズを変更しているものがあります。



フレアナット寸法(mm)

配管外径	呼び	B寸法	
		R410A(2種)	R22(1種)
φ6.35	1/4"	17.0	17.0
φ9.52	3/8"	22.0	22.0
φ12.7	1/2"	26.0	24.0
φ15.88	5/8"	29.0	27.0
φ19.05	3/4"	36.0	36.0

目　次

室外ユニット

I　機器概要

[1] 機器構成表 1
[2] 室外ユニット概略仕様 4
[3] 運転可能温度範囲 4
[4] 室内ユニット概略仕様 5
[5] 機器選定時の注意事項 6

II　冷媒配管設計

[1] 冷媒配管長制限 9
[2] 冷媒配管の選定 13
[3] 冷媒漏洩による注意事項 16
<1>はじめに 16
<2>限界濃度と冷媒濃度の確認手順 17
<3>RCL（限界濃度）を超えた場合の対応 20

III　据付けスペース

[1] 据付場所の選定 22
[2] 据付スペース 23

IV　製品仕様

[1] 室外ユニット 25
<1>仕様表 25
<2>外形図 30

V　製品データ

[1] 機種選定方法 38
<1>室内ユニットの選定 38
<2>室外ユニットの選定 38
<3>注意事項 38
<4>選定計算例 39
<5>標準能力表および能力補正 41
[2] 室外ユニットの騒音 95
<1>騒音レベル 95
<2>ＮＣ曲線 97
[3] 重心位置 101
<1>室外ユニット 101
[4] 耐震強度計算 103
<1>耐震強度計算書フォーム 103
<2>耐震強度計算 104
[5] 室外ユニットの振動レベル 106

VI　据付工事

[1] 室外ユニットの据付け 107
<1>製品の吊下げ方法 107
<2>据付け 108
<3>アンカーボルト位置 108
<4>下配管・下配線時の注意 109
<5>冷媒配管取出し方向 110
[2] 雪・季節風に対する注意 111
<1>季節風対策 111
<2>寒冷地域・積雪地域での防風・防雪対策 111
[3] ドレン処理 114
<1>集中ドレンパンの設置 114
<2>ドレン配管工事 115
[4] 冷媒配管工事 116
<1>注意事項 116
<2>配管接続 118
<3>分岐管の据付要領 120
<4>気密試験・真空引き乾燥・冷媒充てん 121
<5>冷媒配管システム 124
<6>冷媒配管の断熱施工 126
[5] 電気工事 129
<1>注意事項 130
<2>配線接続位置 131
<3>機外配線接続例 134
<4>主電源配線と器具容量 137
<5>伝送線用給電拡張ユニット 139
[6] 試運転 140
<1>試運転前の確認事項 140
<2>試運転方法 140
<3>試運転時の不具合対応 143
<4>室外ユニット制御基板のスイッチとサービス LED により室外ユニットの故障判定ができます。 145
<5>リモコンの動作不具合内容と処置 146
<6>次の現象は故障（異常）ではありません 148

目　次

室内ユニット

I　製品仕様

[1] 室内ユニット 151
<1>仕様表 151
<2>外形図 162
[2] 別売部品表 180

II　製品データ

[1] 送風機特性線図 184
[2] 外気取入風量特性線図 196
[3] 分ダクト風量特性線図 199
[4] 温度・気流分布 202
[5] 室内ユニットの騒音 210
<1>騒音レベル 210
<2>ＮＣ 曲線 215
[6] 重心位置 241
<1>室内ユニット 241

システム設計

I　システム設計

[1] システム制御 249
<1>システム構成 249
<2>ＭＡ・ＭＥ リモコンの機能・仕様 252
<3>システム構成制約 253
<4>給電の方法 256
<5>遠方入出力制御 258
[2] 配線設計とシステム設計 264
<1>制御配線の種類と許容量 264
<2>スイッチ設定の種類と方法 266
<3>システム接続例 269

室外ユニット

I 機器概要

[1] 機器構成表 1
[2] 室外ユニット概略仕様 4
[3] 運転可能温度範囲 4
[4] 室内ユニット概略仕様 5
[5] 機器選定時の注意事項 6

II 冷媒配管設計

[1] 冷媒配管長制限 9
[2] 冷媒配管の選定 13
[3] 冷媒漏洩による注意事項 16
<1>はじめに 16
<2>限界濃度と冷媒濃度の確認手順 17
<3>RCL（限界濃度）を超えた場合の対応 20

III 据付けスペース

[1] 据付場所の選定 22
[2] 据付スペース 23

IV 製品仕様

[1] 室外ユニット 25
<1>仕様表 25
<2>外形図 30

V 製品データ

[1] 機種選定方法 38
<1>室内ユニットの選定 38
<2>室外ユニットの選定 38
<3>注意事項 38
<4>選定計算例 39
<5>標準能力表および能力補正 41
[2] 室外ユニットの騒音 95
<1>騒音レベル 95
<2>ＮＣ曲線 97
[3] 重心位置 101
<1>室外ユニット 101
[4] 耐震強度計算 103
<1>耐震強度計算書フォーム 103
<2>耐震強度計算 104
[5] 室外ユニットの振動レベル 106

VI 据付工事

[1] 室外ユニットの据付け 107
<1>製品の吊下げ方法 107
<2>据付け 108
<3>アンカーボルト位置 108
<4>下配管・下配線時の注意 109
<5>冷媒配管取出し方向 110
[2] 雪・季節風に対する注意 111
<1>季節風対策 111
<2>寒冷地域・積雪地域での防風・防雪対策 111
[3] ドレン処理 114
<1>集中ドレンパンの設置 114
<2>ドレン配管工事 115
[4] 冷媒配管工事 116
<1>注意事項 116
<2>配管接続 118
<3>分岐管の据付要領 120
<4>気密試験・真空引き乾燥・冷媒充てん 121
<5>冷媒配管システム 124
<6>冷媒配管の断熱施工 126
[5] 電気工事 129
<1>注意事項 130
<2>配線接続位置 131
<3>機外配線接続例 134
<4>主電源配線と器具容量 137
<5>伝送線用給電拡張ユニット 139
[6] 試運転 140
<1>試運転前の確認事項 140
<2>試運転方法 140
<3>試運転時の不具合対応 143
<4>室外ユニット制御基板のスイッチとサービス LED により室外ユニットの故障判定ができます。 145
<5>リモコンの動作不具合内容と処置 146
<6>次の現象は故障（異常）ではありません 148

室外ユニット

I 機器概要

[1] 機器構成表

●8～16HP

室外ユニット		8HP	10HP	12HP	14HP	16HP
		PURY-P224DMG	PURY-P280DMG	PURY-P335DMG	PURY-P400DMG	PURY-P450DMG
接続可能室内ユニット	容　量	P22～P280				
	台　数	1～15台	1～19台	1～22台	1～27台	1～30台
	合計容量 (室外ユニット容量比)	112～336 (50～150%)	140～420 (50～150%)	168～502 (50～150%)	200～600 (50～150%)	225～675 (50～150%)

注）8～16HPの場合に使用するユニットはPURY-P○○○DMG形の室外ユニットです。本ユニットを複数台組合わせて使用することはできません。

分流コントローラー	4分岐	5分岐	6分岐	8分岐	10分岐	13分岐	16分岐
	CMB-P104GG1	CMB-P105GG1	CMB-P106GG1	CMB-P108GG1	CMB-P1010GG1	CMB-P1013GG1	CMB-P1016GG1

分流コントローラー	親　機				子　機		
	8分岐	10分岐	13分岐	16分岐	4分岐	8分岐	16分岐
	CMB-P108GAG1	CMB-P1010GAG1	CMB-P1013GAG1	CMB-P1016GAG1	CMB-P104GBG1	CMB-P108GBG1	CMB-P1016HBG1

						P22	P28	P36	P45	P56	P71	P80	P90	P112	P140	P160	P224	P280
汎用	パネル必要 天井カセット	四方向	PLFY	BM		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
				JM				●	●	●	●							
				DM		●	●	●	●									
		二方向		LM		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		一方向	PMFY	BM		●	●	●	●									
				FM				●	●	●	●	●						
		ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用	PLFY	CLM				●	●	●	●	●						
	天井	ビルトイン	PDFY	M		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	天埋	ダクト	PEFY	M					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		低騒音		ML		●	●											
	天吊		PCFY	KM					●	●	●	●	●	●	●	●		
	壁掛	小容量	PKFY	BM		●	●											
				BMS		●	●											
		大容量		GM				●	●	●								
	床置	ローボーイ	PFFY	LEM			●	●	●	●	●							
		ダクト		DM													●	●
		スリム	PSFY	GM						●	●	●		●	●	●		
	床埋込	ローボーイ	PFFY	LRM			●	●	●	●	●							
厨房用	天吊		PCFY	HM								●			●			
室温サーモ形給気処理ユニット	天埋		PEFY	M-F									●	●	●	●	●	●
	壁	ビルトイン	PFFY	RM-F														●
外気処理	天埋		GE	M											●(1080)		●(1680)	●(2100)
ロスナイ			LGH	RDF6				●(50)		●(80)	●(100)							
			LB	DF5							●(100)	●(150)	●(200)					

パネル（天井カセット、天井ビルトインのみ）

リモコンおよびシステムコントローラー等

●18～26HP（室外ユニット2台接続構成）

室外ユニット		18HP	20HP	22HP	24HP	26HP
		PURY-P500SDMG	PURY-P560SDMG	PURY-P630SDMG	PURY-P690SDMG	PURY-P730SDMG
接続可能室内ユニット	容　量	P22～P280				
	台　数	1～34台	1～38台	2～42台	2～47台	2～49台
	合計容量 (室外ユニット容量比)	250～750 (50～150%)	280～840 (50～150%)	315～945 (50～150%)	345～1035 (50～150%)	365～1095 (50～150%)

注）18～32HP時に構成するユニットは、PURY-P224·280·335·400·450SDMGです。本ユニットを単独で使用することはできません。

分流コントローラー	親　機				子　機		
	8分岐	10分岐	13分岐	16分岐	4分岐	8分岐	16分岐
	CMB-P108GAG1	CMB-P1010GAG1	CMB-P1013GAG1	CMB-P1016GAG1	CMB-P104GBG1	CMB-P108GBG1	CMB-P1016HBG1

					P22	P28	P36	P45	P56	P71	P80	P90	P112	P140	P160	P224	P280
汎用	パネル必要 天井カセット	四方向	PLFY	BM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
				JM			●	●	●	●							
				DM	●	●	●	●									
		二方向		LM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		一方向	PMFY	BM	●	●	●	●									
				FM			●	●	●	●	●						
		クリーンルーム用	PLFY	CLM			●	●	●	●	●						
	天井	ビルトイン	PDFY	M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	天埋	ダクト	PEFY	M				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		低騒音		ML	●	●											
	天吊		PCFY	KM				●	●	●	●	●	●	●	●		
	壁掛	小容量	PKFY	BM	●	●											
				BMS	●	●											
		大容量		GM			●	●	●								
	床置	ローボーイ	PFFY	LEM		●	●	●	●	●							
		ダクト		DM												●	●
		スリム	PSFY	GM					●	●	●		●	●	●		
	床埋込	ローボーイ	PFFY	LRM		●	●	●	●	●							
厨房用	天吊		PCFY	HM							●			●			
室温サーモ形給気処理ユニット	天埋		PEFY	M-F								●	●	●	●	●	●
	壁	ビルトイン	PFFY	RM-F													●
外気処理	天埋		GE	M										●(1080)		●(1680)	●(2100)
ロスナイ			LGH	RDF6			●(50)		●(80)	●(100)							
			LB	DF5						●(100)	●(150)	●(200)					

パネル（天井カセット、天井ビルトインのみ）

リモコンおよびシステムコントローラー等

●28～32HP（室外ユニット2台接続構成）

室外ユニット		28HP	30HP	32HP
		PURY-P800SDMG	PURY-P850SDMG	PURY-P900SDMG
接続可能室内ユニット	容　量	P22～P280		
	台　数	2～50台		
	合計容量 (室外ユニット容量比)	400～1200 (50～150%)	425～1275 (50～150%)	450～1350 (50～150%)

注）18～32HP時に構成するユニットは、PURY-P224·280·335·400·450SDMGです。本ユニットを単独で使用することはできません。

分流コントローラー	親　機	子　機		
	16分岐	4分岐	8分岐	16分岐
	CMB-P1016HAG1	CMB-P104GBG1	CMB-P108GBG1	CMB-P1016HBG1

						P22	P28	P36	P45	P56	P71	P80	P90	P112	P140	P160	P224	P280
汎用	パネル必要 天井カセット	四方向	PLFY	BM		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
				JM				●	●	●	●							
				DM		●	●	●	●									
		二方向		LM		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		一方向	PMFY	BM		●	●	●	●									
				FM				●	●	●	●	●						
		クリーンルーム用	PLFY	CLM				●	●	●	●	●						
	天井	ビルトイン	PDFY	M		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	天埋	ダクト	PEFY	M					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		低騒音		ML		●	●											
	天吊		PCFY	KM					●	●	●	●	●	●	●	●		
	壁掛	小容量	PKFY	BM		●	●											
				BMS		●	●											
		大容量		GM				●	●	●								
	床置	ローボーイ	PFFY	LEM			●	●	●	●	●							
		ダクト		DM													●	●
		スリム	PSFY	GM						●	●	●		●	●	●		
	床埋込	ローボーイ	PFFY	LRM			●	●	●	●	●							
厨房用	天吊		PCFY	HM								●			●			
室温サーモ形給気処理ユニット	天埋		PEFY	M-F									●	●	●	●	●	●
	壁	ビルトイン	PFFY	RM-F														●
外気処理	天埋		GE	M											●(1080)		●(1680)	●(2100)
ロスナイ			LGH	RDF6				●(50)		●(80)	●(100)							
			LB	DF5							●(100)	●(150)	●(200)					

パネル（天井カセット、天井ビルトインのみ）

リモコンおよびシステムコントローラー等

[2] 室外ユニット概略仕様

	PURY-P224DMG	PURY-P280DMG	PURY-P335DMG	PURY-P400DMG	PURY-P450DMG
電　源	三相 200V ±10% 50/60Hz				
冷房能力　(kW)	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0
暖房能力　(kW)	25.0	31.5	37.5	40.0	50.0
圧縮機用電動機出力 (kW)	4.8	6.5	7.4	9.4	10.2
送風機用電動機出力 (kW)	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92×2

	PURY-P500SDMG	PURY-P560SDMG	PURY-P630SDMG	PURY-P690SDMG	PURY-P730SDMG
電　源	三相 200V ±10% 50/60Hz				
冷房能力　(kW)	50.0	56.0	63.0	69.0	73.0
暖房能力　(kW)	56.0	63.0	69.0	76.5	77.5
圧縮機用電動機出力 (kW)	6.5+4.8	6.5+6.5	7.4+6.5	7.4+7.4	9.4+7.4
送風機用電動機出力 (kW)	0.92+0.92	0.92+0.92	0.92+0.92	0.92+0.92	0.92+0.92

	PURY-P800SDMG	PURY-P850SDMG	PURY-P900SDMG
電　源	三相 200V ±10% 50/60Hz		
冷房能力　(kW)	80.0	85.0	90.0
暖房能力　(kW)	80.0	90.0	100.0
圧縮機用電動機出力 (kW)	9.4+9.4	10.2+9.4	10.2+10.2
送風機用電動機出力 (kW)	0.92+0.92	0.92×2+0.92	0.92×2+0.92×2

(注)冷房･暖房能力は、JIS8615-1又は2の条件で運転した場合の最大能力です。

[3] 運転可能温度範囲

		全冷房運転時	全暖房運転時	冷暖房混在運転時	
				冷房	暖房
標　準	室内吸込空気温度	湿球温度 15～24℃	乾球温度 15～27℃	湿球温度 15～24℃	乾球温度 15～27℃
	室外吸込空気温度	乾球温度 −5～43℃	湿球温度 −20～15.5℃	乾球温度 −5～21℃, 湿球温度 −6～15.5℃	
室温サーモ形給気処理ユニット	室内吸込空気温度	湿球温度 15～35℃(注1)	乾球温度 −10～20℃(注1)	湿球温度 15～35℃(注1)	乾球温度 −10～20℃(注1)
	室外吸込空気温度	乾球温度 21～43℃	湿球温度−12.5～20℃	乾球温度 21～28℃,湿球温度 15.5～20℃	

(注1)室温サーモ形給気処理ユニットは本体内蔵のサーモにより、冷房時 21℃(乾球温度)以下、暖房時 20℃(乾球温度)以上でサーモOFFします。

[4] 室内ユニット概略仕様

種類	形名	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)
天井カセット形 (四方向吹出し) ワイドパワーカセット	PLFY-P22BMG2	2.2	2.5
	PLFY-P28BMG2	2.8	3.2
	PLFY-P36BMG2	3.6	4.0
	PLFY-P45BMG2	4.5	5.0
	PLFY-P56BMG2	5.6	6.3
	PLFY-P71BMG2	7.1	8.0
	PLFY-P80BMG2	8.0	9.0
	PLFY-P90BMG2	9.0	10.0
	PLFY-P112BMG2	11.2	12.5
	PLFY-P140BMG2	14.0	16.0
	PLFY-P160BMG2	16.0	18.0
天井カセット形 (四方向吹出し) コンパクトタイプ	PLFY-P36JMG1	3.6	4.0
	PLFY-P45JMG1	4.5	5.0
	PLFY-P56JMG1	5.6	6.3
	PLFY-P71JMG1	7.1	8.0
天井カセット形 (四方向吹出し) システム天井対応タイプ	PLFY-P22DMG1	2.2	2.5
	PLFY-P28DMG1	2.8	3.2
	PLFY-P36DMG1	3.6	4.0
	PLFY-P45DMG1	4.5	5.0
天井カセット形 (二方向吹出し)	PLFY-P22LMG1	2.2	2.5
	PLFY-P28LMG1	2.8	3.2
	PLFY-P36LMG1	3.6	4.0
	PLFY-P45LMG1	4.5	5.0
	PLFY-P56LMG1	5.6	6.3
	PLFY-P71LMG1	7.1	8.0
	PLFY-P80LMG1	8.0	9.0
	PLFY-P90LMG1	9.0	10.0
	PLFY-P112LMG1	11.2	12.5
	PLFY-P140LMG1	14.0	16.0
天井カセット形 (一方向吹出し) 小容量タイプ	PMFY-P22BMG1	2.2	2.5
	PMFY-P28BMG1	2.8	3.2
	PMFY-P36BMG1	3.6	4.0
	PMFY-P45BMG1	4.5	5.0
天井カセット形 (一方向吹出し) 大容量タイプ	PMFY-P36FMG1	3.6	4.0
	PMFY-P45FMG1	4.5	5.0
	PMFY-P56FMG1	5.6	6.3
	PMFY-P71FMG1	7.1	8.0
	PMFY-P80FMG1	8.0	9.0
天井ビルトイン形	PDFY-P22MG1	2.2	2.5
	PDFY-P28MG1	2.8	3.2
	PDFY-P36MG1	3.6	4.0
	PDFY-P45MG1	4.5	5.0
	PDFY-P56MG1	5.6	6.3
	PDFY-P71MG1	7.1	8.0
	PDFY-P80MG1	8.0	9.0
	PDFY-P90MG1	9.0	10.0
	PDFY-P112MG1	11.2	12.5
	PDFY-P140MG1	14.0	16.0
天井埋込形	PEFY-P45MG2	4.5	5.0
	PEFY-P56MG2	5.6	6.3
	PEFY-P71MG2	7.1	8.0
	PEFY-P80MG2	8.0	9.0
	PEFY-P90MG2	9.0	10.0
	PEFY-P112MG2	11.2	12.5
	PEFY-P140MG2	14.0	16.0
	PEFY-P160MG2	16.0	18.0
	PEFY-P224MG1	22.4	25.0
	PEFY-P280MG1	28.0	31.5

種類	形名	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)
天吊形	PCFY-P45KMG1	4.5	5.0
	PCFY-P56KMG1	5.6	6.3
	PCFY-P71KMG1	7.1	8.0
	PCFY-P80KMG1	8.0	9.0
	PCFY-P90KMG1	9.0	10.0
	PCFY-P112KMG1	11.2	12.5
	PCFY-P140KMG1	14.0	16.0
	PCFY-P160KMG1	16.0	18.0
壁掛形　※1 (小容量タイプ)	PKFY-P22BM(S)G1	2.2	2.5
	PKFY-P28BM(S)G1	2.8	3.2
壁掛形 (大容量タイプ)	PKFY-P36HMG1	3.6	4.0
	PKFY-P45HMG1	4.5	5.0
	PKFY-P56HMG1	5.6	6.3
床置形 (ローボーイ)	PFFY-P28LEMG1	2.8	3.2
	PFFY-P36LEMG1	3.6	4.0
	PFFY-P45LEMG1	4.5	5.0
	PFFY-P56LEMG1	5.6	6.3
	PFFY-P71LEMG1	7.1	8.0
床置形	PFFY-P224DMG1	22.4	25.0
	PFFY-P280DMG1	28.0	31.5
	PFFY-P450DMG1	45.0	50.0
	PFFY-P560DMG1	56.0	63.0
床置形 (スリム)	PSFY-P56GMG1	5.6	6.3
	PSFY-P71GMG1	7.1	8.0
	PSFY-P80GMG1	8.0	9.0
	PSFY-P112GMG1	11.2	12.5
	PSFY-P140GMG1	14.0	16.0
	PSFY-P160GMG1	16.0	18.0
壁ビルトイン形	PFFY-P112RMG1	11.2	12.5
	PFFY-P140RMG1	14.0	16.0
	PFFY-P224RMG1	22.4	25.0
	PFFY-P280RMG1	28.0	31.5
床置埋込形 (ローボーイ)	PFFY-P28LRMG1	2.8	3.2
	PFFY-P36LRMG1	3.6	4.0
	PFFY-P45LRMG1	4.5	5.0
	PFFY-P56LRMG1	5.6	6.3
	PFFY-P71LRMG1	7.1	8.0
天井埋込形 (低騒音タイプ)	PEFY-P22MLG1(-R)	2.2	2.5
	PEFY-P28MLG1(-R)	2.8	3.2
天井埋込形 室温サーモ形給気 処理ユニット　※2	PEFY-P90MG1-F	9.0	8.5
	PEFY-P112MG1-F	11.2	10.6
	PEFY-P140MG1-F	14.0	13.2
	PEFY-P160MG1-F	16.0	15.1
	PEFY-P224MG1-F	22.4	21.2
	PEFY-P280MG1-F	28.0	26.5
壁ビルトイン形 室温サーモ形給気 処理ユニット　※ 2	PFFY-P280RMG1-F	28.0	26.5
天吊形 厨房用	PCFY-P80HMG1	8.0	9.0
	PCFY-P140HMG1	14.0	16.0
天井埋込形 外気処理エアコン	GE-P1080MG1	14.0	13.7
	GE-P1680MG1	22.4	21.2
	GE-P2100MG1	28.0	26.5
天井カセット形 クリーンルーム用	PLFY-P36CLMG1	3.6	4.0
	PLFY-P45CLMG1	4.5	5.0
	PLFY-P56CLMG1	5.6	6.3
	PLFY-P71CLMG1	7.1	8.0
	PLFY-P80CLMG1	8.0	9.0
ロスナイ	LGH-50RDF6	6.30	6.18
	LGH-80RDF6	9.45	10.11
	LGH-100RDF6	12.30	12.50
	LB-100DF5	10.36	11.59
	LB-150DF5	13.06	14.49
	LB-200DF5	15.83	17.43

注 . 室内ユニットの冷房・暖房能力は JIS B8615-1 又は 2 の標準条件で運転した場合の値です。

注 .※1 の壁掛形の PKFY-BMSG1 形は、静かな小部屋用を示します。ホテル、寮などの暗騒音が低い部屋でのご使用には、PKFY-BMSG1 形をご選定ください。なお、その際には必ず別売外付 LEV ボックス PAC-SG95LE との組合せ使用となります。

注 .※2 の冷房・暖房能力は、<冷房時：室内側吸込空気温度 33 ℃（乾球温度）、28 ℃（湿球温度）、室外側吸込空気温度 33 ℃（乾球温度）、28 ℃（湿球温度）、暖房時：室内側吸込空気温度 0 ℃（乾球温度）、-2.9 ℃（湿球温度）、室外側吸込空気温度 0 ℃（乾球温度）、-2.9 ℃（湿球温度）>によります。

注 . ロスナイの冷暖能力は外気負荷熱処理能力（冷房室内側吸込温度 27 ℃（乾球温度）、19 ℃（湿球温度）、室外側吸込温度 35 ℃（乾球温度）、24 ℃（湿球温度）、暖房室内側吸込温度 20 ℃（乾球温度）、13.8 ℃（湿球温度）、室外側吸込温度 7 ℃（乾球温度）、6 ℃（湿球温度））を示し、ロスナイによる熱回収分を含めた値です。

[5] 機器選定時の注意事項

・冷媒の流動音

注意事項	対応方法
ホテル、寮、会議室などの暗騒音が低い部屋でのご使用の場合には、わずかながら冷媒の流動音が懸念される場合があります。 （異常ではありません） 特に上記のような場所への壁掛形設置の場合には、念のため右記の対応を実施してください。	壁掛形 PKFY-BM の場合は、PKFY-BMS（静かな小部屋用）を選定してください。 なお、この時別売の外付け LEV ボックス PAC-SG95LE を必ず併せてご使用ください。 壁掛形以外の室内ユニットについて、冷媒の流動音が懸念される場合には、ご相談ください。

・暖房運転以外での室温上昇

注意事項	対応方法
暖房時、サーモ OFF 中の室内ユニットからわずかながら温風が出ることがあります。 （異常ではありません） 小部屋で気密性の高い部屋の場合など、その温風による室温上昇が懸念される場合には、据付け時に右記のいずれかの対応を実施してください。 （注）R2 タイプはサーモ OFF 時温風は出ません。	以下のいずれかの対応を実施してください。 但し、リモコンは室内温度を検知できるところへ取付けてください。 （温風・冷風の影響を受けないところ） ①サーモ OFF 時にファン停止できる場合 室内ユニット制御基板上の SW1-7,1-8 を ON にする。 →サーモ OFF 時にファン停止します。 ②サーモ OFF 時にファン停止できない場合 （例えば、クリーンルーム用など） 室内ユニット制御基板上の SW3-7 を ON にする。 →サーモ OFF 時に LEV を全閉にします。 ただし、LEV 制御の設定変更する室内ユニットの合計容量は、室外ユニット容量の 50%以下となるようにしてください。 （全室内ユニットの LEV 制御設定を変更することは不可）

・低外気時の吹出温度の低下

注意事項	対応方法
暖房運転中において外気温度が低い条件や室内ユニットの吸込温度が低い条件では、暖房能力がカタログの記載能力よりも低下します。	技術資料などで必要暖房能力が確保できるか、ご検討いただき、機器・容量およびシステム選定ください。

・分流コントローラーの冷媒音

注意事項	対応方法
ホテル、寮、会議室などの暗騒音が低い部屋でのご使用の場合には、わずかながら冷媒の流動音が懸念される場合があります。 （異常ではありません） 特に上記のような静粛性が要求されるような場所への設置は、避けてください。	ユニットから発生する冷媒音の影響のない場所 (廊下、給湯室、トイレなど常時人が滞在しない場所) の天井裏、もしくは同じように冷媒音が問題とならないサービススペースに設置してください。 ホテル等暗騒音が低い部屋で使用する場合、室内ユニット - 分流コントローラー間を 5m 以上離してください。

・室外ユニット騒音

注意事項	対応方法
室外ユニットの製品仕様表に記載の騒音値は、無響音室にて測定した倍の値です。 従って、現地での据付け環境、および反響によって騒音値は大きく影響されますので注意が必要です。 18 ～ 32HP（室外ユニット 2 台接続構成）の場合、配管長が長いシステムでは、暖房時に室外ユニットから、通常より多少大きな音がする場合があります。また、室外ユニット内部から弁の動作音や冷媒流動音が発生することがあります。	通常の住宅地など静粛性が要求されるような居住地域への隣接設置は避けてください。 設置環境において、騒音の影響が懸念される場合には、ご相談ください。

・デフロスト運転時の暖房能力への影響

注意事項	対応方法
暖房運転中には外気が低下（湿球温度約 6 ℃以下）すると、室外ユニットの熱交換器に霜がついて性能が低下し、また霜を除去するためのデフロスト運転に入ることがあります。 （異常ではありません）	後述の「V [1] 機種選定方法」項の能力補正に従って、負荷見積りを実施してください。 暖房能力には以下の補正が必要です。 ・空気条件変化による補正 × 配管長補正 × デフロスト補正 外風対策、防雪対策を実施してください。(111 ページ)
デフロスト復帰後には、デフロストによるガス配管の冷却などの要因により、そのデフロスト時間が長くなる（熱交換器の霜が多い、もしくは外風が室外ユニットに吹きつけている）ほど、暖房能力の立上がりが悪くなることがあります。 （性能復帰まで最長 10 ～ 20 分）	
クリーンルーム用などの室内クリーン度が要求される室内ユニットの場合、デフロスト中においても送風 FAN 運転（弱風）しているため、デフロスト中の間（通常 5 ～ 10 分間、最長 15 分間）に室温が低下することがあります。デフロスト中の室内クリーン度よりも室温低下の方を重視される場合、右記の対応を実施してください。	クリーンルーム用の PLFY-CLM 機種の場合、以下の対応を実施してください。 室内ユニット制御基板上の SW3-5 を OFF にする →他機種の室内ユニットと同様、デフロスト中の送風 FAN を停止させます。

・ドライ運転時の室温冷え過ぎ

注意事項	対応方法
ドライ運転では、室温に応じて発停運転を行うため、設定温度に対して若干室温が低下しすぎることがあります。（異常ではありません）また、室温が 18 ℃以下になると常時サーモ OFF となります。 ドライ運転時に室温の低下が懸念される場合には、右記の対応を実施してください。	室温検知サーモを人の感じる温度に近いリモコンサーモ、もしくは室温サーモに変更する。室内ユニット制御基板上の SW1-1 を ON にする。

・ノイズの影響について

注意事項	対応方法
空調機はマイコンを使用しておりますので、わずかながら電源、伝送線、本体から放射ノイズを出しております。電気的に微細な信号を増幅するような機器（ワイヤレスマイク、医療機器等）の近傍に据付けた場合、これらの機器がノイズの影響を受け、誤動作を起こす場合があります。また、強いノイズを発生させる機器（放電加工機等）の近傍に空調機を据付けられた場合、これらの発生するノイズにより空調機が誤動作する場合も考えられます。これらが予め懸念される場合は、右記の対応を実施してください。	ノイズの影響を受けやすい機器（ワイヤレスマイクの受信器やアンテナ等）は、できる限りユニットの伝送線、電源線ならびに本体から離して設置してください。 強いノイズを発生させる機器の電源線とは空調機電源と分離し、伝送線、電源線、ユニット本体はできる限り分離して設置してください。

・冷房時の凍結防止運転について

注意事項	対応方法
冷房運転時、室内ユニット熱交換器が凍結することを防止するため、一定時間運転後に配管温度に応じて強制サーモ OFF させる運転（凍結防止運転）を行うことがあり、サーモ OFF 中は負荷に応じて室温が上昇することがあります。 空冷式室外ユニットの場合は、外気温の低下により凍結防止運転が発生することがあります。発生範囲の目安は運転している室内ユニットの容量に応じて以下のとおりとなります。 ・冷暖切換タイプの場合：最小容量時外気 25 ℃以下、最大容量時外気 15 ℃以下 ・冷暖同時タイプの場合：最小容量時外気 5 ℃以下、容量 50%以上の場合－ 5 ℃（容量 50%を超えると発生しにくくなります）	左記目安となる外気温で冷房運転される場合、サーモ OFF による室温変化が許容されない用途へのご使用は避けてください。 特に対物空調などの特殊用途対応の空調をご検討の際には、設備用空調機のご検討をお願いします。

・循環水の水質管理（WR2, WY シリーズ）

注意事項	対応方法
開放式冷却塔を使用したり、循環水の水質が悪い場合は、水側熱交換器にスケールが付着し、熱交換能力の減少や熱交換器を腐食させるおそれがあります。	循環水冷却塔は、水質維持のため密閉式を使用してください。また、定期的な水質管理を行ってください。水質管理方法および水質基準値は、日本冷凍空調工業会基準「冷凍空調機器用水質ガイドライン」（JRA-GL-02）に従ってください。

・加湿器

注意事項	対応方法
暖房負荷が小さい環境で加湿器をご使用になる場合、室内温度が設定温度以上に上昇し、サーモ OFF すると加湿能力は著しく低下します。	暖房負荷の小さい環境ではサーモ OFF 時を想定して必要加湿量をご検討ください。
湿度に関して設計仕様等でビル管理法相当の要求がある場合、室内ユニットに組込む加湿器だけではビル管理法を満足させることは困難です。	室内ユニットに組込む加湿器だけで条件が満たせるか否か事前にご検討ください。
自然蒸発式加湿器をご使用の場合、給水用の水にシリカ分を多く含んでいると、白い粉が吹出すことがあります。	現地にて純水器の取付けをおすすめします。
ホテルや寝室・役員室など暗騒音の低い部屋では、カチッという電磁弁の動作音が定期的に聞こえる場合がありますが異常ではありません。 (二方向カセット)	電磁弁の動作音を許容できるか事前にご検討ください。

・室温サーモ形給気処理ユニット

注意事項	対応方法
室温サーモ形給気処理ユニットは室温サーモにより、サーモ ON/OFF します。また、室内ユニット吸込空気乾球温度（外気温度センサー検知温度）が冷房時 21 ℃以下、暖房時 20 ℃以上で、強制サーモ OFF（送風状態）になります。 サーモ OFF すると外気が直接室内に吹出しますので、特に低外気時の冷風吹出しにご注意ください。外気が未処理で室内に入り、室内の温湿度が大きく変化する場合があります。また、外気が人体や食品に直接あたると、外気温度によっては健康障害や食品劣化等の原因になります。また、外気温度と室内温度によっては、室内が結露するおそれがあります。	・室内ユニットの吹出空気が人体や食品に直接あたらないように吹出口を設置してください。 ・室温サーモ形給気処理ユニット以外の空調機を併用してください。 ・室内が結露しないように適宜断熱処理を施してください。 ・室温サーモ（リモコンまたは温度センサー）を部屋の代表温度を検知できる位置に設置してください。
室内ユニット吸込空気乾球温度（外気温度センサー検知温度）が 5 ℃以下の場合には、加湿器凍結防止・冷風感防止のため、強制的に暖房運転することがあります。また、異常時・除霜時はファンが停止します。	加湿器を搭載しない場合や、暖房時に冷風吹出しの影響を受けない場合はスイッチ設定によりファン運転可能です。室内ユニット制御基板上の SW1-7 を OFF にしてください。 ※ 除霜時はファン停止します。

・クリーンルーム天井カセット形

注意事項	対応方法
吹出口の風速は 0.5m/s となるようにしていますが、冷房時は冷気の自然対流の影響で床面の近くでは 1m/s を超える場合があります。また暖房時は到達距離が約 1.5m 以下となり、特に下吸込仕様時には温度分布が悪く足元まで十分な暖房効果が得られない場合があります。暖房を重視する場合、「風速アップキット」を取り付ければ到達距離がアップ (約 3m) します。この場合、冷房時も風速が大きくなります。	ご使用の環境に応じて機器の設置位置をご検討ください。

・運転電流について

注意事項	対応方法
運転電流は、室内負荷、外気温度条件、電源電圧等によって定格値より増加することがあります。	電源設備の選定などに用いる機器の最大電流値は定格値の 1.4 倍を目安としてください。

II 冷媒配管設計

[1] 冷媒配管長制限

●16分岐以下の場合<分流コントローラー標準機または親機のみ使用時>

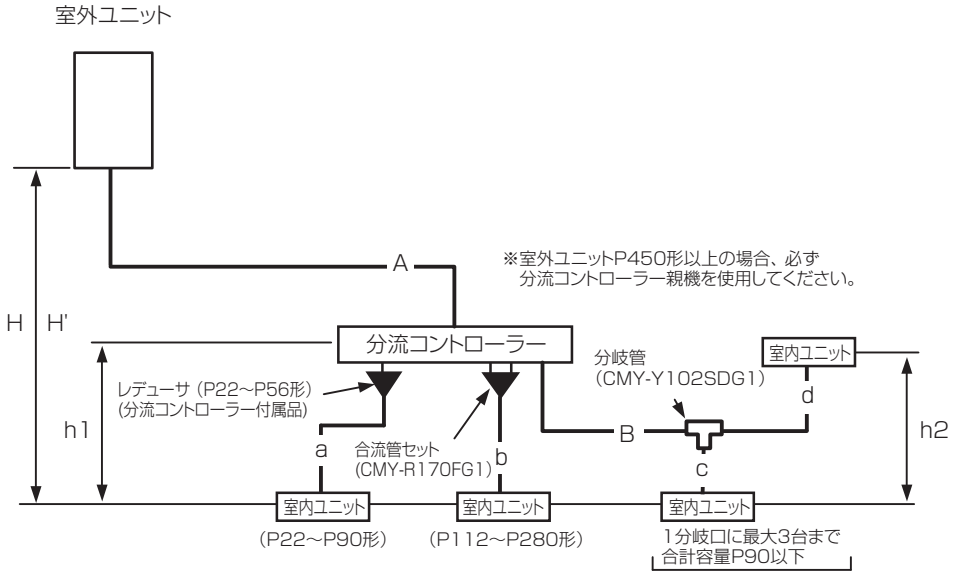

項目			配管部位	許容値
配管長	配管総延長		A+B+a+b+c+d	**※図2.配管総延長制約参照**
	最遠配管長		A+B+d	165m以下(相当長190m以下)
	室外−分流コントローラー間		A	110m以下
	分流コントローラー−室内間		B+d	40m以下 ※1
高低差	室内−室外間	室外上	H	50m以下
		室外下	H'	40m以下
	室内−分流コントローラー間		h1	15m(10m)以下 ※2
	室内−室内間		h2	15m(10m)以下 ※2

※1. 分流コントローラー−最遠室内ユニット(P280形は除く)間配管長が40mを越える場合、図1.高低差と枝管長を参照ください。
※2. 室内ユニットの接続容量が、P224形以上の場合は、(　　)内数値になります。

注1. P112~P160形室内ユニットを接続する場合、通常は別売品の合流管キット(形名:CMY-R170FG1)を使用し、分岐口2箇所を合流した後接続してください。
(その際には分流コントローラーDIP-SW4-6をONしてください。)
P112~P160形室内ユニットを分岐口1箇所に接続することも可能です。(その際には分流コントローラーDIP-SW4-6をOFFしてください。)但し、冷房能力が多少低下します。
(工場出荷時はDIP-SW4-6はOFF設定となっています。)
注2. P224, P280形室内ユニットと他の容量の室内ユニットと同一分岐口で接続しないでください。
注3. 同一分岐口に複数の室内ユニットを接続する場合、同一分岐口に接続している室内ユニットが同時に冷房·暖房運転をするように設定してください。
また、その際、冷房·暖房運転および停止が混在しないように、リモコンサーモもしくは別売のサーモを使用し、冷房·暖房運転が共通となるようにしてください。

図1. 分流コントローラー−室内ユニット高低差と枝管長

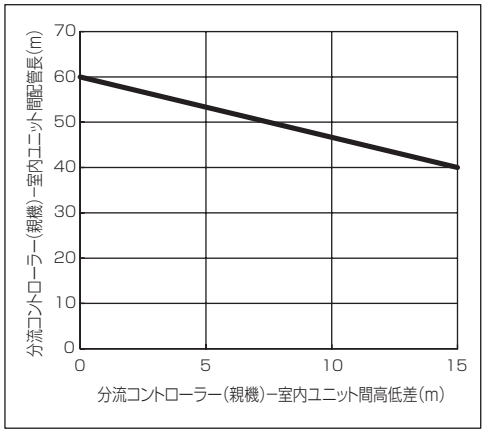

●16分岐を超える場合や複数の分流コントローラーを設置する場合（室外ユニットP450形以下）

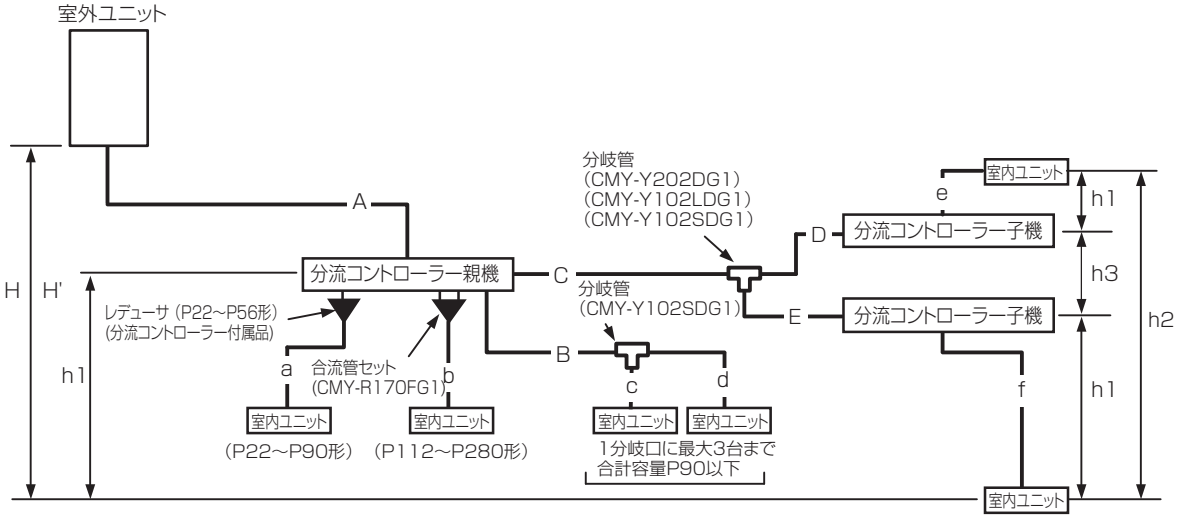

項目			配管部位	許容値
配管長	配管総延長		A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f	**※図2.配管総延長制約参照**
	最遠配管長		A+C+E+f	165m以下（相当長190m以下）
	室外－分流コントローラー間		A	110m以下
	分流コントローラー－室内間		B+d もしくは C+D+e もしくは C+E+f	40m以下 ※1
高低差	室内－室外間	室外上	H	50m以下
		室外下	H'	40m以下
	室内－分流コントローラー間		h1	15m（10m）以下 ※2
	室内－室内間		h2	15m（10m）以下 ※2
	分流コントローラー（親機もしくは子機）－分流コントローラー（子機）間		h3	15m以下

※1. 分流コントローラー－最遠室内ユニット（P280形は除く）間配管長が40mを越える場合、図1.高低差と枝管長を参照ください。
※2. 室内ユニットの接続容量が、P224形以上の場合は、（　）内数値になります。

注1. 分岐数が16分岐を超える場合は、分流コントローラーが2～3台（親機・子機）必要となり、かつ分流コントローラー間の配管は3管となります。
注2. 分流コントローラー子機を2台接続する場合は、上記許容値の内数としてください。
注3. 分流コントローラー子機を2台接続する場合、2台の分流コントローラー子機は並列に設置ください。
注4. P112～P160形室内ユニットを接続する場合、通常は別売品の合流管キット（形名:CMY-R170FG1）を使用し、分岐口2箇所を合流した後接続してください。
（その際には分流コントローラーDIP-SW4-6をONしてください。）
P112～P160形室内ユニットを分岐口1箇所に接続することも可能です。（その際には分流コントローラーDIP-SW4-6をOFFしてください。）但し、冷房能力が多少低下します。
（工場出荷時はDIP-SW4-6はOFF設定となっています。）
注5. P224, P280形室内ユニットと他の容量の室内ユニットと同一分岐口で接続しないでください。
注6. 同一分岐口に複数の室内ユニットを接続する場合、同一分岐口に接続している室内ユニットが同時に冷房・暖房運転をするように設定してください。
また、その際、冷房・暖房運転および停止が混在しないように、リモコンサーモもしくは別売のサーモを使用し、冷房・暖房運転が共通となるようにしてください。
注7. 分流コントローラー子機CMB-P・GBG1タイプへの室内ユニット接続可能合計容量（GBタイプ2台接続時は2台分の合計）はP400形以下です。
分流コントローラー子機CMB-P1016HBG1への室内ユニット接続可能合計容量はP400形以下ですが、少なくとも1台CMB-P1016HBG1を使用する場合、子機2台接続時の2台分の室内ユニット接続可能合計容量はP500以下です。

図1. 分流コントローラー－室内ユニット高低差と枝管長

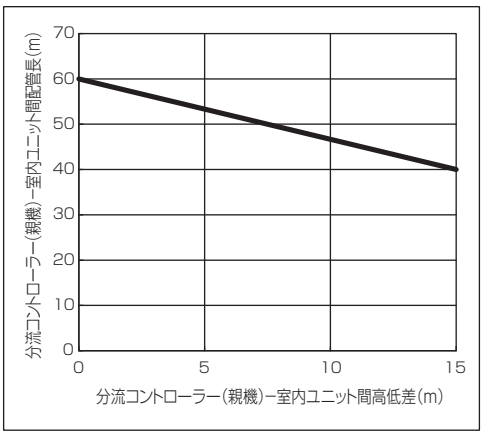

●16分岐を超える場合や複数の分流コントローラーを設置する場合(室外ユニットP500形以上)

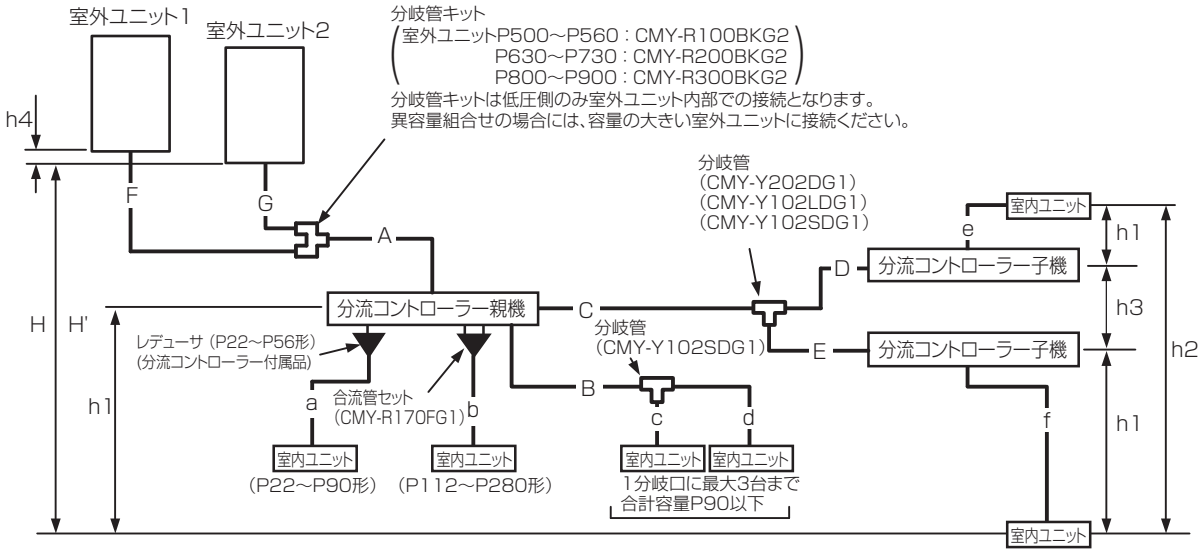

項目			配管部位	許容値
配管長	配管総延長		F+G+A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f	**※図2.配管総延長制約参照**
	最遠配管長		F(G)+A+C+E+f	165m以下(相当長190m以下)
	室外－分流コントローラー間		F(G)+A	110m以下
	分流コントローラー－室内間		B+d もしくは C+D+e もしくは C+E+f	40m以下 ※1
	室外－室外間		F+G	5m以下
高低差	室内－室外間	室外上	H	50m以下
		室外下	H'	40m以下
	室内－分流コントローラー間		h1	15m(10m)以下 ※2
	室内－室内間		h2	15m(10m)以下 ※2
	分流コントローラー(親機もしくは子機)－分流コントローラー(子機)間		h3	15m以下
	室外－室外間		h4	0.1m以下

※1. 分流コントローラー－最遠室内ユニット(P280形は除く)間配管長が40mを越える場合、図1.高低差と枝管長を参照ください。
※2. 室内ユニットの接続容量が、P224形以上の場合は、(　　)内数値になります。

注1. 分岐数が16分岐を超える場合は、分流コントローラーが2～3台(親機・子機)必要となり、かつ分流コントローラー間の配管は3管となります。
注2. 分流コントローラー子機を2台接続する場合は、上記許容値の内数としてください。
注3. 分流コントローラー子機を2台接続する場合、2台の分流コントローラー子機は並列に設置ください。
注4. P112～P160形室内ユニットを接続する場合、通常は別売品の合流管キット(形名:CMY-R170FG1)を使用し、分岐口2箇所を合流した後接続してください。
(その際には分流コントローラーDIP-SW4-6をONしてください。)
P112～P160形室内ユニットを分岐口1箇所に接続することも可能です。(その際には分流コントローラーDIP-SW4-6をOFFしてください。)但し、冷房能力が多少低下します。(工場出荷時はDIP-SW4-6はOFF設定となっています。)
注5. P224, P280形室内ユニットと他の容量の室内ユニットと同一分岐口で接続しないでください。
注6. 同一分岐口に複数の室内ユニットを接続する場合、同一分岐口に接続している室内ユニットが同時に冷房・暖房運転をするように設定してください。
また、その際、冷房・暖房運転および停止が混在しないように、リモコンサーモもしくは別売のサーモを使用し、冷房・暖房運転が共通となるようにしてください。
注7. 分流コントローラー子機CMB-P・GBG1タイプへの室内ユニット接続可能合計容量(GBタイプ2台接続時は2台分の合計)はP400形以下です。分流コントローラー子機CMB-P1016HBG1への室内ユニット接続可能合計容量はP400形以下ですが、少なくとも1台CMB-P1016HBG1を使用する場合、子機2台接続時の2台分の室内ユニット接続可能合計容量はP500以下です。

図1. 分流コントローラー－室内ユニット高低差と枝管長

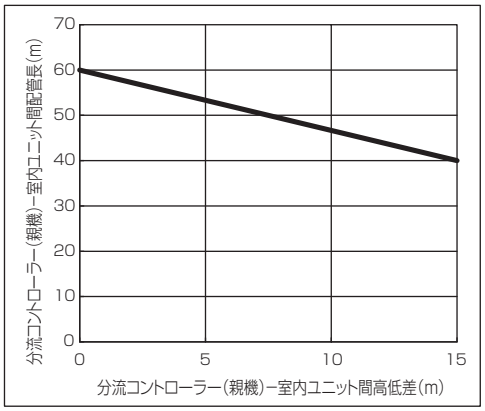

図2. 配管総延長制約

【PURY-P224, 280, 335DMG】

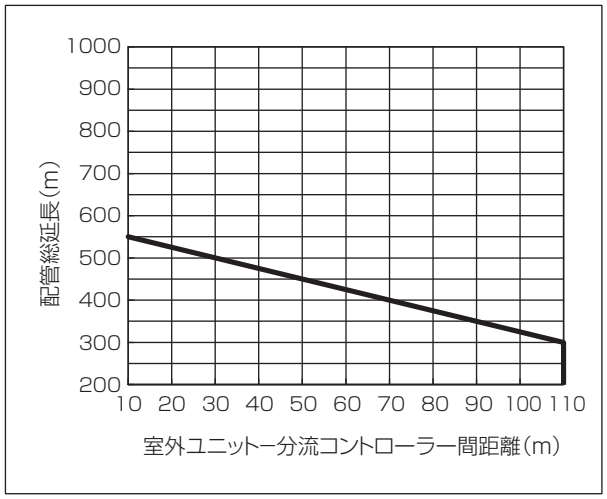

【PURY-P400, 450DMG】

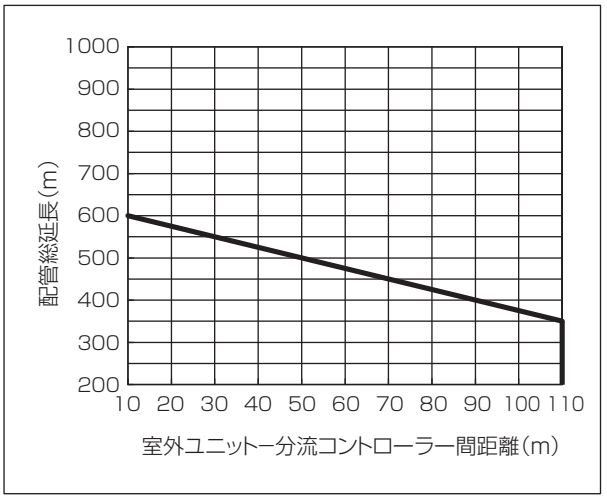

【PURY-P500SDMG】

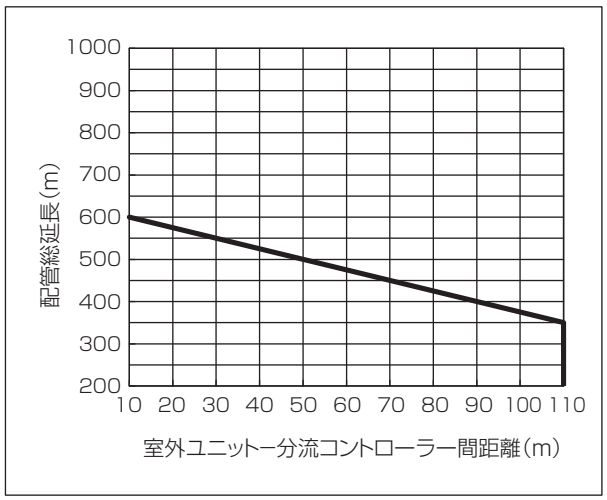

【PURY-P560, 630SDMG】

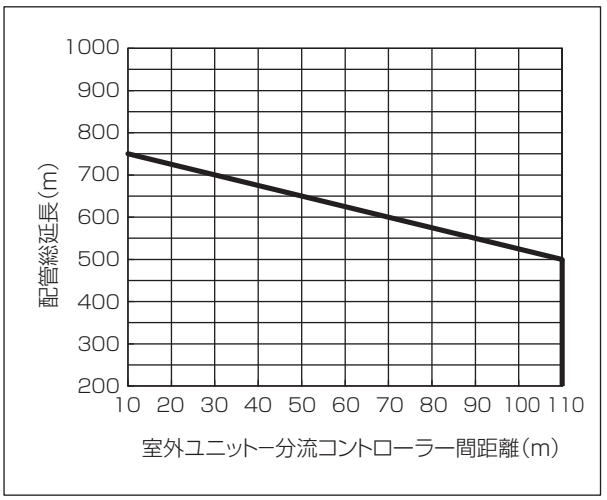

【PURY-P690, 730SDMG】

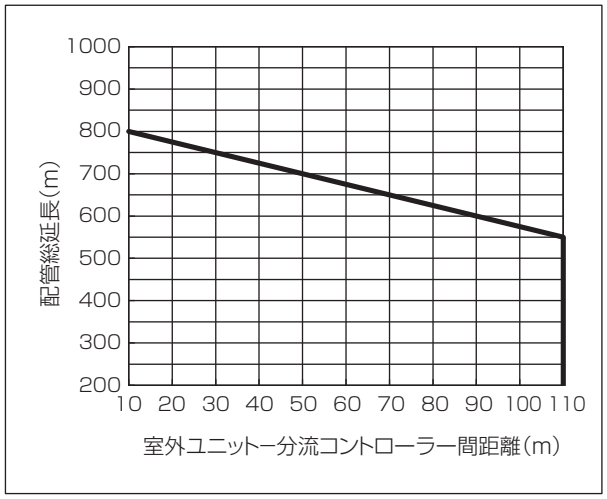

【PURY-P800, 850, 900SDMG】

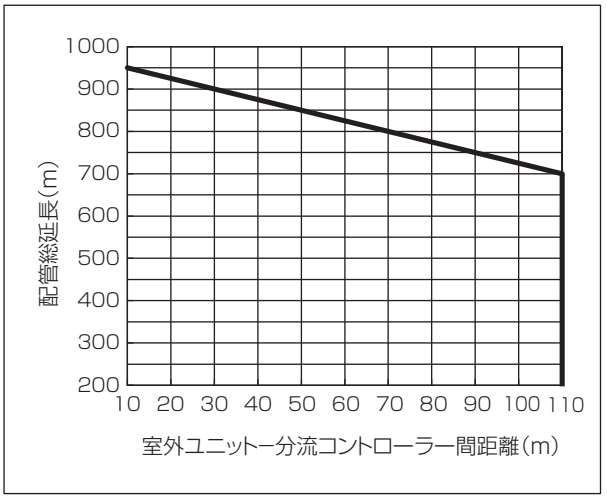

[2] 冷媒配管の選定

●P224～P400形

(1)分流コントローラー(標準機)の接続口配管サイズ

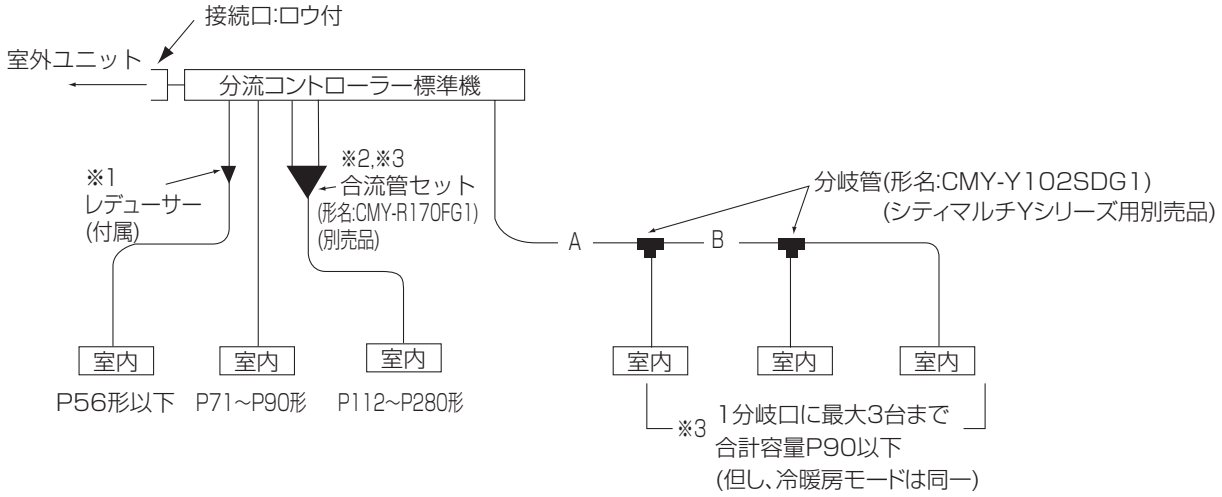

分流コントローラーの分岐口の配管サイズは、P71～P160形室内ユニット用になっています。
したがって、前記以外の室内ユニットを接続する場合、以下の手順で配管接続を行ってください。

項目 ＼ 配管部位		高圧側(液側)	低圧側(ガス側)
室外ユニット側	PURY-P224DMG	φ15.88 <ロウ付>	φ19.05 <ロウ付>
	PURY-P280DMG PURY-P335DMG	φ19.05 <ロウ付>	φ22.2 <ロウ付>
	PURY-P400DMG		φ25.4 <ロウ付>
室内ユニット側		φ9.52 <フレア>	φ15.88 <フレア>

※分流コントローラー(標準機)は、P224～P400室外ユニットのみ接続可能。

※1　P22～P56形室内ユニットを接続する場合

分流コントローラーに付属しているレデューサー（異径管）をご使用ください。

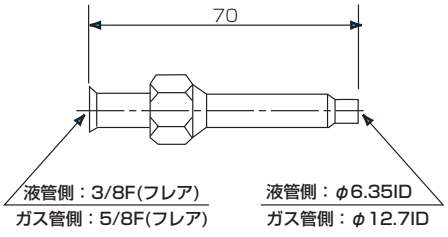

注．フレアナットは分流コントローラー付属のものを流用

※2　P112～P280形室内ユニット（又は室内ユニット合計容量P91以上）を接続する場合

別売品の合流管セットを使用して、分岐口2箇所を合流して接続ください。

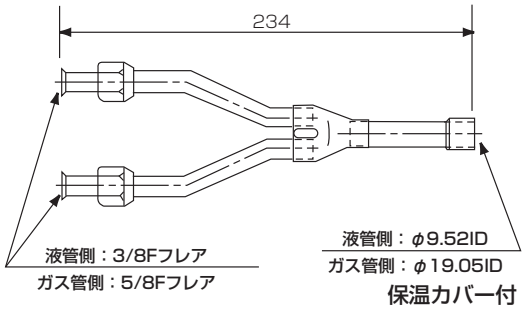

※3　分岐口（または、合流管）1個に複数の室内ユニットを接続する場合

①接続可能な室内ユニット合計容量：P90以下（合流管使用の場合：P280以下）
②接続可能な室内ユニット台数：最大3台
③分岐管：別売品（形名：CMY－Y102SDG1）をご使用ください。
④冷媒配管の選定（上図A、Bの配管サイズ）：下流側に接続される室内ユニットの合計容量により、下表にて選定ください。

室内ユニットの合計容量	液　管	ガス管
P160以下	φ9.52	φ15.88
P161～P280	φ9.52	φ19.05

●P224～P900形

（1）分流コントローラー(親機)の接続口配管サイズ

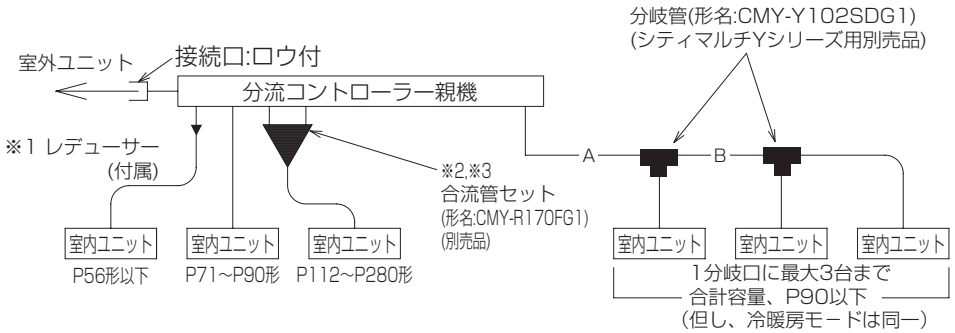

項目 ＼ 配管部位		高圧側（液側）	低圧側（ガス側）
室外ユニット側	PURY-P224DMG	φ15.88（ロウ付）	φ19.05（ロウ付）
	PURY-P280DMG	φ19.05（ロウ付）	φ22.2（ロウ付）
	PURY-P335DMG		
	PURY-P400DMG		φ25.4（ロウ付）
	PURY-P450SDMG	φ22.2（ロウ付）	φ28.58（ロウ付）
	PURY-P500SDMG		
	PURY-P560SDMG		
	PURY-P630SDMG	φ25.4（ロウ付）	
	PURY-P690SDMG		
	PURY-P730SDMG		
	PURY-P800SDMG	φ28.58（ロウ付）	φ31.75（ロウ付）
	PURY-P850SDMG		
	PURY-P900SDMG		
室内ユニット側		φ9.52（フレア）	φ15.88（フレア）

分流コントローラーの分岐口の配管サイズは、P71～P160形室内ユニットになっています。
したがって、前記以外の室内ユニットを接続する場合、以下の手順で配管接続を行ってください。

※1　P22～P56形室内ユニットを接続する場合

分流コントローラーに付属しているレデューサー（異径管）をご使用ください。

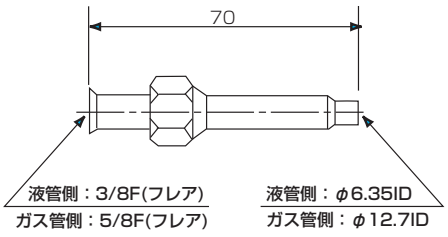

注．フレアナットは分流コントローラー付属のものを流用

※2　P112～P280形室内ユニット（又は室内ユニット合計容量P91以上）を接続する場合

別売品の合流管セットを使用して、
分岐口2箇所を合流して接続ください。

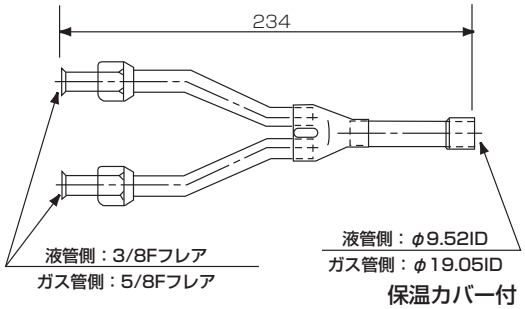

※3　分岐口（または、合流管）1個に複数の室内ユニットを接続する場合

①接続可能な室内ユニット合計容量：P90以下（合流管使用の場合：P280以下）
②接続可能な室内ユニット台数：最大3台
③分岐管：別売品（形名：CMY－Y102SDG1）をご使用ください。
④冷媒配管の選定（上図A、Bの配管サイズ）：下流側に接続される室内ユニットの合計容量により、下表にて選定ください。

室内ユニットの合計容量	液　管	ガス管
P160以下	φ9.52	φ15.88
P161～P224	φ9.52	φ19.05
P225～P280	φ9.52	φ22.2

(2) 分流コントローラー(子機)の接続口配管サイズ

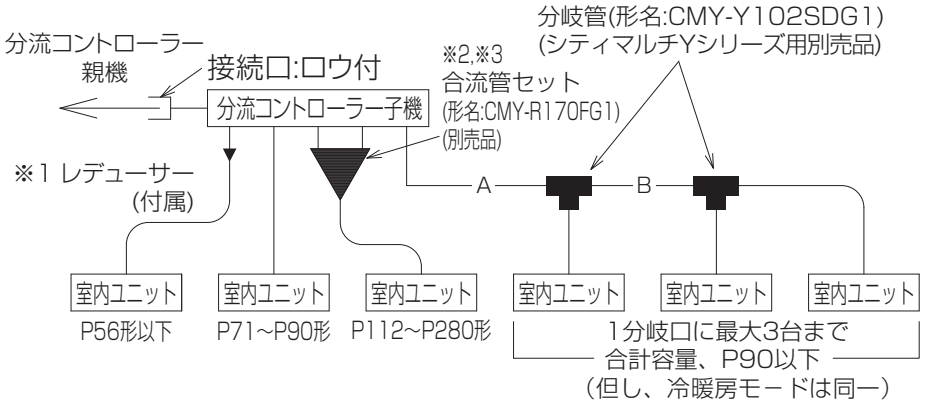

項目 ＼ 配管部位	当該分コン接続室内ユニット合計容量	高圧側（液側）	低圧側（ガス側）	液　側
分流コントローラー側	P224以下	φ15.88（ロウ付）	φ19.05（ロウ付）	φ9.52（ロウ付）
	P225~P335	φ19.05（ロウ付）	φ22.2（ロウ付）	
	P336以上		φ25.4（ロウ付）	φ12.7（ロウ付）

分流コントローラーの分岐口の配管サイズは、P71～P160形室内ユニットになっています。
したがって、前記以外の室内ユニットを接続する場合、以下の手順で配管接続を行ってください。

※1　P22～P56形室内ユニットを接続する場合

分流コントローラーに付属しているレデューサー（異径管）をご使用ください。

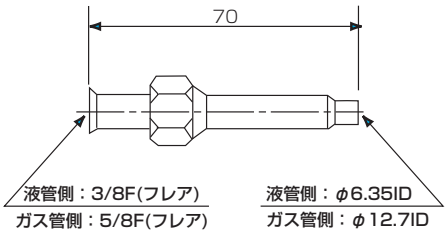

注．フレアナットは分流コントローラー付属のものを流用

※2　P112～P280形室内ユニット（又は室内ユニット合計容量P91以上）を接続する場合

別売品の合流管セットを使用して、
分岐口2箇所を合流して接続ください。

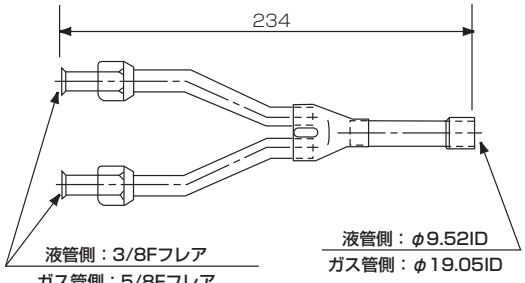

※3　分岐口（または、合流管）1個に複数の室内ユニットを接続する場合

①接続可能な室内ユニット合計容量：P90以下（合流管使用の場合：P280以下）
②接続可能な室内ユニット台数：最大3台
③分岐管：別売品（形名：CMY－Y102SDG1）をご使用ください。
④冷媒配管の選定（上図A、Bの配管サイズ）：下流側に接続される室内ユニットの合計容量により、下表にて選定ください。

室内ユニットの合計容量	液　管	ガス管
P160以下	φ9.52	φ15.88
P161～P224	φ9.52	φ19.05
P225～P280	φ9.52	φ22.2

[3] 冷媒漏洩による注意事項

<1> はじめに

マルチ形パッケージエアコンに使用している冷媒(R410A)は、それ自体は無毒不燃性の安全な冷媒ですが、万一その室内に漏れた場合、その濃度が許容値を超えるような小部屋では、窒息等の危険があり許容値を超えない対策が必要です。(社)日本冷凍空調工業会では、マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏洩時の安全確保のための施設ガイドライン(ＪＲＡ-ＧＬ１３)を定めています。

以下に、その要点についてご紹介するとともに冷媒濃度の確認手順と対応についてご説明します。

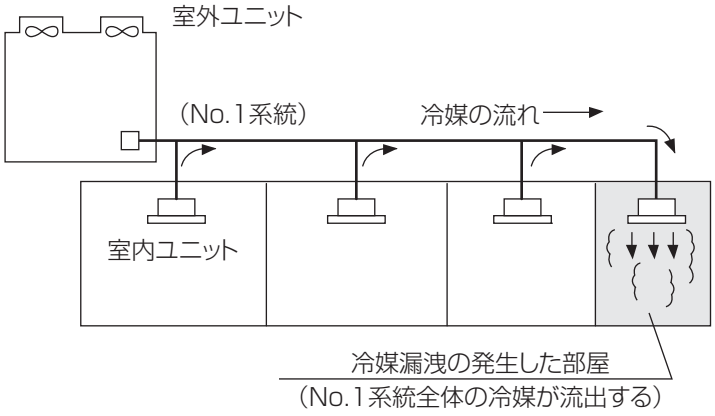

<2> 限界濃度と冷媒濃度の確認手順

下記のフローに従い、確認を行ってください。

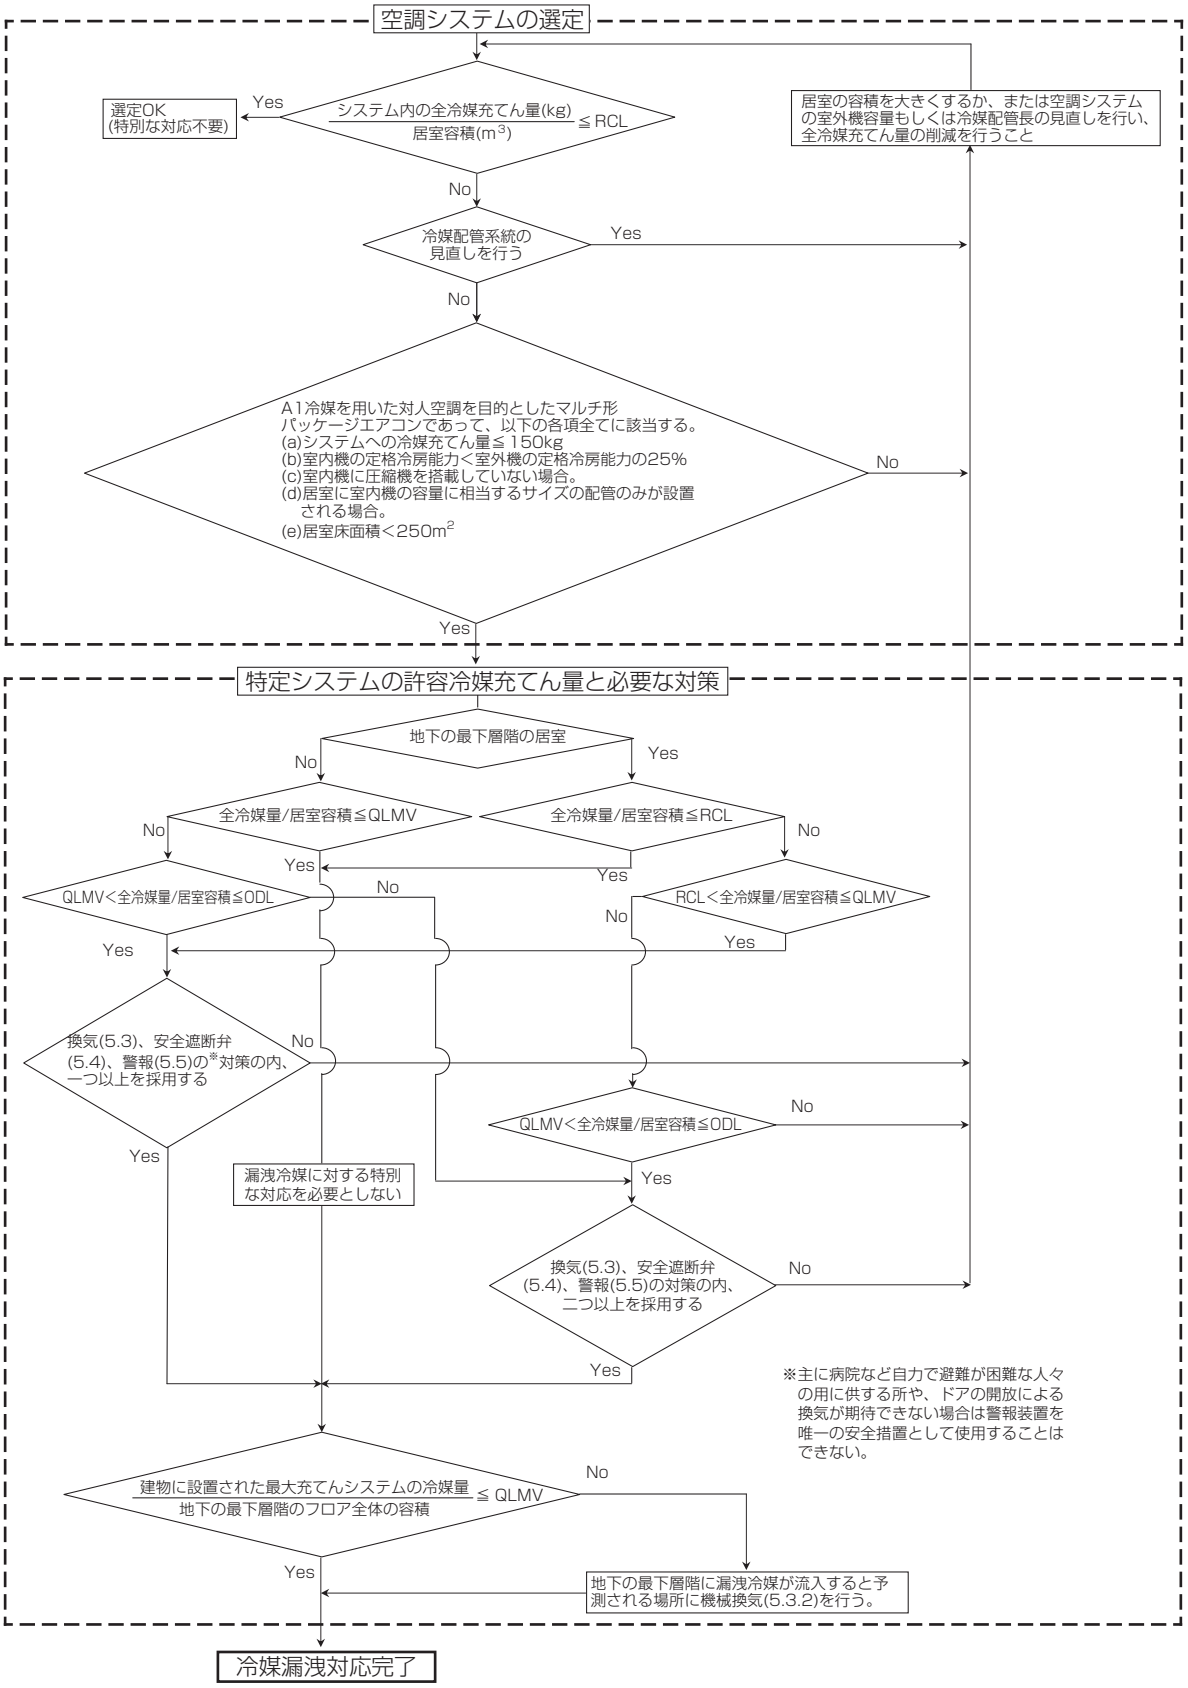

図1　冷媒漏洩対応フローチャート

(1)限界濃度

R４１０A冷媒の限界濃度を表１に示します。

表１－冷媒の種類とその許容濃度と限界

冷媒の種類とその許容濃度と限界（単位：kg/m^3）					
安全等級	冷媒の種類	RCL	QLMV	ODL	備考
A1	R410A	0.39	0.42	0.42	HFC

＜用語説明＞

・RCL（Refrigerant Concentration Limit：密閉空間での冷媒限界濃度）
ISO/DIS 817により定められた冷媒の許容濃度で、急性毒性、酸欠及び可燃性による
リスクを低減するために規定される空気中の冷媒の最大濃度。

・QLMV（Refrigerant Quantity Limit with Minimum Ventilation：最低限の換気を伴う空間での冷媒限界濃度）
0.0032m^2（0.8 m幅のドア下部と床面との4mmの隙間）の開口部が設けられた居室に
おいて，全充てん冷媒量が漏れてもRCL に達しない最大濃度（ISO 5149に規定）。

・ODL（Oxygen Deprivation Limit：酸素欠乏となる冷媒限界濃度）
ISO/DIS 817により定められた、酸素不足による生理学的異常を生じないように決められた冷媒濃度。

(2)冷媒濃度の確認手順

1. システムに充てんされる全冷媒量を算出する。

（室外ユニット1系統の冷媒充填量）　＋　（追加冷媒充填量）　＝冷媒設備の全冷媒充填量（kg）
工場出荷時の冷媒充填量　　現地での配管長さや配管径に応じて追加する冷媒

1つの冷媒設備で、2つ以上の冷媒系統に分割され、それぞれが独立している場合は、それぞれの冷媒充填量を採用します。

2. 居室容積を算出する。

ここでの居室容積は、壁、床、天井で囲われた空間で、相当の時間、人が存在する空間とし、天井裏空間及びアクセスフロア下の空間を含まないものとするが、床吹出しを行うような通気性のある床の場合には床下の空間を含めることができます。
また、図３に示すように室内機形態により天井空間と天井空間を共有する居室を含めることができます。ただし、メッシュ天井など通気性が高い天井材の場合は、天井裏空間と天井裏空間を共有する居室を含めることはできません。

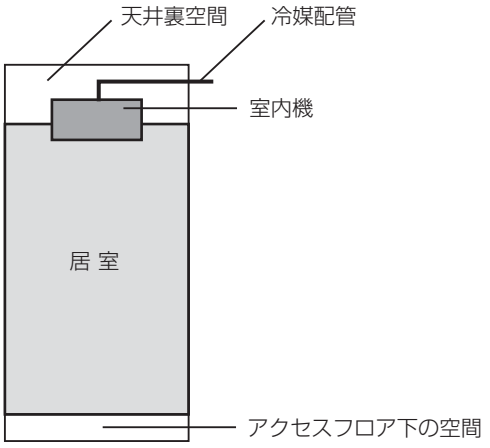

図2　居室の定義

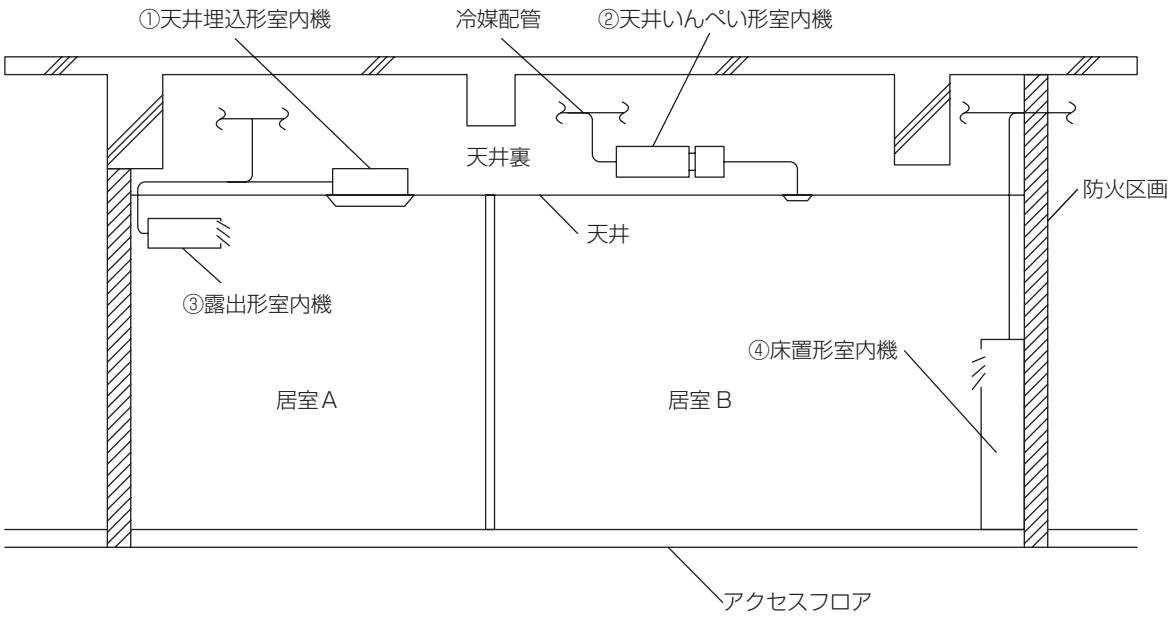

室内機形態	居室容積 2)
① 天井埋込形	居室 A ＋ 天井裏空間
② 天井いんぺい形	居室 A ＋ B ＋ 天井裏空間
③ 露出形	居室 A
④ 床置形	居室 B
注 2) 床吹出を行うような通気性のあるアクセスフロアは容積算定に加えてよい。	

図3　室内機形態と居室容積

3. 冷媒濃度がRCL以下になっていることを確認する。（下記式）

冷媒濃度（kg／m^3） ＝ システムに充てんされた全冷媒量（kg）／居室容積（m^3） ≦ RCL（限界濃度）

<3>RCL（限界濃度）を超えた場合の対応

（JRA GL-13:2011 対応）

・特定システムの範囲

表2に記載するA1冷媒を用いた対人空調を目的としたマルチ形パッケージエアコンのシステムにおいて、以下の各項（a～e）すべてに該当する場合（以下「特定システム」という。）には、その冷媒濃度により、冷媒漏洩時の安全対策の設置により対応できます。（表2参照）
なお、以下の各項が一つでも該当しない場合は下記（特定システムに該当しない場合）に従ってください。

a) システムの冷媒充てん量が、150 kgを超えない場合。
b) 少なくとも一つの室内機の定格冷房能力が室外機の定格冷房能力の25 %未満の場合。
c) 室内機に圧縮機を搭載していない場合。
d) 居室に室内機の容量に相当するサイズの配管のみが設置される場合。
e) 室内機を設置した最も小さい居室床面積250m^{2}未満の場合。

・特定システムに該当する場合

①地下最下層階且つ冷媒濃度がRCL以下　⇒冷媒漏洩に対する特別な対策を必要としない
②地下最下層階且つRCL＜冷媒濃度≦QLMV　⇒冷媒漏洩に対する対策が一つ必要
③地下最下層階且つQLMV＜冷媒濃度≦ODL　⇒冷媒漏洩に対する対策が一つ必要
④地下最下層階且つODL ＜冷媒濃度　⇒居室容積を大きくするかまたは、空調システムの室外機容量もしくは冷媒配管長の見直しを行い、全冷媒充てん量の削減を行い、RCL以下になるようにする。
⑤地下最下層階でない居室且つ冷媒濃度≦ ODL　⇒冷媒漏洩に対する特別な対策を必要としない
⑥地下最下層階でない居室且つODL＜冷媒濃度　⇒冷媒漏洩に対する対策が二つ必要。

・特定システムに該当しない場合

居室容積を大きくするかまたは、空調システムの室外機容量もしくは冷媒配管長の見直しを行い、全冷媒充てん量の削減を行い、RCL以下になるようにする。（表1参照）

⑦冷媒濃度がRCL以下　⇒冷媒漏洩に対する特別な対策を必要としない
⑧冷媒濃度がRCLを超える場合　⇒居室容積を大きくするかまたは、空調システムの室外機容量もしくは冷媒配管長の見直しを行い、全冷媒充てん量の削減を行い、RCL以下になるようにする。

表2－R410A冷媒での冷媒濃度による冷媒漏洩に対する対策要否

		RCL 0.39		QLMV(=ODL) 0.42
特定システム	地下最下層以外	不要⑤		2⑥
	地下最下層	不要①	1②	見直し要④
特定システムでない		不要⑦	見直し要⑧	

注：表中の「不要」は、冷媒漏洩に対する特別な対策を必要としない。
表中の「1」は、冷媒漏洩に対する対策が一つ必要。
表中の「2」は、冷媒漏洩に対する対策が二つ必要。
表中の「見直し要」は、居室容積を大きくするかまたは、空調システムの室外機容量もしくは冷媒配管長の見直しを行い、全冷媒充てん量の削減を行い、RCL以下になるようにする。

・冷媒漏洩に対する対策とは換気（機械換気、自然換気）、警報、安全遮断弁のことを指します。
詳細はGL-13をご覧ください。

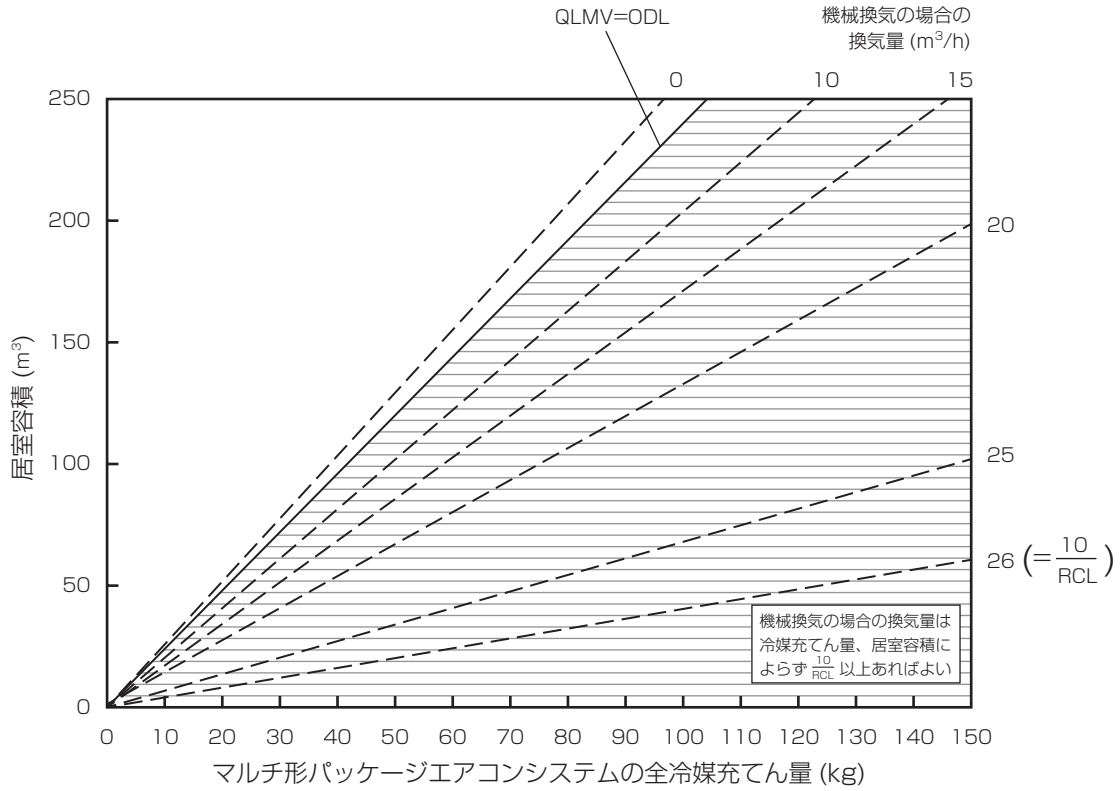

図４　特定システムの許容冷媒充てん量と必要な対策 [R410A 冷媒]
＜地下の最下層階以外の場合＞

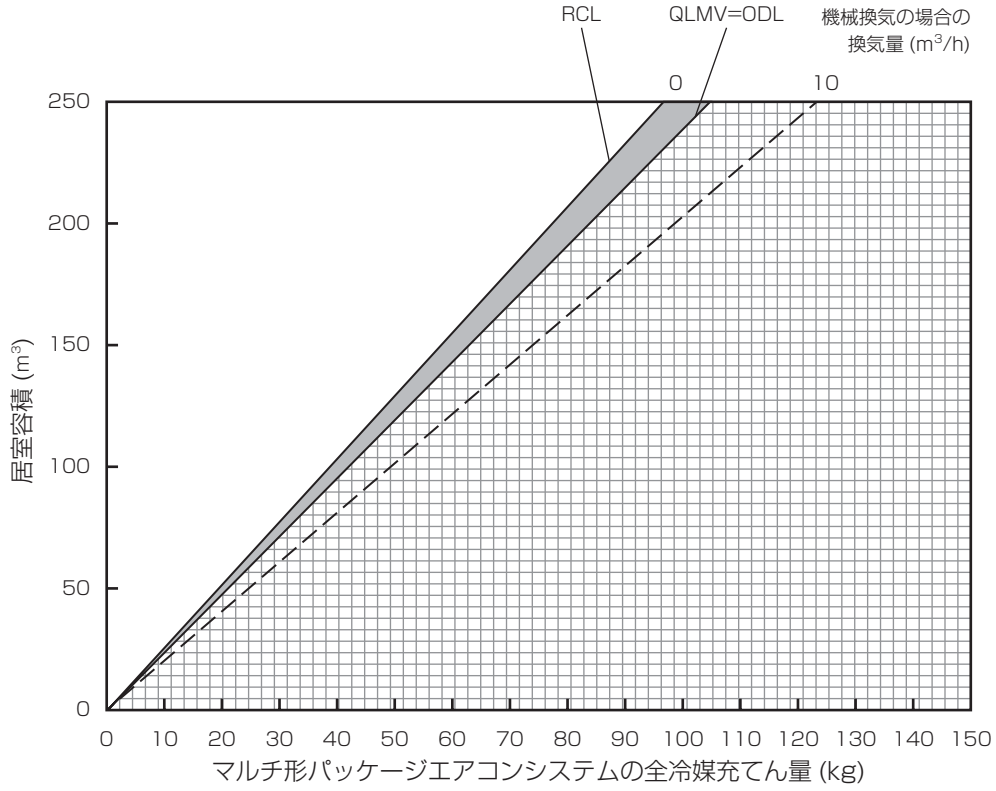

図５　特定システムの許容冷媒充てん量と必要な対策 [R410A 冷媒]
＜地下の最下層階の場合＞

III 据付けスペース

[1] 据付場所の選定

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところに設置しないこと。

- 可燃性ガスがユニットの周囲にたまった場合、火災・爆発のおそれあり。

専門業者以外の人が触れるおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- ユニットに触れた場合、けがのおそれあり。

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- 強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。

特殊環境では、使用しないこと。

- 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用した場合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災のおそれあり。

ぬれて困るものの上に据付けないこと。

- ユニットからドレンが出るため、必要に応じ集中排水工事をすること。

据付場所の条件

据付場所は、施主と相談して選定してください。

室外ユニットの据付場所は、下記条件を満たすところを選定してください。

- ●他の熱源から、直接ふく射熱を受けないところ
- ●ユニットから発生する騒音で、隣家に迷惑をかけないところ
- ●強風が吹き付けないところ
- ●ドレン排水を問題なく行えるところ
- ●「[2]据付スペース」の項に記載している必要な空間があるところ

季節風対策

右図の例を参考に、据付場所の実情に応じ、適切な処置を施してください。
特に、単独設置の場合、季節風の影響を受けやすいので、据付場所には配慮してください。
一方向からの風が継続的に発生するところで防雪フードを取付ける場合、風が吹出口の正面から当たらないようにしてください。

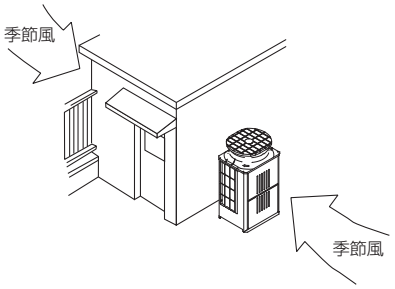

●建物の陰など、季節風が直接当たらないところに設置する。



●季節風が吹出口・吸入口の正面から当たらないところに設置する。

寒冷地域対策および外気10℃以下で冷房運転する場合の対策

冬季に降雪・積雪が予想される地域や季節風が予想される地域では、ユニットが正常運転するために、下記内容をお守りください。また、外気10℃以下で冷房運転をする場合、安定した運転のために、下記内容をお守りください。

- ●オプションの防雪フード（吹出ダクト・吸込ダクト）を取付ける。また、ユニット周囲を防雪ネットや防雪柵で囲うなどの対策をする
- ●雨・風・雪が直接当たらないところに据付ける
- ●防雪架台の高さは、予測される積雪量の約2倍とする
- ●外気が0℃以下で、長期間連続的に暖房運転をする場合、ユニットベースへのヒーター取付けなどを適宜行い、ベース上の氷結を防止する
- ●外気10℃以下で冷房運転する場合、室外ユニットは室内ユニットと同じ階、もしくは上の階に設置する。（右図参照）

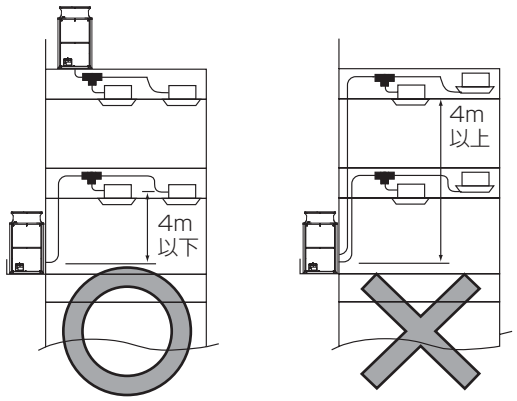

[2] 据付スペース

単独設置の場合

<単位:mm>

●ユニットを設置する場合、下図に示すように必要な空間を確保してください。
ユニット周囲の壁高さが高さ制約を超えた場合、超えた分の寸法〈h〉を表中の通りLおよびWの寸法に加算してください。

(イ) ユニット周囲の壁が高さ制約より低い場合

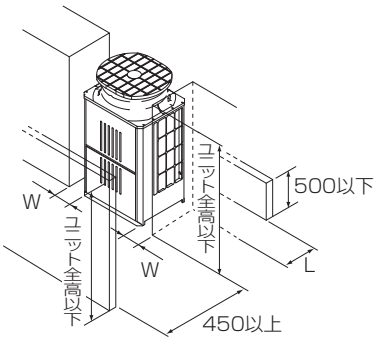

条件	L	W
背面スペース:小	100以上	50以上
側面スペース:小	300以上	15以上

(ロ) 上方に障害物がある場合

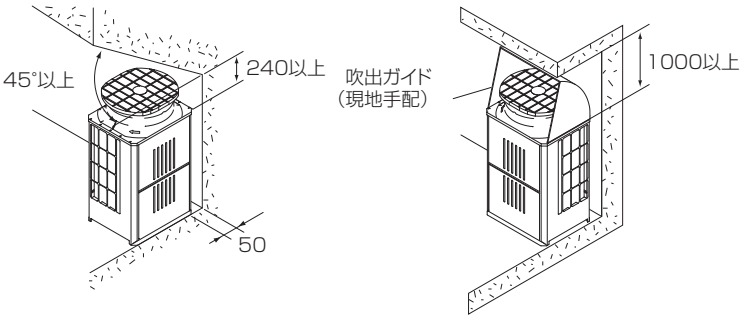

(ハ) ユニット周囲の壁のいずれかまたは全てが高さ制約より〈h〉高い場合

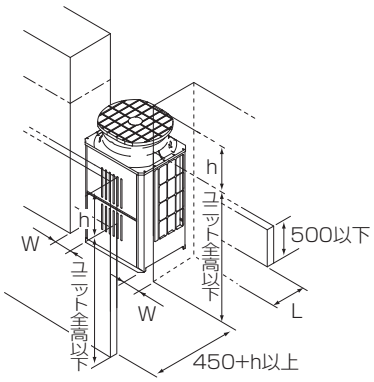

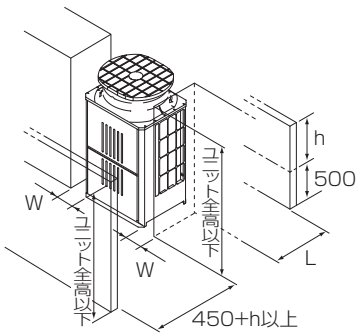

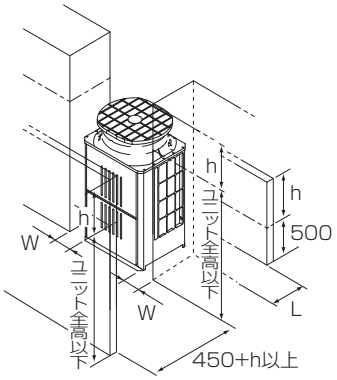

条件	L	W
背面スペース:小	100+h以上	50+h以上
側面スペース:小	300+h以上	15+h以上

集中設置・連続設置の場合

<単位:mm>

●多数のユニットを設置する場合、通路や風の流通を考慮して、各ブロック間に下図のスペースを確保してください。
※印部（ユニットの2方向）は、スペースを空けてください。
●単独設置の場合と同様に壁高さ制約を超えた分の寸法〈h〉を、ユニット前・後のスペース寸法に加算してください。
●ユニット前後に壁がある場合の側面方向への連続設置は最大6台として、6台毎に吸込スペース兼通路スペースとして1000mm以上とってください。なお、P450～P560形は1台で2台分として計算してください。P450～P560形のみの場合、連続設置は最大3台までとなります。

(イ) 横方向連続設置

●側面スペース最小の場合

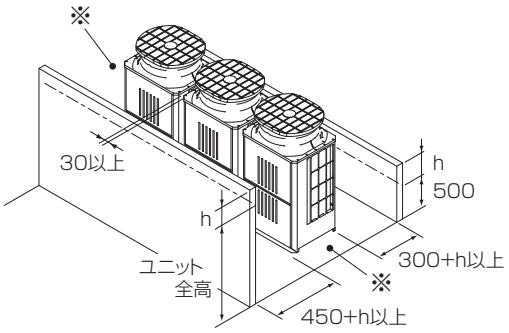

●側面スペース最小の場合

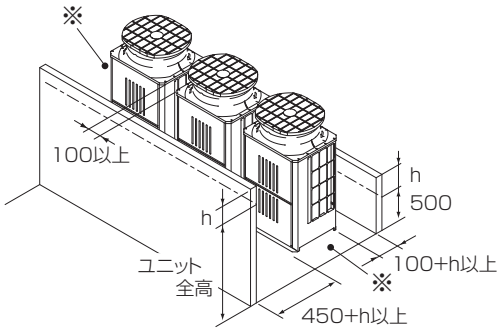

(ロ) 前後方向連続設置

●前後に壁がある場合

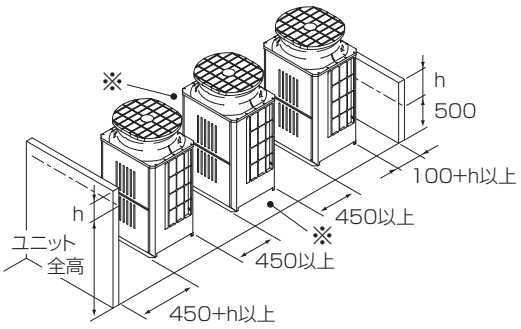

●横方向に壁がある場合

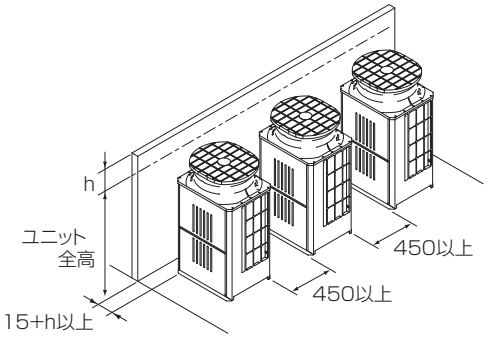

(ハ) 2列連続設置

●前後に壁がある場合

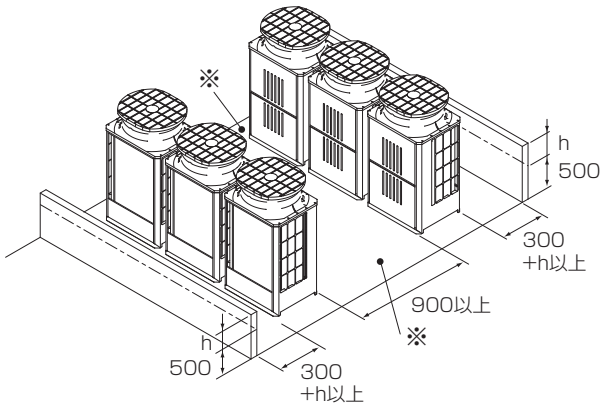

●L字状に壁がある場合

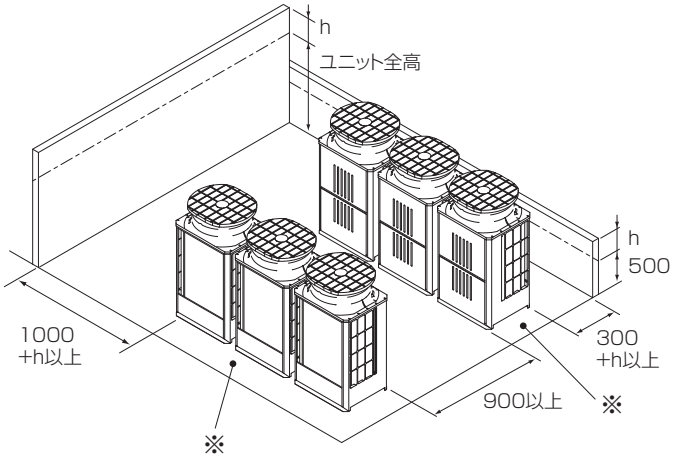

IV 製品仕様

[1] 室外ユニット

<1> 仕様表

●P224～P450形

室外ユニット形名				PURY-P224DMG	PURY-P280DMG	PURY-P335DMG	PURY-P400DMG	PURY-P450DMG
電　源				三相　200V　50/60Hz				
冷房能力			kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0
暖房能力			kW	25.0	31.5	37.5	40.0	50.0
暖房低温能力 ※1			kW	20.0	25.0	28.8	36.0	40.0
電気特性	消費電力	冷　房	kW	6.71	10.22	12.14	17.71	17.07
		暖　房	kW	6.86	10.08	11.24	12.13	14.84
		暖房低温 ※1	kW	6.20	8.32	9.01	11.81	13.33
	電　流	冷　房	A	21.52	32.78	38.93	56.80	54.75
		暖　房	A	22.00	32.33	36.05	38.90	47.59
	力　率	冷　房	%	90	90	90	90	90
		暖　房	%	90	90	90	90	90
	始動電流		A	15	15	15	15	15
熱交換器形式				クロスフィンチューブ				
圧縮機	形式×個数			全密閉形×1				
	電動機出力		kW	4.8	6.5	7.4	9.4	10.2
	始動方式			インバーター始動				
送風機	形式×個数			プロペラファン×1				プロペラファン×2
	風　量		m^3/min	185	185	230	230	320
	電動機出力		kW	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92×2
法定冷凍トン			トン	3.33	4.58	4.93	5.31	6.84
霜取方法				リバースサイクル				
保護装置		高圧保護		圧力センサー・圧力開閉器（4.15MPa）				
		圧縮機／送風機		過電流保護・過昇保護／温度開閉器				
		インバーター回路		過電流保護・過昇保護				
冷媒配管寸法		低圧管	mm	φ19.05ロウ付	φ22.2ロウ付	φ22.2ロウ付	φ25.4ロウ付	φ28.58ロウ付
		高圧管	mm	φ15.88ロウ付	φ19.05ロウ付	φ19.05ロウ付	φ19.05ロウ付	φ22.2ロウ付
騒音値			dB[A特性]	58	58	60	62	62
騒音値（低騒音モード）			dB[A特性]	45	45	50	50	53
外　装（マンセルNo.）				溶融亜鉛メッキ鋼板（表面処理：ポリエステル樹脂　色：マンセル　5Y8／1（注4））				
外形寸法		高　さ	mm	1650	1650	1650	1650	1650
		幅	mm	920	920	1220	1220	1750
		奥　行	mm	740	740	740	740	740
製品質量			kg	200	200	246	249	320
取付可能部品				圧力計・防雪フード・集中ドレンパン・アクティブフィルター　※2				

（注1）冷房・暖房能力は、JIS8615-1又は2の標準条件で運転した場合の最大能力です。
（注2）※1の外気温度条件は、乾球温度2℃、湿球温度1℃です。
（注3）※2のアクティブフィルターは、P224形は対象外となります。
（注4）マンセル値については、あくまで目安となります。マンセル値での色合わせは色違いの原因となるため、避けてください。当社標準機の塗装色については、色見本にてご確認ください。

●P500～P690形

室外ユニット形名				PURY-P500SDMG		PURY-P560SDMG		PURY-P630SDMG		PURY-P690SDMG	
電源				三相 200V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz	
冷房能力			kW	50.0		56.0		63.0		69.0	
暖房能力			kW	56.0		63.0		69.0		76.5	
暖房低温能力※1			kW	45.0		50.0		53.8		60.0	
電気特性	消費電力	冷房	kW	17.06		21.21		23.77		25.93	
		暖房	kW	16.56		20.19		21.42		22.97	
		暖房低温※1	kW	14.71		15.63		16.76		18.72	
	電流	冷房	A	54.71		68.03		76.24		83.17	
		暖房	A	53.11		64.75		68.70		73.67	
	力率	冷房	%	90		90		90		90	
		暖房	%	90		90		90		90	
	始動電流		A	30（電源渡り接続時）		30（電源渡り接続時）		30（電源渡り接続時）		30（電源渡り接続時）	
熱交換器形式				クロスフィンチューブ							
構成ユニット形名				PURY-P280 SDMG	PURY-P224 SDMG	PURY-P280 SDMG	PURY-P280 SDMG	PURY-P335 SDMG	PURY-P280 SDMG	PURY-P335 SDMG	PURY-P335 SDMG
圧縮機	形式×個数			全密閉形×1	全密閉形×1	全密閉形×1	全密閉形×1	全密閉形×1	全密閉形×1	全密閉形×1	全密閉形×1
	電動機出力		kW	6.5	4.8	6.5	6.5	7.4	6.5	7.4	7.4
	始動方式			インバータ始動							
送風機	形式×個数			プロペラファン×1	プロペラファン×1	プロペラファン×1	プロペラファン×1	プロペラファン×1	プロペラファン×1	プロペラファン×1	プロペラファン×1
	風量		m^3/min	185	185	185	185	230	185	230	230
	電動機出力		kW	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
法定冷凍トン			トン	4.58	3.33	4.58	4.58	4.93	4.58	4.93	4.93
霜取方法				リバースサイクル							
保護装置	高圧保護			圧力センサー・圧力開閉器（4.15MPa）							
	圧縮機/送風機			過電流保護・過昇保護/温度開閉器							
	インバーター回路			過電流保護・過昇保護							
冷媒配管寸法（主管）		低圧管	mm	φ28.58ロウ付		φ28.58ロウ付		φ28.58ロウ付		φ28.58ロウ付	
		高圧管	mm	φ22.2ロウ付		φ22.2ロウ付		φ25.4ロウ付		φ25.4ロウ付	
冷媒配管寸法（ユニット連絡管）		低圧管	mm	φ22.2ロウ付	φ19.05ロウ付	φ22.2ロウ付	φ22.2ロウ付	φ22.2ロウ付	φ22.2ロウ付	φ22.2ロウ付	φ22.2ロウ付
		高圧管	mm	φ19.05ロウ付	φ15.88ロウ付	φ19.05ロウ付	φ19.05ロウ付	φ19.05ロウ付	φ19.05ロウ付	φ19.05ロウ付	φ19.05ロウ付
騒音値			dB[A特性]	61		61		62.5		63	
騒音値（低騒音モード）			dB[A特性]	48		48		50.5		53	
外装（マンセルNo.）				溶融亜鉛メッキ鋼板（表面処理:ポリエステル樹脂 色:マンセル 5Y8/1（注3））							
外形寸法	高さ		mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
	幅		mm	920	920	920	920	1220	920	1220	1220
	奥行		mm	740	740	740	740	740	740	740	740
製品質量			kg	203	203	203	203	249	203	249	249
取付可能部品				圧力計・防雪フード・集中ドレンパン・アクティブフィルター・分岐管キット							

（注1）冷房・暖房能力は、JIS8615-1又は2の標準条件で運転した場合の最大能力です。
（注2）※1の外気温度条件は、乾球温度2℃、湿球温度1℃です。
（注3）マンセル値については、あくまで目安となります。マンセル値での色合わせは色違いの原因となるため、避けてください。当社標準機の塗装色については、色見本にてご確認ください。

●P730～P900形

室外ユニット形名				PURY-P730SDMG		PURY-P800SDMG		PURY-P850SDMG		PURY-P900SDMG	
電源				三相 200V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz	
冷房能力			kW	73.0		80.0		85.0		90.0	
暖房能力			kW	77.5		80.0		90.0		100.0	
暖房低温能力※1			kW	65.0		70.0		75.0		80.0	
電気特性	消費電力	冷房	kW	30.16		36.69		36.01		35.29	
		暖房	kW	23.41		24.31		27.10		29.76	
		暖房低温※1	kW	21.28		22.84		24.80		27.57	
	電流	冷房	A	96.73		117.68		115.50		113.19	
		暖房	A	75.08		77.97		86.92		95.45	
	力率	冷房	%	90		90		90		90	
		暖房	%	90		90		90		90	
	始動電流		A	30（電源渡り接続時）		30（電源渡り接続時）		30（電源渡り接続時）		30（電源渡り接続時）	
熱交換器形式				クロスフィンチューブ							
構成ユニット形名				PURY-P400 SDMG	PURY-P335 SDMG	PURY-P400 SDMG	PURY-P400 SDMG	PURY-P450 SDMG	PURY-P400 SDMG	PURY-P450 SDMG	PURY-P450 SDMG
圧縮機	形式×個数			全密閉形×1	全密閉形×1	全密閉形×1	全密閉形×1	全密閉形×1	全密閉形×1	全密閉形×1	全密閉形×1
	電動機出力		kW	9.4	7.4	9.4	9.4	10.2	9.4	10.2	10.2
	始動方式			インバータ始動							
送風機	形式×個数			プロペラファン×1	プロペラファン×1	プロペラファン×1	プロペラファン×1	プロペラファン×2	プロペラファン×1	プロペラファン×2	プロペラファン×2
	風量		m^3/min	230	230	230	230	320	230	320	320
	電動機出力		kW	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92×2	0.92	0.92×2	0.92×2
法定冷凍トン			トン	5.31	4.93	5.31	5.31	6.84	5.31	6.84	6.84
霜取方法				リバースサイクル							
保護装置	高圧保護			圧力センサー・圧力開閉器（4.15MPa）							
	圧縮機/送風機			過電流保護・過昇保護/温度開閉器							
	インバーター回路			過電流保護・過昇保護							
冷媒配管寸法（主管）		低圧管	mm	φ28.58ロウ付		φ31.75ロウ付		φ31.75ロウ付		φ31.75ロウ付	
		高圧管	mm	φ25.4ロウ付		φ28.58ロウ付		φ28.58ロウ付		φ28.58ロウ付	
冷媒配管寸法（ユニット連絡管）		低圧管	mm	φ25.4ロウ付	φ22.2ロウ付	φ28.58ロウ付	φ22.2ロウ付	φ28.58ロウ付	φ25.4ロウ付	φ28.58ロウ付	φ28.58ロウ付
		高圧管	mm	φ19.05ロウ付	φ19.05ロウ付	φ22.2ロウ付	φ19.05ロウ付	φ22.2ロウ付	φ19.05ロウ付	φ22.2ロウ付	φ22.2ロウ付
騒音値			dB[A特性]	64.5		65		65		65	
騒音値（低騒音モード）			dB[A特性]	53		53		54.5		56	
外装（マンセルNo.）				溶融亜鉛メッキ鋼板（表面処理:ポリエステル樹脂 色:マンセル 5Y8/1（注3））							
外形寸法	高さ		mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
	幅		mm	1220	1220	1220	1220	1750	1220	1750	1750
	奥行		mm	740	740	740	740	740	740	740	740
製品質量			kg	249	249	249	249	320	249	320	320
取付可能部品				圧力計・防雪フード・集中ドレンパン・アクティブフィルター・分岐管キット							

（注1）冷房・暖房能力は、JIS8615-1又は2の標準条件で運転した場合の最大能力です。
（注2）※1の外気温度条件は、乾球温度2℃、湿球温度1℃です。
（注3）マンセル値については、あくまで目安となります。マンセル値での色合わせは色違いの原因となるため、避けてください。当社標準機の塗装色については、色見本にてご確認ください。

●R2シリーズ用分流コントローラー

分流コントローラー形名				CMB-P104GG1	CMB-P105GG1	CMB-P108GG1	CMB-P106GG1	CMB-P1010GG1
分岐口数				4	5	6	8	10
電　源				単相　200V　50/60Hz				
電気特性	消費電力（冷房）		kW	0.070/0.060	0.085/0.073	0.101/0.086	0.132/0.112	0.162/0.138
	電　流（冷房）		A	0.35/0.30	0.43/0.37	0.51/0.43	0.66/0.56	0.81/0.69
	消費電力（暖房）		kW	0.031/0.027	0.039/0.033	0.047/0.040	0.062/0.053	0.078/0.066
	電　流（暖房）		A	0.16/0.14	0.20/0.17	0.24/0.20	0.31/0.27	0.39/0.33
外　装				溶融亜鉛メッキ鋼板				
1分岐口の接続容量				P90以下				
外形寸法	高　さ		mm	284				
	幅		mm	648				
	奥　行		mm	362+70(制御箱)				
冷媒配管	室外ユニット	低圧管	mm	φ19.05(P224), φ22.2(P280・P335), φ25.4(P400)　ロウ付接続				
		高圧管	mm	φ15.88(P224), φ19.05(P280～P400)　ロウ付接続				
	室内ユニット側	ガス管	mm	φ15.88　フレア接続				
		液　管	mm	φ9.52　フレア接続				
ドレン配管				VP-25				
製品質量			kg	24	27	29	34	39
付属品				冷媒接続管、ドレンホース、レデューサー、ホースバンド、バンタイ、施工用座金				

分流コントローラー形名				CMB-P1013GG1	CMB-P1016GG1
分岐口数				13	16
電　源				単相　200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力（冷房）		kW	0.209/0.178	0.255/0.217
	電　流（冷房）		A	1.05/0.89	1.28/1.09
	消費電力（暖房）		kW	0.101/0.086	0.124/0.106
	電　流（暖房）		A	0.51/0.43	0.62/0.53
外　装				溶融亜鉛メッキ鋼板	
1分岐口の接続容量				P90以下	
外形寸法	高　さ		mm	284	
	幅		mm	1098	
	奥　行		mm	362+70(制御箱)	
冷媒配管	室外ユニット	低圧管	mm	φ19.05(P224), φ22.2(P280・P335), φ25.4(P400)　ロウ付接続	
		高圧管	mm	φ15.88(P224), φ19.05(P280～P400)　ロウ付接続	
	室内ユニット側	ガス管	mm	φ15.88　フレア接続	
		液　管	mm	φ9.52　フレア接続	
ドレン配管				VP-25	
製品質量			kg	47	54
付属品				冷媒接続管、ドレンホース、レデューサー、ホースバンド、バンタイ、施工用座金	

●R2シリーズ用分流コントローラー

分流コントローラー形名				CMB-P108GAG1	CMB-P1010GAG1	CMB-P1013GAG1	CMB-P1016GAG1	CMB-P1016HAG1
分岐口数				8	10	13	16	16
電　源				単相 200V 50/60Hz				
電気特性	消費電力(冷房)		kW	0.132/0.112	0.162/0.138	0.209/0.178	0.255/0.217	0.255/0.217
	電　流(冷房)		A	0.66/0.56	0.81/0.69	1.05/0.89	1.28/1.09	1.28/1.09
	消費電力(暖房)		kW	0.062/0.053	0.078/0.066	0.101/0.086	0.124/0.106	0.124/0.106
	電　流(暖房)		A	0.31/0.27	0.39/0.33	0.51/0.43	0.62/0.53	0.62/0.53
外　装				溶融亜鉛メッキ鋼板				
1分岐口の接続容量				P90以下				
外形寸法	高　さ		mm	289				
	幅		mm	1110				
	奥　行		mm	450+70(制御箱)				
冷媒配管	室外ユニット側	低圧管	mm	φ22.2(P280･P335), φ25.4(P400), φ28.58(P450～P730)ロウ付接続				φ31.75(P800～P900)ロウ付接続
		高圧管	mm	φ19.05(P280～P400),φ22.2(P450～P560),φ25.4(P630～P730)ロウ付接続				φ28.58(P800～P900)ロウ付接続
	室内ユニット側	ガス管	mm	φ15.88 フレア接続				
		液　管	mm	φ 9.52 フレア接続				
	分流コントローラー側	低圧ガス管	mm	φ19.05(室内ユニット合計容量P224以下), φ22.2(室内ユニット合計容量P225～P335), φ25.4(室内ユニット合計容量P336～400) ロウ付接続				φ19.05(室内ユニット合計容量P224以下), φ22.2(室内ユニット合計容量P225～P335), φ25.4(室内ユニット合計容量P336～400), φ28.58(室内ユニット合計容量P401～500) ロウ付接続
		高圧ガス管	mm	φ15.88(室内ユニット合計容量P224以下), φ19.05(室内ユニット合計容量P225～400)ロウ付接続				φ15.88(室内ユニット合計容量P224以下), φ19.05(室内ユニット合計容量P225～400), φ22.2(室内ユニット合計容量P401～500) ロウ付接続
		液 配 管	mm	φ9.52(室内ユニット合計容量P335以下), φ12.7(室内ユニット合計容量P336～450)ロウ付接続				φ9.52(室内ユニット合計容量P335以下), φ12.7(室内ユニット合計容量P336～450), φ15.88(室内ユニット合計容量P451～500) ロウ付接続
ドレン配管				VP-25				
製品質量			kg	44	49	57	64	73
付属品				冷媒接続管、ドレンホース、レデューサー、ホースバンド、パンタイ、施工用座金				

分流コントローラー形名				CMB-P104GBG1	CMB-P108GBG1	CMB-P1016HBG1
分岐口数				4	8	16
電　源				単相 200V 50/60Hz		
電気特性	消費電力(冷房)		kW	0.062/0.053	0.124/0.106	0.247/0.212
	電　流(冷房)		A	0.31/0.27	0.62/0.53	1.24/1.06
	消費電力(暖房)		kW	0.031/0.027	0.062/0.053	0.124/0.106
	電　流(暖房)		A	0.16/0.14	0.31/0.27	0.62/0.53
外　装				溶融亜鉛メッキ鋼板		
1分岐口の接続容量				P90以下		
外形寸法	高　さ		mm	284		
	幅		mm	648		1098
	奥　行		mm	362+70(制御箱)		
冷媒配管	室外ユニット側	低圧管	mm	―		
		高圧管	mm	―		
	室内ユニット側	ガス管	mm	φ15.88　フレア接続		
		液　管	mm	φ9.52　フレア接続		
	分流コントローラー側	低圧ガス管	mm	φ19.05(室内ユニット合計容量P224以下), φ22.2(室内ユニット合計容量P225～P335), φ25.4(室内ユニット合計容量P336～P400) ロウ付接続		φ19.05(室内ユニット合計容量P224以下), φ22.2(室内ユニット合計容量P225～P335), φ25.4(室内ユニット合計容量P336～P400), φ28.58(室内ユニット合計容量P401～P500), ロウ付接続
		高圧ガス管	mm	φ15.88(室内ユニット合計容量P224以下), φ19.05(室内ユニット合計容量P225～P400)ロウ付接続		φ15.88(室内ユニット合計容量P224以下), φ19.05(室内ユニット合計容量P225～P400), φ22.2(室内ユニット合計容量P401～P500), ロウ付接続
		液 配 管	mm	φ9.52(室内ユニット合計容量P335以下), φ12.7(室内ユニット合計容量P336～P450)ロウ付接続		φ9.52(室内ユニット合計容量P335以下), φ12.7(室内ユニット合計容量P336～P450), φ15.88(室内ユニット合計容量P451～P500) ロウ付接続
ドレン配管				VP-25		
製品質量			kg	22	32	57
付属品				冷媒接続管、ドレンホース、レデューサー、ホースバンド、パンタイ、施工用座金		

<2> 外形図

1) PURY-P224, 280DMG 形 / PURY-P224, 280SDMG 形

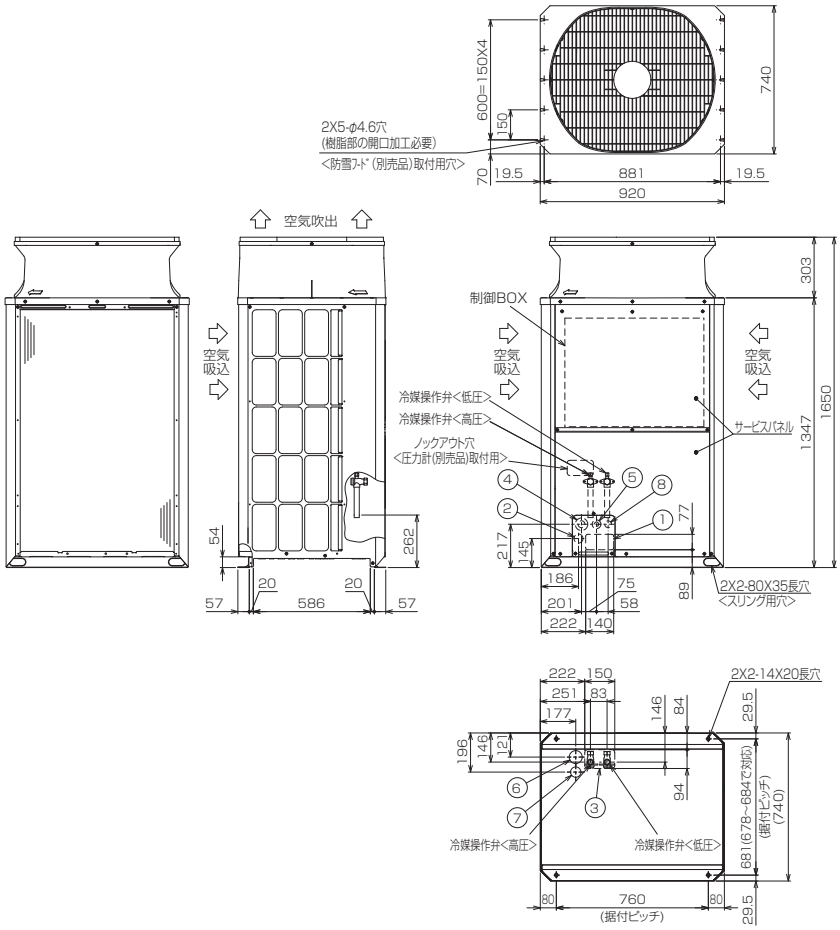

注1. ユニット周囲の必要空間と基礎施工時の
注意事項は、Ⅲ据付スペース[2]据付スペースを
参照してください。
2. ろう付け時は、操作弁本体へ濡れタオル等を巻き、
本体温度が120℃以上にならない様にしてください。
3. 背面用網は、別売部品でご用意しています。
4. 別売品取り付けの際には、取り付け後の外形寸法に
応じたユニット間隔としてください。

接続管仕様

形 名	冷媒配管径		操作弁口径	
	高圧側	低圧側	高圧側	低圧側
P224DMG形	φ15.88ろう付 ※1	φ19.05ろう付 ※1	φ25.4	
P280DMG形	φ19.05ろう付 ※1	φ22.2ろう付 ※1		
P224SDMG形	φ15.88ろう付 ※1	φ19.05ろう付 ※1		
P280SDMG形	φ19.05ろう付 ※1	φ22.2ろう付 ※1		

※1…管継手(現地手配)又は弊社サービス部品を使用し、現地配管を操作弁へろう付してください。

NO.	用途		仕様
①	配管用	前面通し穴	140x77ノックアウト穴
②		前面通し穴(別売品分岐管キット組立時使用)	φ45ノックアウト穴
③		底面通し穴	150x94ノックアウト穴
④	電源配線用	前面通し穴	φ65もしくはφ40ノックアウト穴
⑤		前面通し穴	φ52もしくはφ27ノックアウト穴
⑥		底面通し穴	φ65ノックアウト穴
⑦		底面通し穴	φ52ノックアウト穴
⑧	伝送用配線	前面通し穴	φ34ノックアウト穴

2) PURY-P335,400DMG 形 / PURY-P335, 400SDMG 形

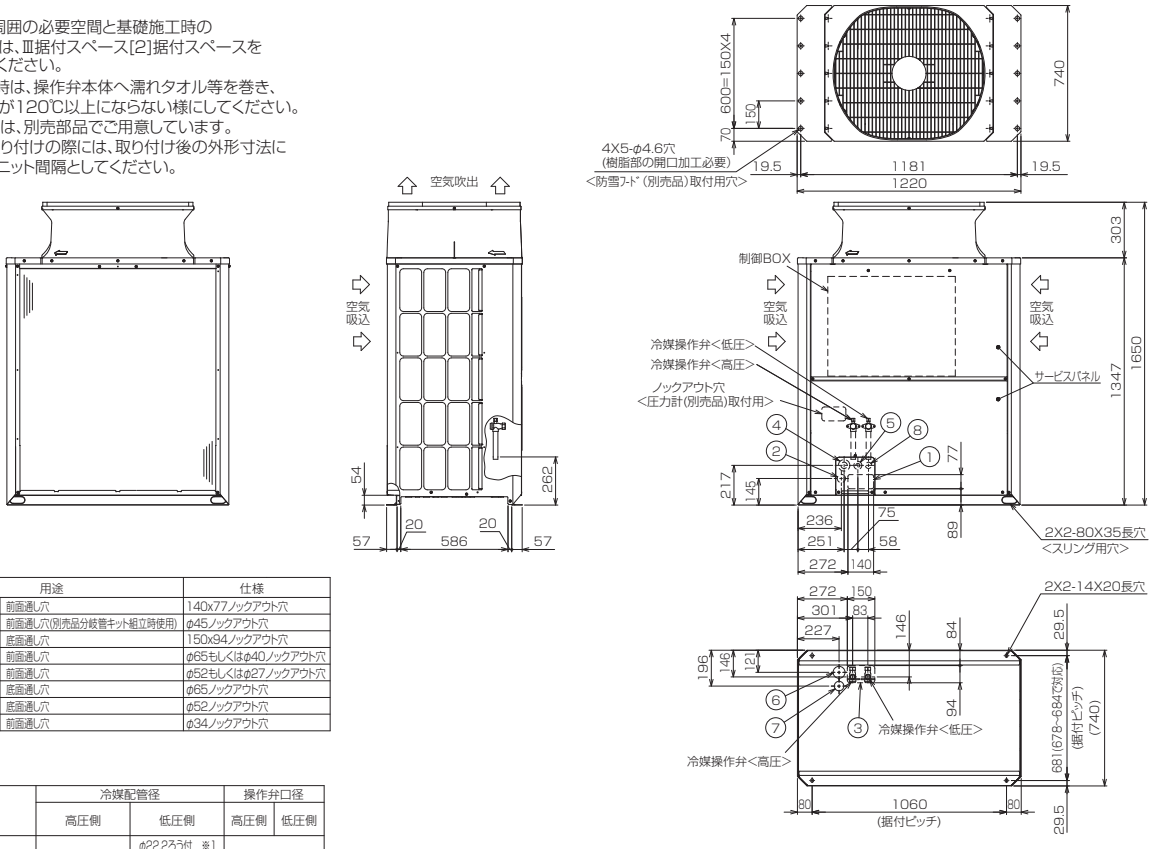

注1. ユニット周囲の必要空間と基礎施工時の
注意事項は、Ⅲ据付スペース[2]据付スペースを
参照してください。
2. ろう付け時は、操作弁本体へ濡れタオル等を巻き、
本体温度が120℃以上にならない様にしてください。
3. 背面用網は、別売部品でご用意しています。
4. 別売品取り付けの際には、取り付け後の外形寸法に
応じたユニット間隔としてください。

NO.	用途		仕様
①	配管用	前面通し穴	140x77ノックアウト穴
②		前面通し穴(別売品分岐管キット組立時使用)	φ45ノックアウト穴
③		底面通し穴	150x94ノックアウト穴
④	電源配線用	前面通し穴	φ65もしくはφ40ノックアウト穴
⑤		前面通し穴	φ52もしくはφ27ノックアウト穴
⑥		底面通し穴	φ65ノックアウト穴
⑦		底面通し穴	φ52ノックアウト穴
⑧	伝送用配線	前面通し穴	φ34ノックアウト穴

接続管仕様

形 名	冷媒配管径		操作弁口径	
	高圧側	低圧側	高圧側	低圧側
P335DMG形	φ19.05ろう付 ※1	φ22.2ろう付 ※1	φ25.4	
P400DMG形		φ25.4ろう付 ※1		
P335SDMG形		φ22.2ろう付 ※1		
P400SDMG形		φ25.4ろう付 ※1		

※1…管継手(現地手配)又は弊社サービス部品を使用し、現地配管を操作弁へろう付してください。

3) PURY-P450DMG 形 / PURY-P450SDMG 形

注1. ユニット周囲の必要空間と基礎施工時の
注意事項は、Ⅲ据付スペース[2]据付スペースを
参照してください。
2. ろう付け時は、操作弁本体へ濡れタオル等を巻き、
本体温度が120℃以上にならない様にしてください。
3. 背面用網は、別売部品でご用意しています。
4. 別売品取り付けの際には、取り付け後の外形寸法に
応じたユニット間隔としてください。

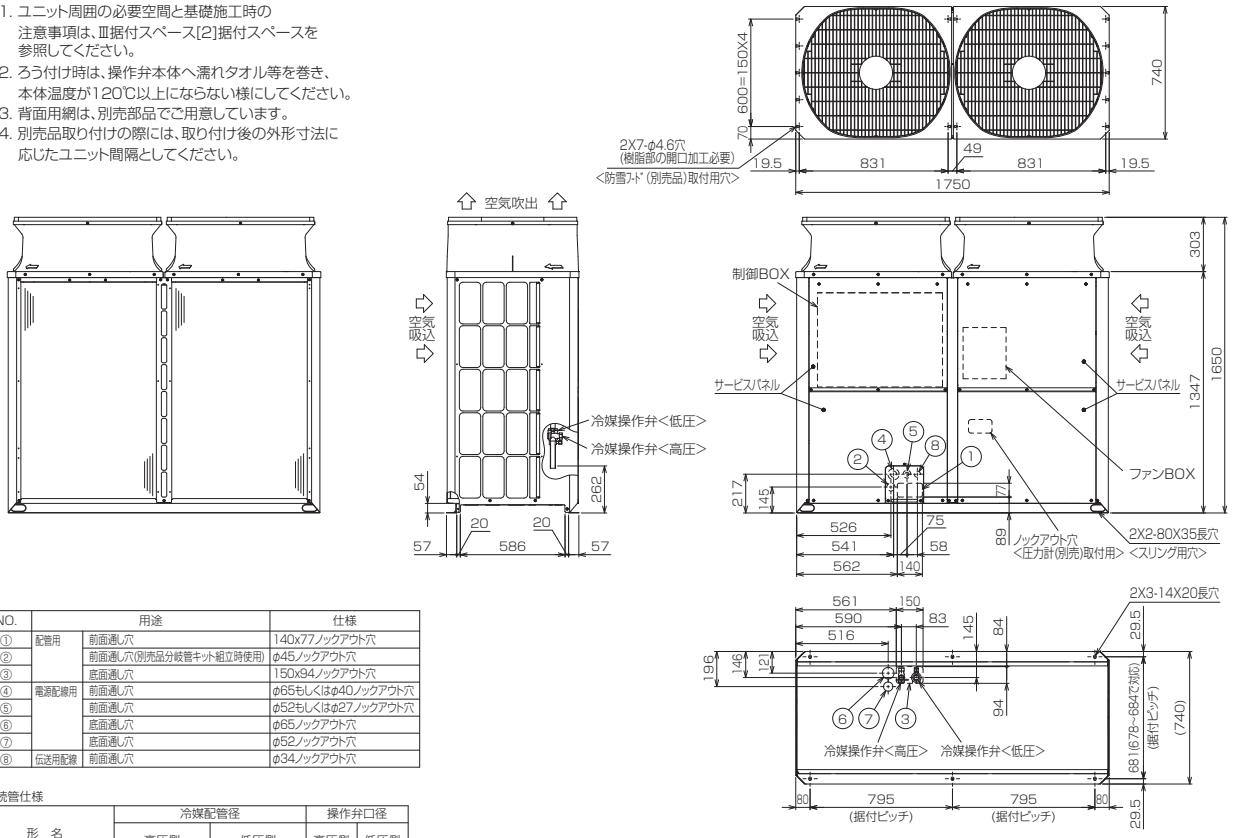

NO.	用途		仕様
①	配管用	前面選し穴	140x77ノックアウト穴
②		前面選し穴(別売品分岐管キット組立時使用)	φ45ノックアウト穴
③		底面選し穴	150x94ノックアウト穴
④	電源配線用	前面選し穴	φ65もしくはφ40ノックアウト穴
⑤		前面選し穴	φ52もしくはφ27ノックアウト穴
⑥		底面選し穴	φ65ノックアウト穴
⑦		底面選し穴	φ52ノックアウト穴
⑧	伝送用配線	前面選し穴	φ34ノックアウト穴

接続管仕様

形 名	冷媒配管径		操作弁口径	
	高圧側	低圧側	高圧側	低圧側
P450DMG形	φ22.2ろう付 ※2	φ28.58ろう付 ※1	φ25.4	φ28.58
P450SDMG形				

※1…現地配管を拡管して直接操作弁にろう付してください。
※2…管継手(現地手配)又は弊社サービス部品を使用し、現地配管を操作弁へろう付してください。

4) PURY-P500, 560SDMG 形

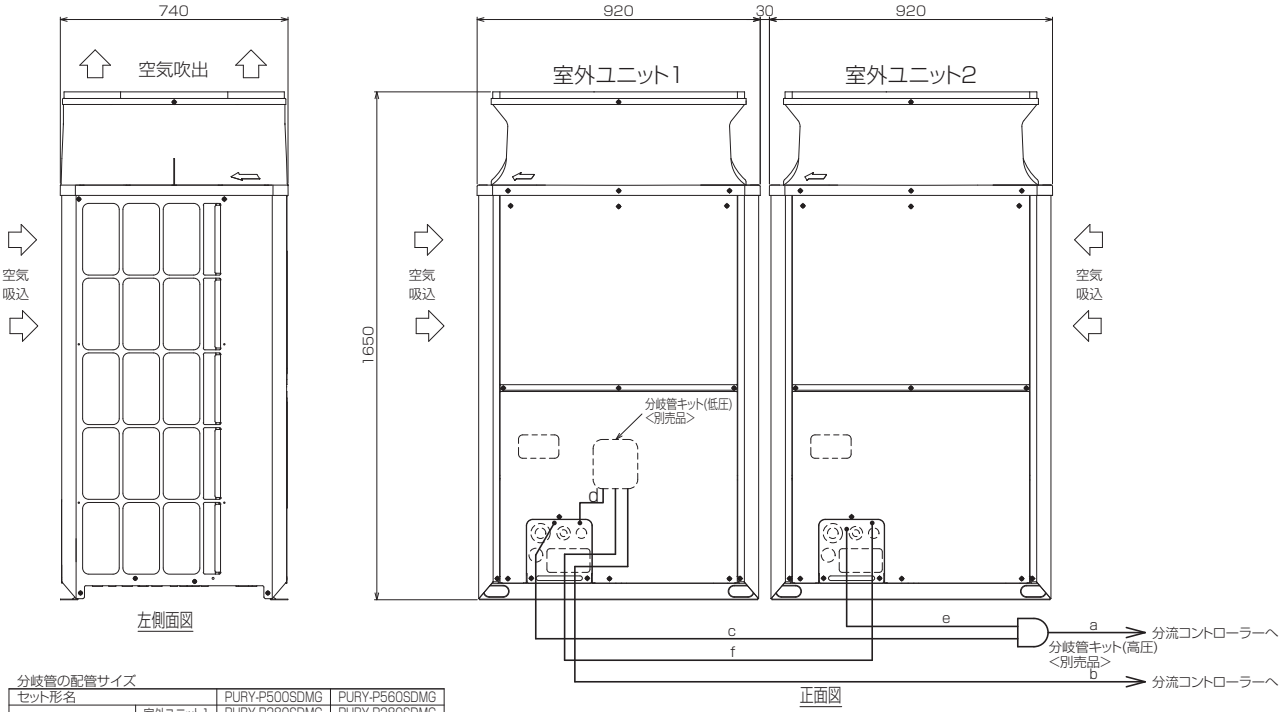

左側面図　正面図

分岐管の配管サイズ

セット形名			PURY-P500SDMG	PURY-P560SDMG
構成ユニット形名	室外ユニット1		PURY-P280SDMG	PURY-P280SDMG
	室外ユニット2		PURY-P224SDMG	PURY-P280SDMG
分岐管キット形名(別売品)			CMY-R100BKG2	
分流コントローラー～分岐管キット	高圧	a	φ22.2	
	低圧	b	φ28.58	

	セット形名	P500形				P560形			
	構成ユニット形名	P280形		P224形		P280形		P280形	
分岐管キット～室外ユニット	高圧	c	φ19.05	e	φ15.88	c	φ19.05	e	φ19.05
	低圧	d	－(注6)	f	φ19.05	d	－(注6)	f	φ22.2

注1. 図を参考に配管を接続してください。各部の配管サイズは表によります。
2. 分岐管キット(高圧)の傾きは、水平面に対して±15°以内にしてください。
3. 分岐管キットの詳しい接続方法は、必ず分岐管キットの据付説明書をご覧ください。
4. 分岐部手前(図中a部)の配管は直管部500mm以上を確保して施工してください。
(※直管部は分岐管付属の直管配管も含めて500mm以上)
5. 分岐管は、必ず弊社別売品をご使用ください。
6. 室外ユニット1と分岐管キット(低圧)を接続してください。(図中d部)

5) PURY-P630SDMG 形

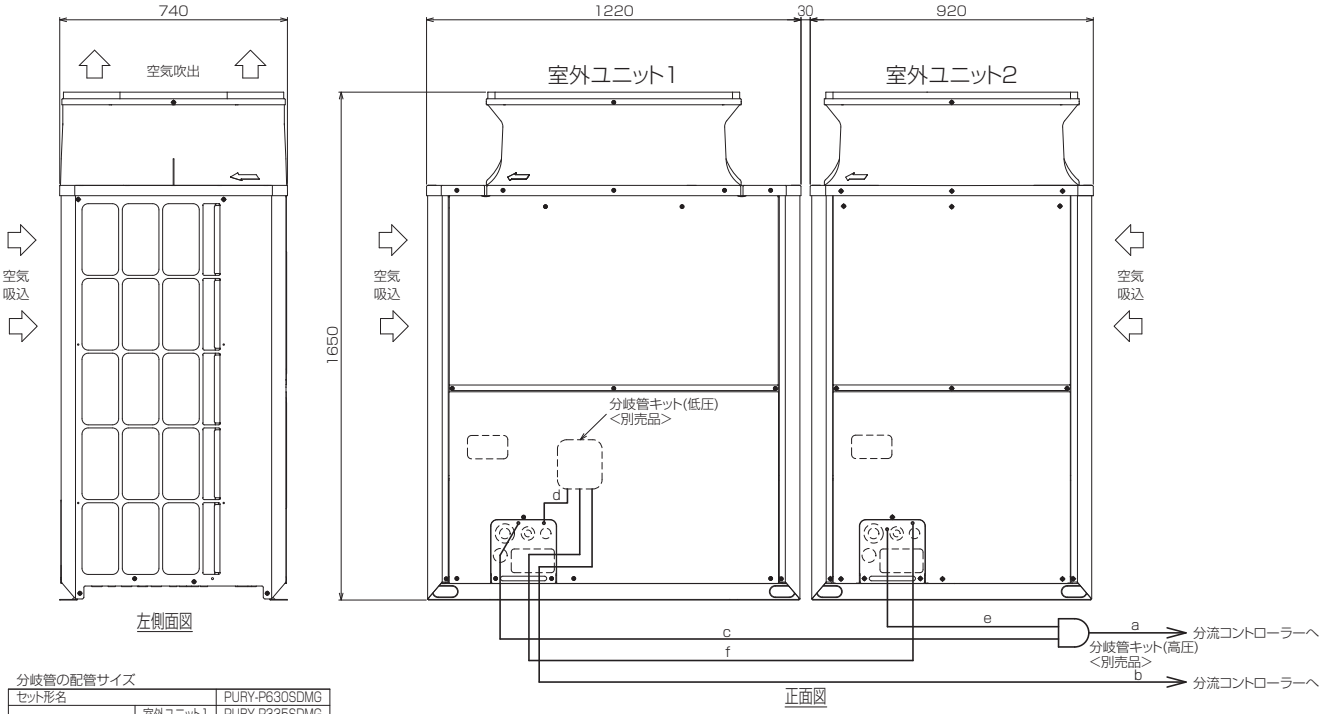

分岐管の配管サイズ

セット形名			PURY-P630SDMG
構成ユニット形名	室外ユニット1		PURY-P335SDMG
	室外ユニット2		PURY-P280SDMG
分岐管キット形名(別売品)			CMY-R200BKG2
分流コントローラー～	高圧	a	φ25.4
分岐管キット	低圧	b	φ28.58

	セット形名	P630形			
	構成ユニット形名	P335形		P280形	
分岐管キット～	高圧	c	φ19.05	e	φ19.05
室外ユニット	低圧	d	－(注6)	f	φ22.2

注1. 図を参考に配管を接続してください。各部の配管サイズは表によります。
2. 分岐管キット(高圧)の傾きは、水平面に対して±15°以内にしてください。
3. 分岐管キットの詳しい接続方法は、必ず分岐管キットの据付説明書をご覧ください。
4. 分岐部手前(図中a部)の配管は直管部500mm以上を確保して施工してください。
(※直管部は分岐管付属の直管配管も含めて500mm以上)
5. 分岐管は、必ず弊社別売品をご使用ください。
6. 室外ユニット1と分岐管キット(低圧)を接続してください。(図中d部)

6) PURY-P690, 730, 800SDMG 形

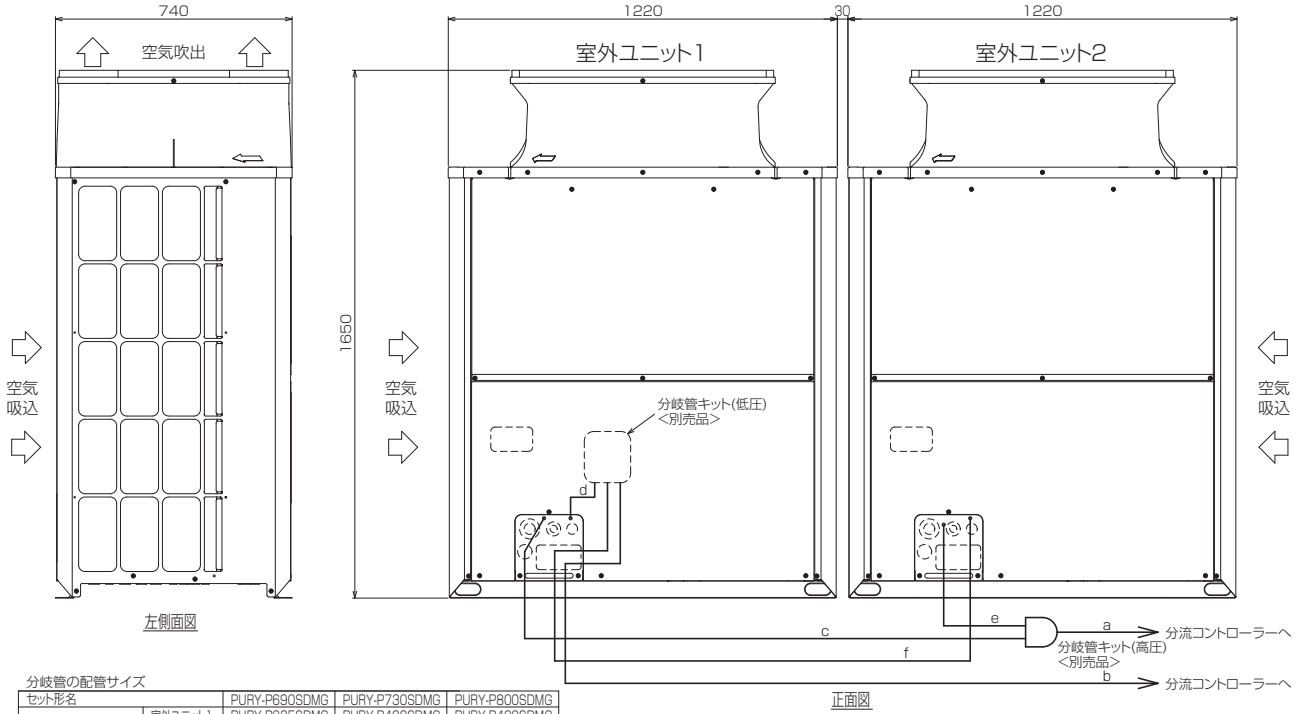

分岐管の配管サイズ

セット形名			PURY-P690SDMG	PURY-P730SDMG	PURY-P800SDMG
構成ユニット形名	室外ユニット1		PURY-P335SDMG	PURY-P400SDMG	PURY-P400SDMG
	室外ユニット2		PURY-P335SDMG	PURY-P335SDMG	PURY-P400SDMG
分岐管キット形名(別売品)			CMY-R200BKG2		CMY-R300BKG2
分流コントローラー～	高圧	a	φ25.4		φ28.58
分岐管キット	低圧	b	φ28.58		φ31.75

	セット形名	P690形				P730形				P800形			
	構成ユニット形名	P335形		P335形		P400形		P335形		P400形		P400形	
分岐管キット～	高圧	c	φ19.05	e	φ19.05	c	φ19.05	e	φ19.05	c	φ19.05	e	φ19.05
室外ユニット	低圧	d	－(注6)	f	φ22.2	d	－(注6)	f	φ22.2	d	－(注6)	f	φ25.4

注1. 図を参考に配管を接続してください。各部の配管サイズは表によります。
2. 分岐管キット(高圧)の傾きは、水平面に対して±15°以内にしてください。
3. 分岐管キットの詳しい接続方法は、必ず分岐管キットの据付説明書をご覧ください。
4. 分岐部手前(図中a部)の配管は直管部500mm以上を確保して施工してください。
(※直管部は分岐管付属の直管配管も含めて500mm以上)
5. 分岐管は、必ず弊社別売品をご使用ください。
6. 室外ユニット1と分岐管キット(低圧)を接続してください。(図中d部)

7) PURY-P850SDMG 形

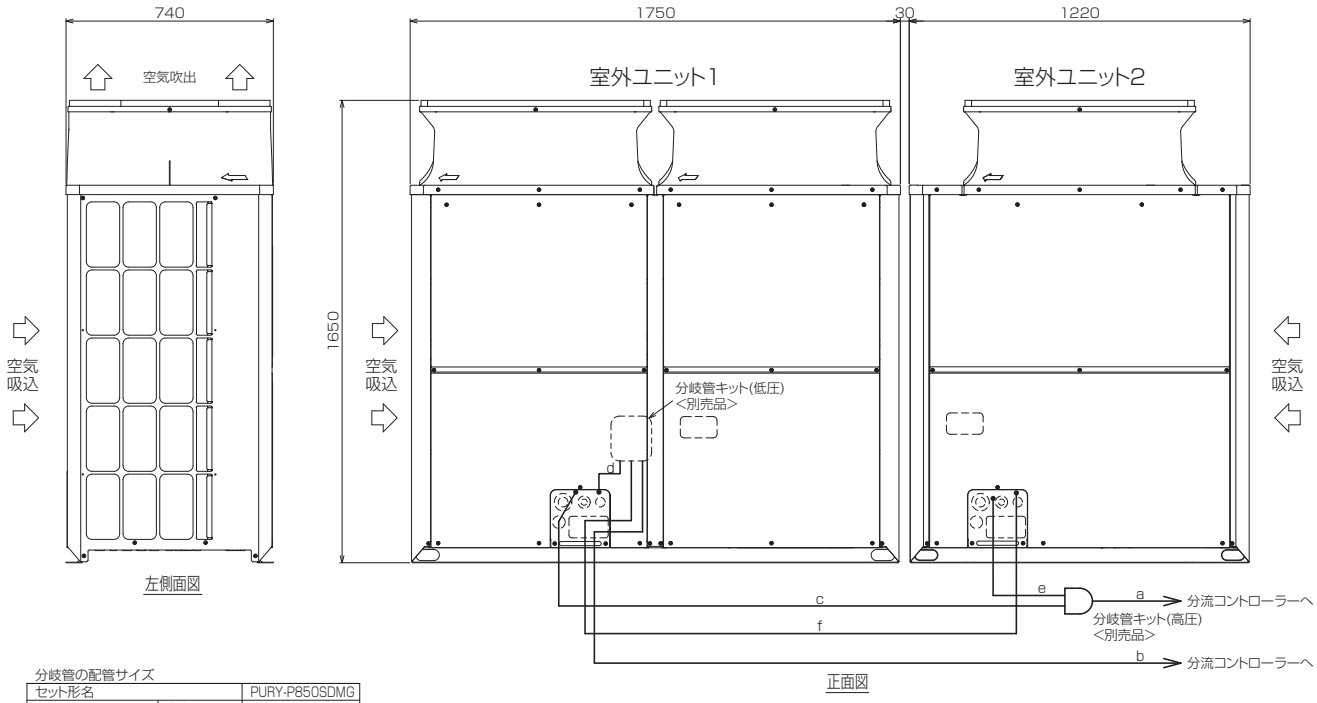

分岐管の配管サイズ

セット形名			PURY-P850SDMG
構成ユニット形名	室外ユニット1		PURY-P450SDMG
	室外ユニット2		PURY-P400SDMG
分岐管キット形名(別売品)			CMY-R300BKG2
分流コントローラー～	高圧	a	φ28.58
分岐管キット	低圧	b	φ31.75

	セット形名	P850形			
	構成ユニット形名	P450形		P400形	
分岐管キット～	高圧	c	φ22.2	e	φ19.05
室外ユニット	低圧	d	－(注6)	f	φ25.4

注1. 図を参考に配管を接続してください。各部の配管サイズは表によります。
2. 分岐管キット(高圧)の傾きは、水平面に対して±15°以内にしてください。
3. 分岐管キットの詳しい接続方法は、必ず分岐管キットの据付説明書をご覧ください。
4. 分岐部手前(図中a部)の配管は直管部500mm以上を確保して施工してください。
(※直管部は分岐管付属の直管配管も含めて500mm以上)
5. 分岐管は、必ず弊社別売品をご使用ください。
6. 室外ユニット1と分岐管キット(低圧)を接続してください。(図中d部)

8) PURY-P900SDMG 形

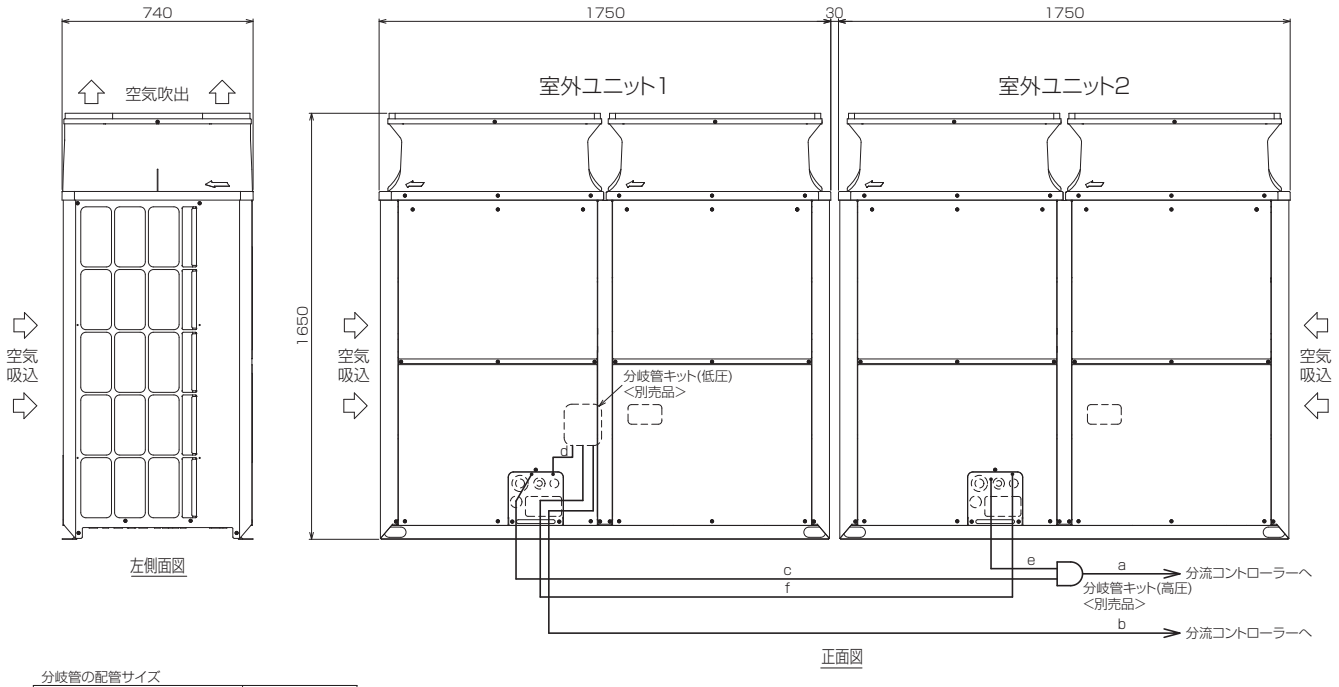

分岐管の配管サイズ

セット形名			PURY-P900SDMG
構成ユニット形名	室外ユニット1		PURY-P450SDMG
	室外ユニット2		PURY-P450SDMG
分岐管キット形名(別売品)			CMY-R300BKG2
分流コントローラー～	高圧	a	φ28.58
分岐管キット	低圧	b	φ31.75

	セット形名	P900形			
	構成ユニット形名	P450形		P450形	
分岐管キット～	高圧	c	φ22.2	e	φ22.2
室外ユニット	低圧	d	－(注6)	f	φ28.58

注1. 図を参考に配管を接続してください。各部の配管サイズは表によります。
2. 分岐管キット(高圧)の傾きは、水平面に対して±15°以内にしてください。
3. 分岐管キットの詳しい接続方法は、必ず分岐管キットの据付説明書をご覧ください。
4. 分岐部手前(図中a部)の配管は直管部500mm以上を確保して施工してください。
(※直管部は分岐管付属の直管配管も含めて500mm以上)
5. 分岐管は、必ず弊社別売品をご使用ください。
6. 室外ユニット1と分岐管キット(低圧)を接続してください。(図中d部)

●分流コントローラー（標準）
CMB-P104・P105・P106・P108・P1010・P1013・P1016GG1

<付属品>
・冷媒<低圧側>接続管(大,小) ・・・2個
・冷媒<高圧側>接続管・・・・・・・・1個
・レデューサー(大,小) ・・・・・・分岐口数分
・ドレンホース・・・・・・・・・・・・1個
・ホースバンド・・・・・・・・・・・・1個
・パンタイ・・・・・・・・・・・・・・1本
・施工用座金(2種類) ・・・・・・・・B個
注1.吊りボルト(φ10),ワッシャ(M10),ナット(M10)は現地にて手配して下さい。
2.サービススペースは下記による。
(サービススペース部は出来るだけ,配管,ダクト等通さない様注意して下さい。)
なお,下記サービススペース内の点検口(450□)は,サービスに必要な開口であり,製品を降ろすには別途開口が必要です。
3.出荷時,室内ユニット側配管接続口には,キャップ,フレアナットを取り付けています。
4.ユニットから発生する音(冷媒音)の影響のない場所に設置してください。
(ホテル等の暗騒音が低い部屋で使用する場合,室内ユニット～分流コントローラー間を5m以上離してください。)

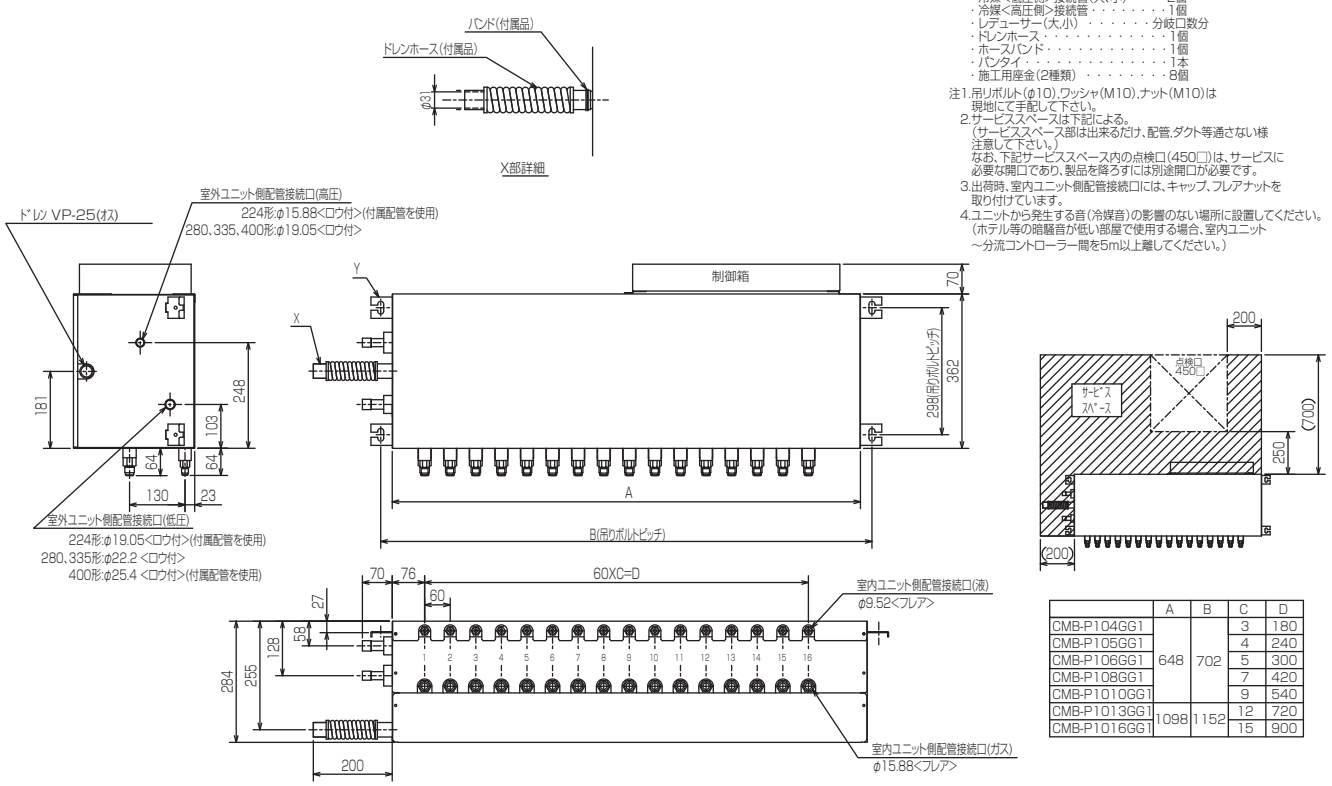

	A	B	C	D
CMB-P104GG1	648	702	3	180
CMB-P105GG1			4	240
CMB-P106GG1			5	300
CMB-P108GG1			7	420
CMB-P1010GG1			9	540
CMB-P1013GG1	1098	1152	12	720
CMB-P1016GG1			15	900

●分流コントローラー（親機）
CMB-P108・P1010・P1013・P1016GAG1

<付属品>
・冷媒<低圧側>接続管・・・・・・・・2個
・冷媒<高圧側>接続管(大,小) ・・・・2個
・レデューサ(大,小) ・・・・・・・分岐口数分
・ドレンホース・・・・・・・・・・・・1個
・ホースバンド・・・・・・・・・・・・1個
・パンタイ・・・・・・・・・・・・・・1本
・施工用座金(2種類) ・・・・・・・・B個
注1.吊りボルト(φ10),ワッシャ(M10),ナット(M10)は現地にて手配して下さい。
2.サービススペースは下記による。
(サービススペース部は出来るだけ,配管,ダクト等通さない様注意して下さい。)
なお,下記サービススペース内の点検口(450□)は,サービスに必要な開口であり,製品を降ろすには別途開口が必要です。
3.分流コントローラー子機を接続する場合は,外形図を確認の上,別途スペースを確保して下さい。
4.出荷時,室内ユニット側配管接続口には,キャップ,フレアナットを取り付けています。
5.ユニットから発生する音(冷媒音)の影響のない場所に設置してください。
(ホテル等の暗騒音が低い部屋で使用する場合,室内ユニット～分流コントローラー間を5m以上離してください。)

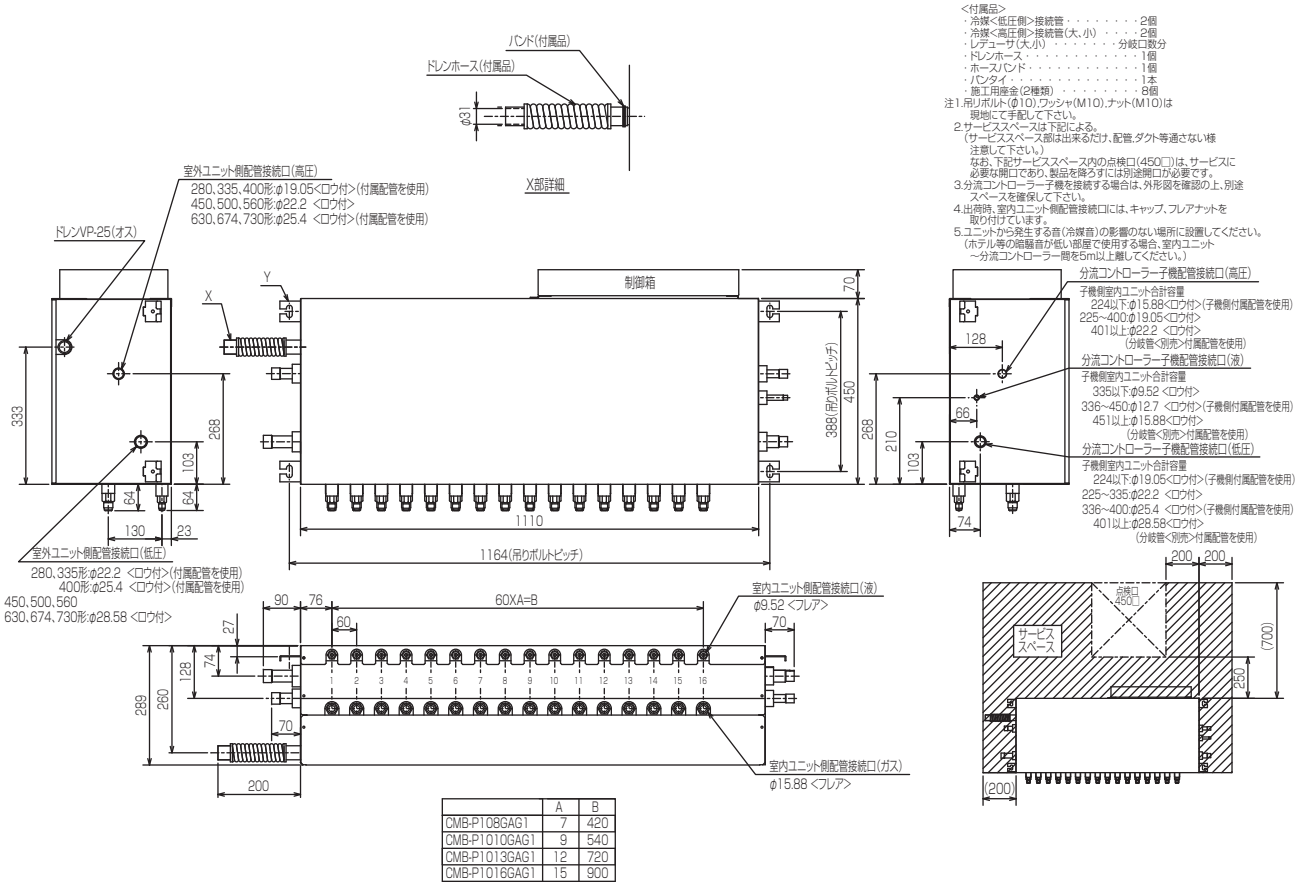

	A	B
CMB-P108GAG1	7	420
CMB-P1010GAG1	9	540
CMB-P1013GAG1	12	720
CMB-P1016GAG1	15	900

●分流コントローラー（子機）
CMB-P104・P108GBG1

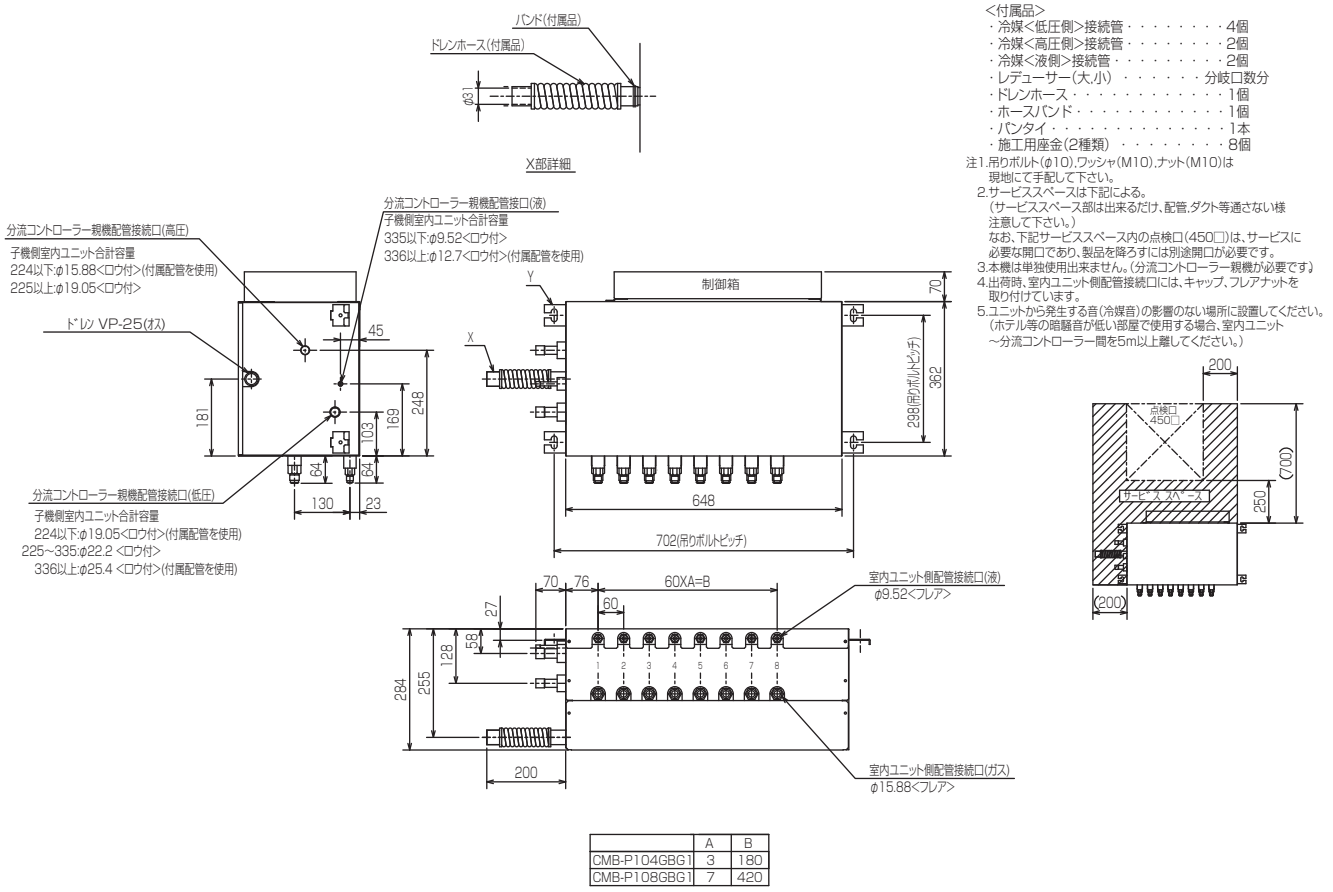

<付属品>
・冷媒<低圧側>接続管・・・・・・・・・4個
・冷媒<高圧側>接続管・・・・・・・・・2個
・冷媒<液側>接続管・・・・・・・・・・2個
・レデューサー(大,小)・・・・・・・分岐口数分
・ドレンホース・・・・・・・・・・・・・1個
・ホースバンド・・・・・・・・・・・・・1個
・バンタイ・・・・・・・・・・・・・・・1本
・施工用座金(2種類)・・・・・・・・・8個

注1.吊りボルト(φ10),ワッシャ(M10),ナット(M10)は現地にて手配して下さい。
2.サービススペースは下記による。
(サービススペース部は出来るだけ、配管,ダクト等通さない様注意して下さい。)
なお、下記サービススペース内の点検口(450□)は、サービスに必要な開口であり、製品を降ろすには別途開口が必要です。
3.本機は単独使用出来ません。(分流コントローラー親機が必要です)
4.出荷時、室内ユニット側配管接続口には、キャップ、フレアナットを取り付けています。
5.ユニットから発生する音(冷媒音)の影響のない場所に設置してください。
(ホテル等の暗騒音が低い部屋で使用する場合、室内ユニット～分流コントローラー間を5m以上離してください。)

	A	B
CMB-P104GBG1	3	180
CMB-P108GBG1	7	420

●分流コントローラー（親機）
CMB-P1016HAG1

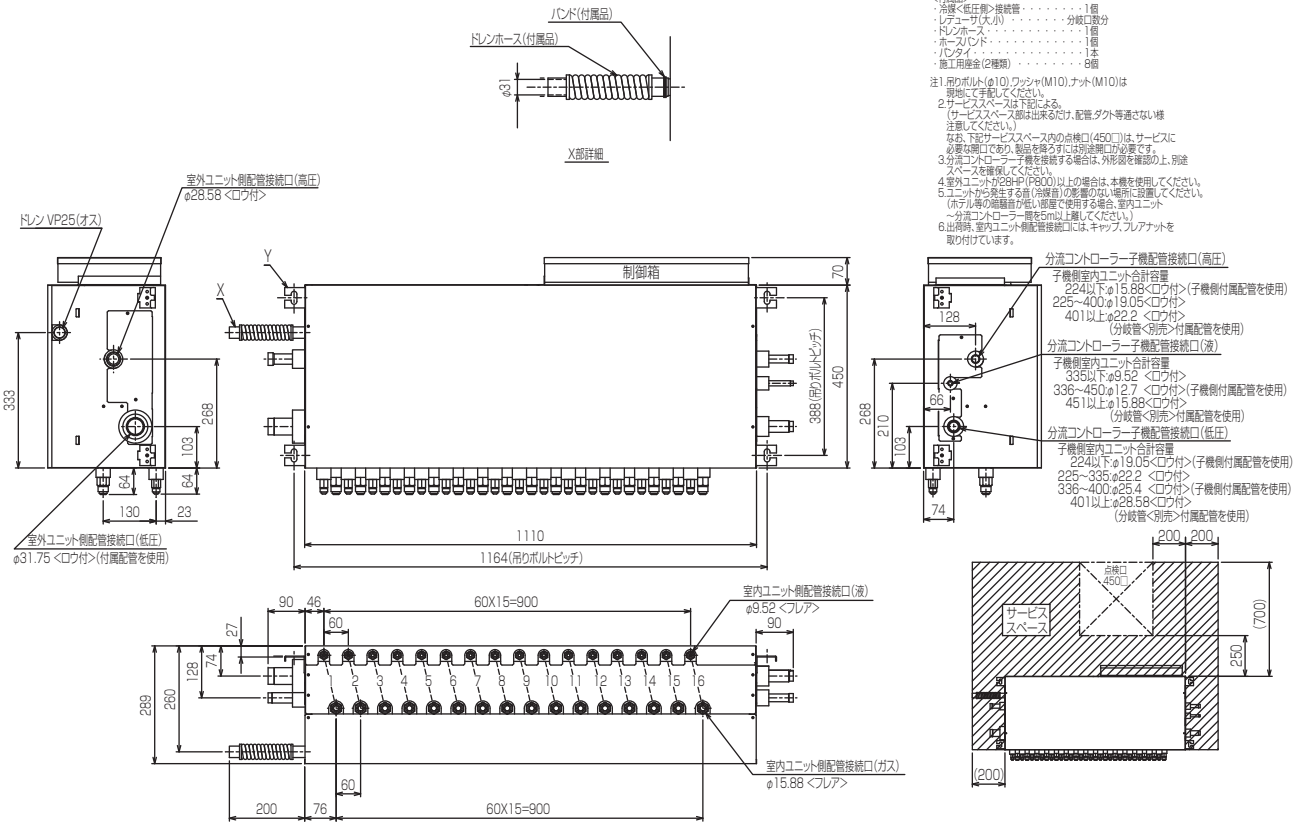

<付属品>
・冷媒<低圧側>接続管・・・・・・・・・1個
・レデューサ(大,小)・・・・・・・分岐口数分
・ドレンホース・・・・・・・・・・・・・1個
・ホースバンド・・・・・・・・・・・・・1個
・バンタイ・・・・・・・・・・・・・・・1本
・施工用座金(2種類)・・・・・・・・・8個

注1.吊りボルト(φ10),ワッシャ(M10),ナット(M10)は現地にて手配してください。
2.サービススペースは下記による。
(サービススペース部は出来るだけ、配管,ダクト等通さない様注意してください。)
なお、下記サービススペース内の点検口(450□)は、サービスに必要な開口であり、製品を降ろすには別途開口が必要です。
3.分流コントローラー子機を接続する場合は、外形図を確認の上、別途スペースを確保してください。
4.室外ユニットが28HP(P800)以上の場合は、本機を使用してください。
5.ユニットから発生する音(冷媒音)の影響のない場所に設置してください。
(ホテル等の暗騒音が低い部屋で使用する場合、室内ユニット～分流コントローラー間を5m以上離してください。)
6.出荷時、室内ユニット側配管接続口には、キャップ、フレアナットを取り付けています。

●分流コントローラー（子機）
CMB-P1016HBG1

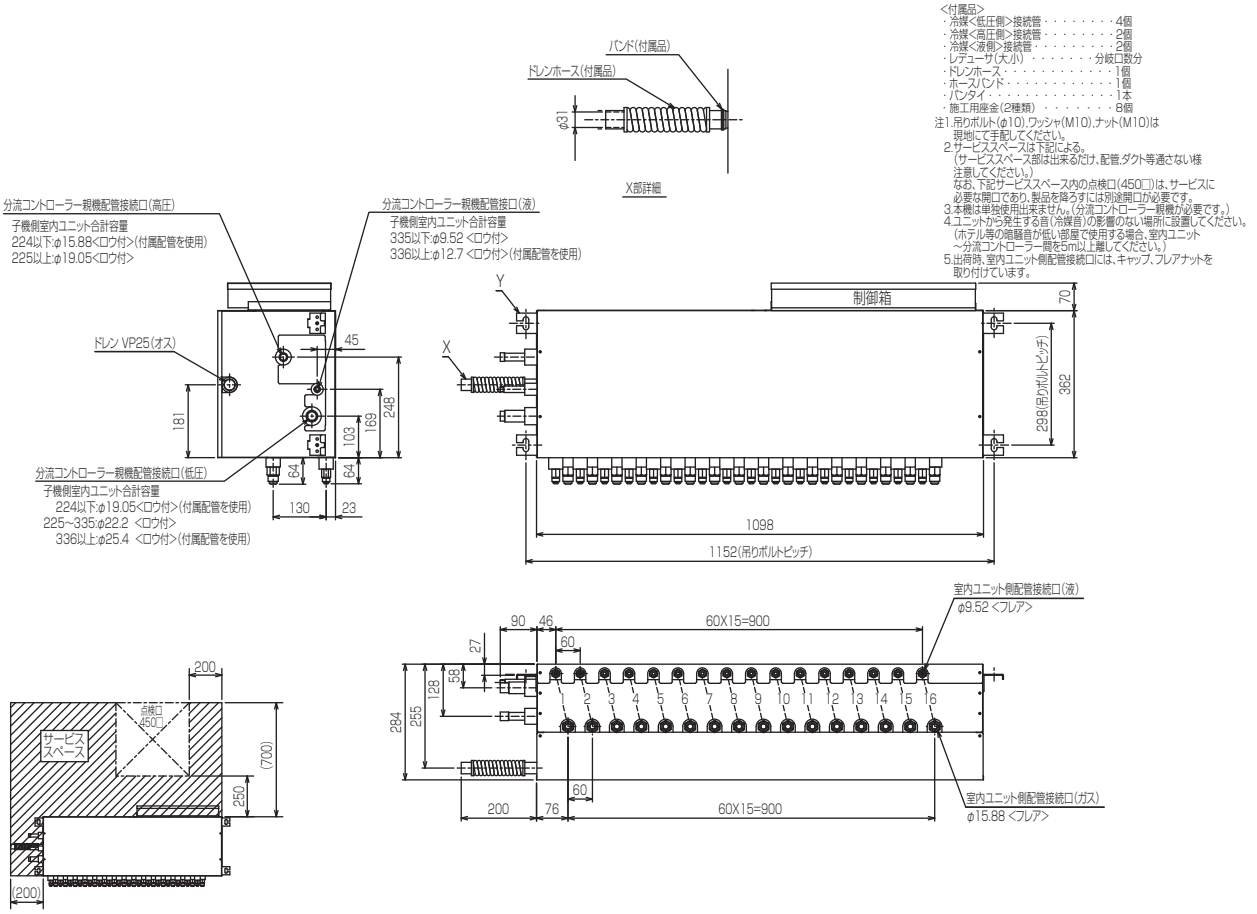

■別売部品一覧表

形　名	集中ドレンパン	圧力計	アクティブフィルター※ 本体	分岐管キット
PURY-P224DMG	PAC-KS95DP	PAC-KS65PG	──	──
PURY-P280DMG			標準：PAC-KS50AAC 耐塩：PAC-KS50AAB	
PURY-P335DMG	PAC-KS96DP			
PURY-P400DMG				
PURY-P450DMG	PAC-KS93DP			
PURY-P224SDMG	PAC-KS95DP		──	室外合計形名 ·P500～P560:CMY-R100BKG2 ·P630～P730:CMY-R200BKG2 ·P800～P900:CMY-R300BKG2
PURY-P280SDMG			標準：PAC-KS50AAC 耐塩：PAC-KS50AAB	
PURY-P335SDMG	PAC-KS96DP			
PURY-P400SDMG				
PURY-P450SDMG	PAC-KS93DP			

※高調波計算書に基づき、要否判定が必要です。

■防雪フードは下記にて取扱っておりますので、直接お問い合わせください。

● 三菱電機システムサービス株式会社

·北日本支社(022)238-1761　·北海道支店(011)890-7515　·東京機電支社(03)3454-5511
·中部支社(052)722-7602　·北陸支店(076)252-9519　·関西機電支社(06)6454-0281
·中四国支社(082)285-2111　·四国支店(087)381-3186　·九州支社(092)483-8208

※詳しくはホームページをご覧ください。

URL：http://www.melsc.co.jp

● 株式会社　ヤブシタ

TEL：011-820-5051　FAX：011-820-5052

〒003-0813　北海道札幌市白石区菊水上町3条3丁目52-217

※詳しくはホームページをご覧ください。

URL：http://www.yabushita-kikai.co.jp

■室外ユニットシステムオプション

部　品　名	形　名
外部入力用アダプター	PAC-SC36NA
外部出力用アダプター	PAC-SC37SA
Web対応集中コントローラー	G-150AD
液晶レスタイプ	GB-50AD
スケジュールタイマー	PAC-YT34ST-W
ON/OFFリモコン	PAC-YT40ANR-W
システムリモコン	PAC-SF44SR-W
グループリモコン	PAC-SC30GR-W
伝送線用給電ユニット	PAC-SC51KU
伝送線用給電拡張ユニット	PAC-SF46EP
拡張コントローラー	PAC-YG50EC
A制御サービス点検キット	PAC-SG50ST

■サービス部品(補修塗料)

部　品　名	部　品　コ　ー　ド	仕　様
トリョウクミタテ	R61 A45010	5Y 8/1

■分流コントローラー用オプション

部　品　名	区　分		形　名
合流管キット	──		CMY-R170FG1
分岐管	下流側室内ユニット合計容量	P224以下	CMY-Y102SDG1
		P225～P450	CMY-Y102LDG1
		P451～P500	CMY-Y202DG1
ドレンアップメカ	──		PAC-KA40DM
バルブキット	──		PAC-KA98VK

V 製品データ

[1] 機種選定方法

<1> 室内ユニットの選定

1. 各部屋（室内側）の熱負荷を算出ください。

2. 熱負荷と室内吸込空気温度補正により、室内ユニット形名を選定ください。空気補正線図はシステム内熱負荷の合計値（Ｑｉ）に近い容量となる室外ユニットの線図を参照ください（<5> 標準能力表および能力補正の 2. 空気条件変化による補正）。

3. システム全体の室内ユニット合計容量（N）を算出ください。

<2> 室外ユニットの選定

1. 室内ユニット合計容量 N より室外ユニット容量（X）を仮設定ください。
   室内ユニット合計容量 N は室外ユニットの接続容量範囲としてください。

2. 仮設定した容量 X の室外ユニット標準能力を Ｑｓ とします。
   ※ 室内ユニット合計容量 N が室外ユニット容量 X の１００%を超える場合は、室外ユニット部分負荷能力表より、該当する合計値 N に対応した能力を室外標準能力 Ｑｓ としてください。

3. 室外標準能力 Ｑｓ に配管長補正、室外空気温度補正、霜取補正（暖房）を乗じて室外最大能力 Ｑm を算出してください。
   配管長補正値は室内ユニット合計容量 N に応じて線図より読み取った値としてください。
   Ｑm ＝ Ｑｓ× 配管長補正 × 室外空気温度補正 × 霜取補正（暖房時のみ）
   室外空気温度補正 ……[<5>-2. 項を参照]
   配管長補正 ……[<5>-3. 項を参照]
   霜取補正（暖房のみ）……[<5>-4. 項を参照]
   分流コントローラー補正（冷房のみ）……[<5>-5. 項を参照]

4. 室外最大能力 Ｑm ≧合計熱負荷 Ｑｉ であることを確認してください。
   Ｑm ＜ Ｑｉ の場合は、Ｑm ≧ Ｑｉ となるよう、室外ユニット容量 X を見直してください。

5. 選定後、室外最大能力 Ｑm を各室内ユニット容量に応じて按分し、負荷≦能力となっていることを再確認ください。
   負荷＞能力となっている場合、室外ユニット容量に余力がある場合には室内ユニットの容量を大きくし、1. より再計算ください。余力がない場合には室内ユニット容量と合わせて室外ユニットも大きくして 1. より再計算ください。

上記＜１＞，＜２＞について冷房／暖房両方で確認ください。一方を満足しない場合は、両方満足する室外容量 X を選定してください。

<3> 注意事項

1. 外気温度の設定は、ショートサイクル等による室外ユニット周囲温度の上昇を考慮して設定ください。（屋上の集中設置や、周囲に障害物がある場合などは外気温度４３℃での検討をお勧めします）

2. 室内ユニットの選定において顕熱負荷を考慮される場合は、１項において吸込空気温度補正とあわせて、カタログ等に記載の室内ユニットの顕熱比に応じて機器の選定を行ってください。

<4> 選定計算例

設計条件
＜冷房＞：
室内設計乾球温度　２６℃／室内設計湿球温度　１８．５℃
室外設計乾球温度　３６℃
冷房負荷　２つの部屋で各部屋１３ ｋW
＜暖房＞：
室内設計乾球温度　２１℃
室外設計湿球温度　５℃
暖房負荷：２つの部屋で各１５ ｋW
＜その他＞：
室内外配管相当長　５０ｍ
P112 ～ P160 室内ユニットは分岐口2箇所を合流して接続した場合

1. 冷房計算

(1) 熱負荷が1室あたり１３ ｋW で、室内吸込空気温度補正を考慮して室内ユニット容量は１４０形を仮設定。
（合計負荷が２６ ｋW なので、空気補正線図は２８０形室外ユニットの線図を使用）

(2) 室内ユニット合計容量 N が２８０のため室外ユニット容量 X は２８０形で仮設定。標準能力 Ｑｓ ＝２８ ｋW となります。

(3) ２８０形室外ユニットの空気温度補正グラフと配管長補正グラフから、各補正値は次のようになります。
外気３６℃ DB・・・・・能力補正係数０．９９（室内標準湿球温度１９℃の場合）
配管長５０ｍ・・・・・能力補正係数０．９３
＊この場合分流コントローラー補正はなしです。

標準能力 Ｑｓ に室内／室外空気温度補正、配管長補正を加味すると室外最大能力 Qm は
Qm＝２８ × ０．９９ × ０．９３＝２５．７ ｋW
熱負荷 Ｑｉ（＝２６ ｋW）＞ Qm と能力不足のため、室外ユニットの容量 X を1ランク大きい３３５形の室外ユニットで再計算します。

(4) ３３５形の場合、室外空気温度補正は０．９９、配管長補正は室内ユニット合計容量 N が２８０形の値を読み取ると０．９７となります。
室外標準能力 Ｑｓ は３３．５ ｋW より室外最大能力 Qm は
Qm＝３３．５ × ０．９９ × ０．９７＝３２．１ ｋW＞Ｑｉ（２６ ｋW）
となり、最大能力 Qm は条件を満足します。

(5) 室内ユニット1台あたりに按分した室外最大能力を元に、室内吸込空気条件の補正を加味して室内側の熱負荷を比較すると、吸込空気温度１８．５℃ WB の補正係数が０．９９（室外標準乾球温度３５℃の場合）のため、
３２．１ ｋW× １４０／２８０ × ０．９９＝１５．８８ ｋW ＞熱負荷１３ ｋW
と能力が上回っており、室内は１４０形2台、室外ユニットは３３５形と仮決めします。

2. 暖房計算

冷房計算で仮決めした機種で暖房について計算します。

(1) 冷房で仮決めした室外ユニット３３５形の標準能力 Ｑｓ ＝３７．５ ｋW となります。

(2) 暖房側の配管長補正、空気温度補正がそれぞれ、
外気５℃ WB・・・・・能力補正係数１．００（室内標準乾球温度２０℃の場合）、霜取補正係数０．９６５
配管長５０ｍ・・・・・能力補正係数０．９７
より室外最大能力 Qm＝３７．５ × １．００ × ０．９６５ × ０．９７＝３５．１ ｋW
暖房負荷 Ｑｉ（３０ ｋW）＜室外最大能力 Qm（３５．１ ｋW）となり、室外能力は満足しています。

(3) 室外最大能力を按分した室内ユニット1台あたりの能力を確認すると、室内吸込空気温度２１℃ ＤＢ の補正係数は１．０（室外標準温度6℃の場合）のため、
３５．１ × １４０／２８０ × １．０＝１７．５ ｋW ＞1部屋あたりの熱負荷１５ ｋW
となり各室内ユニットは熱負荷以上の能力を満足します。

以上より機種選定結果は以下となります。
室内ユニット：１４０形 × 2台
室外ユニット：３３５形

〈計算フロー〉

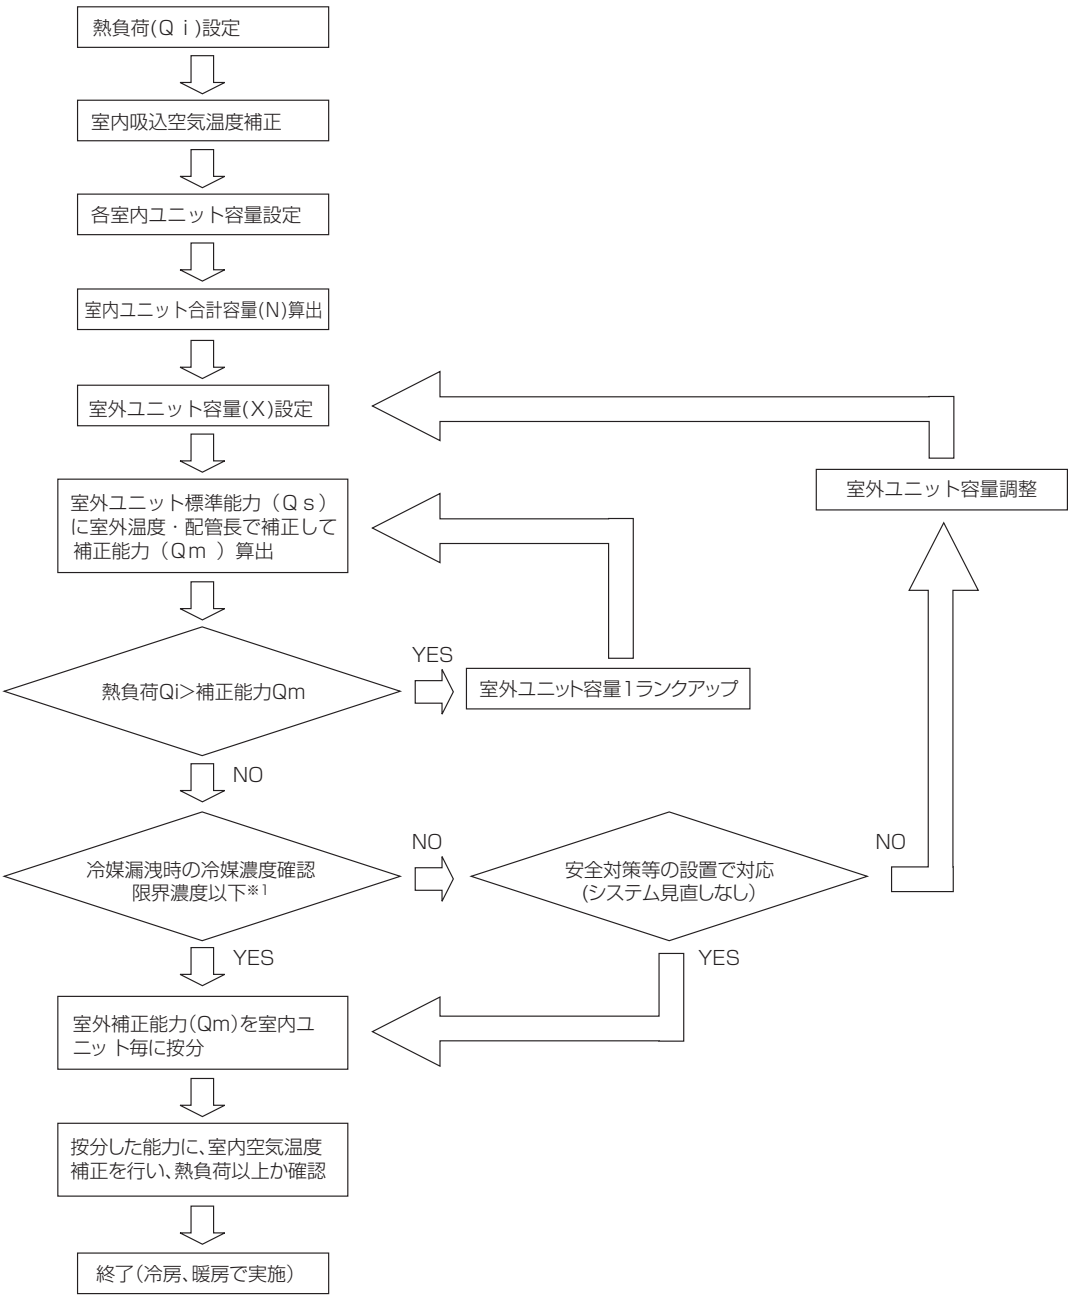

※1「Ⅱ 冷媒配管設計 [3] 」を参照ください。

<5> 標準能力表および能力補正

1) P224 ～ P280DMG 形

1. 標準能力表

【PURY-P224DMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
112	11.2	12.5	2.14	2.74
113	11.3	12.6	2.15	2.81
114	11.4	12.7	2.21	2.81
115	11.5	12.8	2.21	2.88
116	11.6	12.9	2.28	2.88
117	11.7	13.0	2.28	2.95
118	11.8	13.1	2.35	3.02
119	11.9	13.2	2.35	3.02
120	12.0	13.3	2.42	3.09
121	12.1	13.5	2.48	3.09
122	12.2	13.6	2.48	3.16
123	12.3	13.7	2.55	3.16
124	12.4	13.8	2.55	3.22
125	12.5	13.9	2.62	3.22
126	12.6	14.0	2.62	3.29
127	12.7	14.1	2.68	3.29
128	12.8	14.2	2.75	3.36
129	12.9	14.3	2.75	3.36
130	13.0	14.5	2.82	3.43
131	13.1	14.6	2.82	3.50
132	13.2	14.7	2.89	3.50
133	13.3	14.8	2.95	3.57
134	13.4	14.9	2.95	3.57
135	13.5	15.0	3.02	3.64
136	13.6	15.1	3.02	3.64
137	13.7	15.2	3.09	3.70
138	13.8	15.4	3.09	3.70
139	13.9	15.5	3.15	3.77
140	14.0	15.6	3.22	3.77
141	14.1	15.7	3.22	3.84
142	14.2	15.8	3.29	3.84
143	14.3	15.9	3.29	3.91
144	14.4	16.0	3.36	3.98
145	14.5	16.1	3.42	3.98
146	14.6	16.2	3.42	4.05
147	14.7	16.4	3.49	4.05
148	14.8	16.5	3.49	4.12
149	14.9	16.6	3.56	4.12
150	15.0	16.7	3.56	4.18
151	15.1	16.8	3.62	4.18
152	15.2	16.9	3.69	4.25
153	15.3	17.0	3.69	4.25
154	15.4	17.1	3.76	4.32
155	15.5	17.2	3.76	4.32
156	15.6	17.4	3.82	4.39
157	15.7	17.5	3.89	4.39
158	15.8	17.6	3.89	4.46
159	15.9	17.7	3.96	4.53
160	16.0	17.8	3.96	4.53
161	16.1	17.9	4.03	4.60
162	16.2	18.0	4.09	4.60
163	16.3	18.1	4.09	4.66
164	16.4	18.3	4.16	4.66
165	16.5	18.4	4.16	4.73
166	16.6	18.5	4.23	4.73
167	16.7	18.6	4.29	4.80
168	16.8	18.7	4.29	4.80
169	16.9	18.8	4.36	4.87
170	17.0	18.9	4.36	4.87
171	17.1	19.0	4.43	4.94
172	17.2	19.1	4.50	4.94
173	17.3	19.3	4.50	5.01
174	17.4	19.4	4.56	5.01
175	17.5	19.5	4.63	5.08
176	17.6	19.6	4.63	5.08
177	17.7	19.7	4.70	5.15
178	17.8	19.8	4.70	5.21
179	17.9	19.9	4.76	5.21
180	18.0	20.0	4.83	5.28
181	18.1	20.2	4.83	5.28
182	18.2	20.3	4.90	5.35
183	18.3	20.4	4.90	5.35
184	18.4	20.5	4.97	5.42
185	18.5	20.6	5.03	5.42
186	18.6	20.7	5.03	5.49
187	18.7	20.8	5.10	5.49
188	18.8	20.9	5.10	5.56
189	18.9	21.0	5.17	5.56
190	19.0	21.2	5.23	5.63
191	19.1	21.3	5.23	5.63
192	19.2	21.4	5.30	5.69
193	19.3	21.5	5.37	5.69
194	19.4	21.6	5.37	5.76
195	19.5	21.7	5.44	5.76
196	19.6	21.8	5.44	5.83
197	19.7	21.9	5.50	5.83
198	19.8	22.0	5.57	5.90
199	19.9	22.2	5.57	5.90
200	20.0	22.3	5.64	5.97
201	20.1	22.4	5.70	5.97
202	20.2	22.5	5.70	6.04
203	20.3	22.6	5.77	6.11
204	20.4	22.7	5.84	6.11
205	20.5	22.8	5.84	6.17
206	20.6	22.9	5.90	6.17
207	20.7	23.1	5.90	6.24
208	20.8	23.2	5.97	6.24
209	20.9	23.3	6.04	6.31
210	21.0	23.4	6.04	6.31
211	21.1	23.5	6.11	6.38
212	21.2	23.6	6.17	6.38
213	21.3	23.7	6.17	6.45
214	21.4	23.8	6.24	6.45
215	21.5	23.9	6.24	6.52
216	21.6	24.1	6.31	6.52
217	21.7	24.2	6.37	6.59
218	21.8	24.3	6.37	6.59
219	21.9	24.4	6.44	6.65
220	22.0	24.5	6.51	6.65
221	22.1	24.6	6.51	6.72
222	22.2	24.7	6.58	6.72
223	22.3	24.8	6.64	6.79
224	22.4	25.0	6.71	6.86
225	22.4	25.0	6.71	6.85
226	22.4	25.0	6.71	6.85
227	22.4	25.0	6.71	6.84
228	22.4	25.0	6.71	6.83
229	22.5	25.0	6.71	6.83
230	22.5	25.0	6.71	6.83
231	22.5	25.0	6.71	6.82
232	22.5	25.0	6.71	6.81
233	22.5	25.0	6.71	6.81
234	22.6	25.0	6.71	6.80
235	22.6	25.0	6.71	6.80
236	22.6	25.0	6.71	6.79
237	22.6	25.0	6.71	6.78
238	22.6	25.0	6.71	6.78
239	22.7	25.0	6.71	6.77
240	22.7	25.0	6.71	6.77
241	22.7	25.0	6.71	6.76
242	22.7	25.0	6.71	6.76
243	22.7	25.0	6.71	6.75
244	22.8	25.0	6.71	6.74
245	22.8	25.0	6.71	6.74
246	22.8	25.0	6.71	6.74
247	22.8	25.0	6.71	6.73
248	22.8	25.0	6.71	6.72
249	22.9	25.0	6.71	6.72
250	22.9	25.0	6.71	6.71
251	22.9	25.0	6.71	6.71
252	22.9	25.1	6.72	6.70
253	22.9	25.1	6.72	6.70
254	23.0	25.1	6.72	6.69
255	23.0	25.1	6.72	6.68
256	23.0	25.1	6.72	6.68
257	23.0	25.1	6.72	6.67
258	23.1	25.1	6.72	6.67
259	23.1	25.1	6.72	6.66
260	23.1	25.1	6.72	6.65
261	23.1	25.1	6.72	6.65
262	23.1	25.1	6.72	6.65
263	23.2	25.1	6.72	6.64
264	23.2	25.1	6.72	6.63
265	23.2	25.1	6.72	6.63
266	23.2	25.1	6.72	6.62
267	23.2	25.1	6.72	6.62
268	23.3	25.1	6.72	6.61
269	23.3	25.1	6.72	6.61
270	23.3	25.1	6.72	6.60
271	23.3	25.1	6.72	6.59
272	23.3	25.1	6.72	6.59
273	23.4	25.1	6.72	6.59
274	23.4	25.1	6.72	6.58
275	23.4	25.1	6.72	6.57
276	23.4	25.1	6.72	6.57
277	23.4	25.1	6.72	6.56
278	23.5	25.1	6.72	6.56
279	23.5	25.1	6.72	6.55
280	23.5	25.2	6.72	6.54
281	23.5	25.2	6.72	6.54
282	23.5	25.2	6.72	6.53
283	23.6	25.2	6.72	6.53
284	23.6	25.2	6.72	6.52
285	23.6	25.2	6.72	6.52
286	23.6	25.2	6.72	6.51
287	23.6	25.2	6.72	6.50
288	23.7	25.2	6.72	6.50
289	23.7	25.2	6.72	6.50
290	23.7	25.2	6.72	6.49
291	23.7	25.2	6.72	6.48
292	23.8	25.2	6.72	6.48
293	23.8	25.2	6.72	6.47
294	23.8	25.2	6.72	6.47
295	23.8	25.2	6.72	6.46
296	23.8	25.2	6.72	6.46
297	23.9	25.2	6.72	6.45
298	23.9	25.2	6.72	6.44
299	23.9	25.2	6.72	6.44
300	23.9	25.2	6.72	6.43
301	23.9	25.2	6.72	6.43
302	24.0	25.2	6.72	6.42
303	24.0	25.2	6.72	6.41
304	24.0	25.2	6.72	6.41
305	24.0	25.2	6.72	6.41
306	24.0	25.2	6.72	6.40
307	24.1	25.2	6.72	6.39
308	24.1	25.3	6.73	6.39
309	24.1	25.3	6.73	6.38
310	24.1	25.3	6.73	6.38
311	24.1	25.3	6.73	6.37
312	24.2	25.3	6.73	6.37
313	24.2	25.3	6.73	6.36
314	24.2	25.3	6.73	6.35
315	24.2	25.3	6.73	6.35
316	24.2	25.3	6.73	6.35
317	24.3	25.3	6.73	6.34
318	24.3	25.3	6.73	6.33
319	24.3	25.3	6.73	6.32
320	24.3	25.3	6.73	6.32
321	24.3	25.3	6.73	6.32

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
322	24.4	25.3	6.73	6.31
323	24.4	25.3	6.73	6.30
324	24.4	25.3	6.73	6.30
325	24.4	25.3	6.73	6.29
326	24.5	25.3	6.73	6.29
327	24.5	25.3	6.73	6.28
328	24.5	25.3	6.73	6.28
329	24.5	25.3	6.73	6.27
330	24.5	25.3	6.73	6.26
331	24.6	25.3	6.73	6.26
332	24.6	25.3	6.73	6.26
333	24.6	25.3	6.73	6.25
334	24.6	25.3	6.73	6.24
335	24.6	25.3	6.73	6.24
336	24.7	25.4	6.74	6.24

【PURY-P280DMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
140	14.0	15.7	2.96	3.83
141	14.1	15.8	3.07	3.93
142	14.2	15.9	3.07	3.93
143	14.3	16.0	3.07	4.03
144	14.4	16.2	3.07	4.03
145	14.5	16.3	3.17	4.03
146	14.6	16.4	3.17	4.13
147	14.7	16.5	3.17	4.13
148	14.8	16.6	3.17	4.13
149	14.9	16.7	3.27	4.23
150	15.0	16.8	3.27	4.23
151	15.1	16.9	3.27	4.33
152	15.2	17.1	3.27	4.33
153	15.3	17.2	3.37	4.33
154	15.4	17.3	3.37	4.44
155	15.5	17.4	3.37	4.44
156	15.6	17.5	3.47	4.44
157	15.7	17.6	3.47	4.54
158	15.8	17.7	3.47	4.54
159	15.9	17.8	3.47	4.64
160	16.0	18.0	3.58	4.64
161	16.1	18.1	3.58	4.64
162	16.2	18.2	3.58	4.74
163	16.3	18.3	3.68	4.74
164	16.4	18.4	3.68	4.84
165	16.5	18.5	3.68	4.84
166	16.6	18.6	3.78	4.84
167	16.7	18.7	3.78	4.94
168	16.8	18.9	3.78	4.94
169	16.9	19.0	3.88	5.04
170	17.0	19.1	3.88	5.04
171	17.1	19.2	3.88	5.04
172	17.2	19.3	3.99	5.14
173	17.3	19.4	3.99	5.14
174	17.4	19.5	3.99	5.24
175	17.5	19.6	4.09	5.24
176	17.6	19.8	4.09	5.24
177	17.7	19.9	4.19	5.34
178	17.8	20.0	4.19	5.34
179	17.9	20.1	4.19	5.44
180	18.0	20.2	4.29	5.44
181	18.1	20.3	4.29	5.44
182	18.2	20.4	4.29	5.54
183	18.3	20.5	4.39	5.54
184	18.4	20.7	4.39	5.64
185	18.5	20.8	4.50	5.64
186	18.6	20.9	4.50	5.64
187	18.7	21.0	4.50	5.75
188	18.8	21.1	4.60	5.75
189	18.9	21.2	4.60	5.85
190	19.0	21.3	4.70	5.85
191	19.1	21.4	4.70	5.95
192	19.2	21.6	4.80	5.95
193	19.3	21.7	4.80	5.95
194	19.4	21.8	4.80	6.05
195	19.5	21.9	4.91	6.05
196	19.6	22.0	4.91	6.15
197	19.7	22.1	5.01	6.15
198	19.8	22.2	5.01	6.15
199	19.9	22.3	5.11	6.25
200	20.0	22.5	5.11	6.25
201	20.1	22.6	5.21	6.35
202	20.2	22.7	5.21	6.35
203	20.3	22.8	5.31	6.45
204	20.4	22.9	5.31	6.45
205	20.5	23.0	5.42	6.45
206	20.6	23.1	5.42	6.55
207	20.7	23.2	5.42	6.55
208	20.8	23.4	5.52	6.65
209	20.9	23.5	5.52	6.65

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
210	21.0	23.6	5.62	6.75
211	21.1	23.7	5.62	6.75
212	21.2	23.8	5.72	6.85
213	21.3	23.9	5.72	6.85
214	21.4	24.0	5.83	6.85
215	21.5	24.1	5.93	6.96
216	21.6	24.3	5.93	6.96
217	21.7	24.4	6.03	7.06
218	21.8	24.5	6.03	7.06
219	21.9	24.6	6.13	7.16
220	22.0	24.7	6.13	7.16
221	22.1	24.8	6.23	7.26
222	22.2	24.9	6.23	7.26
223	22.3	25.0	6.34	7.26
224	22.4	25.2	6.34	7.36
225	22.5	25.3	6.44	7.36
226	22.6	25.4	6.44	7.46
227	22.7	25.5	6.54	7.46
228	22.8	25.6	6.64	7.56
229	22.9	25.7	6.64	7.56
230	23.0	25.8	6.75	7.66
231	23.1	25.9	6.75	7.66
232	23.2	26.1	6.85	7.66
233	23.3	26.2	6.85	7.76
234	23.4	26.3	6.95	7.76
235	23.5	26.4	7.05	7.86
236	23.6	26.5	7.05	7.86
237	23.7	26.6	7.15	7.96
238	23.8	26.7	7.15	7.96
239	23.9	26.8	7.26	8.06
240	24.0	27.0	7.36	8.06
241	24.1	27.1	7.36	8.16
242	24.2	27.2	7.46	8.16
243	24.3	27.3	7.56	8.27
244	24.4	27.4	7.56	8.27
245	24.5	27.5	7.67	8.37
246	24.6	27.6	7.67	8.37
247	24.7	27.7	7.77	8.37
248	24.8	27.9	7.87	8.47
249	24.9	28.0	7.87	8.47
250	25.0	28.1	7.97	8.57
251	25.1	28.2	8.07	8.57
252	25.2	28.3	8.07	8.67
253	25.3	28.4	8.18	8.67
254	25.4	28.5	8.28	8.77
255	25.5	28.6	8.28	8.77
256	25.6	28.8	8.38	8.87
257	25.7	28.9	8.48	8.87
258	25.8	29.0	8.48	8.97
259	25.9	29.1	8.58	8.97
260	26.0	29.2	8.69	9.07
261	26.1	29.3	8.69	9.07
262	26.2	29.4	8.79	9.17
263	26.3	29.5	8.89	9.17
264	26.4	29.7	8.99	9.27
265	26.5	29.8	8.99	9.27
266	26.6	29.9	9.10	9.37
267	26.7	30.0	9.20	9.37
268	26.8	30.1	9.20	9.48
269	26.9	30.2	9.30	9.48
270	27.0	30.3	9.40	9.58
271	27.1	30.4	9.50	9.58
272	27.2	30.6	9.50	9.68
273	27.3	30.7	9.61	9.68
274	27.4	30.8	9.71	9.78
275	27.5	30.9	9.81	9.78
276	27.6	31.0	9.81	9.88
277	27.7	31.1	9.91	9.88
278	27.8	31.2	10.02	9.98
279	27.9	31.3	10.12	9.98

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
280	28.0	31.5	10.22	10.08
281	28.0	31.5	10.22	10.07
282	28.0	31.5	10.22	10.06
283	28.0	31.5	10.22	10.06
284	28.0	31.5	10.22	10.05
285	28.1	31.5	10.22	10.04
286	28.1	31.5	10.22	10.04
287	28.1	31.5	10.22	10.03
288	28.1	31.5	10.22	10.02
289	28.1	31.5	10.22	10.02
290	28.2	31.5	10.22	10.01
291	28.2	31.5	10.22	10.00
292	28.2	31.5	10.22	10.00
293	28.2	31.5	10.22	9.99
294	28.2	31.5	10.22	9.98
295	28.3	31.5	10.22	9.98
296	28.3	31.5	10.22	9.97
297	28.3	31.6	10.22	9.96
298	28.3	31.6	10.22	9.96
299	28.3	31.6	10.22	9.95
300	28.4	31.6	10.23	9.95
301	28.4	31.6	10.23	9.94
302	28.4	31.6	10.23	9.93
303	28.4	31.6	10.23	9.93
304	28.4	31.6	10.23	9.92
305	28.5	31.6	10.23	9.91
306	28.5	31.6	10.23	9.91
307	28.5	31.6	10.23	9.90
308	28.5	31.6	10.23	9.89
309	28.5	31.6	10.23	9.89
310	28.6	31.6	10.23	9.88
311	28.6	31.6	10.23	9.87
312	28.6	31.6	10.23	9.87
313	28.6	31.7	10.23	9.86
314	28.6	31.7	10.23	9.85
315	28.7	31.7	10.23	9.85
316	28.7	31.7	10.23	9.84
317	28.7	31.7	10.23	9.83
318	28.7	31.7	10.23	9.83
319	28.7	31.7	10.23	9.82
320	28.8	31.7	10.24	9.82
321	28.8	31.7	10.24	9.81
322	28.8	31.7	10.24	9.80
323	28.8	31.7	10.24	9.80
324	28.8	31.7	10.24	9.79
325	28.9	31.7	10.24	9.78
326	28.9	31.7	10.24	9.78
327	28.9	31.7	10.24	9.77
328	28.9	31.7	10.24	9.76
329	28.9	31.7	10.24	9.76
330	29.0	31.8	10.24	9.75
331	29.0	31.8	10.24	9.74
332	29.0	31.8	10.24	9.74
333	29.0	31.8	10.24	9.73
334	29.0	31.8	10.24	9.72
335	29.1	31.8	10.24	9.72
336	29.1	31.8	10.24	9.71
337	29.1	31.8	10.24	9.70
338	29.1	31.8	10.24	9.70
339	29.1	31.8	10.24	9.69
340	29.2	31.8	10.25	9.69
341	29.2	31.8	10.25	9.68
342	29.2	31.8	10.25	9.67
343	29.2	31.8	10.25	9.67
344	29.2	31.8	10.25	9.66
345	29.3	31.8	10.25	9.65
346	29.3	31.9	10.25	9.65
347	29.3	31.9	10.25	9.64
348	29.3	31.9	10.25	9.63
349	29.3	31.9	10.25	9.63

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
350	29.4	31.9	10.25	9.62
351	29.4	31.9	10.25	9.61
352	29.4	31.9	10.25	9.61
353	29.4	31.9	10.25	9.60
354	29.4	31.9	10.25	9.59
355	29.5	31.9	10.25	9.59
356	29.5	31.9	10.25	9.58
357	29.5	31.9	10.25	9.57
358	29.5	31.9	10.25	9.57
359	29.5	31.9	10.25	9.56
360	29.6	31.9	10.26	9.56
361	29.6	31.9	10.26	9.55
362	29.6	31.9	10.26	9.54
363	29.6	32.0	10.26	9.54
364	29.6	32.0	10.26	9.53
365	29.7	32.0	10.26	9.52
366	29.7	32.0	10.26	9.52
367	29.7	32.0	10.26	9.51
368	29.7	32.0	10.26	9.50
369	29.7	32.0	10.26	9.50
370	29.8	32.0	10.26	9.49
371	29.8	32.0	10.26	9.48
372	29.8	32.0	10.26	9.48
373	29.8	32.0	10.26	9.47
374	29.8	32.0	10.26	9.46
375	29.9	32.0	10.26	9.46
376	29.9	32.0	10.26	9.44
377	29.9	32.0	10.26	9.43
378	29.9	32.0	10.26	9.43
379	29.9	32.1	10.26	9.42
380	30.0	32.1	10.27	9.42
381	30.0	32.1	10.27	9.41
382	30.0	32.1	10.27	9.40
383	30.0	32.1	10.27	9.40
384	30.1	32.1	10.27	9.39
385	30.1	32.1	10.27	9.38
386	30.1	32.1	10.27	9.38
387	30.1	32.1	10.27	9.37
388	30.1	32.1	10.27	9.36
389	30.2	32.1	10.27	9.36
390	30.2	32.1	10.27	9.35
391	30.2	32.1	10.27	9.34
392	30.2	32.1	10.27	9.34
393	30.2	32.1	10.27	9.33
394	30.3	32.1	10.27	9.32
395	30.3	32.1	10.27	9.32
396	30.3	32.2	10.27	9.31
397	30.3	32.2	10.27	9.30
398	30.3	32.2	10.27	9.30
399	30.4	32.2	10.27	9.29
400	30.4	32.2	10.28	9.29
401	30.4	32.2	10.28	9.28
402	30.4	32.2	10.28	9.27
403	30.4	32.2	10.28	9.27
404	30.5	32.2	10.28	9.26
405	30.5	32.2	10.28	9.25
406	30.5	32.2	10.28	9.25
407	30.5	32.2	10.28	9.24
408	30.5	32.2	10.28	9.23
409	30.6	32.2	10.28	9.23
410	30.6	32.2	10.28	9.22
411	30.6	32.2	10.28	9.21
412	30.6	32.3	10.28	9.21
413	30.6	32.3	10.28	9.20
414	30.7	32.3	10.28	9.19
415	30.7	32.3	10.28	9.19
416	30.7	32.3	10.28	9.18
417	30.7	32.3	10.28	9.17
418	30.7	32.3	10.28	9.17
419	30.8	32.3	10.28	9.16
420	30.8	32.3	10.29	9.16

2. 空気条件変化による補正

■PURY-P224, P280DMG

①冷房温度補正

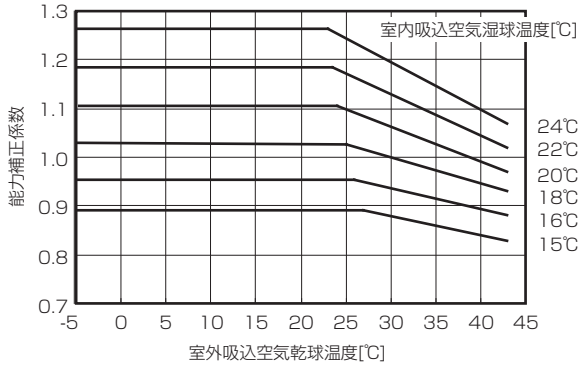

②暖房温度補正

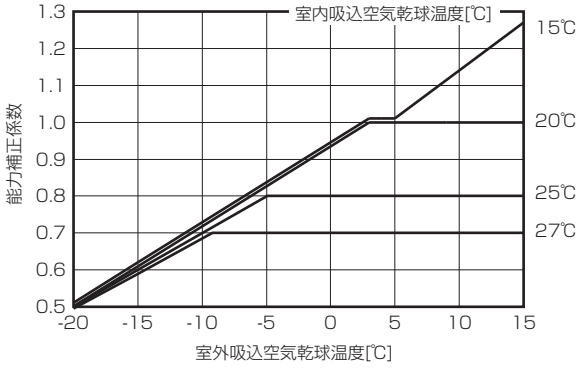

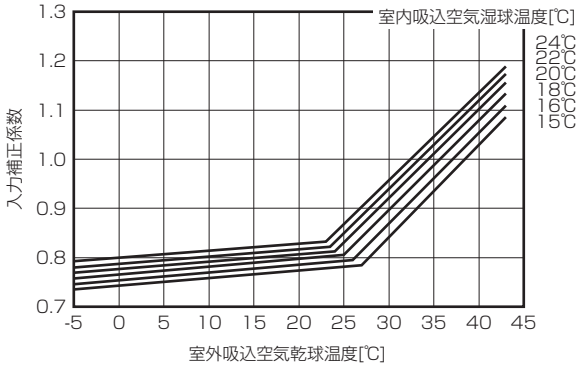

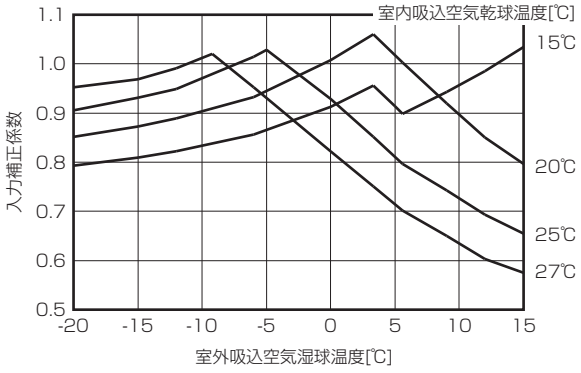

③冷房温度補正（室温サーモ形給気処理ユニット、外気処理エアコン）

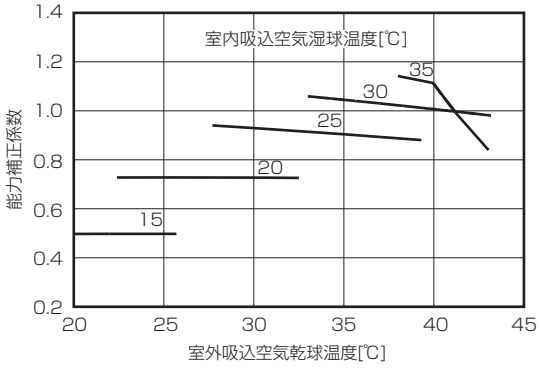

④暖房温度補正（室温サーモ形給気処理ユニット、外気処理エアコン）

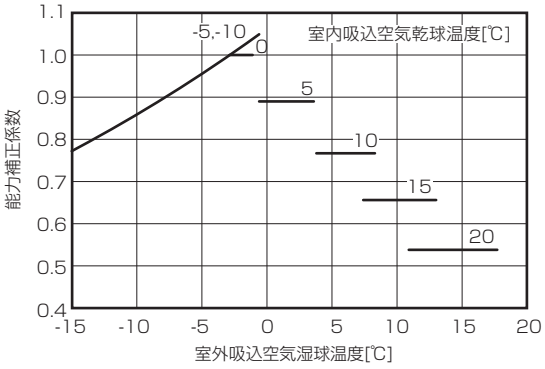

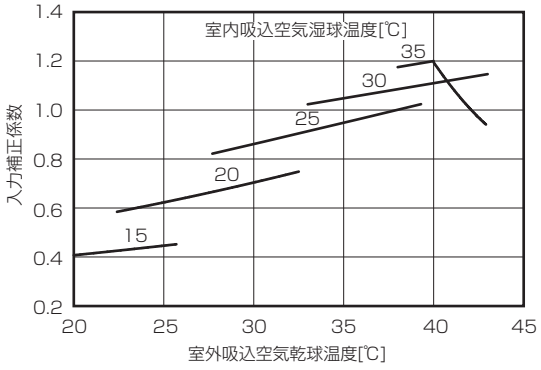

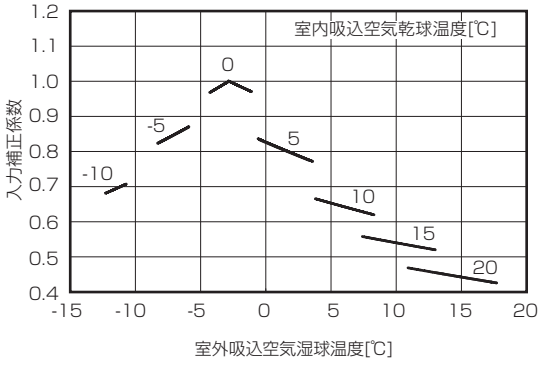

3. 冷媒配管長補正

[冷房能力補正係数]

■PURY-P224DMG

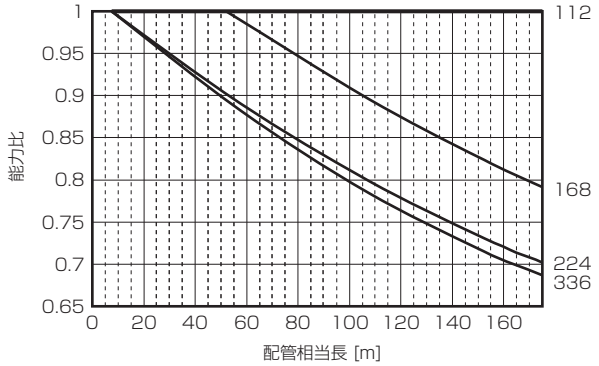

■PURY-P280DMG

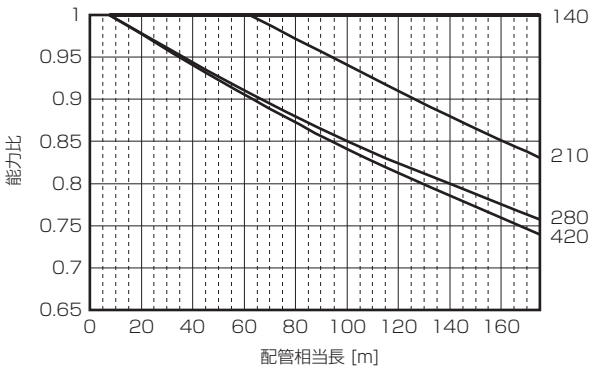

[暖房能力補正係数]

■PURY-P224DMG

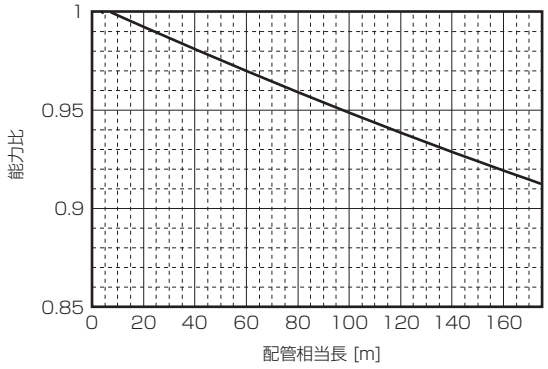

■PURY-P280DMG

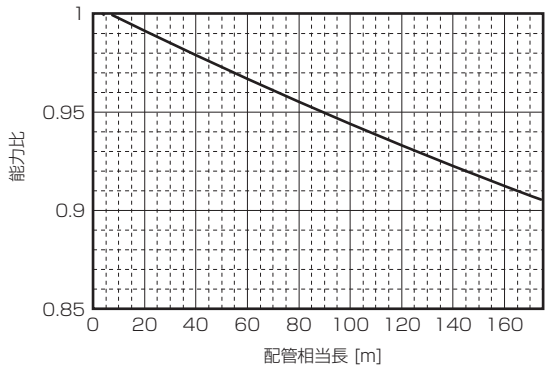

[配管相当長の求め方]

（1）PURY-P224DMG形　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.35 ×配管途中のベンド数）m
（2）PURY-P280DMG形　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.42 ×配管途中のベンド数）m

4. 霜取補正

室外吸込空気湿球温度 [℃]		6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	P224 P280 形	1.00	0.95	0.84	0.83	0.83	0.87	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95

5. 分流コントローラー分岐口補正

P224,P280 形室内ユニットを接続する場合、別売品の合流管セット（形名：CMY-R170FG1）を使用し、分岐口 2 箇所を合流した後接続してください。
P112 ～ P160 形室内ユニットを接続する場合（分流コントローラー DIP-SW4-6：ON）、通常は、別売品の合流管セット（形名：CMY-R170FG1）を使用し、分岐口 2 箇所を合流した後接続してください。
P112 ～ P160 形室内ユニットを分岐口 1 箇所に少なくとも 1 台接続する場合（分流コントローラー DIPSW4-6：OFF）、室外機の冷房能力に補正係数 0.97 をかけるようにしてください。

2) P335 ～ P500(S)DMG 形

1. 標準能力表

【PURY-P335DMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
168	16.8	18.8	3.88	4.61
169	16.9	18.9	3.88	4.61
170	17.0	19.0	3.88	4.72
171	17.1	19.1	4.01	4.72
172	17.2	19.2	4.01	4.72
173	17.3	19.3	4.01	4.83
174	17.4	19.4	4.13	4.83
175	17.5	19.5	4.13	4.83
176	17.6	19.7	4.13	4.95
177	17.7	19.8	4.25	4.95
178	17.8	19.9	4.25	4.95
179	17.9	20.0	4.25	5.06
180	18.0	20.1	4.37	5.06
181	18.1	20.2	4.37	5.06
182	18.2	20.3	4.37	5.17
183	18.3	20.4	4.49	5.17
184	18.4	20.5	4.49	5.17
185	18.5	20.7	4.49	5.28
186	18.6	20.8	4.49	5.28
187	18.7	20.9	4.61	5.28
188	18.8	21.0	4.61	5.40
189	18.9	21.1	4.61	5.40
190	19.0	21.2	4.73	5.40
191	19.1	21.3	4.73	5.51
192	19.2	21.4	4.73	5.51
193	19.3	21.6	4.86	5.51
194	19.4	21.7	4.86	5.51
195	19.5	21.8	4.86	5.62
196	19.6	21.9	4.98	5.62
197	19.7	22.0	4.98	5.62
198	19.8	22.1	4.98	5.73
199	19.9	22.2	5.10	5.73
200	20.0	22.3	5.10	5.73
201	20.1	22.5	5.10	5.84
202	20.2	22.6	5.22	5.84
203	20.3	22.7	5.22	5.84
204	20.4	22.8	5.34	5.96
205	20.5	22.9	5.34	5.96
206	20.6	23.0	5.34	5.96
207	20.7	23.1	5.46	6.07
208	20.8	23.2	5.46	6.07
209	20.9	23.3	5.46	6.07
210	21.0	23.5	5.58	6.18
211	21.1	23.6	5.58	6.18
212	21.2	23.7	5.58	6.18
213	21.3	23.8	5.71	6.29
214	21.4	23.9	5.71	6.29
215	21.5	24.0	5.71	6.29
216	21.6	24.1	5.83	6.41
217	21.7	24.2	5.83	6.41
218	21.8	24.4	5.83	6.41
219	21.9	24.5	5.95	6.52
220	22.0	24.6	5.95	6.52
221	22.1	24.7	6.07	6.52
222	22.2	24.8	6.07	6.63
223	22.3	24.9	6.07	6.63
224	22.4	25.0	6.19	6.63
225	22.5	25.1	6.19	6.74
226	22.6	25.2	6.19	6.74
227	22.7	25.4	6.31	6.74
228	22.8	25.5	6.31	6.86
229	22.9	25.6	6.43	6.86
230	23.0	25.7	6.43	6.86
231	23.1	25.8	6.43	6.97
232	23.2	25.9	6.56	6.97
233	23.3	26.0	6.56	6.97
234	23.4	26.1	6.56	7.08
235	23.5	26.3	6.68	7.08
236	23.6	26.4	6.68	7.08
237	23.7	26.5	6.80	7.19
238	23.8	26.6	6.80	7.19
239	23.9	26.7	6.80	7.31
240	24.0	26.8	6.92	7.31
241	24.1	26.9	6.92	7.31
242	24.2	27.0	7.04	7.42
243	24.3	27.2	7.04	7.42
244	24.4	27.3	7.04	7.42
245	24.5	27.4	7.16	7.53
246	24.6	27.5	7.16	7.53
247	24.7	27.6	7.28	7.53
248	24.8	27.7	7.28	7.64
249	24.9	27.8	7.28	7.64
250	25.0	27.9	7.41	7.64
251	25.1	28.0	7.41	7.76
252	25.2	28.2	7.53	7.76
253	25.3	28.3	7.53	7.76
254	25.4	28.4	7.53	7.87
255	25.5	28.5	7.65	7.87
256	25.6	28.6	7.65	7.87
257	25.7	28.7	7.77	7.98
258	25.8	28.8	7.77	7.98
259	25.9	28.9	7.77	7.98
260	26.0	29.1	7.89	8.09
261	26.1	29.2	7.89	8.09
262	26.2	29.3	8.01	8.09
263	26.3	29.4	8.01	8.21
264	26.4	29.5	8.13	8.21
265	26.5	29.6	8.13	8.32
266	26.6	29.7	8.13	8.32
267	26.7	29.8	8.26	8.32
268	26.8	30.0	8.26	8.43
269	26.9	30.1	8.38	8.43
270	27.0	30.2	8.38	8.43
271	27.1	30.3	8.50	8.54
272	27.2	30.4	8.50	8.54
273	27.3	30.5	8.50	8.54
274	27.4	30.6	8.62	8.65
275	27.5	30.7	8.62	8.65
276	27.6	30.8	8.74	8.65
277	27.7	31.0	8.74	8.77
278	27.8	31.1	8.86	8.77
279	27.9	31.2	8.86	8.88
280	28.0	31.3	8.98	8.88
281	28.1	31.4	8.98	8.88
282	28.2	31.5	8.98	8.99
283	28.3	31.6	9.11	8.99
284	28.4	31.7	9.11	8.99
285	28.5	31.9	9.23	9.10
286	28.6	32.0	9.23	9.10
287	28.7	32.1	9.35	9.10
288	28.8	32.2	9.35	9.22
289	28.9	32.3	9.47	9.22
290	29.0	32.4	9.47	9.22
291	29.1	32.5	9.47	9.33
292	29.2	32.6	9.59	9.33
293	29.3	32.7	9.59	9.44
294	29.4	32.9	9.71	9.44
295	29.5	33.0	9.71	9.44
296	29.6	33.1	9.83	9.55
297	29.7	33.2	9.83	9.55
298	29.8	33.3	9.95	9.55
299	29.9	33.4	9.95	9.67
300	30.0	33.5	10.08	9.67
301	30.1	33.6	10.08	9.67
302	30.2	33.8	10.20	9.78
303	30.3	33.9	10.20	9.78
304	30.4	34.0	10.20	9.89
305	30.5	34.1	10.32	9.89
306	30.6	34.2	10.32	9.89
307	30.7	34.3	10.44	10.00
308	30.8	34.4	10.44	10.00
309	30.9	34.5	10.56	10.00
310	31.0	34.7	10.56	10.12
311	31.1	34.8	10.68	10.12
312	31.2	34.9	10.68	10.23
313	31.3	35.0	10.80	10.23
314	31.4	35.1	10.80	10.23
315	31.5	35.2	10.93	10.34
316	31.6	35.3	10.93	10.34
317	31.7	35.4	11.05	10.34
318	31.8	35.5	11.05	10.45
319	31.9	35.7	11.17	10.45
320	32.0	35.8	11.17	10.45
321	32.1	35.9	11.29	10.57
322	32.2	36.0	11.29	10.57
323	32.3	36.1	11.41	10.68
324	32.4	36.2	11.41	10.68
325	32.5	36.3	11.53	10.68
326	32.6	36.4	11.53	10.79
327	32.7	36.6	11.65	10.79
328	32.8	36.7	11.65	10.79
329	32.9	36.8	11.78	10.90
330	33.0	36.9	11.78	10.90
331	33.1	37.0	11.90	11.02
332	33.2	37.1	11.90	11.02
333	33.3	37.2	12.02	11.02
334	33.4	37.3	12.02	11.13
335	33.5	37.5	12.14	11.24
336	33.5	37.5	12.14	11.23
337	33.5	37.5	12.14	11.22
338	33.5	37.5	12.14	11.22
339	33.5	37.5	12.14	11.21
340	33.6	37.5	12.14	11.21
341	33.6	37.5	12.15	11.20
342	33.6	37.5	12.15	11.20
343	33.6	37.5	12.15	11.18
344	33.6	37.5	12.15	11.18
345	33.7	37.5	12.15	11.17
346	33.7	37.5	12.15	11.17
347	33.7	37.5	12.16	11.16
348	33.7	37.5	12.16	11.16
349	33.7	37.5	12.16	11.15
350	33.8	37.5	12.16	11.15
351	33.8	37.5	12.16	11.14
352	33.8	37.5	12.16	11.14
353	33.8	37.5	12.18	11.13
354	33.8	37.5	12.18	11.13
355	33.9	37.6	12.18	11.12
356	33.9	37.6	12.18	11.12
357	33.9	37.6	12.18	11.11
358	33.9	37.6	12.18	11.11
359	33.9	37.6	12.19	11.09
360	34.0	37.6	12.19	11.09
361	34.0	37.6	12.19	11.08
362	34.0	37.6	12.19	11.08
363	34.0	37.6	12.19	11.07
364	34.0	37.6	12.19	11.07
365	34.1	37.6	12.20	11.06
366	34.1	37.6	12.20	11.06
367	34.1	37.6	12.20	11.05
368	34.1	37.6	12.20	11.05
369	34.1	37.6	12.20	11.04
370	34.2	37.6	12.20	11.04
371	34.2	37.6	12.21	11.03
372	34.2	37.6	12.21	11.03
373	34.2	37.6	12.21	11.02
374	34.2	37.7	12.21	11.00
375	34.3	37.7	12.21	11.00
376	34.3	37.7	12.21	10.99
377	34.3	37.7	12.22	10.99

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
378	34.3	37.7	12.22	10.98
379	34.3	37.7	12.22	10.98
380	34.4	37.7	12.22	10.97
381	34.4	37.7	12.22	10.97
382	34.4	37.7	12.22	10.96
383	34.4	37.7	12.24	10.96
384	34.4	37.7	12.24	10.95
385	34.5	37.7	12.24	10.95
386	34.5	37.7	12.24	10.94
387	34.5	37.7	12.24	10.94
388	34.5	37.7	12.24	10.93
389	34.5	37.7	12.25	10.93
390	34.6	37.7	12.25	10.91
391	34.6	37.7	12.25	10.91
392	34.6	37.7	12.25	10.90
393	34.6	37.7	12.25	10.90
394	34.6	37.8	12.25	10.89
395	34.7	37.8	12.26	10.89
396	34.7	37.8	12.26	10.88
397	34.7	37.8	12.26	10.88
398	34.7	37.8	12.26	10.87
399	34.7	37.8	12.26	10.87
400	34.8	37.8	12.26	10.86
401	34.8	37.8	12.27	10.86
402	34.8	37.8	12.27	10.85
403	34.8	37.8	12.27	10.85
404	34.8	37.8	12.27	10.84
405	34.9	37.8	12.27	10.84
406	34.9	37.8	12.27	10.82
407	34.9	37.8	12.29	10.82
408	34.9	37.8	12.29	10.81
409	34.9	37.8	12.29	10.81
410	35.0	37.8	12.29	10.80
411	35.0	37.8	12.29	10.79
412	35.0	37.8	12.29	10.79
413	35.0	37.9	12.30	10.78
414	35.0	37.9	12.30	10.78
415	35.1	37.9	12.30	10.77
416	35.1	37.9	12.30	10.77
417	35.1	37.9	12.30	10.76
418	35.1	37.9	12.30	10.76
419	35.1	37.9	12.31	10.75
420	35.2	37.9	12.31	10.75
421	35.2	37.9	12.31	10.73
422	35.2	37.9	12.31	10.73
423	35.2	37.9	12.31	10.72
424	35.2	37.9	12.31	10.72
425	35.3	37.9	12.32	10.71
426	35.3	37.9	12.32	10.71
427	35.3	37.9	12.32	10.70
428	35.3	37.9	12.32	10.70
429	35.3	37.9	12.32	10.69
430	35.4	37.9	12.32	10.69
431	35.4	37.9	12.33	10.68
432	35.4	37.9	12.33	10.68
433	35.4	38.0	12.33	10.67
434	35.4	38.0	12.33	10.67
435	35.5	38.0	12.33	10.66
436	35.5	38.0	12.33	10.66
437	35.5	38.0	12.35	10.64
438	35.5	38.0	12.35	10.64
439	35.6	38.0	12.35	10.63
440	35.6	38.0	12.35	10.63
441	35.6	38.0	12.35	10.62
442	35.6	38.0	12.35	10.62
443	35.6	38.0	12.36	10.61
444	35.7	38.0	12.36	10.61
445	35.7	38.0	12.36	10.60
446	35.7	38.0	12.36	10.60
447	35.7	38.0	12.36	10.59

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
448	35.7	38.0	12.36	10.58
449	35.8	38.0	12.37	10.58
450	35.8	38.0	12.37	10.57
451	35.8	38.0	12.37	10.57
452	35.8	38.1	12.37	10.55
453	35.8	38.1	12.37	10.55
454	35.9	38.1	12.37	10.54
455	35.9	38.1	12.38	10.54
456	35.9	38.1	12.38	10.53
457	35.9	38.1	12.38	10.53
458	35.9	38.1	12.38	10.52
459	36.0	38.1	12.38	10.52
460	36.0	38.1	12.38	10.51
461	36.0	38.1	12.39	10.51
462	36.0	38.1	12.39	10.50
463	36.0	38.1	12.39	10.50
464	36.1	38.1	12.39	10.49
465	36.1	38.1	12.39	10.49
466	36.1	38.1	12.39	10.48
467	36.1	38.1	12.41	10.48
468	36.1	38.1	12.41	10.46
469	36.2	38.1	12.41	10.46
470	36.2	38.1	12.41	10.45
471	36.2	38.2	12.41	10.45
472	36.2	38.2	12.41	10.44
473	36.2	38.2	12.42	10.44
474	36.3	38.2	12.42	10.43
475	36.3	38.2	12.42	10.43
476	36.3	38.2	12.42	10.42
477	36.3	38.2	12.42	10.42
478	36.3	38.2	12.42	10.41
479	36.4	38.2	12.43	10.41
480	36.4	38.2	12.43	10.40
481	36.4	38.2	12.43	10.40
482	36.4	38.2	12.43	10.39
483	36.4	38.2	12.43	10.39
484	36.5	38.2	12.43	10.37
485	36.5	38.2	12.44	10.36
486	36.5	38.2	12.44	10.36
487	36.5	38.2	12.44	10.35
488	36.5	38.2	12.44	10.35
489	36.6	38.2	12.44	10.34
490	36.6	38.2	12.44	10.34
491	36.6	38.3	12.46	10.33
492	36.6	38.3	12.46	10.33
493	36.6	38.3	12.46	10.32
494	36.7	38.3	12.46	10.32
495	36.7	38.3	12.46	10.31
496	36.7	38.3	12.46	10.31
497	36.7	38.3	12.47	10.30
498	36.7	38.3	12.47	10.30
499	36.8	38.3	12.47	10.28
500	36.8	38.3	12.47	10.28
501	36.8	38.3	12.47	10.27
502	36.8	38.3	12.47	10.27
503	36.8	38.3	12.48	10.26

【PURY-P400DMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
200	20.0	20.0	5.31	5.09
201	20.1	20.1	5.31	5.09
202	20.2	20.2	5.31	5.09
203	20.3	20.3	5.31	5.22
204	20.4	20.4	5.31	5.22
205	20.5	20.5	5.49	5.22
206	20.6	20.6	5.49	5.22
207	20.7	20.7	5.49	5.34
208	20.8	20.8	5.49	5.34
209	20.9	20.9	5.49	5.34
210	21.0	21.0	5.67	5.34
211	21.1	21.1	5.67	5.34
212	21.2	21.2	5.67	5.46
213	21.3	21.3	5.67	5.46
214	21.4	21.4	5.84	5.46
215	21.5	21.5	5.84	5.46
216	21.6	21.6	5.84	5.58
217	21.7	21.7	5.84	5.58
218	21.8	21.8	5.84	5.58
219	21.9	21.9	6.02	5.58
220	22.0	22.0	6.02	5.70
221	22.1	22.1	6.02	5.70
222	22.2	22.2	6.02	5.70
223	22.3	22.3	6.20	5.70
224	22.4	22.4	6.20	5.70
225	22.5	22.5	6.20	5.82
226	22.6	22.6	6.20	5.82
227	22.7	22.7	6.38	5.82
228	22.8	22.8	6.38	5.82
229	22.9	22.9	6.38	5.94
230	23.0	23.0	6.38	5.94
231	23.1	23.1	6.55	5.94
232	23.2	23.2	6.55	5.94
233	23.3	23.3	6.55	6.07
234	23.4	23.4	6.55	6.07
235	23.5	23.5	6.73	6.07
236	23.6	23.6	6.73	6.07
237	23.7	23.7	6.73	6.19
238	23.8	23.8	6.73	6.19
239	23.9	23.9	6.91	6.19
240	24.0	24.0	6.91	6.19
241	24.1	24.1	6.91	6.31
242	24.2	24.2	6.91	6.31
243	24.3	24.3	7.08	6.31
244	24.4	24.4	7.08	6.31
245	24.5	24.5	7.08	6.43
246	24.6	24.6	7.08	6.43
247	24.7	24.7	7.26	6.43
248	24.8	24.8	7.26	6.43
249	24.9	24.9	7.26	6.55
250	25.0	25.0	7.44	6.55
251	25.1	25.1	7.44	6.55
252	25.2	25.2	7.44	6.55
253	25.3	25.3	7.44	6.67
254	25.4	25.4	7.62	6.67
255	25.5	25.5	7.62	6.67
256	25.6	25.6	7.62	6.67
257	25.7	25.7	7.79	6.79
258	25.8	25.8	7.79	6.79
259	25.9	25.9	7.79	6.79
260	26.0	26.0	7.79	6.79
261	26.1	26.1	7.97	6.91
262	26.2	26.2	7.97	6.91
263	26.3	26.3	7.97	6.91
264	26.4	26.4	8.15	6.91
265	26.5	26.5	8.15	7.04
266	26.6	26.6	8.15	7.04
267	26.7	26.7	8.15	7.04
268	26.8	26.8	8.32	7.04
269	26.9	26.9	8.32	7.16

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
270	27.0	27.0	8.32	7.16
271	27.1	27.1	8.50	7.16
272	27.2	27.2	8.50	7.16
273	27.3	27.3	8.50	7.28
274	27.4	27.4	8.68	7.28
275	27.5	27.5	8.68	7.28
276	27.6	27.6	8.68	7.40
277	27.7	27.7	8.86	7.40
278	27.8	27.8	8.86	7.40
279	27.9	27.9	8.86	7.40
280	28.0	28.0	9.03	7.52
281	28.1	28.1	9.03	7.52
282	28.2	28.2	9.03	7.52
283	28.3	28.3	9.03	7.52
284	28.4	28.4	9.21	7.64
285	28.5	28.5	9.21	7.64
286	28.6	28.6	9.21	7.64
287	28.7	28.7	9.39	7.76
288	28.8	28.8	9.39	7.76
289	28.9	28.9	9.39	7.76
290	29.0	29.0	9.56	7.76
291	29.1	29.1	9.56	7.88
292	29.2	29.2	9.56	7.88
293	29.3	29.3	9.74	7.88
294	29.4	29.4	9.74	8.01
295	29.5	29.5	9.74	8.01
296	29.6	29.6	9.92	8.01
297	29.7	29.7	9.92	8.01
298	29.8	29.8	10.09	8.13
299	29.9	29.9	10.09	8.13
300	30.0	30.0	10.09	8.13
301	30.1	30.1	10.27	8.25
302	30.2	30.2	10.27	8.25
303	30.3	30.3	10.27	8.25
304	30.4	30.4	10.45	8.25
305	30.5	30.5	10.45	8.37
306	30.6	30.6	10.45	8.37
307	30.7	30.7	10.63	8.37
308	30.8	30.8	10.63	8.49
309	30.9	30.9	10.63	8.49
310	31.0	31.0	10.80	8.49
311	31.1	31.1	10.80	8.49
312	31.2	31.2	10.98	8.49
313	31.3	31.3	10.98	8.61
314	31.4	31.4	10.98	8.61
315	31.5	31.5	11.16	8.73
316	31.6	31.6	11.16	8.73
317	31.7	31.7	11.16	8.73
318	31.8	31.8	11.33	8.85
319	31.9	31.9	11.33	8.85
320	32.0	32.0	11.33	8.85
321	32.1	32.1	11.51	8.85
322	32.2	32.2	11.51	8.98
323	32.3	32.3	11.69	8.98
324	32.4	32.4	11.69	8.98
325	32.5	32.5	11.69	9.10
326	32.6	32.6	11.87	9.10
327	32.7	32.7	11.87	9.10
328	32.8	32.8	12.04	9.22
329	32.9	32.9	12.04	9.22
330	33.0	33.0	12.04	9.22
331	33.1	33.1	12.22	9.22
332	33.2	33.2	12.22	9.34
333	33.3	33.3	12.40	9.34
334	33.4	33.4	12.40	9.34
335	33.5	33.5	12.40	9.46
336	33.6	33.6	12.57	9.46
337	33.7	33.7	12.57	9.46
338	33.8	33.8	12.75	9.58
339	33.9	33.9	12.75	9.58

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
340	34.0	34.0	12.75	9.58
341	34.1	34.1	12.93	9.70
342	34.2	34.2	12.93	9.70
343	34.3	34.3	13.11	9.70
344	34.4	34.4	13.11	9.83
345	34.5	34.5	13.11	9.83
346	34.6	34.6	13.28	9.83
347	34.7	34.7	13.28	9.95
348	34.8	34.8	13.46	9.95
349	34.9	34.9	13.46	9.95
350	35.0	35.0	13.46	9.95
351	35.1	35.1	13.64	10.07
352	35.2	35.2	13.64	10.07
353	35.3	35.3	13.81	10.07
354	35.4	35.4	13.81	10.19
355	35.5	35.5	13.99	10.19
356	35.6	35.6	13.99	10.19
357	35.7	35.7	13.99	10.31
358	35.8	35.8	14.17	10.31
359	35.9	35.9	14.17	10.31
360	36.0	36.0	14.35	10.43
361	36.1	36.1	14.35	10.43
362	36.2	36.2	14.52	10.43
363	36.3	36.3	14.52	10.55
364	36.4	36.4	14.70	10.55
365	36.5	36.5	14.70	10.55
366	36.6	36.6	14.70	10.67
367	36.7	36.7	14.88	12.13
368	36.8	36.8	14.88	10.67
369	36.9	36.9	15.05	10.80
370	37.0	37.0	15.05	10.80
371	37.1	37.1	15.23	10.80
372	37.2	37.2	15.23	10.92
373	37.3	37.3	15.41	10.92
374	37.4	37.4	15.41	10.92
375	37.5	37.5	15.58	11.04
376	37.6	37.6	15.58	11.04
377	37.7	37.7	15.58	11.04
378	37.8	37.8	15.76	11.16
379	37.9	37.9	15.76	11.16
380	38.0	38.0	15.94	11.16
381	38.1	38.1	15.94	11.28
382	38.2	38.2	16.12	11.28
383	38.3	38.3	16.12	11.28
384	38.4	38.4	16.29	11.40
385	38.5	38.5	16.29	11.40
386	38.6	38.6	16.47	11.40
387	38.7	38.7	16.47	11.52
388	38.8	38.8	16.65	11.52
389	38.9	38.9	16.65	11.64
390	39.0	39.0	16.82	11.64
391	39.1	39.1	16.82	11.64
392	39.2	39.2	17.00	11.77
393	39.3	39.3	17.00	11.77
394	39.4	39.4	17.00	11.77
395	39.5	39.5	17.18	11.89
396	39.6	39.6	17.18	11.89
397	39.7	39.7	17.36	11.89
398	39.8	39.8	17.36	12.01
399	39.9	39.9	17.53	12.01
400	40.0	40.0	17.71	12.13
401	40.0	40.0	17.71	12.12
402	40.0	40.0	17.71	12.12
403	40.0	40.0	17.71	12.11
404	40.0	40.0	17.71	12.11
405	40.1	40.0	17.71	12.11
406	40.1	40.0	17.71	12.09
407	40.1	40.0	17.71	12.09
408	40.1	40.0	17.73	12.08
409	40.1	40.0	17.73	12.08

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
410	40.2	40.0	17.73	12.08
411	40.2	40.0	17.73	12.07
412	40.2	40.0	17.73	12.07
413	40.2	40.0	17.73	12.06
414	40.2	40.0	17.73	12.06
415	40.3	40.0	17.73	12.06
416	40.3	40.0	17.75	12.05
417	40.3	40.0	17.75	12.05
418	40.3	40.0	17.75	12.05
419	40.3	40.0	17.75	12.03
420	40.4	40.0	17.75	12.03
421	40.4	40.0	17.75	12.02
422	40.4	40.1	17.75	12.02
423	40.4	40.1	17.75	12.02
424	40.4	40.1	17.76	12.01
425	40.5	40.1	17.76	12.01
426	40.5	40.1	17.76	12.00
427	40.5	40.1	17.76	12.00
428	40.5	40.1	17.76	12.00
429	40.5	40.1	17.76	11.98
430	40.6	40.1	17.76	11.98
431	40.6	40.1	17.78	11.98
432	40.6	40.1	17.78	11.97
433	40.6	40.1	17.78	11.97
434	40.7	40.1	17.78	11.96
435	40.7	40.1	17.78	11.96
436	40.7	40.1	17.78	11.96
437	40.7	40.1	17.78	11.95
438	40.7	40.1	17.78	11.95
439	40.8	40.1	17.80	11.94
440	40.8	40.1	17.80	11.94
441	40.8	40.1	17.80	11.94
442	40.8	40.1	17.80	11.92
443	40.8	40.1	17.80	11.92
444	40.9	40.2	17.80	11.92
445	40.9	40.2	17.80	11.91
446	40.9	40.2	17.80	11.91
447	40.9	40.2	17.82	11.90
448	40.9	40.2	17.82	11.90
449	41.0	40.2	17.82	11.90
450	41.0	40.2	17.82	11.89
451	41.0	40.2	17.82	11.89
452	41.0	40.2	17.82	11.88
453	41.0	40.2	17.82	11.88
454	41.1	40.2	17.83	11.88
455	41.1	40.2	17.83	11.86
456	41.1	40.2	17.83	11.86
457	41.1	40.2	17.83	11.86
458	41.1	40.2	17.83	11.85
459	41.2	40.2	17.83	11.85
460	41.2	40.2	17.83	11.84
461	41.2	40.2	17.83	11.84
462	41.2	40.2	17.85	11.84
463	41.2	40.2	17.85	11.83
464	41.3	40.2	17.85	11.83
465	41.3	40.2	17.85	11.81
466	41.3	40.3	17.85	11.81
467	41.3	40.3	17.85	11.81
468	41.4	40.3	17.85	11.80
469	41.4	40.3	17.85	11.80
470	41.4	40.3	17.87	11.80
471	41.4	40.3	17.87	11.79
472	41.4	40.3	17.87	11.79
473	41.5	40.3	17.87	11.78
474	41.5	40.3	17.87	11.78
475	41.5	40.3	17.87	11.78
476	41.5	40.3	17.87	11.77
477	41.5	40.3	17.89	11.77
478	41.6	40.3	17.89	11.75
479	41.6	40.3	17.89	11.75

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
480	41.6	40.3	17.89	11.75
481	41.6	40.3	17.89	11.74
482	41.6	40.3	17.89	11.74
483	41.7	40.3	17.89	11.74
484	41.7	40.3	17.89	11.73
485	41.7	40.3	17.90	11.73
486	41.7	40.3	17.90	11.72
487	41.7	40.4	17.90	11.72
488	41.8	40.4	17.90	11.72
489	41.8	40.4	17.90	11.71
490	41.8	40.4	17.90	11.71
491	41.8	40.4	17.90	11.69
492	41.8	40.4	17.90	11.69
493	41.9	40.4	17.92	11.69
494	41.9	40.4	17.92	11.68
495	41.9	40.4	17.92	11.68
496	41.9	40.4	17.92	11.68
497	41.9	40.4	17.92	11.67
498	42.0	40.4	17.92	11.67
499	42.0	40.4	17.92	11.66
500	42.0	40.4	17.94	11.66
501	42.0	40.4	17.94	11.66
502	42.1	40.4	17.94	11.64
503	42.1	40.4	17.94	11.64
504	42.1	40.4	17.94	11.63
505	42.1	40.4	17.94	11.63
506	42.1	40.4	17.94	11.63
507	42.2	40.4	17.94	11.62
508	42.2	40.4	17.96	11.62
509	42.2	40.5	17.96	11.62
510	42.2	40.5	17.96	11.61
511	42.2	40.5	17.96	11.61
512	42.3	40.5	17.96	11.60
513	42.3	40.5	17.96	11.60
514	42.3	40.5	17.96	11.60
515	42.3	40.5	17.96	11.58
516	42.3	40.5	17.98	11.58
517	42.4	40.5	17.98	11.57
518	42.4	40.5	17.98	11.57
519	42.4	40.5	17.98	11.57
520	42.4	40.5	17.98	11.56
521	42.4	40.5	17.98	11.56
522	42.5	40.5	17.98	11.56
523	42.5	40.5	17.98	11.55
524	42.5	40.5	17.99	11.55
525	42.5	40.5	17.99	11.54
526	42.5	40.5	17.99	11.54
527	42.6	40.5	17.99	11.54
528	42.6	40.5	17.99	11.52
529	42.6	40.5	17.99	11.52
530	42.6	40.5	17.99	11.51
531	42.6	40.6	18.01	11.51
532	42.7	40.6	18.01	11.51
533	42.7	40.6	18.01	11.50
534	42.7	40.6	18.01	11.50
535	42.7	40.6	18.01	11.50
536	42.8	40.6	18.01	11.49
537	42.8	40.6	18.01	11.49
538	42.8	40.6	18.01	11.47
539	42.8	40.6	18.03	11.47
540	42.8	40.6	18.03	11.47
541	42.9	40.6	18.03	11.46
542	42.9	40.6	18.03	11.46
543	42.9	40.6	18.03	11.45
544	42.9	40.6	18.03	11.45
545	42.9	40.6	18.03	11.45
546	43.0	40.6	18.03	11.44
547	43.0	40.6	18.05	11.44
548	43.0	40.6	18.05	11.44
549	43.0	40.6	18.05	11.43

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
550	43.0	40.6	18.05	11.43
551	43.1	40.6	18.05	11.41
552	43.1	40.6	18.05	11.41
553	43.1	40.7	18.05	11.41
554	43.1	40.7	18.06	11.40
555	43.1	40.7	18.06	11.40
556	43.2	40.7	18.06	11.39
557	43.2	40.7	18.06	11.39
558	43.2	40.7	18.06	11.39
559	43.2	40.7	18.06	11.38
560	43.2	40.7	18.06	11.38
561	43.3	40.7	18.06	11.38
562	43.3	40.7	18.08	11.37
563	43.3	40.7	18.08	11.37
564	43.3	40.7	18.08	11.35
565	43.3	40.7	18.08	11.35
566	43.4	40.7	18.08	11.35
567	43.4	40.7	18.08	11.34
568	43.4	40.7	18.08	11.34
569	43.4	40.7	18.08	11.33
570	43.5	40.7	18.10	11.33
571	43.5	40.7	18.10	11.33
572	43.5	40.7	18.10	11.32
573	43.5	40.7	18.10	11.32
574	43.5	40.8	18.10	11.32
575	43.6	40.8	18.10	11.31
576	43.6	40.8	18.10	11.31
577	43.6	40.8	18.12	11.29
578	43.6	40.8	18.12	11.29
579	43.6	40.8	18.12	11.29
580	43.7	40.8	18.12	11.28
581	43.7	40.8	18.12	11.28
582	43.7	40.8	18.12	11.27
583	43.7	40.8	18.12	11.27
584	43.7	40.8	18.12	11.27
585	43.8	40.8	18.14	11.26
586	43.8	40.8	18.14	11.26
587	43.8	40.8	18.14	11.26
588	43.8	40.8	18.14	11.24
589	43.8	40.8	18.14	11.24
590	43.9	40.8	18.14	11.23
591	43.9	40.8	18.14	11.23
592	43.9	40.8	18.14	11.23
593	43.9	40.8	18.15	11.22
594	43.9	40.8	18.15	11.22
595	44.0	40.8	18.15	11.21
596	44.0	40.9	18.15	11.21
597	44.0	40.9	18.15	11.21
598	44.0	40.9	18.15	11.20
599	44.0	40.9	18.15	11.20
600	44.1	40.9	18.17	11.20

【PURY-P450DMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
225	22.5	25.0	5.80	6.08
226	22.6	25.1	5.80	6.08
227	22.7	25.2	5.80	6.08
228	22.8	25.3	5.80	6.08
229	22.9	25.4	5.97	6.08
230	23.0	25.5	5.97	6.23
231	23.1	25.6	5.97	6.23
232	23.2	25.7	5.97	6.23
233	23.3	25.8	5.97	6.23
234	23.4	26.0	6.15	6.23
235	23.5	26.1	6.15	6.23
236	23.6	26.2	6.15	6.38
237	23.7	26.3	6.15	6.38
238	23.8	26.4	6.15	6.38
239	23.9	26.5	6.32	6.38
240	24.0	26.6	6.32	6.38
241	24.1	26.7	6.32	6.38
242	24.2	26.8	6.32	6.38
243	24.3	27.0	6.49	6.53
244	24.4	27.1	6.49	6.53
245	24.5	27.2	6.49	6.53
246	24.6	27.3	6.49	6.53
247	24.7	27.4	6.49	6.53
248	24.8	27.5	6.66	6.53
249	24.9	27.6	6.66	6.68
250	25.0	27.7	6.66	6.68
251	25.1	27.8	6.66	6.68
252	25.2	28.0	6.66	6.68
253	25.3	28.1	6.83	6.68
254	25.4	28.2	6.83	6.68
255	25.5	28.3	6.83	6.83
256	25.6	28.4	6.83	6.83
257	25.7	28.5	7.00	6.83
258	25.8	28.6	7.00	6.83
259	25.9	28.7	7.00	6.83
260	26.0	28.8	7.00	6.83
261	26.1	29.0	7.17	6.97
262	26.2	29.1	7.17	6.97
263	26.3	29.2	7.17	6.97
264	26.4	29.3	7.17	6.97
265	26.5	29.4	7.17	6.97
266	26.6	29.5	7.34	7.12
267	26.7	29.6	7.34	7.12
268	26.8	29.7	7.34	7.12
269	26.9	29.8	7.34	7.12
270	27.0	30.0	7.51	7.12
271	27.1	30.1	7.51	7.12
272	27.2	30.2	7.51	7.27
273	27.3	30.3	7.51	7.27
274	27.4	30.4	7.68	7.27
275	27.5	30.5	7.68	7.27
276	27.6	30.6	7.68	7.27
277	27.7	30.7	7.68	7.42
278	27.8	30.8	7.85	7.42
279	27.9	31.0	7.85	7.42
280	28.0	31.1	7.85	7.42
281	28.1	31.2	7.85	7.42
282	28.2	31.3	8.02	7.57
283	28.3	31.4	8.02	7.57
284	28.4	31.5	8.02	7.57
285	28.5	31.6	8.02	7.57
286	28.6	31.7	8.19	7.57
287	28.7	31.8	8.19	7.72
288	28.8	32.0	8.19	7.72
289	28.9	32.1	8.19	7.72
290	29.0	32.2	8.36	7.72
291	29.1	32.3	8.36	7.72
292	29.2	32.4	8.36	7.87
293	29.3	32.5	8.36	7.87
294	29.4	32.6	8.54	7.87

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
295	29.5	32.7	8.54	7.87
296	29.6	32.8	8.54	8.01
297	29.7	33.0	8.54	8.01
298	29.8	33.1	8.71	8.01
299	29.9	33.2	8.71	8.01
300	30.0	33.3	8.71	8.01
301	30.1	33.4	8.71	8.16
302	30.2	33.5	8.88	8.16
303	30.3	33.6	8.88	8.16
304	30.4	33.7	8.88	8.16
305	30.5	33.8	8.88	8.31
306	30.6	34.0	9.05	8.31
307	30.7	34.1	9.05	8.31
308	30.8	34.2	9.05	8.31
309	30.9	34.3	9.05	8.31
310	31.0	34.4	9.22	8.46
311	31.1	34.5	9.22	8.46
312	31.2	34.6	9.22	8.46
313	31.3	34.7	9.39	8.46
314	31.4	34.8	9.39	8.61
315	31.5	35.0	9.39	8.61
316	31.6	35.1	9.39	8.61
317	31.7	35.2	9.56	8.61
318	31.8	35.3	9.56	8.76
319	31.9	35.4	9.56	8.76
320	32.0	35.5	9.56	8.76
321	32.1	35.6	9.73	8.76
322	32.2	35.7	9.73	8.76
323	32.3	35.8	9.73	8.90
324	32.4	36.0	9.90	8.90
325	32.5	36.1	9.90	8.90
326	32.6	36.2	9.90	8.90
327	32.7	36.3	9.90	9.05
328	32.8	36.4	10.07	9.05
329	32.9	36.5	10.07	9.05
330	33.0	36.6	10.07	9.05
331	33.1	36.7	10.24	9.20
332	33.2	36.8	10.24	9.20
333	33.3	37.0	10.24	9.20
334	33.4	37.1	10.24	9.20
335	33.5	37.2	10.41	9.35
336	33.6	37.3	10.41	9.35
337	33.7	37.4	10.41	9.35
338	33.8	37.5	10.58	9.35
339	33.9	37.6	10.58	9.50
340	34.0	37.7	10.58	9.50
341	34.1	37.8	10.75	9.50
342	34.2	38.0	10.75	9.50
343	34.3	38.1	10.75	9.65
344	34.4	38.2	10.75	9.65
345	34.5	38.3	10.92	9.65
346	34.6	38.4	10.92	9.79
347	34.7	38.5	10.92	9.79
348	34.8	38.6	11.10	9.79
349	34.9	38.7	11.10	9.79
350	35.0	38.8	11.10	9.94
351	35.1	39.0	11.27	9.94
352	35.2	39.1	11.27	9.94
353	35.3	39.2	11.27	9.94
354	35.4	39.3	11.27	10.09
355	35.5	39.4	11.44	10.09
356	35.6	39.5	11.44	10.09
357	35.7	39.6	11.44	10.24
358	35.8	39.7	11.61	10.24
359	35.9	39.8	11.61	10.24
360	36.0	40.0	11.61	10.24
361	36.1	40.1	11.78	10.39
362	36.2	40.2	11.78	10.39
363	36.3	40.3	11.78	10.39
364	36.4	40.4	11.95	10.39

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
365	36.5	40.5	11.95	10.54
366	36.6	40.6	11.95	10.54
367	36.7	40.7	11.95	10.54
368	36.8	40.8	12.12	10.68
369	36.9	41.0	12.12	10.68
370	37.0	41.1	12.12	10.68
371	37.1	41.2	12.29	10.83
372	37.2	41.3	12.29	10.83
373	37.3	41.4	12.29	10.83
374	37.4	41.5	12.46	10.83
375	37.5	41.6	12.46	10.98
376	37.6	41.7	12.46	10.98
377	37.7	41.8	12.63	10.98
378	37.8	42.0	12.63	11.13
379	37.9	42.1	12.63	11.13
380	38.0	42.2	12.80	11.13
381	38.1	42.3	12.80	11.13
382	38.2	42.4	12.80	11.28
383	38.3	42.5	12.97	11.28
384	38.4	42.6	12.97	11.28
385	38.5	42.7	12.97	11.43
386	38.6	42.8	13.14	11.43
387	38.7	43.0	13.14	11.43
388	38.8	43.1	13.14	11.58
389	38.9	43.2	13.31	11.58
390	39.0	43.3	13.31	11.58
391	39.1	43.4	13.31	11.72
392	39.2	43.5	13.49	14.84
393	39.3	43.6	13.49	11.72
394	39.4	43.7	13.49	11.72
395	39.5	43.8	13.66	11.87
396	39.6	44.0	13.66	11.87
397	39.7	44.1	13.66	11.87
398	39.8	44.2	13.83	12.02
399	39.9	44.3	13.83	12.02
400	40.0	44.4	13.83	12.02
401	40.1	44.5	14.00	12.17
402	40.2	44.6	14.00	12.17
403	40.3	44.7	14.00	12.17
404	40.4	44.8	14.17	12.32
405	40.5	45.0	14.17	12.32
406	40.6	45.1	14.34	12.32
407	40.7	45.2	14.34	12.47
408	40.8	45.3	14.34	12.47
409	40.9	45.4	14.51	12.47
410	41.0	45.5	14.51	12.61
411	41.1	45.6	14.51	12.61
412	41.2	45.7	14.68	12.61
413	41.3	45.8	14.68	12.76
414	41.4	46.0	14.68	12.76
415	41.5	46.1	14.85	12.76
416	41.6	46.2	14.85	12.91
417	41.7	46.3	14.85	12.91
418	41.8	46.4	15.02	12.91
419	41.9	46.5	15.02	13.06
420	42.0	46.6	15.02	13.06
421	42.1	46.7	15.19	13.06
422	42.2	46.8	15.19	13.21
423	42.3	47.0	15.36	13.21
424	42.4	47.1	15.36	13.21
425	42.5	47.2	17.07	14.84
426	42.6	47.3	15.53	13.36
427	42.7	47.4	15.53	13.36
428	42.8	47.5	15.53	13.50
429	42.9	47.6	15.70	13.50
430	43.0	47.7	15.70	13.50
431	43.1	47.8	15.88	13.65
432	43.2	48.0	15.88	13.65
433	43.3	48.1	15.88	13.80
434	43.4	48.2	16.05	13.80

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
435	43.5	48.3	16.05	13.80
436	43.6	48.4	16.05	13.95
437	43.7	48.5	16.22	13.95
438	43.8	48.6	16.22	13.95
439	43.9	48.7	16.22	14.10
440	44.0	48.8	16.39	14.10
441	44.1	49.0	16.39	14.10
442	44.2	49.1	16.56	14.25
443	44.3	49.2	16.56	14.25
444	44.4	49.3	16.56	14.39
445	44.5	49.4	16.73	14.39
446	44.6	49.5	16.73	14.39
447	44.7	49.6	16.90	14.54
448	44.8	49.7	16.90	14.54
449	44.9	49.8	16.90	14.54
450	45.0	50.0	17.07	14.84
451	45.0	50.0	17.07	14.83
452	45.0	50.0	17.07	14.83
453	45.0	50.0	17.07	14.81
454	45.0	50.0	17.07	14.81
455	45.1	50.0	17.07	14.80
456	45.1	50.0	17.07	14.80
457	45.1	50.0	17.07	14.80
458	45.1	50.0	17.07	14.78
459	45.1	50.0	17.07	14.78
460	45.2	50.0	17.07	14.77
461	45.2	50.0	17.09	14.77
462	45.2	50.0	17.09	14.77
463	45.2	50.0	17.09	14.75
464	45.2	50.0	17.09	14.75
465	45.3	50.0	17.09	14.74
466	45.3	50.0	17.09	14.74
467	45.3	50.0	17.09	14.74
468	45.3	50.0	17.09	14.72
469	45.3	50.0	17.09	14.72
470	45.4	50.0	17.09	14.71
471	45.4	50.0	17.10	14.71
472	45.4	50.0	17.10	14.71
473	45.4	50.0	17.10	14.69
474	45.4	50.0	17.10	14.69
475	45.5	50.0	17.10	14.68
476	45.5	50.0	17.10	14.68
477	45.5	50.0	17.10	14.68
478	45.5	50.0	17.10	14.66
479	45.5	50.0	17.10	14.66
480	45.6	50.0	17.10	14.65
481	45.6	50.0	17.12	14.65
482	45.6	50.0	17.12	14.65
483	45.6	50.0	17.12	14.63
484	45.6	50.0	17.12	14.63
485	45.7	50.1	17.12	14.62
486	45.7	50.1	17.12	14.62
487	45.7	50.1	17.12	14.62
488	45.7	50.1	17.12	14.60
489	45.7	50.1	17.12	14.60
490	45.8	50.1	17.12	14.59
491	45.8	50.1	17.14	14.59
492	45.8	50.1	17.14	14.59
493	45.8	50.1	17.14	14.57
494	45.8	50.1	17.14	14.57
495	45.9	50.1	17.14	14.56
496	45.9	50.1	17.14	14.56
497	45.9	50.1	17.14	14.54
498	45.9	50.1	17.14	14.54
499	45.9	50.1	17.14	14.54
500	46.0	50.1	17.14	14.53
501	46.0	50.1	17.14	14.53
502	46.0	50.1	17.16	14.51
503	46.0	50.1	17.16	14.51
504	46.1	50.1	17.16	14.51

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
505	46.1	50.1	17.16	14.50
506	46.1	50.1	17.16	14.50
507	46.1	50.1	17.16	14.48
508	46.1	50.1	17.16	14.48
509	46.2	50.1	17.16	14.48
510	46.2	50.1	17.16	14.47
511	46.2	50.1	17.16	14.47
512	46.2	50.1	17.17	14.45
513	46.2	50.1	17.17	14.45
514	46.3	50.1	17.17	14.45
515	46.3	50.1	17.17	14.44
516	46.3	50.1	17.17	14.44
517	46.3	50.1	17.17	14.42
518	46.3	50.1	17.17	14.42
519	46.4	50.1	17.17	14.42
520	46.4	50.2	17.17	14.41
521	46.4	50.2	17.17	14.41
522	46.4	50.2	17.19	14.39
523	46.4	50.2	17.19	14.39
524	46.5	50.2	17.19	14.39
525	46.5	50.2	17.19	14.38
526	46.5	50.2	17.19	14.38
527	46.5	50.2	17.19	14.37
528	46.5	50.2	17.19	14.37
529	46.6	50.2	17.19	14.37
530	46.6	50.2	17.19	14.35
531	46.6	50.2	17.19	14.35
532	46.6	50.2	17.21	14.34
533	46.6	50.2	17.21	14.34
534	46.7	50.2	17.21	14.34
535	46.7	50.2	17.21	14.32
536	46.7	50.2	17.21	14.32
537	46.7	50.2	17.21	14.31
538	46.7	50.2	17.21	14.31
539	46.8	50.2	17.21	14.31
540	46.8	50.2	17.21	14.29
541	46.8	50.2	17.21	14.29
542	46.8	50.2	17.21	14.28
543	46.8	50.2	17.22	14.28
544	46.9	50.2	17.22	14.26
545	46.9	50.2	17.22	14.26
546	46.9	50.2	17.22	14.26
547	46.9	50.2	17.22	14.25
548	46.9	50.2	17.22	14.25
549	47.0	50.2	17.22	14.23
550	47.0	50.2	17.22	14.23
551	47.0	50.2	17.22	14.23
552	47.0	50.2	17.22	14.22
553	47.1	50.2	17.24	14.22
554	47.1	50.3	17.24	14.20
555	47.1	50.3	17.24	14.20
556	47.1	50.3	17.24	14.20
557	47.1	50.3	17.24	14.19
558	47.2	50.3	17.24	14.19
559	47.2	50.3	17.24	14.17
560	47.2	50.3	17.24	14.17
561	47.2	50.3	17.24	14.17
562	47.2	50.3	17.24	14.16
563	47.3	50.3	17.26	14.16
564	47.3	50.3	17.26	14.14
565	47.3	50.3	17.26	14.14
566	47.3	50.3	17.26	14.14
567	47.3	50.3	17.26	14.13
568	47.4	50.3	17.26	14.13
569	47.4	50.3	17.26	14.11
570	47.4	50.3	17.26	14.11
571	47.4	50.3	17.26	14.11
572	47.4	50.3	17.26	14.10
573	47.5	50.3	17.27	14.10
574	47.5	50.3	17.27	14.08

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
575	47.5	50.3	17.27	14.08
576	47.5	50.3	17.27	14.08
577	47.5	50.3	17.27	14.07
578	47.6	50.3	17.27	14.07
579	47.6	50.3	17.27	14.05
580	47.6	50.3	17.27	14.05
581	47.6	50.3	17.27	14.05
582	47.6	50.3	17.27	14.04
583	47.7	50.3	17.29	14.04
584	47.7	50.3	17.29	14.02
585	47.7	50.3	17.29	14.02
586	47.7	50.3	17.29	14.01
587	47.7	50.3	17.29	14.01
588	47.8	50.3	17.29	14.01
589	47.8	50.4	17.29	13.99
590	47.8	50.4	17.29	13.99
591	47.8	50.4	17.29	13.98
592	47.8	50.4	17.29	13.98
593	47.9	50.4	17.29	13.98
594	47.9	50.4	17.31	13.96
595	47.9	50.4	17.31	13.96
596	47.9	50.4	17.31	13.95
597	47.9	50.4	17.31	13.95
598	48.0	50.4	17.31	13.95
599	48.0	50.4	17.31	13.93
600	48.0	50.4	17.31	13.93
601	48.0	50.4	17.31	13.92
602	48.1	50.4	17.31	13.92
603	48.1	50.4	17.31	13.92
604	48.1	50.4	17.33	13.91
605	48.1	50.4	17.33	13.91
606	48.1	50.4	17.33	13.89
607	48.2	50.4	17.33	13.89
608	48.2	50.4	17.33	13.89
609	48.2	50.4	17.33	13.88
610	48.2	50.4	17.33	13.88
611	48.2	50.4	17.33	13.86
612	48.3	50.4	17.33	13.86
613	48.3	50.4	17.33	13.86
614	48.3	50.4	17.34	13.85
615	48.3	50.4	17.34	13.85
616	48.3	50.4	17.34	13.83
617	48.4	50.4	17.34	13.83
618	48.4	50.4	17.34	13.83
619	48.4	50.4	17.34	13.82
620	48.4	50.4	17.34	13.82
621	48.4	50.4	17.34	13.80
622	48.5	50.4	17.34	13.80
623	48.5	50.4	17.34	13.80
624	48.5	50.5	17.36	13.79
625	48.5	50.5	17.36	13.79
626	48.5	50.5	17.36	13.77
627	48.6	50.5	17.36	13.77
628	48.6	50.5	17.36	13.77
629	48.6	50.5	17.36	13.76
630	48.6	50.5	17.36	13.76
631	48.6	50.5	17.36	13.74
632	48.7	50.5	17.36	13.74
633	48.7	50.5	17.36	13.73
634	48.7	50.5	17.36	13.73
635	48.7	50.5	17.38	13.73
636	48.7	50.5	17.38	13.71
637	48.8	50.5	17.38	13.71
638	48.8	50.5	17.38	13.70
639	48.8	50.5	17.38	13.70
640	48.8	50.5	17.38	13.70
641	48.8	50.5	17.38	13.68
642	48.9	50.5	17.38	13.68
643	48.9	50.5	17.38	13.67
644	48.9	50.5	17.38	13.67

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
645	48.9	50.5	17.39	13.67
646	48.9	50.5	17.39	13.65
647	49.0	50.5	17.39	13.65
648	49.0	50.5	17.39	13.64
649	49.0	50.5	17.39	13.64
650	49.0	50.5	17.39	13.64
651	49.1	50.5	17.39	13.62
652	49.1	50.5	17.39	13.62
653	49.1	50.5	17.39	13.61
654	49.1	50.5	17.39	13.61
655	49.1	50.5	17.41	13.61
656	49.2	50.5	17.41	13.59
657	49.2	50.5	17.41	13.59
658	49.2	50.6	17.41	13.58
659	49.2	50.6	17.41	13.58
660	49.2	50.6	17.41	13.58
661	49.3	50.6	17.41	13.56
662	49.3	50.6	17.41	13.56
663	49.3	50.6	17.41	13.55
664	49.3	50.6	17.41	13.55
665	49.3	50.6	17.43	13.55
666	49.4	50.6	17.43	13.53
667	49.4	50.6	17.43	13.53
668	49.4	50.6	17.43	13.52
669	49.4	50.6	17.43	13.52
670	49.4	50.6	17.43	13.52
671	49.5	50.6	17.43	13.50
672	49.5	50.6	17.43	13.50
673	49.5	50.6	17.43	13.49
674	49.5	50.6	17.43	13.49
675	49.5	50.6	17.45	13.49

【PURY-P500SDMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
250	25.0	28.0	5.12	6.46
251	25.1	28.1	5.29	6.62
252	25.2	28.2	5.29	6.62
253	25.3	28.3	5.29	6.62
254	25.4	28.4	5.29	6.62
255	25.5	28.5	5.29	6.62
256	25.6	28.6	5.46	6.79
257	25.7	28.7	5.46	6.79
258	25.8	28.8	5.46	6.79
259	25.9	29.0	5.46	6.79
260	26.0	29.1	5.46	6.96
261	26.1	29.2	5.63	6.96
262	26.2	29.3	5.63	6.96
263	26.3	29.4	5.63	6.96
264	26.4	29.5	5.63	7.12
265	26.5	29.6	5.63	7.12
266	26.6	29.7	5.80	7.12
267	26.7	29.9	5.80	7.12
268	26.8	30.0	5.80	7.12
269	26.9	30.1	5.80	7.29
270	27.0	30.2	5.80	7.29
271	27.1	30.3	5.97	7.29
272	27.2	30.4	5.97	7.29
273	27.3	30.5	5.97	7.45
274	27.4	30.6	5.97	7.45
275	27.5	30.8	5.97	7.45
276	27.6	30.9	6.14	7.45
277	27.7	31.0	6.14	7.45
278	27.8	31.1	6.14	7.62
279	27.9	31.2	6.14	7.62
280	28.0	31.3	6.14	7.62
281	28.1	31.4	6.31	7.62
282	28.2	31.5	6.31	7.78
283	28.3	31.6	6.31	7.78
284	28.4	31.8	6.31	7.78
285	28.5	31.9	6.48	7.78
286	28.6	32.0	6.48	7.95
287	28.7	32.1	6.48	7.95
288	28.8	32.2	6.48	7.95
289	28.9	32.3	6.48	7.95
290	29.0	32.4	6.65	7.95
291	29.1	32.5	6.65	8.11
292	29.2	32.7	6.65	8.11
293	29.3	32.8	6.65	8.11
294	29.4	32.9	6.82	8.11
295	29.5	33.0	6.82	8.28
296	29.6	33.1	6.82	8.28
297	29.7	33.2	6.82	8.28
298	29.8	33.3	6.82	8.28
299	29.9	33.4	6.99	8.45
300	30.0	33.6	6.99	8.45
301	30.1	33.7	6.99	8.45
302	30.2	33.8	6.99	8.45
303	30.3	33.9	7.17	8.45
304	30.4	34.0	7.17	8.61
305	30.5	34.1	7.17	8.61
306	30.6	34.2	7.17	8.61
307	30.7	34.3	7.17	8.61
308	30.8	34.4	7.34	8.78
309	30.9	34.6	7.34	8.78
310	31.0	34.7	7.34	8.78
311	31.1	34.8	7.34	8.78
312	31.2	34.9	7.51	8.94
313	31.3	35.0	7.51	8.94
314	31.4	35.1	7.51	8.94
315	31.5	35.2	7.51	8.94
316	31.6	35.3	7.68	8.94
317	31.7	35.5	7.68	9.11
318	31.8	35.6	7.68	9.11
319	31.9	35.7	7.68	9.11
320	32.0	35.8	7.68	9.11
321	32.1	35.9	7.85	9.27
322	32.2	36.0	7.85	9.27
323	32.3	36.1	7.85	9.27
324	32.4	36.2	7.85	9.27
325	32.5	36.4	8.02	9.44
326	32.6	36.5	8.02	9.44
327	32.7	36.6	8.02	9.44
328	32.8	36.7	8.02	9.44
329	32.9	36.8	8.19	9.60
330	33.0	36.9	8.19	9.60
331	33.1	37.0	8.19	9.60
332	33.2	37.1	8.19	9.60
333	33.3	37.2	8.36	9.60
334	33.4	37.4	8.36	9.77
335	33.5	37.5	8.36	9.77
336	33.6	37.6	8.36	9.77
337	33.7	37.7	8.53	9.77
338	33.8	37.8	8.53	9.94
339	33.9	37.9	8.53	9.94
340	34.0	38.0	8.53	9.94
341	34.1	38.1	8.70	9.94
342	34.2	38.3	8.70	10.10
343	34.3	38.4	8.70	10.10
344	34.4	38.5	8.70	10.10
345	34.5	38.6	8.87	10.10
346	34.6	38.7	8.87	10.27
347	34.7	38.8	8.87	10.27
348	34.8	38.9	8.87	10.27
349	34.9	39.0	9.04	10.27
350	35.0	39.2	9.04	10.27
351	35.1	39.3	9.04	10.43
352	35.2	39.4	9.04	10.43
353	35.3	39.5	9.21	10.43
354	35.4	39.6	9.21	10.43
355	35.5	39.7	9.21	10.60
356	35.6	39.8	9.21	10.60
357	35.7	39.9	9.38	10.60
358	35.8	40.0	9.38	10.60
359	35.9	40.2	9.38	10.76
360	36.0	40.3	9.55	10.76
361	36.1	40.4	9.55	10.76
362	36.2	40.5	9.55	10.76
363	36.3	40.6	9.55	10.93
364	36.4	40.7	9.72	10.93
365	36.5	40.8	9.72	10.93
366	36.6	40.9	9.72	10.93
367	36.7	41.1	9.72	11.10
368	36.8	41.2	9.89	11.10
369	36.9	41.3	9.89	11.10
370	37.0	41.4	9.89	11.10
371	37.1	41.5	10.07	11.10
372	37.2	41.6	10.07	11.26
373	37.3	41.7	10.07	11.26
374	37.4	41.8	10.07	11.26
375	37.5	42.0	10.24	11.26
376	37.6	42.1	10.24	11.43
377	37.7	42.2	10.24	11.43
378	37.8	42.3	10.24	11.43
379	37.9	42.4	10.41	11.43
380	38.0	42.5	10.41	11.59
381	38.1	42.6	10.41	11.59
382	38.2	42.7	10.58	11.59
383	38.3	42.8	10.58	11.59
384	38.4	43.0	10.58	11.76
385	38.5	43.1	10.58	11.76
386	38.6	43.2	10.75	11.76
387	38.7	43.3	10.75	11.76
388	38.8	43.4	10.75	11.92
389	38.9	43.5	10.92	11.92
390	39.0	43.6	10.92	11.92
391	39.1	43.7	10.92	11.92
392	39.2	43.9	10.92	12.09
393	39.3	44.0	11.09	12.09
394	39.4	44.1	11.09	12.09
395	39.5	44.2	11.09	12.09
396	39.6	44.3	11.26	12.25
397	39.7	44.4	11.26	12.25
398	39.8	44.5	11.26	12.25
399	39.9	44.6	11.26	12.25
400	40.0	44.8	11.43	12.25
401	40.1	44.9	11.43	12.42
402	40.2	45.0	11.43	12.42
403	40.3	45.1	11.60	12.42
404	40.4	45.2	11.60	12.42
405	40.5	45.3	11.60	12.59
406	40.6	45.4	11.60	12.59
407	40.7	45.5	11.77	12.59
408	40.8	45.6	11.77	12.59
409	40.9	45.8	11.77	12.75
410	41.0	45.9	11.94	12.75
411	41.1	46.0	11.94	12.75
412	41.2	46.1	11.94	12.75
413	41.3	46.2	12.11	12.92
414	41.4	46.3	12.11	12.92
415	41.5	46.4	12.11	12.92
416	41.6	46.5	12.11	12.92
417	41.7	46.7	12.28	13.08
418	41.8	46.8	12.28	13.08
419	41.9	46.9	12.28	13.08
420	42.0	47.0	12.45	13.08
421	42.1	47.1	12.45	13.25
422	42.2	47.2	12.45	13.25
423	42.3	47.3	12.62	13.25
424	42.4	47.4	12.62	13.25
425	42.5	47.6	12.62	13.41
426	42.6	47.7	12.80	13.41
427	42.7	47.8	12.80	13.41
428	42.8	47.9	12.80	13.41
429	42.9	48.0	12.80	13.58
430	43.0	48.1	12.97	13.58
431	43.1	48.2	12.97	13.58
432	43.2	48.3	12.97	13.58
433	43.3	48.4	13.14	13.74
434	43.4	48.6	13.14	13.74
435	43.5	48.7	13.14	13.74
436	43.6	48.8	13.31	13.74
437	43.7	48.9	13.31	13.91
438	43.8	49.0	13.31	13.91
439	43.9	49.1	13.48	13.91
440	44.0	49.2	13.48	13.91
441	44.1	49.3	13.48	14.08
442	44.2	49.5	13.65	14.08
443	44.3	49.6	13.65	14.08
444	44.4	49.7	13.65	14.08
445	44.5	49.8	13.82	14.24
446	44.6	49.9	13.82	14.24
447	44.7	50.0	13.82	14.24
448	44.8	50.1	13.99	14.24
449	44.9	50.2	13.99	14.41
450	45.0	50.4	13.99	14.41
451	45.1	50.5	14.16	14.41
452	45.2	50.6	14.16	14.41
453	45.3	50.7	14.16	14.57
454	45.4	50.8	14.16	14.57
455	45.5	50.9	14.33	14.57
456	45.6	51.0	14.33	14.57
457	45.7	51.1	14.33	14.74
458	45.8	51.2	14.50	14.74
459	45.9	51.4	14.50	14.74

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
460	46.0	51.5	14.50	14.74
461	46.1	51.6	14.67	14.90
462	46.2	51.7	14.67	14.90
463	46.3	51.8	14.67	14.90
464	46.4	51.9	14.84	14.90
465	46.5	52.0	14.84	15.07
466	46.6	52.1	14.84	15.07
467	46.7	52.3	15.01	15.07
468	46.8	52.4	15.01	15.07
469	46.9	52.5	15.01	15.24
470	47.0	52.6	15.18	15.24
471	47.1	52.7	15.18	15.24
472	47.2	52.8	15.35	15.24
473	47.3	52.9	15.35	15.40
474	47.4	53.0	15.35	15.40
475	47.5	53.2	15.52	15.40
476	47.6	53.3	15.52	15.40
477	47.7	53.4	15.52	15.57
478	47.8	53.5	15.70	15.57
479	47.9	53.6	15.70	15.57
480	48.0	53.7	15.70	15.57
481	48.1	53.8	15.87	15.73
482	48.2	53.9	15.87	15.73
483	48.3	54.0	15.87	15.73
484	48.4	54.2	16.04	15.73
485	48.5	54.3	16.04	15.90
486	48.6	54.4	16.04	15.90
487	48.7	54.5	16.21	15.90
488	48.8	54.6	16.21	15.90
489	48.9	54.7	16.21	16.06
490	49.0	54.8	16.38	16.06
491	49.1	54.9	16.38	16.06
492	49.2	55.1	16.38	16.06
493	49.3	55.2	16.55	16.23
494	49.4	55.3	16.55	16.23
495	49.5	55.4	16.72	16.23
496	49.6	55.5	16.72	16.23
497	49.7	55.6	16.72	16.39
498	49.8	55.7	16.89	16.39
499	49.9	55.8	16.89	16.39
500	50.0	56.0	17.06	16.56
501	50.0	56.0	17.06	16.54
502	50.0	56.0	17.06	16.54
503	50.0	56.0	17.06	16.53
504	50.0	56.0	17.06	16.53
505	50.0	56.0	17.06	16.53
506	50.1	56.0	17.06	16.51
507	50.1	56.0	17.06	16.51
508	50.1	56.0	17.06	16.51
509	50.1	56.0	17.06	16.49
510	50.1	56.0	17.06	16.49
511	50.2	56.0	17.06	16.48
512	50.2	56.0	17.06	16.48
513	50.2	56.0	17.06	16.48
514	50.2	56.0	17.06	16.46
515	50.2	56.0	17.06	16.46
516	50.3	56.0	17.06	16.46
517	50.3	56.0	17.06	16.44
518	50.3	56.0	17.06	16.44
519	50.3	56.0	17.06	16.44
520	50.3	56.0	17.06	16.43
521	50.4	56.0	17.06	16.43
522	50.4	56.0	17.06	16.41
523	50.4	56.1	17.06	16.41
524	50.4	56.1	17.06	16.41
525	50.4	56.1	17.06	16.39
526	50.5	56.1	17.06	16.39
527	50.5	56.1	17.06	16.39
528	50.5	56.1	17.06	16.38
529	50.5	56.1	17.06	16.38

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
530	50.5	56.1	17.06	16.38
531	50.6	56.1	17.06	16.36
532	50.6	56.1	17.06	16.36
533	50.6	56.1	17.06	16.34
534	50.6	56.1	17.06	16.34
535	50.6	56.1	17.06	16.34
536	50.7	56.1	17.06	16.33
537	50.7	56.1	17.06	16.33
538	50.7	56.1	17.06	16.33
539	50.7	56.1	17.06	16.31
540	50.7	56.1	17.06	16.31
541	50.8	56.1	17.06	16.31
542	50.8	56.1	17.06	16.30
543	50.8	56.1	17.06	16.30
544	50.8	56.1	17.06	16.28
545	50.8	56.2	17.06	16.28
546	50.9	56.2	17.06	16.28
547	50.9	56.2	17.06	16.26
548	50.9	56.2	17.06	16.26
549	50.9	56.2	17.06	16.26
550	50.9	56.2	17.08	16.25
551	50.9	56.2	17.08	16.25
552	51.0	56.2	17.08	16.25
553	51.0	56.2	17.08	16.23
554	51.0	56.2	17.08	16.23
555	51.0	56.2	17.08	16.21
556	51.0	56.2	17.08	16.21
557	51.1	56.2	17.08	16.21
558	51.1	56.2	17.08	16.20
559	51.1	56.2	17.08	16.20
560	51.1	56.2	17.08	16.20
561	51.1	56.2	17.08	16.18
562	51.2	56.2	17.08	16.18
563	51.2	56.2	17.08	16.18
564	51.2	56.2	17.08	16.16
565	51.2	56.2	17.08	16.16
566	51.2	56.2	17.08	16.15
567	51.3	56.3	17.08	16.15
568	51.3	56.3	17.08	16.15
569	51.3	56.3	17.08	16.13
570	51.3	56.3	17.08	16.13
571	51.3	56.3	17.08	16.13
572	51.4	56.3	17.08	16.11
573	51.4	56.3	17.08	16.11
574	51.4	56.3	17.08	16.11
575	51.4	56.3	17.08	16.10
576	51.4	56.3	17.08	16.10
577	51.5	56.3	17.08	16.08
578	51.5	56.3	17.08	16.08
579	51.5	56.3	17.08	16.08
580	51.5	56.3	17.08	16.06
581	51.5	56.3	17.08	16.06
582	51.6	56.3	17.08	16.06
583	51.6	56.3	17.08	16.05
584	51.6	56.3	17.08	16.05
585	51.6	56.3	17.08	16.05
586	51.6	56.3	17.08	16.03
587	51.7	56.3	17.08	16.03
588	51.7	56.3	17.08	16.01
589	51.7	56.3	17.08	16.01
590	51.7	56.4	17.08	16.01
591	51.7	56.4	17.08	16.00
592	51.8	56.4	17.08	16.00
593	51.8	56.4	17.08	16.00
594	51.8	56.4	17.08	15.98
595	51.8	56.4	17.08	15.98
596	51.8	56.4	17.08	15.98
597	51.9	56.4	17.08	15.96
598	51.9	56.4	17.08	15.96
599	51.9	56.4	17.08	15.95

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
600	51.9	56.4	17.09	15.95
601	51.9	56.4	17.09	15.95
602	51.9	56.4	17.09	15.93
603	52.0	56.4	17.09	15.93
604	52.0	56.4	17.09	15.93
605	52.0	56.4	17.09	15.91
606	52.0	56.4	17.09	15.91
607	52.0	56.4	17.09	15.91
608	52.1	56.4	17.09	15.90
609	52.1	56.4	17.09	15.90
610	52.1	56.4	17.09	15.88
611	52.1	56.4	17.09	15.88
612	52.1	56.5	17.09	15.88
613	52.2	56.5	17.09	15.86
614	52.2	56.5	17.09	15.86
615	52.2	56.5	17.09	15.86
616	52.2	56.5	17.09	15.85
617	52.2	56.5	17.09	15.85
618	52.3	56.5	17.09	15.85
619	52.3	56.5	17.09	15.83
620	52.3	56.5	17.09	15.83
621	52.3	56.5	17.09	15.81
622	52.3	56.5	17.09	15.81
623	52.4	56.5	17.09	15.81
624	52.4	56.5	17.09	15.80
625	52.4	56.5	17.09	15.80
626	52.4	56.5	17.09	15.80
627	52.4	56.5	17.09	15.78
628	52.5	56.5	17.09	15.78
629	52.5	56.5	17.09	15.78
630	52.5	56.5	17.09	15.77
631	52.5	56.5	17.09	15.77
632	52.5	56.5	17.09	15.75
633	52.6	56.5	17.09	15.75
634	52.6	56.6	17.09	15.75
635	52.6	56.6	17.09	15.73
636	52.6	56.6	17.09	15.73
637	52.6	56.6	17.09	15.73
638	52.7	56.6	17.09	15.72
639	52.7	56.6	17.09	15.72
640	52.7	56.6	17.09	15.72
641	52.7	56.6	17.09	15.70
642	52.7	56.6	17.09	15.70
643	52.8	56.6	17.09	15.68
644	52.8	56.6	17.09	15.68
645	52.8	56.6	17.09	15.68
646	52.8	56.6	17.09	15.67
647	52.8	56.6	17.09	15.67
648	52.9	56.6	17.09	15.67
649	52.9	56.6	17.09	15.65
650	52.9	56.6	17.11	15.65
651	52.9	56.6	17.11	15.65
652	52.9	56.6	17.11	15.63
653	52.9	56.6	17.11	15.63
654	53.0	56.6	17.11	15.62
655	53.0	56.6	17.11	15.62
656	53.0	56.6	17.11	15.62
657	53.0	56.7	17.11	15.60
658	53.0	56.7	17.11	15.60
659	53.1	56.7	17.11	15.60
660	53.1	56.7	17.11	15.58
661	53.1	56.7	17.11	15.58
662	53.1	56.7	17.11	15.58
663	53.1	56.7	17.11	15.57
664	53.2	56.7	17.11	15.57
665	53.2	56.7	17.11	15.55
666	53.2	56.7	17.11	15.55
667	53.2	56.7	17.11	15.55
668	53.2	56.7	17.11	15.53
669	53.3	56.7	17.11	15.53

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
670	53.3	56.7	17.11	15.53
671	53.3	56.7	17.11	15.52
672	53.3	56.7	17.11	15.52
673	53.3	56.7	17.11	15.52
674	53.4	56.7	17.11	15.50
675	53.4	56.7	17.11	15.50
676	53.4	56.7	17.11	15.48
677	53.4	56.7	17.11	15.48
678	53.4	56.7	17.11	15.48
679	53.5	56.8	17.11	15.47
680	53.5	56.8	17.11	15.47
681	53.5	56.8	17.11	15.47
682	53.5	56.8	17.11	15.45
683	53.5	56.8	17.11	15.45
684	53.6	56.8	17.11	15.45
685	53.6	56.8	17.11	15.43
686	53.6	56.8	17.11	15.43
687	53.6	56.8	17.11	15.42
688	53.6	56.8	17.11	15.42
689	53.7	56.8	17.11	15.42
690	53.7	56.8	17.11	15.40
691	53.7	56.8	17.11	15.40
692	53.7	56.8	17.11	15.40
693	53.7	56.8	17.11	15.38
694	53.8	56.8	17.11	15.38
695	53.8	56.8	17.11	15.38
696	53.8	56.8	17.11	15.37
697	53.8	56.8	17.11	15.37
698	53.8	56.8	17.11	15.35
699	53.9	56.8	17.11	15.35
700	53.9	56.8	17.13	15.35
701	53.9	56.9	17.13	15.33
702	53.9	56.9	17.13	15.33
703	53.9	56.9	17.13	15.33
704	53.9	56.9	17.13	15.32
705	54.0	56.9	17.13	15.32
706	54.0	56.9	17.13	15.32
707	54.0	56.9	17.13	15.30
708	54.0	56.9	17.13	15.30
709	54.0	56.9	17.13	15.28
710	54.1	56.9	17.13	15.28
711	54.1	56.9	17.13	15.28
712	54.1	56.9	17.13	15.27
713	54.1	56.9	17.13	15.27
714	54.1	56.9	17.13	15.27
715	54.2	56.9	17.13	15.25
716	54.2	56.9	17.13	15.25
717	54.2	56.9	17.13	15.25
718	54.2	56.9	17.13	15.24
719	54.2	56.9	17.13	15.24
720	54.3	56.9	17.13	15.22
721	54.3	56.9	17.13	15.22
722	54.3	56.9	17.13	15.22
723	54.3	56.9	17.13	15.20
724	54.3	57.0	17.13	15.20
725	54.4	57.0	17.13	15.20
726	54.4	57.0	17.13	15.19
727	54.4	57.0	17.13	15.19
728	54.4	57.0	17.13	15.19
729	54.4	57.0	17.13	15.17
730	54.5	57.0	17.13	15.17
731	54.5	57.0	17.13	15.15
732	54.5	57.0	17.13	15.15
733	54.5	57.0	17.13	15.15
734	54.5	57.0	17.13	15.14
735	54.6	57.0	17.13	15.14
736	54.6	57.0	17.13	15.14
737	54.6	57.0	17.13	15.12
738	54.6	57.0	17.13	15.12
739	54.6	57.0	17.13	15.12
740	54.7	57.0	17.13	15.10
741	54.7	57.0	17.13	15.10
742	54.7	57.0	17.13	15.09
743	54.7	57.0	17.13	15.09
744	54.7	57.0	17.13	15.09
745	54.8	57.0	17.13	15.07
746	54.8	57.1	17.13	15.07
747	54.8	57.1	17.13	15.07
748	54.8	57.1	17.13	15.05
749	54.8	57.1	17.13	15.05
750	54.9	57.1	17.15	15.05

2. 空気条件変化による補正

■PURY-P335, 400, 450DMG, PURY-P500SDMG

①冷房温度補正

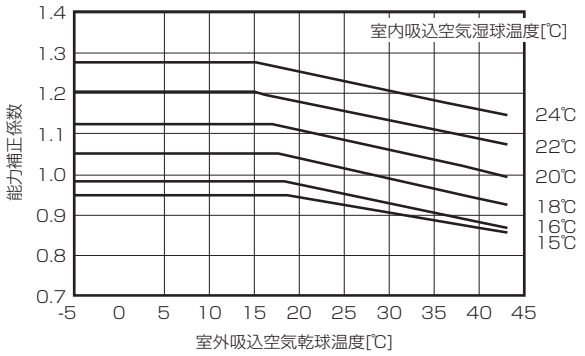

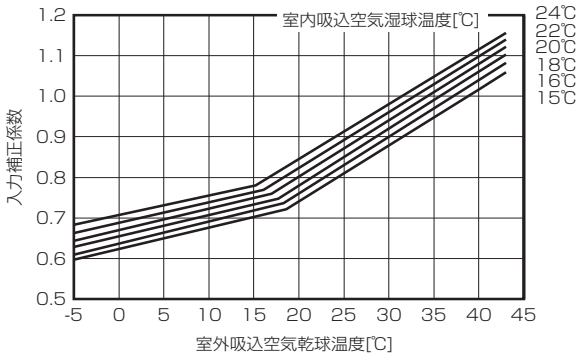

②暖房温度補正

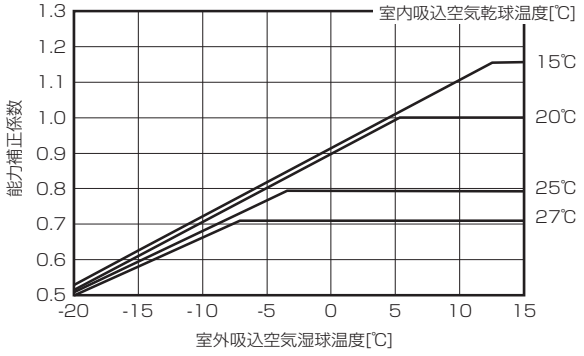

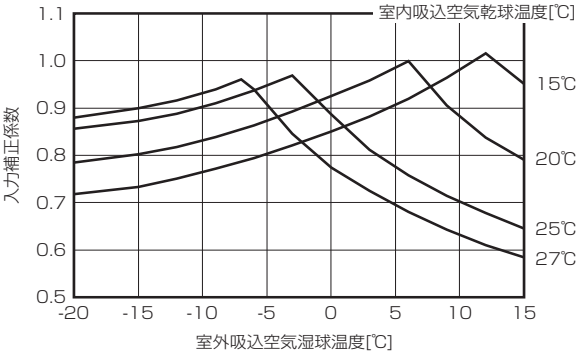

③冷房温度補正（室温サーモ形給気処理ユニット、外気処理エアコン）

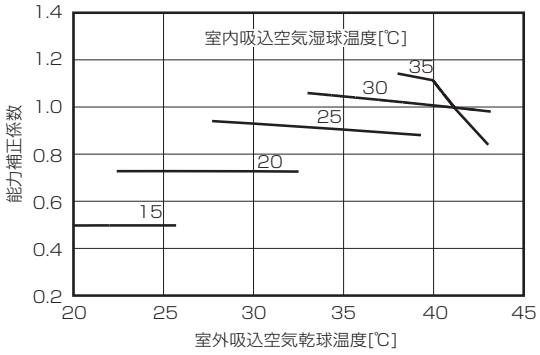

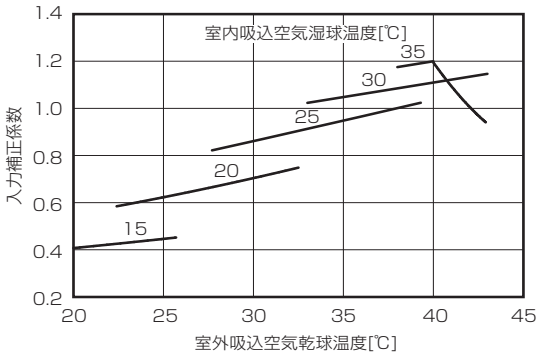

④暖房温度補正（室温サーモ形給気処理ユニット、外気処理エアコン）

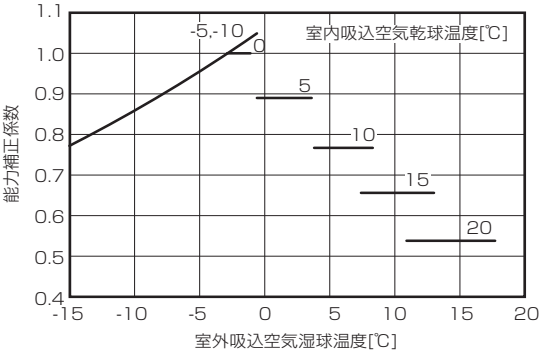

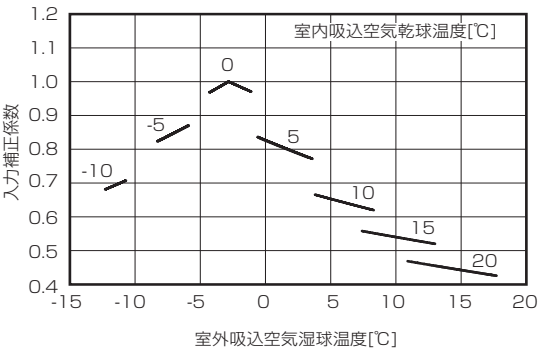

3. 冷媒配管長補正

[冷房能力補正係数]

■PURY-P335DMG

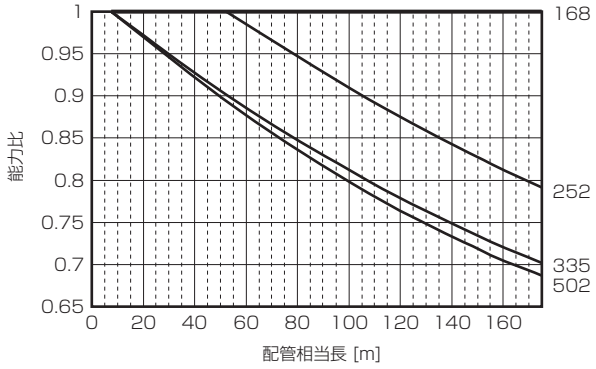

■PURY-P400DMG

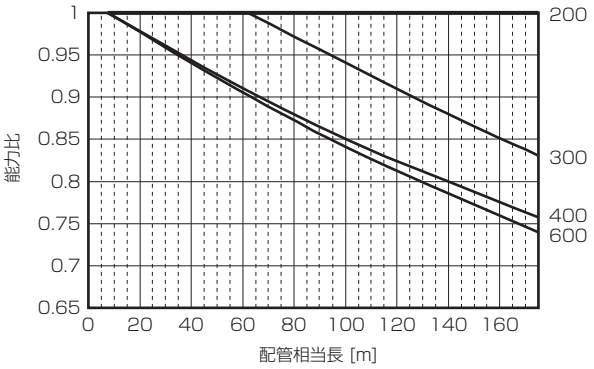

■PURY-P450DMG

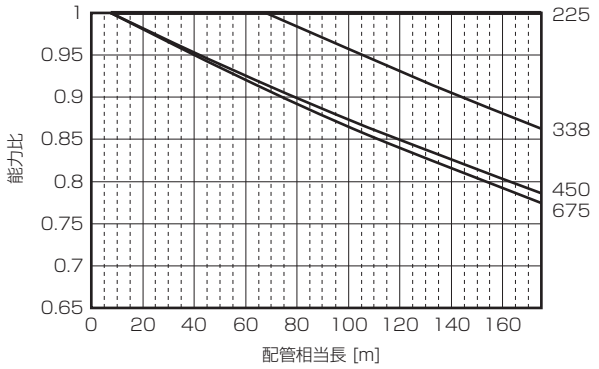

■PURY-P500SDMG

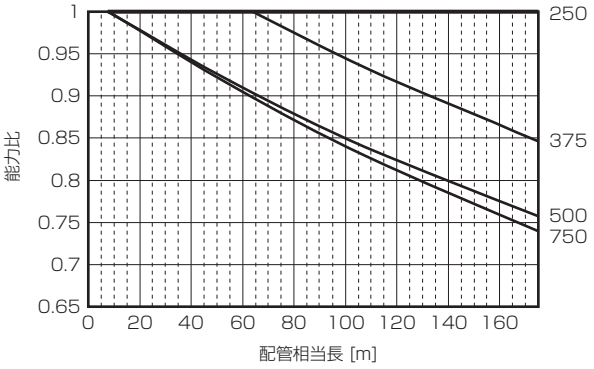

[暖房能力補正係数]

■PURY-P280, 335DMG

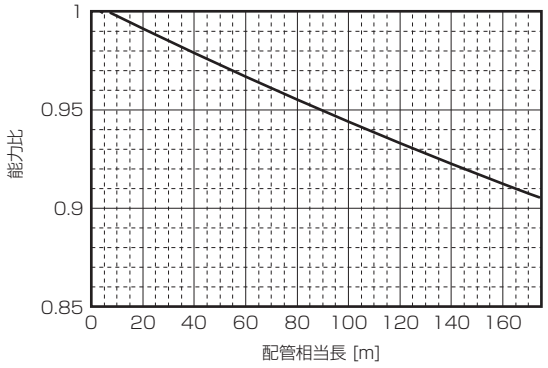

■PURY-P400DMG

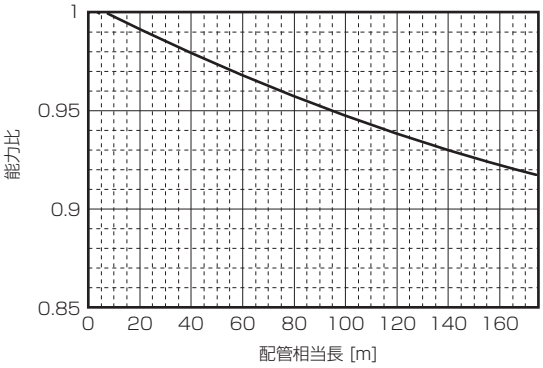

■PURY-P450, 500(S)DMG

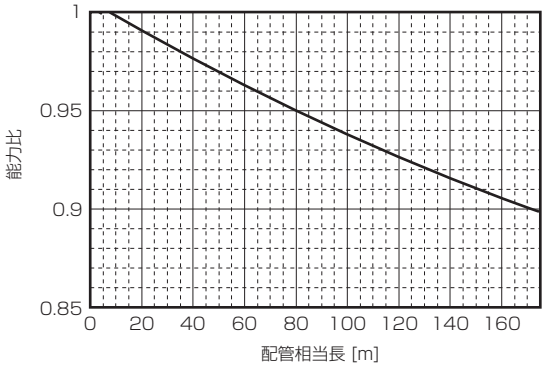

[配管相当長の求め方]

（1）PURY-P335DMG形　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.42 ×配管途中のベンド数）m
（2）PURY-P400DMG形　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.47 ×配管途中のベンド数）m
（3）PURY-P450DMG形　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.50 ×配管途中のベンド数）m
（4）PURY-P500SDMG形　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.50 ×配管途中のベンド数）m

4. 霜取補正

室外吸込空気湿球温度 [℃]		6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	P335 形	1.00	0.93	0.82	0.80	0.82	0.86	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95
	P400 形	1.00	0.93	0.85	0.83	0.84	0.86	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95
	P450 形	1.00	0.95	0.90	0.87	0.88	0.89	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95
	P500 形	1.00	0.98	0.89	0.87	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95

5. 分流コントローラー分岐口補正

P224,P280 形室内ユニットを接続する場合、別売品の合流管セット（形名：CMY-R170FG1）を使用し、分岐口 2 箇所を合流した後接続してください。
P112 ～ P160 形室内ユニットを接続する場合（分流コントローラー DIP-SW4-6：ON）、通常は、別売品の合流管セット（形名：CMY-R170FG1）を使用し、分岐口 2 箇所を合流した後接続してください。
P112 ～ P160 形室内ユニットを分岐口 1 箇所に少なくとも 1 台接続する場合（分流コントローラー DIPSW4-6：OFF）、室外機の冷房能力に補正係数 0.97 をかけるようにしてください。

3) P560 ～ P730SDMG 形

1. 標準能力表

【PURY-P560SDMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
280	28.0	31.5	6.15	7.67
281	28.1	31.6	6.36	7.87
282	28.2	31.7	6.36	7.87
283	28.3	31.8	6.36	7.87
284	28.4	31.9	6.36	7.87
285	28.5	32.0	6.36	7.87
286	28.6	32.1	6.36	8.08
287	28.7	32.2	6.36	8.08
288	28.8	32.4	6.36	8.08
289	28.9	32.5	6.36	8.08
290	29.0	32.6	6.58	8.08
291	29.1	32.7	6.58	8.08
292	29.2	32.8	6.58	8.28
293	29.3	32.9	6.58	8.28
294	29.4	33.0	6.58	8.28
295	29.5	33.1	6.58	8.28
296	29.6	33.3	6.58	8.28
297	29.7	33.4	6.58	8.48
298	29.8	33.5	6.79	8.48
299	29.9	33.6	6.79	8.48
300	30.0	33.7	6.79	8.48
301	30.1	33.8	6.79	8.48
302	30.2	33.9	6.79	8.68
303	30.3	34.0	6.79	8.68
304	30.4	34.2	6.79	8.68
305	30.5	34.3	7.00	8.68
306	30.6	34.4	7.00	8.68
307	30.7	34.5	7.00	8.88
308	30.8	34.6	7.00	8.88
309	30.9	34.7	7.00	8.88
310	31.0	34.8	7.00	8.88
311	31.1	34.9	7.00	8.88
312	31.2	35.1	7.21	8.88
313	31.3	35.2	7.21	9.09
314	31.4	35.3	7.21	9.09
315	31.5	35.4	7.21	9.09
316	31.6	35.5	7.21	9.09
317	31.7	35.6	7.21	9.09
318	31.8	35.7	7.21	9.29
319	31.9	35.8	7.42	9.29
320	32.0	36.0	7.42	9.29
321	32.1	36.1	7.42	9.29
322	32.2	36.2	7.42	9.29
323	32.3	36.3	7.42	9.49
324	32.4	36.4	7.42	9.49
325	32.5	36.5	7.64	9.49
326	32.6	36.6	7.64	9.49
327	32.7	36.7	7.64	9.49
328	32.8	36.9	7.64	9.69
329	32.9	37.0	7.64	9.69
330	33.0	37.1	7.64	9.69
331	33.1	37.2	7.85	9.69
332	33.2	37.3	7.85	9.69
333	33.3	37.4	7.85	9.89
334	33.4	37.5	7.85	9.89
335	33.5	37.6	7.85	9.89
336	33.6	37.8	7.85	9.89
337	33.7	37.9	8.06	9.89
338	33.8	38.0	8.06	10.10
339	33.9	38.1	8.06	10.10
340	34.0	38.2	8.06	10.10
341	34.1	38.3	8.06	10.10
342	34.2	38.4	8.06	10.10
343	34.3	38.5	8.27	10.30
344	34.4	38.7	8.27	10.30
345	34.5	38.8	8.27	10.30
346	34.6	38.9	8.27	10.30
347	34.7	39.0	8.27	10.30
348	34.8	39.1	8.27	10.50
349	34.9	39.2	8.48	10.50
350	35.0	39.3	8.48	10.50
351	35.1	39.4	8.48	10.50
352	35.2	39.6	8.48	10.50
353	35.3	39.7	8.48	10.70
354	35.4	39.8	8.70	10.70
355	35.5	39.9	8.70	10.70
356	35.6	40.0	8.70	10.70
357	35.7	40.1	8.70	10.70
358	35.8	40.2	8.70	10.90
359	35.9	40.3	8.91	10.90
360	36.0	40.5	8.91	10.90
361	36.1	40.6	8.91	10.90
362	36.2	40.7	8.91	10.90
363	36.3	40.8	8.91	11.10
364	36.4	40.9	8.91	11.10
365	36.5	41.0	9.12	11.10
366	36.6	41.1	9.12	11.10
367	36.7	41.2	9.12	11.10
368	36.8	41.4	9.12	11.31
369	36.9	41.5	9.12	11.31
370	37.0	41.6	9.33	11.31
371	37.1	41.7	9.33	11.31
372	37.2	41.8	9.33	11.31
373	37.3	41.9	9.33	11.51
374	37.4	42.0	9.33	11.51
375	37.5	42.1	9.54	11.51
376	37.6	42.3	9.54	11.51
377	37.7	42.4	9.54	11.51
378	37.8	42.5	9.54	11.71
379	37.9	42.6	9.76	11.71
380	38.0	42.7	9.76	11.71
381	38.1	42.8	9.76	11.71
382	38.2	42.9	9.76	11.91
383	38.3	43.0	9.76	11.91
384	38.4	43.2	9.97	11.91
385	38.5	43.3	9.97	11.91
386	38.6	43.4	9.97	11.91
387	38.7	43.5	9.97	12.11
388	38.8	43.6	9.97	12.11
389	38.9	43.7	10.18	12.11
390	39.0	43.8	10.18	12.11
391	39.1	43.9	10.18	12.11
392	39.2	44.1	10.18	12.32
393	39.3	44.2	10.39	12.32
394	39.4	44.3	10.39	12.32
395	39.5	44.4	10.39	12.32
396	39.6	44.5	10.39	12.32
397	39.7	44.6	10.39	12.52
398	39.8	44.7	10.61	12.52
399	39.9	44.8	10.61	12.52
400	40.0	45.0	10.61	12.52
401	40.1	45.1	10.61	12.72
402	40.2	45.2	10.82	12.72
403	40.3	45.3	10.82	12.72
404	40.4	45.4	10.82	12.72
405	40.5	45.5	10.82	12.72
406	40.6	45.6	11.03	12.92
407	40.7	45.7	11.03	12.92
408	40.8	45.9	11.03	12.92
409	40.9	46.0	11.03	12.92
410	41.0	46.1	11.24	12.92
411	41.1	46.2	11.24	13.12
412	41.2	46.3	11.24	13.12
413	41.3	46.4	11.24	13.12
414	41.4	46.5	11.24	13.12
415	41.5	46.6	11.45	13.33
416	41.6	46.8	11.45	13.33
417	41.7	46.9	11.45	13.33
418	41.8	47.0	11.45	13.33
419	41.9	47.1	11.67	13.33
420	42.0	47.2	11.67	13.53
421	42.1	47.3	11.67	13.53
422	42.2	47.4	11.67	13.53
423	42.3	47.5	11.88	13.53
424	42.4	47.7	11.88	13.73
425	42.5	47.8	11.88	13.73
426	42.6	47.9	11.88	13.73
427	42.7	48.0	12.09	13.73
428	42.8	48.1	12.09	13.73
429	42.9	48.2	12.09	13.93
430	43.0	48.3	12.30	13.93
431	43.1	48.4	12.30	13.93
432	43.2	48.6	12.30	13.93
433	43.3	48.7	12.30	14.13
434	43.4	48.8	12.51	14.13
435	43.5	48.9	12.51	14.13
436	43.6	49.0	12.51	14.13
437	43.7	49.1	12.51	14.13
438	43.8	49.2	12.73	14.33
439	43.9	49.3	12.73	14.33
440	44.0	49.5	12.73	14.33
441	44.1	49.6	12.73	14.33
442	44.2	49.7	12.94	14.54
443	44.3	49.8	12.94	14.54
444	44.4	49.9	12.94	14.54
445	44.5	50.0	13.15	14.54
446	44.6	50.1	13.15	14.54
447	44.7	50.2	13.15	14.74
448	44.8	50.4	13.15	14.74
449	44.9	50.5	13.36	14.74
450	45.0	50.6	13.36	14.74
451	45.1	50.7	13.36	14.94
452	45.2	50.8	13.36	14.94
453	45.3	50.9	13.57	14.94
454	45.4	51.0	13.57	14.94
455	45.5	51.1	13.57	14.94
456	45.6	51.3	13.79	15.14
457	45.7	51.4	13.79	15.14
458	45.8	51.5	13.79	15.14
459	45.9	51.6	13.79	15.14
460	46.0	51.7	14.00	15.34
461	46.1	51.8	14.00	15.34
462	46.2	51.9	14.00	15.34
463	46.3	52.0	14.21	15.34
464	46.4	52.2	14.21	15.34
465	46.5	52.3	14.21	15.55
466	46.6	52.4	14.21	15.55
467	46.7	52.5	14.42	15.55
468	46.8	52.6	14.42	15.55
469	46.9	52.7	14.42	15.75
470	47.0	52.8	14.63	15.75
471	47.1	52.9	14.63	15.75
472	47.2	53.1	14.63	15.75
473	47.3	53.2	14.85	15.95
474	47.4	53.3	14.85	15.95
475	47.5	53.4	14.85	15.95
476	47.6	53.5	14.85	15.95
477	47.7	53.6	15.06	15.95
478	47.8	53.7	15.06	16.15
479	47.9	53.8	15.06	16.15
480	48.0	54.0	15.27	16.15
481	48.1	54.1	15.27	16.15
482	48.2	54.2	15.27	16.35
483	48.3	54.3	15.48	16.35
484	48.4	54.4	15.48	16.35
485	48.5	54.5	15.48	16.35
486	48.6	54.6	15.70	16.56
487	48.7	54.7	15.70	16.56
488	48.8	54.9	15.70	16.56
489	48.9	55.0	15.91	16.56

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
490	49.0	55.1	15.91	16.76
491	49.1	55.2	15.91	16.76
492	49.2	55.3	15.91	16.76
493	49.3	55.4	16.12	16.76
494	49.4	55.5	16.12	16.76
495	49.5	55.6	16.12	16.96
496	49.6	55.8	16.33	16.96
497	49.7	55.9	16.33	16.96
498	49.8	56.0	16.33	16.96
499	49.9	56.1	16.54	17.16
500	50.0	56.2	16.54	17.16
501	50.1	56.3	16.54	17.16
502	50.2	56.4	16.76	17.16
503	50.3	56.5	16.76	17.36
504	50.4	56.7	16.76	17.36
505	50.5	56.8	16.97	17.36
506	50.6	56.9	16.97	17.36
507	50.7	57.0	16.97	17.57
508	50.8	57.1	17.18	17.57
509	50.9	57.2	17.18	17.57
510	51.0	57.3	17.18	17.57
511	51.1	57.4	17.39	17.77
512	51.2	57.6	17.39	17.77
513	51.3	57.7	17.39	17.77
514	51.4	57.8	17.60	17.77
515	51.5	57.9	17.60	17.77
516	51.6	58.0	17.60	17.97
517	51.7	58.1	17.82	17.97
518	51.8	58.2	17.82	17.97
519	51.9	58.3	17.82	17.97
520	52.0	58.5	18.03	18.17
521	52.1	58.6	18.03	18.17
522	52.2	58.7	18.03	18.17
523	52.3	58.8	18.24	18.17
524	52.4	58.9	18.24	18.37
525	52.5	59.0	18.45	18.37
526	52.6	59.1	18.45	18.37
527	52.7	59.2	18.45	18.37
528	52.8	59.4	18.66	18.57
529	52.9	59.5	18.66	18.57
530	53.0	59.6	18.66	18.57
531	53.1	59.7	18.88	18.57
532	53.2	59.8	18.88	18.78
533	53.3	59.9	18.88	18.78
534	53.4	60.0	19.09	18.78
535	53.5	60.1	19.09	18.78
536	53.6	60.3	19.09	18.98
537	53.7	60.4	19.30	18.98
538	53.8	60.5	19.30	18.98
539	53.9	60.6	19.51	18.98
540	54.0	60.7	19.51	19.18
541	54.1	60.8	19.51	19.18
542	54.2	60.9	19.73	19.18
543	54.3	61.0	19.73	19.18
544	54.4	61.2	19.73	19.38
545	54.5	61.3	19.94	19.38
546	54.6	61.4	19.94	19.38
547	54.7	61.5	19.94	19.38
548	54.8	61.6	20.15	19.58
549	54.9	61.7	20.15	19.58
550	55.0	61.8	20.36	19.58
551	55.1	61.9	20.36	19.58
552	55.2	62.1	20.36	19.79
553	55.3	62.2	20.57	19.79
554	55.4	62.3	20.57	19.79
555	55.5	62.4	20.57	19.79
556	55.6	62.5	20.79	19.99
557	55.7	62.6	20.79	19.99
558	55.8	62.7	21.00	19.99
559	55.9	62.8	21.00	19.99

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
560	56.0	63.0	21.21	20.19
561	56.0	63.0	21.21	20.17
562	56.0	63.0	21.21	20.17
563	56.0	63.0	21.21	20.17
564	56.0	63.0	21.21	20.15
565	56.0	63.0	21.21	20.15
566	56.1	63.0	21.21	20.15
567	56.1	63.0	21.21	20.13
568	56.1	63.0	21.21	20.13
569	56.1	63.0	21.21	20.13
570	56.1	63.0	21.21	20.11
571	56.2	63.0	21.21	20.11
572	56.2	63.0	21.21	20.11
573	56.2	63.0	21.21	20.09
574	56.2	63.0	21.21	20.09
575	56.2	63.0	21.21	20.09
576	56.3	63.0	21.21	20.07
577	56.3	63.0	21.21	20.07
578	56.3	63.1	21.21	20.07
579	56.3	63.1	21.21	20.05
580	56.3	63.1	21.21	20.05
581	56.4	63.1	21.21	20.05
582	56.4	63.1	21.21	20.05
583	56.4	63.1	21.21	20.03
584	56.4	63.1	21.21	20.03
585	56.4	63.1	21.21	20.03
586	56.5	63.1	21.21	20.01
587	56.5	63.1	21.21	20.01
588	56.5	63.1	21.21	20.01
589	56.5	63.1	21.21	19.99
590	56.5	63.1	21.21	19.99
591	56.6	63.1	21.21	19.99
592	56.6	63.1	21.21	19.97
593	56.6	63.1	21.21	19.97
594	56.6	63.1	21.21	19.97
595	56.6	63.1	21.21	19.95
596	56.7	63.2	21.21	19.95
597	56.7	63.2	21.21	19.95
598	56.7	63.2	21.21	19.93
599	56.7	63.2	21.21	19.93
600	56.7	63.2	21.21	19.93
601	56.8	63.2	21.21	19.91
602	56.8	63.2	21.21	19.91
603	56.8	63.2	21.21	19.91
604	56.8	63.2	21.21	19.91
605	56.8	63.2	21.21	19.89
606	56.9	63.2	21.21	19.89
607	56.9	63.2	21.21	19.89
608	56.9	63.2	21.21	19.87
609	56.9	63.2	21.21	19.87
610	56.9	63.2	21.21	19.87
611	56.9	63.2	21.21	19.85
612	57.0	63.2	21.21	19.85
613	57.0	63.2	21.21	19.85
614	57.0	63.3	21.21	19.83
615	57.0	63.3	21.21	19.83
616	57.0	63.3	21.23	19.83
617	57.1	63.3	21.23	19.81
618	57.1	63.3	21.23	19.81
619	57.1	63.3	21.23	19.81
620	57.1	63.3	21.23	19.79
621	57.1	63.3	21.23	19.79
622	57.2	63.3	21.23	19.79
623	57.2	63.3	21.23	19.77
624	57.2	63.3	21.23	19.77
625	57.2	63.3	21.23	19.77
626	57.2	63.3	21.23	19.77
627	57.3	63.3	21.23	19.75
628	57.3	63.3	21.23	19.75
629	57.3	63.3	21.23	19.75

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
630	57.3	63.3	21.23	19.73
631	57.3	63.3	21.23	19.73
632	57.4	63.4	21.23	19.73
633	57.4	63.4	21.23	19.71
634	57.4	63.4	21.23	19.71
635	57.4	63.4	21.23	19.71
636	57.4	63.4	21.23	19.69
637	57.5	63.4	21.23	19.69
638	57.5	63.4	21.23	19.69
639	57.5	63.4	21.23	19.67
640	57.5	63.4	21.23	19.67
641	57.5	63.4	21.23	19.67
642	57.6	63.4	21.23	19.64
643	57.6	63.4	21.23	19.64
644	57.6	63.4	21.23	19.64
645	57.6	63.4	21.23	19.62
646	57.6	63.4	21.23	19.62
647	57.7	63.4	21.23	19.62
648	57.7	63.4	21.23	19.62
649	57.7	63.5	21.23	19.60
650	57.7	63.5	21.23	19.60
651	57.7	63.5	21.23	19.60
652	57.8	63.5	21.23	19.58
653	57.8	63.5	21.23	19.58
654	57.8	63.5	21.23	19.58
655	57.8	63.5	21.23	19.56
656	57.8	63.5	21.23	19.56
657	57.9	63.5	21.23	19.56
658	57.9	63.5	21.23	19.54
659	57.9	63.5	21.23	19.54
660	57.9	63.5	21.23	19.54
661	57.9	63.5	21.23	19.52
662	57.9	63.5	21.23	19.52
663	58.0	63.5	21.23	19.52
664	58.0	63.5	21.23	19.50
665	58.0	63.5	21.23	19.50
666	58.0	63.5	21.23	19.50
667	58.0	63.6	21.23	19.48
668	58.1	63.6	21.23	19.48
669	58.1	63.6	21.23	19.48
670	58.1	63.6	21.23	19.48
671	58.1	63.6	21.23	19.46
672	58.1	63.6	21.25	19.46
673	58.2	63.6	21.25	19.46
674	58.2	63.6	21.25	19.44
675	58.2	63.6	21.25	19.44
676	58.2	63.6	21.25	19.44
677	58.2	63.6	21.25	19.42
678	58.3	63.6	21.25	19.42
679	58.3	63.6	21.25	19.42
680	58.3	63.6	21.25	19.40
681	58.3	63.6	21.25	19.40
682	58.3	63.6	21.25	19.40
683	58.4	63.6	21.25	19.38
684	58.4	63.6	21.25	19.38
685	58.4	63.7	21.25	19.38
686	58.4	63.7	21.25	19.36
687	58.4	63.7	21.25	19.36
688	58.5	63.7	21.25	19.36
689	58.5	63.7	21.25	19.34
690	58.5	63.7	21.25	19.34
691	58.5	63.7	21.25	19.34
692	58.5	63.7	21.25	19.34
693	58.6	63.7	21.25	19.32
694	58.6	63.7	21.25	19.32
695	58.6	63.7	21.25	19.32
696	58.6	63.7	21.25	19.30
697	58.6	63.7	21.25	19.30
698	58.7	63.7	21.25	19.30
699	58.7	63.7	21.25	19.28

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
700	58.7	63.7	21.25	19.28
701	58.7	63.7	21.25	19.28
702	58.7	63.7	21.25	19.26
703	58.8	63.8	21.25	19.26
704	58.8	63.8	21.25	19.26
705	58.8	63.8	21.25	19.24
706	58.8	63.8	21.25	19.24
707	58.8	63.8	21.25	19.24
708	58.9	63.8	21.25	19.22
709	58.9	63.8	21.25	19.22
710	58.9	63.8	21.25	19.22
711	58.9	63.8	21.25	19.22
712	58.9	63.8	21.25	19.20
713	58.9	63.8	21.25	19.20
714	59.0	63.8	21.25	19.20
715	59.0	63.8	21.25	19.18
716	59.0	63.8	21.25	19.18
717	59.0	63.8	21.25	19.18
718	59.0	63.8	21.25	19.16
719	59.1	63.8	21.25	19.16
720	59.1	63.9	21.25	19.16
721	59.1	63.9	21.25	19.14
722	59.1	63.9	21.25	19.14
723	59.1	63.9	21.25	19.14
724	59.2	63.9	21.25	19.12
725	59.2	63.9	21.25	19.12
726	59.2	63.9	21.25	19.12
727	59.2	63.9	21.25	19.10
728	59.2	63.9	21.27	19.10
729	59.3	63.9	21.27	19.10
730	59.3	63.9	21.27	19.08
731	59.3	63.9	21.27	19.08
732	59.3	63.9	21.27	19.08
733	59.3	63.9	21.27	19.08
734	59.4	63.9	21.27	19.06
735	59.4	63.9	21.27	19.06
736	59.4	63.9	21.27	19.06
737	59.4	63.9	21.27	19.04
738	59.4	64.0	21.27	19.04
739	59.5	64.0	21.27	19.04
740	59.5	64.0	21.27	19.02
741	59.5	64.0	21.27	19.02
742	59.5	64.0	21.27	19.02
743	59.5	64.0	21.27	19.00
744	59.6	64.0	21.27	19.00
745	59.6	64.0	21.27	19.00
746	59.6	64.0	21.27	18.98
747	59.6	64.0	21.27	18.98
748	59.6	64.0	21.27	18.98
749	59.7	64.0	21.27	18.96
750	59.7	64.0	21.27	18.96
751	59.7	64.0	21.27	18.96
752	59.7	64.0	21.27	18.94
753	59.7	64.0	21.27	18.94
754	59.8	64.0	21.27	18.94
755	59.8	64.0	21.27	18.94
756	59.8	64.1	21.27	18.92
757	59.8	64.1	21.27	18.92
758	59.8	64.1	21.27	18.92
759	59.9	64.1	21.27	18.90
760	59.9	64.1	21.27	18.90
761	59.9	64.1	21.27	18.90
762	59.9	64.1	21.27	18.88
763	59.9	64.1	21.27	18.88
764	59.9	64.1	21.27	18.88
765	60.0	64.1	21.27	18.86
766	60.0	64.1	21.27	18.86
767	60.0	64.1	21.27	18.86
768	60.0	64.1	21.27	18.84
769	60.0	64.1	21.27	18.84

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
770	60.1	64.1	21.27	18.84
771	60.1	64.1	21.27	18.82
772	60.1	64.1	21.27	18.82
773	60.1	64.1	21.27	18.82
774	60.1	64.2	21.27	18.80
775	60.2	64.2	21.27	18.80
776	60.2	64.2	21.27	18.80
777	60.2	64.2	21.27	18.80
778	60.2	64.2	21.27	18.78
779	60.2	64.2	21.27	18.78
780	60.3	64.2	21.27	18.78
781	60.3	64.2	21.27	18.76
782	60.3	64.2	21.27	18.76
783	60.3	64.2	21.27	18.76
784	60.3	64.2	21.29	18.74
785	60.4	64.2	21.29	18.74
786	60.4	64.2	21.29	18.74
787	60.4	64.2	21.29	18.72
788	60.4	64.2	21.29	18.72
789	60.4	64.2	21.29	18.72
790	60.5	64.2	21.29	18.70
791	60.5	64.2	21.29	18.70
792	60.5	64.3	21.29	18.70
793	60.5	64.3	21.29	18.68
794	60.5	64.3	21.29	18.68
795	60.6	64.3	21.29	18.68
796	60.6	64.3	21.29	18.66
797	60.6	64.3	21.29	18.66
798	60.6	64.3	21.29	18.66
799	60.6	64.3	21.29	18.66
800	60.7	64.3	21.29	18.64
801	60.7	64.3	21.29	18.64
802	60.7	64.3	21.29	18.64
803	60.7	64.3	21.29	18.62
804	60.7	64.3	21.29	18.62
805	60.8	64.3	21.29	18.62
806	60.8	64.3	21.29	18.59
807	60.8	64.3	21.29	18.59
808	60.8	64.3	21.29	18.59
809	60.8	64.4	21.29	18.57
810	60.9	64.4	21.29	18.57
811	60.9	64.4	21.29	18.57
812	60.9	64.4	21.29	18.55
813	60.9	64.4	21.29	18.55
814	60.9	64.4	21.29	18.55
815	60.9	64.4	21.29	18.53
816	61.0	64.4	21.29	18.53
817	61.0	64.4	21.29	18.53
818	61.0	64.4	21.29	18.51
819	61.0	64.4	21.29	18.51
820	61.0	64.4	21.29	18.51
821	61.1	64.4	21.29	18.51
822	61.1	64.4	21.29	18.49
823	61.1	64.4	21.29	18.49
824	61.1	64.4	21.29	18.49
825	61.1	64.4	21.29	18.47
826	61.2	64.4	21.29	18.47
827	61.2	64.5	21.29	18.47
828	61.2	64.5	21.29	18.45
829	61.2	64.5	21.29	18.45
830	61.2	64.5	21.29	18.45
831	61.3	64.5	21.29	18.43
832	61.3	64.5	21.29	18.43
833	61.3	64.5	21.29	18.43
834	61.3	64.5	21.29	18.41
835	61.3	64.5	21.29	18.41
836	61.4	64.5	21.29	18.41
837	61.4	64.5	21.29	18.39
838	61.4	64.5	21.29	18.39
839	61.4	64.5	21.29	18.39

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
840	61.4	64.5	21.32	18.39

【PURY-P630SDMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
315	31.5	34.5	7.37	8.57
316	31.6	34.6	7.37	8.57
317	31.7	34.7	7.37	8.57
318	31.8	34.8	7.37	8.57
319	31.9	34.9	7.37	8.57
320	32.0	35.0	7.37	8.78
321	32.1	35.1	7.37	8.78
322	32.2	35.2	7.37	8.78
323	32.3	35.3	7.61	8.78
324	32.4	35.4	7.61	8.78
325	32.5	35.5	7.61	8.78
326	32.6	35.7	7.61	9.00
327	32.7	35.8	7.61	9.00
328	32.8	35.9	7.61	9.00
329	32.9	36.0	7.61	9.00
330	33.0	36.1	7.84	9.00
331	33.1	36.2	7.84	9.00
332	33.2	36.3	7.84	9.21
333	33.3	36.4	7.84	9.21
334	33.4	36.5	7.84	9.21
335	33.5	36.6	7.84	9.21
336	33.6	36.8	7.84	9.21
337	33.7	36.9	8.08	9.21
338	33.8	37.0	8.08	9.42
339	33.9	37.1	8.08	9.42
340	34.0	37.2	8.08	9.42
341	34.1	37.3	8.08	9.42
342	34.2	37.4	8.08	9.42
343	34.3	37.5	8.08	9.42
344	34.4	37.6	8.32	9.64
345	34.5	37.7	8.32	9.64
346	34.6	37.8	8.32	9.64
347	34.7	38.0	8.32	9.64
348	34.8	38.1	8.32	9.64
349	34.9	38.2	8.32	9.64
350	35.0	38.3	8.32	9.85
351	35.1	38.4	8.56	9.85
352	35.2	38.5	8.56	9.85
353	35.3	38.6	8.56	9.85
354	35.4	38.7	8.56	9.85
355	35.5	38.8	8.56	9.85
356	35.6	38.9	8.56	10.07
357	35.7	39.1	8.79	10.07
358	35.8	39.2	8.79	10.07
359	35.9	39.3	8.79	10.07
360	36.0	39.4	8.79	10.07
361	36.1	39.5	8.79	10.28
362	36.2	39.6	8.79	10.28
363	36.3	39.7	8.79	10.28
364	36.4	39.8	9.03	10.28
365	36.5	39.9	9.03	10.28
366	36.6	40.0	9.03	10.28
367	36.7	40.1	9.03	10.50
368	36.8	40.3	9.03	10.50
369	36.9	40.4	9.03	10.50
370	37.0	40.5	9.27	10.50
371	37.1	40.6	9.27	10.50
372	37.2	40.7	9.27	10.50
373	37.3	40.8	9.27	10.71
374	37.4	40.9	9.27	10.71
375	37.5	41.0	9.27	10.71
376	37.6	41.1	9.51	10.71
377	37.7	41.2	9.51	10.71
378	37.8	41.4	9.51	10.71
379	37.9	41.5	9.51	10.92
380	38.0	41.6	9.51	10.92
381	38.1	41.7	9.51	10.92
382	38.2	41.8	9.75	10.92
383	38.3	41.9	9.75	10.92
384	38.4	42.0	9.75	11.14

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
385	38.5	42.1	9.75	11.14
386	38.6	42.2	9.75	11.14
387	38.7	42.3	9.75	11.14
388	38.8	42.4	9.98	11.14
389	38.9	42.6	9.98	11.14
390	39.0	42.7	9.98	11.35
391	39.1	42.8	9.98	11.35
392	39.2	42.9	9.98	11.35
393	39.3	43.0	9.98	11.35
394	39.4	43.1	10.22	11.35
395	39.5	43.2	10.22	11.35
396	39.6	43.3	10.22	11.57
397	39.7	43.4	10.22	11.57
398	39.8	43.5	10.22	11.57
399	39.9	43.7	10.46	11.57
400	40.0	43.8	10.46	11.57
401	40.1	43.9	10.46	11.78
402	40.2	44.0	10.46	11.78
403	40.3	44.1	10.46	11.78
404	40.4	44.2	10.46	11.78
405	40.5	44.3	10.70	11.78
406	40.6	44.4	10.70	11.78
407	40.7	44.5	10.70	12.00
408	40.8	44.6	10.70	12.00
409	40.9	44.7	10.70	12.00
410	41.0	44.9	10.93	12.00
411	41.1	45.0	10.93	12.00
412	41.2	45.1	10.93	12.21
413	41.3	45.2	10.93	12.21
414	41.4	45.3	10.93	12.21
415	41.5	45.4	10.93	12.21
416	41.6	45.5	11.17	12.21
417	41.7	45.6	11.17	12.21
418	41.8	45.7	11.17	12.42
419	41.9	45.8	11.17	12.42
420	42.0	46.0	11.17	12.42
421	42.1	46.1	11.41	12.42
422	42.2	46.2	11.41	12.42
423	42.3	46.3	11.41	12.64
424	42.4	46.4	11.41	12.64
425	42.5	46.5	11.41	12.64
426	42.6	46.6	11.65	12.64
427	42.7	46.7	11.65	12.64
428	42.8	46.8	11.65	12.64
429	42.9	46.9	11.65	12.85
430	43.0	47.0	11.65	12.85
431	43.1	47.2	11.89	12.85
432	43.2	47.3	11.89	12.85
433	43.3	47.4	11.89	12.85
434	43.4	47.5	11.89	13.07
435	43.5	47.6	11.89	13.07
436	43.6	47.7	12.12	13.07
437	43.7	47.8	12.12	13.07
438	43.8	47.9	12.12	13.07
439	43.9	48.0	12.12	13.07
440	44.0	48.1	12.12	13.28
441	44.1	48.3	12.36	13.28
442	44.2	48.4	12.36	13.28
443	44.3	48.5	12.36	13.28
444	44.4	48.6	12.36	13.28
445	44.5	48.7	12.36	13.49
446	44.6	48.8	12.60	13.49
447	44.7	48.9	12.60	13.49
448	44.8	49.0	12.60	13.49
449	44.9	49.1	12.60	13.49
450	45.0	49.2	12.60	13.49
451	45.1	49.3	12.84	13.71
452	45.2	49.5	12.84	13.71
453	45.3	49.6	12.84	13.71
454	45.4	49.7	12.84	13.71

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
455	45.5	49.8	12.84	13.71
456	45.6	49.9	13.07	13.92
457	45.7	50.0	13.07	13.92
458	45.8	50.1	13.07	13.92
459	45.9	50.2	13.07	13.92
460	46.0	50.3	13.07	13.92
461	46.1	50.4	13.31	14.14
462	46.2	50.6	13.31	14.14
463	46.3	50.7	13.31	14.14
464	46.4	50.8	13.31	14.14
465	46.5	50.9	13.55	14.14
466	46.6	51.0	13.55	14.14
467	46.7	51.1	13.55	14.35
468	46.8	51.2	13.55	14.35
469	46.9	51.3	13.55	14.35
470	47.0	51.4	13.79	14.35
471	47.1	51.5	13.79	14.35
472	47.2	51.6	13.79	14.57
473	47.3	51.8	13.79	14.57
474	47.4	51.9	13.79	14.57
475	47.5	52.0	14.02	14.57
476	47.6	52.1	14.02	14.57
477	47.7	52.2	14.02	14.78
478	47.8	52.3	14.02	14.78
479	47.9	52.4	14.26	14.78
480	48.0	52.5	14.26	14.78
481	48.1	52.6	14.26	14.78
482	48.2	52.7	14.26	14.78
483	48.3	52.9	14.26	14.99
484	48.4	53.0	14.50	14.99
485	48.5	53.1	14.50	14.99
486	48.6	53.2	14.50	14.99
487	48.7	53.3	14.50	14.99
488	48.8	53.4	14.74	15.21
489	48.9	53.5	14.74	15.21
490	49.0	53.6	14.74	15.21
491	49.1	53.7	14.74	15.21
492	49.2	53.8	14.98	15.21
493	49.3	53.9	14.98	15.42
494	49.4	54.1	14.98	15.42
495	49.5	54.2	14.98	15.42
496	49.6	54.3	14.98	15.42
497	49.7	54.4	15.21	15.42
498	49.8	54.5	15.21	15.64
499	49.9	54.6	15.21	15.64
500	50.0	54.7	15.21	15.64
501	50.1	54.8	15.45	15.64
502	50.2	54.9	15.45	15.64
503	50.3	55.0	15.45	15.85
504	50.4	55.2	15.45	15.85
505	50.5	55.3	15.69	15.85
506	50.6	55.4	15.69	15.85
507	50.7	55.5	15.69	15.85
508	50.8	55.6	15.69	16.07
509	50.9	55.7	15.93	16.07
510	51.0	55.8	15.93	16.07
511	51.1	55.9	15.93	16.07
512	51.2	56.0	15.93	16.07
513	51.3	56.1	15.93	16.07
514	51.4	56.2	16.16	16.28
515	51.5	56.4	16.16	16.28
516	51.6	56.5	16.16	16.28
517	51.7	56.6	16.16	16.28
518	51.8	56.7	16.40	16.28
519	51.9	56.8	16.40	16.49
520	52.0	56.9	16.40	16.49
521	52.1	57.0	16.40	16.49
522	52.2	57.1	16.64	16.49
523	52.3	57.2	16.64	16.49
524	52.4	57.3	16.64	16.71

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
525	52.5	57.5	16.64	16.71
526	52.6	57.6	16.88	16.71
527	52.7	57.7	16.88	16.71
528	52.8	57.8	16.88	16.71
529	52.9	57.9	16.88	16.92
530	53.0	58.0	17.11	16.92
531	53.1	58.1	17.11	16.92
532	53.2	58.2	17.11	16.92
533	53.3	58.3	17.11	16.92
534	53.4	58.4	17.35	17.14
535	53.5	58.5	17.35	17.14
536	53.6	58.7	17.35	17.14
537	53.7	58.8	17.35	17.14
538	53.8	58.9	17.59	17.14
539	53.9	59.0	17.59	17.35
540	54.0	59.1	17.59	17.35
541	54.1	59.2	17.59	17.35
542	54.2	59.3	17.83	17.35
543	54.3	59.4	17.83	17.35
544	54.4	59.5	17.83	17.56
545	54.5	59.6	17.83	17.56
546	54.6	59.8	18.07	17.56
547	54.7	59.9	18.07	17.56
548	54.8	60.0	18.07	17.56
549	54.9	60.1	18.30	17.78
550	55.0	60.2	18.30	17.78
551	55.1	60.3	18.30	17.78
552	55.2	60.4	18.30	17.78
553	55.3	60.5	18.54	17.78
554	55.4	60.6	18.54	17.99
555	55.5	60.7	18.54	17.99
556	55.6	60.8	18.54	17.99
557	55.7	61.0	18.78	17.99
558	55.8	61.1	18.78	17.99
559	55.9	61.2	18.78	18.21
560	56.0	61.3	18.78	18.21
561	56.1	61.4	19.02	18.21
562	56.2	61.5	19.02	18.21
563	56.3	61.6	19.02	18.21
564	56.4	61.7	19.25	18.42
565	56.5	61.8	19.25	18.42
566	56.6	61.9	19.25	18.42
567	56.7	62.1	19.25	18.42
568	56.8	62.2	19.49	18.42
569	56.9	62.3	19.49	18.64
570	57.0	62.4	19.49	18.64
571	57.1	62.5	19.49	18.64
572	57.2	62.6	19.73	18.64
573	57.3	62.7	19.73	18.64
574	57.4	62.8	19.73	18.85
575	57.5	62.9	19.97	18.85
576	57.6	63.0	19.97	18.85
577	57.7	63.1	19.97	18.85
578	57.8	63.3	19.97	18.85
579	57.9	63.4	20.20	19.06
580	58.0	63.5	20.20	19.06
581	58.1	63.6	20.20	19.06
582	58.2	63.7	20.20	19.06
583	58.3	63.8	20.44	19.28
584	58.4	63.9	20.44	19.28
585	58.5	64.0	20.44	19.28
586	58.6	64.1	20.68	19.28
587	58.7	64.2	20.68	19.28
588	58.8	64.4	20.68	19.49
589	58.9	64.5	20.68	19.49
590	59.0	64.6	20.92	19.49
591	59.1	64.7	20.92	19.49
592	59.2	64.8	20.92	19.49
593	59.3	64.9	21.16	19.71
594	59.4	65.0	21.16	19.71

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
595	59.5	65.1	21.16	19.71
596	59.6	65.2	21.16	19.71
597	59.7	65.3	21.39	19.71
598	59.8	65.4	21.39	19.92
599	59.9	65.6	21.39	19.92
600	60.0	65.7	21.63	19.92
601	60.1	65.8	21.63	19.92
602	60.2	65.9	21.63	19.92
603	60.3	66.0	21.63	20.13
604	60.4	66.1	21.87	20.13
605	60.5	66.2	21.87	20.13
606	60.6	66.3	21.87	20.13
607	60.7	66.4	22.11	20.35
608	60.8	66.5	22.11	20.35
609	60.9	66.7	22.11	20.35
610	61.0	66.8	22.34	20.35
611	61.1	66.9	22.34	20.35
612	61.2	67.0	22.34	20.56
613	61.3	67.1	22.34	20.56
614	61.4	67.2	22.58	20.56
615	61.5	67.3	22.58	20.56
616	61.6	67.4	22.58	20.56
617	61.7	67.5	22.82	20.78
618	61.8	67.6	22.82	20.78
619	61.9	67.7	22.82	20.78
620	62.0	67.9	23.06	20.78
621	62.1	68.0	23.06	20.78
622	62.2	68.1	23.06	20.99
623	62.3	68.2	23.06	20.99
624	62.4	68.3	23.29	20.99
625	62.5	68.4	23.29	20.99
626	62.6	68.5	23.29	21.21
627	62.7	68.6	23.53	21.21
628	62.8	68.7	23.53	21.21
629	62.9	68.8	23.53	21.21
630	63.0	69.0	23.77	21.42
631	63.0	69.0	23.77	21.40
632	63.0	69.0	23.77	21.40
633	63.0	69.0	23.77	21.40
634	63.0	69.0	23.77	21.38
635	63.0	69.0	23.77	21.38
636	63.1	69.0	23.77	21.38
637	63.1	69.0	23.77	21.38
638	63.1	69.0	23.77	21.36
639	63.1	69.0	23.77	21.36
640	63.1	69.0	23.77	21.36
641	63.2	69.0	23.77	21.36
642	63.2	69.0	23.77	21.33
643	63.2	69.0	23.77	21.33
644	63.2	69.0	23.77	21.33
645	63.2	69.0	23.77	21.33
646	63.3	69.0	23.77	21.31
647	63.3	69.0	23.77	21.31
648	63.3	69.0	23.77	21.31
649	63.3	69.0	23.77	21.31
650	63.3	69.1	23.77	21.29
651	63.4	69.1	23.77	21.29
652	63.4	69.1	23.77	21.29
653	63.4	69.1	23.77	21.29
654	63.4	69.1	23.77	21.27
655	63.4	69.1	23.77	21.27
656	63.5	69.1	23.77	21.27
657	63.5	69.1	23.77	21.25
658	63.5	69.1	23.77	21.25
659	63.5	69.1	23.77	21.25
660	63.5	69.1	23.77	21.25
661	63.6	69.1	23.77	21.23
662	63.6	69.1	23.77	21.23
663	63.6	69.1	23.77	21.23
664	63.6	69.1	23.77	21.23

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
665	63.6	69.1	23.77	21.21
666	63.7	69.1	23.77	21.21
667	63.7	69.1	23.77	21.21
668	63.7	69.1	23.77	21.21
669	63.7	69.1	23.77	21.18
670	63.7	69.2	23.77	21.18
671	63.8	69.2	23.77	21.18
672	63.8	69.2	23.77	21.18
673	63.8	69.2	23.77	21.16
674	63.8	69.2	23.77	21.16
675	63.8	69.2	23.77	21.16
676	63.9	69.2	23.77	21.16
677	63.9	69.2	23.77	21.14
678	63.9	69.2	23.77	21.14
679	63.9	69.2	23.77	21.14
680	63.9	69.2	23.77	21.12
681	63.9	69.2	23.77	21.12
682	64.0	69.2	23.77	21.12
683	64.0	69.2	23.77	21.12
684	64.0	69.2	23.77	21.10
685	64.0	69.2	23.77	21.10
686	64.0	69.2	23.77	21.10
687	64.1	69.2	23.77	21.10
688	64.1	69.2	23.77	21.08
689	64.1	69.2	23.77	21.08
690	64.1	69.3	23.77	21.08
691	64.1	69.3	23.77	21.08
692	64.2	69.3	23.77	21.06
693	64.2	69.3	23.79	21.06
694	64.2	69.3	23.79	21.06
695	64.2	69.3	23.79	21.06
696	64.2	69.3	23.79	21.03
697	64.3	69.3	23.79	21.03
698	64.3	69.3	23.79	21.03
699	64.3	69.3	23.79	21.03
700	64.3	69.3	23.79	21.01
701	64.3	69.3	23.79	21.01
702	64.4	69.3	23.79	21.01
703	64.4	69.3	23.79	20.99
704	64.4	69.3	23.79	20.99
705	64.4	69.3	23.79	20.99
706	64.4	69.3	23.79	20.99
707	64.5	69.3	23.79	20.97
708	64.5	69.3	23.79	20.97
709	64.5	69.3	23.79	20.97
710	64.5	69.4	23.79	20.97
711	64.5	69.4	23.79	20.95
712	64.6	69.4	23.79	20.95
713	64.6	69.4	23.79	20.95
714	64.6	69.4	23.79	20.95
715	64.6	69.4	23.79	20.93
716	64.6	69.4	23.79	20.93
717	64.7	69.4	23.79	20.93
718	64.7	69.4	23.79	20.93
719	64.7	69.4	23.79	20.91
720	64.7	69.4	23.79	20.91
721	64.7	69.4	23.79	20.91
722	64.8	69.4	23.79	20.91
723	64.8	69.4	23.79	20.88
724	64.8	69.4	23.79	20.88
725	64.8	69.4	23.79	20.88
726	64.8	69.4	23.79	20.88
727	64.9	69.4	23.79	20.86
728	64.9	69.4	23.79	20.86
729	64.9	69.4	23.79	20.86
730	64.9	69.5	23.79	20.84
731	64.9	69.5	23.79	20.84
732	64.9	69.5	23.79	20.84
733	65.0	69.5	23.79	20.84
734	65.0	69.5	23.79	20.82

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
735	65.0	69.5	23.79	20.82
736	65.0	69.5	23.79	20.82
737	65.0	69.5	23.79	20.82
738	65.1	69.5	23.79	20.80
739	65.1	69.5	23.79	20.80
740	65.1	69.5	23.79	20.80
741	65.1	69.5	23.79	20.80
742	65.1	69.5	23.79	20.78
743	65.2	69.5	23.79	20.78
744	65.2	69.5	23.79	20.78
745	65.2	69.5	23.79	20.78
746	65.2	69.5	23.79	20.76
747	65.2	69.5	23.79	20.76
748	65.3	69.5	23.79	20.76
749	65.3	69.5	23.79	20.76
750	65.3	69.6	23.79	20.73
751	65.3	69.6	23.79	20.73
752	65.3	69.6	23.79	20.73
753	65.4	69.6	23.79	20.71
754	65.4	69.6	23.79	20.71
755	65.4	69.6	23.79	20.71
756	65.4	69.6	23.82	20.71
757	65.4	69.6	23.82	20.69
758	65.5	69.6	23.82	20.69
759	65.5	69.6	23.82	20.69
760	65.5	69.6	23.82	20.69
761	65.5	69.6	23.82	20.67
762	65.5	69.6	23.82	20.67
763	65.6	69.6	23.82	20.67
764	65.6	69.6	23.82	20.67
765	65.6	69.6	23.82	20.65
766	65.6	69.6	23.82	20.65
767	65.6	69.6	23.82	20.65
768	65.7	69.6	23.82	20.65
769	65.7	69.7	23.82	20.63
770	65.7	69.7	23.82	20.63
771	65.7	69.7	23.82	20.63
772	65.7	69.7	23.82	20.63
773	65.8	69.7	23.82	20.61
774	65.8	69.7	23.82	20.61
775	65.8	69.7	23.82	20.61
776	65.8	69.7	23.82	20.58
777	65.8	69.7	23.82	20.58
778	65.9	69.7	23.82	20.58
779	65.9	69.7	23.82	20.58
780	65.9	69.7	23.82	20.56
781	65.9	69.7	23.82	20.56
782	65.9	69.7	23.82	20.56
783	65.9	69.7	23.82	20.56
784	66.0	69.7	23.82	20.54
785	66.0	69.7	23.82	20.54
786	66.0	69.7	23.82	20.54
787	66.0	69.7	23.82	20.54
788	66.0	69.7	23.82	20.52
789	66.1	69.8	23.82	20.52
790	66.1	69.8	23.82	20.52
791	66.1	69.8	23.82	20.52
792	66.1	69.8	23.82	20.50
793	66.1	69.8	23.82	20.50
794	66.2	69.8	23.82	20.50
795	66.2	69.8	23.82	20.50
796	66.2	69.8	23.82	20.48
797	66.2	69.8	23.82	20.48
798	66.2	69.8	23.82	20.48
799	66.3	69.8	23.82	20.48
800	66.3	69.8	23.82	20.46
801	66.3	69.8	23.82	20.46
802	66.3	69.8	23.82	20.46
803	66.3	69.8	23.82	20.43
804	66.4	69.8	23.82	20.43

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
805	66.4	69.8	23.82	20.43
806	66.4	69.8	23.82	20.43
807	66.4	69.8	23.82	20.41
808	66.4	69.8	23.82	20.41
809	66.5	69.9	23.82	20.41
810	66.5	69.9	23.82	20.41
811	66.5	69.9	23.82	20.39
812	66.5	69.9	23.82	20.39
813	66.5	69.9	23.82	20.39
814	66.6	69.9	23.82	20.39
815	66.6	69.9	23.82	20.37
816	66.6	69.9	23.82	20.37
817	66.6	69.9	23.82	20.37
818	66.6	69.9	23.82	20.37
819	66.7	69.9	23.84	20.35
820	66.7	69.9	23.84	20.35
821	66.7	69.9	23.84	20.35
822	66.7	69.9	23.84	20.35
823	66.7	69.9	23.84	20.33
824	66.8	69.9	23.84	20.33
825	66.8	69.9	23.84	20.33
826	66.8	69.9	23.84	20.31
827	66.8	69.9	23.84	20.31
828	66.8	69.9	23.84	20.31
829	66.9	70.0	23.84	20.31
830	66.9	70.0	23.84	20.28
831	66.9	70.0	23.84	20.28
832	66.9	70.0	23.84	20.28
833	66.9	70.0	23.84	20.28
834	66.9	70.0	23.84	20.26
835	67.0	70.0	23.84	20.26
836	67.0	70.0	23.84	20.26
837	67.0	70.0	23.84	20.26
838	67.0	70.0	23.84	20.24
839	67.0	70.0	23.84	20.24
840	67.1	70.0	23.84	20.24
841	67.1	70.0	23.84	20.24
842	67.1	70.0	23.84	20.22
843	67.1	70.0	23.84	20.22
844	67.1	70.0	23.84	20.22
845	67.2	70.0	23.84	20.22
846	67.2	70.0	23.84	20.20
847	67.2	70.0	23.84	20.20
848	67.2	70.0	23.84	20.20
849	67.2	70.1	23.84	20.18
850	67.3	70.1	23.84	20.18
851	67.3	70.1	23.84	20.18
852	67.3	70.1	23.84	20.18
853	67.3	70.1	23.84	20.16
854	67.3	70.1	23.84	20.16
855	67.4	70.1	23.84	20.16
856	67.4	70.1	23.84	20.16
857	67.4	70.1	23.84	20.13
858	67.4	70.1	23.84	20.13
859	67.4	70.1	23.84	20.13
860	67.5	70.1	23.84	20.13
861	67.5	70.1	23.84	20.11
862	67.5	70.1	23.84	20.11
863	67.5	70.1	23.84	20.11
864	67.5	70.1	23.84	20.11
865	67.6	70.1	23.84	20.09
866	67.6	70.1	23.84	20.09
867	67.6	70.1	23.84	20.09
868	67.6	70.1	23.84	20.09
869	67.6	70.2	23.84	20.07
870	67.7	70.2	23.84	20.07
871	67.7	70.2	23.84	20.07
872	67.7	70.2	23.84	20.07
873	67.7	70.2	23.84	20.05
874	67.7	70.2	23.84	20.05

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
875	67.8	70.2	23.84	20.05
876	67.8	70.2	23.84	20.03
877	67.8	70.2	23.84	20.03
878	67.8	70.2	23.84	20.03
879	67.8	70.2	23.84	20.03
880	67.9	70.2	23.84	20.01
881	67.9	70.2	23.84	20.01
882	67.9	70.2	23.87	20.01
883	67.9	70.2	23.87	20.01
884	67.9	70.2	23.87	19.98
885	67.9	70.2	23.87	19.98
886	68.0	70.2	23.87	19.98
887	68.0	70.2	23.87	19.98
888	68.0	70.2	23.87	19.96
889	68.0	70.3	23.87	19.96
890	68.0	70.3	23.87	19.96
891	68.1	70.3	23.87	19.96
892	68.1	70.3	23.87	19.94
893	68.1	70.3	23.87	19.94
894	68.1	70.3	23.87	19.94
895	68.1	70.3	23.87	19.94
896	68.2	70.3	23.87	19.92
897	68.2	70.3	23.87	19.92
898	68.2	70.3	23.87	19.92
899	68.2	70.3	23.87	19.90
900	68.2	70.3	23.87	19.90
901	68.3	70.3	23.87	19.90
902	68.3	70.3	23.87	19.90
903	68.3	70.3	23.87	19.88
904	68.3	70.3	23.87	19.88
905	68.3	70.3	23.87	19.88
906	68.4	70.3	23.87	19.88
907	68.4	70.3	23.87	19.86
908	68.4	70.4	23.87	19.86
909	68.4	70.4	23.87	19.86
910	68.4	70.4	23.87	19.86
911	68.5	70.4	23.87	19.83
912	68.5	70.4	23.87	19.83
913	68.5	70.4	23.87	19.83
914	68.5	70.4	23.87	19.83
915	68.5	70.4	23.87	19.81
916	68.6	70.4	23.87	19.81
917	68.6	70.4	23.87	19.81
918	68.6	70.4	23.87	19.81
919	68.6	70.4	23.87	19.79
920	68.6	70.4	23.87	19.79
921	68.7	70.4	23.87	19.79
922	68.7	70.4	23.87	19.77
923	68.7	70.4	23.87	19.77
924	68.7	70.4	23.87	19.77
925	68.7	70.4	23.87	19.77
926	68.8	70.4	23.87	19.75
927	68.8	70.4	23.87	19.75
928	68.8	70.5	23.87	19.75
929	68.8	70.5	23.87	19.75
930	68.8	70.5	23.87	19.73
931	68.8	70.5	23.87	19.73
932	68.9	70.5	23.87	19.73
933	68.9	70.5	23.87	19.73
934	68.9	70.5	23.87	19.71
935	68.9	70.5	23.87	19.71
936	68.9	70.5	23.87	19.71
937	69.0	70.5	23.87	19.71
938	69.0	70.5	23.87	19.68
939	69.0	70.5	23.87	19.68
940	69.0	70.5	23.87	19.68
941	69.0	70.5	23.87	19.68
942	69.1	70.5	23.87	19.66
943	69.1	70.5	23.87	19.66
944	69.1	70.5	23.87	19.66

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
945	69.1	70.5	23.89	19.66

【PURY-P690SDMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
345	34.5	38.2	8.30	9.42
346	34.6	38.3	8.30	9.42
347	34.7	38.4	8.30	9.42
348	34.8	38.5	8.30	9.42
349	34.9	38.6	8.30	9.65
350	35.0	38.8	8.30	9.65
351	35.1	38.9	8.56	9.65
352	35.2	39.0	8.56	9.65
353	35.3	39.1	8.56	9.65
354	35.4	39.2	8.56	9.65
355	35.5	39.3	8.56	9.88
356	35.6	39.4	8.56	9.88
357	35.7	39.5	8.56	9.88
358	35.8	39.6	8.82	9.88
359	35.9	39.8	8.82	9.88
360	36.0	39.9	8.82	9.88
361	36.1	40.0	8.82	9.88
362	36.2	40.1	8.82	10.11
363	36.3	40.2	8.82	10.11
364	36.4	40.3	9.08	10.11
365	36.5	40.4	9.08	10.11
366	36.6	40.5	9.08	10.11
367	36.7	40.6	9.08	10.11
368	36.8	40.8	9.08	10.34
369	36.9	40.9	9.08	10.34
370	37.0	41.0	9.08	10.34
371	37.1	41.1	9.33	10.34
372	37.2	41.2	9.33	10.34
373	37.3	41.3	9.33	10.34
374	37.4	41.4	9.33	10.34
375	37.5	41.5	9.33	10.57
376	37.6	41.6	9.33	10.57
377	37.7	41.7	9.59	10.57
378	37.8	41.9	9.59	10.57
379	37.9	42.0	9.59	10.57
380	38.0	42.1	9.59	10.57
381	38.1	42.2	9.59	10.80
382	38.2	42.3	9.59	10.80
383	38.3	42.4	9.59	10.80
384	38.4	42.5	9.85	10.80
385	38.5	42.6	9.85	10.80
386	38.6	42.7	9.85	10.80
387	38.7	42.9	9.85	11.03
388	38.8	43.0	9.85	11.03
389	38.9	43.1	9.85	11.03
390	39.0	43.2	10.11	11.03
391	39.1	43.3	10.11	11.03
392	39.2	43.4	10.11	11.03
393	39.3	43.5	10.11	11.03
394	39.4	43.6	10.11	11.26
395	39.5	43.7	10.11	11.26
396	39.6	43.9	10.37	11.26
397	39.7	44.0	10.37	11.26
398	39.8	44.1	10.37	11.26
399	39.9	44.2	10.37	11.26
400	40.0	44.3	10.37	11.49
401	40.1	44.4	10.37	11.49
402	40.2	44.5	10.63	11.49
403	40.3	44.6	10.63	11.49
404	40.4	44.7	10.63	11.49
405	40.5	44.9	10.63	11.49
406	40.6	45.0	10.63	11.71
407	40.7	45.1	10.63	11.71
408	40.8	45.2	10.63	11.71
409	40.9	45.3	10.89	11.71
410	41.0	45.4	10.89	11.71
411	41.1	45.5	10.89	11.71
412	41.2	45.6	10.89	11.71
413	41.3	45.7	10.89	11.94
414	41.4	45.9	10.89	11.94

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
415	41.5	46.0	11.15	11.94
416	41.6	46.1	11.15	11.94
417	41.7	46.2	11.15	11.94
418	41.8	46.3	11.15	11.94
419	41.9	46.4	11.15	12.17
420	42.0	46.5	11.15	12.17
421	42.1	46.6	11.41	12.17
422	42.2	46.7	11.41	12.17
423	42.3	46.8	11.41	12.17
424	42.4	47.0	11.41	12.17
425	42.5	47.1	11.41	12.40
426	42.6	47.2	11.67	12.40
427	42.7	47.3	11.67	12.40
428	42.8	47.4	11.67	12.40
429	42.9	47.5	11.67	12.40
430	43.0	47.6	11.67	12.40
431	43.1	47.7	11.67	12.40
432	43.2	47.8	11.93	12.63
433	43.3	48.0	11.93	12.63
434	43.4	48.1	11.93	12.63
435	43.5	48.2	11.93	12.63
436	43.6	48.3	11.93	12.63
437	43.7	48.4	11.93	12.63
438	43.8	48.5	12.19	12.86
439	43.9	48.6	12.19	12.86
440	44.0	48.7	12.19	12.86
441	44.1	48.8	12.19	12.86
442	44.2	49.0	12.19	12.86
443	44.3	49.1	12.19	12.86
444	44.4	49.2	12.45	13.09
445	44.5	49.3	12.45	13.09
446	44.6	49.4	12.45	13.09
447	44.7	49.5	12.45	13.09
448	44.8	49.6	12.45	13.09
449	44.9	49.7	12.45	13.09
450	45.0	49.8	12.71	13.32
451	45.1	50.0	12.71	13.32
452	45.2	50.1	12.71	13.32
453	45.3	50.2	12.71	13.32
454	45.4	50.3	12.71	13.32
455	45.5	50.4	12.97	13.32
456	45.6	50.5	12.97	13.55
457	45.7	50.6	12.97	13.55
458	45.8	50.7	12.97	13.55
459	45.9	50.8	12.97	13.55
460	46.0	51.0	12.97	13.55
461	46.1	51.1	13.22	13.55
462	46.2	51.2	13.22	13.78
463	46.3	51.3	13.22	13.78
464	46.4	51.4	13.22	13.78
465	46.5	51.5	13.22	13.78
466	46.6	51.6	13.48	13.78
467	46.7	51.7	13.48	13.78
468	46.8	51.8	13.48	14.01
469	46.9	51.9	13.48	14.01
470	47.0	52.1	13.48	14.01
471	47.1	52.2	13.48	14.01
472	47.2	52.3	13.74	14.01
473	47.3	52.4	13.74	14.01
474	47.4	52.5	13.74	14.01
475	47.5	52.6	13.74	14.24
476	47.6	52.7	13.74	14.24
477	47.7	52.8	14.00	14.24
478	47.8	52.9	14.00	14.24
479	47.9	53.1	14.00	14.24
480	48.0	53.2	14.00	14.24
481	48.1	53.3	14.00	14.47
482	48.2	53.4	14.00	14.47
483	48.3	53.5	14.26	14.47
484	48.4	53.6	14.26	14.47

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
485	48.5	53.7	14.26	14.47
486	48.6	53.8	14.26	14.47
487	48.7	53.9	14.26	14.70
488	48.8	54.1	14.52	14.70
489	48.9	54.2	14.52	14.70
490	49.0	54.3	14.52	14.70
491	49.1	54.4	14.52	14.70
492	49.2	54.5	14.52	14.70
493	49.3	54.6	14.78	14.93
494	49.4	54.7	14.78	14.93
495	49.5	54.8	14.78	14.93
496	49.6	54.9	14.78	14.93
497	49.7	55.1	14.78	14.93
498	49.8	55.2	15.04	14.93
499	49.9	55.3	15.04	15.16
500	50.0	55.4	15.04	15.16
501	50.1	55.5	15.04	15.16
502	50.2	55.6	15.04	15.16
503	50.3	55.7	15.04	15.16
504	50.4	55.8	15.30	15.16
505	50.5	55.9	15.30	15.39
506	50.6	56.1	15.30	15.39
507	50.7	56.2	15.30	15.39
508	50.8	56.3	15.30	15.39
509	50.9	56.4	15.56	15.39
510	51.0	56.5	15.56	15.39
511	51.1	56.6	15.56	15.62
512	51.2	56.7	15.56	15.62
513	51.3	56.8	15.56	15.62
514	51.4	56.9	15.82	15.62
515	51.5	57.0	15.82	15.62
516	51.6	57.2	15.82	15.62
517	51.7	57.3	15.82	15.85
518	51.8	57.4	15.82	15.85
519	51.9	57.5	16.08	15.85
520	52.0	57.6	16.08	15.85
521	52.1	57.7	16.08	15.85
522	52.2	57.8	16.08	15.85
523	52.3	57.9	16.08	16.08
524	52.4	58.0	16.34	16.08
525	52.5	58.2	16.34	16.08
526	52.6	58.3	16.34	16.08
527	52.7	58.4	16.34	16.08
528	52.8	58.5	16.34	16.31
529	52.9	58.6	16.60	16.31
530	53.0	58.7	16.60	16.31
531	53.1	58.8	16.60	16.31
532	53.2	58.9	16.60	16.31
533	53.3	59.0	16.60	16.31
534	53.4	59.2	16.85	16.54
535	53.5	59.3	16.85	16.54
536	53.6	59.4	16.85	16.54
537	53.7	59.5	16.85	16.54
538	53.8	59.6	16.85	16.54
539	53.9	59.7	17.11	16.54
540	54.0	59.8	17.11	16.77
541	54.1	59.9	17.11	16.77
542	54.2	60.0	17.11	16.77
543	54.3	60.2	17.11	16.77
544	54.4	60.3	17.37	16.77
545	54.5	60.4	17.37	16.77
546	54.6	60.5	17.37	17.00
547	54.7	60.6	17.37	17.00
548	54.8	60.7	17.37	17.00
549	54.9	60.8	17.63	17.00
550	55.0	60.9	17.63	17.00
551	55.1	61.0	17.63	17.00
552	55.2	61.2	17.63	17.23
553	55.3	61.3	17.63	17.23
554	55.4	61.4	17.89	17.23

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
555	55.5	61.5	17.89	17.23
556	55.6	61.6	17.89	17.23
557	55.7	61.7	17.89	17.23
558	55.8	61.8	18.15	17.46
559	55.9	61.9	18.15	17.46
560	56.0	62.0	18.15	17.46
561	56.1	62.1	18.15	17.46
562	56.2	62.3	18.15	17.46
563	56.3	62.4	18.41	17.46
564	56.4	62.5	18.41	17.69
565	56.5	62.6	18.41	17.69
566	56.6	62.7	18.41	17.69
567	56.7	62.8	18.41	17.69
568	56.8	62.9	18.67	17.69
569	56.9	63.0	18.67	17.92
570	57.0	63.1	18.67	17.92
571	57.1	63.3	18.67	17.92
572	57.2	63.4	18.67	17.92
573	57.3	63.5	18.93	17.92
574	57.4	63.6	18.93	17.92
575	57.5	63.7	18.93	18.15
576	57.6	63.8	18.93	18.15
577	57.7	63.9	19.19	18.15
578	57.8	64.0	19.19	18.15
579	57.9	64.1	19.19	18.15
580	58.0	64.3	19.19	18.15
581	58.1	64.4	19.19	18.38
582	58.2	64.5	19.45	18.38
583	58.3	64.6	19.45	18.38
584	58.4	64.7	19.45	18.38
585	58.5	64.8	19.45	18.38
586	58.6	64.9	19.71	18.38
587	58.7	65.0	19.71	18.61
588	58.8	65.1	19.71	18.61
589	58.9	65.3	19.71	18.61
590	59.0	65.4	19.71	18.61
591	59.1	65.5	19.97	18.61
592	59.2	65.6	19.97	18.84
593	59.3	65.7	19.97	18.84
594	59.4	65.8	19.97	18.84
595	59.5	65.9	19.97	18.84
596	59.6	66.0	20.23	18.84
597	59.7	66.1	20.23	18.84
598	59.8	66.3	20.23	19.07
599	59.9	66.4	20.23	19.07
600	60.0	66.5	20.48	19.07
601	60.1	66.6	20.48	19.07
602	60.2	66.7	20.48	19.07
603	60.3	66.8	20.48	19.07
604	60.4	66.9	20.48	19.29
605	60.5	67.0	20.74	19.29
606	60.6	67.1	20.74	19.29
607	60.7	67.2	20.74	19.29
608	60.8	67.4	20.74	19.29
609	60.9	67.5	21.00	19.52
610	61.0	67.6	21.00	19.52
611	61.1	67.7	21.00	19.52
612	61.2	67.8	21.00	19.52
613	61.3	67.9	21.00	19.52
614	61.4	68.0	21.26	19.52
615	61.5	68.1	21.26	19.75
616	61.6	68.2	21.26	19.75
617	61.7	68.4	21.26	19.75
618	61.8	68.5	21.52	19.75
619	61.9	68.6	21.52	19.75
620	62.0	68.7	21.52	19.75
621	62.1	68.8	21.52	19.98
622	62.2	68.9	21.78	19.98
623	62.3	69.0	21.78	19.98
624	62.4	69.1	21.78	19.98

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
625	62.5	69.2	21.78	19.98
626	62.6	69.4	21.78	20.21
627	62.7	69.5	22.04	20.21
628	62.8	69.6	22.04	20.21
629	62.9	69.7	22.04	20.21
630	63.0	69.8	22.04	20.21
631	63.1	69.9	22.30	20.21
632	63.2	70.0	22.30	20.44
633	63.3	70.1	22.30	20.44
634	63.4	70.2	22.30	20.44
635	63.5	70.4	22.56	20.44
636	63.6	70.5	22.56	20.44
637	63.7	70.6	22.56	20.67
638	63.8	70.7	22.56	20.67
639	63.9	70.8	22.56	20.67
640	64.0	70.9	22.82	20.67
641	64.1	71.0	22.82	20.67
642	64.2	71.1	22.82	20.67
643	64.3	71.2	22.82	20.90
644	64.4	71.4	23.08	20.90
645	64.5	71.5	23.08	20.90
646	64.6	71.6	23.08	20.90
647	64.7	71.7	23.08	20.90
648	64.8	71.8	23.34	20.90
649	64.9	71.9	23.34	21.13
650	65.0	72.0	23.34	21.13
651	65.1	72.1	23.34	21.13
652	65.2	72.2	23.60	21.13
653	65.3	72.3	23.60	21.13
654	65.4	72.5	23.60	21.36
655	65.5	72.6	23.60	21.36
656	65.6	72.7	23.60	21.36
657	65.7	72.8	23.86	21.36
658	65.8	72.9	23.86	21.36
659	65.9	73.0	23.86	21.36
660	66.0	73.1	23.86	21.59
661	66.1	73.2	24.11	21.59
662	66.2	73.3	24.11	21.59
663	66.3	73.5	24.11	21.59
664	66.4	73.6	24.11	21.59
665	66.5	73.7	24.37	21.82
666	66.6	73.8	24.37	21.82
667	66.7	73.9	24.37	21.82
668	66.8	74.0	24.37	21.82
669	66.9	74.1	24.63	21.82
670	67.0	74.2	24.63	21.82
671	67.1	74.3	24.63	22.05
672	67.2	74.5	24.63	22.05
673	67.3	74.6	24.89	22.05
674	67.4	74.7	24.89	22.05
675	67.5	74.8	24.89	22.05
676	67.6	74.9	24.89	22.28
677	67.7	75.0	25.15	22.28
678	67.8	75.1	25.15	22.28
679	67.9	75.2	25.15	22.28
680	68.0	75.3	25.15	22.28
681	68.1	75.5	25.41	22.28
682	68.2	75.6	25.41	22.51
683	68.3	75.7	25.41	22.51
684	68.4	75.8	25.41	22.51
685	68.5	75.9	25.67	22.51
686	68.6	76.0	25.67	22.51
687	68.7	76.1	25.67	22.74
688	68.8	76.2	25.67	22.74
689	68.9	76.3	25.93	22.74
690	69.0	76.5	25.93	22.97
691	69.0	76.5	25.93	22.95
692	69.0	76.5	25.93	22.95
693	69.0	76.5	25.93	22.95
694	69.0	76.5	25.93	22.95

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
695	69.0	76.5	25.93	22.92
696	69.1	76.5	25.93	22.92
697	69.1	76.5	25.93	22.92
698	69.1	76.5	25.93	22.92
699	69.1	76.5	25.93	22.90
700	69.1	76.5	25.93	22.90
701	69.2	76.5	25.93	22.90
702	69.2	76.5	25.93	22.90
703	69.2	76.5	25.96	22.88
704	69.2	76.5	25.96	22.88
705	69.2	76.5	25.96	22.88
706	69.3	76.5	25.96	22.88
707	69.3	76.5	25.96	22.86
708	69.3	76.5	25.96	22.86
709	69.3	76.5	25.96	22.86
710	69.3	76.6	25.96	22.86
711	69.4	76.6	25.96	22.83
712	69.4	76.6	25.96	22.83
713	69.4	76.6	25.96	22.83
714	69.4	76.6	25.96	22.83
715	69.4	76.6	25.98	22.81
716	69.5	76.6	25.98	22.81
717	69.5	76.6	25.98	22.81
718	69.5	76.6	25.98	22.81
719	69.5	76.6	25.98	22.79
720	69.5	76.6	25.98	22.79
721	69.6	76.6	25.98	22.79
722	69.6	76.6	25.98	22.79
723	69.6	76.6	25.98	22.76
724	69.6	76.6	25.98	22.76
725	69.6	76.6	25.98	22.76
726	69.7	76.6	25.98	22.76
727	69.7	76.6	26.01	22.74
728	69.7	76.6	26.01	22.74
729	69.7	76.6	26.01	22.74
730	69.7	76.7	26.01	22.74
731	69.8	76.7	26.01	22.72
732	69.8	76.7	26.01	22.72
733	69.8	76.7	26.01	22.72
734	69.8	76.7	26.01	22.72
735	69.8	76.7	26.01	22.69
736	69.9	76.7	26.01	22.69
737	69.9	76.7	26.01	22.69
738	69.9	76.7	26.01	22.69
739	69.9	76.7	26.01	22.67
740	69.9	76.7	26.03	22.67
741	70.0	76.7	26.03	22.67
742	70.0	76.7	26.03	22.67
743	70.0	76.7	26.03	22.65
744	70.0	76.7	26.03	22.65
745	70.0	76.7	26.03	22.65
746	70.1	76.7	26.03	22.65
747	70.1	76.7	26.03	22.63
748	70.1	76.7	26.03	22.63
749	70.1	76.8	26.03	22.63
750	70.1	76.8	26.03	22.63
751	70.2	76.8	26.03	22.60
752	70.2	76.8	26.06	22.60
753	70.2	76.8	26.06	22.60
754	70.2	76.8	26.06	22.60
755	70.2	76.8	26.06	22.58
756	70.3	76.8	26.06	22.58
757	70.3	76.8	26.06	22.58
758	70.3	76.8	26.06	22.58
759	70.3	76.8	26.06	22.56
760	70.3	76.8	26.06	22.56
761	70.4	76.8	26.06	22.56
762	70.4	76.8	26.06	22.56
763	70.4	76.8	26.06	22.53
764	70.4	76.8	26.09	22.53

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
765	70.4	76.8	26.09	22.53
766	70.5	76.8	26.09	22.53
767	70.5	76.8	26.09	22.51
768	70.5	76.8	26.09	22.51
769	70.5	76.9	26.09	22.51
770	70.5	76.9	26.09	22.51
771	70.6	76.9	26.09	22.49
772	70.6	76.9	26.09	22.49
773	70.6	76.9	26.09	22.49
774	70.6	76.9	26.09	22.49
775	70.6	76.9	26.09	22.46
776	70.7	76.9	26.09	22.46
777	70.7	76.9	26.11	22.46
778	70.7	76.9	26.11	22.46
779	70.7	76.9	26.11	22.44
780	70.7	76.9	26.11	22.44
781	70.8	76.9	26.11	22.44
782	70.8	76.9	26.11	22.44
783	70.8	76.9	26.11	22.42
784	70.8	76.9	26.11	22.42
785	70.8	76.9	26.11	22.42
786	70.9	76.9	26.11	22.42
787	70.9	76.9	26.11	22.40
788	70.9	76.9	26.11	22.40
789	70.9	77.0	26.14	22.40
790	70.9	77.0	26.14	22.40
791	70.9	77.0	26.14	22.37
792	71.0	77.0	26.14	22.37
793	71.0	77.0	26.14	22.37
794	71.0	77.0	26.14	22.37
795	71.0	77.0	26.14	22.35
796	71.0	77.0	26.14	22.35
797	71.1	77.0	26.14	22.35
798	71.1	77.0	26.14	22.35
799	71.1	77.0	26.14	22.33
800	71.1	77.0	26.14	22.33
801	71.1	77.0	26.16	22.33
802	71.2	77.0	26.16	22.33
803	71.2	77.0	26.16	22.30
804	71.2	77.0	26.16	22.30
805	71.2	77.0	26.16	22.30
806	71.2	77.0	26.16	22.30
807	71.3	77.0	26.16	22.28
808	71.3	77.1	26.16	22.28
809	71.3	77.1	26.16	22.28
810	71.3	77.1	26.16	22.28
811	71.3	77.1	26.16	22.26
812	71.4	77.1	26.16	22.26
813	71.4	77.1	26.16	22.26
814	71.4	77.1	26.19	22.26
815	71.4	77.1	26.19	22.23
816	71.4	77.1	26.19	22.23
817	71.5	77.1	26.19	22.23
818	71.5	77.1	26.19	22.23
819	71.5	77.1	26.19	22.21
820	71.5	77.1	26.19	22.21
821	71.5	77.1	26.19	22.21
822	71.6	77.1	26.19	22.21
823	71.6	77.1	26.19	22.19
824	71.6	77.1	26.19	22.19
825	71.6	77.1	26.19	22.19
826	71.6	77.1	26.22	22.19
827	71.7	77.1	26.22	22.17
828	71.7	77.2	26.22	22.17
829	71.7	77.2	26.22	22.17
830	71.7	77.2	26.22	22.17
831	71.7	77.2	26.22	22.14
832	71.8	77.2	26.22	22.14
833	71.8	77.2	26.22	22.14
834	71.8	77.2	26.22	22.14

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
835	71.8	77.2	26.22	22.12
836	71.8	77.2	26.22	22.12
837	71.9	77.2	26.22	22.12
838	71.9	77.2	26.24	22.12
839	71.9	77.2	26.24	22.10
840	71.9	77.2	26.24	22.10
841	71.9	77.2	26.24	22.10
842	72.0	77.2	26.24	22.10
843	72.0	77.2	26.24	22.07
844	72.0	77.2	26.24	22.07
845	72.0	77.2	26.24	22.07
846	72.0	77.2	26.24	22.07
847	72.1	77.3	26.24	22.05
848	72.1	77.3	26.24	22.05
849	72.1	77.3	26.24	22.05
850	72.1	77.3	26.24	22.05
851	72.1	77.3	26.27	22.03
852	72.2	77.3	26.27	22.03
853	72.2	77.3	26.27	22.03
854	72.2	77.3	26.27	22.03
855	72.2	77.3	26.27	22.01
856	72.2	77.3	26.27	22.01
857	72.3	77.3	26.27	22.01
858	72.3	77.3	26.27	22.01
859	72.3	77.3	26.27	21.98
860	72.3	77.3	26.27	21.98
861	72.3	77.3	26.27	21.98
862	72.4	77.3	26.27	21.98
863	72.4	77.3	26.29	21.96
864	72.4	77.3	26.29	21.96
865	72.4	77.3	26.29	21.96
866	72.4	77.3	26.29	21.96
867	72.5	77.4	26.29	21.94
868	72.5	77.4	26.29	21.94
869	72.5	77.4	26.29	21.94
870	72.5	77.4	26.29	21.94
871	72.5	77.4	26.29	21.91
872	72.6	77.4	26.29	21.91
873	72.6	77.4	26.29	21.91
874	72.6	77.4	26.29	21.91
875	72.6	77.4	26.32	21.89
876	72.6	77.4	26.32	21.89
877	72.7	77.4	26.32	21.89
878	72.7	77.4	26.32	21.89
879	72.7	77.4	26.32	21.87
880	72.7	77.4	26.32	21.87
881	72.7	77.4	26.32	21.87
882	72.8	77.4	26.32	21.87
883	72.8	77.4	26.32	21.84
884	72.8	77.4	26.32	21.84
885	72.8	77.4	26.32	21.84
886	72.8	77.4	26.32	21.84
887	72.9	77.5	26.32	21.82
888	72.9	77.5	26.34	21.82
889	72.9	77.5	26.34	21.82
890	72.9	77.5	26.34	21.82
891	72.9	77.5	26.34	21.80
892	72.9	77.5	26.34	21.80
893	73.0	77.5	26.34	21.80
894	73.0	77.5	26.34	21.80
895	73.0	77.5	26.34	21.78
896	73.0	77.5	26.34	21.78
897	73.0	77.5	26.34	21.78
898	73.1	77.5	26.34	21.78
899	73.1	77.5	26.34	21.75
900	73.1	77.5	26.37	21.75
901	73.1	77.5	26.37	21.75
902	73.1	77.5	26.37	21.75
903	73.2	77.5	26.37	21.73
904	73.2	77.5	26.37	21.73

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
905	73.2	77.5	26.37	21.73
906	73.2	77.6	26.37	21.73
907	73.2	77.6	26.37	21.71
908	73.3	77.6	26.37	21.71
909	73.3	77.6	26.37	21.71
910	73.3	77.6	26.37	21.71
911	73.3	77.6	26.37	21.68
912	73.3	77.6	26.40	21.68
913	73.4	77.6	26.40	21.68
914	73.4	77.6	26.40	21.68
915	73.4	77.6	26.40	21.66
916	73.4	77.6	26.40	21.66
917	73.4	77.6	26.40	21.66
918	73.5	77.6	26.40	21.66
919	73.5	77.6	26.40	21.64
920	73.5	77.6	26.40	21.64
921	73.5	77.6	26.40	21.64
922	73.5	77.6	26.40	21.64
923	73.6	77.6	26.40	21.61
924	73.6	77.6	26.40	21.61
925	73.6	77.6	26.42	21.61
926	73.6	77.7	26.42	21.61
927	73.6	77.7	26.42	21.59
928	73.7	77.7	26.42	21.59
929	73.7	77.7	26.42	21.59
930	73.7	77.7	26.42	21.59
931	73.7	77.7	26.42	21.57
932	73.7	77.7	26.42	21.57
933	73.8	77.7	26.42	21.57
934	73.8	77.7	26.42	21.57
935	73.8	77.7	26.42	21.55
936	73.8	77.7	26.42	21.55
937	73.8	77.7	26.45	21.55
938	73.9	77.7	26.45	21.55
939	73.9	77.7	26.45	21.52
940	73.9	77.7	26.45	21.52
941	73.9	77.7	26.45	21.52
942	73.9	77.7	26.45	21.52
943	74.0	77.7	26.45	21.50
944	74.0	77.7	26.45	21.50
945	74.0	77.8	26.45	21.50
946	74.0	77.8	26.45	21.50
947	74.0	77.8	26.45	21.48
948	74.1	77.8	26.45	21.48
949	74.1	77.8	26.47	21.48
950	74.1	77.8	26.47	21.48
951	74.1	77.8	26.47	21.45
952	74.1	77.8	26.47	21.45
953	74.2	77.8	26.47	21.45
954	74.2	77.8	26.47	21.45
955	74.2	77.8	26.47	21.43
956	74.2	77.8	26.47	21.43
957	74.2	77.8	26.47	21.43
958	74.3	77.8	26.47	21.43
959	74.3	77.8	26.47	21.41
960	74.3	77.8	26.47	21.41
961	74.3	77.8	26.47	21.41
962	74.3	77.8	26.50	21.41
963	74.4	77.8	26.50	21.39
964	74.4	77.8	26.50	21.39
965	74.4	77.9	26.50	21.39
966	74.4	77.9	26.50	21.39
967	74.4	77.9	26.50	21.36
968	74.5	77.9	26.50	21.36
969	74.5	77.9	26.50	21.36
970	74.5	77.9	26.50	21.36
971	74.5	77.9	26.50	21.34
972	74.5	77.9	26.50	21.34
973	74.6	77.9	26.50	21.34
974	74.6	77.9	26.53	21.34

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
975	74.6	77.9	26.53	21.32
976	74.6	77.9	26.53	21.32
977	74.6	77.9	26.53	21.32
978	74.7	77.9	26.53	21.32
979	74.7	77.9	26.53	21.29
980	74.7	77.9	26.53	21.29
981	74.7	77.9	26.53	21.29
982	74.7	77.9	26.53	21.29
983	74.8	77.9	26.53	21.27
984	74.8	77.9	26.53	21.27
985	74.8	78.0	26.53	21.27
986	74.8	78.0	26.55	21.27
987	74.8	78.0	26.55	21.25
988	74.9	78.0	26.55	21.25
989	74.9	78.0	26.55	21.25
990	74.9	78.0	26.55	21.25
991	74.9	78.0	26.55	21.22
992	74.9	78.0	26.55	21.22
993	74.9	78.0	26.55	21.22
994	75.0	78.0	26.55	21.22
995	75.0	78.0	26.55	21.20
996	75.0	78.0	26.55	21.20
997	75.0	78.0	26.55	21.20
998	75.0	78.0	26.55	21.20
999	75.1	78.0	26.58	21.18
1000	75.1	78.0	26.58	21.18
1001	75.1	78.0	26.58	21.18
1002	75.1	78.0	26.58	21.18
1003	75.1	78.0	26.58	21.16
1004	75.2	78.1	26.58	21.16
1005	75.2	78.1	26.58	21.16
1006	75.2	78.1	26.58	21.16
1007	75.2	78.1	26.58	21.13
1008	75.2	78.1	26.58	21.13
1009	75.3	78.1	26.58	21.13
1010	75.3	78.1	26.58	21.13
1011	75.3	78.1	26.60	21.11
1012	75.3	78.1	26.60	21.11
1013	75.3	78.1	26.60	21.11
1014	75.4	78.1	26.60	21.11
1015	75.4	78.1	26.60	21.09
1016	75.4	78.1	26.60	21.09
1017	75.4	78.1	26.60	21.09
1018	75.4	78.1	26.60	21.09
1019	75.5	78.1	26.60	21.06
1020	75.5	78.1	26.60	21.06
1021	75.5	78.1	26.60	21.06
1022	75.5	78.1	26.60	21.06
1023	75.5	78.1	26.63	21.04
1024	75.6	78.2	26.63	21.04
1025	75.6	78.2	26.63	21.04
1026	75.6	78.2	26.63	21.04
1027	75.6	78.2	26.63	21.02
1028	75.6	78.2	26.63	21.02
1029	75.7	78.2	26.63	21.02
1030	75.7	78.2	26.63	21.02
1031	75.7	78.2	26.63	20.99
1032	75.7	78.2	26.63	20.99
1033	75.7	78.2	26.63	20.99
1034	75.8	78.2	26.63	20.99
1035	75.8	78.2	26.66	20.99

【PURY-P730SDMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
365	36.5	38.7	9.35	9.83
366	36.6	38.8	9.35	9.83
367	36.7	38.9	9.35	9.83
368	36.8	39.0	9.35	9.83
369	36.9	39.1	9.35	9.83
370	37.0	39.2	9.35	9.83
371	37.1	39.3	9.35	9.83
372	37.2	39.4	9.65	9.83
373	37.3	39.5	9.65	10.07
374	37.4	39.7	9.65	10.07
375	37.5	39.8	9.65	10.07
376	37.6	39.9	9.65	10.07
377	37.7	40.0	9.65	10.07
378	37.8	40.1	9.65	10.07
379	37.9	40.2	9.65	10.07
380	38.0	40.3	9.95	10.30
381	38.1	40.4	9.95	10.30
382	38.2	40.5	9.95	10.30
383	38.3	40.6	9.95	10.30
384	38.4	40.7	9.95	10.30
385	38.5	40.8	9.95	10.30
386	38.6	40.9	9.95	10.30
387	38.7	41.0	9.95	10.30
388	38.8	41.1	10.25	10.53
389	38.9	41.2	10.25	10.53
390	39.0	41.4	10.25	10.53
391	39.1	41.5	10.25	10.53
392	39.2	41.6	10.25	10.53
393	39.3	41.7	10.25	10.53
394	39.4	41.8	10.25	10.53
395	39.5	41.9	10.56	10.77
396	39.6	42.0	10.56	10.77
397	39.7	42.1	10.56	10.77
398	39.8	42.2	10.56	10.77
399	39.9	42.3	10.56	10.77
400	40.0	42.4	10.56	10.77
401	40.1	42.5	10.56	10.77
402	40.2	42.6	10.86	11.00
403	40.3	42.7	10.86	11.00
404	40.4	42.8	10.86	11.00
405	40.5	42.9	10.86	11.00
406	40.6	43.1	10.86	11.00
407	40.7	43.2	10.86	11.00
408	40.8	43.3	10.86	11.00
409	40.9	43.4	10.86	11.00
410	41.0	43.5	11.16	11.24
411	41.1	43.6	11.16	11.24
412	41.2	43.7	11.16	11.24
413	41.3	43.8	11.16	11.24
414	41.4	43.9	11.16	11.24
415	41.5	44.0	11.16	11.24
416	41.6	44.1	11.16	11.24
417	41.7	44.2	11.46	11.47
418	41.8	44.3	11.46	11.47
419	41.9	44.4	11.46	11.47
420	42.0	44.5	11.46	11.47
421	42.1	44.6	11.46	11.47
422	42.2	44.8	11.46	11.47
423	42.3	44.9	11.46	11.47
424	42.4	45.0	11.76	11.71
425	42.5	45.1	11.76	11.71
426	42.6	45.2	11.76	11.71
427	42.7	45.3	11.76	11.71
428	42.8	45.4	11.76	11.71
429	42.9	45.5	11.76	11.71
430	43.0	45.6	11.76	11.71
431	43.1	45.7	12.06	11.94
432	43.2	45.8	12.06	11.94
433	43.3	45.9	12.06	11.94
434	43.4	46.0	12.06	11.94

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
435	43.5	46.1	12.06	11.94
436	43.6	46.2	12.06	11.94
437	43.7	46.3	12.37	11.94
438	43.8	46.5	12.37	12.17
439	43.9	46.6	12.37	12.17
440	44.0	46.7	12.37	12.17
441	44.1	46.8	12.37	12.17
442	44.2	46.9	12.37	12.17
443	44.3	47.0	12.37	12.17
444	44.4	47.1	12.67	12.17
445	44.5	47.2	12.67	12.41
446	44.6	47.3	12.67	12.41
447	44.7	47.4	12.67	12.41
448	44.8	47.5	12.67	12.41
449	44.9	47.6	12.67	12.41
450	45.0	47.7	12.97	12.41
451	45.1	47.8	12.97	12.41
452	45.2	47.9	12.97	12.64
453	45.3	48.0	12.97	12.64
454	45.4	48.1	12.97	12.64
455	45.5	48.3	12.97	12.64
456	45.6	48.4	12.97	12.64
457	45.7	48.5	13.27	12.64
458	45.8	48.6	13.27	12.64
459	45.9	48.7	13.27	12.88
460	46.0	48.8	13.27	12.88
461	46.1	48.9	13.27	12.88
462	46.2	49.0	13.27	12.88
463	46.3	49.1	13.57	12.88
464	46.4	49.2	13.57	12.88
465	46.5	49.3	13.57	12.88
466	46.6	49.4	13.57	13.11
467	46.7	49.5	13.57	13.11
468	46.8	49.6	13.57	13.11
469	46.9	49.7	13.87	13.11
470	47.0	49.8	13.87	13.11
471	47.1	50.0	13.87	13.11
472	47.2	50.1	13.87	13.11
473	47.3	50.2	13.87	13.34
474	47.4	50.3	13.87	13.34
475	47.5	50.4	13.87	13.34
476	47.6	50.5	14.18	13.34
477	47.7	50.6	14.18	13.34
478	47.8	50.7	14.18	13.34
479	47.9	50.8	14.18	13.34
480	48.0	50.9	14.18	13.58
481	48.1	51.0	14.18	13.58
482	48.2	51.1	14.48	13.58
483	48.3	51.2	14.48	13.58
484	48.4	51.3	14.48	13.58
485	48.5	51.4	14.48	13.58
486	48.6	51.5	14.48	13.81
487	48.7	51.7	14.48	13.81
488	48.8	51.8	14.78	13.81
489	48.9	51.9	14.78	13.81
490	49.0	52.0	14.78	13.81
491	49.1	52.1	14.78	13.81
492	49.2	52.2	14.78	13.81
493	49.3	52.3	14.78	14.05
494	49.4	52.4	15.08	14.05
495	49.5	52.5	15.08	14.05
496	49.6	52.6	15.08	14.05
497	49.7	52.7	15.08	14.05
498	49.8	52.8	15.08	14.05
499	49.9	52.9	15.38	14.05
500	50.0	53.0	15.38	14.28
501	50.1	53.1	15.38	14.28
502	50.2	53.2	15.38	14.28
503	50.3	53.4	15.38	14.28
504	50.4	53.5	15.38	14.28

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
505	50.5	53.6	15.68	14.28
506	50.6	53.7	15.68	14.51
507	50.7	53.8	15.68	14.51
508	50.8	53.9	15.68	14.51
509	50.9	54.0	15.68	14.51
510	51.0	54.1	15.68	14.51
511	51.1	54.2	15.98	14.51
512	51.2	54.3	15.98	14.51
513	51.3	54.4	15.98	14.75
514	51.4	54.5	15.98	14.75
515	51.5	54.6	15.98	14.75
516	51.6	54.7	15.98	14.75
517	51.7	54.8	16.29	14.75
518	51.8	54.9	16.29	14.75
519	51.9	55.0	16.29	14.98
520	52.0	55.2	16.29	14.98
521	52.1	55.3	16.29	14.98
522	52.2	55.4	16.59	14.98
523	52.3	55.5	16.59	14.98
524	52.4	55.6	16.59	14.98
525	52.5	55.7	16.59	14.98
526	52.6	55.8	16.59	15.22
527	52.7	55.9	16.59	15.22
528	52.8	56.0	16.89	15.22
529	52.9	56.1	16.89	15.22
530	53.0	56.2	16.89	15.22
531	53.1	56.3	16.89	15.22
532	53.2	56.4	16.89	15.45
533	53.3	56.5	17.19	15.45
534	53.4	56.6	17.19	15.45
535	53.5	56.7	17.19	15.45
536	53.6	56.9	17.19	15.45
537	53.7	57.0	17.19	15.45
538	53.8	57.1	17.19	15.45
539	53.9	57.2	17.49	15.68
540	54.0	57.3	17.49	15.68
541	54.1	57.4	17.49	15.68
542	54.2	57.5	17.49	15.68
543	54.3	57.6	17.49	15.68
544	54.4	57.7	17.79	15.68
545	54.5	57.8	17.79	15.92
546	54.6	57.9	17.79	15.92
547	54.7	58.0	17.79	15.92
548	54.8	58.1	17.79	15.92
549	54.9	58.2	18.10	15.92
550	55.0	58.3	18.10	15.92
551	55.1	58.4	18.10	16.15
552	55.2	58.6	18.10	16.15
553	55.3	58.7	18.10	16.15
554	55.4	58.8	18.10	16.15
555	55.5	58.9	18.40	16.15
556	55.6	59.0	18.40	16.15
557	55.7	59.1	18.40	16.39
558	55.8	59.2	18.40	16.39
559	55.9	59.3	18.40	16.39
560	56.0	59.4	18.70	16.39
561	56.1	59.5	18.70	16.39
562	56.2	59.6	18.70	16.39
563	56.3	59.7	18.70	16.39
564	56.4	59.8	18.70	16.62
565	56.5	59.9	19.00	16.62
566	56.6	60.0	19.00	16.62
567	56.7	60.1	19.00	16.62
568	56.8	60.3	19.00	16.62
569	56.9	60.4	19.00	16.62
570	57.0	60.5	19.30	16.86
571	57.1	60.6	19.30	16.86
572	57.2	60.7	19.30	16.86
573	57.3	60.8	19.30	16.86
574	57.4	60.9	19.30	16.86

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
575	57.5	61.0	19.60	16.86
576	57.6	61.1	19.60	17.09
577	57.7	61.2	19.60	17.09
578	57.8	61.3	19.60	17.09
579	57.9	61.4	19.60	17.09
580	58.0	61.5	19.91	17.09
581	58.1	61.6	19.91	17.09
582	58.2	61.7	19.91	17.32
583	58.3	61.8	19.91	17.32
584	58.4	62.0	19.91	17.32
585	58.5	62.1	20.21	17.32
586	58.6	62.2	20.21	17.32
587	58.7	62.3	20.21	17.32
588	58.8	62.4	20.21	17.56
589	58.9	62.5	20.21	17.56
590	59.0	62.6	20.51	17.56
591	59.1	62.7	20.51	17.56
592	59.2	62.8	20.51	17.56
593	59.3	62.9	20.51	17.56
594	59.4	63.0	20.51	17.79
595	59.5	63.1	20.81	17.79
596	59.6	63.2	20.81	17.79
597	59.7	63.3	20.81	17.79
598	59.8	63.4	20.81	17.79
599	59.9	63.5	20.81	17.79
600	60.0	63.6	21.11	17.79
601	60.1	63.8	21.11	18.03
602	60.2	63.9	21.11	18.03
603	60.3	64.0	21.11	18.03
604	60.4	64.1	21.11	18.03
605	60.5	64.2	21.41	18.03
606	60.6	64.3	21.41	18.03
607	60.7	64.4	21.41	18.26
608	60.8	64.5	21.41	18.26
609	60.9	64.6	21.72	18.26
610	61.0	64.7	21.72	18.26
611	61.1	64.8	21.72	18.26
612	61.2	64.9	21.72	18.26
613	61.3	65.0	21.72	18.49
614	61.4	65.1	22.02	18.49
615	61.5	65.2	22.02	18.49
616	61.6	65.3	22.02	18.49
617	61.7	65.5	22.02	18.49
618	61.8	65.6	22.02	18.73
619	61.9	65.7	22.32	18.73
620	62.0	65.8	22.32	18.73
621	62.1	65.9	22.32	18.73
622	62.2	66.0	22.32	18.73
623	62.3	66.1	22.62	18.73
624	62.4	66.2	22.62	18.96
625	62.5	66.3	22.62	18.96
626	62.6	66.4	22.62	18.96
627	62.7	66.5	22.62	18.96
628	62.8	66.6	22.92	18.96
629	62.9	66.7	22.92	18.96
630	63.0	66.8	22.92	19.20
631	63.1	66.9	22.92	19.20
632	63.2	67.0	22.92	19.20
633	63.3	67.2	23.22	19.20
634	63.4	67.3	23.22	19.20
635	63.5	67.4	23.22	19.20
636	63.6	67.5	23.22	19.43
637	63.7	67.6	23.52	19.43
638	63.8	67.7	23.52	19.43
639	63.9	67.8	23.52	19.43
640	64.0	67.9	23.52	19.43
641	64.1	68.0	23.52	19.43
642	64.2	68.1	23.83	19.66
643	64.3	68.2	23.83	19.66
644	64.4	68.3	23.83	19.66

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
645	64.5	68.4	23.83	19.66
646	64.6	68.5	24.13	19.66
647	64.7	68.6	24.13	19.66
648	64.8	68.7	24.13	19.90
649	64.9	68.9	24.13	19.90
650	65.0	69.0	24.13	19.90
651	65.1	69.1	24.43	19.90
652	65.2	69.2	24.43	19.90
653	65.3	69.3	24.43	19.90
654	65.4	69.4	24.43	20.13
655	65.5	69.5	24.73	20.13
656	65.6	69.6	24.73	20.13
657	65.7	69.7	24.73	20.13
658	65.8	69.8	24.73	20.13
659	65.9	69.9	25.03	20.37
660	66.0	70.0	25.03	20.37
661	66.1	70.1	25.03	20.37
662	66.2	70.2	25.03	20.37
663	66.3	70.3	25.03	20.37
664	66.4	70.4	25.33	20.37
665	66.5	70.5	25.33	20.60
666	66.6	70.7	25.33	20.60
667	66.7	70.8	25.33	20.60
668	66.8	70.9	25.64	20.60
669	66.9	71.0	25.64	20.60
670	67.0	71.1	25.64	20.60
671	67.1	71.2	25.64	20.83
672	67.2	71.3	25.94	20.83
673	67.3	71.4	25.94	20.83
674	67.4	71.5	25.94	20.83
675	67.5	71.6	25.94	20.83
676	67.6	71.7	25.94	21.07
677	67.7	71.8	26.24	21.07
678	67.8	71.9	26.24	21.07
679	67.9	72.0	26.24	21.07
680	68.0	72.1	26.24	21.07
681	68.1	72.2	26.54	21.07
682	68.2	72.4	26.54	21.30
683	68.3	72.5	26.54	21.30
684	68.4	72.6	26.54	21.30
685	68.5	72.7	26.84	21.30
686	68.6	72.8	26.84	21.30
687	68.7	72.9	26.84	21.30
688	68.8	73.0	26.84	21.54
689	68.9	73.1	27.14	21.54
690	69.0	73.2	27.14	21.54
691	69.1	73.3	27.14	21.54
692	69.2	73.4	27.14	21.54
693	69.3	73.5	27.14	21.77
694	69.4	73.6	27.45	21.77
695	69.5	73.7	27.45	21.77
696	69.6	73.8	27.45	21.77
697	69.7	73.9	27.45	21.77
698	69.8	74.1	27.75	21.77
699	69.9	74.2	27.75	22.01
700	70.0	74.3	27.75	22.01
701	70.1	74.4	27.75	22.01
702	70.2	74.5	28.05	22.01
703	70.3	74.6	28.05	22.01
704	70.4	74.7	28.05	22.24
705	70.5	74.8	28.05	22.24
706	70.6	74.9	28.35	22.24
707	70.7	75.0	28.35	22.24
708	70.8	75.1	28.35	22.24
709	70.9	75.2	28.35	22.24
710	71.0	75.3	28.65	22.47
711	71.1	75.4	28.65	22.47
712	71.2	75.5	28.65	22.47
713	71.3	75.6	28.65	22.47
714	71.4	75.8	28.95	22.47

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
715	71.5	75.9	28.95	22.71
716	71.6	76.0	28.95	22.71
717	71.7	76.1	28.95	22.71
718	71.8	76.2	29.26	22.71
719	71.9	76.3	29.26	22.71
720	72.0	76.4	29.26	22.71
721	72.1	76.5	29.26	22.94
722	72.2	76.6	29.56	22.94
723	72.3	76.7	29.56	22.94
724	72.4	76.8	29.56	22.94
725	72.5	76.9	29.56	22.94
726	72.6	77.0	29.86	23.18
727	72.7	77.1	29.86	23.18
728	72.8	77.2	29.86	23.18
729	72.9	77.3	29.86	23.18
730	73.0	77.5	30.16	23.41
731	73.0	77.5	30.16	23.39
732	73.0	77.5	30.16	23.39
733	73.0	77.5	30.16	23.39
734	73.0	77.5	30.16	23.39
735	73.1	77.5	30.16	23.36
736	73.1	77.5	30.16	23.36
737	73.1	77.5	30.16	23.36
738	73.1	77.5	30.16	23.36
739	73.1	77.5	30.16	23.34
740	73.2	77.5	30.16	23.34
741	73.2	77.5	30.16	23.34
742	73.2	77.5	30.16	23.34
743	73.2	77.5	30.16	23.34
744	73.2	77.5	30.19	23.32
745	73.3	77.5	30.19	23.32
746	73.3	77.5	30.19	23.32
747	73.3	77.5	30.19	23.32
748	73.3	77.5	30.19	23.29
749	73.3	77.5	30.19	23.29
750	73.4	77.5	30.19	23.29
751	73.4	77.6	30.19	23.29
752	73.4	77.6	30.19	23.29
753	73.4	77.6	30.19	23.27
754	73.4	77.6	30.19	23.27
755	73.5	77.6	30.19	23.27
756	73.5	77.6	30.19	23.27
757	73.5	77.6	30.19	23.25
758	73.5	77.6	30.22	23.25
759	73.5	77.6	30.22	23.25
760	73.6	77.6	30.22	23.25
761	73.6	77.6	30.22	23.25
762	73.6	77.6	30.22	23.22
763	73.6	77.6	30.22	23.22
764	73.6	77.6	30.22	23.22
765	73.7	77.6	30.22	23.22
766	73.7	77.6	30.22	23.20
767	73.7	77.6	30.22	23.20
768	73.7	77.6	30.22	23.20
769	73.7	77.6	30.22	23.20
770	73.8	77.6	30.22	23.20
771	73.8	77.7	30.25	23.18
772	73.8	77.7	30.25	23.18
773	73.8	77.7	30.25	23.18
774	73.8	77.7	30.25	23.18
775	73.9	77.7	30.25	23.15
776	73.9	77.7	30.25	23.15
777	73.9	77.7	30.25	23.15
778	73.9	77.7	30.25	23.15
779	73.9	77.7	30.25	23.13
780	74.0	77.7	30.25	23.13
781	74.0	77.7	30.25	23.13
782	74.0	77.7	30.25	23.13
783	74.0	77.7	30.25	23.13
784	74.0	77.7	30.25	23.11

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
785	74.1	77.7	30.28	23.11
786	74.1	77.7	30.28	23.11
787	74.1	77.7	30.28	23.11
788	74.1	77.7	30.28	23.08
789	74.1	77.7	30.28	23.08
790	74.2	77.7	30.28	23.08
791	74.2	77.7	30.28	23.08
792	74.2	77.8	30.28	23.08
793	74.2	77.8	30.28	23.06
794	74.2	77.8	30.28	23.06
795	74.3	77.8	30.28	23.06
796	74.3	77.8	30.28	23.06
797	74.3	77.8	30.28	23.04
798	74.3	77.8	30.31	23.04
799	74.3	77.8	30.31	23.04
800	74.4	77.8	30.31	23.04
801	74.4	77.8	30.31	23.04
802	74.4	77.8	30.31	23.01
803	74.4	77.8	30.31	23.01
804	74.4	77.8	30.31	23.01
805	74.5	77.8	30.31	23.01
806	74.5	77.8	30.31	22.99
807	74.5	77.8	30.31	22.99
808	74.5	77.8	30.31	22.99
809	74.5	77.8	30.31	22.99
810	74.6	77.8	30.31	22.99
811	74.6	77.8	30.31	22.97
812	74.6	77.9	30.34	22.97
813	74.6	77.9	30.34	22.97
814	74.6	77.9	30.34	22.97
815	74.7	77.9	30.34	22.94
816	74.7	77.9	30.34	22.94
817	74.7	77.9	30.34	22.94
818	74.7	77.9	30.34	22.94
819	74.7	77.9	30.34	22.94
820	74.8	77.9	30.34	22.92
821	74.8	77.9	30.34	22.92
822	74.8	77.9	30.34	22.92
823	74.8	77.9	30.34	22.92
824	74.8	77.9	30.34	22.89
825	74.9	77.9	30.37	22.89
826	74.9	77.9	30.37	22.89
827	74.9	77.9	30.37	22.89
828	74.9	77.9	30.37	22.87
829	74.9	77.9	30.37	22.87
830	75.0	77.9	30.37	22.87
831	75.0	77.9	30.37	22.87
832	75.0	77.9	30.37	22.87
833	75.0	78.0	30.37	22.85
834	75.1	78.0	30.37	22.85
835	75.1	78.0	30.37	22.85
836	75.1	78.0	30.37	22.85
837	75.1	78.0	30.37	22.82
838	75.1	78.0	30.37	22.82
839	75.2	78.0	30.40	22.82
840	75.2	78.0	30.40	22.82
841	75.2	78.0	30.40	22.82
842	75.2	78.0	30.40	22.80
843	75.2	78.0	30.40	22.80
844	75.3	78.0	30.40	22.80
845	75.3	78.0	30.40	22.80
846	75.3	78.0	30.40	22.78
847	75.3	78.0	30.40	22.78
848	75.3	78.0	30.40	22.78
849	75.4	78.0	30.40	22.78
850	75.4	78.0	30.40	22.78
851	75.4	78.0	30.40	22.75
852	75.4	78.0	30.43	22.75
853	75.4	78.1	30.43	22.75
854	75.5	78.1	30.43	22.75

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
855	75.5	78.1	30.43	22.73
856	75.5	78.1	30.43	22.73
857	75.5	78.1	30.43	22.73
858	75.5	78.1	30.43	22.73
859	75.6	78.1	30.43	22.73
860	75.6	78.1	30.43	22.71
861	75.6	78.1	30.43	22.71
862	75.6	78.1	30.43	22.71
863	75.6	78.1	30.43	22.71
864	75.7	78.1	30.43	22.68
865	75.7	78.1	30.43	22.68
866	75.7	78.1	30.46	22.68
867	75.7	78.1	30.46	22.68
868	75.7	78.1	30.46	22.66
869	75.8	78.1	30.46	22.66
870	75.8	78.1	30.46	22.66
871	75.8	78.1	30.46	22.66
872	75.8	78.1	30.46	22.66
873	75.8	78.1	30.46	22.64
874	75.9	78.2	30.46	22.64
875	75.9	78.2	30.46	22.64
876	75.9	78.2	30.46	22.64
877	75.9	78.2	30.46	22.61
878	75.9	78.2	30.46	22.61
879	76.0	78.2	30.49	22.61
880	76.0	78.2	30.49	22.61
881	76.0	78.2	30.49	22.61
882	76.0	78.2	30.49	22.59
883	76.0	78.2	30.49	22.59
884	76.1	78.2	30.49	22.59
885	76.1	78.2	30.49	22.59
886	76.1	78.2	30.49	22.57
887	76.1	78.2	30.49	22.57
888	76.1	78.2	30.49	22.57
889	76.2	78.2	30.49	22.57
890	76.2	78.2	30.49	22.57
891	76.2	78.2	30.49	22.54
892	76.2	78.2	30.49	22.54
893	76.2	78.2	30.52	22.54
894	76.3	78.3	30.52	22.54
895	76.3	78.3	30.52	22.52
896	76.3	78.3	30.52	22.52
897	76.3	78.3	30.52	22.52
898	76.3	78.3	30.52	22.52
899	76.4	78.3	30.52	22.52
900	76.4	78.3	30.52	22.50
901	76.4	78.3	30.52	22.50
902	76.4	78.3	30.52	22.50
903	76.4	78.3	30.52	22.50
904	76.5	78.3	30.52	22.47
905	76.5	78.3	30.52	22.47
906	76.5	78.3	30.55	22.47
907	76.5	78.3	30.55	22.47
908	76.5	78.3	30.55	22.47
909	76.6	78.3	30.55	22.45
910	76.6	78.3	30.55	22.45
911	76.6	78.3	30.55	22.45
912	76.6	78.3	30.55	22.45
913	76.6	78.3	30.55	22.43
914	76.7	78.3	30.55	22.43
915	76.7	78.4	30.55	22.43
916	76.7	78.4	30.55	22.43
917	76.7	78.4	30.55	22.40
918	76.7	78.4	30.55	22.40
919	76.8	78.4	30.55	22.40
920	76.8	78.4	30.58	22.40
921	76.8	78.4	30.58	22.40
922	76.8	78.4	30.58	22.38
923	76.8	78.4	30.58	22.38
924	76.9	78.4	30.58	22.38

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
925	76.9	78.4	30.58	22.38
926	76.9	78.4	30.58	22.36
927	76.9	78.4	30.58	22.36
928	76.9	78.4	30.58	22.36
929	77.0	78.4	30.58	22.36
930	77.0	78.4	30.58	22.36
931	77.0	78.4	30.58	22.33
932	77.0	78.4	30.58	22.33
933	77.1	78.4	30.61	22.33
934	77.1	78.4	30.61	22.33
935	77.1	78.5	30.61	22.31
936	77.1	78.5	30.61	22.31
937	77.1	78.5	30.61	22.31
938	77.2	78.5	30.61	22.31
939	77.2	78.5	30.61	22.31
940	77.2	78.5	30.61	22.29
941	77.2	78.5	30.61	22.29
942	77.2	78.5	30.61	22.29
943	77.3	78.5	30.61	22.29
944	77.3	78.5	30.61	22.26
945	77.3	78.5	30.61	22.26
946	77.3	78.5	30.61	22.26
947	77.3	78.5	30.64	22.26
948	77.4	78.5	30.64	22.26
949	77.4	78.5	30.64	22.24
950	77.4	78.5	30.64	22.24
951	77.4	78.5	30.64	22.24
952	77.4	78.5	30.64	22.24
953	77.5	78.5	30.64	22.22
954	77.5	78.5	30.64	22.22
955	77.5	78.5	30.64	22.22
956	77.5	78.6	30.64	22.22
957	77.5	78.6	30.64	22.22
958	77.6	78.6	30.64	22.19
959	77.6	78.6	30.64	22.19
960	77.6	78.6	30.67	22.19
961	77.6	78.6	30.67	22.19
962	77.6	78.6	30.67	22.17
963	77.7	78.6	30.67	22.17
964	77.7	78.6	30.67	22.17
965	77.7	78.6	30.67	22.17
966	77.7	78.6	30.67	22.15
967	77.7	78.6	30.67	22.15
968	77.8	78.6	30.67	22.15
969	77.8	78.6	30.67	22.15
970	77.8	78.6	30.67	22.15
971	77.8	78.6	30.67	22.12
972	77.8	78.6	30.67	22.12
973	77.9	78.6	30.67	22.12
974	77.9	78.6	30.70	22.12
975	77.9	78.6	30.70	22.10
976	77.9	78.7	30.70	22.10
977	77.9	78.7	30.70	22.10
978	78.0	78.7	30.70	22.10
979	78.0	78.7	30.70	22.10
980	78.0	78.7	30.70	22.08
981	78.0	78.7	30.70	22.08
982	78.0	78.7	30.70	22.08
983	78.1	78.7	30.70	22.08
984	78.1	78.7	30.70	22.05
985	78.1	78.7	30.70	22.05
986	78.1	78.7	30.70	22.05
987	78.1	78.7	30.73	22.05
988	78.2	78.7	30.73	22.05
989	78.2	78.7	30.73	22.03
990	78.2	78.7	30.73	22.03
991	78.2	78.7	30.73	22.03
992	78.2	78.7	30.73	22.03
993	78.3	78.7	30.73	22.01
994	78.3	78.7	30.73	22.01

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
995	78.3	78.7	30.73	22.01
996	78.3	78.7	30.73	22.01
997	78.3	78.8	30.73	22.01
998	78.4	78.8	30.73	21.98
999	78.4	78.8	30.73	21.98
1000	78.4	78.8	30.73	21.98
1001	78.4	78.8	30.76	21.98
1002	78.4	78.8	30.76	21.96
1003	78.5	78.8	30.76	21.96
1004	78.5	78.8	30.76	21.96
1005	78.5	78.8	30.76	21.96
1006	78.5	78.8	30.76	21.94
1007	78.5	78.8	30.76	21.94
1008	78.6	78.8	30.76	21.94
1009	78.6	78.8	30.76	21.94
1010	78.6	78.8	30.76	21.94
1011	78.6	78.8	30.76	21.91
1012	78.6	78.8	30.76	21.91
1013	78.7	78.8	30.76	21.91
1014	78.7	78.8	30.79	21.91
1015	78.7	78.8	30.79	21.89
1016	78.7	78.8	30.79	21.89
1017	78.7	78.9	30.79	21.89
1018	78.8	78.9	30.79	21.89
1019	78.8	78.9	30.79	21.89
1020	78.8	78.9	30.79	21.86
1021	78.8	78.9	30.79	21.86
1022	78.8	78.9	30.79	21.86
1023	78.9	78.9	30.79	21.86
1024	78.9	78.9	30.79	21.84
1025	78.9	78.9	30.79	21.84
1026	78.9	78.9	30.79	21.84
1027	78.9	78.9	30.79	21.84
1028	79.0	78.9	30.82	21.84
1029	79.0	78.9	30.82	21.82
1030	79.0	78.9	30.82	21.82
1031	79.0	78.9	30.82	21.82
1032	79.1	78.9	30.82	21.82
1033	79.1	78.9	30.82	21.79
1034	79.1	78.9	30.82	21.79
1035	79.1	78.9	30.82	21.79
1036	79.1	78.9	30.82	21.79
1037	79.2	78.9	30.82	21.79
1038	79.2	79.0	30.82	21.77
1039	79.2	79.0	30.82	21.77
1040	79.2	79.0	30.82	21.77
1041	79.2	79.0	30.85	21.77
1042	79.3	79.0	30.85	21.75
1043	79.3	79.0	30.85	21.75
1044	79.3	79.0	30.85	21.75
1045	79.3	79.0	30.85	21.75
1046	79.3	79.0	30.85	21.75
1047	79.4	79.0	30.85	21.72
1048	79.4	79.0	30.85	21.72
1049	79.4	79.0	30.85	21.72
1050	79.4	79.0	30.85	21.72
1051	79.4	79.0	30.85	21.70
1052	79.5	79.0	30.85	21.70
1053	79.5	79.0	30.85	21.70
1054	79.5	79.0	30.85	21.70
1055	79.5	79.0	30.88	21.68
1056	79.5	79.0	30.88	21.68
1057	79.6	79.0	30.88	21.68
1058	79.6	79.1	30.88	21.68
1059	79.6	79.1	30.88	21.68
1060	79.6	79.1	30.88	21.65
1061	79.6	79.1	30.88	21.65
1062	79.7	79.1	30.88	21.65
1063	79.7	79.1	30.88	21.65
1064	79.7	79.1	30.88	21.63

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
1065	79.7	79.1	30.88	21.63
1066	79.7	79.1	30.88	21.63
1067	79.8	79.1	30.88	21.63
1068	79.8	79.1	30.91	21.63
1069	79.8	79.1	30.91	21.61
1070	79.8	79.1	30.91	21.61
1071	79.8	79.1	30.91	21.61
1072	79.9	79.1	30.91	21.61
1073	79.9	79.1	30.91	21.58
1074	79.9	79.1	30.91	21.58
1075	79.9	79.1	30.91	21.58
1076	79.9	79.1	30.91	21.58
1077	80.0	79.1	30.91	21.58
1078	80.0	79.1	30.91	21.56
1079	80.0	79.2	30.91	21.56
1080	80.0	79.2	30.91	21.56
1081	80.0	79.2	30.91	21.56
1082	80.1	79.2	30.94	21.54
1083	80.1	79.2	30.94	21.54
1084	80.1	79.2	30.94	21.54
1085	80.1	79.2	30.94	21.54
1086	80.1	79.2	30.94	21.54
1087	80.2	79.2	30.94	21.51
1088	80.2	79.2	30.94	21.51
1089	80.2	79.2	30.94	21.51
1090	80.2	79.2	30.94	21.51
1091	80.2	79.2	30.94	21.49
1092	80.3	79.2	30.94	21.49
1093	80.3	79.2	30.94	21.49
1094	80.3	79.2	30.94	21.49
1095	80.3	79.2	30.97	21.49

2. 空気条件変化による補正

■PURY-P560, 630, 690, 730SDMG

①冷房温度補正

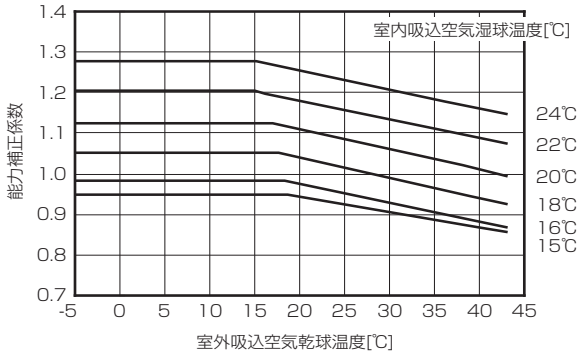

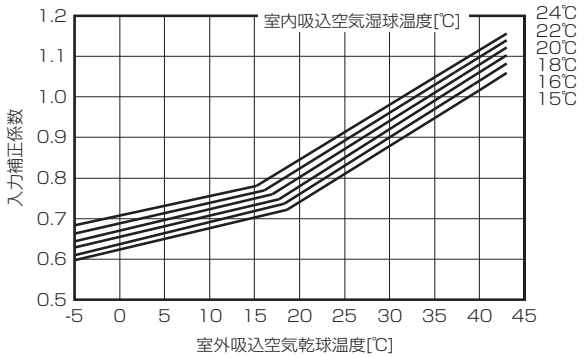

②暖房温度補正

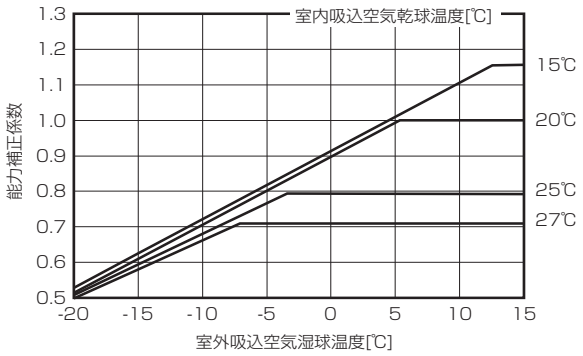

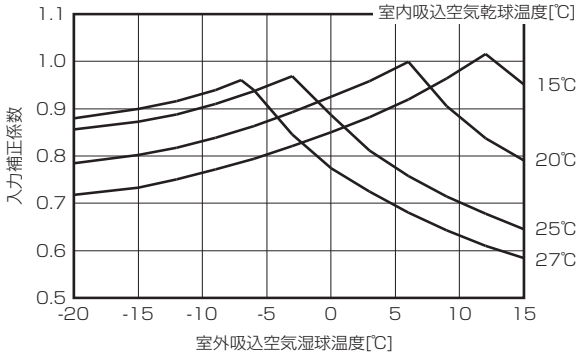

③冷房温度補正（室温サーモ形給気処理ユニット、外気処理エアコン）

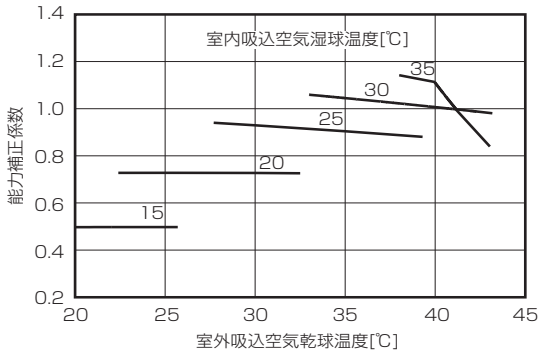

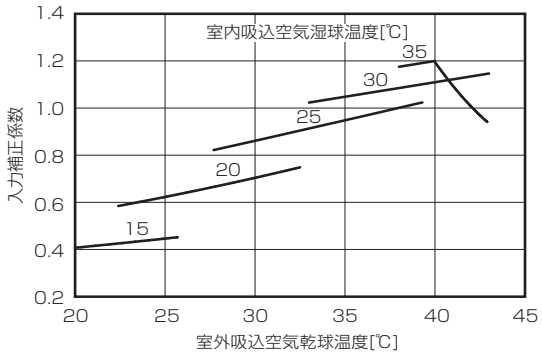

④暖房温度補正（室温サーモ形給気処理ユニット、外気処理エアコン）

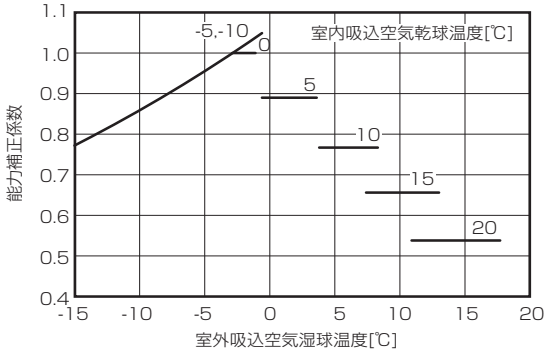

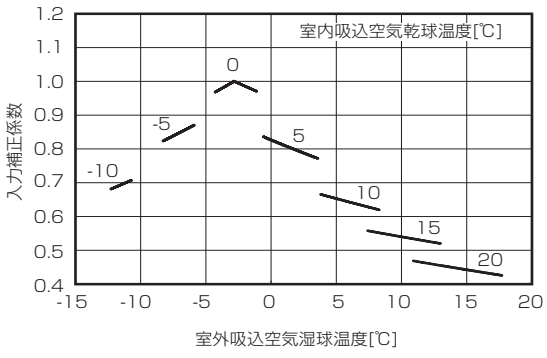

3. 冷媒配管長補正

[冷房能力補正係数]

■PURY-P560SDMG

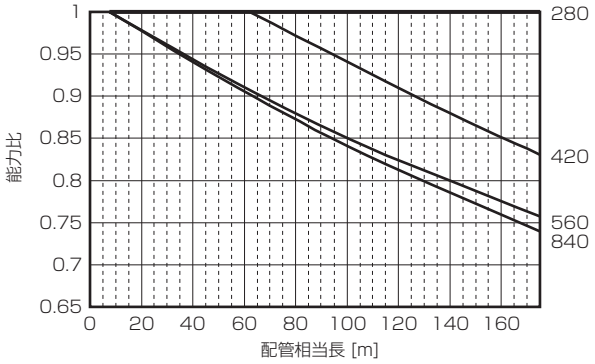

■PURY-P630SDMG

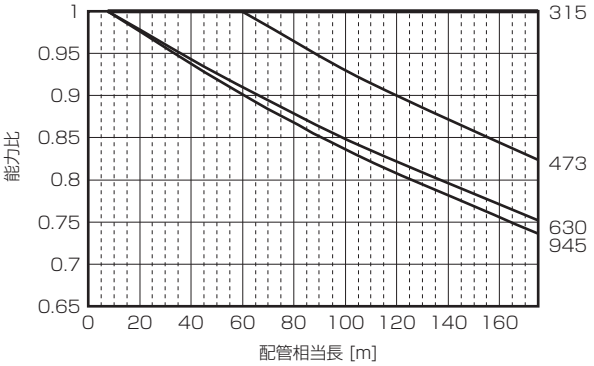

■PURY-P690SDMG

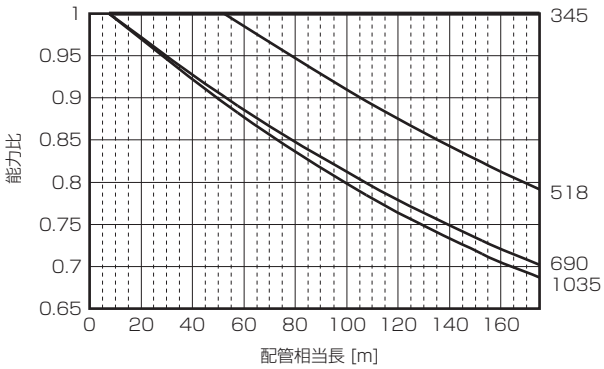

■PURY-P730SDMG

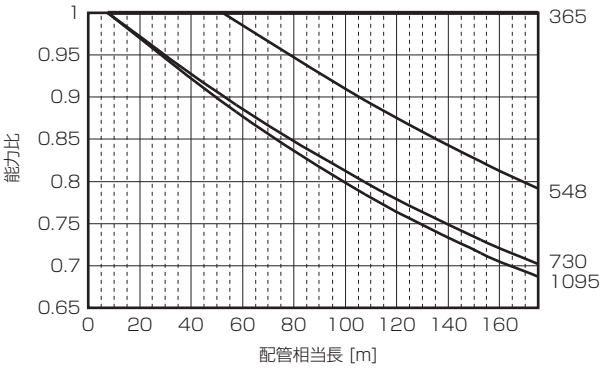

[暖房能力補正係数]

■PURY-P560SDMG

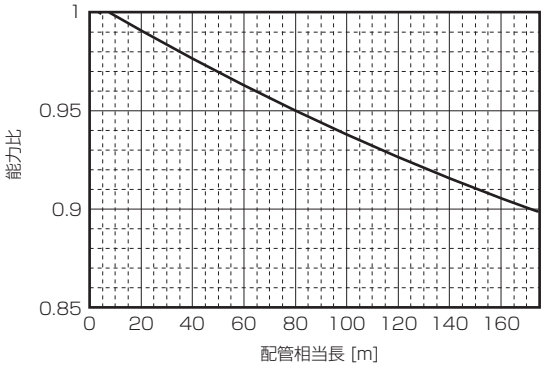

■PURY-P630, 690, 730SDMG

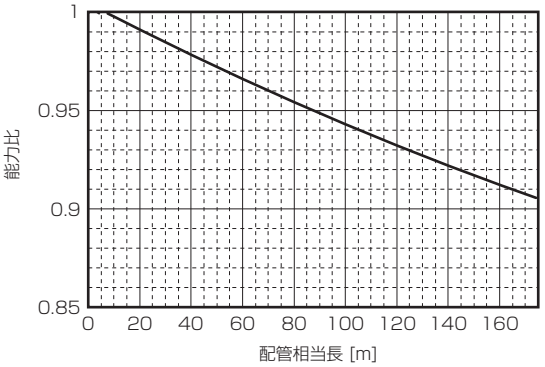

[配管相当長の求め方]

（1）PURY-P560SDMG形　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.5 ×配管途中のベンド数）m
（2）PURY-P630SDMG形　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.5 ×配管途中のベンド数）m
（3）PURY-P690SDMG形　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.5 ×配管途中のベンド数）m
（4）PURY-P730SDMG形　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.5 ×配管途中のベンド数）m

4. 霜取補正

室外吸込空気湿球温度 [℃]		6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	P560 形	1.00	0.98	0.89	0.86	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95
	P630 形	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
	P690 形	1.00	0.94	0.84	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
	P730 形	1.00	0.94	0.84	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93

5. 分流コントローラー分岐口補正

P224,P280 形室内ユニットを接続する場合、別売品の合流管セット（形名：CMY-R170FG1）を使用し、分岐口 2 箇所を合流した後接続してください。
P112 ～ P160 形室内ユニットを接続する場合（分流コントローラー DIP-SW4-6：ON）、通常は、別売品の合流管セット（形名：CMY-R170FG1）を使用し、分岐口 2 箇所を合流した後接続してください。
P112 ～ P160 形室内ユニットを分岐口 1 箇所に少なくとも 1 台接続する場合（分流コントローラー DIPSW4-6：OFF）、室外機の冷房能力に補正係数 0.97 をかけるようにしてください。

4) P800 ～ P900SDMG 形

1. 標準能力表

【PURY-P800SDMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
400	40.0	40.0	11.01	10.21
401	40.1	40.1	11.01	10.21
402	40.2	40.2	11.01	10.21
403	40.3	40.3	11.01	10.21
404	40.4	40.4	11.01	10.21
405	40.5	40.5	11.01	10.45
406	40.6	40.6	11.01	10.45
407	40.7	40.7	11.01	10.45
408	40.8	40.8	11.01	10.45
409	40.9	40.9	11.37	10.45
410	41.0	41.0	11.37	10.45
411	41.1	41.1	11.37	10.45
412	41.2	41.2	11.37	10.45
413	41.3	41.3	11.37	10.45
414	41.4	41.4	11.37	10.70
415	41.5	41.5	11.37	10.70
416	41.6	41.6	11.37	10.70
417	41.7	41.7	11.37	10.70
418	41.8	41.8	11.37	10.70
419	41.9	41.9	11.74	10.70
420	42.0	42.0	11.74	10.70
421	42.1	42.1	11.74	10.70
422	42.2	42.2	11.74	10.70
423	42.3	42.3	11.74	10.94
424	42.4	42.4	11.74	10.94
425	42.5	42.5	11.74	10.94
426	42.6	42.6	11.74	10.94
427	42.7	42.7	11.74	10.94
428	42.8	42.8	12.11	10.94
429	42.9	42.9	12.11	10.94
430	43.0	43.0	12.11	10.94
431	43.1	43.1	12.11	10.94
432	43.2	43.2	12.11	11.18
433	43.3	43.3	12.11	11.18
434	43.4	43.4	12.11	11.18
435	43.5	43.5	12.11	11.18
436	43.6	43.6	12.11	11.18
437	43.7	43.7	12.47	11.18
438	43.8	43.8	12.47	11.18
439	43.9	43.9	12.47	11.18
440	44.0	44.0	12.47	11.43
441	44.1	44.1	12.47	11.43
442	44.2	44.2	12.47	11.43
443	44.3	44.3	12.47	11.43
444	44.4	44.4	12.47	11.43
445	44.5	44.5	12.84	11.43
446	44.6	44.6	12.84	11.43
447	44.7	44.7	12.84	11.43
448	44.8	44.8	12.84	11.43
449	44.9	44.9	12.84	11.67
450	45.0	45.0	12.84	11.67
451	45.1	45.1	12.84	11.67
452	45.2	45.2	12.84	11.67
453	45.3	45.3	13.21	11.67
454	45.4	45.4	13.21	11.67
455	45.5	45.5	13.21	11.67
456	45.6	45.6	13.21	11.67
457	45.7	45.7	13.21	11.91
458	45.8	45.8	13.21	11.91
459	45.9	45.9	13.21	11.91
460	46.0	46.0	13.21	11.91
461	46.1	46.1	13.21	11.91
462	46.2	46.2	13.58	11.91
463	46.3	46.3	13.58	11.91
464	46.4	46.4	13.58	11.91
465	46.5	46.5	13.58	11.91
466	46.6	46.6	13.58	12.16
467	46.7	46.7	13.58	12.16
468	46.8	46.8	13.58	12.16
469	46.9	46.9	13.58	12.16

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
470	47.0	47.0	13.94	12.16
471	47.1	47.1	13.94	12.16
472	47.2	47.2	13.94	12.16
473	47.3	47.3	13.94	12.16
474	47.4	47.4	13.94	12.40
475	47.5	47.5	13.94	12.40
476	47.6	47.6	13.94	12.40
477	47.7	47.7	14.31	12.40
478	47.8	47.8	14.31	12.40
479	47.9	47.9	14.31	12.40
480	48.0	48.0	14.31	12.40
481	48.1	48.1	14.31	12.40
482	48.2	48.2	14.31	12.64
483	48.3	48.3	14.31	12.64
484	48.4	48.4	14.31	12.64
485	48.5	48.5	14.68	12.64
486	48.6	48.6	14.68	12.64
487	48.7	48.7	14.68	12.64
488	48.8	48.8	14.68	12.64
489	48.9	48.9	14.68	12.64
490	49.0	49.0	14.68	12.88
491	49.1	49.1	14.68	12.88
492	49.2	49.2	14.68	12.88
493	49.3	49.3	15.04	12.88
494	49.4	49.4	15.04	12.88
495	49.5	49.5	15.04	12.88
496	49.6	49.6	15.04	12.88
497	49.7	49.7	15.04	12.88
498	49.8	49.8	15.04	13.13
499	49.9	49.9	15.04	13.13
500	50.0	50.0	15.41	13.13
501	50.1	50.1	15.41	13.13
502	50.2	50.2	15.41	13.13
503	50.3	50.3	15.41	13.13
504	50.4	50.4	15.41	13.13
505	50.5	50.5	15.41	13.13
506	50.6	50.6	15.41	13.37
507	50.7	50.7	15.78	13.37
508	50.8	50.8	15.78	13.37
509	50.9	50.9	15.78	13.37
510	51.0	51.0	15.78	13.37
511	51.1	51.1	15.78	13.37
512	51.2	51.2	15.78	13.37
513	51.3	51.3	15.78	13.37
514	51.4	51.4	16.14	13.61
515	51.5	51.5	16.14	13.61
516	51.6	51.6	16.14	13.61
517	51.7	51.7	16.14	13.61
518	51.8	51.8	16.14	13.61
519	51.9	51.9	16.14	13.61
520	52.0	52.0	16.14	13.61
521	52.1	52.1	16.51	13.61
522	52.2	52.2	16.51	13.86
523	52.3	52.3	16.51	13.86
524	52.4	52.4	16.51	13.86
525	52.5	52.5	16.51	13.86
526	52.6	52.6	16.51	13.86
527	52.7	52.7	16.51	13.86
528	52.8	52.8	16.88	13.86
529	52.9	52.9	16.88	14.10
530	53.0	53.0	16.88	14.10
531	53.1	53.1	16.88	14.10
532	53.2	53.2	16.88	14.10
533	53.3	53.3	16.88	14.10
534	53.4	53.4	16.88	14.10
535	53.5	53.5	17.24	14.10
536	53.6	53.6	17.24	14.10
537	53.7	53.7	17.24	14.34
538	53.8	53.8	17.24	14.34
539	53.9	53.9	17.24	14.34

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
540	54.0	54.0	17.24	14.34
541	54.1	54.1	17.61	14.34
542	54.2	54.2	17.61	14.34
543	54.3	54.3	17.61	14.34
544	54.4	54.4	17.61	14.34
545	54.5	54.5	17.61	14.59
546	54.6	54.6	17.61	14.59
547	54.7	54.7	17.61	14.59
548	54.8	54.8	17.98	14.59
549	54.9	54.9	17.98	14.59
550	55.0	55.0	17.98	14.59
551	55.1	55.1	17.98	14.59
552	55.2	55.2	17.98	14.83
553	55.3	55.3	17.98	14.83
554	55.4	55.4	18.35	14.83
555	55.5	55.5	18.35	14.83
556	55.6	55.6	18.35	14.83
557	55.7	55.7	18.35	14.83
558	55.8	55.8	18.35	14.83
559	55.9	55.9	18.35	15.07
560	56.0	56.0	18.71	15.07
561	56.1	56.1	18.71	15.07
562	56.2	56.2	18.71	15.07
563	56.3	56.3	18.71	15.07
564	56.4	56.4	18.71	15.07
565	56.5	56.5	18.71	15.07
566	56.6	56.6	18.71	15.07
567	56.7	56.7	19.08	15.32
568	56.8	56.8	19.08	15.32
569	56.9	56.9	19.08	15.32
570	57.0	57.0	19.08	15.32
571	57.1	57.1	19.08	15.32
572	57.2	57.2	19.08	15.32
573	57.3	57.3	19.45	15.32
574	57.4	57.4	19.45	15.56
575	57.5	57.5	19.45	15.56
576	57.6	57.6	19.45	15.56
577	57.7	57.7	19.45	15.56
578	57.8	57.8	19.45	15.56
579	57.9	57.9	19.81	15.56
580	58.0	58.0	19.81	15.56
581	58.1	58.1	19.81	15.80
582	58.2	58.2	19.81	15.80
583	58.3	58.3	19.81	15.80
584	58.4	58.4	19.81	15.80
585	58.5	58.5	20.18	15.80
586	58.6	58.6	20.18	15.80
587	58.7	58.7	20.18	15.80
588	58.8	58.8	20.18	16.04
589	58.9	58.9	20.18	16.04
590	59.0	59.0	20.18	16.04
591	59.1	59.1	20.55	16.04
592	59.2	59.2	20.55	16.04
593	59.3	59.3	20.55	16.04
594	59.4	59.4	20.55	16.04
595	59.5	59.5	20.55	16.29
596	59.6	59.6	20.91	16.29
597	59.7	59.7	20.91	16.29
598	59.8	59.8	20.91	16.29
599	59.9	59.9	20.91	16.29
600	60.0	60.0	20.91	16.29
601	60.1	60.1	20.91	16.29
602	60.2	60.2	21.28	16.53
603	60.3	60.3	21.28	16.53
604	60.4	60.4	21.28	16.53
605	60.5	60.5	21.28	16.53
606	60.6	60.6	21.28	16.53
607	60.7	60.7	21.28	16.53
608	60.8	60.8	21.65	16.53
609	60.9	60.9	21.65	16.77

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
610	61.0	61.0	21.65	16.77
611	61.1	61.1	21.65	16.77
612	61.2	61.2	21.65	16.77
613	61.3	61.3	22.01	16.77
614	61.4	61.4	22.01	16.77
615	61.5	61.5	22.01	16.77
616	61.6	61.6	22.01	17.02
617	61.7	61.7	22.01	17.02
618	61.8	61.8	22.01	17.02
619	61.9	61.9	22.38	17.02
620	62.0	62.0	22.38	17.02
621	62.1	62.1	22.38	17.02
622	62.2	62.2	22.38	17.02
623	62.3	62.3	22.38	17.26
624	62.4	62.4	22.75	17.26
625	62.5	62.5	22.75	17.26
626	62.6	62.6	22.75	17.26
627	62.7	62.7	22.75	17.26
628	62.8	62.8	22.75	17.26
629	62.9	62.9	22.75	17.26
630	63.0	63.0	23.11	17.50
631	63.1	63.1	23.11	17.50
632	63.2	63.2	23.11	17.50
633	63.3	63.3	23.11	17.50
634	63.4	63.4	23.11	17.50
635	63.5	63.5	23.48	17.50
636	63.6	63.6	23.48	17.75
637	63.7	63.7	23.48	17.75
638	63.8	63.8	23.48	17.75
639	63.9	63.9	23.48	17.75
640	64.0	64.0	23.48	17.75
641	64.1	64.1	23.85	17.75
642	64.2	64.2	23.85	17.75
643	64.3	64.3	23.85	17.99
644	64.4	64.4	23.85	17.99
645	64.5	64.5	23.85	17.99
646	64.6	64.6	24.22	17.99
647	64.7	64.7	24.22	17.99
648	64.8	64.8	24.22	17.99
649	64.9	64.9	24.22	17.99
650	65.0	65.0	24.22	18.23
651	65.1	65.1	24.58	18.23
652	65.2	65.2	24.58	18.23
653	65.3	65.3	24.58	18.23
654	65.4	65.4	24.58	18.23
655	65.5	65.5	24.58	18.23
656	65.6	65.6	24.95	18.48
657	65.7	65.7	24.95	18.48
658	65.8	65.8	24.95	18.48
659	65.9	65.9	24.95	18.48
660	66.0	66.0	24.95	18.48
661	66.1	66.1	25.32	18.48
662	66.2	66.2	25.32	18.48
663	66.3	66.3	25.32	18.72
664	66.4	66.4	25.32	18.72
665	66.5	66.5	25.32	18.72
666	66.6	66.6	25.68	18.72
667	66.7	66.7	25.68	18.72
668	66.8	66.8	25.68	18.72
669	66.9	66.9	25.68	18.96
670	67.0	67.0	25.68	18.96
671	67.1	67.1	26.05	18.96
672	67.2	67.2	26.05	18.96
673	67.3	67.3	26.05	18.96
674	67.4	67.4	26.05	18.96
675	67.5	67.5	26.05	18.96
676	67.6	67.6	26.42	19.20
677	67.7	67.7	26.42	19.20
678	67.8	67.8	26.42	19.20
679	67.9	67.9	26.42	19.20

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
680	68.0	68.0	26.42	19.20
681	68.1	68.1	26.78	19.20
682	68.2	68.2	26.78	19.45
683	68.3	68.3	26.78	19.45
684	68.4	68.4	26.78	19.45
685	68.5	68.5	26.78	19.45
686	68.6	68.6	27.15	19.45
687	68.7	68.7	27.15	19.45
688	68.8	68.8	27.15	19.69
689	68.9	68.9	27.15	19.69
690	69.0	69.0	27.15	19.69
691	69.1	69.1	27.52	19.69
692	69.2	69.2	27.52	19.69
693	69.3	69.3	27.52	19.69
694	69.4	69.4	27.52	19.93
695	69.5	69.5	27.52	19.93
696	69.6	69.6	27.88	19.93
697	69.7	69.7	27.88	19.93
698	69.8	69.8	27.88	19.93
699	69.9	69.9	27.88	19.93
700	70.0	70.0	27.88	19.93
701	70.1	70.1	28.25	20.18
702	70.2	70.2	28.25	20.18
703	70.3	70.3	28.25	20.18
704	70.4	70.4	28.25	20.18
705	70.5	70.5	28.62	20.18
706	70.6	70.6	28.62	20.18
707	70.7	70.7	28.62	20.42
708	70.8	70.8	28.62	20.42
709	70.9	70.9	28.62	20.42
710	71.0	71.0	28.99	20.42
711	71.1	71.1	28.99	20.42
712	71.2	71.2	28.99	20.42
713	71.3	71.3	28.99	20.66
714	71.4	71.4	28.99	20.66
715	71.5	71.5	29.35	20.66
716	71.6	71.6	29.35	20.66
717	71.7	71.7	29.35	20.66
718	71.8	71.8	29.35	20.66
719	71.9	71.9	29.72	20.91
720	72.0	72.0	29.72	20.91
721	72.1	72.1	29.72	20.91
722	72.2	72.2	29.72	20.91
723	72.3	72.3	29.72	20.91
724	72.4	72.4	30.09	20.91
725	72.5	72.5	30.09	21.15
726	72.6	72.6	30.09	21.15
727	72.7	72.7	30.09	21.15
728	72.8	72.8	30.45	21.15
729	72.9	72.9	30.45	21.15
730	73.0	73.0	30.45	21.15
731	73.1	73.1	30.45	21.39
732	73.2	73.2	30.45	21.39
733	73.3	73.3	30.82	21.39
734	73.4	73.4	30.82	21.39
735	73.5	73.5	30.82	21.39
736	73.6	73.6	30.82	21.39
737	73.7	73.7	31.19	21.64
738	73.8	73.8	31.19	21.64
739	73.9	73.9	31.19	21.64
740	74.0	74.0	31.19	21.64
741	74.1	74.1	31.19	21.64
742	74.2	74.2	31.55	21.64
743	74.3	74.3	31.55	21.88
744	74.4	74.4	31.55	21.88
745	74.5	74.5	31.55	21.88
746	74.6	74.6	31.92	21.88
747	74.7	74.7	31.92	21.88
748	74.8	74.8	31.92	21.88
749	74.9	74.9	31.92	22.12

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
750	75.0	75.0	32.29	22.12
751	75.1	75.1	32.29	22.12
752	75.2	75.2	32.29	22.12
753	75.3	75.3	32.29	22.12
754	75.4	75.4	32.29	22.12
755	75.5	75.5	32.65	22.37
756	75.6	75.6	32.65	22.37
757	75.7	75.7	32.65	22.37
758	75.8	75.8	32.65	22.37
759	75.9	75.9	33.02	22.37
760	76.0	76.0	33.02	22.37
761	76.1	76.1	33.02	22.61
762	76.2	76.2	33.02	22.61
763	76.3	76.3	33.39	22.61
764	76.4	76.4	33.39	22.61
765	76.5	76.5	33.39	22.61
766	76.6	76.6	33.39	22.61
767	76.7	76.7	33.39	22.85
768	76.8	76.8	33.75	22.85
769	76.9	76.9	33.75	22.85
770	77.0	77.0	33.75	22.85
771	77.1	77.1	33.75	22.85
772	77.2	77.2	34.12	22.85
773	77.3	77.3	34.12	23.09
774	77.4	77.4	34.12	23.09
775	77.5	77.5	34.12	23.09
776	77.6	77.6	34.49	23.09
777	77.7	77.7	34.49	23.09
778	77.8	77.8	34.49	23.34
779	77.9	77.9	34.49	23.34
780	78.0	78.0	34.86	23.34
781	78.1	78.1	34.86	23.34
782	78.2	78.2	34.86	23.34
783	78.3	78.3	34.86	23.34
784	78.4	78.4	35.22	23.58
785	78.5	78.5	35.22	23.58
786	78.6	78.6	35.22	23.58
787	78.7	78.7	35.22	23.58
788	78.8	78.8	35.22	23.58
789	78.9	78.9	35.59	23.58
790	79.0	79.0	35.59	23.82
791	79.1	79.1	35.59	23.82
792	79.2	79.2	35.59	23.82
793	79.3	79.3	35.96	23.82
794	79.4	79.4	35.96	23.82
795	79.5	79.5	35.96	24.07
796	79.6	79.6	35.96	24.07
797	79.7	79.7	36.32	24.07
798	79.8	79.8	36.32	24.07
799	79.9	79.9	36.32	24.07
800	80.0	80.0	36.69	24.31
801	80.0	80.0	36.69	24.29
802	80.0	80.0	36.69	24.29
803	80.0	80.0	36.69	24.29
804	80.0	80.0	36.69	24.29
805	80.1	80.0	36.69	24.29
806	80.1	80.0	36.69	24.26
807	80.1	80.0	36.69	24.26
808	80.1	80.0	36.69	24.26
809	80.1	80.0	36.69	24.26
810	80.2	80.0	36.69	24.26
811	80.2	80.0	36.69	24.24
812	80.2	80.0	36.69	24.24
813	80.2	80.0	36.69	24.24
814	80.2	80.0	36.69	24.24
815	80.3	80.0	36.69	24.24
816	80.3	80.0	36.73	24.21
817	80.3	80.0	36.73	24.21
818	80.3	80.0	36.73	24.21
819	80.3	80.0	36.73	24.21

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
820	80.4	80.0	36.73	24.21
821	80.4	80.0	36.73	24.19
822	80.4	80.1	36.73	24.19
823	80.4	80.1	36.73	24.19
824	80.4	80.1	36.73	24.19
825	80.5	80.1	36.73	24.19
826	80.5	80.1	36.73	24.16
827	80.5	80.1	36.73	24.16
828	80.5	80.1	36.73	24.16
829	80.5	80.1	36.73	24.16
830	80.6	80.1	36.73	24.16
831	80.6	80.1	36.76	24.16
832	80.6	80.1	36.76	24.14
833	80.6	80.1	36.76	24.14
834	80.7	80.1	36.76	24.14
835	80.7	80.1	36.76	24.14
836	80.7	80.1	36.76	24.14
837	80.7	80.1	36.76	24.12
838	80.7	80.1	36.76	24.12
839	80.8	80.1	36.76	24.12
840	80.8	80.1	36.76	24.12
841	80.8	80.1	36.76	24.12
842	80.8	80.1	36.76	24.09
843	80.8	80.1	36.76	24.09
844	80.9	80.2	36.76	24.09
845	80.9	80.2	36.76	24.09
846	80.9	80.2	36.76	24.09
847	80.9	80.2	36.80	24.07
848	80.9	80.2	36.80	24.07
849	81.0	80.2	36.80	24.07
850	81.0	80.2	36.80	24.07
851	81.0	80.2	36.80	24.07
852	81.0	80.2	36.80	24.04
853	81.0	80.2	36.80	24.04
854	81.1	80.2	36.80	24.04
855	81.1	80.2	36.80	24.04
856	81.1	80.2	36.80	24.04
857	81.1	80.2	36.80	24.04
858	81.1	80.2	36.80	24.02
859	81.2	80.2	36.80	24.02
860	81.2	80.2	36.80	24.02
861	81.2	80.2	36.80	24.02
862	81.2	80.2	36.84	24.02
863	81.2	80.2	36.84	23.99
864	81.3	80.2	36.84	23.99
865	81.3	80.2	36.84	23.99
866	81.3	80.3	36.84	23.99
867	81.3	80.3	36.84	23.99
868	81.4	80.3	36.84	23.97
869	81.4	80.3	36.84	23.97
870	81.4	80.3	36.84	23.97
871	81.4	80.3	36.84	23.97
872	81.4	80.3	36.84	23.97
873	81.5	80.3	36.84	23.95
874	81.5	80.3	36.84	23.95
875	81.5	80.3	36.84	23.95
876	81.5	80.3	36.84	23.95
877	81.5	80.3	36.87	23.95
878	81.6	80.3	36.87	23.92
879	81.6	80.3	36.87	23.92
880	81.6	80.3	36.87	23.92
881	81.6	80.3	36.87	23.92
882	81.6	80.3	36.87	23.92
883	81.7	80.3	36.87	23.92
884	81.7	80.3	36.87	23.90
885	81.7	80.3	36.87	23.90
886	81.7	80.3	36.87	23.90
887	81.7	80.4	36.87	23.90
888	81.8	80.4	36.87	23.90
889	81.8	80.4	36.87	23.87

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
890	81.8	80.4	36.87	23.87
891	81.8	80.4	36.87	23.87
892	81.8	80.4	36.87	23.87
893	81.9	80.4	36.91	23.87
894	81.9	80.4	36.91	23.85
895	81.9	80.4	36.91	23.85
896	81.9	80.4	36.91	23.85
897	81.9	80.4	36.91	23.85
898	82.0	80.4	36.91	23.85
899	82.0	80.4	36.91	23.82
900	82.0	80.4	36.91	23.82
901	82.0	80.4	36.91	23.82
902	82.1	80.4	36.91	23.82
903	82.1	80.4	36.91	23.82
904	82.1	80.4	36.91	23.80
905	82.1	80.4	36.91	23.80
906	82.1	80.4	36.91	23.80
907	82.2	80.4	36.91	23.80
908	82.2	80.4	36.95	23.80
909	82.2	80.5	36.95	23.80
910	82.2	80.5	36.95	23.78
911	82.2	80.5	36.95	23.78
912	82.3	80.5	36.95	23.78
913	82.3	80.5	36.95	23.78
914	82.3	80.5	36.95	23.78
915	82.3	80.5	36.95	23.75
916	82.3	80.5	36.95	23.75
917	82.4	80.5	36.95	23.75
918	82.4	80.5	36.95	23.75
919	82.4	80.5	36.95	23.75
920	82.4	80.5	36.95	23.73
921	82.4	80.5	36.95	23.73
922	82.5	80.5	36.95	23.73
923	82.5	80.5	36.95	23.73
924	82.5	80.5	36.98	23.73
925	82.5	80.5	36.98	23.70
926	82.5	80.5	36.98	23.70
927	82.6	80.5	36.98	23.70
928	82.6	80.5	36.98	23.70
929	82.6	80.5	36.98	23.70
930	82.6	80.5	36.98	23.68
931	82.6	80.6	36.98	23.68
932	82.7	80.6	36.98	23.68
933	82.7	80.6	36.98	23.68
934	82.7	80.6	36.98	23.68
935	82.7	80.6	36.98	23.68
936	82.8	80.6	36.98	23.65
937	82.8	80.6	36.98	23.65
938	82.8	80.6	36.98	23.65
939	82.8	80.6	37.02	23.65
940	82.8	80.6	37.02	23.65
941	82.9	80.6	37.02	23.63
942	82.9	80.6	37.02	23.63
943	82.9	80.6	37.02	23.63
944	82.9	80.6	37.02	23.63
945	82.9	80.6	37.02	23.63
946	83.0	80.6	37.02	23.61
947	83.0	80.6	37.02	23.61
948	83.0	80.6	37.02	23.61
949	83.0	80.6	37.02	23.61
950	83.0	80.6	37.02	23.61
951	83.1	80.6	37.02	23.58
952	83.1	80.6	37.02	23.58
953	83.1	80.7	37.02	23.58
954	83.1	80.7	37.06	23.58
955	83.1	80.7	37.06	23.58
956	83.2	80.7	37.06	23.56
957	83.2	80.7	37.06	23.56
958	83.2	80.7	37.06	23.56
959	83.2	80.7	37.06	23.56

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
960	83.2	80.7	37.06	23.56
961	83.3	80.7	37.06	23.56
962	83.3	80.7	37.06	23.53
963	83.3	80.7	37.06	23.53
964	83.3	80.7	37.06	23.53
965	83.3	80.7	37.06	23.53
966	83.4	80.7	37.06	23.53
967	83.4	80.7	37.06	23.51
968	83.4	80.7	37.06	23.51
969	83.4	80.7	37.06	23.51
970	83.5	80.7	37.09	23.51
971	83.5	80.7	37.09	23.51
972	83.5	80.7	37.09	23.48
973	83.5	80.7	37.09	23.48
974	83.5	80.8	37.09	23.48
975	83.6	80.8	37.09	23.48
976	83.6	80.8	37.09	23.48
977	83.6	80.8	37.09	23.46
978	83.6	80.8	37.09	23.46
979	83.6	80.8	37.09	23.46
980	83.7	80.8	37.09	23.46
981	83.7	80.8	37.09	23.46
982	83.7	80.8	37.09	23.43
983	83.7	80.8	37.09	23.43
984	83.7	80.8	37.09	23.43
985	83.8	80.8	37.13	23.43
986	83.8	80.8	37.13	23.43
987	83.8	80.8	37.13	23.43
988	83.8	80.8	37.13	23.41
989	83.8	80.8	37.13	23.41
990	83.9	80.8	37.13	23.41
991	83.9	80.8	37.13	23.41
992	83.9	80.8	37.13	23.41
993	83.9	80.8	37.13	23.39
994	83.9	80.8	37.13	23.39
995	84.0	80.8	37.13	23.39
996	84.0	80.9	37.13	23.39
997	84.0	80.9	37.13	23.39
998	84.0	80.9	37.13	23.36
999	84.0	80.9	37.13	23.36
1000	84.1	80.9	37.17	23.36
1001	84.1	80.9	37.17	23.36
1002	84.1	80.9	37.17	23.36
1003	84.1	80.9	37.17	23.34
1004	84.2	80.9	37.17	23.34
1005	84.2	80.9	37.17	23.34
1006	84.2	80.9	37.17	23.34
1007	84.2	80.9	37.17	23.34
1008	84.2	80.9	37.17	23.31
1009	84.3	80.9	37.17	23.31
1010	84.3	80.9	37.17	23.31
1011	84.3	80.9	37.17	23.31
1012	84.3	80.9	37.17	23.31
1013	84.3	80.9	37.17	23.29
1014	84.4	80.9	37.17	23.29
1015	84.4	80.9	37.17	23.29
1016	84.4	80.9	37.20	23.29
1017	84.4	80.9	37.20	23.29
1018	84.4	81.0	37.20	23.29
1019	84.5	81.0	37.20	23.26
1020	84.5	81.0	37.20	23.26
1021	84.5	81.0	37.20	23.26
1022	84.5	81.0	37.20	23.26
1023	84.5	81.0	37.20	23.26
1024	84.6	81.0	37.20	23.24
1025	84.6	81.0	37.20	23.24
1026	84.6	81.0	37.20	23.24
1027	84.6	81.0	37.20	23.24
1028	84.6	81.0	37.20	23.24
1029	84.7	81.0	37.20	23.22

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
1030	84.7	81.0	37.20	23.22
1031	84.7	81.0	37.24	23.22
1032	84.7	81.0	37.24	23.22
1033	84.7	81.0	37.24	23.22
1034	84.8	81.0	37.24	23.19
1035	84.8	81.0	37.24	23.19
1036	84.8	81.0	37.24	23.19
1037	84.8	81.0	37.24	23.19
1038	84.9	81.0	37.24	23.19
1039	84.9	81.0	37.24	23.17
1040	84.9	81.1	37.24	23.17
1041	84.9	81.1	37.24	23.17
1042	84.9	81.1	37.24	23.17
1043	85.0	81.1	37.24	23.17
1044	85.0	81.1	37.24	23.17
1045	85.0	81.1	37.24	23.14
1046	85.0	81.1	37.24	23.14
1047	85.0	81.1	37.28	23.14
1048	85.1	81.1	37.28	23.14
1049	85.1	81.1	37.28	23.14
1050	85.1	81.1	37.28	23.12
1051	85.1	81.1	37.28	23.12
1052	85.1	81.1	37.28	23.12
1053	85.2	81.1	37.28	23.12
1054	85.2	81.1	37.28	23.12
1055	85.2	81.1	37.28	23.09
1056	85.2	81.1	37.28	23.09
1057	85.2	81.1	37.28	23.09
1058	85.3	81.1	37.28	23.09
1059	85.3	81.1	37.28	23.09
1060	85.3	81.1	37.28	23.07
1061	85.3	81.2	37.28	23.07
1062	85.3	81.2	37.31	23.07
1063	85.4	81.2	37.31	23.07
1064	85.4	81.2	37.31	23.07
1065	85.4	81.2	37.31	23.05
1066	85.4	81.2	37.31	23.05
1067	85.5	81.2	37.31	23.05
1068	85.5	81.2	37.31	23.05
1069	85.5	81.2	37.31	23.05
1070	85.5	81.2	37.31	23.05
1071	85.5	81.2	37.31	23.02
1072	85.6	81.2	37.31	23.02
1073	85.6	81.2	37.31	23.02
1074	85.6	81.2	37.31	23.02
1075	85.6	81.2	37.31	23.02
1076	85.6	81.2	37.31	23.00
1077	85.7	81.2	37.35	23.00
1078	85.7	81.2	37.35	23.00
1079	85.7	81.2	37.35	23.00
1080	85.7	81.2	37.35	23.00
1081	85.7	81.2	37.35	22.97
1082	85.8	81.2	37.35	22.97
1083	85.8	81.3	37.35	22.97
1084	85.8	81.3	37.35	22.97
1085	85.8	81.3	37.35	22.97
1086	85.8	81.3	37.35	22.95
1087	85.9	81.3	37.35	22.95
1088	85.9	81.3	37.35	22.95
1089	85.9	81.3	37.35	22.95
1090	85.9	81.3	37.35	22.95
1091	85.9	81.3	37.35	22.92
1092	86.0	81.3	37.35	22.92
1093	86.0	81.3	37.39	22.92
1094	86.0	81.3	37.39	22.92
1095	86.0	81.3	37.39	22.92
1096	86.0	81.3	37.39	22.92
1097	86.1	81.3	37.39	22.90
1098	86.1	81.3	37.39	22.90
1099	86.1	81.3	37.39	22.90

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
1100	86.1	81.3	37.39	22.90
1101	86.2	81.3	37.39	22.90
1102	86.2	81.3	37.39	22.88
1103	86.2	81.3	37.39	22.88
1104	86.2	81.3	37.39	22.88
1105	86.2	81.4	37.39	22.88
1106	86.3	81.4	37.39	22.88
1107	86.3	81.4	37.39	22.85
1108	86.3	81.4	37.42	22.85
1109	86.3	81.4	37.42	22.85
1110	86.3	81.4	37.42	22.85
1111	86.4	81.4	37.42	22.85
1112	86.4	81.4	37.42	22.83
1113	86.4	81.4	37.42	22.83
1114	86.4	81.4	37.42	22.83
1115	86.4	81.4	37.42	22.83
1116	86.5	81.4	37.42	22.83
1117	86.5	81.4	37.42	22.80
1118	86.5	81.4	37.42	22.80
1119	86.5	81.4	37.42	22.80
1120	86.5	81.4	37.42	22.80
1121	86.6	81.4	37.42	22.80
1122	86.6	81.4	37.42	22.80
1123	86.6	81.4	37.42	22.78
1124	86.6	81.4	37.46	22.78
1125	86.6	81.4	37.46	22.78
1126	86.7	81.4	37.46	22.78
1127	86.7	81.5	37.46	22.78
1128	86.7	81.5	37.46	22.75
1129	86.7	81.5	37.46	22.75
1130	86.7	81.5	37.46	22.75
1131	86.8	81.5	37.46	22.75
1132	86.8	81.5	37.46	22.75
1133	86.8	81.5	37.46	22.73
1134	86.8	81.5	37.46	22.73
1135	86.9	81.5	37.46	22.73
1136	86.9	81.5	37.46	22.73
1137	86.9	81.5	37.46	22.73
1138	86.9	81.5	37.46	22.71
1139	86.9	81.5	37.50	22.71
1140	87.0	81.5	37.50	22.71
1141	87.0	81.5	37.50	22.71
1142	87.0	81.5	37.50	22.71
1143	87.0	81.5	37.50	22.68
1144	87.0	81.5	37.50	22.68
1145	87.1	81.5	37.50	22.68
1146	87.1	81.5	37.50	22.68
1147	87.1	81.5	37.50	22.68
1148	87.1	81.6	37.50	22.68
1149	87.1	81.6	37.50	22.66
1150	87.2	81.6	37.50	22.66
1151	87.2	81.6	37.50	22.66
1152	87.2	81.6	37.50	22.66
1153	87.2	81.6	37.50	22.66
1154	87.2	81.6	37.53	22.63
1155	87.3	81.6	37.53	22.63
1156	87.3	81.6	37.53	22.63
1157	87.3	81.6	37.53	22.63
1158	87.3	81.6	37.53	22.63
1159	87.3	81.6	37.53	22.61
1160	87.4	81.6	37.53	22.61
1161	87.4	81.6	37.53	22.61
1162	87.4	81.6	37.53	22.61
1163	87.4	81.6	37.53	22.61
1164	87.4	81.6	37.53	22.58
1165	87.5	81.6	37.53	22.58
1166	87.5	81.6	37.53	22.58
1167	87.5	81.6	37.53	22.58
1168	87.5	81.6	37.53	22.58
1169	87.6	81.6	37.53	22.56

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
1170	87.6	81.7	37.57	22.56
1171	87.6	81.7	37.57	22.56
1172	87.6	81.7	37.57	22.56
1173	87.6	81.7	37.57	22.56
1174	87.7	81.7	37.57	22.56
1175	87.7	81.7	37.57	22.54
1176	87.7	81.7	37.57	22.54
1177	87.7	81.7	37.57	22.54
1178	87.7	81.7	37.57	22.54
1179	87.8	81.7	37.57	22.54
1180	87.8	81.7	37.57	22.51
1181	87.8	81.7	37.57	22.51
1182	87.8	81.7	37.57	22.51
1183	87.8	81.7	37.57	22.51
1184	87.9	81.7	37.57	22.51
1185	87.9	81.7	37.61	22.49
1186	87.9	81.7	37.61	22.49
1187	87.9	81.7	37.61	22.49
1188	87.9	81.7	37.61	22.49
1189	88.0	81.7	37.61	22.49
1190	88.0	81.7	37.61	22.46
1191	88.0	81.7	37.61	22.46
1192	88.0	81.8	37.61	22.46
1193	88.0	81.8	37.61	22.46
1194	88.1	81.8	37.61	22.46
1195	88.1	81.8	37.61	22.44
1196	88.1	81.8	37.61	22.44
1197	88.1	81.8	37.61	22.44
1198	88.1	81.8	37.61	22.44
1199	88.2	81.8	37.61	22.44
1200	88.2	81.8	37.64	22.44

【PURY-P850SDMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
425	42.5	45.0	11.52	11.11
426	42.6	45.1	11.52	11.38
427	42.7	45.2	11.52	11.38
428	42.8	45.3	11.52	11.38
429	42.9	45.4	11.52	11.38
430	43.0	45.5	11.52	11.38
431	43.1	45.6	11.52	11.38
432	43.2	45.7	11.52	11.38
433	43.3	45.8	11.88	11.38
434	43.4	45.9	11.88	11.38
435	43.5	46.0	11.88	11.38
436	43.6	46.1	11.88	11.38
437	43.7	46.2	11.88	11.65
438	43.8	46.3	11.88	11.65
439	43.9	46.4	11.88	11.65
440	44.0	46.5	11.88	11.65
441	44.1	46.6	11.88	11.65
442	44.2	46.8	11.88	11.65
443	44.3	46.9	12.24	11.65
444	44.4	47.0	12.24	11.65
445	44.5	47.1	12.24	11.65
446	44.6	47.2	12.24	11.65
447	44.7	47.3	12.24	11.65
448	44.8	47.4	12.24	11.92
449	44.9	47.5	12.24	11.92
450	45.0	47.6	12.24	11.92
451	45.1	47.7	12.24	11.92
452	45.2	47.8	12.60	11.92
453	45.3	47.9	12.60	11.92
454	45.4	48.0	12.60	11.92
455	45.5	48.1	12.60	11.92
456	45.6	48.2	12.60	11.92
457	45.7	48.3	12.60	11.92
458	45.8	48.4	12.60	12.20
459	45.9	48.6	12.60	12.20
460	46.0	48.7	12.60	12.20
461	46.1	48.8	12.60	12.20
462	46.2	48.9	12.96	12.20
463	46.3	49.0	12.96	12.20
464	46.4	49.1	12.96	12.20
465	46.5	49.2	12.96	12.20
466	46.6	49.3	12.96	12.20
467	46.7	49.4	12.96	12.20
468	46.8	49.5	12.96	12.20
469	46.9	49.6	12.96	12.47
470	47.0	49.7	13.32	12.47
471	47.1	49.8	13.32	12.47
472	47.2	49.9	13.32	12.47
473	47.3	50.0	13.32	12.47
474	47.4	50.1	13.32	12.47
475	47.5	50.2	13.32	12.47
476	47.6	50.4	13.32	12.47
477	47.7	50.5	13.32	12.47
478	47.8	50.6	13.32	12.47
479	47.9	50.7	13.68	12.74
480	48.0	50.8	13.68	12.74
481	48.1	50.9	13.68	12.74
482	48.2	51.0	13.68	12.74
483	48.3	51.1	13.68	12.74
484	48.4	51.2	13.68	12.74
485	48.5	51.3	13.68	12.74
486	48.6	51.4	13.68	12.74
487	48.7	51.5	13.68	12.74
488	48.8	51.6	14.04	12.74
489	48.9	51.7	14.04	13.01
490	49.0	51.8	14.04	13.01
491	49.1	51.9	14.04	13.01
492	49.2	52.0	14.04	13.01
493	49.3	52.2	14.04	13.01
494	49.4	52.3	14.04	13.01

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
495	49.5	52.4	14.04	13.01
496	49.6	52.5	14.40	13.01
497	49.7	52.6	14.40	13.01
498	49.8	52.7	14.40	13.28
499	49.9	52.8	14.40	13.28
500	50.0	52.9	14.40	13.28
501	50.1	53.0	14.40	13.28
502	50.2	53.1	14.40	13.28
503	50.3	53.2	14.40	13.28
504	50.4	53.3	14.76	13.28
505	50.5	53.4	14.76	13.28
506	50.6	53.5	14.76	13.28
507	50.7	53.6	14.76	13.28
508	50.8	53.7	14.76	13.55
509	50.9	53.8	14.76	13.55
510	51.0	54.0	14.76	13.55
511	51.1	54.1	14.76	13.55
512	51.2	54.2	15.12	13.55
513	51.3	54.3	15.12	13.55
514	51.4	54.4	15.12	13.55
515	51.5	54.5	15.12	13.55
516	51.6	54.6	15.12	13.55
517	51.7	54.7	15.12	13.82
518	51.8	54.8	15.12	13.82
519	51.9	54.9	15.12	13.82
520	52.0	55.0	15.48	13.82
521	52.1	55.1	15.48	13.82
522	52.2	55.2	15.48	13.82
523	52.3	55.3	15.48	13.82
524	52.4	55.4	15.48	13.82
525	52.5	55.5	15.48	13.82
526	52.6	55.6	15.48	14.09
527	52.7	55.8	15.48	14.09
528	52.8	55.9	15.84	14.09
529	52.9	56.0	15.84	14.09
530	53.0	56.1	15.84	14.09
531	53.1	56.2	15.84	14.09
532	53.2	56.3	15.84	14.09
533	53.3	56.4	15.84	14.09
534	53.4	56.5	15.84	14.09
535	53.5	56.6	15.84	14.36
536	53.6	56.7	16.20	14.36
537	53.7	56.8	16.20	14.36
538	53.8	56.9	16.20	14.36
539	53.9	57.0	16.20	14.36
540	54.0	57.1	16.20	14.36
541	54.1	57.2	16.20	14.36
542	54.2	57.3	16.20	14.36
543	54.3	57.4	16.56	14.36
544	54.4	57.6	16.56	14.63
545	54.5	57.7	16.56	14.63
546	54.6	57.8	16.56	14.63
547	54.7	57.9	16.56	14.63
548	54.8	58.0	16.56	14.63
549	54.9	58.1	16.56	14.63
550	55.0	58.2	16.56	14.63
551	55.1	58.3	16.92	14.63
552	55.2	58.4	16.92	14.91
553	55.3	58.5	16.92	14.91
554	55.4	58.6	16.92	14.91
555	55.5	58.7	16.92	14.91
556	55.6	58.8	16.92	14.91
557	55.7	58.9	16.92	14.91
558	55.8	59.0	17.28	14.91
559	55.9	59.1	17.28	14.91
560	56.0	59.2	17.28	14.91
561	56.1	59.4	17.28	15.18
562	56.2	59.5	17.28	15.18
563	56.3	59.6	17.28	15.18
564	56.4	59.7	17.28	15.18

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
565	56.5	59.8	17.64	15.18
566	56.6	59.9	17.64	15.18
567	56.7	60.0	17.64	15.18
568	56.8	60.1	17.64	15.18
569	56.9	60.2	17.64	15.45
570	57.0	60.3	17.64	15.45
571	57.1	60.4	17.64	15.45
572	57.2	60.5	17.64	15.45
573	57.3	60.6	18.01	15.45
574	57.4	60.7	18.01	15.45
575	57.5	60.8	18.01	15.45
576	57.6	60.9	18.01	15.45
577	57.7	61.0	18.01	15.45
578	57.8	61.2	18.01	15.72
579	57.9	61.3	18.01	15.72
580	58.0	61.4	18.37	15.72
581	58.1	61.5	18.37	15.72
582	58.2	61.6	18.37	15.72
583	58.3	61.7	18.37	15.72
584	58.4	61.8	18.37	15.72
585	58.5	61.9	18.37	15.72
586	58.6	62.0	18.37	15.99
587	58.7	62.1	18.73	15.99
588	58.8	62.2	18.73	15.99
589	58.9	62.3	18.73	15.99
590	59.0	62.4	18.73	15.99
591	59.1	62.5	18.73	15.99
592	59.2	62.6	18.73	15.99
593	59.3	62.7	19.09	15.99
594	59.4	62.8	19.09	16.26
595	59.5	63.0	19.09	16.26
596	59.6	63.1	19.09	16.26
597	59.7	63.2	19.09	16.26
598	59.8	63.3	19.09	16.26
599	59.9	63.4	19.09	16.26
600	60.0	63.5	19.45	16.26
601	60.1	63.6	19.45	16.26
602	60.2	63.7	19.45	16.53
603	60.3	63.8	19.45	16.53
604	60.4	63.9	19.45	16.53
605	60.5	64.0	19.45	16.53
606	60.6	64.1	19.45	16.53
607	60.7	64.2	19.81	16.53
608	60.8	64.3	19.81	16.53
609	60.9	64.4	19.81	16.80
610	61.0	64.5	19.81	16.80
611	61.1	64.6	19.81	16.80
612	61.2	64.8	19.81	16.80
613	61.3	64.9	20.17	16.80
614	61.4	65.0	20.17	16.80
615	61.5	65.1	20.17	16.80
616	61.6	65.2	20.17	16.80
617	61.7	65.3	20.17	17.07
618	61.8	65.4	20.17	17.07
619	61.9	65.5	20.17	17.07
620	62.0	65.6	20.53	17.07
621	62.1	65.7	20.53	17.07
622	62.2	65.8	20.53	17.07
623	62.3	65.9	20.53	17.07
624	62.4	66.0	20.53	17.07
625	62.5	66.1	20.53	17.34
626	62.6	66.2	20.89	17.34
627	62.7	66.3	20.89	17.34
628	62.8	66.4	20.89	17.34
629	62.9	66.6	20.89	17.34
630	63.0	66.7	20.89	17.34
631	63.1	66.8	20.89	17.34
632	63.2	66.9	20.89	17.62
633	63.3	67.0	21.25	17.62
634	63.4	67.1	21.25	17.62

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
635	63.5	67.2	21.25	17.62
636	63.6	67.3	21.25	17.62
637	63.7	67.4	21.25	17.62
638	63.8	67.5	21.25	17.62
639	63.9	67.6	21.61	17.62
640	64.0	67.7	21.61	17.89
641	64.1	67.8	21.61	17.89
642	64.2	67.9	21.61	17.89
643	64.3	68.0	21.61	17.89
644	64.4	68.1	21.61	17.89
645	64.5	68.2	21.97	17.89
646	64.6	68.4	21.97	17.89
647	64.7	68.5	21.97	18.16
648	64.8	68.6	21.97	18.16
649	64.9	68.7	21.97	18.16
650	65.0	68.8	21.97	18.16
651	65.1	68.9	22.33	18.16
652	65.2	69.0	22.33	18.16
653	65.3	69.1	22.33	18.16
654	65.4	69.2	22.33	18.43
655	65.5	69.3	22.33	18.43
656	65.6	69.4	22.33	18.43
657	65.7	69.5	22.69	18.43
658	65.8	69.6	22.69	18.43
659	65.9	69.7	22.69	18.43
660	66.0	69.8	22.69	18.43
661	66.1	69.9	22.69	18.70
662	66.2	70.0	22.69	18.70
663	66.3	70.2	23.05	18.70
664	66.4	70.3	23.05	18.70
665	66.5	70.4	23.05	18.70
666	66.6	70.5	23.05	18.70
667	66.7	70.6	23.05	18.70
668	66.8	70.7	23.05	18.97
669	66.9	70.8	23.41	18.97
670	67.0	70.9	23.41	18.97
671	67.1	71.0	23.41	18.97
672	67.2	71.1	23.41	18.97
673	67.3	71.2	23.41	18.97
674	67.4	71.3	23.41	18.97
675	67.5	71.4	23.77	19.24
676	67.6	71.5	23.77	19.24
677	67.7	71.6	23.77	19.24
678	67.8	71.7	23.77	19.24
679	67.9	71.8	23.77	19.24
680	68.0	72.0	23.77	19.24
681	68.1	72.1	24.13	19.24
682	68.2	72.2	24.13	19.51
683	68.3	72.3	24.13	19.51
684	68.4	72.4	24.13	19.51
685	68.5	72.5	24.13	19.51
686	68.6	72.6	24.13	19.51
687	68.7	72.7	24.49	19.51
688	68.8	72.8	24.49	19.51
689	68.9	72.9	24.49	19.78
690	69.0	73.0	24.49	19.78
691	69.1	73.1	24.49	19.78
692	69.2	73.2	24.49	19.78
693	69.3	73.3	24.85	19.78
694	69.4	73.4	24.85	19.78
695	69.5	73.5	24.85	19.78
696	69.6	73.6	24.85	20.05
697	69.7	73.8	24.85	20.05
698	69.8	73.9	25.21	20.05
699	69.9	74.0	25.21	20.05
700	70.0	74.1	25.21	20.05
701	70.1	74.2	25.21	20.05
702	70.2	74.3	25.21	20.05
703	70.3	74.4	25.21	20.33
704	70.4	74.5	25.57	20.33

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
705	70.5	74.6	25.57	20.33
706	70.6	74.7	25.57	20.33
707	70.7	74.8	25.57	20.33
708	70.8	74.9	25.57	20.33
709	70.9	75.0	25.57	20.60
710	71.0	75.1	25.93	20.60
711	71.1	75.2	25.93	20.60
712	71.2	75.3	25.93	20.60
713	71.3	75.4	25.93	20.60
714	71.4	75.6	25.93	20.60
715	71.5	75.7	26.29	20.60
716	71.6	75.8	26.29	20.87
717	71.7	75.9	26.29	20.87
718	71.8	76.0	26.29	20.87
719	71.9	76.1	26.29	20.87
720	72.0	76.2	26.29	20.87
721	72.1	76.3	26.65	20.87
722	72.2	76.4	26.65	21.14
723	72.3	76.5	26.65	21.14
724	72.4	76.6	26.65	21.14
725	72.5	76.7	26.65	21.14
726	72.6	76.8	27.01	21.14
727	72.7	76.9	27.01	21.14
728	72.8	77.0	27.01	21.14
729	72.9	77.1	27.01	21.41
730	73.0	77.2	27.01	21.41
731	73.1	77.4	27.37	21.41
732	73.2	77.5	27.37	21.41
733	73.3	77.6	27.37	21.41
734	73.4	77.7	27.37	21.41
735	73.5	77.8	27.37	21.68
736	73.6	77.9	27.37	21.68
737	73.7	78.0	27.73	21.68
738	73.8	78.1	27.73	21.68
739	73.9	78.2	27.73	21.68
740	74.0	78.3	27.73	21.68
741	74.1	78.4	27.73	21.68
742	74.2	78.5	28.09	21.95
743	74.3	78.6	28.09	21.95
744	74.4	78.7	28.09	21.95
745	74.5	78.8	28.09	21.95
746	74.6	78.9	28.09	21.95
747	74.7	79.0	28.45	21.95
748	74.8	79.2	28.45	22.22
749	74.9	79.3	28.45	22.22
750	75.0	79.4	28.45	22.22
751	75.1	79.5	28.45	22.22
752	75.2	79.6	28.45	22.22
753	75.3	79.7	28.81	22.22
754	75.4	79.8	28.81	22.49
755	75.5	79.9	28.81	22.49
756	75.6	80.0	28.81	22.49
757	75.7	80.1	28.81	22.49
758	75.8	80.2	29.17	22.49
759	75.9	80.3	29.17	22.49
760	76.0	80.4	29.17	22.76
761	76.1	80.5	29.17	22.76
762	76.2	80.6	29.17	22.76
763	76.3	80.7	29.53	22.76
764	76.4	80.8	29.53	22.76
765	76.5	81.0	29.53	22.76
766	76.6	81.1	29.53	23.04
767	76.7	81.2	29.53	23.04
768	76.8	81.3	29.89	23.04
769	76.9	81.4	29.89	23.04
770	77.0	81.5	29.89	23.04
771	77.1	81.6	29.89	23.04
772	77.2	81.7	29.89	23.31
773	77.3	81.8	30.25	23.31
774	77.4	81.9	30.25	23.31

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
775	77.5	82.0	30.25	23.31
776	77.6	82.1	30.25	23.31
777	77.7	82.2	30.25	23.31
778	77.8	82.3	30.61	23.58
779	77.9	82.4	30.61	23.58
780	78.0	82.5	30.61	23.58
781	78.1	82.6	30.61	23.58
782	78.2	82.8	30.61	23.58
783	78.3	82.9	30.97	23.58
784	78.4	83.0	30.97	23.85
785	78.5	83.1	30.97	23.85
786	78.6	83.2	30.97	23.85
787	78.7	83.3	30.97	23.85
788	78.8	83.4	31.33	23.85
789	78.9	83.5	31.33	23.85
790	79.0	83.6	31.33	24.12
791	79.1	83.7	31.33	24.12
792	79.2	83.8	31.33	24.12
793	79.3	83.9	31.69	24.12
794	79.4	84.0	31.69	24.12
795	79.5	84.1	31.69	24.12
796	79.6	84.2	31.69	24.39
797	79.7	84.3	31.69	24.39
798	79.8	84.4	32.05	24.39
799	79.9	84.6	32.05	24.39
800	80.0	84.7	32.05	24.39
801	80.1	84.8	32.05	24.39
802	80.2	84.9	32.05	24.66
803	80.3	85.0	32.41	24.66
804	80.4	85.1	32.41	24.66
805	80.5	85.2	32.41	24.66
806	80.6	85.3	32.41	24.66
807	80.7	85.4	32.41	24.66
808	80.8	85.5	32.77	24.93
809	80.9	85.6	32.77	24.93
810	81.0	85.7	32.77	24.93
811	81.1	85.8	32.77	24.93
812	81.2	85.9	32.77	24.93
813	81.3	86.0	33.13	24.93
814	81.4	86.1	33.13	25.20
815	81.5	86.2	33.13	25.20
816	81.6	86.4	33.13	25.20
817	81.7	86.5	33.13	25.20
818	81.8	86.6	33.49	25.20
819	81.9	86.7	33.49	25.47
820	82.0	86.8	33.49	25.47
821	82.1	86.9	33.49	25.47
822	82.2	87.0	33.85	25.47
823	82.3	87.1	33.85	25.47
824	82.4	87.2	33.85	25.47
825	82.5	87.3	33.85	25.75
826	82.6	87.4	33.85	25.75
827	82.7	87.5	34.21	25.75
828	82.8	87.6	34.21	25.75
829	82.9	87.7	34.21	25.75
830	83.0	87.8	34.21	25.75
831	83.1	87.9	34.21	26.02
832	83.2	88.0	34.57	26.02
833	83.3	88.2	34.57	26.02
834	83.4	88.3	34.57	26.02
835	83.5	88.4	34.57	26.02
836	83.6	88.5	34.93	26.29
837	83.7	88.6	34.93	26.29
838	83.8	88.7	34.93	26.29
839	83.9	88.8	34.93	26.29
840	84.0	88.9	34.93	26.29
841	84.1	89.0	35.29	26.29
842	84.2	89.1	35.29	26.56
843	84.3	89.2	35.29	26.56
844	84.4	89.3	35.29	26.56

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
845	84.5	89.4	35.29	26.56
846	84.6	89.5	35.65	26.56
847	84.7	89.6	35.65	26.83
848	84.8	89.7	35.65	26.83
849	84.9	89.8	35.65	26.83
850	85.0	90.0	36.01	27.10
851	85.0	90.0	36.01	27.07
852	85.0	90.0	36.01	27.07
853	85.0	90.0	36.01	27.07
854	85.0	90.0	36.01	27.07
855	85.1	90.0	36.01	27.07
856	85.1	90.0	36.01	27.05
857	85.1	90.0	36.01	27.05
858	85.1	90.0	36.01	27.05
859	85.1	90.0	36.01	27.05
860	85.2	90.0	36.01	27.05
861	85.2	90.0	36.01	27.05
862	85.2	90.0	36.01	27.02
863	85.2	90.0	36.01	27.02
864	85.2	90.0	36.01	27.02
865	85.3	90.0	36.01	27.02
866	85.3	90.0	36.01	27.02
867	85.3	90.0	36.05	26.99
868	85.3	90.0	36.05	26.99
869	85.3	90.0	36.05	26.99
870	85.4	90.0	36.05	26.99
871	85.4	90.1	36.05	26.99
872	85.4	90.1	36.05	26.99
873	85.4	90.1	36.05	26.96
874	85.4	90.1	36.05	26.96
875	85.5	90.1	36.05	26.96
876	85.5	90.1	36.05	26.96
877	85.5	90.1	36.05	26.96
878	85.5	90.1	36.05	26.94
879	85.5	90.1	36.05	26.94
880	85.6	90.1	36.05	26.94
881	85.6	90.1	36.05	26.94
882	85.6	90.1	36.05	26.94
883	85.6	90.1	36.08	26.94
884	85.7	90.1	36.08	26.91
885	85.7	90.1	36.08	26.91
886	85.7	90.1	36.08	26.91
887	85.7	90.1	36.08	26.91
888	85.7	90.1	36.08	26.91
889	85.8	90.1	36.08	26.88
890	85.8	90.1	36.08	26.88
891	85.8	90.1	36.08	26.88
892	85.8	90.2	36.08	26.88
893	85.8	90.2	36.08	26.88
894	85.9	90.2	36.08	26.88
895	85.9	90.2	36.08	26.86
896	85.9	90.2	36.08	26.86
897	85.9	90.2	36.08	26.86
898	85.9	90.2	36.08	26.86
899	86.0	90.2	36.08	26.86
900	86.0	90.2	36.12	26.83
901	86.0	90.2	36.12	26.83
902	86.0	90.2	36.12	26.83
903	86.0	90.2	36.12	26.83
904	86.1	90.2	36.12	26.83
905	86.1	90.2	36.12	26.83
906	86.1	90.2	36.12	26.80
907	86.1	90.2	36.12	26.80
908	86.1	90.2	36.12	26.80
909	86.2	90.2	36.12	26.80
910	86.2	90.2	36.12	26.80
911	86.2	90.2	36.12	26.77
912	86.2	90.3	36.12	26.77
913	86.2	90.3	36.12	26.77
914	86.3	90.3	36.12	26.77
915	86.3	95.2	36.12	26.77
916	86.3	95.3	36.15	26.77
917	86.3	95.3	36.15	26.75
918	86.4	95.3	36.15	26.75
919	86.4	95.3	36.15	26.75
920	86.4	95.3	36.15	26.75
921	86.4	95.3	36.15	26.75
922	86.4	95.3	36.15	26.72
923	86.5	95.3	36.15	26.72
924	86.5	95.3	36.15	26.72
925	86.5	95.3	36.15	26.72
926	86.5	95.3	36.15	26.72
927	86.5	95.3	36.15	26.72
928	86.6	95.3	36.15	26.69
929	86.6	95.3	36.15	26.69
930	86.6	95.3	36.15	26.69
931	86.6	95.3	36.15	26.69
932	86.6	95.3	36.19	26.69
933	86.7	95.3	36.19	26.67
934	86.7	95.3	36.19	26.67
935	86.7	95.3	36.19	26.67
936	86.7	95.3	36.19	26.67
937	86.7	95.3	36.19	26.67
938	86.8	95.4	36.19	26.67
939	86.8	95.4	36.19	26.64
940	86.8	95.4	36.19	26.64
941	86.8	95.4	36.19	26.64
942	86.8	95.4	36.19	26.64
943	86.9	95.4	36.19	26.64
944	86.9	95.4	36.19	26.61
945	86.9	95.4	36.19	26.61
946	86.9	95.4	36.19	26.61
947	86.9	95.4	36.19	26.61
948	87.0	95.4	36.19	26.61
949	87.0	95.4	36.23	26.61
950	87.0	95.4	36.23	26.59
951	87.0	95.4	36.23	26.59
952	87.1	95.4	36.23	26.59
953	87.1	95.4	36.23	26.59
954	87.1	95.4	36.23	26.59
955	87.1	95.4	36.23	26.56
956	87.1	95.4	36.23	26.56
957	87.2	95.4	36.23	26.56
958	87.2	95.4	36.23	26.56
959	87.2	95.4	36.23	26.56
960	87.2	95.5	36.23	26.56
961	87.2	95.5	36.23	26.53
962	87.3	95.5	36.23	26.53
963	87.3	95.5	36.23	26.53
964	87.3	95.5	36.23	26.53
965	87.3	95.5	36.26	26.53
966	87.3	95.5	36.26	26.50
967	87.4	95.5	36.26	26.50
968	87.4	95.5	36.26	26.50
969	87.4	95.5	36.26	26.50
970	87.4	95.5	36.26	26.50
971	87.4	95.5	36.26	26.50
972	87.5	95.5	36.26	26.48
973	87.5	95.5	36.26	26.48
974	87.5	95.5	36.26	26.48
975	87.5	95.5	36.26	26.48
976	87.5	95.5	36.26	26.48
977	87.6	95.5	36.26	26.45
978	87.6	95.5	36.26	26.45
979	87.6	95.5	36.26	26.45
980	87.6	95.5	36.26	26.45
981	87.6	95.6	36.30	26.45
982	87.7	95.6	36.30	26.45
983	87.7	95.6	36.30	26.42
984	87.7	95.6	36.30	26.42
985	87.7	90.3	36.30	26.42
986	87.8	90.3	36.30	26.42
987	87.8	90.3	36.30	26.42
988	87.8	90.3	36.30	26.40
989	87.8	90.3	36.30	26.40
990	87.8	90.3	36.30	26.40
991	87.9	90.3	36.30	26.40
992	87.9	90.3	36.30	26.40
993	87.9	90.3	36.30	26.40
994	87.9	90.3	36.30	26.37
995	87.9	90.3	36.30	26.37
996	88.0	90.3	36.30	26.37
997	88.0	90.3	36.30	26.37
998	88.0	90.3	36.33	26.37
999	88.0	90.3	36.33	26.37
1000	88.0	90.3	36.33	26.34
1001	88.1	90.3	36.33	26.34
1002	88.1	90.3	36.33	26.34
1003	88.1	90.4	36.33	26.34
1004	88.1	90.4	36.33	26.34
1005	88.1	90.4	36.33	26.31
1006	88.2	90.4	36.33	26.31
1007	88.2	90.4	36.33	26.31
1008	88.2	90.4	36.33	26.31
1009	88.2	90.4	36.33	26.31
1010	88.2	90.4	36.33	26.31
1011	88.3	90.4	36.33	26.29
1012	88.3	90.4	36.33	26.29
1013	88.3	90.4	36.33	26.29
1014	88.3	90.4	36.37	26.29
1015	88.3	90.4	36.37	26.29
1016	88.4	90.4	36.37	26.26
1017	88.4	90.4	36.37	26.26
1018	88.4	90.4	36.37	26.26
1019	88.4	90.4	36.37	26.26
1020	88.5	90.4	36.37	26.26
1021	88.5	90.4	36.37	26.26
1022	88.5	90.4	36.37	26.23
1023	88.5	90.5	36.37	26.23
1024	88.5	90.5	36.37	26.23
1025	88.6	90.5	36.37	26.23
1026	88.6	90.5	36.37	26.23
1027	88.6	90.5	36.37	26.21
1028	88.6	90.5	36.37	26.21
1029	88.6	90.5	36.37	26.21
1030	88.7	90.5	36.41	26.21
1031	88.7	90.5	36.41	26.21
1032	88.7	90.5	36.41	26.21
1033	88.7	90.5	36.41	26.18
1034	88.7	90.5	36.41	26.18
1035	88.8	90.5	36.41	26.18
1036	88.8	90.5	36.41	26.18
1037	88.8	90.5	36.41	26.18
1038	88.8	90.5	36.41	26.15
1039	88.8	90.5	36.41	26.15
1040	88.9	90.5	36.41	26.15
1041	88.9	90.5	36.41	26.15
1042	88.9	90.5	36.41	26.15
1043	88.9	90.5	36.41	26.15
1044	88.9	90.6	36.41	26.12
1045	89.0	90.6	36.41	26.12
1046	89.0	90.6	36.41	26.12
1047	89.0	90.6	36.44	26.12
1048	89.0	90.6	36.44	26.12
1049	89.0	90.6	36.44	26.10
1050	89.1	90.6	36.44	26.10
1051	89.1	90.6	36.44	26.10
1052	89.1	90.6	36.44	26.10
1053	89.1	90.6	36.44	26.10
1054	89.2	90.6	36.44	26.10

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
1055	89.2	90.6	36.44	26.07
1056	89.2	90.6	36.44	26.07
1057	89.2	90.6	36.44	26.07
1058	89.2	90.6	36.44	26.07
1059	89.3	90.6	36.44	26.07
1060	89.3	90.6	36.44	26.04
1061	89.3	90.6	36.44	26.04
1062	89.3	90.6	36.44	26.04
1063	89.3	90.6	36.48	26.04
1064	89.4	90.7	36.48	26.04
1065	89.4	90.7	36.48	26.04
1066	89.4	90.7	36.48	26.02
1067	89.4	90.7	36.48	26.02
1068	89.4	90.7	36.48	26.02
1069	89.5	90.7	36.48	26.02
1070	89.5	90.7	36.48	26.02
1071	89.5	90.7	36.48	25.99
1072	89.5	90.7	36.48	25.99
1073	89.5	90.7	36.48	25.99
1074	89.6	90.7	36.48	25.99
1075	89.6	90.7	36.48	25.99
1076	89.6	90.7	36.48	25.99
1077	89.6	90.7	36.48	25.96
1078	89.6	90.7	36.48	25.96
1079	89.7	90.7	36.51	25.96
1080	89.7	90.7	36.51	25.96
1081	89.7	90.7	36.51	25.96
1082	89.7	90.7	36.51	25.93
1083	89.7	90.7	36.51	25.93
1084	89.8	90.7	36.51	25.93
1085	89.8	90.8	36.51	25.93
1086	89.8	90.8	36.51	25.93
1087	89.8	90.8	36.51	25.93
1088	89.9	90.8	36.51	25.91
1089	89.9	90.8	36.51	25.91
1090	89.9	90.8	36.51	25.91
1091	89.9	90.8	36.51	25.91
1092	89.9	90.8	36.51	25.91
1093	90.0	90.8	36.51	25.88
1094	90.0	90.8	36.51	25.88
1095	90.0	90.8	36.51	25.88
1096	90.0	90.8	36.55	25.88
1097	90.0	90.8	36.55	25.88
1098	90.1	90.8	36.55	25.88
1099	90.1	90.8	36.55	25.85
1100	90.1	90.8	36.55	25.85
1101	90.1	90.8	36.55	25.85
1102	90.1	90.8	36.55	25.85
1103	90.2	90.8	36.55	25.85
1104	90.2	90.8	36.55	25.83
1105	90.2	90.9	36.55	25.83
1106	90.2	90.9	36.55	25.83
1107	90.2	90.9	36.55	25.83
1108	90.3	90.9	36.55	25.83
1109	90.3	90.9	36.55	25.83
1110	90.3	90.9	36.55	25.80
1111	90.3	90.9	36.55	25.80
1112	90.3	90.9	36.59	25.80
1113	90.4	90.9	36.59	25.80
1114	90.4	90.9	36.59	25.80
1115	90.4	90.9	36.59	25.77
1116	90.4	90.9	36.59	25.77
1117	90.5	90.9	36.59	25.77
1118	90.5	90.9	36.59	25.77
1119	90.5	90.9	36.59	25.77
1120	90.5	90.9	36.59	25.77
1121	90.5	90.9	36.59	25.75
1122	90.6	90.9	36.59	25.75
1123	90.6	90.9	36.59	25.75
1124	90.6	90.9	36.59	25.75

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
1125	90.6	91.3	36.59	25.75
1126	90.6	91.3	36.59	25.72
1127	90.7	91.3	36.59	25.72
1128	90.7	91.3	36.62	25.72
1129	90.7	91.3	36.62	25.72
1130	90.7	91.3	36.62	25.72
1131	90.7	91.3	36.62	25.72
1132	90.8	91.3	36.62	25.69
1133	90.8	91.3	36.62	25.69
1134	90.8	91.3	36.62	25.69
1135	90.8	91.3	36.62	25.69
1136	90.8	91.3	36.62	25.69
1137	90.9	91.3	36.62	25.69
1138	90.9	91.4	36.62	25.66
1139	90.9	91.4	36.62	25.66
1140	90.9	91.4	36.62	25.66
1141	90.9	91.4	36.62	25.66
1142	91.0	91.4	36.62	25.66
1143	91.0	91.4	36.62	25.64
1144	91.0	91.4	36.62	25.64
1145	91.0	91.4	36.66	25.64
1146	91.0	91.4	36.66	25.64
1147	91.1	91.4	36.66	25.64
1148	91.1	91.4	36.66	25.64
1149	91.1	91.4	36.66	25.61
1150	91.1	91.4	36.66	25.61
1151	91.2	91.4	36.66	25.61
1152	91.2	91.4	36.66	25.61
1153	91.2	91.4	36.66	25.61
1154	91.2	91.4	36.66	25.58
1155	91.2	91.4	36.66	25.58
1156	91.3	91.4	36.66	25.58
1157	91.3	91.4	36.66	25.58
1158	91.3	91.5	36.66	25.58
1159	91.3	91.5	36.66	25.58
1160	91.3	91.5	36.66	25.56
1161	91.4	91.5	36.69	25.56
1162	91.4	91.5	36.69	25.56
1163	91.4	91.5	36.69	25.56
1164	91.4	91.5	36.69	25.56
1165	91.4	91.5	36.69	25.53
1166	91.5	91.5	36.69	25.53
1167	91.5	91.5	36.69	25.53
1168	91.5	91.5	36.69	25.53
1169	91.5	91.5	36.69	25.53
1170	91.5	91.5	36.69	25.53
1171	91.6	91.5	36.69	25.50
1172	91.6	91.5	36.69	25.50
1173	91.6	91.5	36.69	25.50
1174	91.6	91.5	36.69	25.50
1175	91.6	91.5	36.69	25.50
1176	91.7	91.5	36.69	25.47
1177	91.7	91.5	36.73	25.47
1178	91.7	91.5	36.73	25.47
1179	91.7	91.6	36.73	25.47
1180	91.7	91.6	36.73	25.47
1181	91.8	91.6	36.73	25.47
1182	91.8	91.6	36.73	25.45
1183	91.8	91.6	36.73	25.45
1184	91.8	91.6	36.73	25.45
1185	91.9	91.6	36.73	25.45
1186	91.9	91.6	36.73	25.45
1187	91.9	91.6	36.73	25.42
1188	91.9	91.6	36.73	25.42
1189	91.9	91.6	36.73	25.42
1190	92.0	91.6	36.73	25.42
1191	92.0	91.6	36.73	25.42
1192	92.0	91.6	36.73	25.42
1193	92.0	91.6	36.73	25.39
1194	92.0	91.6	36.77	25.39

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
1195	92.1	91.6	36.77	25.39
1196	92.1	91.6	36.77	25.39
1197	92.1	91.6	36.77	25.39
1198	92.1	91.6	36.77	25.37
1199	92.1	91.6	36.77	25.37
1200	92.2	91.7	36.77	25.37
1201	92.2	91.7	36.77	25.37
1202	92.2	91.7	36.77	25.37
1203	92.2	91.7	36.77	25.37
1204	92.2	91.7	36.77	25.34
1205	92.3	91.7	36.77	25.34
1206	92.3	91.7	36.77	25.34
1207	92.3	91.7	36.77	25.34
1208	92.3	91.7	36.77	25.34
1209	92.3	91.7	36.77	25.31
1210	92.4	91.7	36.80	25.31
1211	92.4	91.7	36.80	25.31
1212	92.4	91.7	36.80	25.31
1213	92.4	91.7	36.80	25.31
1214	92.4	91.7	36.80	25.31
1215	92.5	91.7	36.80	25.28
1216	92.5	91.7	36.80	25.28
1217	92.5	91.7	36.80	25.28
1218	92.5	91.7	36.80	25.28
1219	92.6	91.7	36.80	25.28
1220	92.6	91.8	36.80	25.26
1221	92.6	91.8	36.80	25.26
1222	92.6	91.8	36.80	25.26
1223	92.6	91.8	36.80	25.26
1224	92.7	91.8	36.80	25.26
1225	92.7	91.8	36.80	25.26
1226	92.7	91.8	36.84	25.23
1227	92.7	91.8	36.84	25.23
1228	92.7	91.8	36.84	25.23
1229	92.8	91.8	36.84	25.23
1230	92.8	91.8	36.84	25.23
1231	92.8	91.8	36.84	25.20
1232	92.8	91.8	36.84	25.20
1233	92.8	91.8	36.84	25.20
1234	92.9	91.8	36.84	25.20
1235	92.9	91.8	36.84	25.20
1236	92.9	91.8	36.84	25.20
1237	92.9	91.8	36.84	25.18
1238	92.9	91.8	36.84	25.18
1239	93.0	91.8	36.84	25.18
1240	93.0	91.8	36.84	25.18
1241	93.0	91.9	36.84	25.18
1242	93.0	91.9	36.84	25.15
1243	93.0	91.9	36.87	25.15
1244	93.1	91.9	36.87	25.15
1245	93.1	91.9	36.87	25.15
1246	93.1	91.9	36.87	25.15
1247	93.1	91.9	36.87	25.15
1248	93.1	91.9	36.87	25.12
1249	93.2	91.9	36.87	25.12
1250	93.2	91.9	36.87	25.12
1251	93.2	91.9	36.87	25.12
1252	93.2	91.9	36.87	25.12
1253	93.3	91.9	36.87	25.09
1254	93.3	91.9	36.87	25.09
1255	93.3	91.9	36.87	25.09
1256	93.3	91.9	36.87	25.09
1257	93.3	91.9	36.87	25.09
1258	93.4	91.9	36.87	25.09
1259	93.4	91.9	36.91	25.07
1260	93.4	91.9	36.91	25.07
1261	93.4	92.0	36.91	25.07
1262	93.4	92.0	36.91	25.07
1263	93.5	92.0	36.91	25.07
1264	93.5	92.0	36.91	25.04

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
1265	93.5	92.0	36.91	25.04
1266	93.5	92.0	36.91	25.04
1267	93.5	92.0	36.91	25.04
1268	93.6	92.0	36.91	25.04
1269	93.6	92.0	36.91	25.04
1270	93.6	92.0	36.91	25.01
1271	93.6	92.0	36.91	25.01
1272	93.6	92.0	36.91	25.01
1273	93.7	92.0	36.91	25.01
1274	93.7	92.0	36.91	25.01
1275	93.7	92.0	36.95	25.01

【PURY-P900SDMG】

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
450	45.0	50.0	12.00	12.20
451	45.1	50.1	12.00	12.20
452	45.2	50.2	12.00	12.20
453	45.3	50.3	12.00	12.20
454	45.4	50.4	12.00	12.20
455	45.5	50.6	12.00	12.20
456	45.6	50.7	12.00	12.20
457	45.7	50.8	12.00	12.20
458	45.8	50.9	12.35	12.20
459	45.9	51.0	12.35	12.50
460	46.0	51.1	12.35	12.50
461	46.1	51.2	12.35	12.50
462	46.2	51.3	12.35	12.50
463	46.3	51.4	12.35	12.50
464	46.4	51.6	12.35	12.50
465	46.5	51.7	12.35	12.50
466	46.6	51.8	12.35	12.50
467	46.7	51.9	12.70	12.50
468	46.8	52.0	12.70	12.50
469	46.9	52.1	12.70	12.50
470	47.0	52.2	12.70	12.50
471	47.1	52.3	12.70	12.50
472	47.2	52.4	12.70	12.80
473	47.3	52.6	12.70	12.80
474	47.4	52.7	12.70	12.80
475	47.5	52.8	12.70	12.80
476	47.6	52.9	12.70	12.80
477	47.7	53.0	13.06	12.80
478	47.8	53.1	13.06	12.80
479	47.9	53.2	13.06	12.80
480	48.0	53.3	13.06	12.80
481	48.1	53.4	13.06	12.80
482	48.2	53.6	13.06	12.80
483	48.3	53.7	13.06	12.80
484	48.4	53.8	13.06	12.80
485	48.5	53.9	13.06	13.09
486	48.6	54.0	13.41	13.09
487	48.7	54.1	13.41	13.09
488	48.8	54.2	13.41	13.09
489	48.9	54.3	13.41	13.09
490	49.0	54.4	13.41	13.09
491	49.1	54.6	13.41	13.09
492	49.2	54.7	13.41	13.09
493	49.3	54.8	13.41	13.09
494	49.4	54.9	13.41	13.09
495	49.5	55.0	13.41	13.09
496	49.6	55.1	13.76	13.09
497	49.7	55.2	13.76	13.09
498	49.8	55.3	13.76	13.39
499	49.9	55.4	13.76	13.39
500	50.0	55.6	13.76	13.39
501	50.1	55.7	13.76	13.39
502	50.2	55.8	13.76	13.39
503	50.3	55.9	13.76	13.39
504	50.4	56.0	13.76	13.39
505	50.5	56.1	14.12	13.39
506	50.6	56.2	14.12	13.39
507	50.7	56.3	14.12	13.39
508	50.8	56.4	14.12	13.39
509	50.9	56.6	14.12	13.69
510	51.0	56.7	14.12	13.69
511	51.1	56.8	14.12	13.69
512	51.2	56.9	14.12	13.69
513	51.3	57.0	14.12	13.69
514	51.4	57.1	14.47	13.69
515	51.5	57.2	14.47	13.69
516	51.6	57.3	14.47	13.69
517	51.7	57.4	14.47	13.69
518	51.8	57.6	14.47	13.69
519	51.9	57.7	14.47	13.69
520	52.0	57.8	14.47	13.69
521	52.1	57.9	14.47	13.99
522	52.2	58.0	14.82	13.99
523	52.3	58.1	14.82	13.99
524	52.4	58.2	14.82	13.99
525	52.5	58.3	14.82	13.99
526	52.6	58.4	14.82	13.99
527	52.7	58.6	14.82	13.99
528	52.8	58.7	14.82	13.99
529	52.9	58.8	14.82	13.99
530	53.0	58.9	14.82	13.99
531	53.1	59.0	15.17	13.99
532	53.2	59.1	15.17	14.28
533	53.3	59.2	15.17	14.28
534	53.4	59.3	15.17	14.28
535	53.5	59.4	15.17	14.28
536	53.6	59.6	15.17	14.28
537	53.7	59.7	15.17	14.28
538	53.8	59.8	15.17	14.28
539	53.9	59.9	15.17	14.28
540	54.0	60.0	15.53	14.28
541	54.1	60.1	15.53	14.28
542	54.2	60.2	15.53	14.28
543	54.3	60.3	15.53	14.58
544	54.4	60.4	15.53	14.58
545	54.5	60.6	15.53	14.58
546	54.6	60.7	15.53	14.58
547	54.7	60.8	15.53	14.58
548	54.8	60.9	15.88	14.58
549	54.9	61.0	15.88	14.58
550	55.0	61.1	15.88	14.58
551	55.1	61.2	15.88	14.58
552	55.2	61.3	15.88	14.58
553	55.3	61.4	15.88	14.88
554	55.4	61.6	15.88	14.88
555	55.5	61.7	15.88	14.88
556	55.6	61.8	16.23	14.88
557	55.7	61.9	16.23	14.88
558	55.8	62.0	16.23	14.88
559	55.9	62.1	16.23	14.88
560	56.0	62.2	16.23	14.88
561	56.1	62.3	16.23	14.88
562	56.2	62.4	16.23	14.88
563	56.3	62.6	16.23	15.18
564	56.4	62.7	16.59	15.18
565	56.5	62.8	16.59	15.18
566	56.6	62.9	16.59	15.18
567	56.7	63.0	16.59	15.18
568	56.8	63.1	16.59	15.18
569	56.9	63.2	16.59	15.18
570	57.0	63.3	16.59	15.18
571	57.1	63.4	16.59	15.18
572	57.2	63.6	16.94	15.18
573	57.3	63.7	16.94	15.48
574	57.4	63.8	16.94	15.48
575	57.5	63.9	16.94	15.48
576	57.6	64.0	16.94	15.48
577	57.7	64.1	16.94	15.48
578	57.8	64.2	16.94	15.48
579	57.9	64.3	16.94	15.48
580	58.0	64.4	17.29	15.48
581	58.1	64.6	17.29	15.48
582	58.2	64.7	17.29	15.48
583	58.3	64.8	17.29	15.77
584	58.4	64.9	17.29	15.77
585	58.5	65.0	17.29	15.77
586	58.6	65.1	17.29	15.77
587	58.7	65.2	17.29	15.77
588	58.8	65.3	17.65	15.77
589	58.9	65.4	17.65	15.77
590	59.0	65.6	17.65	15.77
591	59.1	65.7	17.65	15.77
592	59.2	65.8	17.65	16.07
593	59.3	65.9	17.65	16.07
594	59.4	66.0	17.65	16.07
595	59.5	66.1	17.65	16.07
596	59.6	66.2	18.00	16.07
597	59.7	66.3	18.00	16.07
598	59.8	66.4	18.00	16.07
599	59.9	66.6	18.00	16.07
600	60.0	66.7	18.00	16.07
601	60.1	66.8	18.00	16.37
602	60.2	66.9	18.00	16.37
603	60.3	67.0	18.00	16.37
604	60.4	67.1	18.35	16.37
605	60.5	67.2	18.35	16.37
606	60.6	67.3	18.35	16.37
607	60.7	67.4	18.35	16.37
608	60.8	67.6	18.35	16.37
609	60.9	67.7	18.35	16.37
610	61.0	67.8	18.35	16.67
611	61.1	67.9	18.70	16.67
612	61.2	68.0	18.70	16.67
613	61.3	68.1	18.70	16.67
614	61.4	68.2	18.70	16.67
615	61.5	68.3	18.70	16.67
616	61.6	68.4	18.70	16.67
617	61.7	68.6	18.70	16.67
618	61.8	68.7	18.70	16.67
619	61.9	68.8	19.06	16.96
620	62.0	68.9	19.06	16.96
621	62.1	69.0	19.06	16.96
622	62.2	69.1	19.06	16.96
623	62.3	69.2	19.06	16.96
624	62.4	69.3	19.06	16.96
625	62.5	69.4	19.06	16.96
626	62.6	69.6	19.41	16.96
627	62.7	69.7	19.41	16.96
628	62.8	69.8	19.41	17.26
629	62.9	69.9	19.41	17.26
630	63.0	70.0	19.41	17.26
631	63.1	70.1	19.41	17.26
632	63.2	70.2	19.41	17.26
633	63.3	70.3	19.76	17.26
634	63.4	70.4	19.76	17.26
635	63.5	70.6	19.76	17.26
636	63.6	70.7	19.76	17.56
637	63.7	70.8	19.76	17.56
638	63.8	70.9	19.76	17.56
639	63.9	71.0	19.76	17.56
640	64.0	71.1	19.76	17.56
641	64.1	71.2	20.12	17.56
642	64.2	71.3	20.12	17.56
643	64.3	71.4	20.12	17.56
644	64.4	71.6	20.12	17.56
645	64.5	71.7	20.12	17.86
646	64.6	71.8	20.12	17.86
647	64.7	71.9	20.12	17.86
648	64.8	72.0	20.47	17.86
649	64.9	72.1	20.47	17.86
650	65.0	72.2	20.47	17.86
651	65.1	72.3	20.47	17.86
652	65.2	72.4	20.47	17.86
653	65.3	72.6	20.47	18.15
654	65.4	72.7	20.47	18.15
655	65.5	72.8	20.82	18.15
656	65.6	72.9	20.82	18.15
657	65.7	73.0	20.82	18.15
658	65.8	73.1	20.82	18.15
659	65.9	73.2	20.82	18.15

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
660	66.0	73.3	20.82	18.15
661	66.1	73.4	20.82	18.45
662	66.2	73.6	21.17	18.45
663	66.3	73.7	21.17	18.45
664	66.4	73.8	21.17	18.45
665	66.5	73.9	21.17	18.45
666	66.6	74.0	21.17	18.45
667	66.7	74.1	21.17	18.45
668	66.8	74.2	21.17	18.45
669	66.9	74.3	21.53	18.75
670	67.0	74.4	21.53	18.75
671	67.1	74.6	21.53	18.75
672	67.2	74.7	21.53	18.75
673	67.3	74.8	21.53	18.75
674	67.4	74.9	21.53	18.75
675	67.5	75.0	21.53	18.75
676	67.6	75.1	21.88	18.75
677	67.7	75.2	21.88	19.05
678	67.8	75.3	21.88	19.05
679	67.9	75.4	21.88	19.05
680	68.0	75.6	21.88	19.05
681	68.1	75.7	21.88	19.05
682	68.2	75.8	22.23	19.05
683	68.3	75.9	22.23	19.05
684	68.4	76.0	22.23	19.05
685	68.5	76.1	22.23	19.34
686	68.6	76.2	22.23	19.34
687	68.7	76.3	22.23	19.34
688	68.8	76.4	22.23	19.34
689	68.9	76.6	22.59	19.34
690	69.0	76.7	22.59	19.34
691	69.1	76.8	22.59	19.34
692	69.2	76.9	22.59	19.64
693	69.3	77.0	22.59	19.64
694	69.4	77.1	22.59	19.64
695	69.5	77.2	22.59	19.64
696	69.6	77.3	22.94	19.64
697	69.7	77.4	22.94	19.64
698	69.8	77.6	22.94	19.64
699	69.9	77.7	22.94	19.64
700	70.0	77.8	22.94	19.94
701	70.1	77.9	22.94	19.94
702	70.2	78.0	23.29	19.94
703	70.3	78.1	23.29	19.94
704	70.4	78.2	23.29	19.94
705	70.5	78.3	23.29	19.94
706	70.6	78.4	23.29	19.94
707	70.7	78.6	23.29	20.24
708	70.8	78.7	23.29	20.24
709	70.9	78.8	23.64	20.24
710	71.0	78.9	23.64	20.24
711	71.1	79.0	23.64	20.24
712	71.2	79.1	23.64	20.24
713	71.3	79.2	23.64	20.24
714	71.4	79.3	23.64	20.53
715	71.5	79.4	24.00	20.53
716	71.6	79.6	24.00	20.53
717	71.7	79.7	24.00	20.53
718	71.8	79.8	24.00	20.53
719	71.9	79.9	24.00	20.53
720	72.0	80.0	24.00	20.53
721	72.1	80.1	24.00	20.83
722	72.2	80.2	24.35	20.83
723	72.3	80.3	24.35	20.83
724	72.4	80.4	24.35	20.83
725	72.5	80.6	24.35	20.83
726	72.6	80.7	24.35	20.83
727	72.7	80.8	24.35	20.83
728	72.8	80.9	24.70	20.83
729	72.9	81.0	24.70	21.13

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
730	73.0	81.1	24.70	21.13
731	73.1	81.2	24.70	21.13
732	73.2	81.3	24.70	21.13
733	73.3	81.4	24.70	21.13
734	73.4	81.6	24.70	21.13
735	73.5	81.7	25.06	21.13
736	73.6	81.8	25.06	21.43
737	73.7	81.9	25.06	21.43
738	73.8	82.0	25.06	21.43
739	73.9	82.1	25.06	21.43
740	74.0	82.2	25.06	21.43
741	74.1	82.3	25.41	21.43
742	74.2	82.4	25.41	21.72
743	74.3	82.6	25.41	21.72
744	74.4	82.7	25.41	21.72
745	74.5	82.8	25.41	21.72
746	74.6	82.9	25.41	21.72
747	74.7	83.0	25.76	21.72
748	74.8	83.1	25.76	21.72
749	74.9	83.2	25.76	22.02
750	75.0	83.3	25.76	22.02
751	75.1	83.4	25.76	22.02
752	75.2	83.6	25.76	22.02
753	75.3	83.7	26.11	22.02
754	75.4	83.8	26.11	22.02
755	75.5	83.9	26.11	22.02
756	75.6	84.0	26.11	22.32
757	75.7	84.1	26.11	22.32
758	75.8	84.2	26.11	22.32
759	75.9	84.3	26.47	22.32
760	76.0	84.4	26.47	22.32
761	76.1	84.6	26.47	22.32
762	76.2	84.7	26.47	22.32
763	76.3	84.8	26.47	22.62
764	76.4	84.9	26.47	22.62
765	76.5	85.0	26.82	22.62
766	76.6	85.1	26.82	22.62
767	76.7	85.2	26.82	22.62
768	76.8	85.3	26.82	22.62
769	76.9	85.4	26.82	22.92
770	77.0	85.6	26.82	22.92
771	77.1	85.7	27.17	22.92
772	77.2	85.8	27.17	22.92
773	77.3	85.9	27.17	22.92
774	77.4	86.0	27.17	22.92
775	77.5	86.1	27.17	22.92
776	77.6	86.2	27.17	23.21
777	77.7	86.3	27.53	23.21
778	77.8	86.4	27.53	23.21
779	77.9	86.6	27.53	23.21
780	78.0	86.7	27.53	23.21
781	78.1	86.8	27.53	23.21
782	78.2	86.9	27.53	23.51
783	78.3	87.0	27.88	23.51
784	78.4	87.1	27.88	23.51
785	78.5	87.2	27.88	23.51
786	78.6	87.3	27.88	23.51
787	78.7	87.4	27.88	23.51
788	78.8	87.6	27.88	23.51
789	78.9	87.7	28.23	23.81
790	79.0	87.8	28.23	23.81
791	79.1	87.9	28.23	23.81
792	79.2	88.0	28.23	23.81
793	79.3	88.1	28.23	23.81
794	79.4	88.2	28.23	23.81
795	79.5	88.3	28.58	24.11
796	79.6	88.4	28.58	24.11
797	79.7	88.6	28.58	24.11
798	79.8	88.7	28.58	24.11
799	79.9	88.8	28.58	24.11

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
800	80.0	88.9	28.58	24.11
801	80.1	89.0	28.58	24.11
802	80.2	89.1	28.94	24.40
803	80.3	89.2	28.94	24.40
804	80.4	89.3	28.94	24.40
805	80.5	89.4	28.94	24.40
806	80.6	89.6	28.94	24.40
807	80.7	89.7	28.94	24.40
808	80.8	89.8	29.29	24.70
809	80.9	89.9	29.29	24.70
810	81.0	90.0	29.29	24.70
811	81.1	90.1	29.29	24.70
812	81.2	90.2	29.29	24.70
813	81.3	90.3	29.64	24.70
814	81.4	90.4	29.64	24.70
815	81.5	90.6	29.64	25.00
816	81.6	90.7	29.64	25.00
817	81.7	90.8	29.64	25.00
818	81.8	90.9	29.64	25.00
819	81.9	91.0	30.00	25.00
820	82.0	91.1	30.00	25.00
821	82.1	91.2	30.00	25.30
822	82.2	91.3	30.00	25.30
823	82.3	91.4	30.00	25.30
824	82.4	91.6	30.00	25.30
825	82.5	91.7	30.35	25.30
826	82.6	91.8	30.35	25.30
827	82.7	91.9	30.35	25.59
828	82.8	92.0	30.35	25.59
829	82.9	92.1	30.35	25.59
830	83.0	92.2	30.70	25.59
831	83.1	92.3	30.70	25.59
832	83.2	92.4	30.70	25.59
833	83.3	92.6	30.70	25.89
834	83.4	92.7	30.70	25.89
835	83.5	92.8	30.70	25.89
836	83.6	92.9	31.06	25.89
837	83.7	93.0	31.06	25.89
838	83.8	93.1	31.06	26.19
839	83.9	93.2	31.06	26.19
840	84.0	93.3	31.06	26.19
841	84.1	93.4	31.06	26.19
842	84.2	93.6	31.41	26.19
843	84.3	93.7	31.41	26.19
844	84.4	93.8	31.41	26.49
845	84.5	93.9	31.41	26.49
846	84.6	94.0	31.41	26.49
847	84.7	94.1	31.76	26.49
848	84.8	94.2	31.76	26.49
849	84.9	94.3	31.76	26.49
850	85.0	94.4	31.76	26.78
851	85.1	94.6	31.76	26.78
852	85.2	94.7	31.76	26.78
853	85.3	94.8	32.11	26.78
854	85.4	94.9	32.11	26.78
855	85.5	95.0	32.11	26.78
856	85.6	95.1	32.11	27.08
857	85.7	95.2	32.11	27.08
858	85.8	95.3	32.47	27.08
859	85.9	95.4	32.47	27.08
860	86.0	95.6	32.47	27.08
861	86.1	95.7	32.47	27.08
862	86.2	95.8	32.47	27.38
863	86.3	95.9	32.82	27.38
864	86.4	96.0	32.82	27.38
865	86.5	96.1	32.82	27.38
866	86.6	96.2	32.82	27.38
867	86.7	96.3	32.82	27.68
868	86.8	96.4	32.82	27.68
869	86.9	96.6	33.17	27.68

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
870	87.0	96.7	33.17	27.68
871	87.1	96.8	33.17	27.68
872	87.2	96.9	33.17	27.97
873	87.3	97.0	33.53	27.97
874	87.4	97.1	33.53	27.97
875	87.5	97.2	33.53	27.97
876	87.6	97.3	33.53	27.97
877	87.7	97.4	33.53	28.27
878	87.8	97.6	33.53	28.27
879	87.9	97.7	33.88	28.27
880	88.0	97.8	33.88	28.27
881	88.1	97.9	33.88	28.27
882	88.2	98.0	33.88	28.27
883	88.3	98.1	33.88	28.57
884	88.4	98.2	34.23	28.57
885	88.5	98.3	34.23	28.57
886	88.6	98.4	34.23	28.57
887	88.7	98.6	34.23	28.57
888	88.8	98.7	34.23	28.87
889	88.9	98.8	34.58	28.87
890	89.0	98.9	34.58	28.87
891	89.1	99.0	34.58	28.87
892	89.2	99.1	34.58	28.87
893	89.3	99.2	34.58	28.87
894	89.4	99.3	34.94	29.16
895	89.5	99.4	34.94	29.16
896	89.6	100.0	34.94	29.16
897	89.7	100.0	34.94	29.16
898	89.8	100.0	34.94	29.16
899	89.9	100.0	34.94	29.46
900	90.0	100.0	35.29	29.76
901	90.0	100.0	35.29	29.73
902	90.0	100.0	35.29	29.73
903	90.0	100.0	35.29	29.73
904	90.0	100.0	35.29	29.73
905	90.1	100.0	35.29	29.73
906	90.1	100.0	35.29	29.70
907	90.1	100.0	35.29	29.70
908	90.1	100.0	35.29	29.70
909	90.1	100.0	35.29	29.70
910	90.2	100.0	35.29	29.70
911	90.2	100.0	35.29	29.70
912	90.2	100.0	35.29	29.67
913	90.2	100.0	35.29	29.67
914	90.2	100.0	35.29	29.67
915	90.3	100.0	35.29	29.67
916	90.3	100.0	35.29	29.67
917	90.3	100.0	35.29	29.67
918	90.3	100.0	35.33	29.64
919	90.3	100.0	35.33	29.64
920	90.4	100.1	35.33	29.64
921	90.4	100.1	35.33	29.64
922	90.4	100.1	35.33	29.64
923	90.4	100.1	35.33	29.64
924	90.4	100.1	35.33	29.61
925	90.5	100.1	35.33	29.61
926	90.5	100.1	35.33	29.61
927	90.5	100.1	35.33	29.61
928	90.5	100.1	35.33	29.61
929	90.5	100.1	35.33	29.61
930	90.6	100.1	35.33	29.58
931	90.6	100.1	35.33	29.58
932	90.6	100.1	35.33	29.58
933	90.6	100.1	35.33	29.58
934	90.7	100.1	35.33	29.58
935	90.7	100.1	35.36	29.58
936	90.7	100.1	35.36	29.55
937	90.7	100.1	35.36	29.55
938	90.7	100.1	35.36	29.55
939	90.8	100.1	35.36	29.55
940	90.8	100.2	35.36	29.55
941	90.8	100.2	35.36	29.52
942	90.8	100.2	35.36	29.52
943	90.8	100.2	35.36	29.52
944	90.9	100.2	35.36	29.52
945	90.9	100.2	35.36	29.52
946	90.9	100.2	35.36	29.52
947	90.9	100.2	35.36	29.49
948	90.9	100.2	35.36	29.49
949	91.0	100.2	35.36	29.49
950	91.0	100.2	35.36	29.49
951	91.0	100.2	35.36	29.49
952	91.0	100.2	35.40	29.49
953	91.0	100.2	35.40	29.46
954	91.1	100.2	35.40	29.46
955	91.1	100.2	35.40	29.46
956	91.1	100.2	35.40	29.46
957	91.1	100.2	35.40	29.46
958	91.1	100.2	35.40	29.46
959	91.2	100.3	35.40	29.43
960	91.2	100.3	35.40	29.43
961	91.2	100.3	35.40	29.43
962	91.2	100.3	35.40	29.43
963	91.2	100.3	35.40	29.43
964	91.3	100.3	35.40	29.43
965	91.3	100.3	35.40	29.40
966	91.3	100.3	35.40	29.40
967	91.3	100.3	35.40	29.40
968	91.4	100.3	35.40	29.40
969	91.4	100.3	35.40	29.40
970	91.4	100.3	35.43	29.40
971	91.4	100.3	35.43	29.37
972	91.4	100.3	35.43	29.37
973	91.5	100.3	35.43	29.37
974	91.5	100.3	35.43	29.37
975	91.5	100.3	35.43	29.37
976	91.5	100.3	35.43	29.34
977	91.5	100.3	35.43	29.34
978	91.6	100.3	35.43	29.34
979	91.6	100.4	35.43	29.34
980	91.6	100.4	35.43	29.34
981	91.6	100.4	35.43	29.34
982	91.6	100.4	35.43	29.31
983	91.7	100.4	35.43	29.31
984	91.7	100.4	35.43	29.31
985	91.7	100.4	35.43	29.31
986	91.7	100.4	35.43	29.31
987	91.7	100.4	35.47	29.31
988	91.8	100.4	35.47	29.28
989	91.8	100.4	35.47	29.28
990	91.8	100.4	35.47	29.28
991	91.8	100.4	35.47	29.28
992	91.8	100.4	35.47	29.28
993	91.9	100.4	35.47	29.28
994	91.9	100.4	35.47	29.25
995	91.9	100.4	35.47	29.25
996	91.9	100.4	35.47	29.25
997	91.9	100.4	35.47	29.25
998	92.0	100.5	35.47	29.25
999	92.0	100.5	35.47	29.25
1000	92.0	100.5	35.47	29.22
1001	92.0	100.5	35.47	29.22
1002	92.1	100.5	35.47	29.22
1003	92.1	100.5	35.47	29.22
1004	92.1	100.5	35.50	29.22
1005	92.1	100.5	35.50	29.22
1006	92.1	100.5	35.50	29.19
1007	92.2	100.5	35.50	29.19
1008	92.2	100.5	35.50	29.19
1009	92.2	100.5	35.50	29.19
1010	92.2	100.5	35.50	29.19
1011	92.2	100.5	35.50	29.19
1012	92.3	100.5	35.50	29.16
1013	92.3	100.5	35.50	29.16
1014	92.3	100.5	35.50	29.16
1015	92.3	100.5	35.50	29.16
1016	92.3	100.5	35.50	29.16
1017	92.4	100.5	35.50	29.14
1018	92.4	100.6	35.50	29.14
1019	92.4	100.6	35.50	29.14
1020	92.4	100.6	35.50	29.14
1021	92.4	100.6	35.50	29.14
1022	92.5	100.6	35.54	29.14
1023	92.5	100.6	35.54	29.11
1024	92.5	100.6	35.54	29.11
1025	92.5	100.6	35.54	29.11
1026	92.5	100.6	35.54	29.11
1027	92.6	100.6	35.54	29.11
1028	92.6	100.6	35.54	29.11
1029	92.6	100.6	35.54	29.08
1030	92.6	100.6	35.54	29.08
1031	92.6	100.6	35.54	29.08
1032	92.7	100.6	35.54	29.08
1033	92.7	100.6	35.54	29.08
1034	92.7	100.6	35.54	29.08
1035	92.7	100.6	35.54	29.05
1036	92.8	100.6	35.54	29.05
1037	92.8	100.7	35.54	29.05
1038	92.8	100.7	35.54	29.05
1039	92.8	100.7	35.57	29.05
1040	92.8	100.7	35.57	29.05
1041	92.9	100.7	35.57	29.02
1042	92.9	100.7	35.57	29.02
1043	92.9	100.7	35.57	29.02
1044	92.9	100.7	35.57	29.02
1045	92.9	100.7	35.57	29.02
1046	93.0	100.7	35.57	29.02
1047	93.0	100.7	35.57	28.99
1048	93.0	100.7	35.57	28.99
1049	93.0	100.7	35.57	28.99
1050	93.0	100.7	35.57	28.99
1051	93.1	100.7	35.57	28.99
1052	93.1	100.7	35.57	28.96
1053	93.1	100.7	35.57	28.96
1054	93.1	100.7	35.57	28.96
1055	93.1	100.7	35.57	28.96
1056	93.2	100.7	35.61	28.96
1057	93.2	100.8	35.61	28.96
1058	93.2	100.8	35.61	28.93
1059	93.2	100.8	35.61	28.93
1060	93.2	100.8	35.61	28.93
1061	93.3	100.8	35.61	28.93
1062	93.3	100.8	35.61	28.93
1063	93.3	100.8	35.61	28.93
1064	93.3	100.8	35.61	28.90
1065	93.3	100.8	35.61	28.90
1066	93.4	100.8	35.61	28.90
1067	93.4	100.8	35.61	28.90
1068	93.4	100.8	35.61	28.90
1069	93.4	100.8	35.61	28.90
1070	93.5	100.8	35.61	28.87
1071	93.5	100.8	35.61	28.87
1072	93.5	100.8	35.61	28.87
1073	93.5	100.8	35.61	28.87
1074	93.5	100.8	35.64	28.87
1075	93.6	100.8	35.64	28.87
1076	93.6	100.8	35.64	28.84
1077	93.6	100.9	35.64	28.84
1078	93.6	100.9	35.64	28.84
1079	93.6	100.9	35.64	28.84

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
1080	93.7	100.9	35.64	28.84
1081	93.7	100.9	35.64	28.84
1082	93.7	100.9	35.64	28.81
1083	93.7	100.9	35.64	28.81
1084	93.7	100.9	35.64	28.81
1085	93.8	100.9	35.64	28.81
1086	93.8	100.9	35.64	28.81
1087	93.8	100.9	35.64	28.81
1088	93.8	100.9	35.64	28.78
1089	93.8	100.9	35.64	28.78
1090	93.9	100.9	35.64	28.78
1091	93.9	100.9	35.68	28.78
1092	93.9	100.9	35.68	28.78
1093	93.9	100.9	35.68	28.75
1094	93.9	100.9	35.68	28.75
1095	94.0	100.9	35.68	28.75
1096	94.0	101.0	35.68	28.75
1097	94.0	101.0	35.68	28.75
1098	94.0	101.0	35.68	28.75
1099	94.0	101.0	35.68	28.72
1100	94.1	101.0	35.68	28.72
1101	94.1	101.0	35.68	28.72
1102	94.1	101.0	35.68	28.72
1103	94.1	101.0	35.68	28.72
1104	94.2	101.0	35.68	28.72
1105	94.2	101.0	35.68	28.69
1106	94.2	101.0	35.68	28.69
1107	94.2	101.0	35.68	28.69
1108	94.2	101.0	35.71	28.69
1109	94.3	101.0	35.71	28.69
1110	94.3	101.0	35.71	28.69
1111	94.3	101.0	35.71	28.66
1112	94.3	101.0	35.71	28.66
1113	94.3	101.0	35.71	28.66
1114	94.4	101.0	35.71	28.66
1115	94.4	101.0	35.71	28.66
1116	94.4	101.1	35.71	28.66
1117	94.4	101.1	35.71	28.63
1118	94.4	101.1	35.71	28.63
1119	94.5	101.1	35.71	28.63
1120	94.5	101.1	35.71	28.63
1121	94.5	101.1	35.71	28.63
1122	94.5	101.1	35.71	28.63
1123	94.5	101.1	35.71	28.60
1124	94.6	101.1	35.71	28.60
1125	94.6	101.1	35.75	28.60
1126	94.6	101.1	35.75	28.60
1127	94.6	101.1	35.75	28.60
1128	94.6	101.1	35.75	28.57
1129	94.7	101.1	35.75	28.57
1130	94.7	101.1	35.75	28.57
1131	94.7	101.1	35.75	28.57
1132	94.7	101.1	35.75	28.57
1133	94.7	101.1	35.75	28.57
1134	94.8	101.1	35.75	28.54
1135	94.8	101.2	35.75	28.54
1136	94.8	101.2	35.75	28.54
1137	94.8	101.2	35.75	28.54
1138	94.9	101.2	35.75	28.54
1139	94.9	101.2	35.75	28.54
1140	94.9	101.2	35.75	28.51
1141	94.9	101.2	35.75	28.51
1142	94.9	101.2	35.75	28.51
1143	95.0	101.2	35.78	28.51
1144	95.0	101.2	35.78	28.51
1145	95.0	101.2	35.78	28.51
1146	95.0	101.2	35.78	28.48
1147	95.0	101.2	35.78	28.48
1148	95.1	101.2	35.78	28.48
1149	95.1	101.2	35.78	28.48

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
1150	95.1	101.2	35.78	28.48
1151	95.1	101.2	35.78	28.48
1152	95.1	101.2	35.78	28.45
1153	95.2	101.2	35.78	28.45
1154	95.2	101.2	35.78	28.45
1155	95.2	101.3	35.78	28.45
1156	95.2	101.3	35.78	28.45
1157	95.2	101.3	35.78	28.45
1158	95.3	101.3	35.78	28.42
1159	95.3	101.3	35.78	28.42
1160	95.3	101.3	35.82	28.42
1161	95.3	101.3	35.82	28.42
1162	95.3	101.3	35.82	28.42
1163	95.4	101.3	35.82	28.39
1164	95.4	101.3	35.82	28.39
1165	95.4	101.3	35.82	28.39
1166	95.4	101.3	35.82	28.39
1167	95.5	101.3	35.82	28.39
1168	95.5	101.3	35.82	28.39
1169	95.5	101.3	35.82	28.36
1170	95.5	101.3	35.82	28.36
1171	95.5	101.3	35.82	28.36
1172	95.6	101.3	35.82	28.36
1173	95.6	101.3	35.82	28.36
1174	95.6	101.4	35.82	28.36
1175	95.6	101.4	35.82	28.33
1176	95.6	101.4	35.82	28.33
1177	95.7	101.4	35.85	28.33
1178	95.7	101.4	35.85	28.33
1179	95.7	101.4	35.85	28.33
1180	95.7	101.4	35.85	28.33
1181	95.7	101.4	35.85	28.30
1182	95.8	101.4	35.85	28.30
1183	95.8	101.4	35.85	28.30
1184	95.8	101.4	35.85	28.30
1185	95.8	101.4	35.85	28.30
1186	95.8	101.4	35.85	28.30
1187	95.9	101.4	35.85	28.27
1188	95.9	101.4	35.85	28.27
1189	95.9	101.4	35.85	28.27
1190	95.9	101.4	35.85	28.27
1191	95.9	101.4	35.85	28.27
1192	96.0	101.4	35.85	28.27
1193	96.0	101.4	35.85	28.24
1194	96.0	101.5	35.85	28.24
1195	96.0	101.5	35.89	28.24
1196	96.0	101.5	35.89	28.24
1197	96.1	101.5	35.89	28.24
1198	96.1	101.5	35.89	28.24
1199	96.1	101.5	35.89	28.21
1200	96.1	101.5	35.89	28.21
1201	96.2	101.5	35.89	28.21
1202	96.2	101.5	35.89	28.21
1203	96.2	101.5	35.89	28.21
1204	96.2	101.5	35.89	28.18
1205	96.2	101.5	35.89	28.18
1206	96.3	101.5	35.89	28.18
1207	96.3	101.5	35.89	28.18
1208	96.3	101.5	35.89	28.18
1209	96.3	101.5	35.89	28.18
1210	96.3	101.5	35.89	28.15
1211	96.4	101.5	35.89	28.15
1212	96.4	101.5	35.93	28.15
1213	96.4	101.5	35.93	28.15
1214	96.4	101.6	35.93	28.15
1215	96.4	101.6	35.93	28.15
1216	96.5	101.6	35.93	28.12
1217	96.5	101.6	35.93	28.12
1218	96.5	101.6	35.93	28.12
1219	96.5	101.6	35.93	28.12

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
1220	96.5	101.6	35.93	28.12
1221	96.6	101.6	35.93	28.12
1222	96.6	101.6	35.93	28.09
1223	96.6	101.6	35.93	28.09
1224	96.6	101.6	35.93	28.09
1225	96.6	101.6	35.93	28.09
1226	96.7	101.6	35.93	28.09
1227	96.7	101.6	35.93	28.09
1228	96.7	101.6	35.93	28.06
1229	96.7	101.6	35.96	28.06
1230	96.7	101.6	35.96	28.06
1231	96.8	101.6	35.96	28.06
1232	96.8	101.6	35.96	28.06
1233	96.8	101.7	35.96	28.06
1234	96.8	101.7	35.96	28.03
1235	96.9	101.7	35.96	28.03
1236	96.9	101.7	35.96	28.03
1237	96.9	101.7	35.96	28.03
1238	96.9	101.7	35.96	28.03
1239	96.9	101.7	35.96	28.00
1240	97.0	101.7	35.96	28.00
1241	97.0	101.7	35.96	28.00
1242	97.0	101.7	35.96	28.00
1243	97.0	101.7	35.96	28.00
1244	97.0	101.7	35.96	28.00
1245	97.1	101.7	35.96	27.97
1246	97.1	101.7	35.96	27.97
1247	97.1	101.7	36.00	27.97
1248	97.1	101.7	36.00	27.97
1249	97.1	101.7	36.00	27.97
1250	97.2	101.7	36.00	27.97
1251	97.2	101.7	36.00	27.94
1252	97.2	101.7	36.00	27.94
1253	97.2	101.8	36.00	27.94
1254	97.2	101.8	36.00	27.94
1255	97.3	101.8	36.00	27.94
1256	97.3	101.8	36.00	27.94
1257	97.3	101.8	36.00	27.91
1258	97.3	101.8	36.00	27.91
1259	97.3	101.8	36.00	27.91
1260	97.4	101.8	36.00	27.91
1261	97.4	101.8	36.00	27.91
1262	97.4	101.8	36.00	27.91
1263	97.4	101.8	36.00	27.89
1264	97.4	101.8	36.03	27.89
1265	97.5	101.8	36.03	27.89
1266	97.5	101.8	36.03	27.89
1267	97.5	101.8	36.03	27.89
1268	97.5	101.8	36.03	27.89
1269	97.6	101.8	36.03	27.86
1270	97.6	101.8	36.03	27.86
1271	97.6	101.8	36.03	27.86
1272	97.6	101.9	36.03	27.86
1273	97.6	101.9	36.03	27.86
1274	97.7	101.9	36.03	27.86
1275	97.7	101.9	36.03	27.83
1276	97.7	101.9	36.03	27.83
1277	97.7	101.9	36.03	27.83
1278	97.7	101.9	36.03	27.83
1279	97.8	101.9	36.03	27.83
1280	97.8	101.9	36.03	27.80
1281	97.8	101.9	36.07	27.80
1282	97.8	101.9	36.07	27.80
1283	97.8	101.9	36.07	27.80
1284	97.9	101.9	36.07	27.80
1285	97.9	101.9	36.07	27.80
1286	97.9	101.9	36.07	27.77
1287	97.9	101.9	36.07	27.77
1288	97.9	101.9	36.07	27.77
1289	98.0	101.9	36.07	27.77

室内ユニット合計容量	能力 (kW)		入力 (kW)	
	冷房	暖房	冷房	暖房
1290	98.0	101.9	36.07	27.77
1291	98.0	101.9	36.07	27.77
1292	98.0	102.0	36.07	27.74
1293	98.0	102.0	36.07	27.74
1294	98.1	102.0	36.07	27.74
1295	98.1	102.0	36.07	27.74
1296	98.1	102.0	36.07	27.74
1297	98.1	102.0	36.07	27.74
1298	98.1	102.0	36.07	27.71
1299	98.2	102.0	36.10	27.71
1300	98.2	102.0	36.10	27.71
1301	98.2	102.0	36.10	27.71
1302	98.2	102.0	36.10	27.71
1303	98.3	102.0	36.10	27.71
1304	98.3	102.0	36.10	27.68
1305	98.3	102.0	36.10	27.68
1306	98.3	102.0	36.10	27.68
1307	98.3	102.0	36.10	27.68
1308	98.4	102.0	36.10	27.68
1309	98.4	102.0	36.10	27.68
1310	98.4	102.0	36.10	27.65
1311	98.4	102.1	36.10	27.65
1312	98.4	102.1	36.10	27.65
1313	98.5	102.1	36.10	27.65
1314	98.5	102.1	36.10	27.65
1315	98.5	102.1	36.10	27.62
1316	98.5	102.1	36.14	27.62
1317	98.5	102.1	36.14	27.62
1318	98.6	102.1	36.14	27.62
1319	98.6	102.1	36.14	27.62
1320	98.6	102.1	36.14	27.62
1321	98.6	102.1	36.14	27.59
1322	98.6	102.1	36.14	27.59
1323	98.7	102.1	36.14	27.59
1324	98.7	102.1	36.14	27.59
1325	98.7	102.1	36.14	27.59
1326	98.7	102.1	36.14	27.59
1327	98.7	102.1	36.14	27.56
1328	98.8	102.1	36.14	27.56
1329	98.8	102.1	36.14	27.56
1330	98.8	102.1	36.14	27.56
1331	98.8	102.2	36.14	27.56
1332	98.8	102.2	36.14	27.56
1333	98.9	102.2	36.17	27.53
1334	98.9	102.2	36.17	27.53
1335	98.9	102.2	36.17	27.53
1336	98.9	102.2	36.17	27.53
1337	99.0	102.2	36.17	27.53
1338	99.0	102.2	36.17	27.53
1339	99.0	102.2	36.17	27.50
1340	99.0	102.2	36.17	27.50
1341	99.0	102.2	36.17	27.50
1342	99.1	102.2	36.17	27.50
1343	99.1	102.2	36.17	27.50
1344	99.1	102.2	36.17	27.50
1345	99.1	102.2	36.17	27.47
1346	99.1	102.2	36.17	27.47
1347	99.2	102.2	36.17	27.47
1348	99.2	102.2	36.17	27.47
1349	99.2	102.2	36.17	27.47
1350	99.2	102.3	36.21	27.47

2. 空気条件変化による補正

■PURY-P800, 850, 900SDMG

①冷房温度補正

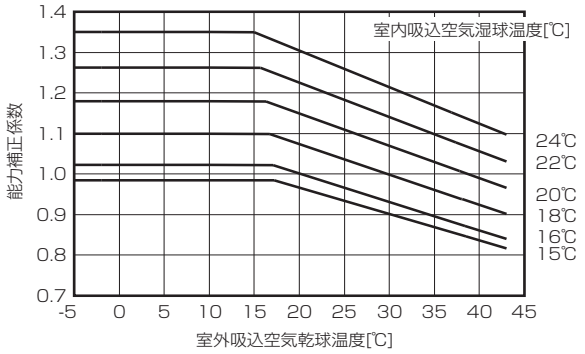

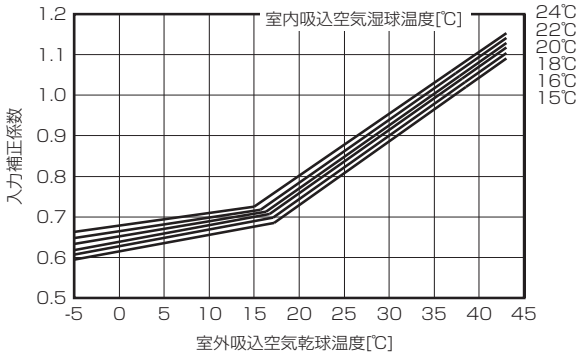

②暖房温度補正

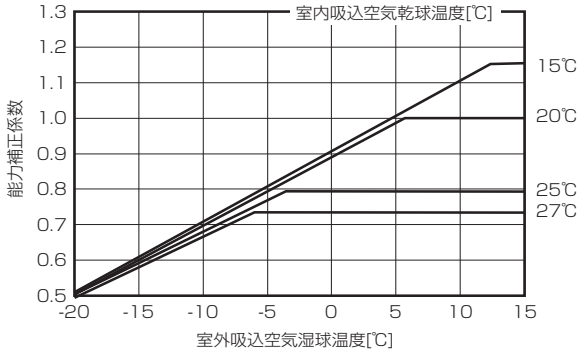

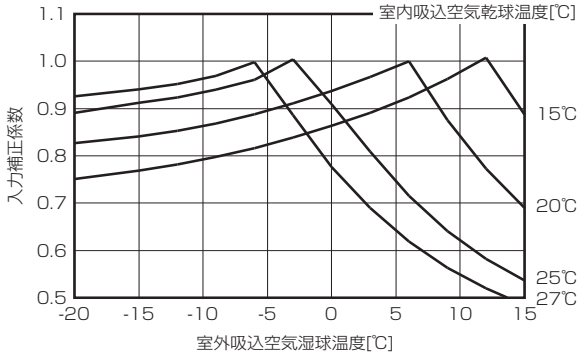

③冷房温度補正（室温サーモ形給気処理ユニット、外気処理エアコン）

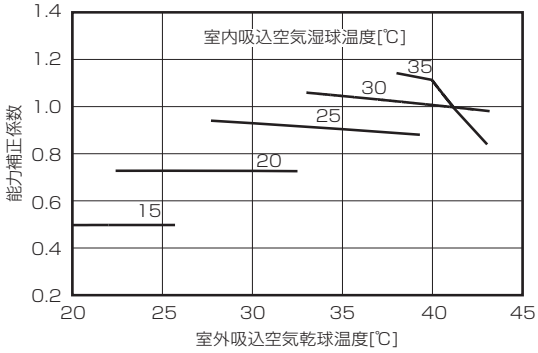

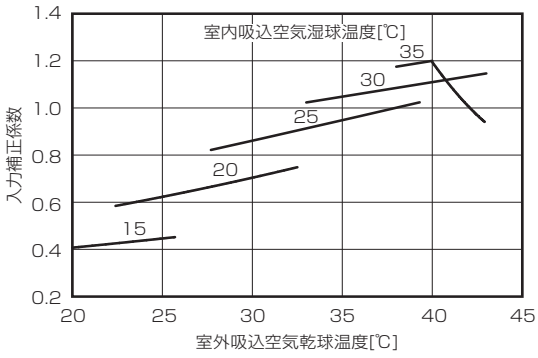

④暖房温度補正（室温サーモ形給気処理ユニット、外気処理エアコン）

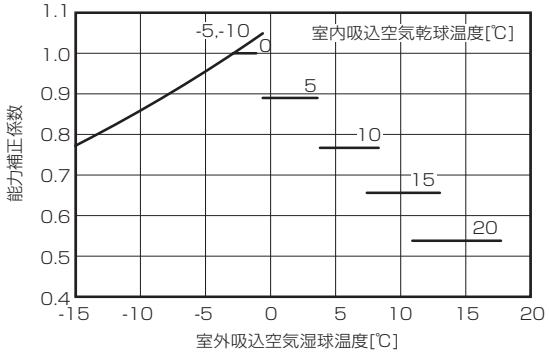

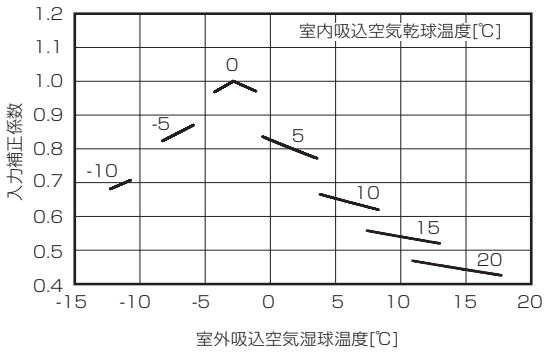

3. 冷媒配管長補正

[冷房能力補正係数]

■PURY-P800SDMG

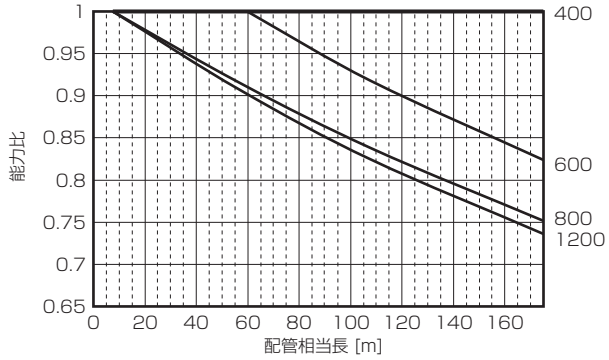

■PURY-P850SDMG

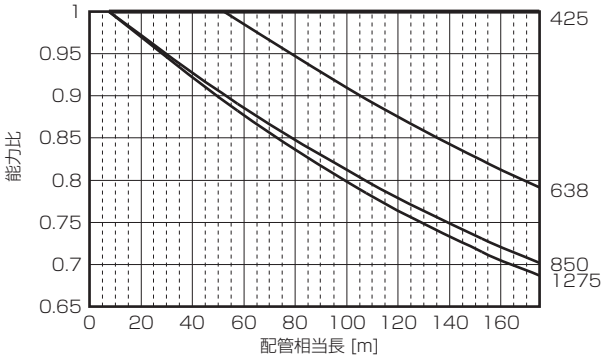

■PURY-P900SDMG

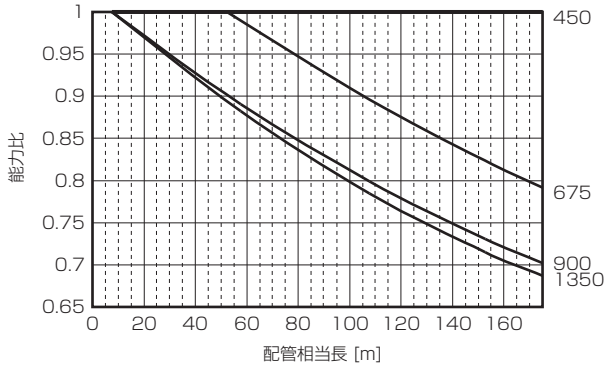

[暖房能力補正係数]

■PURY-P800, 850, 900SDMG

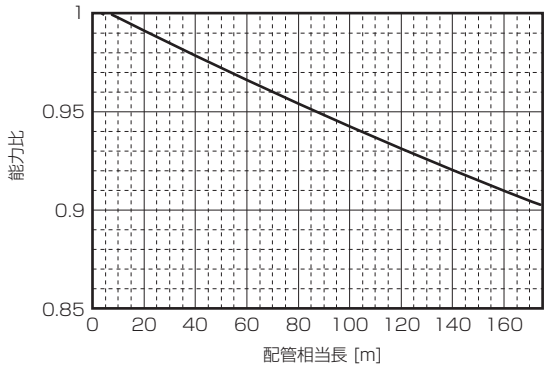

[配管相当長の求め方]

（1）PURY-P800SDMG形　　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.70×配管途中のベンド数）m
（2）PURY-P850SDMG形　　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.70×配管途中のベンド数）m
（3）PURY-P900SDMG形　　相当長＝（最遠室内ユニットまでの配管実長）＋（0.70×配管途中のベンド数）m

4. 霜取補正

室外吸込空気湿球温度 [℃]		6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	P800 形	1.00	0.98	0.89	0.88	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95
	P850 形	1.00	0.98	0.89	0.88	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95
	P900 形	1.00	0.98	0.89	0.88	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95

5. 分流コントローラー分岐口補正

P224,P280 形室内ユニットを接続する場合、別売品の合流管セット（形名：CMY-R170FG1）を使用し、分岐口 2 箇所を合流した後接続してください。

P112 ～ P160 形室内ユニットを接続する場合（分流コントローラー DIP-SW4-6：ON）、通常は、別売品の合流管セット（形名：CMY-R170FG1）を使用し、分岐口 2 箇所を合流した後接続してください。

P112 ～ P160 形室内ユニットを分岐口 1 箇所に少なくとも 1 台接続する場合（分流コントローラー DIPSW4-6：OFF）、室外機の冷房能力に補正係数 0.97 をかけるようにしてください。

[2] 室外ユニットの騒音

<1> 騒音レベル

【P224～P280】

形名	騒音値（dB[A 特性]）
PURY-P224(S)DMG (-BS, -BSG)	58
PURY-P280(S)DMG (-BS, -BSG)	

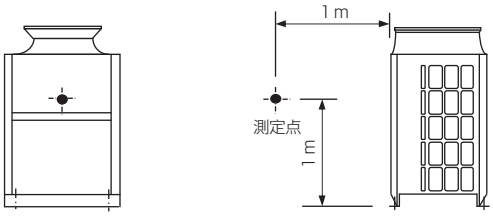

【P335～P400】

形名	騒音値（dB[A 特性]）
PURY-P335(S)DMG (-BS, -BSG)	60
PURY-P400(S)DMG (-BS, -BSG)	62

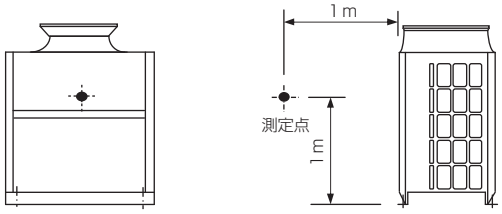

【P450】

形名	騒音値（dB[A 特性]）
PURY-P450DMG (-BS, -BSG)	62

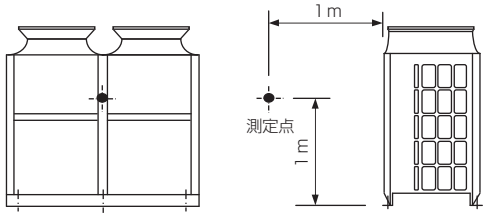

【P500～P560】

形名	騒音値（dB[A 特性]）
PURY-P500SDMG (-BS, -BSG)	61
PURY-P560SDMG (-BS, -BSG)	

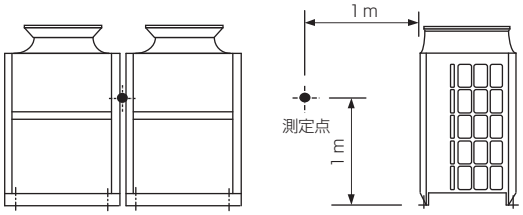

【P630】

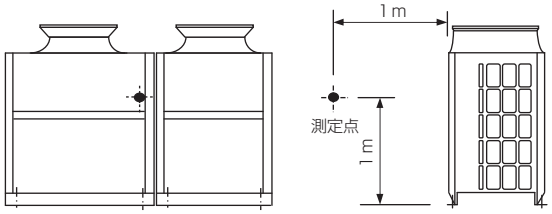

形名	騒音値（dB[A 特性]）
PURY-P630SDMG (-BS, -BSG)	62.5

【P690 ～ P800】

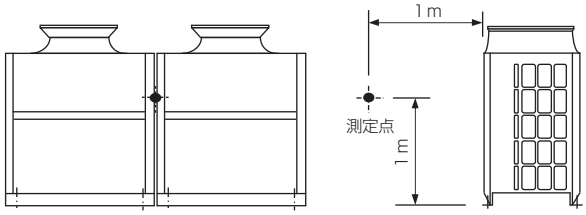

形名	騒音値（dB[A 特性]）
PURY-P690SDMG (-BS, -BSG)	63
PURY-P730SDMG (-BS, -BSG)	64.5
PURY-P800SDMG (-BS, -BSG)	65

【P850】

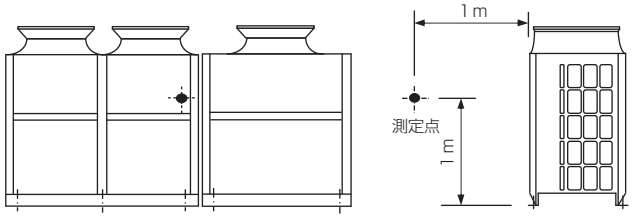

形名	騒音値（dB[A 特性]）
PURY-P850SDMG (-BS, -BSG)	65

【P900】

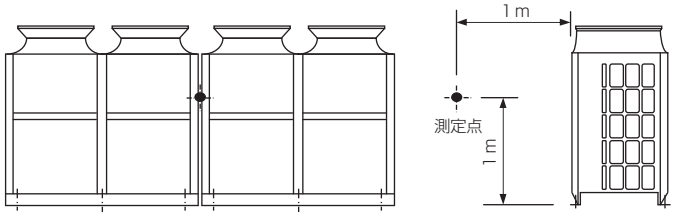

形名	騒音値（dB[A 特性]）
PURY-P900SDMG (-BS, -BSG)	65

<2>NC 曲線

●PURY-P224(S)DMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	75	66.5	59	56	50	44	38	30.5	58	(dB)
低騒音	50/60Hz	55.5	57	47.5	40.5	34.5	29.5	28	26.5	45	(dB)

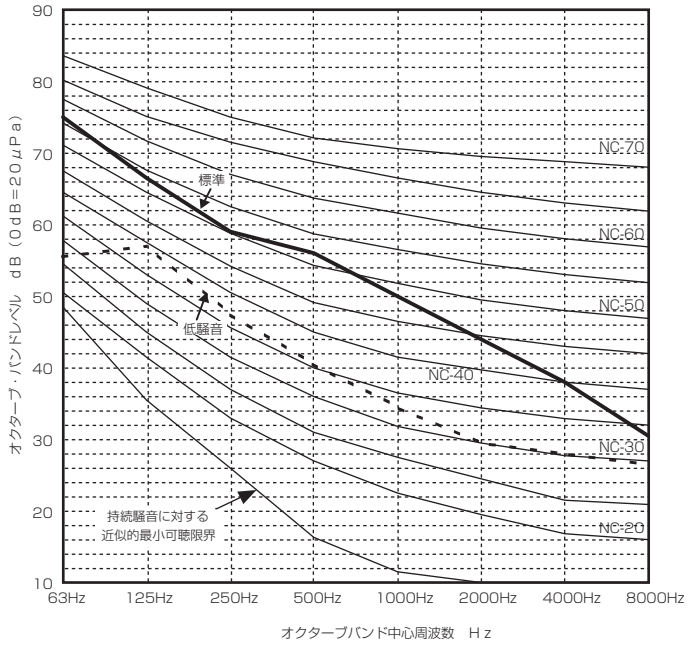

●PURY-P280(S)DMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	70.5	67	59.5	55.5	49.5	48	41	36	58	(dB)
低騒音	50/60Hz	55.5	57	47.5	40.5	34.5	29.5	28	26.5	45	(dB)

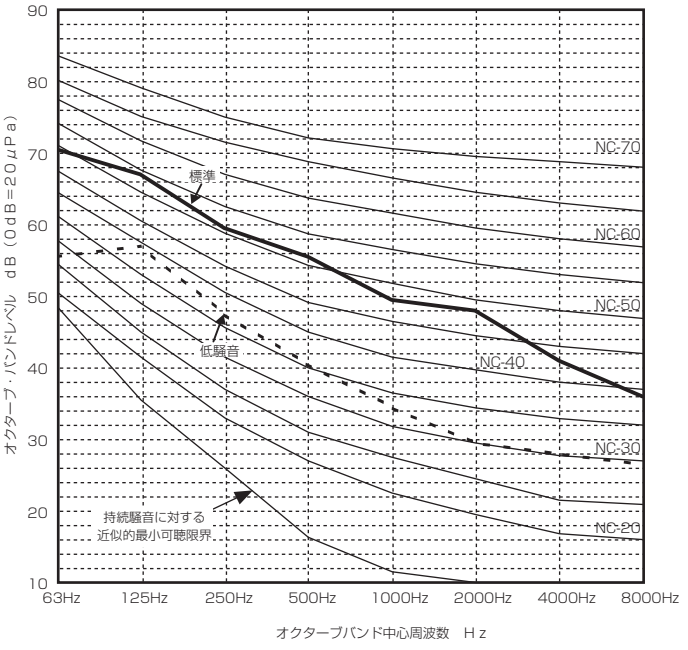

●PURY-P335(S)DMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	77	68	62	58	51.5	45	40	33.5	60	(dB)
低騒音	50/60Hz	58	56.5	52	46	41.5	43	35	33	50	(dB)

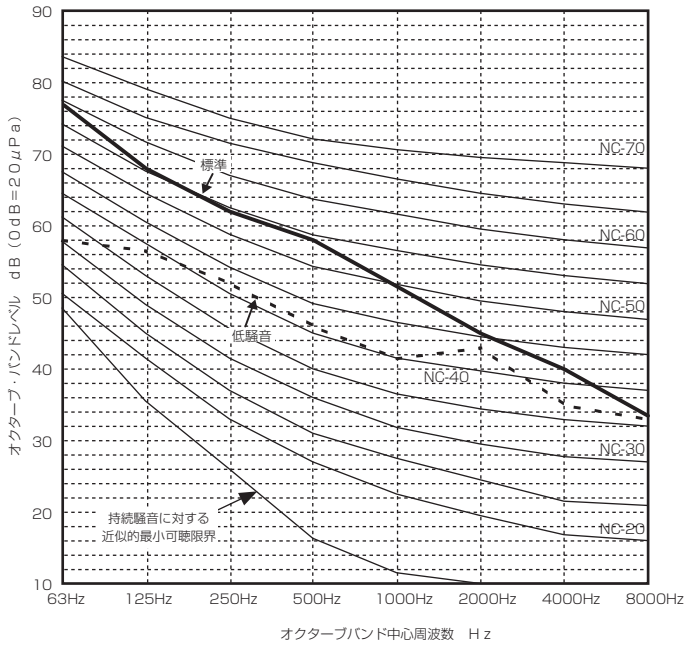

●PURY-P400(S)DMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	79	70	64	60	53.5	47	42	35.5	62	(dB)
低騒音	50/60Hz	58	56.5	52	46	41.5	43	35	33	50	(dB)

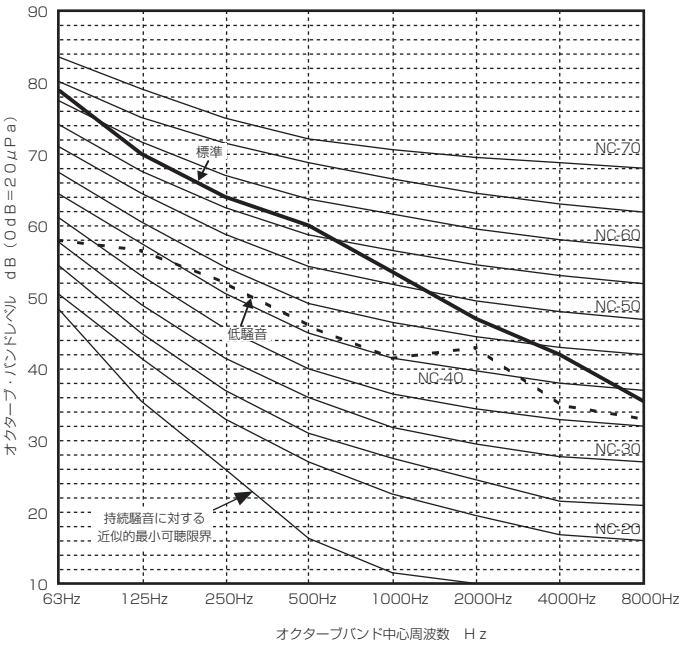

●PURY-P450(S)DMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	82	68	63.5	59.5	53.5	48	42	36.5	62	(dB)
低騒音	50/60Hz	75.5	63	50.5	45	42	37.5	37	36.5	53	(dB)

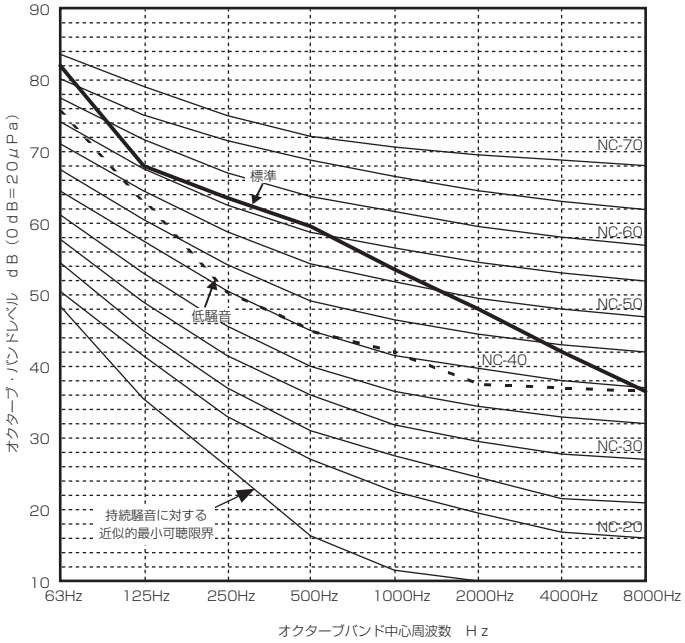

●PURY-P500SDMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	76.5	69.5	62	59	53	49.5	43	37	61	(dB)
低騒音	50/60Hz	58.5	60	50.5	43.5	37.5	32.5	31	29.5	48	(dB)

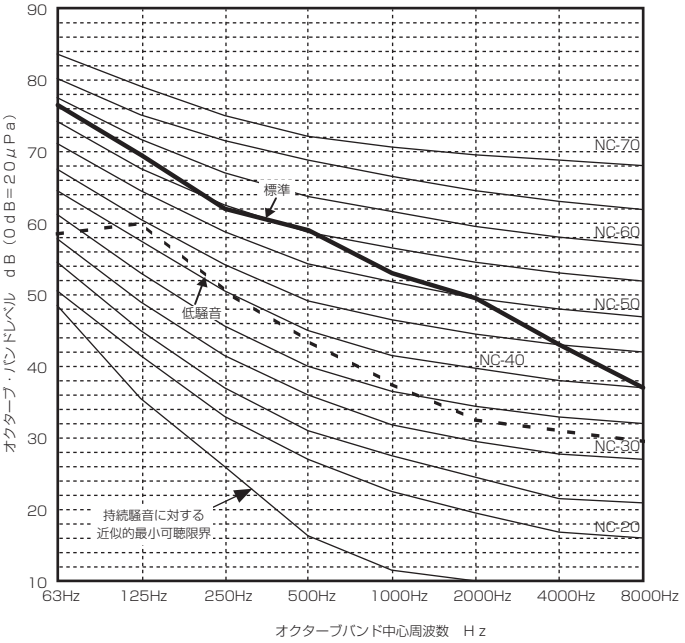

●PURY-P560SDMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	76.5	69.5	62	59	53	49.5	43	37	61	(dB)
低騒音	50/60Hz	58.5	60	50.5	43.5	37.5	32.5	31	29.5	48	(dB)

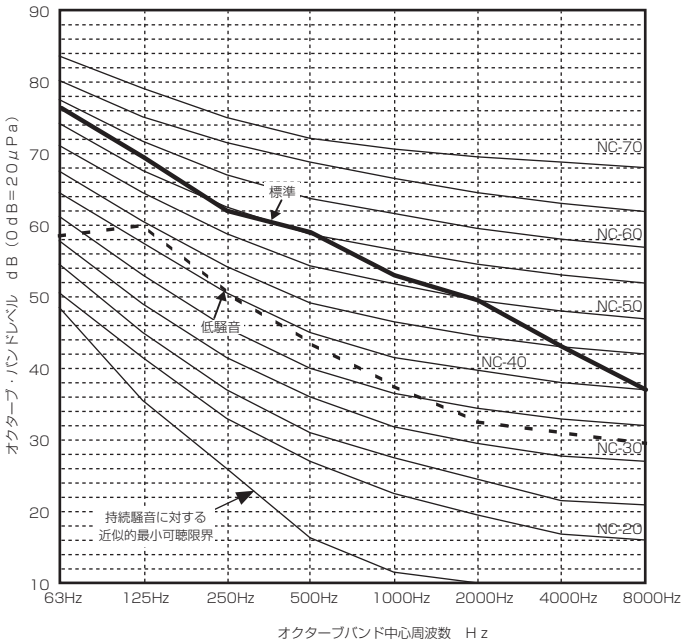

●PURY-P630SDMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	78.5	71	64.5	60	54	50	43.5	38	62.5	(dB)
低騒音	50/60Hz	60	60.5	53.5	46.5	41	39.5	34.5	33	50.5	(dB)

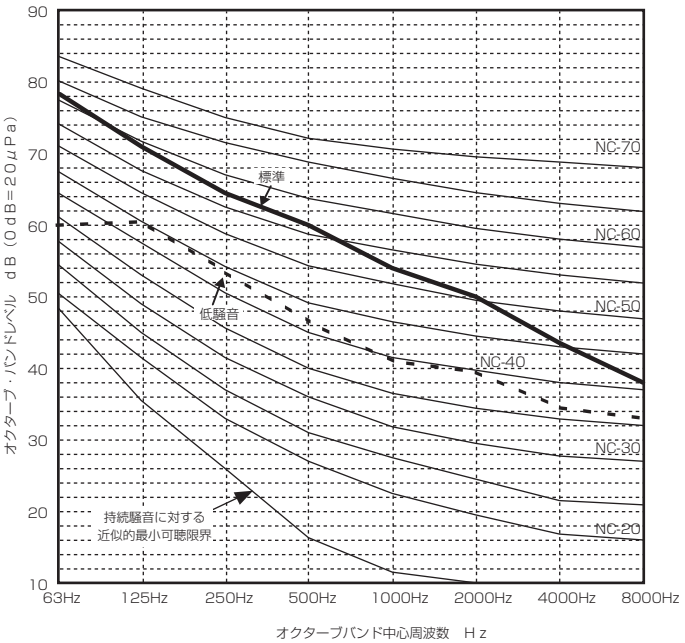

●PURY-P690SDMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	80	71	65	61	54.5	48	43	36.5	63	(dB)
低騒音	50/60Hz	61	59.5	55	49	44.5	46	38	36	53	(dB)

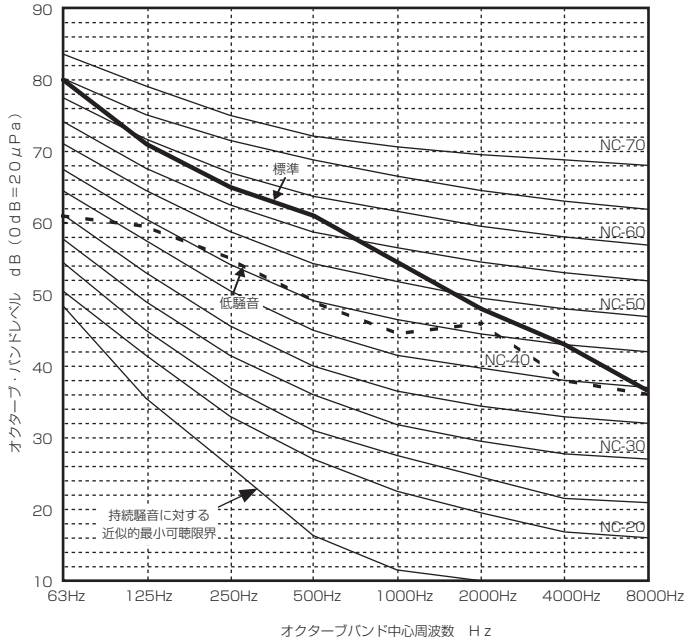

●PURY-P730SDMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	81.5	72.5	67	62.5	55.5	49	44	37.5	64.5	(dB)
低騒音	50/60Hz	61	59.5	55	49	44.5	46	38	36	53	(dB)

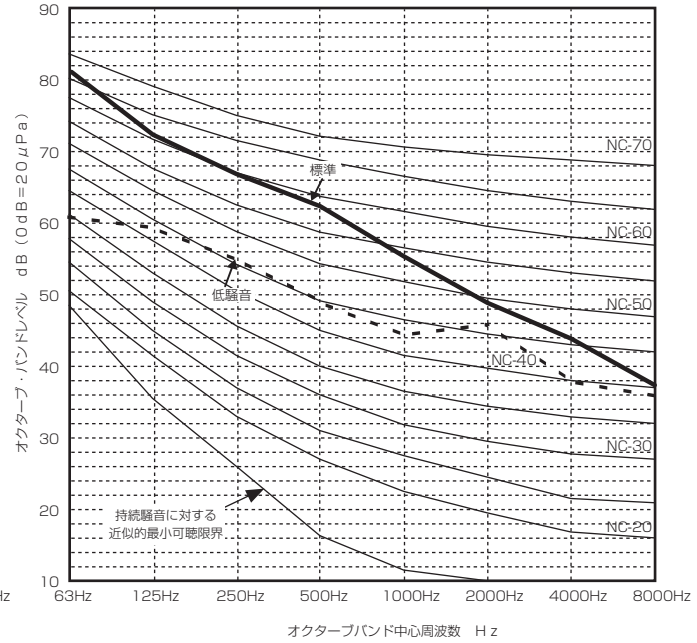

●PURY-P800SDMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	82	73	67	63	56.5	50	45	38.5	65	(dB)
低騒音	50/60Hz	61	59.5	55	49	44.5	46	38	36	53	(dB)

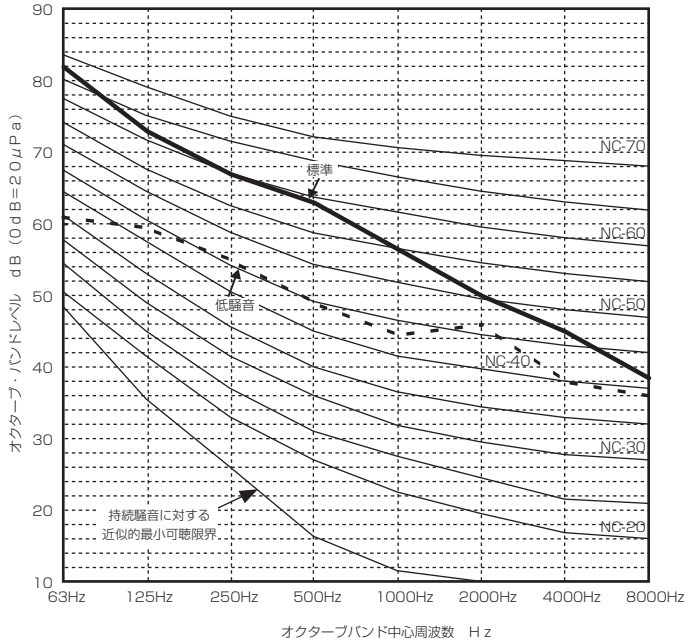

●PURY-P850SDMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	83.5	72	66.5	63	56.5	50.5	45	39	65	(dB)
低騒音	50/60Hz	75.5	63	54.5	48.5	45	43.5	39	38	54.5	(dB)

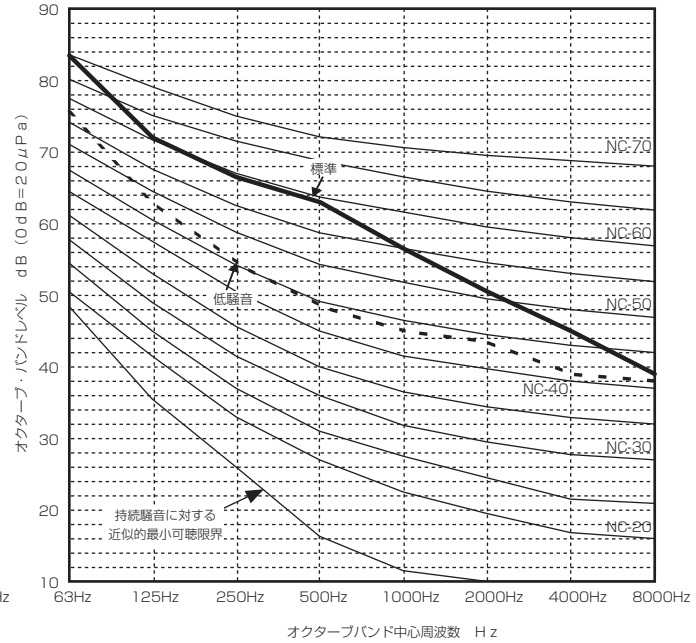

●PURY-P900SDMG（-BS,-BSG）形

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	85	70.5	66.5	62.5	56.5	51	45	39.5	65	(dB)
低騒音	50/60Hz	78.5	66	53.5	48	45	40.5	40	39.5	56	(dB)

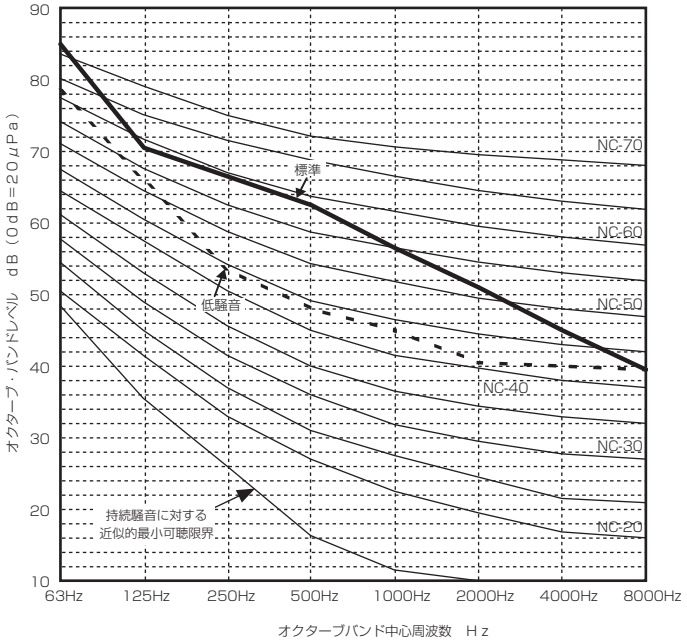

[3] 重心位置

<1> 室外ユニット

【PURY-P224・P280DMG 形】

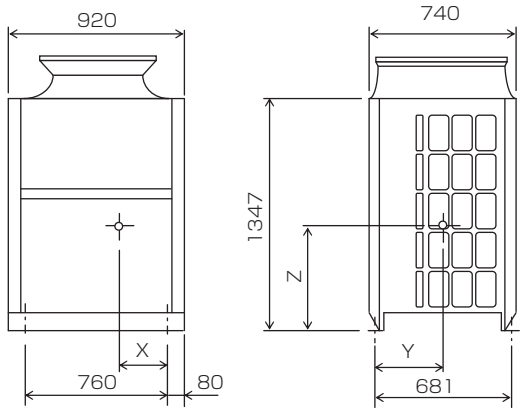

形名	X	Y	Z
PURY-P224DMG	334	308	606
PURY-P280DMG			

【PURY-P335・P400DMG 形】

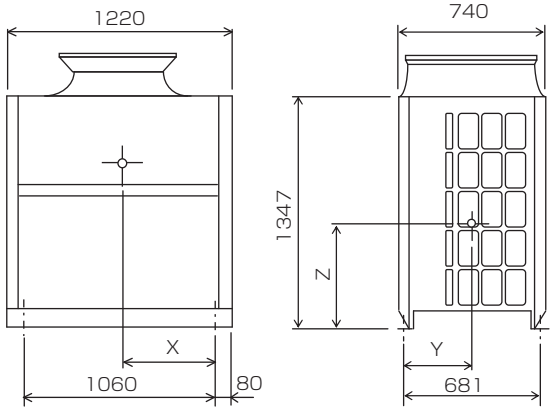

形名	X	Y	Z
PURY-P335DMG	447	311	595
PURY-P400DMG			

【PURY-P450DMG 形】

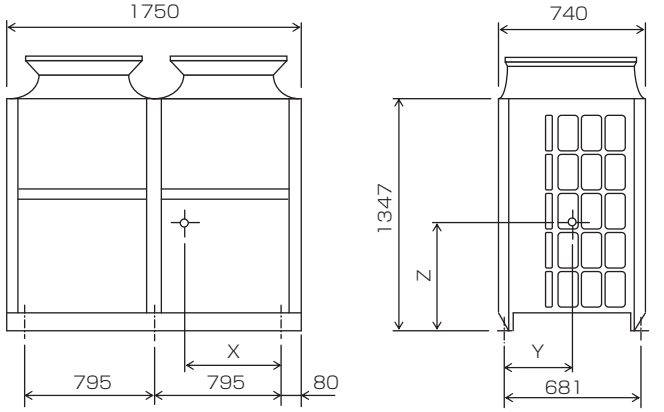

形名	X	Y	Z
PURY-P450DMG	702	327	657

【PURY-P224・P280SDMG 形】

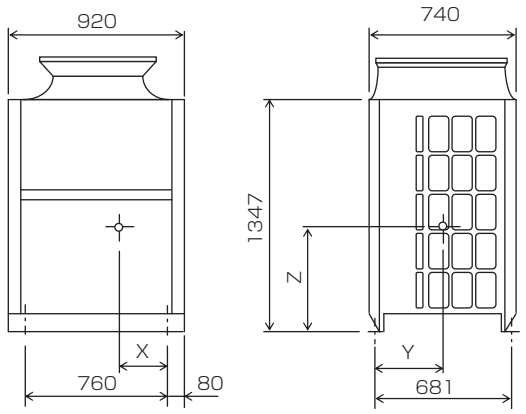

形名	X	Y	Z
PURY-P224SDMG	333	309	604
PURY-P280SDMG			

【PURY-P335・P400SDMG 形】

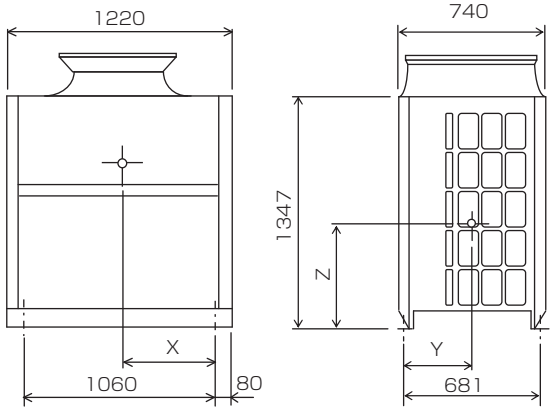

形名	X	Y	Z
PURY-P335SDMG	452	311	595
PURY-P400SDMG			

【PURY-P450SDMG 形】

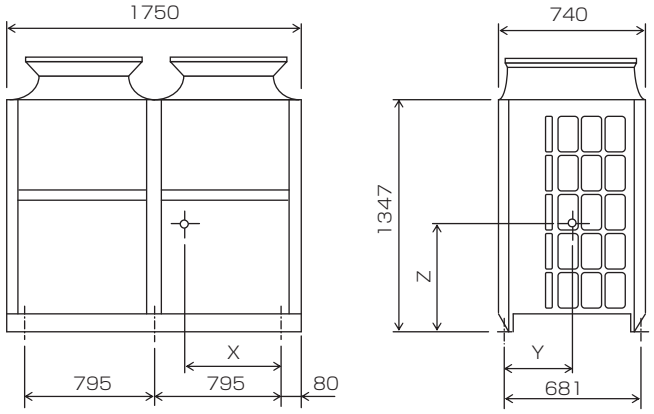

形名	X	Y	Z
PURY-P450SDMG	706	324	657

[4] 耐震強度計算

<1> 耐震強度計算書フォーム

●室外ユニット用・熱源ユニット用フォーム

1. 機　　種　　①
2. 形　　名　　②
3. 機器諸元

(1)機器質量(運転質量)　　W= ③ kg

(2)アンカーボルト

①総本数　　N= ④ 本

②サイズ･形状　　=M 10 形

③1本当たりの軸断面積(呼径による断面積)　　A= 78 mm^2= 78×10^{-6} m^2

④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数　　Nt= ⑤ 本

(3)据付面より機器重心までの高さ　　Hg= ⑥ mm = ⑥' m

(4)検討する方向から見たボルトスパン　　L= ⑦ mm = ⑦' m

(5)検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離　　Lg= ⑧ mm(Lg≦L/2)= ⑧' m

4. 検討計算(各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出)

(1)設計用水平震度　　Kh= 2.0

(2)設計用鉛直震度　　$Kv=\frac{Kh}{2}$= 1.0

(3)設計用水平地震力　　Fh=Kh·W·9.8= ⑨ N

(4)設計用鉛直地震力　　Fv=Kv·W·9.8= ⑩ N

(5)アンカーボルトの引抜力　　$Rb=\frac{Fh\cdot Hg-(W\cdot 9.8-Fv)\cdot Lg}{L\cdot Nt}$= ⑪ N

(6)アンカーボルトのせん断力　　$Q=\frac{Fh}{N}$= ⑫ N

(7)アンカーボルトに生ずる応力度

①引張応力度　　$\sigma=\frac{Rb}{A}$= ⑬ MPa＜ft= 176 MPa

②せん断応力度　　$\tau=\frac{Q}{A}$= ⑭ MPa＜fs= 101 MPa

③引張とせん断を同時に受ける場合　　fts'= 1.4ft−1.6τ= ⑮ MPa

ただし、fts'≦ftのときfts=fts',fts'>ftのときfts=ftであるので　fts= 176 MPa

σ= ⑬ MPa＜fts= 176 MPa

(8)アンカーボルトの施工法

①アンカーボルトの施工法　　= 箱抜き式J形アンカー

②コンクリートの厚さ　　= ⑯ mm = ⑯' m

③ボルトの埋込長さ　　= ⑰ mm = ⑰' m

④許容引抜荷重　　Ta= ⑱ N＞Rb= ⑲ N

以上の検討計算書より 、アンカーボルトは十分な強度を有する。
本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

<2> 耐震強度計算

1. PUHY-P-DMG シリーズ（新冷媒）

①	機　種			PURY-P-DMG シリーズ (新冷媒)			
②	機器形名			PURY-P224DMG	PURY-P280DMG	PURY-P335DMG	PURY-P400DMG
③	機器質量（kg）		W	200		246	249
④	アンカーボルト	総本数	N	4		4	4
⑤		引張りを受けるボルト総本数	Nt	2		2	2
⑥		機器重心までの高さ（mm）	Hg	606		594	594
⑥'		〃　（m）	Hg	0.606		0.594	0.594
⑦		ボルトスパン（mm）	L	681		681	681
⑦'		〃　（m）	L	0.681		0.681	0.681
⑧		機器重心までの距離（mm）	Lg	308		308	308
⑧'		〃　（m）	Lg	0.308		0.308	0.308
⑨	検討計算書	水平地震力（N）	Fh	3920.0		4821.6	4880.4
⑩		鉛直地震力（N）	Fv	1960.0		2410.8	2440.2
⑪		引抜力（N）	Rb	1744.1		2102.8	2128.5
⑫		せん断力（N）	Q	980.0		1205.4	1220.1
⑬		引張応力度（MPa）	σ	22.4		27.0	27.3
⑭		せん断応力度（MPa）	τ	12.6		15.5	15.6
⑮		同時応力度（MPa）	fts'	226.2		221.6	221.4
⑯		コンクリート厚さ（mm）		180		180	180
⑯		〃　（m）		0.180		0.180	0.180
⑰		ボルトの埋込長さ（mm）		130		130	130
⑰'		〃　（m）		0.130		0.130	0.130
⑱		許容引抜荷重（N）	Ta	5488		5488	5488
⑲		〃　（N）	Rb	1744		2103	2129

①	機　種			PURY-P-DMG シリーズ (新冷媒)
②	機器形名			PURY-P450DMG
③	機器質量（kg）		W	320
④	アンカーボルト	総本数	N	6
⑤		引張りを受けるボルト総本数	Nt	3
⑥		機器重心までの高さ（mm）	Hg	657
⑥'		〃　（m）	Hg	0.657
⑦		ボルトスパン（mm）	L	681
⑦'		〃　（m）	L	0.681
⑧		機器重心までの距離（mm）	Lg	324
⑧'		〃　（m）	Lg	0.324
⑨	検討計算書	水平地震力（N）	Fh	6272.0
⑩		鉛直地震力（N）	Fv	3136.0
⑪		引抜力（N）	Rb	2017.0
⑫		せん断力（N）	Q	1045.3
⑬		引張応力度（MPa）	σ	25.9
⑭		せん断応力度（MPa）	τ	13.4
⑮		同時応力度（MPa）	fts'	225
⑯		コンクリート厚さ（mm）		180
⑯		〃　（m）		0.180
⑰		ボルトの埋込長さ（mm）		130
⑰'		〃　（m）		0.130
⑱		許容引抜荷重（N）	Ta	5488
⑲		〃　（N）	Rb	2017

①	機　種			PURY-P-SDMG シリーズ (新冷媒)			
②	機器形名			PURY-P224SDMG	PURY-P280SDMG	PURY-P335SDMG	PURY-P400SDMG
③	機器質量（kg）		W	203		249	
④	アンカーボルト	総本数	N	4		4	
⑤		引張りを受けるボルト総本数	Nt	2		2	
⑥		機器重心までの高さ（mm）	Hg	604		595	
⑥'		〃　（m）	Hg	0.604		0.595	
⑦		ボルトスパン（mm）	L	681		681	
⑦'		〃　（m）	L	0.681		0.681	
⑧		機器重心までの距離（mm）	Lg	309		311	
⑧'		〃　（m）	Lg	0.309		0.311	
⑨	検討計算書	水平地震力（N）	Fh	3978.8		4880.4	
⑩		鉛直地震力（N）	Fv	1989.4		2440.2	
⑪		引抜力（N）	Rb	1764.5		2132.0	
⑫		せん断力（N）	Q	994.7		1220.1	
⑬		引張応力度（MPa）	σ	22.6		27.3	
⑭		せん断応力度（MPa）	τ	12.8		15.6	
⑮		同時応力度（MPa）	fts'	225.9		221.4	
⑯		コンクリート厚さ（mm）		180		180	
⑯		〃　（m）		0.180		0.180	
⑰		ボルトの埋込長さ（mm）		130		130	
⑰'		〃　（m）		0.130		0.130	
⑱		許容引抜荷重（N）	Ta	5488		5488	
⑲		〃　（N）	Rb	1765		2132	

①	機　種			PUHY-P-SDMG シリーズ (新冷媒)
②	機器形名			PUHY-P450SDMG
③	機器質量（kg）		W	320
④	アンカーボルト	総本数	N	6
⑤		引張りを受けるボルト総本数	Nt	3
⑥		機器重心までの高さ（mm）	Hg	657
⑥'		〃　（m）	Hg	0.657
⑦		ボルトスパン（mm）	L	681
⑦'		〃　（m）	L	0.681
⑧		機器重心までの距離（mm）	Lg	324
⑧'		〃　（m）	Lg	0.324
⑨	検討計算書	水平地震力（N）	Fh	6272.0
⑩		鉛直地震力（N）	Fv	3136.0
⑪		引抜力（N）	Rb	2017.0
⑫		せん断力（N）	Q	1045.3
⑬		引張応力度（MPa）	σ	25.9
⑭		せん断応力度（MPa）	τ	13.4
⑮		同時応力度（MPa）	fts'	225
⑯		コンクリート厚さ（mm）		180
⑯		〃　（m）		0.180
⑰		ボルトの埋込長さ（mm）		130
⑰'		〃　（m）		0.130
⑱		許容引抜荷重（N）	Ta	5488
⑲		〃　（N）	Rb	2017

[5] 室外ユニットの振動レベル

【PURY-P224 ～ P450DMG 形，PURY-P500 ～ P900SDMG 形】

1. 測定条件

測定条件

①測定周波数帯 ： 1Hz～80Hz
②測定位置 ： ユニット脚部より20cmの距離の路面
③据付状態 ： コンクリート床面直置
④電源 ： 三相２００Ｖ ５０Ｈｚ／６０Ｈｚ
⑤運転条件 ： ＪＩＳ条件（冷房、暖房）
⑥測定機器 ： 公害用振動レベル計 ＶＭ－１２２０Ｃ
（ＪＩＳ適合品）

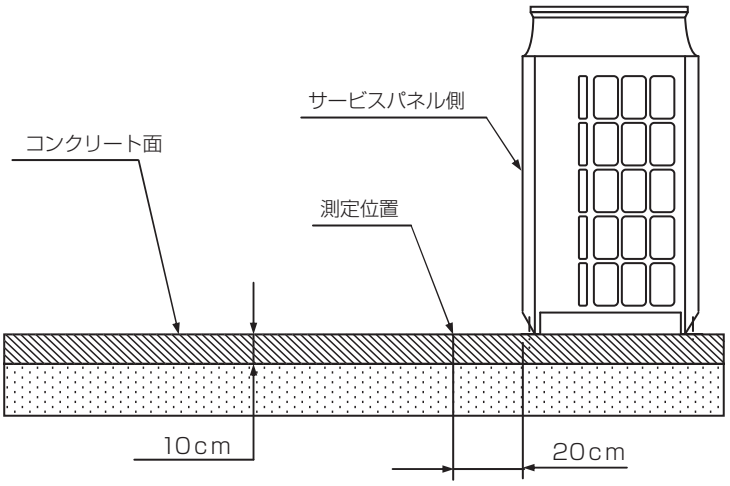

2. 振動レベル値

形名	振動レベル値（dB）
PURY-P224DMG (-BS, -BSG)	45
PURY-P280DMG (-BS, -BSG)	46
PURY-P335DMG (-BS, -BSG)	47
PURY-P400DMG (-BS, -BSG)	47
PURY-P450DMG (-BS, -BSG)	47
PURY-P500SDMG (-BS, -BSG)	49
PURY-P560SDMG (-BS, -BSG)	49
PURY-P630SDMG (-BS, -BSG)	49.5
PURY-P690SDMG (-BS, -BSG)	49.5
PURY-P730SDMG (-BS, -BSG)	50
PURY-P800SDMG (-BS, -BSG)	50
PURY-P850SDMG (-BS, -BSG)	50
PURY-P900SDMG (-BS, -BSG)	50

（注）上記値は、暗振動補正を行ったものである。

VI 据付工事

[1] 室外ユニットの据付け

搬入を行う場合、ユニットの指定位置にて吊下げること。また、横ずれしないよう固定し、四点支持で行うこと。

- 三点支持で運搬・吊下げをした場合、不安定になり、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。

付属品の装着や取り外しを行うこと。

- 不備がある場合、冷媒が漏れ、酸素欠乏・発煙・発火のおそれあり。

強風・地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- 不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って排水工事を行うこと。

- 不備がある場合、雨水・ドレンなどが屋内に浸水し、家財・周囲がぬれるおそれあり。

<1> 製品の吊下げ方法

●ユニットに衝撃を与えないようにしてください。
●製品を吊下げて搬入する場合、ロープは8m以上のものを2本使用し、ロープ掛けの角度を40°以下にしてください。
●製品の角など、ロープと接触する部分にキズ付き防止用部材（板など）を挟んでください。
●上部の保護用パットは50mm厚以上のダンボール・当て布を使用し、ファンガードと吊り具の干渉を防止してください。

①PURY-P224･P280･P335･P400･P450DMG形
PURY-P224･P280･P335･P400･P450SDMG形

・P224～P400形の場合

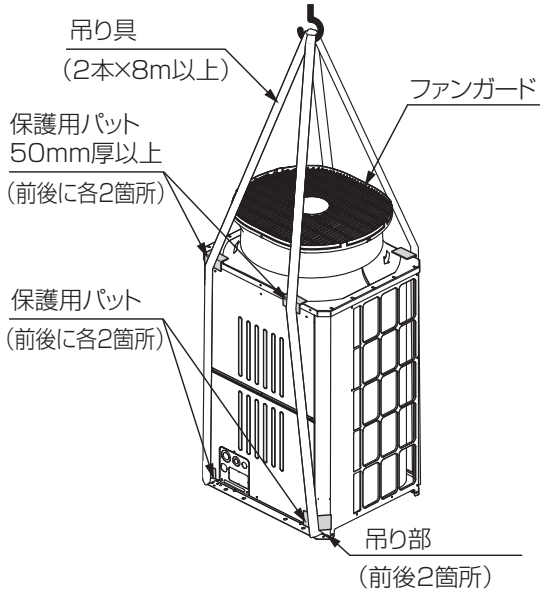

・P450形の場合

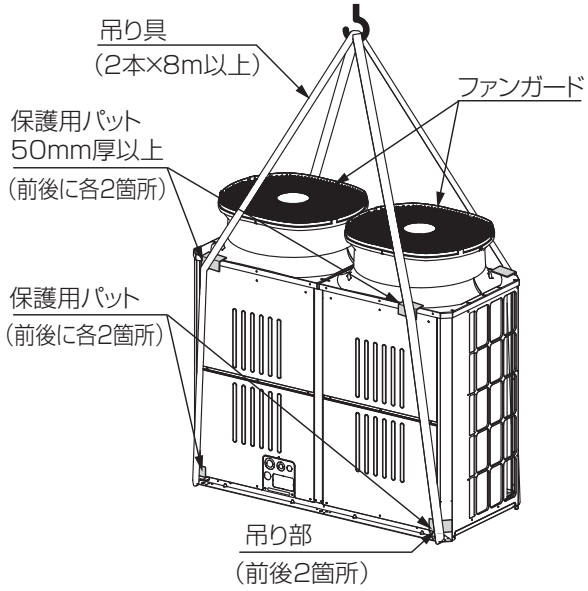

<2> 据付け

- ユニットが強風・地震などで倒れないように、下図のようにボルトで強固に固定してください。
- ユニットの基礎は、コンクリートまたはアングルなどの強固な基礎にしてください。
- 据付条件によって、振動が据付部から伝搬し、床や壁面から、騒音や振動が発生するおそれがあります。十分な防振工事（防振パッド、防振架台の設置など）を行ってください。
  また防振工事の際には、揺れ止めなどの耐振対策を実施してください。
- ユニット取付足コーナー部は、確実に受けてください。コーナー部を受けていないと、取付足が曲がるおそれがあります。防振ゴムを使用する場合、幅方向全面を防振ゴムで受けてください。
- アンカーボルトの飛び出しは、25±5mm 程度にしてください。
- 本製品は、後打ち式アンカーボルト対応ではありません。ただし、下図のようにユニット取付部（P224 ～ P400 形は 4ヵ所、P450 形は 6ヵ所）に、固定金具（現地調達品）取付けることにより、後打ち式アンカーボルトに対応できます。
- ユニットは水平に設置してください。。

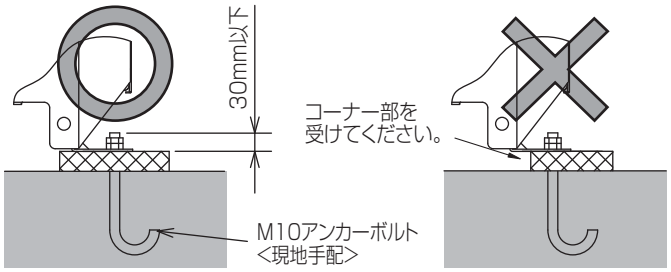

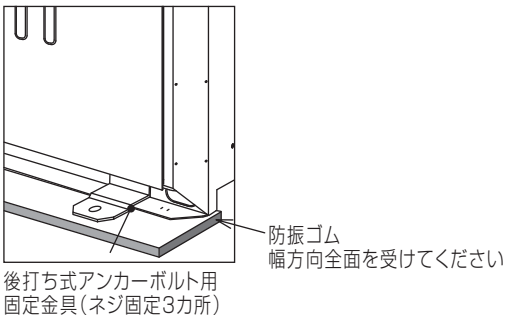

基礎施工に際しましては床面強度、ドレン水処理、配管、配線の経路に十分留意してください。（運転時にはドレン水がユニット外に流出しますので、集中排水する場合は別売の集中ドレンパンを使用してください。）

<3> アンカーボルト位置

P224 ～ P400

●単独設置

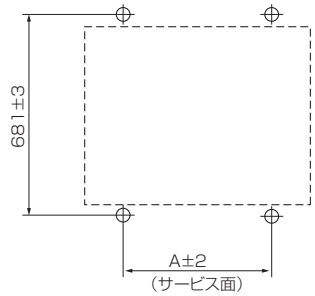

●集中設置例

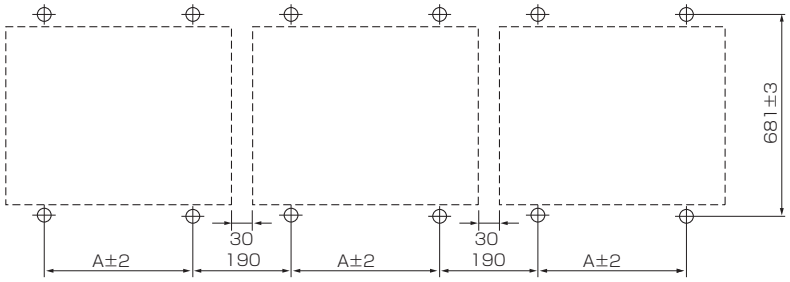

集中設置時、ユニット間には３０mmのすきまを設けてください。

	P224・P280形	P335・P400形
A寸法	760	1060

P450

●単独設置

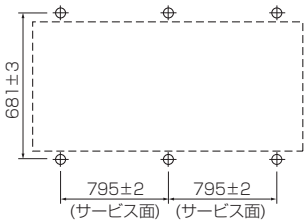

●集中設置例

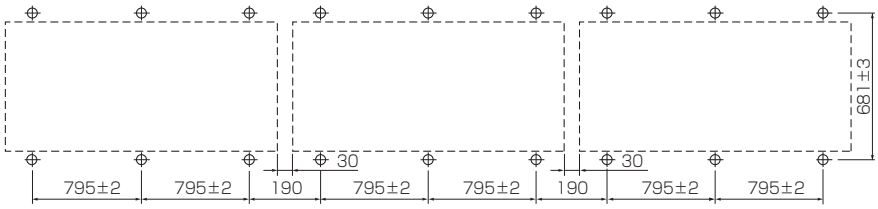

集中設置時、ユニット間には３０mmのすきまを設けてください。

<4> 下配管・下配線時の注意

下配管または下配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がないように基礎や架台の施工には注意してください。また、下配管する時にはユニットの底下に配管が通るように 100 ㎜以上の高さの基礎を設けてください。

P224・P280形の場合　　単位(mm)

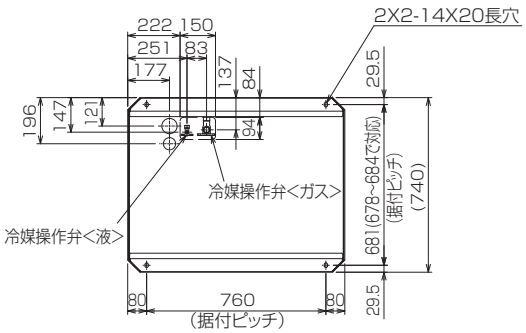

下面から見た図

P335・P400形の場合　　単位(mm)

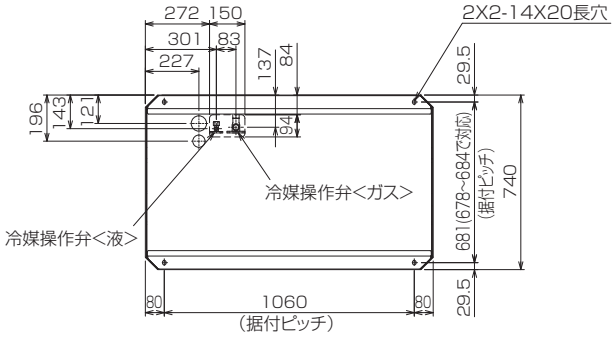

下面から見た図

P450形の場合　　単位(mm)

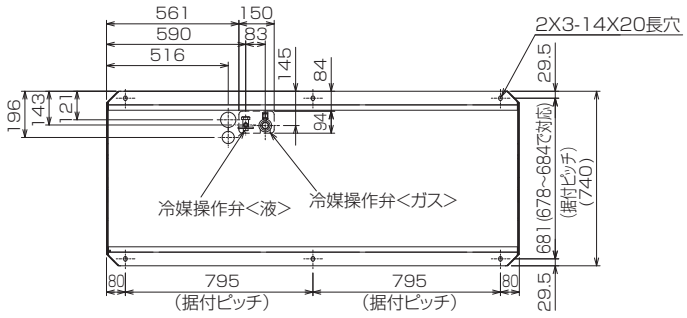

下面から見た図

基礎をユニット幅方向に施工する場合

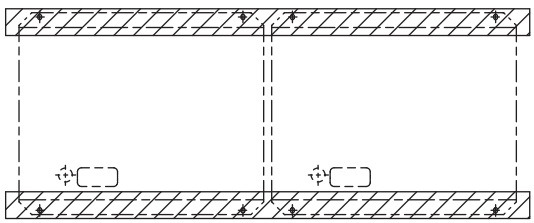

基礎をユニット奥行き方向に施工する場合

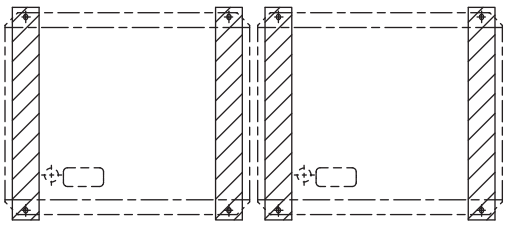

<5> 冷媒配管取出し方向

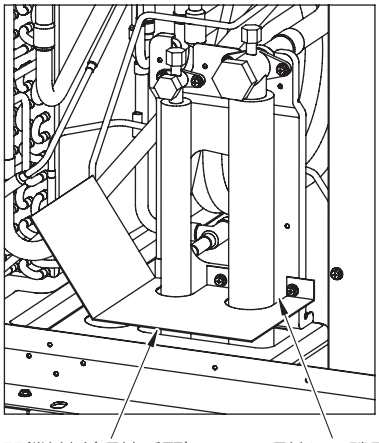

配管、配線取出し部からは、小動物の侵入や雪・雨水浸入などで機器損傷の原因になります。従って、配管、配線取出し口の開口部は閉鎖材（現地手配）などで必ず塞いでください。

室外ユニットの冷媒配管取出し方向は、
●下配管
●前配管
の2とおりが可能です。

※ 本図は、低圧側分岐管キットを取付けないユニットの場合を示します。

配管・配線取出し口の開口部は、塞ぐこと。

- 小動物・雪・雨水が内部に入り、機器が損傷・故障すると、漏電・感電のおそれあり。

感電注意

[2] 雪・季節風に対する注意

<1> 季節風対策

右図の例を参考に、据付場所の実情に応じ、適切な処置を施してください。

特に、単独設置の場合、季節風の影響を受けやすいので、据付場所には配慮してください。

一方向からの風が継続的に発生するところで防雪フードを取付ける場合、風が吹出口の正面から当たらないようにしてください。

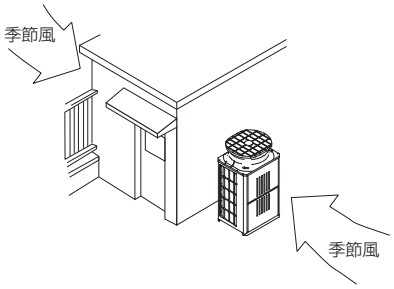

●建物の陰など、季節風が直接当たらないところに設置する。



●季節風が吹出口・吸入口の正面から当たらないところに設置する。

<2> 寒冷地域・積雪地域での防風・防雪対策

冬季に降雪・積雪が予想される地域や季節風が予想される地域では、ユニットが正常運転するために、下記内容をお守りください。また、外気10℃以下で冷房運転をする場合、安定した運転のために、下記内容をお守りください。

●オプションの防雪フード（吹出ダクト・吸込ダクト）を取付ける。また、ユニット周囲を防雪ネットや防雪柵で囲うなどの対策をする
●雨・風・雪が直接当たらないところに据付ける
●防雪架台の高さは、予測される積雪量の約2倍とする
●外気が0℃以下で、長期間連続的に暖房運転をする場合、ユニットベースへのヒーター取付けなどを適宜行い、ベース上の氷結を防止する
●外気10℃以下で冷房運転する場合、室外ユニットは室内ユニットと同じ階、もしくは上の階に設置する。（右図参照）

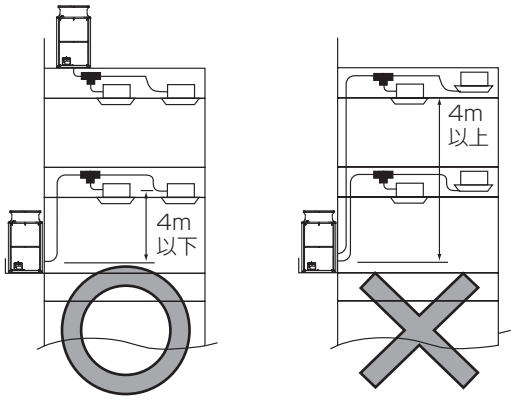

下図に防雪フード組込図を示しますので参考にしてください。

防雪フード組込図

（注）防雪フードは株式会社　ヤブシタにて取扱っておりますので、
直接お問い合わせください。

●お問合せ　**株式会社　ヤブシタ**
TEL：011-820-5051　FAX：011-820-5052
〒003-0813　北海道札幌市白石区菊水上町3条3丁目52-217
■詳しくはホームページをご覧ください。
URL：http://www.yabushita-kikai.co.jp

PURY-P224・P280DMG形
PURY-P224・P280SDMG形

推奨部品	形名
吹出フード	MOPAC-YG400T
吸込フード（左右）	MOPAC-YG400L/R
吸込フード（後）	MOPAC-YG400B

左側面図

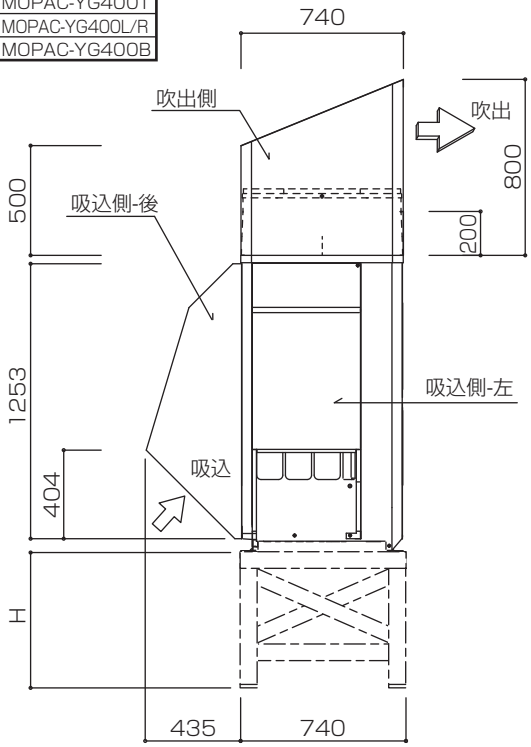

正面図

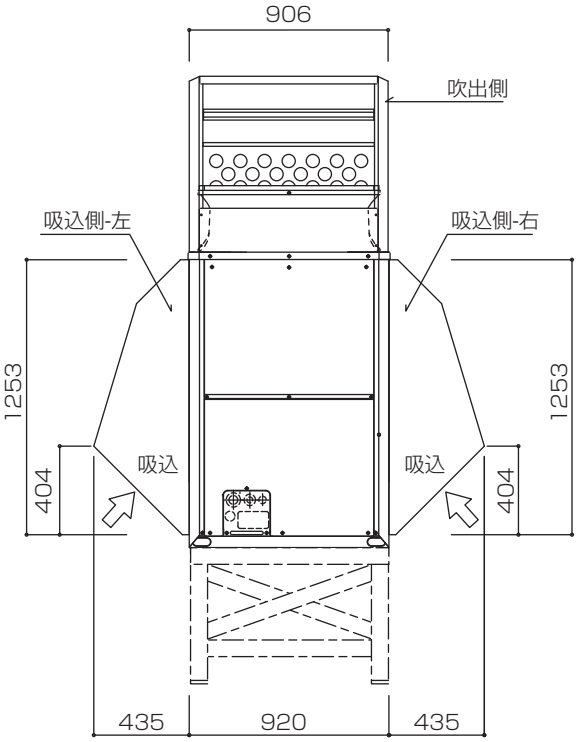

PURY-P335・P400DMG形
PURY-P335・P400SDMG形

推奨部品	形名
吹出フード	MOPAC-YG500T
吸込フード（左右）	MOPAC-YG500L/R
吸込フード（後）	MOPAC-YG500B

左側面図

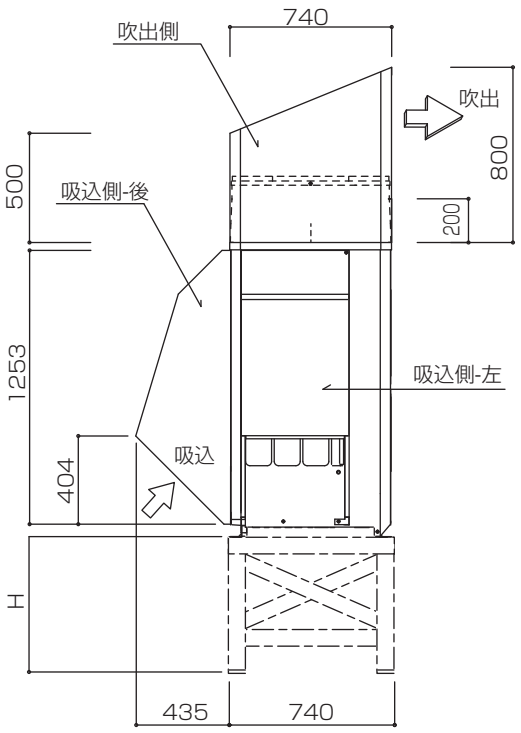

正面図

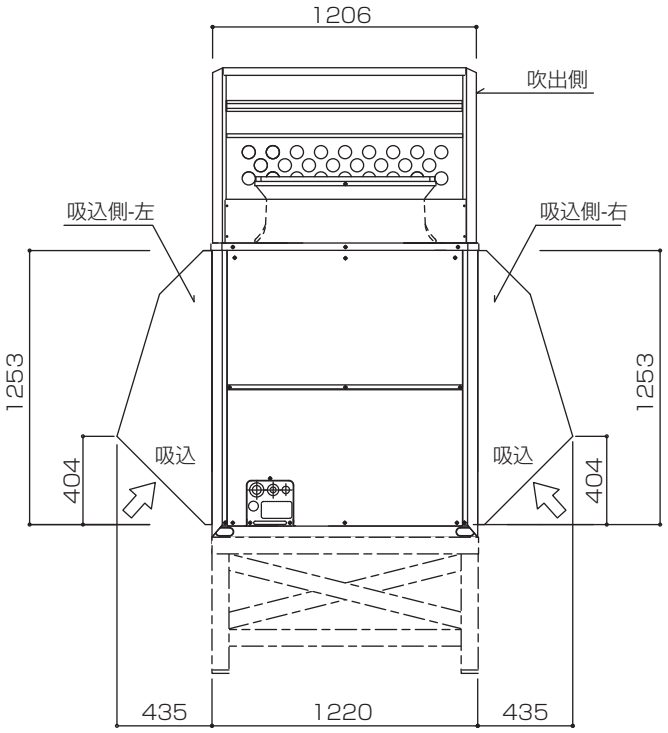

PURY-P450DMG形
PURY-P450SDMG形

推奨部品	形名
吹出フード	MOPAC-XG800T
吸込フード（左右）	MOPAC-XG800L/R
吸込フード（後）	MOPAC-XG800B

（注）防雪フードは株式会社　ヤブシタにて取扱っておりますので、直接お問い合わせください。

●お問合せ　**株式会社　ヤブシタ**
TEL：011-820-5051　FAX：011-820-5052
〒003-0813　北海道札幌市白石区菊水上町3条3丁目52-217
■詳しくはホームページをご覧ください。
URL：http://www.yabushita-kikai.co.jp

左側面図

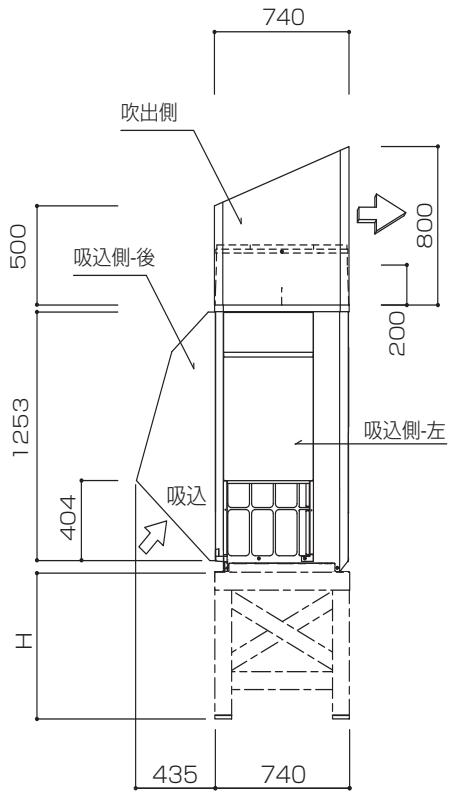

正面図

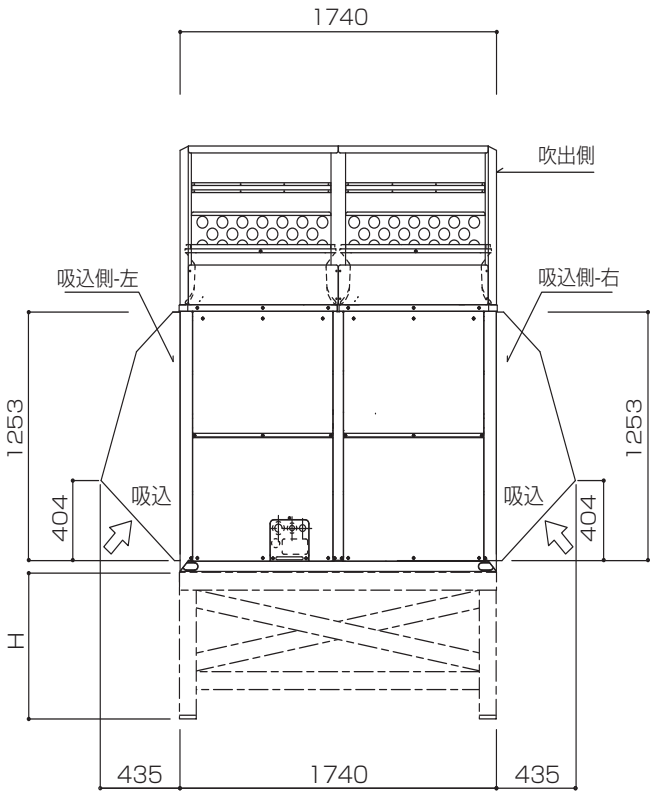

注１. 防雪架台の高さ H は、予想される積雪量の２倍程度としてください。また、架台はアングル鋼材等で組立て、風雪の素通りする構造として架台の幅はユニットの寸法より大きくならないよう決定してください。(大きすぎるとその上に積雪します)
2. ユニット設置時、季節風が吹出口、吸込口の正面から当たらないように考慮してください。
3. 本図を参考として、現地にて架台の製作、施工を実施してください。
4. 連続設置時は図 A のようにファンガードと吹出側防雪フードの間に付属のフサギイタを取付けてください。ただし据付ピッチが広い場合には現地手配となります。
(据付ピッチ 30 ～ 80mm に対応)
5. 寒冷地域での使用で、外気が氷点下以下の暖房運転を連続的に長期間使用する場合には、ユニットベースへのヒーター取付等を適宜行い、ベース上の氷結を防止するようにしてください。

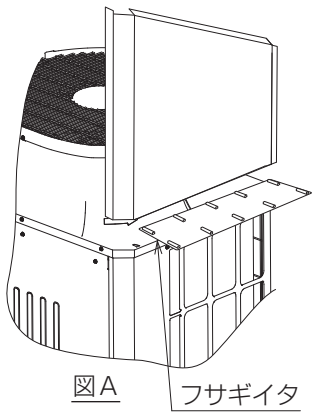

図A

[3] ドレン処理

<1> 集中ドレンパンの設置

本品は、基礎と室外ユニット本体の間に設置して使用します。
現地側で手配する基礎は以下の注意事項を守ってください。

オプション部品	P224・P280 形	P335・P400 形	P450 形
集中ドレンパン	PAC-KS95DP	PAC-KS96DP	PAC-KS93DP

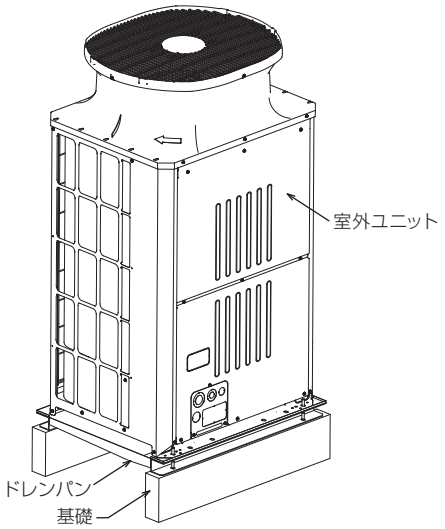

1. 基礎は、室外ユニット本体、およびドレンパンの重量に十分耐えられる構造、強度とし、地震や突風などで倒れたり落下しないよう強固に据付けてください。
2. 集中ドレンパンを屋内または集中ドレンパンからの結露水の滴下が問題になる場所に設置する場合、低温のドレン水により集中ドレンパンが結露する可能性があるので、集中ドレンパン底面に断熱材を貼り付けて結露水の滴下を防いでください。
   また次のような場合にはドレンパン外に水が飛散する可能性があります。
   ●集中ドレンパンにドレン水が溜まり、水はねが起こる場合。
   ●強風などでドレン水が吹き上げられる場合。
3. 基礎とドレンパン、ドレンパンと室外ユニットをそれぞれ強固に締結してください。[図 1]
   <P224 形・P280 形・P335・P400 形（PAC-KS95DP/PAC-KS96DP）の場合は、4 カ所 >
   <P450 形（PAC-KS93DP）の場合は、6 カ所 >
   基礎ボルトの長さは 30mm としてください。
   防振ゴムは基礎とドレンパンの間に取付可能ですが、基礎ボルトを防振ゴムの高さ分長くする必要があります。[図 2]
4. 基礎の地上高さは、200mm 以上としてください。これ以下ではドレン排水用ソケットの突出長さが 50mm ですのでドレン配管施工ができなくなります。[図 3]
5. 基礎の高さが低くドレンパン設置後のドレン配管接続が困難な場合は、ドレン配管をドレンパンに取付け後、ドレンパンの設置を行ってください。
6. ユニットの幅方向に基礎を設置する場合は、[図 2] の ※ 寸法部を確実に支持出来るように施工してください。
7. ドレンパン基礎ボルト穴からの水漏れを防ぐため、適宜コーキングなどを実施してください。

[図1]

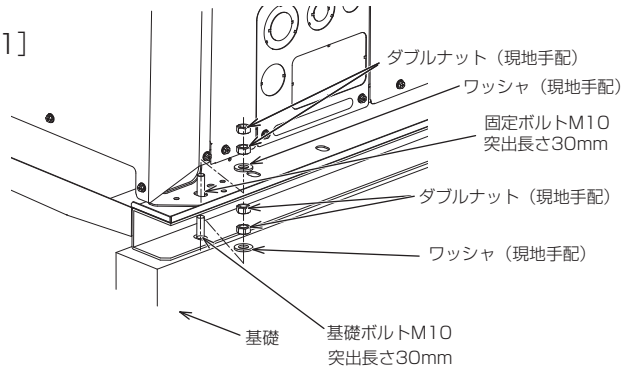

[図2]

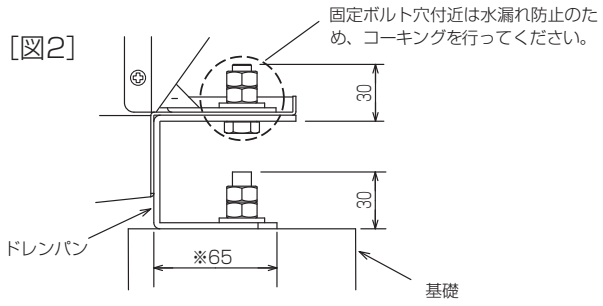

[図3]

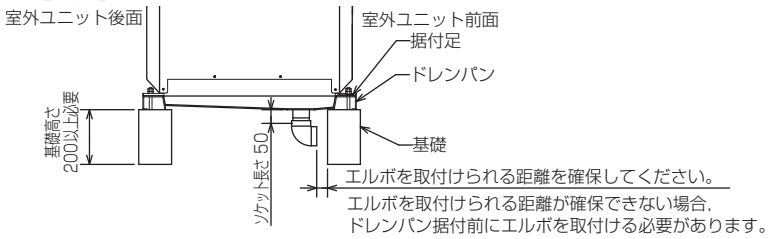

<2> ドレン配管工事

ドレンパンのドレンソケットは、2B(50A) オスネジとなっています。配管が鉄管の場合は 2B メスネジ加工で接続してください。塩ビ管 (VP50) を使用する場合は、塩ビ管用バルブソケットにて接続が可能です。いずれの場合でも、ソケットのネジ部はシールテープ等で確実にシールを施してください。

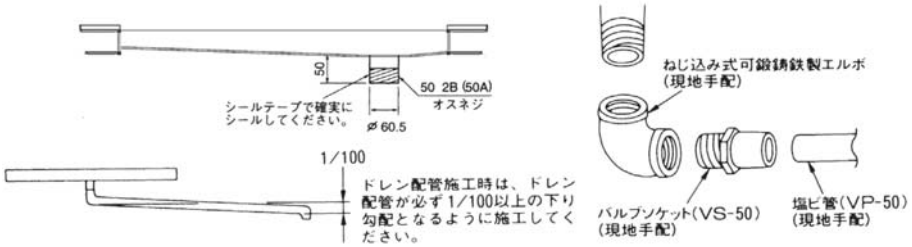

[4] 冷媒配管工事

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。

換気をよくすること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。

サービスバルブを操作する場合、冷媒噴出に注意すること。

- 冷媒が漏れた場合、冷媒を浴びると、凍傷・けがのおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。

冷媒が漏れていないことを確認すること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。

冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質（空気など）を混入しないこと。

- 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。

配管接続は、端末分岐（室外ユニットからの冷媒配管を末端で分岐し、各室内ユニットに接続する）方式です。

		接続方法
室内ユニット		フレア接続
室外ユニット	ガス管	ろう付接続
	液管	ろう付接続
分岐部		ろう付接続

<1> 注意事項

●冷媒配管工事時のお願い

本ユニットは、冷媒R410Aを使用しています。

① 配管の質別と厚さは、右表を参照し、下記の条件を満たすものを選定してください。

- 材　質：　冷媒配管は、JIS　H3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のリン脱酸銅をお使いください。また、配管の内面・外面ともに美麗で、使用上有害な硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分など（コンタミネーション）が付着していないことを確認してください。
- サイズ：「<5>冷媒配管システム」の項を参照してください。

配管径	最小肉厚	質別
φ6.35	0.8	O材以上
φ9.52	0.8	
φ12.70	0.8	
φ15.88	1.0	
φ19.05	1.0 ※	1/2HまたはH材以上
φ22.22	1.0	
φ25.40	1.0	
φ28.58	1.0	
φ31.75	1.1	
φ38.1	1.35	

※ 肉厚が1.2の場合、O材が使用可能です。

② 市販の銅管には、ゴミが入っているおそれがあります。乾燥した不活性ガスで吹き飛ばしてください。

③ 配管加工・配管工事中に、配管の中にゴミ・水分が入らないよう注意してください。

④ **雨天の場合、室外ユニットの配管接続作業はしないでください。**

⑤ 室内・室外分岐部および合流部には、必ず別売品の下記分岐管および合流管セットをご使用ください。

室内分岐管形名	室内合流管セット形名	分流コントローラー親機－子機間分岐管形名			室外合計形名	室外分岐管キット形名
下流室内ユニット形名合計90以下	室内ユニット形名合計P112～P280	下流側室内ユニット合計容量	P224以下	CMY-Y102SDG1	P500～P560	CMY-R100BKG2
			P225～P450	CMY-Y102LDG1	P630～P730	CMY-R200BKG2
CMY-Y102SDG1	CMY-R170FG1		P451～P500	CMY-Y202DG1	P800～P900	CMY-R300BKG2

※P224、P280形室内ユニットと他の容量の室内ユニットとを同一分岐口で接続しないでください。

※分流コントローラー子機2台接続時に必要となります。

⑥ 指定冷媒配管径が分岐管の配管径と異なる場合、異径接手を使用して、配管径を合わせてください。

⑦ 曲げ箇所はできるだけ少くし、曲げ半径はできるだけ大きくしてください。

⑧ 冷媒配管制限（許容長さ・高低差・配管径）は、必ずお守りください。故障や冷暖房不良のおそれがあります。

⑨ ろう材は、JIS指定の良質品を使用してください。
⑩ **配管を接続する場合、必ず、窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。市販の酸化防止剤は配管腐食・冷凍機油を劣化させるおそれがあるので使用しないでください。無酸化ろう付けを行わないと、圧縮機破損のおそれがあります。詳細は、営業窓口にお問い合わせください。**（配管接続およびバルブ操作の詳細は、「<2>配管接続」の項を参照してください。）
⑪ 冷媒配管の接続は、室外ユニットのバルブを工場出荷時仕様（全閉）のままで行ってください。室内・室外ユニット・分流コントローラーと冷媒配管を全て接続して、冷媒漏れ試験、真空引き乾燥作業が終了するまでバルブを操作しないでください。
⑫ 配管の断熱を正しく行ってください。断熱に不備がある場合、冷暖房不良・露落ちなどによる不具合が発生するおそれがあります。（「<6>冷媒配管の断熱施工」の項を参照してください。）
⑬ 冷媒が過不足した場合、異常停止します。正確に冷媒充てんを行ってください。また、サービスパネル裏面の「冷媒量記入のお願い」名板：冷媒量計算の欄・室内ユニット組合わせ記入の欄に、配管長とともに追加した冷媒量を必ず記入してください。（「<5>冷媒配管システム」の項を参照してください。）

お願い：

冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。

- 冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。

液冷媒で封入してください。

- ガス冷媒で封入した場合、ボンベ内冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

既設の冷媒配管を流用しないでください。

- 既設の配管内部には、古い冷凍機油や冷媒中の塩素が大量に残留しており、これらの物質による新しい機器の冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

配管は屋内に保管し、ろう付け・フレア接続する直前まで両端を密封しておいてください。継手はビニール袋に包んで保管してください。

- 冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

<2> 配管接続

配管内の封入ガスと残留油を取り除くこと。

- 取り除かずに配管を加熱した場合、炎が噴出し、火傷のおそれあり。

冷媒回路内にガスを封入した状態で加熱しないこと。

- 加熱した場合、ユニットが破裂・爆発のおそれあり。

お願い：

ぬれタオルで操作弁本体を湿布してから、ろう付け作業をしてください。

- 操作弁本体が 120 ℃以上になった場合、機器損傷のおそれあり。

ろう付け作業時、周囲の配線や板金に炎が当たらないようにしてくだい。

- 炎が当たった場合、加熱により、焼損・故障のおそれあり。

● 配管接続・バルブ操作は、下図にしたがって行ってください。

● 工場出荷時、低圧・高圧操作弁の現地配管側にはガス漏れ防止のため、ピンチ接続管を取付けています。
室外ユニットに冷媒配管を接続する際、次の①～④の手順に従い操作弁のピンチ接続管を取外してください。
①操作弁が全閉（時計回り）であることを確認してください。
②低圧・高圧操作弁のサービスポートにチャージホースを取付けて、ピンチ接続管内部のガスをそれぞれ抜き取ってください。（**締付トルク12N・m**）
③ピンチ接続管内部のガスを抜き取ったあと、図示の位置でピンチ接続管を切断し、内部の冷凍機油を抜き取ってください。
④②,③作業完了後、ろう付部を加熱しピンチ接続管を取外してください。

〈高圧側〉〈低圧側〉



● **真空引き・冷媒充てん完了後 、必ずバルブを全開にしてください 。**バルブを閉めたまま運転すると、冷媒回路高圧側または低圧側が異常圧力となり、圧縮機損傷のおそれがあります。

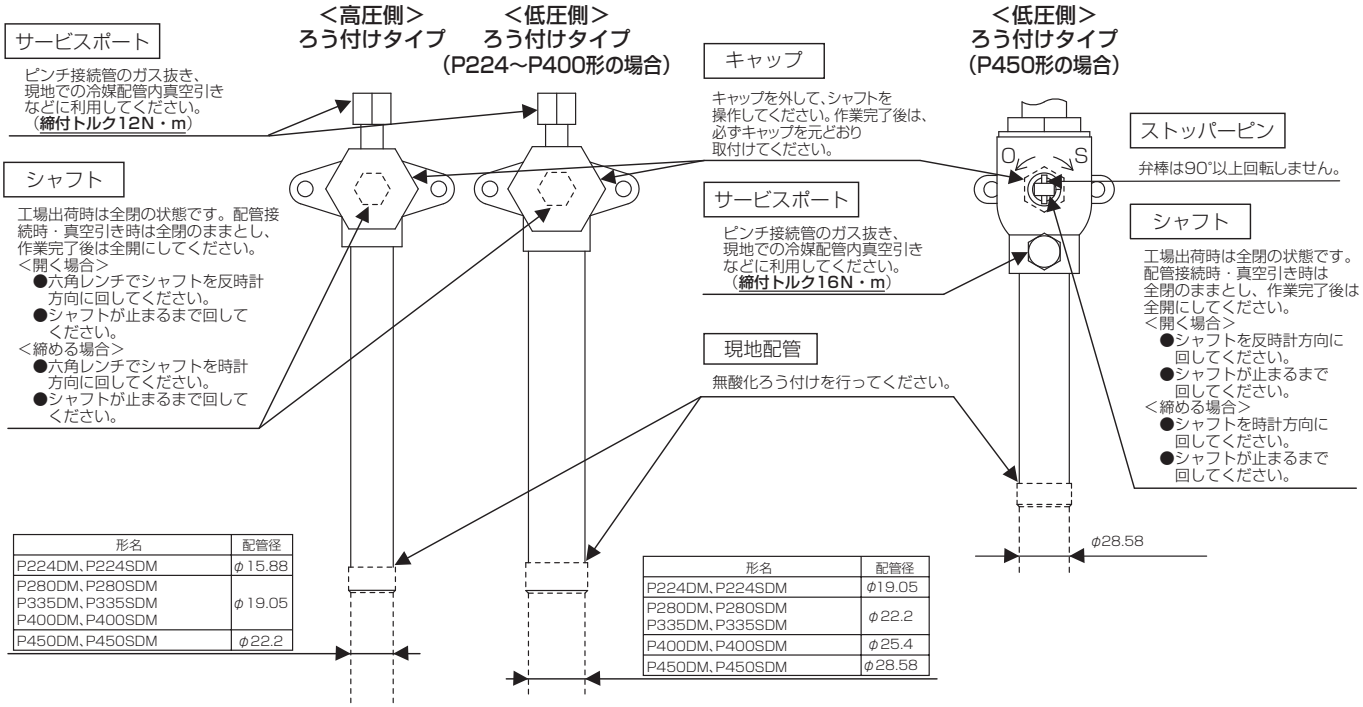

形名	配管径
P224DM、P224SDM	φ15.88
P280DM、P280SDM P335DM、P335SDM P400DM、P400SDM	φ19.05
P450DM、P450SDM	φ22.2

形名	配管径
P224DM、P224SDM	φ19.05
P280DM、P280SDM P335DM、P335SDM	φ22.2
P400DM、P400SDM	φ25.4
P450DM、P450SDM	φ28.58

・キャップ・シャフト部の締付トルクは、右表を参照してください。トルクレンチが無い場合の目安として、締付トルクが急に増すまで締付けてください。

配管径（mm）	キャップ（N・m）	シャフト（N・m）	六角レンチサイズ(mm)
φ15.88	32	12	4
φ19.05	50	30	8
φ25.4	50	30	8
φ28.58	25	−	−

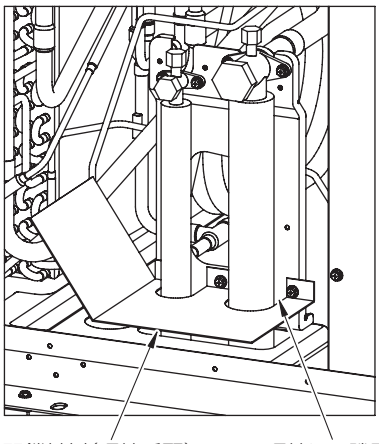

配管、配線取出し部からは、小動物の侵入や雪・雨水浸入などで機器損傷の原因になります。従って、配管、配線取出し口の開口部は閉鎖材（現地手配）などで必ず塞いでください。

※ 本図は、低圧側分岐管キットを取付けないユニットの場合を示します。

配管・配線取出し口の開口部は、塞ぐこと。

- 小動物・雪・雨水が内部に入り、機器が損傷・故障すると、漏電・感電のおそれあり。

<3> 分岐管の据付要領

（3）分岐管の据付要領

室外ユニット組合わせ時には、別売分岐管キットが必要となります。
詳細については、別売分岐管キットに付属の説明書をご覧ください。

<室外ユニット組合わせ時の配管接続例>
下図を参考に室外ユニット間の配管接続を行ってください。

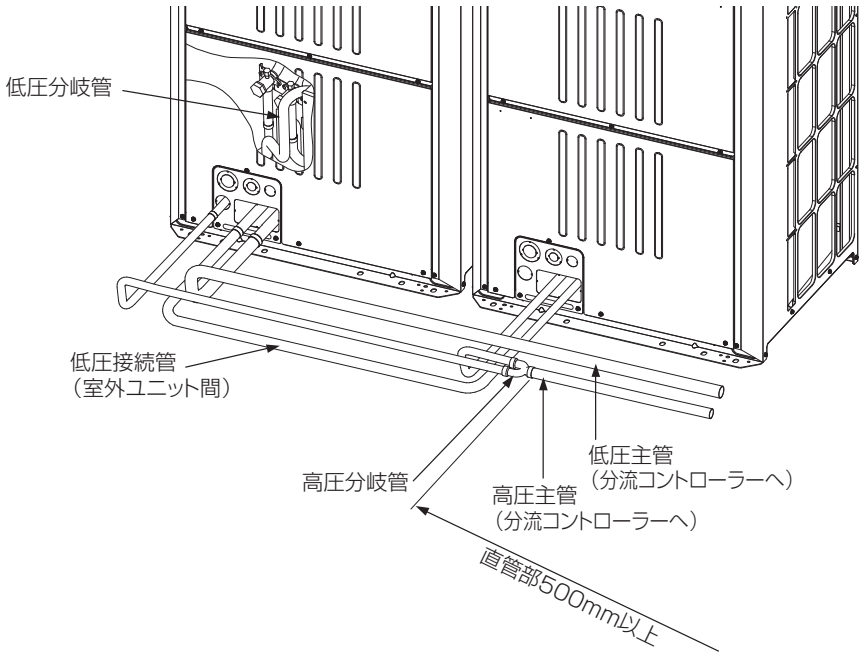

注. 分岐前配管直管部長さ（高圧側）
分岐管キットは必ず付属の配管を使用し、分岐前配管の直管部長さは500mm以上確保してください。（分岐前配管の直管部長さが500mm以上となるように現地配管を接続してください。）
500mm以上確保できない場合、機器損傷の原因となります。

<分岐管の傾き>
高圧側分岐管の傾きは地面に対して±15°以内にしてください。
分岐管が指定以上に傾くと、機器損傷の原因となります。

注. 分岐管の取付姿勢は右図を参照して下さい。



<配管接続（高圧側）>
高圧分岐管から室外ユニットへの配管は、分岐管に向かって下り勾配になるようにしてください。

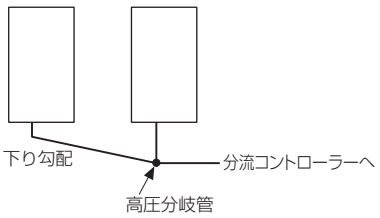

・高圧分岐管を室外ユニットベースより高い位置で設置する場合は、高圧分岐管取付高さを室外ユニットベースから200mm以下としてください。

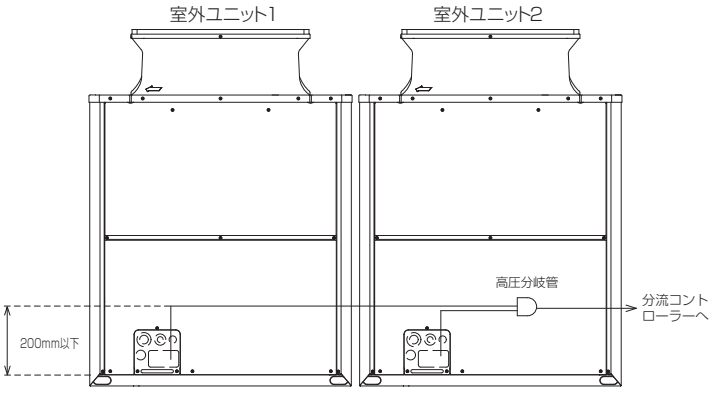

● 計算式により追加冷媒量を決定し、配管接続作業完了後にサービスポートから追加チャージを行ってください。
● 作業完了後、**サービスポートおよびキャップはガス漏れの起らないよう**しっかり締付けてください。

現地配管への冷媒充てんが完了するまでは、ユニットのバルブを開けないでください。
・冷媒充てんが完了する前にバルブを開けた場合、ユニット損傷のおそれあり。

<4> 気密試験・真空引き乾燥・冷媒充てん

お願い：

〈フロン回収・破壊法による冷媒充てん量および二酸化炭素換算値記入のお願い〉

- 設置工事時の追加冷媒量・合計冷媒量・二酸化炭素換算値・設置時に冷媒を充てんした工事店名を冷媒量記入ラベルに記入してください。
- 合計冷媒量は、出荷時冷媒量と設置時の冷媒追加充てん量の合計値を記入してください。二酸化炭素換算値は、この合計値に2.09を乗じ小数点以下2桁目を切上げ、小数点1桁で記入してください。出荷時の冷媒量は、定格銘板に記載された冷媒量です。
- 冷媒を追加した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合には、冷媒量記入ラベルの記入欄に必要事項を必ず記入してください。

〈製品の整備・廃棄時のお願い〉

- フロン類をみだりに大気に放出することは禁じられています。
- この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。

●気密試験

加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガスを使用しないこと。

- 使用した場合、爆発のおそれあり。
- 塩素により冷凍機油劣化のおそれあり。

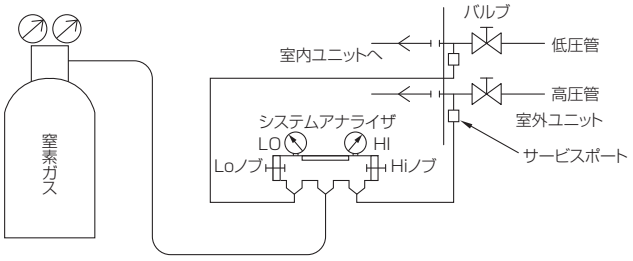

気密試験は右図のように、**室外ユニットのバルブを閉じたまま**、室外ユニットのバルブについているサービスポートから接続配管と室内ユニットに加圧して行います。（必ず、**高圧管・低圧管の両方のサービスポートから加圧**してください）

気密試験は、冷凍機油に大きく影響します。試験方法は、下記の制約事項を必ずお守りください。また、擬似共沸混合冷媒（R410Aなど）は、冷媒漏れにより組成が変化し、能力不足など性能に影響するおそれがあります。
気密試験は慎重に行ってください。

気密試験の手順	制約事項
①窒素ガスで設計圧力(4.15MPa)に加圧後、1日程度放置し、圧力が低下していなければ、気密が保たれており、正常と確認できる。圧力が低下している場合、漏れ箇所があると推定できる。漏れ箇所の確認は、下記の泡式で行ってもよい。 ②上記加圧後、フレア接続部・ろう付部・フランジ部など、窒素ガス漏れが予想されるすべての箇所に泡剤(ギュッポフレックスなど)をスプレーし、泡の発生を目視確認する。 ③確認後、泡剤をよく拭きとる。	✕ 加圧ガスに可燃ガスや空気（酸素）を使用すると爆発のおそれあり。

（*）配管内の圧力は外気温度により変化します。下記の計算式にて外気温度の変化による圧力変化を考慮してガス漏れの有無を判断してください。
（測定時絶対圧力）＝（加圧時絶対圧力）×｛(273+測定時温度（℃）)／(273+加圧時温度（℃）)｝

●真空引き乾燥

冷媒回路は、真空ポンプによる真空引き乾燥を行うこと。冷媒による冷媒置換をしないこと。

- 指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発のおそれあり。

お願い：

冷媒を追加する場合、適正量を充てんしてください。

- 追加冷媒充てん量は、該当の項を参照のこと。
- 液冷媒を封入すること。
- 冷媒が過不足した場合、能力低下・異常停止のおそれあり。

逆流防止付きの真空ポンプを使用してください。

- 冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

真空引き乾燥は、下図のように必ず室外ユニットのバルブを閉じたまま、室外ユニットのバルブ（高圧管・低圧管の両方）についているサービスポートから接続配管と室内ユニットともに真空ポンプにて行ってください。（必ず、高圧管・低圧管の両方のサービスポートから行ってください）

真空度が650Pa [abs] に到達してから、1時間以上真空引きを行ってください。その後、真空ポンプを止めて1時間放置し、真空度が上昇していないことを確認してください。**（真空度の上昇幅が130Paより大きい場合、水分が混入しているおそれがあります。もう一度乾燥窒素ガスを充てんし、0.05MPaまで加圧して、真空引き乾燥を行ってください）**
高圧管から液冷媒を封入してください。また、運転時に冷媒が適正量になるよう低圧管から冷媒量を調整してください。

※1 重量計は、精度の高いもの（0.1kgまで測定可能なもの）を使用してください。
※2 真空ポンプは、逆流防止器付のものを使用してください。
（推奨真空度計：ROBINAIR 14010 Thermistor Vacuum Gauge.）
また真空ポンプは、5分間運転した後に、65Pa [abs] 以下のものを使用してください。

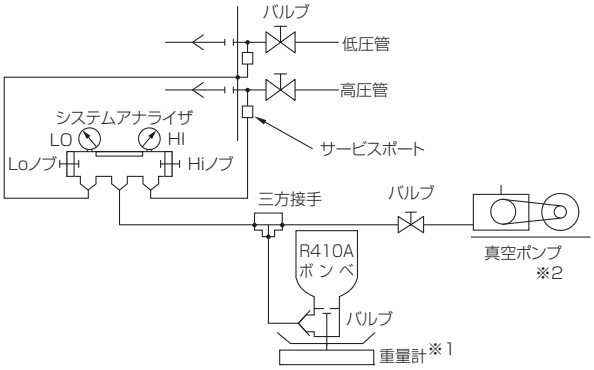

（注）
・冷媒によるエアパージは絶対に行わないでください。
・冷媒は必ず適正量を追加してください。（冷媒量については次項をご覧ください）また必ず液冷媒にて封入してください。冷媒は多くても少なくてもトラブルの原因になります。
・ゲージマニホールド、チャージングホース等の部品は、機器に表示されている冷媒専用のものを使用してください。

●冷媒充てん

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。

冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質（空気など）を混入しないこと。

- 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。

お願い：

チャージングシリンダを使用しないでください。

- 冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

工具類の管理は注意してください。

- チャージングホース・フレア加工具にほこり・ゴミ・水分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

下記に示す工具類のうち、旧冷媒 (R22) に使用していたものは使用しないこと。R410A 専用の工具類を使用してください。（ゲージマニホールド・チャージングホース・ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用口金・真空度計・冷媒回収装置）

- R410A は冷媒中に塩素を含まないため、旧冷媒用ガス漏れ検知器には反応しない。
- 旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

ユニットに使用している冷媒は、擬似共沸混合冷媒のため、充てんは液状で行わなければなりません。ボンベからユニットに冷媒充てんをする場合、サイフォン管がないボンベは、右図のようにボンベを逆さにして冷媒を充てんしてください。サイフォン管付ボンベの場合、ボンベを立てたまま冷媒を充てんしてください。ボンベの仕様を確認してから、充てん作業をしてください。

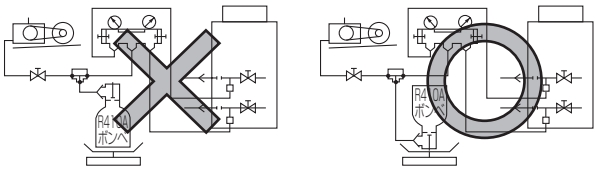

【サイフォン管が付いていないボンベの場合】



【サイフォン管付ボンベの場合（立てたまま冷媒を充てんできる）】

<5> 冷媒配管システム

●ライン分岐方式

接　続　例

（室内ユニットを6台、
分流コントローラー親機1台,
子機2台接続の場合）

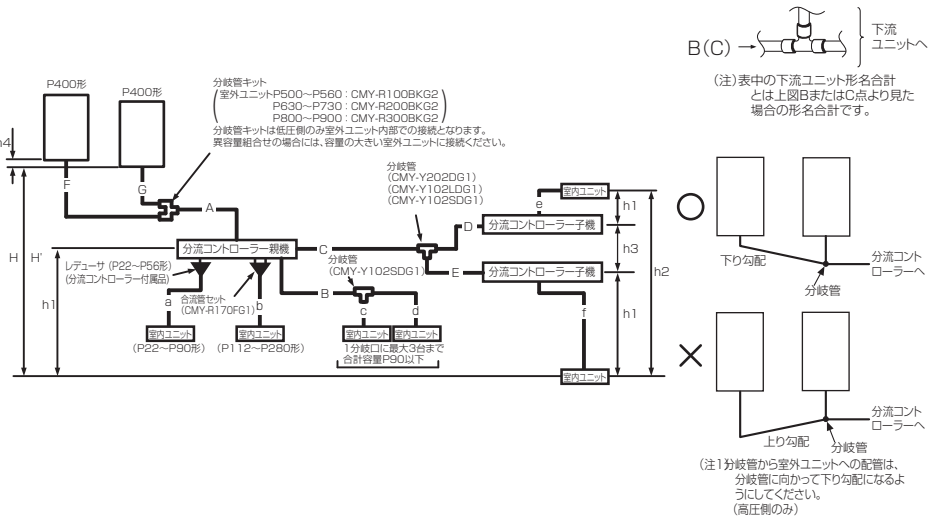

■冷媒追加充てん量

冷媒は工場出荷時、延長配管分は含まれていませんので、各冷媒配管系統ごとに現地にて追加充てんしてください。
またサービス時のために各液管サイズと長さ、追加充てんした冷媒量を室外ユニットに記入してください。

■冷媒追加充てんの算出方法

- ●追加充てん量は延長配管の液管サイズとその長さで計算します。
- ●右記要領で冷媒追加充てん量を算出し冷媒を追加充てんしてください。
- ●計算結果で0.1kg未満の端数は切上げてください。
  (例35.53kgの場合35.6kgとします。)

■冷媒追加充てん量の制限

冷媒追加充てん量には最大量に制限を設けています。上記計算で求められた値が、右記冷媒追加充てん最大量を超えた場合は、右記冷媒追加充てん最大量に従ってください。

〈追加充てん量〉

■冷媒充てん量の計算

高圧管サイズ φ28.58の総長×0.36	高圧管サイズ φ25.4の総長×0.31	高圧管サイズ φ22.2の総長×0.23	高圧管サイズ φ19.05の総長×0.16	高圧管サイズ φ15.88の総長×0.11	液管サイズ φ15.88の総長×0.2
(m)×0.36(kg/m)	(m)×0.31(kg/m)	(m)×0.23(kg/m)	(m)×0.16(kg/m)	(m)×0.11(kg/m)	(m)×0.2(kg/m)

＋

液管サイズ φ12.7の総長×0.12	液管サイズ φ9.52の総長×0.06	液管サイズ φ6.35の総長×0.024
(m)×0.12(kg/m)	(m)×0.06(kg/m)	(m)×0.024(kg/m)

＋

合計室外ユニット形名	分流コントローラー(標準/親機)ユニット分
P224形	3.0kg
P280形	4.5kg
P335形	
P400形	6.0kg
P450形	
P500形	
P560形	
P630形	
P690形	
P730形	
P800形	
P850形	
P900形	

＋

分流コントローラー(親機)HAタイプ
2.0kg

＋

分流コントローラー(子機)合計台数	分流コントローラー(子機)ユニット分
1台	1.0kg
2台	2.0kg

＋

接続室内ユニット合計容量	室内ユニット分
～90形	2.0kg
91～180形	2.5kg
181～370形	3.0kg
371～440形	3.5kg
441～540形	4.5kg
541～710形	5.0kg
711～800形	6.0kg
801～900形	8.0kg
901～1000形	9.0kg
1001～1200形	10.0kg
1201～1400形	12.0kg
1401形～	14.0kg

＋

合計室外ユニット形名	現地充てん室外ユニット分
P224形	0kg
P280形	
P335形	
P400形	
P450形	5.5kg
P500形	0kg
P560形	
P630形	
P690形	
P730形	
P800形	
P850形	5.5kg
P900形	11kg

■工場出荷時の封入量

室外ユニット形名	封入量
P224形	9.5kg
P280形	
P335形	11.8kg
P400形	
P450形	

■システム冷媒量制限

システム形名	P224	P280	P335	P400	P450	P500	P560	P630	P690	P730	P800	P850	P900
システム最大封入冷媒量	34.3	43.3	44.3	51.5	58.5	65.5	79.2	88.2	91.9	95.9	111.6	115.1	115.1
現地での追加充てん冷媒の最大量	24.8	33.8	32.5	39.7	46.7	46.5	60.2	66.9	68.3	72.3	88.0	91.5	91.5

※システム最大封入冷媒量：工場出荷時の冷媒封入量+現地での追加充てん冷媒の最大量

■計算例

室内1:90形　A：φ28.58　40m　a：φ9.52　10m
室内2:280形　B：φ9.52　10m　b：φ12.7　5m
室内3:36形　C：φ9.52　20m　c：φ6.35　5m
室内4:45形　D：φ9.52　5m　d：φ6.35　10m
室内5:36形　E：φ9.52　5m　e：φ6.35　5m
室内6:71形　F：φ19.05　3m　f：φ9.52　5m
G：φ19.05　1m
} の時

室外　P800形
各液管総長は　φ28.58　A=40m
φ19.05　F+G=4m
φ12.7　b=5m
φ9.52　B+C+D+E+a+f=55m
φ6.35　c+d+e=20m

したがって追加充てん量　=40×0.36+4×0.16+5×0.12+55×0.06+20×0.024+6.0+2+2+5
=34.4kg(≦85.6kg)

●既設配管対応

本ユニットは、既設配管を流用することはできません。
既設の配管内部には、従来の冷凍機油や冷媒中の塩素が多量に含まれ、これらの物質が新しい機器の冷凍機油劣化等の原因になります。
冷媒 R410A は高圧冷媒です。配管の破裂等の原因になります。

<6> 冷媒配管の断熱施工

●冷媒配管（液管・ガス管）からの水タレ防止のため、充分な防露断熱工事を施工してください。
●設置環境に応じて冷媒配管の断熱材を強化してください。強化しない場合は、断熱材表面に結露することがあります。
※最上階の天井裏など高温多湿の条件で使用する場合、さらに断熱の強化が必要となる場合があります。
●冷媒配管の断熱は、必ず液管とガス管とを別々に充分な厚さの耐熱ポリエチレンフォームで室内ユニットと断熱材および断熱材間の継目に隙間のないよう行ってください。
（配管が露出していると結露や接触による火傷の原因となります。）

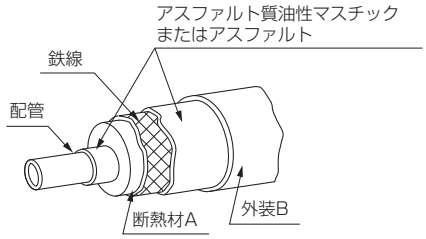

断熱材A	グラスファイバー＋鉄線	
	接着剤＋耐熱ポリエチレンフォーム＋圧着テープ	
外　装B	屋　　内	ビニールテープ
	床下露出	防水麻布＋ブロンズアスファルト
	屋　　外	防水麻布＋アエン鉄板＋油性ペイント

(注) 被覆材にポリエチレンカバーを使用する場合は、アスファルトルーフィングは不要です。

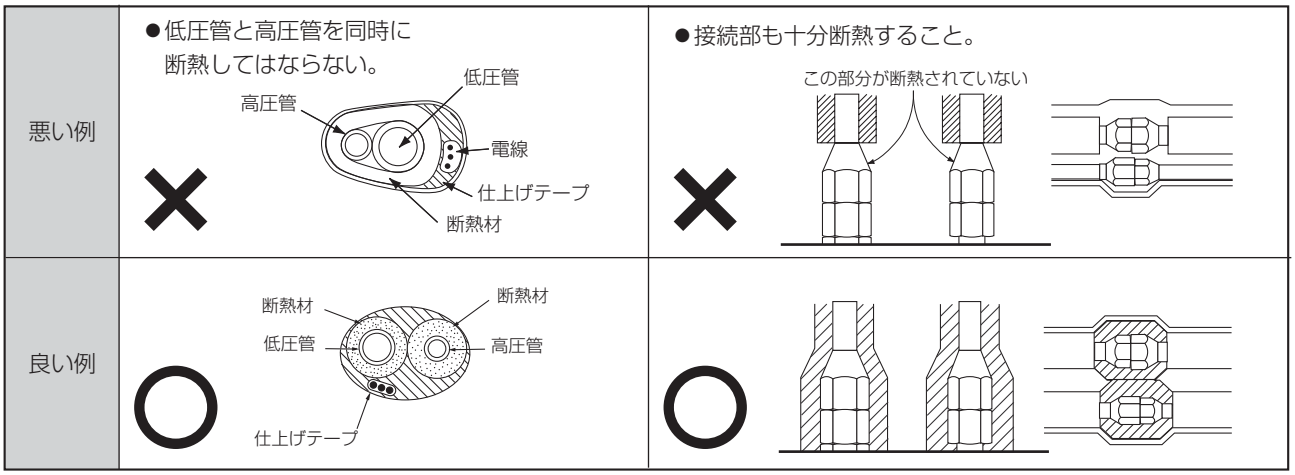

(注) 電線の断熱処理は、行わないでください。

貫通部

○内壁（いんぺい）



○外壁



○外壁（露出）



○防火区画、界壁等における貫通部

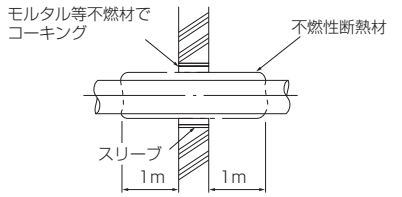

○床（防水）



○屋上パイプシャフト



モルタルにてすき間を充てんする場合は、貫通部を鋼板にて被覆し断熱材がへこまないようにしてください。またその部分は不燃性断熱材を使用し、被覆材も不燃性(ビニルテープ巻きはダメ)を使用してください。

●現地配管の断熱材は、下表の規格を満足していることを確認してください。

室外ユニット ～分流コントローラー間	高圧管	10mm以上
	低圧管	20mm以上
分流コントローラー ～室内ユニット間	配管サイズ　6.35mm～25.4mmの場合：10mm以上	
	配管サイズ 28.58mm～38.1mmの場合：15mm以上	
耐　熱　温　度	120℃以上	

※最上階など高温多湿の条件下で使用する場合は、上表以上の厚さが必要となる場合があります。
※次ページのグラフから、雰囲気条件に対して断熱材厚さが厚くなるように選定してください。ただし低圧管に対しては必ず20mm以上としてください。
※客先指定の仕様がある場合は、上表の規格を満足する範囲でそれに従ってください。
※冷房期で液管は概ね10℃、ガス管は概ね0℃まで温度が低下することが想定されます。
※フレア接続部の断熱には、フレア断熱、断熱パイプを使用して、断熱材の接合部が必ず上を向くように、結束バンドで固定してください。

■現地配管の接続部

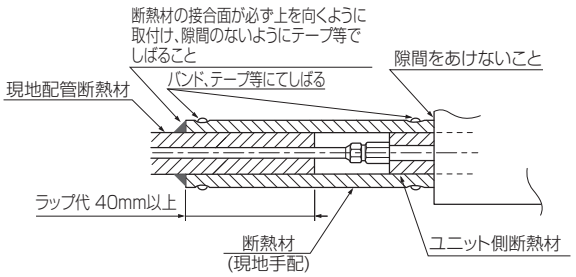

※断熱の収縮を考慮して、適宜寸法調整してください。

各配管径の必要断熱厚さ

冷媒温度：0 ℃、囲った断熱材厚さは、当社指定の最低厚さを示します。
ただし低圧管に対しては必ず 20mm 以上の断熱材厚さを確保してください。

① 6.35

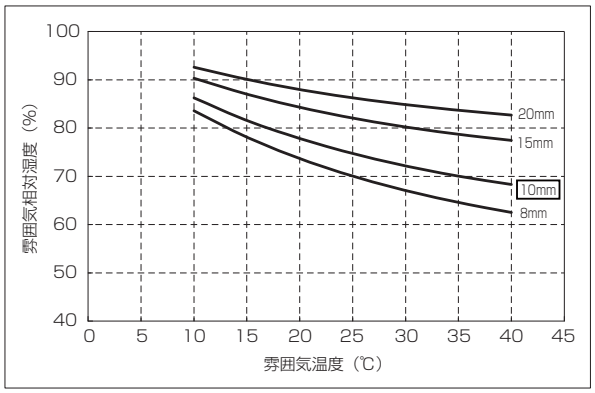

② 9.52

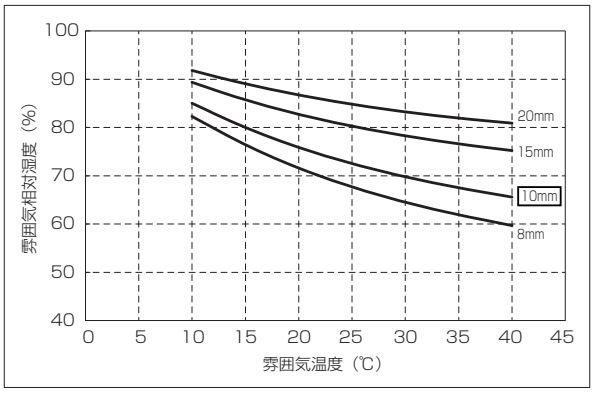

③ 12.7

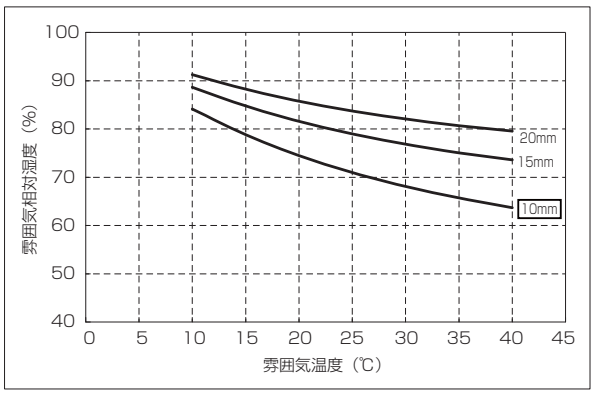

④ 15.88

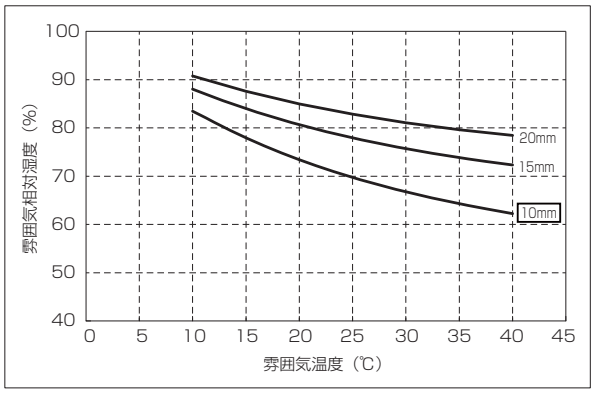

⑤ 19.05

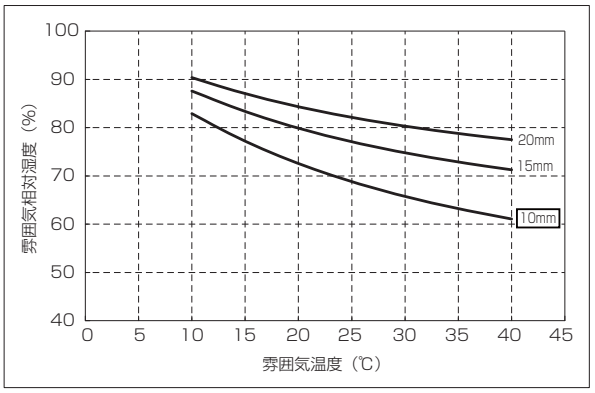

⑥ 22.2

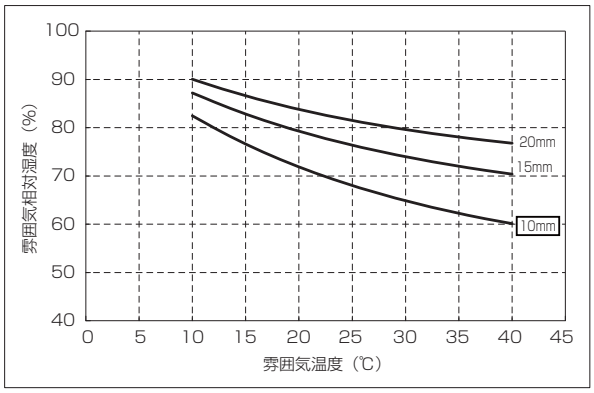

⑦ 25.4

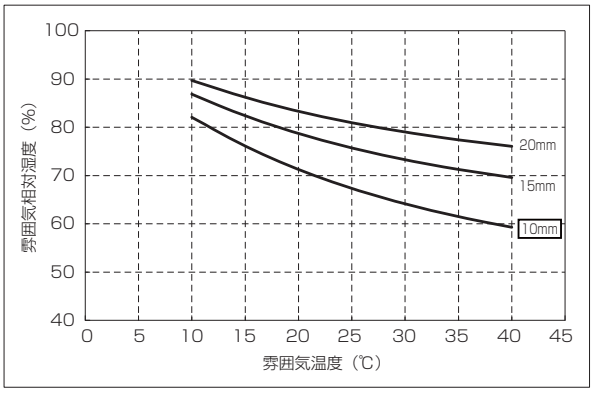

⑧ 28.58

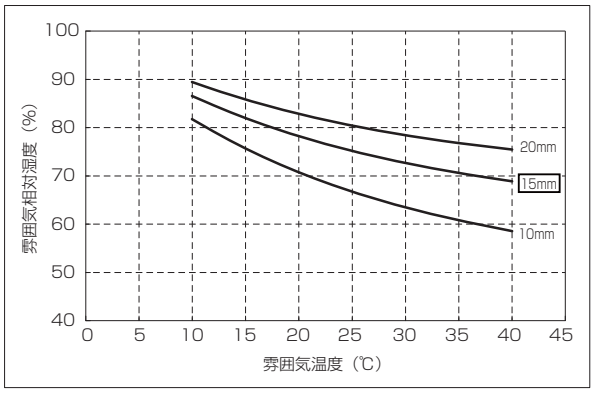

⑨ 31.75

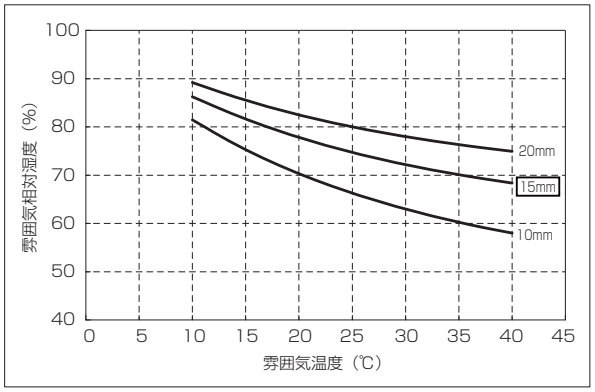

⑩ 38.1

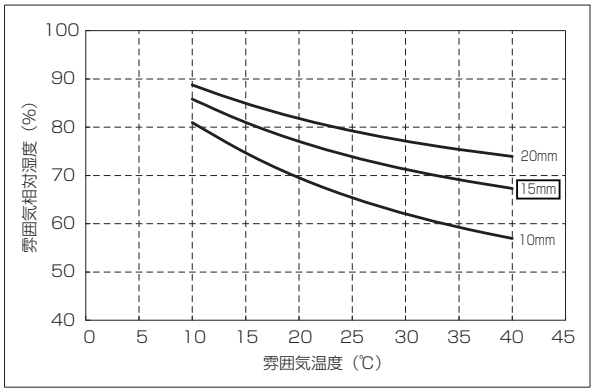

⑪ 44.45

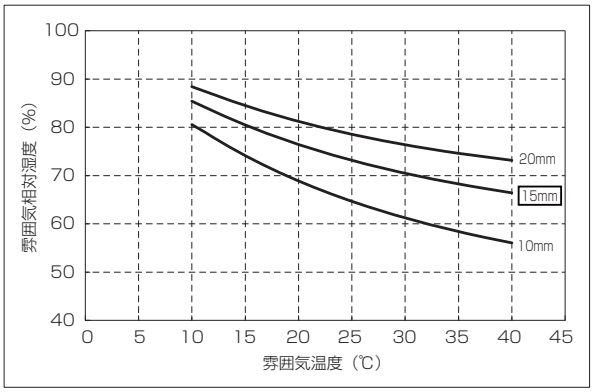

[5] 電気工事

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。

- 感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れないこと。

- 火傷のおそれあり。

電気工事は第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。

端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを取り付けること。

- ほこり・水による感電・発煙・発火・火災のおそれあり。

正しい容量のブレーカー（インバーター回路用漏電遮断器・手元開閉器＜開閉器＋B種ヒューズ＞・配線用遮断器）を使用すること。

- 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。＜インバーター機のみ＞

部品端面に触れないこと。

- けが・感電・故障のおそれあり。

お願い：

病院・通信・放送設備がある事業所などに据付ける場合、ノイズに対する備えを行ってください。

- インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響による、製品の誤動作・故障のおそれあり。
- 製品側から医療機器に影響を与え、人体の医療行為を妨げるおそれあり。
- 製品側から通信機器に影響を与え、映像放送の乱れや雑音の弊害が生じるおそれあり。

保護具を身に付けて操作すること。

- 主電源を切っても数分間は充電された電気が残っている。触れると感電のおそれあり。

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- 接続や固定に不備がある場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。

電源にはインバーター回路用漏電遮断器を取り付けること。

- 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。＜インバーター機のみ＞

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- 漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。

D種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気工事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。

- 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。

保護具を身に付けて操作すること。

- 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。

<1> 注意事項

①「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および、据付工事説明書に従ってください。

電気工事は第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



②ユニット外部では伝送線用配線が電源配線の電気ノイズを受けないよう離して（5cm以上）施設してください。
(同一電線管に入れないでください。)

③室外ユニットには、D種接地工事を必ず実施してください。

D 種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気工事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。

- 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。

④室内ユニット、室外ユニット、分流コントローラーの電気品箱はサービス時取外すことがありますので、配線は必ず取外すための余裕を設けてください。

⑤伝送線用端子台には、200Ｖ電源を絶対に接続しないでください。万一接続すると電子部品が破損します。

⑥伝送用配線は、2心シールド線をご使用ください。　（下図○印）
系統の異なる伝送用配線を多心の同一ケーブルを使用して配線しますと伝送信号の送･受信が正常にできなくなり、誤動作の原因になりますので、絶対に行わないでください。　（下図×印）

⑦伝送線の継ぎ足しを行う場合には、シールド線も必ず継ぎ足してください。

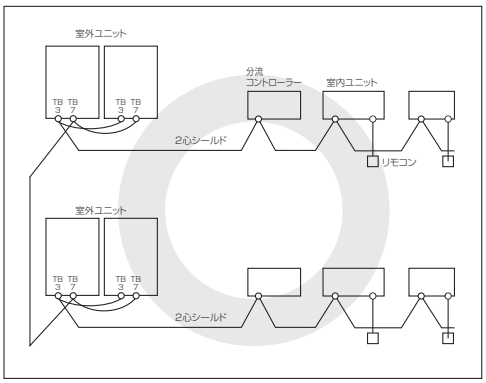

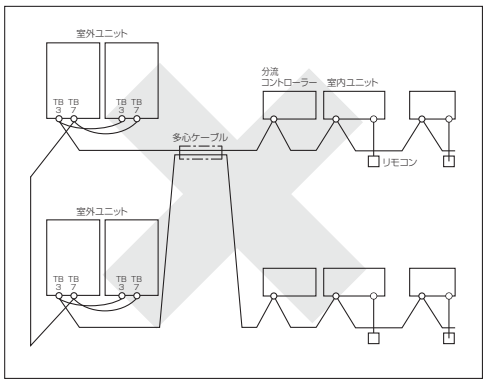

TB3：室内外伝送線用端子台、TB7：集中管理用伝送端子台

■ 制御箱のフロントパネルを開閉する場合は、内部部品に触れないでください。制御箱の中を点検する時は、必ず10分以上前にユニットの電源をOFFとし、電解コンデンサーの電圧（インバーター主回路）がDC20V以下になっていることを確認してください。（電源を切ってから、放電するのに10分程度かかります。）
■ 制御箱は高温部品を内蔵しています。電源遮断後も注意してください。
■ サービス開始時には室外ファンのファンインバーター基板コネクター（CNINV）およびインバーター基板（CNFAN）を抜いてから作業を実施してください。
コネクターを抜き挿しする際には、室外ファンが回転していない事、主回路コンデンサーの電圧がDC20V以下であることを確認してください。強風時により室外ファンが回転すると主回路コンデンサーに充電され、感電のおそれがあります。詳細は、配線図メイバンを参照ください。
サービス終了時には、ファンインバーター基板上のコネクター（CNINV）とインバーター基板上のコネクター（CNFAN）を元通りに接続してください。
■ TB7に配線接続の際には、電圧がDC20V以下であることを確認してください。
■ 電源投入時には、圧縮機が停止している場合でも通電されます。電源投入前に、圧縮機の端子台から電源配線をはずし、圧縮機の絶縁抵抗を測定してください。圧縮機が地絡していないことを確認してください。絶縁抵抗が1MΩ以下の場合は、圧縮機の電源配線をつけて室外ユニットの電源投入を実施してください。（圧縮機へ通電させて、圧縮機に溜まった液冷媒を蒸発させます。）

・ 集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続する場合は、伝送線用給電ユニットを集中管理用伝送線に接続し伝送線用給電ユニットから給電してください。
室内外伝送線にシステムコントローラーを接続する場合は、最大3台まで接続できます。

注意

システムコントローラーを集中管理用伝送線に接続し、室外ユニットから集中管理用伝送線に給電した場合(室外ユニットの給電切替コネクターをCN40に切替え)は、室外ユニットの電源をOFFしても、強風などで室外ファンが回転すると集中管理用伝送線に給電され、システムコントローラーが異常を履歴、発報することがあります。
ただし、集中管理用伝送線にロスナイの接続、および室外ユニットの異冷媒間接続の場合のみ、室外ユニットから集中管理用伝送線に給電することができます(室外ユニットの給電切替コネクターをCN40に切替え)。

<2> 配線接続位置

●室外ユニット

(イ) 制御箱の前パネルは、ネジを4本外し、下部両端を持ち、手前に引いて、下に下げると外せます。

(ロ) 室内外伝送線は、室内外伝送線用端子台（TB3）に接続してください。
複数の室外ユニットを同一冷媒回路系に接続する場合、同一冷媒回路系の室外ユニットの端子台TB3（A・B・⏚ 端子）を渡り配線接続してください。室内ユニットへ接続する室内外伝送線は、いずれか1台のみ室外ユニットの端子台TB3（A・B・⏚ 端子）に接続してください。

(ハ) 集中管理用伝送線（集中管理システム・異冷媒回路系の室外ユニット間）は集中管理用伝送線端子台TB7に接続してください。複数の室外ユニットを同一冷媒回路系に接続する場合、同一冷媒回路系の室外ユニットの端子台TB7（A，B，S端子）を渡り配線してください。（お願い1）

お願い1. 同一冷媒回路系の室外ユニットの端子台TB7を渡り配線しない場合、集中管理用伝送線は、室外ユニットOC（お願い2）の端子台TB7に接続してください。室外ユニットOCの故障・電源遮断時でも集中管理を行う場合は、室外ユニットOC・OSの端子台TB7を渡り配線してください。（制御基板上の給電切換コネクターCN41をCN40に差換えた室外ユニットが故障・電源遮断した場合、端子台TB7を渡り配線しても集中管理できません。）

2. 同一冷媒回路系の室外ユニットのOC・OSは、ユニットが自動判別します。能力の大きな順（能力が同一の場合、アドレスが若い順）にOC・OSです。

(ニ) シールドアースは、下記に従って接続してください。
・室内外伝送線の場合はアース端子 ⏚ に接続してください。
・集中管理用伝送線の場合は集中管理用端子台TB7のシールド端子Sに接続してください。
＊給電切換コネクターをCN41からCN40に差換えた室外ユニットの場合は、上記に加えてシールド端子Sとアース端子 ⏚ を接続してください。

1. 付属品

本製品には下記の部品が入っていますので、作業前に確認してください。

①結束バンド・・・2本

2. 取付準備

・室外ユニット本体の元電源がOFFであることを必ず確認してください。

・作業は元電源OFF後10分以上経過してから実施してください。

3. 取付要領

（1）左側のゴムブッシュに電源配線を通してください。（下記図1、注1、注2参照）

（2）右側のゴムブッシュにユニット配線（センサー）系と共に伝送線を通してください。（下記図1、注1、注2参照）

（3）現地電源配線と伝送線はそれぞれケーブルストラップにて配線固定してください。（下記図1参照）

（4）配線を電源端子台および伝送端子台に接続してください。（下記図1参照）

（5）それぞれの端子台に配線接続後、ゴムブッシュを付属の結束バンドにて固定してください。（下記図1、注3参照）

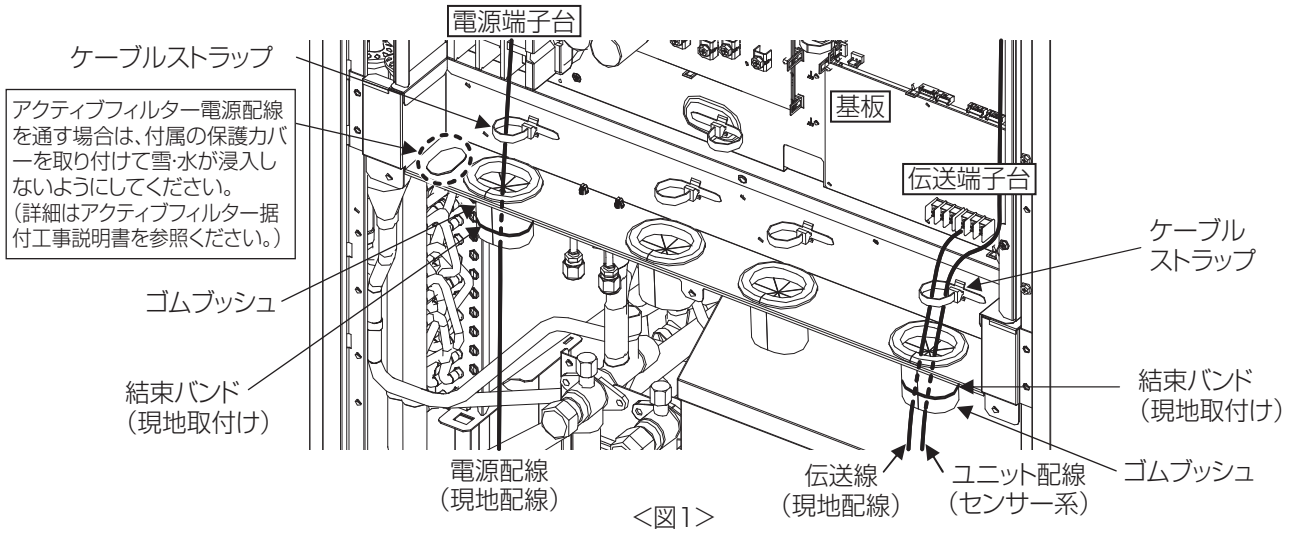

<図1>

注1）各配線がゴムブッシュ切込み部から飛び出さないようしてくだい。<図2、図3>

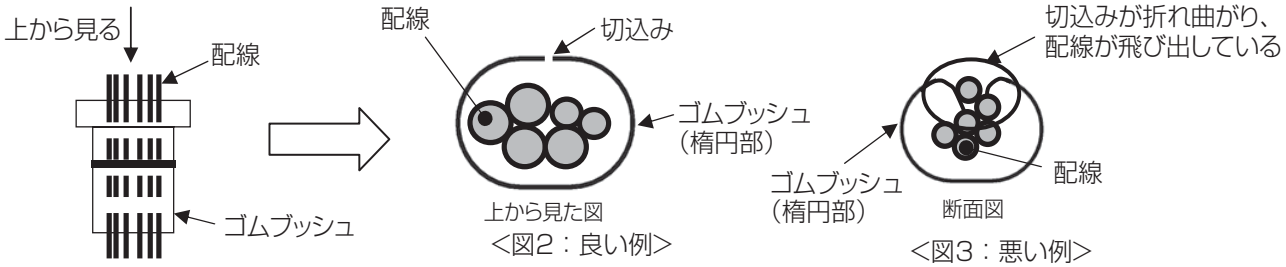

<図2：良い例>

<図3：悪い例>

注2）ゴムブッシュ内に配線を通す際、ゴムブッシュがガード板金から外れないようしてください。<図4、図5>

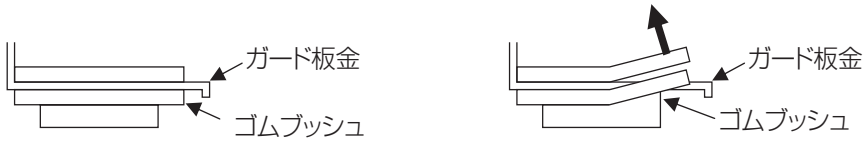

<図4：良い例>

<図5：悪い例>

注3）付属の結束バンドはゴムブッシュに隙間が開かないように取付けてください。<図6、図7>

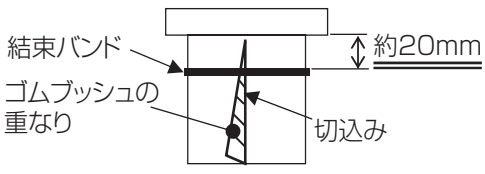

<図6：ゴムブッシュ裏側（良い例）>

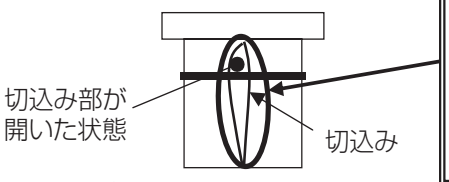

<図7：ゴムブッシュ裏側（悪い例）>

《重要》
ゴムブッシュを結束バンドで固定する時、ゴムブッシュの裏側の切込みが図6のように重なり、隙間なきよう注意して下さい。
※隙間があると、雪・水が浸入し、機器の故障の原因となります。

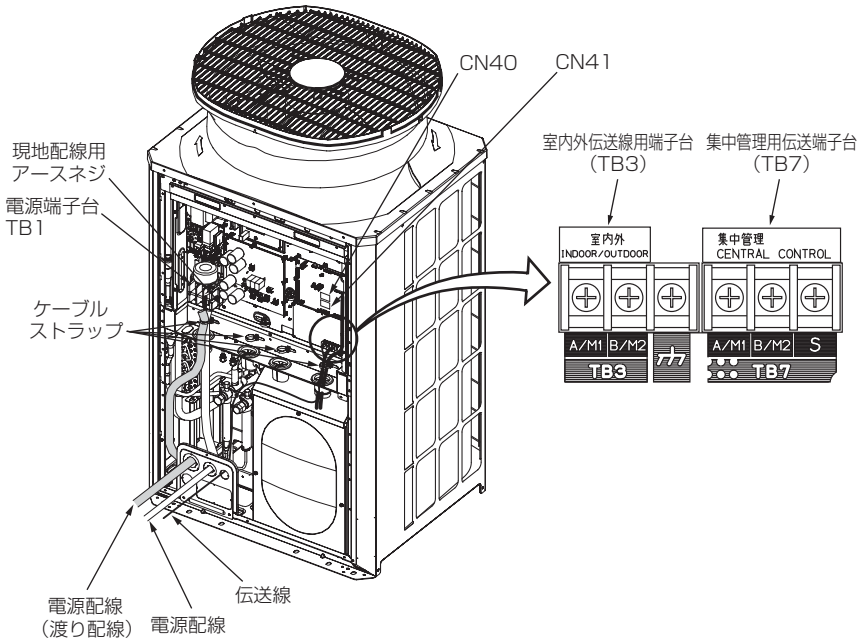

お願い：・60mm²を超える電源配線は、電源端子台TB1に接続できません。別途プルボックスを使用してください。
・電源端子台TB1のネジ締トルクは13.5N・mを超えないようにしてください。
・室内外伝送線用端子台TB3および集中管理用伝送端子台TB7のネジ締トルクは1.0N・mを超えないようにしてください。

ネジ止め時の注意事項

【ネジ締めトルク】
電源端子台(TB1)・・・M8ネジ：**10～13.5N・m**
室内外伝送線用端子台(TB3)、集中管理用伝送端子台(TB7)・・・M3.5ネジ：**0.82～1.0N・m**

また、以下の①、②の方法でもネジが締まっていることを確認してください。
①スプリングワッシャーが平行状態となっていることを確認してください。
※ネジが咬み込んだ場合は、規定トルクでネジ締めをしただけでは正常判断できません。

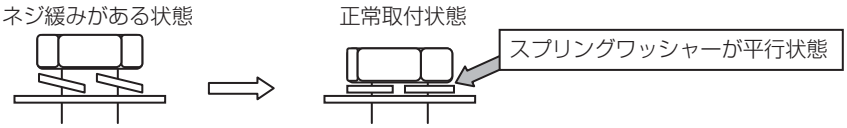

②配線がネジ端子部で動かないことを確認してください。

●**斜め締めによりネジ山を潰すことのないよう**十分注意ください。
※斜め締め防止のため、**丸端子が背中合わせ**となるように取付けてください。
●**ネジ締め後に油性マジックでネジ頭、ワッシャー、端子にチェック**を入れてください。

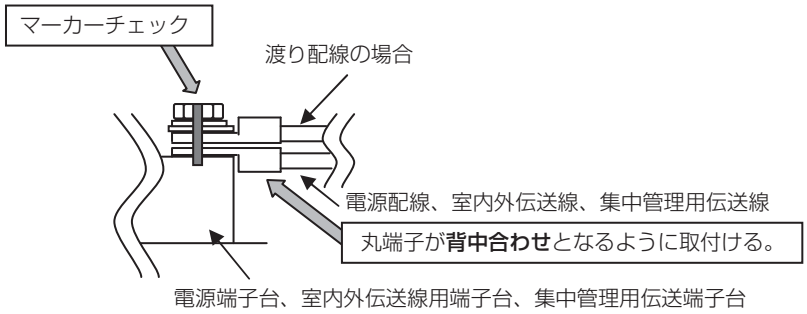

※ネジの緩みによる接触不具合は発熱、火災の原因になります。
※基板が損傷した状態で使用した場合、発熱、火災の原因になります。

●電線管取付け

・ベースおよび正面パネル下部にある配線用ノックアウト穴は、ハンマーなどでたたいて開口してください。
・ノックアウト穴に直接配線を通す場合、バリを取除き、保護テープなどで配線を保護してください。
・小動物の侵入が考えられる場合も、電線管を使用し、開口部を狭くしてください。

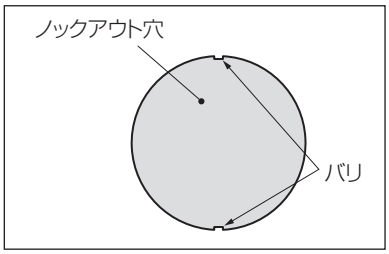

<3> 機外配線接続例

PURY-P224 ～ P450DMG

(1) MA リモコンを用いたシステム例

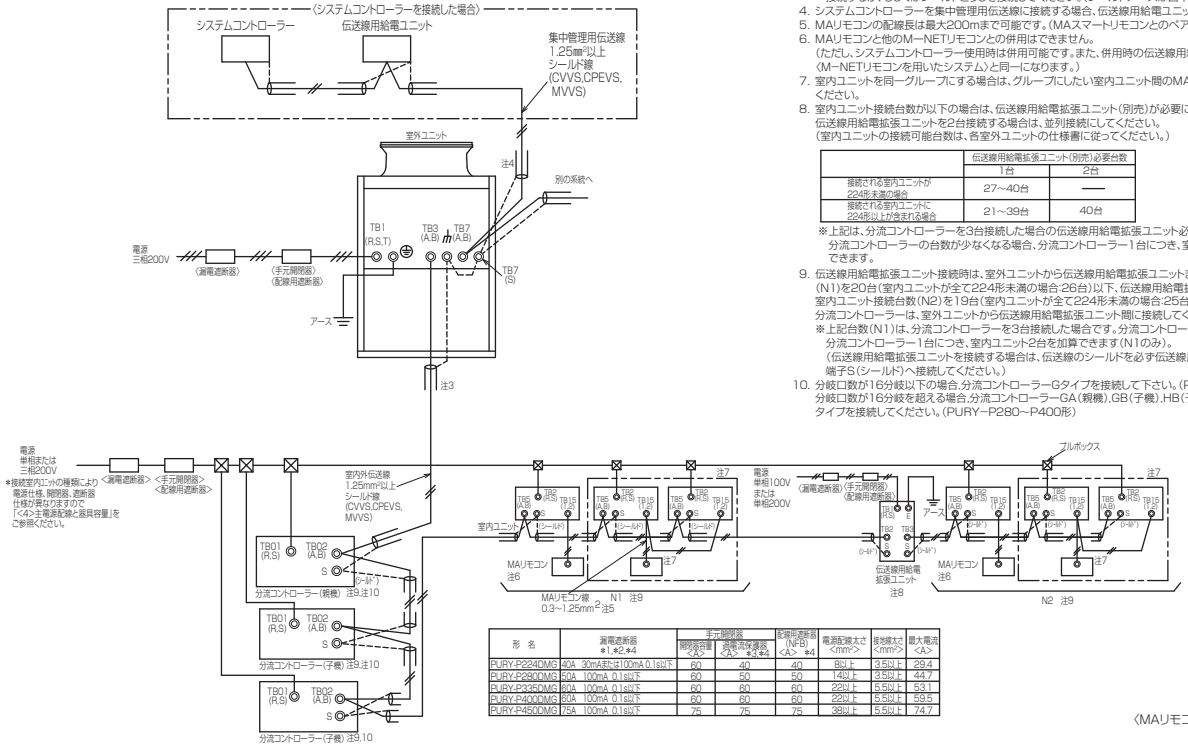

形 名	漏電遮断器 *1 *2 *4	手元開閉器 開閉容量 <A>	手元開閉器 過電流保護器 *3 *4	配線用遮断器 (N-B) <A> *4	電源配線太さ <mm²>	接地線太さ <mm²>	最大電流 <A>
PURY-P224DMG	40A 30mA若しくは100mA 0.1s以下	60	40	40	8以上	3.5以上	29.4
PURY-P280DMG	50A 100mA 0.1s以下	60	50	50	14以上	3.5以上	44.7
PURY-P335DMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	53.1
PURY-P400DMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	59.5
PURY-P450DMG	75A 100mA 0.1s以下	75	75	75	38以上	5.5以上	74.7

〈MAリモコンを用いたシステム〉

注1. 伝送線は全て2線式で極性がありません。
2. ◎印はネジ端子台を示します。
3. 伝送線(シールド線)のシールド側は、必ず室外ユニットのアース端子に接続してください。
また、各室内ユニットへの渡り配線(伝送線)のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子S(シールド)へ接続するか、もしくはシールドどうしを接続してください。(シールドアースは図中、破線にて示しています。)
4. システムコントローラーを集中管理用伝送線に接続する場合、伝送線用給電ユニットを接続してください。
5. MAリモコンの配線長は最大200mまで可能です。(MAスマートリモコンとのペア接続時は100m)
6. MAリモコンと他のM－NETリモコンとの併用はできません。
(ただし、システムコントローラー使用時は併用可能です。また、併用時の伝送線用給電拡張ユニット必要台数は、〈M－NETリモコンを用いたシステム〉と同一になります。)
7. 室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット間のMAリモコン線を渡り配線してください。
8. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット(別売)が必要になります。
伝送線用給電拡張ユニットを2台接続する場合は、並列接続にしてください。
(室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。)

	伝送線用給電拡張ユニット(別売)必要台数	
	1台	2台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	27～40台	——
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	21～39台	40台

※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。
分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

9. 伝送線用給電拡張ユニット接続時は、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニットまでの室内ユニット接続台数(N1)を20台(室内ユニットが全て224形未満の場合:26台)以下、伝送線用給電拡張ユニット以降の室内ユニット接続台数(N2)を19台(室内ユニットが全て224形未満の場合:25台)以下にしてください。
分流コントローラーは、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニット間に接続してください。
※上記台数(N1)は、分流コントローラーを3台接続した場合です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます(N1のみ)。
(伝送線用給電拡張ユニットを接続する場合は、伝送線のシールドを必ず伝送線用給電拡張ユニットの端子S(シールド)へ接続してください。)
10. 分岐口数が16分岐以下の場合,分流コントローラーGタイプを接続して下さい。(PURY-P450形は除く)
分岐口数が16分岐を超える場合,分流コントローラーGA(親機),GB(子機),HB(子機)タイプを接続してください。(PURY－P280～P400形)

*1 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたはその同等品)を取付けてください。
*2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせて使用してください。
*3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
*4 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

(2) M-NET リモコンを用いたシステム例

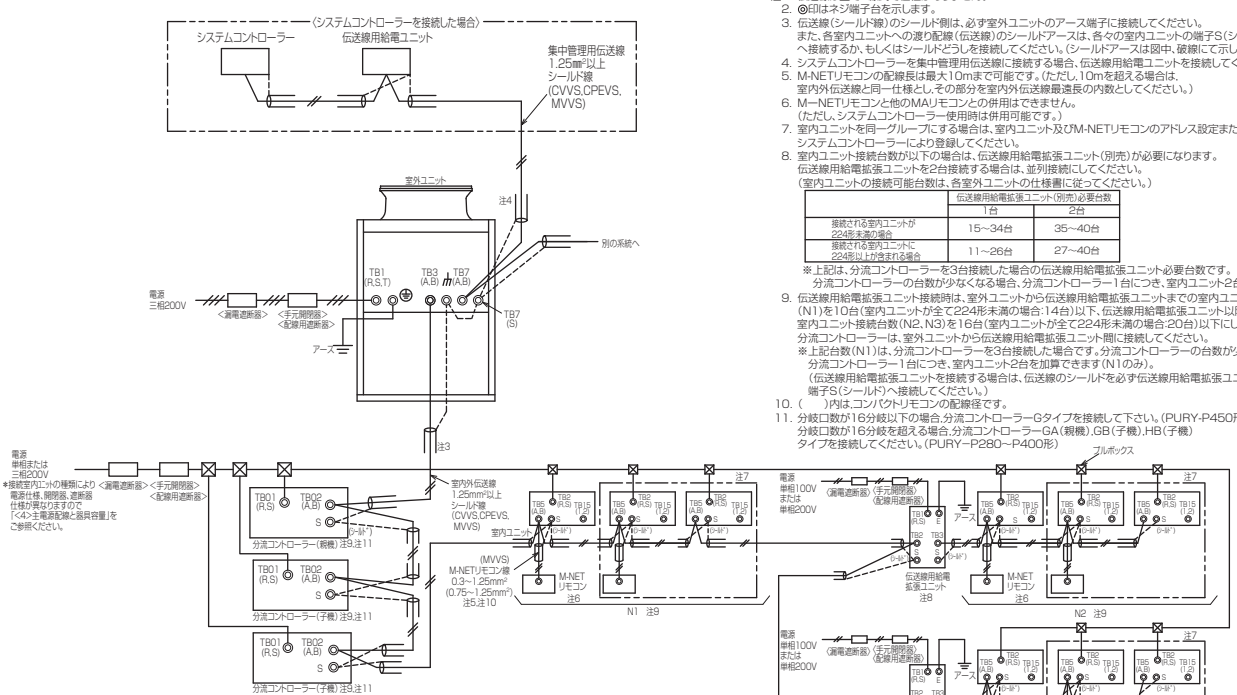

形 名	漏電遮断器 *1 *2 *4	手元開閉器 開閉容量 <A>	手元開閉器 過電流保護器 *3 *4	配線用遮断器 (N-B) <A> *4	電源配線太さ <mm²>	接地線太さ <mm²>	最大電流 <A>
PURY-P224DMG	40A 30mA若しくは100mA 0.1s以下	60	40	40	8以上	3.5以上	29.4
PURY-P280DMG	50A 100mA 0.1s以下	60	50	50	14以上	3.5以上	44.7
PURY-P335DMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	53.1
PURY-P400DMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	59.5
PURY-P450DMG	75A 100mA 0.1s以下	75	75	75	38以上	5.5以上	74.7

〈M-NETリモコンを用いたシステム〉

注1. 伝送線は全て2線式で極性がありません。
2. ◎印はネジ端子台を示します。
3. 伝送線(シールド線)のシールド側は、必ず室外ユニットのアース端子に接続してください。
また、各室内ユニットへの渡り配線(伝送線)のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子S(シールド)へ接続するか、もしくはシールドどうしを接続してください。(シールドアースは図中、破線にて示しています。)
4. システムコントローラーを集中管理用伝送線に接続する場合、伝送線用給電ユニットを接続してください。
5. M-NETリモコンの配線長は最大10mまで可能です。(ただし、10mを超える場合は、室内外伝送線と同一仕様とし、その部分を室内外伝送線最遠長の内数としてください。)
6. M－NETリモコンと他のMAリモコンとの併用はできません。
(ただし、システムコントローラー使用時は併用可能です。)
7. 室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット及びM-NETリモコンのアドレス設定または、システムコントローラーにより登録してください。
8. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット(別売)が必要になります。
伝送線用給電拡張ユニットを2台接続する場合は、並列接続にしてください。
(室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。)

	伝送線用給電拡張ユニット(別売)必要台数	
	1台	2台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	15～34台	35～40台
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	11～26台	27～40台

※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。
分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

9. 伝送線用給電拡張ユニット接続時は、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニットまでの室内ユニット接続台数(N1)を10台(室内ユニットが全て224形未満の場合:14台)以下、伝送線用給電拡張ユニット以降の室内ユニット接続台数(N2、N3)を16台(室内ユニットが全て224形未満の場合:20台)以下にしてください。
分流コントローラーは、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニット間に接続してください。
※上記台数(N1)は、分流コントローラーを3台接続した場合です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます(N1のみ)。
(伝送線用給電拡張ユニットを接続する場合は、伝送線のシールドを必ず伝送線用給電拡張ユニットの端子S(シールド)へ接続してください。)
10. (　　)内は、コンパクトリモコンの配線径です。
11. 分岐口数が16分岐以下の場合,分流コントローラーGタイプを接続して下さい。(PURY-P450形は除く)
分岐口数が16分岐を超える場合,分流コントローラーGA(親機),GB(子機),HB(子機)タイプを接続してください。(PURY－P280～P400形)

*1 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたはその同等品)を取付けてください。
*2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせて使用してください。
*3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
*4 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

PURY-P500 ～ P900SDMG

A．個別配線接続

(1) MA リモコンを用いたシステム例

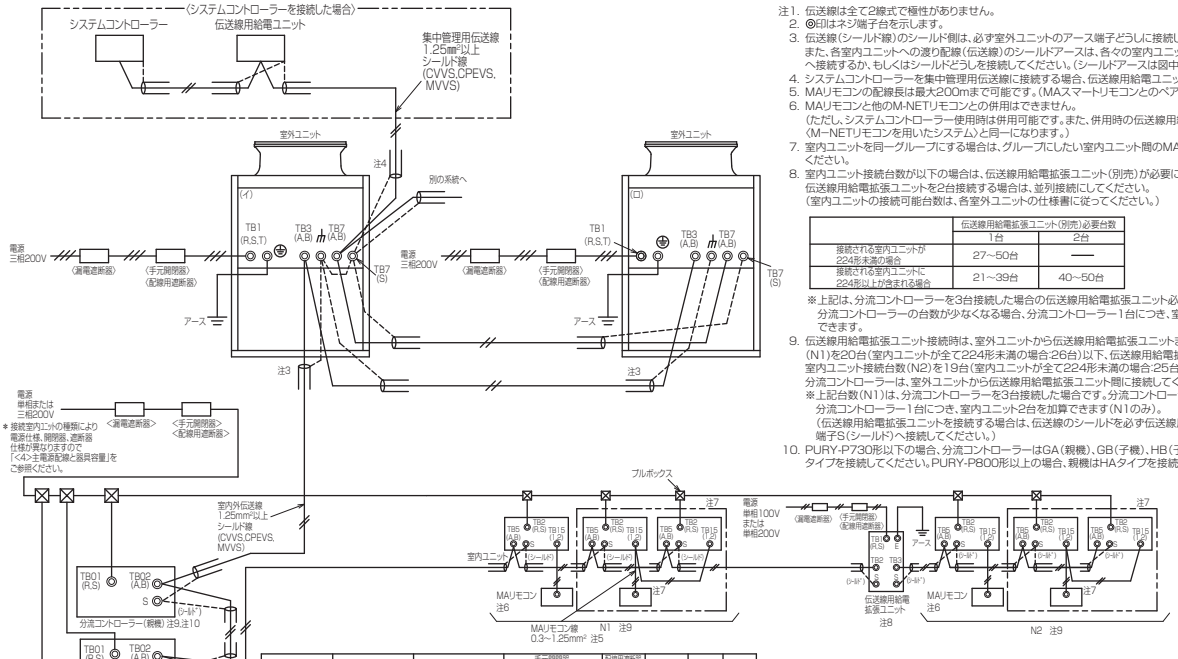

注1. 伝送線は全て2線式で極性がありません。
2. ⊙印はネジ端子台を示します。
3. 伝送線(シールド線)のシールド側は、必ず室外ユニットのアース端子どうしに接続してください。
また、各室内ユニットへの渡り配線(伝送線)のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子S(シールド)へ接続するか、もしくはシールドどうしを接続してください。(シールドアースは図中、破線にて示しています。)
4. システムコントローラーを集中管理用伝送線に接続する場合、伝送線用給電ユニットを接続してください。
5. MAリモコンの配線長は最大200mまで可能です。(MAスマートリモコンとのペア接続時は100m)
6. MAリモコンと他のM-NETリモコンとの併用はできません。
(ただし、システムコントローラー使用時は併用可能です。また、併用時の伝送線用給電拡張ユニット必要台数は、(M-NETリモコンを用いたシステム)と同一になります。)
7. 室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット間のMAリモコン線を渡り配線してください。
8. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット(別売)が必要になります。
伝送線用給電拡張ユニットを2台接続する場合は、並列接続にしてください。
(室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。)

	伝送線用給電拡張ユニット(別売)必要台数	
	1台	2台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	27～50台	——
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	21～39台	40～50台

※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。
分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

9. 伝送線用給電拡張ユニット接続時は、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニットまでの室内ユニット接続台数(N1)を20台(室内ユニットが全て224形未満の場合:26台)以下、伝送線用給電拡張ユニット以降の室内ユニット接続台数(N2)を19台(室内ユニットが全て224形未満の場合:25台)以下にしてください。
分流コントローラーは、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニット間に接続してください。
※上記台数(N1)は、分流コントローラーを3台接続した場合です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます(N1のみ)。
(伝送線用給電拡張ユニットを接続する場合は、伝送線のシールドを必ず伝送線用給電拡張ユニットの端子S(シールド)へ接続してください。)
10. PURY-P730形以下の場合、分流コントローラーはGA(親機)、GB(子機)、HB(子機)タイプを接続してください。PURY-P800形以上の場合、親機はHAタイプを接続してください。

セット形名	構成ユニット形名	漏電遮断器 *1,*2,*4	手元開閉器 開閉容量 <A>	手元開閉器 過電流保護器 <A> *3,*4	配線用遮断器 (NF-B) <A> *4	電源配線太さ <mm²>	接地線太さ <mm²>	最大電流 <A>
PURY-P500SDMG	(イ)PURY-P280SDMG	50A 100mA 0.1s以下	60	50	50	14以上	3.5以上	38.8
	(ロ)PURY-P224SDMG	40A 30mAまたは100mA 0.1s以下	60	40	40	8以上	3.5以上	31.0
PURY-P560SDMG	(イ)PURY-P280SDMG	50A 100mA 0.1s以下	60	50	50	14以上	3.5以上	42.9
	(ロ)PURY-P280SDMG	50A 100mA 0.1s以下	60	50	50	14以上	3.5以上	42.9
PURY-P630SDMG	(イ)PURY-P335SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	48.2
	(ロ)PURY-P280SDMG	50A 100mA 0.1s以下	60	50	50	14以上	3.5以上	40.2
PURY-P690SDMG	(イ)PURY-P335SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	50.6
	(ロ)PURY-P335SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	50.6
PURY-P730SDMG	(イ)PURY-P400SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	56.2
	(ロ)PURY-P335SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	48.2
PURY-P800SDMG	(イ)PURY-P400SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	59.8
	(ロ)PURY-P400SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	59.8
PURY-P850SDMG	(イ)PURY-P450SDMG	75A 100mA 0.1s以下	75	75	75	38以上	5.5以上	63.4
	(ロ)PURY-P400SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	55.5
PURY-P900SDMG	(イ)PURY-P450SDMG	75A 100mA 0.1s以下	75	75	75	38以上	5.5以上	74.5
	(ロ)PURY-P450SDMG	75A 100mA 0.1s以下	75	75	75	38以上	5.5以上	74.5

*1 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたはその同等品)を取付けてください。
*2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせて使用してください。
*3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
*4 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

〈MAリモコンを用いたシステム〉

(2) M-NET リモコンを用いたシステム例

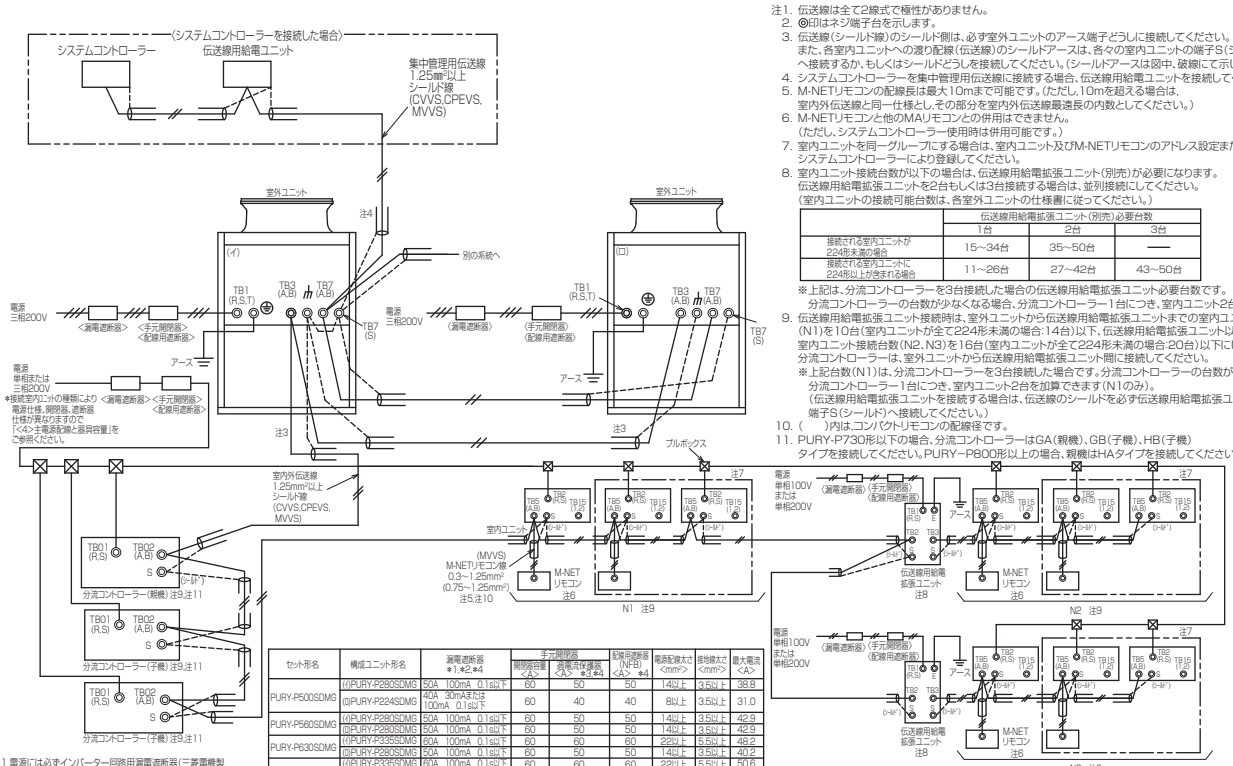

注1. 伝送線は全て2線式で極性がありません。
2. ⊙印はネジ端子台を示します。
3. 伝送線(シールド線)のシールド側は、必ず室外ユニットのアース端子どうしに接続してください。
また、各室内ユニットへの渡り配線(伝送線)のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子S(シールド)へ接続するか、もしくはシールドどうしを接続してください。(シールドアースは図中、破線にて示しています。)
4. システムコントローラーを集中管理用伝送線に接続する場合、伝送線用給電ユニットを接続してください。
5. M-NETリモコンの配線長は最大10mまで可能です。(ただし、10mを超える場合は、室内外伝送線と同一仕様とし、その部分を室内外伝送線最遠長の内数としてください。)
6. M-NETリモコンと他のMAリモコンとの併用はできません。
(ただし、システムコントローラー使用時は併用可能です。)
7. 室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット及びM-NETリモコンのアドレス設定または、システムコントローラーにより登録してください。
8. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット(別売)が必要になります。
伝送線用給電拡張ユニットを2台もしくは3台接続する場合は、並列接続にしてください。
(室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。)

	伝送線用給電拡張ユニット(別売)必要台数		
	1台	2台	3台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	15～34台	35～50台	——
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	11～26台	27～42台	43～50台

※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。
分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

9. 伝送線用給電拡張ユニット接続時は、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニットまでの室内ユニット接続台数(N1)を10台(室内ユニットが全て224形未満の場合:14台)以下、伝送線用給電拡張ユニット以降の室内ユニット接続台数(N2,N3)を16台(室内ユニットが全て224形未満の場合:20台)以下にしてください。
分流コントローラーは、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニット間に接続してください。
※上記台数(N1)は、分流コントローラーを3台接続した場合です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます(N1のみ)。
(伝送線用給電拡張ユニットを接続する場合は、伝送線のシールドを必ず伝送線用給電拡張ユニットの端子S(シールド)へ接続してください。)
10. (　　)内は、コンパクトリモコンの配線径です。
11. PURY-P730形以下の場合、分流コントローラーはGA(親機)、GB(子機)、HB(子機)タイプを接続してください。PURY-P800形以上の場合、親機はHAタイプを接続してください。

セット形名	構成ユニット形名	漏電遮断器 *1,*2,*4	手元開閉器 開閉容量 <A>	手元開閉器 過電流保護器 <A> *3,*4	配線用遮断器 (NF-B) <A> *4	電源配線太さ <mm²>	接地線太さ <mm²>	最大電流 <A>
PURY-P500SDMG	(イ)PURY-P280SDMG	50A 100mA 0.1s以下	60	50	50	14以上	3.5以上	38.8
	(ロ)PURY-P224SDMG	40A 30mAまたは100mA 0.1s以下	60	40	40	8以上	3.5以上	31.0
PURY-P560SDMG	(イ)PURY-P280SDMG	50A 100mA 0.1s以下	60	50	50	14以上	3.5以上	42.9
	(ロ)PURY-P280SDMG	50A 100mA 0.1s以下	60	50	50	14以上	3.5以上	42.9
PURY-P630SDMG	(イ)PURY-P335SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	48.2
	(ロ)PURY-P280SDMG	50A 100mA 0.1s以下	60	50	50	14以上	3.5以上	40.2
PURY-P690SDMG	(イ)PURY-P335SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	50.6
	(ロ)PURY-P335SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	50.6
PURY-P730SDMG	(イ)PURY-P400SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	56.2
	(ロ)PURY-P335SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	48.2
PURY-P800SDMG	(イ)PURY-P400SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	59.8
	(ロ)PURY-P400SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	59.8
PURY-P850SDMG	(イ)PURY-P450SDMG	75A 100mA 0.1s以下	75	75	75	38以上	5.5以上	63.4
	(ロ)PURY-P400SDMG	60A 100mA 0.1s以下	60	60	60	22以上	5.5以上	55.5
PURY-P900SDMG	(イ)PURY-P450SDMG	75A 100mA 0.1s以下	75	75	75	38以上	5.5以上	74.5
	(ロ)PURY-P450SDMG	75A 100mA 0.1s以下	75	75	75	38以上	5.5以上	74.5

*1 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたはその同等品)を取付けてください。
*2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせて使用してください。
*3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
*4 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

〈M-NETリモコンを用いたシステム〉

B. 渡り配線接続

(1) MA リモコンを用いたシステム例

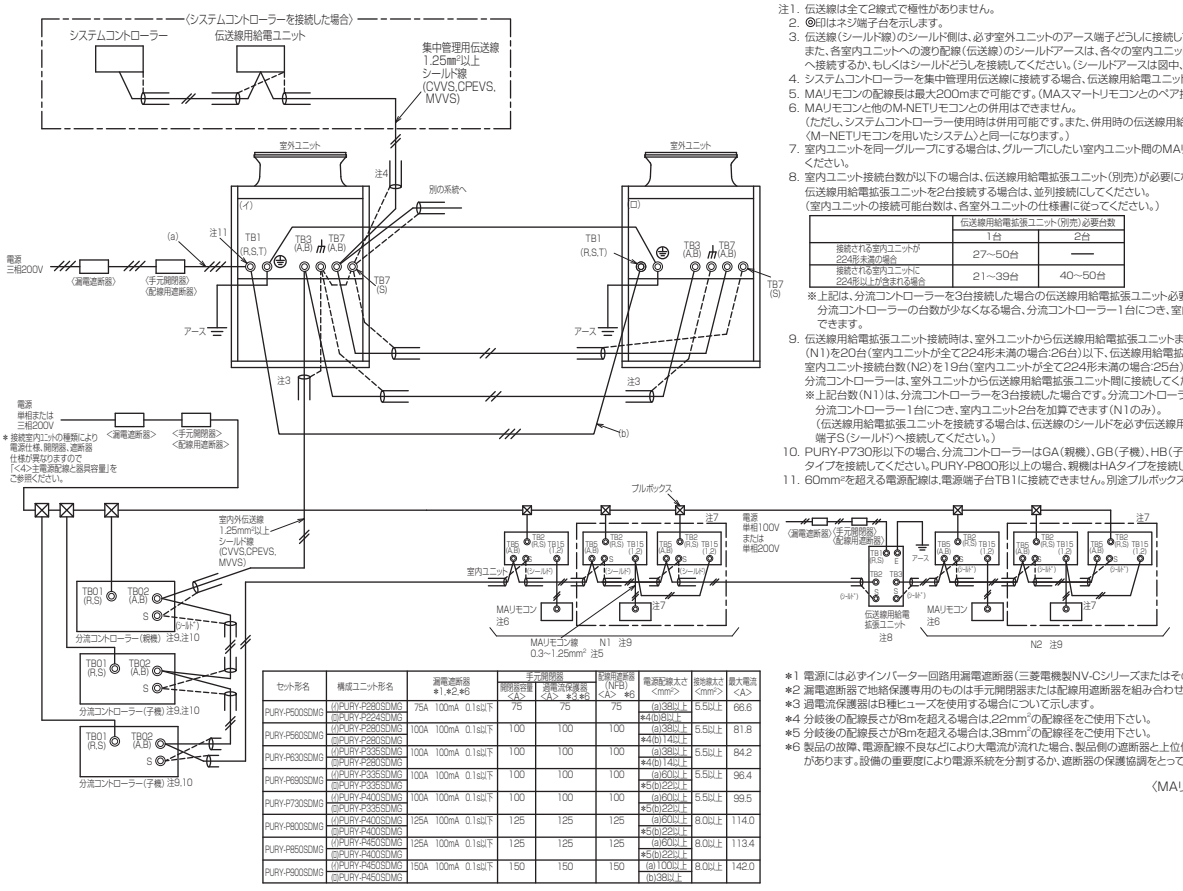

注1. 伝送線は全て2線式で極性がありません。
2. ⓒ印はネジ端子台を示します。
3. 伝送線(シールド線)のシールド側は、必ず室外ユニットのアース端子どうしに接続してください。
また、各室内ユニットへの渡り配線(伝送線)のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子S(シールド)へ接続するか、もしくはシールドどうしを接続してください。(シールドアースは図中、破線にて示しています。)
4. システムコントローラーを集中管理用伝送線に接続する場合、伝送線用給電ユニットを接続してください。
5. MAリモコンの配線長は最大200mまで可能です。(MAスマートリモコンとのペア接続時は100m)
6. MAリモコンと他のM-NETリモコンとの併用はできません。
(ただし、システムコントローラー使用時は併用可能です。また、併用時の伝送線用給電拡張ユニット必要台数は、〈M-NETリモコンを用いたシステム〉と同一になります。)
7. 室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット間のMAリモコン線を渡り配線してください。
8. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット(別売)が必要になります。
伝送線用給電拡張ユニットを2台接続する場合は、並列接続にしてください。
(室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。)

	伝送線用給電拡張ユニット(別売)必要台数	
	1台	2台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	27~50台	—
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	21~39台	40~50台

※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。
分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

9. 伝送線用給電拡張ユニット接続時は、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニットまでの室内ユニット接続台数(N1)を20台(室内ユニットが全て224形未満の場合:26台)以下、伝送線用給電拡張ユニット以降の室内ユニット接続台数(N2)を19台(室内ユニットが全て224形未満の場合:25台)以下にしてください。
分流コントローラーは、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニット間に接続してください。
※上記台数(N1)は、分流コントローラーを3台接続した場合です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます(N1のみ)。
(伝送線用給電拡張ユニットを接続する場合は、伝送線のシールドを必ず伝送線用給電拡張ユニットの端子S(シールド)へ接続してください。)
10. PURY-P730形以下の場合、分流コントローラーはGA(親機)、GB(子機)、HB(子機)タイプを接続してください。PURY-P800形以上の場合、親機はHAタイプを接続してください。
11. 60mm²を超える電源配線は、電源端子台TB1に接続できません。別途プルボックスを使用してください。

セット形名	構成ユニット形名	漏電遮断器 ＊1,＊2,＊6	手元開閉器 開閉器容量 <A>	手元開閉器 過電流保護器 <A> ＊3,＊4,＊5	配線用遮断器 (NFB) <A> ＊6	電源配線太さ <mm²>	接地線太さ <mm²>	最大電流 <A>
PURY-P500SDMG	(イ)PURY-P280SDMG	75A 100mA 0.1s以下	75	75	75	(a)38以上	5.5以上	66.6
	(ロ)PURY-P224SDMG					＊4(b)8以上		
PURY-P560SDMG	(イ)PURY-P280SDMG	100A 100mA 0.1s以下	100	100	100	(a)38以上	5.5以上	81.8
	(ロ)PURY-P280SDMG					＊4(b)14以上		
PURY-P630SDMG	(イ)PURY-P335SDMG	100A 100mA 0.1s以下	100	100	100	(a)38以上	5.5以上	84.2
	(ロ)PURY-P280SDMG					＊4(b)14以上		
PURY-P690SDMG	(イ)PURY-P335SDMG	100A 100mA 0.1s以下	100	100	100	(a)60以上	5.5以上	96.4
	(ロ)PURY-P335SDMG					＊5(b)22以上		
PURY-P730SDMG	(イ)PURY-P400SDMG	100A 100mA 0.1s以下	100	100	100	(a)60以上	5.5以上	99.5
	(ロ)PURY-P335SDMG					＊5(b)22以上		
PURY-P800SDMG	(イ)PURY-P400SDMG	125A 100mA 0.1s以下	125	125	125	(a)60以上	8.0以上	114.0
	(ロ)PURY-P400SDMG					＊5(b)22以上		
PURY-P850SDMG	(イ)PURY-P450SDMG	125A 100mA 0.1s以下	125	125	125	(a)60以上	8.0以上	113.4
	(ロ)PURY-P400SDMG					＊5(b)22以上		
PURY-P900SDMG	(イ)PURY-P450SDMG	150A 100mA 0.1s以下	150	150	150	(a)100以上	8.0以上	142.0
	(ロ)PURY-P450SDMG					(b)38以上		

＊1 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたはその同等品)を取付けてください。
＊2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせて使用してください。
＊3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
＊4 分岐後の配線長さが8mを超える場合は、22mm²配線径をご使用ください。
＊5 分岐後の配線長さが8mを超える場合は、38mm²配線径をご使用ください。
＊6 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

〈MAリモコンを用いたシステム〉

(2) M-NET リモコンを用いたシステム例

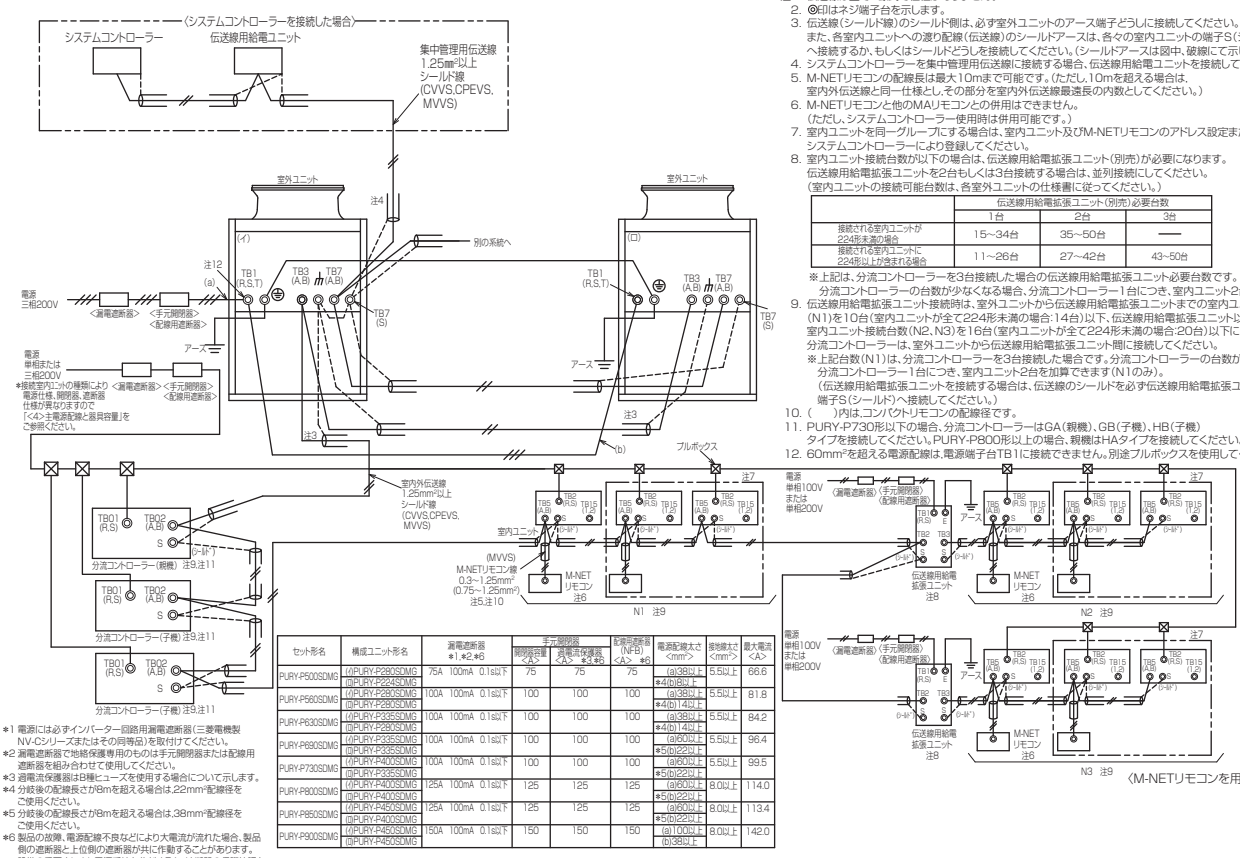

注1. 伝送線は全て2線式で極性がありません。
2. ⓒ印はネジ端子台を示します。
3. 伝送線(シールド線)のシールド側は、必ず室外ユニットのアース端子どうしに接続してください。
また、各室内ユニットへの渡り配線(伝送線)のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子S(シールド)へ接続するか、もしくはシールドどうしを接続してください。(シールドアースは図中、破線にて示しています。)
4. システムコントローラーを集中管理用伝送線に接続する場合、伝送線用給電ユニットを接続してください。
5. M-NETリモコンの配線長は最大10mまで可能です。(ただし、10mを超える場合は、室内外伝送線と同一仕様とし、その部分を室内外伝送線最遠長の内数としてください。)
6. M-NETリモコンと他のMAリモコンとの併用はできません。
(ただし、システムコントローラー使用時は併用可能です。)
7. 室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット及びM-NETリモコンのアドレス設定または、システムコントローラーにより登録してください。
8. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット(別売)が必要になります。
伝送線用給電拡張ユニットを2台もしくは3台接続する場合は、並列接続にしてください。
(室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。)

	伝送線用給電拡張ユニット(別売)必要台数		
	1台	2台	3台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	15~34台	35~50台	—
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	11~26台	27~42台	43~50台

※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。
分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

9. 伝送線用給電拡張ユニット接続時は、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニットまでの室内ユニット接続台数(N1)を10台(室内ユニットが全て224形未満の場合:14台)以下、伝送線用給電拡張ユニット以降の室内ユニット接続台数(N2、N3)を16台(室内ユニットが全て224形未満の場合:20台)以下にしてください。
分流コントローラーは、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニット間に接続してください。
※上記台数(N1)は、分流コントローラーを3台接続した場合です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます(N1のみ)。
(伝送線用給電拡張ユニットを接続する場合は、伝送線のシールドを必ず伝送線用給電拡張ユニットの端子S(シールド)へ接続してください。)
10. (　　)内は、コンパクトリモコンの配線径です。
11. PURY-P730形以下の場合、分流コントローラーはGA(親機)、GB(子機)、HB(子機)タイプを接続してください。PURY-P800形以上の場合、親機はHAタイプを接続してください。
12. 60mm²を超える電源配線は、電源端子台TB1に接続できません。別途プルボックスを使用してください。

セット形名	構成ユニット形名	漏電遮断器 ＊1,＊2,＊6	手元開閉器 開閉器容量 <A>	手元開閉器 過電流保護器 <A> ＊3,＊4,＊5	配線用遮断器 (NFB) <A> ＊6	電源配線太さ <mm²>	接地線太さ <mm²>	最大電流 <A>
PURY-P500SDMG	(イ)PURY-P280SDMG	75A 100mA 0.1s以下	75	75	75	(a)38以上	5.5以上	66.6
	(ロ)PURY-P224SDMG					＊4(b)8以上		
PURY-P560SDMG	(イ)PURY-P280SDMG	100A 100mA 0.1s以下	100	100	100	(a)38以上	5.5以上	81.8
	(ロ)PURY-P280SDMG					＊4(b)14以上		
PURY-P630SDMG	(イ)PURY-P335SDMG	100A 100mA 0.1s以下	100	100	100	(a)38以上	5.5以上	84.2
	(ロ)PURY-P280SDMG					＊4(b)14以上		
PURY-P690SDMG	(イ)PURY-P335SDMG	100A 100mA 0.1s以下	100	100	100	(a)60以上	5.5以上	96.4
	(ロ)PURY-P335SDMG					＊5(b)22以上		
PURY-P730SDMG	(イ)PURY-P400SDMG	100A 100mA 0.1s以下	100	100	100	(a)60以上	5.5以上	99.5
	(ロ)PURY-P335SDMG					＊5(b)22以上		
PURY-P800SDMG	(イ)PURY-P400SDMG	125A 100mA 0.1s以下	125	125	125	(a)60以上	8.0以上	114.0
	(ロ)PURY-P400SDMG					＊5(b)22以上		
PURY-P850SDMG	(イ)PURY-P450SDMG	125A 100mA 0.1s以下	125	125	125	(a)60以上	8.0以上	113.4
	(ロ)PURY-P400SDMG					＊5(b)22以上		
PURY-P900SDMG	(イ)PURY-P450SDMG	150A 100mA 0.1s以下	150	150	150	(a)100以上	8.0以上	142.0
	(ロ)PURY-P450SDMG					(b)38以上		

＊1 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたはその同等品)を取付けてください。
＊2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせて使用してください。
＊3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
＊4 分岐後の配線長さが8mを超える場合は、22mm²配線径をご使用ください。
＊5 分岐後の配線長さが8mを超える場合は、38mm²配線径をご使用ください。
＊6 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

〈M-NETリモコンを用いたシステム〉

<4> 主電源配線と器具容量

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- 接続や固定に不備がある場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。

発火注意

電源にはインバーター回路用漏電遮断器を取り付けること。

- 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。<インバーター機のみ>

指示を実行

正しい容量のブレーカー（インバーター回路用漏電遮断器・手元開閉器<開閉器＋B種ヒューズ>・配線用遮断器）を使用すること。

- 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。<インバーター機のみ>

指示を実行

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- 漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。

指示を実行

＜個別配線接続＞

●配線系統図（例）

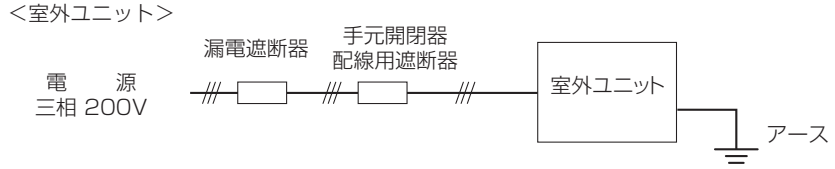

●主電源の配線太さおよび開閉器容量

形名	構成ユニット	最小太さ(mm²)		手元開閉器		配線用遮断器（A）	漏電遮断器 ※1、※2、※5
		幹線	接地線	開閉器容量（A）	過電流保護器（A）※3、※5		
P224形	−	8以上	3.5以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA　0.1s以下
P280形	−	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA　0.1s以下
P335形	−	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA　0.1s以下
P400形	−	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA　0.1s以下
P450形	−	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA　0.1s以下
P500形	P280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA　0.1s以下
	P224形	8以上	3.5以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA　0.1s以下
P560形	P280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA　0.1s以下
	P280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA　0.1s以下
P630形	P335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA　0.1s以下
	P280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA　0.1s以下
P690形	P335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA　0.1s以下
	P335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA　0.1s以下
P730形	P400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA　0.1s以下
	P335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA　0.1s以下
P800形	P400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA　0.1s以下
	P400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA　0.1s以下
P850形	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA　0.1s以下
	P400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA　0.1s以下
P900形	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA　0.1s以下
	P450形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA　0.1s以下

（注）
※1.電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品）を取付けてください。
※2.漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合わせて使用してください。
※3.過電流保護器は、B種ヒューズを使用する場合について示します。
※4.受電容量やブレーカー容量は、電動機出力を拠りどころとせず、最大電流値（機外配線図参照）を参考に選定ください。
※5.製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

〈組合わせユニットでの渡り配線接続〉

●配線系統図（例）

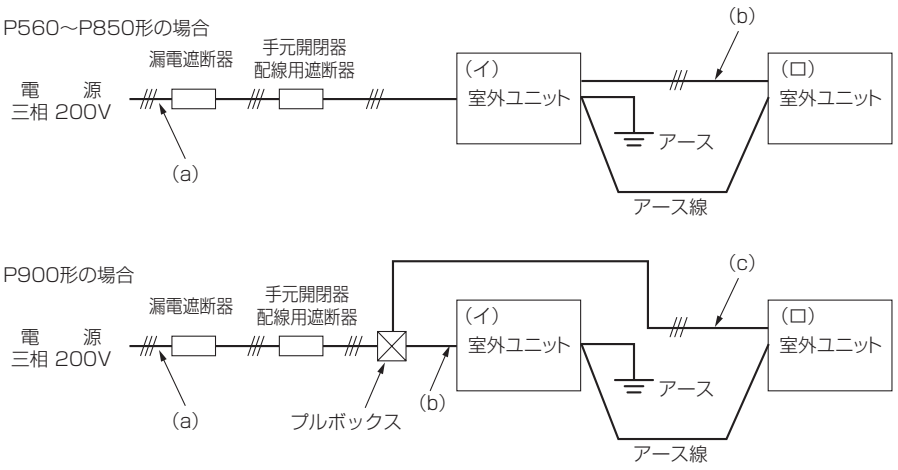

注1.60mm²を超える電源配線は、電源端子台TB1に接続できません。別途プルボックスを使用してください。

●主電源の配線太さおよび開閉器容量

形名	構成ユニット	最小太さ(mm²)		手元開閉器		配線用遮断器（A）	漏電遮断器 ※1、※2
		幹線	接地線	開閉器容量（A）	過電流保護器（A）※3		
P500形	(イ)P280形	(a)38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA　0.1s以下
	(ロ)P224形	※4 (b)8以上					
P560形	(イ)P280形	(a)38以上	5.5以上	100	100	100	100A 100mA　0.1s以下
	(ロ)P280形	※4 (b)14以上					
P630形	(イ)P335形	(a)38以上	5.5以上	100	100	100	100A 100mA　0.1s以下
	(ロ)P280形	※4 (b)14以上					
P690形	(イ)P335形	(a)60以上	5.5以上	100	100	100	100A 100mA　0.1s以下
	(ロ)P335形	※5 (b)22以上					
P730形	(イ)P400形	(a)60以上	5.5以上	100	100	100	100A 100mA　0.1s以下
	(ロ)P335形	※5 (b)22以上					
P800形	(イ)P400形	(a)60以上	8.0以上	125	125	125	125A 100mA　0.1s以下
	(ロ)P400形	※5 (b)22以上					
P850形	(イ)P450形	(a)60以上	8.0以上	125	125	125	125A 100mA　0.1s以下
	(ロ)P400形	※5 (b)22以上					
P900形	プルボックス	(a)100以上	8.0以上	150	150	150	150A 100mA　0.1s以下
	(イ)P450形	(b)38以上					
	(ロ)P450形	(c)38以上					

※1.電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品）を取付けてください。
※2.漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合わせて使用してください。
※3.過電流保護器は、B種ヒューズを使用する場合について示します。
※4.分岐後の配線長さが8mを超える場合は、22mm²の配線径をご使用ください。
※5.分岐後の配線長さが8mを超える場合は、38mm²の配線径をご使用ください。
※6.受電容量やブレーカー容量は、電動機出力を拠りどころとせず、最大電流値（機外配線図参照）を参考に選定ください。
※7.製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

●室内ユニット

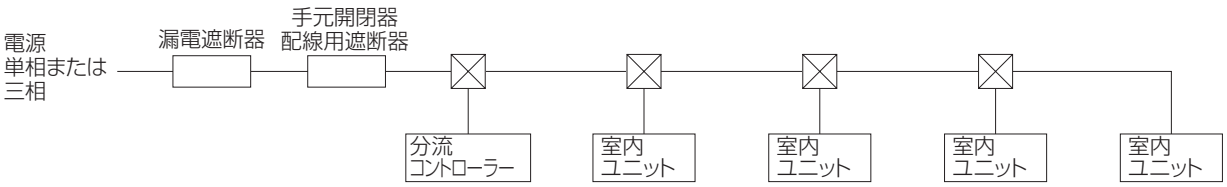

			最小太さ			手元開閉器〈A〉		配線用遮断器〈A〉	漏電遮断器（注1、2）
			幹　線	分　岐	アース	開閉器容量	過電流保護器(注3)		
全機種（PFFY-DM形除く）	合計運転電流（注4）	15A未満	1.6mm	1.6mm	−	15	15	15	15A 30mA 0.1s以下
		20A未満	2.0mm	2.0mm	−	20	20	20	20A 30mA 0.1s以下
		30A未満	5.5mm^2	5.5mm^2	−	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下

PFFY-DM形

	電動機出力	最小太さ		手元開閉器〈A〉		配線用遮断器〈A〉	漏電遮断器（注1、2）
		幹　線	アース	開閉器容量	過電流保護器(注3)		
PFFY-P224·280DMG1	1.5kW	1.6mm	1.6mm	15	15	15	15A　30mA 0.1s以下
	2.2kW	1.6mm	1.6mm	30	20	30	30A　30mA 0.1s以下

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取付けてください
(注2)漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合わせて使用してください
(注3)過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
(注4)室内ユニットの合計運転電流は運転状態によって変動することがありますので、遮断器誤作動防止のため、カタログ値等で求めた電流値より20%程度大きい値で遮断器等を選定してください。

●システムコントローラー
- 電線の太さ　0.75mm^2 ～

<5> 伝送線用給電拡張ユニット

室内ユニット接続台数により、伝送線用給電拡張ユニットが必要となります。(詳しくはシステム設計章 [1] システム制御< 3 >システム構成制約 注 8. を参照してください。)(254 ページ)

- 電源端子台（TB1）R・S に、AC200V を接続してください。
- 電源端子台（TB1）アースに、アースを行ってください。
- 伝送線用端子台 1（TB2）A・B に、室外ユニット側の伝送線を接続してください。
- 伝送線用端子台 1（TB2）S に、室外ユニット側のシールド線を接続してください。
- 伝送線用端子台 2（TB3）A・B に、増設室内ユニット側の伝送線を接続してください。
- 伝送線用端子台 2（TB3）S に、増設室内ユニット側のシールド線を接続してください。
- 伝送線用拡張ユニットから分流コントローラーへ給電しないでください。

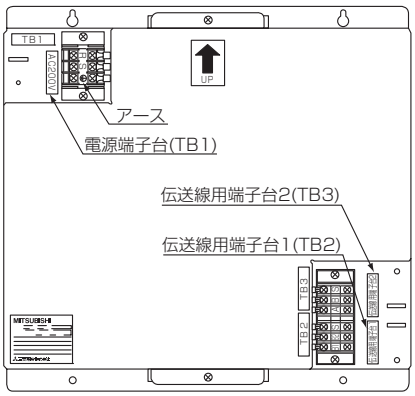

[6] 試運転

お客さま立会いで、必ず試運転を行ってください。

<1> 試運転前の確認事項

1	冷媒漏れ、電源、伝送線のゆるみがないか確認します。
2	電源端子台と大地間を500Vメガーで計って、1.0MΩ以上あるか確認します。 注1.絶縁抵抗が、1.0MΩ以下の場合は運転しないでください。 注2.伝送線用端子台にはメグチェックは絶対にかけないでください。制御基板が破損します。 注3.据付け直後、もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合には、圧縮機内に冷媒が溜ることにより、電源端子台と大地間の絶縁抵抗が1MΩ近くまで低下することがあります。 注4.絶縁抵抗が1MΩ以上ある場合は、元電源を入れて室外ユニットを12時間以上通電することにより、圧縮機内の冷媒が蒸発しますので絶縁抵抗は上昇します。 注5.MAリモコン用･伝送線端子台の絶縁抵抗測定は絶対にしないでください。
3	低圧側、高圧側のストップバルブ共、全開になっているか確認します。 注1.キャップは必ず締めてください。
4	三相電源の相順と各相間電圧を確認してください。 ※電圧値が±10%外の場合や相間の電圧不平衡が2%超の場合は、お客様と処置のご相談を実施願います。
5	[伝送線用給電拡張ユニットを接続している場合] 室外ユニットの電源を入れる前に、伝送線用給電拡張ユニットの電源を入れてください。 注1.室外ユニットの電源を先に入れた場合、冷媒系の接続情報を正常に認識できないおそれがあります。 注2.室外ユニットの電源を先に入れた場合、以下のように対応してください。 ①伝送線用給電拡張ユニットの電源を入れる。 ②室外ユニットの電源を一度切る。 ③室外ユニットの電源をもう一度入れる。
6	試運転の最低12時間以上前に元電源を入れて、室外ユニットに通電します。 注1.通電時間が短いと圧縮機故障の原因となります。
7	集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合は、必ず給電ユニットに通電した状態で試運転を行ってください。 このとき、室外ユニットの給電切換コネクターは出荷時のまま(CN41)としてください。
8	**試運転中は、必ず前下パネルを閉めた状態で行ってください。**

※電源投入時および停電からの復帰後、約30分間能力が低下する場合があります。

<2> 試運転方法

■ MA スムースリモコンをご使用の場合。

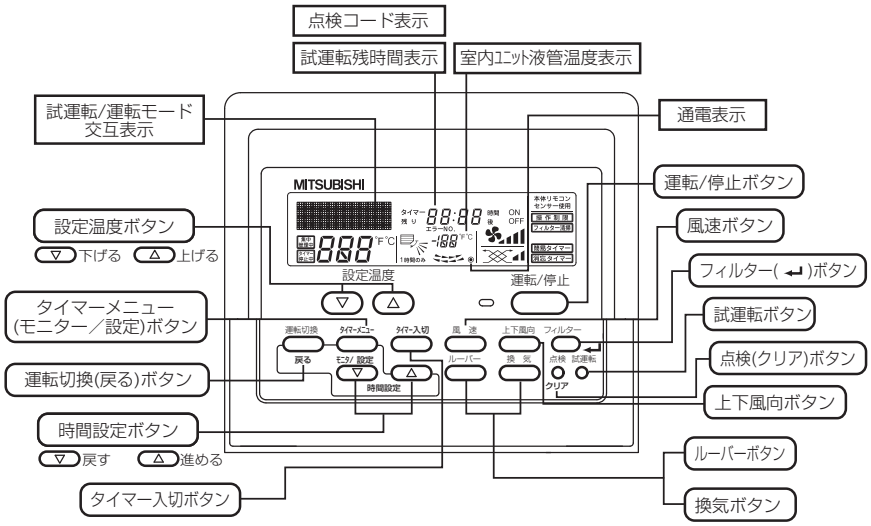

・リモコンに点検コードが表示された場合・正常に作動しない場合は、P143を参照してください。
・試運転は、切タイマーにより、2時間後自動的に停止します。
・試運転中、時刻表示部に試運転残時間を表示します。
・試運転中、室内ユニットの液管温度をリモコン室温表示部に表示します。
・風向調節ボタンを押すと、機種により“この機能はありません”とリモコンに表示されますが、故障ではありません。

外部入力接続されている場合は、外部入力信号にて運転操作を行い試運転を実施してください。

1. 試運転を行う最低12時間以上前に元電源を入れる。

⇒ 最大約5分間“PLEASE WAIT”を表示。以後、12時間以上放置（室外ユニットに通電）

2. ○ 試運転 ボタンを2度押す。

⇒ 試運転 の液晶表示（＊システム異常検知に最大約15分かかる場合があるため、全システム同時運転を約15分以上実施してください）

3. 運転切換 ボタンを押す。

⇒ 風が吹出すことを確認

4. 運転切換 ボタンを押して冷房/暖房運転を切換える。

⇒ 冷風（または温風）が吹出すことを確認（同一冷媒系は運転モードを統一して確認してください）

5. 風速 ボタンを押す。

⇒ 風速が切換わることを確認

6. 上下風向 または ルーバー ボタンを押して風向を切換える。

⇒ 水平吹き、下吹きなど、風向調節可能か確認
⇒ 室外ユニットファンの運転を確認

7. 換気機器など連動する機器がある場合、その動作も確認。 運転/停止 ボタンを押して試運転解除する。

⇒ 停止

■MAスマートリモコンをご使用の場合

リモコン操作ボタン説明

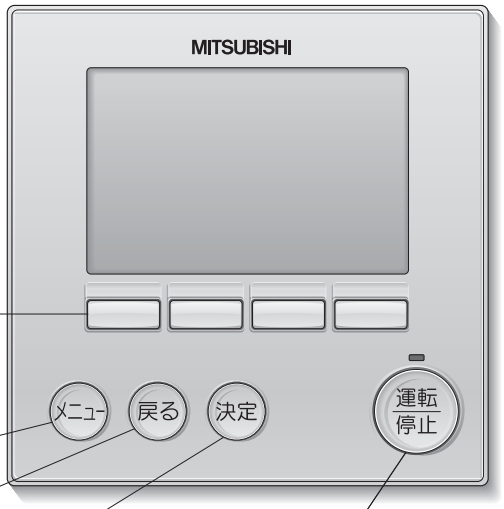

ファンクションボタン

ファンクションボタンは操作する画面によって動作が変わります。
液晶表示下部の操作ガイドにしたがって操作してください。
（左からF1ボタンになります）

F1ボタン
- ●メイン画面：運転モード切換えます。
- ●メインメニュー画面：カーソルが下に移動します。

F2ボタン
- ●メイン画面：設定温度を下げます。
- ●メインメニュー画面：カーソルが上に移動します。

F3ボタン
- ●メイン画面：設定温度を上げます。
- ●メインメニュー画面：前のページを表示します。

F4ボタン
- ●メイン画面：風速を切換えます。
- ●メインメニュー画面：次のページを表示します。

メニューボタン
- ●メインメニューを表示します。

戻るボタン
- ●前の画面に戻ります。

決定ボタン
- ●設定の決定をします。

運転／停止ボタン
- ●1度押すと運転し、もう1度押すと停止します。

◆試運転方法

【手順1】12時間以上前に元電源を入れます。

リモコンの電源ランプ（ミドリ）と“Please Wait”が点滅表示されます。点滅表示中はリモコンからの操作ができません。“Please Wait”が消灯してから操作してください。電源投入後、“Please Wait”は最大約5分間表示されます。

【手順2】リモコンを『試運転』に切換えます。

1. サービスメニュー画面で「試運転」を選択し 決定 ボタンを押します。
2. 試運転メニューが表示されますので、「試運転操作」を選択し 決定 ボタンを押します。
3. 試運転が開始され、試運転操作画面が表示されます。
（※システム異常検知に最大約15分かかる場合があるため、全システム同時運転を約15分以上実施してください。）

【手順3】試運転操作を行い吹出し温度、オートベーンなどの機能に応じて確認をします。

1. F1 ボタンを押して運転切換を行います。
冷房運転…冷風の吹出しを確認します。
暖房運転…温風の吹出しを確認します。
※同一冷媒系統の運転モードを統一して確認してください。
2. 決定 ボタンを押して風向操作画面にし、F1 、F2 ボタンでオートベーンの確認をします。
戻る ボタンで試運転操作画面に戻ります。

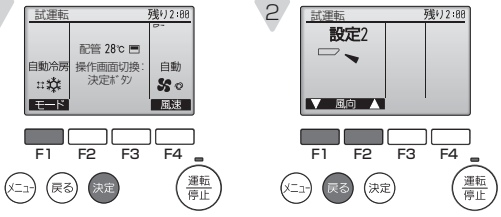

【手順4】室外ユニットのファン運転を確認します。

室外ユニットは、ファンの回転数をコントロールし能力制御をしています。そのため外気の状態によってファンは低速で回り、能力不足にならない限りその回転数を保持します。従って、そのときの外風によりファンが停止、または逆回転となることがありますが、異常ではありません。

【手順５】試運転の終了

1. 運転／停止 ボタンを押して試運転を終了させます。（試運転メニューに戻ります。）

●MAスマートリモコンをご使用の場合のサービス情報の登録

リモコンへの形名、製造番号登録、ならびに販売店名やサービス店名、それぞれの連絡先を登録することで、異常発生時、異常画面に表示することができます。

【手順１】リモコンを『サービス情報登録』に切換えます。(サービス用パスワードが必要です。また、集中管理中は設定できません。)

1 サービスメニュー画面で「サービス情報登録」を選択し 決定 ボタンを押します。
2 サービス情報登録画面から「形名登録」を選択し 決定 ボタンを押します。

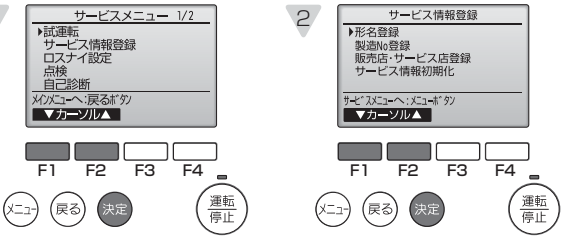

【手順２】登録する冷媒アドレス、室外ユニット、室内ユニットを選択します。

1 F1 、 F2 ボタンで登録する冷媒アドレスを選択し、決定ボタンを押します。
・冷媒アドレス：0～255



【手順３】形名を登録します。

1 形名を登録します。形名は最大18文字まで入力できます。
● F1 、 F2 ボタンで入力カーソルを左方向、右方向に移動させます。
● F3 、 F4 ボタンで入力カーソル部の文字を選択します。
●入力が終わりましたら 決定 ボタンを押します。（【手順2】に移動します。）

【手順2】～【手順3】の操作を繰り返し、選択した冷媒アドレスのユニット形名を登録します。冷媒アドレスを変更する場合は【手順3】の画面で 戻る ボタンを押すことで、【手順2】の画面に移動しますので、冷媒アドレスの変更を行い、同様の手順で形名登録を行ってください。

上手な使い方…登録した形名情報を冷媒アドレス単位でコピー、貼付けることができます。
●【手順2】にて F3 ボタンを押すことで、選択している冷媒アドレスの形名情報をコピーします。
●【手順2】にて F4 ボタンを押すことで、コピーした形名情報を選択している冷媒アドレスに上書きします。

【手順４】製造番号を登録します。

1 【手順1】-2で「製造 No 登録」を選択し 決定 ボタンを押します。
2 【手順2】～【手順3】の要領で製造番号を登録します。
製造番号は最大で8文字まで入力できます。

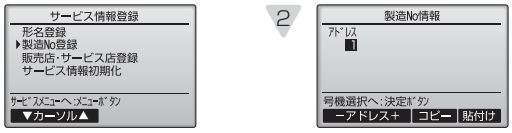

【手順５】販売店・サービス店を選択します。

1 サービス情報登録画面から「販売店・サービス店登録」を選択し 決定 ボタンを押します。
2 F1 、 F2 ボタンで登録する項目（「販売店」「販売店 TEL NO」「サービス店」「サービス店 TEL NO」）を選択し、 決定 ボタンを押します。

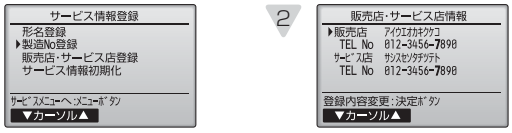

【手順６】販売店名・サービス店名を登録します。

1 販売店名、サービス店名を登録します。形名は最大で10文字まで入力できます。
● F1 ～ F4 ボタンで選択カーソルを移動させ入力文字を選択します。
● 決定 ボタンで選択カーソルが示す文字を入力カーソル部に入力します。
●入力カーソルを移動させたい時は、選択カーソルで「←」「→」を選択し、決定 ボタンを押すことで移動します。
●入力文字を消したいときは、選択カーソルで「DEL」を選択し 決定 ボタンを押すことで入力カーソル部の文字を消去します。
●入力が終わりましたら選択カーソルで「終了」を選択し 決定 ボタンを押すことで、入力内容を記憶し【手順5】-2に戻ります。



【手順７】販売店 TEL NO･ サービス店 TEL NOを選択、登録します。

1 【手順5】-2で「販売店 TEL NO」、もしくは「サービス店 TEL NO」を選択し、 決定 ボタンを押します。

【手順８】販売店 TEL NO･ サービス店 TEL NOを選択、登録します。

1 販売店 TEL NO、サービス店 TEL NO を登録します。
TEL NO は最大13文字まで入力できます。
● F1 、 F2 ボタンで入力カーソルを左方向、右方向に移動させます。
● F3 、 F4 ボタンで入力カーソル部の文字を選択します。
●入力が終わりましたら 決定 ボタンを押します。（【手順7】移動します。）

<3> 試運転時の不具合対応

異常停止時、リモコン表示部に 4 桁の点検表示が表れますので、不具合要因の点検をお願いいたします。

① 室内ユニット

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0403	パネル通信異常、シリアル通信異常	5104	外気温度センサー異常
2500	漏水異常	5110	ヒートシンクサーミスター異常
2502	ドレンポンプ異常	5305	ACCTセンサー回路異常、IPMオープン/ACCTコネクター抜け異常
2503	ドレンセンサー異常	5401	湿度センサー異常
2600	加湿器漏水異常	5701	フロートスイッチコネクター外れ
2602	加湿器ドレンポンプ異常	6600	ユニットアドレス二重設定
3606	フィルター自動清掃"位置検知異常"	6602	送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常)
3607	フィルター自動清掃"ダストボックス外れ検出"	6603	送信エラー(伝送路BUSY)
4109	ファン異常	6606	送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常)
4116	回転数異常･モーター異常	6607	送受信エラー(ACK無しエラー)
4127	オゾン出力回路異常	6608	送受信エラー(応答フレーム無しエラー)
4128	パルスクリーンの異常	6831	MA通信受信異常(受信なし)
4225	母線電圧異常、ロジック異常	6832	MA通信送信異常(同期回復異常)
4235	放熱板過熱保護	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
4255	I PM異常、過電流遮断、起動時/運転時位置検出異常、IPMショート/地絡異常、負荷短絡異常	6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)
5101	吸込センサー異常(TH21)	7101	能力コードエラー
5102	配管センサー異常(TH22)	7111	リモコンセンサー異常
5103	ガス側配管センサー異常(TH23)	7130	組合わせ異常

② 業務用ロスナイ（加熱・加湿付）

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0900	試運転(異常ではありません)	6600	ユニットアドレス二重設定
2503	ドレンセンサー異常･フロートスイッチ作動	6602	送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常)
2600	漏水異常	6603	送信エラー(伝送路BUSY)
2601	加湿器断水異常	6606	送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常)
2602	機能設定異常	6607	送受信エラー(ACK無しエラー)
3602	ダンパモーター異常	6608	送受信エラー(応答フレーム無しエラー)
4116	回転数異常･モーター異常･送風機駆動素子異常	6831	MA通信受信異常(受信なし)
5101	吸込センサー異常(TH4)	6832	MA通信送信異常(同期回復異常)
5102	配管センサー異常(TH2)	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
5103	ガス側配管センサー異常(TH3)	6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)
5104	外気温度センサー異常(TH1)	7101	能力コードエラー
5401	湿度センサー異常	7106	属性設定エラー
5402	外気湿度センサー異常	7111	リモコンセンサー異常
5403	外気湿度センサー経年劣化異常	7113	機能設定エラー

③ 室外ユニット

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0403	シリアル通信異常	5105	アキュムレーター入口温度センサー異常(TH5)
1102	吐出温度異常	5106	熱交入口温度センサー異常(TH6)
1301	低圧圧力異常	5107	外気温度センサー異常(TH7)
1302	高圧圧力異常	5110	放熱板温度センサー異常(THHS)
1500	冷媒過充てん	5201	高圧圧力センサー異常
4106	伝送電源不良	5301	電流センサー/回路異常(圧縮機用)
4230	放熱板過熱保護(圧縮機用)	5305,5306	位置検出異常/回転数異常(ファン用)
4240	過負荷保護(圧縮機用)	6602	送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常)
4250	I PM/過電流遮断異常(圧縮機用)	6603	送信エラー(伝送路BUSY)
4255,4256	I PM/過電流遮断異常(ファン用)	6606	送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常)
4260	起動前放熱板過熱保護	7101	能力コードエラー
5102	サブクールコイルバイパス出口温度センサ異常(TH2)	7113	機能設定エラー
5103	配管温度センサー異常(TH3)	7117	機種未設定エラー
5104	吐出温度センサー異常(TH4)		

･施工または工事上よくある異常コード

エラーコード	不具合内容	不具合内容の説明	対策内容
4102	欠相異常	電源の欠相、または電圧の異常	電源の各相間電圧、および配線接続を確認
4115	電源同期信号異常	電源周波数の異常	電源の各相間電圧、および配線接続を確認
4121	高調波対策機器異常	アクティブフィルターとの通信異常 またはアクティブフィルターが異常を 検知している	制御基板スイッチ設定の確認 アクティブフィルターとの配線接続確認 アクティブフィルターの据付工事説明書を確認
4220,4225,4226	母線電圧異常	インバーター母線電圧の異常	電源の各相間電圧を確認
6600	ユニットアドレス二重設定	同一アドレスのユニットが存在している	異常発生元と同じアドレスのユニットを探す
6607	送受信エラー(ACK無しエラー)	送信した相手から返事が無い	伝送線の接続確認
6608	応答無しエラー	コマンドの応答が無い	伝送線の接続確認
7100	合計能力エラー	室内ユニットの合計能力がオーバーしている	室内ユニットの形名合計を確認 OC-OS間の配線、電源を確認
7102	接続台数エラー	室内外伝送線上の接続台数がゼロまたは オーバーしている	室内外伝送線上の接続ユニット、台数を確認 室外ユニットの形名確認
7105	アドレス設定異常	室外ユニットのアドレス設定エラー	室外ユニットのアドレス設定確認
7110	接続情報未設定異常	室内ユニットが正常に接続されていない	伝送線の接続確認
7130	組合わせ異常	室内ユニットの形名エラー	室内ユニットの形名確認

④ 手元リモコン

a．M-NETリモコン

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
6600	ユニットアドレス二重設定	6606	送受信エラー（伝送プロセッサとーの通信異常）
6602	送信エラー（伝送プロセッサーハードウエアー異常）	6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
6603	送信エラー（伝送路BUSY）	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）

b．MAリモコン

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
6201(E1)	リモコンH/W異常（EEPROM）	6202(E2)	リモコンH/W異常（RTC）
6831	MA通信受信異常（受信なし）	6833	MA通信送信異常（H/W異常）
6832	MA通信送信異常（同期回復異常）	6834	MA通信受信異常（スタートビット検出異常）

⑤ システムコントローラー

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
6600	ユニットアドレス二重設定	6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
6602	送信エラー（伝送線プロセッサーハードウエアー異常）	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）
6603	送信エラー（伝送路BUSY）	7106	属性設定エラー
6606	送受信エラー（伝送プロセッサーとの通信異常）		

⑥ 分流コントローラー（親機・子機）

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
2502	ドレンポンプ異常	6602	送信エラー（伝送プロセッサーハードウェア異常）
5111	液入口温度センサー異常（TH11）	6603	送信エラー（伝送路BUSY）
5112	バイパス出口温度センサー異常（TH12）	6606	送受信エラー（伝送プロセッサーとの通信異常）
5115	バイパス入口温度センサー異常（TH15）	6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
5116	中間部温度センサー異常（TH16）	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）
5201	液側圧力センサー異常（63HS1）	7102	接続台数エラー
5203	中間圧力センサー異常（63HS2）	7107	分岐口No.設定エラー
6600	ユニットアドレス二重設定		

<4> 室外ユニット制御基板のスイッチとサービス LED により室外ユニットの故障判定ができます。

- SW6-10をOFFに設定し、室外ユニットの制御基板上のコネクタCN7S1、およびCN7S2に別売部品（A制御サービス点検キット：PAC-SG50ST）を2個接続することにより、サービスLEDでユニットの運転状態確認、故障判定ができます。

注．別売部品（A制御サービス点検キット：PAC-SG50ST）を接続しない場合においても、制御基板上のLED2、3にて運転状態などを確認できます。

・LED2　点灯：正常
　　点滅：異常発生中
・LED3　「システム設計章[2]<2>⑨室外ユニットの機能設定とモニター表示」を参照してください。

〈自己診断スイッチの設定とサービスLEDの表示内容〉

No	表示ユニット※2 OC	表示ユニット※2 OS	自己診断内容	スイッチ設定SW4（SW6-10をOFFにする）		LED点灯（点滅）時の表示内容 フラグ1	フラグ2	フラグ3	フラグ4	フラグ5	フラグ6	フラグ7	フラグ8	備　考
1	○	○	リレー出力表示1（点灯表示）	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		圧縮機運転中				72C		室外ユニットOC: 点灯 親機 室外ユニットOS: 消灯 子機	マイコン動作中	
	◎		点検表示（点滅表示）	（工場出荷時）		0000～9999（アドレスとエラーコードを交互に表示）								
2	◎		点検表示3（ICも含む）	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		0000～9999（アドレスとエラーコードを交互に表示）								異常がなければ"----"
3	○	○	リレー出力表示2	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	21S4a				SV1a				
					下段			21S4b	SV5b					
4	○	○	リレー出力表示3	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	SV4a	SV4b	SV4c			SV4d	SV9	室内系統電出力中	
					下段									
16	◎		室内ユニット点検 ※1	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	
					下段	9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機	
17				ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	17号機	18号機	19号機	20号機	21号機	22号機	23号機	24号機	
					下段	25号機	26号機	27号機	28号機	29号機	30号機	31号機	32号機	
18				ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	33号機	34号機	35号機	36号機	37号機	38号機	39号機	40号機	
					下段	41号機	42号機	43号機	44号機	45号機	46号機	47号機	48号機	
19				ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	49号機	50号機							
					下段									
20	◎		室内ユニット運転モード ※1	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	
					下段	9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機	
21				ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	17号機	18号機	19号機	20号機	21号機	22号機	23号機	24号機	
					下段	25号機	26号機	27号機	28号機	29号機	30号機	31号機	32号機	
22				ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	33号機	34号機	35号機	36号機	37号機	38号機	39号機	40号機	
					下段	41号機	42号機	43号機	44号機	45号機	46号機	47号機	48号機	
23				ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	49号機	50号機							
					下段									
24	◎		室内ユニットサーモ ※1	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	
					下段	9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機	
25				ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	17号機	18号機	19号機	20号機	21号機	22号機	23号機	24号機	
					下段	25号機	26号機	27号機	28号機	29号機	30号機	31号機	32号機	
26				ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	33号機	34号機	35号機	36号機	37号機	38号機	39号機	40号機	
					下段	41号機	42号機	43号機	44号機	45号機	46号機	47号機	48号機	
27				ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	上段	49号機	50号機							
					下段									
513	◎		室内ユニットアドレス	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		自己冷媒系統内の室内ユニットと外気処理ユニットのアドレス(1～50)を順番に表示								
515	◎		分流コントローラーアドレス	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		自己冷媒系統内の分流コントローラー(親機･子機1･子機2)のアドレス(51～100)を順番に表示								
517	◎		メイン基板S/Wバージョン/能力	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		S/Wバージョン→冷媒種類→機種と能力表示→通信アドレスを繰り返し表示								

※1　接続している室内ユニットの台数(系統)分のみ点灯します。
※2　○:OCまたはOSの個々の状態を表示します。 ◎:冷媒系システム全体の状態を表示します。
※3　電源投入後、初期設定処理時にサービスLEDの表示が「ソフトウェアバージョン」のみの表示になる場合は、制御基板、伝送電源基板間の配線不良、または基板不良の可能性があります。

【サービスLEDの表示方法】

サービスLED

・エラーコード表示の場合

発生アドレスとエラーコードを交互に表示

例　室外ユニットアドレス51、吐出温度異常（コード1102)のとき

・フラグ表示の場合

例　圧縮機運転のとき(表示No.1)
（圧縮機運転中は、72CもON)

例　21S4a,SV5b,SV1a　ONのとき(表示No.3)

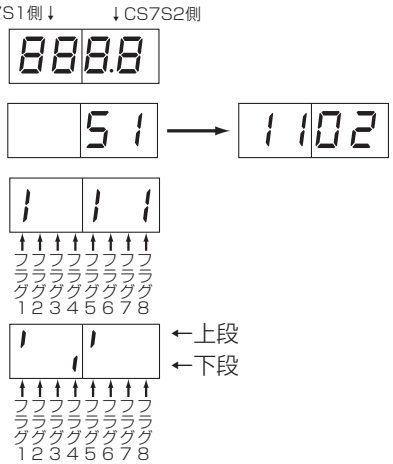

<5> リモコンの動作不具合内容と処置

1. MA リモコンシステムの場合

不具合現象または点検コード	要　　因	チェック方法と処理
リモコンに運転表示されるが、一部の室内ユニットが動作しない	• 室内ユニットの電源が入っていない • 同一グループ内の室内ユニット間の配線忘れ • スリム機種と同一グループ接続されている • 室内ユニット制御基板のヒューズ切れ	異常発生が以下のうちどれかを確認する。 ①システム全体 ②冷媒系統内全て ③同一グループ内のみ ④一台の室内ユニットのみ **<システム全体の場合および冷媒系統内全ての場合>** • 室外ユニットの自己診断 LED を確認する • 左記項目のうち室外ユニットの関連している項目を確認する **<同一グループ内のみおよび一台の室内ユニットのみ場合>** • 左記項目のうち室内ユニットの関連している項目を確認する
室内ユニット運転してもすぐリモコンが消える	• 室内ユニット (親機) の電源が入っていない • システムコントローラーとのグルーピング一致していない • 室内ユニット (親機) 制御基板のヒューズ切れ • 分流コントローラーの電源が入っていない	
ロスナイとの連動登録が正常にできない	• ロスナイの電源が入っていない • 異冷媒のロスナイで異冷媒の室外ユニットの電源が入っていない • 室内ユニットに既にロスナイ (1 台) 登録されている • ロスナイのアドレスが異なっている • ロスナイのアドレスを設定していない • ロスナイが伝送線に接続されていない	
リモコンに通電表示 (◉) または、罫線が表示されていない (MA リモコン給電なし)	室内ユニットは、室内外の立上げが正常に完了するまでリモコン給電されません。 • 室内ユニットの電源が入っていない • 室外ユニットの電源が入っていない • リモコン接続台数 (2 台) オーバーまたは、室内接続台数 (16 台) オーバー • 室内ユニットのアドレスが "00" で、室外ユニットのアドレスが "00" 以外となっている • 室内外伝送線が TB7 に接続されている • 室内外伝送線に MA リモコンが接続されている • リモコン線のショート／断線 • 電源配線または伝送線のショート／断線 • 室内ユニット制御基板のヒューズ切れ • MA リモコンの配線距離が超過	
リモコンの "PLEASE WAIT" (" HO") が消えない または、" PLEASE WAIT " (" HO") を周期的に繰返す (室外ユニットの電源投入後通常最大 5 分 "PLEASE WAIT" (" HO") 表示されます)	• 室外ユニットの電源が入っていない • 伝送線用給電拡張ユニットの電源が入っていない •MA リモコン主従切換を従にしている • 室内外伝送線に MA リモコンが接続されている • 室外補助ユニットの伝送線ショート／断線	
リモコンに通電表示 (◉) または、罫線が表示されているが運転しない	• 室内ユニット (親機) の電源が入っていない • 室内外伝送線が TB7 に接続されている • 室内外伝送線ショートまたは断線・接触不良 • 室内ユニット (親機) 制御基板のヒューズ切れ	

2. M-NET リモコンシステムの場合

不具合現象または点検コード	要　　因	チェック方法と処理
リモコンに運転表示されるが、一部の室内ユニットが動作しない	• 室内ユニットの電源が入っていない • 同一グループ内の室内ユニットまたはリモコンのアドレスミス • 異冷媒のグルーピングでリモコンで初期登録していない • 室内ユニット制御基板のヒューズ切れ	異常発生が以下のうちどれかを確認する。 ①システム全体 ②冷媒系統内全て ③同一グループ内のみ ④一台の室内ユニットのみ **＜システム全体の場合および冷媒系統内全ての場合＞** •室外ユニットの自己診断LEDを確認する • 左記項目のうち室外ユニットの関連している項目を確認する **＜同一グループ内のみおよび一台の室内ユニットのみ場合＞** • 左記項目のうち室内ユニットの関連している項目を確認する
室内ユニット運転してもすぐリモコンが消える	• 室内ユニットの電源が入っていない • 室内ユニット制御基板のヒューズ切れ • 分流コントローラーの電源が入っていない	
ロスナイとの連動登録が正常にできない	• ロスナイの電源が入っていない • 異冷媒のロスナイで異冷媒の室外ユニットの電源が入っていない •室内ユニットに既にロスナイ (1 台) 登録されている • ロスナイのアドレスが異なっている • ロスナイのアドレスを設定していない • ロスナイが伝送線に接続されていない	
リモコンに通電表示 (◉) されていない (M-NET リモコン給電なし)	• 室外ユニットの電源が入っていない • 冷媒系統内の室内ユニットまたはリモコンの接続台数オーバー •MA リモコン線に M-NET リモコン接続 • 室内外伝送線のショート／断線 •M-NET リモコン線のショート／断線	
リモコンの "PLEASE WAIT" (" HO") が消えない または、" PLEASE WAIT " (" HO") を周期的に繰返す (室外ユニットの電源投入後通常最大 5 分 "PLEASE WAIT" (" HO") 表示されます)	• 伝送線用給電拡張ユニットの電源が入っていない • 室外ユニット "00" のままとなっている • 室内ユニットまたはリモコンのアドレス設定ミス •室内外伝送線にＭＡリモコンが接続されている • 室外補助ユニットの伝送線ショート / 断線	
リモコンに通電表示 (◉) が表示されているが運転しない	• 室内外伝送線が TB7 に接続されている • 室内外伝送線ショートまたは断線・接触不良	

<6> 次の現象は故障（異常）ではありません

現　　象	リモコン表示	原　　因
オートベーンが勝手に動く。	**通常表示**	オートベーンの制御動作により、冷房時、下吹きで使用した場合、1時間経過すると自動的に水平吹出しになることがあります。暖房時の霜取時、ホットアジャスト時、およびサーモ "OFF" 時は、自動的に水平吹出しとなります。
暖房運転中風速設定が切換わる。	**通常表示**	サーモ "OFF" 時は微風運転となります。 サーモ "ON" 時、時間または配管温度により、微風→設定値へ自動的に切換わります。
暖房運転中ファンが停止する。	**霜取中**	霜取運転中はファンが停止します。
運転停止してもファンが停止しない。	**消　　灯**	補助電気ヒーター "ON" 時は、停止後1分間余熱排除としてファンを運転します。
運転 SW "ON" しても風速が設定値にならない。	**暖房準備中**	SW "ON" 後5分間、または配管温度 35 ℃迄微風、その後2分間弱風の後、設定値になります。 （ホットアジャスト制御）
元電源を ON したとき最大約5分間室内ユニットリモコンに右のような表示をする。	**"PLEASE WAIT" ("HO") 点滅表示**	システムの立上げをしています。 "PLEASE WAIT"("HO") の点滅表示が消えた後にリモコンの操作をしてください。
運転停止してもドレンポンプが停止しない。	**消　　灯**	冷房運転停止時は、停止後、3分間ドレンポンプを運転してから停止します。
停止中でもドレンポンプが運転する。	**消　　灯**	停止中でもドレン水が発生した場合は、ドレンポンプを運転します。
冷暖房切換時に室内ユニットおよび分流コントローラーから音が出る場合がある。	**通常表示**	冷媒回路の切換音ですので異常ではありません。
運転直後に室内ユニットから冷媒流動音が出る場合がある。	**通常表示**	過渡的な冷媒流動の不安定によるものですので異常ではありません。

室内ユニット

I　製品仕様

[1] 室内ユニット 151
<1>仕様表 151
<2>外形図 162
[2] 別売部品表 180

II　製品データ

[1] 送風機特性線図 184
[2] 外気取入風量特性線図 196
[3] 分ダクト風量特性線図 199
[4] 温度・気流分布 202
[5] 室内ユニットの騒音 210
<1>騒音レベル 210
<2>ＮＣ 曲線 215
[6] 重心位置 241
<1>室内ユニット 241

室内ユニット

I 製品仕様

[1] 室内ユニット

<1> 仕様表

■天井カセット形4方向吹出し：PLFY-BMG2

項目＼機種			PLFY-P22BMG2	PLFY-P28BMG2	PLFY-P36BMG2	PLFY-P45BMG2	PLFY-P56BMG2	PLFY-P71BMG2	PLFY-P80BMG2	PLFY-P90BMG2	PLFY-P112BMG2	PLFY-P140BMG2	PLFY-P160BMG2
電源			単相200V 50/60Hz										
冷房能力		kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
SHF			0.83	0.83	0.82	0.81	0.76	0.73	0.72	0.71	0.72	0.70	0.69
暖房能力		kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.03/0.03			0.04/0.04		0.05/0.05	0.06/0.06	0.07/0.07	0.13/0.13	0.14/0.14	0.15/0.15
		暖房 kW	0.02/0.02			0.03/0.03		0.04/0.04	0.05/0.05	0.06/0.06	0.12/0.12	0.13/0.13	0.14/0.14
	電流	冷房 A	0.17/0.17			0.22/0.22		0.28/0.28	0.53/0.53	0.58/0.58	0.73/0.73	0.78/0.78	0.83/0.83
		暖房 A	0.12/0.12			0.17/0.17		0.23/0.23	0.48/0.48	0.53/0.53	0.68/0.68	0.73/0.73	0.79/0.79
	力率	冷房 %	88/88			91/91		89/89	85/85	85/85	89/89	90/90	90/90
		暖房 %	87/87			88/88		87/87	85/85	85/85	88/88	89/89	89/89
パネル外装（マンセルNo.）			標準パネル マンセル<6.4Y 8.9/0.4>										
外形寸法 mm <>はパネル寸法	高さ <H>		258<35>						298<35>				
	幅 <W>		840<950>										
	奥行き<D>		840<950>										
熱交換器形式			クロスフィン										
送風機	形式×個数		ターボファン×1										
	風量(強/中1/中2/弱)m^3/min		12.5-12-11.5-11		14-13-12-11	16-14-13-12		21-19-17-14	24-21-18-15	24-21-18-16	31-28-24-21	32-29-25-22	33-30-26-23
	機外静圧	Pa	0										
	電動機出力	kW	0.050								0.120		
防音・断熱材			発泡PS										
エアフィルター			PPハニカム織（ロングライフフィルター，抗菌・防カビ仕様）										
冷媒配管寸法	ガス側 mm		φ12.7					φ15.88					
	液側 mm		φ6.35					φ9.52					
ドレン配管寸法			VP−25接続可										
騒音値(強/中1/中2/弱)dB[A特性]			30-29-28-27		31-29-28-27	31-30-28-27		36-34-31-28	38-35-32-28	38-35-32-29	44-41-38-34	45-42-39-35	46-43-40-36
製品質量	本体 kg		22					23	27				
	パネルkg		6										
補助ヒーター		kW	ヒータ付き機種なし										

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1条件<冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃>によります。
注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
注3.外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。

■天井カセット形4方向吹出し（コンパクトタイプ）：PLFY-JMG1

			PLFY-P36JMG1	PLFY-P45JMG1	PLFY-P56JMG1	PLFY-P71JMG1
電源			単相 200V 50/60Hz			
冷房能力		kW	3.6	4.5	5.6	7.1
SHF			0.78	0.73	0.71	0.70
暖房能力		kW	4.0	5.0	6.3	8.0
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.08/0.09		0.09/0.10	0.10/0.11
		暖房 kW	0.08/0.09		0.09/0.10	0.10/0.11
	電流	冷房 A	0.45/0.50		0.50/0.55	0.55/0.60
		暖房 A	0.45/0.50		0.50/0.55	0.55/0.60
外装（マンセルNo.）			標準化粧パネル マンセル（6.4Y 8.9/0.4）			
外形寸法	高さ<H>	mm	307<30>			
	幅<W>	mm	660<760>			
	奥行<D>	mm	660<760>			
熱交換器形式			クロスフィン			
送風機	形式×個数		ターボファン×1			
	風量(強/中1/中2/弱)m^3/min		15.0-14.5-14.0-13.0		16.0-15.0-14.0-13.0	17.0-16.0-15.0-14.0
	機外静圧	Pa	0			
	電動機出力	kW	0.030			
防音・断熱材			ポリエチレンシート			
エアフィルター			PPハニカム織（ロングライフフィルター・抗菌・防カビ仕様）			
冷媒配管寸法	ガス側	mm	φ12.7			φ15.88
	液側	mm	φ6.35			φ9.52
ドレン配管寸法			VP-25接続可			
騒音値(強/中1/中2/弱)dB[A特性]			35-34-32.5-31		37-35.5-34-32	39-38-36.5-35
製品質量		kg	19<3.7>			20<3.7>

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1条件<冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃>によります。
注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
注3. 外形寸法と製品質量の< >内数値は化粧パネルの値です。

■天井カセット形4方向吹出し（システム天井対応タイプ）：PLFY-DMG1（受注生産品）

			PLFY-P22DMG1	PLFY-P28DMG1	PLFY-P36DMG1	PLFY-P45DMG1
電源			ヒーターレス：単相200V 50/60Hz			
冷房能力 kW（注1）			2.2	2.8	3.6	4.5
SHF			0.85	0.79	0.74	0.68
暖房能力 kW（注1）			2.5	3.2	4.0	5.0
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.08／0.08		0.09／0.09	
		暖房 kW	0.05／0.05		0.06／0.06	
	電流	冷房 A	0.44／0.44		0.49／0.49	
		暖房 A	0.27／0.27		0.32／0.32	
外装（マンセルNo.）			ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>			
外形寸法	高さ<H> mm		265<67>			
	幅< W > mm		570<580>			
	奥行<D> mm		570<580>			
熱交換器形式			クロスフィン			
送風機	形式×個数		ターボファン×1			
	風量(強/中/弱) m^3/min		10-9-8			11-9-8
	機外静圧 Pa		0			
	電動機出力 kW		0.015		0.020	
防音・断熱材			ポリエチレンシート			
エアフィルター			PPハニカム織（ロングライフフィルター、抗菌・防カビ仕様）			
補助電気ヒーター kW			−			
冷媒配管寸法	ガス側 mm		φ12.7			
	液側 mm		φ6.35			
ドレン配管寸法			VP−25接続可			
騒音値（強/中/弱）dB[A特性]（注2）			37-31-28		37-34-30	39-34-30
製品 質量 kg			15.5<2.5>		17<2.5>	

注1.冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1条件<冷房時：室内側吸込空気温度27℃（乾球温度）、19℃（湿球温度）、室外側吸込空気温度35℃（乾球温度）、暖房時：室内側吸込空気温度20℃（乾球温度）、室外側吸込空気温度7℃（乾球温度）、6℃（湿球温度）>によります。
注2.騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
注3.外形寸法と製品質量の< >内数値は化粧パネルの値です。

■天井カセット形2方向吹出し：PLFY-LMG1

			PLFY-P22LMG1	PLFY-P28LMG1	PLFY-P36LMG1	PLFY-P45LMG1	PLFY-P56LMG1	PLFY-P71LMG1	PLFY-P80LMG1	PLFY-P90LMG1	PLFY-P112LMG1	PLFY-P140LMG1
電源			単相200V 50／60Hz									
冷房能力 kW(注1)			2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0
SHF			0.83	0.74	0.71	0.66	0.67	0.68	0.70	0.69	0.70	0.72
暖房能力 kW(注1)			2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.07 / 0.07		0.07/0.08	0.08/0.09	0.09/0.10	0.10/0.11	0.11/0.12	0.15/0.16	0.16/0.18	0.34/0.36
		暖房 kW	0.05 / 0.05		0.05/0.06	0.06/0.07	0.07/0.08	0.08/0.09	0.09/0.10	0.13/0.14	0.14/0.16	0.32/0.34
	電流	冷房 A	0.39 / 0.39		0.40/0.42	0.44/0.47	0.50/0.53	0.54/0.57	0.59/0.62	0.79/0.83	0.86/0.92	1.99/2.07
		暖房 A	0.26/ 0.28		0.27/0.31	0.31/0.36	0.37/0.42	0.41/0.46	0.46/0.51	0.66/0.72	0.73/0.81	1.86/1.96
外装（マンセルNo.）			本体：溶融亜鉛メッキ鋼板／化粧パネル：ABS（マンセル〈6.4Y 8.9/0.4〉）／サービスパネル：溶融亜鉛メッキ鋼板（アクリル塗装）									
外形寸法(注3)	高さ <H> mm		290〈20〉									
	幅 <W> mm		776〈1080〉				946〈1250〉		1446〈1750〉			1708〈2012〉
	奥行 <D> mm		634〈710〉									606〈710〉
熱交換器形式			クロスフィン									
送風機	形式×個数		ターボファン×1							ターボファン×2		シロッコファン×4
	風量(強/中/弱)m^3/min		9.5-8.0-6.5			10.5-8.5-7.0	12.5-11.0-9.0	15.5-13.0-10.0	19.0-16.0-13.5	22.0-18.5-15.5	25.0-21.0-17.5	33.0-30.0-27.0-24.0
	機外静圧 Pa		0									
	電動機出力 kW		0.015				0.020	0.050	0.055	0.035×2	0.040×2	0.095×2
エアフィルター			PPハニカム織（抗菌仕様）									合成繊維不織布
補助ヒーター kW			−									
冷媒配管寸法	ガス側 mm		φ12.7					φ15.88				
	液側 mm		φ6.35					φ9.52				
ドレン配管寸法			PVC管 VP-25接続可									
騒音値(強/中/弱) dB[A特性]			31-28-25			34-31-27	35-32-29	37-35-30	38-34-30	38-35-31	40-37-33	43-41-39-37
製品質量 kg(注3)			23 〈6.5〉	24 〈6.5〉			27 〈7.5〉	28 〈7.5〉	39 〈12.5〉	44 〈12.5〉	47 〈12.5〉	56 〈13.0〉

※注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1条件<冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、 暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃>によります。
※注2. 騒音はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
※注3. 外形寸法と製品質量の〈 〉内数値は、化粧パネルの値です。

■天井カセット形1方向吹出し（大容量タイプ）：PMFY-FMG1

			PMFY-P36FMG1	PMFY-P45FMG1	PMFY-P56FMG1	PMFY-P71FMG1	PMFY-P80FMG1
電源			単相 200V 50/60Hz				
冷房能力		kW	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0
SHF			0.79	0.78	0.77	0.76	0.75
暖房能力		kW	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.07/0.07		0.08/0.08	0.10/0.10	
		暖房 kW	0.06/0.06		0.07/0.07	0.09/0.09	
	電流	冷房 A	0.38/0.38	0.41/0.41	0.45/0.45	0.58/0.58	
		暖房 A	0.33/0.33	0.36/0.36	0.40/0.40	0.53/0.53	
外装 （マンセル No.）			本体：溶亜鋼板／パネル：ABS樹脂 (6.4Y8.9/0.4)				
外形寸法	高さ <H> mm		225<20>				
	幅 <W> mm		1112<1340>				
	奥行 <D> mm		724<800>				
熱交換器形式			クロスフィン				
送風機	形式×個数		シロッコファン×2			シロッコファン×3	
	風量(強/中1/中2/弱)m³/min		14-13-12-11	15-14-12-11	16-14-12-11	19-17-16-14	20-18-16-14
	機外静圧 Pa		0				
	電動機出力 kW		0.090			0.095	
エアフィルター			PPハニカム織 （ ロングライフフィルター、抗菌・防カビ仕様 ）				
冷媒配管寸法	ガス側 mm		φ12.7			φ15.88	
	液側 mm		φ6.35			φ9.52	
ドレン配管寸法			PVC管 VP-25接続可				
騒音値(強/中1/中2/弱)dB[A特性]			36-34-32-29	37-35-32-29	38-35-32-29	39-37-35-32	41-38-35-32
製品 質量		kg	25<6.5>			26<6.5>	

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1条件＜冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20 ℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃＞によります。

注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

注3. 外形寸法と製品質量の＜ ＞内数値は化粧パネルの値です。

■天井カセット形1方向吹出し（小容量タイプ）：PMFY-BMG1

			PMFY-P22BMG1	PMFY-P28BMG1	PMFY-P36BMG1	PMFY-P45BMG1
電源			単相 200V 50/60Hz			
冷房能力		kW	2.2	2.8	3.6	4.5
SHF			0.76	0.72	0.68	0.66
暖房能力		kW	2.5	3.2	4.0	5.0
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.035/0.035	0.037/0.037		0.045/0.045
		暖房 kW	0.035/0.035	0.037/0.037		0.045/0.045
	電流	冷房 A	0.20/0.20	0.21/0.21		0.26/0.26
		暖房 A	0.20/0.20	0.21/0.21		0.26/0.26
外装 （マンセル No.）			本体：溶亜鋼板／標準化粧パネル：ABS樹脂アクリル塗装(6.4Y8.9/0.4)			
外形寸法	高さ <H> mm		230<30>			
	幅 <W> mm		812<1000>			
	奥行 <D> mm		395<470>			
熱交換器形式			クロスフィン			
送風機	形式×個数		ラインフローファン×1			
	風量(強/中1/中2/弱) m³/min		8.7-8.0-7.2-6.5	9.3-8.6-8.0-7.3		10.7-9.7-8.7-7.7
	機外静圧 Pa		0			
	電動機出力 kW		0.028			
エアフィルター			PPハニカム織（防カビ仕様）			
冷媒配管寸法	ガス側 mm		φ12.7			
	液側 mm		φ6.35			
ドレン配管寸法			PVC管 VP-20接続可			
騒音値(強/中1/中2/弱)dB[A特性]			35-33-30-27	37-36-34-32		39-37-35-33
製品質量		kg	14<3.0>			

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1条件＜冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃＞によります。

注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

注3. 外形寸法と製品質量の＜ ＞内数値は化粧パネルの値です。

■天井ビルトイン形：PDFY-MG1

			PDFY-P22MG1	PDFY-P28MG1	PDFY-P36MG1	PDFY-P45MG1	PDFY-P56MG1	PDFY-P71MG1	PDFY-P80MG1	PDFY-P90MG1	PDFY-P112MG1	PDFY-P140MG1
電源			単相 200V 50/60Hz									
冷房能力		kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0
SHF			0.85	0.75	0.70	0.74	0.73	0.72	0.72	0.70	0.70	0.72
暖房能力		kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0
電気特性	消費電力 冷房	kW	0.13/0.14	0.13/0.14	0.13/0.14	0.17/0.19	0.17/0.19	0.19/0.21	0.20/0.23	0.21/0.24	0.34/0.39	0.40/0.49
	消費電力 暖房	kW	0.11/0.12	0.11/0.12	0.11/0.12	0.15/0.17	0.15/0.17	0.17/0.19	0.18/0.21	0.19/0.22	0.32/0.37	0.38/0.47
	電流 冷房	A	0.72/0.77	0.72/0.77	0.72/0.77	0.95/1.03	0.95/1.03	1.07/1.19	1.11/1.25	1.12/1.27	1.94/2.18	2.24/2.65
	電流 暖房	A	0.56/0.61	0.56/0.61	0.56/0.61	0.78/0.87	0.78/0.87	0.95/1.09	0.99/1.15	1.00/1.16	1.81/2.05	2.11/2.52
外装（マンセル No.）			本体：溶融亜鉛メッキ鋼板／パネル：6.4Y8.9/0.4									
外形寸法	高さ<H>	mm	295(58)								335(58)	
	幅<W>	mm	710(790)			960(1040)		1160(1240)			1510(1590)	
	奥行<D>	mm	735(600)								775(600)	
熱交換器形式			クロスフィン									
送風機	形式×個数		シロッコファン×1			シロッコファン×2						
	風量(強/中1/中2/弱)m³/min		8.5-7.5-6.5-6.0			14.0-12.5-11.0-10.0		18.0-16.0-14.0-12.5	19.5-17.5-15.5-13.5	21.0-14.5	28.0-19.5	34.0-24.0
	機外静圧	Pa	35(15,85)							35(85)		
	電動機出力	kW	0.035			0.085		0.095		0.065	0.075	0.135
エアフィルター			合成繊維不織布エアフィルター（ロングライフ・抗菌仕様）									
冷媒配管寸法	ガス側	mm	φ12.7					φ15.88				
	液側	mm	φ6.35					φ9.52				
ドレン配管寸法			外径32（PVC管　VP-25接続可）									
騒音値(強/中1/中2/弱)dB[A特性]			37-35-33-32			38-36-34-32	39-37-35-33	40-38-36-34	41-39-37-35	41-35		44-38
製品 質量		kg	26(5)	28(5)		32(6)	34(6)	38(7)			56(8.5)	

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-2条件＜冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃＞によります。
注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
注3. 外形寸法と製品質量の（ ）内数値は、吸込口付メンテナンスパネルの値です。
注4. 機外静圧欄の（ ）内数値は、静圧変更設定時の値です。

■天井埋込形：PEFY-MG1/2

			PEFY-P45MG2	PEFY-P56MG2	PEFY-P71MG2	PEFY-P80MG2	PEFY-P90MG2	PEFY-P112MG2	PEFY-P140MG2	PEFY-P160MG2	PEFY-P224MG1	PEFY-P280MG1
電源			単相 200V 50/60Hz								三相 200V 50/60Hz	
冷房能力		kW	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0
SHF			0.75	0.70	0.73	0.72	0.73	0.80	0.72	0.72	0.75	0.74
暖房能力		kW	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0	25.0	31.5
電気特性	消費電力 冷房	kW	0.19/0.22	0.19/0.22	0.24/0.28	0.27/0.31	0.29/0.33	0.49/0.55	0.49/0.55	0.49/0.55	0.92/1.00	1.10/1.25
	消費電力 暖房	kW	0.17/0.20	0.17/0.20	0.22/0.26	0.25/0.29	0.27/0.31	0.47/0.53	0.47/0.53	0.47/0.53	0.92/1.00	1.10/1.25
	電流 冷房	A	0.97/1.12	0.97/1.12	1.23/1.42	1.37/1.58	1.47/1.67	2.54/2.89	2.54/2.89	2.54/2.89	3.00/3.30	3.65/4.20
	電流 暖房	A	0.86/1.01	0.86/1.01	1.12/1.31	1.26/1.47	1.36/1.56	2.43/2.78	2.43/2.78	2.43/2.78	3.00/3.30	3.65/4.20
外装（マンセルNo.）			本体：溶融亜鉛メッキ鋼板									
外形寸法	高さ<H>	mm	380								470	
	幅<W>	mm	745			1030		1195			1250	
	奥行<D>	mm	900								1120	
熱交換器形式			クロスフィン									
送風機	形式×個数		シロッコファン×1			シロッコファン×2						
	風量（強/弱）	m³/min	14.0-10.0		19.0-13.5	22.0-15.5	25.0-18.0	38.0-26.5		40.0-28.0	58.0	72.0
	機外静圧	Pa	(50)・100・(200)								(100)200	
	電動機出力	kW	(0.06)・0.08・(0.13)		(0.08)・0.10・(0.18)	(0.08)・0.11・(0.16)	(0.09)・0.14・(0.18)	(0.14)・0.20・(0.37)		(0.15)・0.23・(0.40)	(0.49)・0.69	(0.67)・0.87
エアフィルター（別売）			合成繊維不織布エアフィルター（ロングライフ・抗菌仕様）									
冷媒配管寸法	ガス側	mm	φ12.7		φ15.88						φ19.05	φ22.2
	液側	mm	φ6.35		φ9.52							
ドレン配管寸法			外径32（PVC管VP-25接続可）									
騒音値（強/弱）		dB[A特性]	36-28		40-33	39-32	41-34	43-36			(44)47	(48)50
製品 質量		kg	43		44	58		67		69	92	95

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-2条件＜冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃＞によります。
注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
注3. 機外静圧欄・電動機出力欄の（ ）内数値は、静圧変更設定時の値です。
注4. 電気特性・騒音値は、機外静圧100Paの時の値です。（PEFY-P224･P280MG1は200Paの時の値です。）
注5. 吸込側にはエアフィルター（別途手配）を必ず使用願います。市販のエアフィルターをご使用の場合は、フィルターサービスが容易にできる場所に取付けてください。
また、別売でロングライフフィルターおよび高性能フィルターを準備していますので、フィルター収納箱（別売）と併せてご用命願います。
注6. P224、280の単相仕様は受注品で対応可能です。

■天吊形：PCFY-KMG1

			PCFY-P45KMG1	PCFY-P56KMG1	PCFY-P71KMG1	PCFY-P80KMG1	PCFY-P90KMG1	PCFY-P112KMG1	PCFY-P140KMG1	PCFY-P160KMG1
電源			ヒーターレス：単相 200V 50/60Hz							
冷房能力		kW	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
SHF			0.69	0.67	0.69	0.67	0.68	0.67	0.67	0.67
暖房能力		kW	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0
電気特性	消費電力 冷房	kW	0.05/0.05	0.06/0.06	0.08/0.08	0.08/0.08	0.09/0.09	0.14/0.14	0.16/0.16	0.19/0.19
	消費電力 暖房	kW	0.04/0.04	0.05/0.05	0.07/0.07	0.07/0.07	0.08/0.08	0.13/0.13	0.15/0.15	0.18/0.18
	電流 冷房	A	0.29/0.29	0.35/0.35	0.43/0.43	0.43/0.43	0.53/0.53	0.76/0.76	0.89/0.89	1.06/1.06
	電流 暖房	A	0.24/0.24	0.30/0.30	0.38/0.38	0.38/0.38	0.48/0.48	0.71/0.71	0.84/0.84	1.01/1.01
外装 （マンセル No.）			鋼板ポリエステル塗装、プラスチック ピュアホワイト（6.4Y 8.9/0.4）							
外形寸法	高さ <H>	mm	230		230			230		
	幅 <W>	mm	960		1280			1600		
	奥行 <D>	mm	680		680			680		
熱交換器形式			クロスフィン							
送風機	形式×個数		シロッコファン×2		シロッコファン×3			シロッコファン×4		
	風量 (強/中1/中2/弱)	m³/min	12-11-10-9	13-12-11-10	18-16-15-14		20-18-16-15	28-25-22-20	31-27-24-21	
	機外静圧	Pa	0							
	電動機出力	kW	0.090		0.095			0.160		
防音・断熱材			発泡 PS, ポリエチレンシート							
エアフィルター			PPハニカム織 （ ロングライフフィルター 、抗菌・防カビ仕様 ）							
補助電気ヒーター		kW	ー							
冷媒配管寸法	ガス側	mm	φ12.7		φ15.88					
	液側	mm	φ6.35		φ9.52					
ドレン配管寸法			VP-20接続可							
騒音値 (強/中1/中2/弱)		dB[A特性]	34-32-30-28	36-34-32-29	37-35-33-31		40-38-35-33	43-40-37-34	44-42-39-36	46-43-40-37
製品質量		kg	24		32			36	38	39

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1条件＜冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃＞によります。
注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■壁掛形：PKFY-BMG1,PKFY-BMSG1,PKFY-HMG1

			PKFY-P22BMG1	PKFY-P28BMG1	PKFY-P22BMSG1	PKFY-P28BMSG1	PKFY-P36HMG1	PKFY-P45HMG1	PKFY-P56HMG1
電源			単相200V 50/60Hz				単相200V 50/60Hz		
冷房能力		kW	2.2	2.8	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
SHF			0.68	0.67	0.68	0.67	0.80	0.76	0.70
暖房能力		kW	2.5	3.2	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
電気特性	消費電力 冷房	kW	0.04/0.04				0.03/0.03	0.04/0.04	0.04/0.04
	消費電力 暖房	kW	0.04/0.04				0.04/0.04	0.05/0.05	0.06/0.06
	電流 冷房	A	0.20/0.20				0.16/0.16	0.22/0.22	0.22/0.22
	電流 暖房	A	0.20/0.20				0.23/0.23	0.28/0.28	0.33/0.33
外装 （ マンセル No.）			プラスチック マンセル (1.0Y 9.2/0.2)				プラスチック マンセル (1.0Y 9.2/0.2)		
外形寸法	高さ <H>	mm	295				295		
	幅 <W>	mm	815				898		
	奥行 <D>	mm	225				249		
熱交換器形式			クロスフィン				クロスフィン		
送風機	形式×個数		ラインフローファン×1				ラインフローファン×1		
	風量 (強/中1/中2/弱)	m³/min	5.9-5.6-5.2-4.9				11-10-9	11.5-10.5-9	12-10.5-9
	機外静圧	Pa	0				0		
	電動機出力	kW	0.017				0.03		
防音・断熱材			ポリエチレンシート				ポリエチレンシート		
エアフィルター			PPハニカム織（防カビ仕様）				PPハニカム織（抗菌仕様）		
冷媒配管寸法	ガス側	mm	φ12.7				φ12.7		
	液側	mm	φ6.35				φ6.35		
ドレン配管寸法			断熱材外径φ28 VP-16接続可				断熱材外径φ28 VP-16接続可		
騒音値(強/中1/中2/弱)		dB[A特性]	36-34-31-29				40-37-33	41-38-34	43-39-34
製品 質量		kg	10				13		

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1 条件＜冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃＞によります。
注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■床置形：PFFY-DMG1

				PFFY-P224DMG1	PFFY-P280DMG1	PFFY-P450DMG1	PFFY-P560DMG1
電源				三相 200V 50/60Hz			
冷房能力			kW	22.4	28.0	45.0	56.0
SHF				0.77	0.81	0.82	0.73
暖房能力			kW	25.0	31.5	50.0	63.0
電気特性	消費電力	冷房	kW	0.74/075	0.82/0.81	1.62/2.21	2.34/3.36
		暖房	kW	0.74/075	0.82/0.81	1.62/2.21	2.34/3.36
	電流	冷房	A	4.30/3.45	3.92/3.28	7.0/7.8	9.5/11.4
		暖房	A	4.30/3.45	3.92/3.28	7.0/7.8	9.5/11.4
外装（マンセルNo.）				5Y8/1			
外形寸法	高さ＜H＞		mm	1748		1899	
	幅＜W＞		mm	980	1200	1200	1420
	奥行＜D＞		mm	485		635	
熱交換器形式				クロスフィン			
送風機	形式×個数			シロッコファン×1	シロッコファン×2	シロッコファン×1	
	風量		m^3/min	70	90	140	180
	機外静圧		Pa	30/30	30/30	30/130	30/130
	電動機出力		kW	1.5		2.2	3.7
エアフィルター				合成繊維不織布フィルター（抗菌仕様）			
冷媒配管寸法	ガス側		mm	φ19.05	φ22.2	φ28.58	
	液側		mm	φ9.52		φ12.7	φ15.88
ドレン配管寸法				1B オネジ接続可		R1 1/4接続可	
騒音値			dB[A特性]	53/53	55/55	58/60	59/62
製品質量			kg	124	148	217	255

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-2条件＜冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃＞によります。
注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、
表示数値より大きくなるのが普通です。
注3. P450・P560形の室温検知を温度センサー（別売）にて行う場合は、2セットの温度センサー（別売）が必要です。
注4. P224・P280形は、50Hz地区の場合、モータープーリー径（可変プーリー）をφ140（出荷時はφ116.7）に調整した値を示します。

■壁ビルトイン形：PFFY-RMG1（受注生産品）

				PFFY-P112RMG1	PFFY-P140RMG1	PFFY-P224RMG1	PFFY-P280RMG1
電源				三相 200V 50/60Hz			
冷房能力			kW	11.2	14.0	22.4	28.0
SHF				0.73	0.70	0.69	0.67
暖房能力			kW	12.5	16.0	25.0	31.5
電気特性	消費電力	冷房	kW	0.48/0.61	0.64/0.75	1.23/1.45	1.61/1.89
		暖房	kW	0.48/0.61	0.64/0.75	1.23/1.45	1.61/1.89
	電流	冷房	A	1.52/1.83	1.91/2.23	3.74/4.41	4.80/5.65
		暖房	A	1.52/1.83	1.91/2.23	3.74/4.41	4.80/5.65
外装（マンセルNo.）				溶融亜鉛メッキ鋼板			
外形寸法	高さ＜H＞		mm	1950			
	幅＜W＞		mm	980		1200	1440
	奥行＜D＞		mm	500			
熱交換器形式				クロスフィン			
送風機	形式×個数			シロッコファン×2			
	風量		m^3/min	32	40	64	80
	機外静圧		Pa	200/250(50/60Hz)		300	
	電動機出力		kW	0.4	0.48	0.9	1.1
エアフィルター				合成繊維不織布フィルター（ロングライフ）			
冷媒配管寸法	ガス側		mm	φ15.88		φ19.05	φ22.2
	液側		mm	φ9.52			
ドレン配管寸法				外径φ32(25Aオネジ接続可)			
騒音値			dB[A特性]	47/48(50/60Hz)	49/50(50/60Hz)	52.5	55
製品質量			kg	150		180	210

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-2条件＜冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃＞によります。
注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■床置埋込形ローボーイタイプ：PFFY-LRMG1

			PFFY-P28LRMG1	PFFY-P36LRMG1	PFFY-P45LRMG1	PFFY-P56LRMG1	PFFY-P71LRMG1
電源			単相200V 50/60Hz				
冷房能力		kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
SHF			0.71	0.71	0.71	0.72	0.70
暖房能力		kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.04/0.05	0.05/0.06	0.065/0.073	0.085/0.095	0.10/0.12
		暖房 kW	0.04/0.05	0.05/0.06	0.065/0.073	0.085/0.095	0.10/0.12
	電流	冷房 A	0.22/0.26	0.28/0.33	0.38/0.41	0.47/0.51	0.52/0.61
		暖房 A	0.22/0.26	0.28/0.33	0.38/0.41	0.47/0.51	0.52/0.61
外装（マンセルNo.）			溶融亜鉛メッキ鋼板				
外形寸法	高さ＜H＞	mm	639				
	幅＜W＞	mm	886	1006		1246	
	奥行＜D＞	mm	220				
熱交換器形式			クロスフィン				
送風機	形式×個数		シロッコファン×1	シロッコファン×2			
	風量（強/弱）	m^3/min	6.5-5.5	9.0-7.0	11.0-9.0	14.0-12.0	15.5-12.0
	機外静圧	Pa	0				
	電動機出力	kW	0.02	0.03	0.035	0.04	0.045
エアフィルター			PPハニカム織（抗菌仕様）				
冷媒配管寸法	ガス側	mm	φ12.7				φ15.88
	液側	mm	φ6.35				φ9.52
ドレン配管寸法			ホース付属品φ27（先端φ20）				
騒音値（強/弱）		dB[A特性]	37-31		40-34	42-37	44-38
製品 質量		kg	18.5	20	21	25	27

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1条件＜冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃＞によります。
注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■床置形ローボーイタイプ：PFFY-LEMG1

			PFFY-P28LEMG1	PFFY-P36LEMG1	PFFY-P45LEMG1	PFFY-P56LEMG1	PFFY-P71LEMG1
電源			単相200V 50/60Hz				
冷房能力		kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
SHF			0.71	0.71	0.71	0.72	0.70
暖房能力		kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.04/0.05	0.05/0.06	0.065/0.073	0.085/0.095	0.10/0.12
		暖房 kW	0.04/0.05	0.05/0.06	0.065/0.073	0.085/0.095	0.10/0.12
	電流	冷房 A	0.22/0.26	0.28/0.33	0.38/0.41	0.47/0.51	0.52/0.61
		暖房 A	0.22/0.26	0.28/0.33	0.38/0.41	0.47/0.51	0.52/0.61
外装（マンセルNo.）			ポリエステル粉体塗装（5Y 8/1）				
外形寸法	高さ＜H＞	mm	630				
	幅＜W＞	mm	1050	1170		1410	
	奥行＜D＞	mm	220				
熱交換器形式			クロスフィン				
送風機	形式×個数		シロッコファン×1	シロッコファン×2			
	風量（強/弱）	m^3/min	6.5-5.5	9.0-7.0	11.0-9.0	14.0-12.0	15.5-12.0
	機外静圧	Pa	0				
	電動機出力	kW	0.02	0.03	0.035	0.04	0.045
エアフィルター			PPハニカム織（抗菌仕様）				
冷媒配管寸法	ガス側	mm	φ12.7				φ15.88
	液側	mm	φ6.35				φ9.52
ドレン配管寸法			ホース付属品 φ27(先端φ20)				
騒音値（強/弱）		dB[A特性]	37-31		40-34	42-37	44-38
製品 質量		kg	23	25	26	30	32

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1条件＜冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃＞によります。
注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■床置形スリムタイプ：PSFY-GMG1

			PSFY-P56GMG1	PSFY-P71GMG1	PSFY-P80GMG1	PSFY-P112GMG1	PSFY-P140GMG1	PSFY-P160GMG1
電源			単相 200V 50/60Hz					
冷房能力		kW	5.6	7.1	8.0	11.2	14.0	16.0
SHF			0.75	0.72	0.70	0.75	0.72	0.70
暖房能力		kW	6.3	8.0	9.0	12.5	16.0	18.0
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.13/0.14	0.14/0.15	0.15/0.17	0.32/0.38	0.32/0.38	0.35/0.44
		暖房 kW	0.13/0.14	0.14/0.15	0.15/0.17	0.32/0.38	0.32/0.38	0.35/0.44
	電流	冷房 A	0.65/0.71	0.71/0.77	0.75/0.84	1.61/1.97	1.61/1.97	1.76/2.23
		暖房 A	0.65/0.71	0.71/0.77	0.75/0.84	1.61/1.97	1.61/1.97	1.76/2.23
外装（マンセルNo.）			鋼板ポリエステル塗装、プラスチック< 0.70Y 8.59/0.97>					
外形寸法	高さ <H> mm		1900					
	幅 <W> mm		600					
	奥行 <D> mm		270			350		
熱交換器形式			クロスフィン					
送風機	形式×個数		シロッコファン×1					
	風量（強/弱）m³/min		16-13		18-15	33-26		35-27
	機外静圧 Pa		0					
	電動機出力 kW		0.02	0.025	0.03	0.11		0.12
防音・断熱材			ポリエチレンシート					
エアフィルター			PPハニカム織（ロングライフフィルター・抗菌・防カビ仕様）					
冷媒配管寸法	ガス側 mm		φ12.7	φ15.88				
	液側 mm		φ6.35	φ9.52				
ドレン配管寸法			VP-20接続可					
騒音値（強/弱）dB[A特性]			38-33	40-35	42-37	49-43		52-46
製品質量		kg	41	43		54		

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1条件<冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃>によります。

注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■低騒音天井埋込形：PEFY-MLG1(-R)（受注生産品）

			PEFY-P22MLG1(-R)	PEFY-P28MLG1(-R)
電源			単相 200V 50/60Hz	
冷房能力		kW	2.2	2.8
SHF			0.82	0.73
暖房能力		kW	2.5	3.2
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.06〈0.07〉/0.07〈0.08〉	0.06〈0.07〉/0.07〈0.08〉
		暖房 kW	0.06〈0.07〉/0.07〈0.08〉	0.06〈0.07〉/0.07〈0.08〉
	電流	冷房 A	0.32〈0.36〉/0.36〈0.41〉	0.32〈0.36〉/0.36〈0.41〉
		暖房 A	0.32〈0.36〉/0.36〈0.41〉	0.32〈0.36〉/0.36〈0.41〉
外装			溶融亜鉛メッキ鋼板	
外形寸法	高さ <H> mm		292（300）	
	幅 <W> mm		640（640）	
	奥行 <D> mm		580（570）	
熱交換器形式			クロスフィン、リニア膨張弁本体内蔵	
送風機	形式×個数		シロッコファン×1	
	風量(強/中/弱)m³/min		7.9/5.8/4.8	
	機外静圧 Pa		5〈35〉	
	電動機出力 kW		0.023	
防音・断熱材			発泡ポリエチレン	
エアフィルター			PPハニカム	
冷媒配管寸法	ガス側 mm		φ12.7	
	液側 mm		φ6.35	
ドレン配管寸法			20A	
騒音値(強/中/弱)dB[A特性]			30/25/22〈33/26/23〉	
製品質量		kg	18	

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-2条件<冷房時：室内側吸込空気温度27℃(乾球温度)、19.0℃(湿球温度)、室外側吸込空気温度35℃(乾球温度)、暖房時：室内側吸込空気温度20℃(乾球温度)、室外側吸込空気温度7℃(乾球温度)、6℃(湿球温度)>によります。

注2. 実際の能力特性は、内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので、技術資料をご覧ください。

注3. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。(後ろ吸込時)下吸込時は6～9dB程度騒音値が上昇します。また、実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

注4. 機外静圧を考慮の上、ダクトでの設計をお願いします。　注5. ドレンアップ機能はありません。　注6. リモコンサーモを標準仕様としています。

注7. 電気特性、機外静圧、騒音値で〈〉値は機外静圧35Pa設定時の値です。

注8. 外形寸法の(　)内は、下吸込時の値です。

■厨房用：PCFY-HMG1

			PCFY-P80HMG1	PCFY-P140HMG1
電源			単相 200V 50/60Hz	
冷房能力		kW	8.0	14.0
SHF			0.67	0.69
暖房能力		kW	9.0	16.0
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.13/0.14	0.30/0.34
		暖房 kW	0.13/0.14	0.30/0.34
	電流	冷房 A	0.70/0.75	1.60/1.80
		暖房 A	0.70/0.75	1.60/1.80
外装			ステンレス<ヘアライン仕上げ>	
外形寸法	高さ <H>	mm	280	
	幅 <W>	mm	1136	1520
	奥行 <D>	mm	650	
熱交換器形式			クロスフィン	
送風機	形式×個数		シロッコファン×2	シロッコファン×4
	風量（強/弱）m^3/min		19-14	38-30
	機外静圧	Pa	0	
	電動機出力	kW	0.04	0.08×2
防音・断熱材			発泡PS，ポリエチレンシート	
エアフィルター			合成繊維不織布	
冷媒配管寸法	ガス側	mm	φ15.88	
	液側	mm	φ9.52	
ドレン配管寸法			VP-25接続可	
騒音値（強/弱）dB[A特性]			38-32	50-44
製品質量		kg	41	56

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1条件<冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃>によります。
注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■室温サーモ形給気処理ユニット：PEFY-MG1-F,PFFY-RMG1-F（受注生産品）

			PEFY-P90MG1-F	PEFY-P112MG1-F	PEFY-P140MG1-F	PEFY-P160MG1-F	PEFY-P224MG1-F	PEFY-P280MG1-F	PFFY-P280RMG1-F
			天井埋込形						壁ビルトイン形（受注生産品）
電源			単相200V 50/60Hz				三相200V 50/60Hz		
冷房能力		kW	9.0	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0	28.0
SHF			0.38	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39
暖房能力		kW	8.5	10.6	13.2	15.1	21.2	26.5	26.5
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.13/0.15	0.20/0.21		0.20/0.23	0.32/0.38	0.34/0.45	0.38/0.45
		暖房 kW	0.13/0.15	0.20/0.21		0.20/0.23	0.32/0.38	0.34/0.45	0.38/0.45
	電流	冷房 A	0.70/0.77	1.03/1.12		1.06/1.17	1.08/1.29	1.15/1.52	1.22/1.42
		暖房 A	0.70/0.77	1.03/1.12		1.06/1.17	1.08/1.29	1.15/1.52	1.22/1.42
外装			本体：溶融亜鉛メッキ鋼板						
外形寸法	高さ <H>	mm	380				470		1950
	幅 <W>	mm	1000	1200			1250		1640
	奥行 <D>	mm	900				1120		500
熱交換器形式			クロスフィン						
送風機	形式×個数		シロッコファン×1	シロッコファン×2					
	風量	m^3/min	9	14		18	28	35	32.7
	機外静圧	Pa	(60),130,(200)				(120),200		150
	電動機出力	kW	(0.03),0.07,(0.09)	(0.04),0.08,(0.13)		(0.04),0.09,(0.14)	(0.15),0.20	(0.17),0.23	0.27
エアフィルター			合成繊維不織布エアフィルター（ロングライフ・抗菌仕様）別売						合成繊維不織布（ロングライフ）
冷媒配管寸法	ガス側	mm	φ15.88				φ19.05	φ22.2	
	液側	mm	φ9.52						
ドレン配管寸法			外径32(VP-25接続可)						25Aオネジ接続可
騒音値		dB[A特性]	(26)･36･(41)			(30)･37･(41)	(37)･42	(40)･43	48
製品 質量		kg	50	70			100		210

注1. 冷房・暖房能力は、<冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度33℃、湿球温度28.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度33℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度0℃、湿球温度−2.9℃、室外側吸込空気温度乾球温度0℃、湿球温度−2.9℃>によります。
注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
注3. 機外静圧、電動機出力、騒音値で（ ）内値は、静圧変更設定時の値です。

■外気処理エアコン：GE-MG1

				GE-P1080MG1	GE-P1680MG1	GE-P2100MG1
電源				単相200V 50/60Hz		
冷房能力	kW			14.0	22.4	28.0
SHF				0.37	0.39	0.39
暖房能力	kW			13.7(8.0)	21.2(12.4)	26.5(15.5)
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	冷房 ℃	33／28		
			暖房 ℃	0／-2.9		
	室外側	乾球温度/湿球温度	冷房 ℃	33／-		
			暖房 ℃	0／-2.9		
電気特性	消費電力	冷房 kW		0.24(0.27)／0.34(0.37)	0.42(0.45)／0.57(0.60)	0.49(0.52)／0.67(0.70)
		暖房 kW		0.24(0.27)／0.34(0.37)	0.42(0.45)／0.57(0.60)	0.49(0.52)／0.67(0.70)
	電流	冷房 A		1.24(1.37)／1.76(1.89)	2.15(2.28)／2.92(3.05)	2.53(2.66)／3.42(3.55)
		暖房 A		1.24(1.37)／1.76(1.89)	2.15(2.28)／2.92(3.05)	2.53(2.66)／3.42(3.55)
リモコン温度設定範囲			冷房 ℃	14～30		
			暖房 ℃	17～28		
風向調整			上下方向	-		
外装				溶融亜鉛メッキ鋼板		
外形寸法	高さ<H> mm			470	470	470
	幅< W > mm			850	1250	1250
	奥行<D> mm			1400	1400	1400
熱交換器形式				クロスフィン		
送風機	形式×個数			シロッコファン×1	シロッコファン×2	シロッコファン×2
	風量	m^3/h		1080	1680	2100
	機外静圧	Pa		210／220	210／230	170／200
	電動機出力	kW		0.20	0.40	0.40
加湿量		kg/h		8.3	13.0	16.2
エアフィルター				-		
防音・断熱材				EPS･発砲ポリエチレン		
冷媒配管寸法	ガス側 mm			φ15.88	φ19.05	φ22.2
	液側 mm			φ9.52	φ9.52	φ9.52
ドレン配管寸法				外径φ32(PVC管VP-25接続可)		
給水配管径（製品側）				1／2B オネジ		
供給水質				水道法水質基準に準ずる飲料水		
供給水圧力、温度				0.07～0.5MPa、5～30℃		
外部入力信号				ヒューミディスタット(無電圧接点入力)		
運転音	dB			41／43	43／44	44／45
質量	kg			97	114	121
機外配線	最小電線太さ mm			1.6		
	配線用遮断器 A			15		
構成部品	運転調節装置（別売）			MAリモコン(自動アドレス設定可能)		
				M-NETリモコン		
その他の取付可能主要別売部品				ドレンアップメカ: ドレンアップ高さは本体下面から最高550mm		
付属品				据付説明書・取扱説明書・ドレンホース・ドレンホース用断熱パイプ・冷媒配管用断熱パイプ・試運転コネクター･結束バンド・ 座金･給水接続継ぎ手(1/2Bオネジ)		

注意事項

1. 冷暖房能力は、上記に示す空気条件（無着霜時）および吹出温度設定値が、冷房18℃、暖房22℃での配管長7.5m高低差0m時の値です。
   また、( )内の値は暖房顕熱能力を示します。
2. 電気特性の（ ）内の値はドレンアップメカ組込み時の値を示します。また質量は加湿器に給水されていない状態での値です。
3. PUHY-P・DMG1との接続容量の上限は100%です。また、同一冷媒系統に本外気処理エアコン以外の室内ユニットとの接続はできません。
   PUHY-P・DMG1以外の接続可能な室外ユニットは接続可能室外ユニット一覧（WYN C1-2146）を参照ください。
4. 運転音は無響音室でのデータです。（騒音計 A特性値）
5. 除霜運転中は冷風感防止のため送風機が停止します。また、外気温度が5℃以下で異常となった場合には、加湿器凍結防止のため送風機が停止します。
6. 本機はいかなる場合でも定格風量の110%以下でご使用願います。運転範囲の詳細は送風機特性線図をご参照ください。
7. 運転可能外気温度範囲は、{冷房：乾球温度43℃以下、湿球温度15～35℃ / 暖房：乾球温度-10℃～乾球温度15℃} とします。
   ※冷房時は外気（乾球温度）14℃以下、暖房時は外気（乾球温度）15℃以上で強制サーモOFF（送風運転）になります。
   サーモON/OFF制御の詳細については、制御説明書（WYN B0-7070）を参照ください。
8. 低外気時に加湿器の凍結を防ぐため強制的に暖房運転することがあります。
9. 本機は外気温度や運転状態によっては吹出温度が安定しない場合があります。また、外気温度が設定温度に近い場合、能力過多のためサーモON/OFFを繰り返すことがあります。
10. 本機は室温の制御はできません。室温の制御については外気処理タイプ以外の空調機で対応してください。また、吹出温度が標準の空調機とは異なるので、吹出口に配慮して設置してください。
11. 本機がサーモOFFや異常停止した場合は、外気が直接室内に吹出しますので、施工には十分ご注意ください。外気が人体や食品に直接あたると外気温度によっては健康障害や食品劣化等の原因になります。
12. 過加湿防止のため、必ず湿度調節器（現地御手配）を設置してください。
13. 吸込側にはエアフィルターが標準装備されていないので、別売フィルターおよびフィルターボックス、もしくは現地手配のフィルターを装着ください。
    また、市販のフィルターをご使用の場合は、フィルターサービスが容易にできる場所に取付けてください。
14. 天井内が高温多湿雰囲気（露点温度26℃以上）で長時間運転されますと、室内ユニットに結露する場合があります。そのような条件で使用する可能性がある場合は、販売店または施工業者にご相談願います。
15. 給水サービス弁を必ず室内機1台につき1個ご用意ください。またフラッシング用バルブやプラグを取り付け、施工後にもフラッシング（給水配管のブロー）を行えるように配管してください。
16. 加湿器部への給水は、公共の水道管からの直結はできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。
17. 本体と給水配管を接続する前に、必ずフラッシング（配管のブロー）を行い、汚れや異物が加湿器に入らないようにしてください。
18. 給水管は継ぎ手付近からの急な曲げ加工は行わず、締め付けトルクは10N･mとしてください。締め付け不足や締め過ぎは漏水の原因になります。
19. シリカ成分を多く含んでいる水を給水に用いると白い粉が吹き出る場合がありますので、そのような場合は現地にて純水器の取付けをおすすめします。
20. 加湿エレメントは10時間/日の運転の場合、3年を交換周期としてください。（交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくための目安期間を示しています。
    保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。）
21. 本機を24時間運転される場合は、定期的に機器のメンテナンス(加湿器の点検、部品交換等)をする必要があります。
22. 給水管は必ず保温してください。結露による漏水の原因になります。
23. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守･点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。

■クリーンルーム用：PLFY-CLMG1（受注生産品）

			PLFY-P36CLMG1	PLFY-P45CLMG1	PLFY-P56CLMG1	PLFY-P71CLMG1	PLFY-P80CLMG1
電源			単相 200V 50/60Hz				
冷房能力		kW	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0
SHF			0.86	0.82	0.73	0.73	0.71
暖房能力		kW	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0
電気特性	消費電力	冷房 kW	0.32/0.36	0.33/0.39		0.50/0.55	
		暖房 kW	0.32/0.36	0.33/0.39		0.50/0.55	
	電流	冷房 A	1.82/2.05	1.88/2.21		2.85/3.13	
		暖房 A	1.82/2.05	1.88/2.21		2.85/3.13	
外装（マンセルNo.）			本体：溶融亜鉛メッキ鋼板 ／ パネル：鋼板アクリル塗装 マンセル 0.70Y 8.59/0.97				
外形寸法	高さ <H> mm		460				
	幅 <W> mm		840	995		1300	
	奥行 <D> mm		1300(1700)				
熱交換器形式			クロスフィン				
送風機	形式×個数		シロッコファン×1				
	風量（強/弱）m^3/min		18-15	20-17		24-20	
	機外静圧 Pa		38(下吸込ボックス装着時は0)			28(下吸込ボックス装着時は0)	
	電動機出力 kW		0.28				
冷媒配管寸法	ガス側 mm		φ12.7			φ15.88	
	液側 mm		φ6.35			φ9.52	
ドレン配管寸法			外径32（VP-25接続可）				
騒音値（強/弱）dB[A特性]			39/37	40/38.5		42/39	
製品質量		kg	100	110		130	

注1. 冷房・暖房能力は、JIS B 8615-1条件＜冷房時：室内側吸込空気温度乾球温度27℃、湿球温度19.0℃、室外側吸込空気温度乾球温度35℃、
暖房時：室内側吸込空気温度乾球温度20℃、室外側吸込空気温度乾球温度7℃、湿球温度6℃＞によります。

注2. 騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

注3. 外形寸法の（ ）内数値は、下吸込用ボックス装着時の本体及びボックスの値です。

<2> 外形図

天井カセット形4方向吹出し
●PLFY-P22～160BMG2

注1.化粧パネルは標準パネル,ムーブアイパネル,標準カンタン自動パネル,ムーブアイカンタン自動パネルからお選びください。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ,振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
5.サービス時,電気品箱を取外す事があります。電源線並びにリモコン線,室内外伝送線の接続時には,電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナポケットより,化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.別売加湿器(別吊り方式)取付時は,天井ふところ高さが360mm以上必要となります。
別売加湿器(直付け方式)取付時は,天井ふところ高さが300mm以上必要となります。
8.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター取付時の注意
1)天井ふところ高さが E 以上必要となります。
2)図中の※印部の寸法は,135mm加算されます。
3)別売高性能フィルターは,別売多機能ケースメントと併用となります。
9.分ダクト接続時は,十分な断熱を行なってください。(露付,露たれの原因になります)
10.必要な据付け・サービススペースは下図を参照願います。

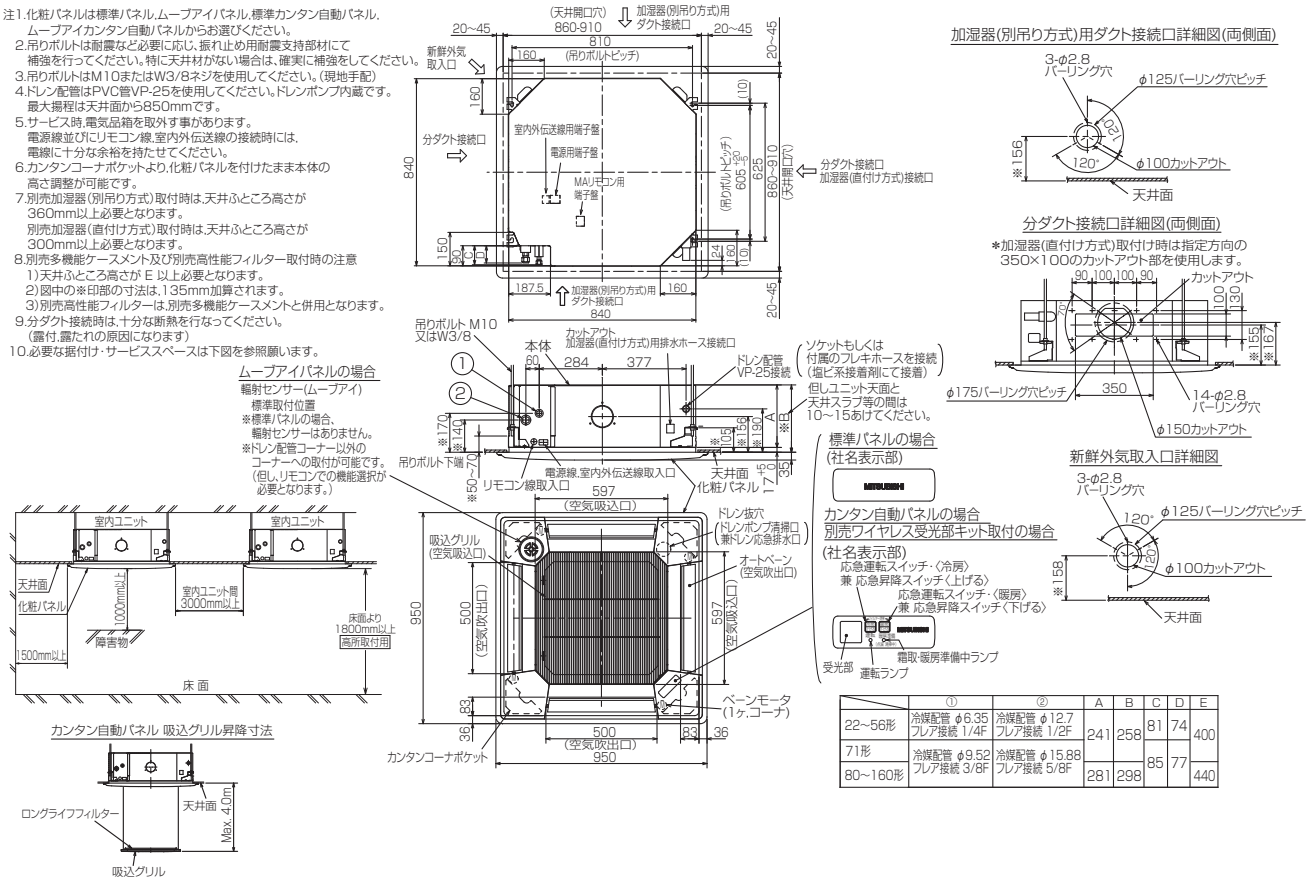

	①	②	A	B	C	D	E
22~56形	冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F	241	258	81	74	400
71形	冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F	281	298	85	77	440
80~160形							

●PLFY-P22～160BMG2
<自動清掃ユニット取付の場合>

※本図はフィルター自動清掃ユニット取付の場合を示す。

注1.フィルター自動清掃ユニット用パネル(ムーブアイパネル、または標準パネル)をお選びください。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ,振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
5.サービス時,電気品箱を取外す事があります。電源線並びにリモコン線,室内外伝送線の接続時には,電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナポケットより,化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.天井ふところ高さが E 以上必要となります。
8.分ダクト接続時は,十分な断熱を行なってください。(露付,露たれの原因になります)
9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。

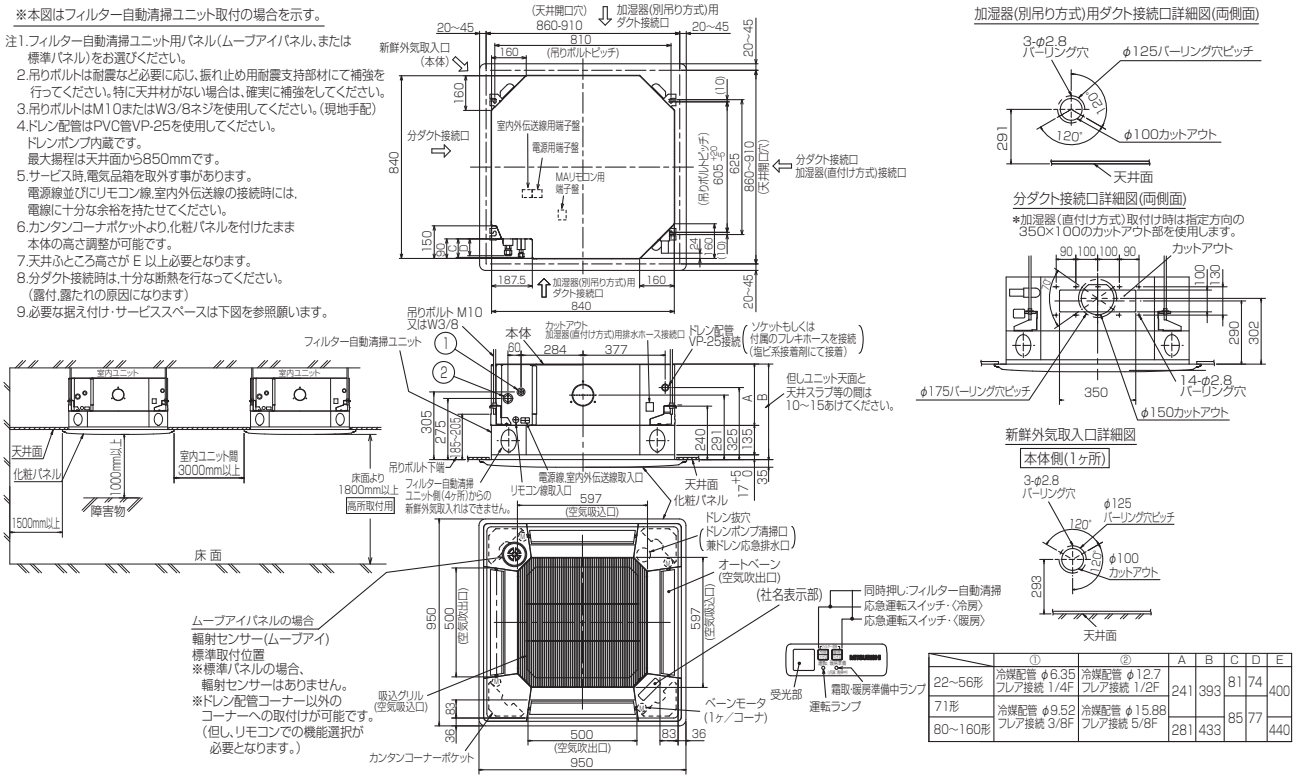

	①	②	A	B	C	D	E
22~56形	冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F	241	393	81	74	400
71形	冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F	281	433	85	77	440
80~160形							

天井カセット形4方向吹出し（コンパクトタイプ）

●PLFY-P36, 45, 56, 71JMG1

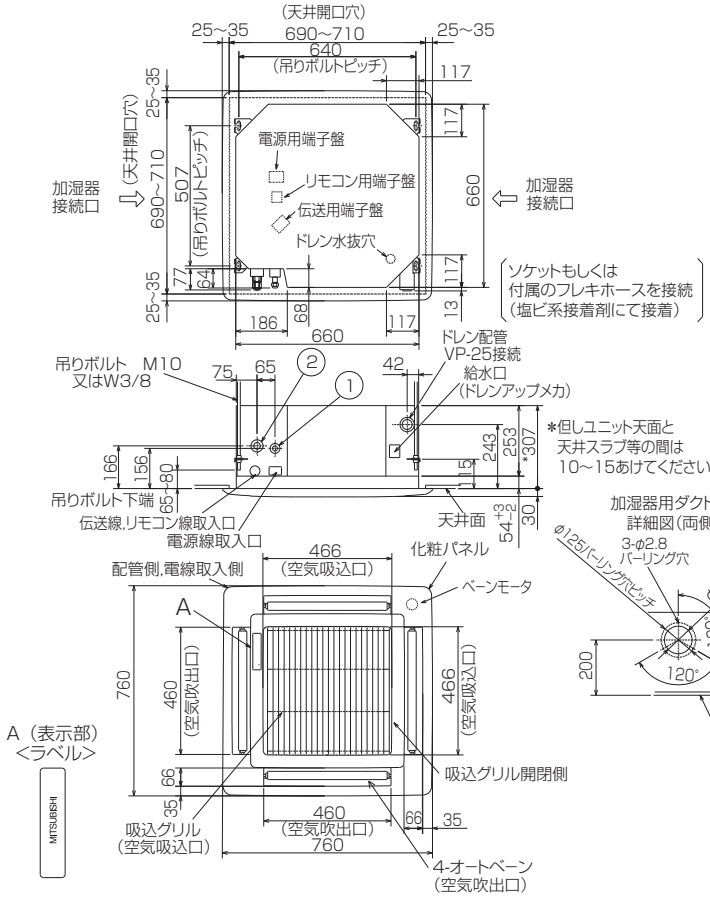

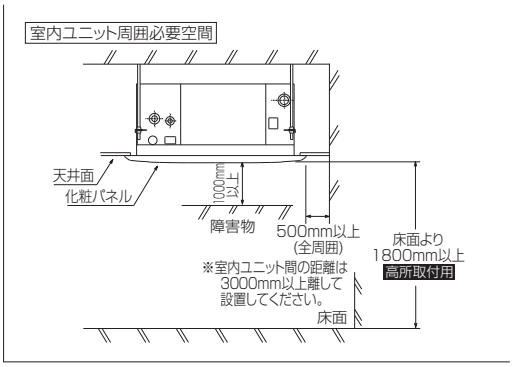

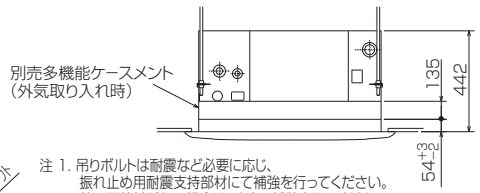

注 1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、
振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
2. 別売加湿器（別吊り型）、取り付け時は天井ふところ高さが、
360以上必要となります。
3. サービス時、電気品箱を取り外す事があります。
電源線並びに制御線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
4. 別売多機能ケースメント使用の場合は、取付時
天井ふところ高さが450以上必要となります。
5. ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から600mmです。

	①（液）	②（ガス）
36~56形	冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F
71形	冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F

天井カセット形4方向吹出し（システム天井対応タイプ）

●PLFY-P22, 28, 36, 45DMG1

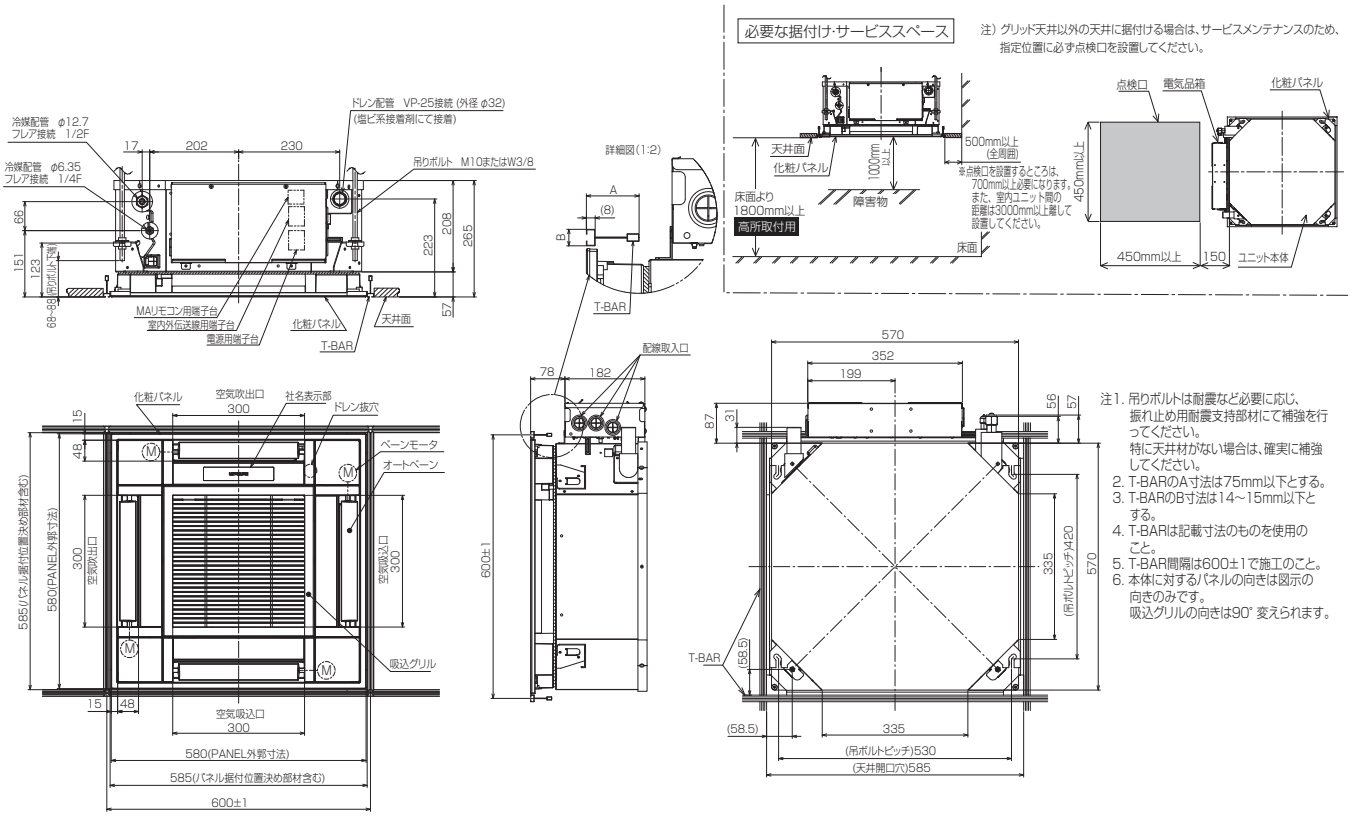

天井カセット形2方向吹出し

●PLFY-P22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112LMG1

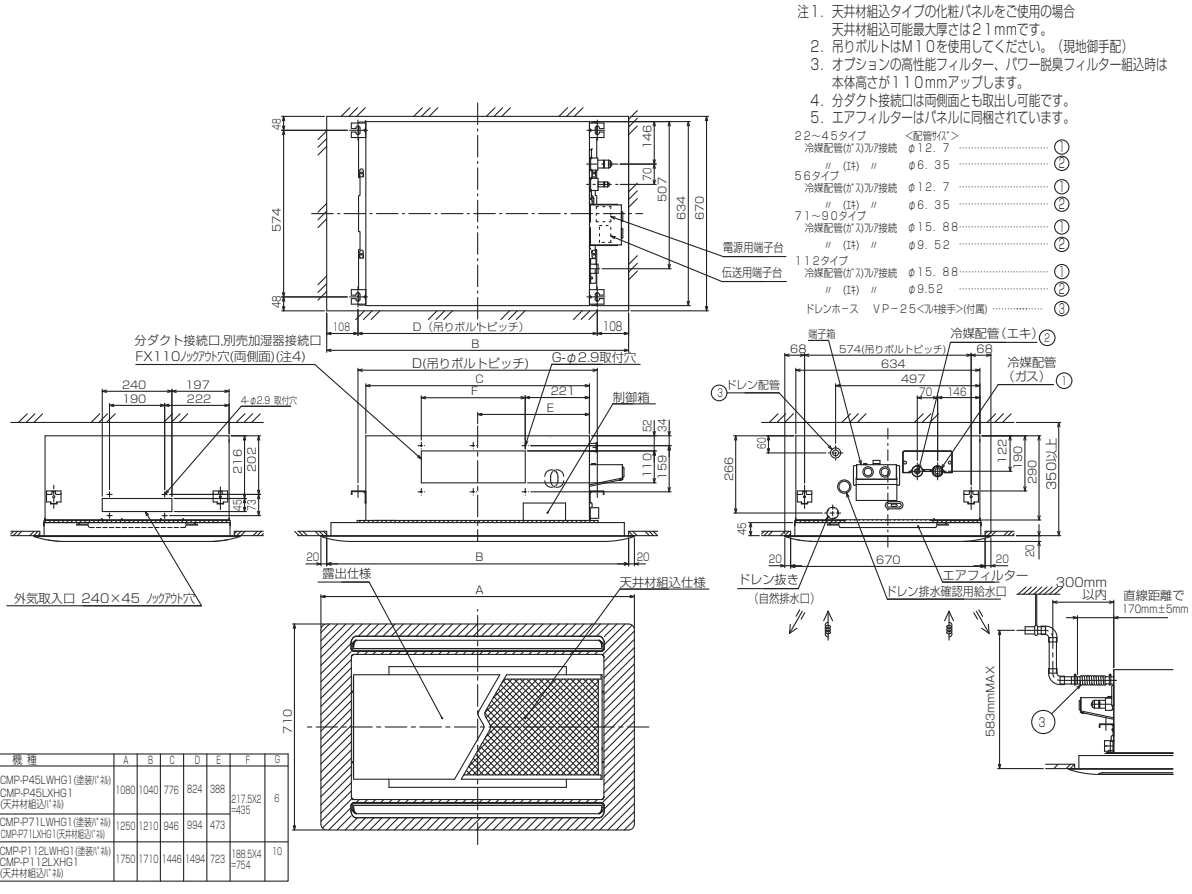

機種		A	B	C	D	E	F	G
PLFY-P22LMG1	CMP-P45LWHG1(塗装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P45LXHG1(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	1080	1040	776	824	388	217.5X2=435	6
PLFY-P28LMG1								
PLFY-P36LMG1								
PLFY-P45LMG1								
PLFY-P56LMG1	CMP-P71LWHG1(塗装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P71LXHG1(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	1250	1210	946	994	473		
PLFY-P71LMG1								
PLFY-P80LMG1	CMP-P112LWHG1(塗装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P112LXHG1(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	1750	1710	1446	1494	723	188.5X4=754	10
PLFY-P90LMG1								
PLFY-P112LMG1								

天井カセット形2方向吹出し
●PLFY-P140LMG1

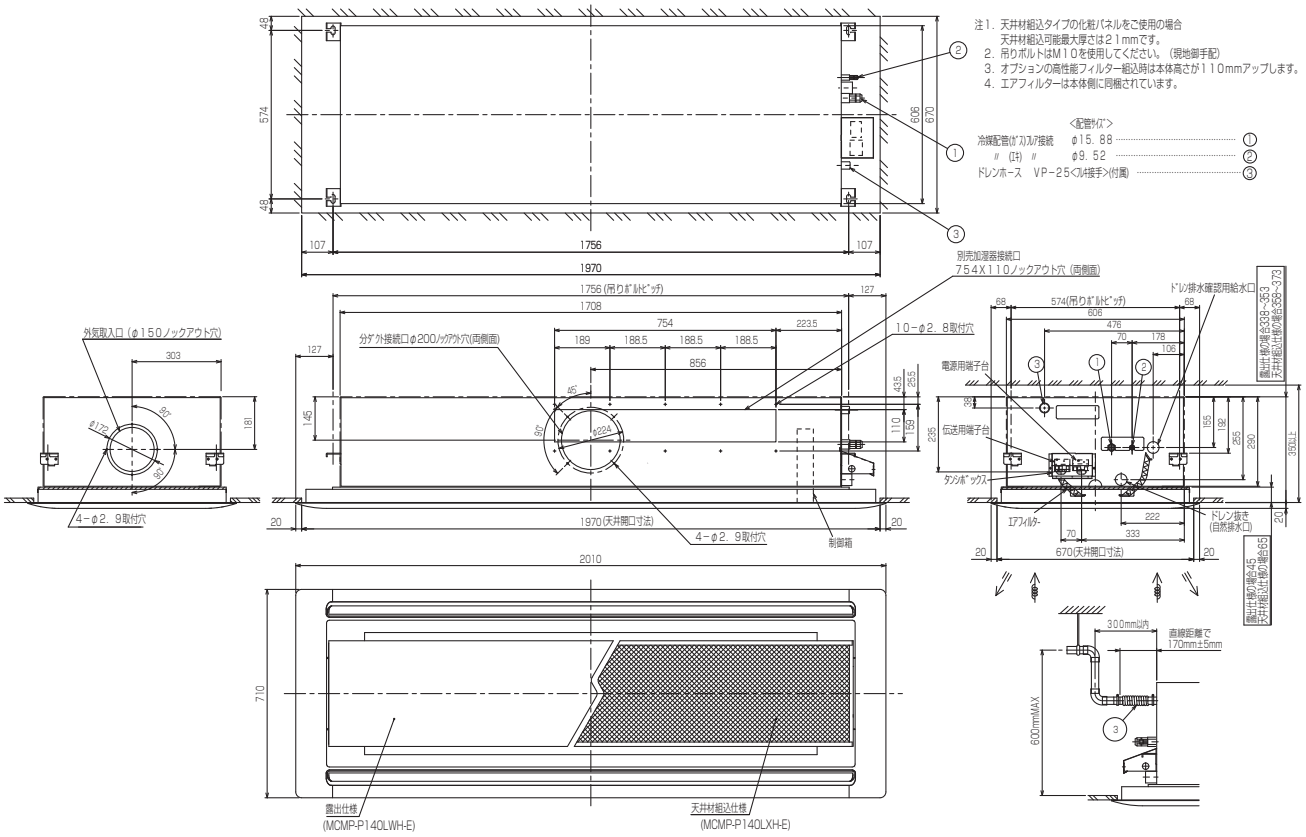

天井カセット形1方向吹出し大容量タイプ
●PMFY-P36, 45, 56, 71, 80FMG1

注1.化粧パネルは標準パネル,ムーブアイパネルからお選びください。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じて、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
5.サービス時,電気品箱を取外す事があります。電源線並びにリモコン線,室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。

	①	②
36~56形	冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F
71／80形	冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F

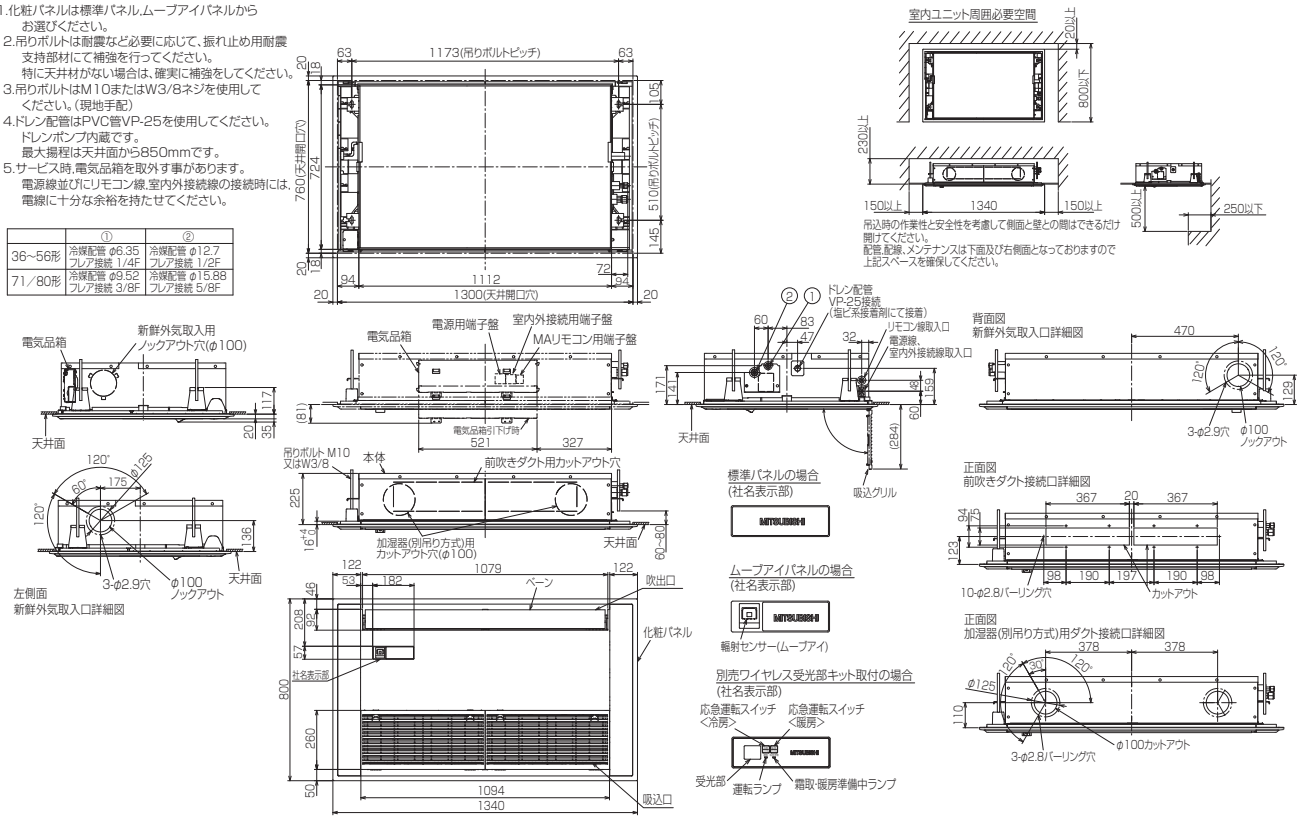

天井カセット形1方向吹出し小容量タイプ
●PMFY-P22, 28, 36, 45BMG1

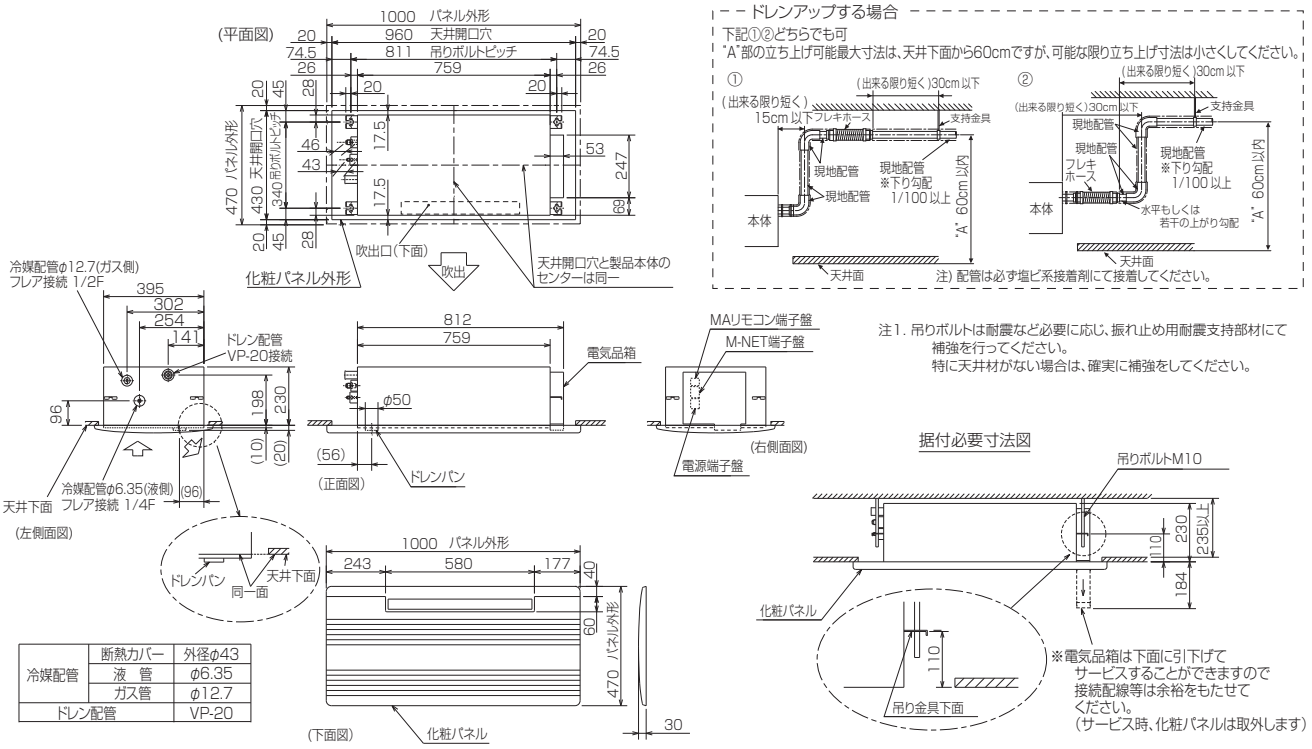

天井ビルトイン形
●PDFY-P22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90MG1

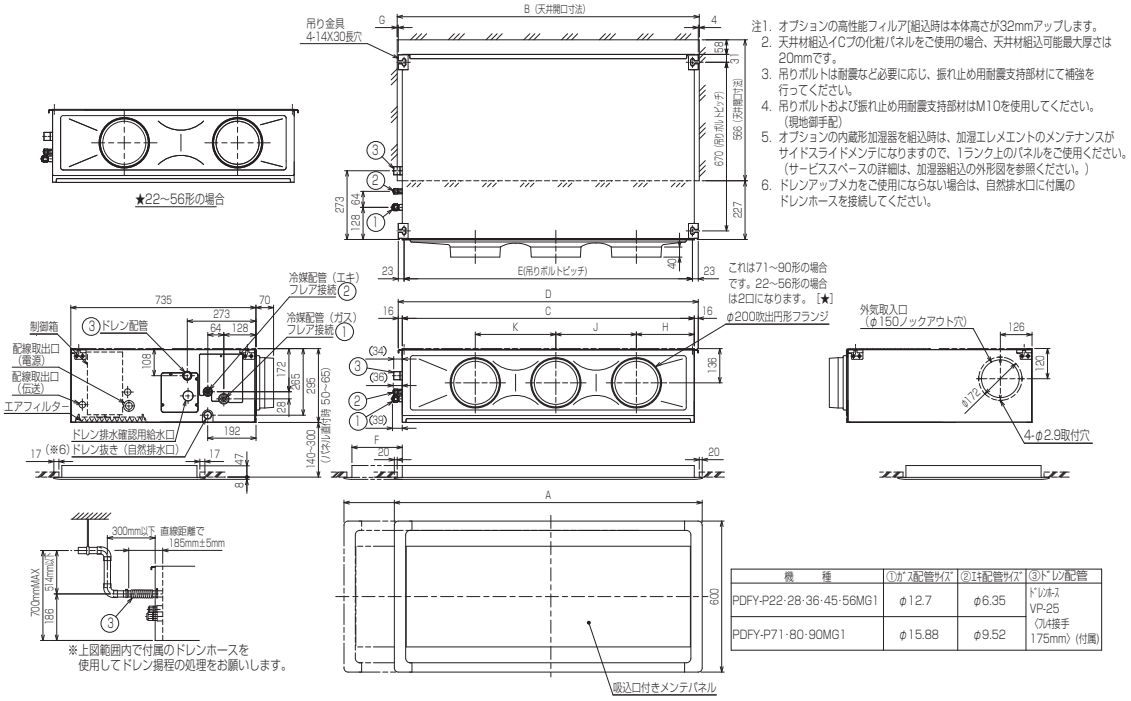

注1. オプションの高性能フィルア[組込時は本体高さが32mmアップします。
2. 天井材組込イCブの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。
3. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
4. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
5. オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスがサイドスライドメンテになりますので、1ランク上のパネルをご使用ください。（サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。）
6. ドレンアップメカをご使用にならない場合は、自然排水口に付属のドレンホースを接続してください。

機　種	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管
PDFY-P22·28·36·45·56MG1	φ12.7	φ6.35	ドレンホース VP-25（ルド接手 175mm）（付属）
PDFY-P71·80·90MG1	φ15.88	φ9.52	

機　種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
PDFY-P22·28·36MG1	790〈1040〉	750〈1000〉	710	742	696	〈250〉	4〈254〉	165	320	–
PDFY-P45·56MG1	1040〈1240〉	1000〈1200〉	960	992	946	〈200〉	4〈204〉	225	450	–
PDFY-P71·80·90MG1	1240〈1590〉	1200〈1550〉	1160	1192	1146	〈350〉	4〈354〉	230	320	320

〈 〉寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です。

天井ビルトイン形
●PDFY-P112, 140MG1

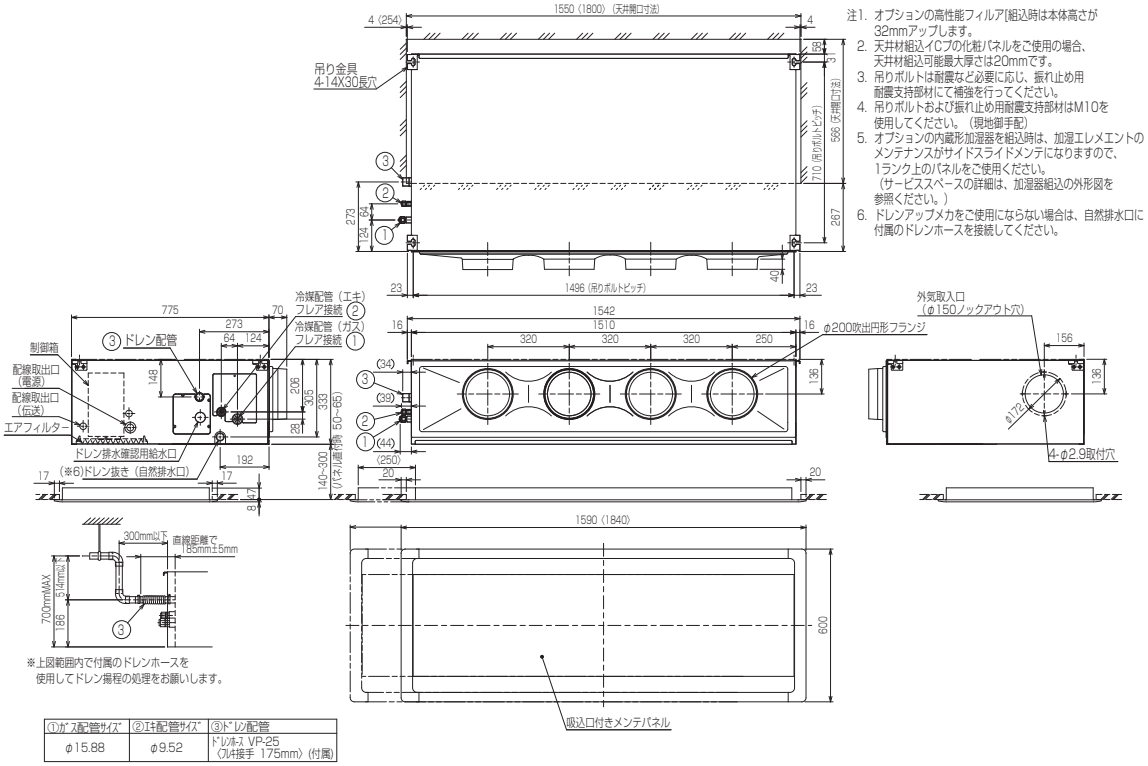

注1. オプションの高性能フィルア[組込時は本体高さが32mmアップします。
2. 天井材組込イCブの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。
3. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
4. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
5. オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスがサイドスライドメンテになりますので、1ランク上のパネルをご使用ください。（サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。）
6. ドレンアップメカをご使用にならない場合は、自然排水口に付属のドレンホースを接続してください。

①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管
φ15.88	φ9.52	ドレンホース VP-25（ルド接手 175mm）（付属）

〈 〉寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です。

天井埋込形

●PEFY-P45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160MG2

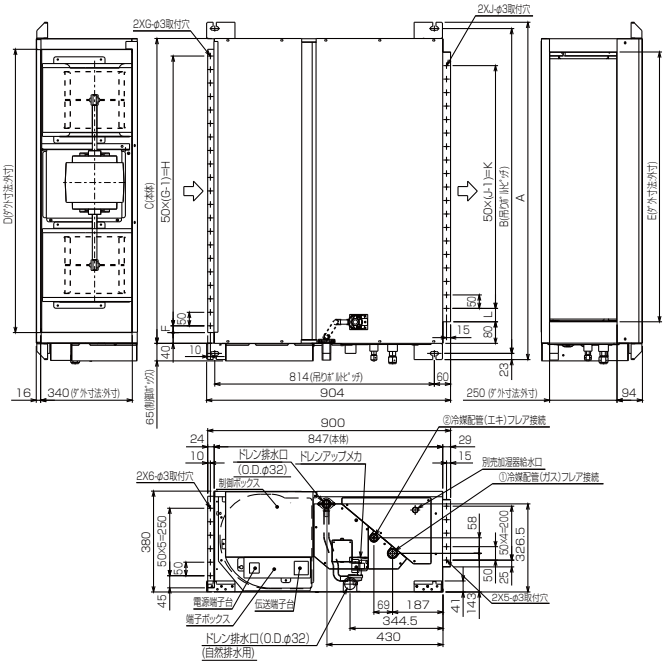

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ
PEFY-P45･56MG2	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	50	φ12.7	φ6.35
PEFY-P71MG2													
PEFY-P80･90MG2	1085	1039	965	885	835	425	17	800	15	700	67	φ15.88	φ9.52
PEFY-P112･140･160MG2	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	50		

注:1.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2.吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3.熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
4.別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい(600×600)点検口を設けてください。(サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
5.本図はファンが2つのP80～160形を示します。P45～71形の場合はファンが1つとなります。
6.吸込側にはエアフィルター(別途御手配)を必ず使用してください。市販のエアフィルターをご使用の場合はフィルターサービスが容易にできる場所に取付けてください。
7.ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。

ドレン配管接続図

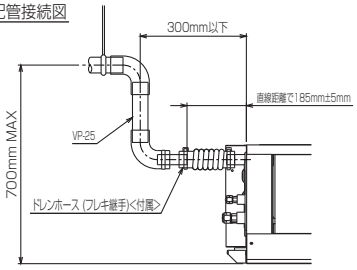

＊上図範囲内で付属のドレンホースを
使用してドレン揚程の処理をしてください。

サービススペース詳細図

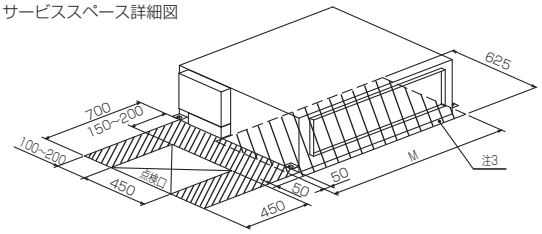

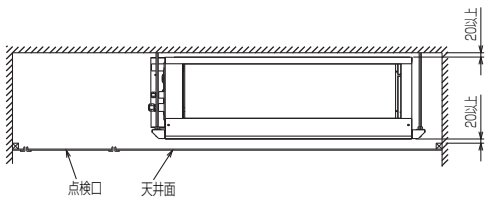

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

天井埋込形

●PEFY-P224, 280MG1

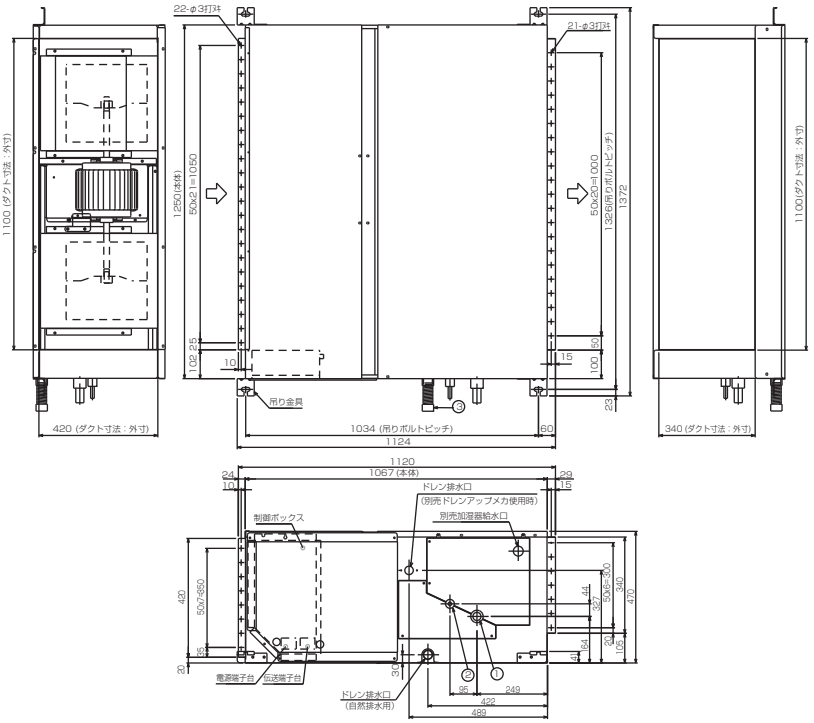

注：1．吊りボルトにはM10を使用してください。（現地御手配）
2．熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますので、サービススペースを確保願います。
3．別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスのために、1ランク大きい（600×600）点検口を設けてください。
（サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。）

PEFY-P224M-E1 **<配管サイズ>**
冷媒配管（ガス） ロウ付接続 φ19．05・・・①
〃 （エキ） 〃 φ12．7 ・・・②

PEFY-P280M-E1 **<配管サイズ>**
冷媒配管（ガス） ロウ付接続 φ22．2 ・・・①
〃 （エキ） 〃 φ12．7 ・・・②

ドレン VP−25<フレキ継手200mm>（付属）・・・③

サービススペース詳細図

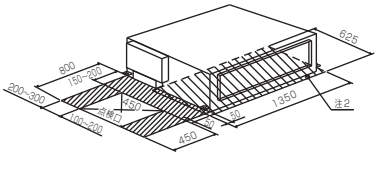

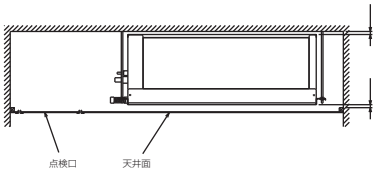

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

天吊形
●PCFY-P45, 56KMG1

①ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(内径φ26)
②ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(左出し用)
③左側ﾄﾞﾚﾝ配管後取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
④冷媒配管接続口(ｶﾞｽ管側/ﾌﾚｱ接続)
⑤冷媒配管接続口(液管側/ﾌﾚｱ接続)
⑥ﾄﾞﾚﾝ配管上取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
⑦新鮮外気取入用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　φ100
⑧電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ22.2
⑨電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ26

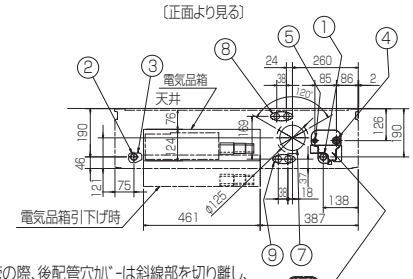

後配管の際、後配管穴ﾊﾞｰは斜線部を切り離し、必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)



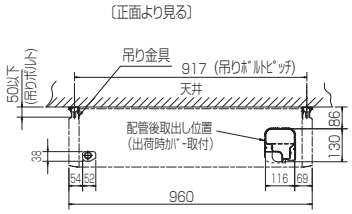

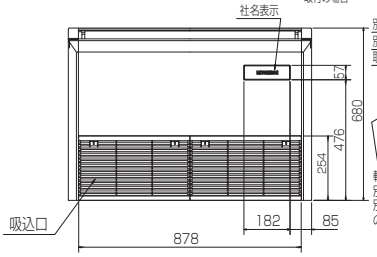

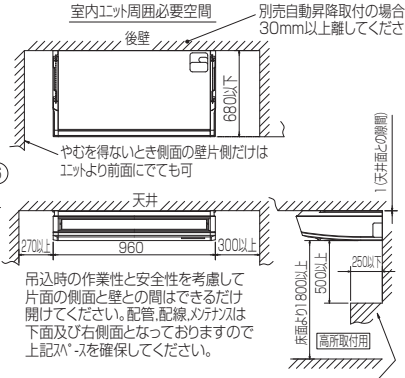

吊込時の作業性と安全性を考慮して片面の側面と壁との間はできるだけ開けてください。配管,配線,ﾒﾝﾃﾅﾝｽは下面及び右側面となっておりますので上記ｽﾍﾟｰｽを確保してください。

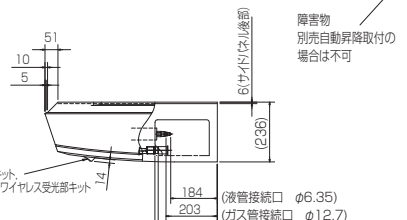

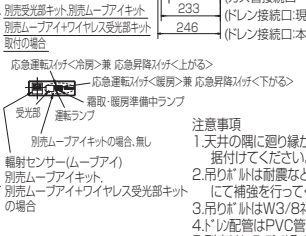

注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けてください。
2.吊りﾎﾞﾙﾄは耐震など必要に応じ,振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りﾎﾞﾙﾄはW3/8ﾈｼﾞまたは,M10を使用してください。
4.ﾄﾞﾚﾝ配管はPVC管VP-20を使用してください。
5.別売ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ ｷｯﾄ取付けの場合,冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。

天吊形
●PCFY-P71, 80, 90KMG1

①ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(内径φ26)
②ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(左出し用)
③左側ﾄﾞﾚﾝ配管後取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
④冷媒配管接続口(ｶﾞｽ管側/ﾌﾚｱ接続)
⑤冷媒配管接続口(液管側/ﾌﾚｱ接続)
⑥ﾄﾞﾚﾝ配管上取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
⑦新鮮外気取入用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　φ100
⑧電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ22.2
⑨電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ26

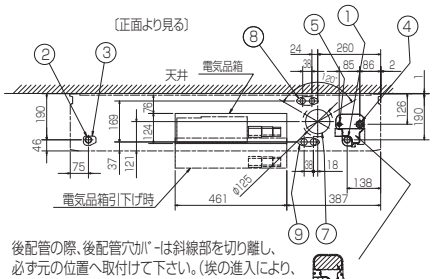

後配管の際、後配管穴ﾊﾞｰは斜線部を切り離し、必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)





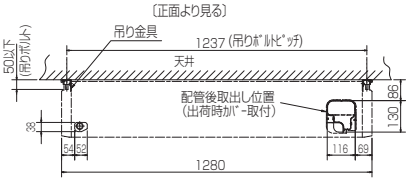

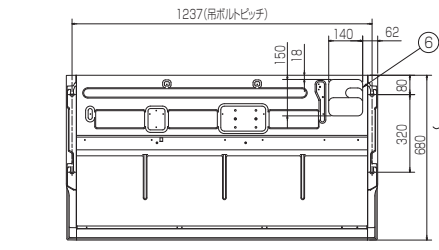

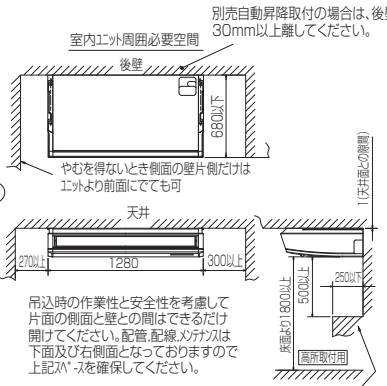

吊込時の作業性と安全性を考慮して片面の側面と壁との間はできるだけ開けてください。配管,配線,ﾒﾝﾃﾅﾝｽは下面及び右側面となっておりますので上記ｽﾍﾟｰｽを確保してください。

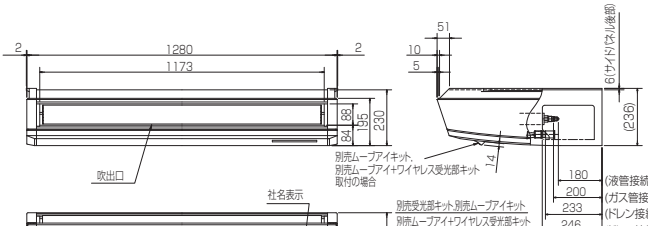

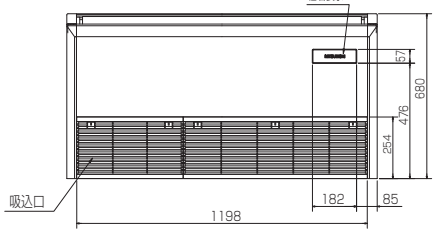

注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けてください。
2.吊りﾎﾞﾙﾄは耐震など必要に応じ,振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りﾎﾞﾙﾄはW3/8ﾈｼﾞまたは,M10を使用してください。
4.ﾄﾞﾚﾝ配管はPVC管VP-20を使用してください。
5.別売ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ ｷｯﾄ取付けの場合,冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。

天吊形

●PCFY-P112, 140, 160KMG1

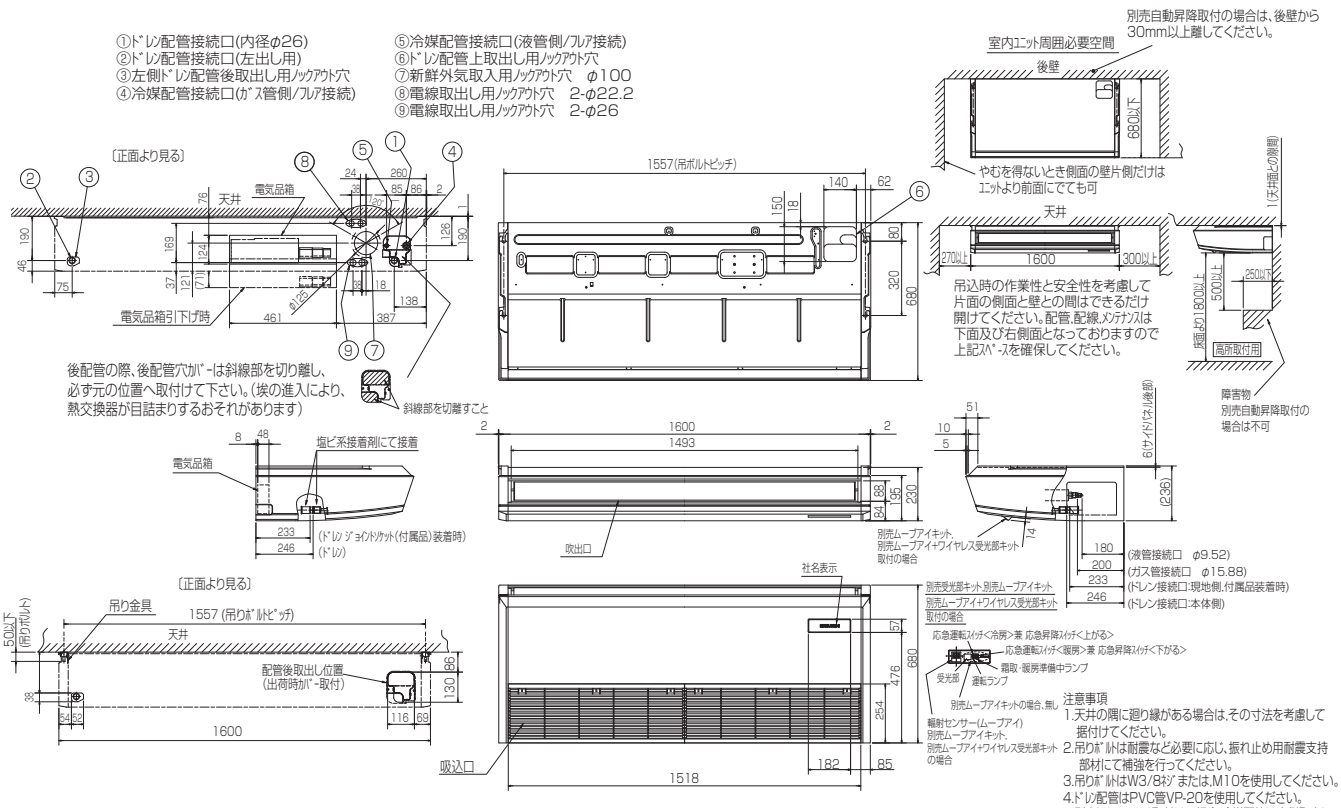

注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けてください。
2.吊りﾎﾞﾙﾄは耐震など必要に応じ,振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りﾎﾞﾙﾄはW3/8ｲﾝﾁまたは,M10を使用してください。
4.ﾄﾞﾚﾝ配管はPVC管VP-20を使用してください。
5.別売ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ ｷｯﾄ取付けの場合,冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。

壁掛形

●PKFY-P22, 28BMG1

●PKFY-P22, 28BMSG1

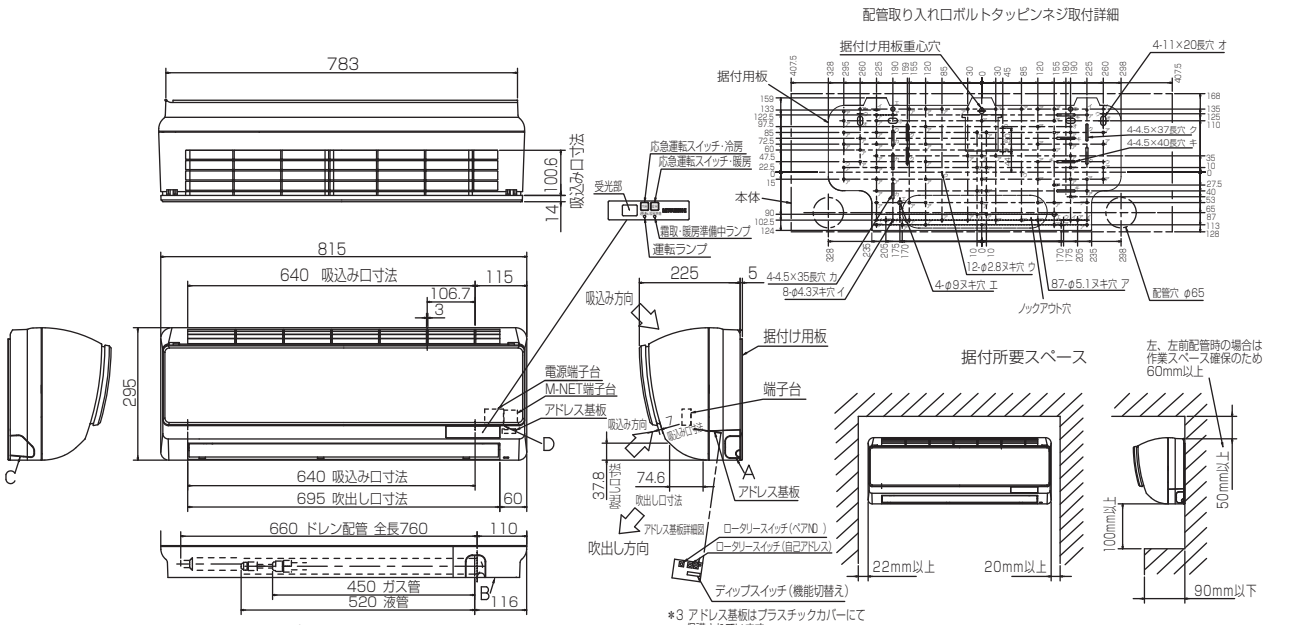

*3 アドレス基板はプラスチックカバーにて保護されています。
設定を行なう時はドライバーにてネジ(1本)をはずしてください。

注1、天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
注2、据付用板の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。
注3、リモコン線の接続はリード線同士をコネクタで接続してください。
注4、配線工事を行なう際パネルを取外してください。
注5、延長配管サイズは右記仕様表を参照ください。

冷媒配管	断熱材	外形φ35
	液　管	フレア接続1/4F φ6.35
	ガス管	フレア接続1/2F φ12.7
ドレン配管	断熱材外径φ28	
	接続部外径φ16	

壁掛形

●PKFY-P36, 45, 56HMG1

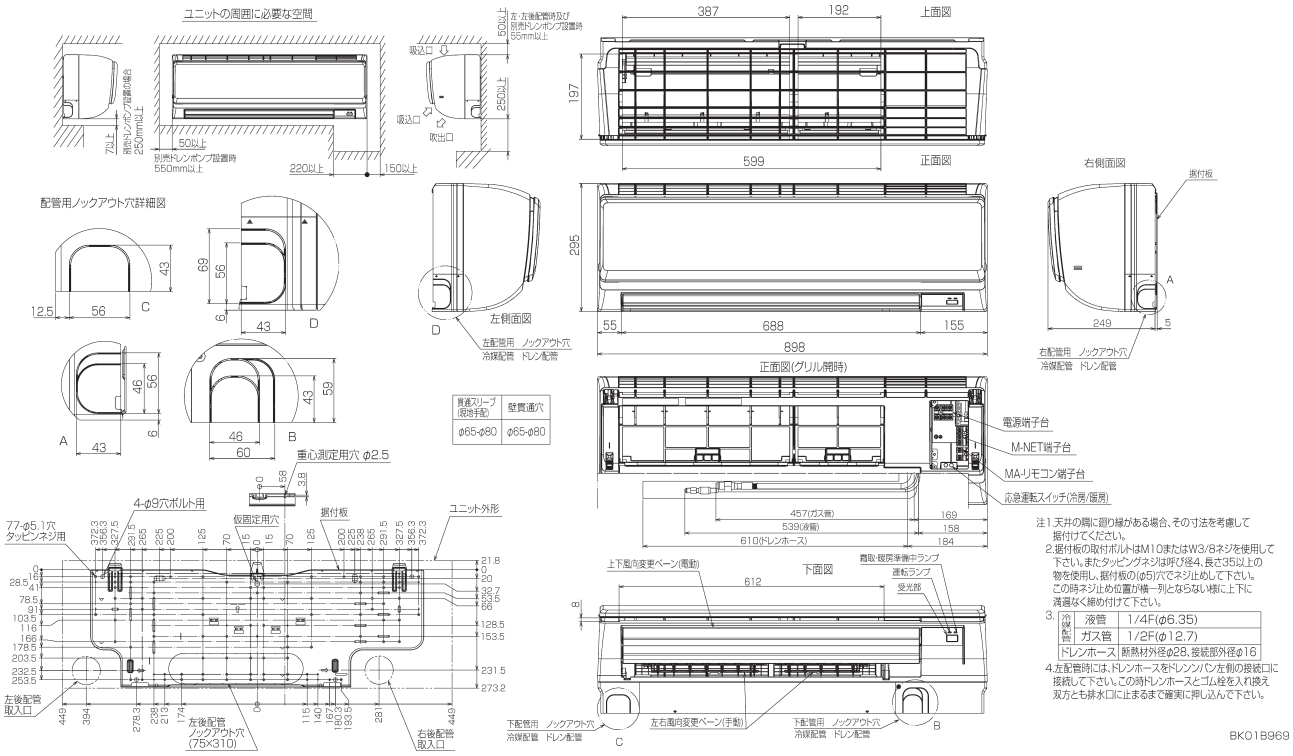

注1.天井の隅に廻り縁がある場合、その寸法を考慮して据付けてください。
2.据付板の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用して下さい。またタッピングネジは呼び径4、長さ35以上の物を使用し、据付板の(φ5)穴でネジ止めして下さい。この時ネジ止め位置が横一列とならない様に上下に千鳥掛なく締め付けて下さい。

3.

冷媒配管		
	液管	1/4F(φ6.35)
	ガス管	1/2F(φ12.7)
ドレンホース		断熱材外径φ28、接続部外径φ16

4.左配管時には、ドレンホースをドレンパン左側の接続口に接続して下さい。この時ドレンホースとゴム栓を入れ換え双方とも排水口に止まるまで確実に押し込んで下さい。

BKO1B969

床置形

●PFFY-P224, 280DMG1

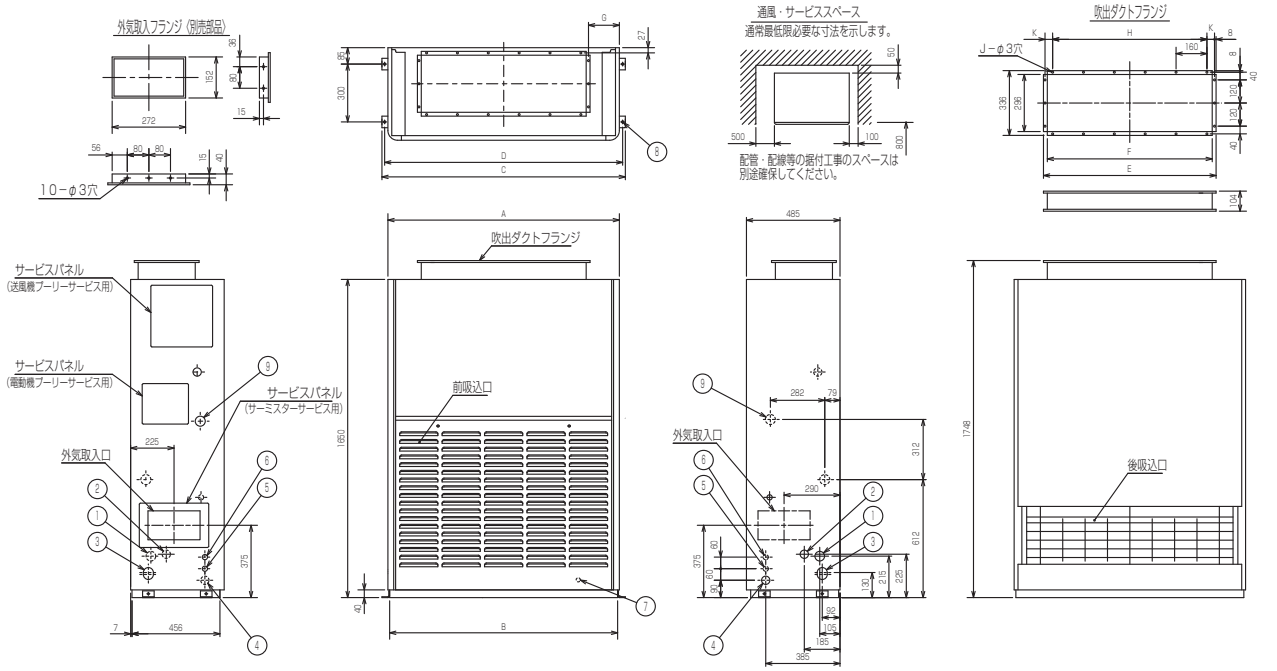

NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>……φL 0付	6	室内外連絡穴、伝送線穴……φ27
2	冷媒配管<液>……φ9.52 0付	7	アース端子 (制御箱内に設置) ……5ヵ所
3	ドレン穴……1B	8	基礎ボルト穴……4-φ12
4	装置電源穴……φ43	9	透湿膜加湿器配管穴……φ52
5	電線穴……φ27		

注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
3. 左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PFFY-P224DMG1	980	962	1042	1014	715	675	108	640	16	29.5	19.05
PFFY-P280DMG1	1200	1182	1262	1234	895	835	160	800	18	39.5	22.2

床置形

●PFFY-P450, 560DMG1

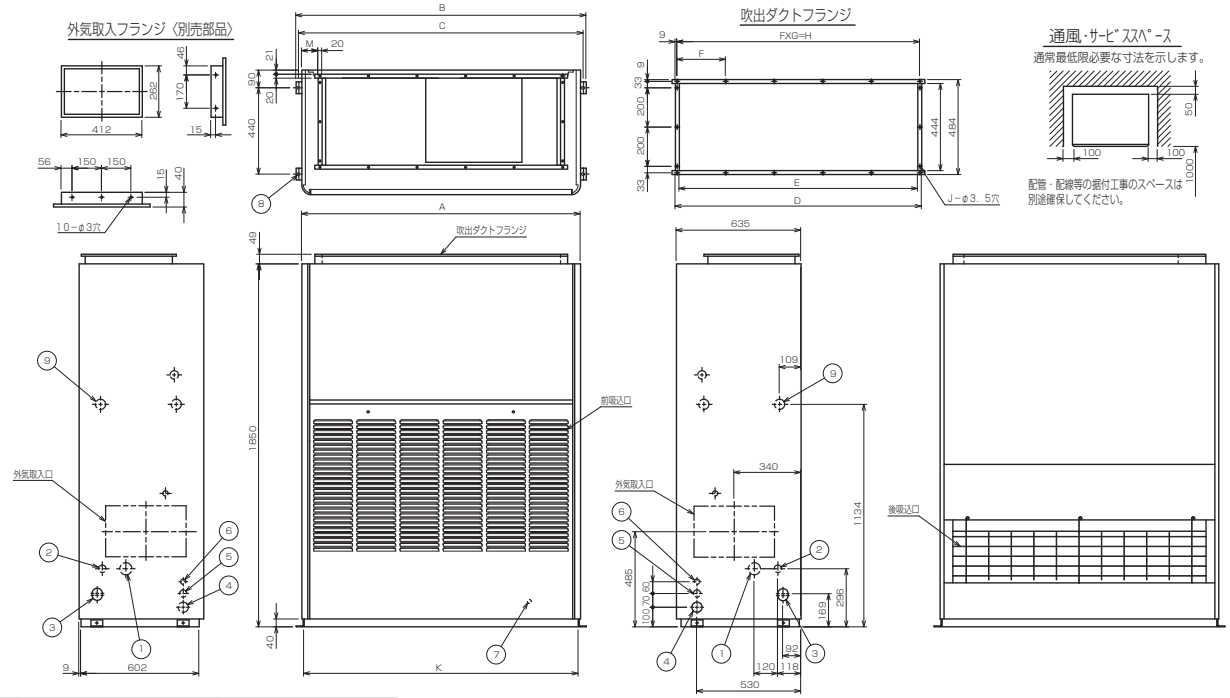

NO.	名　称	NO.	名　称
1	冷媒配管<ガス>……φ28.58 ロウ付	6	室内外連絡線穴,伝送線穴……φ27
2	冷媒配管<液>……φL ロウ付	7	アース端子（制御箱内に設置）…5ヵ
3	ドレン穴……Rc1 1/4	8	基礎ボルト穴……4-φ12
4	装置電源穴……φ52	9	透湿膜加湿器配管穴……φ52
5	電線穴……φ37		

注1．伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は必ず分けた経路としてください。
2．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、
部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますの
で室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
PFFY-P450DMG1	1200	1258	1230	1046	1006	257	4	1028	16	1178	12.7	72
PFFY-P560DMG1	1420	1478	1450	1253	1213	247	5	1235	18	1398	15.88	85

床置形スリムタイプ

●PSFY-P56, 71, 80GMG1

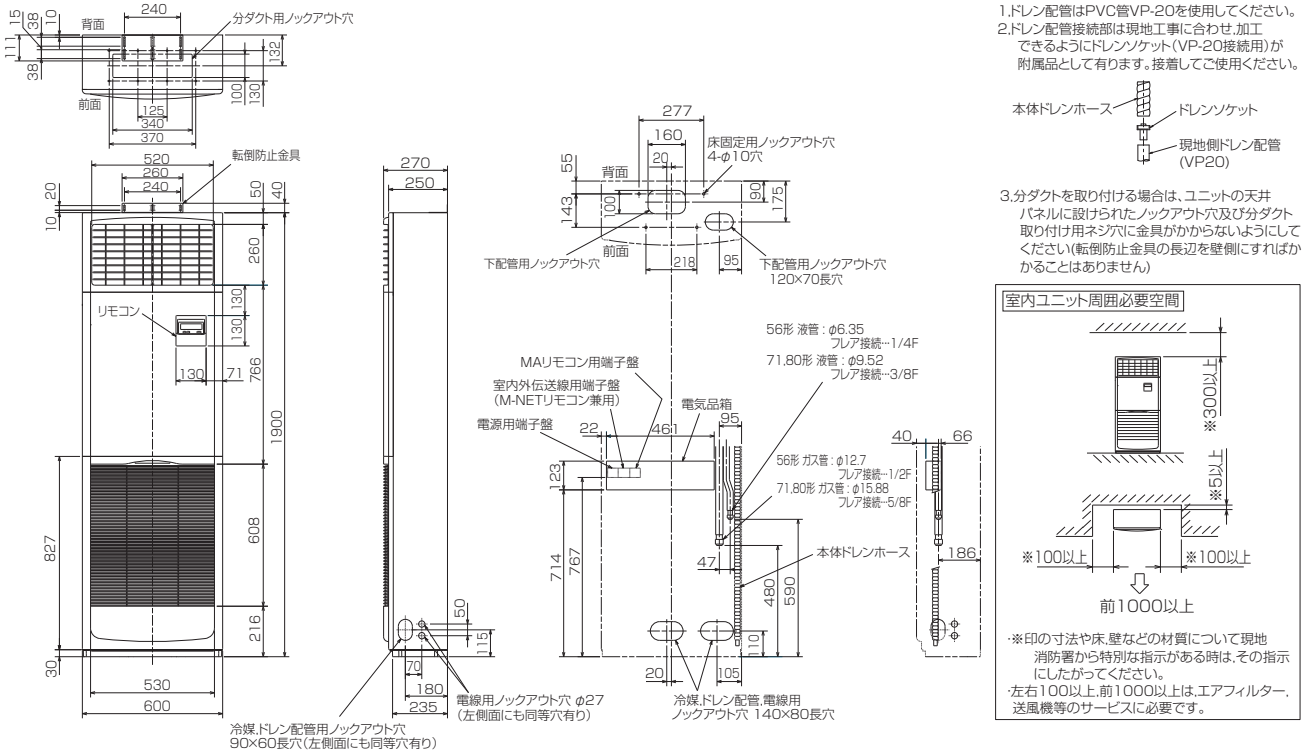

1.ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2.ドレン配管接続部は現地工事に合わせ,加工
できるようにドレンソケット（VP-20接続用）が
附属品として有ります。接着してご使用ください。

3.分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井
パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト
取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにして
ください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればか
かることはありません)

室内ユニット周囲必要空間

·※印の寸法や床,壁などの材質について現地
消防署から特別な指示がある時は,その指示
にしたがってください。
·左右100以上,前1000以上は,エアフィルター,
送風機等のサービスに必要です。

床置形スリムタイプ

●PSFY-P112, 140, 160GMG1

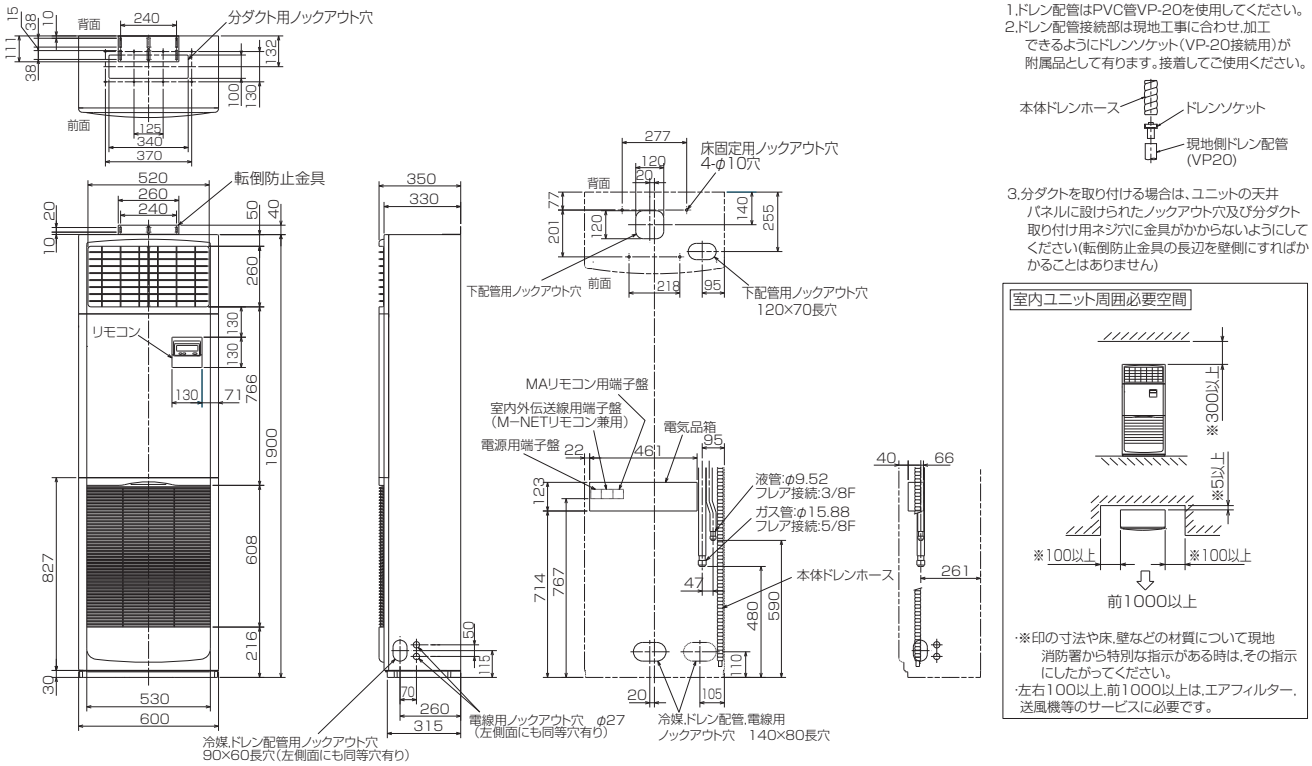

1,ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2,ドレン配管接続部は現地工事に合わせ,加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。

3,分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)

室内ユニット周囲必要空間

·※印の寸法や床,壁などの材質について現地消防署から特別な指示がある時は,その指示にしたがってください。
·左右100以上,前1000以上は,エアフィルター,送風機等のサービスに必要です。

壁ビルトイン形

●PFFY-P112, 140, 224, 280RMG1（受注生産品）

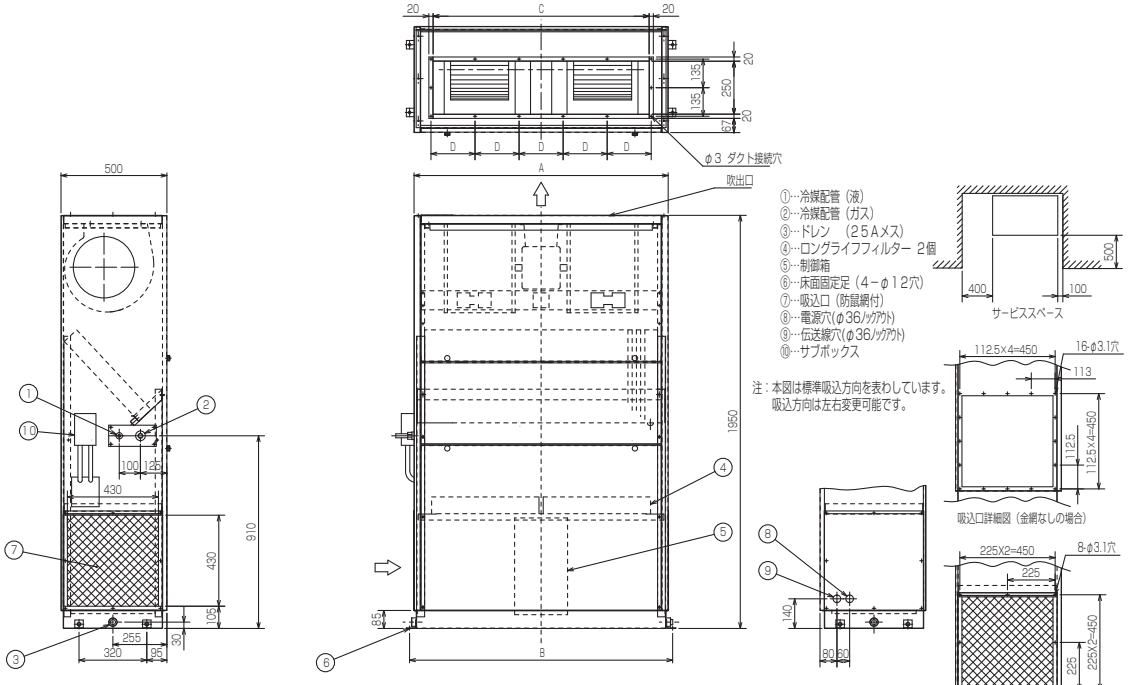

形　名	A	B	C	D	①冷媒配管(液)	②冷媒配管(ｶﾞｽ)
PFFY-P112·140RMG1	980	1022	800	164	吶付 φ9.52	吶付 φ19.05
PFFY-P224RMG1	1200	1242	1020	208	吶付 φ9.52	吶付 φ19.05
PFFY-P280RMG1	1440	1482	1260	256	吶付 φ9.52	吶付 φ22.2

<標準仕様>

床置埋込形ローボーイタイプ

●PFFY-P28, 36, 45, 56, 71LRMG1

機　種	A	B	C	D	E	F	G	H
PFFY-P28LRMG1	886	640	572	610	360	4	φ12. 7	φ6.35
PFFY-P36・45LRMG1	1006	760	692	730	480	5	φ12. 7	φ6.35
PFFY-P56LRMG1	1246	1000	932	970	720	7	φ12. 7	φ6.35
PFFY-P71LRMG1	1246	1000	932	970	720	7	φ15.88	φ9.52

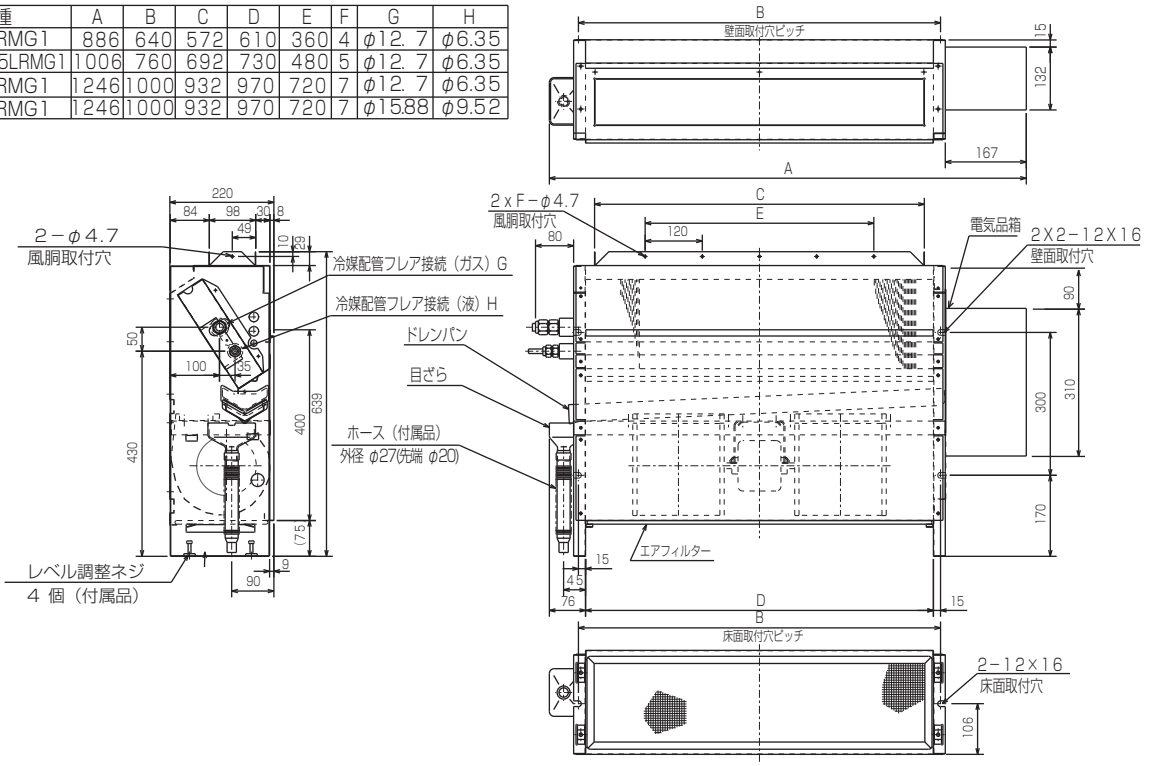

床置形ローボーイタイプ

●PFFY-P28, 36, 45, 56, 71LEMG1

機　種	A	B	C	D	E	F
PFFY-P28LEMG1	1050	640	600	610	φ12. 7	φ6.35
PFFY-P36・45LEMG1	1170	760	720	730	φ12. 7	φ6.35
PFFY-P56LEMG1	1410	1000	960	970	φ12. 7	φ6.35
PFFY-P71LEMG1	1410	1000	960	970	φ15.88	φ9.52

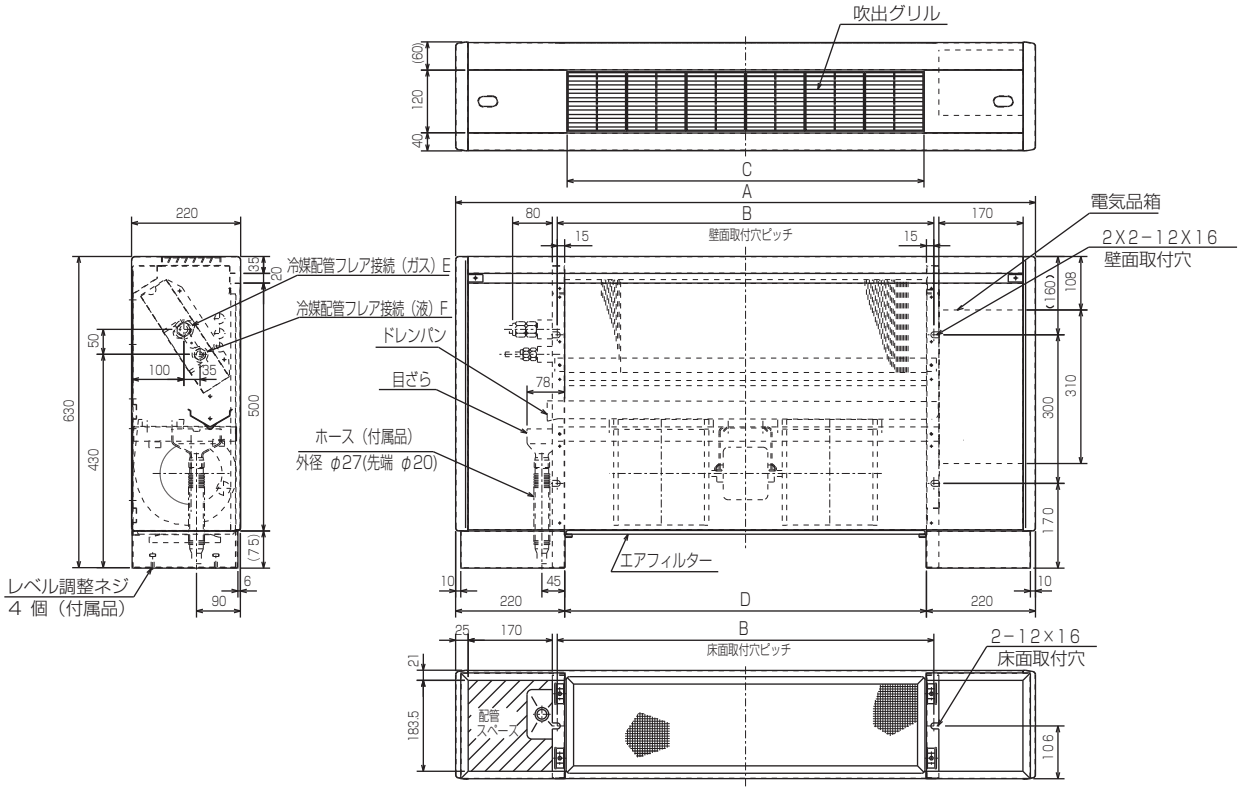

低騒音天井埋込形（受注生産品）

●PEFY-P22, 28MLG1(-R)

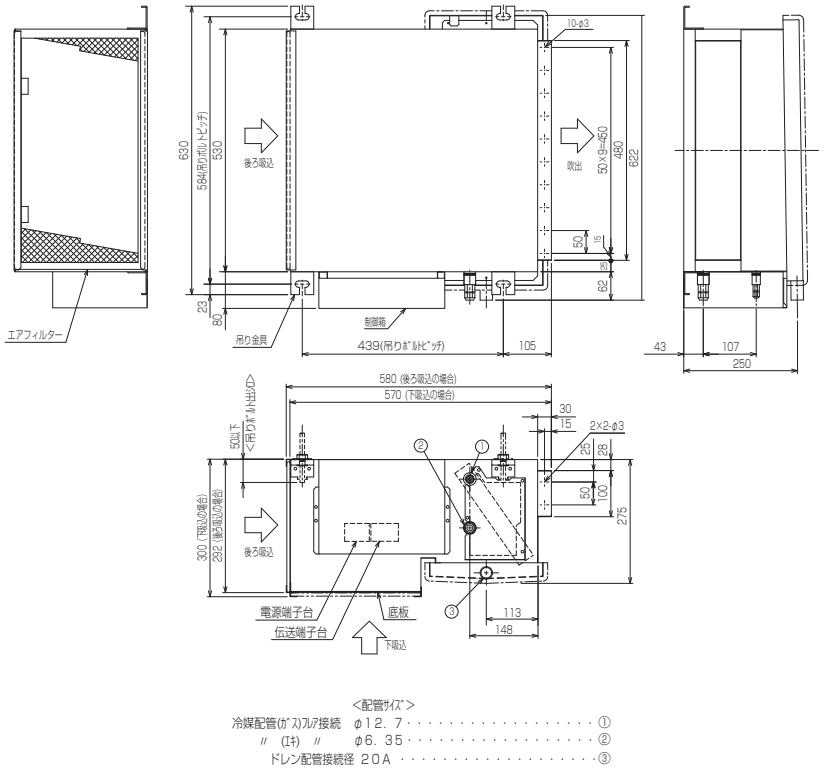

注：1. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地御手配）
また先端出シロは熱交換器のメンテスペース確保に50mm以下にしてください。
2. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますので
サービススペースの確保と点検口を設置願います。
3. ドレンパンは左右取付け変更可能です。
4. 本図は左配管仕様を示します。右配管仕様は本図と対称になります。
但し電源端子台と伝送端子台の制御箱に対する位置は同一です。
(制御箱内左：電源端子台／右：伝送端子台)
形名:<左配管>PEFY-P22·28MLG1
<右配管>PEFY-P22·28MLG1-R
5. 各配管の保温保冷工事はJIS A9501に従い行ってください。
6. ドレンパンからのドレン水が溢れないよう、ドレンパンのドレン口部は
定期的に清掃願います。また、ドレン配管は下り勾配となるようにして
ください。
7. 後ろ吸込／下吸込に変更可能です。
下吸込の場合は天井面との間に吸込スペースを確保してください。

サービススペース詳細図



8. 吹出ダクトにグラスウールダクト(表面アルミシート)を使用し、ユニットに
アルミテープで固定される場合は、必ず防露処理を施してください。
ユニットからの熱伝導によりダクト表面が結露し水漏れを起こす
おそれがあります。
防露材は下記特性の発泡ポリエチレンフォームを使用してください。
・厚み：5mm以上／幅：150mm以上
・独立気泡性（吸水しない材質）
・熱伝導率 0.032<W/(m·K)>以下
・貼付位置：吹出口ダクト外全周（下図）

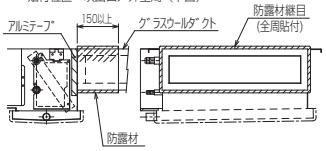

<配管サイズ>
冷媒配管(ガス)フレア接続　φ12.7 ・・・

厨房用

●PCFY-P140HMG1

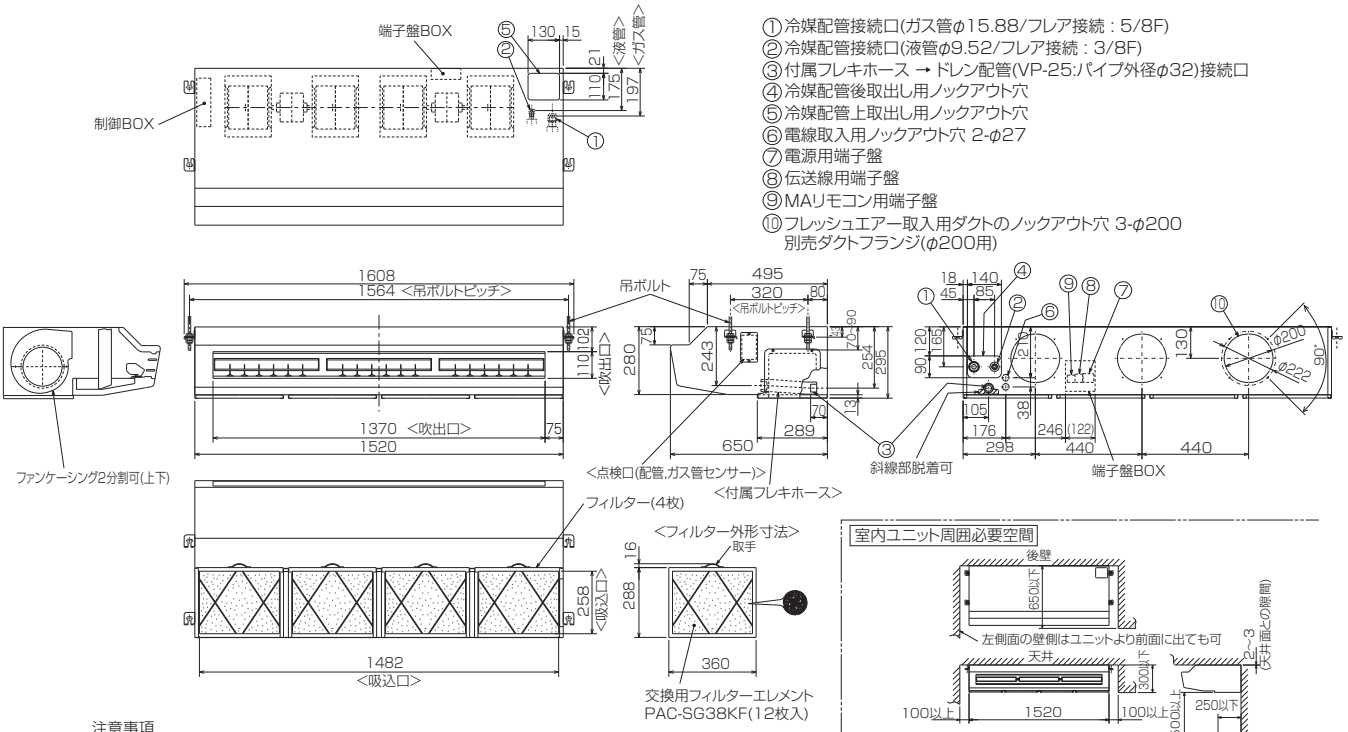

①冷媒配管接続口(ガス管φ15.88/フレア接続：5/8F)
②冷媒配管接続口(液管φ9.52/フレア接続：3/8F)
③付属フレキホース → ドレン配管(VP-25:パイプ外径φ32)接続口
④冷媒配管後取出し用ノックアウト穴
⑤冷媒配管上取出し用ノックアウト穴
⑥電線取入用ノックアウト穴 2-φ27
⑦電源用端子盤
⑧伝送線用端子盤
⑨MAリモコン用端子盤
⑩フレッシュエアー取入用ダクトのノックアウト穴 3-φ200
別売ダクトフランジ(φ200用)

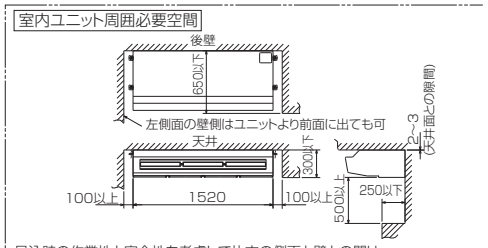

吊込時の作業性と安全性を考慮して片方の側面と壁との間は
できるだけ開けてください。配管,配線,メンテナンスは下面及び
右側面となっておりますので上記スペースを確保してください。

注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りボルトはステンレス製の W3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
5.ワイヤードリモコンは、別売対応となります。
6.外郭のステンレスは、SUS430系 です。
7.本図内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。

室温サーモ形給気処理ユニット（受注生産品）

●PEFY-P90, 112, 140, 160MG1-F

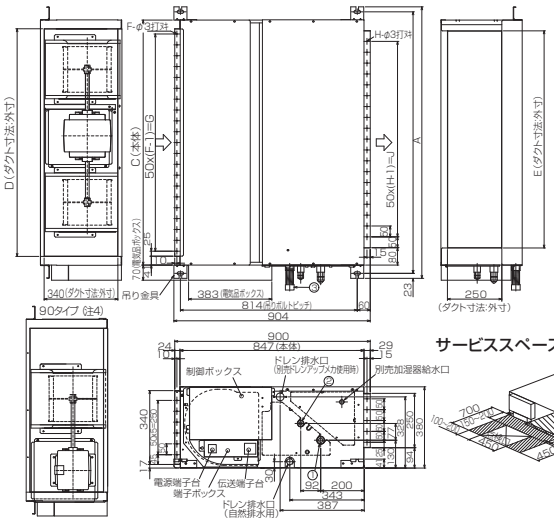

サービススペース詳細図



形　名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
PEFY-P90MG1-F	1050	1004	930	850	800	17	800	15	700	1030
PEFY-P112・P140・P160MG1-F	1250	1204	1130	1050	1000	21	1000	19	900	750

注: 1.吊りボルトにはM10を使用してください。(現地御手配)
2.熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保願います。
3.別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい(600×600)点検口を設けてください。
(サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
4.本図はファンが2つ のP112・P140タイプを示します。P90タイプの場合はファンが1つ となります。
5.吸込側にはエアフィルター(別途御手配) を必ず使用願います。市販のエアフィルターをご使用の場合はフィルターサービスが容易にできる場所に取付けてください。

P90タイプ　〈配管サイズ〉
冷媒配管(ガス)フレア接続 φ15.88 ……①
冷媒配管 (液)フレア接続 φ9.52 ……②
P112～P160タイプ
冷媒配管(ガス)フレア接続 φ15.88 ……①
冷媒配管 (液)フレア接続 φ9.52 ……②

ドレンホース VP-25〈フレキ継手200mm〉(付属)……③



サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

●PEFY-P224, 280MG1-F

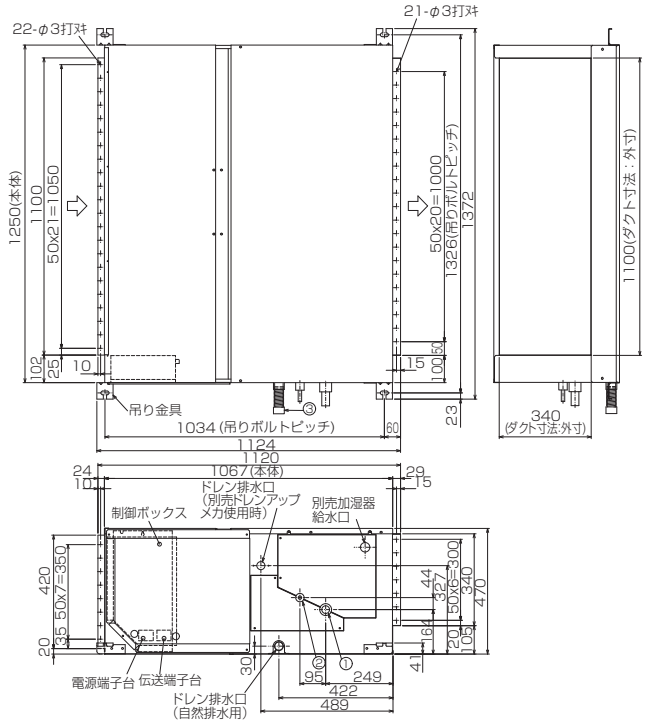

サービススペース詳細図

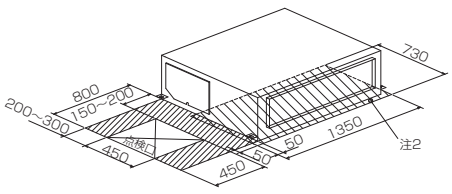

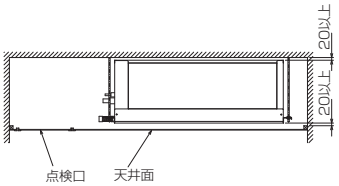

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

PEFY-P224MG1-F　<配管サイズ>
冷媒配管(ガス)　ロウ付接続　φ19.05・・・・①
〃　(液)　〃　φ9.52・・・・・②
PEFY-P280MG1-F　<配管サイズ>
冷媒配管(ガス)　ロウ付接続　φ22.2・・・・・①
〃　(液)　〃　φ9.52・・・・・②
ドレン　VP−25<フレキ継手200mm>(付属)・・・・・③

注:1. 吊りボルトにはM10を使用してください。(現地御手配)
2. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保願います。
3. 別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの点検口を設けてください。 (サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
4. 吸込側にはエアフィルター(別途御手配)を必ず使用願います。市販のエアフィルターサービスが容易にできる場所に取付けてください。

●PFFY-P280RMG1-F

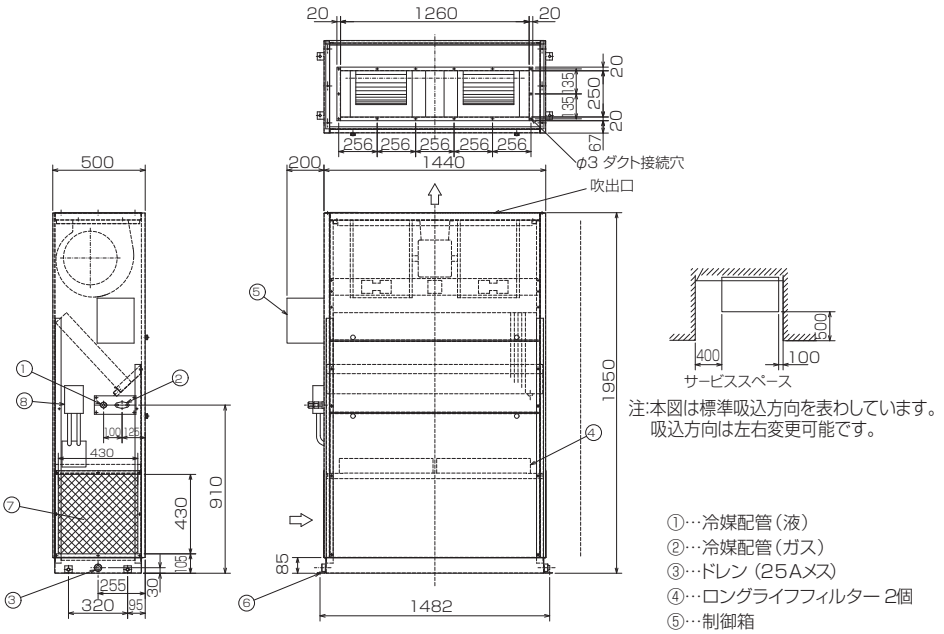

注:本図は標準吸込方向を表わしています。
吸込方向は左右変更可能です。

①…冷媒配管<液>……φ9.52ロウ付
②…冷媒配管<ガス>……φ22.2ロウ付

①…冷媒配管(液)
②…冷媒配管(ガス)
③…ドレン (25Aメス)
④…ロングライフフィルター 2個
⑤…制御箱
⑥…床面固定足(4−φ12穴)
⑦…吸込口(防鼠網付)
⑧…サブボックス

外気処理エアコン(受注生産品)

●GE-P1080, 1680, 2100MG1

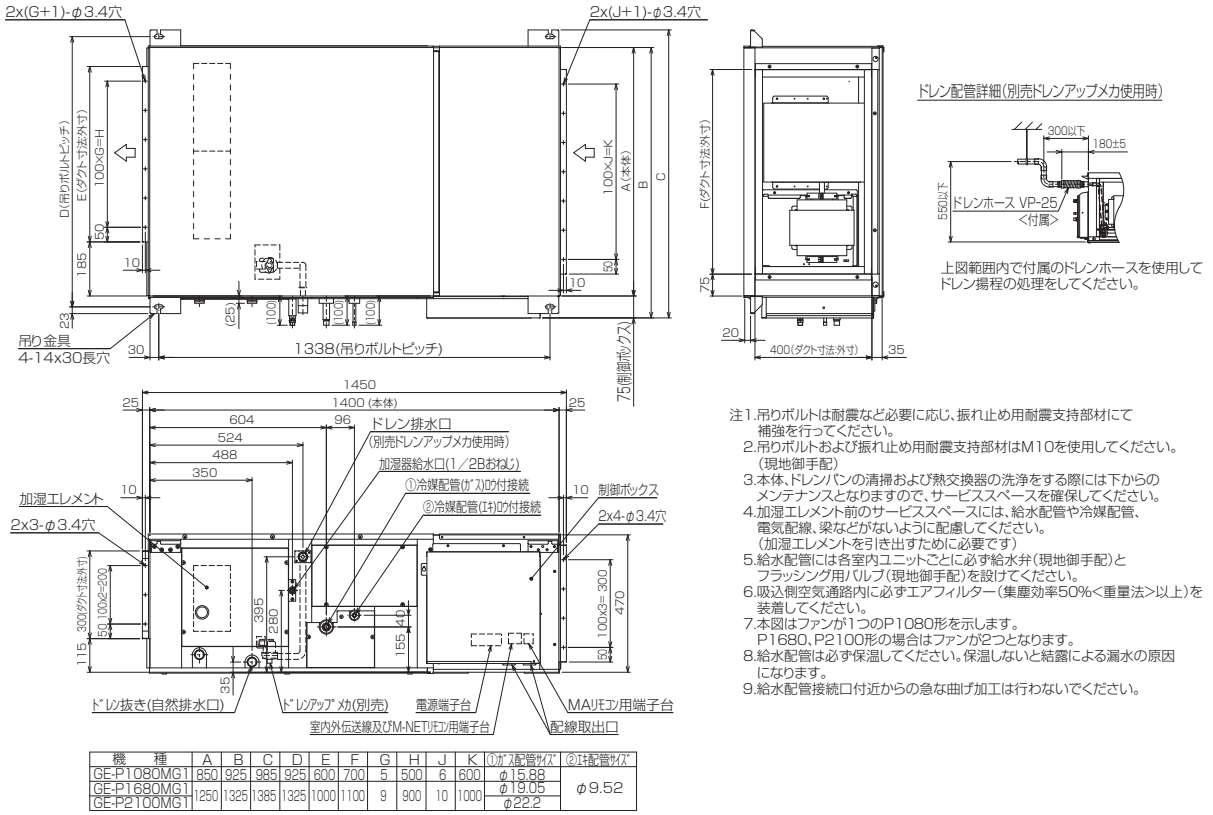

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ
GE-P1080MG1	850	925	985	925	600	700	5	500	6	600	φ15.88	φ9.52
GE-P1680MG1	1250	1325	1385	1325	1000	1100	9	900	10	1000	φ19.05	
GE-P2100MG1											φ22.2	

注1.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて
補強を行ってください。
2.吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。
(現地御手配)
3.本体、ドレンパンの清掃および熱交換器の洗浄をする際には下からの
メンテナンスとなりますので、サービススペースを確保してください。
4.加湿エレメント前のサービススペースには、給水配管や冷媒配管、
電気配線、梁などがないように配慮してください。
(加湿エレメントを引き出すために必要です)
5.給水配管には各室内ユニットごとに必ず給水弁(現地御手配)と
フラッシング用バルブ(現地御手配)を設けてください。
6.吸込側空気通路内に必ずエアフィルター(集塵効率50%<重量法>以上)を
装着してください。
7.本図はファンが1つのP1080形を示します。
P1680、P2100形の場合はファンが2つとなります。
8.給水配管は必ず保温してください。保温しないと結露による漏水の原因
になります。
9.給水配管接続口付近からの急な曲げ加工は行わないでください。

サービススペース詳細

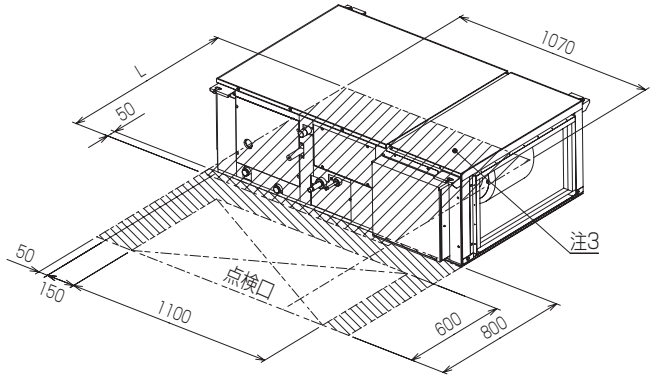

機　種	L
GE-P1080MG1	950
GE-P1680MG1	1350
GE-P2100MG1	

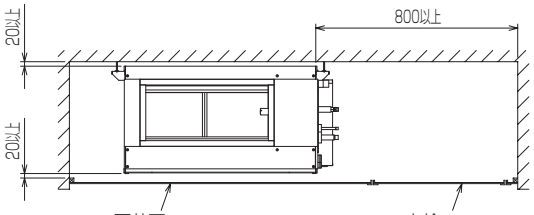

サービス及びメンテナンスのため
指定位置に必ず点検口を設置してください。

加湿器接続詳細

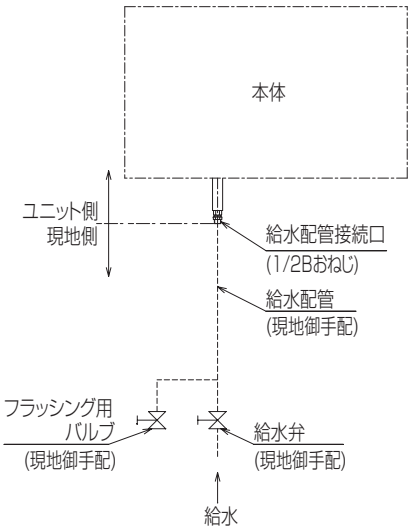

クリーンルーム用（受注生産品）

●PLFY-P36, 45, 56, 71, 80CLMG1

①液側配管接続口
②ガス側配管接続口
③ドレン配管接続口（自然排水時）
④ドレン配管接続口（ドレンポンプ組込仕様）
⑤コントロールボックス
⑥ＨＥＰＡフィルター（別売）
⑦吸込口（パンチング）
⑧吹出口（拡散パンチング）
⑨プレフィルター
⑩逆流防止ダンパー
⑪外気取入口（φ１５０ノックアウト）
⑫サービスパネル
⑬下吸込ユニット（別売）
⑭化粧パネル（下吸込用）（別売）

※ＨＥＰＡフィルター、下吸込ユニット、化粧パネルは
別売のため現地取付となります。

形　名	A	B	C	D
PLFY-P36CLMG1	960	840	880	930
PLFY-P45CLMG1	1115	995	1035	1085
PLFY-P56CLMG1				
PLFY-P71CLMG1	1420	1300	1340	1390
PLFY-P80CLMG1				

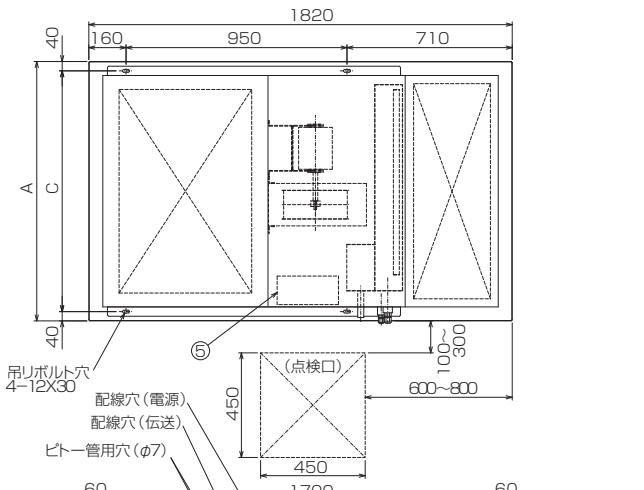

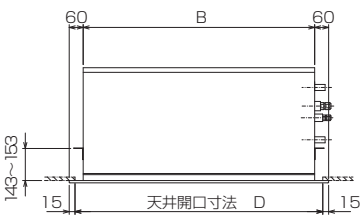

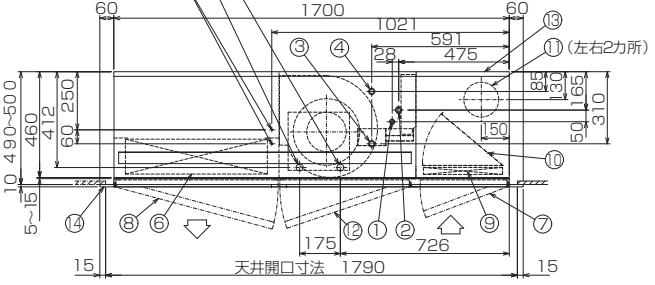

[2] 別売部品表

■室内ユニット　システムオプション

部品名	形名	部品名	形名
MAスムースリモコン	PAR-26MA1	受光アダプター	PAR-FA33M1
MAスマートリモコン	PAR-34MA	MAコンパクトリモコン	PAC-YT51CR
耐油性リモコン(MAリモコン)	PAR-20MA-TY	スケジュールタイマー	PAC-YT30ST
リモコンケーブル	PAC-YT81HC(10m)	M制御遠方表示キット(入出力用)	PAC-YU80HK
	PAC-YT82HC(20m)	遠方表示用アダプター(入出力用)	PAC-SA88HA
MEリモコン	PAR-F29ME1	遠方発停用アダプター	PAC-SE55RA
ワイヤレスリモコン(MAタイプ)	PAR-SC1SA	温度センサー	PAC-SE40TS

■天井カセット形（4方向吹出し、ワイドパワーカセット）

タイプ				天井カセット形（4方向吹出し、ワイドパワーカセット）
能力				P22・P28・P36・P45・P56・P71・P80・P90・P112・P140・P160
形名				PLFY-P22BMG2・PLFY-P28BMG2・PLFY-P36BMG2・PLFY-P45BMG2・PLFY-P56BMG2・PLFY-P71BMG2・PLFY-P80BMG2・PLFY-P90BMG2・PLFY-P112BMG2・PLFY-P140BMG2・PLFY-P160BMG2
構成部品	カセット用化粧パネル	ムーブアイパネル		PLP-P160BWE7
				PLP-P160BWH7
		カンタン自動パネル(自動昇降)(注1)	ムーブアイパネル　カンタン自動パネル	PLP-P160BJWE7
			標準パネル　カンタン自動パネル	PLP-P160BJWH7
			昇降パネルリモコン	PAC-SF93RC
				標準の他にインテリアパネル4色（ベージュ・グレー・ブラック・ブラウン）を準備しています（納期は受注後1ヵ月です）
	フィルター自動清掃ユニット（注2）			PLP-U160C3
	フィルター自動清掃ユニット用ムーブアイパネル			PLP-P160BWEC7
	フィルター自動清掃ユニット用標準パネル			PLP-P160BWC7
	リモコン			MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1／ワイヤレスリモコン　リモコン本体：PAR-SC1SA　ワイヤレス受光部キット：PAR-SR1LA　受光アダプター：PAR-FA33M1
別売部品	スペースパネル			PAC-SJ34AS
	ワイドパネル（外形寸法970×1,490mm）			PAC-SH49WP（対応可能天井開口寸法860×1,380～910×1,430mm）
	ワイドパネル（外形寸法970×1,150mm）			PAC-SH50WP（対応可能天井開口寸法860×1,040～910×1,090mm）
	吹出口シャッタープレート			PAC-SH51SP
	直付方式加湿器（注3）(注5)			PAC-SJ17HU
	加湿器（別吊方式）（注4）(注5)			PAC-SF10HU（1.0ℓ/h）
	パワー脱臭フィルター（脱臭効率80%）（注6）			PAC-SH57CF
	脱臭フィルター（脱臭効率50%）（多機能ケースメント不要）（注7）			PAC-SH58CF
	ムーブアイパネル標準パネル用高性能フィルターエレメント(注1、8)		比色法65%	PAC-SH59KF
			比色法90%	PAC-SH60KF
	カンタン自動パネル用高性能フィルターエレメント(注1、8)		比色法65%	PAC-SH67KF
			比色法90%	PAC-SH68KF
	多機能ケースメント	高性能フィルター用ケースメント 外気取入用ケースメント（注8）(注9)		PAC-SH53TM
	クリーンフィルター（多機能ケースメント不要）			PAC-SG11KF
	オイルガードフィルター			PAC-SH61KF
	高湿度対応キット（注10）			PAC-SH62HK
	外気取入ダクトフランジ（注9）			PAC-SH65OF
	分ダクトフランジ			PAC-SH66BF
	パルスクリーン（注11）			PAC-SJ05PC
	外付LEVボックス（注12）			PAC-SG95LE（P22～P71形）
	補助電気ヒーター（注13）			—
	ドレンアップメカ			標準装備

(注1)カンタン自動パネル(自動昇降)は、MAスムースリモコン又はMAスマートリモコンから昇降できますが、ワイヤレスをお求めの場合は、昇降パネルリモコンを手配願います。パワー脱臭フィルターとの併用はできません。ムーブアイパネル・標準パネル用高性能フィルターエレメントとの併用はできません。必ずカンタン自動パネル用高性能フィルターエレメントをご使用ください。ワイヤードリモコンで昇降操作を行う場合は、エアコンの下方が見渡せる位置にリモコンを設置してください。昇降するパネルに人や物が接触し損傷を与えるおそれがあります。ワイヤードリモコンの位置からエアコンが見えない場合は、必ず別売の昇降パネルリモコン(ワイヤレス)をご使用ください。
(注2)フィルター自動清掃ユニットを組み込む場合、室内ユニットの高さは+135mm加算されます。清掃時刻を設定する場合は、MAスマートリモコンをご使用ください。
(注3)建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。直付方式加湿器を取り付けた場合、内部の湿りを防止するため停止中でもベーンが開くことがあります。2方向、3方向吹出しの設定はできません。また天井フトコロ高さが300mm以上必要です(サービス推奨330mm以上)。取り付けの際には、天井施工業者とご相談ください。加湿量は空気条件によって変わります。
(注4)建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。PAC-SF10HUの加湿器を使用する場合には、専用のドレン管(自然排水)を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取り付けてください。加湿量は空気条件によって変わります。
(注5)加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年(3750時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
(注6)パワー脱臭フィルターを組み込む場合、多機能ケースメントの手配をお願いします。カンタン自動パネル、高性能フィルター、脱臭フィルターとの併用はできません。
(注7)脱臭フィルターは高性能フィルター、パワー脱臭フィルターとの併用はできません。
(注8)高性能フィルターを組み込む場合、多機能ケースメントとエレメントの両方手配ください。多機能ケースメント組み込み時、室内ユニットの高さは+135mm加算されます。スペースパネル使用時、外気取り入れはできません。2方向吹出しに設定した際、高性能フィルターエレメントとの併用はできません。
(注9)多機能ケースメントを使用して外気取り入れをする場合、必ず別売外気取入ダクトフランジ PAC-SH65OFをご使用ください。
ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。
(注10)天井内の温度・湿度が30℃-RH80%を超える場合にご使用ください。
(注11)パルスクリーンは直付方式加湿器、加湿器(別吊方式)との併用はできません。
(注12)ホテル・病院・寮など暗騒音の低い部屋では、別売の外付LEVボックスをご使用ください(P22～P71形)。
(注13)PLFY-P-BMG2形用の補助電気ヒーターは別売部品の設定としてはありません。

■天井カセット形（4方向吹出し、コンパクトタイプ）

タイプ			天井カセット形（4方向吹出し／コンパクトタイプ）
能力			P36・P45・P56・P71
形名			PLFY-P36JMG1・PLFY-P45JMG1・PLFY-P56JMG1・PLFY-P71JMG1
構成部品	カセット用化粧パネル	標準パネル	PLP-P71JWH7
		インテリアパネル	標準の他にインテリアパネル5色（ホワイト系・ベージュ・グレー・ブラウン・ブラック）を準備しています（納期は受注後1ヵ月）
	リモコン		MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1／ワイヤレスリモコン　リモコン本体：PAR-SC1SA　受光アダプター：PAR-FA33M1
別売部品	スペースパネル		PAC-SH15AS
	ワイドパネル		PAC-SH18WP
	加湿器（別吊方式）（注1）		PAC-SF10HU（1.0ℓ/h）
	多機能ケースメント　外気取入用ケースメント（注2）		PAC-SE21TM
	外付LEVボックス（注3）		PAC-SG95LE
	補助電気ヒーター（注4）		—
	ドレンアップメカ		標準装備

(注1)建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。PAC-SF10HUの加湿器を使用する場合には、専用のドレン管(自然排水)を設けてください。加湿量は空気条件によって変わります。
加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年(3750時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
(注2)外気取り入れに際しては、多機能ケースメントをご利用ください。多機能ケースメント組み込み時、室内ユニットの高さは+135mm加算されます。スペースパネル使用時、外気取り入れはできません。
(注3)ホテル・病院・寮など暗騒音の低い部屋では、別売の外付LEVボックスをご使用ください。　(注4)PLFY-P-JMG1形は補助電気ヒーターの組み込みができません。また、補助電気ヒーターの別売部品もありません。
(注)別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■天井カセット形（4方向吹出し、システム天井対応タイプ）

タイプ			天井カセット形（4方向吹出し／システム天井対応タイプ）
能力			P22・P28・P36・P45
形名			PLFY-P22DMG1・PLFY-P28DMG1・PLFY-P36DMG1・PLFY-P45DMG1
構成部品	カセット用化粧パネル	標準パネル	PLP-P45DWH7
	リモコン		MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1／ワイヤレスリモコン　リモコン本体：PAR-SC1SA　受光アダプター：PAR-FA33M1
別売部品	外付LEVボックス（注1）		PAC-SG95LE
	補助電気ヒーター（注2）		—
	ドレンアップメカ		標準装備

(注1)ホテル・病院・寮など暗騒音の低い部屋では、別売の外付LEVボックスをご使用ください。　(注2)PLFY-P-DMG1形は補助電気ヒーターの組み込みができません。また、補助電気ヒーターの別売部品もありません。

■天井カセット形（2方向吹出しタイプ）

組み合わせに関しては一覧表（下表）を参照ください。

タイプ			天井カセット形（2方向吹出し、ドレンアップメカ内蔵タイプ）			
能力			P22・P28・P36・P45	P56・P71	P80・P90・P112	P140
形名			PLFY-P22LMG1・PLFY-P28LMG1 PLFY-P36LMG1・PLFY-P45LMG1	PLFY-P56LMG1 PLFY-P71LMG1	PLFY-P80LMG1・PLFY-P90LMG1 PLFY-P112LMG1	PLFY-P140LMG1
構成部品	カセット用化粧パネル	塗装パネル	CMP-P45LWHG1	CMP-P71LWHG1	CMP-P112LWHG1	CMP-P140LWHG1
		天井材組込用パネル(注1,8)	CMP-P45LXHG1	CMP-P71LXHG1	CMP-P112LXHG1	CMP-P140LXHG1
		自動昇降用パネル(注1,2,8)	CMP-P45ALWHG2	CMP-P71ALWHG2	CMP-P112ALWHG2	CMP-P140ALWHG2+CMP-P140SKG2
	リプレースパネル (注1)	標準タイプ	PAC-KH45LWR （パネルサイズ：1,360×710mm 天井開口サイズ：1,320×670mm）	PAC-KH71LWR （パネルサイズ：1,540×710mm 天井開口サイズ：1,500×670mm）	PAC-KH112LWR （パネルサイズ：2,030×710mm 天井開口サイズ：1,990×670mm）	PAC-KH140LWR （パネルサイズ：2,380×710mm 天井開口サイズ：2,340×670mm）
		ロングタイプ	PAC-KH45LWRL （パネルサイズ：1,540×710mm 天井開口サイズ：1,500×670mm）	–	PAC-KH112LWRL （パネルサイズ：2,380×710mm 天井開口サイズ：2,340×670mm）	–
	昇降パネルリモコン(注2)		PAC-SF93RC			
	リモコン		MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1／ワイヤレスリモコン　リモコン本体：PAR-SC1SA　受光アダプター：PAR-FA33M1			
別売部品	加湿器（左勝手）(注3)		PAC-KH16HUL P22・P28形：(0.4ℓ/h)、P36・P45形：(0.5ℓ/h)、P56形：(0.6ℓ/h)、P71形：(0.7ℓ/h)		PAC-KH17HUL P80形:(0.8ℓ/h)、P90形:(0.9ℓ/h)、P112形:(1.2ℓ/h)、P140形:(1.4ℓ/h)	
	加湿器（右勝手）(注3)		PAC-KH26HUR P22・P28形：(0.4ℓ/h)、P36・P45形：(0.5ℓ/h)、P56形：(0.6ℓ/h)、P71形：(0.7ℓ/h)		PAC-KH27HUR P80形:(0.8ℓ/h)、P90形:(0.9ℓ/h)、P112形:(1.2ℓ/h)、P140形:(1.4ℓ/h)	
	パワー脱臭フィルター(注4)		PAC-KH01PCF	PAC-KH03PCF	PAC-KH01PCF×2	PAC-KC03PCF×2
	パワー脱臭フィルターボックス		–	–	–	PAC-KG94TB
	高性能フィルター(比色法65%)(注4)		PAC-KH31AF	PAC-KH33AF	PAC-KH31AF×2	PAC-KC34AF
	高性能フィルター(比色法90%)(注4)		PAC-KH41AF	PAC-KH43AF	PAC-KH41AF×2	PAC-KC44AF
	高性能フィルターボックス		–	–	–	PAC-KG74TB
	多機能ケースメント(注4)		PAC-KH71TB	PAC-KH73TB	PAC-KH74TB	–
	スペーサー		PAC-KH81TB	PAC-KH83TB	PAC-KH84TB	–
	外気取入ダクトフランジ(注5)		PAC-KH110F			PAC-SA110F（φ150）
	ドレンアップメカ		標準装備			
	吹き分けプレート(7:3)(注6)		PAC-KH61SFP	PAC-KH63SFP	PAC-KH64SFP	PAC-KH65SFP
	外付LEVボックス(注7)		PAC-SG95LE		–	–

(注1)受注生産品のため納期に若干の期日を要しますので、発注の際にご確認ください。リプレースパネルはマンセル「0.7Y8.59/0.97」であり、カセット用化粧パネル(マンセル「6.4Y8.9/0.4」)とは異なります。
(注2)自動昇降用パネルをご利用の際には、昇降パネルリモコンを手配願います。また、自動昇降機パネルと多機能ケースメントとの併用はできません。
(注3)建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。加湿器は設置場所やメンテナンスに応じて左右を選択してください。また、加湿器組み込み時、吹き出し口側に吹き分けプレートの組み込み、分ダクト接続はできません。左右同時組み込みの場合、給水圧が0.05～0.1MPaとなるように減圧弁(現地手配)を取り付けてください。加湿量は空気条件によって変わります。ホテルや寝室・役員室など暗騒音の低い部屋では、カチッという電磁弁の動作音が定期的に聞こえる場合がありますが異常ではありません。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水質が市水・上水で硬度70以下の場合、交換の目安は3年(3750時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんので、ご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
(注4)パワー脱臭フィルター、高性能フィルターを組み込む場合には、多機能ケースメントもしくはスペーサーが必要です(P140形はフィルターに応じて専用のフィルターボックスが必要)。また、パワー脱臭フィルターと高性能フィルターとの併用はできません。
(注5)自動昇降用パネルは外気取り入れ時対応できません。(注6)P140形の吹き分けプレートはユニット側から見て左側が7、右側が3の吹き分けのみとなります。
(注7)ホテル・病院・寮など暗騒音の低い部屋では、別売の外付LEVボックスをご使用ください(P22～P71形)。
(注8)受注生産品になります。(注)別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■別売部品組み合わせ一覧表

▲印：P140形は不可　■印：P112～P140形は不可

別売部品	スペーサー（自然排水方式）		○			○				○			○			○				○		○			○			○			○			○			○	
	多機能ケースメント	○			○			○			○			○			○			○		○			○			○			○			○			○	
	吹き分けプレート（7：3）			○	○	○				○	○	○							○	○																	
	加湿器 右勝手						○※	○※	○※	○※	○※	○※	○	○	○						○※	○※	○	○			○※	○※	○	○			○※	○※	○	○		
	加湿器 左勝手												○	○	○								○	○					○	○					○	○		
	フィルター パワー脱臭フィルター																														○	○	○	○	○	○
	フィルター 高性能フィルター															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
ロングライフフィルター		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考																■	■			▲	▲					▲	▲					▲	▲			

(注1)建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。加湿器を組み込む場合は加湿器用メンテナンス口が必要です。
(注2)※は設置場所やメンテナンスに応じて左右を選択ください。
(注3)加湿器組み込み時、吹き出し口側に吹き分けプレートの組み込み・分ダクト接続は出来ません。そのため加湿器2台組み込み時は吹き分けプレートの組み込み、分ダクト接続はできません。
(注4)加湿器左右同時組み込みの場合、給水圧が0.05～0.1MPaとなるように減圧弁(現地手配)を取り付けてください。
(注5)P140形の吹き分けプレートはユニット配管側から見て左側が7、右側が3の吹き分けのみとなります。
(注6)P22～P112形については、多機能ケースメントもしくはスペーサーにて高性能フィルター・パワー脱臭フィルターの両方に対応しておりますが、P140形に関しては、フィルターに応じて専用のフィルターボックスが必要です。
(注7)パワー脱臭フィルターと高性能フィルターの併用はできません。

■天井カセット形（1方向吹出し）

タイプ			天井カセット形（1方向吹出し、小容量タイプ）	天井カセット形（1方向吹出し、大容量タイプ）
能力			P22・P28・P36・P45	P36・P45・P56・P71・P80
形名			PMFY-P22BMG1・PMFY-P28BMG1 PMFY-P36BMG1・PMFY-P45BMG1	PMFY-P36FMG1・PMFY-P45FMG1 PMFY-P56FMG1・PMFY-P71FMG1 PMFY-P80FMG1
構成部品	カセット用化粧パネル	ムーブアイパネル	–	PMP-P80FWE7
		標準パネル	PMP-P45BWH7	PMP-P80FWH7
		インテリアパネル	（ホワイト系）PMP-P45BW7（ベージュ）PMP-P45BC7	（ベージュ）受注生産品
	リモコン		MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1／ワイヤレスリモコン　リモコン本体：PAR-SC1SA　受光アダプター：PAR-FA33M1	
	ワイヤレスリモコン受光部(ムーブアイパネル用)(注1)		–	PAR-SR1EA
	ワイヤレスリモコン受光部(標準パネル用)(注1)		–	PAR-SR1MA
別売部品	スペースパネル(注2)	高さ22mm	PAC-SH22AS（ピュアホワイト）	–
		高さ50mm	PAC-SH23AS（ピュアホワイト）	–
	ワイドパネル(注3)(注4)		PAC-SH24WP（ピュアホワイト）	PAC-SJ14WP（ピュアホワイト）
	前吹出しグリル(注4)		–	PAC-SJ13GS
	左右ベーン(注4)		–	PAC-SJ15LR
	加湿器(別吊方式)(注4)(注5)		–	PAC-SF10HU（1.0ℓ/h）
	外気取入ダクトフランジ(注6)		–	PAC-SH650F
	外付LEVボックス(注7)		PAC-SG95LE	PAC-SG95LE（P36～P71形）
	補助電気ヒーター(注8)		–	
	ドレンアップメカ		標準装備	

(注1)PMFY-P-FMG1形用の本体組込タイプです。
(注2)天井フトコロが浅い場合に、ユニットを天井面より22mmもしくは50mm下げて設置することができます。必ず化粧パネルを手配願います。(化粧パネルと組み合わせて使用します。)
(注3)既存の天井開口穴が流用できます。必ず化粧パネルを手配願います。(化粧パネルと組み合わせて使用します。)
(注4)前吹出しグリル、ワイドパネル、加湿器(別吊方式)は、併用できません。また左右ベーンは前吹出しグリル、加湿器(別吊方式)と併用できません。
(注5)建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。PAC-SF10HUの加湿器を使用する場合には、専用のドレン管(自然排水)を設けてください。加湿量は空気条件によって変わります。
加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年(3750時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
(注6)ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込み静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。
(注7)ホテル・病院・寮など暗騒音の低い部屋では、別売の外付LEVボックスをご使用ください。(P22～P71形)
(注8)PMFY-P-BMG1形、PMFY-P-FMG1形用の補助電気ヒーターは別売部品の設定としてはありません。(注)別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■天井ビルトイン形

タイプ			天井ビルトイン形			
能力			P22・P28・P36	P45・P56	P71・P80・P90	P112・P140
形名			PDFY-P22MG1 PDFY-P28MG1 PDFY-P36MG1	PDFY-P45MG1 PDFY-P56MG1	PDFY-P71MG1 PDFY-P80MG1 PDFY-P90MG1	PDFY-P112MG1 PDFY-P140MG1
構成部品	メンテナンスパネル(注1)	吸込口付メンテナンスパネル(塗装)	CMP-P36DSWHG1	CMP-P56DSWHG1	CMP-P90DSWHG1	CMP-P160DSWHG1
		吸込口付メンテナンスパネル(天井材組込用)	CMP-P36DSXHG1	CMP-P56DSXHG1	CMP-P90DSXHG1	CMP-P160DSXHG1
		メンテナンスパネル(塗装、天井材組込用兼用)	CMP-P36DMWG1	CMP-P90DMWG1		CMP-P160DMWG1
		ワンサイズアップ(注1) 吸込口付メンテナンスパネル(塗装)	CMP-P56DSWHG1	CMP-P90DSWHG1	CMP-P160DSWHG1	CMP-P160DSWHLG1
		ワンサイズアップ(注1) 吸込口付メンテナンスパネル(天井材組込用)	CMP-P56DSXHG1	CMP-P90DSXHG1	CMP-P160DSXHG1	CMP-P160DSXHLG1
	リモコン		MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1／ワイヤレスリモコン　リモコン本体：PAR-SC1SA　受光アダプター：PAR-FA33M1			
別売部品	加湿器(注2)		PAC-KD10CH（0.4 ℓ/h）	PAC-KD16CH（0.4 ℓ/h）	PAC-KD18CH（0.8 ℓ/h）	PAC-KD19CH（1.4 ℓ/h）
	高性能フィルター(比色法65%)(注3)		PAC-KD30AF	PAC-KD31AF	PAC-KD33AF	PAC-KD34AF
	高性能フィルター(比色法90%)(注3)		PAC-KD40AF	PAC-KD41AF	PAC-KD43AF	PAC-KD44AF
	下吸込用高性能フィルターボックス(注3)		PAC-KD70TB	PAC-KD71TB	PAC-KD73TB	PAC-KD74TB
	後吸込用フィルターボックス(注3)		PAC-KD80RTB	PAC-KD81RTB	PAC-KD83RTB	PAC-KD84RTB
	ドレンアップメカ		標準装備			
	角ダクトフランジ(吹出用)		PAC-KD60KDF	PAC-KD61KDF	PAC-KD63KDF	PAC-KD64KDF
	下吸込キャンバスダクト		PAC-KD85DF	PAC-KD86DF	PAC-KD88DF	PAC-KD89DF
	吹出口ユニット(オートベーンなし)		PAC-SH19UN			
	円形ダクト		（1mセット）PAC-KD01FD（φ200、断熱材付）　（2mセット）PAC-KD02FD（φ200、断熱材付）			
	分岐ダクト		PAC-KD03BJ			
	外付LEVボックス(注4)		PAC-SG95LE（P22～P71形）			ー

(注1)吸込口付メンテナンスパネルを使用して、オプションの加湿器を組み込む場合にはワンサイズ上のパネルを使用してください。
(注2)建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。加湿量は空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水質が市水・上水で硬度70以下の場合、交換の目安は5年(6250時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
(注3)高性能フィルターを使用する場合には、下吸込用高性能フィルターボックスまたは、後吸込用フィルターボックスを併せてご使用ください。
(注4)ホテル・病院・寮など暗騒音の低い部屋では、別売の外付LEVボックスをご使用ください(P22～P71形)。
(注)別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■天井埋込形

タイプ			天井埋込形				
能力			P45・P56・P71	P80・P90	P112・P140・P160	P224	P280
形名			PEFY-P45MG2 PEFY-P56MG2 PEFY-P71MG2	PEFY-P80MG2 PEFY-P90MG2	PEFY-P112MG2 PEFY-P140MG2 PEFY-P160MG2	PEFY-P224MG1	PEFY-P280MG1
構成部品	リモコン		MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1／ワイヤレスリモコン　リモコン本体：PAR-SC1SA　受光アダプター：PAR-FA33M1				
別売部品	加湿器(注1)		PAC-KE01CH(注2)(0.45 ℓ/h)	PAC-KE03CH (0.7 ℓ/h)	PAC-KE09CH (1.4 ℓ/h)	PAC-KE15CH (2.8 ℓ/h)	
	フィルターボックス(注3)		PAC-KE71TB	PAC-KE99TB	PAC-KE94TB	PAC-KE95TB	
	ロングライフフィルター(注3)		PAC-KE86LAF	PAC-KE88LAF	PAC-KE89LAF	PAC-KE85LAF	
	高性能フィルター	比色法65%	PAC-KE31PAF(注3)	PAC-KE33PAF (注3)	PAC-KE34PAF (注3)	PAC-KE35AF (注3)	
		比色法90%	PAC-KE41PAF(注3)	PAC-KE43PAF (注3)	PAC-KE44PAF (注3)	PAC-KE45AF (注3)	
	ダブルフィルターボックス		PAC-KE55WTB	PAC-KE59WTB	PAC-KE57WTB	PAC-KE58WTB	
	ドレンアップメカ		ー(標準装備)			PAC-KM28DM	
	補助電気ヒーター(注4)		ー				

(注1)建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。加湿量は空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水質が市水・上水で、硬度70以下の場合、交換の目安は5年(6250時間)です。交換目安は保障期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
(注2)P56形 0.5ℓ/h、P71形 0.55ℓ/h。
(注3)ロングライフフィルター、高性能フィルターを使用する場合には、フィルターボックスを併せてご使用ください。(ロングライフフィルター-高性能フィルターを併用する場合はダブルフィルターボックスを使用してください。)
(注4)PEFY-P-MG1(2)形用の補助電気ヒーターは別売部品の設定としてはありません。
(注)別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■天吊形

タイプ		天吊形		
能力		P45・P56	P71・P80・P90	P112・P140・P160
形名		PCFY-P45KMG1 PCFY-P56KMG1	PCFY-P71KMG1 PCFY-P80KMG1 PCFY-P90KMG1	PCFY-P112KMG1 PCFY-P140KMG1 PCFY-P160KMG1
構成部品	リモコン	MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1／ワイヤレスリモコン　リモコン本体：PAR-SC1SA　天吊形ワイヤレス受光部：PAR-SA9WA (注1)		
別売部品	ムーブアイ+ワイヤレス受光部キット(注1)	PAC-SH92MW		
	ムーブアイキット(注1)	PAC-SH91MK		
	自動昇降キット(注2)	PAC-SH85JK	PAC-SH86JK	PAC-SH87JK
	昇降パネルリモコン(注2)	PAR-SF93RC		
	フィルターケースメント(注3)	PAC-SH77AF	PAC-SH78AF	PAC-SH79AF
	高性能フィルターエレメント(比色法65%)(注3)	PAC-SH80KF	PAC-SH81KF	PAC-SH82KF
	オイルガードフィルター(注4)	PAC-SH88KF	PAC-SH89KF	PAC-SH90KF
	外気取入ダクトフランジ(注5)	PAC-SH65OF		
	ドレンアップメカ	PAC-SH83DM	PAC-SH84DM	
	補助電気ヒーター(注6)	ー		

(注1)PCFY-P-KMG1形専用の本体組込タイプです。
(注2)高性能フィルターとの併用はできません。冷媒配管の右側取出しはできません。ドレン配管の右側、及び左側の取出しはできません。上側取出しの場合ドレンアップメカが必要です。
自動昇降キットはワイヤードリモコンから昇降できますが、ワイヤレスをお求めの場合は、天吊形ワイヤレスリモコン受光部と昇降パネルリモコンを手配願います。
ワイヤードリモコンで昇降操作を行う場合は、エアコンの下方が見渡せる位置にリモコンを設置してください。昇降するパネルに人や物が接触し損傷を与える恐れがあります。
ワイヤードリモコンの位置からエアコンが見えない場合は、必ず別売の昇降パネルリモコン(ワイヤレス)をご使用ください。
(注3)高性能フィルターを組込む際には、フィルターケースメントを手配願います。自動昇降キットとの併用はできません。
(注4)オイルガードフィルターを組込む際には、本体付属のフィルターを取りはずして、取付けてください。フィルターケースメントの手配は不要です。
オイルガードフィルターは室内ユニットへの油煙侵入保護を目的とするもので、油煙を捕集するものではありません。
食用油を用いる厨房、加工油を用いる工場等油煙環境でのご使用は避けてください。
(注5)ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込み静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください
(注6)PCFY-P・KMG1形用の補助電気ヒーターは別売部品の設定としてはありません。
(注)別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■壁掛形

タイプ		壁掛形(小容量タイプ)		壁掛形(大容量タイプ)
能力		P22・P28	P22・P28	P36・P45・P56
形名		PKFY-P22BMG1・PKFY-P28BMG1	PKFY-P22BMSG1(静かな小部屋用)・PKFY-P28BMSG1(静かな小部屋用)(注1)	PKFY-P36HMG1・PKFY-P45HMG1・PKFY-P56HMG1
構成部品	リモコン	MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1／ワイヤレスリモコン　リモコン本体：PAR-SC1SA (注2)		
別売部品	外付LEVボックス(注2)	ー	PAC-SG95LE	PAC-SG95LE
	ドレンアップメカ	ー	ー	PAC-SH75DM

(注1)ホテル・病院・寮など暗騒音が低い部屋でのご使用には、PKFY-P-BMSG1(静かな小部屋用)をご選定ください。なお、必ず別売外付LEVボックスPAC-SG95LEとの組合わせ使用となります。
(注2)PKFY-P・BM（S）G1形及びPKFY-P・HMG1形はワイヤレス受光部が標準で装備されていますので、ワイヤレスにする場合はワイヤレスリモコン本体のみお求めください。
(注)別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■床置形

タイプ			床置形			
能力			P224	P280	P450	P560
形名			PFFY-P224DMG1	PFFY-P280DMG1	PFFY-P450DMG1	PFFY-P560DMG1
構成部品	リモコン		MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-33MA／MEリモコンPAR-F29ME1			
別売部品	加湿器（注2）		PAC-CE32TF（3.0ℓ/h）	PAC-CE33TF（4.1ℓ/h）	PAC-CE39TF（6.0ℓ/h）	PAC-CE40TF（8.6ℓ/h）
	フィレドンフィルター（PS-400）		PAC-CJ72FF	PAC-CJ73FF	PAC-CJ79FF	PAC-CJ80FF
	プレナムチャンバー（注1）		PAC-CC82PL	PAC-CC83PL	PAC-CC84PL	PAC-CC85PL
	プレナムチャンバー接続時（注1）	（50Hz用）	標準（注3）	標準（注3）	標準	標準
		（60Hz用）	標準	標準	送風機ブーリー　PAC-CC10SP 電動機ブーリー　標準	送風機ブーリー　PAC-CC21SP 電動機ブーリー　PAC-CC26MP
	後吸込ダクトフランジ		PAC-CE72DF	PAC-CE73DF	PAC-CE79DF	PAC-CE80DF
	ファンモーター		PAC-CJ64MR		PAC-CJ60MR	PAC-CJ61MR
	外気取入フランジ		PAC-CG73GF		PAC-CG75GF	
	左配管部品		PAC-CE63RP		―	―
	予備フィルター		PAC-CF82YF	PAC-CF83YF	PAC-CF89YF	PAC-CF90YF
	高性能フィルター（NBS90 %）		PAC-CF92AF	PAC-CF93AF	PAC-CF94AF	PAC-CF90AF
	中性能フィルター（NBS65 %）		PAC-CF62AF	PAC-CF63AF	PAC-CF64AF	PAC-CF65AF
	中高性能フィルターボックス		PAC-CF72TB	PAC-CF73TB	PAC-CF74TB	PAC-CF75TB

（注1）プレナムチャンバーの機外静圧は30Paです。必要に応じて静圧変更部品を併せてご使用ください。
（注2）建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。加湿量は空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水質が市水・上水で、硬度70以下の場合、交換の目安は5年(6250時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
（注3）モーターブーリー径（可変ブーリー）をφ140（出荷時はφ116.7）に調整してください。
（注） 別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■床置形スリムタイプ

タイプ		床置形（スリムタイプ）
能力		P56～P160
形名		PSFY-P56～P160GMG1
別売部品	クリーンフィルター	PAC-SF07KF

＊MAリモコンが内蔵されています。
＊補助電気ヒーターの取付けはできません。
（注）別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■床置形ローボーイタイプ

タイプ		床置形（ローボーイタイプ）	
能力		P28・P36・P45・P56	P71
形名		PFFY-P・LEMG1／PFFY-P・LRMG1	PFFY-P・LEMG1／PFFY-P・LRMG1
構成部品	リモコン	MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1	
別売部品	加湿器(注1)	PAC-KA80CH（0.2ℓ/h）	PAC-KA81CH（0.4ℓ/h）

（注1）建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。加湿量は空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水質が市水・上水で、硬度70以下の場合、交換の目安は5年(6250時間)です。
交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
（注2）室温サーモ形給気処理ユニットタイプへの取付はできません。（注）別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■壁ビルトイン形（受注生産品）

タイプ		壁ビルトイン形		
能力		P112・P140	P224	P280
形名		PFFY-P112RMG1・PFFY-P140RMG1	PFFY-P224RMG1	PFFY-P280RMG1
構成部品	リモコン	MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1		
別売部品	加湿器	PAC-KB03CH（1.4ℓ/h）	PAC-KB04CH（2.1ℓ/h）	
	高性能フィルター（NBS65%）	PAC-KB11AF	PAC-KB12AF	PAC-KB13AF

（注1）建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。加湿量は空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水質が市水・上水で、硬度70以下の場合、交換の目安は5年(6250時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
（注）別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■厨房用エアコン〈天吊形〉

タイプ		厨房用エアコン	
能力		P80	P140
形名		PCFY-P80HMG1	PCFY-P140HMG1
構成部品	リモコン	MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1	
別売部品	厨房用フレッシュエアー用ダクトフランジ	PAC-SF280F（φ200）	
	交換用オイルミストフィルターエレメント	PAC-SG38KF（1セット12枚入）	
	化粧カバー（フロント+吊金具カバー）(注1)	PAC-SF81KC	PAC-SF82KC

（注1）ユニット本体、吊金具部分に埃等がたまらないようにカバーする部品です。
（注）別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■室温サーモ形給気処理ユニット天井埋込形別売部品

タイプ		天井埋込形		
能力		P90	P112・P140・P160	P224・P280
形名		PEFY-P90MG1-F	PEFY-P112・P140・P160MG1-F	PEFY-P224・P280MG1-F
別売部品	フィルターボックス	PAC-KE93TB	PAC-KE94TB	PAC-KE95TB
	加湿器（注1）	PAC-KE23CH（0.5ℓ/h）	PAC-KE24CH（1.1ℓ/h）	PAC-KE25CH（2.0ℓ/h）

＊加湿器以外の別売部品は標準ユニット（PEFY-M-E1）と同じです。
＊室温サーモ形給気処理ユニットタイプに補助電気ヒーターの取付はできません。
（注1）建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。加湿量は空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水質が市水・上水で、硬度70以下の場合、交換の目安は5年(6250時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。
供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
（注）別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■室温サーモ形給気処理ユニット壁ビルトイン形別売部品（受注生産品）

タイプ		壁ビルトイン形
能力		P280
形名		PFFY-P280RMG1
構成部品	リモコン	MAリモコンPAR-26MA1又はPAR-34MA／MEリモコンPAR-F29ME1
別売部品	加湿器（注1）	PAC-KB04CH（2.1ℓ/h）
	高性能フィルター（NBS65%）	PAC-KB13AF

（注1）建築物衛生法の湿度基準を満足させるためには、機器の設置環境を考慮し、加湿器の採用をご検討ください。加湿量は空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水質が市水・上水で、硬度70以下の場合、交換の目安は5年(6250時間)です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
（注）別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。

■外気処理エアコン天井埋込形別売部品

タイプ	MAリモコン	MEリモコン	ロングライフフィルター	高性能フィルター（NBS65%）	高性能フィルター（NBS90%）	フィルターボックス	ドレンアップメカ
GE-P1080MG1	PAR-26MA1 PAR-34MA	PAR-F29ME1	PAC-KE87LAF	PAC-KE36PAF	PAC-KE46PAF	PAC-KE96TB	PAC-KM26DM
GE-P1680MG1			PAC-KE85LAF	PAC-KE35PAF	PAC-KE45PAF	PAC-KE97TB	
GE-P2100MG1							

■クリーンルーム用天井カセット形別売部品（受注生産品）

タイプ			天井カセット形		
能力			P36	P45・P56	P71・P80
形名			PLFY-P36CLMG1	PLFY-P45・P56CLMG1	PLFY-P71・P80CLMG1
別売部品	HEPAフィルター		PAC-KC80CCL	PAC-KC81CCL	PAC-KC83CCL
	下吸込仕様	パネル	CMP-J36CLWG1	CMP-J56CLWG1	CMP-J80CLWG1
		下吸込ボックス	PAC-KC60CTB	PAC-KC61CTB	PAC-KC63CTB
	後吸込仕様	パネル	CMP-J36CSWG1	CMP-J56CSWG1	CMP-J80CSWG1
	風速アップキット＊		PAC-KC90UKT	PAC-KC91UKT	PAC-KC93UKT

＊暖房時の到着距離がアップします。
（注）別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。
＊吹出口の風速は0.5m/sとなるようにしていますが、冷房時は冷気の自然対流の影響で床面の近くでは1m/sを越える場合があります。また暖房時は到達距離が約1.5m以下となり、特に下吸込仕様時には温度分布が悪く足元まで十分な暖房効果が得られない場合があります。暖房を重視する場合、「風速アップキット」を取り付ければ到達距離がアップ（約3m）します。この場合、冷房時も風速が大きくなります。

II 製品データ

[1] 送風機特性線図

（1）ビルトインカセット形

■PDFY-P22･28･36MG1

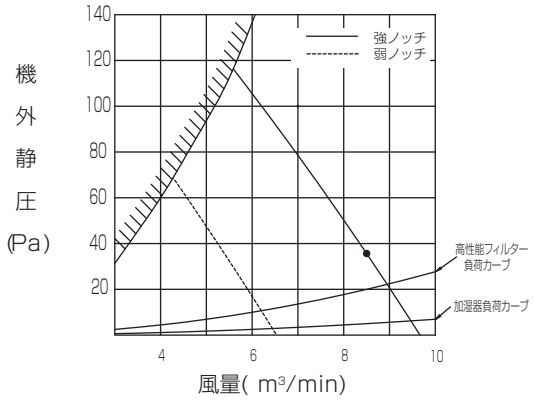

■PDFY-P45･56MG1

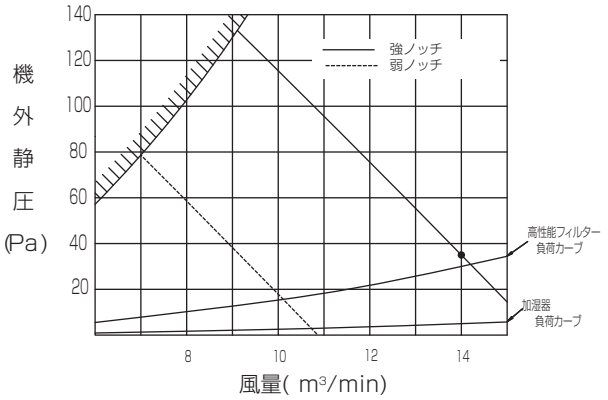

■PDFY-P71MG1

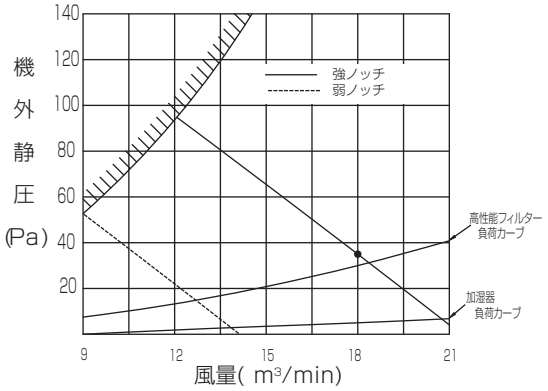

■PDFY-P80MG1

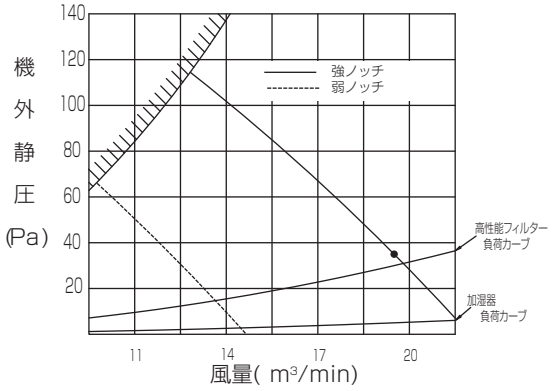

■PDFY-P90MG1

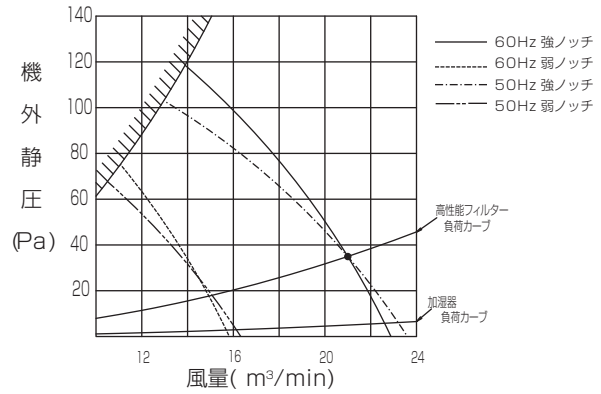

■PDFY-P112MG1

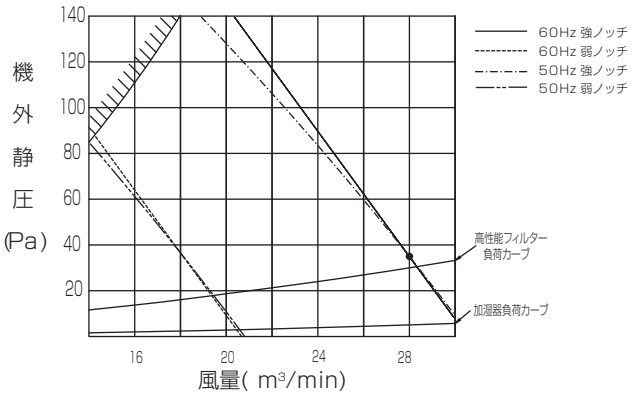

■PDFY-P140MG1

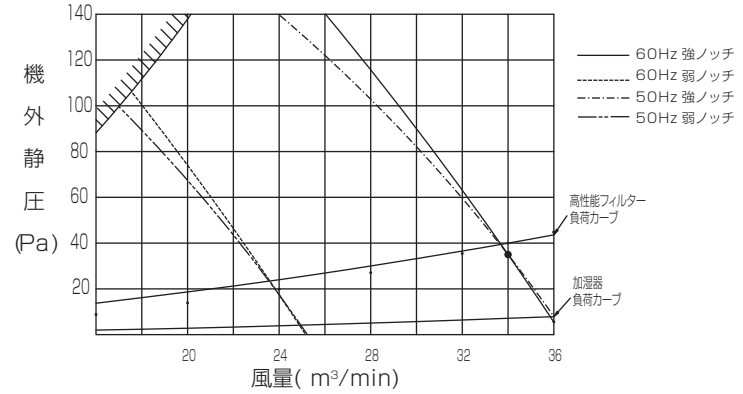

（2）天井埋込形

■PEFY-P45･56MG2

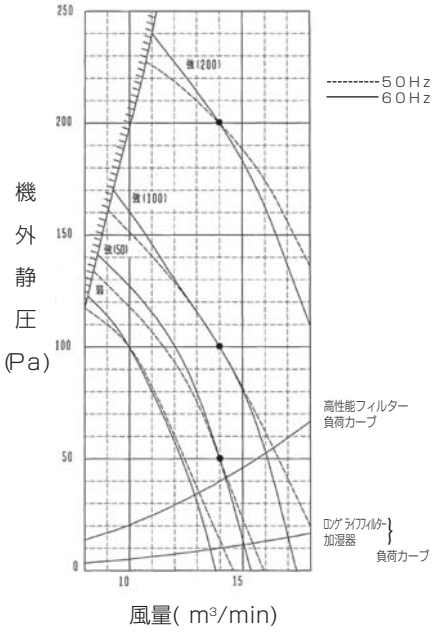

■PEFY-P71MG2

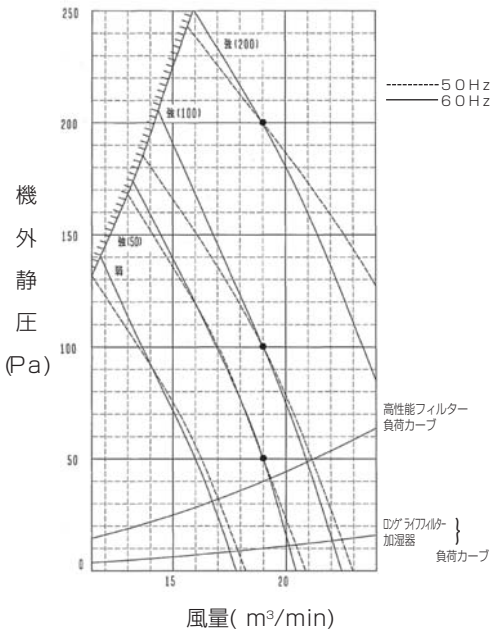

■PEFY-P80MG2

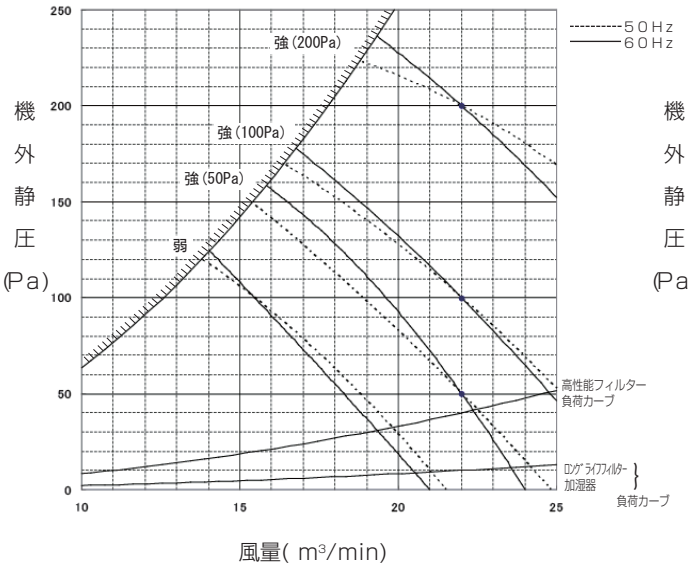

■PEFY-P90MG2

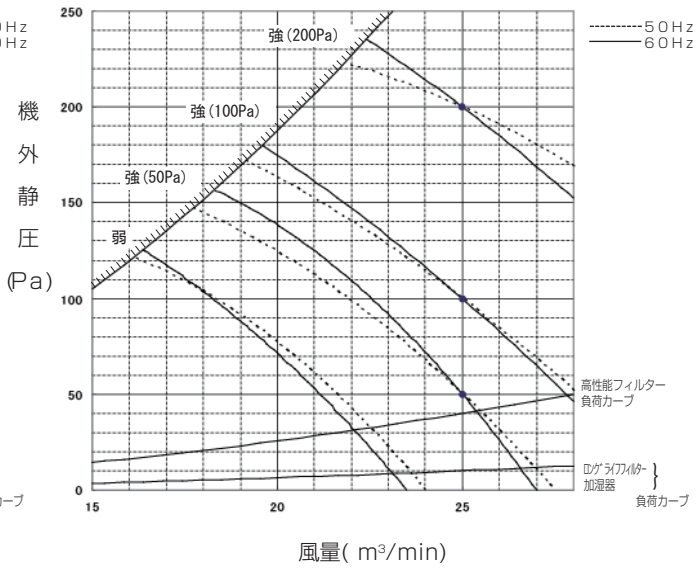

■PEFY-P112・140MG2

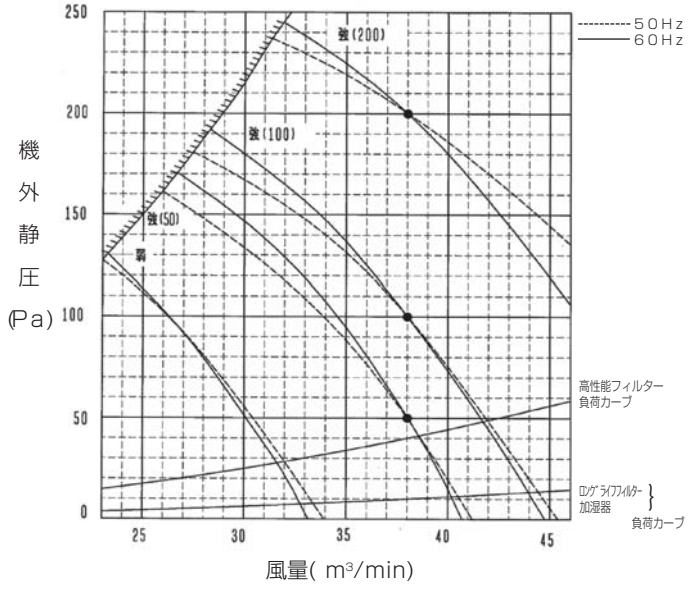

■PEFY-P160MG2

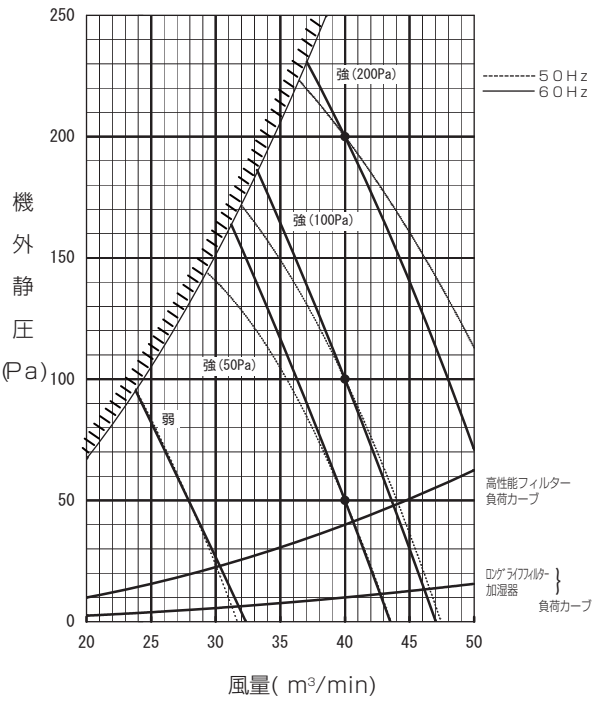

■PEFY-P224MG1

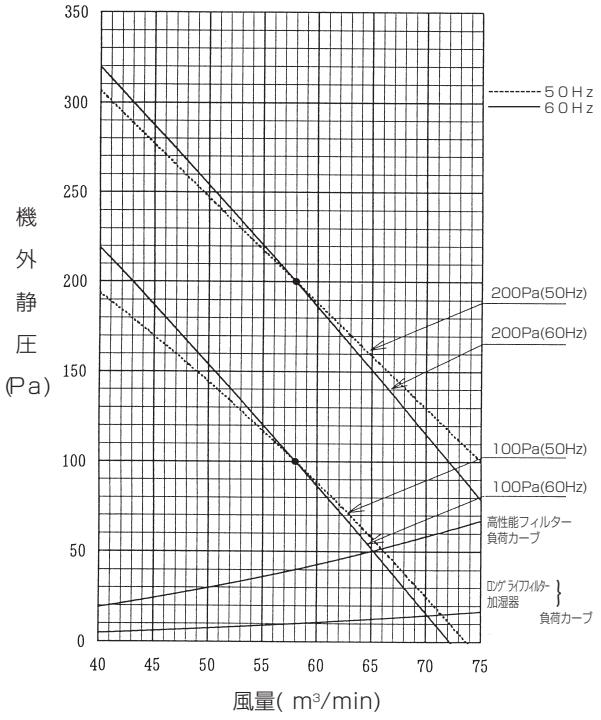

■PEFY-P280MG1

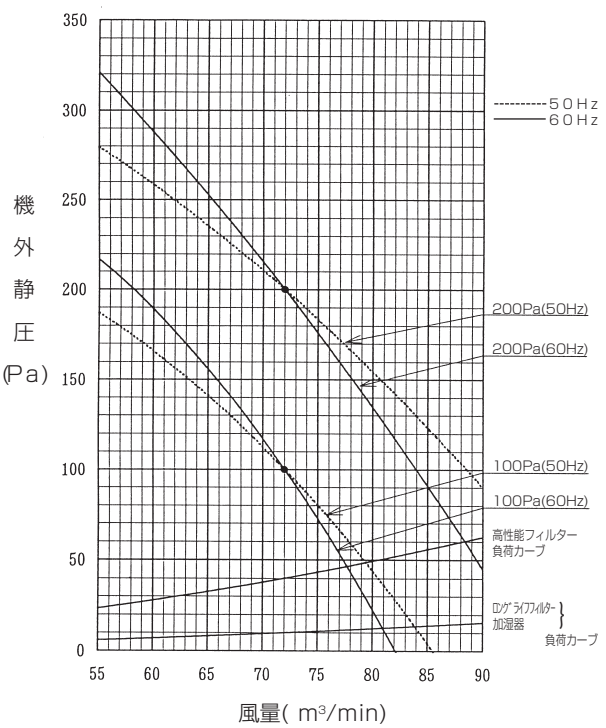

（3）床置形

■PFFY-P224DMG1

50Hz

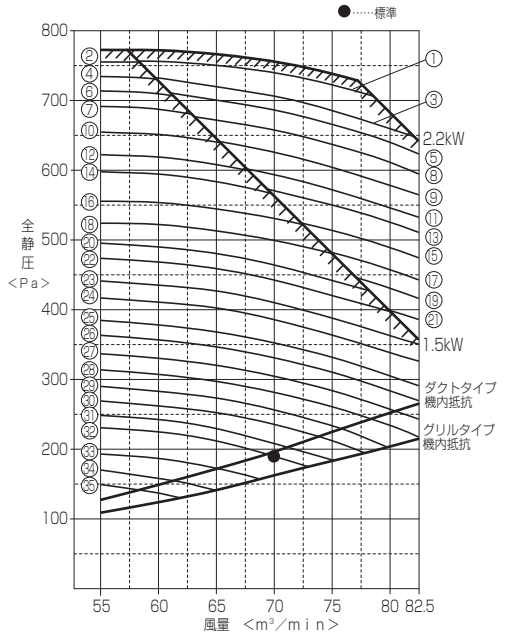

標準点は、モーターブーリー径(可変ブーリー)をφ140(出荷時はφ116.7)に調整した値を示します。
①～㉟ は静風圧部品選定表の組合せNoを示します。

標準仕様

電動機	モーターブーリー	ファンブーリー	Vベルト	51F設定値
1.5kW全閉形	A可変24（出荷時PCφ116.7）	A224-20	A56	6.5A

		モーター1.5kW（標準）用 A1（A形1本掛け）レッドラベル				モーター2.2kW（別売PAC-CJ64MR）用 A1（A形1本掛け）レッドラベル			
		モーターブーリー		ファンブーリー	V	モーターブーリー		ファンブーリー	V
No.	回転数 (rpm)	形名	スライドピース 回転数	形名	ベルト	形名	スライドピース 回転数	形名	ベルト
①	1677					PAC-CT10MP	2・3/4	PAC-CT02SP(φ118)	50
②	1675	標準	3/4	PAC-CT02SP(φ118)	49				
③	1648					PAC-CT10MP	3・1/4	PAC-CT02SP(φ118)	50
④	1645	標準	1・1/4	PAC-CT02SP(φ118)	49				
⑤	1620					PAC-CT10MP	1/2	PAC-CT03SP(φ132)	51
⑥	1615	標準	1・3/4	PAC-CT02SP(φ118)	49				
⑦	1585	標準	2・1/4	PAC-CT02SP(φ118)	49				
⑧	1581					PAC-CT10MP	1・1/4	PAC-CT03SP(φ132)	51
⑨	1540					PAC-CT10MP	2	PAC-CT03SP(φ132)	51
⑩	1538	標準	0	PAC-CT03SP(φ132)	50				
⑪	1499					PAC-CT10MP	2・3/4	PAC-CT03SP(φ132)	51
⑫	1497	標準	3/4	PAC-CT03SP(φ132)	50				
⑬	1459					PAC-CT10MP	3・1/2	PAC-CT03SP(φ132)	51
⑭	1457	標準	1・1/2	PAC-CT03SP(φ132)	50				
⑮	1418					PAC-CT10MP	4・1/4	PAC-CT03SP(φ132)	51
⑯	1417	標準	2・1/4	PAC-CT03SP(φ132)	49				
⑰	1378					PAC-CT10MP	1・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	52
⑱	1376	標準	3	PAC-CT03SP(φ132)	49				
⑲	1344					PAC-CT10MP	2・1/4	PAC-CT04SP(φ150)	52
⑳	1336	標準	3・3/4	PAC-CT03SP(φ132)	49				
㉑	1308					PAC-CT10MP	3	PAC-CT04SP(φ150)	52
㉒	1306	標準	1	PAC-CT04SP(φ150)	51				
㉓	1259	標準	2	PAC-CT04SP(φ150)	51				
㉔	1223	標準	2・3/4	PAC-CT04SP(φ150)	51				
㉕	1175	標準	3・3/4	PAC-CT04SP(φ150)	51				
㉖	1140	標準	4・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	51				
㉗	1098	標準	3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉘	1059	標準	1・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉙	1019	標準	2・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉚	980	標準	3・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉛	940	標準	4・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉜	906	標準	0	標準(φ224)	56				
㉝	858	標準	1・1/2	標準(φ224)	56				
㉞	819	標準	2・3/4	標準(φ224)	56				
㉟	787	標準	3・3/4	標準(φ224)	56				

注1. モーターを2.2kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は9.0Aとなります。
2. Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。

ｻｲｽﾞ	44	45	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59
形名	14	15	16	17	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59

3. 標準仕様は機内抵抗165Pa、機外静圧30Pa、風量70m³/minです。
※.50Hz地区の場合、上記標準仕様にてご使用される時は、電動機ブーリーPCφ（可変ブーリー）を140（スライドピース回転数：0）にしてください。
4. 別売プレナムは機外静圧30Paです。上記3. ※に示すブーリー仕様にてご使用ください。（風量70m³/min）
5. 機内抵抗はフィレドンフィルターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

60Hz

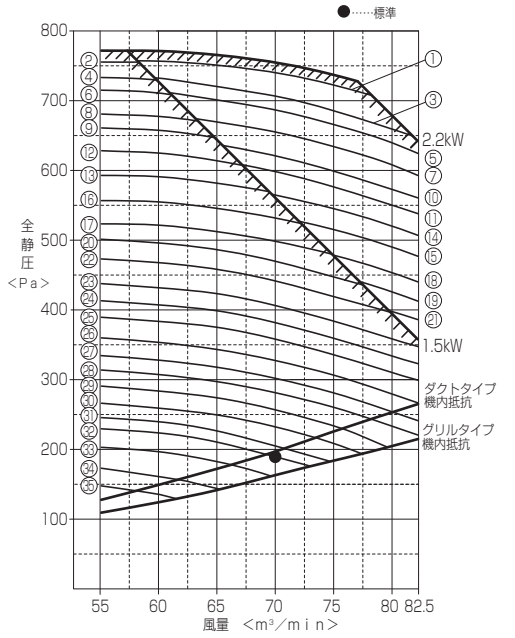

①～㉟ は静風圧部品選定表の組合せNoを示します。

標準仕様

電動機	モーターブーリー	ファンブーリー	Vベルト	51F設定値
1.5kW全閉形	A可変24（出荷時PCφ116.7）	A224-20	A56	6.5A

		モーター1.5kW（標準）用 A1（A形1本掛け）レッドラベル				モーター2.2kW（別売PAC-CJ64MR）用 A1（A形1本掛け）レッドラベル			
		モーターブーリー		ファンブーリー	V	モーターブーリー		ファンブーリー	V
No.	回転数 (rpm)	形名	スライドピース 回転数	形名	ベルト	形名	スライドピース 回転数	形名	ベルト
①	1679					PAC-CT10MP	1・1/4	PAC-CT04SP(φ150)	52
②	1677	標準	2・3/4	PAC-CT03SP(φ132)	49				
③	1650					PAC-CT10MP	1・3/4	PAC-CT04SP(φ150)	52
④	1645	標準	3・1/4	PAC-CT03SP(φ132)	49				
⑤	1622					PAC-CT10MP	2・1/4	PAC-CT04SP(φ150)	52
⑥	1619	標準	1/4	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑦	1579					PAC-CT10MP	3	PAC-CT04SP(φ150)	52
⑧	1576	標準	1	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑨	1547	標準	1・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑩	1535					PAC-CT10MP	3・3/4	PAC-CT04SP(φ150)	52
⑪	1506					PAC-CT10MP	4・1/4	PAC-CT04SP(φ150)	52
⑫	1505	標準	2・1/4	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑬	1462	標準	3	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑭	1458					PAC-CT10MP	0	PAC-CT05SP(φ180)	54
⑮	1422					PAC-CT10MP	3/4	PAC-CT05SP(φ180)	54
⑯	1419	標準	3・3/4	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑰	1376	標準	4・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑱	1375					PAC-CT10MP	1・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	54
⑲	1339					PAC-CT10MP	2・1/2	PAC-CT05SP(φ180)	54
⑳	1337	標準	1/2	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉑	1304					PAC-CT10MP	3・1/4	PAC-CT05SP(φ180)	54
㉒	1302	標準	1・1/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉓	1254	標準	2・1/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉔	1218	標準	3	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉕	1182	標準	3・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉖	1135	標準	4・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉗	1094	標準	0	標準(φ224)	56				
㉘	1055	標準	1	標準(φ224)	56				
㉙	1017	標準	2	標準(φ224)	56				
㉚	979	標準	3	標準(φ224)	56				
㉛	941	標準	4	標準(φ224)	56				
㉜	912	標準	4・3/4	標準(φ224)	56				
㉝	877	標準	3	PAC-CT07SP(φ250)	58				
㉞	825	標準	4・1/2	PAC-CT07SP(φ250)	58				
㉟	783	標準	3	PAC-CT08SP(φ280)	59				

注1. モーターを2.2kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は9.0Aとなります。
2. Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。

ｻｲｽﾞ	44	45	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59
形名	14	15	16	17	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59

3. 標準仕様は機内抵抗165Pa、機外静圧30Pa、風量70m³/minです。
4. 別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様のブーリーのままご使用ください。（風量70m³/min）
5. 機内抵抗はフィレドンフィルターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

■PFFY-P280DMG1

50Hz

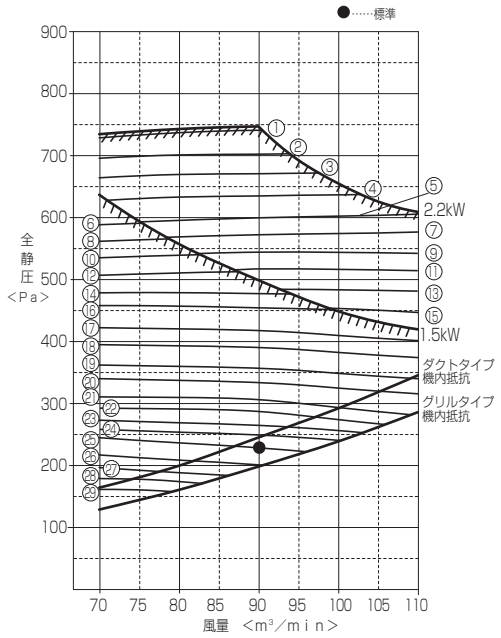

標準点は、モーターブーリー径(可変ブーリー)をφ140(出荷時はφ116.7)に調整した値を示します。
①～㉙ は静風圧部品選定表の組合せNoを示します。

標準仕様

電動機	モーターブーリー	ファンブーリー	Vベルト	51F設定値
1.5kW全閉形	A可変24（出荷時PCφ116.7）	A212-20	A55	6.5A

		モーター1.5kW（標準）用 A1（A形1本掛け）レッドラベル				モーター2.2kW（別売PAC-CJ64MR）用 A1（A形1本掛け）レッドラベル			
		モーターブーリー		ファンブーリー	V	モーターブーリー		ファンブーリー	V
No.	回転数 (rpm)	形名	スライドピース 回転数	形名	ベルト	形名	スライドピース 回転数	形名	ベルト
①	1663					PAC-CT10MP	3	PAC-CT02SP(φ118)	50
②	1620					PAC-CT10MP	1/2	PAC-CT03SP(φ132)	51
③	1581					PAC-CT10MP	1・1/4	PAC-CT03SP(φ132)	51
④	1540					PAC-CT10MP	2	PAC-CT03SP(φ132)	51
⑤	1499					PAC-CT10MP	2・3/4	PAC-CT03SP(φ132)	51
⑥	1497	標準	3/4	PAC-CT03SP(φ132)	50				
⑦	1459					PAC-CT10MP	3・1/2	PAC-CT03SP(φ132)	51
⑧	1457	標準	1・1/4	PAC-CT03SP(φ132)	50				
⑨	1418					PAC-CT10MP	4・1/4	PAC-CT03SP(φ132)	51
⑩	1417	標準	2・1/4	PAC-CT03SP(φ132)	49				
⑪	1378					PAC-CT10MP	1・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	52
⑫	1376	標準	3	PAC-CT03SP(φ132)	49				
⑬	1344					PAC-CT10MP	2・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	52
⑭	1336	標準	3・3/4	PAC-CT03SP(φ132)	49				
⑮	1308					PAC-CT10MP	3	PAC-CT04SP(φ150)	52
⑯	1306	標準	1	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑰	1259	標準	2	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑱	1223	標準	2・3/4	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑲	1175	標準	3・3/4	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑳	1140	標準	4・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	51				
㉑	1098	標準	3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉒	1059	標準	1・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉓	1019	標準	2・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉔	989	標準	3・1/2	PAC-CT05SP(φ180)	53				
㉕	958	標準	0	標準(φ212)	55				
㉖	907	標準	1・1/2	標準(φ212)	55				
㉗	865	標準	2・3/4	標準(φ212)	55				
㉘	823	標準	4	標準(φ212)	55				
㉙	787	標準	3・3/4	PAC-CT06SP(φ224)	56				

注1. モーターを2.2kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は9.0Aとなります。
2. Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。

ｻｲｽﾞ	44	45	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59
形名	14	15	16	17	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59

3. 標準仕様は機内抵抗200Pa、機外静圧30Pa、風量90m³/minです。
※50Hz地区の場合、上記標準仕様にてご使用される時は、電動機ブーリーPCφ（可変ブーリー）を140（スライドピース回転数：0）にしてください。
4. 別売プレナムは機外静圧30Paです。上記3. ※に示すブーリー仕様にてご使用ください。（風量90m³/min）
5. 機内抵抗はフィレドンフィルターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

60Hz

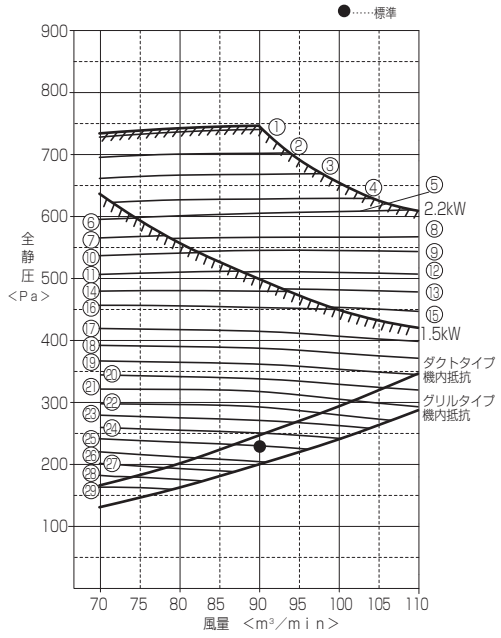

①～㉙ は静風圧部品選定表の組合せNoを示します。

標準仕様

電動機	モーターブーリー	ファンブーリー	Vベルト	51F設定値
1.5kW全閉形	A可変24（出荷時PCφ116.7）	A212-20	A55	6.5A

		モーター1.5kW（標準）用 A1（A形1本掛け）レッドラベル				モーター2.2kW（別売PAC-CJ64MR）用 A1（A形1本掛け）レッドラベル			
		モーターブーリー		ファンブーリー	V	モーターブーリー		ファンブーリー	V
No.	回転数 (rpm)	形名	スライドピース 回転数	形名	ベルト	形名	スライドピース 回転数	形名	ベルト
①	1664					PAC-CT10MP	1・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	52
②	1622					PAC-CT10MP	2・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	52
③	1579					PAC-CT10MP	3	PAC-CT04SP(φ150)	52
④	1535					PAC-CT10MP	3・3/4	PAC-CT04SP(φ150)	52
⑤	1506					PAC-CT10MP	4・1/4	PAC-CT04SP(φ150)	52
⑥	1505	標準	2・1/4	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑦	1462	標準	3	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑧	1458					PAC-CT10MP	1・1/2	PAC-CT05SP(φ180)	54
⑨	1422					PAC-CT10MP	3/4	PAC-CT05SP(φ180)	54
⑩	1419	標準	3・3/4	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑪	1376	標準	4・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	51				
⑫	1375					PAC-CT10MP	1・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	54
⑬	1339					PAC-CT10MP	2・1/2	PAC-CT05SP(φ180)	54
⑭	1337	標準	1/2	PAC-CT05SP(φ180)	53				
⑮	1304					PAC-CT10MP	3・1/4	PAC-CT05SP(φ180)	54
⑯	1302	標準	1・1/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
⑰	1254	標準	2・1/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
⑱	1218	標準	3	PAC-CT05SP(φ180)	53				
⑲	1182	標準	3・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53				
⑳	1146	標準	1/4	標準(φ212)	55				
㉑	1105	標準	1・1/4	標準(φ212)	55				
㉒	1065	標準	2・1/4	標準(φ212)	55				
㉓	1024	標準	3・1/4	標準(φ212)	55				
㉔	994	標準	4	標準(φ212)	55				
㉕	963	標準	4・3/4	標準(φ212)	55				
㉖	911	標準	2	PAC-CT07SP(φ250)	58				
㉗	877	標準	3	PAC-CT07SP(φ250)	58				
㉘	825	標準	4・1/2	PAC-CT07SP(φ250)	58				
㉙	783	標準	3	PAC-CT08SP(φ280)	59				

注1. モーターを2.2kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は9.0Aとなります。
2. Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表　※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。

ｻｲｽﾞ	44	45	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59
形名	14	15	16	17	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59

3. 標準仕様は機内抵抗200Pa、機外静圧30Pa、風量90m³/minです。
4. 別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様のブーリーのままご使用ください。（風量90m³/min）
5. 機内抵抗はフィレドンフィルターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

■PFFY-P450DMG1

50Hz

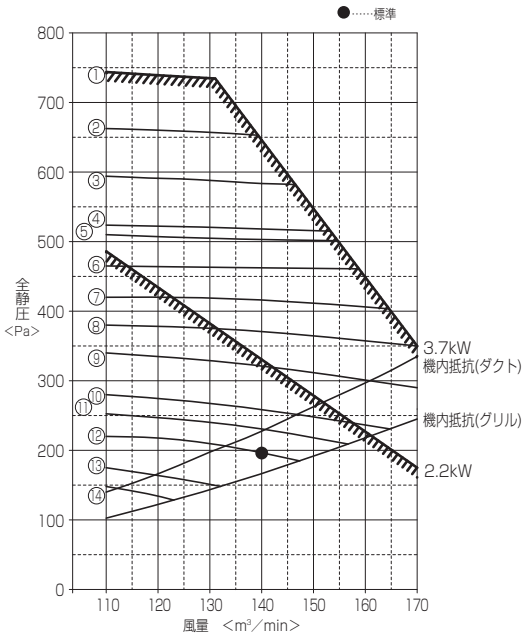

① ～⑭ は静風圧部品選定表の組合せNoを示します。

標準仕様

電動機	モーターブーリー	ファンブーリー	Vベルト	51F設定値
2.2kW全閉形	B118-28	B250-32	B44	9.0A

		モーター2.2kW(標準)用 B1(B形1本掛け)レッドラベル			モーター3.7kW(別売PAC-CJ60MR)用 B1(B形1本掛け)レッドラベル		
No.	回転数 (rpm)	モーターブーリー 形名	ファンブーリー 形名	Vベルト	モーターブーリー 形名	ファンブーリー 形名	Vベルト
①	1251				PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC02SP(φ170)	B38
②	1182				PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC03SP(φ180)	B39
③	1121				PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC04SP(φ190)	B40
④	1065				PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC05SP(φ200)	B40
⑤	1051				標準(φ118)	PAC-CC01SP(φ165)	B36
⑥	1006	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC06SP(φ212)	B43	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC06SP(φ212)	B41
⑦	953	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC07SP(φ224)	B43	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC07SP(φ224)	B42
⑧	905	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC08SP(φ236)	B44	PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC08SP(φ236)	B43
⑨	855	PAC-CC25MP(φ145)	標準(φ250)	B45	PAC-CC25MP(φ145)	標準(φ250)	B44
⑩	778	標準(φ118)	PAC-CC07SP(φ224)	B42	標準(φ118)	PAC-CC07SP(φ224)	B40
⑪	739	標準(φ118)	PAC-CC08SP(φ236)	B43			
⑫	698	標準(φ118)	標準(φ250)	B44			
⑬	625	標準(φ118)	PAC-CC10SP(φ280)	B46			
⑭	584	標準(φ118)	PAC-CC11SP(φ300)	B47			

注1.モーターを3.7kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は15Aとなります。
2.Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表 ※形名は「PAC-CC＊＊VB」で、＊＊部を下表の形名欄に示します。

サイズ	B36	B38	B39	B40	B41	B42	B43	B44	B45	B46	B47	B48	B49	B50	B53	B54
形名	30	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	47	48

3.標準仕様は機内抵抗166Pa、機外静圧30Pa、風量140m³/minです。
4.別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様のブーリーのままご使用ください。(風量140m³/min)
5.機内抵抗はフィルドンフィルターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

60Hz

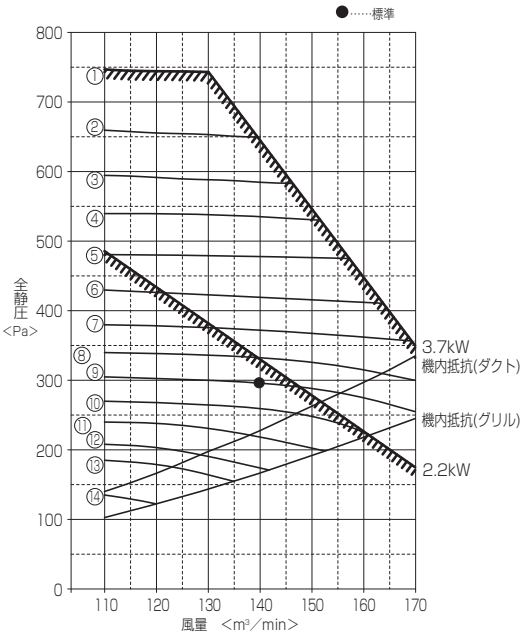

① ～⑭ は静風圧部品選定表の組合せNoを示します。

標準仕様

電動機	モーターブーリー	ファンブーリー	Vベルト	51F設定値
2.2kW全閉形	B118-28	B250-32	B44	9.0A

		モーター2.2kW (標準)用 B1(B形1本掛け)レッドラベル			モーター3.7kW (別売PAC-CJ60MR)用 B1(B形1本掛け)レッドラベル		
No.	回転数 (rpm)	モーターブーリー 形名	ファンブーリー 形名	Vベルト	モーターブーリー 形名	ファンブーリー 形名	Vベルト
①	1255				PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC05SP(φ200)	B40
②	1183				PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC06SP(φ212)	B41
③	1119				PAC-CC25MP(φ145)	PAC-CC07SP(φ224)	B42
④	1073				標準(φ118)	PAC-CC04SP(φ190)	B38
⑤	1019	標準(φ118)	PAC-CC05SP(φ200)	B40	標準(φ118)	PAC-CC05SP(φ200)	B39
⑥	960	標準(φ118)	PAC-CC06SP(φ212)	B41	標準(φ118)	PAC-CC06SP(φ212)	B40
⑦	908	標準(φ118)	PAC-CC07SP(φ224)	B42	標準(φ118)	PAC-CC07SP(φ224)	B40
⑧	861	標準(φ118)	PAC-CC08SP(φ236)	B43	標準(φ118)	PAC-CC08SP(φ236)	B41
⑨	812	標準(φ118)	標準(φ250)	B44	標準(φ118)	標準(φ250)	B42
⑩	767	PAC-CC24MP(φ125)	PAC-CC10SP(φ280)	B46			
⑪	724	標準(φ118)	PAC-CC10SP(φ280)	B46			
⑫	674	標準(φ118)	PAC-CC11SP(φ300)	B47			
⑬	642	標準(φ118)	PAC-CC12SP(φ315)	B49			
⑭	568	標準(φ118)	PAC-CC13SP(φ355)	B53			

注1.モーターを3.7kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は15Aとなります。
2.Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表 ※形名は「PAC-CC＊＊VB」で、＊＊部を下表の形名欄に示します。

サイズ	B36	B38	B39	B40	B41	B42	B43	B44	B45	B46	B47	B48	B49	B50	B53	B54
形名	30	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	47	48

3.標準仕様は機内抵抗166Pa、機外静圧130Pa、風量140m³/minです。
4.別売プレナムは機外静圧30Paです。上表①のブーリー仕様でご使用ください。(風量140m³/min)
5.機内抵抗はフィルドンフィルターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

■PFFY-P560DMG1

50Hz

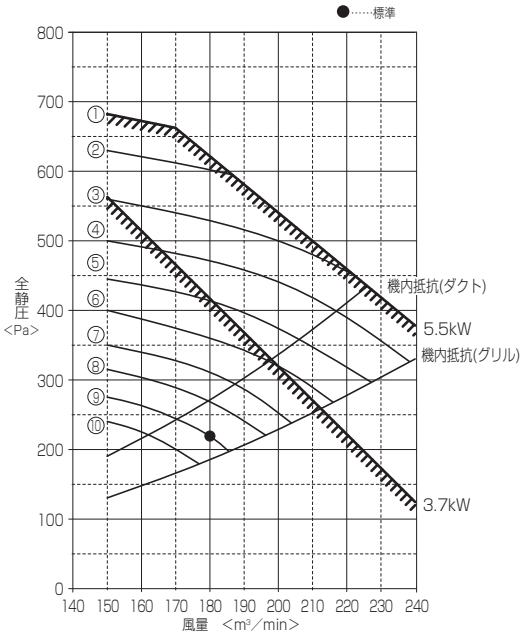

①～⑩ は静風圧部品選定表の組合せNoを示します。

標準仕様

電動機	モーターブーリー	ファンブーリー	Vベルト	51F設定値
3.7kW全閉形	2B118-28	2B236-32	B41×2	15A

No.	回転数 (rpm)	モーター3.7kW (標準)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル モーターブーリー 形名	ファンブーリー 形名	Vベルト	モーター5.5kW (別売PAC-CJ61MR)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル モーターブーリー 形名	ファンブーリー 形名	Vベルト
①	1135				PAC-CC65MP(φ145)	PAC-CC16SP(φ190)	B38
②	1094				PAC-CC28MP(φ125)	PAC-CC14SP(φ170)	B35
③	1034				PAC-CC27MP(φ118)	PAC-CC14SP(φ170)	B35
④	979	標準(φ118)	PAC-CC15SP(φ180)	B37	PAC-CC27MP(φ118)	PAC-CC15SP(φ180)	B36
⑤	929	標準(φ118)	PAC-CC16SP(φ190)	B38	PAC-CC27MP(φ118)	PAC-CC16SP(φ190)	B36
⑥	884	標準(φ118)	PAC-CC17SP(φ200)	B39	PAC-CC27MP(φ118)	PAC-CC17SP(φ200)	B37
⑦	835	標準(φ118)	PAC-CC18SP(φ212)	B40			
⑧	796	PAC-CC26MP(φ125)	標準(φ236)	B42			
⑨	753	標準(φ118)	標準(φ236)	B41			
⑩	712	標準(φ118)	PAC-CC20SP(φ250)	B42			

注1. モーターを5.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は22.5Aとなります。
2. Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。
Vベルト別売形名一覧表 ※形名は「PAC-CC＊＊VB×2」で、＊＊部を下表の形名欄に示します。

サイズ	B35	B36	B37	B38	B39	B40	B41	B42	B45	B47
形名	29	30	31	32	33	34	35	36	39	41

別売部品にはVベルトが2本セットされています。
※「PAC-CC**VB」のVベルトを2本手配いただくことで対応することも可能です。
3. 標準仕様は機内抵抗189Pa、機外静圧30Pa、風量180m³/minです。
4. 別売プレナムは機外静圧30Paです。標準仕様のブーリーのままご使用ください。（風量180m³/min）
5. 機内抵抗はフィレドンフィルターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

60Hz

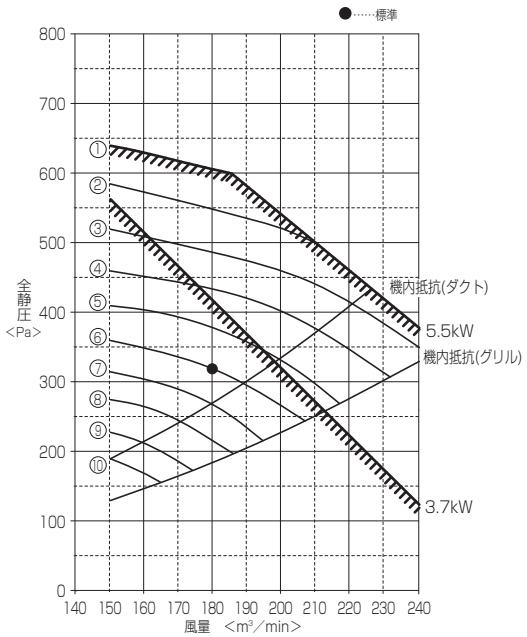

①～⑩ は静風圧部品選定表の組合せNoを示します。

標準仕様

電動機	モーターブーリー	ファンブーリー	Vベルト	51F設定値
3.7kW全閉形	2B118-28	2B236-32	B41×2	15A

No.	回転数 (rpm)	モーター3.7kW (標準)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル モーターブーリー 形名	ファンブーリー 形名	Vベルト	モーター5.5kW (別売PAC-CJ61MR)用 B2(B形2本掛け)レッドラベル モーターブーリー 形名	ファンブーリー 形名	Vベルト
①	1105				PAC-CC65MP(φ145)	PAC-CC19SP(φ224)	B40
②	1059				PAC-CC27MP(φ118)	PAC-CC16SP(φ190)	B36
③	1005	標準(φ118)	PAC-CC17SP(φ200)	B39	PAC-CC27MP(φ118)	PAC-CC17SP(φ200)	B37
④	946	標準(φ118)	PAC-CC18SP(φ212)	B40	PAC-CC27MP(φ118)	PAC-CC18SP(φ212)	B38
⑤	894	標準(φ118)	PAC-CC19SP(φ224)	B40	PAC-CC27MP(φ118)	PAC-CC19SP(φ224)	B39
⑥	847	標準(φ118)	標準(φ236)	B41			
⑦	798	標準(φ118)	PAC-CC20SP(φ250)	B42			
⑧	753	PAC-CC26MP(φ125)	PAC-CC21SP(φ280)	B45			
⑨	701	PAC-CC26MP(φ125)	PAC-CC22SP(φ300)	B47			
⑩	660	標準(φ118)	PAC-CC22SP(φ300)	B47			

注1. モーターを5.5kWにした場合、51F（過電流継電器）の設定値は22.5Aとなります。
2. Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。
Vベルト別売形名一覧表 ※形名は「PAC-CC＊＊VB×2」で、＊＊部を下表の形名欄に示します。

サイズ	B35	B36	B37	B38	B39	B40	B41	B42	B45	B47
形名	29	30	31	32	33	34	35	36	39	41

別売部品にはVベルトが2本セットされています。
※「PAC-CC**VB」のVベルトを2本手配いただくことで対応することも可能です。
3. 標準仕様は機内抵抗189Pa、機外静圧130Pa、風量180m³/minです。
4. 別売プレナムは機外静圧30Paです。表⑧のブーリー仕様でご使用ください。（風量180m³/min）
5. 機内抵抗はフィレドンフィルターなど別売部品を組込んだ場合に変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

（4）壁ビルトイン形

■PFFY-P112RMG1

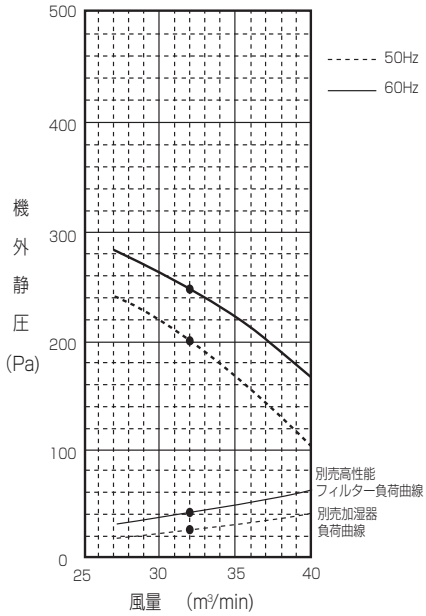

■PFFY-P140RMG1

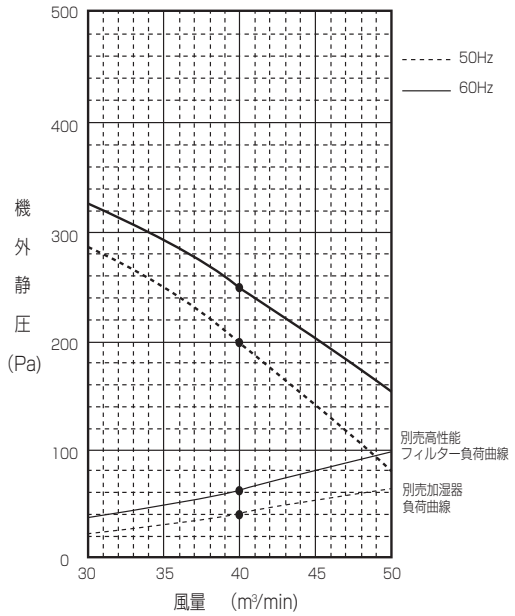

■PFFY-P224RMG1

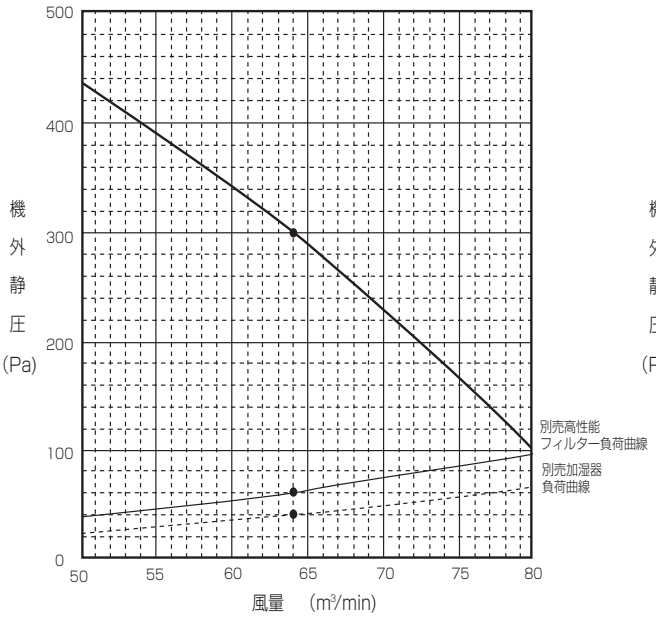

■PFFY-P280RMG1

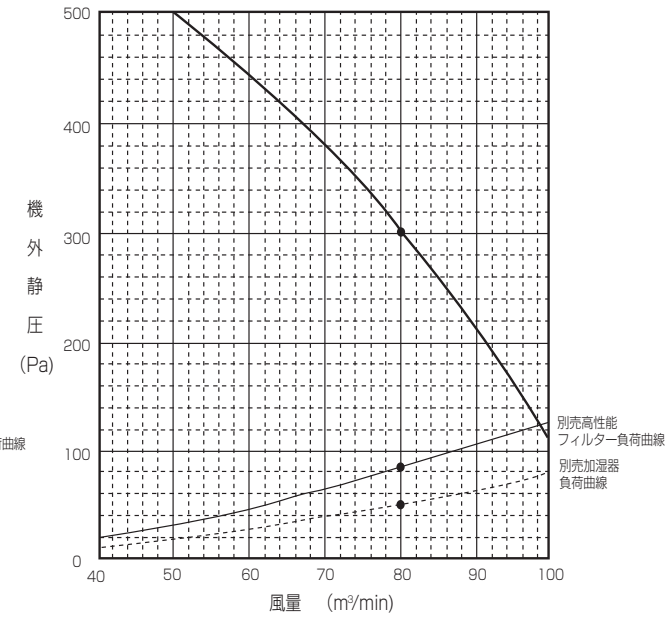

（5）低騒音天井埋込形

■PEFY-P22･28MLG1(-R)

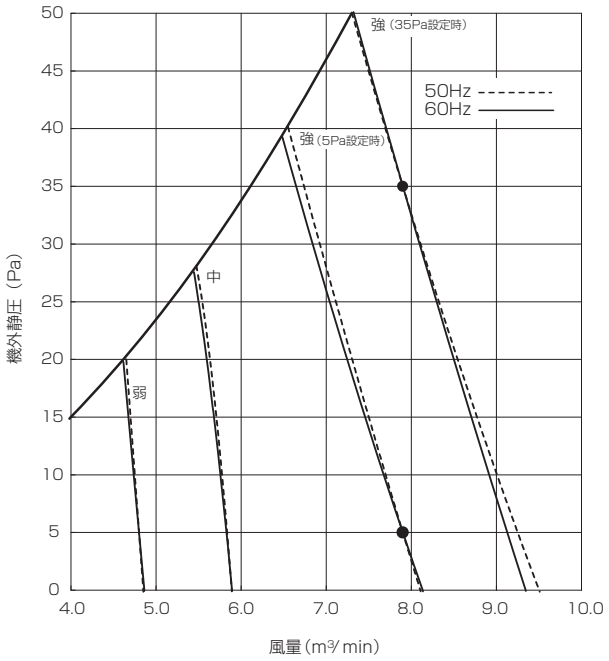

（6）室温サーモ形給気処理ユニット

■PEFY-P90MG1-F

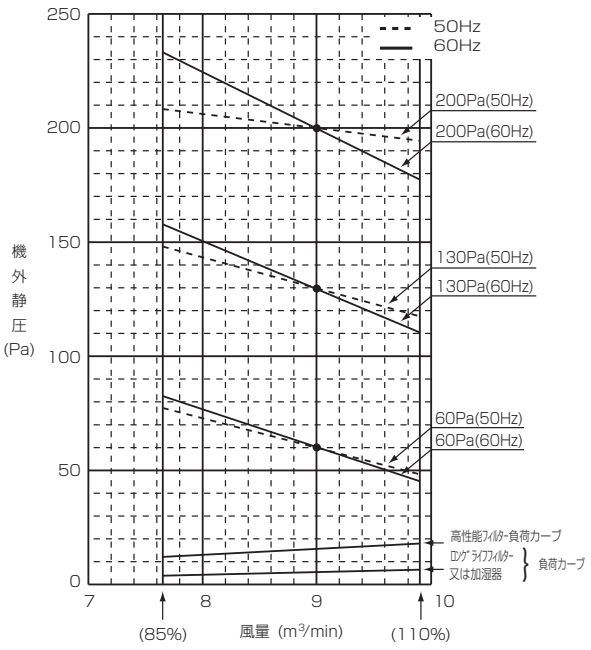

■PEFY-P112･140MG1-F

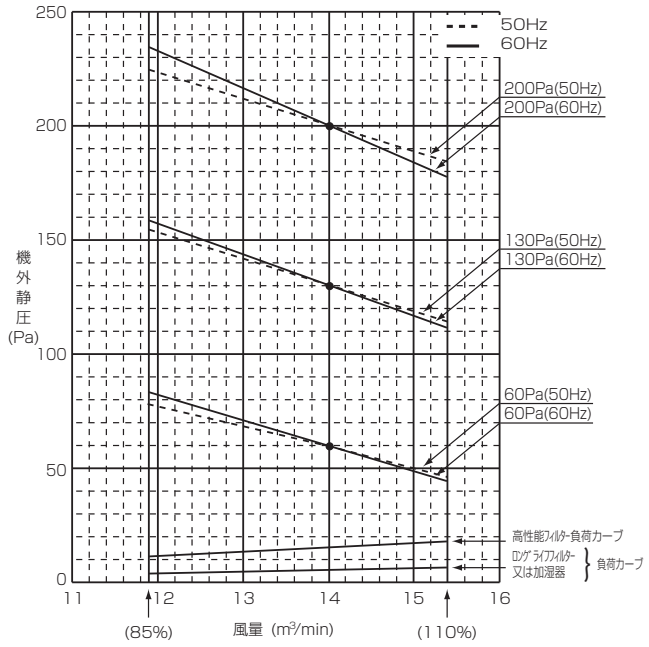

■PEFY-P160MG1-F

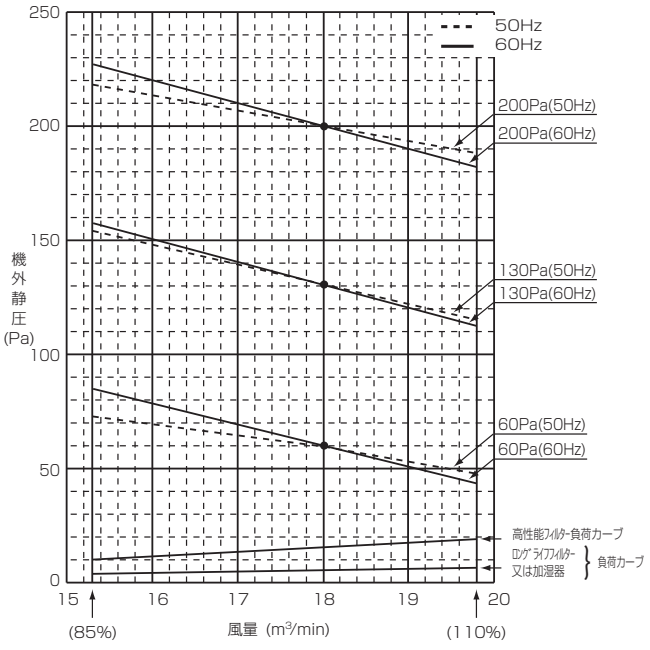

■PEFY-P224MG1-F

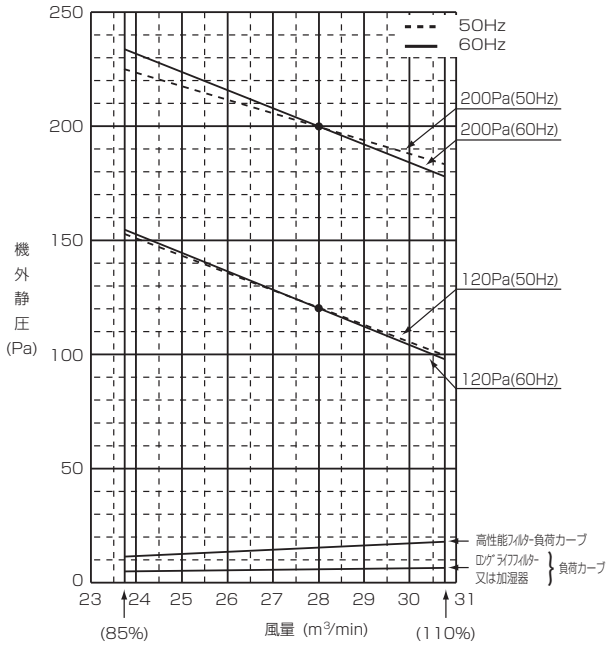

■PEFY-P280MG1-F

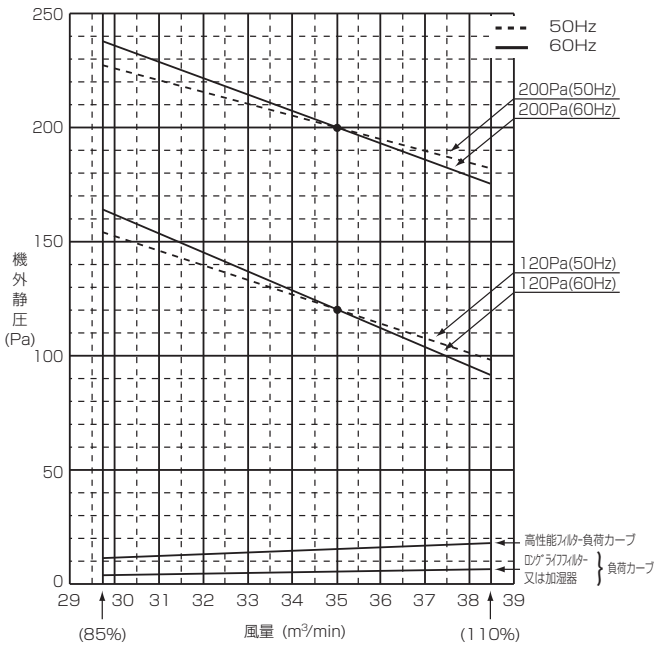

■PFFY-P280RMG1-F

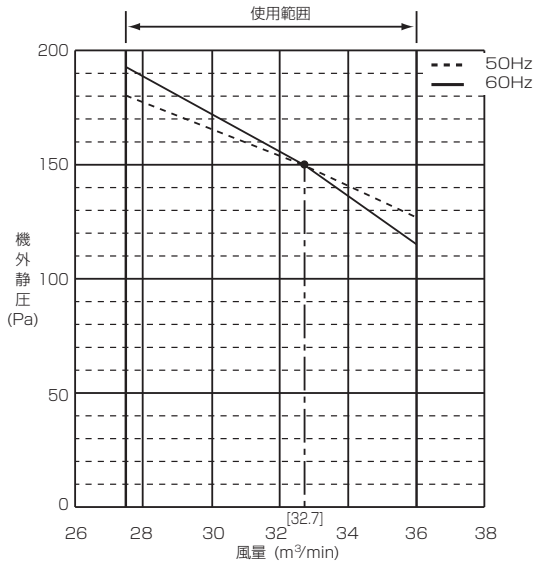

(7) 外気処理エアコン

■GE-P1080MG1

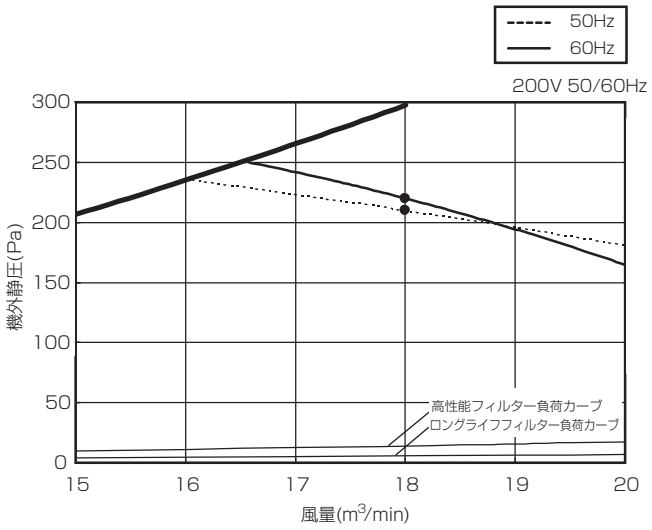

■GE-P1680MG1

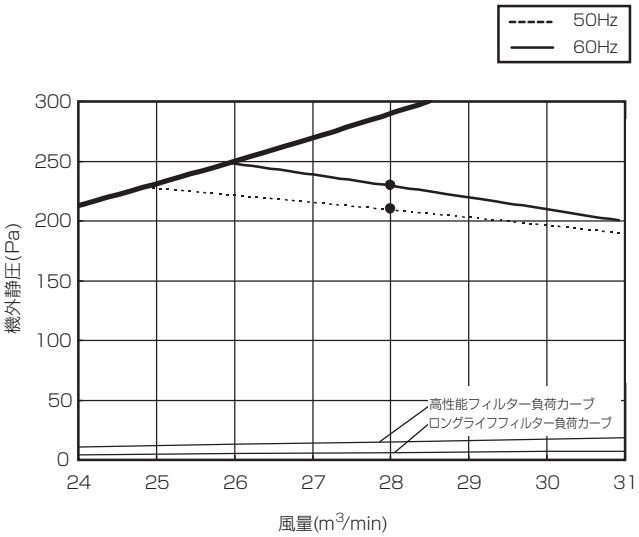

■GE-P2100MG1

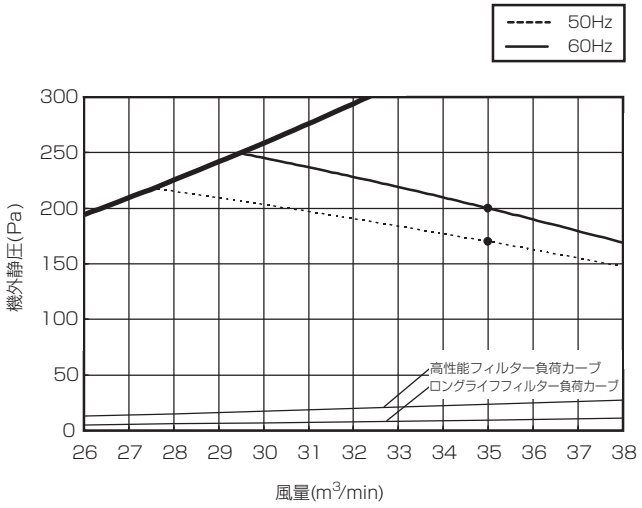

（8）クリーンルーム用カセット形

■PLFY-P36CLMG1

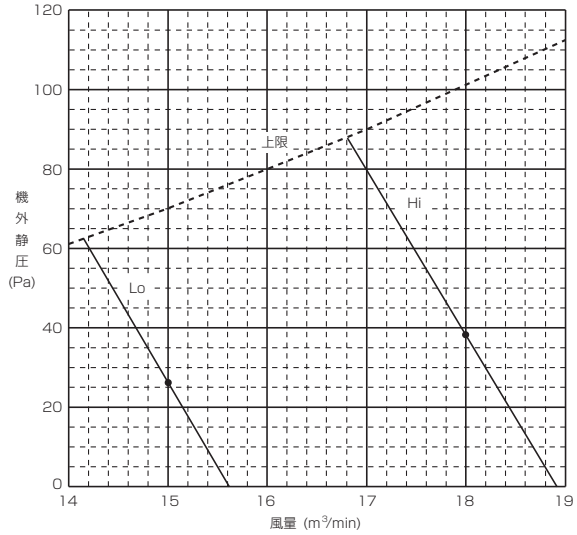

■PLFY-P45･56CLMG1

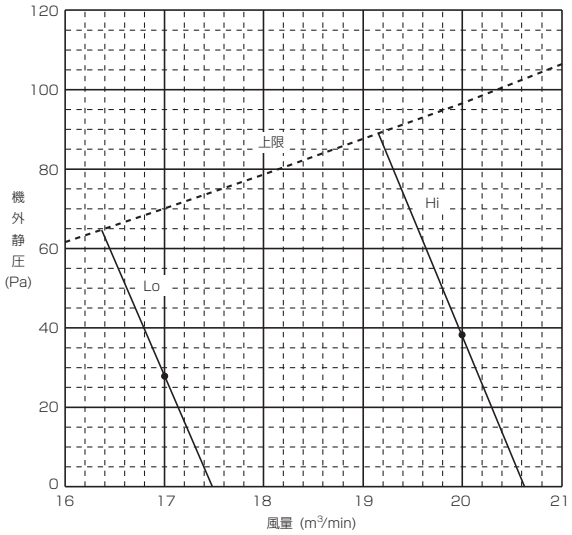

■PLFY-P71･80CLMG1

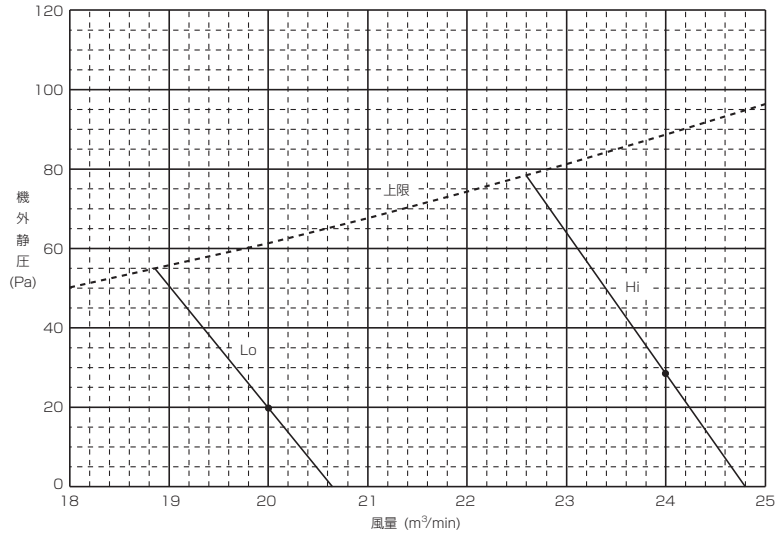

[2] 外気取入風量特性線図

◆注意事項 ・本体外気取り入れ口から外気取り入れした場合、騒音が大きくなることがあります。
・本体に取り入れた外気は、粉塵処理されませんので、現地ダクトでの粉塵処理が必要となります。
・外気と室内の混合空気の状態が右表の使用温度範囲にあることを確認してください。

使用温度範囲

モード	温度範囲
冷房	15℃～24℃(湿球温度)
ドライ	
暖房	15℃～27℃(乾球温度)

※相対湿度30～80%

■4方向天井カセット形(ワイドパワーカセット)

- ●外気取り入れ口は、4コーナーの任意2ヶ所以内としてください。
- ●多機能ケースメントより外気を取り入れる場合、外気取り入れ量は空調機風量の20%以下にしてください。
- ●製品本体より直接外気を取り入れる場合、外気取り入れ量は空調機風量の5%以下にしてください。
- ●高性能フィルターエレメントを取付けた場合でも、外気取り入れは可能です。
- ●外気取り入れをする場合は、別売スペースパネルとの併用はできません。
- ●外気取り入れをする場合は、ダクトフランジは必ず別売部品PAC-SH650Fをご使用ください。

（1）4方向天井カセット形（ワイドパワーカセット）

■PLFY-P22～71BMG2

本体直接取入

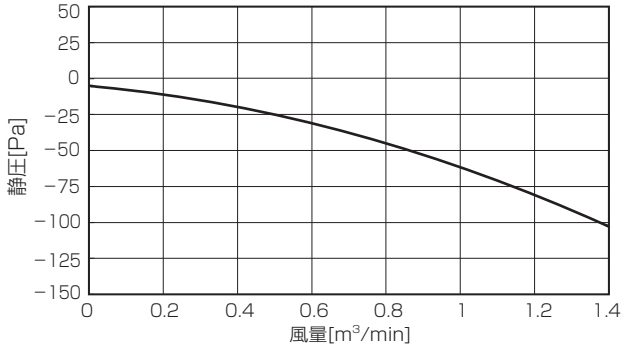

※外気取入風量は、空調機風量の5%以下として下さい。下表2参照。

多機能ケースメント＋標準フィルター

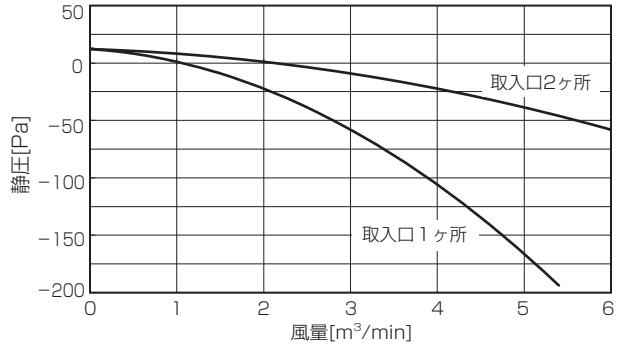

※外気取入風量は、空調機風量の20%以下として下さい。下表3参照。

多機能ケースメント＋高性能フィルター

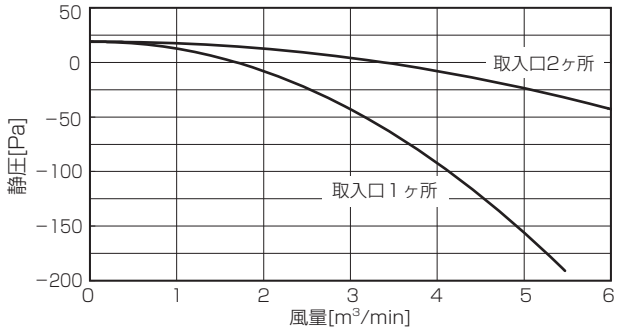

※外気取入風量は、空調機風量の20%以下として下さい。下表3参照。

■PLFY-P80～160BMG2

本体直接取入

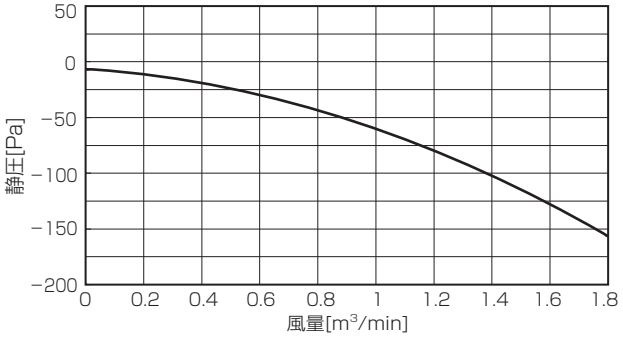

※外気取入風量は、空調機風量の5%以下として下さい。下表2参照。

多機能ケースメント＋標準フィルター

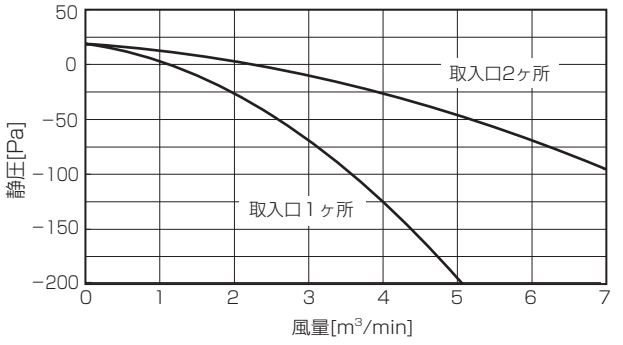

※外気取入風量は、空調機風量の20%以下として下さい。下表3参照。

多機能ケースメント＋高性能フィルター

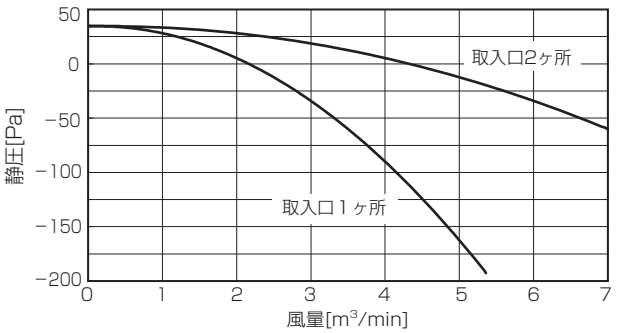

※外気取入風量は、空調機風量の20%以下として下さい。下表3参照。

表 1. 室内ユニット風量 [m³/min]

能　力	22	28	36	45	56	71	80	90	112	140	160
風　量	12.5	12.5	14	16	16	21	24	24	31	32	33

表 2. 本体直接取り入れ時の外気取入許容範囲（室内ユニット風量の 5%以下）[m³/min]

能　力	22	28	36	45	56	71	80	90	112	140	160
外気取入許容範囲	～0.6	～0.6	～0.7	～0.8	～0.8	～1.1	～1.2	～1.2	～1.6	～1.6	～1.7

表 3. 多機能ケースメント使用時の外気取入許容範囲（室内ユニット風量の 20%以下）[m³/min]

能　力	22	28	36	45	56	71	80	90	112	140	160
外気取入許容範囲	～2.5	～2.5	～2.8	～3.2	～3.2	～4.2	～4.8	～4.8	～6.2	～6.4	～6.6

※許容範囲を越える風量を取り入れた場合、騒音が大きくなったり、能力不足の原因になることがあります。

(2) 2方向天井カセット形

■PLFY-P22～112LMG1（2方向吹出しタイプ）

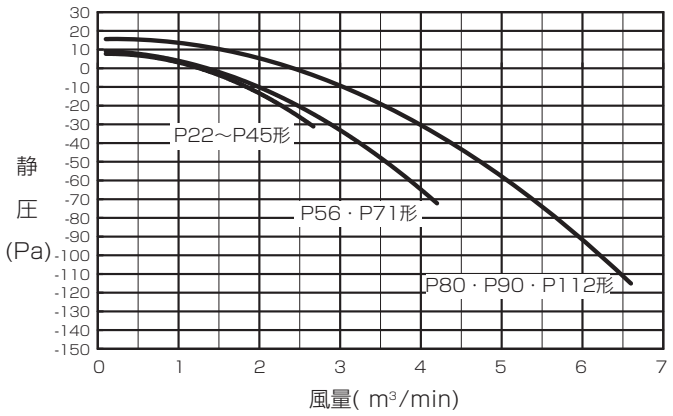

■PLFY-P140LMG1（2方向吹出しタイプ）

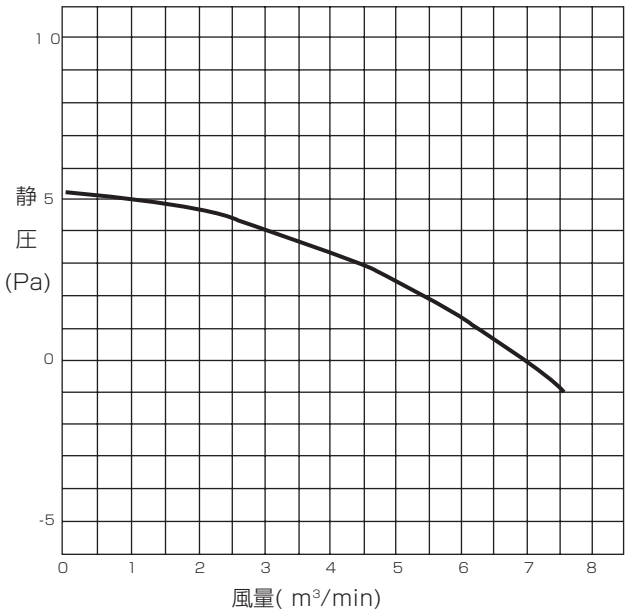

(3) ビルトイン形

■PDFY-MG1

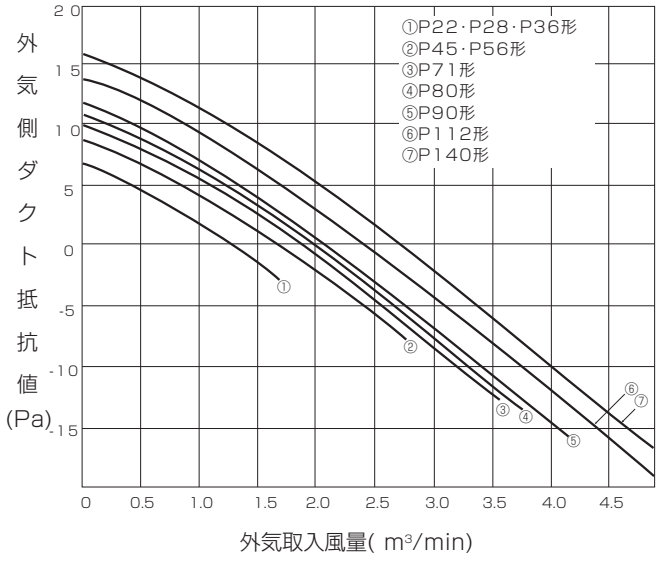

(4) クリーンルーム用カセット形

■PLFY-CLMG1

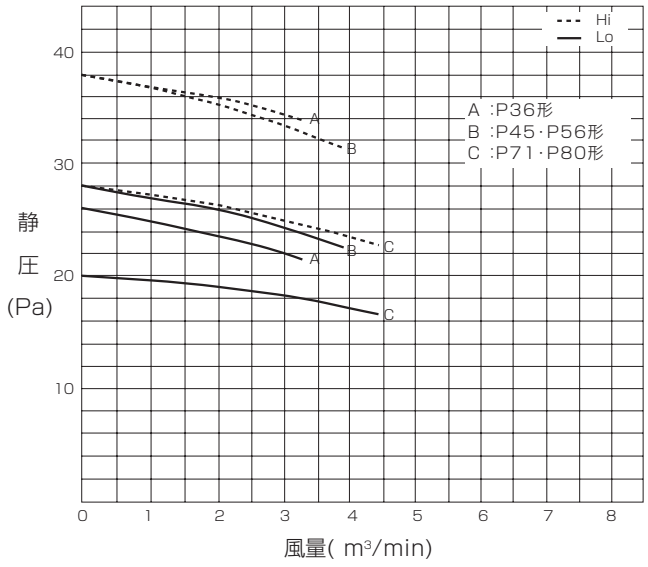

(5) 天吊形

■PCFY-P45～56KMG1(ビル用マルチ)

標準フィルター

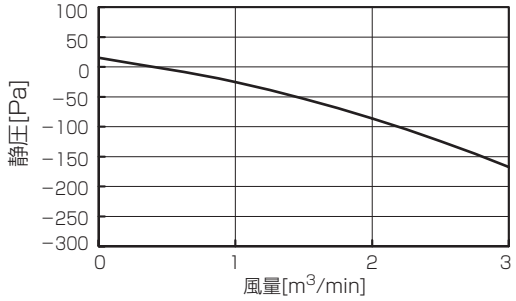

フィルターケースメント+高性能フィルター

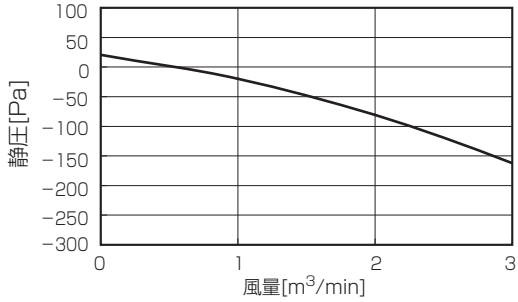

■PCFY-P71～90KMG1(ビル用マルチ)

標準フィルター

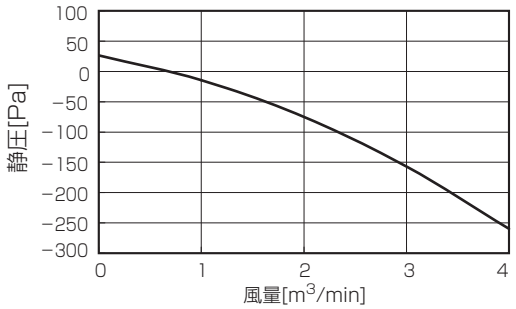

フィルターケースメント+高性能フィルター

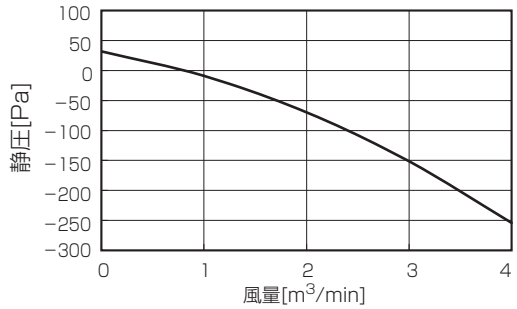

■PCFY-P112～160KMG1(ビル用マルチ)

標準フィルター

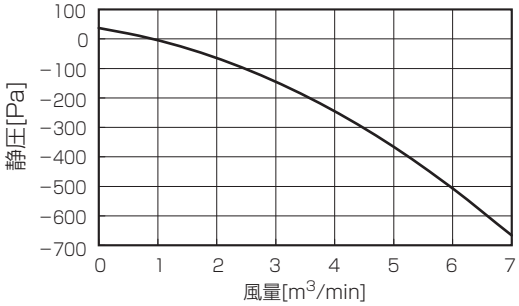

フィルターケースメント+高性能フィルター

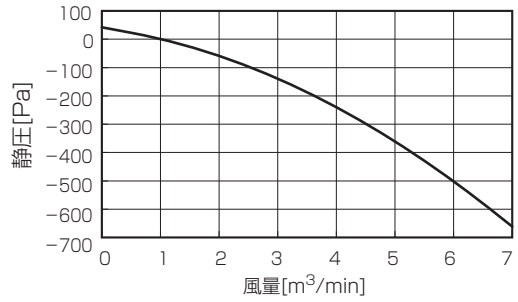

[3] 分ダクト風量特性線図

（1）4方向天井カセット形（ワイドパワーカセット）

■PLFY-P71BMG2

4方向吹出し(ベーン水平)丸形ダクト 1方向分岐

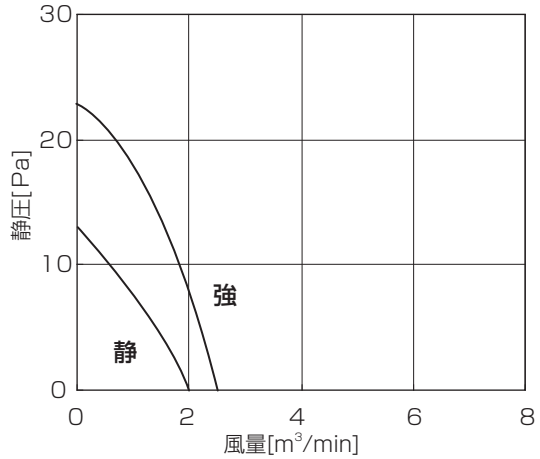

4方向吹出し(ベーン水平)角形ダクト 1方向分岐

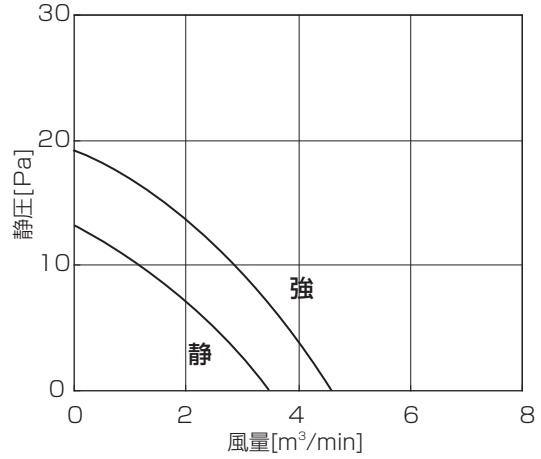

3方向吹出し(ベーン水平)丸形ダクト 1方向分岐

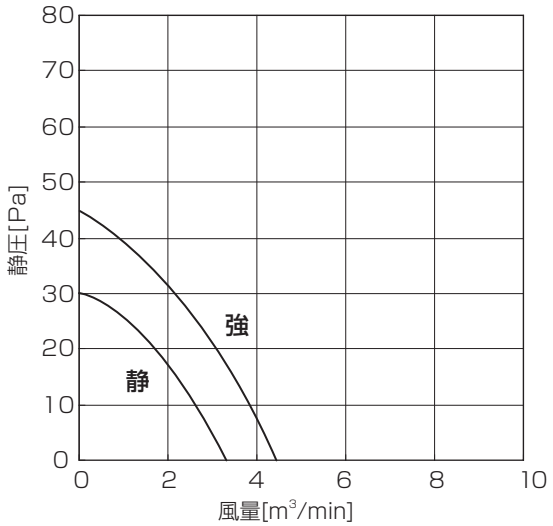

3方向吹出し(ベーン水平)角形ダクト 1方向分岐

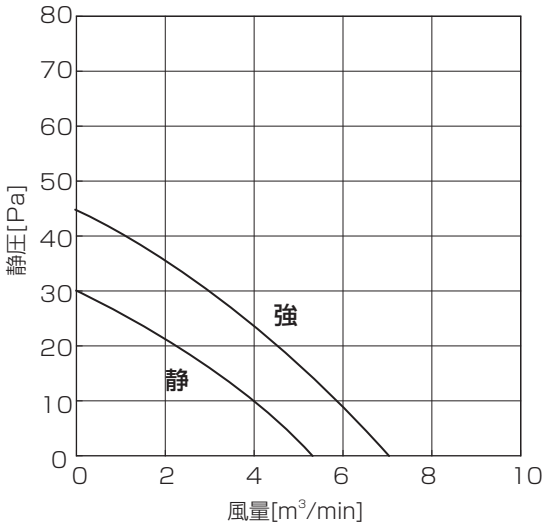

2方向吹出し(ベーン水平)丸形ダクト 1方向分岐

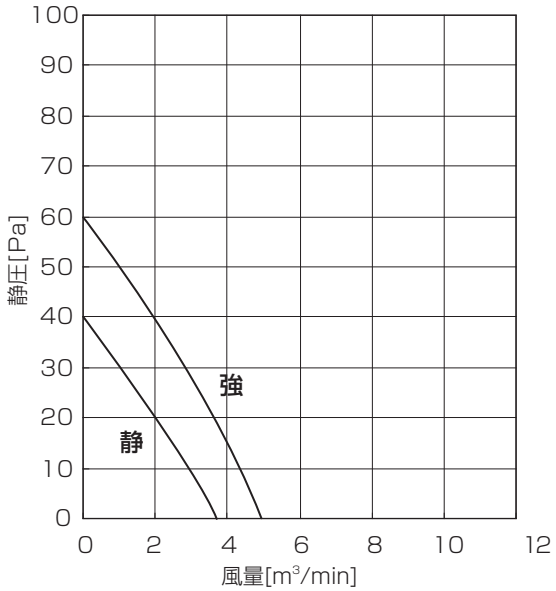

2方向吹出し(ベーン水平)角形ダクト 1方向分岐

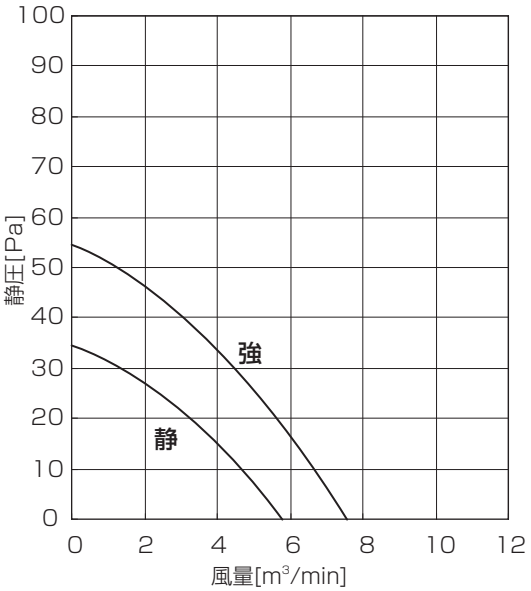

・分ダクトは2カ所ありますが、いずれか1カ所でご利用ください。
・PLFY-P22～56BMG2は、PLFY-P71BMG2の分ダクト特性を元に、風量比から算出してください。

■PLFY-P140BMG2

4方向吹出し(ベーン水平)丸形ダクト 1方向分岐

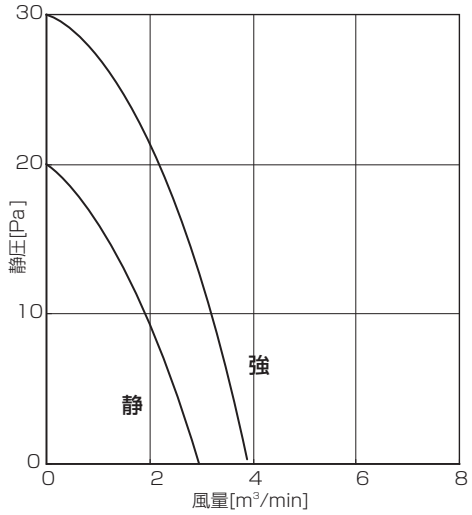

4方向吹出し(ベーン水平)角形ダクト 1方向分岐

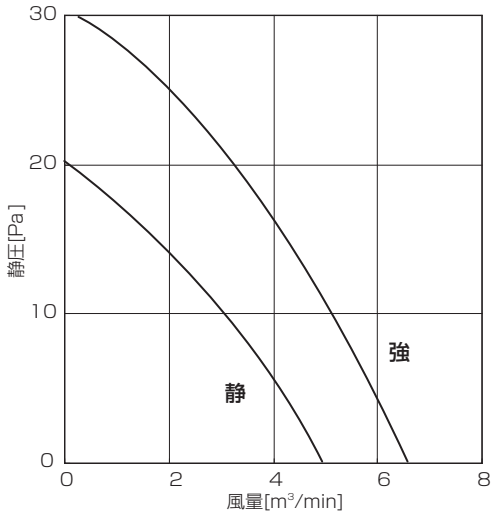

3方向吹出し(ベーン水平)丸形ダクト 1方向分岐

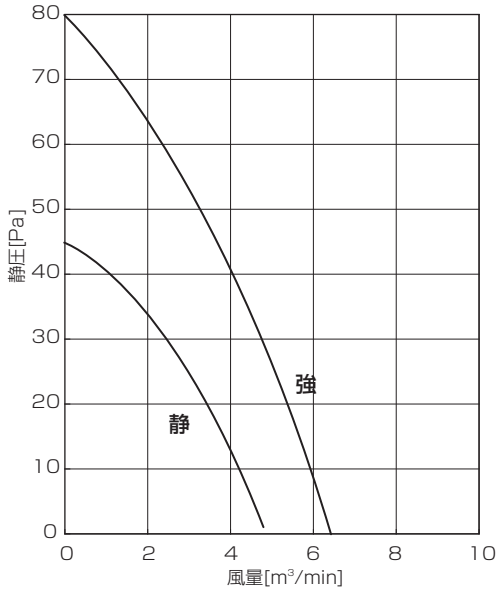

3方向吹出し(ベーン水平)角形ダクト 1方向分岐

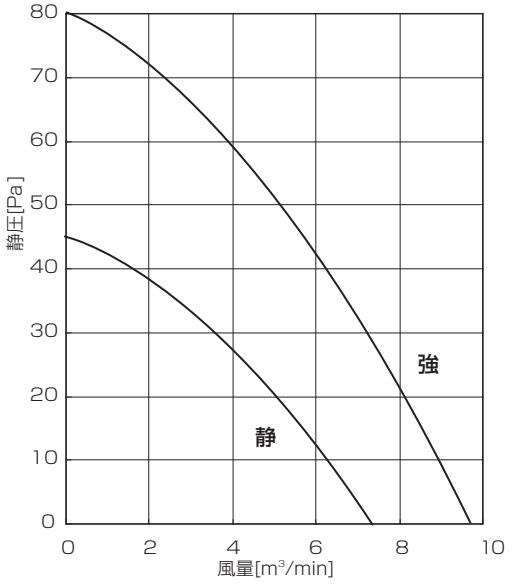

2方向吹出し(ベーン水平)丸形ダクト 1方向分岐

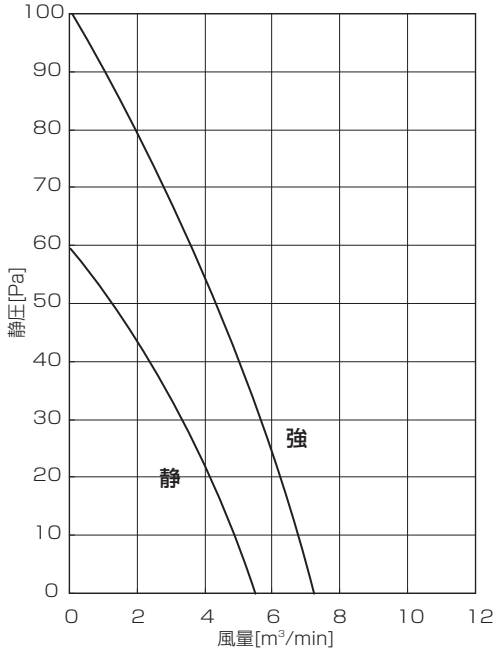

2方向吹出し(ベーン水平)角形ダクト 1方向分岐

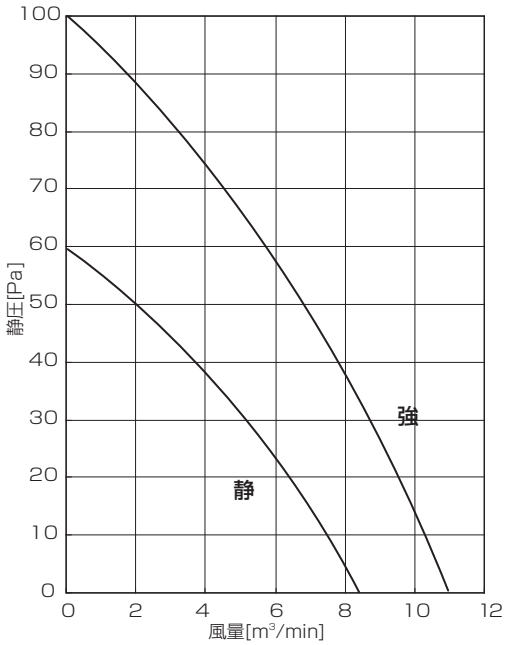

・分ダクトは2カ所ありますが、いずれか1カ所でご利用ください。

・PLFY-P80,90,112,160BMG2は、PLFY-P140BMG2の分ダクト特性を元に、風量比から算出してください。

(2) 2方向天井カセット形

■PLFY-P22･P28･P36･P45LMG1

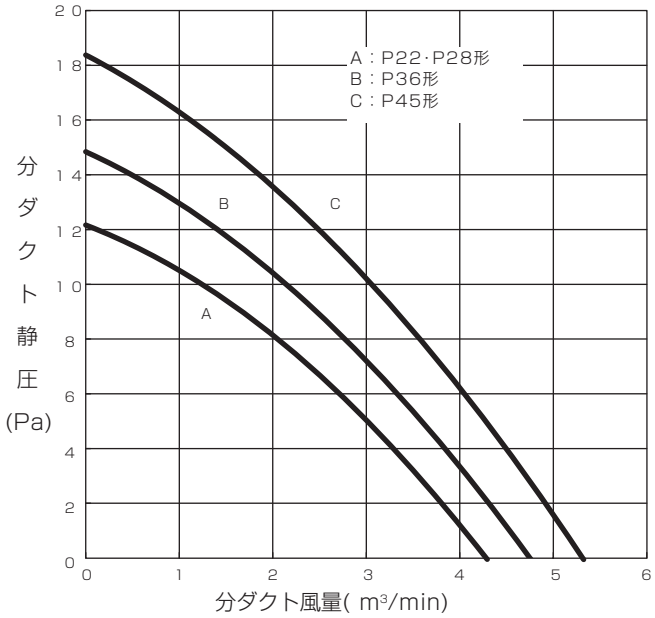

■PLFY-P56･P71LMG1

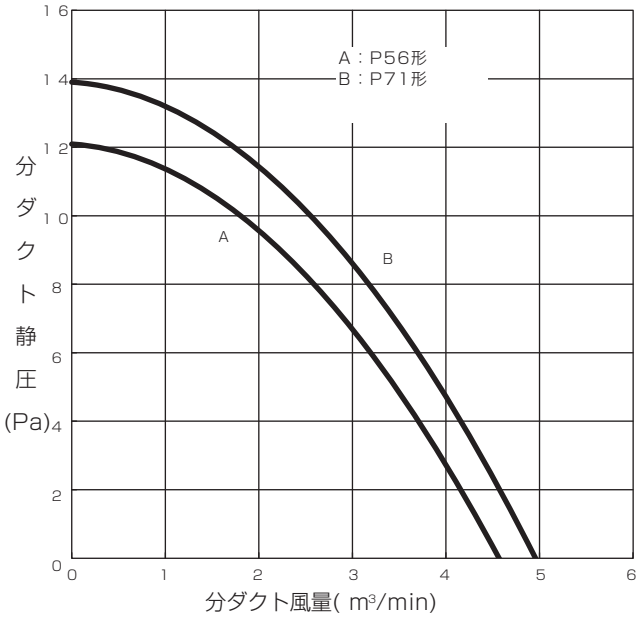

■PLFY-P80･P90･P112LMG1

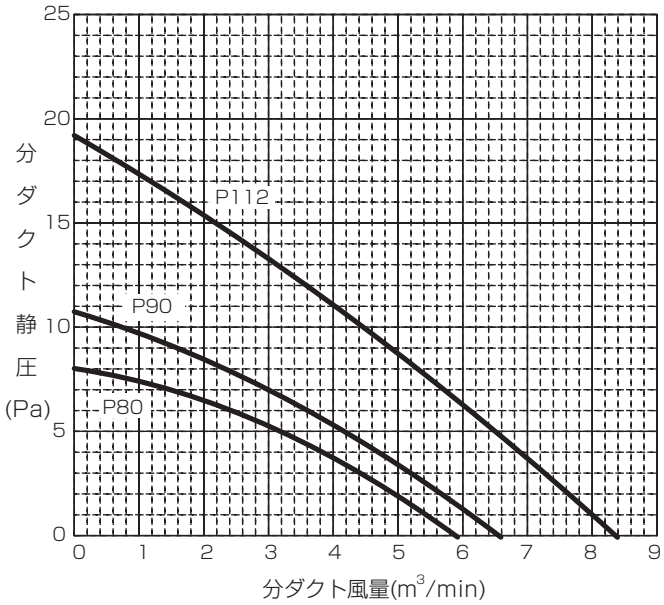

■PLFY-P140LMG1

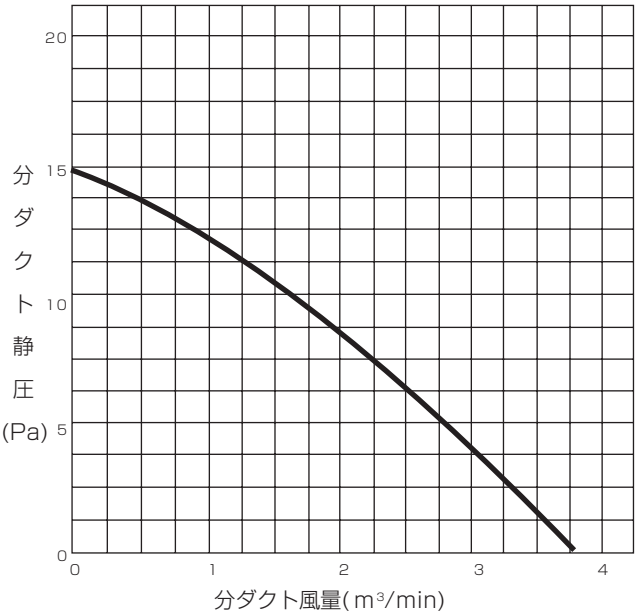

・分ダクトは2カ所ありますが、いずれか１カ所でご利用ください。

[4] 温度・気流分布

（1）4方向天井カセット形（ワイドパワーカセット） （温度分布は部屋内の広さ、物の配置等によって変化します。）

■PLFY-P80BMG2

●冷房・温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(30°)/27℃設定運転時

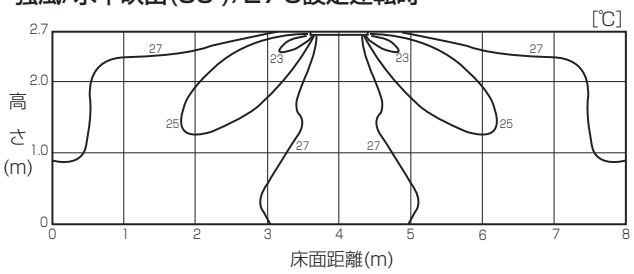

●冷房・気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(30°)/27℃設定運転時

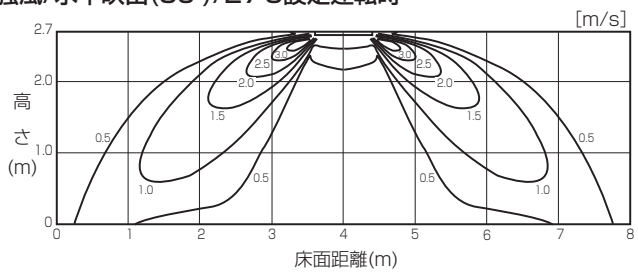

●暖房・温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(60°)/20℃設定運転時

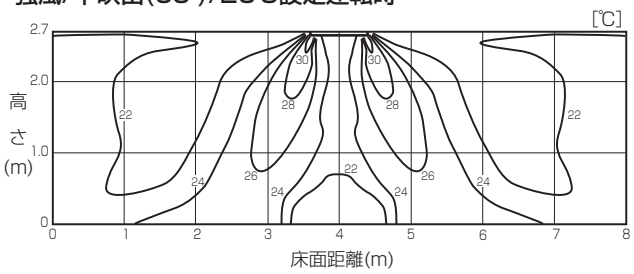

●暖房・気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(60°)/20℃設定運転時

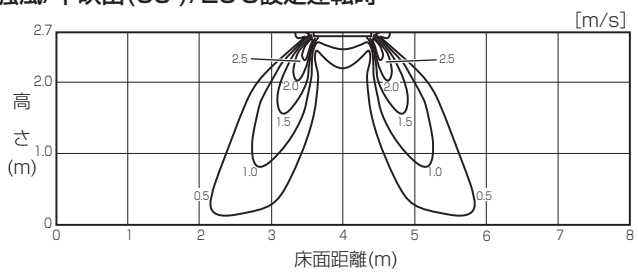

■PLFY-P140BMG2

●冷房・温度分布
<天井高さ:3.2m>
強風/水平吹出(30°)/27℃設定運転時

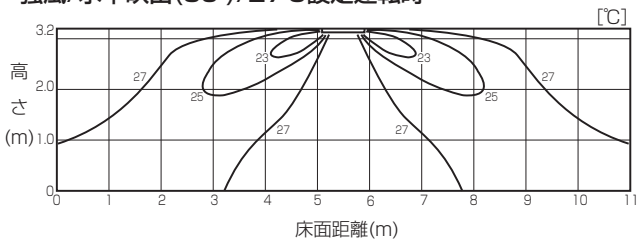

●冷房・気流分布
<天井高さ:3.2m>
強風/水平吹出(30°)/27℃設定運転時

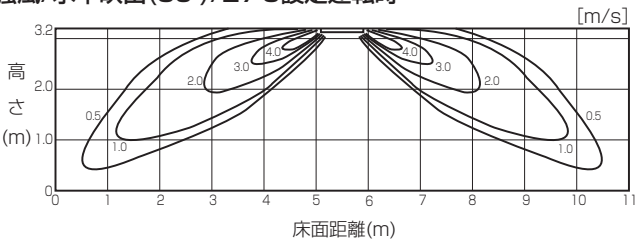

●暖房・温度分布
<天井高さ:3.2m>
強風/下吹出(60°)/20℃設定運転時

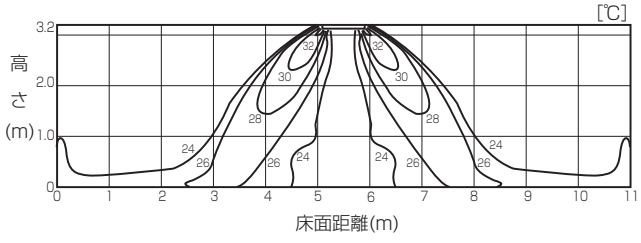

●暖房・気流分布
<天井高さ:3.2m>
強風/下吹出(60°)/20℃設定運転時

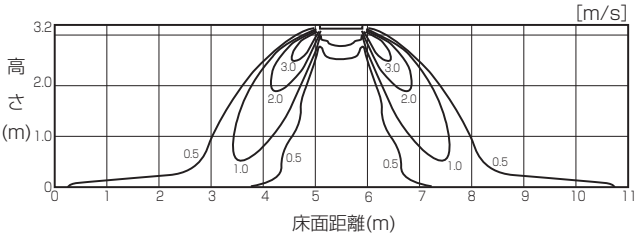

(2) 4方向天井カセット形（システム天井対応タイプ）

■PLFY-P28DMG1

●冷房･温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(30°)/27℃設定運転時

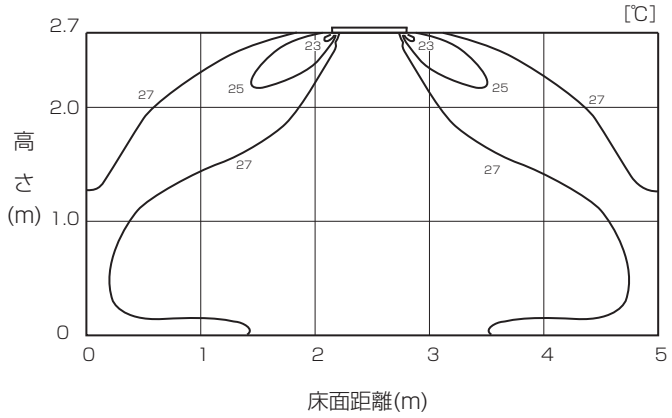

●冷房･気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(30°)/27℃設定運転時

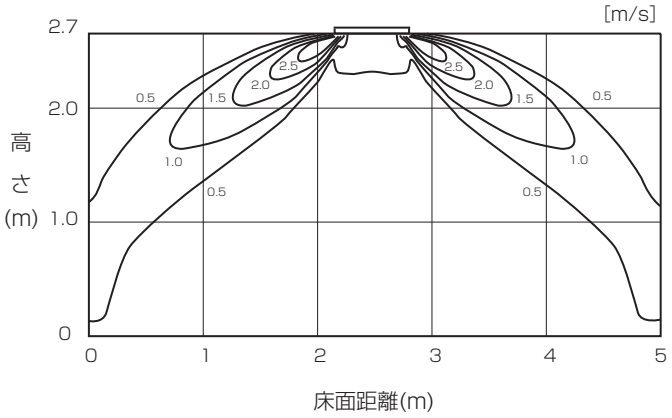

●暖房･温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(70°)/20℃設定運転時

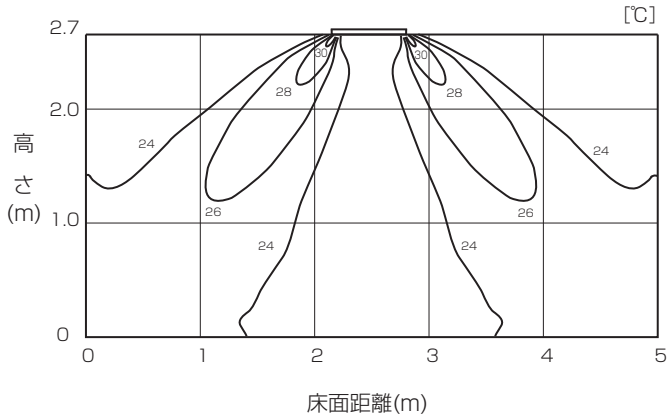

●暖房･気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(70°)/20℃設定運転時

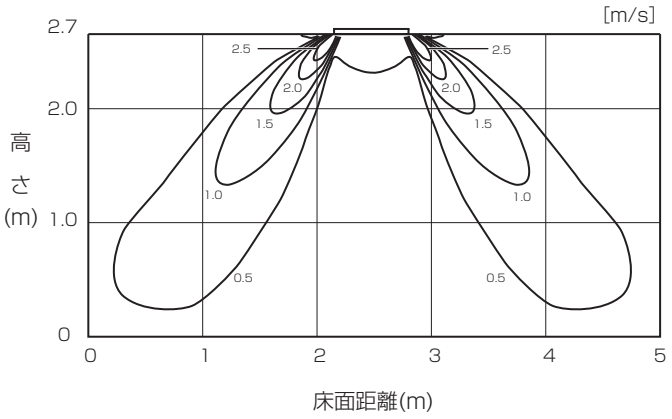

(3) 2方向天井カセット形

■PLFY-LMG1

[冷房 ・温度分布]

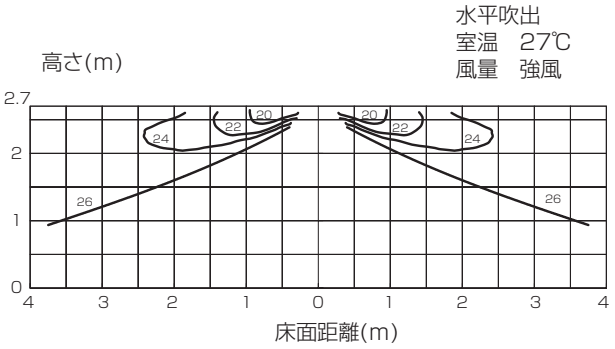

[冷房 ・気流分布]

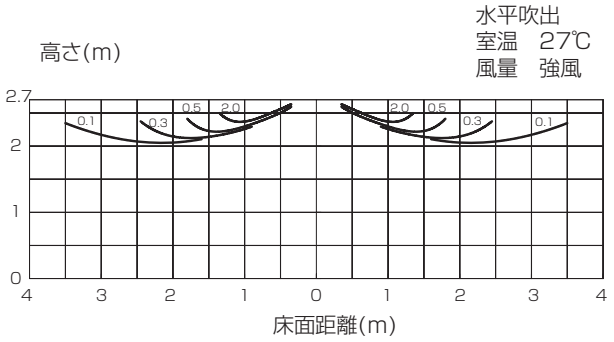

[暖房 ・温度分布]

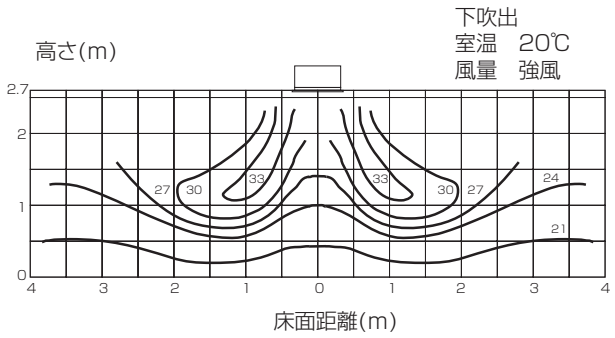

[暖房 ・気流分布]

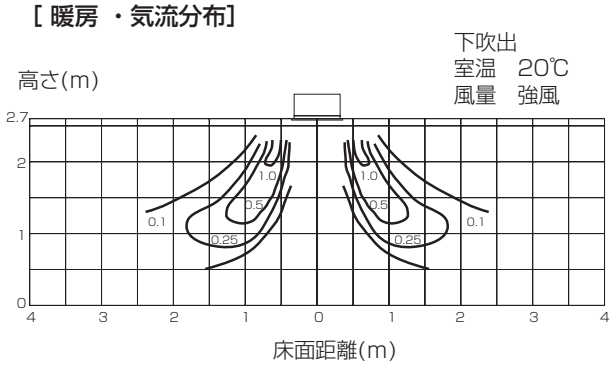

(4) 1方向天井カセット形

■PMFY-P80FMG1

●冷房温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風・水平吹き15°・27℃設定運転時

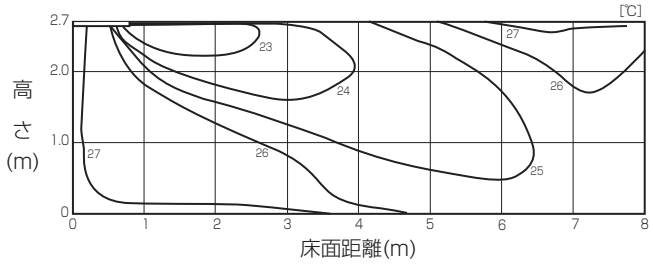

●冷房風速分布
<天井高さ:2.7m>
強風・水平吹き15°・27℃設定運転時

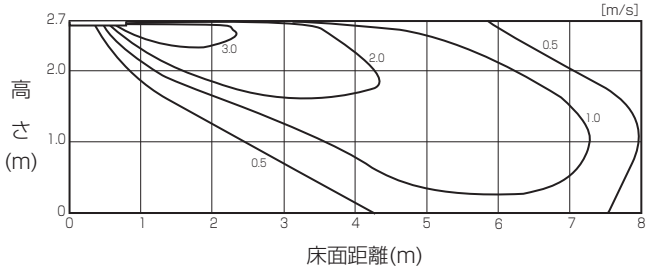

●暖房温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風・下吹き60°・20℃設定運転時

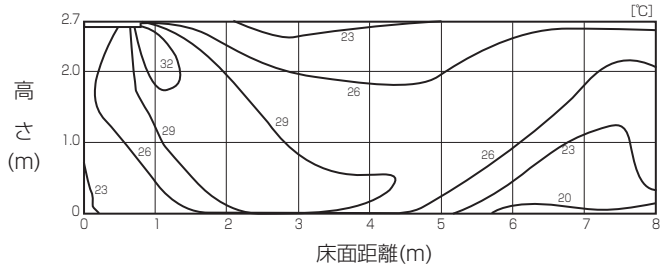

●暖房風速分布
<天井高さ:2.7m>
強風・下吹き60°・20℃設定運転時

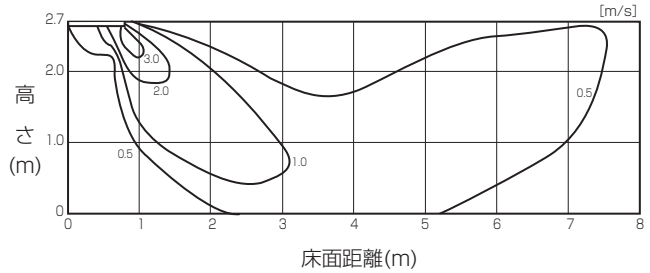

■PMFY-P45BMG1

●冷房・温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(30°)/27℃設定運転時

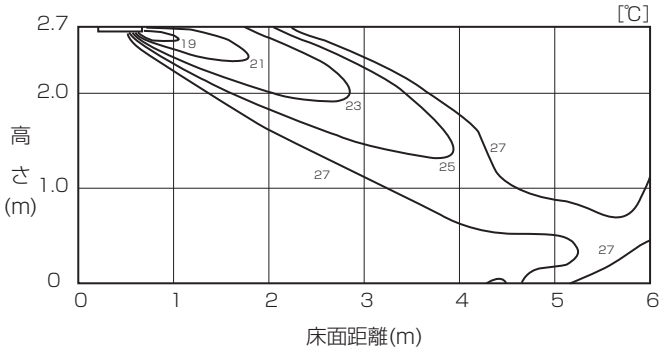

●冷房・気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(30°)/27℃設定運転時

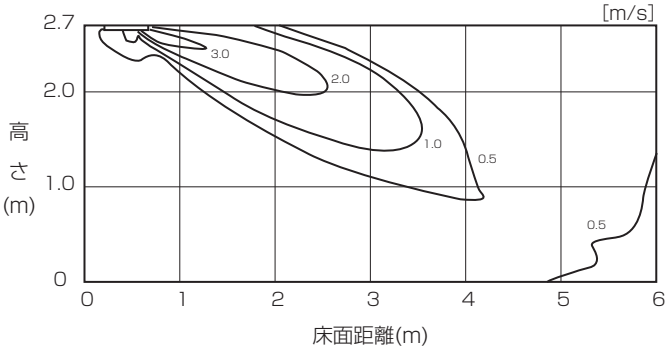

●暖房・温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(70°)/20℃設定運転時

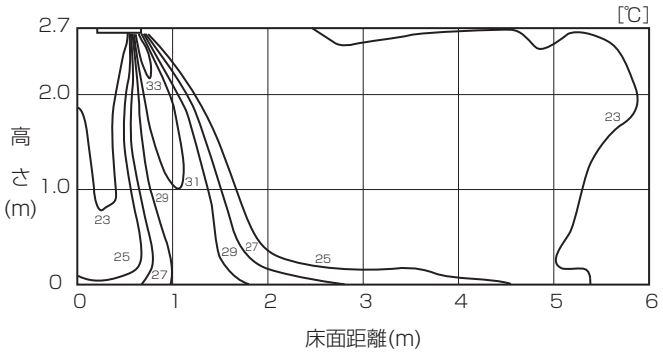

●暖房・気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(70°)/20℃設定運転時

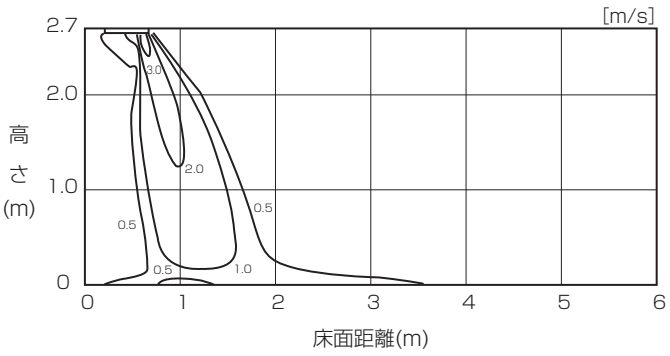

(5) 壁掛けタイプ

■PKFY-P45HMG1

●冷房・温度分布
<天井高さ:2.4m(据付け2m)>
強風/水平吹出(13°)/27℃設定運転時

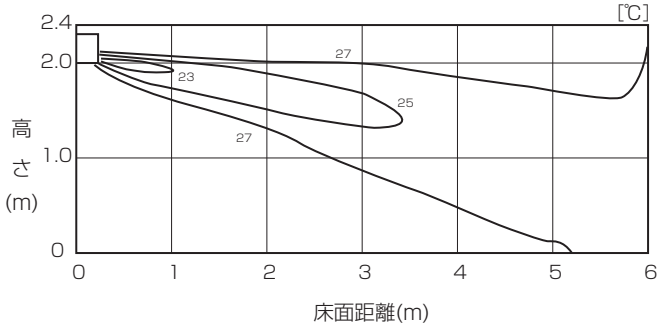

●冷房・気流分布
<天井高さ:2.4m(据付け2m)>
強風/水平吹出(13°)/27℃設定運転時

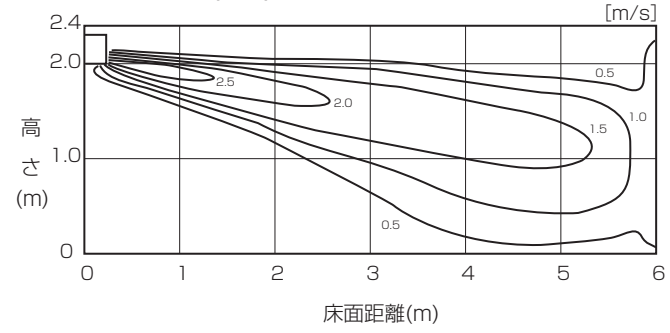

●暖房・温度分布
<天井高さ:2.4m(据付け2m)>
強風/下吹出(75°)/20℃設定運転時

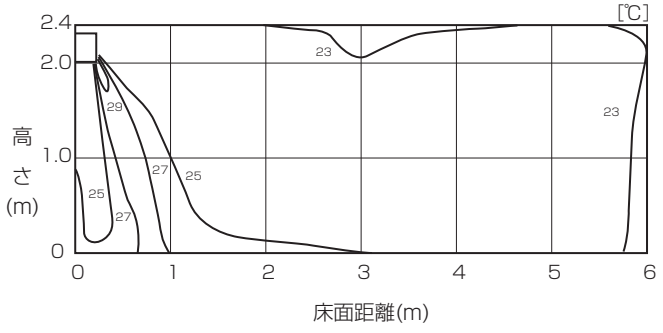

●暖房・気流分布
<天井高さ:2.4m(据付け2m)>
強風/下吹出(75°)/20℃設定運転時

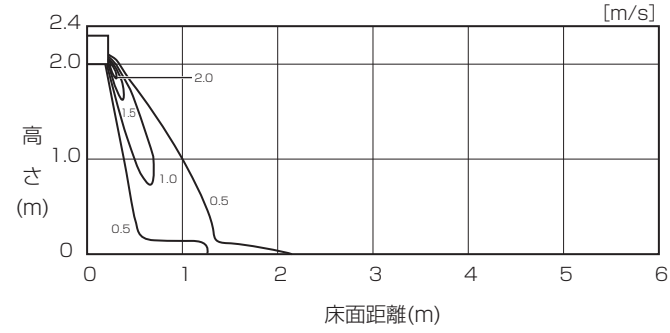

(6) 天吊形

■PCFY-P80KMG1

●冷房･温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(10°)/27℃設定運転時

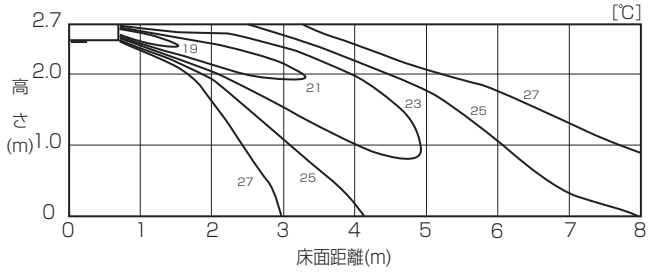

●冷房･気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(10°)/27℃設定運転時

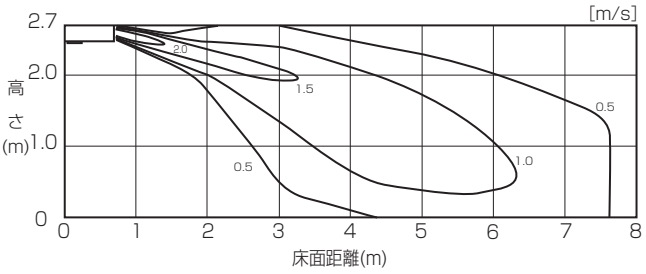

●暖房･温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(60°)/20℃設定運転時

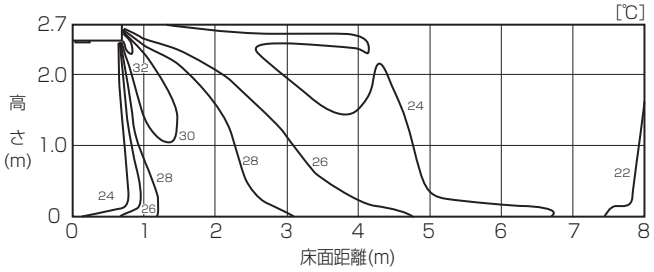

●暖房･気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(60°)/20℃設定運転時

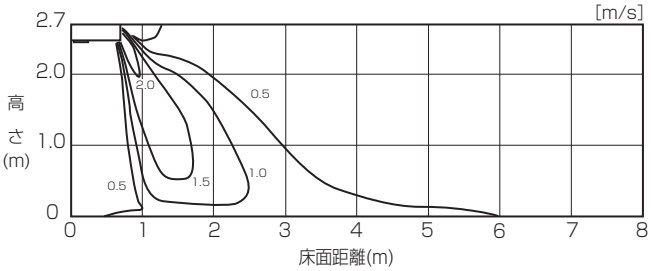

■PCFY-P140KMG1

●冷房･温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(10°)/20℃設定運転時

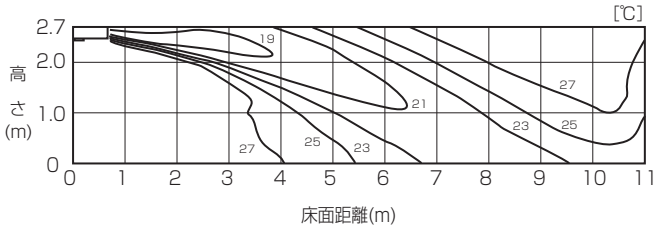

●冷房･気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(10°)/20℃設定運転時

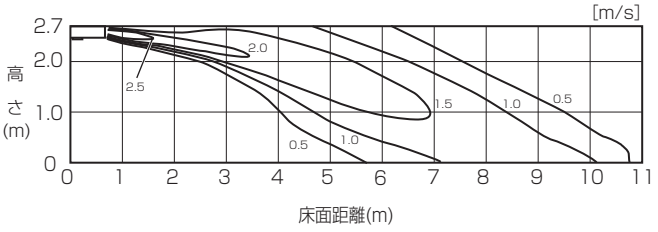

●暖房･温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(60°)/20℃設定運転時

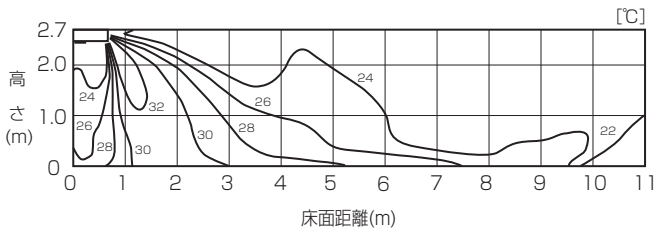

●暖房･気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(60°)/20℃設定運転時

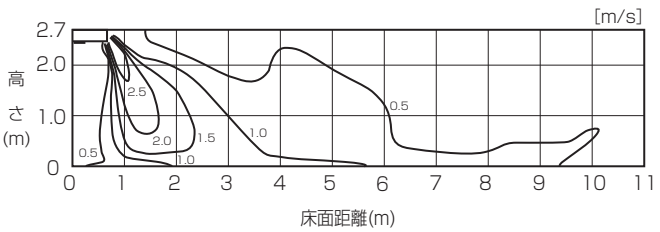

(7) クリーンルーム用カセット形

■PLFY-CLMG1

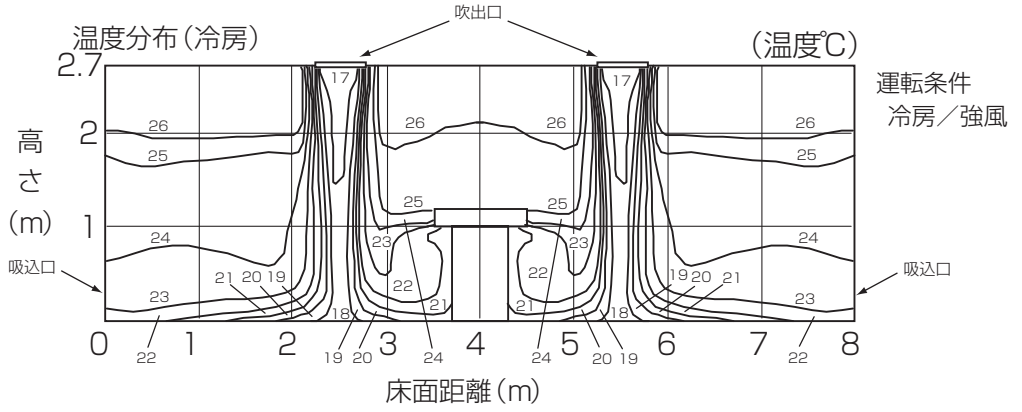

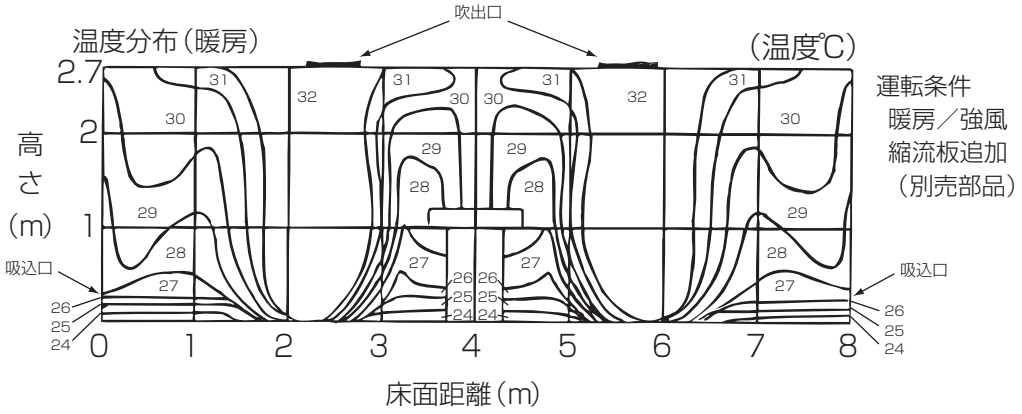

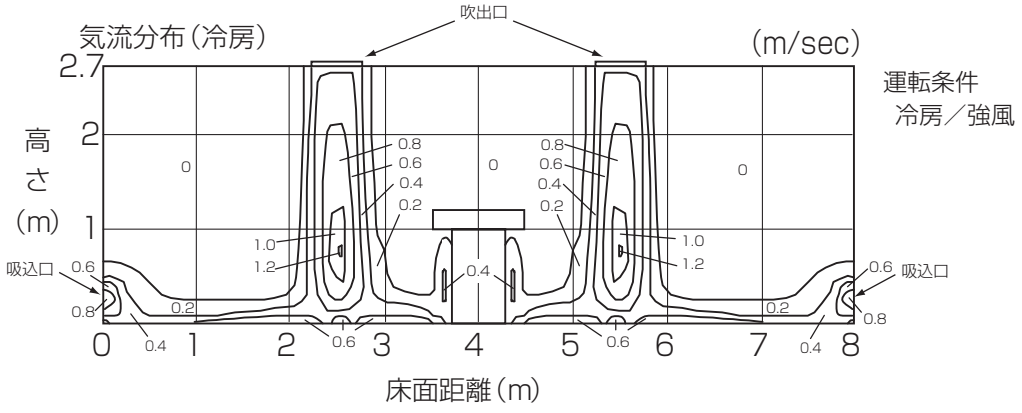

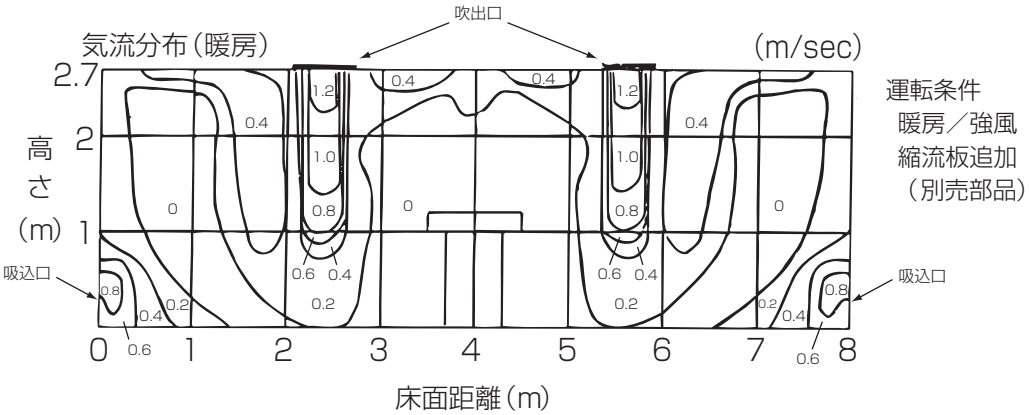

(8)床置形

■PSFY-P140GMG1

●冷房･温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出/27℃設定運転時

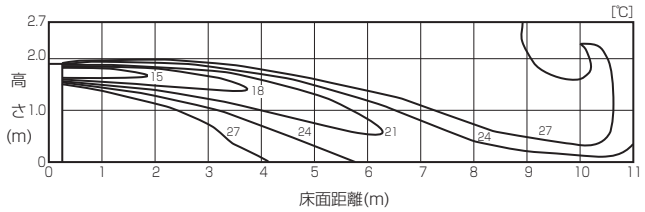

●冷房･気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出/27℃設定運転時

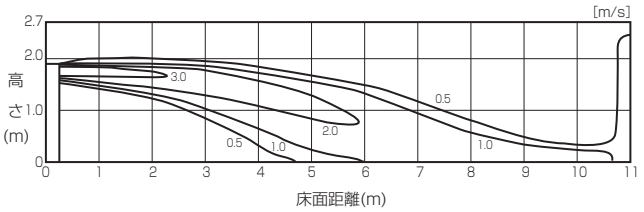

●暖房･温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出/20℃設定運転時

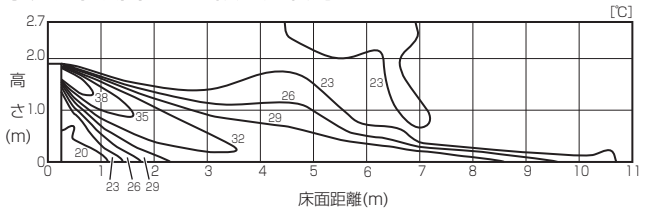

●暖房･気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出/20℃設定運転時

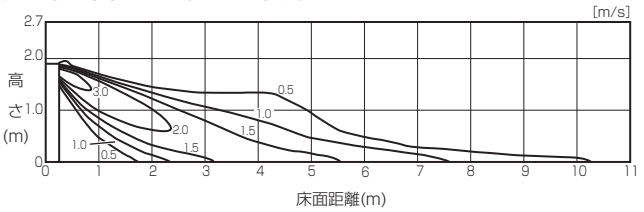

(9) 厨房用エアコン

■PCFY-P80HMG1

●冷房・温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(10°)/27℃設定運転時

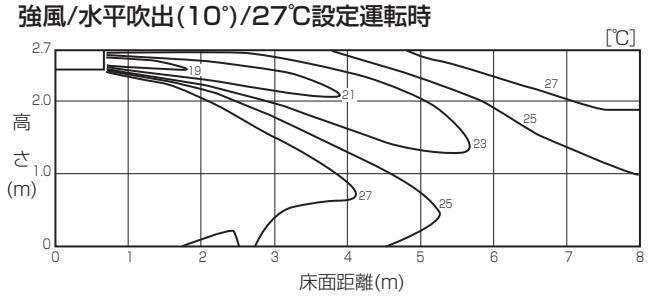

●冷房・気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(10°)/27℃設定運転時

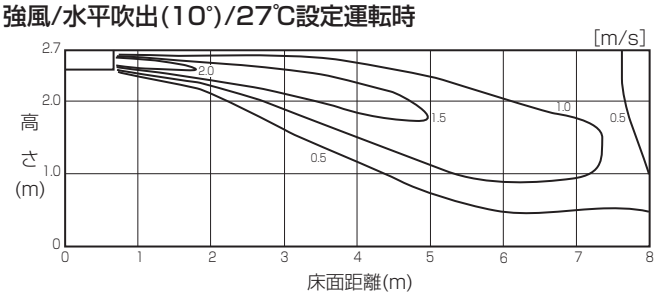

●暖房・温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(45°)/20℃設定運転時

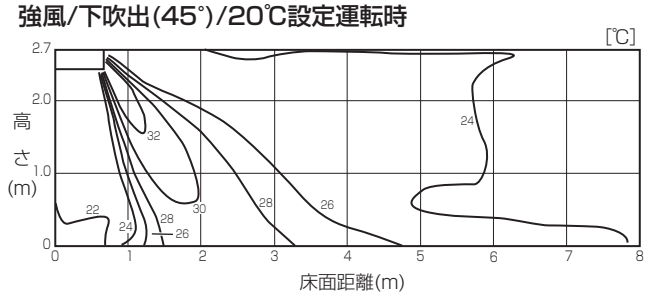

●暖房・気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(45°)/20℃設定運転時

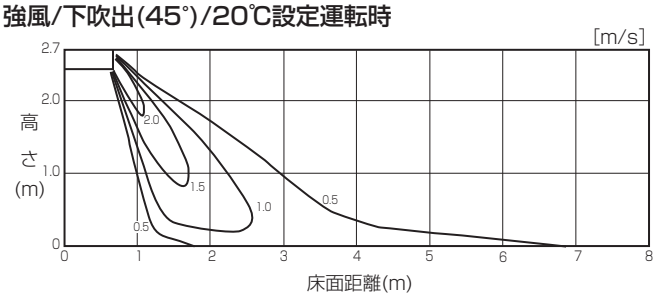

■PCFY-P140HMG1

●冷房・温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(10°)/20℃設定運転時

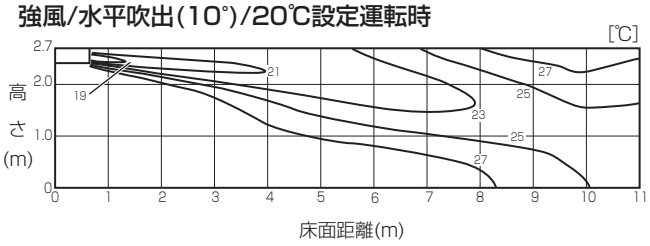

●冷房・気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/水平吹出(10°)/20℃設定運転時

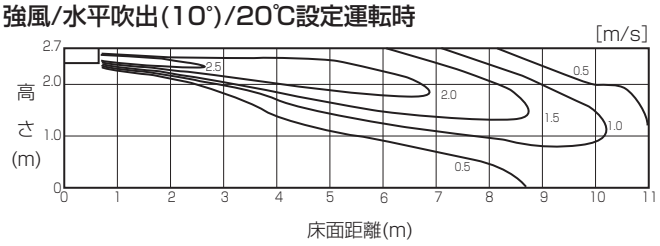

●暖房・温度分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(45°)/20℃設定運転時

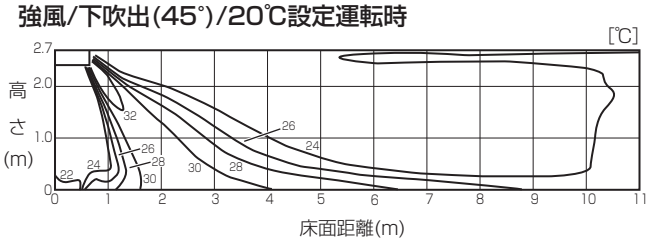

●暖房・気流分布
<天井高さ:2.7m>
強風/下吹出(45°)/20℃設定運転時

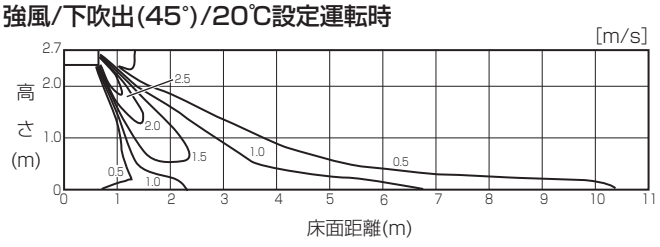

[5] 室内ユニットの騒音

<1> 騒音レベル

●PLFY-BMG2形

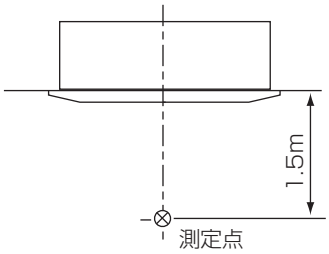

形　名	騒音値(dB[A特性])
PLFY-P22·P28BMG2	30-29-28-27
PLFY-P36BMG2	31-29-28-27
PLFY-P45·P56BMG2	31-30-28-27
PLFY-P71BMG2	36-34-31-28
PLFY-P80BMG2	38-35-32-28
PLFY-P90BMG2	38-35-32-29
PLFY-P112BMG2	44-41-38-34
PLFY-P140BMG2	45-42-39-35
PLFY-P160BMG2	46-43-40-36

●PLFY-JMG1形

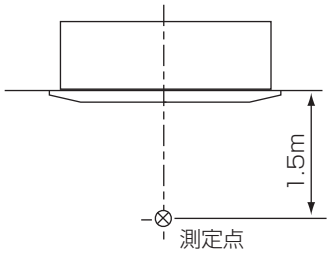

形　名	騒音値(dB[A特性])
PLFY-P36·P45JMG1	35-34-32.5-31
PLFY-P56JMG1	37-35.5-34-32
PLFY-P71JMG1	39-38-36.5-35

●PLFY-DMG1形

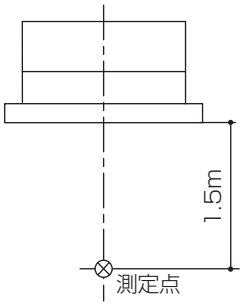

形　名	騒音値(dB[A特性])
PLFY-P22·P28DMG1	37-31-28
PLFY-P36DMG1	37-34-30
PLFY-P45DMG1	39-34-30

●PLFY-LMG1形

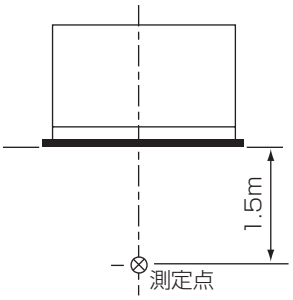

形　名	騒音値(dB[A特性])
PLFY-P22·P28 ·P36LMG1	31-28-25
PLFY-P45LMG1	34-31-27
PLFY-P56LMG1	35-32-29
PLFY-P71LMG1	37-35-30
PLFY-P80LMG1	38-34-30
PLFY-P90LMG1	38-35-31
PLFY-P112LMG1	40-37-33
PLFY-P140LMG1	43-41-39-37

●PMFY-FMG1形

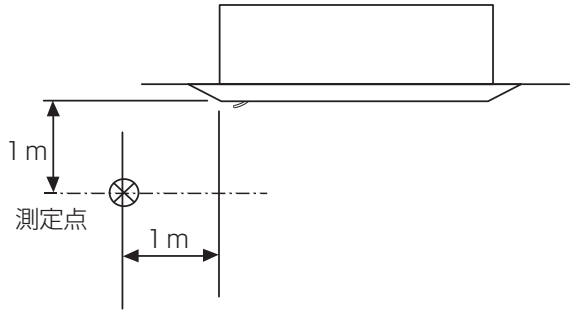

形　名	騒音値(dB[A特性])
PMFY-P36FMG1	36-34-32-29
PMFY-P45FMG1	37-35-32-29
PMFY-P56FMG1	38-35-32-29
PMFY-P71FMG1	39-37-35-32
PMFY-P80FMG1	41-38-35-32

●PMFY-BMG1形



形　名	騒音値(dB[A特性])
PMFY-P22BMG1	35-33-30-27
PMFY-P28·P36BMG1	37-36-34-32
PMFY-P45BMG1	39-37-35-33

●PDFY-MG1形

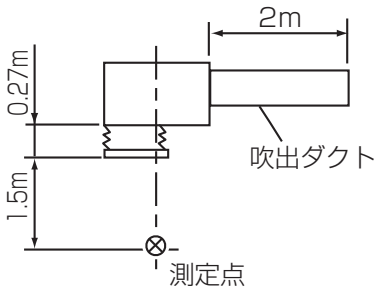

形　名	騒音値(dB[A特性])
PDFY-P22·P28·P36MG1	37-35-33-32
PDFY-P45MG1	38-36-34-32
PDFY-P56MG1	39-37-35-33
PDFY-P71MG1	40-38-36-34
PDFY-P80MG1	41-39-37-35
PDFY-P90·P112MG1	41-35
PDFY-P140MG1	44-38

●PEFY-P45～160MG2・P224・280MG1

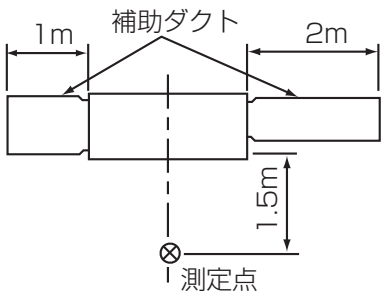

形　名	騒音値(dB[A特性])
PEFY-P45·P56MG2	36-28
PEFY-P71MG2	40-33
PEFY-P80MG2	39-32
PEFY-P90MG2	41-34
PEFY-P112·P140·P160MG2	43-36
PEFY-P224MG1	47
PEFY-P280MG1	50

●PCFY-KMG1形

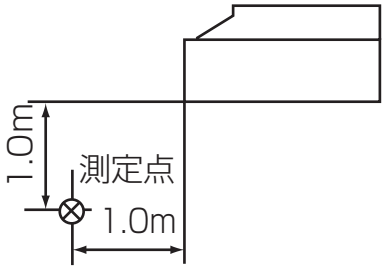

形　名	騒音値(dB[A特性])
PCFY-P45KMG1	34-32-30-28
PCFY-P56KMG1	36-34-32-29
PCFY-P71·P80KMG1	37-35-33-31
PCFY-P90KMG1	40-38-35-33
PCFY-P112KMG1	43-40-37-34
PCFY-P140KMG1	44-42-39-36
PCFY-P160KMG1	46-43-40-37

●PKFY-BMG1形
PKFY-BMSG1形
PKFY-HMG1形

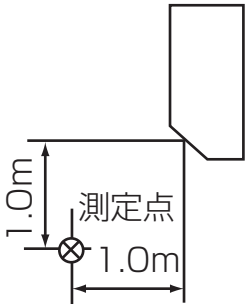

形　名	騒音値(dB[A特性])
PKFY-P22·P28BMG1	36-34-31-29
PKFY-P22·P28BMSG1	36-34-31-29
PKFY-P36HMG1	40-37-33
PKFY-P45HMG1	41-38-34
PKFY-P56HMG1	43-39-34

●PFFY-DMG1形

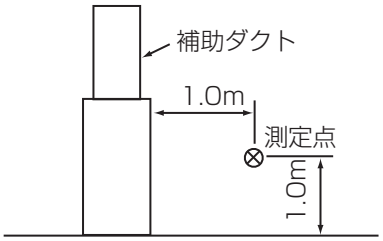

形　名	騒音値(dB[A特性])
PFFY-P224DMG1	53/53
PFFY-P280DMG1	55/55
PFFY-P450DMG1	58/60
PFFY-P560DMG1	59/62

●PFFY-LRMG1形

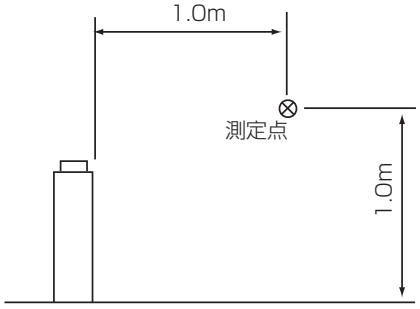

形　名	騒音値(dB[A特性])
PFFY-P28·P36LRMG1	37-31
PFFY-P45LRMG1	40-34
PFFY-P56LRMG1	42-37
PFFY-P71LRMG1	44-38

●PFFY-LEMG1形

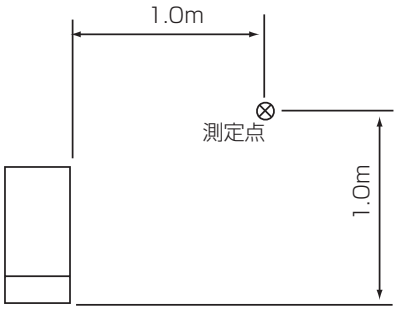

形　名	騒音値(dB[A特性])
PFFY-P28·P36LEMG1	37-31
PFFY-P45LEMG1	40-34
PFFY-P56LEMG1	42-37
PFFY-P71LEMG1	44-38

●PSFY-GMG1形

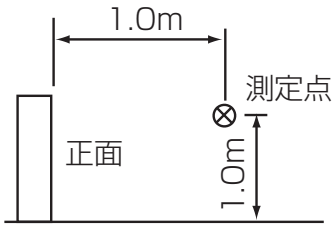

形　名	騒音値(dB[A特性])
PSFY-P56GMG1	38-33
PSFY-P71GMG1	40-35
PSFY-P80GMG1	42-37
PSFY-P112GMG1	49-43
PSFY-P140GMG1	49-43
PSFY-P160GMG1	52-46

●PFFY-RMG1形

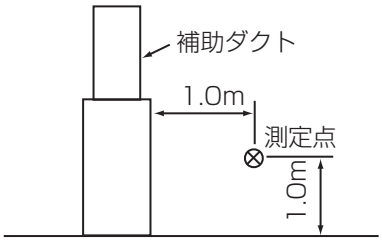

形　名	騒音値(dB[A特性])
PFFY-P112RMG1	47/48
PFFY-P140RMG1	49/50
PFFY-P224RMG1	52.5
PFFY-P280RMG1	55

●PEFY-MLG1(-R)形

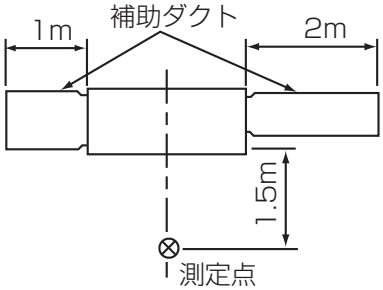

形　名	騒音値(dB[A特性])
PEFY-P22·28MLG1(-R)	30-25-22

●PCFY-HMG1形

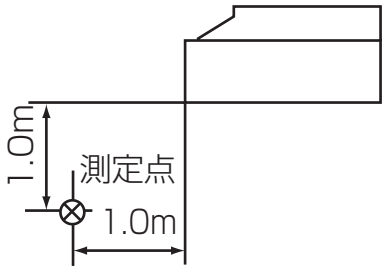

形　名	騒音値(dB[A特性])
PCFY-P80HMG1	38-32
PCFY-P140HMG1	50-44

●PEFY-MG1-F形

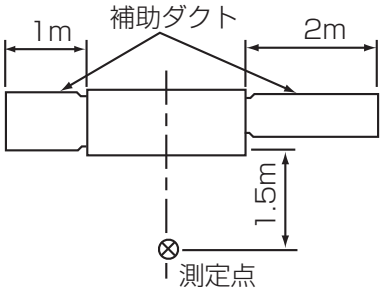

形　名	騒音値(dB[A特性])
PEFY-P90MG1-F	36
PEFY-P112·P140MG1-F	36
PEFY-P160MG1-F	37
PEFY-P224MG1-F	42
PEFY-P280MG1-F	43

●PFFY-RMG1-F形

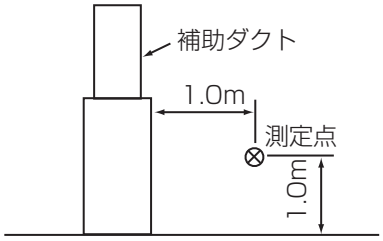

形　名	騒音値(dB[A特性])
PFFY-P280RMG1-F	48

●GE-MG1形

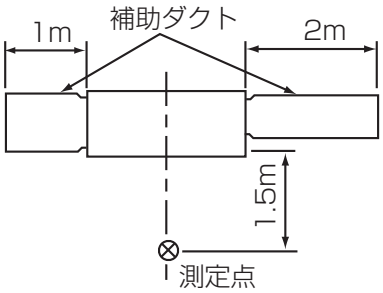

50/60Hz

形　名	騒音値(dB[A特性])
GE-P1080MG1	41/43
GE-P1680MG1	43/44
GE-P2100MG1	44/45

●PLFY-CLMG1形



形　名	騒音値(dB[A特性])
PLFY-P36CLMG1	39-37
PLFY-P45CLMG1	40-38.5
PLFY-P56CLMG1	40-38.5
PLFY-P71CLMG1	42-39
PLFY-P80CLMG1	42-39

<2>NC 曲線

●PLFY-P22・28BMG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	27.7	33.6	33.4	27.2	25.6	14.2	5.9	2.2	30
中1ノッチ	26.5	33.0	33.0	26.3	24.1	11.7	6.0	2.3	29
中2ノッチ	26.2	32.9	32.5	25.4	22.1	10.0	6.1	2.6	28
弱ノッチ	26.1	31.3	32.0	24.4	20.5	9.7	6.1	2.6	27

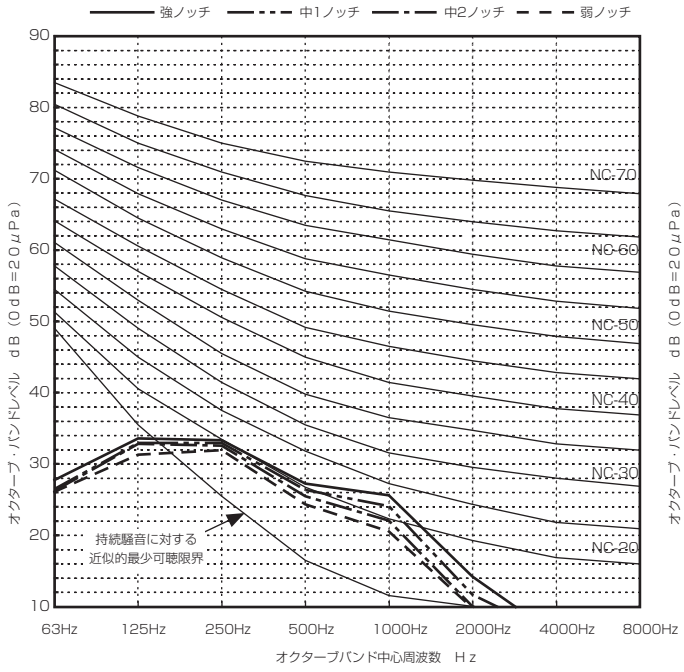

●PLFY-P36BMG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	28.7	34.6	34.4	28.2	26.6	15.2	6.9	3.2	31
中1ノッチ	26.7	33.7	33.7	27.0	24.8	12.4	6.7	3.0	29
中2ノッチ	26.4	33.2	32.8	25.7	22.4	10.3	6.4	2.9	28
弱ノッチ	26.1	31.3	32.0	24.4	20.5	9.7	6.1	2.6	27

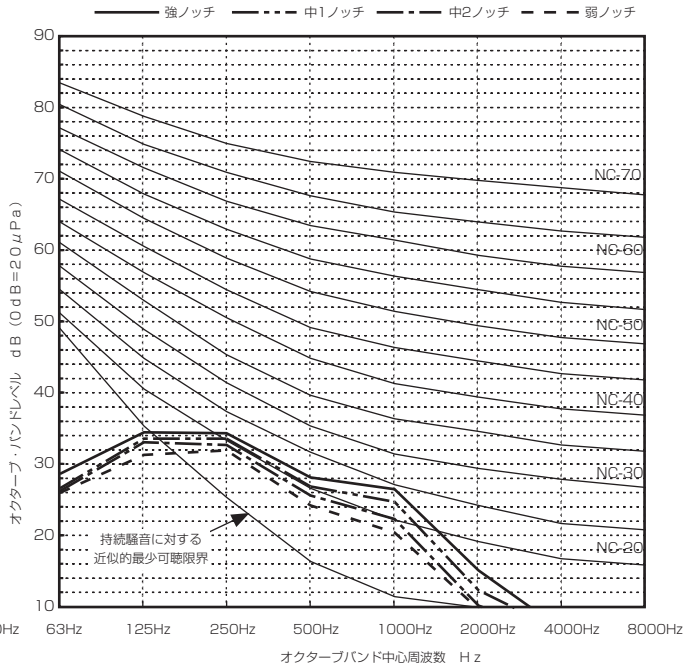

●PLFY-P45BMG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	28.7	34.6	34.4	28.2	26.6	15.2	6.9	3.2	31
中1ノッチ	26.7	33.6	33.7	27.0	24.7	12.3	6.6	2.9	30
中2ノッチ	26.4	33.2	32.9	25.8	22.4	10.3	6.4	2.9	28
弱ノッチ	26.1	31.3	32.0	24.4	20.5	9.7	6.1	2.6	27

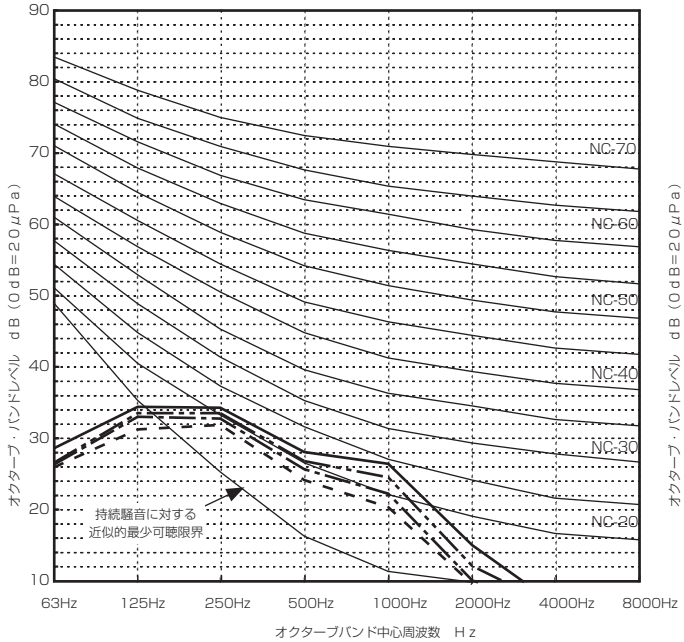

●PLFY-P56BMG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	28.7	34.6	34.4	28.2	26.6	15.2	6.9	3.2	31
中1ノッチ	26.7	33.6	33.7	27.0	24.7	12.3	6.6	2.9	30
中2ノッチ	26.4	33.2	32.9	25.8	22.4	10.3	6.4	2.9	28
弱ノッチ	26.1	31.3	32.0	24.4	20.5	9.7	6.1	2.6	27

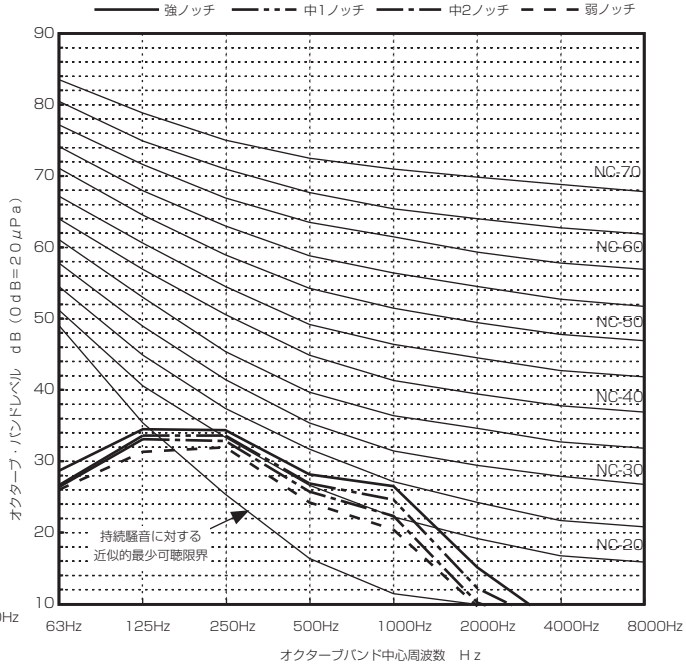

●PLFY-P71BMG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	35.2	40.6	39.9	33.1	31.0	20.5	12.6	8.9	36
中1ノッチ	34.6	39.4	39.1	31.7	29.3	17.6	11.9	8.4	34
中2ノッチ	30.1	36.2	36.1	28.7	25.2	13.7	8.9	6.0	31
弱ノッチ	27.3	33.5	33.0	25.5	21.0	10.3	5.8	3.4	28

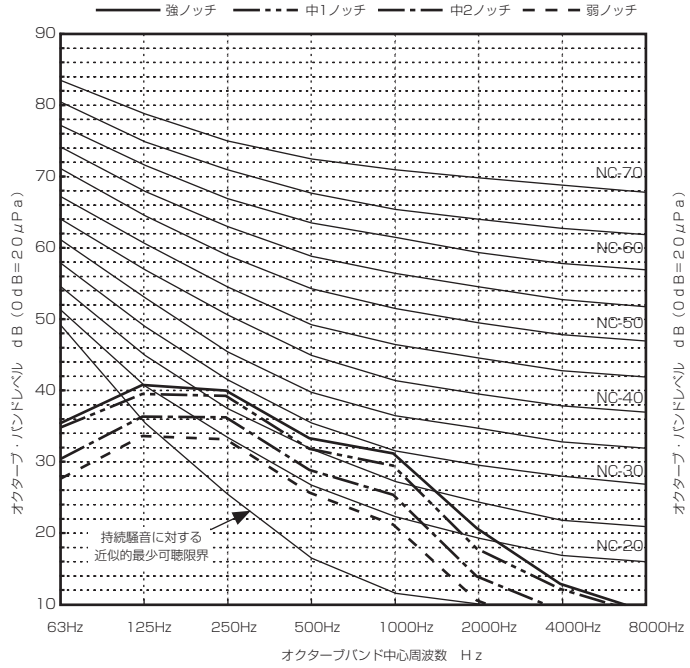

●PLFY-P80BMG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	37.6	44.7	42.0	35.4	30.4	26.0	16.6	9.5	38
中1ノッチ	34.2	42.2	38.8	32.4	27.4	22.6	13.4	8.2	35
中2ノッチ	31.0	39.8	35.8	29.5	24.6	19.4	10.4	7.0	32
弱ノッチ	26.4	36.5	31.4	25.5	20.5	14.8	6.0	5.2	28

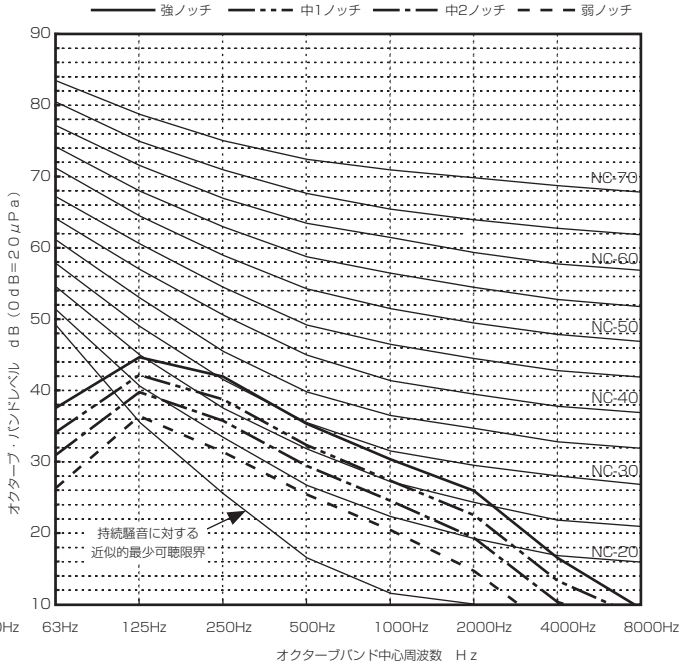

●PLFY-P90BMG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	37.6	44.7	42.0	35.4	30.4	26.0	16.6	9.5	38
中1ノッチ	34.2	42.2	38.8	32.4	27.4	22.6	13.4	8.2	35
中2ノッチ	31.0	39.8	35.8	29.5	24.6	19.4	10.4	7.0	32
弱ノッチ	27.5	37.1	32.5	26.5	21.5	17.1	7.1	5.7	29

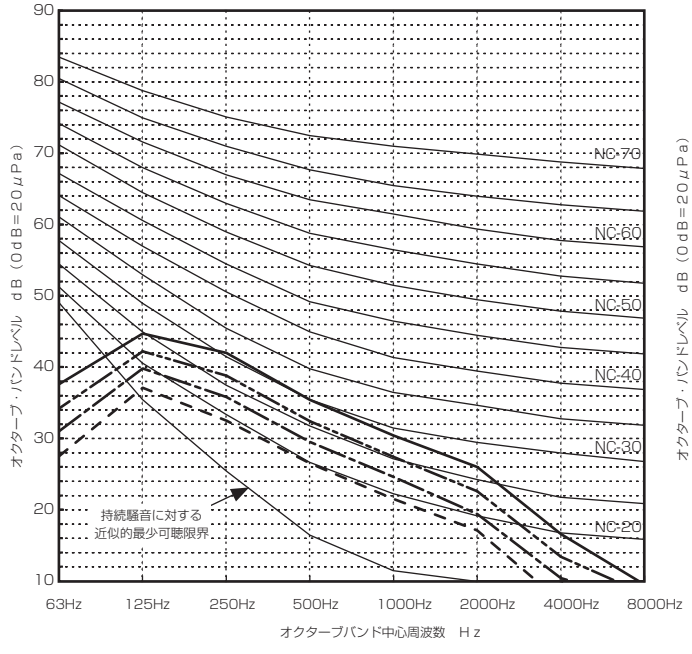

●PLFY-P112BMG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	46.1	49.9	47.3	42.2	36.7	32.6	26.9	15.4	44
中1ノッチ	41.4	46.4	44.5	38.5	33.3	29.5	21.3	11.7	41
中2ノッチ	37.1	44.2	41.4	34.8	29.9	25.5	16.1	9.0	38
弱ノッチ	32.4	41.6	38.0	31.6	26.4	21.4	11.7	7.8	34

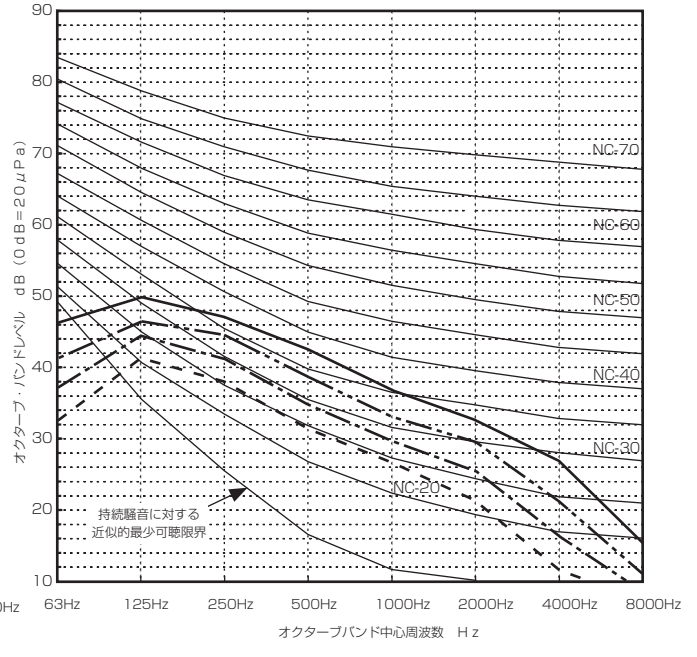

●PLFY-P140BMG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	47.1	50.9	48.3	43.2	37.7	33.6	27.9	16.4	45
中1ノッチ	42.4	47.4	45.5	39.5	34.3	30.5	22.3	12.7	42
中2ノッチ	38.1	45.2	42.4	35.8	30.9	26.5	17.1	10.0	39
弱ノッチ	33.4	42.6	39.0	32.6	27.4	22.4	12.7	8.8	35

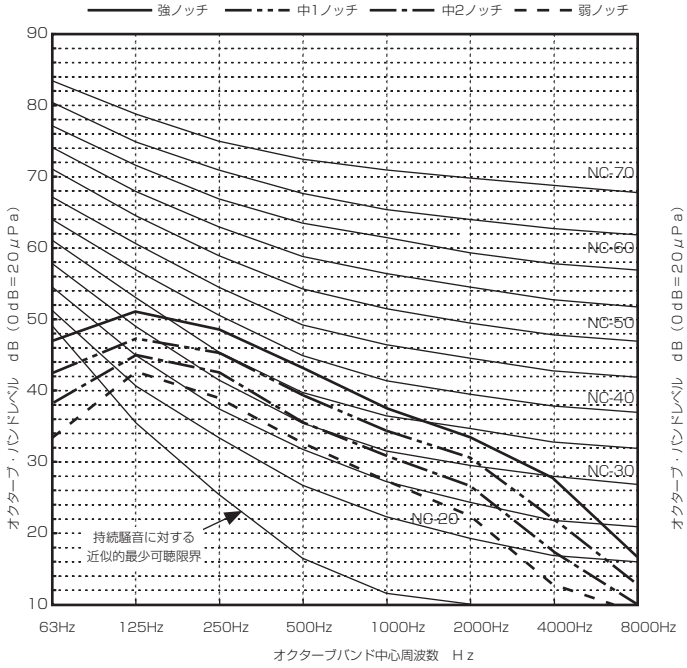

●PLFY-P160BMG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	48.1	51.9	49.3	44.2	38.7	34.6	28.9	17.4	46
中1ノッチ	43.4	48.4	46.5	40.5	35.3	31.5	23.3	13.7	43
中2ノッチ	39.1	46.2	43.4	36.8	31.9	27.5	18.1	11.0	40
弱ノッチ	34.4	43.6	40.0	33.6	28.4	23.4	13.7	9.8	36

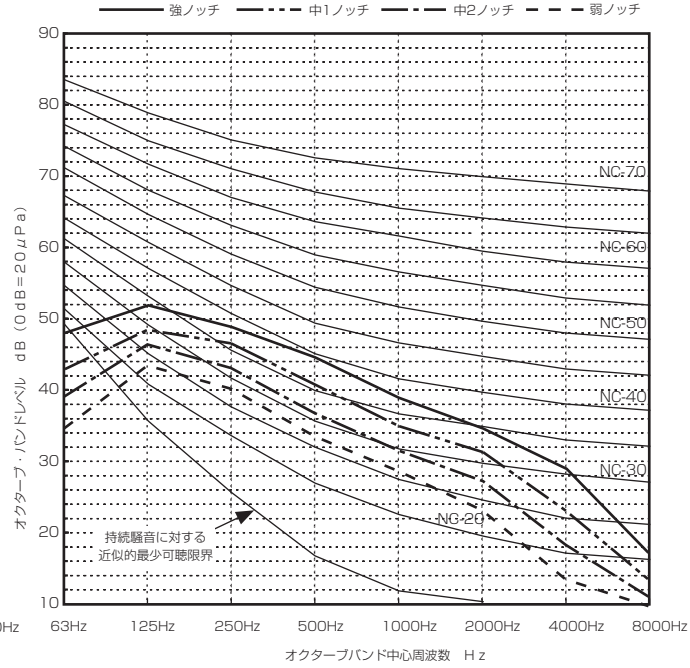

●PLFY-P36・45JMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	31.5	32.3	34.0	33.8	30.0	26.2	18.0	11.0	35.0
中1ノッチ	30.9	31.9	33.1	32.8	28.8	25.1	17.0	11.0	34.0
中2ノッチ	29.7	31.0	31.8	31.4	27.1	23.5	15.4	10.4	32.5
弱ノッチ	28.7	30.2	30.5	30.0	25.5	22.0	14.0	10.0	31.0

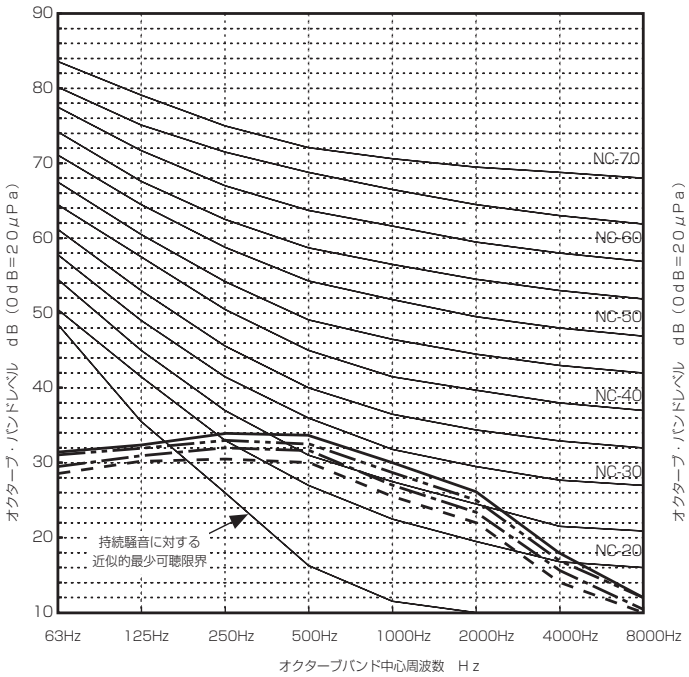

●PLFY-P56JMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	33.0	34.3	36.3	35.8	31.8	28.2	20.2	14.0	37.0
中1ノッチ	31.8	33.6	34.9	34.4	30.2	26.7	18.3	12.9	35.5
中2ノッチ	30.6	32.9	33.3	33.0	28.5	25.0	16.4	11.6	34.0
弱ノッチ	29.0	31.7	31.4	31.1	26.4	23.0	14.0	10.0	32.0

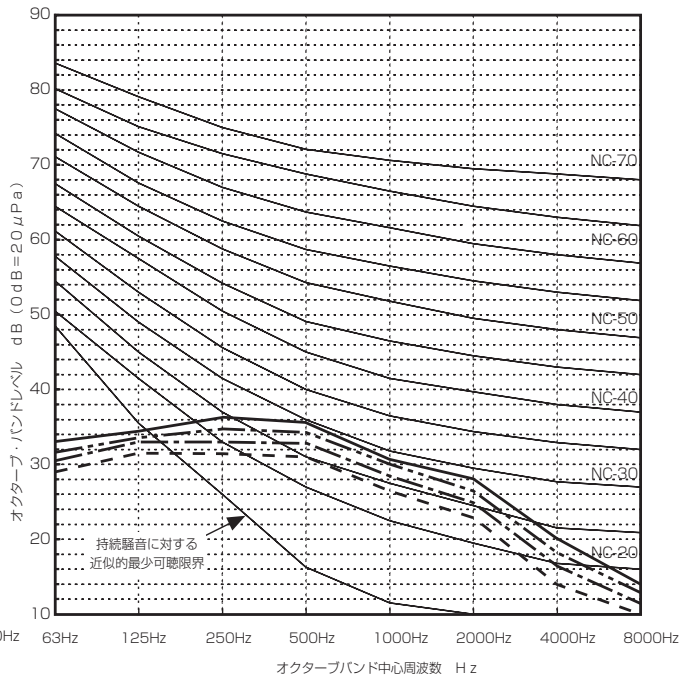

●PLFY-P71JMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	35.0	36.3	38.0	37.8	33.8	30.2	22.4	15.0	39.0
中1ノッチ	34.6	36.1	37.3	36.8	32.5	29.7	19.8	13.7	38.0
中2ノッチ	33.2	35.4	35.9	35.5	31.0	27.8	17.3	12.3	36.5
弱ノッチ	31.8	34.7	34.4	34.2	29.4	26.0	14.7	11.0	35.0

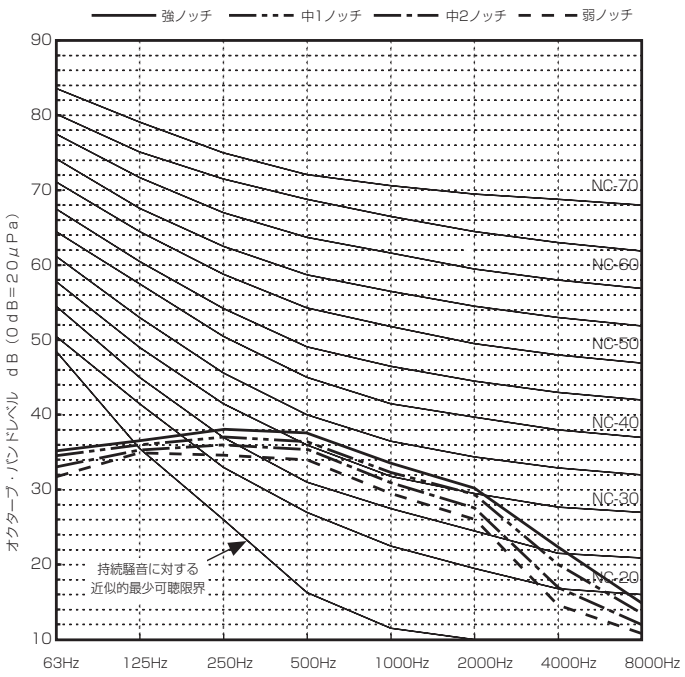

●PLFY-P22・28DMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	39.8	41.3	38.0	35.9	30.6	27.0	20.5	9.7	37
中ノッチ	29.2	34.8	33.5	29.8	24.5	19.8	12.8	7.1	31
弱ノッチ	26.8	32.5	29.9	27.1	21.2	16.3	10.9	7.4	28

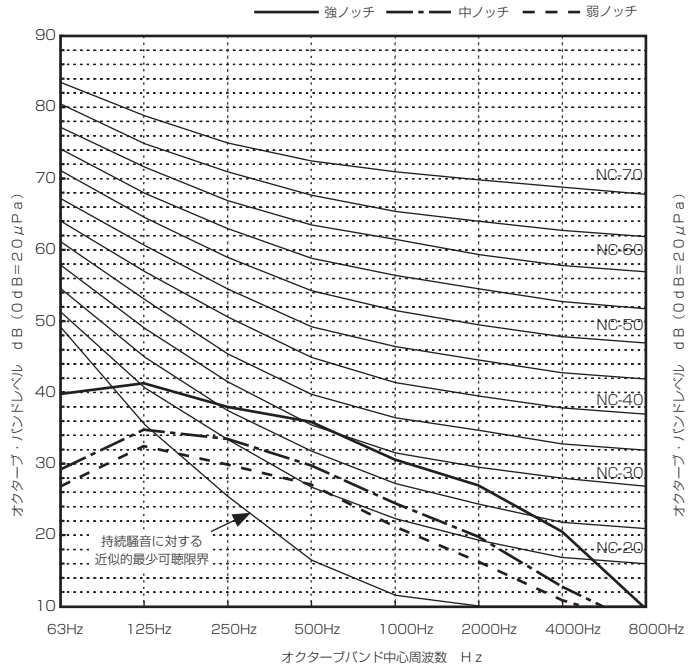

●PLFY-P36DMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	38.3	40.6	38.5	35.7	30.3	27.5	21.3	9.4	37
中ノッチ	30.4	36.8	35.9	32.9	27.2	24.3	16.8	7.4	34
弱ノッチ	28.1	33.2	32.4	29.1	22.8	19.5	11.8	5.6	30

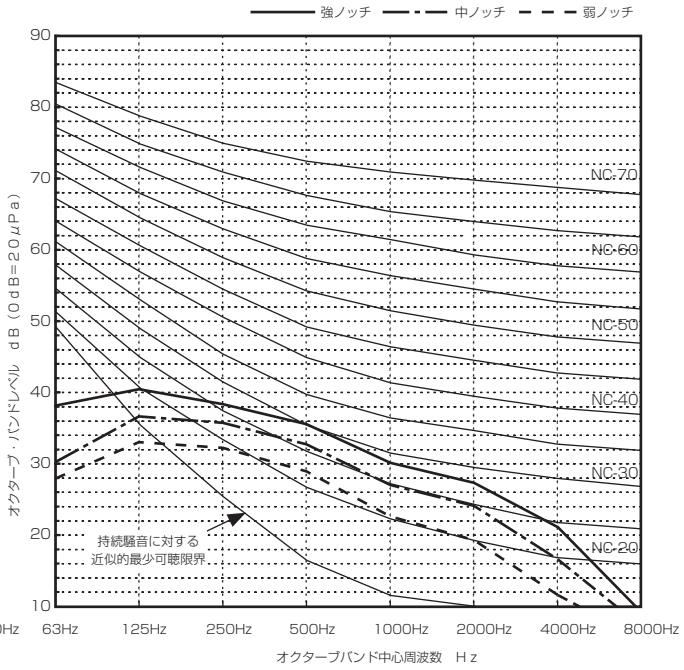

●PLFY-P45DMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	42.9	42.4	39.9	37.7	32.5	29.5	24.7	12.1	39
中ノッチ	35.2	38.4	36.2	32.5	27.2	24.0	17.8	8.3	34
弱ノッチ	28.1	34.5	32.4	28.7	23.1	19.4	12.7	6.9	30

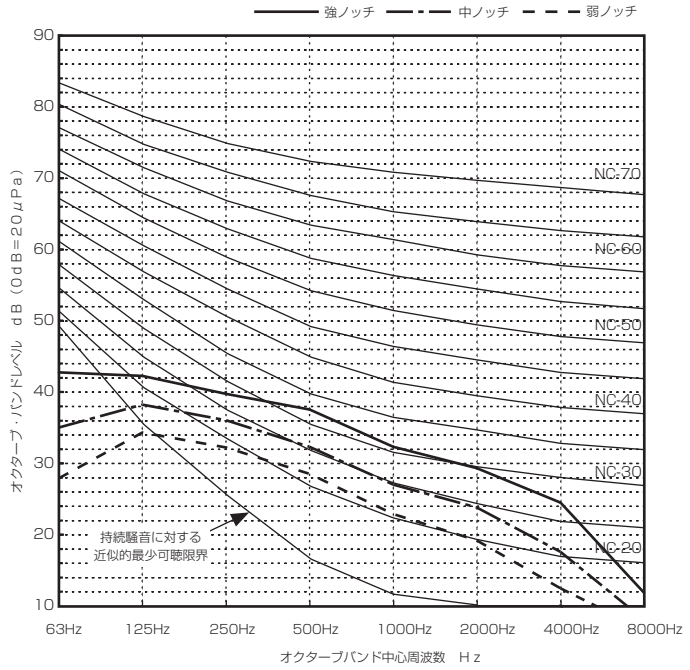

●PLFY-P22･28LMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	35	34	34.5	30	24	16.5	13	13.5	31
中ノッチ	34.5	32	32	26.5	20	14.5	12.5	13	28
弱ノッチ	34	30	28	22.5	17	13	12	12.5	25

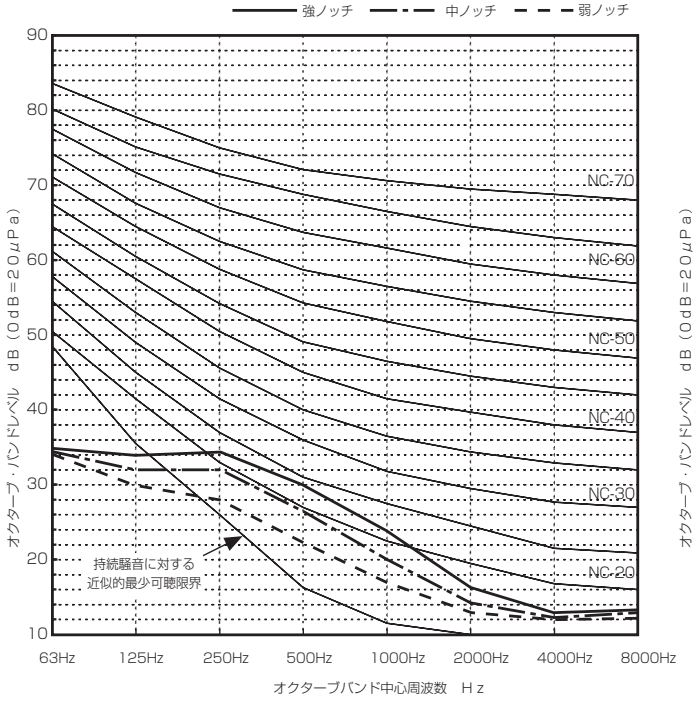

●PLFY-P36LMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	31	33.5	34	29.5	24	20.5	12.5	12	31
中ノッチ	30	32.5	32	26	20	16	12	11.5	28
弱ノッチ	26	31	29	22	17	13	11.5	11	25

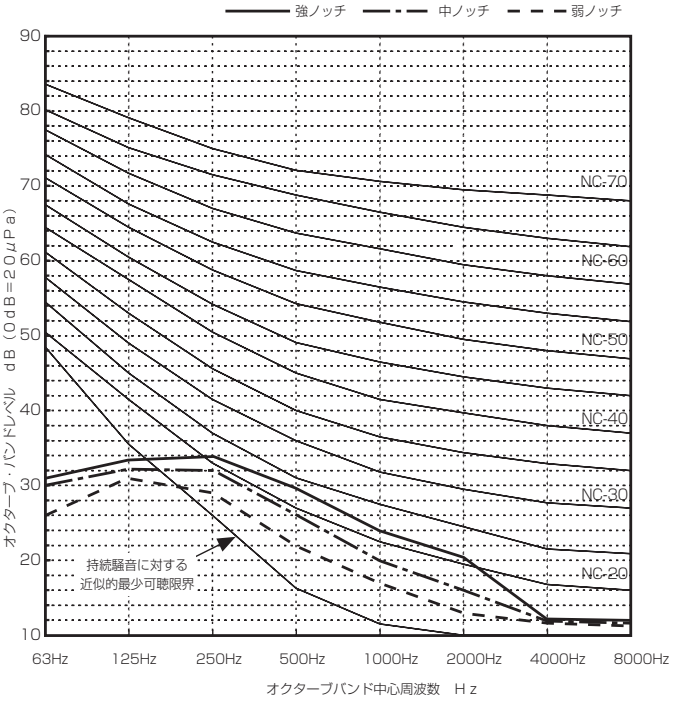

●PLFY-P45LMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	32	35.5	37	32	27.5	24.5	16.5	12.5	34
中ノッチ	31	33	34.5	29	24	20.5	14	12	31
弱ノッチ	30	30	30.5	24.5	20	17	12.5	11.5	27

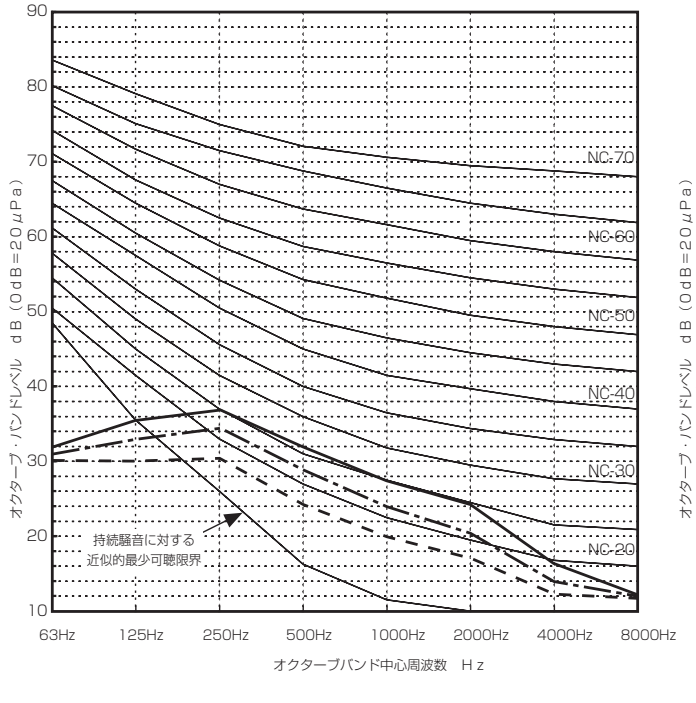

●PLFY-P56LMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	35	36.5	37	33.5	30	21.5	13.5	11	35
中ノッチ	34	34	34.5	30.5	27	17.5	12	10.5	32
弱ノッチ	33	33	31.5	28	23	14	10.5	10	29

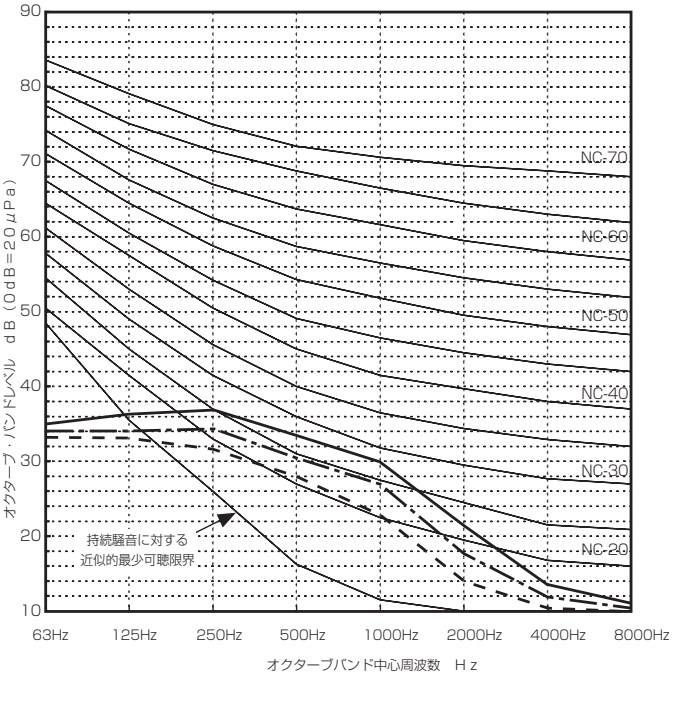

●PLFY-P71LMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	36	39.5	40	34.5	32.5	24	13	11	37
中ノッチ	33.5	36.5	38.5	33	30	20	12	10.5	35
弱ノッチ	32.5	34	34	28	24	15	11	10	30

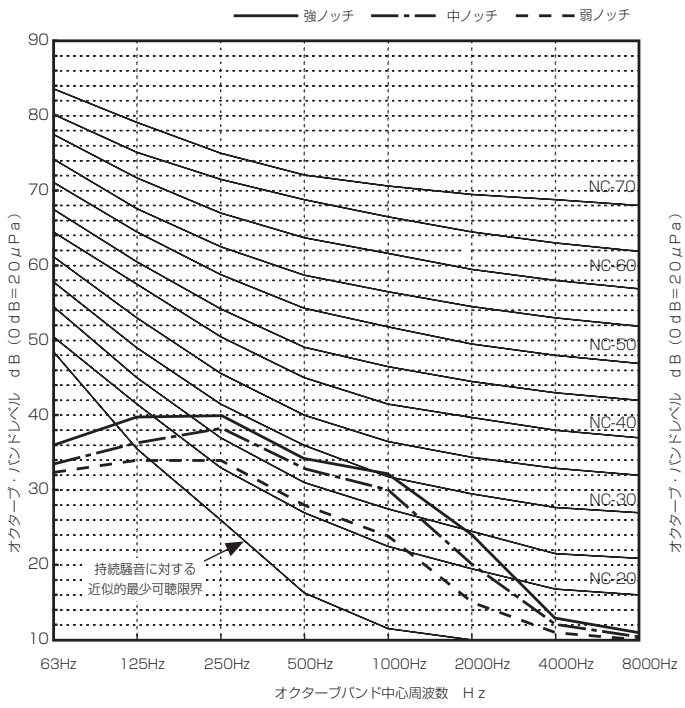

●PLFY-P80LMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	38	41.5	38	36.5	33.5	26.5	18	14.5	38
中ノッチ	33.5	37.5	35.5	32.5	29	21.5	15.5	13	34
弱ノッチ	31	35.5	31.5	29	24	16	13	11.5	30

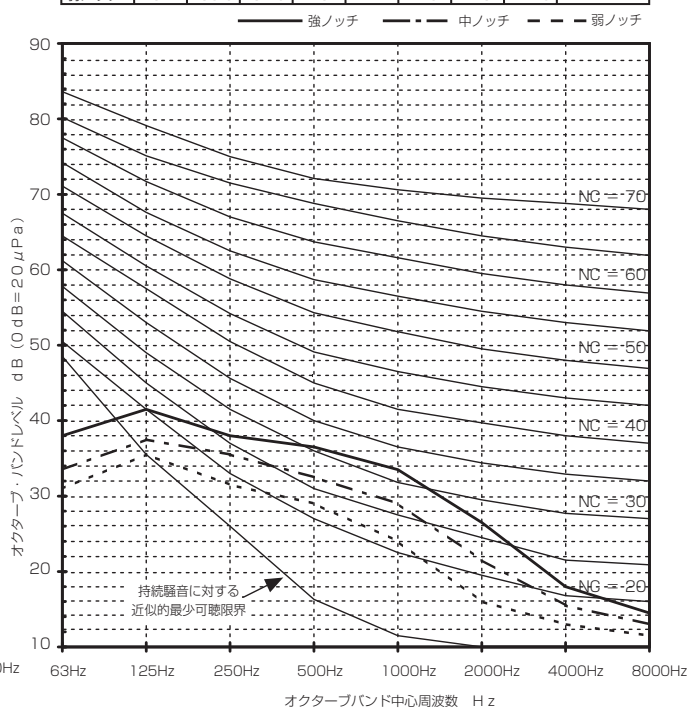

●PLFY-P90LMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	38	41.5	38.5	37	32.5	27	18.5	16	38
中ノッチ	33.5	36	36.5	34	30	22	15.5	14	35
弱ノッチ	31	32	31.5	29	25	15	12.5	12	30

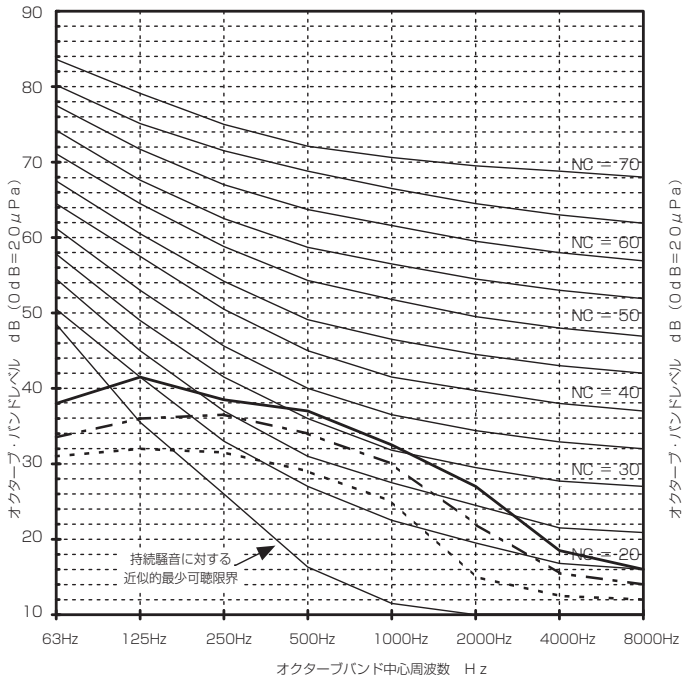

●PLFY-P112LMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	36.5	41.5	41	38.5	33.5	28	19	13.5	40
中ノッチ	36	38	37.5	36	32.5	23.5	16	13	37
弱ノッチ	33.5	36.5	34.5	32	27.5	19.5	13.6	12.5	33

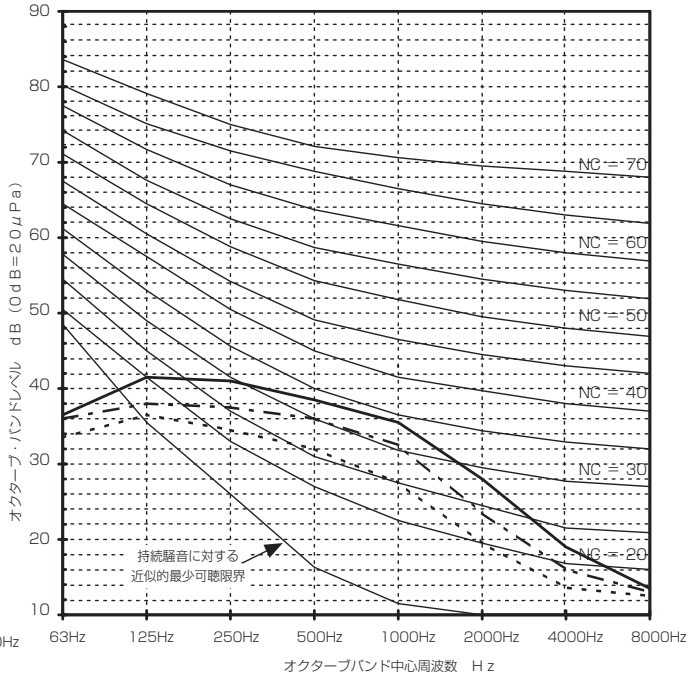

●PLFY-P140LMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	40.5	42	44.5	42	37	33	24	16	43
弱ノッチ	35	36	38	37	30.5	24.5	19	15	37

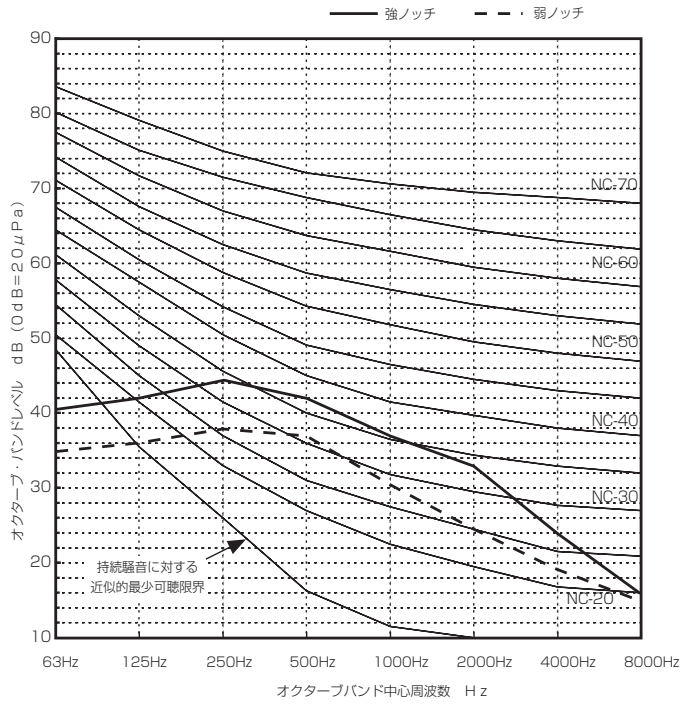

●PMFY-P22BMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	33.2	25.8	32.5	30.3	32.7	25.8	16.0	4.7	35
中1ノッチ	31.2	23.8	30.5	28.3	30.7	23.8	14.0	2.7	33
中2ノッチ	28.2	20.8	27.5	25.3	27.7	20.8	11.0	- 0.3	30
弱ノッチ	25.2	17.8	24.5	22.3	24.7	17.8	8.0	- 3.3	27

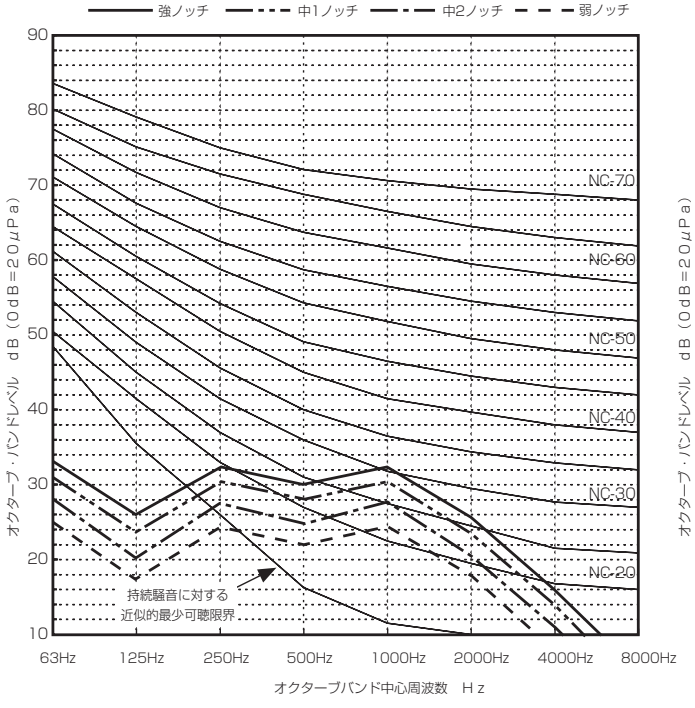

●PMFY-P28・36BMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	35.2	27.8	34.5	32.3	34.7	27.8	18.0	6.7	37
中1ノッチ	34.2	26.8	33.5	31.3	33.7	26.8	17.0	5.7	36
中2ノッチ	32.2	24.8	31.5	29.3	31.7	24.8	15.0	3.7	34
弱ノッチ	30.2	22.8	29.5	27.3	29.7	22.8	13.0	1.7	32

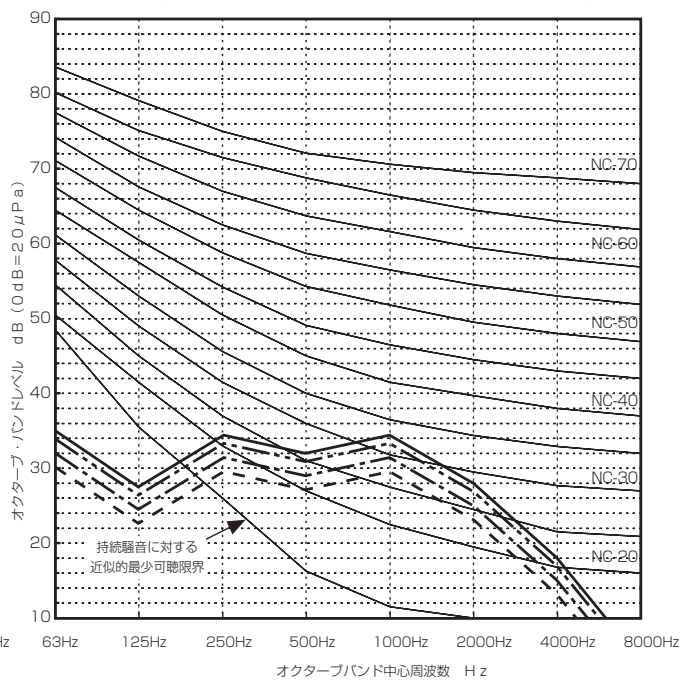

●PMFY-P45BMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	37.2	29.8	36.5	34.3	36.7	29.8	20.0	8.7	39
中1ノッチ	35.2	27.8	34.5	32.3	34.7	27.8	18.0	6.7	37
中2ノッチ	33.2	25.8	32.5	30.3	32.7	25.8	16.0	4.7	35
弱ノッチ	31.2	23.8	30.5	28.3	30.7	23.8	14.0	2.7	33

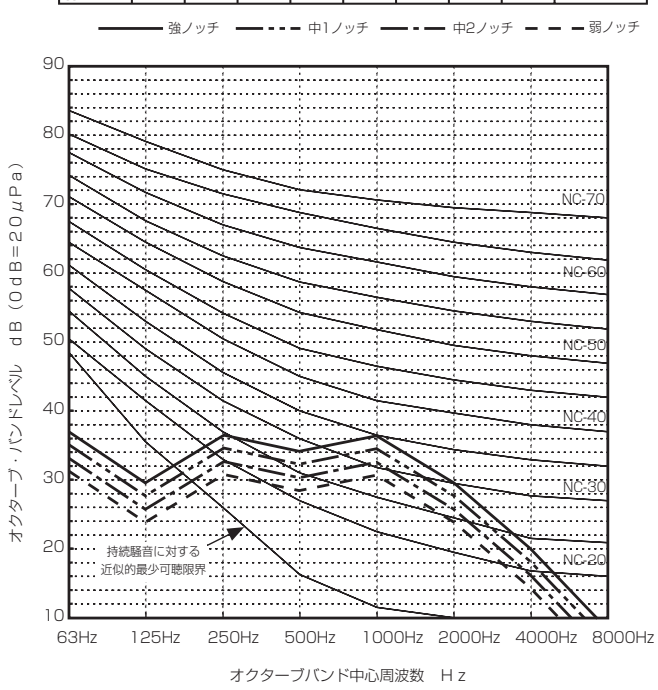

●PMFY-P36FMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	41.4	36.6	37.1	32.7	31.3	27.7	21.7	13.3	36.0
中ノッチ	40.7	35.0	35.4	30.8	29.1	25.4	19.0	11.1	34.0
弱ノッチ	39.9	33.5	33.7	29.0	26.9	23.2	16.3	8.9	32.0
静粛ノッチ	38.5	31.0	31.2	26.1	23.6	19.9	12.4	5.6	29.0

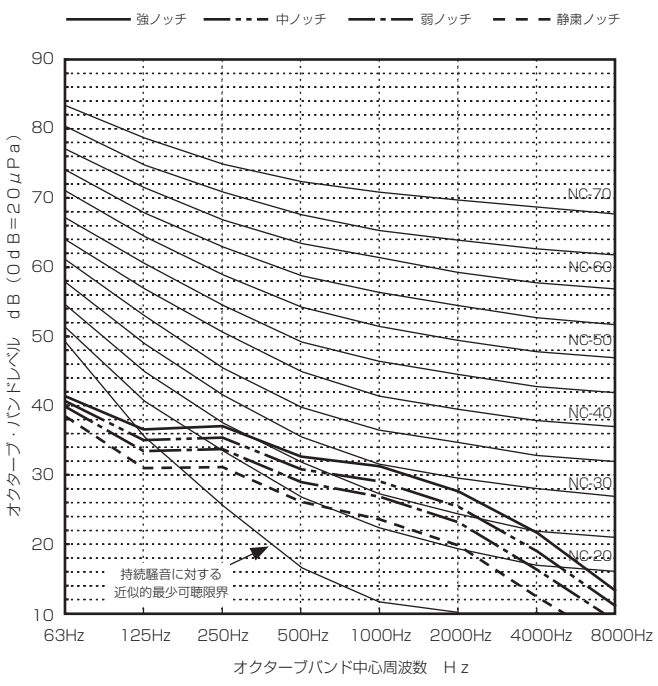

●PMFY-P45FMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	41.7	37.3	37.8	33.5	32.3	28.8	23.0	14.4	37.0
中ノッチ	41.0	35.8	36.2	31.7	30.2	26.5	20.3	12.2	35.0
弱ノッチ	39.9	33.5	33.7	29.0	26.9	23.2	16.3	8.9	32.0
静粛ノッチ	38.5	31.0	31.2	26.1	23.6	19.9	12.4	5.6	29.0

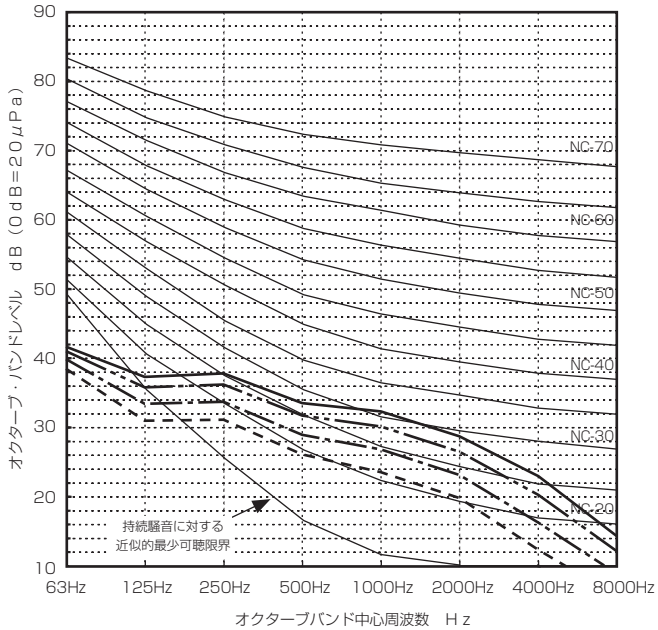

●PMFY-P56FMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	40.6	38.1	38.1	34.7	34.0	29.1	23.4	13.5	38.0
中ノッチ	40.2	35.9	36.2	31.8	30.7	25.8	19.6	11.3	35.0
弱ノッチ	39.4	33.7	34.1	28.7	27.3	22.4	15.7	9.0	32.0
静粛ノッチ	38.4	31.2	31.9	25.6	23.9	19.0	11.9	6.5	29.0

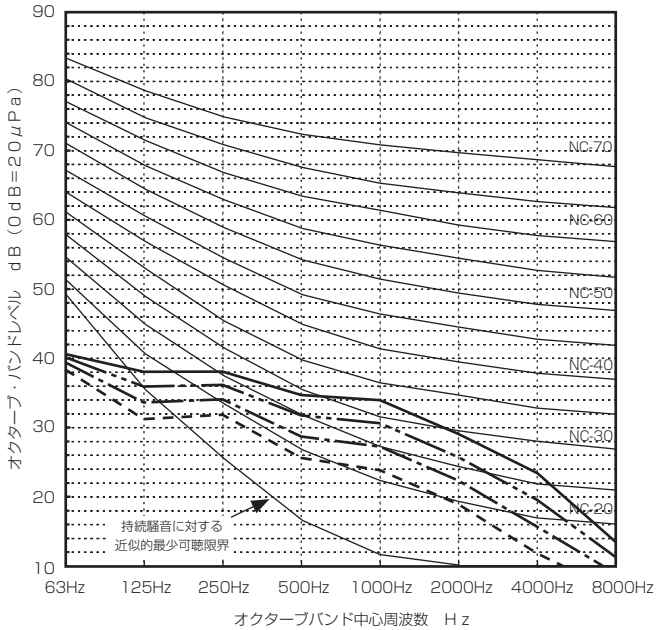

●PMFY-P71FMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	38.6	42.3	39.8	36.2	34.4	29.8	21.9	14.3	39.0
中ノッチ	38.3	41.0	38.2	34.4	32.3	27.2	19.5	12.9	37.0
弱ノッチ	37.9	39.6	36.6	32.4	30.1	24.7	17.2	11.5	35.0
静粛ノッチ	37.1	37.4	34.1	29.5	26.7	20.8	13.6	9.2	32.0

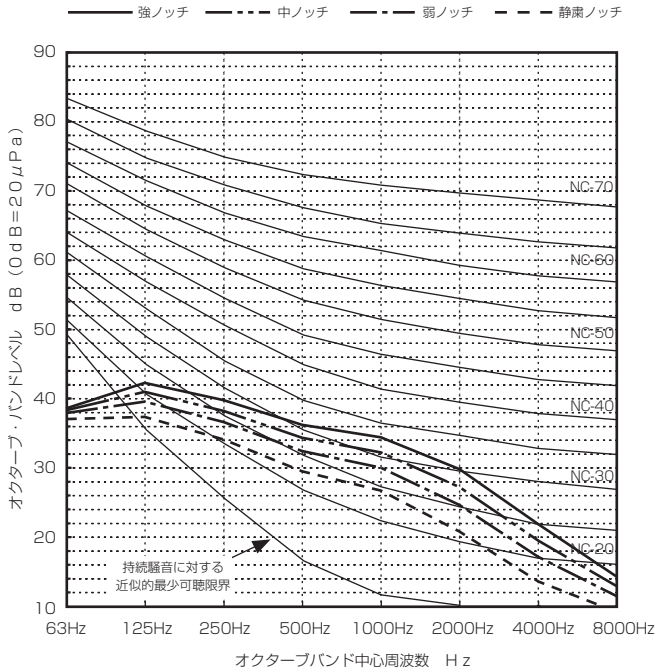

●PMFY-P80FMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	38.7	43.5	41.3	38.0	36.6	32.4	24.2	15.6	41.0
中ノッチ	38.5	41.6	39.0	35.3	33.3	28.5	20.7	13.6	38.0
弱ノッチ	37.9	39.6	36.6	32.4	30.1	24.7	17.2	11.5	35.0
静粛ノッチ	37.1	37.4	34.1	29.5	26.7	20.8	13.6	9.2	32.0

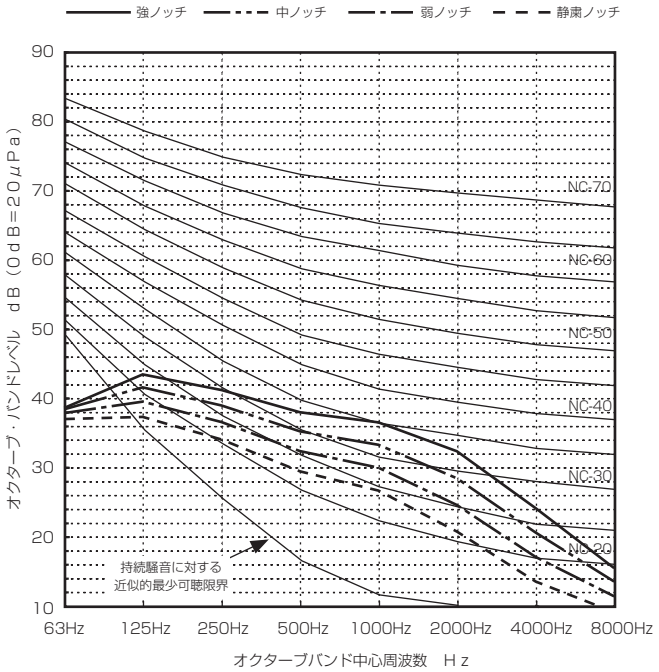

●PDFY-P22・P28・P36MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	41	43	40	33	32	27	16	10	37
弱ノッチ	37	38	36	28	26	20	14	10	32

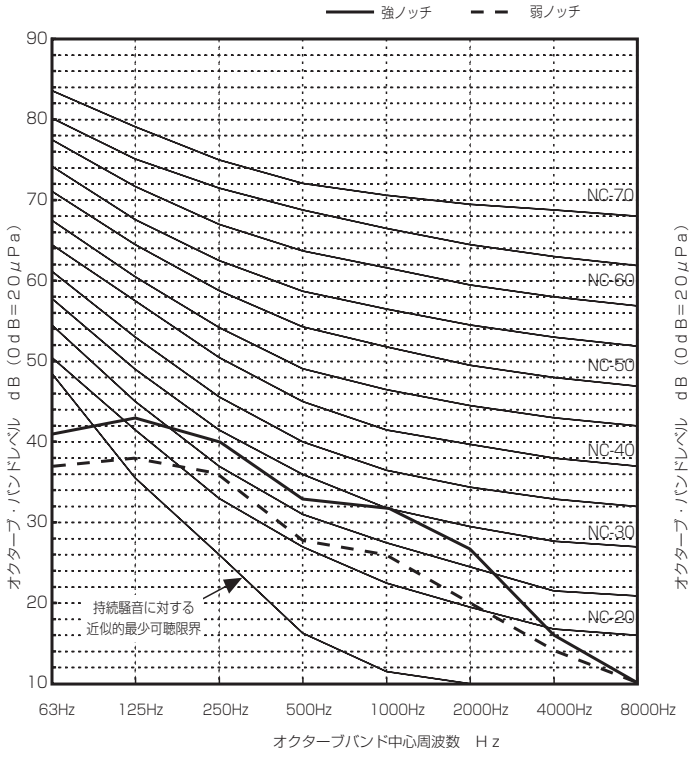

●PDFY-P45MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	42	44	42	35	32	26	14	10	38
弱ノッチ	39	40	35	29	26	19	13	10	32

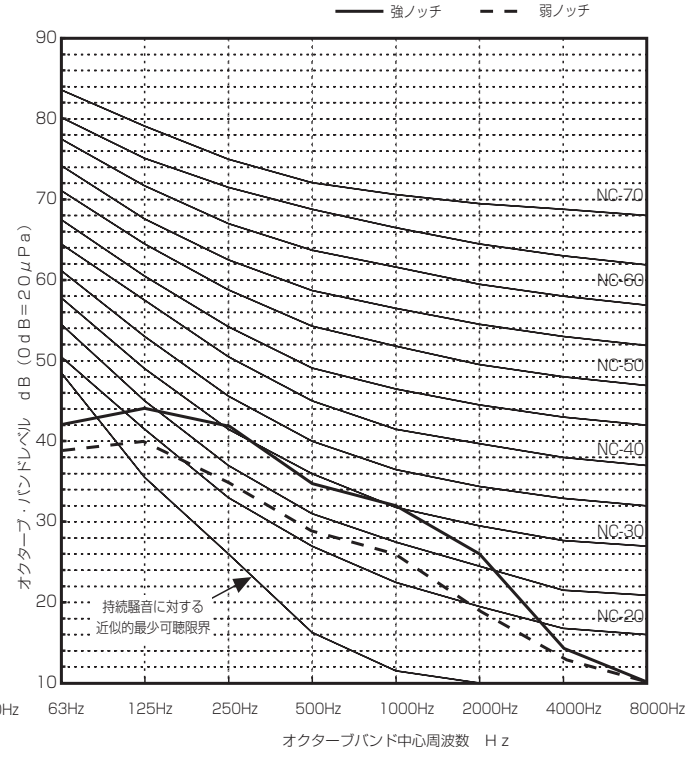

●PDFY-P56MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	43	45	43	36	34	27	14	10	39
弱ノッチ	40	41	36	30	26	22	14	10	33

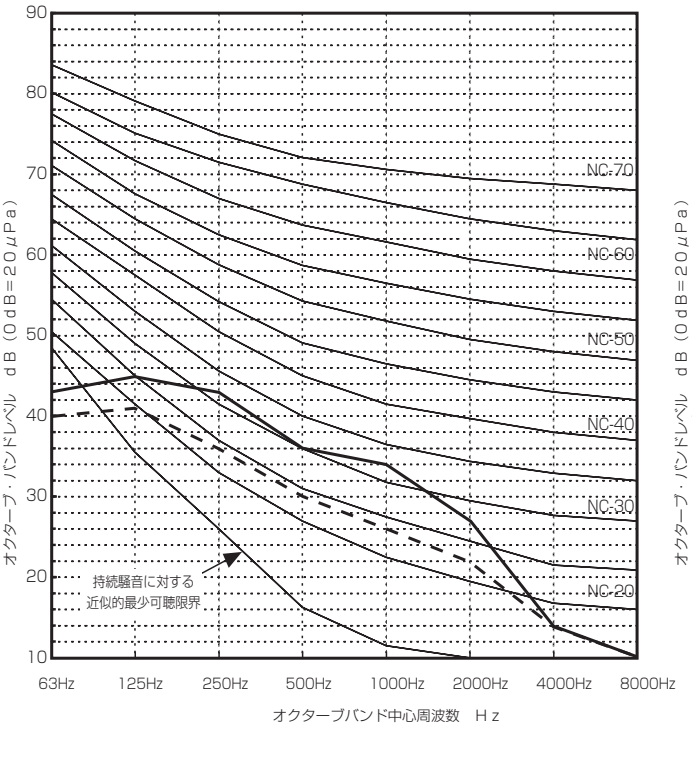

●PDFY-P71MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	45	46	41	39	34	28	16	10	40
弱ノッチ	40	41	36	33	27	20	16	10	34

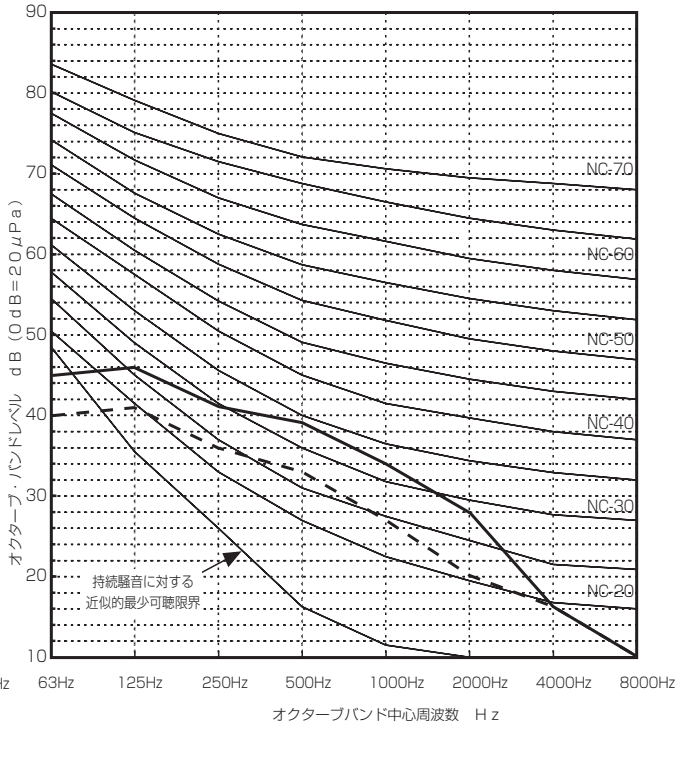

●PDFY-P80MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	46	48	43	40	34	28	16	10	41
弱ノッチ	40	42	36	34	29	21	15	10	35

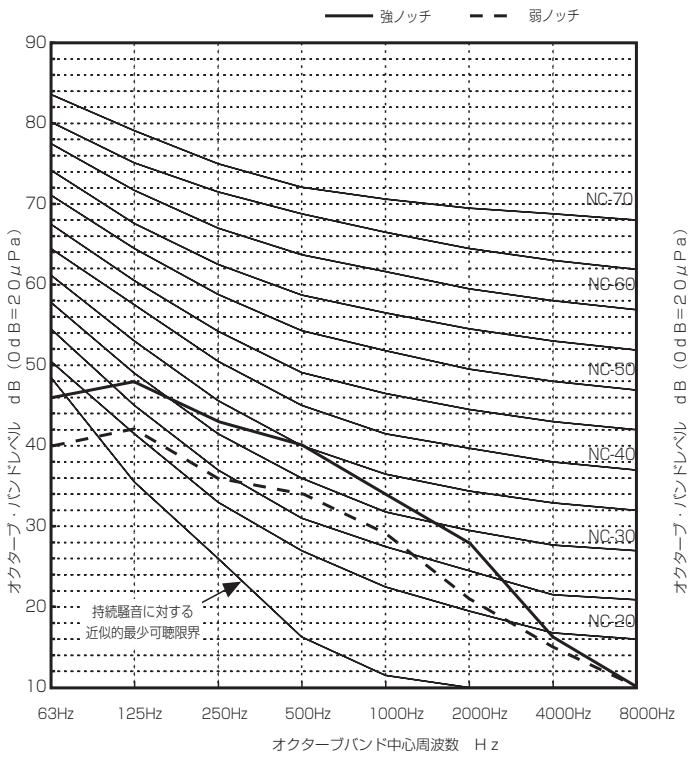

●PDFY-P90MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	45	47	43	39	36	27	20	11	41
弱ノッチ	41	42	37	33	29	23	16	10	35

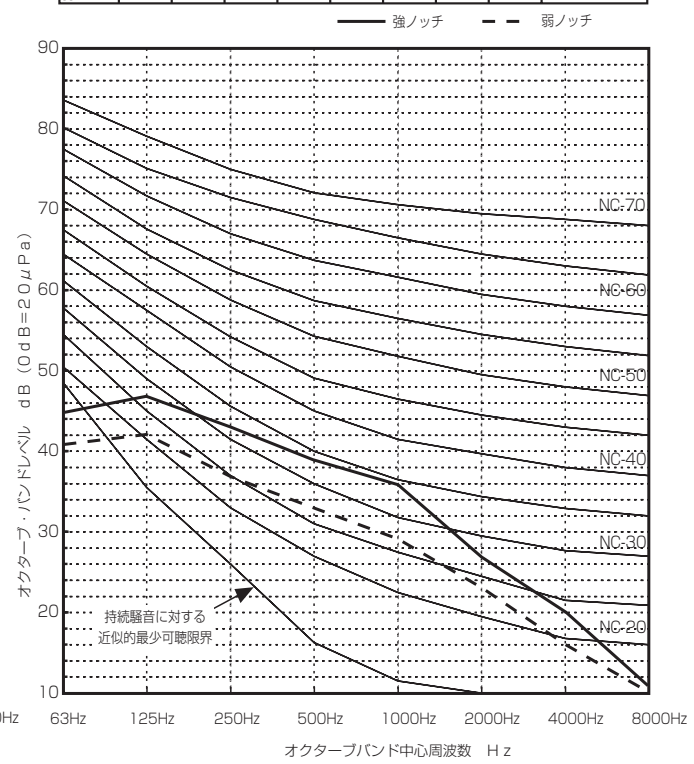

●PDFY-P112MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	46	48	42	38	35	32	26	22	41
弱ノッチ	43	42	34	33	28	26	22	19	35

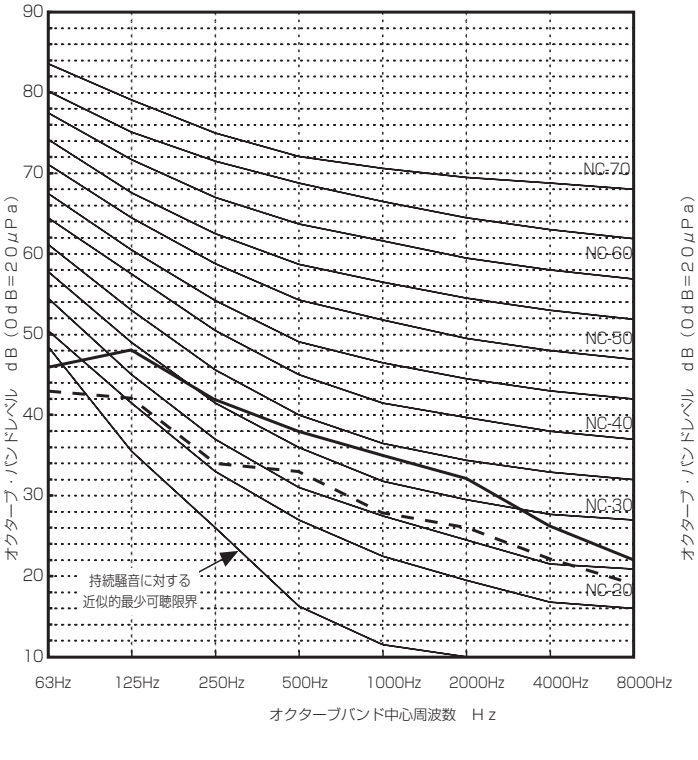

●PDFY-P140MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	49	50	47	40	38	35	27	21	44
弱ノッチ	48	46	38	36	31	29	19	12	38

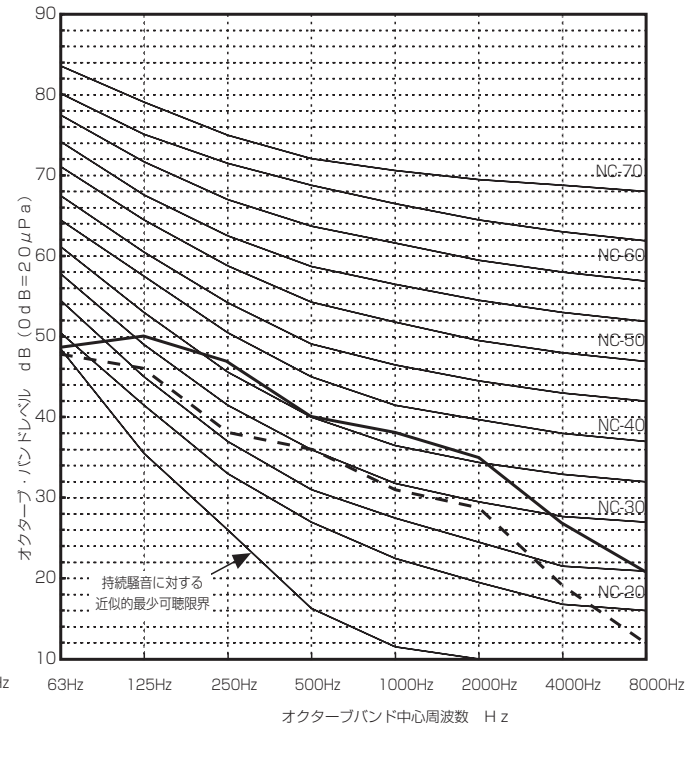

●PEFY-P45,56MG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	44.0	44.0	37.0	33.0	30.0	26.0	20.0	14.0	36.0
弱ノッチ	40.0	36.0	28.0	25.0	21.5	18.0	14.0	12.0	28.0

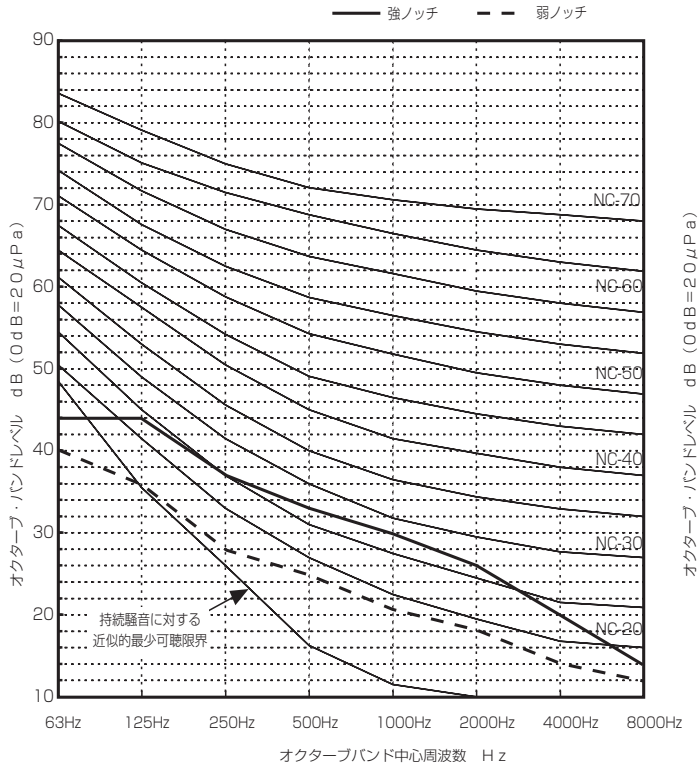

●PEFY-P71MG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	46.0	45.0	41.0	37.0	36.0	28.0	23.0	16.0	40.0
弱ノッチ	40.0	39.0	32.0	30.0	29.0	22.0	16.0	14.0	33.0

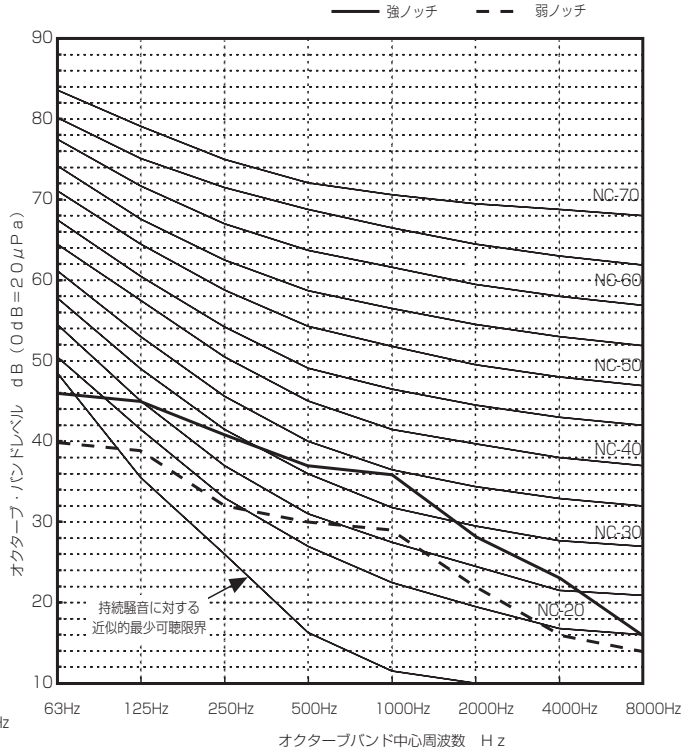

●PEFY-P80MG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	46.0	42.0	39.0	38.0	33.0	28.5	24.0	19.0	39.0
弱ノッチ	41.0	35.0	31.5	31.0	26.5	20.5	16.0	13.5	32.0

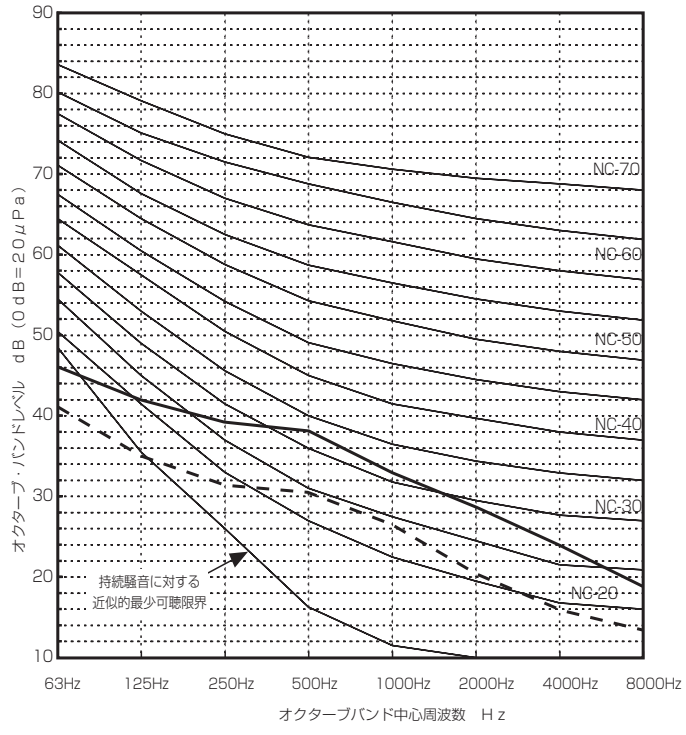

●PEFY-P90MG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	48.0	45.5	41.5	39.5	35.0	30.5	26.5	22.5	41.0
弱ノッチ	42.5	37.0	34.0	33.5	27.5	22.5	18.0	15.0	34.0

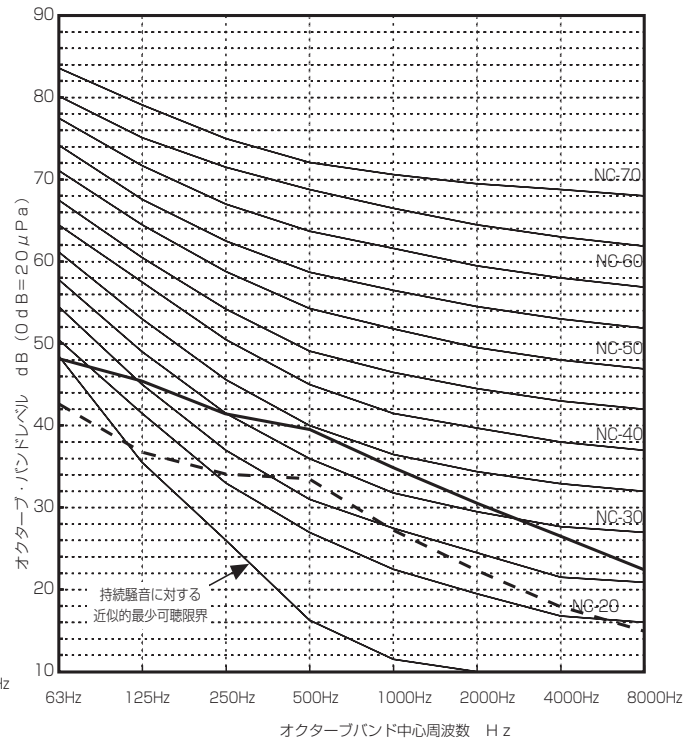

●PEFY-P112,140,160MG2形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	52.0	53.0	43.0	40.0	37.0	31.0	25.0	19.0	43.0
弱ノッチ	46.0	47.0	36.0	33.0	29.0	23.0	17.0	15.0	36.0

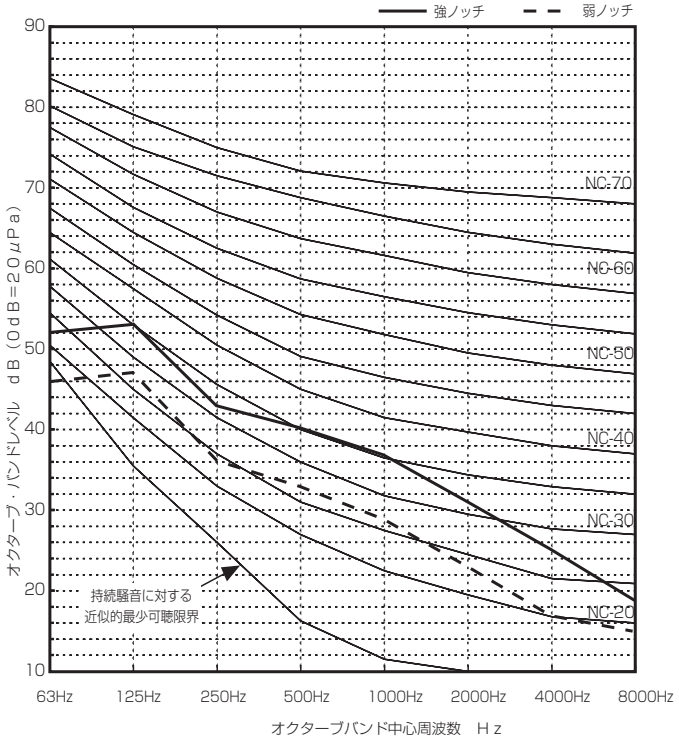

●PEFY-P224MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ 200Pa時	58	53	48	45	40.5	37	32	27	47

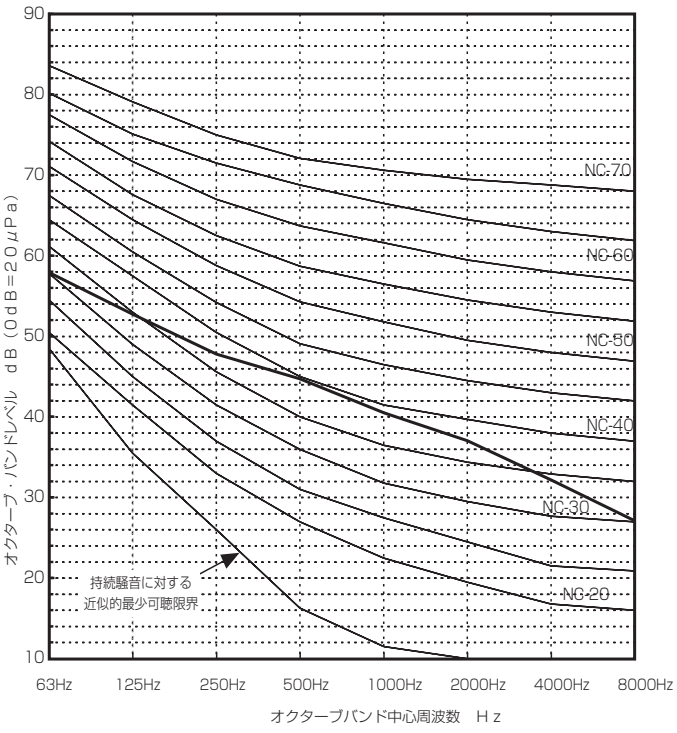

●PEFY-P280MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ 200Pa時	59	57	48	47.5	45	40	35	28	50

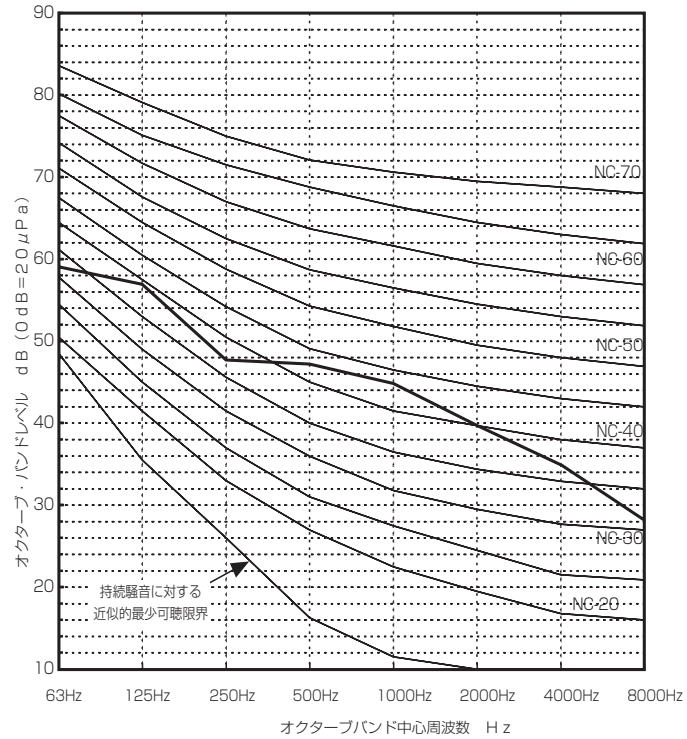

●PCFY-P45KMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	29.1	30.8	34.5	32.5	28.6	25.7	15.5	11.3	34
中ノッチ	27.9	29.2	33.1	30.5	26.4	23.5	12.8	9.8	32
弱ノッチ	26.7	27.6	31.6	28.5	24.1	21.3	10.2	8.3	30
静粛ノッチ	25.3	25.9	30.1	26.5	21.9	19.1	7.6	6.7	28

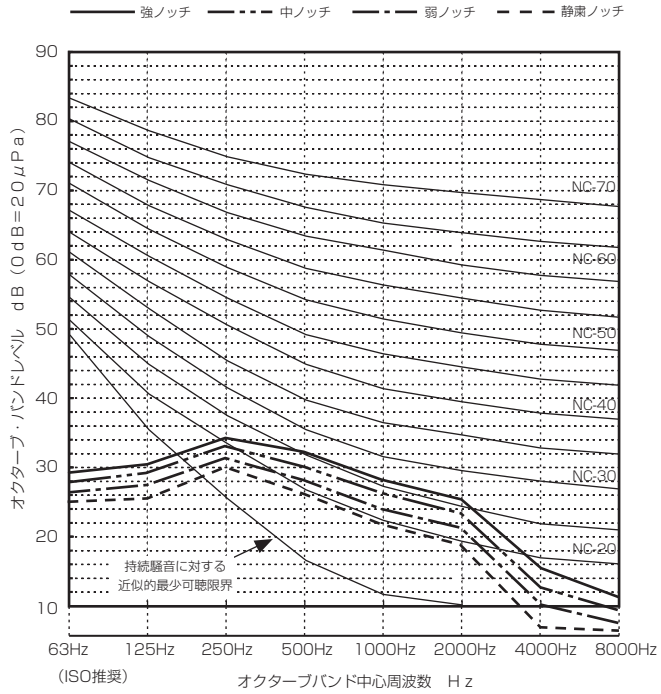

●PCFY-P56KMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	29.5	31.9	35.2	34.3	31.0	28.1	18.8	12.1	36
中ノッチ	28.6	30.5	34.1	32.4	28.7	25.8	15.9	10.9	34
弱ノッチ	27.4	29.0	32.7	30.5	26.5	23.6	13.3	9.5	32
静粛ノッチ	25.5	26.5	30.5	27.5	23.2	20.3	9.3	7.2	29

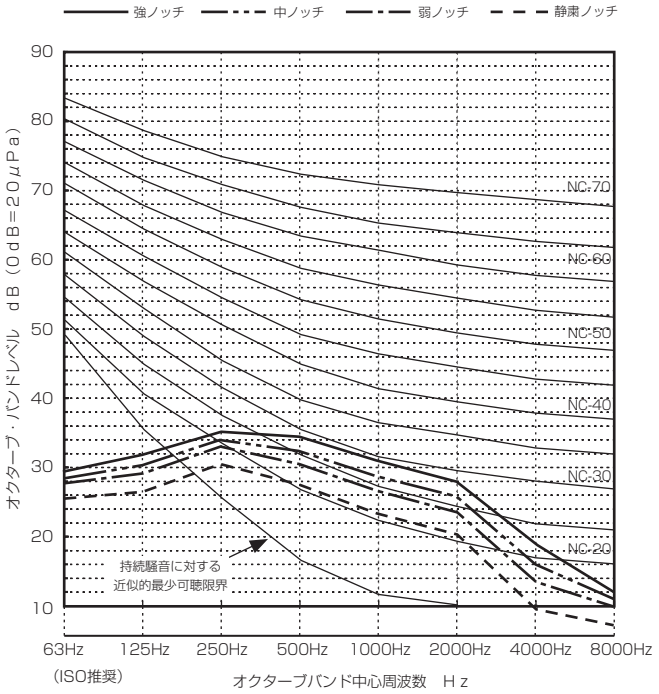

●PCFY-P71,80KMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	30.0	33.7	36.6	35.3	31.7	29.3	19.9	13.6	37
中ノッチ	28.3	32.3	35.1	33.2	29.7	27.1	17.3	11.5	35
弱ノッチ	26.6	31.0	33.5	31.1	27.7	25.0	14.7	9.4	33
静粛ノッチ	24.8	29.5	31.9	29.1	25.7	22.8	12.1	7.3	31

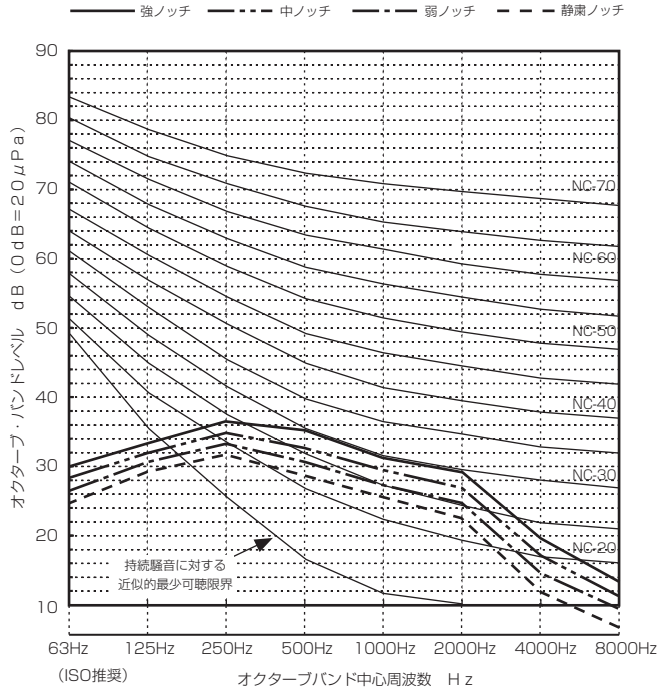

●PCFY-P90KMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	32.6	35.6	38.8	38.3	34.7	32.5	23.8	16.7	40
中ノッチ	30.9	34.4	37.4	36.3	32.7	30.4	21.1	14.6	38
弱ノッチ	28.3	32.4	35.1	33.2	29.7	27.1	17.2	11.5	35
静粛ノッチ	26.5	30.9	33.5	31.2	27.7	25.0	14.8	9.4	33

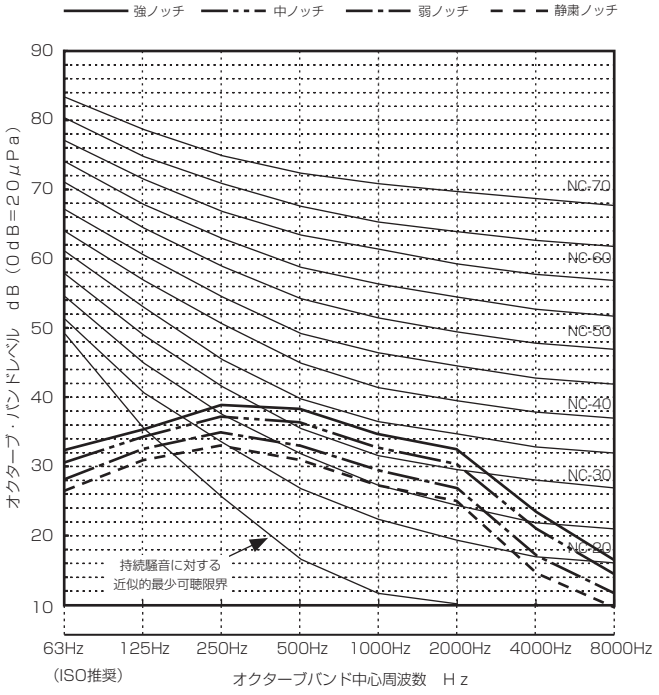

●PCFY-P112KMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	34.2	37.9	42.1	40.0	38.9	35.3	27.7	19.1	43
中ノッチ	32.1	35.9	39.6	37.2	35.7	32.1	23.5	15.5	40
弱ノッチ	29.9	33.8	37.1	34.5	32.6	28.9	19.3	12.0	37
静粛ノッチ	27.5	31.5	34.5	31.6	29.4	25.8	15.3	8.4	34

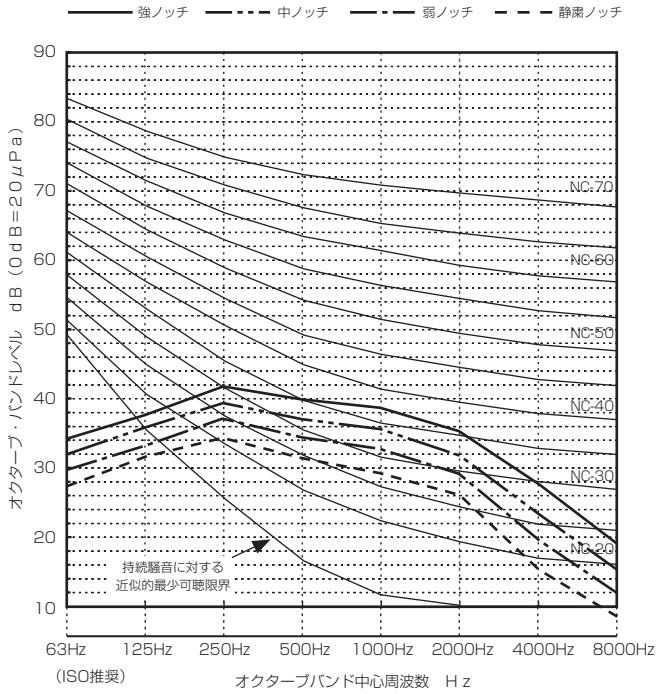

●PCFY-P140KMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	34.3	38.0	42.5	40.7	40.0	36.4	29.8	20.6	44
中ノッチ	33.3	37.1	41.1	39.0	37.8	34.3	26.5	18.0	42
弱ノッチ	31.2	35.1	38.7	36.3	34.7	31.1	22.3	14.4	39
静粛ノッチ	29.0	32.9	36.1	33.5	31.5	27.9	18.1	10.9	36

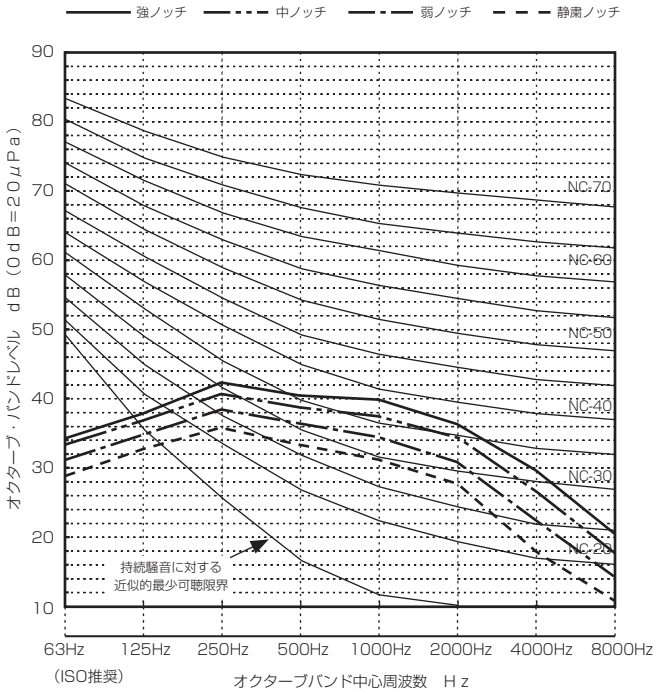

●PCFY-P160KMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	35.6	39.2	44.1	42.5	42.1	38.5	32.8	32.1	46
中ノッチ	34.0	37.7	42.0	39.9	38.9	35.3	27.9	19.2	43
弱ノッチ	31.9	35.8	39.5	37.2	35.7	32.1	23.7	15.6	40
静粛ノッチ	29.8	33.7	37.0	34.4	32.6	29.0	19.5	12.0	37

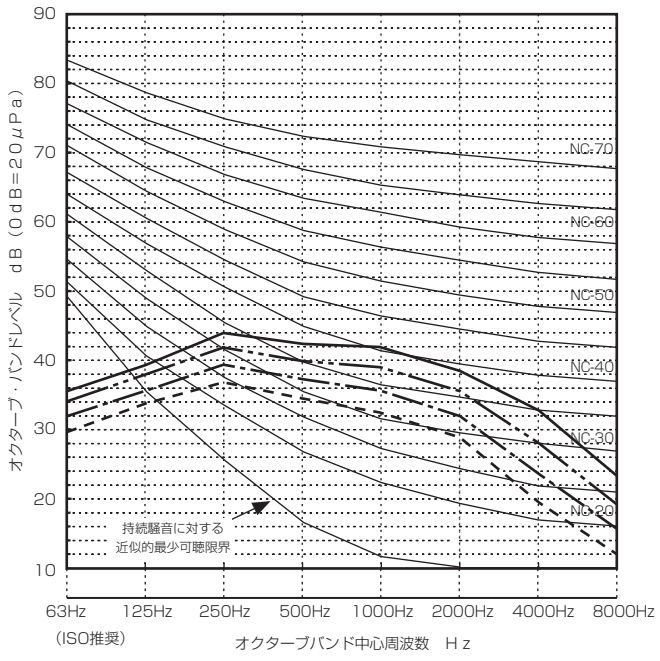

●PKFY-P22・28BM(S)G1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	40.0	28.0	27.0	32.0	34.0	25.0	19.0	15.0	36
弱ノッチ	32.0	20.0	19.0	25.0	27.0	18.0	11.0	7.0	29

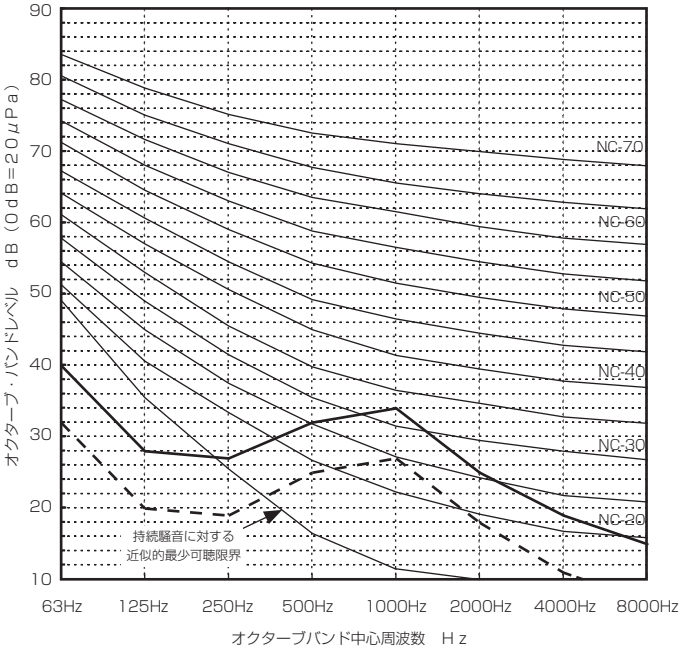

●PKFY-P36HMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	33.5	31.3	37.0	37.1	36.2	32.3	24.3	13.2	40
中ノッチ	32.4	29.6	34.1	34.6	33.6	28.3	18.6	10.5	37
弱ノッチ	31.0	27.0	30.1	30.6	29.6	24.3	14.6	7.3	33

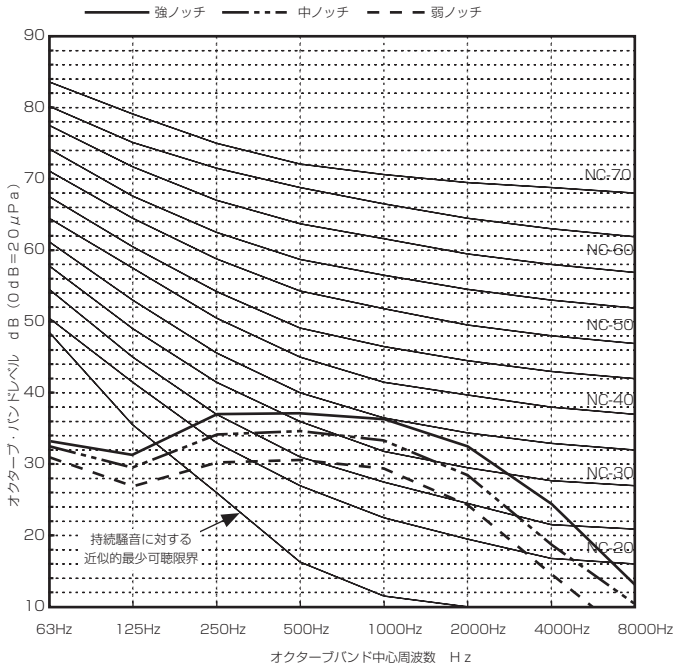

●PKFY-P45HMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	33.8	31.6	39.0	38.1	37.2	33.6	25.3	14.3	41
中ノッチ	32.8	30.0	35.0	35.3	34.4	30.0	22.2	11.7	38
弱ノッチ	32.0	28.0	31.1	31.6	30.6	25.3	15.6	8.3	34

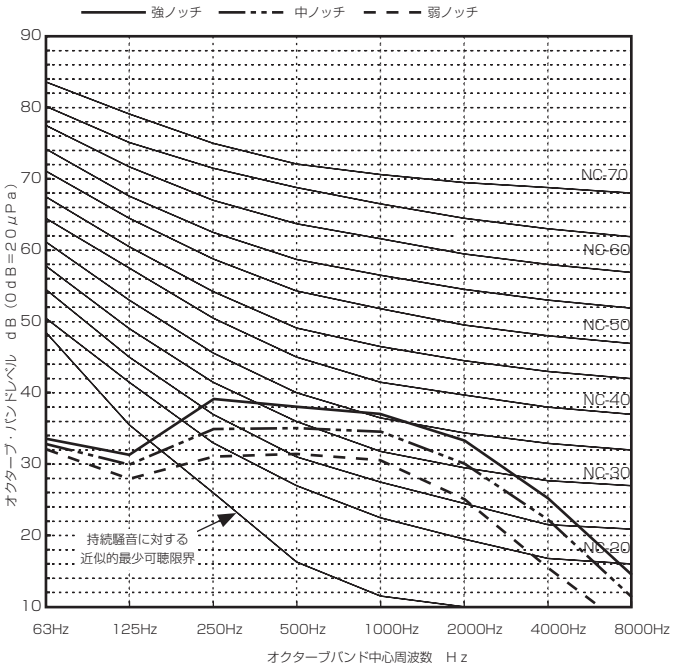

●PKFY-P56HMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	34.4	32.6	38.8	38.7	39.6	36.2	28.3	17.6	43
中ノッチ	33.8	31.0	36.0	36.3	35.4	31.0	23.2	12.7	39
弱ノッチ	32.0	28.0	31.1	31.6	30.6	25.3	15.6	8.3	34

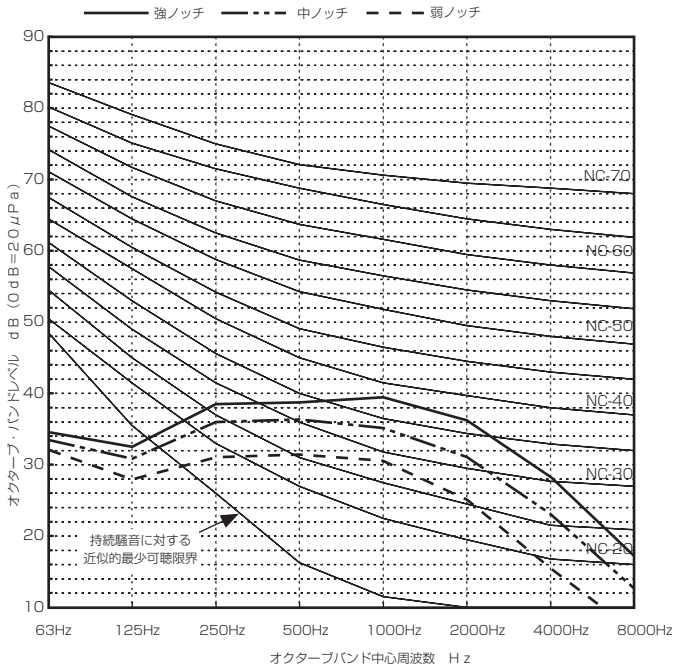

●PFFY-P28LEMG1形 PFFY-P28LRMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	35	34	33	36.5	32	27	17	14	37
弱ノッチ	32	29	28	31	26	18	14	8	31

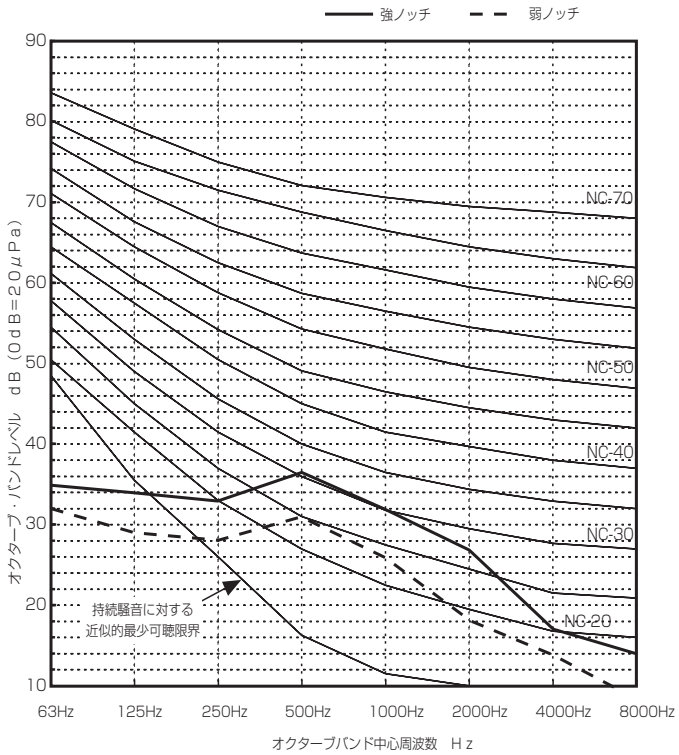

●PFFY-P36LEMG1形 PFFY-P36LRMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	37	40	36.5	37	30	25	16	14	37
弱ノッチ	33	32	29	31	24	19	12.5	6	31

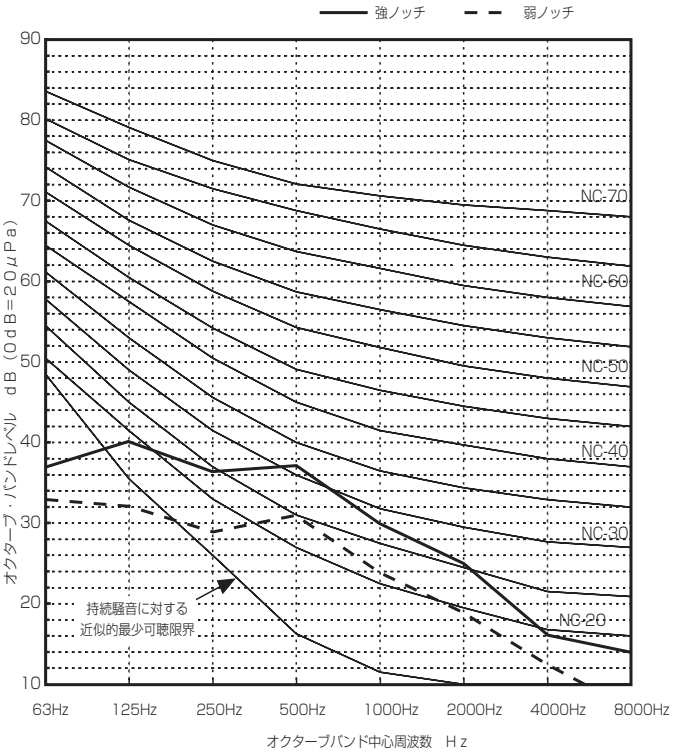

●PFFY-P45LEMG1形 PFFY-P45LRMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	38	41	39	40	34	27	19	15	40
弱ノッチ	34	35	34	33	28	23.5	17	10	34

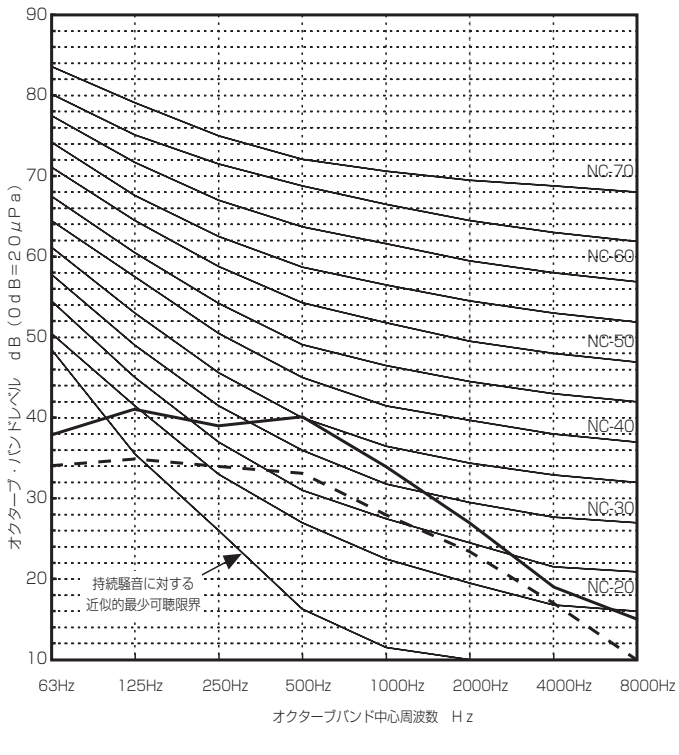

●PFFY-P56LEMG1形 PFFY-P56LRMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	39	40	41	42	36	29	22	18	42
弱ノッチ	37	37	36	38	29	24	18	14	37

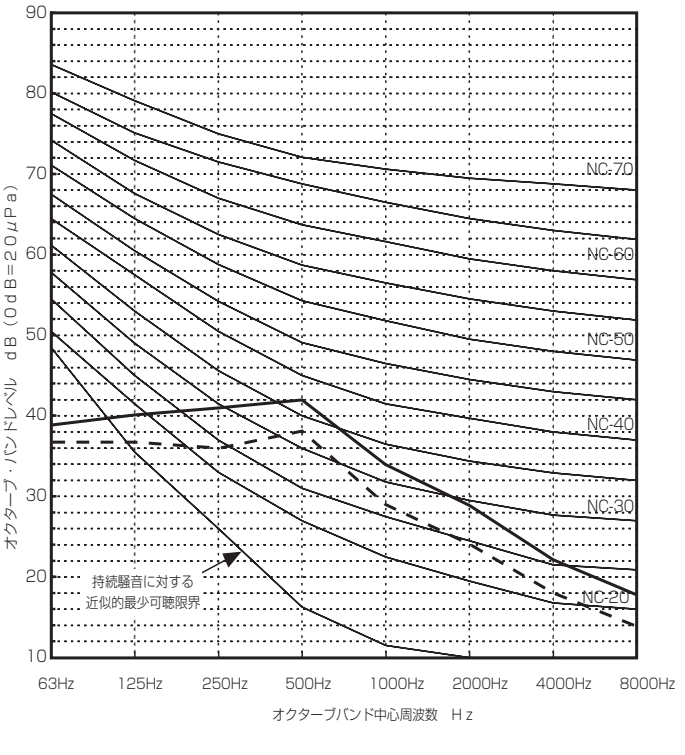

●PFFY-P71LEMG1形
PFFY-P71LRMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	42	43.5	44	44.5	37	31	25	20	44
弱ノッチ	37	37	36	38	31	27	20	17	38

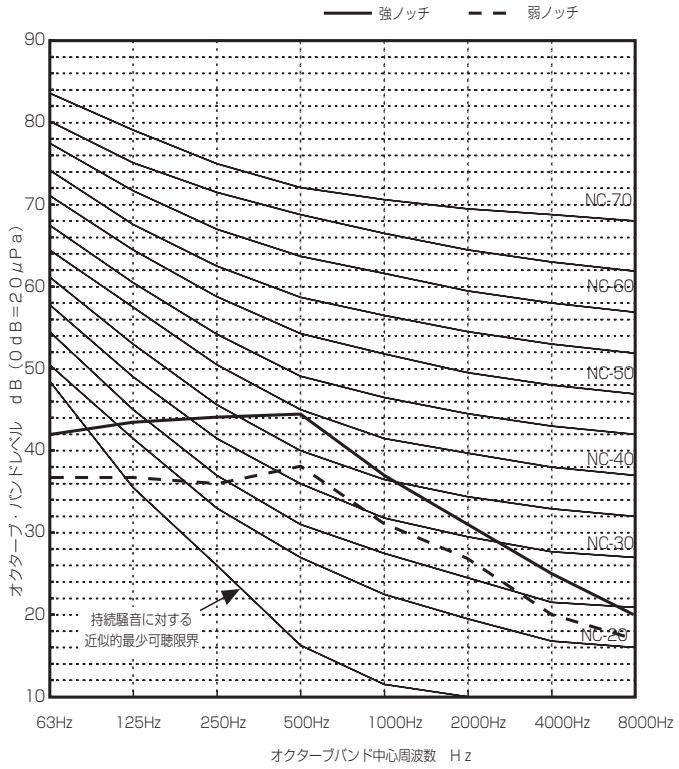

●PFFY-P224DMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	61.0	60.5	55.5	50.5	47.0	39.0	33.0	25.5	53
60Hz	63.5	61.0	55.0	49.5	47.5	41.0	34.0	26.5	53

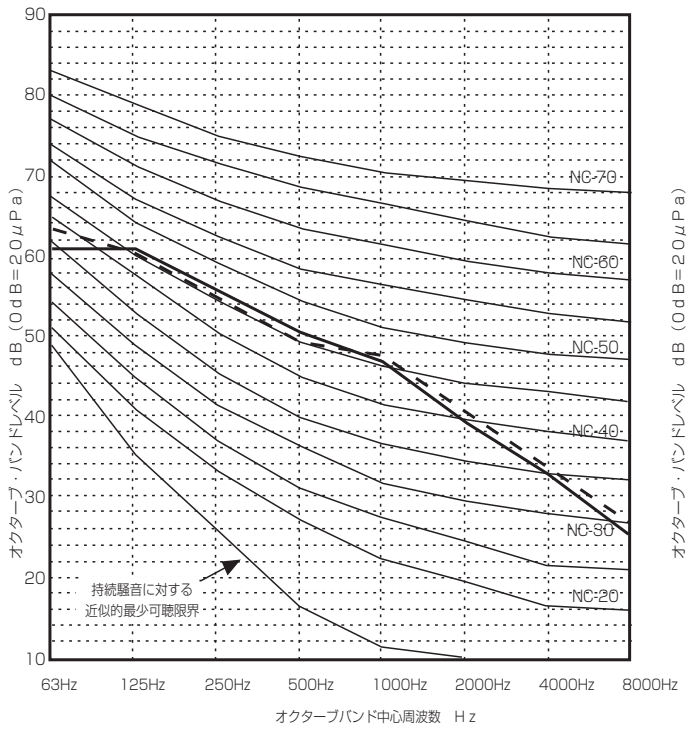

●PFFY-P280DMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	68.0	63.0	59.0	50.0	46.5	45.5	36.0	32.0	55
60Hz	66.0	63.0	58.5	51.0	47.5	44.0	38.5	32.0	55

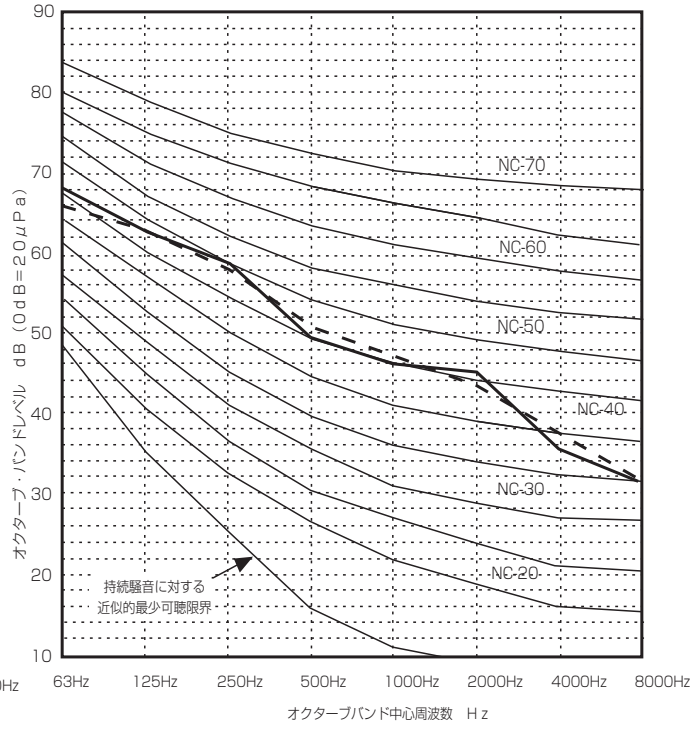

●PFFY-P450DMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	69.5	63.5	56.0	55.5	52.5	47.0	41.0	33.5	58
60Hz	71.5	65.0	57.5	57.0	55.0	50.0	44.0	36.0	60

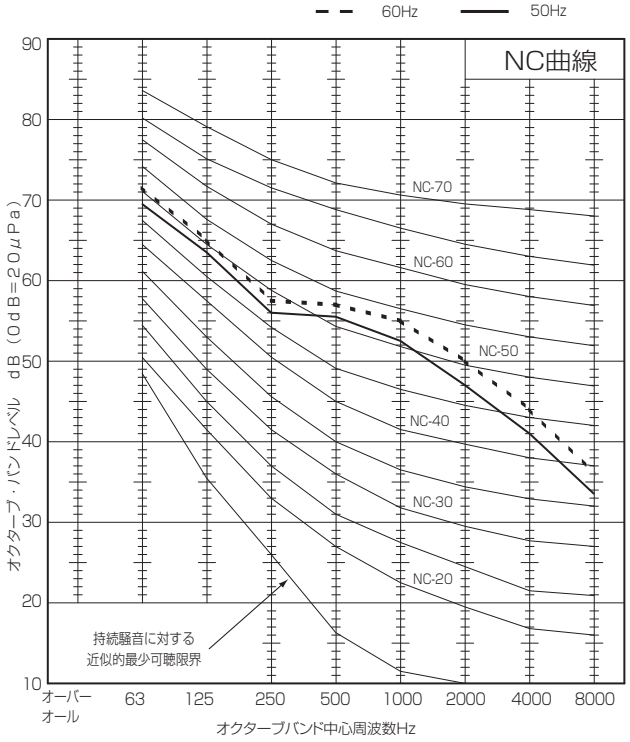

●PFFY-P560DMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	73.5	65.0	56.5	56.0	53.0	49.0	41.5	33.0	59
60Hz	77.5	69.0	60.0	57.5	57.0	54.0	46.5	38.0	62

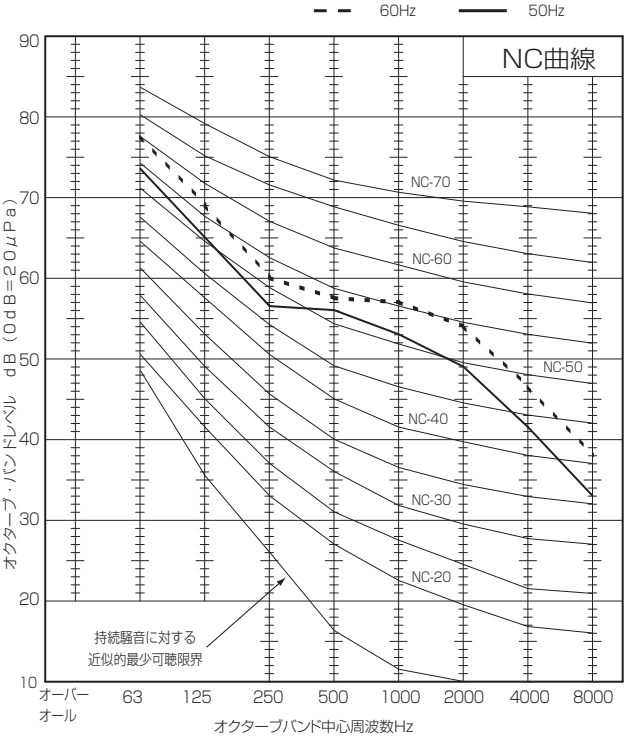

●PSFY-P56GMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	34.8	41.7	39.0	36.6	31.8	28.3	22.6	15.0	38.0
弱ノッチ	31.3	38.1	34.3	31.5	26.9	22.4	16.5	11.7	33.0

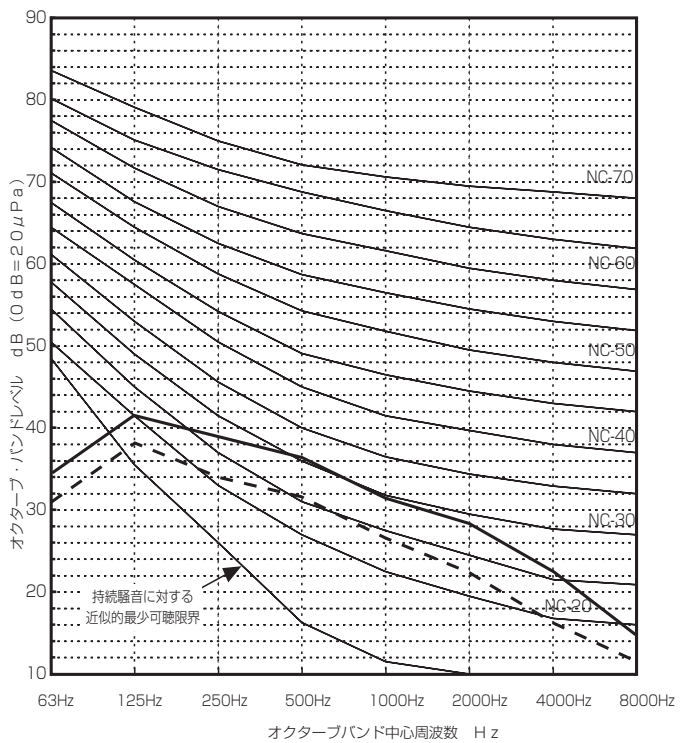

●PSFY-P71GMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	36.3	44.2	41.0	36.8	34.9	31.2	25.7	17.7	40.0
弱ノッチ	32.4	40.4	35.8	32.4	29.7	25.6	19.0	11.2	35.0

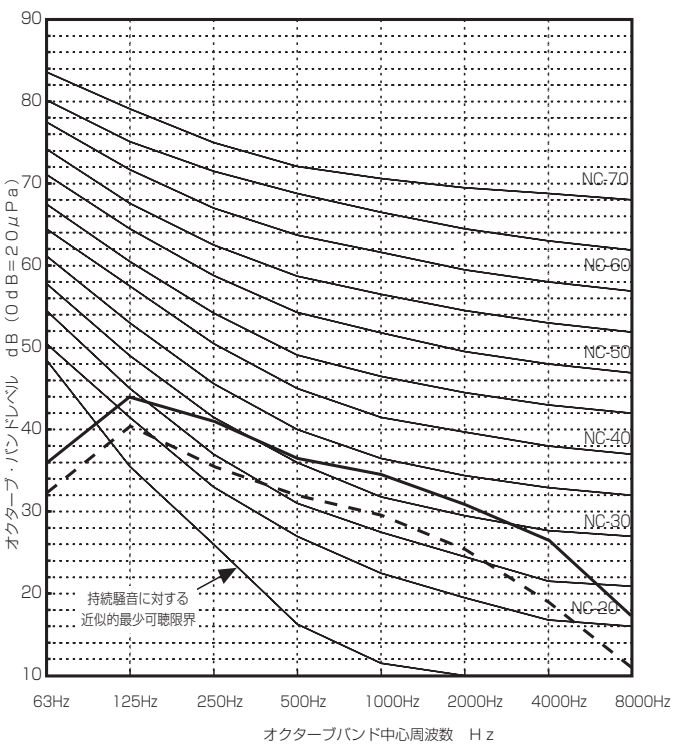

●PSFY-P80GMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	38.3	46.2	43.0	38.8	36.9	33.2	27.7	19.7	42.0
弱ノッチ	34.4	42.4	37.8	34.4	31.7	27.6	21.0	13.2	37.0

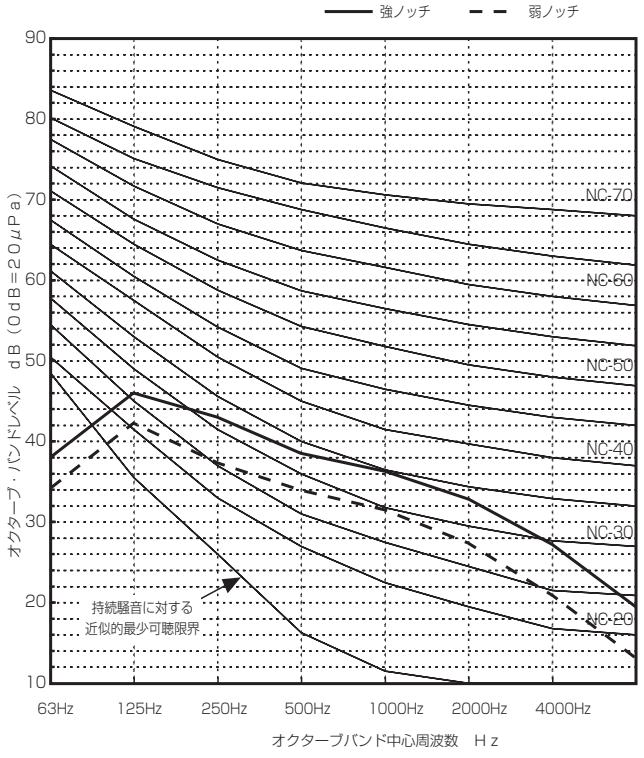

●PSFY-P112・140GMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	46.7	53.9	49.7	45.7	43.0	41.3	35.8	27.6	49.0
弱ノッチ	42.0	49.2	44.0	39.5	37.5	34.4	28.5	20.3	43.0

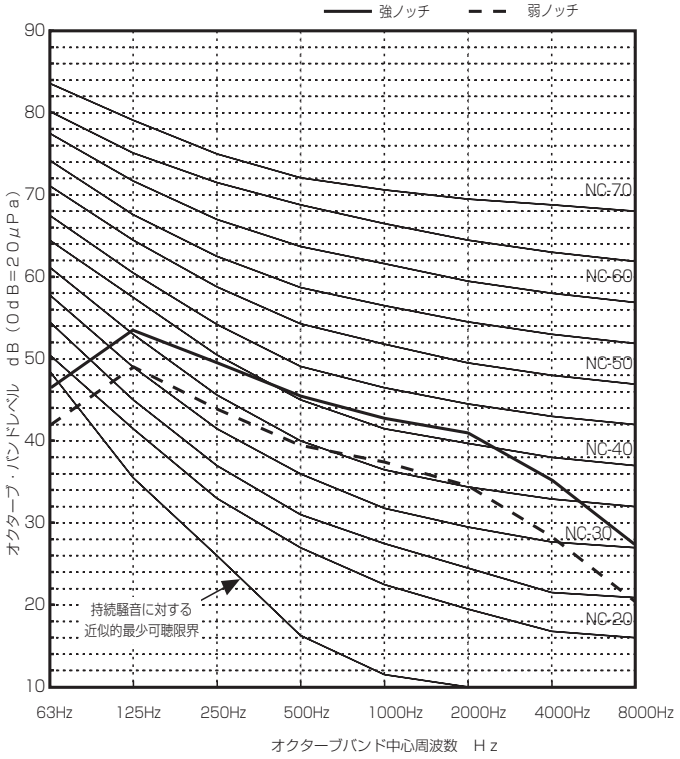

●PSFY-P160GMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	49.7	56.9	52.7	48.7	46.0	44.3	38.8	30.6	52.0
弱ノッチ	45.0	52.2	47.0	42.5	40.5	37.4	31.5	23.3	46.0

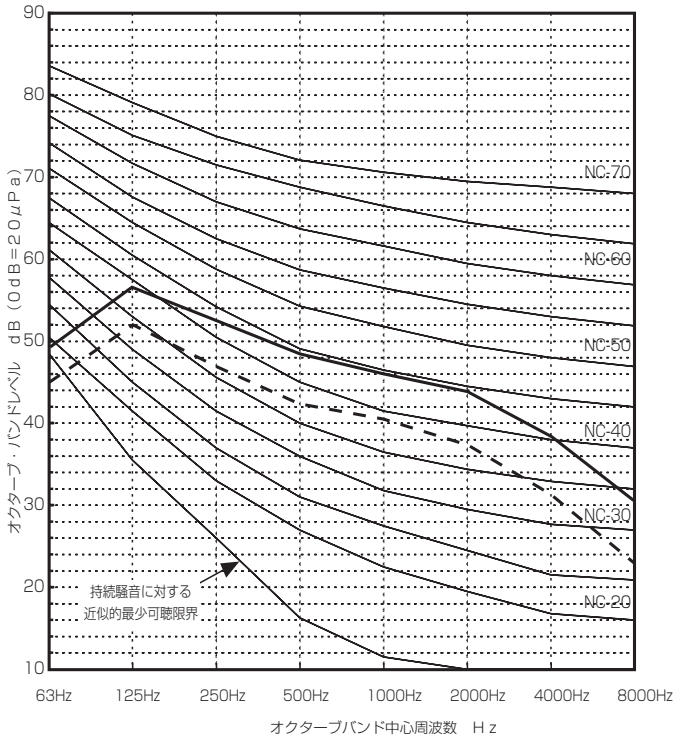

●PCFY-P80HMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	32.5	34.5	36.5	33.5	35	30	21.5	13.5	38
弱ノッチ	31	30	29	28	29.5	22.5	13	11.5	32

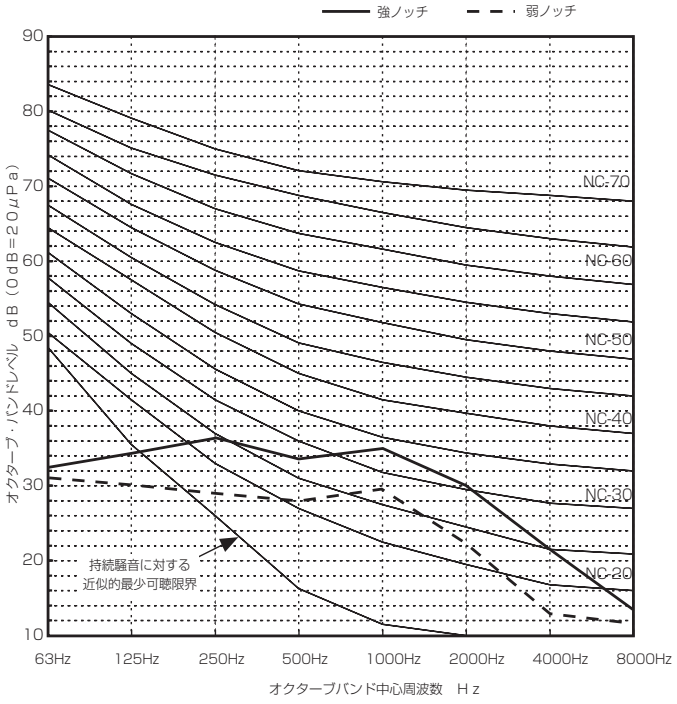

●PCFY-P140HMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	37.5	40	44.5	44	47.5	42.5	34.5	28	50
弱ノッチ	33.5	37	38	39	41.5	36.5	25.5	19.5	44

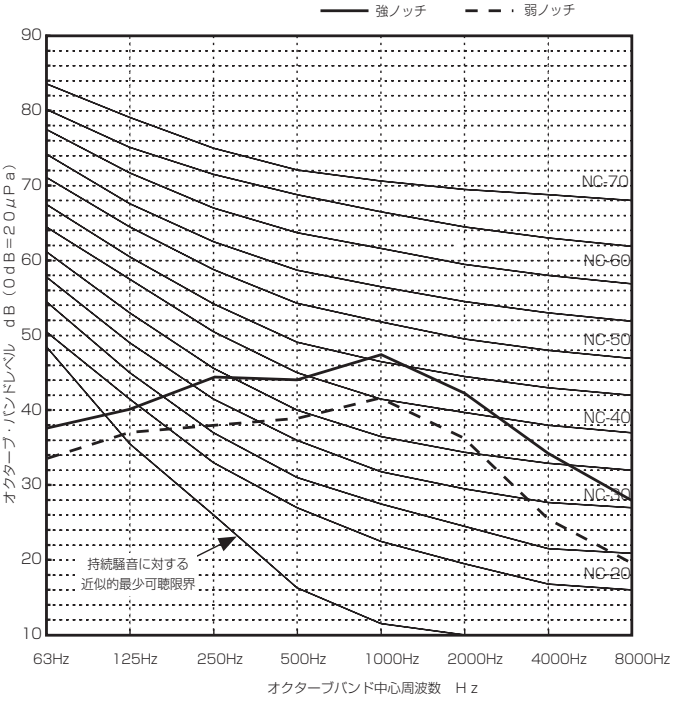

●PFFY-P112RMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	54.0	55.0	50.0	45.0	41.0	32.0	27.0	24.0	47
60Hz	56.0	56.0	51.0	46.0	42.0	33.0	28.0	25.0	48

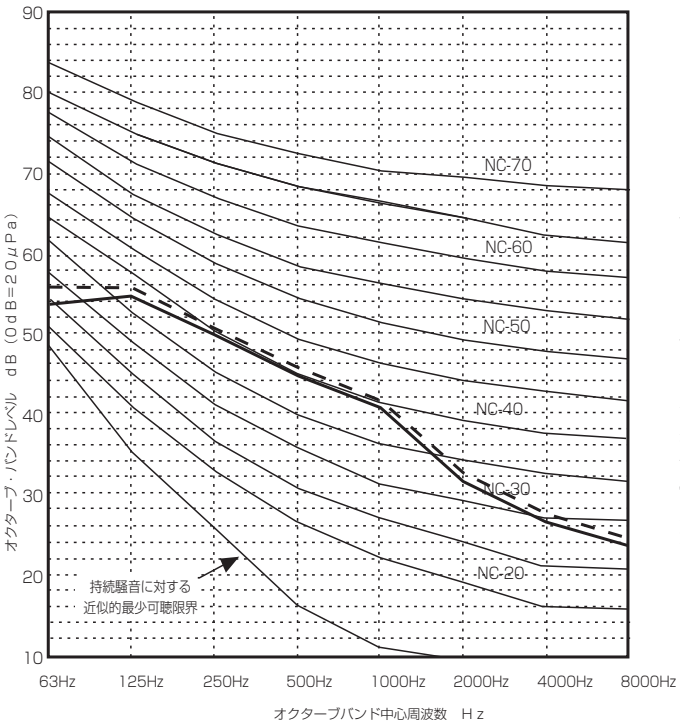

●PFFY-P140RMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	57.0	58.0	52.0	47.0	43.0	33.0	27.0	24.0	49
60Hz	59.0	60.0	53.0	48.0	44.0	34.0	29.0	26.0	50

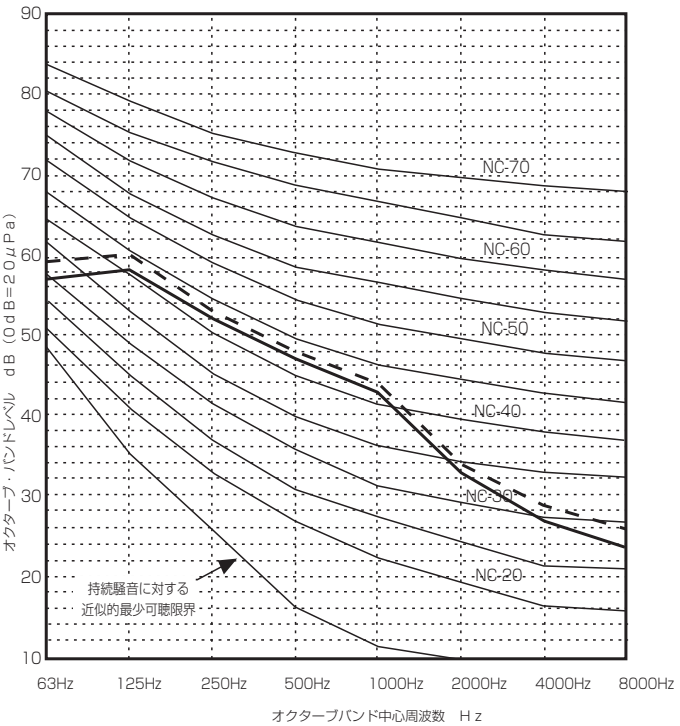

●PFFY-P224RMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz 60Hz	63.0	62.0	55.0	50.0	45.0	36.0	30.0	27.0	52.5

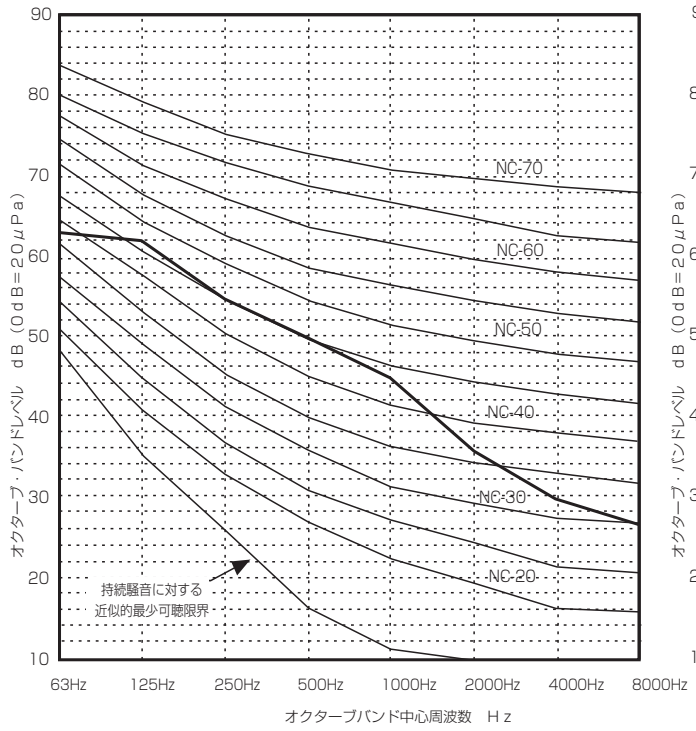

●PFFY-P280RMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz 60Hz	64.0	62.0	55.0	51.0	49.0	47.0	43.0	36.0	55.0

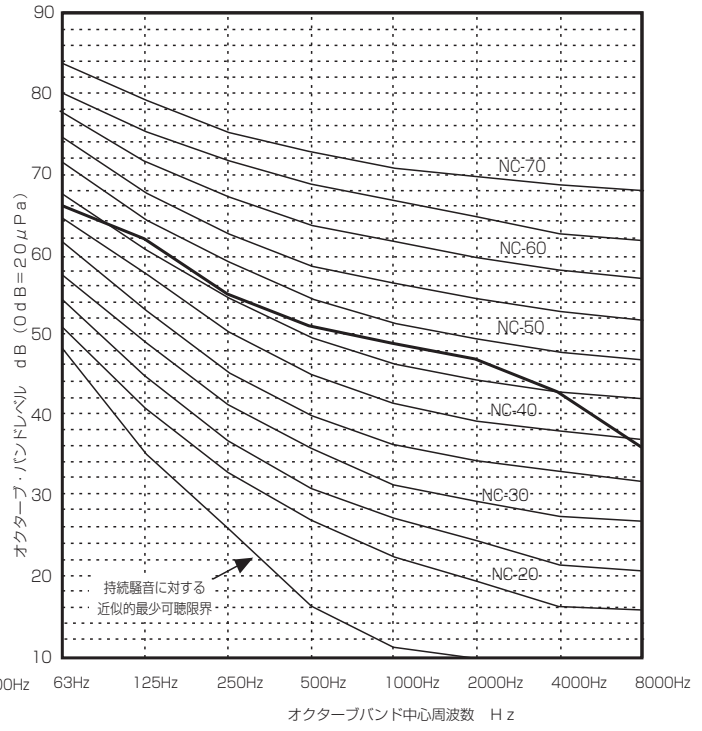

●PEFY-P22･28MLG1(-R)形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	35.0	30.9	32.3	29.1	23.7	16.3	12.5	13.8	30.0
中ノッチ	33.9	26.4	27.5	23.0	17.8	12.2	12.7	14.3	25.0
弱ノッチ	33.2	23.2	24.3	18.3	13.2	10.7	12.4	14.2	22.0

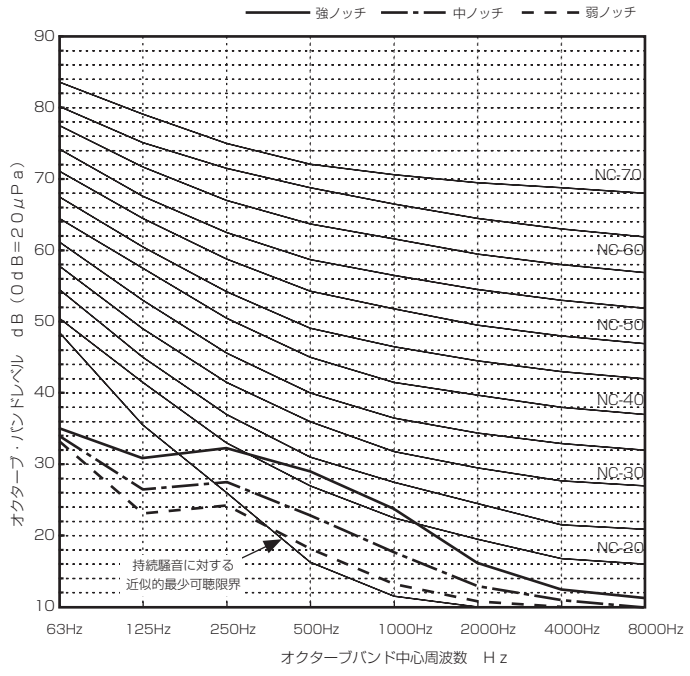

●PEFY-P90MG1-F形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
130Pa時	47	46.5	36.5	31	29	25.5	22.5	19.0	36.0

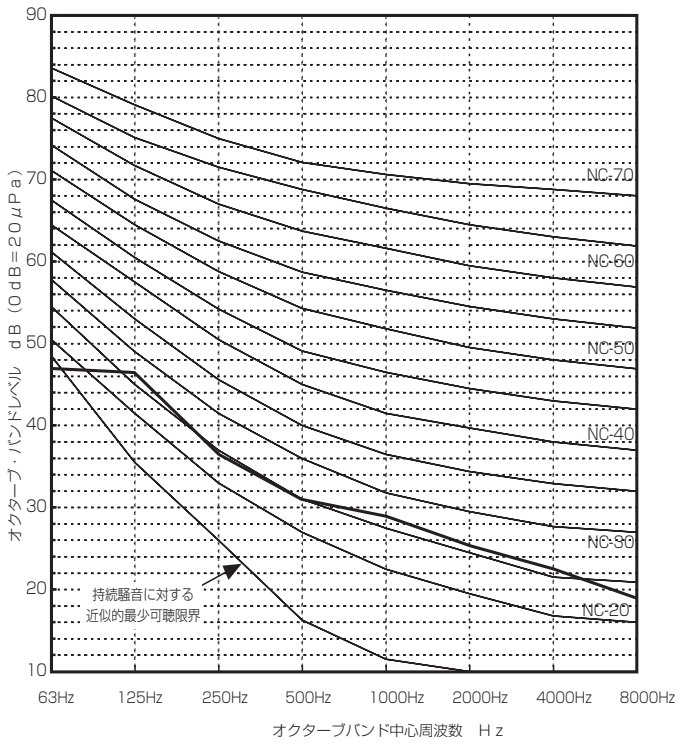

●PEFY-P112・140MG1-F形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
130Pa時	50	46.5	37	31.5	28.5	24	21.5	18.0	36.0

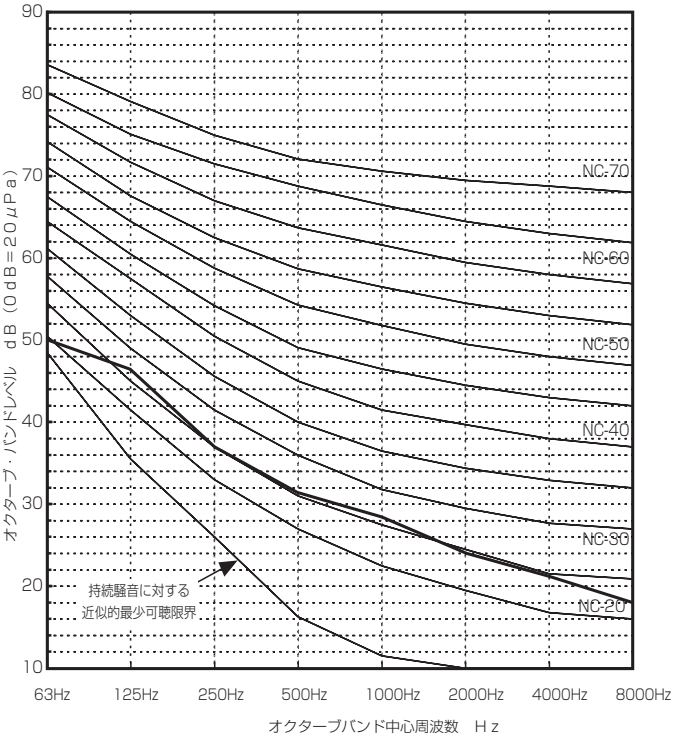

●PEFY-P160MG1-F形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
130Pa時	50.5	46	38.5	35	29	24	21	17	37

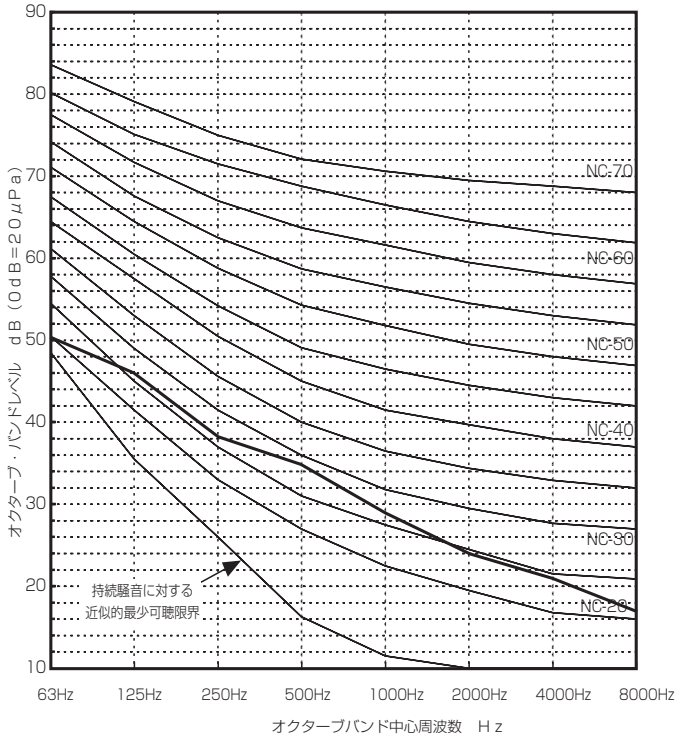

●PEFY-P224MG1-F形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
200Pa時	59.5	53	43	35.5	34	30	26	21	42

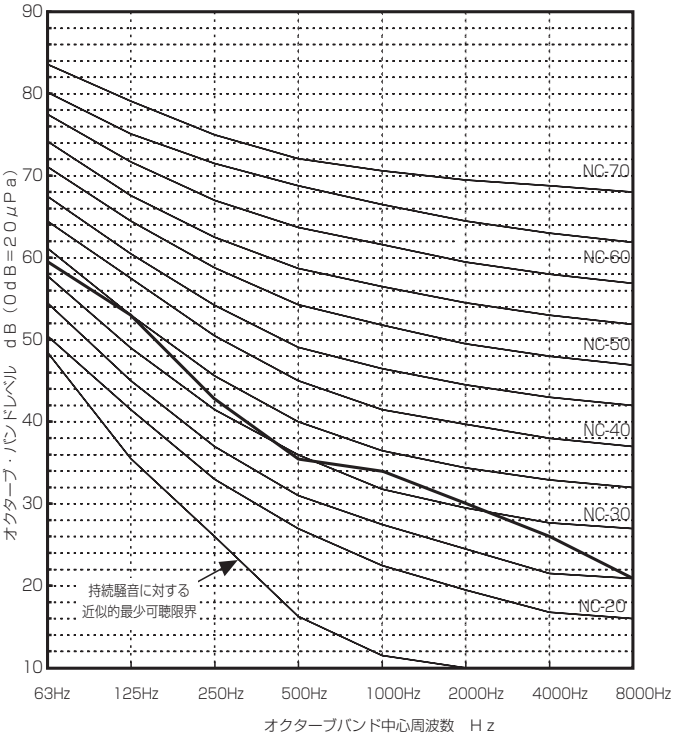

●PEFY-P280MG1-F形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
200Pa時	60.5	55	43	36.5	34	30	26	21	43

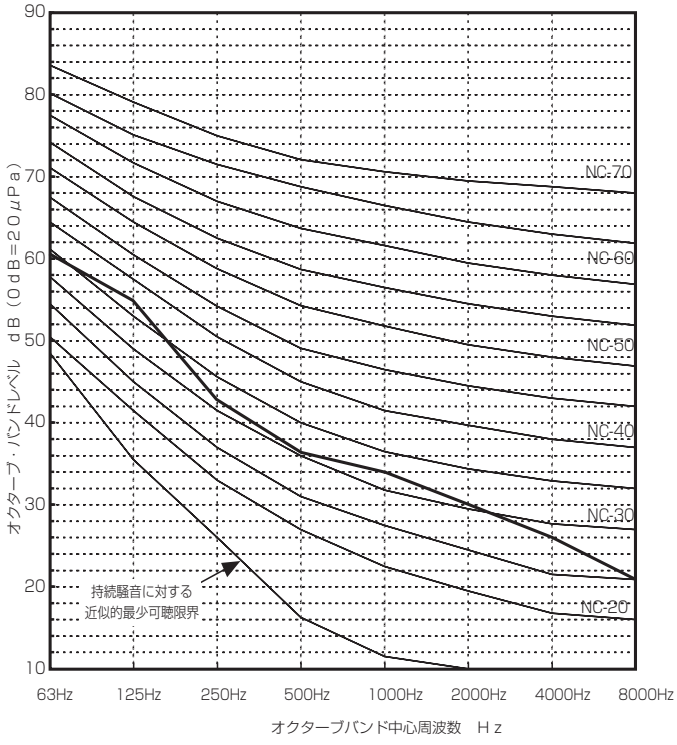

●PFFY-P280RMG1-F形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
200Pa時	61.0	53.5	52.5	45.0	40.0	35.5	30.0	26.0	48

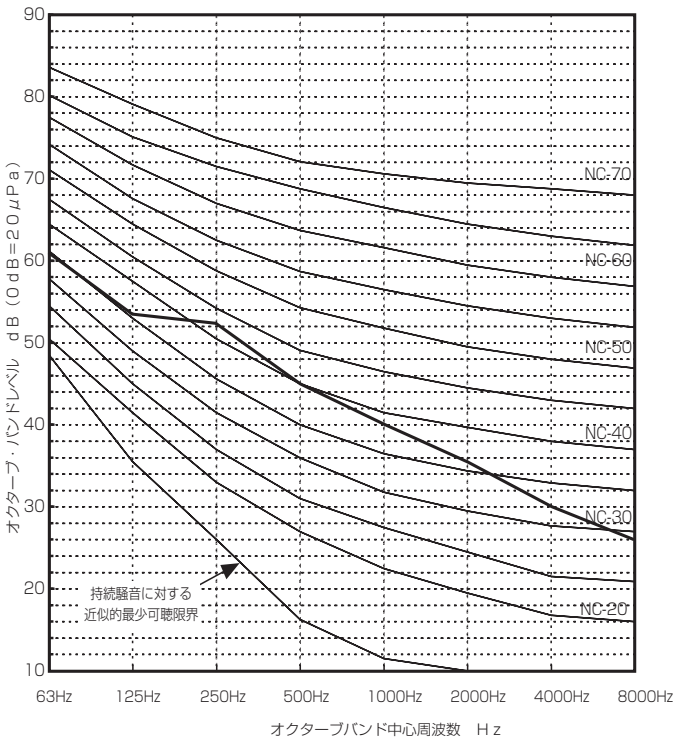

●GE-P1080MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	50.0	54.5	40.5	34.5	31.5	28.0	23.5	20.0	41.0
60Hz	51.5	56.0	43.0	36.5	34.0	31.5	27.0	21.5	43.0

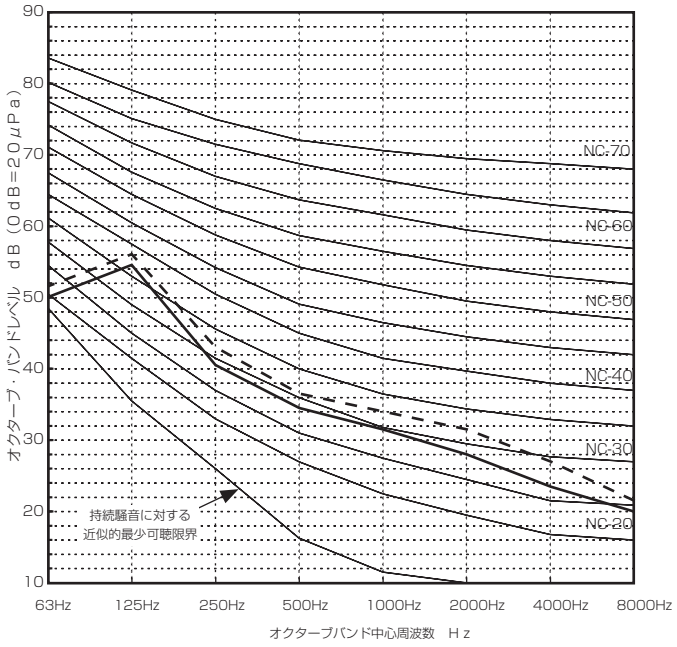

●GE-P1680MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	56.0	52.5	45.0	40.5	33.5	30.0	28.0	28.0	43.0
60Hz	56.0	52.5	46.0	42.0	35.0	32.0	29.5	28.5	44.0

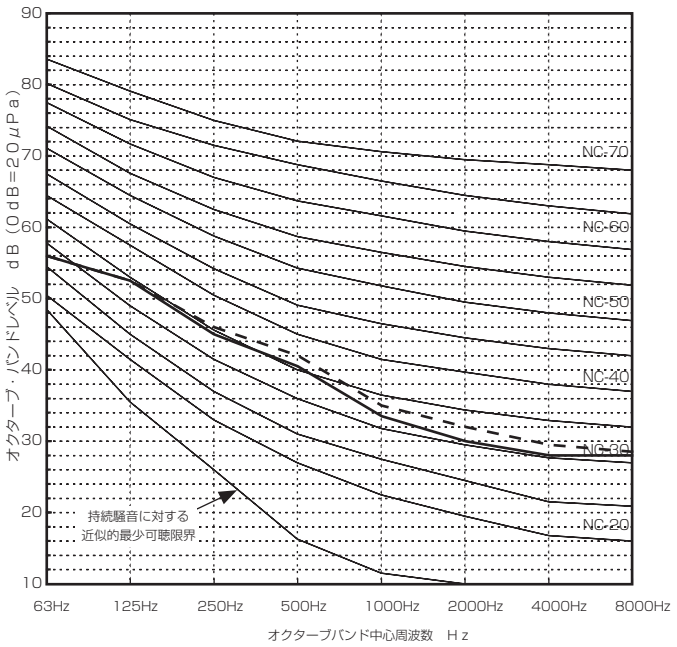

●GE-P2100MG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	59.0	55.5	45.5	40.5	33.5	29.0	25.5	28.0	44.0
60Hz	60.0	54.5	47.0	43.0	35.5	30.5	27.0	27.0	45.0

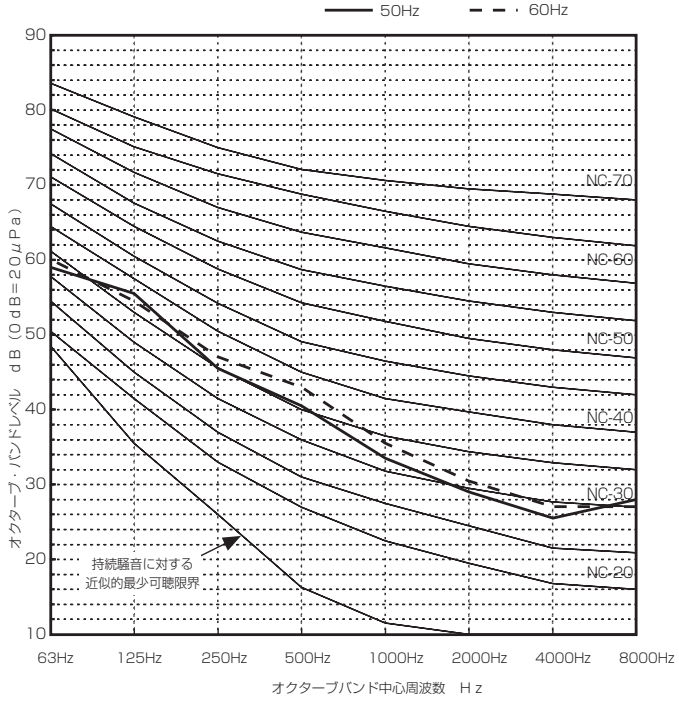

●PLFY-P36CLMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	44.5	46.5	38	38.5	31.5	27.5	24	17	39
弱ノッチ	44	45.5	36.5	36	29.5	25.5	20.5	15	37

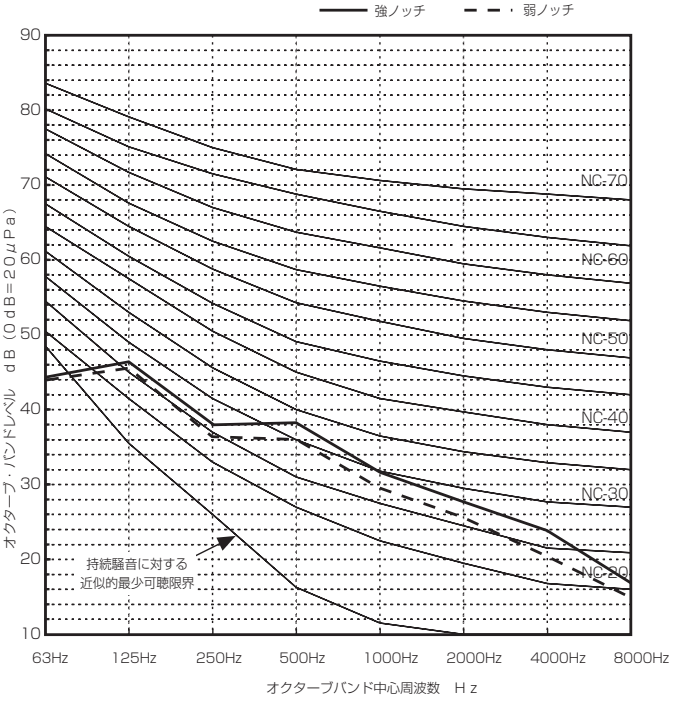

●PLFY-P45・56CLMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	46.5	48	41.5	38.5	32	28.5	25	18.5	40
弱ノッチ	46	47	40.5	37	30	26	23	17	38.5

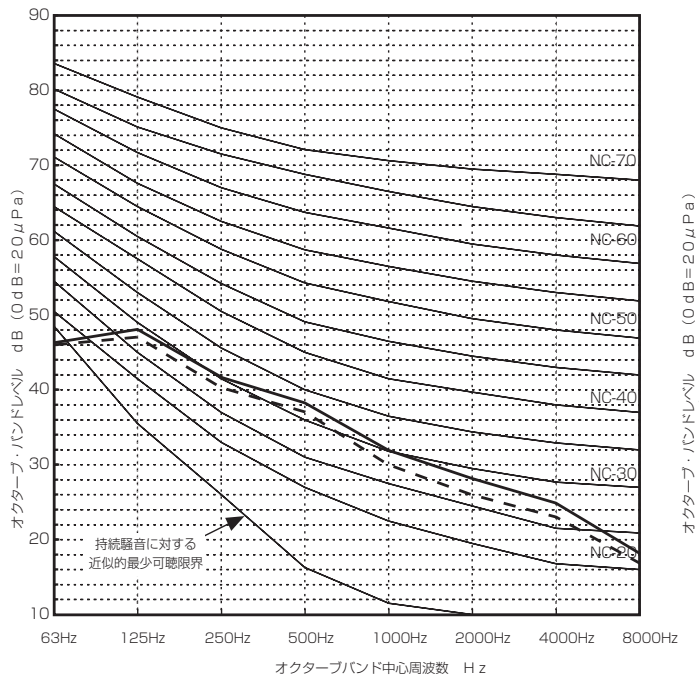

●PLFY-P71・80CLMG1形

	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	44.5	48.5	44	40	34.5	32	28	20	42
弱ノッチ	43	46.5	41	37.5	31	27.5	24.5	16.5	39

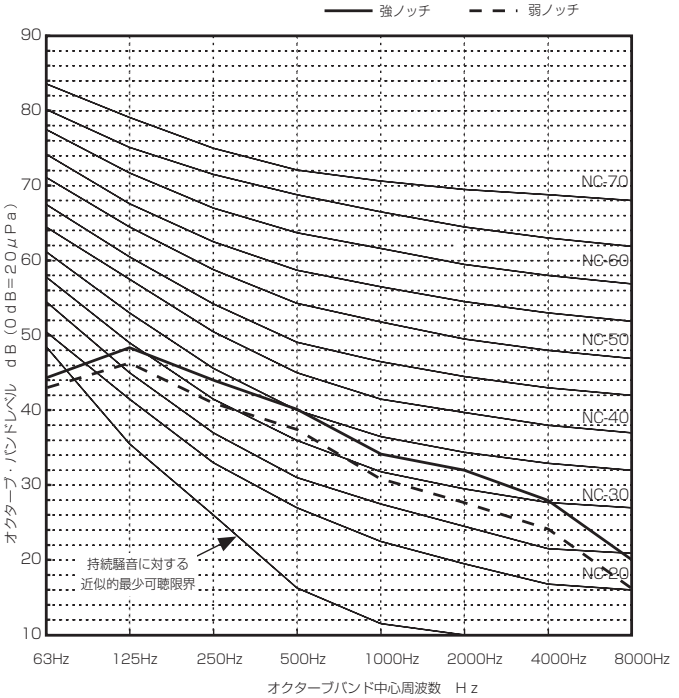

[6] 重心位置

<1> 室内ユニット

●PLFY-BMG2形

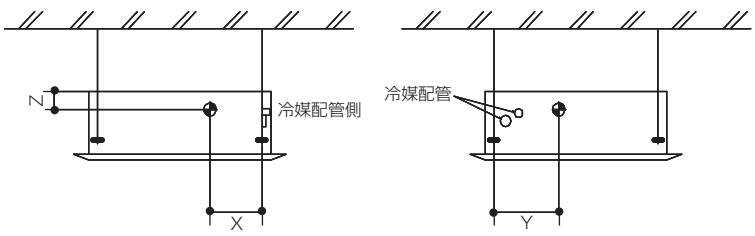

形　名	X	Y	Z
PLFY-P22BMG2	280	400	105
PLFY-P28BMG2	280	400	105
PLFY-P36BMG2	280	400	105
PLFY-P45BMG2	280	400	105
PLFY-P56BMG2	280	400	105
PLFY-P71BMG2	280	400	105
PLFY-P80BMG2	280	400	125
PLFY-P90BMG2	280	400	125
PLFY-P112BMG2	280	400	125
PLFY-P140BMG2	280	400	125
PLFY-P160BMG2	280	400	125

●PLFY-DMG1形

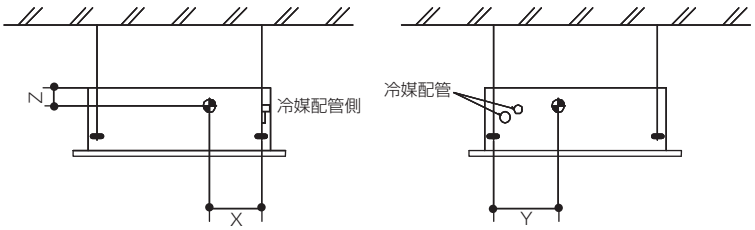

形　名	X	Y	Z
PLFY-P22DMG1	150	260	105
PLFY-P28DMG1	150	260	105
PLFY-P36DMG1	150	260	105
PLFY-P45DMG1	150	260	105

●PLFY-LMG1形

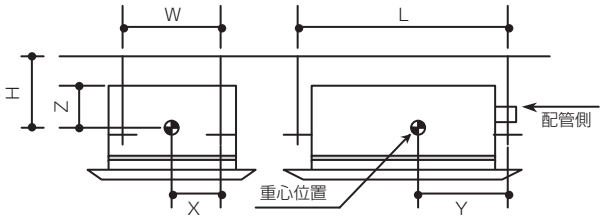

形　名	W	L	X	Y	Z	H
PLFY-P22LMG1	574	824	287	370	160	172
PLFY-P28LMG1	574	824	287	370	160	172
PLFY-P36LMG1	574	824	287	370	160	172
PLFY-P45LMG1	574	824	287	370	160	172
PLFY-P56LMG1	574	994	287	445	160	172
PLFY-P71LMG1	574	994	287	445	160	172
PLFY-P80LMG1	574	1494	287	655	160	172
PLFY-P90LMG1	574	1494	287	655	160	172
PLFY-P112LMG1	574	1494	287	655	160	172
PLFY-P140LMG1	574	1756	287	758	181	203

●PMFY-BMG1形

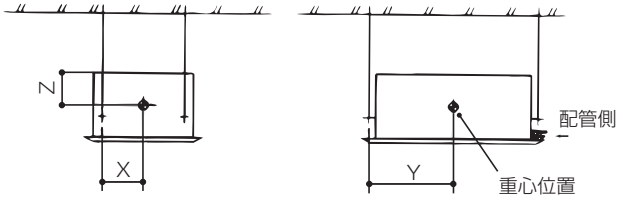

形　名	X	Y	Z
PMFY-P22BMG1	165	390	130
PMFY-P28BMG1	165	390	130
PMFY-P36BMG1	165	390	130
PMFY-P45BMG1	165	390	130

●PMFY-FMG1形

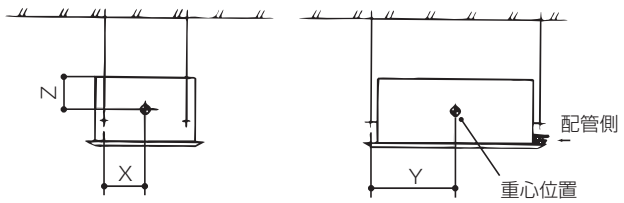

形　名	X	Y	Z
PMFY-P36FMG1	310	575	110
PMFY-P45FMG1	310	575	110
PMFY-P56FMG1	310	575	110
PMFY-P71FMG1	310	575	110
PMFY-P80FMG1	310	575	110

●PDFY-MG1形

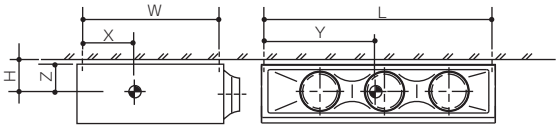

形　名	W	L	H	X	Y	Z
PDFY-P22MG1	670	686	148	285	343	128
PDFY-P28MG1	670	686	148	285	343	128
PDFY-P36MG1	670	686	148	285	343	128
PDFY-P45MG1	670	936	148	285	468	128
PDFY-P56MG1	670	936	148	285	468	128
PDFY-P71MG1	670	1136	148	285	568	128
PDFY-P80MG1	670	1136	148	285	568	128
PDFY-P90MG1	670	1136	148	285	568	128
PDFY-P112MG1	710	1486	168	305	743	148
PDFY-P140MG1	710	1486	168	305	743	148

●PEFY-MG2形

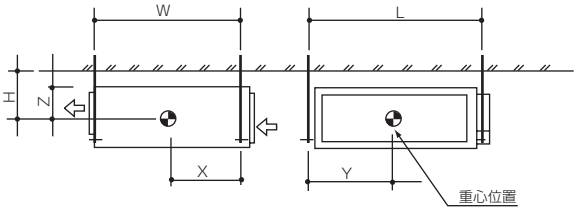

形　名	W	L	H	X	Y	Z
PEFY-P45MG2	814	754	210	374	440	190
PEFY-P56MG2	814	754	210	374	440	190
PEFY-P71MG2	814	754	210	374	440	190
PEFY-P80MG2	814	1039	210	364	548	190
PEFY-P90MG2	814	1039	210	364	548	190
PEFY-P112MG2	814	1204	210	364	649	190
PEFY-P140MG2	814	1204	210	364	649	190
PEFY-P160MG2	814	1204	210	364	649	190
PEFY-P224MG1	1034	1326	255	462	660	235
PEFY-P280MG1	1034	1326	255	462	660	235

●PCFY-KMG1形

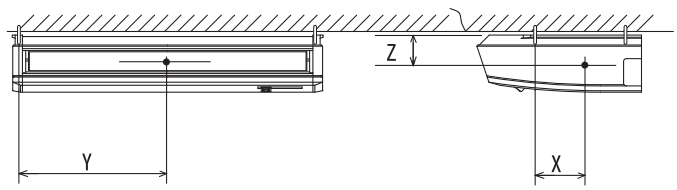

形　名	X	Y	Z
PCFY-P45KMG1	110	450	115
PCFY-P56KMG1	110	450	115
PCFY-P71KMG1	110	610	115
PCFY-P80KMG1	110	610	115
PCFY-P90KMG1	110	610	115
PCFY-P112KMG1	110	770	115
PCFY-P140KMG1	110	770	115
PCFY-P160KMG1	110	770	115

●PKFY-BM(S)G1形、PKFY-HMG1形

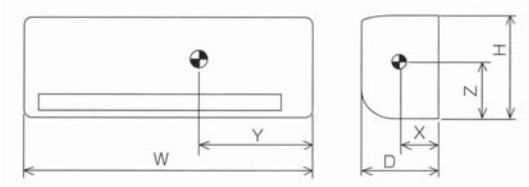

形　名	W	D	H	X	Y	Z
PKFY-P22BM(S)G1	815	225	295	120	300	150
PKFY-P28BM(S)G1	815	225	295	120	300	150
PKFY-P36HMG1	898	249	295	120	390	160
PKFY-P45HMG1	898	249	295	120	390	160
PKFY-P56HMG1	898	249	295	120	390	160

●PFFY-LEMG1形

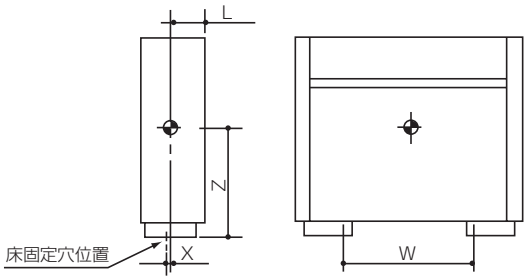

形　名	W	L	X	Z
PFFY-P28LEMG1	640	100	17	335
PFFY-P36LEMG1	760	100	17	335
PFFY-P45LEMG1	760	100	17	335
PFFY-P56LEMG1	1000	100	17	335
PFFY-P71LEMG1	1000	100	17	335

●PFFY-LRMG1形

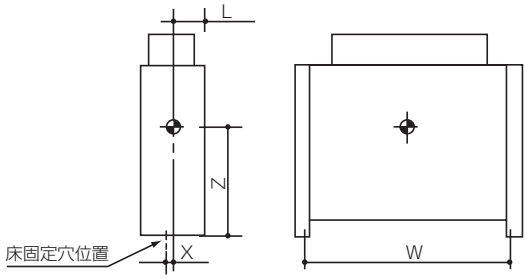

形　名	W	L	X	Z
PFFY-P28LRMG1	640	100	17	335
PFFY-P36LRMG1	760	100	17	335
PFFY-P45LRMG1	760	100	17	335
PFFY-P56LRMG1	1000	100	17	335
PFFY-P71LRMG1	1000	100	17	335

●PFFY-DMG1形

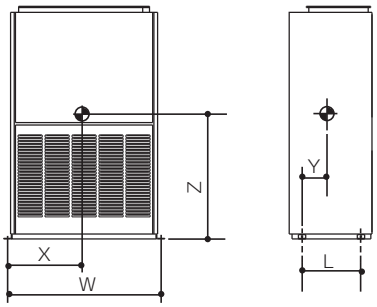

形　名	W	L	X	Y	Z
PFFY-P224DMG1	1014	300	467	158	809
PFFY-P280DMG1	1234	300	573	156	835
PFFY-P450DMG1	1230	440	567	219	1117
PFFY-P560DMG1	1450	440	651	217	1144

●PSFY-GMG1形

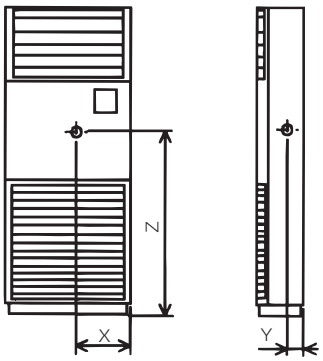

形　名	X	Y	Z
PSFY-P56GMG1	295	120	940
PSFY-P71・80GMG1	295	115	960
PSFY-P112GMG1	295	160	930
PSFY-P140・160GMG1	295	155	930

●PFFY-RMG1形

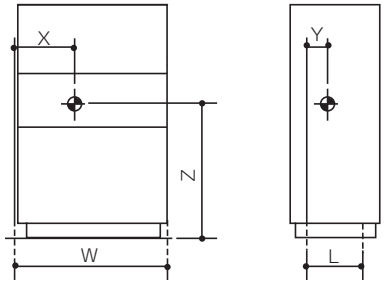

形　名	W	L	X	Y	Z
PFFY-P112RMG1	1022	320	465	125	1110
PFFY-P140RMG1	1022	320	465	125	1110
PFFY-P224RMG1	1242	320	570	125	1110
PFFY-P280RMG1	1482	320	685	125	1110

●PEFY-MLG1(-R)形

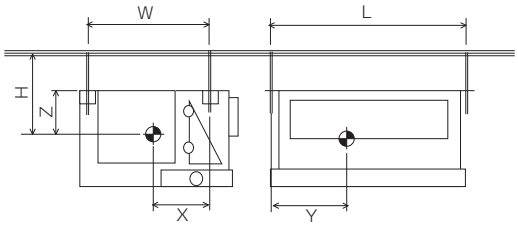

形　名	W	L	H	X	Y	Z
PEFY-P22･28MLG1(-R)	439	584	170	210	250	150

●PCFY-HMG1形

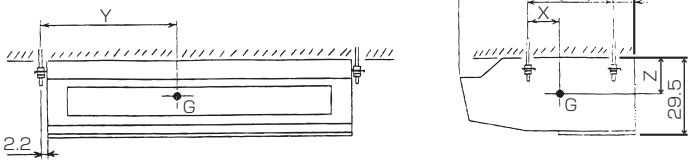

形　名	X	Y	Z
PCFY-P80HMG1	125	575	170
PCFY-P140HMG1	95	765	150

●PEFY-MG1-F形

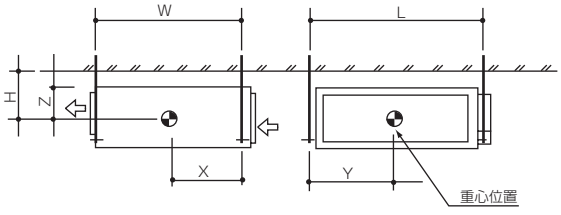

形　名	W	L	H	X	Y	Z
PEFY-P90MG1-F	814	1004	210	394	584	190
PEFY-P112MG1-F	814	1204	210	364	649	190
PEFY-P140MG1-F	814	1204	210	364	649	190
PEFY-P160MG1-F	814	1204	210	364	649	190
PEFY-P224MG1-F	1034	1326	255	462	660	235
PEFY-P280MG1-F	1034	1326	255	462	660	235

●PFFY-RMG1-F形

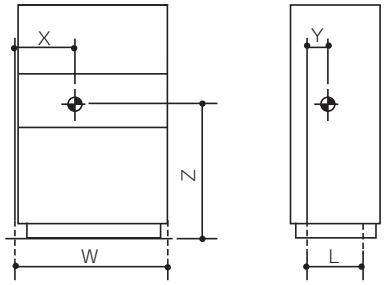

形　名	W	L	X	Y	Z
PFFY-P280RMG1-F	1482	320	685	125	1110

●GE-MG1形

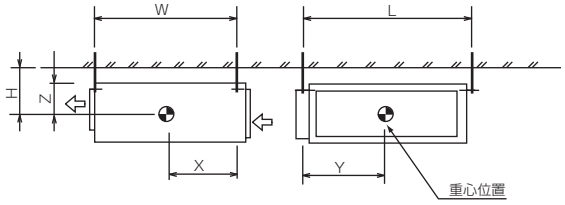

形　名	W	L	H	X	Y	Z
GE-P1080MG1	1338	925	270	660	400	250
GE-P1680MG1	1338	1385	270	650	660	250
GE-P2100MG1	1338	1385	270	640	660	250

●PLFY-CLMG1形

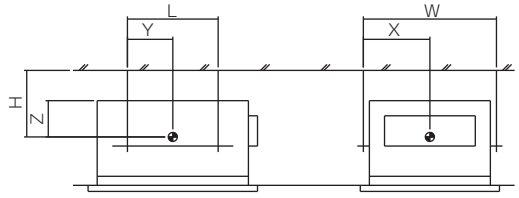

形　名	W	L	H	X	Y	Z
PLFY-P36CLMG1	880	950	270	484	490	250
PLFY-P45·56CLMG1	1035	950	270	570	490	250
PLFY-P71·80CLMG1	1340	950	270	737	490	250

I　システム設計

[1]　システム制御 249
<1>システム構成 249
<2>ＭＡ・ＭＥ リモコンの機能・仕様 252
<3>システム構成制約 253
<4>給電の方法 256
<5>遠方入出力制御 258
[2]　配線設計とシステム設計 264
<1>制御配線の種類と許容量 264
<2>スイッチ設定の種類と方法 266
<3>システム接続例 269

システム設計

I システム設計

[1] システム制御

<1> システム構成

システムコントローラーは、M-NET伝送線からの給電で動作します。（G-150AD、拡張コントローラー、LMアダプターを除く）
M-NET伝送線への給電方法は以下の3種類の方法があります。

① 室内外伝送線に接続し、室外ユニットから給電する場合
② 集中管理用伝送線に接続し、かつ室外ユニットから給電する場合
③ 集中管理用伝送線に接続し、かつ伝送線用給電ユニット（PAC-SC51KU）から給電する場合

※GB-50AD、拡張コントローラーはM-NET伝送線への給電機能を内蔵しているため、伝送線用給電ユニットは不要です。

※室内外伝送線にシステムコントローラーを接続する場合は、室外ユニットの電源を遮断されると、システムコントローラーの給電がなくなり機能が停止しますので、ご使用には十分ご注意ください。

G-150AD、GB-50ADのオプションである「電力按分課金」や「省エネ制御」機能等を使用する場合は、［室内外伝送線］および［室外ユニット］からの給電ではなく、「伝送線用給電ユニット(PAC−SC51KU)」をご使用ください。

室外ユニットの電源遮断時G-150AD、GB-50ADの通信機能が停止するため、このとき他の室外ユニットが動作していても、課金用データの収集や省エネ制御を実行することができなくなります。

お知らせ G-150AD、拡張コントローラー（PAC-YG50EC）のM-NET伝送線の接続について

（1）拡張コントローラー（PAC-YG50EC）を使用しない場合

［基本］G-150ADを集中管理系M-NET伝送線側に接続し、PAC-SC51KUからM-NET給電してください。（全ての室外ユニットの給電切換コネクターはCN41のままとなります。）

［例外］G-150ADを室内外系M-NET伝送線側（室外ユニットのTB3側）に接続する場合

ケース1：システムが単一冷媒系統のみの場合（1 台の室外ユニットで構成される場合）
以下の注意点を遵守頂くことで、接続することができます。
① M-NET給電は室外ユニットが供給しますので、PAC-SC51KUには、M-NET伝送線を接続しない。

ケース2：システムが複数冷媒系統となる場合（複数の室外ユニットで構成される場合）
以下の注意点の遵守や条件をご承諾頂くことで、接続することができます。
① ケース1 と同じ
② M-NET給電している室外ユニットの電源を切ると、その間は、G-150ADからスケジュール運転、課金情報の収集、省エネ制御などが実行できません。

（2）拡張コントローラー（PAC-YG50EC）を使用する場合

① PAC-YG50ECを使用する場合も、PAC-SC51KUからDC24VをG-150ADへ供給してください。
② G-150AD及び、PAC-SC51KUには、M-NET配線をする必要はありません。PAC-YG50ECとは、HUB経由でLANケーブルを接続してください。
③ 拡張コントローラー（PAC-YG50EC）は集中管理系M-NET伝送線に接続してください。

1. 室内外伝送線に接続し、室外ユニットから給電する場合

システムコントローラーは、M-NET伝送線の室内外伝送線に最大3台まで接続可能です。
冷媒系統内の総接続台数に制限が発生しますので、【[1] <3> システム構成制約】をご参照ください。
複数冷媒系統システムの場合は、1台の室外ユニットのみ給電切換コネクター（CN41）を（CN40）に差換えが必要となります。

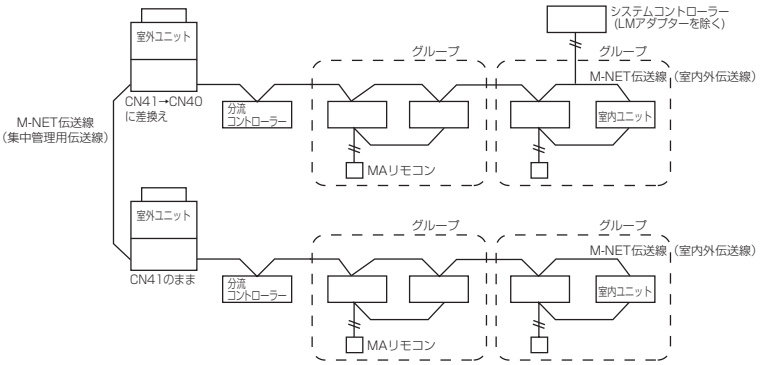

2. 集中管理用伝送線に接続し、かつ室外ユニットから給電する場合

ロスナイ、異冷媒系の室外ユニット間の接続をする場合は、給電切り替えコネクターをCN40に差し替えることができます。1台の室外ユニットのみ給電切り替えコネクター(CN41)を(CN40)に差し替えが必要となります。

注) 室外ユニットから給電し、システムコントローラーを接続する場合、電源遮断時にも集中管理用伝送線に給電され、システムコントローラー(ON/OFF リモコン、グループリモコン、システムリモコン、スケジュールタイマー)に異常を表示、履歴することがあります。

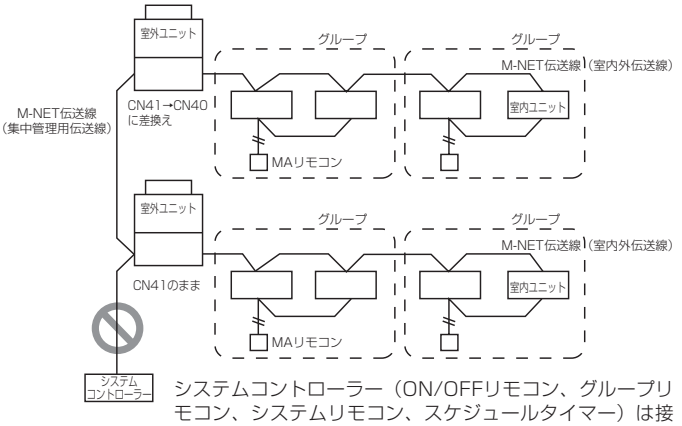

システムコントローラー（ON/OFFリモコン、グループリモコン、システムリモコン、スケジュールタイマー）は接続できません。

3. 集中管理用伝送線に接続し、かつ伝送線用給電ユニット（PAC-SC51KU）から給電する場合

PAC-SC51KUの給電能力係数は20です。したがってPAC-SC51KU1台で下表に示すシステムコントローラーが接続可能です。
※GB-50AD、拡張コントローラーはM-NET伝送線への給電機能を内蔵しているため、伝送線用給電ユニットは不要です。

コントローラーの消費電力係数

集中コントローラー			システムコントローラー		M-NETリモコン
G-150AD	G-50	GB-50	ON/OFFリモコン	システムリモコン スケジュールタイマー グループリモコン	MEリモコン ロスナイリモコン
2	12	12	4	2	1

接続可能台数（PAC-SC51KU使用時）

集中コントローラー			システムコントローラー		M-NETリモコン
G-150AD	G-50	GB-50	ON/OFFリモコン	システムリモコン スケジュールタイマー グループリモコン	MEリモコン ロスナイリモコン
1台※1	1台※1	1台※1	5台	10台	20台

※1 システム制約上、集中コントローラーはいずれか1台しか接続できません。

組合せによる接続台数（G-150ADを1台接続の場合）　○: 接続可能

		ON/OFFリモコンの合計台数					
		0	1	2	3	4	5
システムリモコン スケジュールタイマー グループリモコン の合計台数	0	○	○	○	○	○	×
	1	○	○	○	○	○	×
	2	○	○	○	○	×	×
	3	○	○	○	○	×	×
	4	○	○	○	×	×	×
	5	○	○	○	×	×	×
	6	○	○	×	×	×	×
	7	○	○	×	×	×	×
	8	○	×	×	×	×	×
	9	○	×	×	×	×	×

組合せによる接続台数（G-150ADの接続がない場合）　　○：接続可能

		ON／OFFリモコンの合計台数					
		0台	1台	2台	3台	4台	5台
システムリモコン スケジュールタイマー グループリモコン の合計台数	0台	−	○	○	○	○	○
	1台	○	○	○	○	○	×
	2台	○	○	○	○	○	×
	3台	○	○	○	○	×	×
	4台	○	○	○	○	×	×
	5台	○	○	○	×	×	×
	6台	○	○	○	×	×	×
	7台	○	○	×	×	×	×
	8台	○	○	×	×	×	×
	9台	○	×	×	×	×	×
	10台	○	×	×	×	×	×

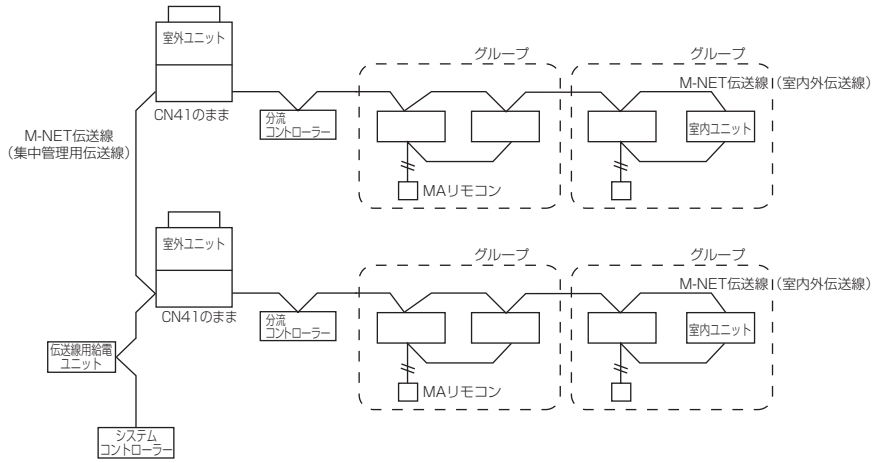

<2>MA・ME リモコンの機能・仕様

手元リモコンには、各室内ユニットに接続するMAリモコンと、室内外伝送線上に接続するM-NETリモコン(MEリモコン)の2種類があります。

① 機能・仕様比較

機能・仕様	MAリモコン（注1, 4）	M―NET(ME)リモコン（注2, 4）
リモコンアドレス設定	不要	必要
室内・室外ユニットアドレス設定	不要（単一冷媒システムのみ）　（注3）	必要
配線方式	無極2線 ＊グループ運転時は、室内ユニット間を無極2線渡り配線必要	無極2線
リモコン取付位置	グループ内のどの室内ユニットに接続しても可	室内外伝送線上のどこに接続しても可
換気ユニットとの連動	室内ユニット毎に連動換気ユニットを自由に設定可能（同一グループ内のリモコンによる登録）	室内ユニット毎に連動換気ユニットを自由に設定可能（リモコンによる登録）
グループ変更時	室内ユニット間のMAリモコン配線の変更が必要	室内ユニットとリモコンのアドレス変更またはMELANSでの登録変更が必要

（注1）MAリモコンとは、MAスムースリモコン、MAスマートリモコン、MAコンパクトリモコンおよびワイヤレスリモコンを表します。
（注2）M―NETリモコンとは、MEリモコンを表します。
（注3）単一冷媒システム時も、システム構成によりアドレス設定が必要な場合があります。
（注4）異冷媒グループ運転またはシステムコントローラー接続時も、MAリモコンまたはM―NETリモコンのどちらでも接続可能です。

② 手元リモコン選定のポイント

MAリモコン／M―NETリモコンの選定は、おのおのの特性を活かしたシステムになるように選択してください。以下に、選定の目安を示します。

MAリモコン　（注1, 2）	M―NET(ME)リモコン　（注1, 2）
・システム拡張、グループ変更の可能性が少ない場合 ・据付工事時に、グループ編成（間仕切り）が決定している場合	・リモコンの集中設置やシステム拡張、グループ変更の可能性がある場合 ・据付工事時にグループ編成（間仕切り）が未決定の場合 ・加熱加湿器内ロスナイに直接リモコンを接続したい場合

（注1）　同一グループ室内ユニットに、M―NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
（注2）　MAリモコンとM―NETリモコンが混在する場合は、必ずシステムコントローラーを接続してください。

＜MAリモコンを使用した場合＞

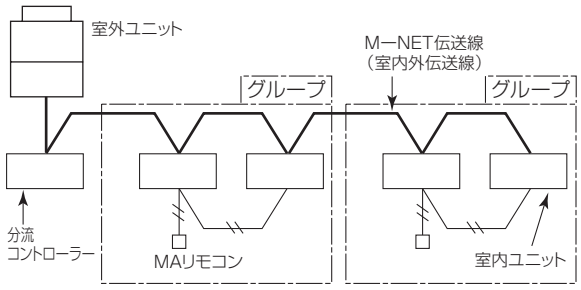

＜M―NETリモコンを使用した場合＞

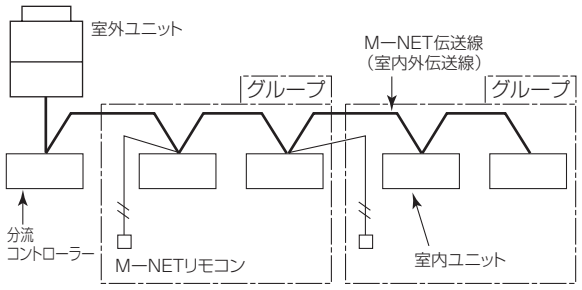

<3> システム構成制約

各ユニット1台あたり接続可能な台数を示します。

① 室内ユニット

リモコン接続台数（1グループ内）---------- 最大2台

換気ユニット接続台数 ---------- 1台

② リモコン

室内ユニット接続台数（1グループ内）---------- 最大16台

③ 換気ユニット

室内ユニット接続台数 ---------- 最大16台

④ 室外ユニット

（A）室内外自動アドレス立上げ(システムコントローラーの接続なし)（注4）

冷媒系統内の換気ユニット接続台数（注3）---------- 1台

		冷媒系統内の総接続台数（注1,2,8）
		MAリモコン使用時
R2シリーズ（~32HP）	接続される室内ユニットが224形未満の場合	最大26台
	接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	最大20台

（B）室内外手動アドレス立上げ(システムコントローラーの接続なし)

		冷媒系統内の総接続台数（注1,2,7,8）	
		MAリモコン使用時	M-NETリモコン使用時
R2シリーズ（~32HP）	接続される室内ユニットが224形未満の場合	最大26台	最大14台（34台）
	接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	最大20台	最大10台（26台）

（C）システムコントローラー接続立上げ

室内外伝送線接続時のシステムコントローラー接続台数（注5）---------- 最大3台

システムコントローラー接続時（1台） （注6）

		冷媒系統内の総接続台数（注1,2,7,8）	
		MAリモコン使用時	M-NETリモコン使用時
R2シリーズ（~32HP）	接続される室内ユニットが224形未満の場合	最大25台	最大13台（33台）
	接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	最大19台	最大 9台（25台）

注１．機種別の室内ユニット接続台数の最大は機種構成表（P1）をご覧ください。
接続可能台数を超える室内ユニットが接続される場合は、「伝送線用給電拡張ユニット(PAC−SF46EP)」が必要となります。

注２．冷媒系統内の総接続台数とは、室内ユニットおよび換気ユニット（加熱加湿付）の合計台数です。
システム内に、分流コントローラーを3台接続した場合の室内ユニット合計台数になります。
分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニットおよび換気ユニット（加熱加湿付）を2台加算できます。

注３．「室内外自動アドレス立ち上げ」で換気ユニットを接続した場合は、自動的に冷媒系統内の全室内ユニットを連動登録されます。
「室内外自動アドレス立ち上げ」以外の場合は、室内ユニットと換気ユニットの連動登録が必要です。

注４．以下の場合、「室内外自動アドレス立ち上げ」はできません。
- 冷媒系統内に換気ユニットが接続され、かつ室内ユニットが16台を超える場合
- 冷媒系統内に換気ユニットを２台以上接続する場合
- 室内ユニットの複数台のグループ運転で、外部発停入力機能を使用する場合
- 分流コントローラー子機を接続する場合

注５．室内外伝送線にシステムコントローラーを接続する場合は、室外ユニットの電源を遮断されると、システムコントローラーの給電がなくなり機能を停止しますので、ご使用には十分ご注意ください。

注6．［室内外伝送線］からの給電によりシステムコントローラーを接続する場合は、以下の表の室内ユニット台数に換算した台数を減らした台数となります。

	集中コントローラー（G-150AD）	ON／OFFリモコン(AN)	システムリモコン(SR) スケジュールタイマー(ST) グループリモコン(GR)
換算台数	室内ユニット0.5台に換算	室内ユニット1台に換算	室内ユニット0.5台に換算

G-150ADのオプションである「電力按分課金」機能等を使用する場合は、［室内外伝送線］および［室外ユニット］からの給電ではなく、「伝送線用給電ユニット(PAC－SC51KU)」をご使用ください。
室外ユニットの電源遮断時G-150ADの通信機能が停止するため、このときに他の室外ユニットが動作していても課金計算することができません。

お知らせ G-150AD，拡張コントローラー（PAC-YG50EC）のM-NET伝送線の接続について

（1）拡張コントローラー（PAC-YG50EC）を使用しない場合

［基本］G-150ADを集中管理系M-NET伝送線側に接続し、PAC-SC51KUからM-NET給電してください。（全ての室外ユニットの給電切換コネクターはCN41のままとなります。）

［例外］G-150ADを室内外系M-NET伝送線側（室外ユニットのTB3側）に接続する場合

ケース1：システムが単一冷媒系統のみの場合（1台の室外ユニットで構成される場合）
以下の注意点を遵守頂くことで、接続することができます。
① M-NET給電は室外ユニットが供給しますので、PAC-SC51KUには、M-NET伝送線を接続しない。

ケース2：システムが複数冷媒系統となる場合（複数の室外ユニットで構成される場合）
以下の注意点の遵守や条件をご承諾頂くことで、接続することができます。
① ケース1 と同じ
② M-NET給電している室外ユニットの電源を切ると、その間は、G-150ADからスケジュール運転、課金情報の収集、省エネ制御などが実行できません。

（2）拡張コントローラー（PAC-YG50EC）を使用する場合

① PAC-YG50ECを使用する場合も、PAC-SC51KUからDC24VをG-150ADへ供給してください。
② G-150AD及び、PAC-SC51KUには、M-NET配線をする必要はありません。PAC-YG50ECとは、HUB経由でLANケーブルを接続してください。
③ 拡張コントローラー（PAC-YG50EC）は集中管理系M-NET伝送線に接続してください。

注7．（　　）内は、室内ユニット(外気処理ユニット)とM-NETリモコンの合計台数です。
注8．冷媒系統内の総接続台数が最大台数を超える場合は、伝送線用給電拡張ユニット(別売)が必要です。
室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニットまでの室内ユニット台数「**N1**」は前ページの制限台数内としてください。

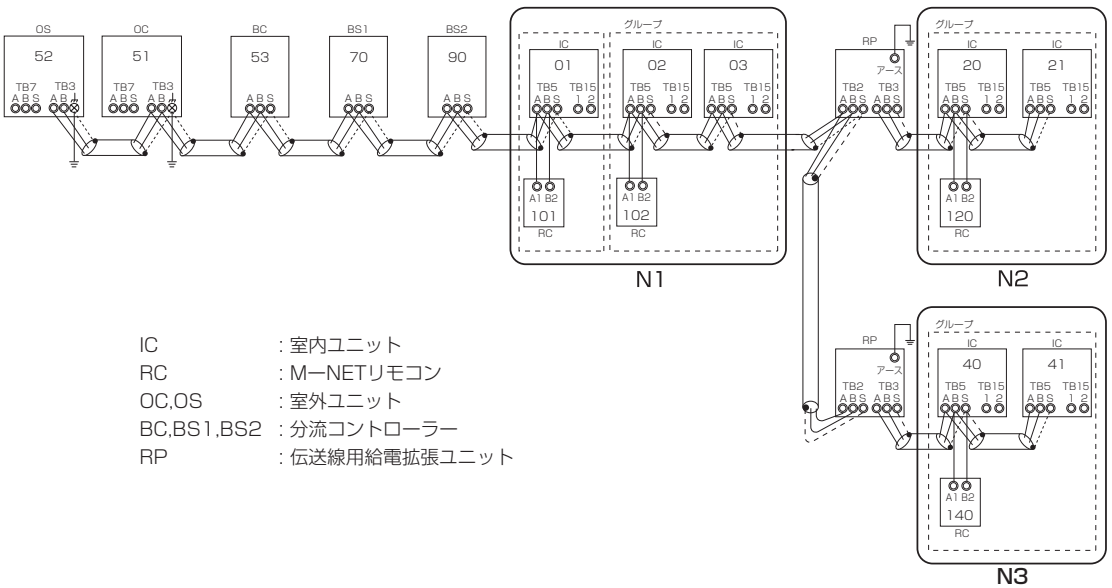

IC　：室内ユニット
RC　：M－NETリモコン
OC,OS　：室外ユニット
BC,BS1,BS2　：分流コントローラー
RP　：伝送線用給電拡張ユニット

冷媒系統内の室内ユニット総接続台数により伝送線用給電拡張ユニットが複数台必要です。（注4）

システムコントローラーの接続なしの場合	MAリモコン（注1）			M−NETリモコン（注2）			
伝送線用給電拡張ユニット必要台数	不要	1台	2台（注3）	不要	1台	2台（注3）	3台（注3）
全室内ユニットがP224形未満の場合の室内ユニット台数	26台以下	27〜50台	ー	14台以下	15〜34台	25〜50台	ー
P224形以上の室内ユニットが含まれる場合の室内ユニット台数	20台以下	21〜39台	40〜50台	10台以下	11〜26台	27〜42台	43〜50台

（注1）MAリモコンとは、MAスムースリモコン、MAスマートリモコン、MAコンパクトリモコンおよびワイヤレスリモコンを表します。
（注2）M−NETリモコンとはMEリモコンを示します。
（注3）伝送線用給電拡張ユニットは並列に接続してください。
（注4）分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線拡張ユニット必要台数です。
　　分流コントローラーが少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。（N1のみ）
（注5）分流コントローラーは、室外ユニットから伝送線用給電拡張ユニット間に接続してください。

<4> 給電の方法

(1) システムコントローラと給電可否一覧

	Web対応集中コントローラ G-150AD	システムリモコン PAC-SF44SR-W	グループリモコン PAC-SC30GR-W	ON／OFFリモコン PAC-YT40ANR-W
伝送線用給電ユニット（PAC-SC51KU）	◎	○	○	○
伝送線用給電拡張ユニット（PAC-SF46EP）	×	○	○	○
室外ユニットからの給電 TB7（集中管理用伝送線）	×	△（注1、2）	△（注1、2）	△（注1、2）
室外ユニットからの給電 TB3（室内外伝送線）	×	○	○	○
拡張コントローラ（PAC-YG50EC）	×	○	○	○
集中コントローラ GB-50AD	×	○	○	○

◎：必須条件　　○：対応可　　△：条件付対応可　　×：対応不可

(注1) シティマルチY GR<標準シリーズ> P224、P280(S)形は室外ユニットからの給電（TB7）は対応不可となります。伝送線用給電ユニット(別売)または伝送線用給電基板(別売)をご使用ください。

(注2) シティマルチY･R2 GR〈標準シリーズ〉〈高効率シリーズ〉リプレースマルチYGR〈標準シリーズ〉〈高効率シリーズ〉の場合、集中管理用伝送線にシステムコントローラー（ON/OFFリモコン、グループリモコン、システムリモコン、スケジュールタイマー）を接続し、室外ユニットから給電した場合、室外ユニットの電源遮断時にも強風などで室外ファンが回転すると、集中管理用伝送線に給電し、システムコントローラーに異常表示、履歴、発報することがあります。集中管理用伝送線への給電は、伝送線用給電ユニットを用いることをおすすめします。ただし、消費電力係数が0の受電ユニットを接続時は問題ありません。

(2) 給電能力係数

室外ユニット・伝送線用給電ユニット・伝送線用給電拡張ユニットは下記の給電能力を有しています。
また、室外ユニットは集中管理用伝送線（TB7）と室内外伝送線（TB3）への同時給電が可能です。

■給電能力一覧表

給電ユニット形名	給電能力係数	内TB7への給電能力	内TB3への給電能力
R410Aビル用マルチエアコン室外ユニット〈シティマルチSシリーズ、シティマルチY GR<標準シリーズ> P224、P280(S)形を除く〉	128（注2）	30（注3） W	128−TB7使用分 Y
R410Aビル用マルチエアコン室外ユニット シティマルチY GR<標準シリーズ> P224、P280(S)形	64（注2）	0（注1） W	64 Y
伝送線用給電基板 PAC-KS01PS	128（注2）	30（注3） W	128−TB7使用分 Y
伝送線用給電ユニット（PAC-SC51KU）	20	20 W	0
伝送線用給電拡張ユニット（PAC-SF46EP）	100（注2）	0もしくは100 U	0もしくは100 U
拡張コントローラ（PAC-YG50EC）	24	24 W	0
集中コントローラ GB-50AD	24	24 W	0

※室内外伝送線にシステムコントローラを接続する場合または、集中管理用伝送線に室外ユニットから給電する場合、室外ユニットの電源を遮断するとシステムコントローラが停止しますのでご注意ください。
（G-150AD又はGB-50ADの場合は、「スケジュール」「電力按分課金支援」「ピークカット」等の機能が停止します。）

＊電力按分課金支援機能を使用する場合、PAC-TG2000Aが必須です。

(注1) シティマルチY GR<標準シリーズ> P224、P280(S)形は消費電力係数が0の受電ユニットを接続できます。消費電力係数1以上の受電ユニットを接続する場合は、伝送線用給電ユニット(別売)または伝送線用給電基板(別売)をご使用ください。

(注2) P224形以上の室内ユニットが接続される場合は給電能力係数を24差し引いた値としてください。

(注3) シティマルチY･R2　GR〈標準シリーズ〉〈高効率シリーズ〉リプレースマルチY　GR〈標準シリーズ〉〈高効率シリーズ〉の場合、集中管理用伝送線にシステムコントローラー（ON/OFFリモコン、グループリモコン、システムリモコン、スケジュールタイマー）を接続し、室外ユニットから給電した場合、室外ユニットの電源遮断時にも強風などで室外ファンが回転すると、集中管理用伝送線に給電し、システムコントローラーに異常表示、履歴、発報することがあります。集中管理用伝送線への給電は、伝送線用給電ユニットを用いることをおすすめします。ただし、消費電力係数が0の受電ユニットを接続時は問題ありません。

(3) 消費電力係数

室内ユニット、リモコン関連、分流コントローラは下記の消費電力係数となります。

■消費電力一覧表

受電ユニット形名	消費電力係数
室内ユニット	4
ロスナイ	0
室外ユニットTB7	0
MEリモコン、ロスナイリモコン（以下M-NETリモコンと表記）	1
MAリモコン	0
集中コントローラG-150AD	2
ON/OFFリモコン	4
グループリモコン、システムリモコン、スケジュールタイマー	2
分流コントローラ	8
計量用計測コントローラ（PAC-YG60MC）、汎用インターフェース（PAC-YG66DC）、環境用計測コントローラ（PAC-YG63MC）	1

(4) 制限事項

■室内ユニット接続台数

使用リモコン	室外ユニットからの給電	PAC-SF46EPからの給電
MAリモコン使用時	32台	25台
MEリモコン使用時（注1）	20（40）台	20（40）台

※室内外伝送の接続台数が制限を越える場合は、伝送線用給電拡張ユニットを使用し接続台数を増やすことが出来ます。但し、伝送線用給電拡張ユニットから分流コントローラには給電しないでください。
※伝送線用給電拡張ユニットを複数台使用する場合、全ての伝送線用拡張ユニットは室外ユニットの室内外伝送線（TB3）系に接続してください。
(注1)（ ）内は、室内ユニットやMEリモコンなど受電端末の合計台数です。

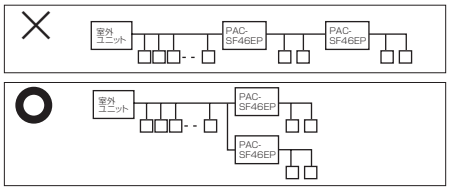

■各コントローラ接続台数

給電ユニット形名	接続可能台数			
	M-NETリモコン（ロスナイリモコン）	システムリモコン/スケジュールタイマー/ グループリモコン ＊3	ON／OFFリモコン ＊4	集中コントローラ G-150AD＊1
伝送線用給電ユニット PAC-SC51KU	20	10	5	1
伝送線用給電拡張ユニット PAC-SF46EP	40 ＊2	12	6	−
拡張コントローラ PAC-YG50EC	24	12	6	−
集中コントローラ GB-50AD	24	12	6	−

＊1. 集中コントローラ（G-150AD、GB-50AD、またはPAC-YG50EC）は、システム制約上、同一系統に一台接続が可能です。
＊2. 一台の伝送給電ユニット（伝送給電拡張ユニット）に接続できるコントローラは最大40台です。40台を越える場合は、コントローラ接続可能係数が大きい場合でも、伝送給電拡張ユニットで40台以下となるよう分離してください。
＊3. システムの制約上、接続可能台数は12台です。
＊4. システムの制約上、接続可能台数は6台です。

(5) 集中管理用伝送線接続台数判定

[(2)給電能力係数]も参照してください。

集中管理用伝送線受電係数合計^{W}= M-NETリモコン、ロスナイリモコン、計量用計測コントローラ、汎用インターフェイス、環境用計測コントローラ台数 [^{A}] x1+グループリモコン、システムリモコン、スケジュールタイマー台数 [^{B}] x2+ON/OFFリモコン台数 [^{C}] x4+G-150AD台数 [^{D}] x2

集中管理用伝送線受電ユニット台数合計^{X}=[A]+[B]+[C]+[D]

●Wが20以下 かつ Xが40以下の場合
伝送線用給電ユニットPAC-SC51KUまたは室外ユニットからの給電が可能です。

●Wが30以下 かつ Xが40以下の場合
室外ユニットからの給電が可能です。

●Wが31以上 または Xが41以上の場合
伝送線用給電ユニットまたは室外ユニットから給電し、伝送線給電拡張ユニットを使用して規定値以下となるようにしてください。(シティマルチY GR <標準シリーズ>P224、P280形は除く)
伝送線給電拡張ユニットは、室外ユニット間に設置することはできません。
※ただし、集中管理用伝送線へ給電している室外ユニットの故障メンテナンス時には集中管理ができません。伝送線用給電拡張ユニットを使用した場合は、室外ユニットのメンテナンス時でも集中管理可能です。

(6) 室内外伝送線接続台数判定

[(2)給電能力係数]も参照してください。

室内外伝送線受電係数合計^{Y}=集中管理用伝送線給電係数合計[^{W}]^{注1}+M-NETリモコン、ロスナイリモコン、計量用計測コントローラ、汎用インターフェイス、環境用計測コントローラ台数[^{E}]×1+グループリモコン、システムリモコン、スケジュールタイマー台数[^{F}]×2+ON/OFFリモコン台数[^{G}]×4+G-150AD台数[^{H}]×2+室内ユニット台数[^{J}]^{注2}×4+分流コントローラ台数[^{K}]×8

室内外伝送線受電ユニット台数合計^{Z}=[E]+[F]+[G]+[H]+[J]^{注2}+[K]

注1.集中系への給電をしない(給電切換コネクタをCN41にさしている)室外ユニットの場合はWを0として計算してください。
注2.P224形以上の室内ユニットは一台当たり2台として計算してください。

●Yが給電能力係数以下 かつ Zが40以下の場合
室外ユニットからの給電が可能です。

●Yが給電能力係数以上 または Zが41以上の場合
伝送線給電拡張ユニットを使用しY、Zが規定値以下となるようにしてください。
伝送線給電拡張ユニットは複数台使用可能ですが、全ての伝送線給電拡張ユニットのTB2は室外ユニットのTB3に接続して使用してください。
分流コントローラは、室外ユニットのTB3に接続して使用してください。

(7) 伝送線給電拡張ユニット接続台数判定

[(2)給電能力係数]も参照してください。

伝送線給電拡張ユニット受電係数合計^{U}=M-NETリモコン、ロスナイリモコン、計量用計測コントローラ、汎用インターフェイス、環境用計測コントローラ台数[^{L}]x1+グループリモコン、システムリモコン、スケジュールタイマー台数[^{M}]×2+ON/OFFリモコン台数[^{N}]×4+G-150AD台数[^{P}]×2+室内ユニット台数[^{Q}]^{注2}×4+分流コントローラ台数[^{R}]×8

伝送線給電拡張ユニット受電ユニット台数合計^{V}=[L]+[M]+[N]+[P]+[Q]^{注2}+[R]

注2.P224形以上の室内ユニットは一台当たり2台として計算してください。

●Uが100以下かつVが40以下の場合
伝送線給電拡張ユニットからの給電が可能です。

●Uが101以上またはVが41以上の場合
伝送線給電拡張ユニットからの給電ができません。
給電装置、伝送線給電拡張ユニット、接続レイアウトなどを変更し規定値以下となるようにしてください。

<5> 遠方入出力制御

【入出力コネクターの仕様】

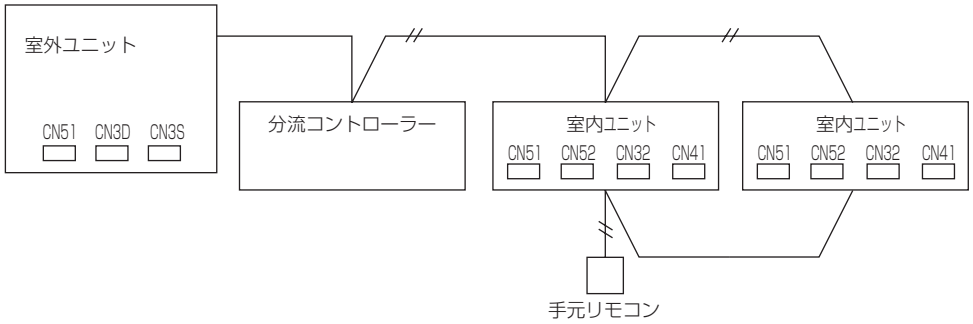

① 室内ユニット

分類	使用用途	機　　能	使用端子	使用オプション
入力（注1）	室内ユニットグループ毎に外部からの接点・スイッチ等の入・切により、発停制御をする方法 ＊タイマーアダプターとして使用可能　（注1） ＊「切忘れ防止」や「強制停止」として使用可能	遠方／手元切換（注3） 発停（レベル）　（注2）	CN32	遠方発停用アダプター（PAC-SE55RA）
	室内ユニットグループ毎に外部からのパルス入力（a接点）により、運転／停止を反転させ発停制御をする方法	発停（パルス）　（注2）	CN51	遠方表示用アダプター（PAC-SA88HA）（注4, 5） M制御用遠方表示キット（PAC-YU80HK）
	室内ユニットグループ毎にHA, JEMA規格によるHA端子で、発停制御をする方法 ＊本規格に合致したテレコンからの発停制御として使用可能	発停（パルス） （HA, JEMA 規格）（注2）	CN41	
	室内ユニット毎に外部からの接点・スイッチ等の入・切により、冷暖房運転の禁止（強制送風）制御をする方法 ＊室内ユニット毎のデマンド制御として使用可能	デマンド（レベル）	CN52	遠方表示用アダプター（PAC-SA88HA）（注4, 5） M制御用遠方表示キット（PAC-YU80HK）
出力（注6）	室内ユニットグループ毎に外部へ信号を取出す方法 ＊運転状態の表示装置として使用可能 ＊外部機器との連動制御として使用可能	運転状態 異常状態	CN51	M制御用遠方表示キット（注5）（PAC-YU80HK）
		運転モード（暖房）状態 運転モード（冷房・ドライ）状態 サーモON（または送風）状態	CN52	

（注1）信号入力は、グループ内の親機のみに接続してください。
　　（ただし、デマンド入力は室内ユニット個別に信号入力が必要です。）
（注2）グループ運転で発停入力を使用する場合は、手元リモコンが必要です。（MAリモコンまたはM−NETリモコン）
（注3）“遠方”設定時には、手元リモコンからの操作はできません。リモコンは“集中管理表示”となります。
（注4）CN51またはCN52を出力信号と併用する場合は、M制御用遠方表示キットを必ずご使用ください。
（注5）M制御用遠方表示キットは、CN51およびCN52の入力信号としてもご使用になれます。
（注6）信号出力の「運転状態」および「運転モード（暖房／冷房・ドライ）状態」をご使用になる場合は、親機のみに接続してください。
　　「異常状態」「サーモON（または送風）状態」をご使用になる場合は、室内ユニット個別に接続してください。

お願い
G−150ADにより、汎用制御PLCソフトで空調機の外部入出力を制御する場合は、室内ユニットのDip SW1−9および1−10をON設定してください。詳細は、汎用制御PLCソフトの取扱説明書をご覧ください。
この場合、室内ユニットの外部入出力は、フリー接点機能が適用されるため上表の機能は無効となります。

（A）遠方／手元切換（CN32）を使用した場合の説明

遠方手元切換	発停	状態	リモコン表示および操作
OFF	OFF	手元／許可	操作有効
ON	OFF	遠方／停止	遠方中は“集中管理表示”
ON	ON	遠方／運転	リモコン運転操作［ON/OFF］禁止（無効）

（B）入出力信号組合せ制限

	発停の種類		遠方／手元切換	発停（パルス）	HA発停（JEMA）	電源発停	復電自動復帰
1	遠方／手元切換	CN32	ー	△（注1）	△（注1）	△（注1）	△（注1）
2	発停（パルス）	CN51		ー	○	○	○
3	HA発停(JEMA)	CN41			ー	○	○
4	電源発停	ー				ー	×
5	停電自動復帰	ー					ー

（注1）発停（パルス）・電源発停・停電自動復帰は、遠方／手元切換（CN32）が“手元”に設定されている場合にのみ使用可能です。ご使用には十分ご注意ください。

（C）発停（パルス）入力仕様

項　目	内　　容
入力信号	パルス信号（a接点）
パルス規格	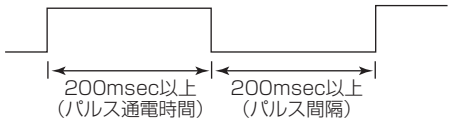

（D）入出力信号用コネクター仕様

（a）M制御用遠方表示キット（PAC-YU80HK）

※本表示キットは、フリープラン室内ユニット（Cタイプ以降）用です。出力信号をご利用時には、必ず本表示キットをご使用ください。遠方表示用アダプター（PAC-SA88HA）は使用できません。

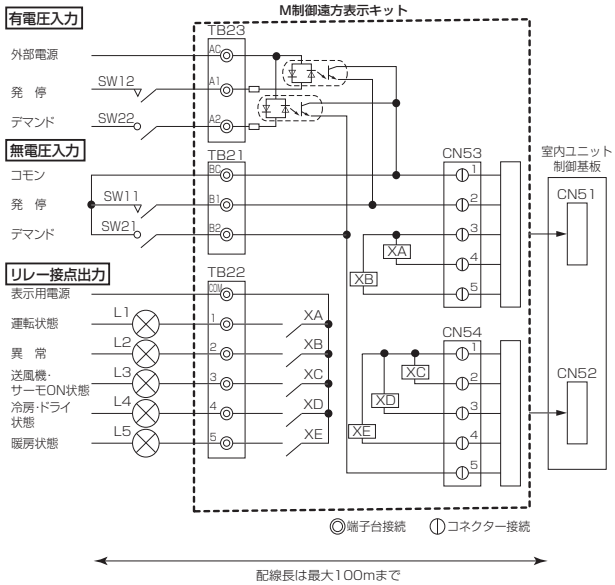

＜有電圧入力の場合＞

外部電源	DC12～24V 入力電流（1接点あたり） 約10mA（DC12V）
SW12	遠方発停スイッチ ※SWを押す（パルス入力する） 毎にON／OFFを反転します。
SW22	デマンドスイッチ ※SW ON時、冷暖房運転を禁止 （強制送風）します。

＜無電圧入力の場合＞

SW11	遠方発停スイッチ ※SWを押す（パルス入力する） 毎にON／OFFを反転します。
SW21	デマンドスイッチ ※SW ON時、冷暖房運転を禁止 （強制送風）します。

（接点定格　DC15V　0.1A以上
最小適用負荷 1mA以下）

＜リレー接点出力＞

表示用電源	DC30V　1A AC100V/200V　1A	L4	冷房･ドライ状態表示ランプ
L1	運転状態表示ランプ	L5	暖房状態表示ランプ
L2	異常状態表示ランプ	XA～XE	リレー （接点定格　AC250V/DC30V 1A 最小適用負荷　DC5V 10mA）
L3	SW1-5 ON時 :サーモON SW1-5 OFF時:送風機状態表示ランプ		

●室内ユニット側の設定

1) 発停（パルス）は遠方/手元切換(CN32)が、"手元"に設定されている場合にのみ使用可能です。

2) サーモON状態を表示するには、アドレス基板上のDipSW1－5をONにセットしてください。
工場出荷時設定は、OFF（送風機状態表示）です。



SW1－5
ON :サーモON状態表示
OFF:送風機状態表示

(b) 遠方表示用アダプター (PAC-SA88HA)

■ CN51 (発停入力のみ)

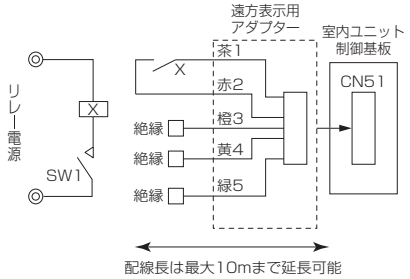

SW1	遠方発停スイッチ (モーメンタリースイッチ) ※SWを押す (パルス入力する) 毎にON／OFFを反転します。
X: リレー (接点定格 DC15V 0.1A以上 最小適用負荷1mA以下)	

■ CN52 (デマンド入力のみ)

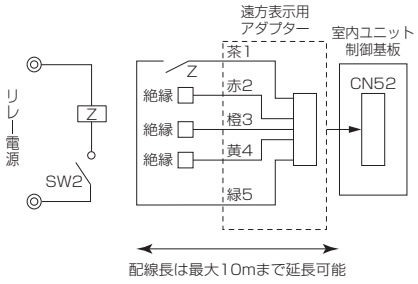

SW2	デマンドスイッチ ※SW ON時、冷暖房運転を禁止 (強制送風) します。
Z: リレー (接点定格 DC15V 0.1A以上 最小適用負荷 1mA以下)	

(c) 遠方発停用アダプター (PAC-SE55RA)

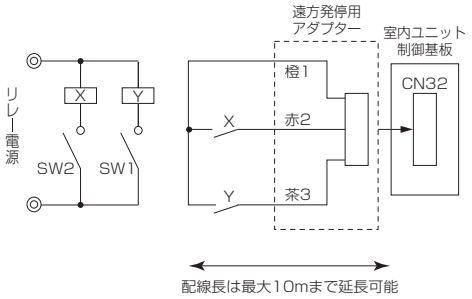

SW1	遠方／手元切換スイッチ
SW2	発停スイッチ ※SW1が ON時のみ有効
X, Y: リレー (接点定格 DC15V 0.1A以上 最小適用負荷 1mA以下)	

② 室外ユニット

分類	使　用　用　途	機　能	使用端子（注1）	使用オプション
入力	室外ユニットへの外部からの入力により、冷暖房運転の禁止（サーモOFF）制御をする方法 *冷媒系統毎のデマンド制御として使用可能	デマンド(レベル)	CN3D（注4）	外部入力用アダプター（PAC−SC36NA）
	室外ユニットへの外部からの入力により、室外ユニットの低騒音運転を行います。 *冷媒系統毎の低騒音運転として使用可能	低騒音モード（レベル）（注2、注3）		
	スノーセンサーからの降雪信号をうけて、強制的に室外ユニットを送風運転します。　（注5）	スノーセンサー信号入力（レベル）	CN3S	
	アクティブフィルターの運転確認信号を入力	アクティブフィルター運転信号入力	CNAF	
出力	室外ユニットから外部へ信号を取出す方法 ＊運転状態の表示装置として使用可能 ＊外部機器との連動制御として使用可能	圧縮機運転状態（注5）	CN51	外部出力用アダプター（PAC−SC37SA）
		異常状態（注6）		

（注1）詳細は、配線接続例を参照ください。
（注2）低騒音モードは、室外ユニットの Dip SW6-8がOFFのときに有効となります。
　　Dip SW6-8がONの場合は低騒音モード入力および、デマンド入力により4段階のデマンド制御が可能です。
　　同一冷媒回路系の室外ユニット台数が2台の場合は、8段階デマンド制御が可能です。
（注3）低騒音モードは、室外ユニットの Dip SW6-7にて　OFF：能力重視／ON：静音重視の切換えが可能です。
（注4）詳細は（1）デマンド制御概要を参照してください。
（注5）同一冷媒回路系統に複数の室外ユニットが存在する場合、室外ユニットごとの設定（信号入力／出力）が必要になります。
（注6）同一冷媒回路系統に複数の室外ユニットが存在する場合、室外ユニット（OC）から外部へ信号を取出してください。

■CN51

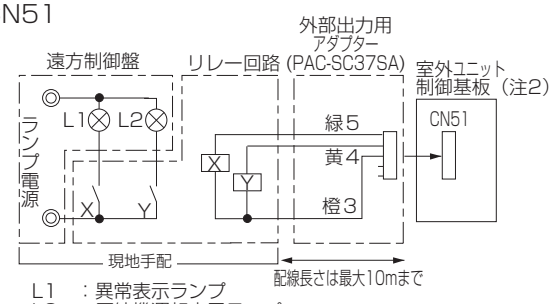

L1　：異常表示ランプ
L2　：圧縮機運転表示ランプ
X,Y　：リレー（DC12V用コイル定格0.9W以下）

■CN3S

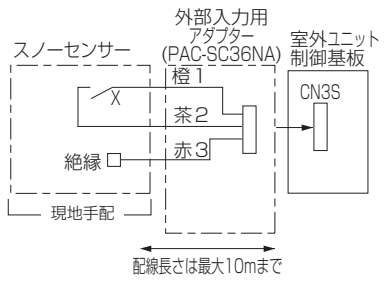

X：スノーセンサー（接点定格　DC15V　0.1A以上／最小適用負荷　1mA以下）

■CN3D

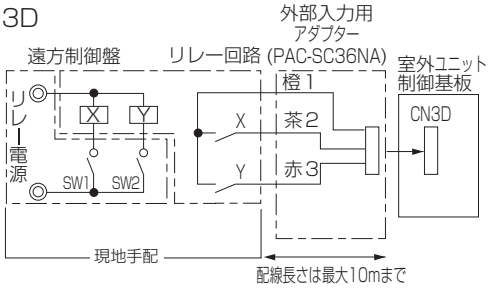

SW1：低騒音モード指令orデマンド指令
SW2：デマンド指令
X,Y　：リレー（接点定格　DC15V　0.1A以上／最小適用負荷　1mA以下）

(1)デマンド制御概要

1．制御概要

室外ユニットOCおよびOSへの外部信号(CN3Dの1-2、1-3ピン)によりデマンド制御をおこないます。
室外ユニットOC、OSのDipSW6-8の設定により、2～8段階のデマンド制御が可能です。

表．制御内容

No	デマンド容量切替	DipSW6-8		CN3Dへの入力　注2
		OC	OS	
①	2段階(0-100%)	OFF	OFF	OCへ入力
②	4段階	ON	OFF	OCへ入力
③	(0-50-75-100%)	OFF	ON	OSへ入力
④	8段階 (0-25-38-50- 63-75-88-100%)	ON	ON	OCおよびOSへ入力

注1： 有効なデマンド機能
P224～P450DM形（単独システム時）　：上表①②のみの2～4段階まで
P900SDM形（2台組合せシステムOC+OS時）　：上表①②③④のみの2～8段階まで

注2： 基本的にSW6-8ON となっている室外ユニットのCN3Dへ入力します。全てSW6-8 OFF の場合はOCへ入力します。
SW6-8ON とする室外ユニットは、同一冷媒系統内で任意に選択可能です。

注3：以下のような誤切替えをするとサーモOFF（圧縮機停止）となる可能性があります。
例えば、100⇒50%に変更する場合
（誤）100%⇒0%⇒50%：サーモOFFとなる可能性あります。
（正）100%⇒75%⇒50%

注4：デマンドの容量（%）は、圧縮機運転容量の概算値ですので、能力値は必ずしも一致しません。

注5：低騒音モードとの併用の注意
低騒音モードを有効とするためには、いずれかの室外ユニットがSW6-8OFF 状態で、その室外ユニットのCN3D の1-2 ピンへ閉入力とすることが必要です。
従って、全室外ユニットSW6-8ON となる場合、以下の対応はできません。
◆単独システムでの4段階デマンドと低騒音モードの併用
◆2台組合せシステムでの8段階デマンドと低騒音モードの併用

2．接点入力方法と制御内容

2－1．2段階デマンド制御内容
・CN3D1-3 ピン閉でサーモOFF モードと同じ制御をおこないます。

CN3D 1－3	
開	x＝100%
閉	x＝0%

2－2．4 段階デマンド制御内容（室外ユニット1台がSW6-8ON の場合）
SW6-8ON となっている室外ユニットのCN3D(1-3P、1-2P)の入力状態で以下のデマンド容量となります。

CN3D	1－2P	
1－3P	開	閉
開	x＝100%	x＝75%
閉	x＝0%	x＝50%

2－3．8 段階デマンド制御内容（室外ユニット2台がSW6-8ON の場合）
SW6-8ON となっている室外ユニット2 台（No1、2：注1）のCN3D(1-3P、1-2P)の入力状態で以下のデマンド容量となります。

8段階デマンド		No.2のCN3D				
		1-2P	開 放		短 絡	
	1-2P	1-3P ＼ 1-3P	開 放	短 絡	開 放	短 絡
No.1の CN3D	開 放	開 放	100%	50%	88%	75%
		短 絡	50%	0%	38%	25%
	短 絡	開 放	88%	38%	75%	63%
		短 絡	75%	25%	63%	50%

注1 ：室外ユニットのNo1、No2 とは、SW6-8ON 室外ユニットのうちアドレスが若い方をNo1 、他方をNo2 としています。
例）SW6-8ON の室外ユニットがOC とOS の場合、No1＝OC 、No2＝OS となります。

[2] 配線設計とシステム設計

<1> 制御配線の種類と許容量

制御配線は、システム構成により異なります。
制御配線には、「伝送線」と「リモコン線」があり、システム構成により配線の種類および許容長が異なります。
また、以下に示すように、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のために
ユニット本体をノイズ源から離してください。

① M―NET伝送線

配線の種類	対象施設	全ての施設
	種　類	シールド線 CVVS・CPEVS・MVVS
	線　数	2心ケーブル
	線　径	1.25mm²またはφ1.2mm以上
室内外伝送線最遠長		最大200m
集中管理用伝送線および室内外伝送線最遠長 （室外ユニットを経由した最遠長）		最大500m ＊集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから 各室外ユニットおよびシステムコントローラーまでの配線長は 最大200m

【図 2-1】にビル用マルチエアコンの M-NET伝送線の配線図例を示します。
1系統あたりの集中管理系M-NET伝送線、室内外伝送系M-NET伝送線の線長制限で示すと、下図の例で最遠長は
下の式で表されます。これは、他の機器とM-NET伝送線上で通信を確実に行うための距離制限です。
この距離を超えると末端の機器までM-NET信号が届かなくなり、通信･制御不能となります。

a+**b**+**d**+**e**(**f**)≦500m　　**a**+**b**+**c**+**g**+**h**≦500m　　**e**(**f**)+**d**+**c**+**g**+**h**≦500m

手元リモコン配線は10m以内となります。10mを超える場合は、超える部分を「最遠長500m以内」の内数に加算します。

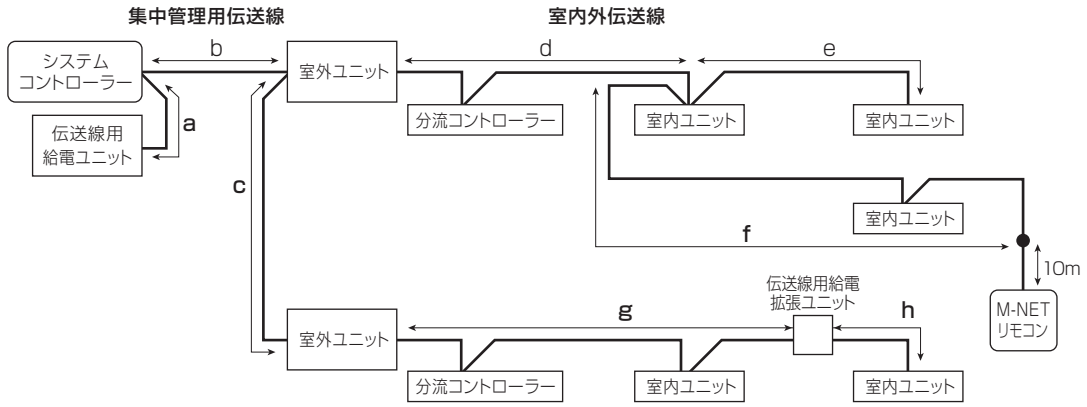

【図 2-1】M-NET伝送線の配線図例

（A）集中管理用伝送線

集中管理用伝送線の給電距離は以下の式で表されます。
これは、集中管理用伝送線上に給電される距離制限です。この距離を超えると末端機器までの給電が届かなくなり、
通信･制御不能となります。

a+**b**+**c**≦200m

（B）室内外伝送線

室内外伝送線の給電距離は以下の式で表されます。
これは、室内外伝送線上に給電できる距離制限です。この距離を超えると末端機器までの給電が届かなくなり、通信･
制御不能となります。

d+**e**(**f**)≦200m　　**g**≦200m　　**h**≦200m

また、手元リモコンの配線が10mを超える場合は、超える部分を「最遠長500m以内」、かつ「給電距離200m以内」
の内数に加算します。

② リモコン線

		MAリモコン（注1）	M-NETリモコン（注2）
配線の種類	種　類	VCTF,VCTFK,CVV CVS,VVR,VVF,VCT	シールド線　MVVS
	線　数	2心ケーブル	2心ケーブル
	線　径	0.3～1.25mm^2（注3,5） (0.75～1.25mm^2)（注4）	0.3～1.25mm^2（注3）
総延長		最大200m（注6）	10mを超える部分は、 室内外伝送線最遠長の内数としてください

（注1）MAリモコンとは、MAスムースリモコン、MAスマートリモコン、MAコンパクトリモコン
およびワイヤレスリモコンを示します
（注2）M－NETリモコンとは、MEリモコンを示します。
（注3）作業上、0.75mm^{2}までの線径を推奨します。
（注4）コンパクトリモコンの端子台へ接続する場合は、（　）内の線径としてください。
（注5）MAスマートリモコンを接続する場合は、シース付0.3mm^{2}ケーブルで配線してください。
（注6）MAスマートリモコンを含むMAリモコンペア接続時は、100m以内としてください。

<2> スイッチ設定の種類と方法

スイッチの設定は、システム構成により設定の要否が異なります。配線工事の前に必ず、【[2]<3>システム接続例】をご覧ください。
また、スイッチを設定する場合は、必ず電源を遮断した状態で行ってください。
通電状態のままスイッチを操作した場合は、設定内容が変わらず正常に動作しません。

スイッチ設定ユニット			記　号	電源遮断ユニット
ビル用マルチエアコン室内ユニット	親機・子機		IC	室外ユニット（注3）および室内ユニット
ロスナイ・外気処理ユニット（注1）			LC	室外ユニット（注3）およびロスナイ
M-NETリモコン	主・従リモコン		RC	室外ユニット（注3）
MAリモコン	主・従リモコン		MA	室内ユニット
ビル用マルチエアコン室外ユニット（注2）			OC,OS	室外ユニット（注3）（注4）
室外補助ユニット	分流コントローラー	親機	BC	室外ユニット（注3）および室外補助ユニット
	分流コントローラー	子機1・2	BS1・BS2	室外ユニット（注3）および室外補助ユニット

（注1）室内外伝送線にロスナイを接続する場合です。
（注2）同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
　　能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。
（注3）同一冷媒回路系のすべての室外ユニットの電源を遮断してください。
（注4）室外ユニットの機能設定とモニター表示(SW4)は室外ユニットの電源が通電状態のまま設定してください。

①　M一NETアドレス設定

システム構成により、アドレス設定の要否およびアドレス設定範囲が異なります。

ユニット又はコントローラー		アドレス設定範囲	設　定　方　法	工場出荷時のアドレス設定
ビル用マルチエアコン室内ユニット M-NET接続用アダプター M-NET制御インターフェイス フリープランアダプター	親機・子機	0、01～50 注1,4,6	・同一グループ内の親機にしたい室内ユニットを最も若いアドレスにし、同一グループ内の室内ユニットアドレスを連番に設定してください。　注4 ・R2システムで分流コントローラー子機が存在する場合、下記の順にしたがって室内ユニットアドレス設定を行ってください。 ①分流コントローラー親機に接続される室内ユニット ②分流コントローラー子機1に接続される室内ユニット ③分流コントローラー子機2に接続される室内ユニット この場合、室内ユニットのアドレスは①<②<③となるように設定してください。	00
ロスナイ・外気処理ユニット		0,01~50　注1,4,6	全室内ユニット設定後に任意のアドレスを設定してください。	00
M一NETリモコン	主リモコン	101~150	同一グループ内の最も若い室内ユニット親機アドレス+100に設定してください。	101
	従リモコン	151~200　注2	同一グループ内の最も若い室内ユニット親機アドレス+150に設定してください。	
MAリモコン		アドレス設定不要です。（ただし、2リモコン運転する場合は主従切換設定が必要です）		主
ビル用マルチエアコン室外ユニット		0、51～100 注1,3,6	同一冷媒回路系統の最も若い室内ユニットアドレス+50に設定してください。同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは連番に設定してください。OC,OSは自動判別されます。（注5）	00
室外補助ユニット	分流コントローラー（親機）	0、51～100 注1,3,6	・同一冷媒回路系統の室外ユニットアドレス+1に設定してください。 ・室外ユニットおよび分流コントローラー子機のアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。	00
	分流コントローラー（子機1・子機2）	51～100 注3	・分流コントローラー子機1・子機2にそれぞれ接続する室内ユニット内の最も若い室内ユニットアドレス+50に設定してください。 ・分流コントローラー子機を接続する場合、自動立ち上げはできません。	
システムコントローラー	グループリモコン	201～250	管理したい最小グループNo.+“200”に設定してください。	201
	システムリモコン	201～250	左記アドレス範囲で任意	201
	ON/OFFリモコン	201～250	管理したい最小グループNo.+“200”に設定してください。	201
	スケジュールタイマー（M-NET対応）	201～250	左記アドレス範囲で任意	202
	集中コントローラー G-150AD,GB-50AD	0、201～250	左記アドレス範囲で任意 ただし、K制御ユニットを管理したい場合は必ず“0”に設定してください。	000
	拡張コントローラー PAC-YG50EC			
	LMアダプター	201～250	左記アドレス範囲で任意	247

（注1）ビル用マルチエアコンで、単一冷媒システム時（一部を除く）は、アドレス設定不要です。
（注2）M一NETリモコンのアドレスを“200”に設定する場合は“00”としてください。
（注3）室外ユニットおよび室外補助ユニットのアドレスを“100”に設定する場合は“50”としてください。
（注4）室内ユニットには、アドレスを設定する制御基板が2枚もしくは3枚搭載した機種があります。
　　① No.1制御基板（右側）のアドレスを若いアドレス、No.2制御基板アドレスを「No.1制御基板アドレス+1」としてください。
　　② No.2基板へのアドレスを「No.1基板アドレス+1」,No.3基板アドレスを「No.1基板アドレス+2」に必ず設定してください。
（注5）同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
　　能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。
（注6）他ユニットのアドレスと重複する場合は、各ユニットの設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。

② 室外ユニット給電切換コネクターの設定（工場出荷時の設定：“CN41”にコネクター接続）

冷媒系統内の総接続台数に制限が発生しますので、【[1]<3>システム構成制約】も必ずご覧ください。

冷媒システム	システムコントローラーとの接続	伝送線用給電ユニット	異冷媒グルーピング運転	給電切換コネクターの設定
単一冷媒	−	−	−	CN41のまま（工場出荷時の設定）
複数冷媒	なし	−	なし	
			あり	1台の室外ユニットのみ、給電切換コネクター(CN41)を(CN40)に差換えます。(注2) ※CN40に差換えた1台の室外ユニットの端子台(TB7)のS(シールド)端子とアース端子(⏚)を短絡してください。
	室内外伝送線に接続あり	不要	あり／なし	
	集中管理用伝送線に接続あり	不要（注1） (システム構成により異なります)	あり／なし	
		あり	あり／なし	CN41のまま（工場出荷時の設定）

（注1）システム構成により伝送線用給電ユニットの要否が異なりますので必ず【[1]<1> システム構成】をご覧ください。
集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続し、室外ユニットから給電した場合、室外ユニットの電源遮断時にも集中系伝送線に給電し、システムコントローラーに異常表示、履歴することがあります。集中系伝送線への給電は、伝送線用給電ユニットを用いることをおすすめします。ただし、消費電力係数が0の受電ユニットを接続する時は問題ありません。

（注2）給電コネクター(CN41)の(CN40)への差換えはシステム内で1台のみとしてください。

③ 室外ユニット集中管理スイッチの設定（工場出荷時の設定：SW5-1 “OFF”）

システム構成	集中管理スイッチの設定（注2）
システムコントローラーとの接続システム　なし	OFFのまま（工場出荷時の設定）
システムコントローラーとの接続システム　あり　（注1）	ON

（注1）LMアダプターのみ接続する場合は、SW5-1は“OFF”のままにしてください。

（注2）同一冷媒回路系のすべての室外ユニットのSW5-1を同じ設定としてください。

④ 室内ユニット室温検出位置の設定（工場出荷時の設定：SW1-1 “OFF”）

暖房サーモOFF時にファン停止（室内ユニットのSW1-7，1-8いずれもON）とする場合は、リモコン内蔵センサーまたは別売温度センサーを使用してください。

（A）リモコン内蔵センサーを使用する場合は、室内ユニットのSW1-1を“ON”に設定してください。

＊リモコンの機種により、内蔵センサーがないものがあります。
その場合は、室内ユニット内蔵センサーにてご使用ください。

＊リモコン内蔵センサー使用時は、室温検出可能な部分へのリモコン取付けをお願いします。

（注）室温サーモ形給気処理ユニットの工場出荷時はSW1-1が“ON”となります。

（B）別売温度センサーを使用する場合は、室内ユニットのSW1-1を“OFF”、SW3-8を“ON”に設定してください。

＊別売温度センサー使用時は、室温検出可能な部分への温度センサー取付けをお願いします。

⑤ MA リモコン主従切換の設定「MA リモコン使用時（工場出荷時の設定：主）」

MAリモコンには、主従切換があります。2つのリモコンで運転する場合、一方を従リモコンに設定してください。

⑥ 各種発停制御（室内ユニット設定）

室内ユニットのDipSW（SW1ー9、10）により、室内ユニット（グループ）毎の発停制御が可能です。

機　能	室内ユニット復電時の動作	設定(SW1)(注4,5)	
		9	10
電源発停（注1, 2, 3）	電源を切る（停電する）前の状態にかかわらず運転開始（約5分後）	OFF	ON
停電自動復帰（注6）	電源を切る（停電する）前に運転していた場合に運転開始（約5分後）	ON	OFF
	電源を切る（停電する）前の状態にかかわらず停止のまま	OFF	OFF

（注1）室外ユニットの電源は、遮断しないでください。
室外ユニットの電源を遮断して復帰した場合、室内ユニットの電源発停機能の設定に関わらず室内ユニットが停止する場合があります。
また、室外ユニットの電源遮断はクランクケースヒーターの電源が遮断されるため、復電後運転した場合に圧縮機の故障につながる場合があります。

（注2）ドレンポンプかつ加湿器搭載機種は対応できません。

（注3）ドレンポンプ搭載機種は、同一冷媒系統一括の電源発停以外対応できません。

（注4）グループ内の全ユニットのDipSW設定が必要です。

（注5）G−150AD/GB-50ADにより汎用制御PLCソフトで空調機の外部入出力を制御する場合は、SW1-9=ON,SW1-10=ONに設定してください。
このとき、電源発停機能は無効となります。また、本設定時に停電自動復帰機能を使用する場合は、SW1-5をONに設定してください。

（注6）室外ユニットと室内ユニットの同時停電の場合に有効です。自家発電機などのご使用で室外ユニットと室内ユニットの停電、および復帰が同時でない場合は別途お問い合わせください。

⑦ 室内ユニット冷房専用設定（工場出荷時の設定：SW3-1 “OFF”）

室内ユニットを冷房専用タイプとして使用される場合は、室内ユニットのSW3-1を“ON”に設定してください。

⑧ 分流コントローラー分岐口数設定（工場出荷時の設定：SW4-6 “OFF”）

室内ユニット合計接続容量P91～P160で合流管キットを使用し、分岐口2箇所を合流して接続した場合、SW4-6を“ON”にしてください。分流コントローラー親機ー子機システムの場合は、親機のSWのみを変更してください。（分流コントローラー子機のSW切換は不要です。）

⑨ 室外ユニットの機能設定とモニター表示（SW4）

室外ユニット制御基板の SW6-10：ON, SW4、SWP1 を使用して機能設定、および LED3 へのモニター表示が可能です。

- 機能設定は SW6-10：ON, SW4 を設定し、SWP1 を 2 秒以上押すことにより設定値を変更します。
  設定値は LED3 にて確認してください。
  制御基板の交換時に再設定が必要となりますので、設定した項目は制御箱パネルに貼付の電気配線図ラベルに記入してください。
- モニター表示は SW6-10：ON, SW4 を設定し、LED3 にて確認してください。
- SW6-10 を OFF に設定し、室外ユニット制御基板上のコネクタ CN7S1、および CN7S2 に別売部品（A 制御点検キット：PAC-SG50ST）を 2 個接続することにより、サービス LED でユニットの運転状態確認、故障判定を LED3 でのモニターより詳細に行うことができます。SW6-10 を ON に設定した場合は、LED3 モニター項目 No. 設定項目 No. を表示します。

項　目	No.	内　　容	設定値（LED3表示）		SW4　0:OFF、1:ON（SW6-10:ON）										SWP1
			OFF（消灯）	ON（点灯）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
モニター (SW6-10:ON)	0	運転／停止／立ち上げ中	停止中　※2	運転中　※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−
	1	リレー出力表示　COMP運転中	OFF	ON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−
	2	リレー出力表示　給電	OFF	ON	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	−
	8	OC/OS	OS	OC	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	−
	32	異常発生元	本機以外	本機	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	−
	80	リレー出力表示　72C	OFF	ON	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	−
	81	リレー出力表示　21S4a	OFF	ON	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	−
	82	リレー出力表示　21S4b	OFF	ON	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	−
	87	リレー出力表示　SV1a	OFF	ON	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	−
	94	リレー出力表示　SV4a	OFF	ON	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	−
	95	リレー出力表示　SV4b	OFF	ON	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	−
	96	リレー出力表示　SV4c	OFF	ON	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	−
	97	リレー出力表示　SV4d	OFF	ON	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	−
	98	リレー出力表示　SV5b	OFF	ON	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	−
	104	リレー出力表示　SV9	OFF	ON	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	−
設定 ※1,5 (SW6-10:ON)	933	スノーセンサー設定	No.934無効	No.934有効	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	設定　※4
	934	スノーセンサー設定	連続送風運転	間欠送風運転	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	設定　※4

※1　正しく設定されていることをLED3表示などで確実に確認してください。
※2　立ち上げ中は点滅します。
※3　運転停止時に設定してください。設定完了後、電源リセットしてください。
※4　SWP1を2秒以上押してください。
※5　工場出荷時は、全てOFF状態となっています。

⑩ 室外ユニットの機能設定（SW5, SW6）

- SW5, SW6 の設定は通電前に実施してください。（SW6-10 除く）
- 特に指定のないスイッチ設定は工場出荷時設定から変更しないでください。

スイッチ		機　　能	設定内容	
			OFF	ON
SW5	1	集中管理スイッチ設定（システムコントローラーとの接続）	無	有
	2～10	−	−	−
SW6	1	アクティブフィルター接続（個別）　※1	無	有
	2	アクティブフィルター接続（システム）　※2	無	有
	3	−	−	−
	4	高静圧設定	標準静圧仕様	高静圧仕様
	5	高静圧設定	60Pa	30Pa
	6	−	−	−
	7	低騒音モード切替	能力重視	静音重視
	8	低騒音／デマンド切替	低騒音	デマンド制御
	9	−	−	−
	10	SW4機能切替	サービスLED	機能設定,LED3モニタ
SWU1		ユニットアドレス設定（一位）	−	−
SWU2		ユニットアドレス設定（十位）	−	−

※1　アクティブフィルターを接続している室外ユニットのみSW6-1をONに設定してください。
※2　同一冷媒系の室外ユニットのいずれかにアクティブフィルターが接続されている場合、SW6-2をONに設定してください。
　　アクティブフィルターを接続している室外ユニットはSW6-1, SW6-2両方ともONに設定してください。

<3> システム接続例

① MAリモコンを用いたシステム

	冷媒システム	システムコントローラーとの接続	室内外立上げ	掲載頁	備　考
(A)	単一冷媒	なし	自動アドレス立上げ	P270,271	
(B)	単一冷媒	なし	手動アドレス立上げ	P272,273	ロスナイ複数台接続
(C)	異冷媒グルーピング	なし	手動アドレス立上げ	P274,275	
(D)	単一冷媒	集中管理用伝送線に接続あり	手動アドレス立上げ	P276,277	
(E)	単一冷媒	室内外伝送線に接続あり	手動アドレス立上げ	P278,279	
(F)	単一冷媒	集中管理用伝送線に接続あり	手動アドレス立上げ	P280,281	分流コントローラー複数台接続

② M-NETリモコンを用いたシステム

	冷媒システム	システムコントローラーとの接続	室内外立上げ	掲載頁	備　考
	単一冷媒	集中管理用伝送線に接続あり	手動アドレス立上げ	P282,283	

③ MAリモコンとM-NETリモコンを混在したシステム

	冷媒システム	システムコントローラーとの接続	室内外立上げ	掲載頁	備　考
	単一冷媒	集中管理用伝送線に接続あり	手動アドレス立上げ	P284,285	

* 同一グループには、MA リモコンとM-NET リモコンの併用はできません。

① MAリモコンを用いたシステム

（A）単一冷媒システムの場合（室内外自動アドレス立ち上げ）

制 御 線 配 線 例

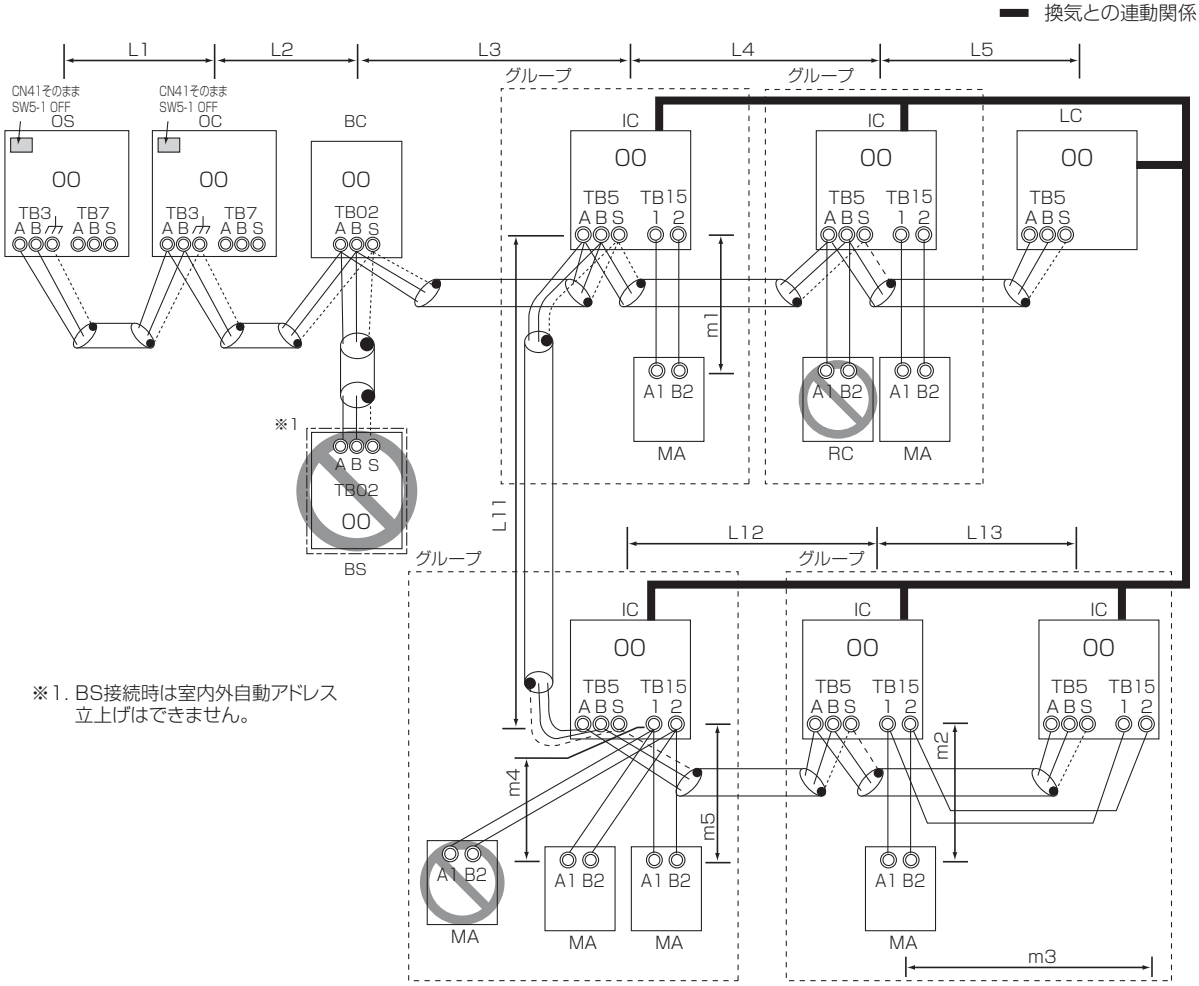

注意事項

1. 同一グループの室内ユニットにM－NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。
3. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット（別売）が必要になります。
   伝送線用給電拡張ユニットを2台接続する場合は、並列接続にしてください。（室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。）

	伝送線用給電拡張ユニット（別売）必要台数	
	1台	2台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	27～50台	－
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	21～39台	40～50台

   ※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。
4. 室内グループ運転で発停入力（CN32，CN51，CN41）を使用する場合、および機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は「室内外自動アドレス立ち上げ」はできません。
   ①（B）「室内外手動アドレス立ち上げ」をご参照ください。
5. 単一冷媒系統内に2台以上のロスナイを接続する場合は、次項の「冷媒系統内ロスナイ2台接続」を参照ください。

許容長

＜a．室内外伝送線＞

最遠長（1.25mm²以上）

L1＋L2＋L3＋L4＋L5　≦200m

L1＋L2＋L3＋L11＋L12＋L13　≦200m

＜b．集中管理用伝送線＞

接続不要です

＜c．MAリモコン配線＞

総延長（0.3～1.25mm²）

m1　≦200m

m2＋m3　≦200m

m4＋m5　≦200m

MAスマートリモコンを含むMAリモコンのペア接続時は100m以内としてください。

・MAスマートリモコンを接続する場合は、シース付0.3mm²ケーブルで配線してください。

・コンパクトリモコンの端子台へ接続する場合は、0.75～1.25mm²の線径としてください。

配線方法・アドレス設定方法

＜a．室内外伝送線＞ ※必ずシールド線をご使用ください。

室外ユニット（OC，OS）（注1）の室内外伝送線用端子台（TB3）のA、B端子と分流コントローラー親機（BC）の室内外伝送線用端子台（TB02）のA，B端子、および各室内ユニット（IC）の室内外伝送線用端子台（TB5）のA、B端子を渡り配線します。（無極性2線）

注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OC，OSのアース端子（ ⏚ ）と、BCの端子台（TB02）のS端子、およびICの端子台（TB5）のS端子とを渡り配線します。

＜b．集中管理用伝送線＞

接続不要です。

＜c．MAリモコン配線＞

ICのMAリモコン線用端子台（TB15）の1，2端子をそれぞれMAリモコン（MA）の端子台に接続します（無極性2線）

[2リモコン運転の場合]

2リモコンとする場合は、ICの端子台（TB15）の1，2端子と2つのMAの端子台をそれぞれ接続します。

※一方のMAリモコンの主従切換を従リモコンに設定してください。（設定方法は、MAリモコンの据付説明書をご覧ください。）

[室内グループ運転の場合]

ICをグループ運転する場合は、同一グループ内の全ICの端子台（TB15）の1，2端子同士を接続し、一方のICの端子台（TB15）の1，2端子とMAリモコンの端子を接続します。（無極性2線）

※機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、「室内外自動アドレス立ち上げ」はできません。

＜d．ロスナイ接続＞

ICの端子台（TB5）のA、B端子とロスナイ（LC）の室内外伝送線用端子台（TB5）を渡り配線します。（無極性2線）

※自動的に冷媒系統内の全室内ユニットと連動登録されます。（ただし、室外ユニットよりも先にロスナイ（LC）の電源投入が必要です。）

※一部の室内ユニットとロスナイを連動する場合、ロスナイを連動せずに単独で使用する場合、同一冷媒回路系内に16台を超える室内ユニットとロスナイを連動する場合または、同一冷媒回路系内にロスナイを2台以上接続する場合は、「室内外自動アドレス立ち上げ」はできません。

＜e．スイッチ設定＞

アドレス設定は不要です

手順	ユニットまたはコントローラー			アドレス設定範囲	設定方法	注意事項	工場出荷時
1	室内ユニット	親機	IC	設定不要	−	・分岐口番号の設定が必要です。 ・機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、「室内外自動アドレス立ち上げ」はできません。	00
		子機	IC				
2	ロスナイ		LC	設定不要	−		00
3	MAリモコン	主リモコン	MA	設定不要	−		主
		従リモコン	MA	従リモコン	主従切換により設定		
4	室外ユニット （注2）		OC OS	設定不要	−		00
5	室外補助ユニット	分流コントローラー	BC	設定不要	−		00

注2．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。

① MAリモコンを用いたシステム
（B）単一冷媒システムで、かつ、ロスナイ2台以上接続の場合（室内外手動アドレス立ち上げ）

制 御 線 配 線 例

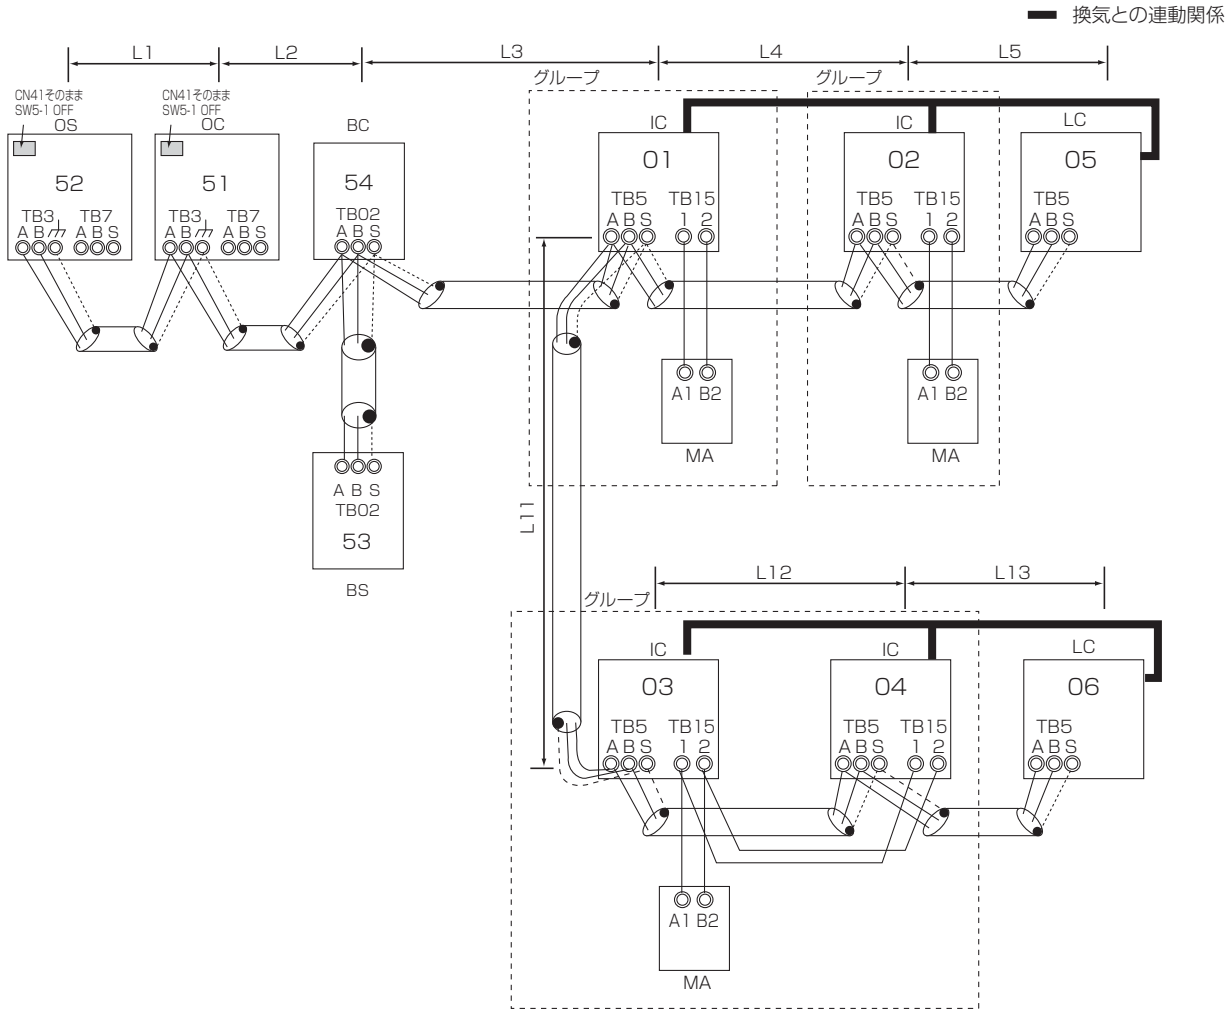

*BCのアドレスがOC、OSまたはBSと重なった場合、BCのアドレスを他の空いているアドレスに設定してください。
OC、OSおよびBCのアドレス（最も若い室内ユニットアドレス+50）が優先されます。

注意事項

1. 同一グループの室内ユニットにM－NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。
3. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット（別売）が必要になります。
   伝送線用給電拡張ユニットを2台接続する場合は、並列接続にしてください。（室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。）

	伝送線用給電拡張ユニット（別売）必要台数	
	1台	2台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	27～50台	－
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	21～39台	40～50台

※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

許容長

＜a．室内外伝送線＞
最遠長（1.25mm²以上）
L1＋L2＋L3＋L4＋L5 ≦200m
L1＋L2＋L3＋L11＋L12＋L13 ≦200m

＜b．集中管理用伝送線＞
接続不要です

＜c．MAリモコン配線＞
①（A）と同様

配線方法・アドレス設定方法

＜a．室内外伝送線＞ ※必ずシールド線をご使用ください。

室外ユニット（OC，OS）（注1）の室内外伝送線用端子台（TB3）のA、B端子と分流コントローラー親機（BC）・子機（BS）の室内外伝送線用端子台（TB02）のA，B端子、および各室内ユニット（IC）の室内外伝送線用端子台（TB5）のA、B端子を渡り配線します。（無極性2線）

注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OC，OSのアース端子（ ⏚ ）と、BC，BSの端子台（TB02）のS端子およびICの端子台（TB5）のS端子を渡り配線します。

＜b．集中管理用伝送線＞

接続不要です。

＜c．MAリモコン配線＞

①（A）と同様

[2リモコン運転の場合]

①（A）と同様

[室内グループ運転の場合]

①（A）と同様

＜d．ロスナイ接続＞

室内ユニット（IC）の端子台（TB5）のA、B端子とロスナイ（LC）の端子台（TB5）を渡り配線します。（無極性2線）

※リモコンから室内ユニットとロスナイとの連動登録が必要です。（登録方法は、リモコンの据付説明書をご覧ください。）

＜e．スイッチ設定＞

以下の通り、アドレス設定が必要です。

手順	ユニットまたはコントローラー			アドレス設定範囲	設定方法	注意事項	工場出荷時
1	室内ユニット	親機	IC	01～50	・親機としたい室内ユニットに、同一グループ内の最も若いアドレスを設定 ・分流コントローラー子機が存在する場合、下記の順にしたがって室内ユニットアドレス設定を行ってください。 ①分流コントローラー親機に接続される室内ユニット ②分流コントローラー子機1に接続される室内ユニット ③分流コントローラー子機2に接続される室内ユニット この場合、室内ユニットのアドレスは①＜②＜③となるように設定してください。	・分岐口番号の設定が必要です。 ・機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、同一グループ内の一番機能の多い室内ユニットを親機としてください。	00
		子機			同一グループ内の親機アドレスに連番で設定　[親機+1, +2, +3,･･･]		
2	ロスナイ		LC	01～50	全室内ユニット設定後、任意のアドレスを設定	・室内ユニットのアドレスと重複しないように設定してください。	00
3	MAリモコン	主リモコン	MA	設定不要	－		主
		従リモコン	MA	従リモコン	主従切換により設定		
4	室外ユニット		OC OS	51～100	同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは連番に設定してください。 OC,OSは自動判別されます。（注1）	・アドレスを"100"に設定する場合は"50"としてください。 ・分流コントローラー親機のアドレスが、室外ユニットおよび分流コントローラー子機のアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。 ・分流コントローラー子機を接続する場合は分流コントローラー親機が必要です。	00
5	室外補助ユニット	分流コントローラー(子機)	BS	51～100	分流コントローラー子機に接続する室内ユニット内の最も若い室内ユニットアドレス+50に設定		
		分流コントローラー(親機)	BC		室外ユニットアドレス+1		

注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。

① MAリモコンを用いたシステム
（C）異冷媒グルーピング運転の場合

制 御 線 配 線 例

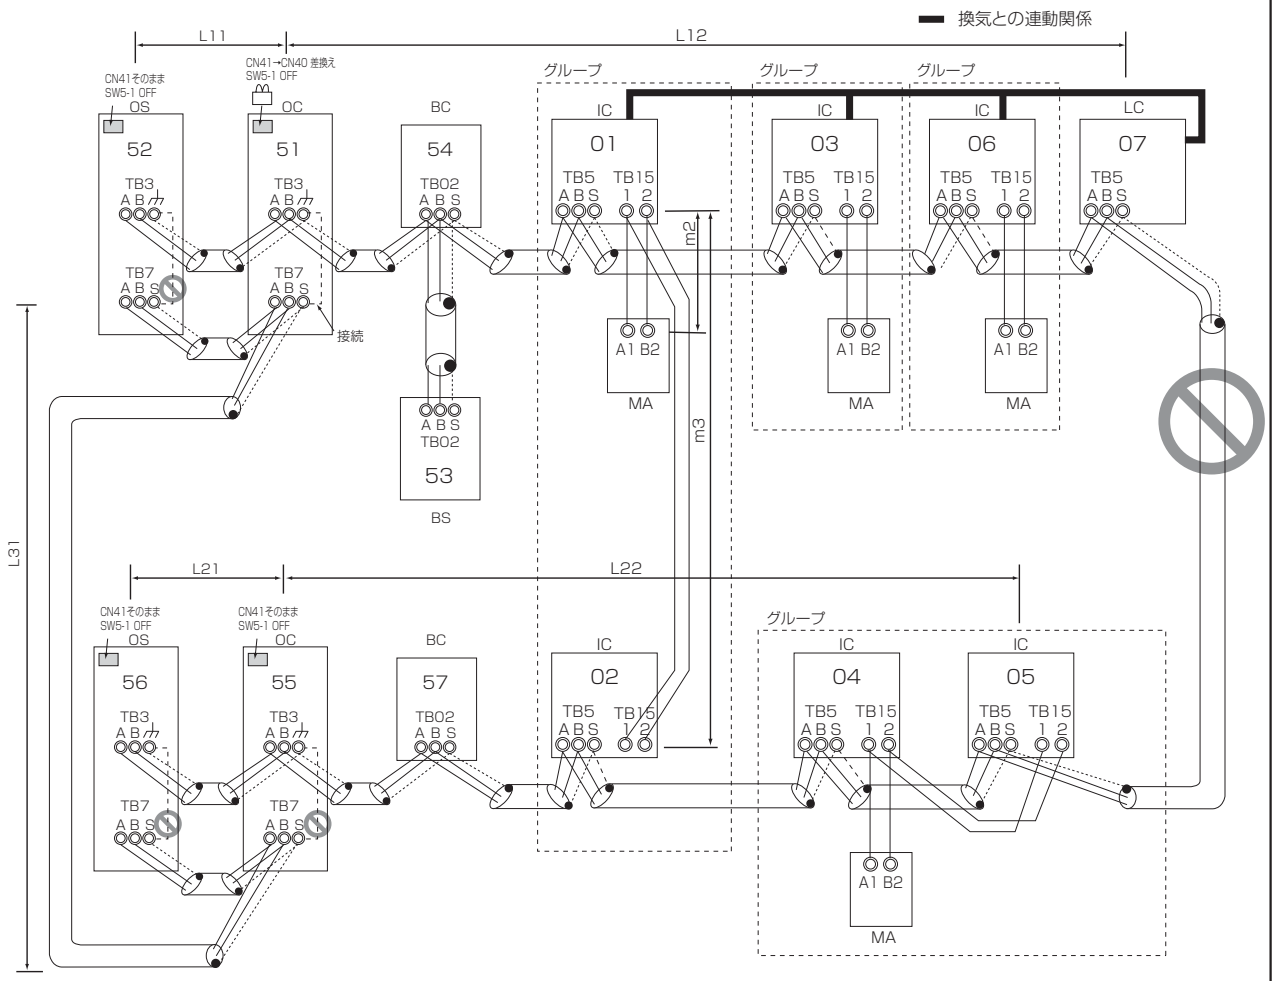

注意事項

1. 同一グループの室内ユニットにM−NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。
3. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台（TB5）同士を接続しないでください。
4. 室外ユニットの給電切換コネクター（CN41）の差換えは、1台の室外ユニットのみで実施してください。
5. 室外ユニットの集中管理用伝送端子台（TB7）のS端子のアース処理は、1台の室外ユニットのみで実施してください。
6. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット（別売）が必要になります。
   伝送線用給電拡張ユニットを2台接続する場合は、並列接続にしてください。（室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。）

	伝送線用給電拡張ユニット（別売）必要台数	
	1台	2台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	27～50台	−
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	21～39台	40～50台

※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

許容長

＜a．室内外伝送線＞
最遠長（1.25mm²以上）
L11＋L12 ≦200m
L21＋L22 ≦200m

＜b．集中管理用伝送線＞
L31＋L21 ≦200m

＜c．MAリモコン配線＞
①（A）と同様

＜d．室外ユニットを経由した最遠長（1.25mm²以上）＞
L12（L11）＋L31＋L22(L21)≦500m

配線方法・アドレス設定方法

＜a．室内外伝送線＞
①（B）と同様
[シールド線の処理]
①（B）と同様
＜b．集中管理用伝送線＞ ※必ずシールド線をご使用ください。
異冷媒回路系室外ユニットOCの集中管理用伝送端子台TB7のA、B端子、同一冷媒回路系室外ユニットOC，OS（注1）の集中管理用伝送端子台TB7のA、B端子を渡り配線します。
集中管理用伝送線に給電ユニットを接続しない場合は1台の室外ユニットのみ、制御基板上の給電切換コネクター（CN41）を（CN40）に差換えます。
注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。
注2．TB7 に配線接続する際は、DC20V 以下であることを確認してから作業を実施してください。
[シールド線の処理]
シールド線のアースは、OC，OSの端子台（TB7）のS端子を渡り配線します。
（CN40）に差換えた1台の室外ユニットの端子台（TB7）のS端子とアース端子（ ⏚ ）を短絡します。
＜c．MAリモコン配線＞
①（A）と同様
[2リモコン運転の場合]
①（A）と同様
[室内グループ運転の場合]
①（B）と同様
＜d．ロスナイ接続＞
①（B）と同様
＜e．スイッチ設定＞
以下の通り、アドレス設定が必要です。

手順	ユニットまたはコントローラー			アドレス設定範囲	設定方法	注意事項	工場出荷時
1	室内ユニット	親機	IC	01～50	・親機としたい室内ユニットに、同一グループ内の最も若いアドレスを設定 ・分流コントローラー子機が存在する場合、下記の順にしたがって室内ユニットアドレス設定を行ってください。 ①分流コントローラー親機に接続される室内ユニット ②分流コントローラー子機1に接続される室内ユニット ③分流コントローラー子機2に接続される室内ユニット この場合、室内ユニットのアドレスは①<②<③となるように設定してください。	・分岐口番号の設定が必要です。 ・機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、同一グループ内の一番機能の多い室内ユニットを親機としてください。	00
		子機			同一グループ内の親機アドレスに連番で設定　[親機+1, +2, +3,･･･]		
2	ロスナイ		LC	01～50	全室内ユニット設定後、任意のアドレスを設定	・室内ユニットのアドレスと重複しないように設定してください。	00
3	MAリモコン	主リモコン	MA	設定不要	－		主
		従リモコン	MA	従リモコン	主従切換により設定		
4	室外ユニット		OC OS	51～100	同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは連番に設定してください。 OC,OSは自動判別されます。（注1）	・アドレスを"100"に設定する場合は"50"としてください。 ・分流コントローラー親機のアドレスが、室外ユニットおよび分流コントローラー子機のアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。 ・分流コントローラー子機を接続する場合は分流コントローラー親機が必要です。	00
5	室外補助ユニット	分流コントローラー(子機)	BS	51～100	分流コントローラー子機に接続する室内ユニット内の最も若い室内ユニットアドレス+50に設定		
		分流コントローラー(親機)	BC		室外ユニットアドレス+1		

注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。

① MAリモコンを用いたシステム

（D）集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続し、給電ユニットから給電した場合

制 御 線 配 線 例

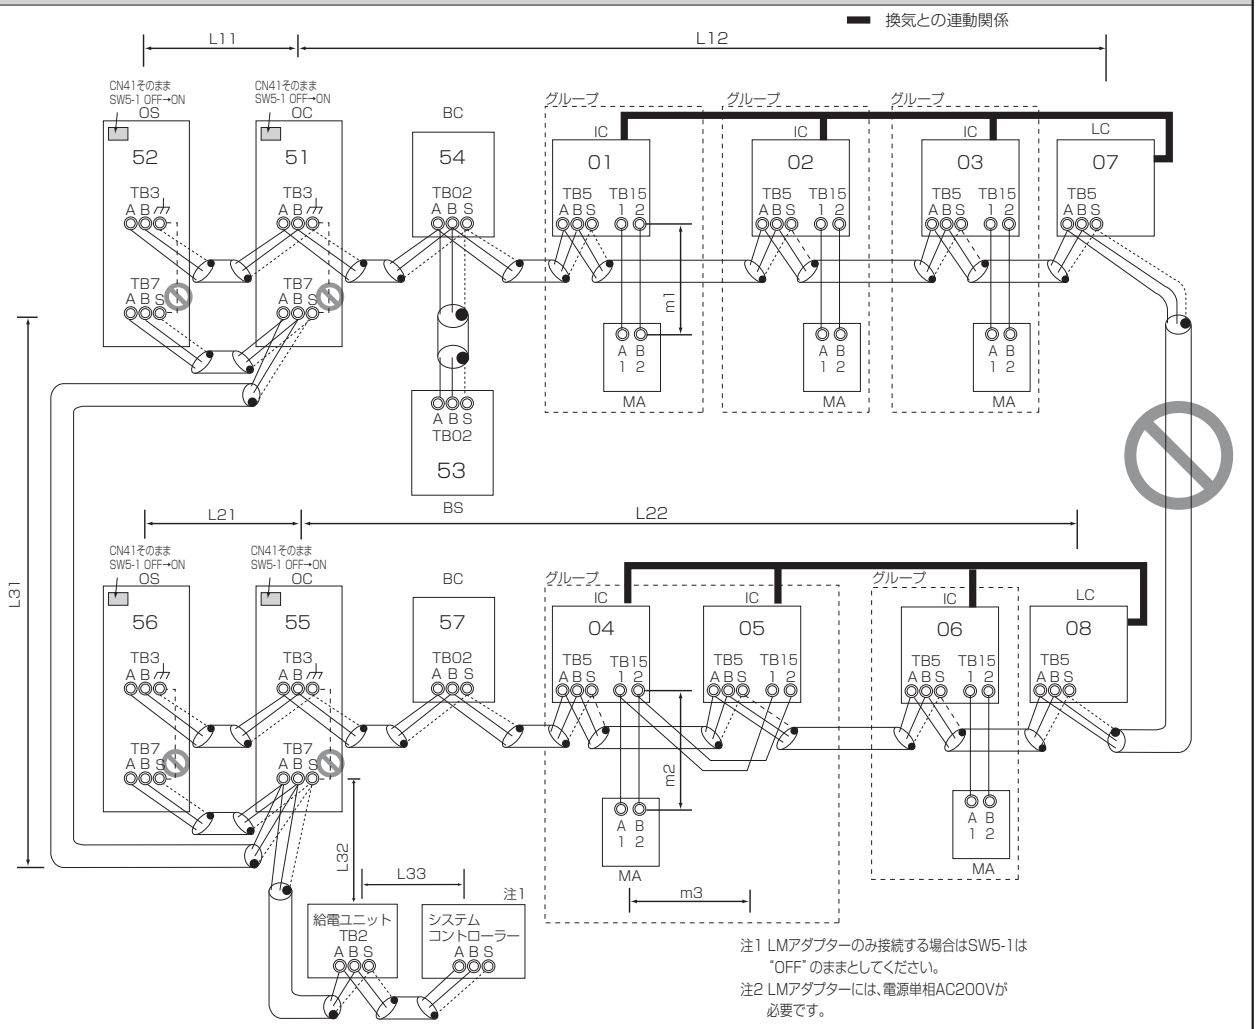

注意事項

1. 同一グループの室内ユニットにM－NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。
3. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台（TB5）同士を接続しないでください。
4. 室外ユニットの給電切換コネクターは出荷設定のまま（CN41）としてください。
5. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット（別売）が必要になります。
   伝送線用給電拡張ユニットを2台接続する場合は、並列接続にしてください。（室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。）

	伝送線用給電拡張ユニット（別売）必要台数	
	1台	2台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	27～50台	－
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	21～39台	40～50台

※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

6. 集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続する場合は、給電ユニットを使用してください。

許容長

＜a．室内外伝送線＞

最遠長（1.25mm²以上）

L11＋L12	≦200m
L21＋L22	≦200m

＜b．集中管理用伝送線＞

L33	≦200m
L32+L21	≦200m
L32+L31+L11	≦200m

＜c．MAリモコン配線＞

①（A）と同様

＜d．室外ユニットを経由した最遠長（1.25mm²以上）＞

L33+L32+L31+L12（L11）	≦500m
L33+L32+L22（L21）	≦500m
L12（L11）+L31+L22（L21）	≦500m

配線方法・アドレス設定方法

＜a．室内外伝送線＞
①（B）と同様
[シールド線の処理]
①（B）と同様

＜b．集中管理用伝送線＞ ※必ずシールド線をご使用ください。
システムコントローラーのA、B端子、給電ユニットの端子台(TB2)のA、B端子、異冷媒回路系室外ユニットOCの集中管理用伝送端子台TB7のA、B端子、同一冷媒回路系室外ユニットOC，OS（注1）の集中管理用伝送端子台TB7のA、B端子を渡り配線します。
システムコントローラーを接続する場合は、全室外ユニットの制御基板上の集中管理スイッチ(SW5-1)を“ON”に設定します。
注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。
注2．同一冷媒回路系の室外ユニットのTB7 を渡り配線しない場合、集中管理用伝送線はOC（注1）のTB7へ接続してください。
OC の故障、電源遮断時にも集中管理を行う場合には、OC，OS のTB7 を渡り配線してください。
注3．TB7 に配線接続する際は、DC20V 以下であることを確認してから作業を実施してください。

[シールド線の処理]
シールド線のアースは、システムコントローラー，給電ユニットの端子台(TB2)，OC，OSの端子台（TB7）のS端子を渡り配線します。

＜c．MAリモコン配線＞
①（A）と同様
[2リモコン運転の場合]
①（A）と同様
[室内グループ運転の場合]
①（A）と同様

＜d．ロスナイ接続＞
ICの端子台（TB5）のA、B端子とロスナイ（LC）の室内外伝送線用端子台（TB5）を渡り配線します。（無極性2線）
※システムコントローラーから室内ユニットとロスナイとの連動登録が必要です。（登録方法は、システムコントローラーの取扱説明書をご覧ください。）
ただし、ON/OFFリモコンおよびLMアダプターのみ接続する場合は、リモコンからの連動登録が必要となります。

＜e．スイッチ設定＞
以下の通り、アドレス設定が必要です。

手順	ユニットまたはコントローラー			アドレス設定範囲	設定方法	注意事項	工場出荷時
1	室内ユニット	親機	IC	01～50	・親機としたい室内ユニットに、同一グループ内の最も若いアドレスを設定 ・分流コントローラー子機が存在する場合、下記の順にしたがって室内ユニットアドレス設定を行ってください。 ①分流コントローラー親機に接続される室内ユニット ②分流コントローラー子機1に接続される室内ユニット ③分流コントローラー子機2に接続される室内ユニット この場合、室内ユニットのアドレスは①<②<③となるように設定してください。	・分岐口番号の設定が必要です。 ・機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、同一グループ内の一番機能の多い室内ユニットを親機としてください。	00
		子機			同一グループ内の親機アドレスに連番で設定　[親機+1，+2，+3，･･･]		
2	ロスナイ		LC	01～50	全室内ユニット設定後、任意のアドレスを設定	・室内ユニットのアドレスと重複しないように設定してください。	00
3	MAリモコン	主リモコン	MA	設定不要	－	・MAリモコン配線で実施した室内グループ設定と同一内容をシステムコントローラーで初期設定してください。	主
		従リモコン	MA	従リモコン	主従切換により設定		
4	室外ユニット		OC OS	51～100	同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは連番に設定してください。 OC,OSは自動判別されます。（注1）	・アドレスを"100"に設定する場合は"50"としてください。 ・分流コントローラー親機のアドレスが、室外ユニットおよび分流コントローラー子機のアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。 ・分流コントローラー子機を接続する場合は分流コントローラー親機が必要です。	00
5	室外補助ユニット	分流コントローラー(子機)	BS	51～100	分流コントローラー子機に接続する室内ユニット内の最も若い室内ユニットアドレス+50に設定		
		分流コントローラー(親機)	BC		室外ユニットアドレス+1		

注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。

① MAリモコンを用いたシステム

（E）室内外伝送線にシステムコントローラーを接続した場合（LMアダプターを除く）

制 御 線 配 線 例

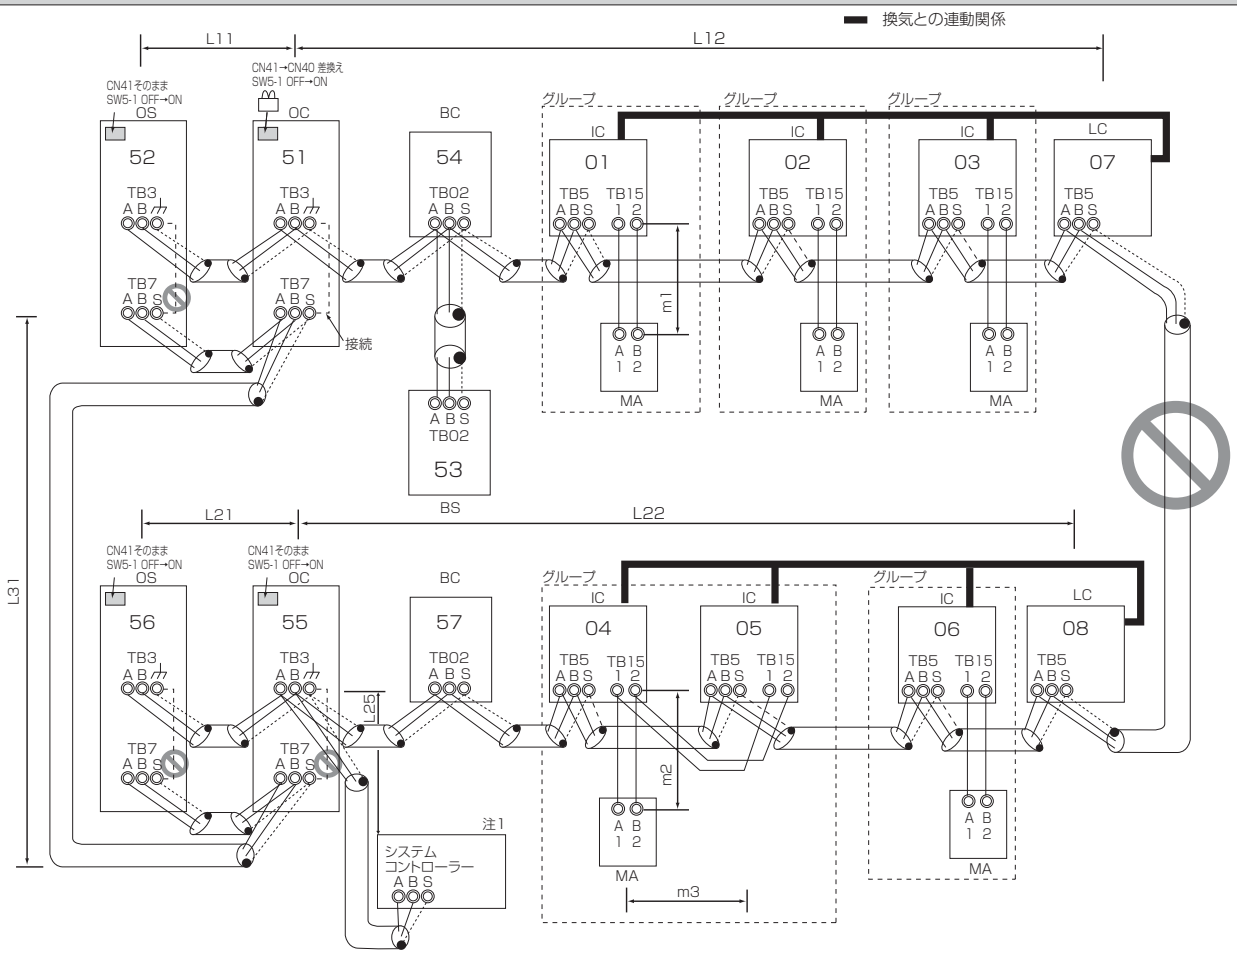

注意事項

1. 同一グループの室内ユニットにM－NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。
3. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台（TB5）同士を接続しないでください。
4. 室外ユニットの給電切換コネクター（CN41）の差換えは、1台の室外ユニットのみで実施してください。
5. 室外ユニットの集中管理用伝送端子台（TB7）のS端子のアース処理は1台の室外ユニットのみで実施してください。
6. 室内外伝送線に接続できるシステムコントローラーは最大3台です。但し、G-150ADは1台までです。
7. 室内ユニットの合計が20台（224形以上の室内ユニットが含まれる場合は12台）を超える場合は、システムコントローラーを室内外伝送線に接続できない場合があります。
   上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の室内ユニット合計台数です。
   分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。
8. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット（別売）が必要になります。
   伝送線用給電拡張ユニットを2台接続する場合は、並列接続にしてください。（室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。）

	伝送線用給電拡張ユニット（別売）必要台数	
	1台	2台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	27～50台	－
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	21～39台	40～50台

※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

許容長

＜a．室内外伝送線＞

最遠長（1.25mm²以上）

L11+L12	≦200m
L21+L22	≦200m
L25	≦200m

＜b．集中管理用伝送線＞

L31+L25（L21）	≦200m

＜c．MAリモコン配線＞

①（A）と同様

＜d．室外ユニットを経由した最遠長（1.25mm²以上）＞

L25+L31+L12（L11）	≦500m
L12（L11）+L31+L22（L21）	≦500m

配線方法・アドレス設定方法

＜a．室内外伝送線＞ ※必ずシールド線をご使用ください。

室外ユニット（OC，OS）（注1）の室内外伝送線用端子台（TB3）のA、B端子と分流コントローラー親機（BC）・子機（BS）の室内外伝送線用端子台（TB02）のA、B端子、各室内ユニット（IC）の室内外伝送線用端子台（TB5）のA、B端子、およびシステムコントローラーのS端子を渡り配線します。（無極性2線）

注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。

［シールド線の処理］

シールド線のアースは、OC，OSのアース端子（ ⏚ ）とBC，BSの端子台（TB02）のS端子、ICの端子台（TB5）のS端子、およびシステムコントローラーのS端子とを渡り配線します。

＜b．集中管理用伝送線＞ ※必ずシールド線をご使用ください。

異冷媒回路系室外ユニットOCの集中管理用伝送端子台TB7のA、B端子、同一冷媒回路系室外ユニットOC，OSの集中管理用伝送端子台TB7のA、B端子を渡り配線します。

集中管理用伝送線に給電ユニットを接続しない場合は1台の室外ユニットのみ、制御基板上の給電切換コネクター（CN41）を（CN40）に差換えます。

システムコントローラーを接続する場合は、全室外ユニットの制御基板上の集中管理スイッチ（SW5-1）を“ON”に設定します。

注2．同一冷媒回路系の室外ユニットのTB7 を渡り配線しない場合、集中管理用伝送線はOC（注1）のTB7 へ接続してください。
OC の故障、電源遮断時にも集中管理を行う場合には、OC，OS のTB7 を渡り配線してください。
（制御基板上の給電切換コネクター（CN41）を（CN40）に差換えた室外ユニットの故障、電源遮断時はTB7 を渡り配線した場合にも集中管理できません。）

注3．TB7 に配線接続する際は、DC20V 以下であることを確認してから作業を実施してください。

［シールド線の処理］

シールド線のアースは、OC，OSの端子台（TB7）のS端子を渡り配線します。
（CN40）に差換えた1台の室外ユニットの端子台（TB7）のS端子とアース端子（ ⏚ ）を短絡します。

＜c．MAリモコン配線＞

①（A）と同様

［2リモコン運転の場合］

①（A）と同様

［室内グループ運転の場合］

①（A）と同様

＜d．ロスナイ接続＞

ICの端子台（TB5）のA、B端子とロスナイ（LC）の室内外伝送線用端子台（TB5）を渡り配線します。（無極性2線）

※システムコントローラーから室内ユニットとロスナイとの連動登録が必要です。（登録方法は、システムコントローラーの取扱説明書をご覧ください。）ただし、ON/OFFリモコンのみ接続する場合は、リモコンから連動登録を行ってください。

＜e．スイッチ設定＞

以下の通り、アドレス設定が必要です。

手順	ユニットまたはコントローラー			アドレス設定範囲	設定方法	注意事項	工場出荷時
1	室内ユニット	親機	IC	01～50	・親機としたい室内ユニットに、同一グループ内の最も若いアドレスを設定 ・分流コントローラー子機が存在する場合、下記の順にしたがって室内ユニットアドレス設定を行ってください。 ①分流コントローラー親機に接続される室内ユニット ②分流コントローラー子機1に接続される室内ユニット ③分流コントローラー子機2に接続される室内ユニット この場合、室内ユニットのアドレスは①<②<③となるように設定してください。	・分岐口番号の設定が必要です。 ・機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、同一グループ内の一番機能の多い室内ユニットを親機としてください。	00
		子機			同一グループ内の親機アドレスに連番で設定　[親機+1, +2, +3,･･･]		
2	ロスナイ		LC	01～50	全室内ユニット設定後、任意のアドレスを設定	・室内ユニットのアドレスと重複しないように設定してください。	00
3	MA リモコン	主リモコン	MA	設定不要	－	・MAリモコン配線で実施した室内グループ設定と同一内容をシステムコントローラーで初期設定してください。	主
		従リモコン	MA	従リモコン	主従切換により設定		
4	室外ユニット		OC OS	51～100	同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは連番に設定してください。 OC,OSは自動判別されます。（注1）	・アドレスを"100"に設定する場合は"50"としてください。 ・分流コントローラー親機のアドレスが、室外ユニットおよび分流コントローラー子機のアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。 ・分流コントローラー子機を接続する場合は分流コントローラー親機が必要です。	00
5	室外補助ユニット	分流コントローラー(子機)	BS	51～100	分流コントローラー子機に接続する室内ユニット内の最も若い室内ユニットアドレス＋50に設定		
		分流コントローラー(親機)	BC		室外ユニットアドレス+1		

注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。

① MAリモコンを用いたシステム
（F）分流コントローラー（複数台）接続（集中管理用伝送線にシステムコントローラー接続）した場合

制 御 線 配 線 例

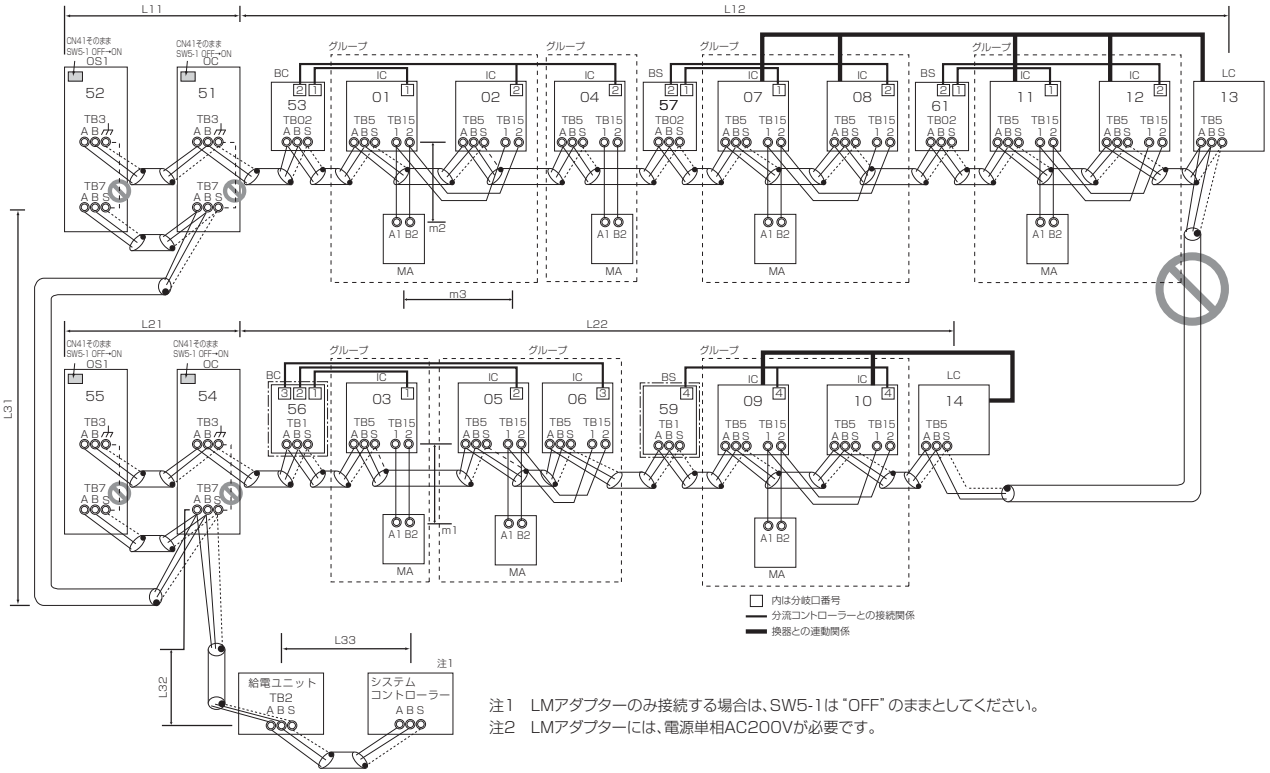

注1 LMアダプターのみ接続する場合は、SW5-1は“OFF”のままとしてください。
注2 LMアダプターには、電源単相AC200Vが必要です。

注意事項

1. 同一グループの室内ユニットにM－NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。
3. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台（TB5）同士を接続しないでください。
4. 室外ユニットの給電切換コネクターは出荷設定のまま(CN41)としてください。
5. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット（別売）が必要になります。
   伝送線用給電拡張ユニットを2台接続する場合は、並列接続にしてください。（室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。）

	伝送線用給電拡張ユニット（別売）必要台数	
	1台	2台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	27～50台	－
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	21～39台	40～50台

※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

6. 集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続する場合は、給電ユニットを使用してください。

許容長

＜a．室内外伝送線＞
最遠長（1.25mm²以上）

L11＋L12	≦200m
L21＋L22	≦200m

＜b．集中管理用伝送線＞

L33	≦200m
L32+L21	≦200m
L32+L31+L11	≦200m

＜c．MAリモコン配線＞
①（A）と同様

<d. 室外ユニットを経由した最遠長（1.25mm²以上）>

L33+L32+L31+L12（L11）	≦500m
L33+L32+L22（L21）	≦500m
L12（L11）+L31+L22（L21）	≦500m

配線方法・アドレス設定方法

＜a．室内外伝送線＞ ※必ずシールド線をご使用ください。
室外ユニット（OC，OS）（注1）の室内外伝送線用端子台（TB3）のA、B端子と分流コントローラー親機（BC）・子機（BS））の室内外伝送線用端子台（TB02）のA，B端子、各室内ユニット（IC）の室内外伝送線用端子台（TB5）のA、B端子を渡り配線します。（無極性2線）
注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。

［シールド線の処理］
シールド線のアースは、OC，OSのアース端子（ ⏚ ）と、BC（BS）の端子台（TB02）およびICの端子台（TB5）のS端子とを渡り配線します。

＜b．集中管理用伝送線＞ ※必ずシールド線をご使用ください。
システムコントローラーのA、B端子、給電ユニットの端子台(TB2)のA、B端子、異冷媒回路系室外ユニットOCの集中管理用伝送端子台TB7のA、B端子、同一冷媒回路系室外ユニットOC，OSの集中管理用伝送端子台TB7のA、B端子を渡り配線します。
システムコントローラーを接続する場合は、全室外ユニットの制御基板上の集中管理スイッチ（SW5-1）を“ON”に設定します。
注2．同一冷媒回路系の室外ユニットのTB7 を渡り配線しない場合、集中管理用伝送線はOC（注1）のTB7へ接続してください。
OC の故障、電源遮断時にも集中管理を行う場合には、OC，OS のTB7 を渡り配線してください。
注3．TB7 に配線接続する際は、DC20V 以下であることを確認してから作業を実施してください。

［シールド線の処理］
シールド線のアースは、システムコントローラー，給電ユニットの端子台(TB2)，OC，OSの端子台（TB7）のS端子を渡り配線します。
1台のOCの端子台（TB7）のS端子とアース端子（ ⏚ ）を短絡します。

＜c．MAリモコン配線＞
ICのMAリモコン線用端子台（TB15）の1，2端子をそれぞれMAリモコン（MA）の端子台に接続します（無極性2線）

［2リモコン運転の場合］
2リモコンとする場合は、ICの端子台（TB15）の1，2端子と2つのMAの端子台をそれぞれ接続します。
※一方のMAリモコンの主従切換を従リモコンに設定してください。（設定方法は、MAリモコンの据付説明書をご覧ください。）

［室内グループ運転の場合］
ICをグループ運転する場合は、同一グループ内の全ICの端子台（TB15）の1，2端子同士を接続し、一方のICの端子台（TB15）の1，2端子とMAリモコンの端子を接続します。（無極性2線）
※機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、「室内外自動アドレス立上げ」はできません。

＜d．ロスナイ接続＞
ICの端子台（TB5）のA、B端子とロスナイ（LC）の室内外伝送線用端子台（TB5）を渡り配線します。（無極性2線）
※システムコントローラーから室内ユニットとロスナイとの連動登録が必要です。（登録方法は、システムコントローラーの取扱説明書をご覧ください。）
ただし、ON/OFFリモコンおよびLMアダプターのみ接続する場合は、リモコンからの連動登録が必要となります。

＜e．スイッチ設定＞
以下のとおり、アドレス設定が必要です。

手順	ユニットまたはコントローラー			アドレス設定範囲	設定方法	注意事項	工場出荷時
1	室内ユニット	親機	IC	01～50	親機としたい室内ユニットに、同一グループ内の最も若いアドレスを設定 ・分流コントローラー子機が存在する場合、下記の順にしたがって室内ユニットアドレス設定を行ってください。 ①分流コントローラー親機に接続される室内ユニット ②分流コントローラー子機1に接続される室内ユニット ③分流コントローラー子機2に接続される室内ユニット この場合、室内ユニットのアドレスは①＜②＜③となるように設定してください。	・分岐口番号の設定が必要です。 ・機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、同一グループ内の一番機能の多い室内ユニットを親機としてください。	00
		子機			同一グループ内の親機アドレスに連番で設定　[親機+1，+2，+3，･･･]		
2	ロスナイ		LC	01～50	全室内ユニット設定後、任意のアドレスを設定	・室内ユニットのアドレスと重複しないように設定してください。	00
3	MAリモコン	主リモコン	MA	設定不要	－	・MAリモコン配線で実施した室内グループ設定と同一内容をシステムコントローラーで初期設定してください。	主
		従リモコン	MA	従リモコン	主従切換により設定		
4	室外ユニット		OC OS	51～100	冷媒系内の室内ユニットの中で最も若いアドレス+50。同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは連番に設定してください。 OC,OSは自動判別されます。（注1）	・アドレスを"100"に設定する場合は"50"としてください。	00
5	室外補助ユニット	分流コントローラー（子機）	BS	51～100	分流コントローラー子機に接続する室内ユニット内の最も若い室内ユニットアドレス+50	・アドレスを"100"に設定する場合は"50"としてください。 ・分流コントローラー親機のアドレスが、室外ユニットおよび分流コントローラー子機のアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。 ・分流コントローラー子機を接続する場合は分流コントローラー親機が必要です。	00
		分流コントローラー（親機）	BC	51～100	室外ユニットアドレス+1		

注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。

② M−NETリモコンを用いたシステム

制 御 線 配 線 例

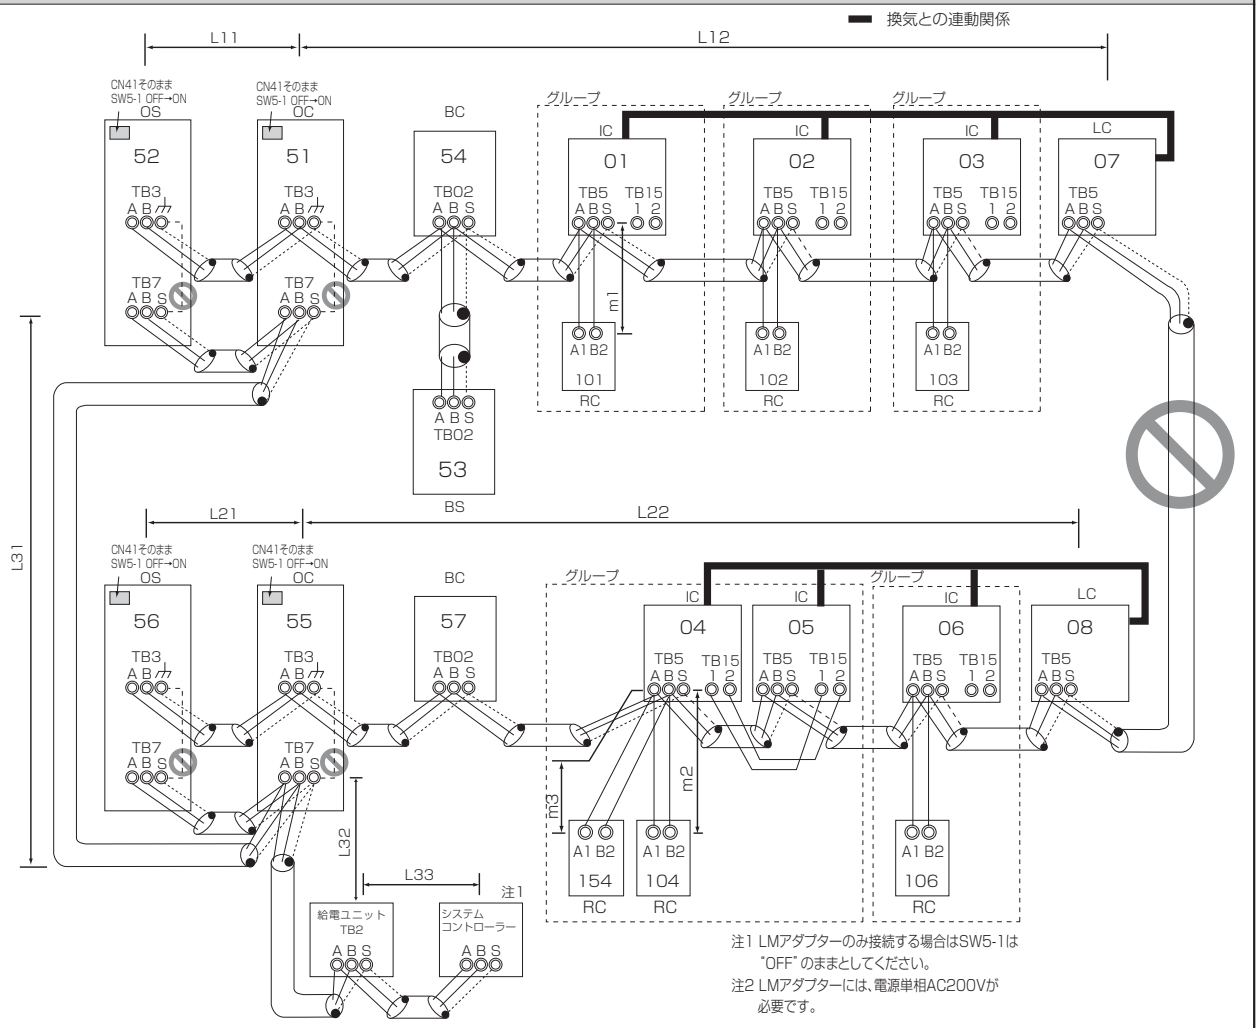

注意事項

1. 同一グループの室内ユニットにM−NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のM−NETリモコンは接続できません。
3. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台（TB5）同士を接続しないでください。
4. 室外ユニットの給電切換コネクターは出荷設定のまま（CN41）としてください。
5. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット（別売）が必要になります。
   伝送線用給電拡張ユニットを2台もしくは3台接続する場合は、並列接続にしてください。（室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。）

	伝送線用給電拡張ユニット（別売）必要台数		
	1台	2台	3台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	15〜34台	35〜50台	−
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	11〜26台	27〜42台	43〜50台

   ※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

6. 集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続する場合は、給電ユニットを使用してください。

許容長

＜a．室内外伝送線＞

最遠長（1.25mm²以上）

L11+L12	≦200m
L21+L22	≦200m

＜b．集中管理用伝送線＞

L33	≦200m
L32+L21	≦200m
L32+L31+L11	≦200m

＜c．M−NETリモコン配線＞

（総延長（0.3〜1.25mm²）

m1	≦10m
m2+m3	≦10m

ただし、10mを超える場合は、配線径を1.25mm²とし、＜a. 室内外伝送線＞の内数としてください。

＜d. 室外ユニットを経由した最遠長（1.25mm²以上）＞

L33+L32+L31+L12（L11）	≦500m
L33+L32+L22（L21）	≦500m
L12（L11）+L31+L22（L21）	≦500m

配線方法・アドレス設定方法

＜a．室内外伝送線＞

①（C）と同様

[シールド線の処理]

①（A）と同様

＜b．集中管理用伝送線＞

①（D）と同様

[シールド線の処理]

①（D）と同様

＜c．M−NETリモコン配線＞

M−NETリモコンは、室内外伝送線上のどこにでも接続可能です。

[2リモコン運転の場合]

e. スイッチ設定を参照ください。

[室内グループ運転の場合]（異冷媒グループ含む）

e. スイッチ設定を参照ください。

＜d．ロスナイ接続＞

①（D）と同様

＜e．スイッチ設定＞

以下の通り、アドレス設定が必要です。

手順	ユニットまたはコントローラー			アドレス設定範囲	設定方法	注意事項	工場出荷時
1	室内ユニット	親機	IC	01～50	・親機としたい室内ユニットに、同一グループ内の最も若いアドレスを設定 ・分流コントローラー子機が存在する場合、下記の順にしたがって室内ユニットアドレス設定を行ってください。 ①分流コントローラー親機に接続される室内ユニット ②分流コントローラー子機1に接続される室内ユニット ③分流コントローラー子機2に接続される室内ユニット この場合、室内ユニットのアドレスは①<②<③となるように設定してください。	・分岐口番号の設定が必要です。 ・機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、同一グループ内の一番機能の多い室内ユニットを親機としてください。	00
		子機			同一グループ内の親機アドレスに連番で設定　[親機+1, +2, +3,･･･]		
2	ロスナイ		LC	01～50	全室内ユニット設定後、任意のアドレスを設定	・室内ユニットのアドレスと重複しないように設定してください。	00
3	M-NETリモコン	主リモコン	RC	101～150	同一グループ内の親機アドレス＋100	・100の位を設定する必要はありません。 ・アドレスを"200"に設定する場合は"00"としてください。	101
		従リモコン	RC	151～200	同一グループ内の親機アドレス＋150		
4	室外ユニット		OC OS	51～100	同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは連番に設定してください。 OC,OSは自動判別されます。（注1）	・アドレスを"100"に設定する場合は"50"としてください。 ・分流コントローラー親機のアドレスが、室外ユニットおよび分流コントローラー子機のアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。 ・分流コントローラー子機を接続する場合は分流コントローラー親機が必要です。	00
5	室外補助ユニット	分流コントローラー(子機)	BS	51～100	分流コントローラー子機に接続する室内ユニット内の最も若い室内ユニットアドレス＋50に設定		
		分流コントローラー(親機)	BC		室外ユニットアドレス+1		

注1. 同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。

③ MAリモコンとM−NETリモコンを混在したシステム

制 御 線 配 線 例

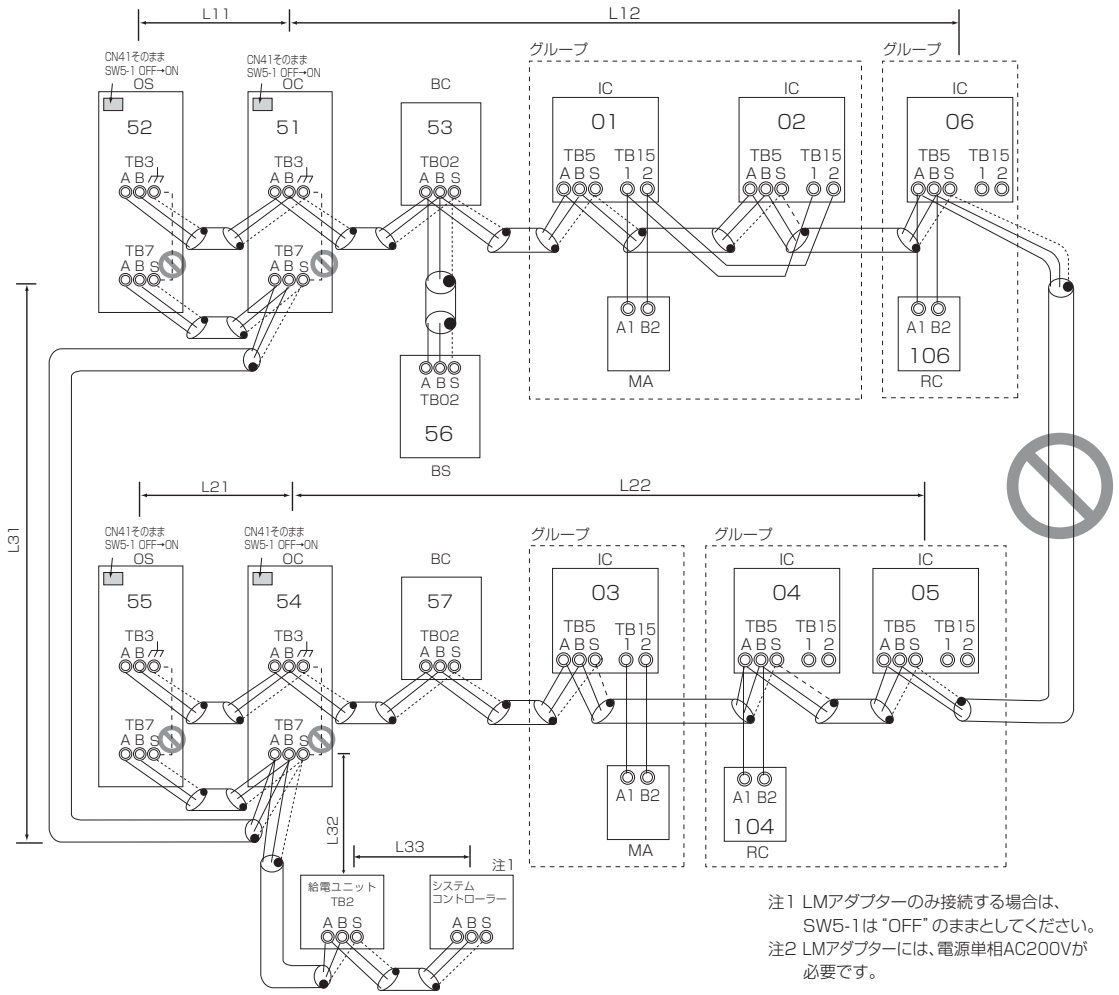

注1 LMアダプターのみ接続する場合は、
SW5-1は“OFF”のままとしてください。
注2 LMアダプターには、電源単相AC200Vが
必要です。

注 意 事 項

1. 必ずシステムコントローラーを接続してください。
2. 同一グループの室内ユニットにM−NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
3. MAリモコンに接続される室内ユニットはM−NETリモコンに接続される室内ユニットよりも若いアドレスとしてください。
4. 同一グループの室内ユニットに3台以上のM−NETリモコンは接続できません。
5. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。
6. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台（TB5）同士を接続しないでください。
7. 室外ユニットの給電切換コネクターは出荷設定のまま（CN41）としてください。
8. 室内ユニット接続台数が以下の場合は、伝送線用給電拡張ユニット（別売）が必要になります。
   伝送線用給電拡張ユニットを2台もしくは3台接続する場合は、並列接続にしてください。（室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。）

	伝送線用給電拡張ユニット（別売）必要台数		
	1台	2台	3台
接続される室内ユニットが224形未満の場合	15～34台	35～50台	−
接続される室内ユニットに224形以上が含まれる場合	11～26台	27～42台	43～50台

※上記は、分流コントローラーを3台接続した場合の伝送線用給電拡張ユニット必要台数です。分流コントローラーの台数が少なくなる場合、分流コントローラー1台につき、室内ユニット2台を加算できます。

9. 集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続する場合は、給電ユニットを使用してください。

許容長

＜a．室内外伝送線＞
最遠長（1.25mm²以上）
L11+L12 ≦200m
L21+L22 ≦200m

＜b．集中管理用伝送線＞
L33 ≦200m
L32+L21 ≦200m
L32+L31+L11 ≦200m

＜c−1．MAリモコン配線＞
①（A）と同様

＜c−2．M−NETリモコン配線＞
（総延長（0.3～1.25mm²）
m1 ≦10m
m2+m3 ≦10m
ただし、10mを超える場合は、配線径を1.25mm²とし、
＜a．室内外伝送線＞の内数としてください。

＜d．室外ユニットを経由した最遠長（1.25mm²以上）＞
L33+L32+L31+L12（L11） ≦500m
L33+L32+L22（L21） ≦500m
L12（L11）+L31+L22（L21） ≦500m

配線方法・アドレス設定方法

＜a．室内外伝送線＞
①（C）と同様
［シールド線の処理］
①（A）と同様
＜b．集中管理用伝送線＞
①（D）と同様
［シールド線の処理］
①（D）と同様
＜c-1．MAリモコン配線＞，［2リモコン運転の場合］，［室内グループ運転の場合］
①（A）と同様
＜c-2．MーNETリモコン配線＞，［2リモコン運転の場合］，［室内グループ運転の場合］
②と同様
＜d．ロスナイ接続＞
①（D）と同様
＜e．スイッチ設定＞
以下の通り、アドレス設定が必要です。

手順	ユニットまたはコントローラー				アドレス設定範囲	設定方法	注意事項	工場出荷時
1	MA リモコンでの操作	室内ユニット	親機	IC	01～50	・親機としたい室内ユニットに、同一グループ内の最も若いアドレスを設定 ・分流コントローラー子機が存在する場合、下記の順にしたがって室内ユニットアドレス設定を行ってください。 ①分流コントローラー親機に接続される室内ユニット ②分流コントローラー子機1に接続される室内ユニット ③分流コントローラー子機2に接続される室内ユニット この場合、室内ユニットのアドレスは①＜②＜③となるように設定してください。	・M-NETリモコンに接続されている室内ユニットのアドレスより若いアドレスを設定してください。 ・MAリモコン配線で実施した室内グループ設定と同一内容をシステムコントローラーで初期設定してください。 ・機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、最も機能の多い室内ユニットを親機としてください。 ・分岐口番号の設定が必要です。	00
			子機	IC	01～50	同一グループ内の親機アドレスに連番で設定　[親機(IC)+1, +2, +3,･･･]		
		MA リモコン	主リモコン	MA	設定不要	ー		主
			従リモコン	MA	従リモコン	主従切換により設定		
2	M-NET リモコンでの操作	室内ユニット	親機	IC	01～50	・親機としたい室内ユニットに同一グループ内の最も若いアドレスを設定	・MAリモコンに接続されている室内ユニットのアドレスより大きいアドレスを設定してください。 ・室内グループ設定内容をシステムコントローラーで初期設定してください。 ・機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、最も機能の多い室内ユニットを親機としてください。 ・分岐口番号の設定が必要です。 ・分流コントローラー子機に接続する室内ユニットアドレスは分流コントローラー親機に接続する室内ユニットアドレスよりも大きなアドレスに設定してください。	00
			子機	IC	01～50	同一グループ内の親機アドレスに連番で設定　[親機(IC)+1, +2, +3,･･･]		
		M-NET リモコン	主リモコン	RC	101～150	同一グループ内の親機アドレス+100	・100の位を設定する必要はありません。 ・アドレスを"200"に設定する場合は"00"としてください。	101
			従リモコン	RC	151～200	同一グループ内の親機アドレス+150		
3	ロスナイ			LC	01～50	全室内ユニット設定後、任意のアドレスを設定	・室内ユニットのアドレスと重複しないように設定してください。	00
4	室外ユニット			OC OS	51～100	同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは連番に設定してください。 OC,OSは自動判別されます。（注1）	・アドレスを"100"に設定する場合は"50"としてください。 ・分流コントローラー親機のアドレスが、室外ユニットおよび分流コントローラー子機のアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。 ・分流コントローラー子機を接続する場合は分流コントローラー親機が必要です。	00
5	室外補助ユニット	分流コントローラー（子機）		BS	51～100	分流コントローラー子機に接続する室内ユニット内の最も若い室内ユニットアドレス+50に設定		
		分流コントローラー（親機）		BC		室外ユニットアドレス+1		

注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OSは自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OSとなります。