

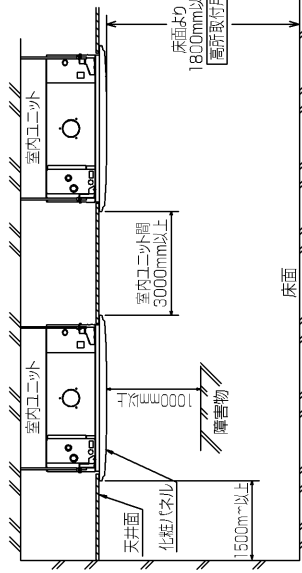
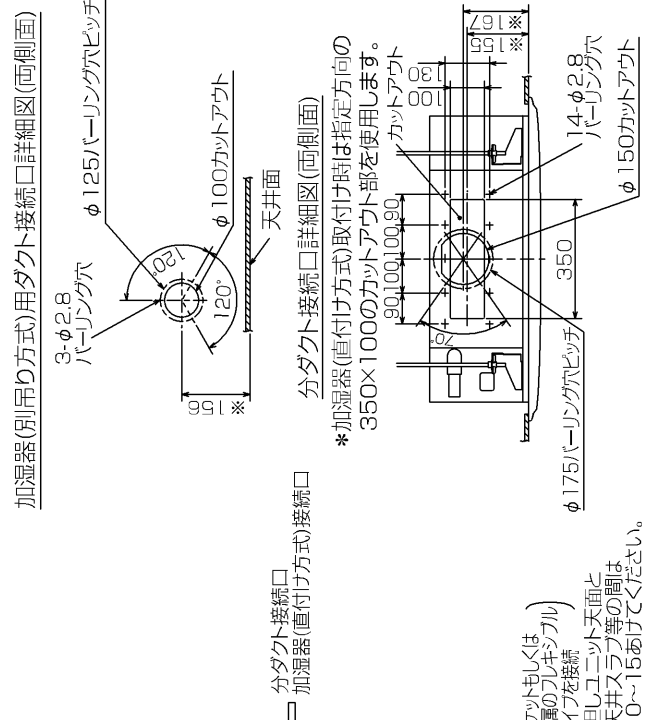


- 注1.化粧パネルは標準パネルムーブアップタイプパネル標準パネルカタンタン自動パネル、ムーブアップパネルカタンタン自動パネルからお選びください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
- 3.最大揚程は天井面から850mmです。
- 4.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 5.サーベイス時、電気品箱を取外す事があります。
- 6.電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 7.カタンタンコーナポケットより化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 8.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。
- 9.別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
- 10.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意
- 11.天井ふところ高さがE以上必要となります。
- 12.図中の※印の寸法は、135mm加算されます。
- 13.別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
- 14.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。
- 15.(電付露たれの原因になります)
- 16.必要は据え付け、サーベイスベースは下図を参照願います。



据え付け所要スペース(室内ユニット)

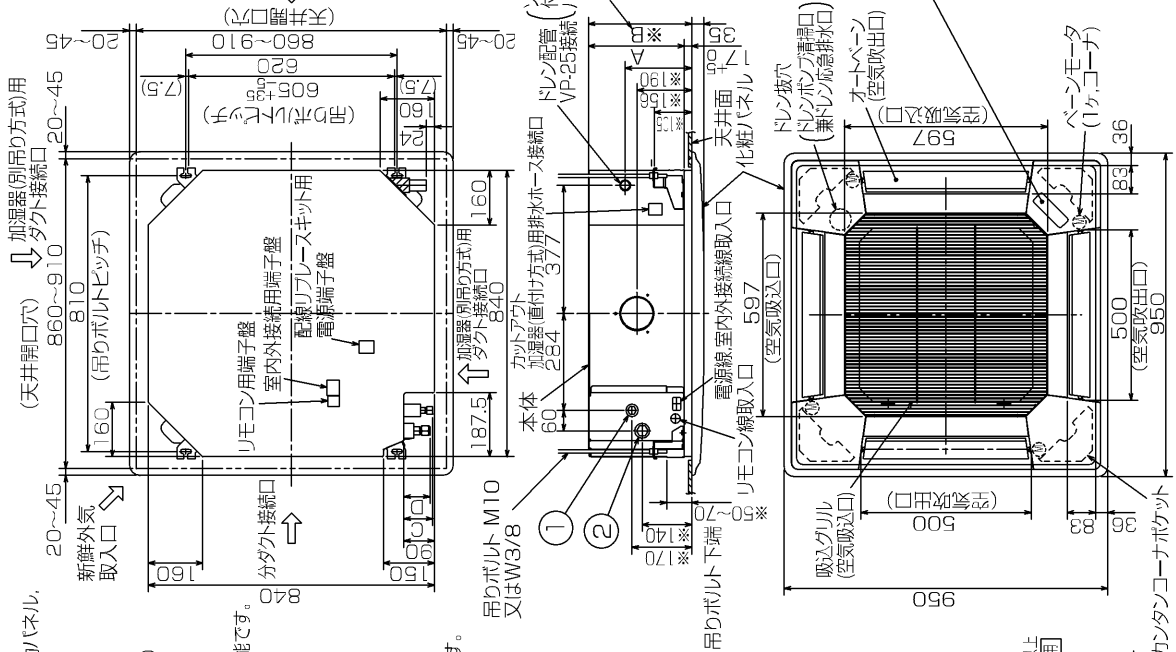

カタンタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法

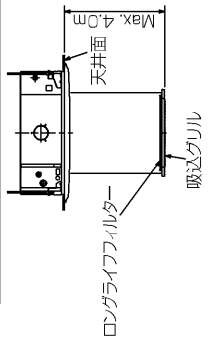

新鮮外気取入口詳細図

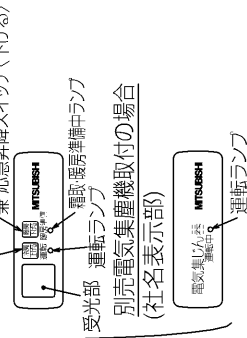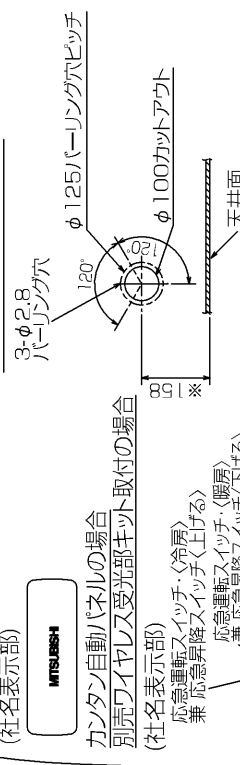



①	②	A	B	C	D	E
冷房配管 φ6.35 フロア接続 1/4F	冷房配管 φ12.7 フロア接続 1/2F	241	258	80	74	400

RG01V147

単位	スケール	作成日	形名	MPL-RP45BA
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形) (標準パネル)	
			図番	GA-MPL-RP45BA
			副番	
			記号	



三菱電機株式会社

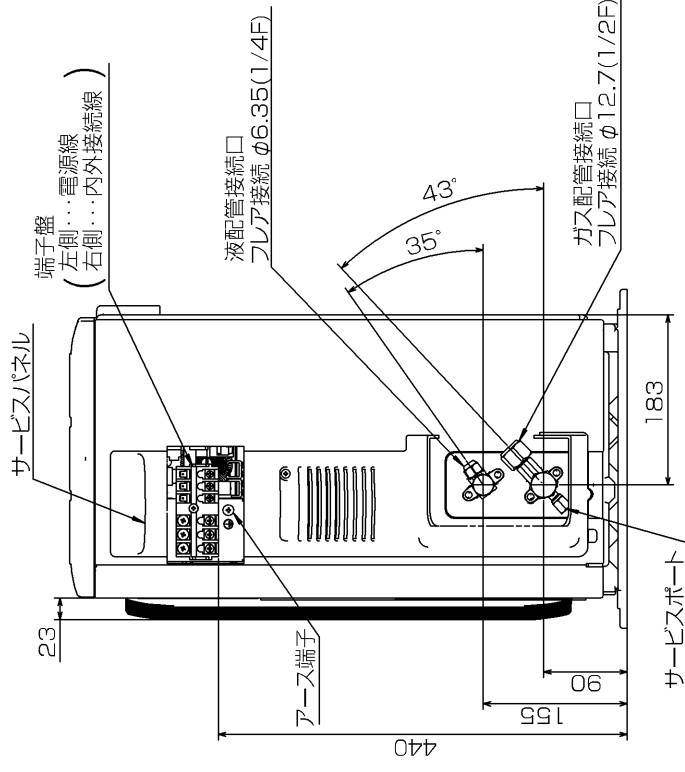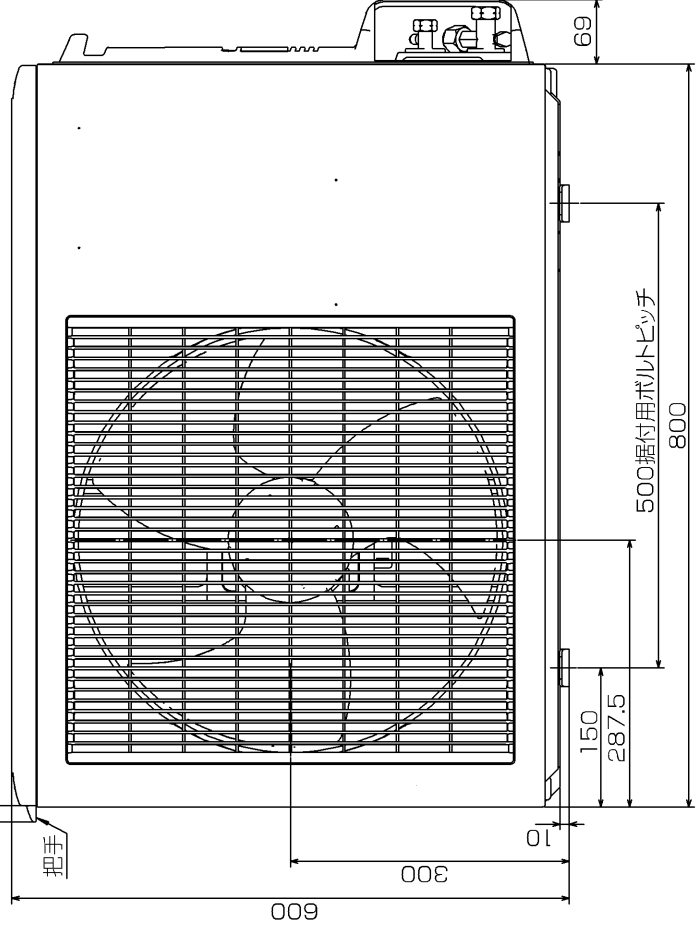

単位	スケール	作成日	形名	MPU-P45SHA5
mm	NTS	2007-8-2	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
 三菱電機株式会社				
			図番	GA-MPU-P45SHA5
			副番	A
			記号	


室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示 番号	区分名	部品名	素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛メッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板		○			ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
					○		アクリル＋ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル＋ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③	送風機	グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
④		コンデンサネット	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑤		プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥		モータ	フレーム部 (不飽和ポリエステル樹脂)	○	○	○	—
			シャフト部	SC45C	○	○	○
⑦		モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—
					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑨		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑪		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
配管支持板		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理	
				○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	
⑲		ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○	○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
⑳	ラベル				○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様


「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
6.機器の状態を定期的に点検してください。
7.基礎部分の排水性を確保してください。

外観部分

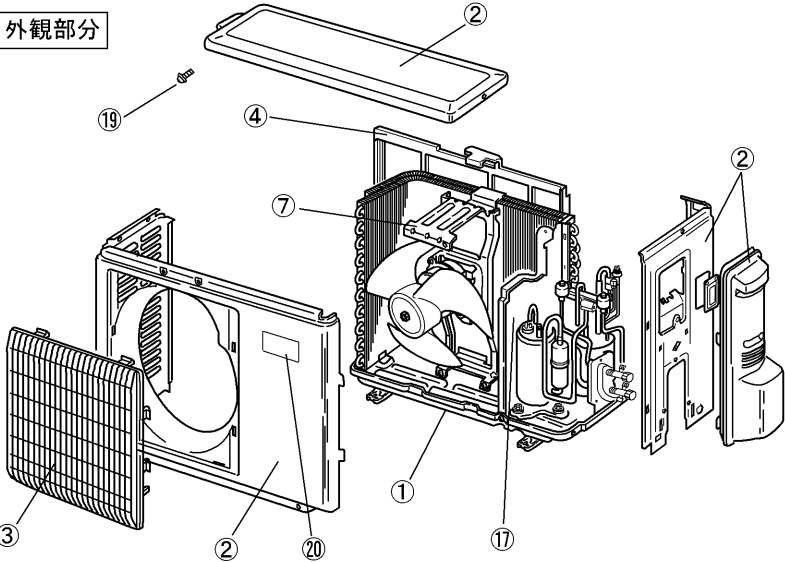

機能部分

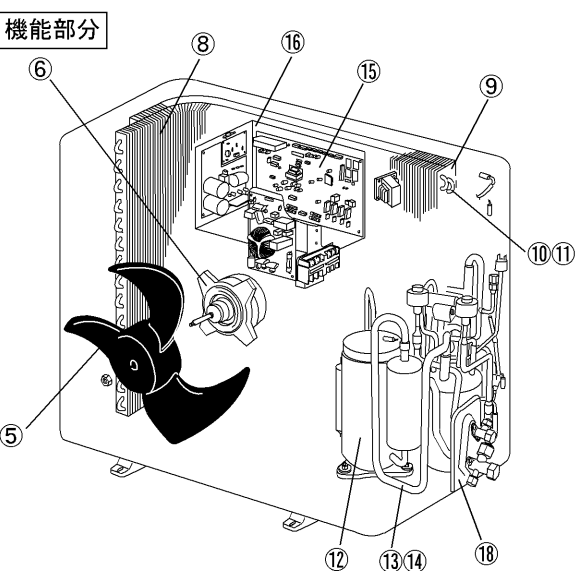

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SW9RA

1. 適用機種 MPLP-P160BWE/BWH(化粧パネル)

2. 仕様

受光部キット


項 目	内 容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

操作部


項 目	内 容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ :19~30℃/1℃単位で設定・表示 暖房 :17~28℃/1℃単位で設定・表示 自動 :19~28℃/1℃単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下:ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示 左右:“この機能はありません”表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電 源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外 装	ホワイト(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

3. 外形図

受光部キット

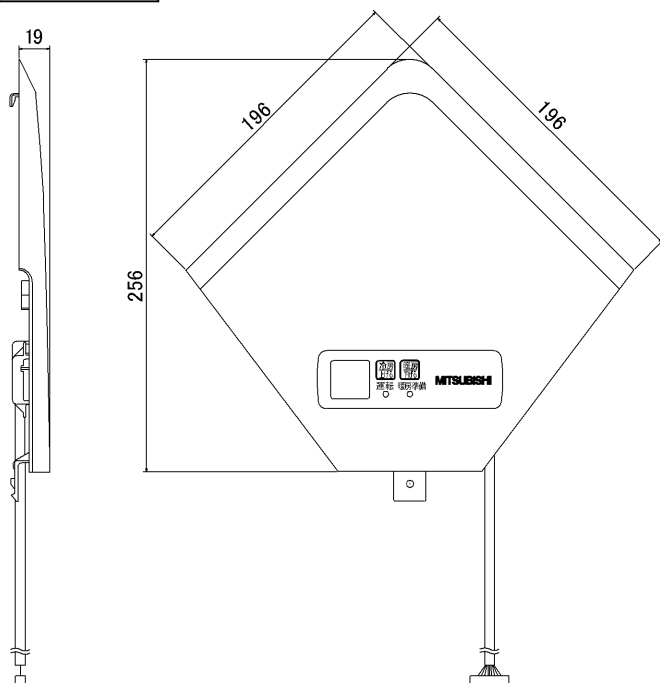


操作部

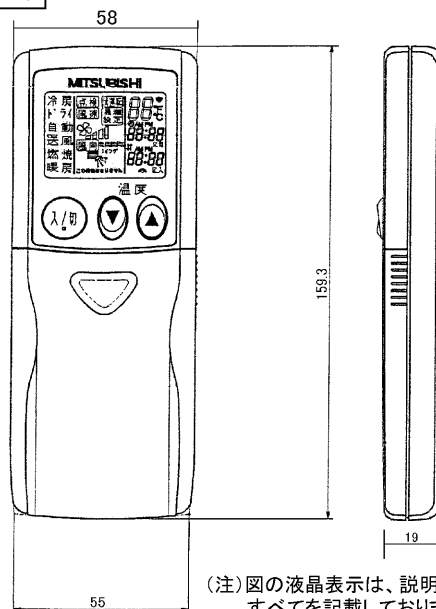

(注)図の液晶表示は、説明のためすべてを記載しておりますが、実際には該当部分のみ表示します。

リモコンホルダー

※()の寸法は実測値です。

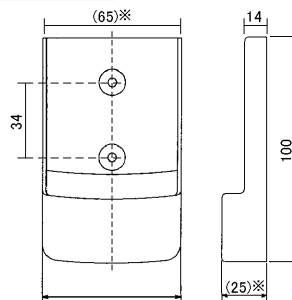

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SW9RA

三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAA9R

副番

A

頁

1/2

単位:mm

2007-5-21

(形名コード)

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SW9RA
----	--------------------------	----	-----------


4. 取付位置

受光部キット

本品は化粧パネルの右図の位置
(室内ユニット本体の冷媒配管部と対角側のコーナーのみ)
に取付けます。

※無理やり、指定位置以外に取付けした場合は、
ワイヤレス受光部キットの故障の原因になります。

※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、
取付け済みですので、本部品は不要です。

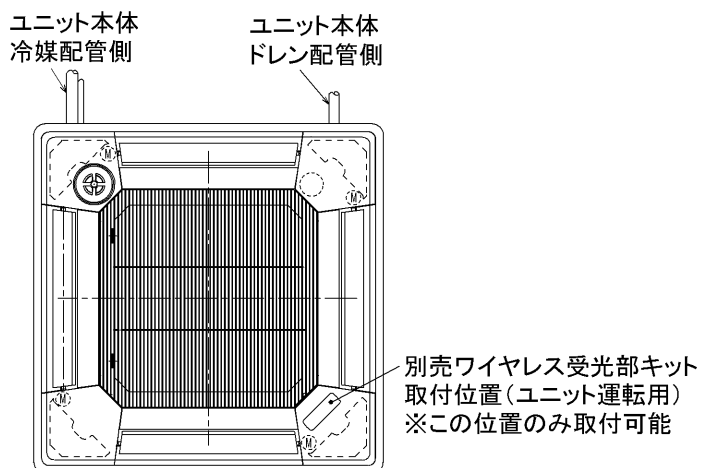

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書			形名	PAR-SW9RA				
 三菱電機株式会社	第3角法	作成日	仕様書番号	7EAA9R	副番	A	頁	2/2
	単位:mm	2007-5-21	(形名コード)					