




仕 様 表				
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			
電 源 周 波 数	Hz	60Hz		
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW	25.0(11.2~28.0)
		定 格 消 費 電 力	kW	8.17
		冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—	3.06
		運 転 電 流	A	26.2
	力 率	%	90	
	定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—	0.7	
	中 間	中 間 冷 房 能 力	kW	11.30
中 間 冷 房 消 費 電 力		kW	3.17	
中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		—	3.56	
冷 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (CSPF)	—	4.2		
暖 房	定 格	定 格 暖 房 能 力	kW	28.0(12.5~31.5)
		定 格 消 費 電 力	kW	7.00
		暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—	4.00
		運 転 電 流	A	22.5
	力 率	%	90	
	中 間	中 間 暖 房 能 力	kW	12.60
		中 間 暖 房 消 費 電 力	kW	2.91
		中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	4.33
	暖 房 低 温	暖 房 低 温 能 力	kW	25.0
		暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	10.18
	暖 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (HSPF)	—	3.9	
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (GOP)	—	3.53		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	—	4.0		
最 大 運 転 電 流	A	39.4		

機 外 配 線 要 領						
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	50	
			定 格 感 度 電 流	A	mA	100
			動 作 時 間	—	0.1S以 内	
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	B	A	60
			B 種 ヒ ュ ー ズ	B	A	50
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	—	A	50	
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	—	C	mm ²	14.0
		内 外 接 続 線 太 さ	50m 以 下	D	mm	φ2.0
			80m 以 下	D	mm	φ2.6
		ア ー ス 線 太 さ	—	E	mm	φ2.0
機 外 配 線	室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (*内 外 別 受 電 接 続 時)	電 源	単 相 ・ 200V			
		漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	G	A	15
			定 格 感 度 電 流	G	mA	30
			動 作 時 間	—	0.1S以 内	
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	H	A	15
			B 種 ヒ ュ ー ズ	H	A	15
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	—	A	15	
		電 源 線 太 さ	—	I	mm ²	2.0
		内 外 接 続 線 太 さ	—	K	—	0.3mm ² 以 上
		ア ー ス 線 太 さ	—	J	mm	φ1.6
リ モ コ ン 線	—	F	mm ²	0.3~1.25		

室 内 ユ ニ ッ ト (1 台 分 デ ー タ)	室 内 形 名	MPLZ-RP140BA × 2 台	
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	298 × 840 × 840
	外 装 色 <マ ン セ ル >	—	ピ ュ ア ホ ワ イ ト <6.4Y 8.9/0.4>
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組 込 不 可
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム (抗 菌 仕 様)	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	ターボファン × 0.12kW × 1
	風 量	m ³ /min	静 粛 22 - 弱 25 - 中 28 - 強 31
機 外 静 圧	Pa	0	
風 向 調 節	上 下 方 向	30° ~ 60° の 間 で 5 階 段 に 設 定 可 ・ ス イ ン グ	
	左 右 方 向	—	
運 転 音	dB	静 粛 34 - 弱 36 - 中 39 - 強 41	
製 品 質 量	kg	25 + 6 (パ ネ ル)	
ド レ ン パ ン	ABS 樹 脂 シ ー ト ・ 発 泡 PS (防 カ ビ 仕 様)		
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	— VP-25		

室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	MPUZ-WRP280HA5(-BS(G))		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1800 × 900 × 750	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	—	アイボリー <3Y 7.8/1.1>	
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法 定 ト ン	0.890 ~ 3.500
		形 式 × 出 力 × 個 数	—	全 密 閉 × 5.5kW × 1
	保 護 装 置	保 護 装 置	—	吐 出 温 度 検 知 ・ 過 電 流 検 知 回 路
		設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	3.6 / 2.3
	I P コ ー ド	—	IPX4	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	プロペラファン × 0.635kW × 1	
	風 量	m ³ /min	150	
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	温 度 開 閉 器	
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB	57 / 58		
製 品 質 量	kg	198		

共 通 事 項	冷 媒 配 管 長	kg	R410A × 10.5
	高 低 差	m	30(追 加 チャ ー ジ 時 120)
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ9.52 / φ15.88
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ12.7 / φ25.4
温 度 設 定 (リ モ コ ン)			
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾 球 温 度 19 ~ 32°C / 湿 球 温 度 15 ~ 23°C
		室 外	乾 球 温 度 -5 ~ 43°C / —
	暖 房	室 内	乾 球 温 度 17 ~ 28°C / —
		室 外	乾 球 温 度 -20 ~ 21°C / 湿 球 温 度 -20 ~ 15°C
セ ッ ト 別 売 形 名	リ モ コ ン	PAR-SW9RA	
	パ ネ ル	MPLP-P160BWH	
	分 配 管	MSDD-50WR2	

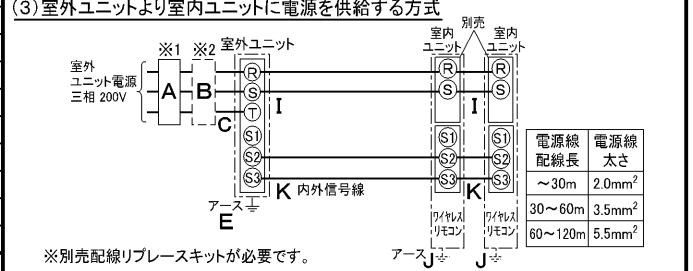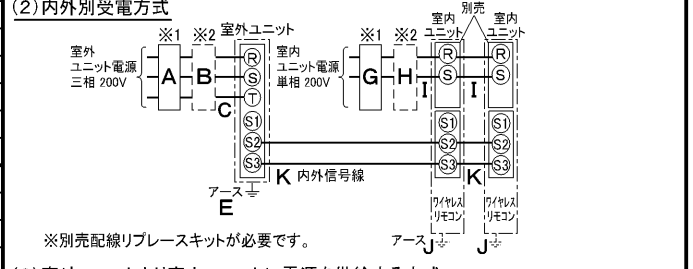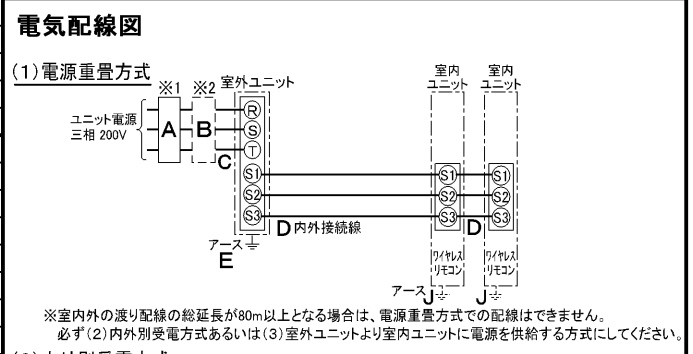

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器 (三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品) を選定してください。

※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器 (開閉器+B種ヒューズ) または、配線用遮断器が必要となります。

・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等にに従い、お選びください。

・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

注意事項

- 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。
- 天井内の温度・湿度が30°C RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品「高湿度対応キット」を本体に取付けてご使用ください。

三菱電機株式会社





空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

グリーン購入法適合






4方向天井カセット形(ワイドパワーカセット) / (同時ツイン同容量同タイプ)

形 名	MPLZX-WRP280BLK	〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BS
作 成 日	2006-09-04	〈耐重塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BSG
図 番	MPLZXWRP280BLK-6	
副 番		
記 号		

注1.化粧パネルは標準パネルムーブアップパネル、標準パネルカタン自動パネル、ムーブアップパネルカタン自動パネルからお選びください。
 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
 3.吊りボルトはM10またはW3/8を使用してください。(現地手配)
 4.サービスタワー時、電気品箱を取外す事があります。
 5.電源線並びにリモコン線、室内内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
 6.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。
 7.別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
 8.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意
 9.天井ふところ高さがE以上必要となります。
 10.図中の※印の寸法は、135mm加算されます。
 11.別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
 12.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。
 13.(電付)断熱の原因となります)
 14.必要は据え付け、サービスタワーは下図を参照願います。

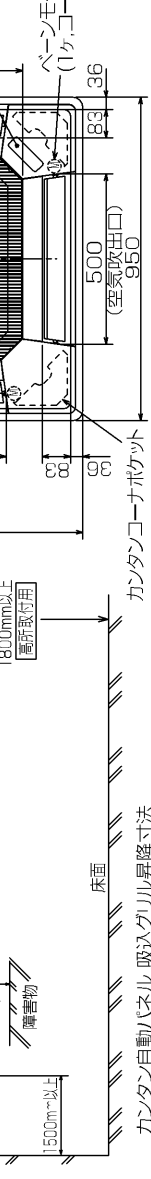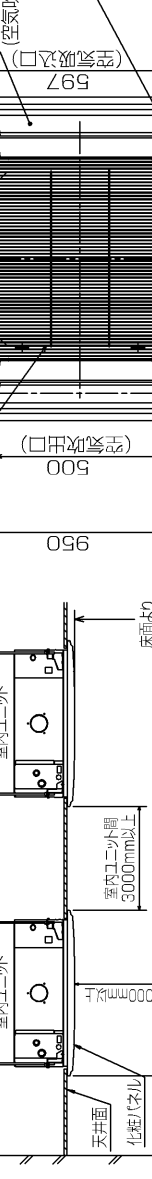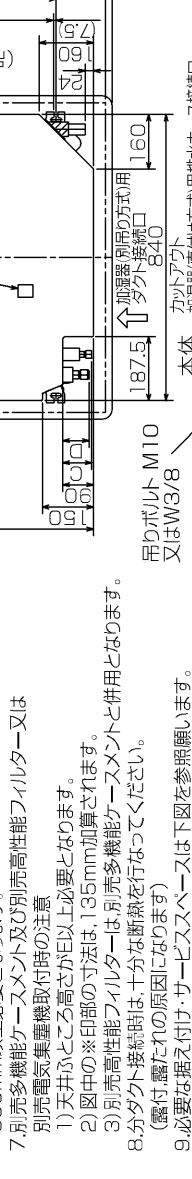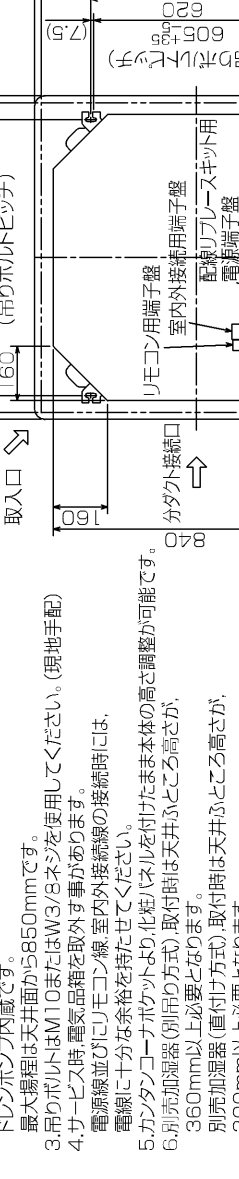



加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)

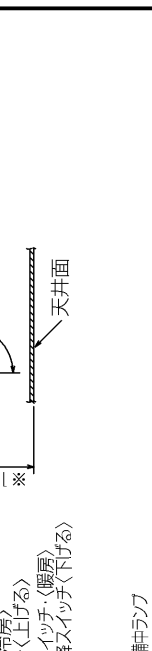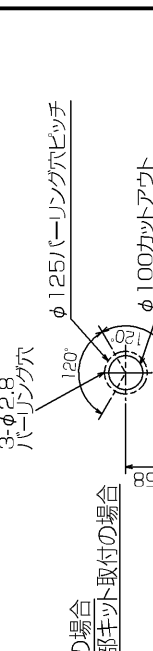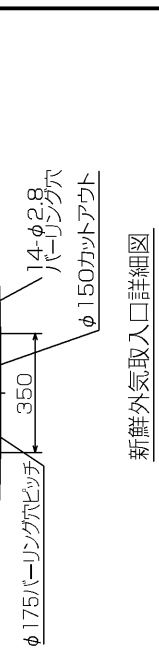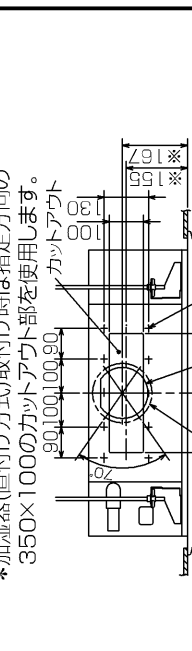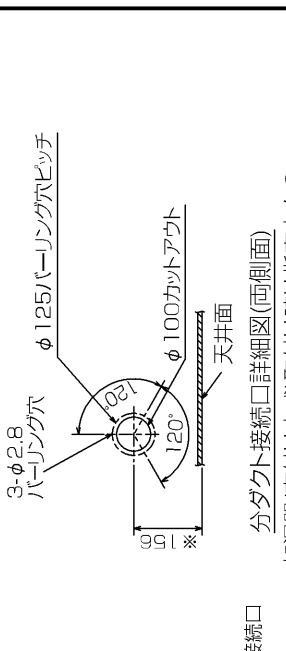


①	②	A	B	C	D	E
※規格 φ9.52 フルアール 3.8E	※規格 φ15.88 フルアール 5.8F	281	298	85	77	440

単位	スケール	作成日	形名	MPLZ-RP140BA
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(標準パネル)	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPLZ-RP140BA
			副番	記号

据付ボルト及びドレン穴位置詳細

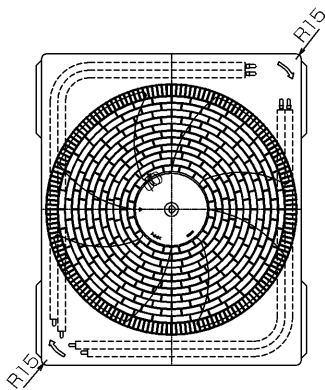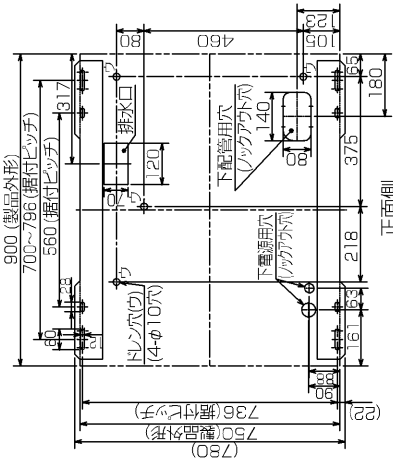

正面側

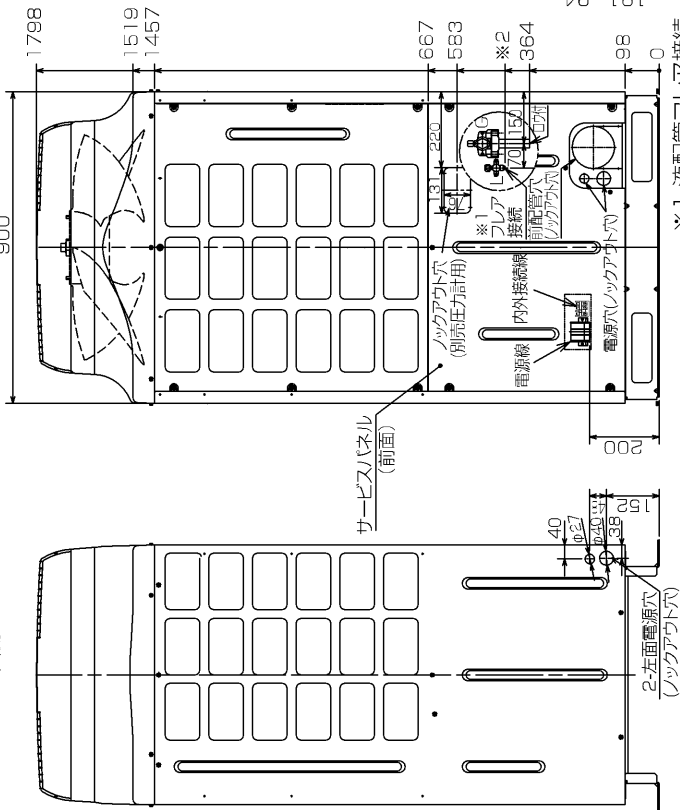

左側面図


正面図 280形:1/2F...※2419

(単位 mm)


1. 設置スペース (周囲必要空間)

下図は基本例を示します。詳細につきましては、工事マニュアル等の技術資料を参照願います。


(1) 単独設置の場合 (必要空間の基本)
背面側は吸込空気の高さを100mm以上必要ですが、背面からのサービス等を考慮した場合、正面同様450mm程空けておいた方が便利です。

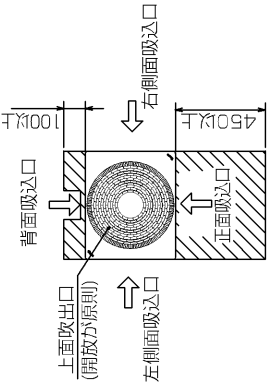

(2) 集中設置・連続設置の場合 (基本例)
多数のユニットを設置する場合は、人の通路、風の流通を考慮して各ユニット間に必要スペースをとって下さい。下図は基本例を示します。

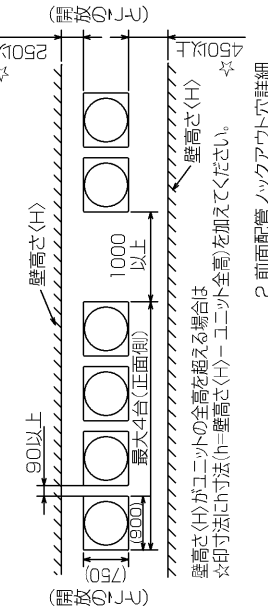

2. 前面配管ノックアウト穴詳細



3. 基礎ボルト


M10の基礎ボルトでユニットの据付足を4ヶ所強固に固定してください。(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です)



4. 配管配線取入れ方向

配管、配線接続は、図示されているノックアウト穴より取入れ願います。

背面図

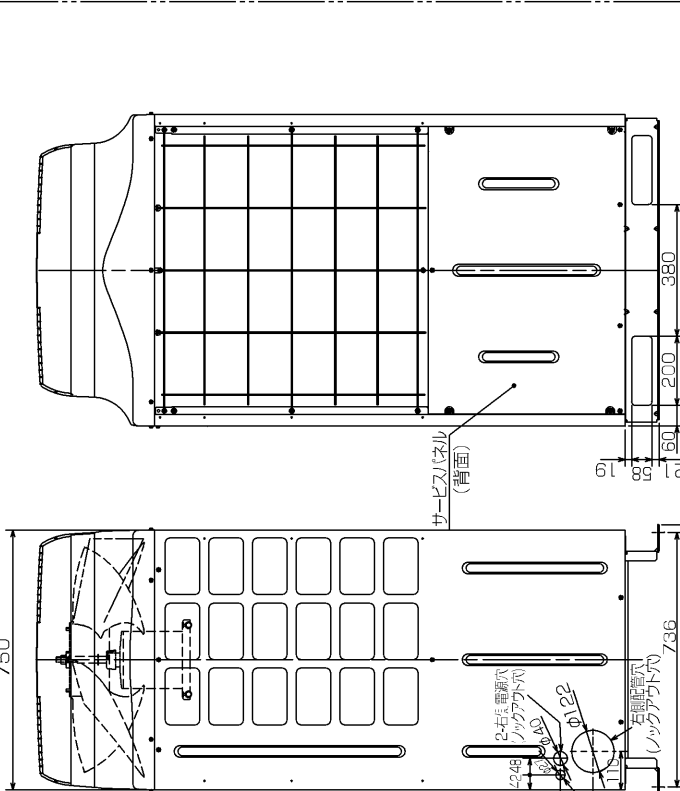

右側面図

RG01NS67

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP280HA5(-BS(G))
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPUZ-WRP280HA5	副番
		記号		

MPUZ-WRP280HA5 形


室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様	
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—	
		パネル	合金化亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装	
②,③,④ ⑤,⑥,⑦		パネル	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル樹脂塗装/外面1回塗装	
					○		○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
⑧		ファンガード	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
⑨		リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング	
⑩	送風機	ブロペラファン	AS樹脂ガラス繊維強化成形品	○	○	○	—	
⑪		モータ	フレーム部	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	—
		シャフト部	S35C	○	○	○	ラッカー塗料	
⑫		モータサポート	炭素鋼鋼管(STKM11A)	○	○	○	カチオン電着塗装	
⑬	熱交換器	フィン	プレコートアルミ板	○			—	
					○	○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理	
		配管	リン脱酸鋼管(C1220T)	○	○	○	—	
		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	
⑭	圧縮機	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装	
⑮	冷媒配管	配管	リン脱酸鋼管(C1220T)	○	○	○	—	
配管溶接部		ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—		
⑰	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)	
⑱	その他	電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理	
セパレータ(ドレンパン)		アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○		○	○	アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装	
⑳		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理	
					○	○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
—		ネジ(外装)	SWCH18(鉄)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ	
—			SUS410(ステンレス)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ	
—		ラベル			○	○	JRA耐塩害仕様	
—						○	JRA耐重塩害仕様	
—	その他板金部品		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—	
—					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

ご注意

- 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
- 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。(日除けなどを取り付けたら雨水による洗浄ができなくなります。)
- 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
- 沿岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
- 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。
- 基礎部分の排水性を確保してください。

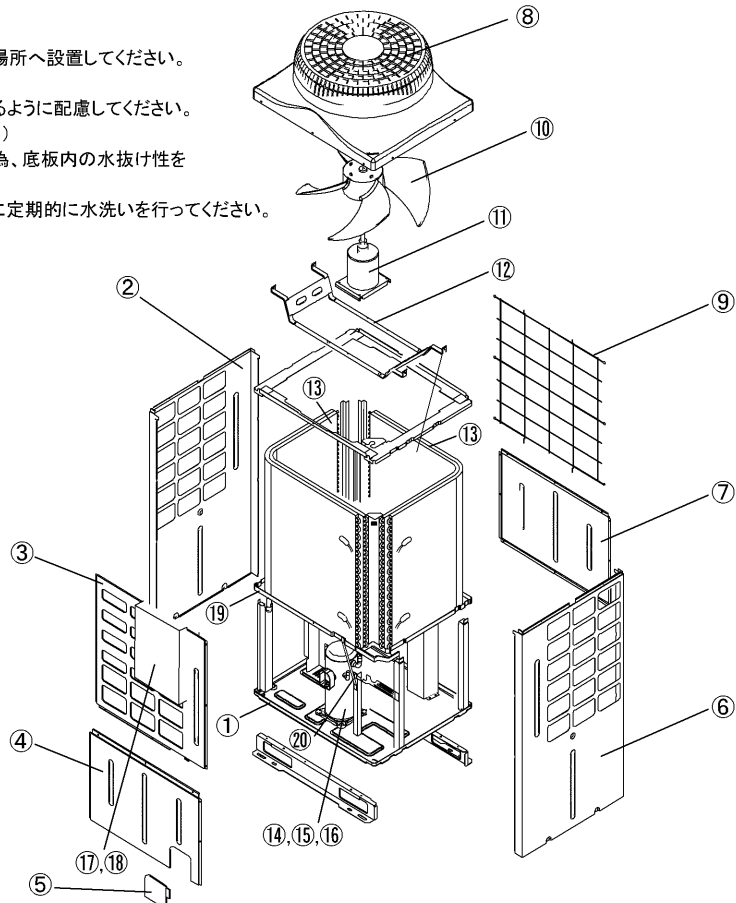

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SW9RA

1. 適用機種 MPLP-P160BWE/BWH(化粧パネル)

2. 仕様

受光部キット

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

操作部

項目	内容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ :19~30°C/1°C単位で設定・表示
	暖房 :17~28°C/1°C単位で設定・表示
	自動 :19~28°C/1°C単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下:ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示
	左右:“この機能はありません”表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40°C 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外装	ホワイテ(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

3. 外形図

受光部キット



操作部



リモコンホルダー

※()の寸法は実測値です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SW9RA

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2007-5-21

仕様書番号
(形名コード)

7EAA9R 副番 A 頁 1/2

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SW9RA
----	--------------------------	----	-----------

4. 取付位置

受光部キット

本品は化粧パネルの右図の位置
(室内ユニット本体の冷媒配管部と対角側のコーナーのみ)
に取付けます。

※無理やり、指定位置以外に取付けした場合は、
ワイヤレス受光部キットの故障の原因になります。

※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、
取付け済みですので、本部品は不要です。



別売ワイヤレス受光部キット
取付位置(ユニット運転用)
※この位置のみ取付可能

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SW9RA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAA9R

副番

A

頁

2/2

単位:mm

2007-5-21

(形名コード)

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書


品名	分配管	形名	MSDD-50WR2
----	-----	----	------------

1. 仕様


項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	断熱材材質	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用)
	異径管	4種類 5本

2. 外形図


液管用

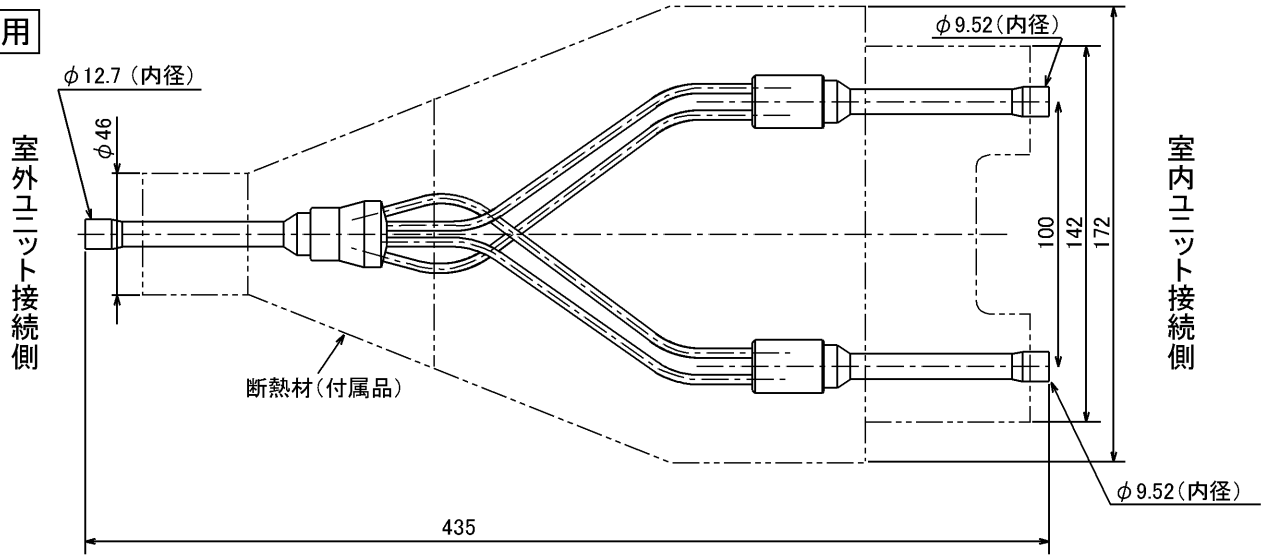


ガス管用

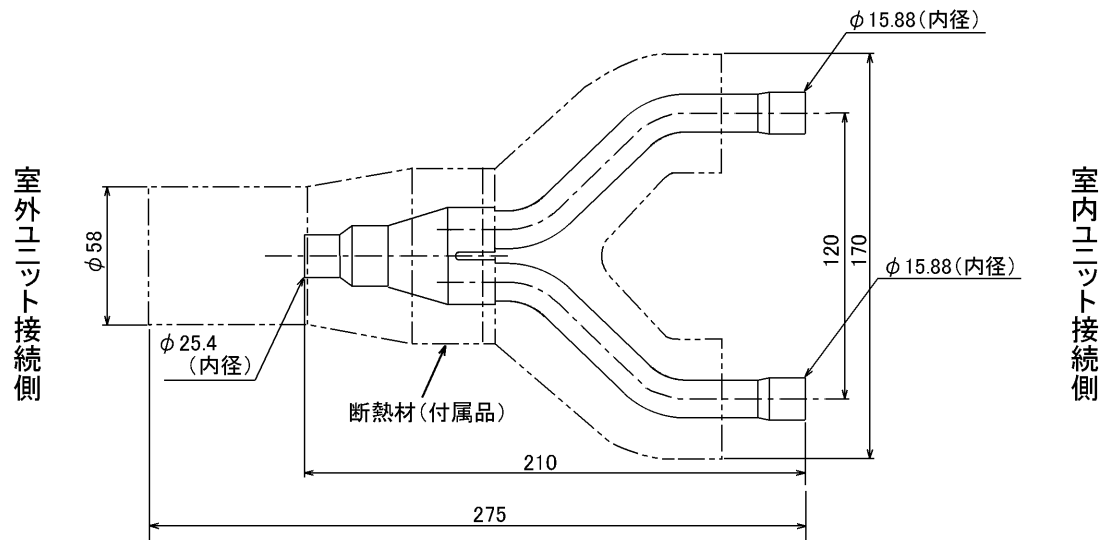

異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1
19.05	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50WR2

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAS5B

副番

単位: mm

2004-9-1

(形名コード)