

仕 様 表				機外配線要領						
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			機外配線	漏電遮断器	定格電流	A	30		
電 源 周 波 数	Hz	50Hz			定格感度電流	A	mA	30		
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW		10.0(4.5~11.2)		動作時間	—	0.1S以内	
		定格消費電力	kW		3.35		手元開閉器	開閉器容量	A	30
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—		2.99			B種ヒューズ	A	30
		運 転 電 流	A		10.5		配線用遮断器定格電流	ユニット電源線太さ	C	mm ² 3.5
		力 率	%		92			内外接続線太さ	50m 以下	D
力 率	%	92			80m 以下	D	mm φ2.0			
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—	0.71			ア ー ス 線 太 さ	E	mm φ1.6			
暖 房	定 格	中間冷房能力	kW		4.6		電 源	単相・200V		
		中間冷房消費電力	kW		1.10		漏電遮断器	定格電流	A	15
		中間冷房エネルギー消費効率	—		4.18		定格感度電流	G	mA	30
		動作時間	—		0.1S以内		手元開閉器	開閉器容量	A	15
		力 率	%		93		B種ヒューズ	H	A	15
冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	4.8			配線用遮断器定格電流	A	15			
暖 房	中 間	定格暖房能力	kW		11.2(4.5~14.0)		電 源 線 太 さ	I	mm ² 2.0	
		定格消費電力	kW		2.89		内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—	3.88		ア ー ス 線 太 さ	J	mm φ1.6		
		運 転 電 流	A	9.0		リ モ コ ン 線	F	mm ² 0.3~1.25		
		力 率	%	93						
中 間	中間暖房能力	kW	5.1							
中 間	中間暖房消費電力	kW	1.08							
中 間	中間暖房エネルギー消費効率	—	4.72							
暖房	暖房低温能力	kW	12.2							
低 温	暖房低温消費電力	kW	6.51							
低 温	暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	4.1							
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)				—	3.44					
通年エネルギー消費効率(APF)				—	4.4					
最 大 運 転 電 流				A	22.0					

室 内 ユ ニ ャ ッ ト	室 内 形 名	MPS-RP112KA		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	1900 × 600 × 360	
	外 装 色 <マンセル>	—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>	
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組込不可	
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム		
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	シロッコファン × 0.08kW × 1	
	風 量	m ³ /min	弱23—強28	
	機 外 静 圧	Pa	0	
	風 向 調 節	上下方向	手動:冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し	
		左右方向	任意に設定可・スイング	
運 転 音	dB	弱43—強48		
製 品 質 量	kg	51		
ド レ ン パ ン	ABS樹脂・発泡PS			
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-20		
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	室 外 形 名	MPUZ-WRP112HA6(-BS(G))		
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	943 × 950 × 330(+30)	
	外 装 色 <マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.400~1.900
	保 護 装 置	形 式 × 出 力 × 個 数	—	全密閉 × 1.9kW × 1
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	3.6/2.3	
	I P コ ー ド	—	IPX4	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	プロペラファン × 0.06kW × 1	
	風 量	m ³ /min	55	
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護	
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB	47/49		
製 品 質 量	kg	97		
共 通 事 項	冷 媒	媒	R410A × 4.3	
	冷 媒 配 管 長	m	30(追加チャージ時75)	
	高 低 差	m	30	
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	室 内	乾球温度	19~32°C/湿球温度15~23°C	
	室 外	乾球温度	-5~43°C/—	
使 用 温 度 範 囲	室 内	乾球温度	17~28°C/—	
	室 外	乾球温度	-20~21°C/湿球温度-20~15°C	
セ ッ ト 別 売 形 名				

電気配線図

(1) 電源重畳方式

※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2) 内外別受電方式

※別売配線リブレスキットが必要です。

(3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

注意事項

- 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。

三菱電機株式会社


空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

グリーン購入法適合


床置形

形 名	MPSZ-WRP112KL		<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS		
作 成 日	2007-09-20	図 番	MPSZWRP112KL-5	副 番	記 号

分ダクト用ノックアウト穴




転倒防止金具

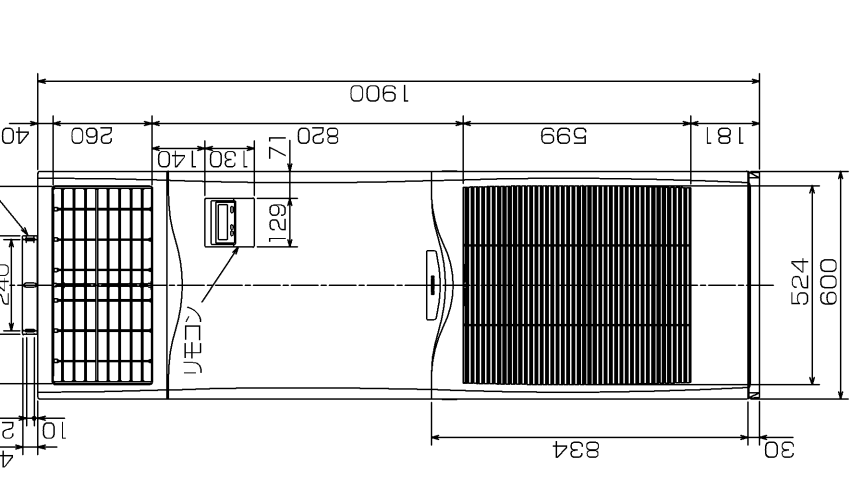

リモコン




1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。接着してご使用ください。




3. 分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がかからないようご注意ください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかるとはなりません)

据え付け所要スペース(室内ユニット)

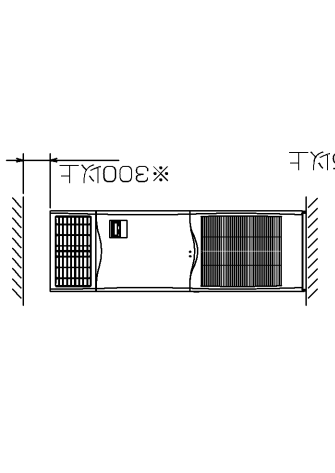


前1000以上
 ※印の寸法や床、壁などの材質について現地消防署から特別な指示がある時は、その指示にしたがってください。
 ・左右1000以上、前1000以上は、エアフィルター、送風機等のサービスに必要です。

床固定用ノックアウト穴

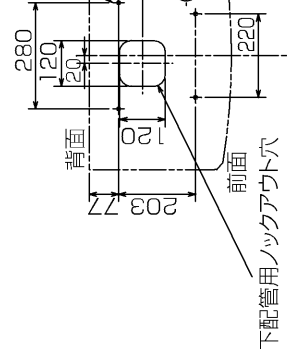

下配管用ノックアウト穴



電気品箱



液管:3/8F



ガス管:5/8F




ドレン配管




電気品箱




冷媒ドレン配管、電線用ノックアウト穴



電線用ノックアウト穴




冷媒ドレン配管、電線用ノックアウト穴




電線用ノックアウト穴




電線用ノックアウト穴




電線用ノックアウト穴




電線用ノックアウト穴




電線用ノックアウト穴



電線用ノックアウト穴



電線用ノックアウト穴




電線用ノックアウト穴



電線用ノックアウト穴



電線用ノックアウト穴



電線用ノックアウト穴



電線用ノックアウト穴



電線用ノックアウト穴



電線用ノックアウト穴



電線用ノックアウト穴



RG01V095

単位	スケール	作成日	形名
mm	NTS	2007-6-4	MPS-RP112KA
図番		パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)	
副番		GA-MPS-RP112KA	
記号			

MPU(Z)-P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形
 MPUZ-WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形
 MPUZ-WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

三菱電機株式会社

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様	
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—	
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装	
		パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装	
					○		ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)	
②				○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装		
③				○	○	○	—	
④				○	○	○	—	
⑤				○	○	○	—	
⑥	送風機	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
			シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
		モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—	
⑦					○	○	—	
							板金端面にエポキシ樹脂塗装	
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—	
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)	
		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	—	
							クロムフリー被膜処理	
⑨				○	○	○	—	
⑩				○	○	○	—	
⑪				○	○	○	—	
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装	
		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	
⑬				○	○	○	—	
⑭				○	○	○	—	
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)	
		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理	
⑯	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理	
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	
		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理	
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装	
⑰	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○			—	亜鉛ニッケル合金メッキ	
		SUS410(ステンレス)		○	○	—	亜鉛ニッケル合金メッキ	
⑱	ラベル				○		—	JRA耐塩害仕様
						○		—

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
 2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
 3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
 6.機器の状態を定期的に点検してください。
 7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。
 MPU(Z)-P80(S)・112・140・160HA5、MPUZ-WRP80(S)・112HA5、MPUZ-WRP80(S)・112・140HA6はファンが1つです。

外観部分



機能部分



耐(重)塩害仕様書

形名 MPU(Z)-P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形
 MPUZ-WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形
 MPUZ-WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

作成日 2007-9-28

図番 MPUZP80HA5BS

副番 D