


仕 様 表				機外配線要領							
電 源		電 源 ・ 単相 200V		機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定 格 電 流	A	30		
電 源 周 波 数		Hz	50Hz				定格感度電流	A	mA	30	
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW			7.1(3.2～8.0)		動 作 時 間	—	0.1S以内	
		定 格 消 費 電 力	kW			2.04	手元開閉器	開閉器容量	B	A	30
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			3.48		B種ヒューズ	B	A	30
		運 転 電 流	A			11.3	配線用遮断器定格電流		C	A	30
		力 率	%			90	ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ		D	mm	φ 1.6
	中 間	定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—			0.74	内外接続線太さ	50m 以下	D	mm	φ 2.0
		中 間 冷 房 能 力	kW			3.20		80m 以下	E	mm	φ 1.6
		中 間 冷 房 消 費 電 力	kW			0.64	ア ー ス 線 太 さ		E	mm	φ 1.6
		中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	5.00	電 源		単相・200V				
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	5.7	漏電遮断器	定 格 電 流	G	A	15		
暖 房	定 格	定 格 暖 房 能 力	kW	8.0(3.5～10.8)		定格感度電流	G	mA	30		
		定 格 消 費 電 力	kW	2.26		動 作 時 間	—	0.1S以内			
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—	3.54	手元開閉器	開閉器容量	H	A	15		
		運 転 電 流	A	12.6		B種ヒューズ	H	A	15		
		力 率	%	90	配線用遮断器定格電流		I	mm ²	2.0		
	中 間	中 間 暖 房 能 力	kW	3.60	電 源 線 太 さ		K	—	0.3mm ² 以上		
		中 間 暖 房 消 費 電 力	kW	0.71	内 外 接 続 線 太 さ		J	mm	φ 1.6		
		中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	5.07	ア ー ス 線 太 さ		J	mm	φ 1.6		
		暖 房 低 温 能 力	kW	8.7	リ モ コ ン 線		F	mm ²	0.3～1.25		
		暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	3.08							
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)		—	3.51								
通年エネルギー消費効率(APF)		—	4.8								
最 大 運 転 電 流		A	20.9								
室内ユニット	室 内 形 名		MPS-RP80GA2								
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm	1900×600×270							
	外 装 色 <マ ン セ ル>		—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>							
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー		kW	組込不可							
	エ ア フ ィ ル タ ー		PPハニカム(抗菌仕様)								
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—	シロッコファン×0.03kW×1							
	風 量		m ³ /min	弱15—強18							
	機 外 静 圧		Pa	0							
	風向	上下方向	手動:冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し								
	調節	左右方向	任意に設定可・スイング								
室外ユニット	運 転 音		dB	弱37—強42							
	製 品 質 量		kg	43							
	ド レ ン パ ン		ABS樹脂・発泡PS								
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ		—	VP-20							
	室 外 形 名		MPUZ-WRP80SHA5(—BS(G))								
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm	943×950×330(+30)							
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.330～1.330							
		形 式 × 出 力 × 個 数	—	全密閉×1.4kW×1							
	保 護 装 置		—	吐出温度検知、過電流検知回路							
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)		MPa	4.15/2.3							
共通事項	I P コ ー ド		—	IPX4							
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—	プロペラファン×0.06kW×1							
	風 量		m ³ /min	55							
	送 風 機 用 保 護 装 置		—	過熱/過電流保護							
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房)		dB	45/46							
	製 品 質 量		kg	67							
	冷 媒		kg	R410A×3.5							
	冷 媒 配 管 長		m	30(追加チャージ時50)							
	高 低 差	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 15.88							
		室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 15.88							
温 度 設 定 (リ モ コ ン)		冷房・ドライ19～30℃/暖房17～28℃									
使用温度範囲	冷房	室 内	乾球温度19～32℃/湿球温度15～23℃								
		室 外	乾球温度-5～43℃/ —								
	暖房	室 内	乾球温度17～28℃/ —								
		室 外	乾球温度-20～21℃/湿球温度-20～15℃								
セツト別売形名											
注意事項											
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m											
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。											
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、 大きくなるのが普通です。											
三菱電機株式会社 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 グリーン購入法適合											
床置形											
形 名	MPSZ-WRP80SGK							<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS <耐重塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG			
作 成 日	2007-07-27		図 番	MPSZWRP80SGK-5			副 番	A	記 号		


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

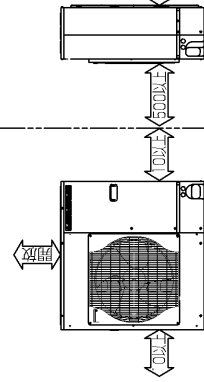


2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでコットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト、盗金ナットは現地手配です。)



4 配管・配線取入れ方向


配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れてきます。




記号説明

- ①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1…ストッパバルブの接続先端寸法を示します。

A	B	C	D	E
431	41	56	40	54

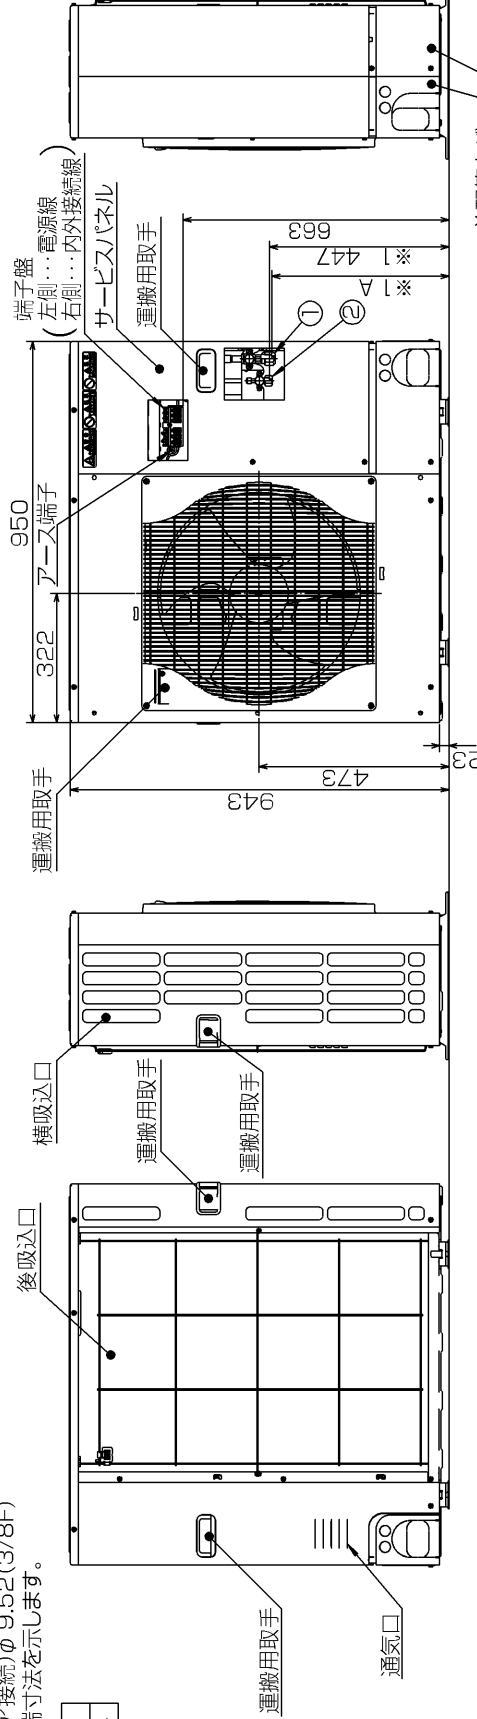

配管ノックアウト穴詳細

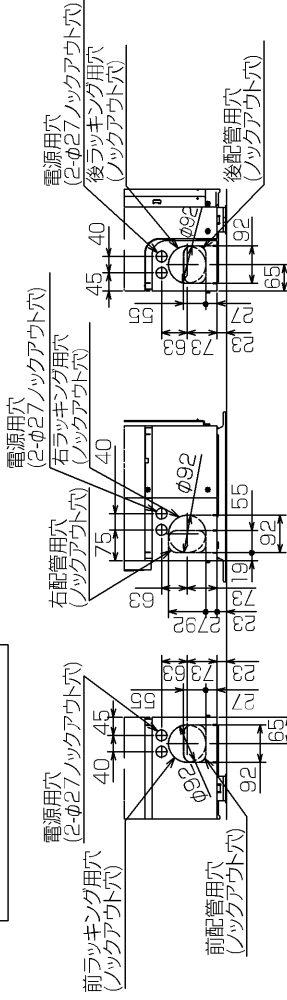

8K01B573-2

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP80SHA5(-BS(G))
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPUZ-WRP80SHA5	副番
		記号		

MPU(Z)－P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

三菱電機株式会社

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書


図示 番号	区分名	部品名	素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			－
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	パネル	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③	グリル	グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	－
④	リヤガード	リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	－
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦	モータサポート	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			－
					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			－
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑨	熱交換器	側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	－
⑪		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	－
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	－
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	－
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱	配管支持板	配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑲	ネジ(外装)	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ
			SUS410(ステンレス)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
⑳	ラベル	ラベル			○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002Iに基づいています。


- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
6.機器の状態を定期的に点検してください。
7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。
MPU(Z)－P80(S)・112・140・
160HA5, MPUZ－WRP80(S)・
112HA5, MPUZ－WRP80(S)・
112・140HA6はファンが1つです。

外観部分

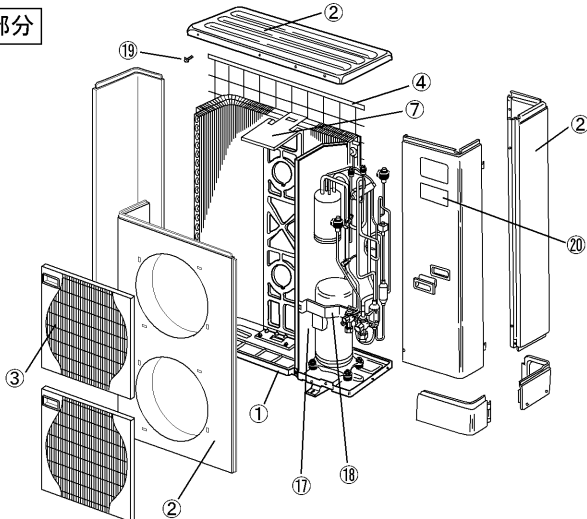

機能部分

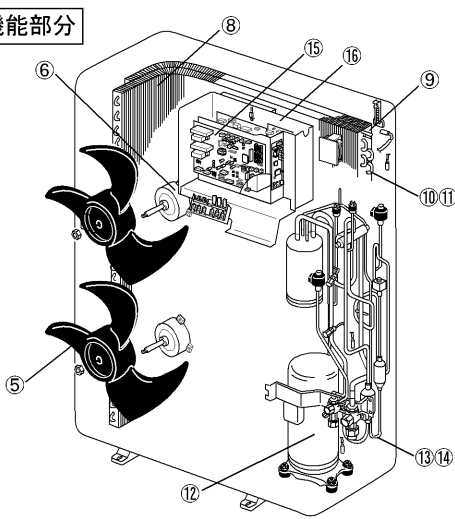

耐(重)塩害仕様書

形名 MPU(Z)－P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

作成日 2007-9-28

図番 MPUZP80HA5BS

副番 D