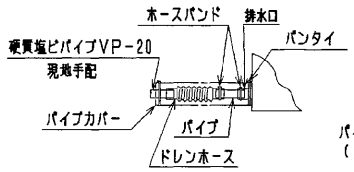

X部詳細

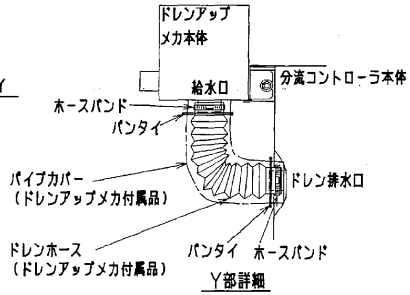

Y部詳細



<付属品>

ホースバンド	3個
塩ビパイプ	1本
リードセン	2種類各1本
バンタイ	3本
取付用金具	1個
取付用ネジ	3個
ドレンホースセット	2種類各1組

注1. 吊りボルト(φ10), ワッシャ(M10), ナット(M10)は現地にて手配して下さい。
2. サービススペースは下記による。
(サービススペース部は出来るだけ、配管, ダクト等通さない様注意して下さい。)
3. 分流コントローラ子機を接続する場合は、外形図を確認の上、別途スペースを確保して下さい。

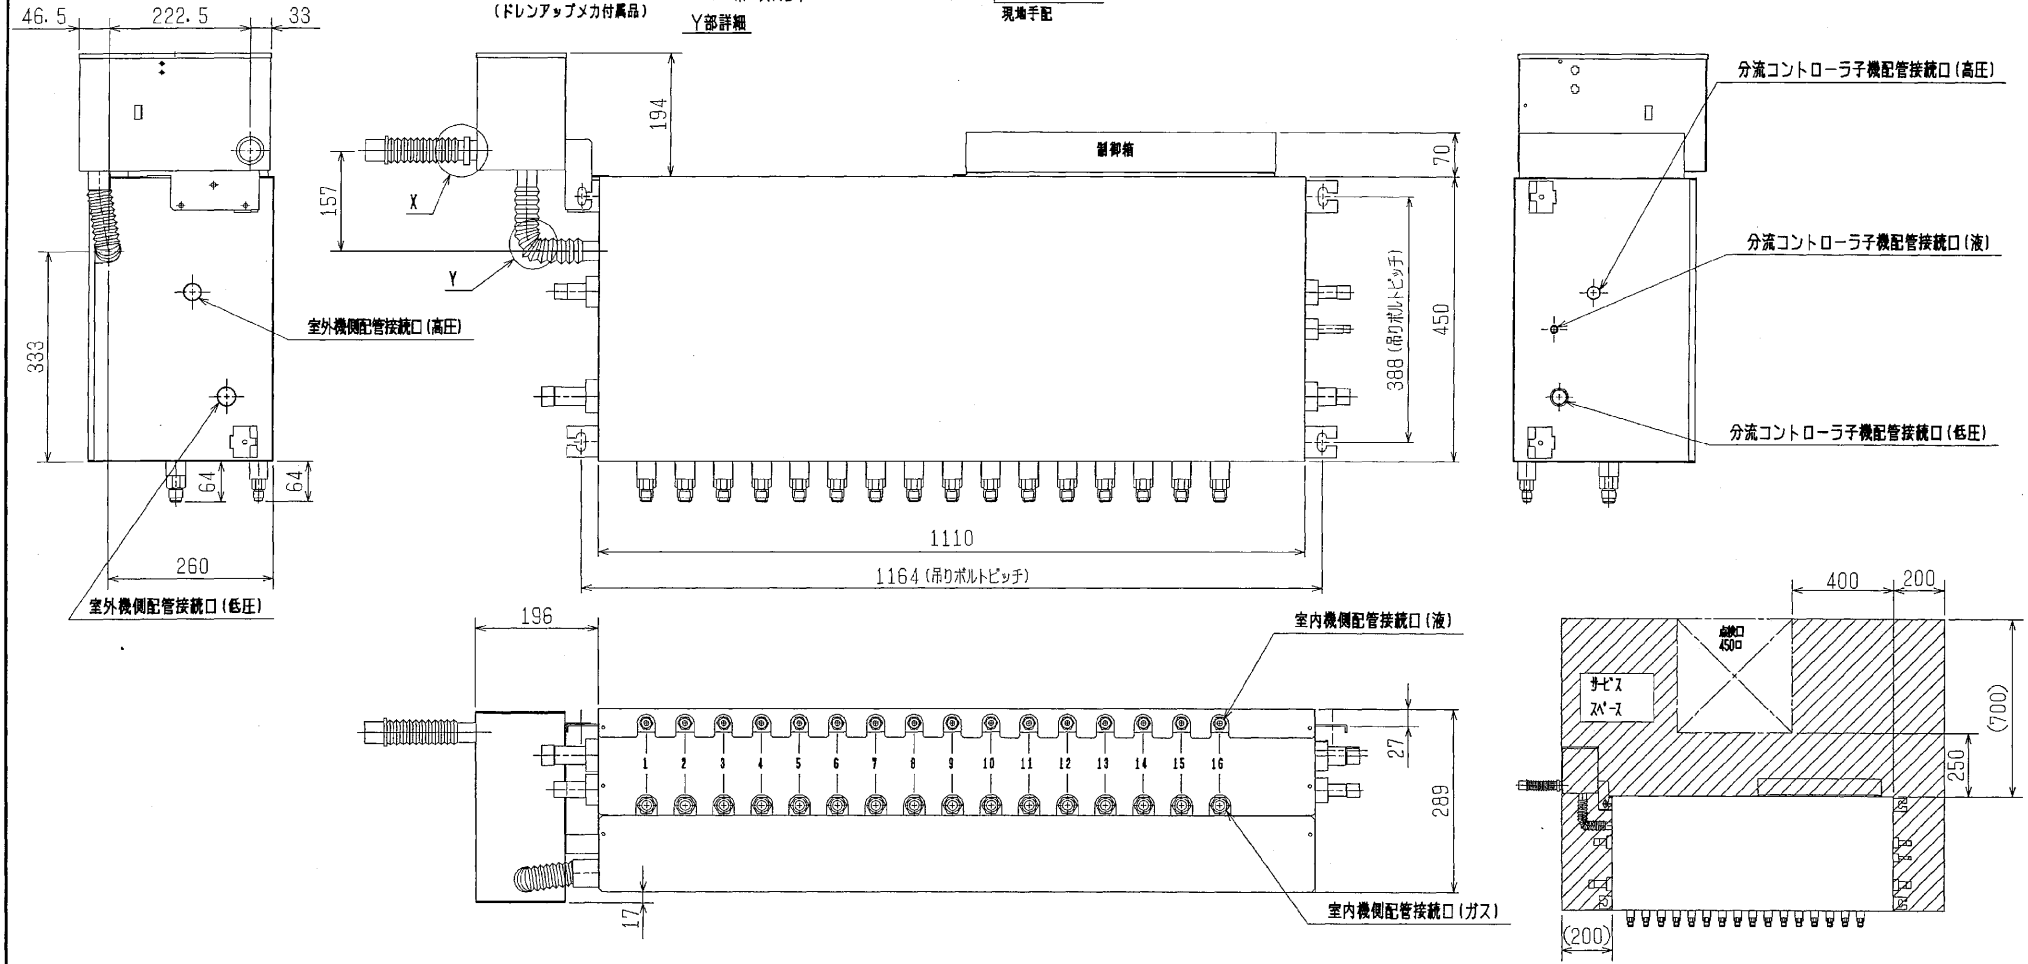

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2004-04-12	2004-04-12	CMB-P108·1010·1013·1016GA インバータマルチエアコン フリーブランシステム ドレンアップメカ組込外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W656855	REV. / PAGE 1/1