機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-J/P45·56·71M-C	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
PEFY-J/P80·90M-C	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-J/P112·140·160M-C	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

注：1. 吊りボルトにはM10を使用してください。（現地御手配）
2. 別売補助電気ヒータのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保願います。
3. 別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい（600×600）点検口を設けてください。
（サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。）
4. 本図はファンが2つの112~160タイプを示します。45~90タイプの場合はファンが1つとなります。
・45タイプ　<配管サイズ>　<スパナサイズ>
冷媒配管（ガス）　フレア接続　φ12.7　（本体側23HEX、フレアナット側27HEX）・・・①
〃　（エキ）　〃　φ6.35　（本体側17HEX、フレアナット側17HEX）・・・②
・56~90タイプ
冷媒配管（ガス）　フレア接続　φ15.88　（本体側26HEX、フレアナット側29HEX）・・・①
〃　（エキ）　〃　φ9.52　（本体側19HEX、フレアナット側22HEX）・・・②
・112~160タイプ
冷媒配管（ガス）　フレア接続　φ19.05　（本体側29HEX、フレアナット側36HEX）・・・①
〃　（エキ）　〃　φ9.52　（本体側19HEX、フレアナット側22HEX）・・・②
ドレン　VP-25<フレキ継手200mm>（付属）・・・③

高性能フィルタ	大(600mm)	中(500mm)	小(300mm)
45·56·71	1枚	—	—
80·90	1枚	—	1枚
112·140·160	1枚	1枚	—

・・・④

フィルタボックス・・・⑤

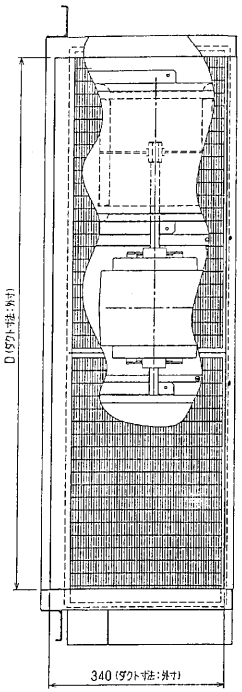

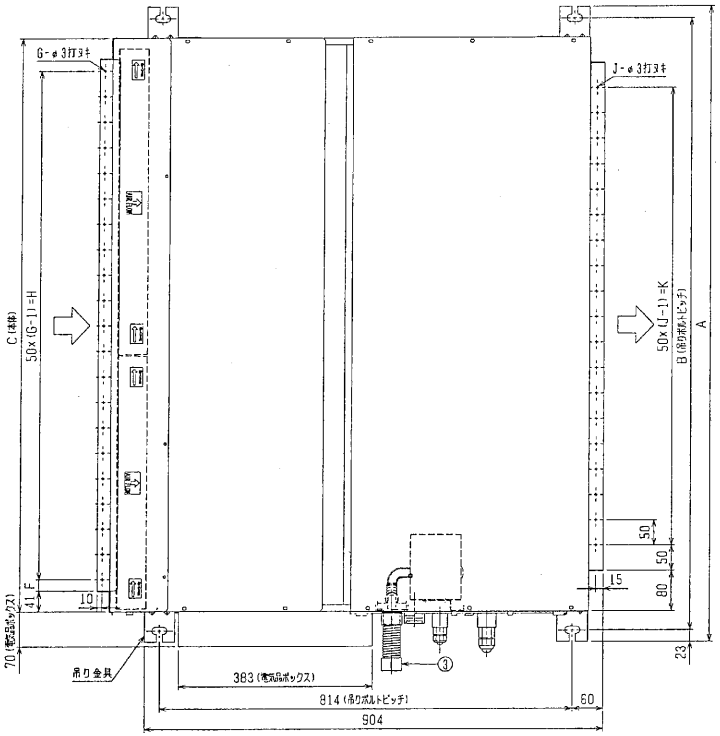

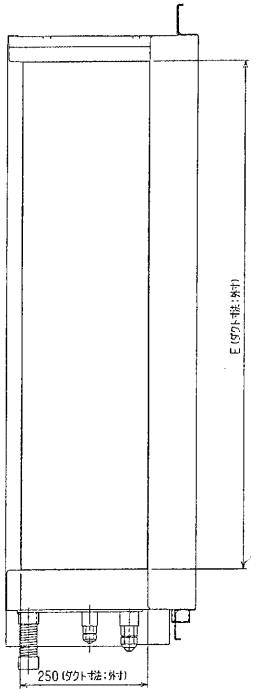

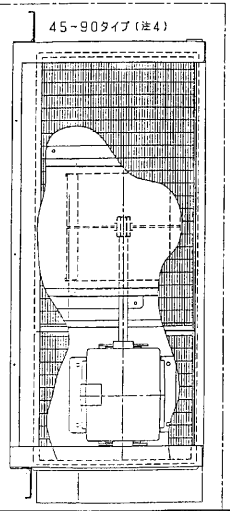

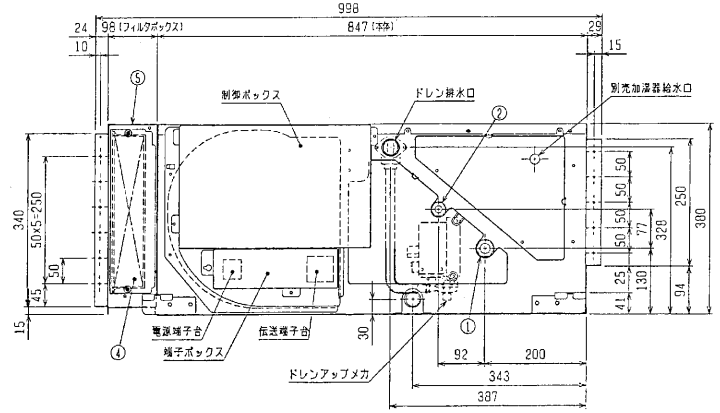

配線図

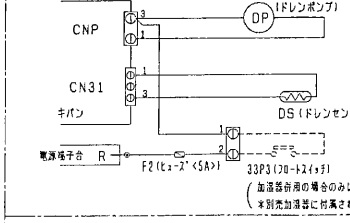

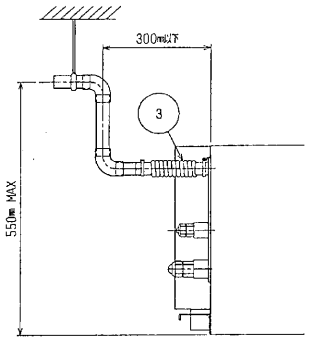

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

	ドレンアップメカ
形名	PAC-KE03DM, KE04DM
電源	単相200V50/60Hz
消費電力	8/7.5W
保護装置	液面検知器, オーバーフロー防止機能

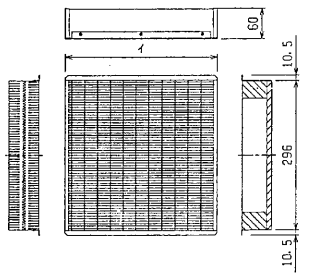

名称	高性能フィルタ						
形名	PAC-KE31AF	PAC-KE41AF	PAC-KE33AF	PAC-KE43AF	PAC-KE34AF	PAC-KE44AF	
比色法	65%	90%	65%	90%	65%	90%	
適用機種	45·56·71		80·90		112·140·160		
材質	高分子繊維不織布エアフィルタ						
イ×個数	600×1		600×1 300×1		600×1 500×1		
フィルタボックス	PAC-KE71TB		PAC-KE73TB PAC-KE93TB		PAC-KE74TB PAC-KE94TB		

サービススペース詳細図

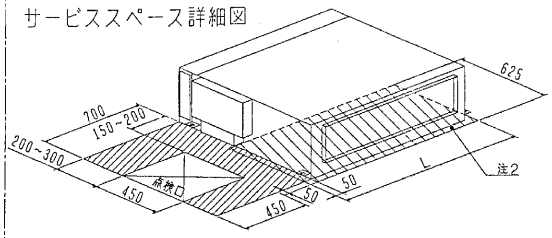

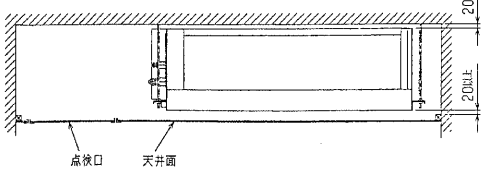

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

高性能フィルタ+ドレンアップメカ組込仕様

改定 CHANGE A

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

DIM. IN mm	作成日付 DATE	00 — 10 — 10	検認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN	池田	山中竹内
NTS	検査 CHECKED	山中	
	設計 DESIGNED	津田	

PEFY-J/P45~160M-C
インバータマルチエアコン フリーブランシステム
天井埋込形室内ユニット外形図

USER　FILE　W266651　PAGE /