


注：1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
3. 別売補助電気ヒーターのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
4. 別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい（600×600）点検口を設けてください。
（サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。）
5. 本図はファンが2つのP112~160形を示します。P45~90形の場合はファンが1つとなります。
6. R407C室外ユニットの場合、P56・112~160形は配管サイズが異なりますので、付属のフレアナットを使用してください。

## ドレン配管接続図

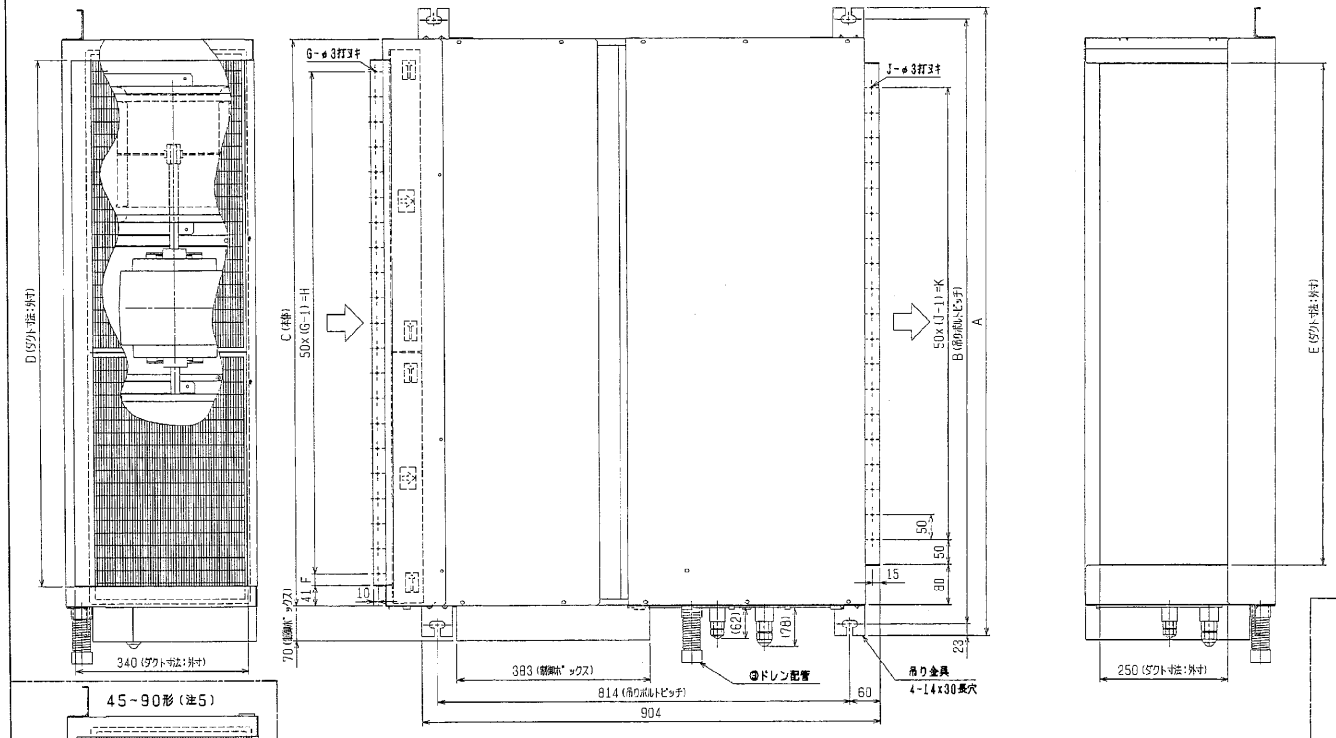


## 45~90形（注5）



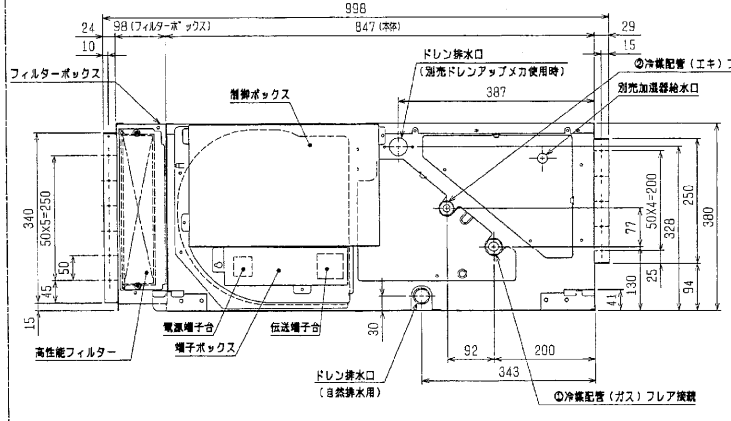


## 高性能フィルター




| 名称 | 高性能フィルター | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | PAC-KE31AF | PAC-KE41AF | PAC-KE33AF | PAC-KE43AF | PAC-KE34AF | PAC-KE44AF |
| 比色率 | 65% | 90% | 65% | 90% | 65% | 90% |
| 適用機種 | PEFY-P45·56·71M-E1 | | PEFY-P80·90M-E1 | | PEFY-P112·140·160M-E1 | |
| 材質 | 高分子繊維不織布エアフィルター | | | | | |
| イ×個数 | 600×1 | | 600×1<br>300×1 | | 600×1<br>500×1 | |
| フィルターボックス | PAC-KE71TB | | PAC-KE93TB | | PAC-KE94TB | |

## サービススペース詳細

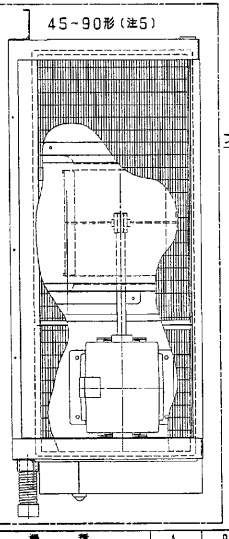


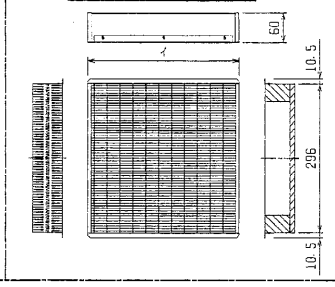


サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

| 機種 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ① ガス配管サイズ（スパナサイズ） | ② エキ配管サイズ（スパナサイズ） | 機種 | ③ ドレン配管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEFY-P45M-E1 | 800 | 754 | 680 | 600 | 550 | 50 | 11 | 500 | 10 | 450 | 780 | φ12.7（本体側23HEX，フレアナット側27HEX） | φ6.35（本体側17HEX，フレアナット側17HEX） | P45 | トドレンホース VP-25<br><フレキ接手><br>（付属） |
| PEFY-P56M-E1 | | | | | | | | | | | | ※1 φ12.7（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）<br>※2 φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX） | ※1 φ6.35（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）<br>※2 φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX） | P56 | |
| PEFY-P71M-E1 | | | | | | | | | | | | φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX） | φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX） | P71 | |
| PEFY-P80·90M-E1 | 1050 | 1004 | 930 | 850 | 800 | 25 | 17 | 800 | 15 | 700 | 1030 | φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX） | φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX） | P80·90 | |
| PEFY-P112·140·160M-E1 | 1250 | 1204 | 1130 | 1050 | 1000 | 25 | 21 | 1000 | 19 | 900 | 1230 | ※1 φ15.88（本体側29HEX，フレアナット側35HEX）<br>※2 φ19.05（本体側29HEX，フレアナット側36HEX） | φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX） | P112·140·160 | |

※1 :R410A 室外ユニット
※2 :R407C 室外ユニット
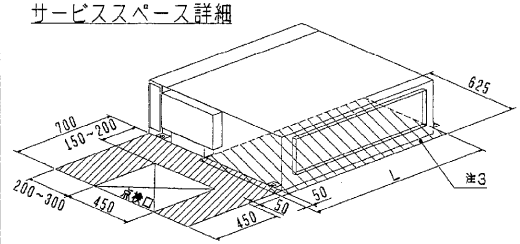
## <高性能フィルター組込み仕様>
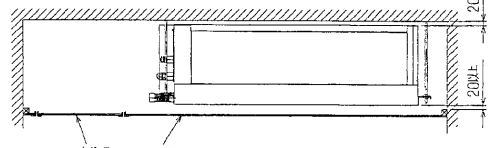
| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
|---|---|---|---|
| DIM. mm | 2005-03-03 | 2005-03-03 | PEFY-P45·56·71·80·90·112·140·160M-E1<br>インバータマルチエアコン フリーブランシステム<br>天井埋込形室内ユニット外形図 |

| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | DRW. NO. W277623 | REV. | PAGE 1/1 |
|---|---|---|---|---|