

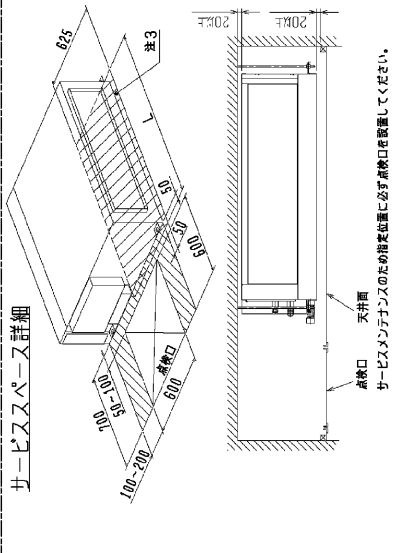
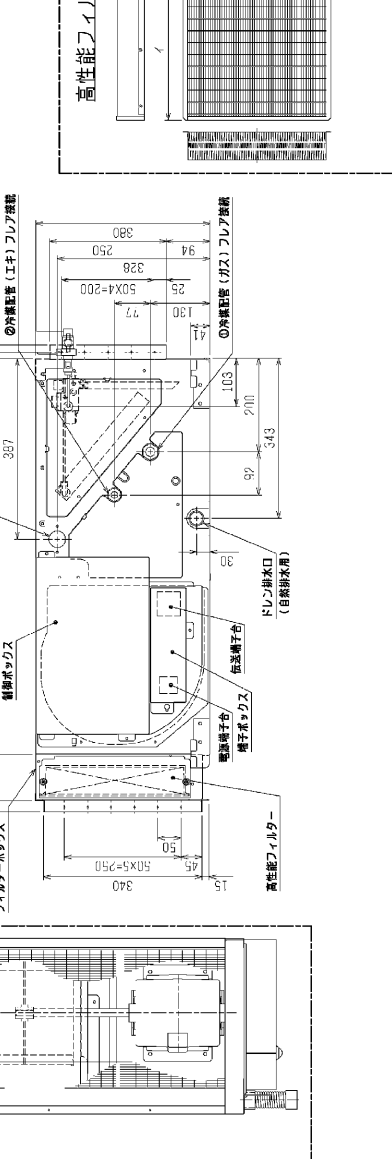
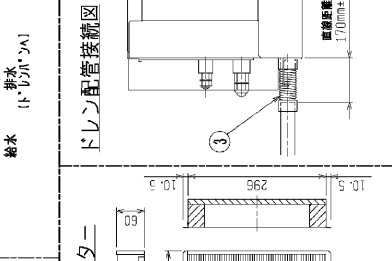
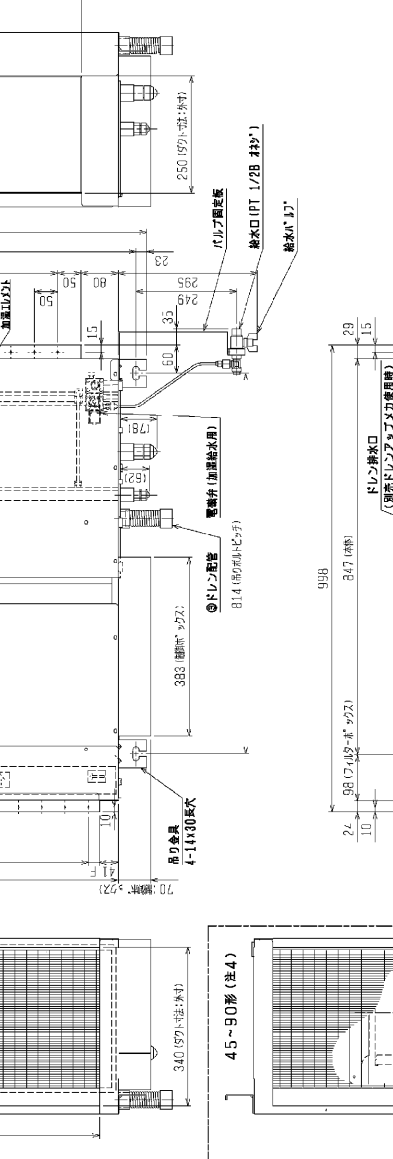
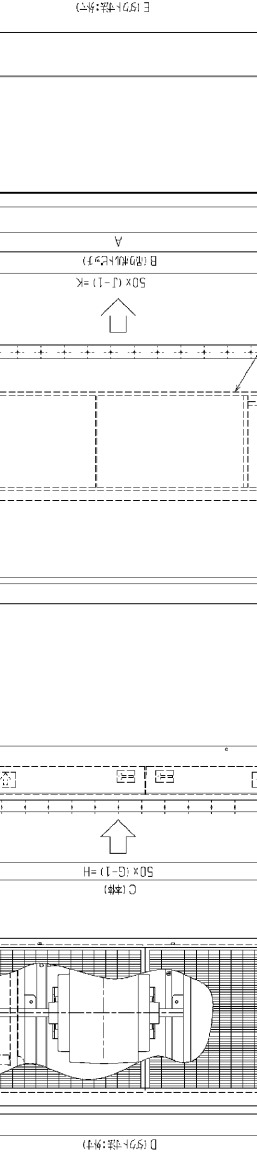
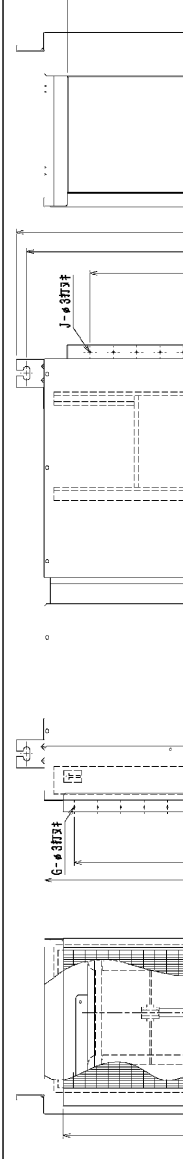


加湿器種	PEFY-P45-56-71 M-EI	PEFY-P80-90 M-EI	PEFY-P112-140-160 M-EI
形名	PAC-KE3MF	PAC-KE4MF	PAC-KE4MF
加湿率	65%	90%	65%
材質	高分子樹脂不織布フィルター		
フィルターサイズ	600×1	600×1	600×1
ボックス	PAC-KE11TB	PAC-KE31TB	PAC-KE94TB
加湿器種	PEFY-P45 M-EI/PEFY-P86 M-EI/PEFY-P71 M-EI	PEFY-P80-90 M-EI	PEFY-P112-140-160 M-EI
形名	PAC-KE11CH	PAC-KE13CH	PAC-KE19CH
加湿率	27%	44%	65%
加湿速度	0.45 L/h	0.55 L/h	0.7 L/h
消費電力	3W		
水圧	4.9~6.6GPa		

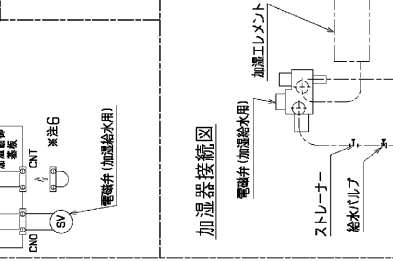

注：1. 吊りボルトは標準品が必要となり、別売の用取付支持部材にて接続を行ってください。
 2. 吊りボルトおよび取付用取付支持部材はM10を使用してください。(現場併用型)
 3. 別添の加湿器フィルターメンテナンスマニュアル及び取扱説明書の添付を要する際には下のメンテナンスマニュアルを参照してください。
 4. 本機はファンが2つのP112~160形を示します。P45~90形の場合はファンが1つとなります。
 5. 加湿器用電源線と加湿器用電源線の接続は、(納入状態で電源線を入れた状態で運転してください。)
 なお、試運転後このコネクタを必ず取りはずしてください。



＜高性能フィルター＋加湿器組込み仕様＞

作業日付	改定日付	TITLE
ISSUED	REVISED	PEFY-P45-56-71-80-90-112-140-160M-EI
		45M-9-1447103 フリーファン型
		天井型加湿器内工事外形図

訂正 No. 05-03-0307-03-21
 訂正内容 加湿器内工事外形図
 訂正 No. 05-03-0307-03-21
 訂正内容 加湿器内工事外形図

作業日付	改定日付	TITLE
ISSUED	REVISED	PEFY-P45-56-71-80-90-112-140-160M-EI
		45M-9-1447103 フリーファン型
		天井型加湿器内工事外形図

訂正 No. 05-03-0307-03-21
 訂正内容 加湿器内工事外形図
 訂正 No. 05-03-0307-03-21
 訂正内容 加湿器内工事外形図

※R10A 準拠ユニット

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	① 加湿器長さ	② 加湿器長さ	③ 加湿器長さ	④ 加湿器長さ
PEFY-P45M-EI	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780	6.35	12.7	15.88	9.52	12.7
PEFY-P86M-EI	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030	6.35	12.7	15.88	9.52	12.7
PEFY-P71M-EI	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230	6.35	12.7	15.88	9.52	12.7