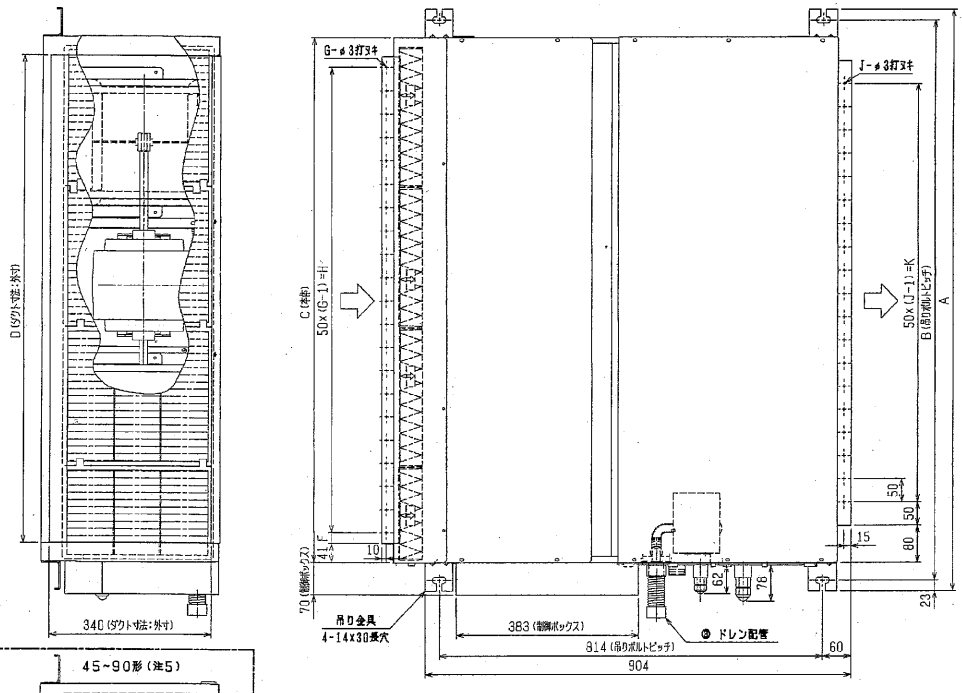

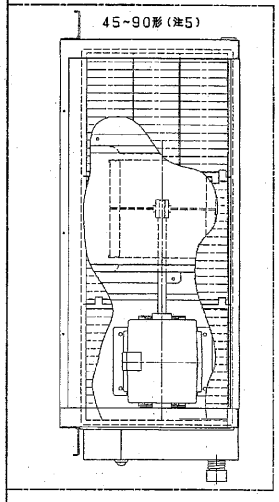

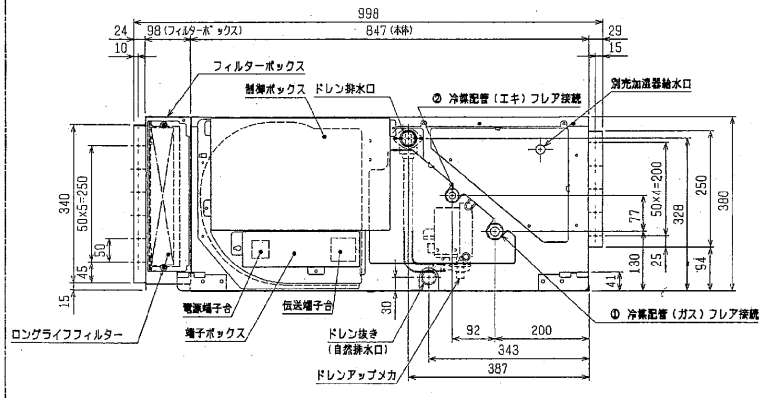

注：1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. 別売補助電気ヒーターのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますので
サービススペースを確保してください。
4. 別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい(600×600)
点検口を設けてください。
(サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
5. 本図はファンが2つのP112~160形を示します。P45~90形の場合はファンが1つとなります。
6. R407C室外ユニットの場合、P56・112~160形は配管サイズが異なりますので、付属のフレアナットを
使用してください。
7. ドレンポンプ試運転時のコネクターです。(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
なお、試運転後、コネクターは必ず取り外してください。
8. 別売加湿器と併用する場合は、別売加湿器に付属のフロートスイッチを接続してください。

サービススペース詳細

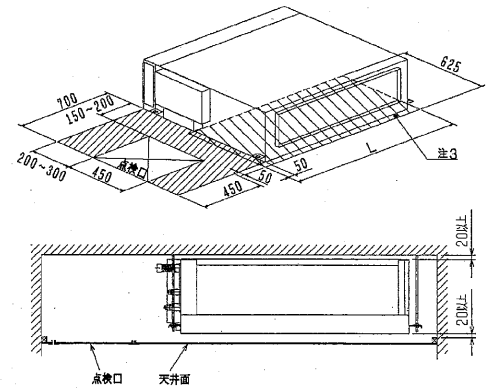

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

ドレンアップメカ配線図

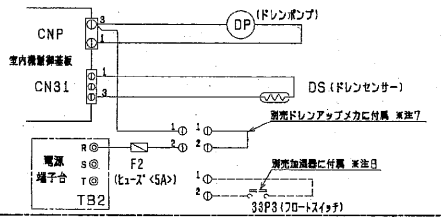

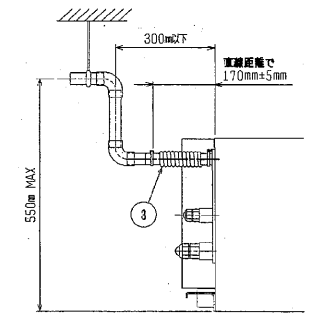

※上図範囲内で付属のドレンホースを
使用してドレン揚程の処理をお願いします。

適用機種		PEFY-P45·56·71M-E1	PEFY-P80·90M-E1	PEFY-P112·140·160M-E1
ロングライフフィルター1	形　名	PAC-KE96LAF	PAC-KE98LAF	PAC-KE99LAF
	材　質	合成繊維不織布エアフィルター		
	イメ個数	300×2	300×3	300×3 200×1
	フィルターボックス	PAC-KE71TB	PAC-KE93TB	PAC-KE94TB
ドレンアップメカ	形　名	PAC-KM24DM		
	電　源	単相200V50/60Hz		
	消費電力	8/7.5W		
	保護装置	液面検知器、オーバーフロー防止機能		

ロングライフフィルター



機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	① ガス配管サイズ (スパナサイズ)	② エキ配管サイズ (スパナサイズ)		③ ドレン配管
PEFY-P45M-E1	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780	φ12.7 (本体側23HEX、フレアナット側27HEX)	φ6.35 (本体側17HEX、フレアナット側17HEX)	P45	ドレンホース VP-25 (フルキ接手) (付属)
PEFY-P56M-E1												※1 φ12.7 (本体側26HEX、フレアナット側29HEX) ※2 φ15.88 (本体側26HEX、フレアナット側29HEX)	※1 φ6.35 (本体側19HEX、フレアナット側22HEX) ※2 φ9.52 (本体側19HEX、フレアナット側22HEX)	P56	
PEFY-P71M-E1												φ15.88 (本体側26HEX、フレアナット側29HEX)	φ9.52 (本体側19HEX、フレアナット側22HEX)	P71	
PEFY-P80·90M-E1	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030	φ15.88 (本体側26HEX、フレアナット側29HEX)	φ9.52 (本体側19HEX、フレアナット側22HEX)	P80·90	
PEFY-P112·140·160M-E1	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230	※1 φ15.88 (本体側29HEX、フレアナット側36HEX) ※2 φ19.05 (本体側29HEX、フレアナット側36HEX)	φ9.52 (本体側19HEX、フレアナット側22HEX)	P112·140·160	

※1 :R410A 室外ユニット
※2 :R407C 室外ユニット

<ロングライフフィルター+ドレンアップメカ組込み仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2004-12-23	2004-12-23	PEFY-P45·56·71·80·90·112·140·160M-E1 インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W277631	REV.	PAGE 1/1