注：1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
3. 別売補助電気ヒーターのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
4. 本図はファンが2つの112~160形を示します。45~90形の場合はファンが1つとなります。
5. 加湿器用電磁弁試運転時のコネクターです。（挿入状態で電源を入れると連続運転となります。）
なお、試運転後、コネクターを取り外してください。
6. ドレンポンプ試運転時のコネクターです。（挿入状態で電源を入れると連続運転となります。）
なお、試運転後、別売加湿器に付属のフロートスイッチを接続してください。

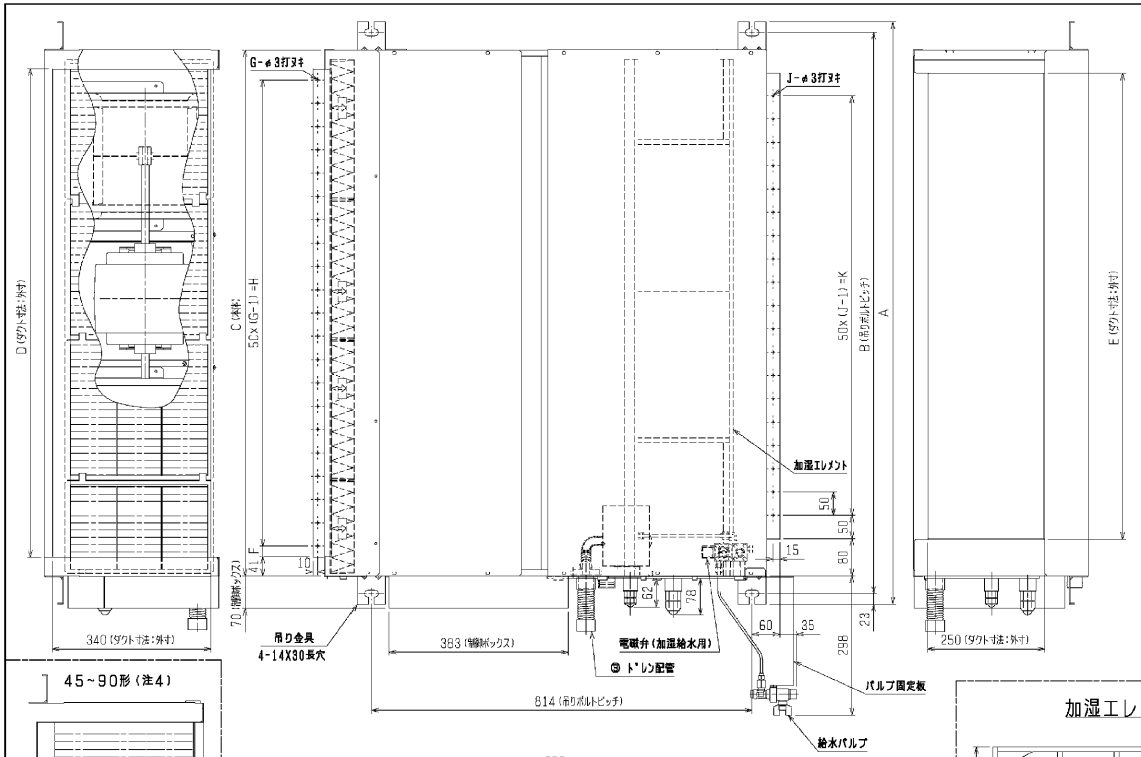

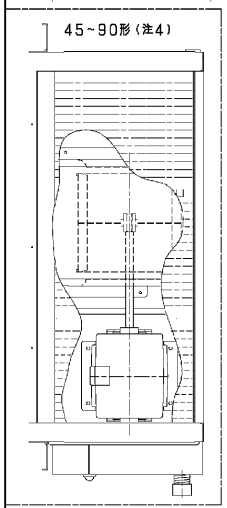

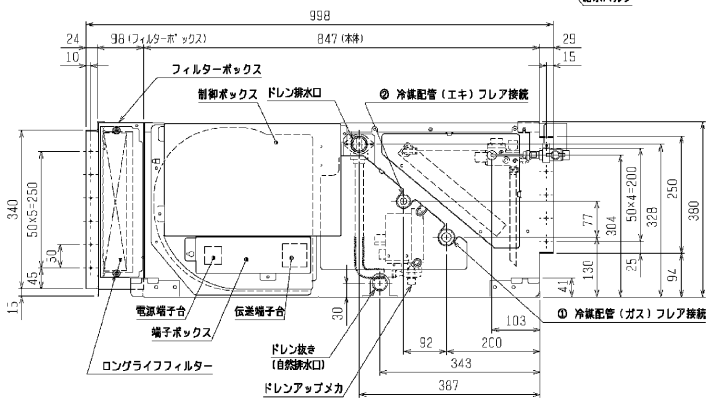

	ドレンアップメカ
形　名	PAC-KM24DM
電　源	単相200V50/60Hz
消費電力	8/7.5W
保護装置	液面検知器，オーバーフロー防止機能

ドレンアップメカ配線図

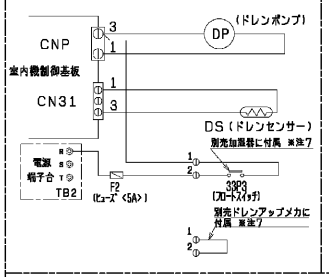

サービススペース詳細

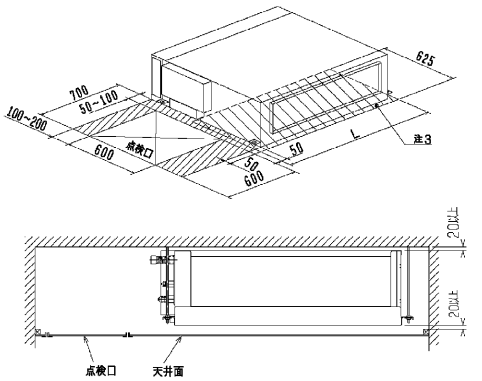

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

加湿エレメント

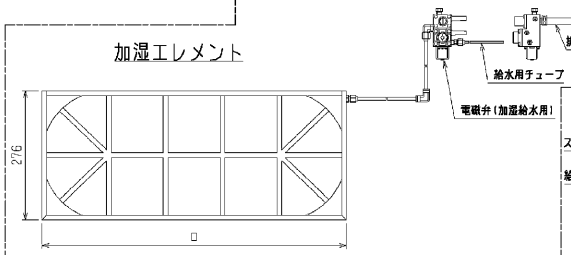

加湿器接続図



加湿器配線図



適用機種		PEFY-P45M-E1	PEFY-P56M-E1	PEFY-P71M-E1	PEFY-P80·90M-E1	PEFY-P112·140·160M-E1
ロングライフフィルター	形　名	PAC-KE86LAF			PAC-KE88LAF	PAC-KE89LAF
	材　質	合成繊維不織布エアフィルター				
	イ×個数	300×2			300×3	300×3 200×1
	フィルターボックス	PAC-KE71TB			PAC-KE93TB	PAC-KE94TB
透湿膜式加湿器	形　名	PAC-KE11CH			PAC-KE13CH	PAC-KE19CH
	ロ寸法	276			445	650
	加湿量	0.45ℓ/h	0.5ℓ/h	0.55ℓ/h	0.7 ℓ/h	1.4 ℓ/h
	消費電力	3W				
	水　圧	49~686kPa				
	メンテナンス	本エレメントに関しては軟水装置の装置は不要です。 透湿膜加湿器の平均的な寿命は、一般の上水で使用後5シーズンです。加湿エレメントは消耗部品ですので、劣化度合いに応じて加湿エレメントの交換をお願いします。加湿エレメントの寿命は加湿能力が初期の80％以下になった場合を想定しています。				

ロングライフフィルター





＊上図範囲内で付属のドレンホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

:R410A 室外ユニット

機　種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	① ガス配管サイズ	② エキ配管サイズ	機　種	③ ドレン配管
PEFY-P45M-E1	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780	φ12.7	φ6.35	P45	ドレンホース VP-25 <フルキ接手> （付属）
PEFY-P56M-E1														P56	
PEFY-P71M-E1												φ15.88	φ9.52	P71	
PEFY-P80·90M-E1	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030			P80·90	
PEFY-P112·140·160M-E1	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230			P112·140·160	

<ロングライフフィルター＋ドレンアップメカ＋加湿器組込み仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	04-12-23	07-03-21	PEFY-P45·56·71·80·90·112·140·160M-E1 インバーターマルチエアコン フリーブ ランクシステム 天井埋込形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W277643	REV. A　PAGE 1/1

A