
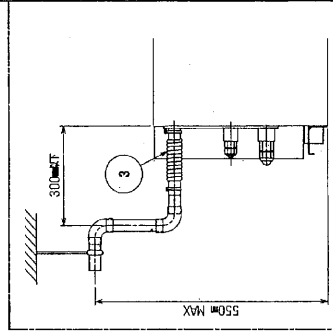
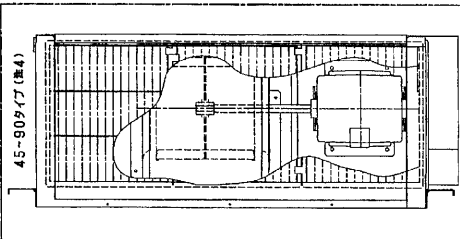
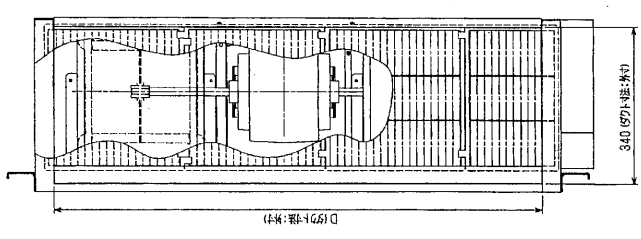
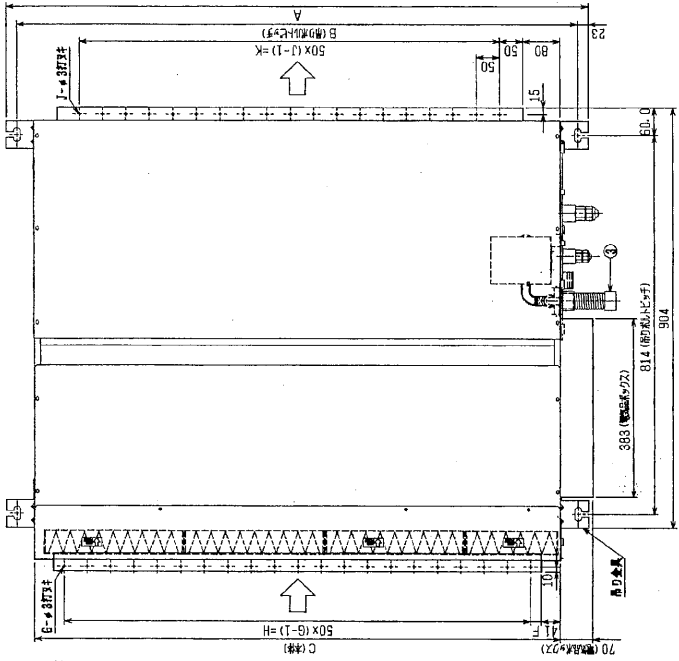


- 注: 1. 吊り金具にはM10を使用してください。(標準吊り金具)  
 2. 室外機は暖房ヒータのメンテナンス及び電気接続の箇所を常に以下60センチメートルと取りまわす必要があります。(600×600)  
 3. スペースを考慮する必要があります。設置エレメントのメンテナンスのため、1センチメートルの隙を、(600×600)の開口部を確保してください。  
 4. 本機はファンガードの112-160タイプを必ずしも、45-90タイプの場合はファンガード1と取りまわす。
- ・45タイプ <設置サイズ> <吊り金具>  
 外寸幅 (W) フレア幅  $\phi$ 12.7 (本体幅28HEX、フレア幅27HEX) ... ①  
 (W) (W)  $\phi$ 6.35 (本体幅17HEX、フレア幅17HEX) ... ②  
 ・569タイプ  
 外寸幅 (W) フレア幅  $\phi$ 12.7 (本体幅26HEX、フレア幅26HEX) ... ③  
 (W) (W)  $\phi$ 6.35 (本体幅19HEX、フレア幅22HEX) ... ④  
 ・71-90タイプ  
 外寸幅 (W) フレア幅  $\phi$ 15.88 (本体幅26HEX、フレア幅29HEX) ... ⑤  
 (W) (W)  $\phi$ 9.52 (本体幅19HEX、フレア幅22HEX) ... ⑥  
 ・112-160タイプ  
 外寸幅 (W) フレア幅  $\phi$ 15.88 (本体幅29HEX、フレア幅36HEX) ... ⑦  
 (W) (W)  $\phi$ 9.52 (本体幅19HEX、フレア幅22HEX) ... ⑧
- ドレン VP-25<ドレン継手200mm> (特許) ... ⑨


ロングライフフィルタ

大	3枚
中	2枚
小	1枚


フィルタボックス ... ⑩

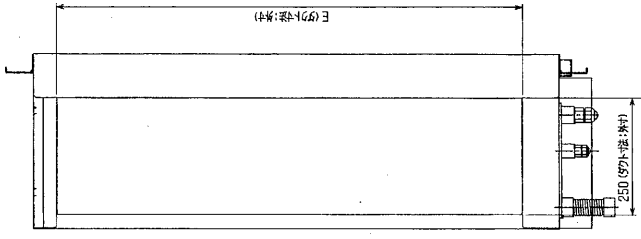



※上記範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン接続の処置をお願いします。

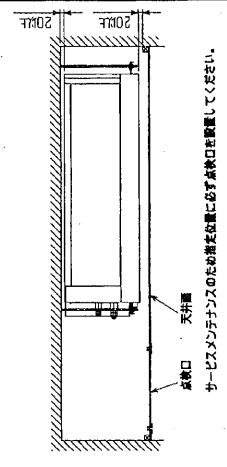

サービスパネルの取り付けに必ず排水口を確保してください。

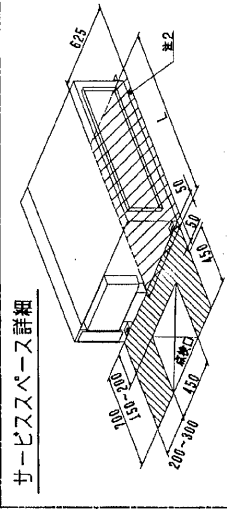

サービスパネル詳細

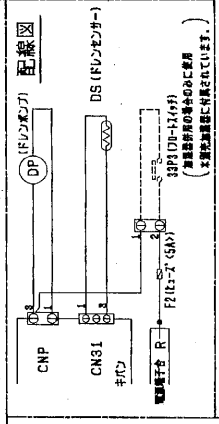

適用機種	RFY-P12-140-160H-E	RFY-P80-90M-E	RFY-P12-140-160H-E
形名	PAC-KE81LAF	PAC-KE81LAF	PAC-KE81LAF
容量	300×3	300×3	300×3
フィルタ	20×1	20×1	20×1
形名	PAC-KE41TB	PAC-KE83TB	PAC-KE84TB
容量	300×2	300×3	300×3
原産国	中国	中国	中国
保証期間	87ヶ月	87ヶ月	87ヶ月

<ロングライフフィルタ+ドレンアップメカ組み仕様>

作成日付	改定日付	TITLE
ISSUED	REVISED	PEFY-P15-56-71M-E
2003-08-29	2003-08-29	ドレンアップメカ+フィルタ
発行部 空調システム部		
DRAWING NO. W274281		
SCALE	NTS	REV. 1/1

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

適用機種	RFY-P15-56-71M-E
形名	PEFY-P80-90M-E
容量	300×3
フィルタ	20×1
形名	PEFY-P12-140-160H-E
容量	300×2
原産国	中国
保証期間	87ヶ月