| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFAK-P140(V)AW(M)-A<br>PFTK-P125(V)AW(M)-A | 760 | 742 | 822 | 794 | 800 | 640 | 3 | 570 | 35 | 12 | 190 |
| PFAK-P224(V)AW(M)-A<br>PFTK-P200(V)AW(M)-A<br>PFAV-P224(V)M-A | 980 | 962 | 1042 | 1014 | 1020 | 860 | 4 | 800 | 30 | 14 | 200 |
| PFAK-P280(V)AW(M)-A<br>PFTK-P250(V)AW(M)-A<br>PFAV-P280M-A | 1200 | 1182 | 1262 | 1234 | 1240 | 1080 | 5 | 1000 | 40 | 16 | 200 |

| NO. | 名称 | NO. | 名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冷媒配管<ガス>・・・・・ P140,P125:φ19.05<br>P224,P200:φ25.4 , P280,P250:φ28.6 ロウ付 | 7 | アース端子(制御箱内に設置)・・・・・・・5ヵ所 |
| 2 | 冷媒配管<液>・・・・・ P140・P125:φ9.52<br>P224・P280,P200・P250:φ12.7 ロウ付 | 8 | 基礎ボルト穴・・・・・・4-φ12 |
| 3 | ドレン穴・・・・・・・・1B | 9 | 透湿膜加湿器配管穴・・・・・・φ52 |
| 4 | 装置電源穴・・・・・・・φ43 | 10 | 加湿器配管穴・・・・・・φ27 |
| 5 | 電線穴・・・・・φ27 | 11 | 加熱器(蒸気入口・温水出口)・・ P140・224,P125・200:1B<br>P280,P250:11/4B |
| 6 | 室内外連絡穴,伝送線穴・・・・・・φ27 | 12 | 加熱器(蒸気出口・温水入口)・・ P140・224,P125・200:1B<br>P280,P250:11/4B |

注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
2. PFAV形は左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。
3. 吹出ダクトフランジをご使用になり、設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
4. 透湿膜加湿器はヒートポンプ機種のみ組込可能です。

別売吹出ダクトフランジ組込時




外気取入フランジ<別売部品>




壁面固定金具詳細

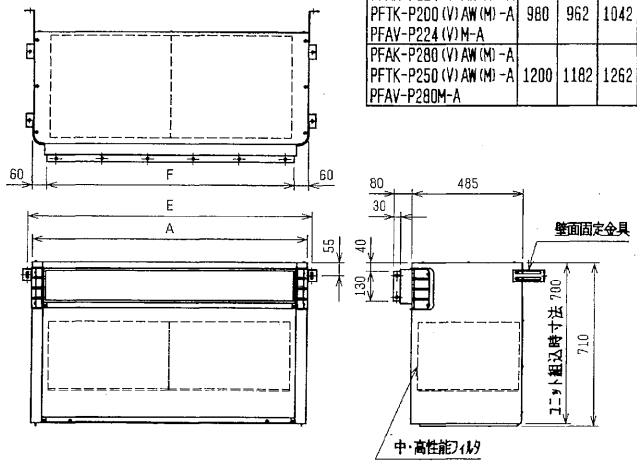


通風・サービススペース
通常最低限必要な寸法を示します。

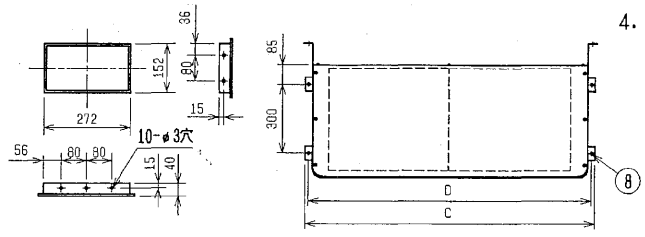


配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。

吹出ダクトフランジ寸法詳細図







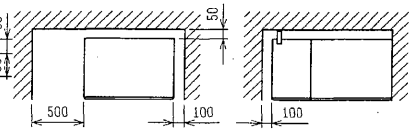


| 項目 \ 形名 | PFAK-P140(V)AW(M)-A<br>PFTK-P125(V)AW(M)-A | PFAK-P224(V)AW(M)-A<br>PFTK-P200(V)AW(M)-A<br>PFAV-P224(V)M-A | PFAK-P280(V)AW(M)-A<br>PFTK-P250(V)AW(M)-A<br>PFAV-P280M-A |
|---|---|---|---|
| 別売フィルタユニット形名 | PAC-CF71TB | PAC-CF72TB | PAC-CF73TB |
| 外装色 | マンセル5Y 8/1 | | |
| 外形寸法 高さ mm | 710<製品組込時700> | | |
| 外形寸法 幅 mm | 760 | 980 | 1200 |
| 外形寸法 奥行 mm | 485 | | |
| エアフィルタ 形名 | PAC-CF61AF / PAC-CF91AF | PAC-CF62AF / PAC-CF92AF | PAC-CF63AF / PAC-CF93AF |
| エアフィルタ 集塵効率 % | 65 / 90 | 65 / 90 | 65 / 90 |
| 断熱材 | グラスウール+ガラスクロス+発泡防止コーティング | | |
| 製品質量<フィルタ取外時> kg | 39<33> | 49<40> | 57<47> |
| エアフィルタ質量 kg | 6.0 | 4.5×2 | 5.0×2 |
| 別売吹出ダクトフランジ形名 | PAC-TS04FD | PAC-TS05FD | PAC-TS08FD |

中・高性能フィルタユニット組込
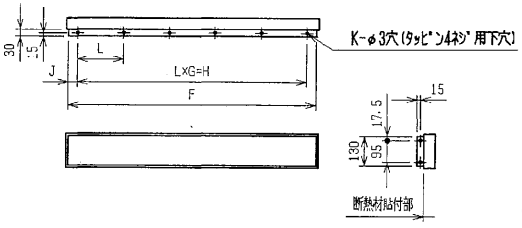
| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED |
|---|---|---|
| DIM. mm | 2001-09-04 | 2003-06-24 |

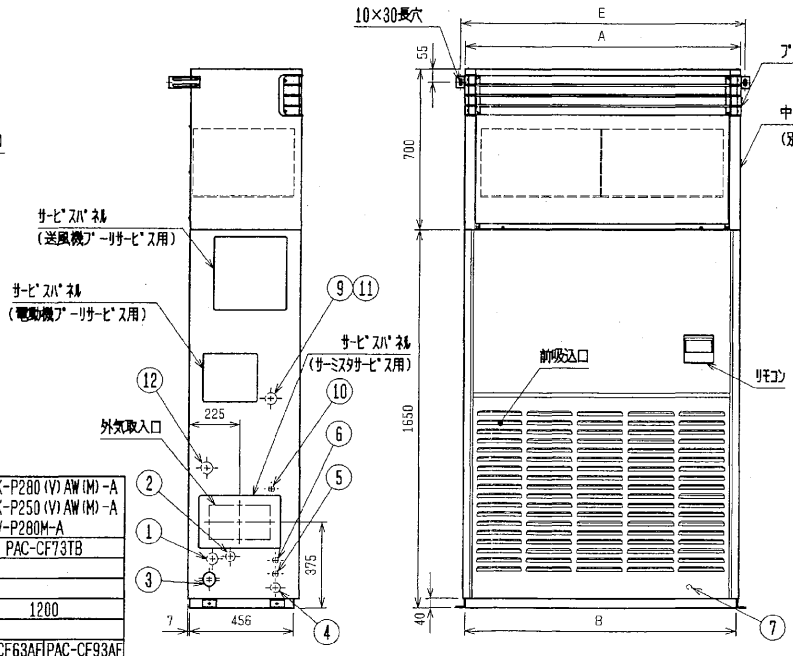TITLE
床置ダクト形室内ユニット外形図
PFAK-P140,224,280(V)AW(M)-A
PFTK-P125,200,250(V)AW(M)-A
PFAV-P224(V)M-A
PFAV-P280M-A

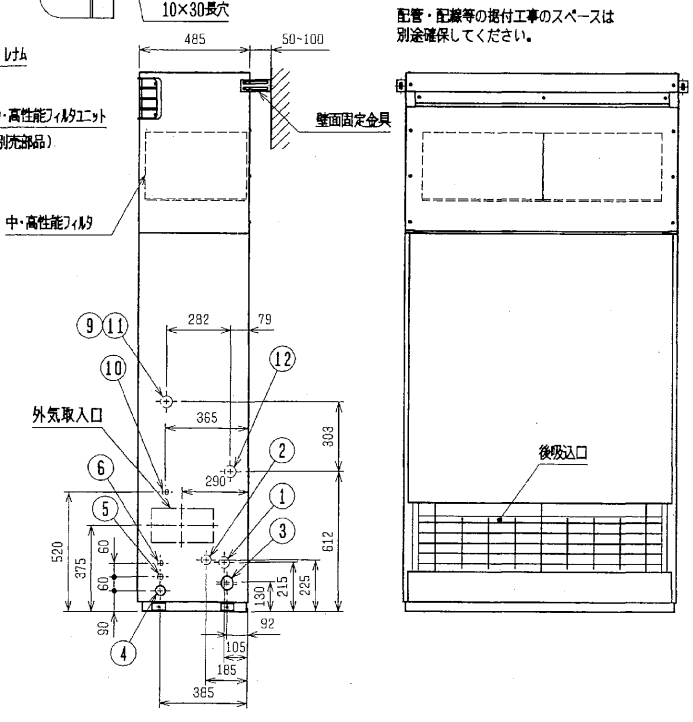SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | DRW. NO. W645807 | REV. F | PAGE