



通風・サービスペース
通常敷設線必要な寸法を示します。




配管・配線等の配付工事のスペースは
別途確保してください。

吹出ダクトフランジ

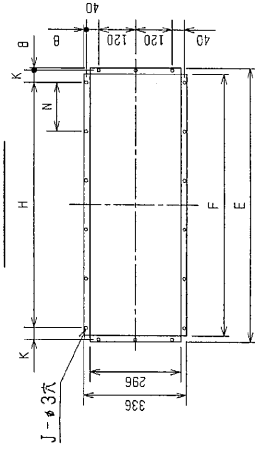


外気取入フランジ(別売部品)

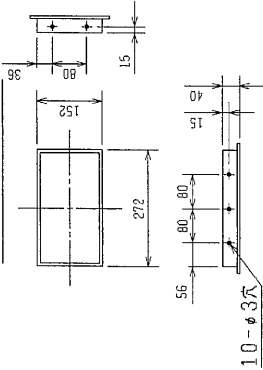

サービスペース
(送風機アリアーサービス用)

サービスペース
(電動機アリアーサービス用)

サービスペース
(サーミスターサービス用)

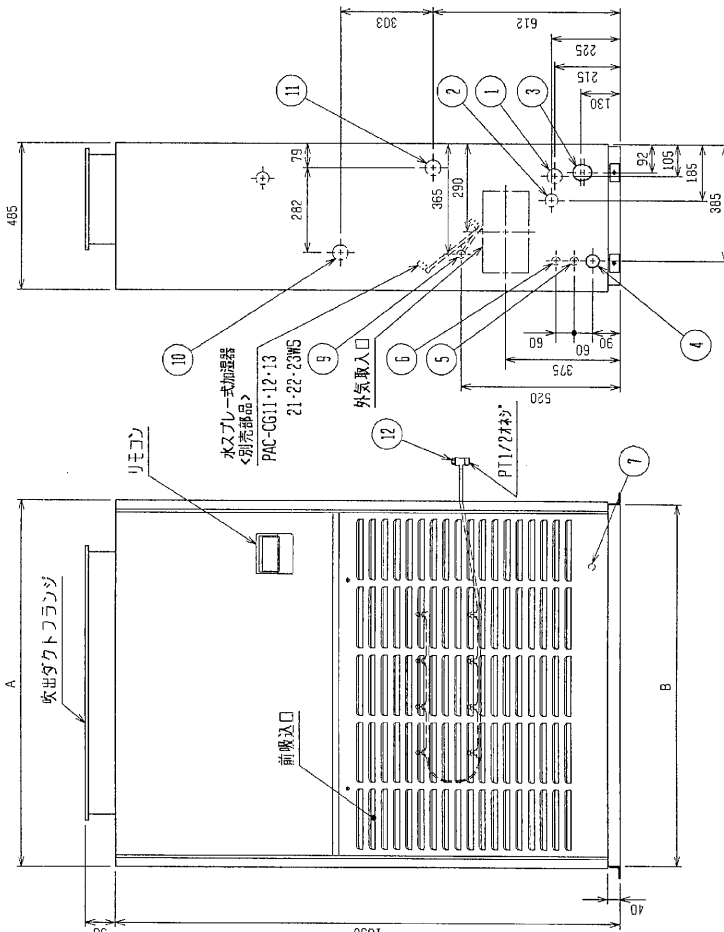

- 注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
 注2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないよう換気扇等を設けてください。
 注3. 左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。(P140形を除く)
 注4. 本図はPAC-CG21, 22, 23WSを参照し、PAC-CG11, 12, 13WSはヘッダーが1本となります。

NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>.....φL 0寸付	7	アース端子 (制御箱内に設置).....5ヶ所
2	冷媒配管<液>.....φ9.52 0寸付	8	基礎ボルト穴.....4-φ12
3	ドレン穴.....φ8	9	加湿器配管穴.....φ27
4	装置電源穴.....φ43	10	加熱器配管 (蒸気入口・温水出口).....接続パイプ
5	電源穴.....φ27	11	加熱器配管 (蒸気出口・温水出口).....接続パイプ
6	室内外連絡配管穴、伝送線穴.....φ27	12	給水ストレーナー (付属品)

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
PFAY-P140M-E	760	742	822	794	383	343	154	230	10	68.5	15.88	18	-
PFAY-P224M-E	980	962	1042	1014	715	675	108	640	16	29.5	19.05	18	160
PFAY-P280M-E	1200	1182	1262	1234	895	835	160	800	18	39.5	22.2	1	1/4B 160

水スプレー式加湿器組込

TITLE
床置ダクト形室内ユニット外形図
PFAV-P140, P224, P280M-E

作成日付 ISSUED 2003-09-02 2005-08-22
改定日付 REVISED

訂 規 格 mm
SCALE NTS

図 号 W655468
社 名 三菱電機株式会社

PAGE 1/1