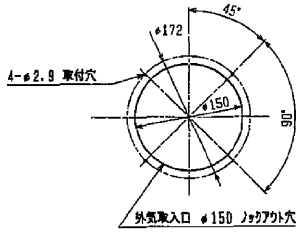

外気取入口詳細図

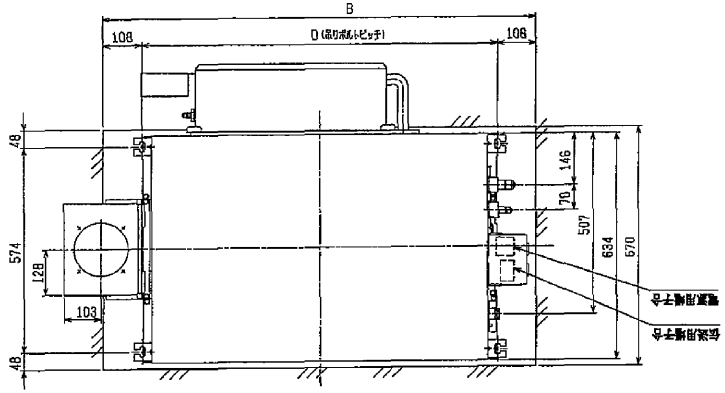

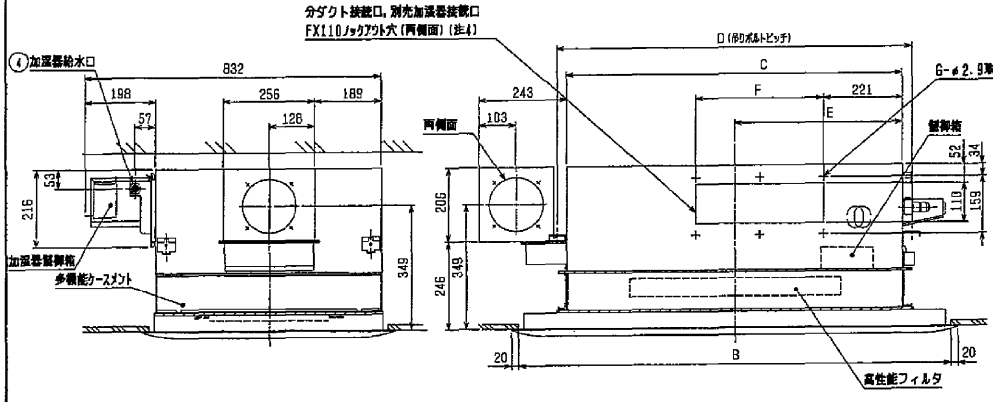

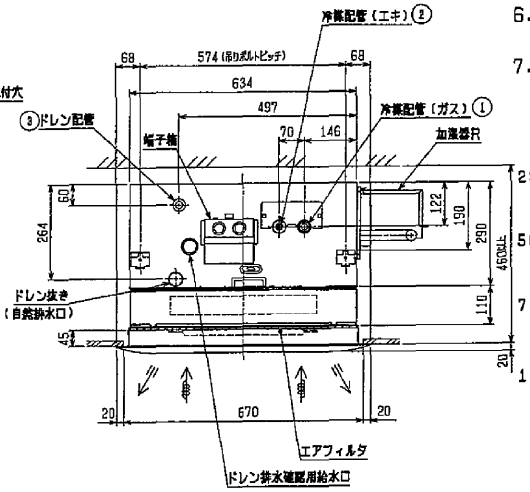

注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地御手配)
3. オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は
本体高さが110mmアップします。
但し、加湿器を2個取付けた場合は高性能フィルタまたは
パワー脱臭フィルタの組込みは出来ません。
4. 本図はR(右仕様)を取付けた場合を示します。L(左仕様)の場合は
加湿器の取付位置が本図と対称になります。
加湿器は片側(LまたはR)のみの取付けに加え、容量アップする
場合は2個取付け可能です。
5. 加湿器を片側のみ取付けの場合は給水圧力を0.05~0.5MPa
の範囲でお使いください。
加湿器を2個取付けの場合は給水圧力を必ず減圧弁(現地御手配)
で0.05~0.1MPaに減圧してください。
6. サービスメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を
設置してください。
7. エアフィルタはパネルに同梱されています。

22~45タイプ	<配管サイズ>	<スパナサイズ>
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ12.7(本体側23HEX, フレアナット側27HEX)	-- ①
〃 (エキ) 〃	φ6.35(本体側17HEX, フレアナット側17HEX)	-- ②
56タイプ		
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ12.7(本体側26HEX, フレアナット側29HEX)	-- ①
〃 (エキ) 〃	φ6.35(本体側19HEX, フレアナット側22HEX)	-- ②
71~90タイプ		
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ15.88(本体側26HEX, フレアナット側29HEX)	-- ①
〃 (エキ) 〃	φ9.52(本体側19HEX, フレアナット側22HEX)	-- ②
112タイプ		
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ15.88(本体側29HEX, フレアナット側36HEX)	-- ①
〃 (エキ) 〃	φ9.52(本体側19HEX, フレアナット側22HEX)	-- ②
ードレンホース VP-25<フルキ接手>(付属)		---------- ③
加湿器給水口	φ6.35(17HEX フレアナット)	---------- ④

高性能フィルタ

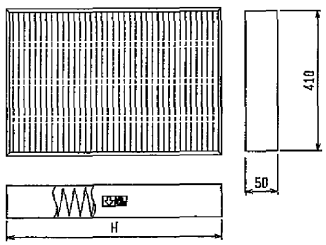

機種		所要数	H
PLFY-P22LMD-E PLFY-P28LMD-E PLFY-P36LMD-E PLFY-P45LMD-E	PAC-KH81AF(高性能フィルタ NBS65%)	1	590
	PAC-KH41AF(高性能フィルタ NBS90%)	1	
PLFY-P56LMD-E PLFY-P71LMD-E	PAC-KH83AF(高性能フィルタ NBS65%)	1	760
	PAC-KH43AF(高性能フィルタ NBS90%)	1	
PLFY-P80LMD-E PLFY-P90LMD-E PLFY-P112LMD-E	PAC-KH81AF(高性能フィルタ NBS65%)	2	590
	PAC-KH41AF(高性能フィルタ NBS90%)	2	

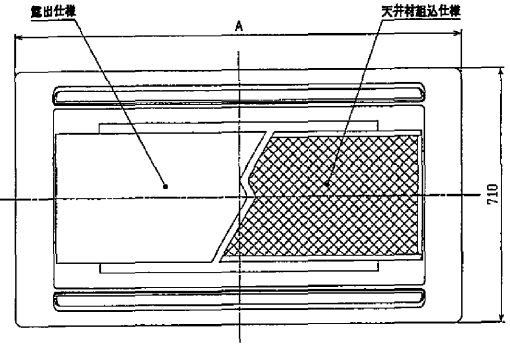

機種			A	B	C	D	E	F
PLFY-P22LMD-E PLFY-P28LMD-E PLFY-P36LMD-E PLFY-P45LMD-E	CMP-P45LW-D(油抜ボルト) CMP-P45LX-D(天井材組込ボルト)	PAC-KH23HUR(自然蒸発式加湿器<右>) PAC-KH13HUL(自然蒸発式加湿器<左>) ※左仕様は本図と対称になります<注4>	1080	1048	776	824	388	778
PLFY-P56LMD-E PLFY-P71LMD-E	CMP-P71LW-D(油抜ボルト) CMP-P71LX-D(天井材組込ボルト)		1250	1210	946	994	478	
PLFY-P80LMD-E PLFY-P90LMD-E PLFY-P112LMD-E	CMP-P112LW-D(油抜ボルト) CMP-P112LX-D(天井材組込ボルト)	PAC-KH24HUR(自然蒸発式加湿器<右>) PAC-KH14HUL(自然蒸発式加湿器<左>) ※左仕様は本図と対称になります<注4>	1750	1710	1446	1494	723	1096



<高性能フィルタ+自然蒸発式加湿器(片側組込み)+外気取入ダクトフランジ組込み仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2004-02-25	2004-02-25	PLFY-P22·28·36·45·56·71·80·90·112LMD-E インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. W275935 REV. PAGE 1/1