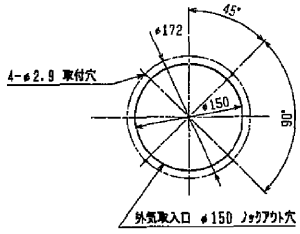

外気取入口詳細図

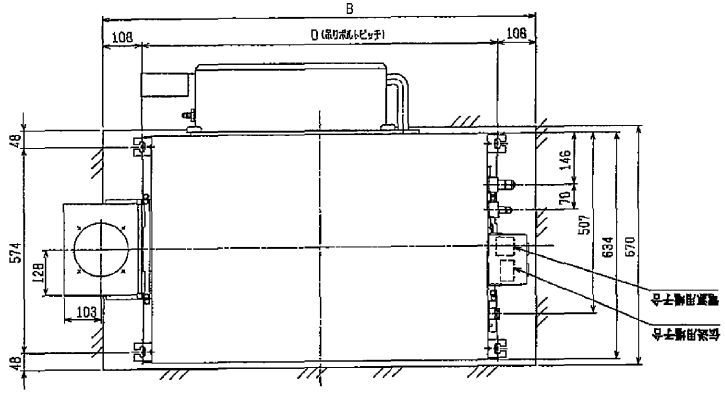


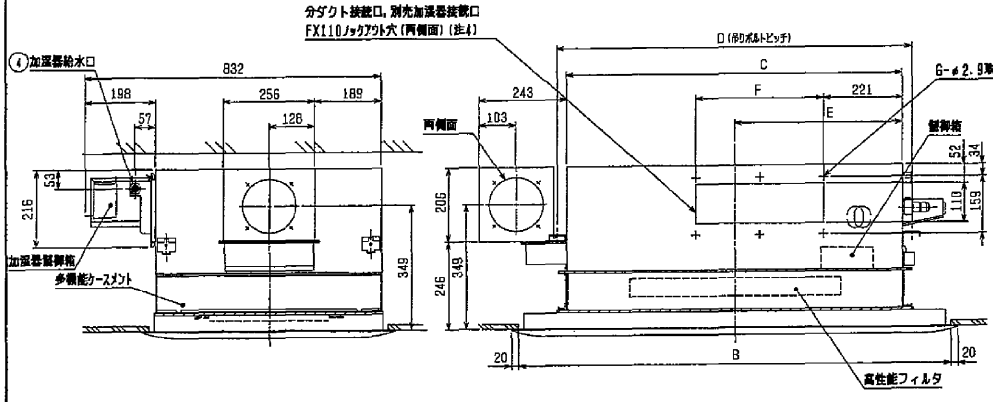


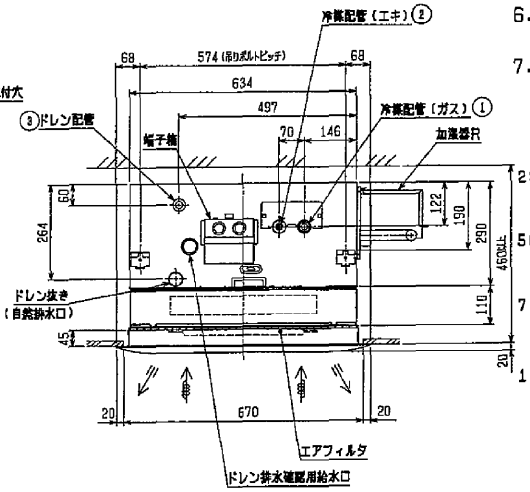


注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地御手配)
3. オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は
本体高さが110mmアップします。
但し、加湿器を2個取付けた場合は高性能フィルタまたは
パワー脱臭フィルタの組込みは出来ません。
4. 本図はR(右仕様)を取付けた場合を示します。L(左仕様)の場合は
加湿器の取付位置が本図と対称になります。
加湿器は片側(LまたはR)のみの取付けに加え、容量アップする
場合は2個取付け可能です。
5. 加湿器を片側のみ取付けの場合は給水圧力を0.05~0.5MPa
の範囲でお使いください。
加湿器を2個取付けの場合は給水圧力を必ず減圧弁(現地御手配)
で0.05~0.1MPaに減圧してください。
6. サービスメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を
設置してください。
7. エアフィルタはパネルに同梱されています。

| | | |
|---|---|---|
| 22~45タイプ | <配管サイズ> | <スパナサイズ> |
| 冷媒配管(ガス)フレア接続 | φ12.7(本体側23HEX, フレアナット側27HEX) | -- ① |
| 〃 (エキ) 〃 | φ6.35(本体側17HEX, フレアナット側17HEX) | -- ② |
| 56タイプ | | |
| 冷媒配管(ガス)フレア接続 | φ12.7(本体側26HEX, フレアナット側29HEX) | -- ① |
| 〃 (エキ) 〃 | φ6.35(本体側19HEX, フレアナット側22HEX) | -- ② |
| 71~90タイプ | | |
| 冷媒配管(ガス)フレア接続 | φ15.88(本体側26HEX, フレアナット側29HEX) | -- ① |
| 〃 (エキ) 〃 | φ9.52(本体側19HEX, フレアナット側22HEX) | -- ② |
| 112タイプ | | |
| 冷媒配管(ガス)フレア接続 | φ15.88(本体側29HEX, フレアナット側36HEX) | -- ① |
| 〃 (エキ) 〃 | φ9.52(本体側19HEX, フレアナット側22HEX) | -- ② |
| ードレンホース VP-25<フルキ接手>(付属) | | ---------- ③ |
| 加湿器給水口 | φ6.35(17HEX フレアナット) | ---------- ④ |

高性能フィルタ

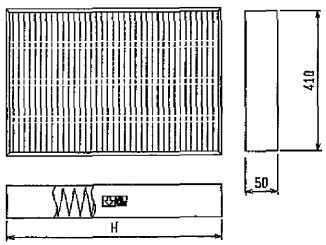


| 機種 | | 所要数 | H |
|---|---|---|---|
| PLFY-P22LMD-E<br>PLFY-P28LMD-E<br>PLFY-P36LMD-E<br>PLFY-P45LMD-E | PAC-KH81AF(高性能フィルタ NBS65%) | 1 | 590 |
| | PAC-KH41AF(高性能フィルタ NBS90%) | 1 | |
| PLFY-P56LMD-E<br>PLFY-P71LMD-E | PAC-KH83AF(高性能フィルタ NBS65%) | 1 | 760 |
| | PAC-KH43AF(高性能フィルタ NBS90%) | 1 | |
| PLFY-P80LMD-E<br>PLFY-P90LMD-E<br>PLFY-P112LMD-E | PAC-KH81AF(高性能フィルタ NBS65%) | 2 | 590 |
| | PAC-KH41AF(高性能フィルタ NBS90%) | 2 | |

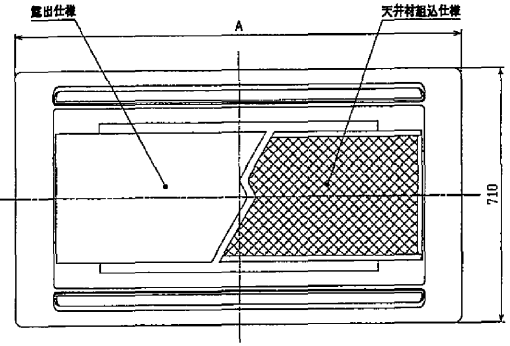


| 機種 | | | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLFY-P22LMD-E<br>PLFY-P28LMD-E<br>PLFY-P36LMD-E<br>PLFY-P45LMD-E | CMP-P45LW-D(油抜ボルト)<br>CMP-P45LX-D(天井材組込ボルト) | PAC-KH23HUR(自然蒸発式加湿器<右>)<br>PAC-KH13HUL(自然蒸発式加湿器<左>)<br>※左仕様は本図と対称になります<注4> | 1080 | 1048 | 776 | 824 | 388 | 778 |
| PLFY-P56LMD-E<br>PLFY-P71LMD-E | CMP-P71LW-D(油抜ボルト)<br>CMP-P71LX-D(天井材組込ボルト) | | 1250 | 1210 | 946 | 994 | 478 | |
| PLFY-P80LMD-E<br>PLFY-P90LMD-E<br>PLFY-P112LMD-E | CMP-P112LW-D(油抜ボルト)<br>CMP-P112LX-D(天井材組込ボルト) | PAC-KH24HUR(自然蒸発式加湿器<右>)<br>PAC-KH14HUL(自然蒸発式加湿器<左>)<br>※左仕様は本図と対称になります<注4> | 1750 | 1710 | 1446 | 1494 | 723 | 1096 |




<高性能フィルタ+自然蒸発式加湿器(片側組込み)+外気取入ダクトフランジ組込み仕様>

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
|---|---|---|---|
| DIM. mm | 2004-02-25 | 2004-02-25 | PLFY-P22·28·36·45·56·71·80·90·112LMD-E<br>インバータマルチエアコン フリープランシステム<br>天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図 |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | | DRW. NO. W275935 REV. PAGE 1/1 |