



- 注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合  
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現貨御手配)
3. 本図はR(右仕様)を取付けた場合を示します。L(左仕様)の場合は  
加湿器の取付位置が本図と対称になります。  
加湿器は片側(しまたはR)のみの取付に加え、容量アップする場合は  
2側取付け可能です。
4. 加湿器を片側のみ取付けの場合は給水圧力を0.05~0.5MPa  
の範囲でお使いください。  
加湿器を2側取付けの場合は給水圧力を必ず減圧弁(現貨御手配)  
で0.05~0.1MPaに減圧してください。
5. サーマスタメンテナンスの高、下図の指定位置に必ず点検口を  
設置してください。
6. エアフィルタはパネルに内蔵されています。

- <標準タイプ> <L仕様タイプ>
- ① 12.7 (本体幅28HEX, 吊りボルト幅27HEX) -- ①
  - ② 6.35 (本体幅17HEX, 吊りボルト幅17HEX) -- ②
  - ① 12.7 (本体幅26HEX, 吊りボルト幅25HEX) -- ①
  - ② 6.35 (本体幅15HEX, 吊りボルト幅22HEX) -- ②
  - ① 15.88 (本体幅26HEX, 吊りボルト幅25HEX) -- ①
  - ② 9.52 (本体幅19HEX, 吊りボルト幅22HEX) -- ②
  - ① 15.88 (本体幅28HEX, 吊りボルト幅26HEX) -- ①
  - ② 9.52 (本体幅19HEX, 吊りボルト幅22HEX) -- ②
- ① ドリンクホース VP-25の仕様書(付属) -- ③
- ② 加湿器給水口 #6.35 (17HEX 吊りボルト) -- ④

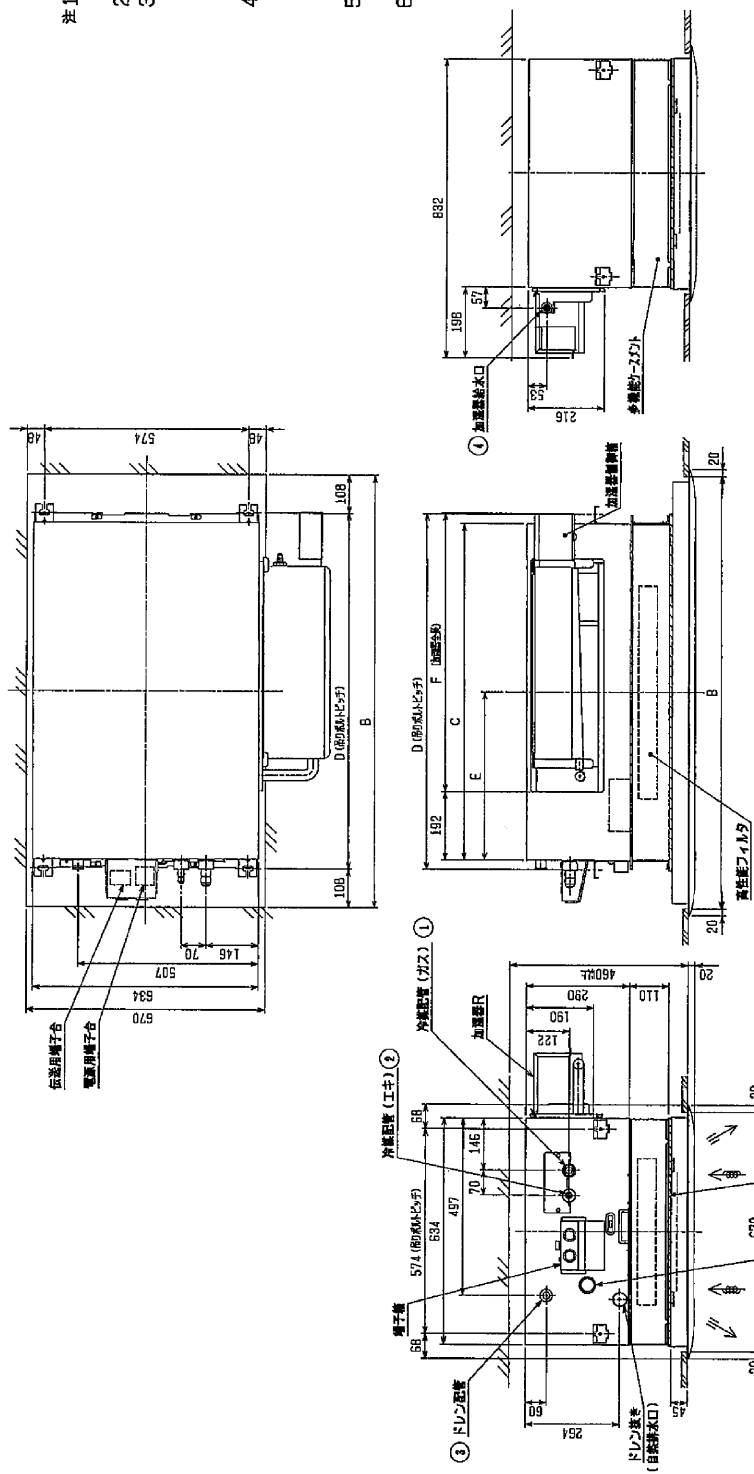

機種	標準	選定	標準	選定	標準	選定	標準	選定
PLY-P22LD-E	PAC-KH31AF (標準型) 483	MS65S1	1					
PLY-P20LD-E	PAC-KH41AF (標準型) 483	MS55S1	1					
PLY-P18LD-E	PAC-KH33AF (標準型) 483	MS55S1	1					
PLY-P16LD-E	PAC-KH43AF (標準型) 483	MS55S1	1					
PLY-P14LD-E	PAC-KH31AF (標準型) 483	MS55S1	2					
PLY-P12LD-E	PAC-KH41AF (標準型) 483	MS55S1	2					

機種	標準	選定	標準	選定	標準	選定	標準	選定
PLY-P22LD-E	CHP-P21LD-D (標準型) 213	MS65S1	1080	1040	776	824	388	778
PLY-P20LD-E	CHP-P21LD-D (標準型) 213	MS65S1	1250	1210	946	994	478	
PLY-P18LD-E	CHP-P21LD-D (標準型) 213	MS65S1	1750	1710	1446	1494	728	1056
PLY-P16LD-E	CHP-P21LD-D (標準型) 213	MS65S1						
PLY-P14LD-E	CHP-P21LD-D (標準型) 213	MS65S1						
PLY-P12LD-E	CHP-P21LD-D (標準型) 213	MS65S1						

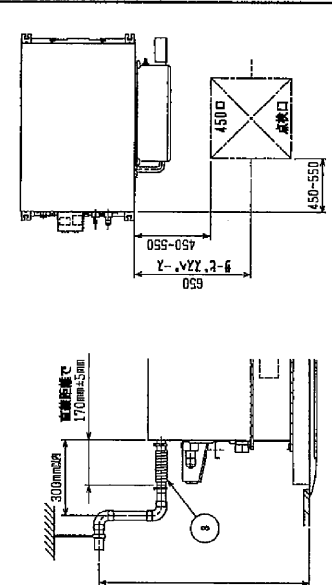

高性能フィルタ + 自然蒸発式加湿器組み仕様 (片側組み) >

仕様書

改定日付 2004-02-25

改定理由 天材の仕様変更による

発行日付 2004-02-25

発行場所 三井物産株式会社

図名 PLY-P22-28-38-45-56-71-80-90-112LD-E

寸法 483x566x710x900x1120mm

REV. 1/1

SCALE NTS W275934

三菱電機株式会社