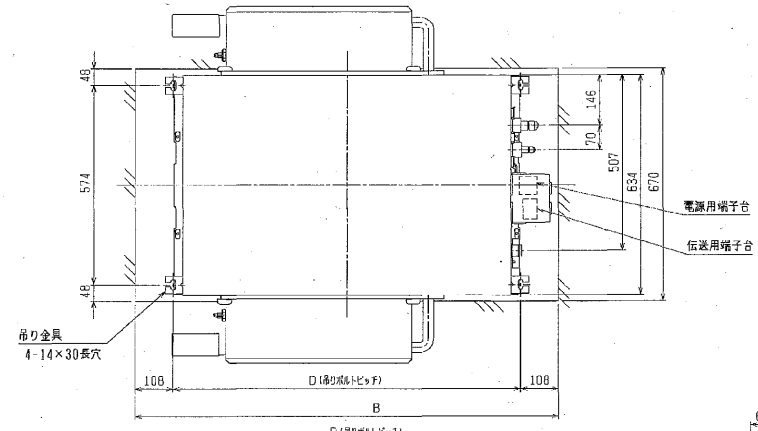

注1．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて
補強を行ってください。
3．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用して
ください。（現地御手配）
4．給水圧力を必ず減圧弁（現地御手配）で0．05～0．1MPaに
減圧してください。
5．サービスメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を
設置してください。
6．エアフィルターはパネルに同梱されています。
7．R407C室外ユニットの場合、P56・P112形は配管サイズが
異なりますので、付属のフレアナットを使用してください。

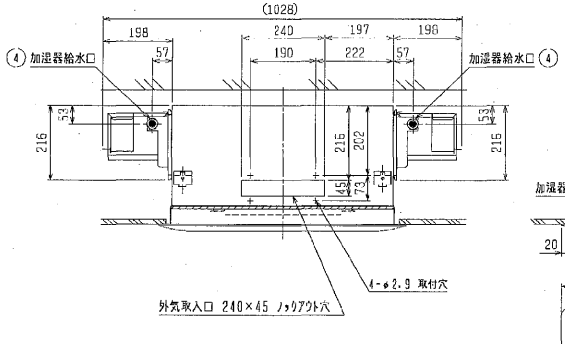

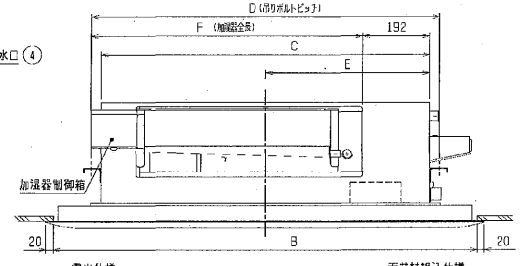

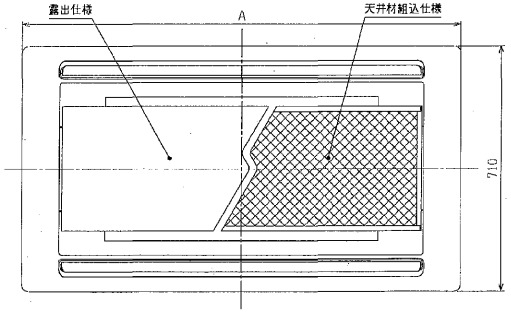

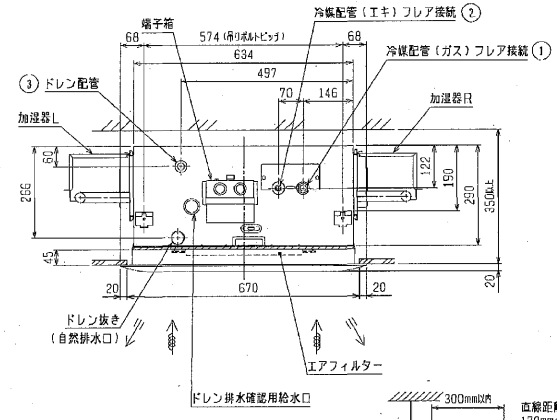



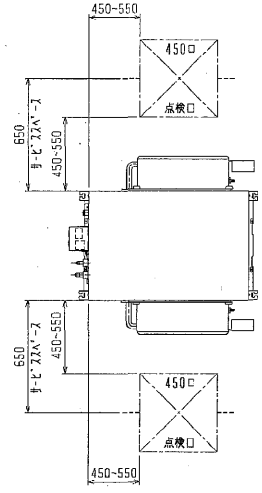

機種			A	B	C	D	E	F	① ガス配管サイズ（スパナサイズ）	② エキ配管サイズ（スパナサイズ）		③ ドレン配管	④ 加湿器給水口（スパナサイズ）
PLFY-P22LMD-E1	CMP-P45LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ）	PAC-KH23HUR（自然蒸発式加湿器<右>） PAC-KH13HUL（自然蒸発式加湿器<左>）	1080	1040	776	824	388	778	φ12.7（本体側23HEX，フレアナット側27HEX）	φ6.35（本体側17HEX，フレアナット側17HEX）	P22	トﾞレンﾎｰｽ VP-25 <フレキ接手>（付属）	φ6.35（17HEX フレアナット）
PLFY-P28LMD-E1	MCMP-P45LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）										P28		
PLFY-P36LMD-E1	CMP-P45LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）										P36		
PLFY-P45LMD-E1	MCMP-P45LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）										P45		
PLFY-P56LMD-E1	CMP-P71LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ） MCMP-P71LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）		1250	1210	946	994	473		※1 φ12.7（本体側26HEX，フレアナット側29HEX） ※2 φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	※1 φ6.35（本体側19HEX，フレアナット側22HEX） ※2 φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P56		
PLFY-P71LMD-E1	CMP-P71LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ） MCMP-P71LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）								φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P71		
PLFY-P80LMD-E1	CMP-P112LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ）	PAC-KH24HUR（自然蒸発式加湿器<右>） PAC-KH14HUL（自然蒸発式加湿器<左>）	1750	1710	1446	1494	723	1096			P80		
PLFY-P90LMD-E1	MCMP-P112LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）										P90		
PLFY-P112LMD-E1	CMP-P112LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ） MCMP-P112LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）								※1 φ15.88（本体側29HEX，フレアナット側36HEX） ※2 φ19.05（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P112		

※1 ：R410A 室外ユニット
※2 ：R407C 室外ユニット

＜自然蒸発式加湿器組込み仕様（両側組込み）＞

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2004-06-15	2004-06-15	PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-E1 インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W275979	REV.

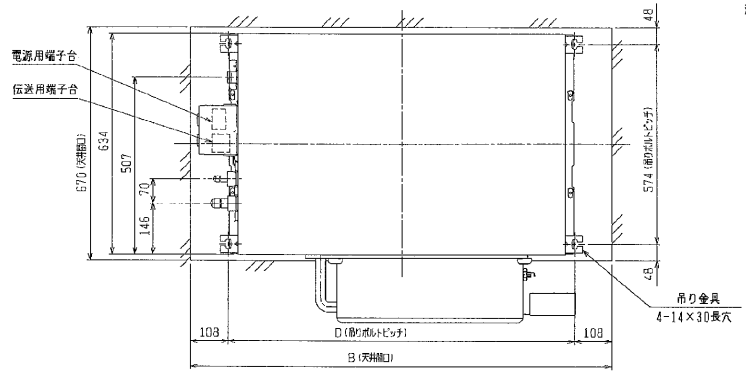

注1．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
4．本図はR（右仕様）を取付けた場合を示します。L（左仕様）の場合は加湿器の
取付位置が本図と対称になります。
加湿器は片側（しまたはR）のみの取付けに加え、容量アップする場合は2個取付け可能です。
5．加湿器を片側のみ取付けの場合は給水圧力を0．05～0．5MPaの範囲でお使いください。
加湿器を2個取付けの場合は給水圧力を必ず減圧弁（現地御手配）で0．05～0．1MPaに減圧してください。
6．サービスメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を設置してください。
7．エアフィルターはパネルに同梱されています。
8．R407C室外ユニットの場合、P56・P112形は配管サイズが異なりますので、
付属のフレアナットを使用してください。

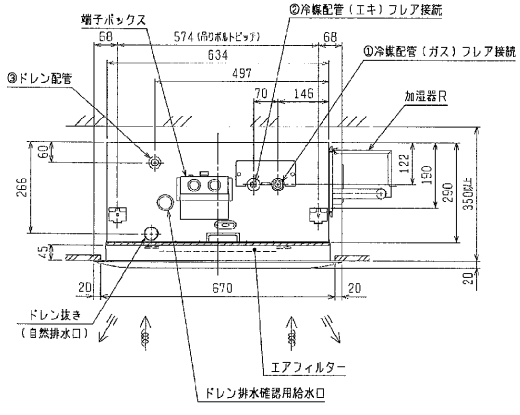

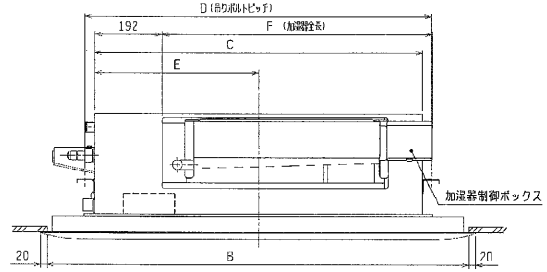

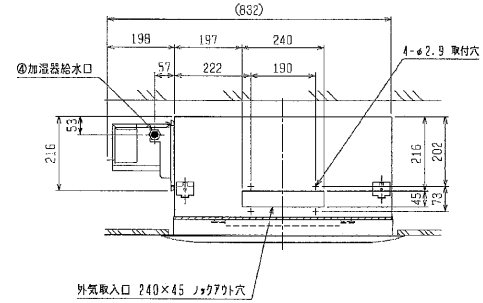

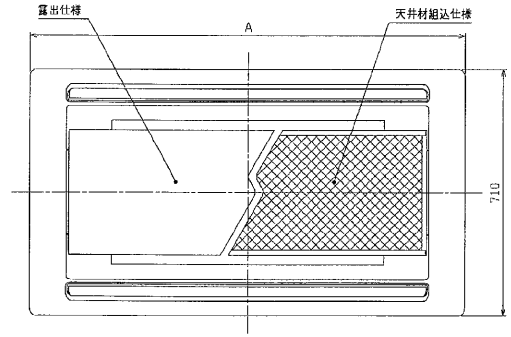



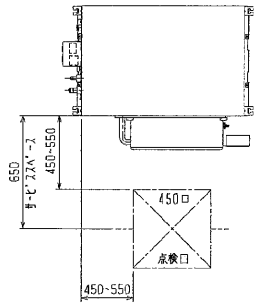

機種		A	B	C	D	E	F	① ガス配管サイズ（スパナサイズ）	② 液配管サイズ（スパナサイズ）		③ ドレン配管	④ 加湿器給水口（スパナサイズ）
PLFY-P22LMD-E1	CMP-P45LW-D （塗装ﾊﾞﾈﾙ）	1080	1040	776	824	388	778	φ12.7(本体側23HEX，フレアナット側27HEX)	φ6.35(本体側17HEX，フレアナット側17HEX)	P22	ドレンホース VP-25 <フレキ接手>（付属）	φ6.35(17HEX フレアナット)
PLFY-P28LMD-E1	MCMP-P45LWH-E(塗装ﾊﾞﾈﾙ)									P28		
PLFY-P36LMD-E1	CMP-P45LX-D （天井材組込ﾊﾞﾈﾙ）									P36		
PLFY-P45LMD-E1	MCMP-P45LXH-E(天井材組込ﾊﾞﾈﾙ)									P45		
PLFY-P56LMD-E1	CMP-P71LW-D （塗装ﾊﾞﾈﾙ） MCMP-P71LWH-E(塗装ﾊﾞﾈﾙ)	1250	1210	945	994	473		※1 φ12.7(本体側26HEX，フレアナット側29HEX) ※2 φ15.88(本体側26HEX，フレアナット側29HEX)	※1 φ6.35(本体側13HEX，フレアナット側22HEX) ※2 φ9.52(本体側13HEX，フレアナット側22HEX)	P56		
PLFY-P71LMD-E1	CMP-P71LX-D （天井材組込ﾊﾞﾈﾙ） MCMP-P71LXH-E(天井材組込ﾊﾞﾈﾙ)									P71		
PLFY-P80LMD-E1	CMP-P112LW-D （塗装ﾊﾞﾈﾙ）	1750	1710	1446	1494	723	1096	φ15.88(本体側26HEX，フレアナット側29HEX)	φ9.52(本体側19HEX，フレアナット側22HEX)	P80		
PLFY-P90LMD-E1	MCMP-P112LWH-E1(塗装ﾊﾞﾈﾙ)									P90		
PLFY-P112LMD-E1	CMP-P112LX-D （天井材組込ﾊﾞﾈﾙ） MCMP-P112LXH-E1(天井材組込ﾊﾞﾈﾙ)							※1 φ15.88(本体側29HEX，フレアナット側36HEX) ※2 φ19.05(本体側29HEX，フレアナット側36HEX)	φ9.52(本体側19HEX，フレアナット側22HEX)	P112		

PAC-KH23HUR（自然蒸発式加湿器<右>）
PAC-KH13HUL（自然蒸発式加湿器<左>）
※左仕様は本図と対称になります<注4>

PAC-KH24HUR（自然蒸発式加湿器<右>）
PAC-KH14HUL（自然蒸発式加湿器<左>）
※左仕様は本図と対称になります<注4>

※1 :R410A 室外ユニット
※2 :R407C 室外ユニット

<自然蒸発式加湿器組込み仕様（片側組込み）>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM mm	2004-12-22	2004-12-22	PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-E1 インバータマルチエアコン フリーブランチシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W275977	REV.

PAGE 1/1