


1. 天井材形状タイプの化粧パネルをご使用の場合  
天井材超過可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトは材質などは必要に応じて、表上の用断面支持部材にて  
補強を行ってください。
3. 吊りボルトおよび垂れ止め用断面支持部材はM10を使用し  
ください。(別巻部詳記)
4. 給水圧力を必ず規定圧(取巻部詳記)で0.05~0.1MPaに  
減圧してください。
5. ガーベージメカニカルスの溝、下面の角度位置に必ず給排水口を  
設置してください。
6. 高性能フィルター組立時は多機能ターヌメントが必要で、  
7. プレフィルターが必要な場合はパネルに前面のフィルターを取付ける  
ことができます。
8. R407C室外ユニットの場合、P56・P112時は配管サイズが  
異なりますので、付属のフレアナットを使用してください。

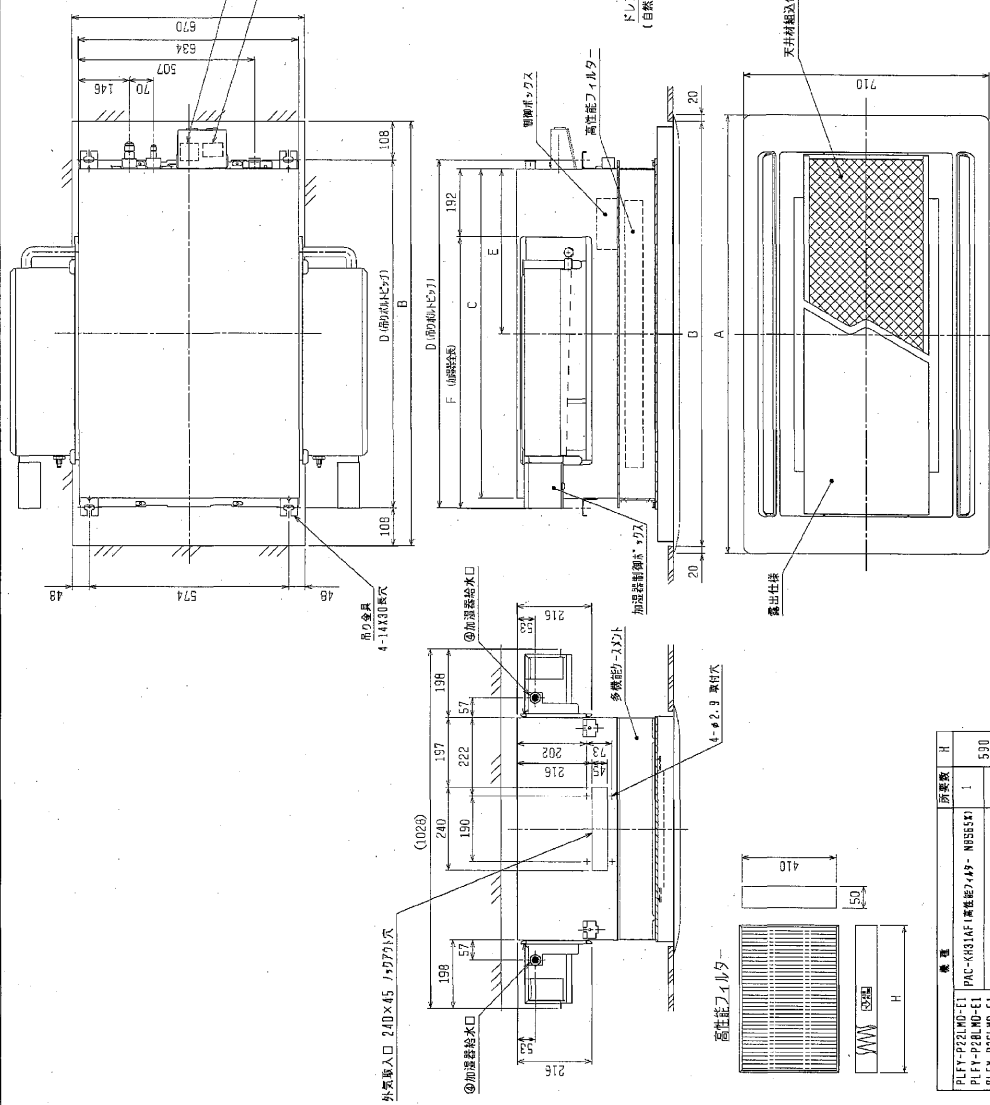

機種	設置高 H	取巻高 H
PLEY-P220MD-E1	530	530
PLEY-P220MD-E1	530	530
PLEY-P220MD-E1	530	530
PLEY-P250MD-E1	760	760
PLEY-P56LMD-E1	760	760
PLEY-P56LMD-E1	760	760
PLEY-P56LMD-E1	760	760
PLEY-P56LMD-E1	760	760
PLEY-P112MD-E1	530	530
PLEY-P112MD-E1	530	530

※1:R410A 室外ユニット  
※2:R407C 室外ユニット

機種	A	B	C	D	E	F	①吊りボルトの間隔	②天材組立仕様	③プレフィルタースタック	④加湿器排水口 (2ヶ所付)
PLEY-P220MD-E1 (標準型)	1000	1640	775	824	888		φ12.7 (標準型) 3HEX. 7077+標準型 (HEX)	φ5.35 (標準型) 3HEX. 7077+標準型 (HEX)	P22	加湿器排水口 (2ヶ所付)
PLEY-P250MD-E1 (標準型)						778	φ12.7 (標準型) 3HEX. 7077+標準型 (HEX)	φ5.35 (標準型) 3HEX. 7077+標準型 (HEX)	P25	
PLEY-P56LMD-E1 (標準型)						473	φ12.7 (標準型) 3HEX. 7077+標準型 (HEX)	φ5.35 (標準型) 3HEX. 7077+標準型 (HEX)	P56	
PLEY-P112MD-E1 (標準型)						723	φ12.7 (標準型) 3HEX. 7077+標準型 (HEX)	φ5.35 (標準型) 3HEX. 7077+標準型 (HEX)	P112	

高性能フィルター + 自然蒸発式加湿器組込み仕様 (両側組込み)

作成日付	改定日付	TITLE
ISSUED	REVISED	PLEY-P22-P8-35-45-55-71-80-90-112LMD-E1
2004-09-03	2004-09-03	
mm	mm	
2004-09-03	2004-09-03	
2004-09-03	2004-09-03	
2004-09-03	2004-09-03	
2004-09-03	2004-09-03	
2004-09-03	2004-09-03	
2004-09-03	2004-09-03	
2004-09-03	2004-09-03	

SCALE NTS 1/1