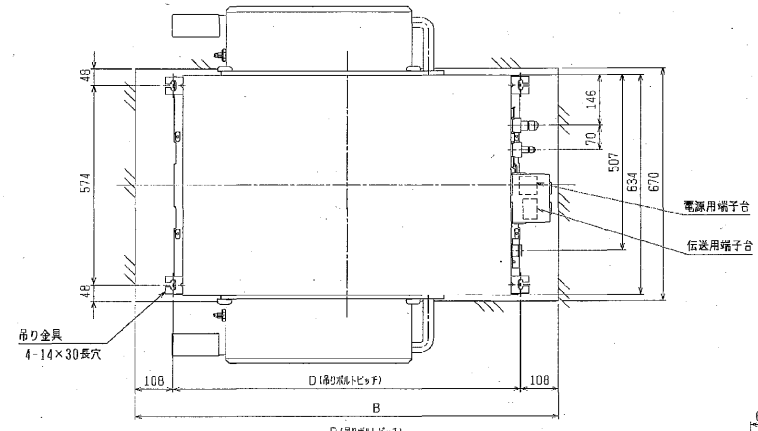


注1．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて
補強を行ってください。
3．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用して
ください。（現地御手配）
4．給水圧力を必ず減圧弁（現地御手配）で0．05～0．1MPaに
減圧してください。
5．サービスメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を
設置してください。
6．エアフィルターはパネルに同梱されています。
7．R407C室外ユニットの場合、P56・P112形は配管サイズが
異なりますので、付属のフレアナットを使用してください。

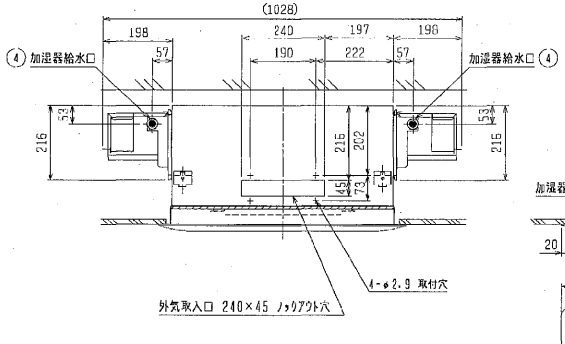


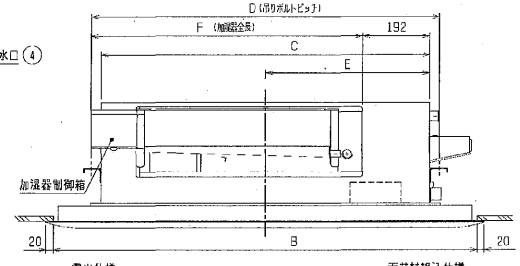


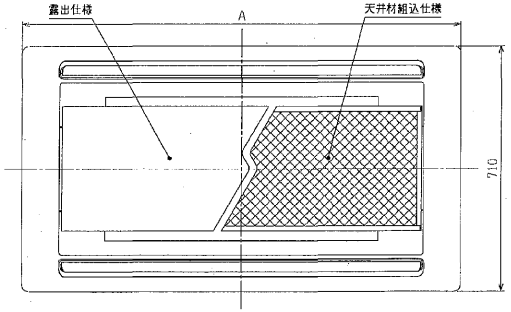


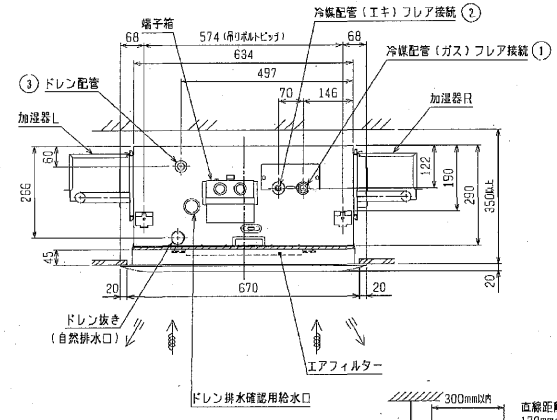





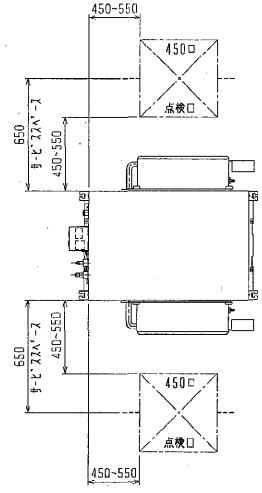


| 機種 | | | A | B | C | D | E | F | ① ガス配管サイズ（スパナサイズ） | ② エキ配管サイズ（スパナサイズ） | | ③ ドレン配管 | ④ 加湿器給水口（スパナサイズ） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLFY-P22LMD-E1 | CMP-P45LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ） | PAC-KH23HUR（自然蒸発式加湿器<右>）<br>PAC-KH13HUL（自然蒸発式加湿器<左>） | 1080 | 1040 | 776 | 824 | 388 | 778 | φ12.7（本体側23HEX，フレアナット側27HEX） | φ6.35（本体側17HEX，フレアナット側17HEX） | P22 | トﾞレンﾎｰｽ VP-25<br><フレキ接手>（付属） | φ6.35（17HEX フレアナット） |
| PLFY-P28LMD-E1 | MCMP-P45LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ） | | | | | | | | | | P28 | | |
| PLFY-P36LMD-E1 | CMP-P45LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ） | | | | | | | | | | P36 | | |
| PLFY-P45LMD-E1 | MCMP-P45LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ） | | | | | | | | | | P45 | | |
| PLFY-P56LMD-E1 | CMP-P71LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ）<br>MCMP-P71LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ） | | 1250 | 1210 | 946 | 994 | 473 | | ※1 φ12.7（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）<br>※2 φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX） | ※1 φ6.35（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）<br>※2 φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX） | P56 | | |
| PLFY-P71LMD-E1 | CMP-P71LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）<br>MCMP-P71LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ） | | | | | | | | φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX） | φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX） | P71 | | |
| PLFY-P80LMD-E1 | CMP-P112LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ） | PAC-KH24HUR（自然蒸発式加湿器<右>）<br>PAC-KH14HUL（自然蒸発式加湿器<左>） | 1750 | 1710 | 1446 | 1494 | 723 | 1096 | | | P80 | | |
| PLFY-P90LMD-E1 | MCMP-P112LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ） | | | | | | | | | | P90 | | |
| PLFY-P112LMD-E1 | CMP-P112LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）<br>MCMP-P112LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ） | | | | | | | | ※1 φ15.88（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）<br>※2 φ19.05（本体側29HEX，フレアナット側36HEX） | φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX） | P112 | | |

※1 ：R410A 室外ユニット
※2 ：R407C 室外ユニット

＜自然蒸発式加湿器組込み仕様（両側組込み）＞

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
|---|---|---|---|
| DIM. mm | 2004-06-15 | 2004-06-15 | PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-E1<br>インバータマルチエアコン フリープランシステム<br>天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図 |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | DRW. NO. W275979 | REV. |

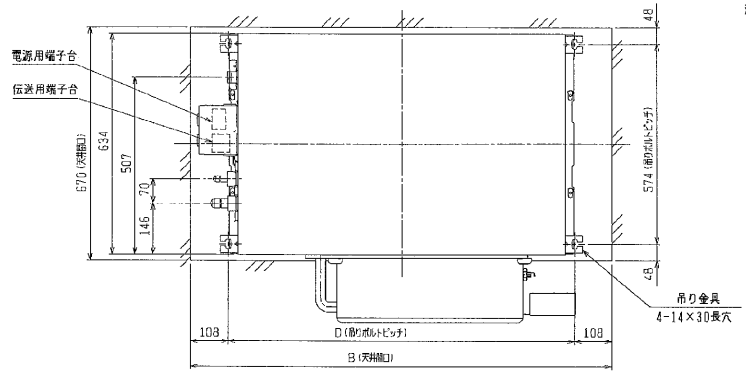


注1．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
4．本図はR（右仕様）を取付けた場合を示します。L（左仕様）の場合は加湿器の
取付位置が本図と対称になります。
加湿器は片側（しまたはR）のみの取付けに加え、容量アップする場合は2個取付け可能です。
5．加湿器を片側のみ取付けの場合は給水圧力を0．05～0．5MPaの範囲でお使いください。
加湿器を2個取付けの場合は給水圧力を必ず減圧弁（現地御手配）で0．05～0．1MPaに減圧してください。
6．サービスメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を設置してください。
7．エアフィルターはパネルに同梱されています。
8．R407C室外ユニットの場合、P56・P112形は配管サイズが異なりますので、
付属のフレアナットを使用してください。

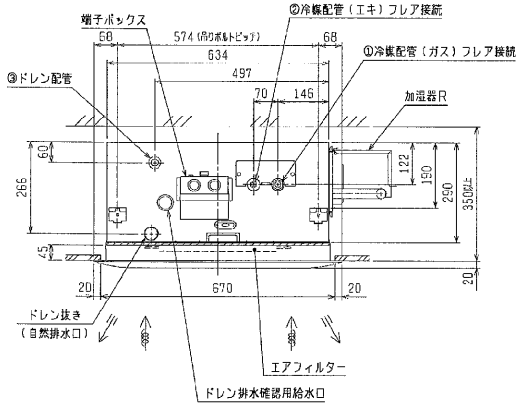


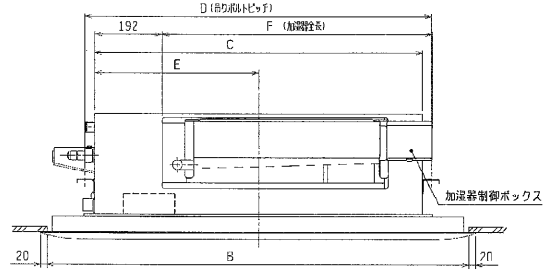


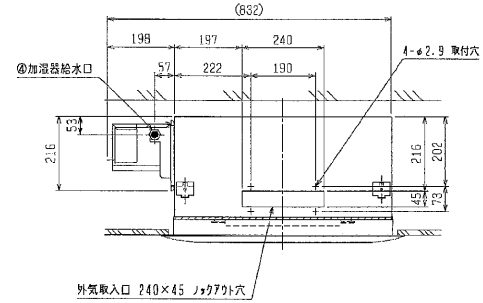


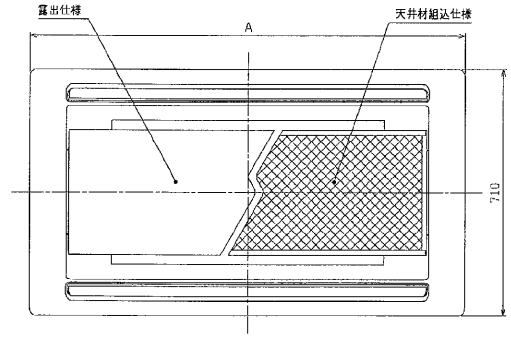





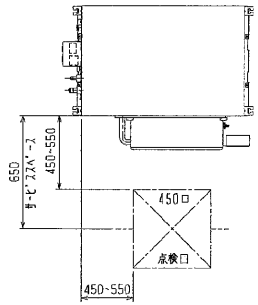


| 機種 | | A | B | C | D | E | F | ① ガス配管サイズ（スパナサイズ） | ② 液配管サイズ（スパナサイズ） | | ③ ドレン配管 | ④ 加湿器給水口（スパナサイズ） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLFY-P22LMD-E1 | CMP-P45LW-D （塗装ﾊﾞﾈﾙ） | 1080 | 1040 | 776 | 824 | 388 | 778 | φ12.7(本体側23HEX，フレアナット側27HEX) | φ6.35(本体側17HEX，フレアナット側17HEX) | P22 | ドレンホース VP-25 <フレキ接手>（付属） | φ6.35(17HEX フレアナット) |
| PLFY-P28LMD-E1 | MCMP-P45LWH-E(塗装ﾊﾞﾈﾙ) | | | | | | | | | P28 | | |
| PLFY-P36LMD-E1 | CMP-P45LX-D （天井材組込ﾊﾞﾈﾙ） | | | | | | | | | P36 | | |
| PLFY-P45LMD-E1 | MCMP-P45LXH-E(天井材組込ﾊﾞﾈﾙ) | | | | | | | | | P45 | | |
| PLFY-P56LMD-E1 | CMP-P71LW-D （塗装ﾊﾞﾈﾙ）<br>MCMP-P71LWH-E(塗装ﾊﾞﾈﾙ) | 1250 | 1210 | 945 | 994 | 473 | | ※1 φ12.7(本体側26HEX，フレアナット側29HEX)<br>※2 φ15.88(本体側26HEX，フレアナット側29HEX) | ※1 φ6.35(本体側13HEX，フレアナット側22HEX)<br>※2 φ9.52(本体側13HEX，フレアナット側22HEX) | P56 | | |
| PLFY-P71LMD-E1 | CMP-P71LX-D （天井材組込ﾊﾞﾈﾙ）<br>MCMP-P71LXH-E(天井材組込ﾊﾞﾈﾙ) | | | | | | | | | P71 | | |
| PLFY-P80LMD-E1 | CMP-P112LW-D （塗装ﾊﾞﾈﾙ） | 1750 | 1710 | 1446 | 1494 | 723 | 1096 | φ15.88(本体側26HEX，フレアナット側29HEX) | φ9.52(本体側19HEX，フレアナット側22HEX) | P80 | | |
| PLFY-P90LMD-E1 | MCMP-P112LWH-E1(塗装ﾊﾞﾈﾙ) | | | | | | | | | P90 | | |
| PLFY-P112LMD-E1 | CMP-P112LX-D （天井材組込ﾊﾞﾈﾙ）<br>MCMP-P112LXH-E1(天井材組込ﾊﾞﾈﾙ) | | | | | | | ※1 φ15.88(本体側29HEX，フレアナット側36HEX)<br>※2 φ19.05(本体側29HEX，フレアナット側36HEX) | φ9.52(本体側19HEX，フレアナット側22HEX) | P112 | | |

PAC-KH23HUR（自然蒸発式加湿器<右>）
PAC-KH13HUL（自然蒸発式加湿器<左>）
※左仕様は本図と対称になります<注4>

PAC-KH24HUR（自然蒸発式加湿器<右>）
PAC-KH14HUL（自然蒸発式加湿器<左>）
※左仕様は本図と対称になります<注4>

※1 :R410A 室外ユニット
※2 :R407C 室外ユニット

## <自然蒸発式加湿器組込み仕様（片側組込み）>

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
|---|---|---|---|
| DIM mm | 2004-12-22 | 2004-12-22 | PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-E1<br>インバータマルチエアコン フリーブランチシステム<br>天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図 |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | DRW. NO. W275977 | REV. |

PAGE 1/1