


## 【全館一斉動作システム】

- 1、この器具は誘導灯用信号装置(EFS2401B)と組み合わせてご使用ください。
- 2、非常時に自火報設備と連動した誘導灯用信号装置の信号を受けて
  - ・内蔵の蓄電池で誘導音が動作します。
  - ・内蔵の蓄電池でキセノンランプが点滅します。
- 3、停電時は内蔵の蓄電池で蛍光ランプが点灯します。
- 4、煙感知器より停止信号を受けて誘導音・点滅は停止します。
- 5、配線方法

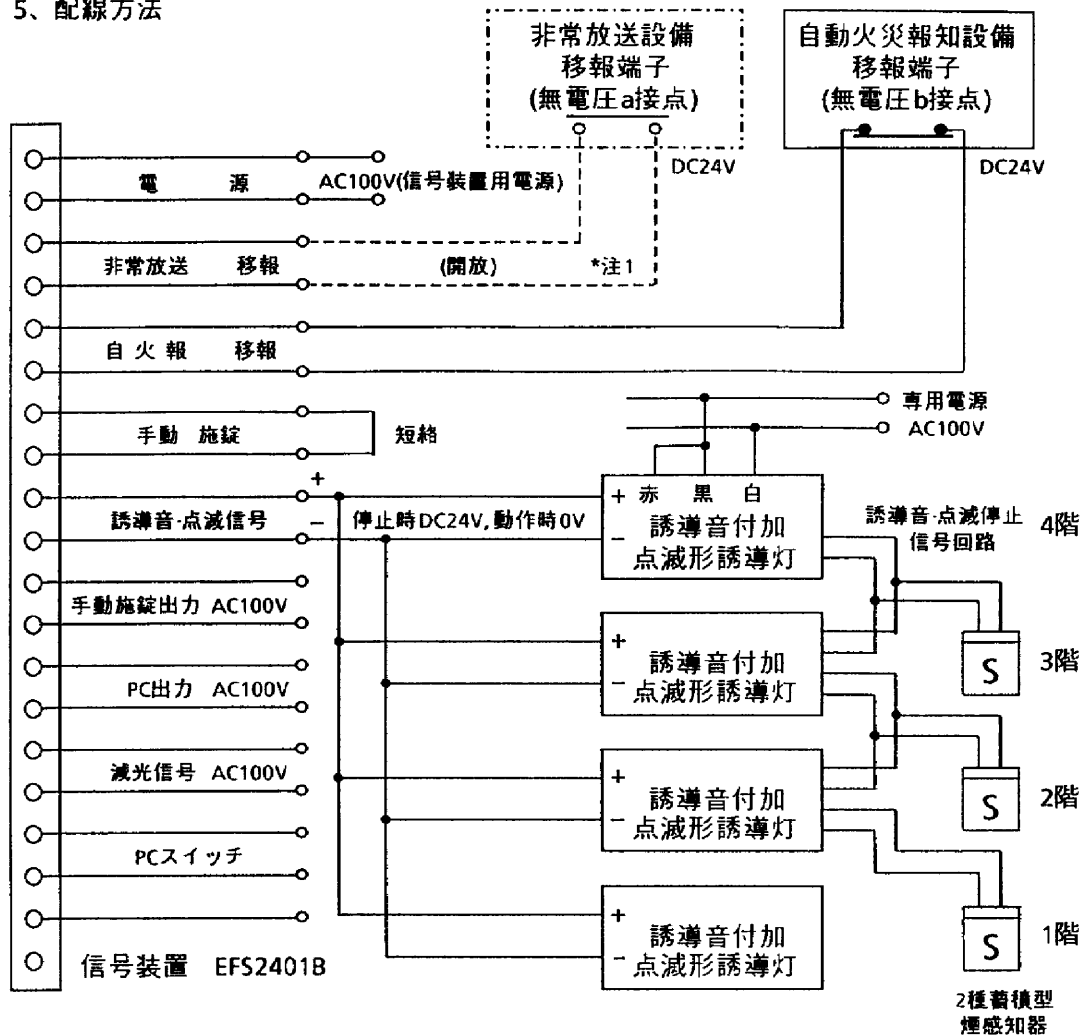

注)1、原則として、非常警報設備の放送設備のスピーカと誘導灯及び装置が近く、非常放送聴取に影響を及ぼす場合は、誘導音の音圧を調節する。

検認	8					誘導音付加点滅形誘導灯配線図	
前田	7					点灯方式	
	6					適合ランプ	
設計	5					W・数	
	4					器具重量	約 kg
作成	3					EY03555-B	
	2						
山崎	1	品番	品名	材料	数	備考	