



■ 結線図

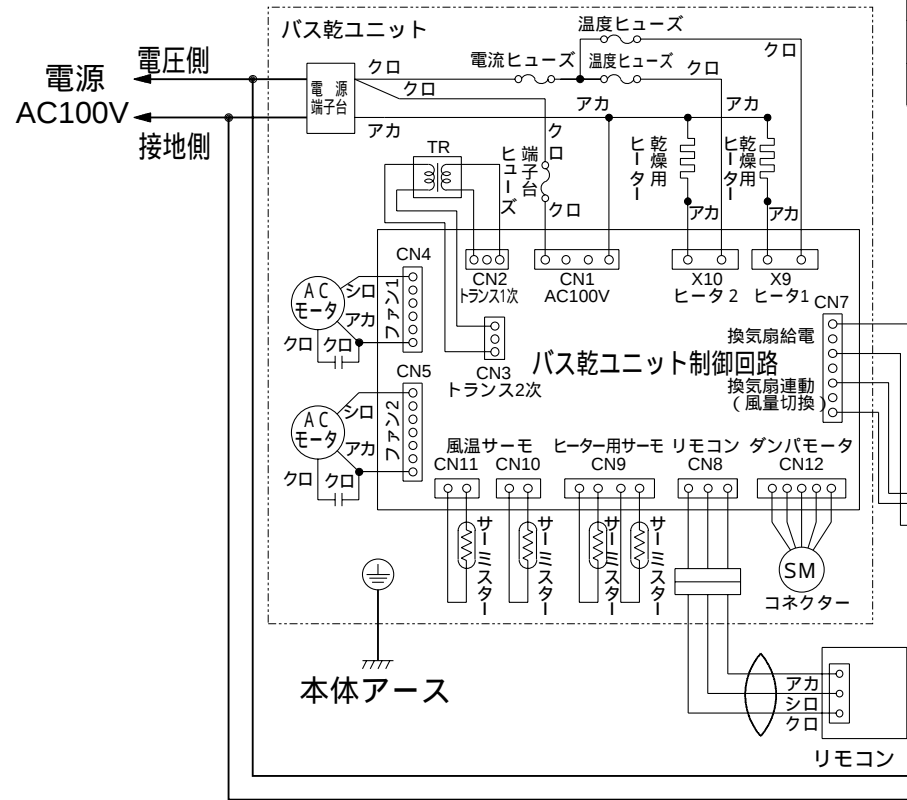

■ 換気側ユニットの運転状態

バス乾からの出力(100V)	入	入	切	切
切換スイッチ(100V)	入	切	入	切
製品運転状態	強	強	強	弱

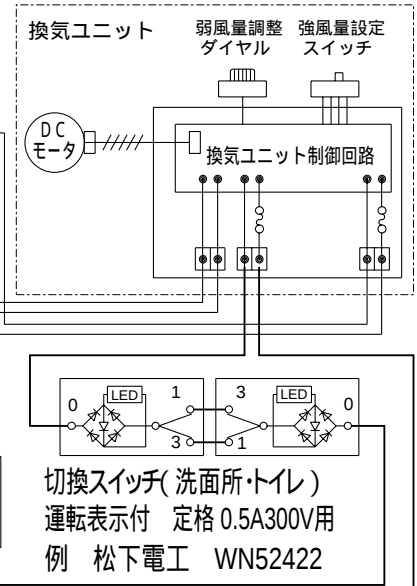

- 1 太線部分の結線はお客様にて施工してください。
- 2 接続電線VVF φ1.6専用