


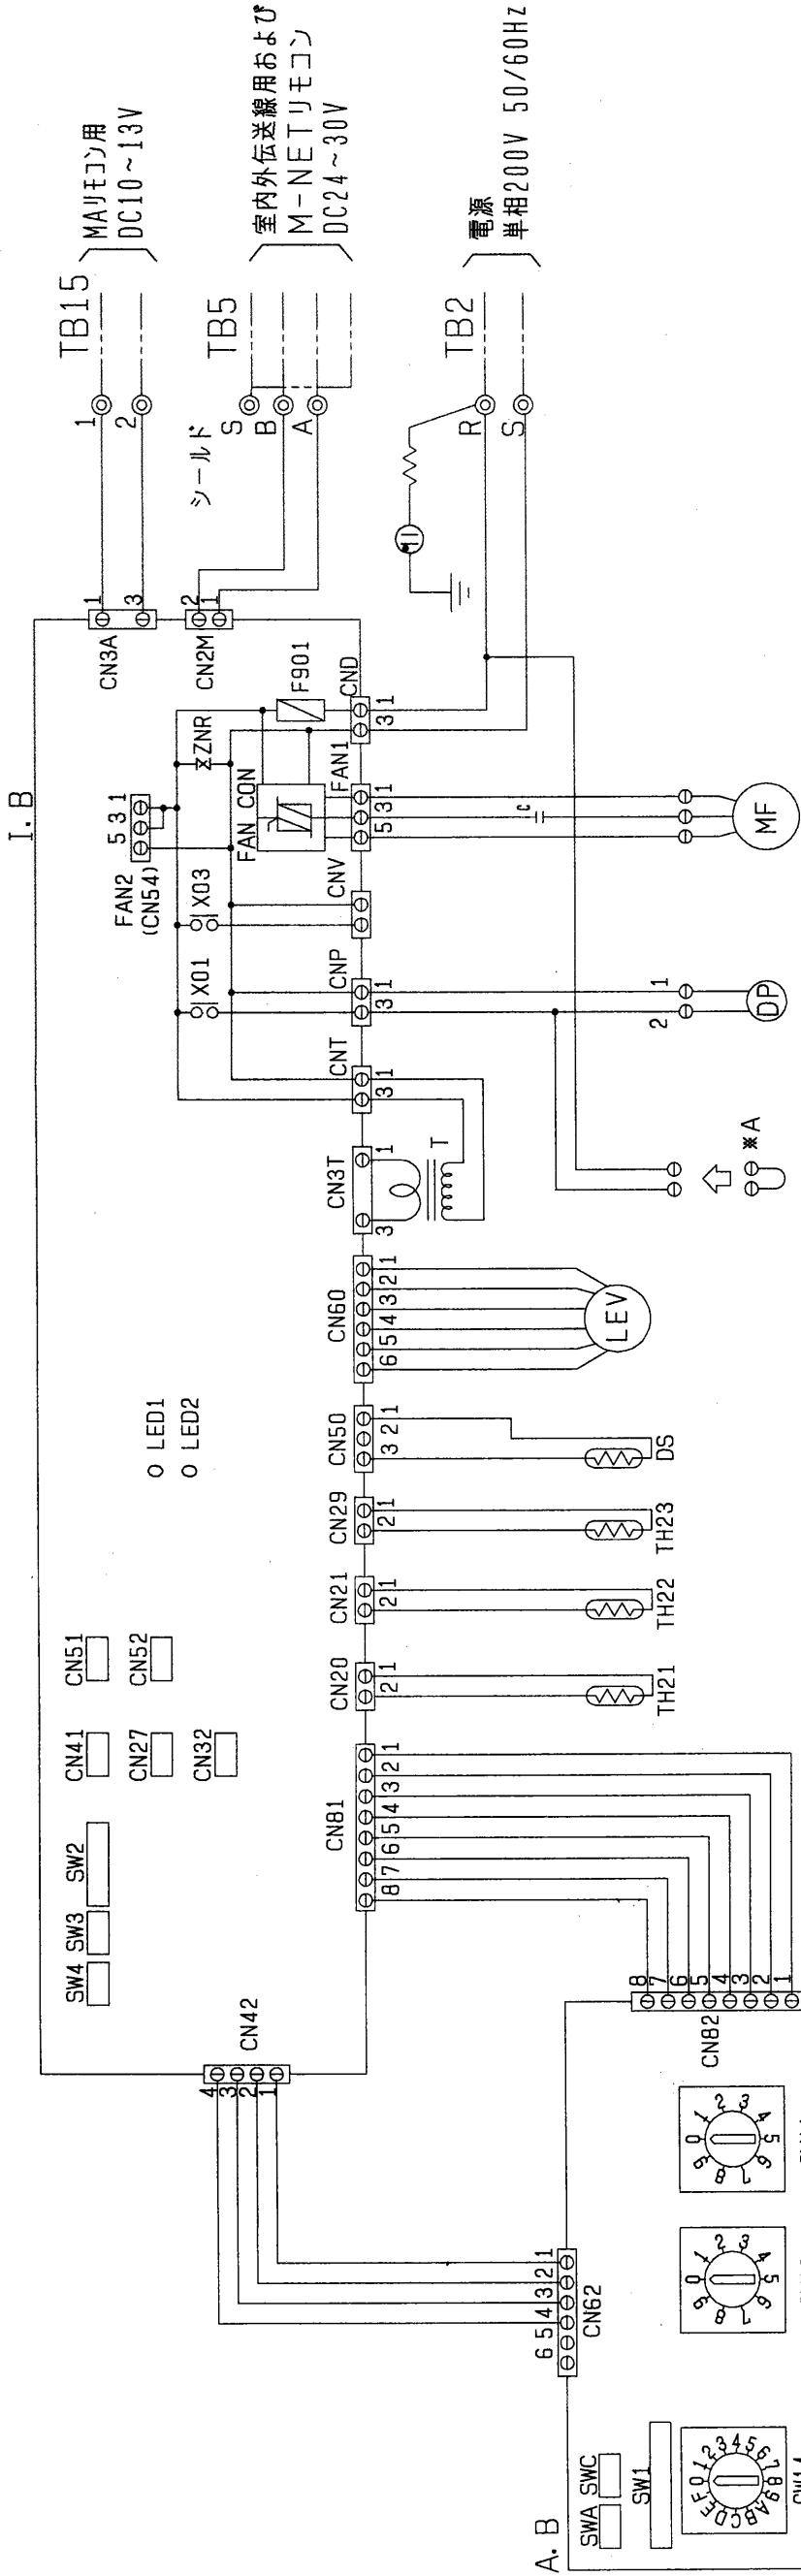

上記※A部はドレンポンプ試運転時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
(試運転後は必ずコネクタを取り外してください。)

- 注：1. 図中二点鎖線で示しているTB2, TB5, TB15の配線は現地手配工事区分です。
2. ◎印は端子台, ⊕印はコネクタ, ⊗印は基板差し込みコネクタ及び制御箱板金に取り付けられたコネクタを示します。


※B コンデンサ
36~56形 8μF
71.80形 10μF

記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	LEV	電子式リニア膨張弁	SW14 (A. B)	スイッチ (分岐口No. ペアNo. 設定用)
C	※B コンデンサ (送風機用)	DS	ドレンセンサ	SW1 (A. B)	スイッチ (機能切換)
I. B	室内コントローラボード	CN27	コネクタ (ダンパー)	SW2 (I. B)	スイッチ (能力設定)
A. B	アドレスキパン	CN32	コネクタ (遠方切換)	SW3 (I. B)	スイッチ (機能切換)
		CN41	コネクタ (H A 入力)	SW4 (I. B)	スイッチ (機種設定)
TB2	電源端子台	CN51	コネクタ (集中管理)	SWA (A. B)	スイッチ (別売対応)
TB5	伝送端子台	CN52	コネクタ (遠方表示)	SWC (A. B)	スイッチ (別売対応)
TB15	M A リモコン用端子台	TH21	室温検出サースミスタ		
F901	ヒューズ < 6 A >	TH22	配管温度検出サースミスタ (液)		
ZNR	バリスタ	TH23	配管温度検出サースミスタ (ガス)		
T	電源トランス	SW11 (A. B)	スイッチ (アドレス設定用 10位)		
DP	ドレンアップメカ	SW12 (A. B)	スイッチ (アドレス設定用 100位)		



改訂
CHANGE



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

PLFY-J/P・CLMD-C

承認
APPROVED

99 - 10 - 6

作成
DATE

作成
DRAWN

本田 (恵)

倉地

中村

山手

榎原

設計
DESIGNED

検査
CHECKED

照査
DRAWN

FILE A000

USER B

クリーンルーム用天井カセット形室内機電気配線図

W636920

PAGE

/