
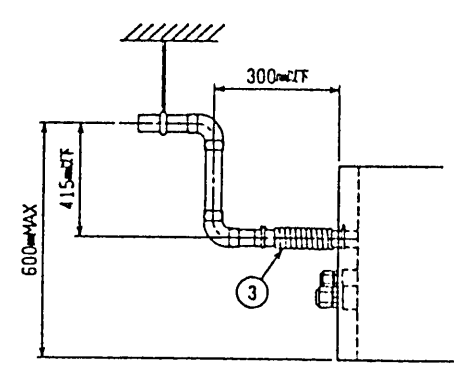






- 注：1. オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが32mmアップします。
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。
3. 吊りボルトはM10を使用してください。(現場手配)
4. オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスがサイドスライドメンテになりますので、1ランク上のパネルを使用ください。(サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。)
5. ガス側冷暖配管施工には、必ず付属の配管接続キットを使用してください。
6. <>内は、オプションの内蔵形加湿器組込時の寸法です。

冷暖配管(※2) フレキシ管 15.88 (本体側26HEX, フレキシ側29HEX) ①
(※1) 9.52 (本体側19HEX, フレキシ側22HEX) ②
ドレン VP-25<フレキシ管200mm> (付属) ③
配管接続キット (付属) ④

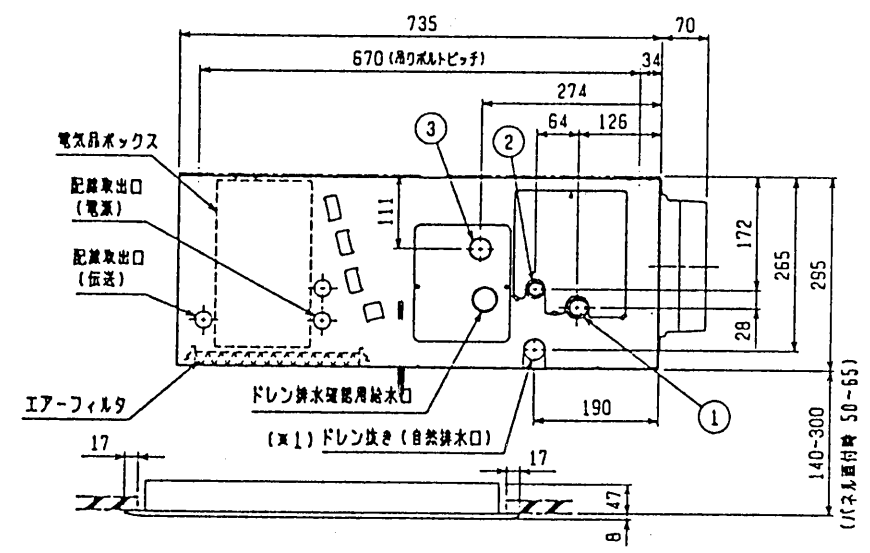

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は(※1)部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン接続の処理をお願いします。

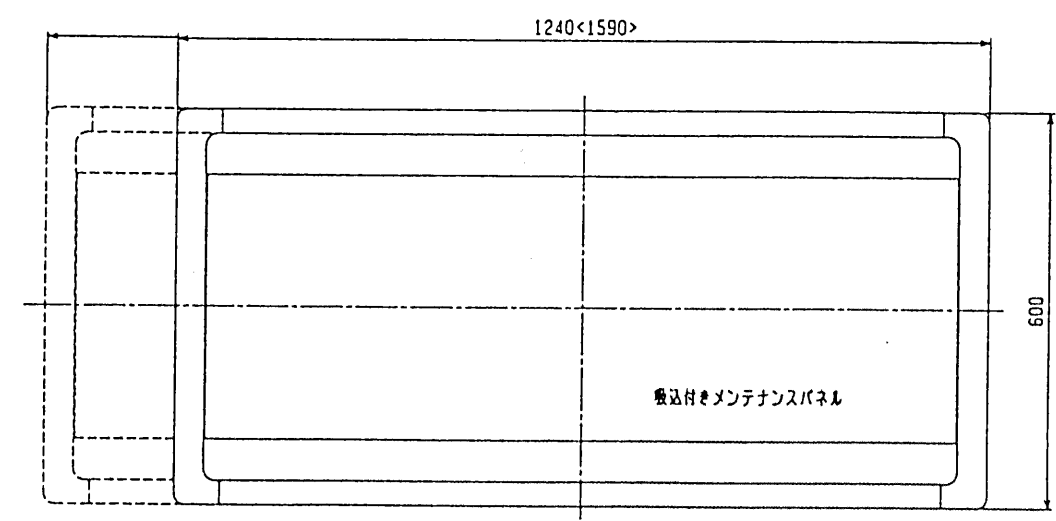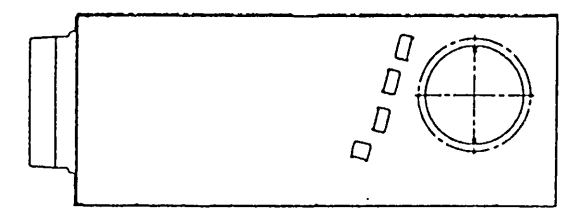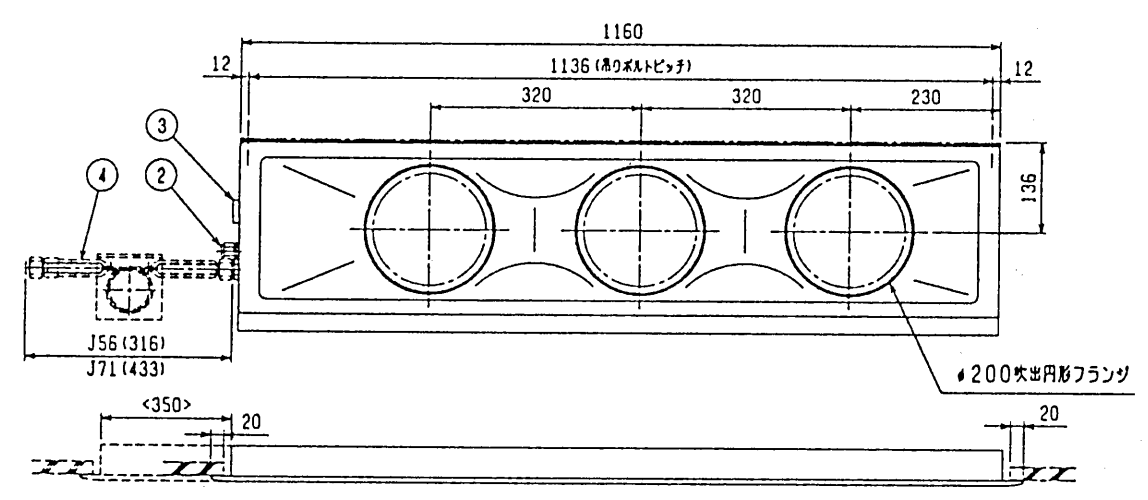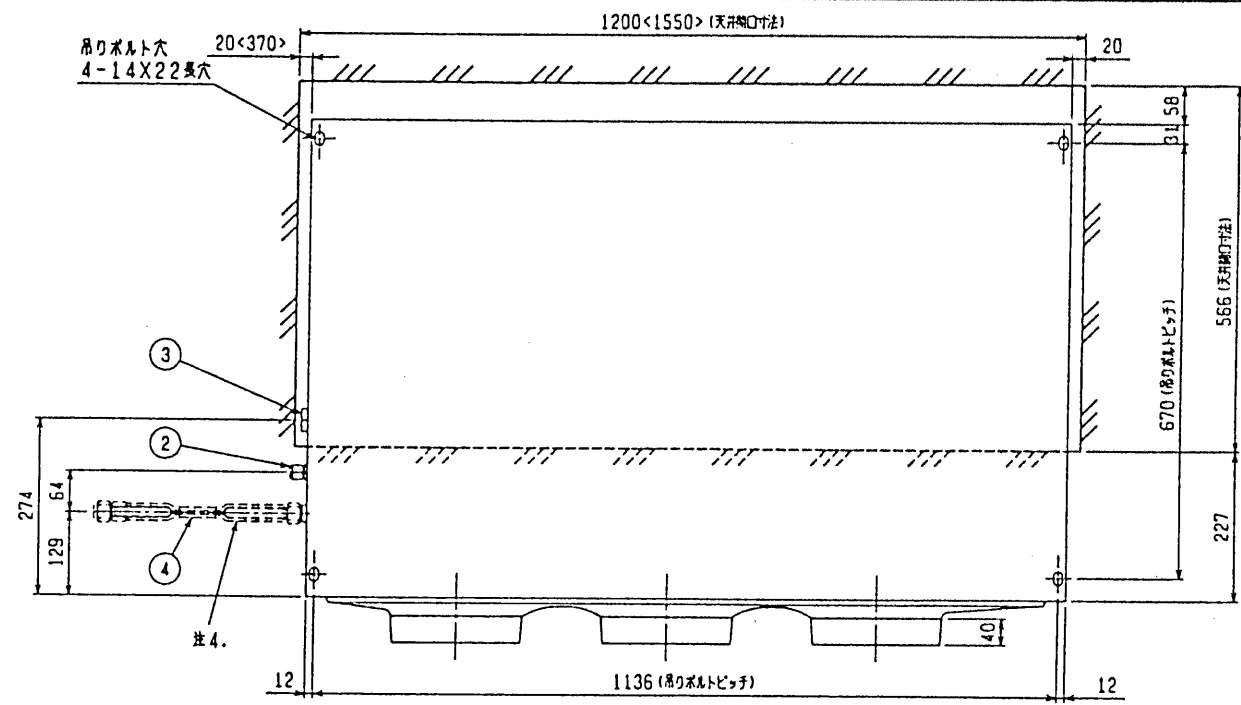

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		PDFY-J56・71M-C-M	
DIM. IN	DATE 99-07-19	インバータマルチエアコン フリープランシステム 中温用天井ビルトイン形室内ユニット外形図	
SCALE	DRAWN 本田(喜)	APPROVED	USER FILE
NTS	CHECKED 山中	村野 倉地	W267237
	DESIGNED 横原		PAGE /