


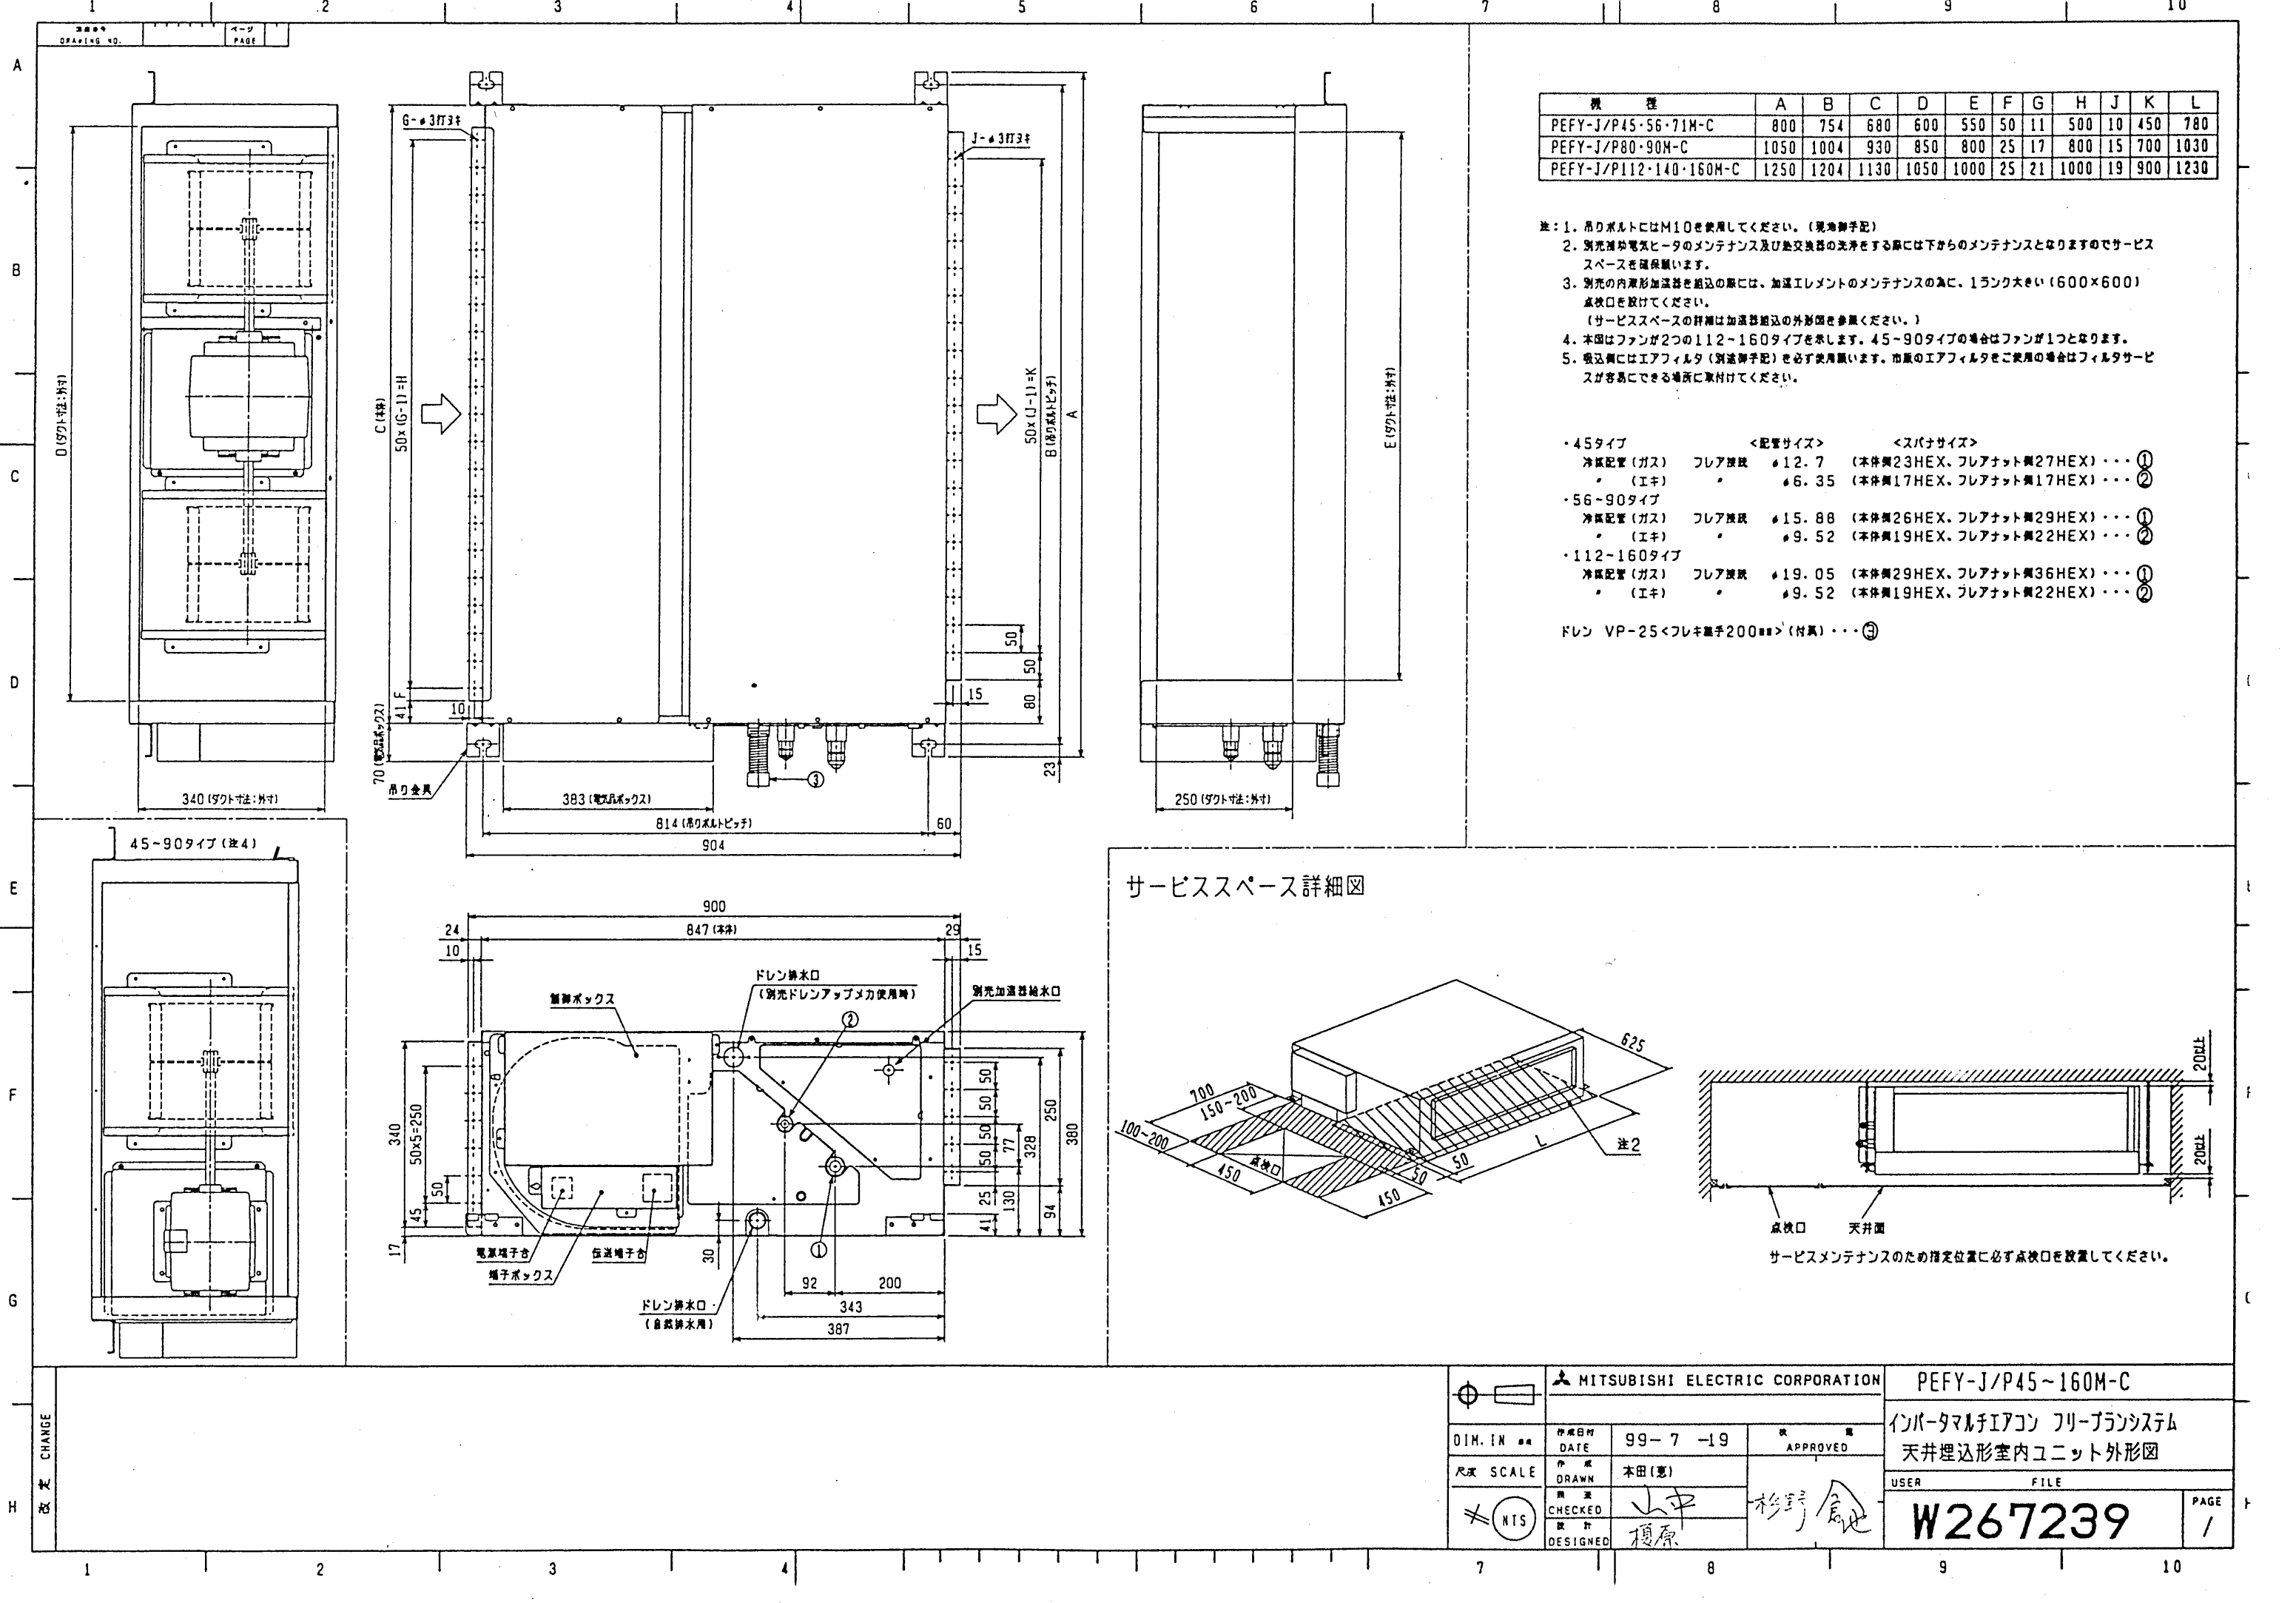


機 種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-J/P45・56・71M-C	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
PEFY-J/P80・90M-C	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-J/P112・140・160M-C	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

- 注：1. 吊りボルトにはM10を使用してください。（現場御手配）
2. 別売補助電気ヒータのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保します。
3. 別売の内蔵形加湿器を組込の際は、加湿エレメントのメンテナンスのために、1ランク大きい（600×600）点検口を設けてください。
（サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。）
4. 本図はファンが2つの112～160タイプを求します。45～90タイプの場合はファンが1つとなります。
5. 吸込側にはエアフィルタ（別売御手配）を必ず使用願います。市販のエアフィルタをご使用の場合はフィルタサービスが容易にできる場所に取付けてください。

・45タイプ	＜配管サイズ＞	＜スパナサイズ＞
冷媒配管（ガス）	フレア接続 φ12.7	（本体側23HEX、フレアナット側27HEX）・・・①
・（ヒキ）	φ6.35	（本体側17HEX、フレアナット側17HEX）・・・②
・56～90タイプ		
冷媒配管（ガス）	フレア接続 φ15.88	（本体側26HEX、フレアナット側29HEX）・・・①
・（ヒキ）	φ9.52	（本体側19HEX、フレアナット側22HEX）・・・②
・112～160タイプ		
冷媒配管（ガス）	フレア接続 φ19.05	（本体側29HEX、フレアナット側36HEX）・・・①
・（ヒキ）	φ9.52	（本体側19HEX、フレアナット側22HEX）・・・②

ドレン VP-25<フレキ管手200mm>（付属）・・・③

サービススペース詳細図

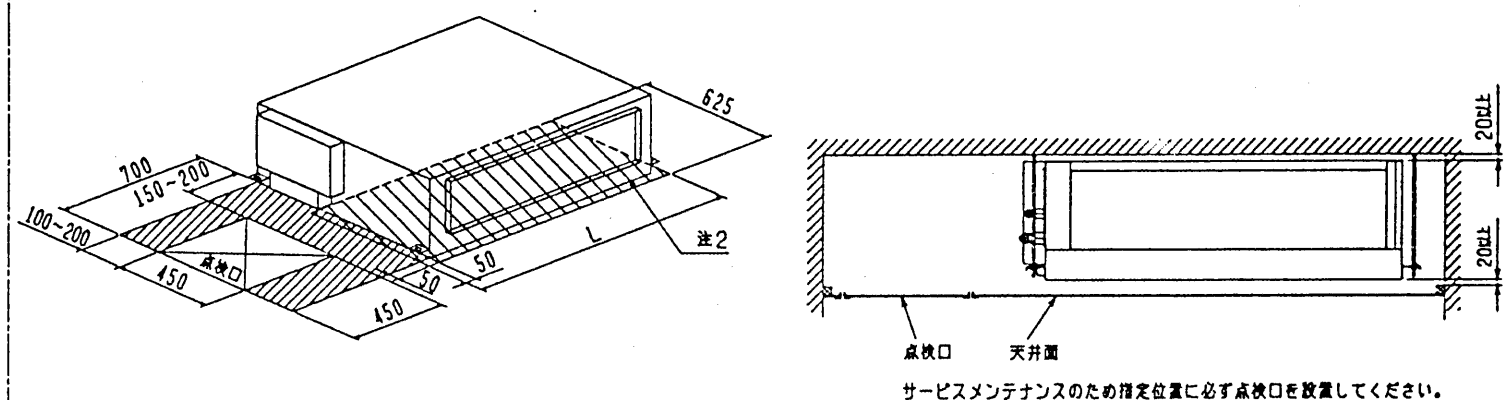

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		PEFY-J/P45～160M-C	
インバータマルチエアコン フリープランシステム		天井埋込形室内ユニット外形図	
DATE 99-7-19		APPROVED	
DRAWN 本田(恵)		USER FILE	
CHECKED 山本		W267239	
DESIGNED 榎原		PAGE /	