


運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27℃	被測定物	MFR-28K形 室内ユニット
	暖房 20℃		
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
			オーバーオールA特性運転音 冷房 45 dB 暖房 46 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

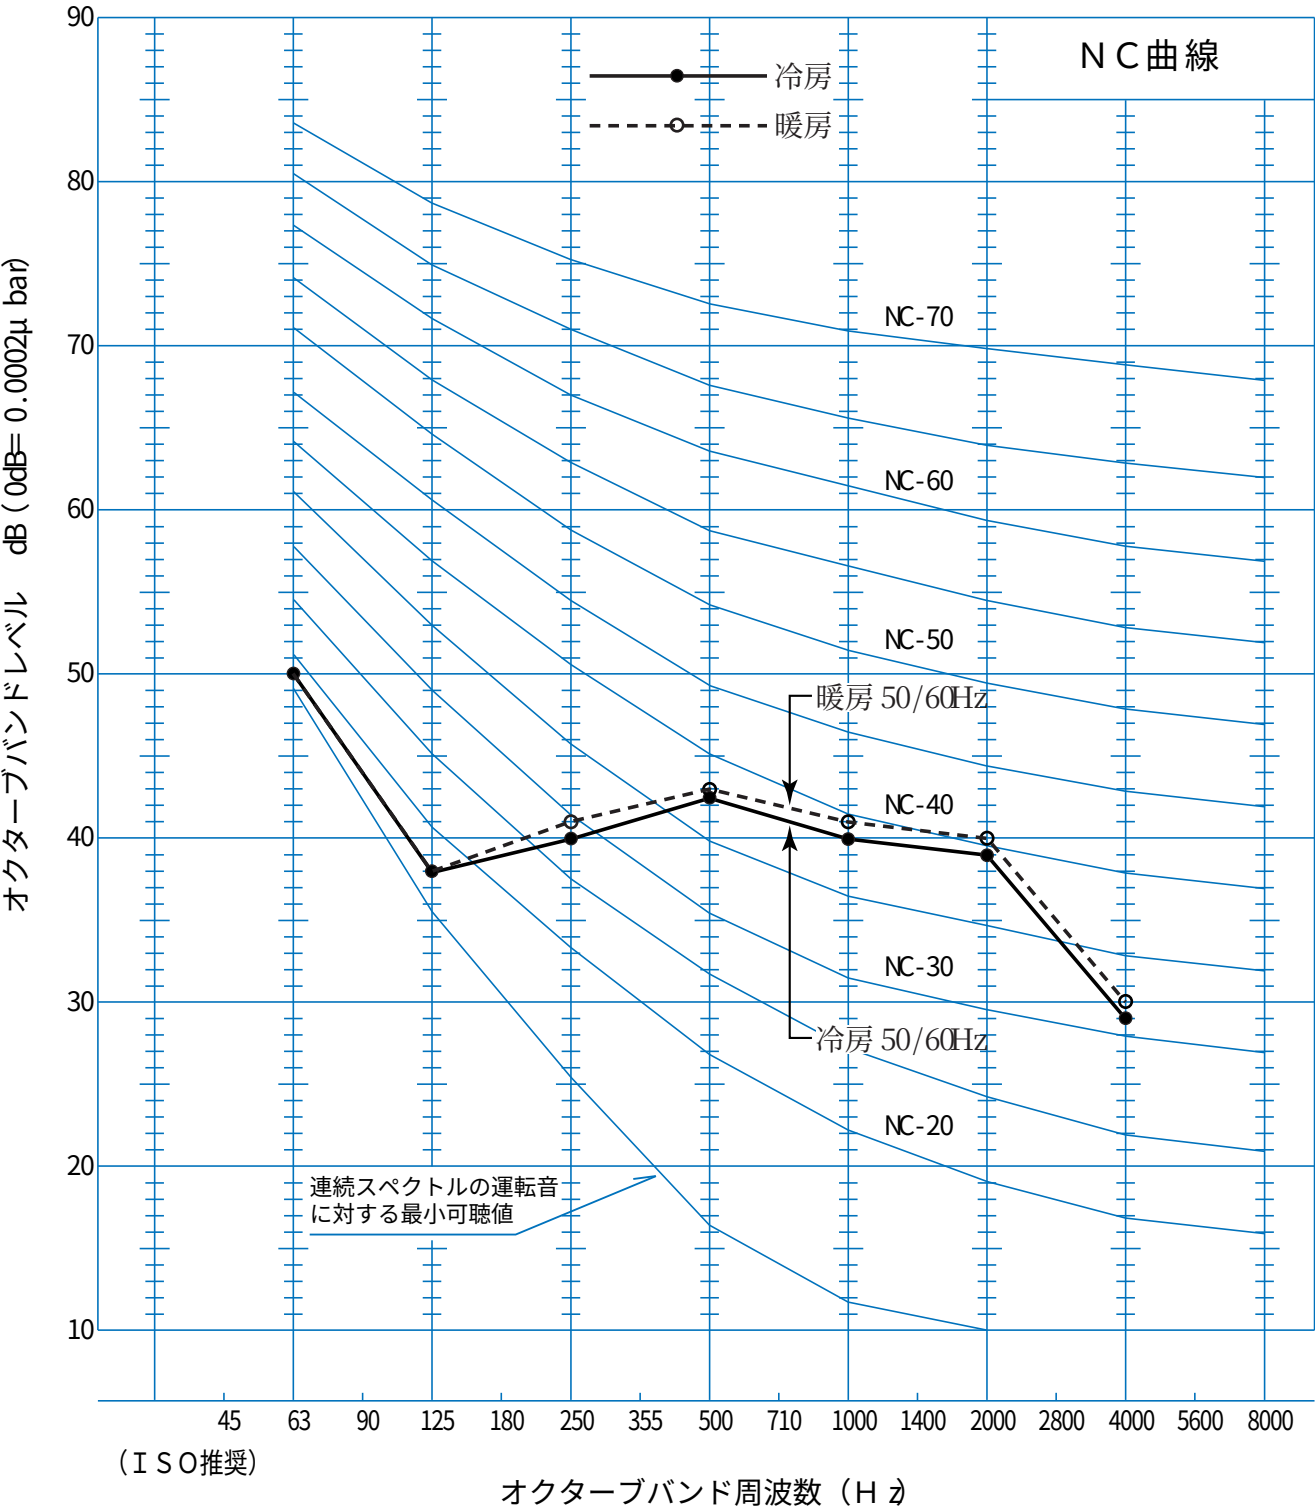

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35℃	被測定物	MFR-28K形 室外ユニット
	暖房 7℃		
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz
			オーバーオールA特性運転音 冷房 43 dB 暖房 44 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

