


運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27	被測定物	MFR - 40KHS 形 室内ユニット
	暖房 20	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 46 dB 暖房 46 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

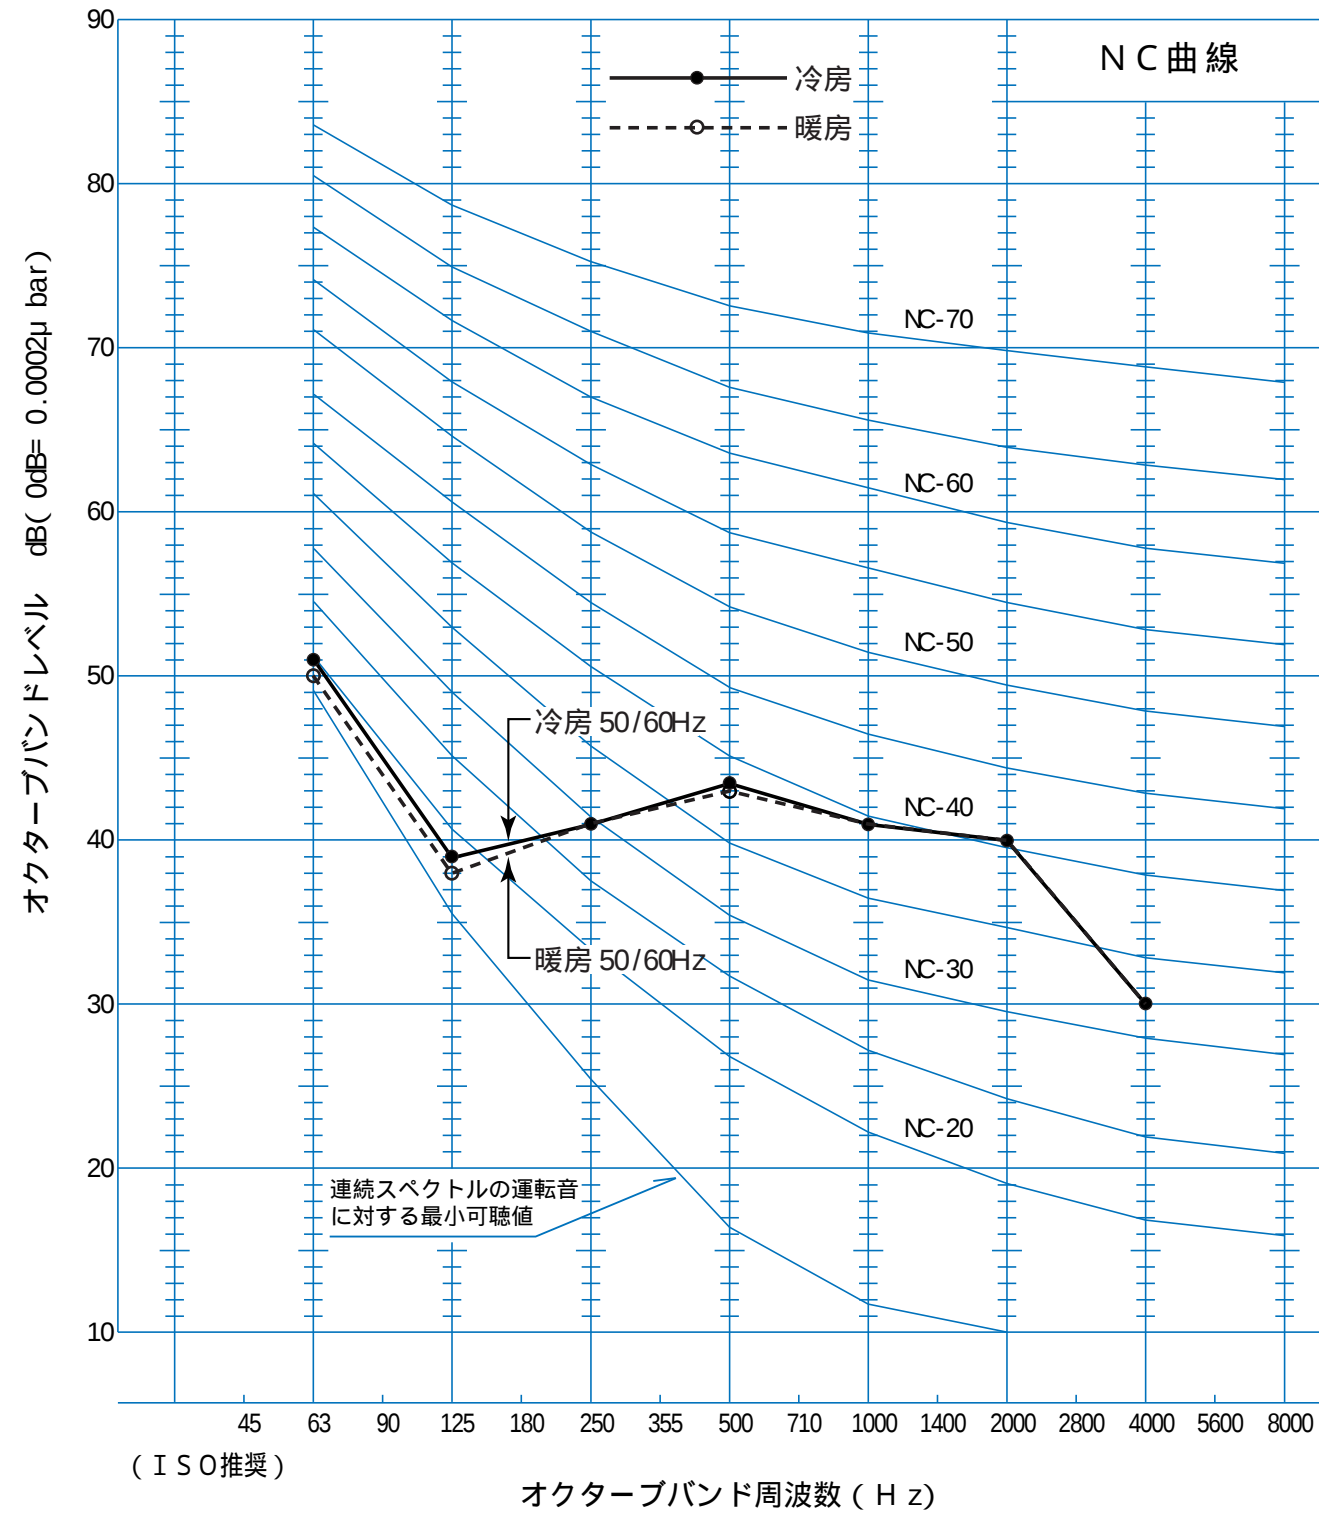

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35	被測定物	MFR - 40KHS 形 室外ユニット
	暖房 7	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 47 dB 暖房 49 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

