


運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C	被測定物	MLZ-2817S 形室内ユニット
	暖房 20 °C	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 35 dB 暖房 36 dB
測定場所	無響室	測定法は	JIS Z 8731 による。

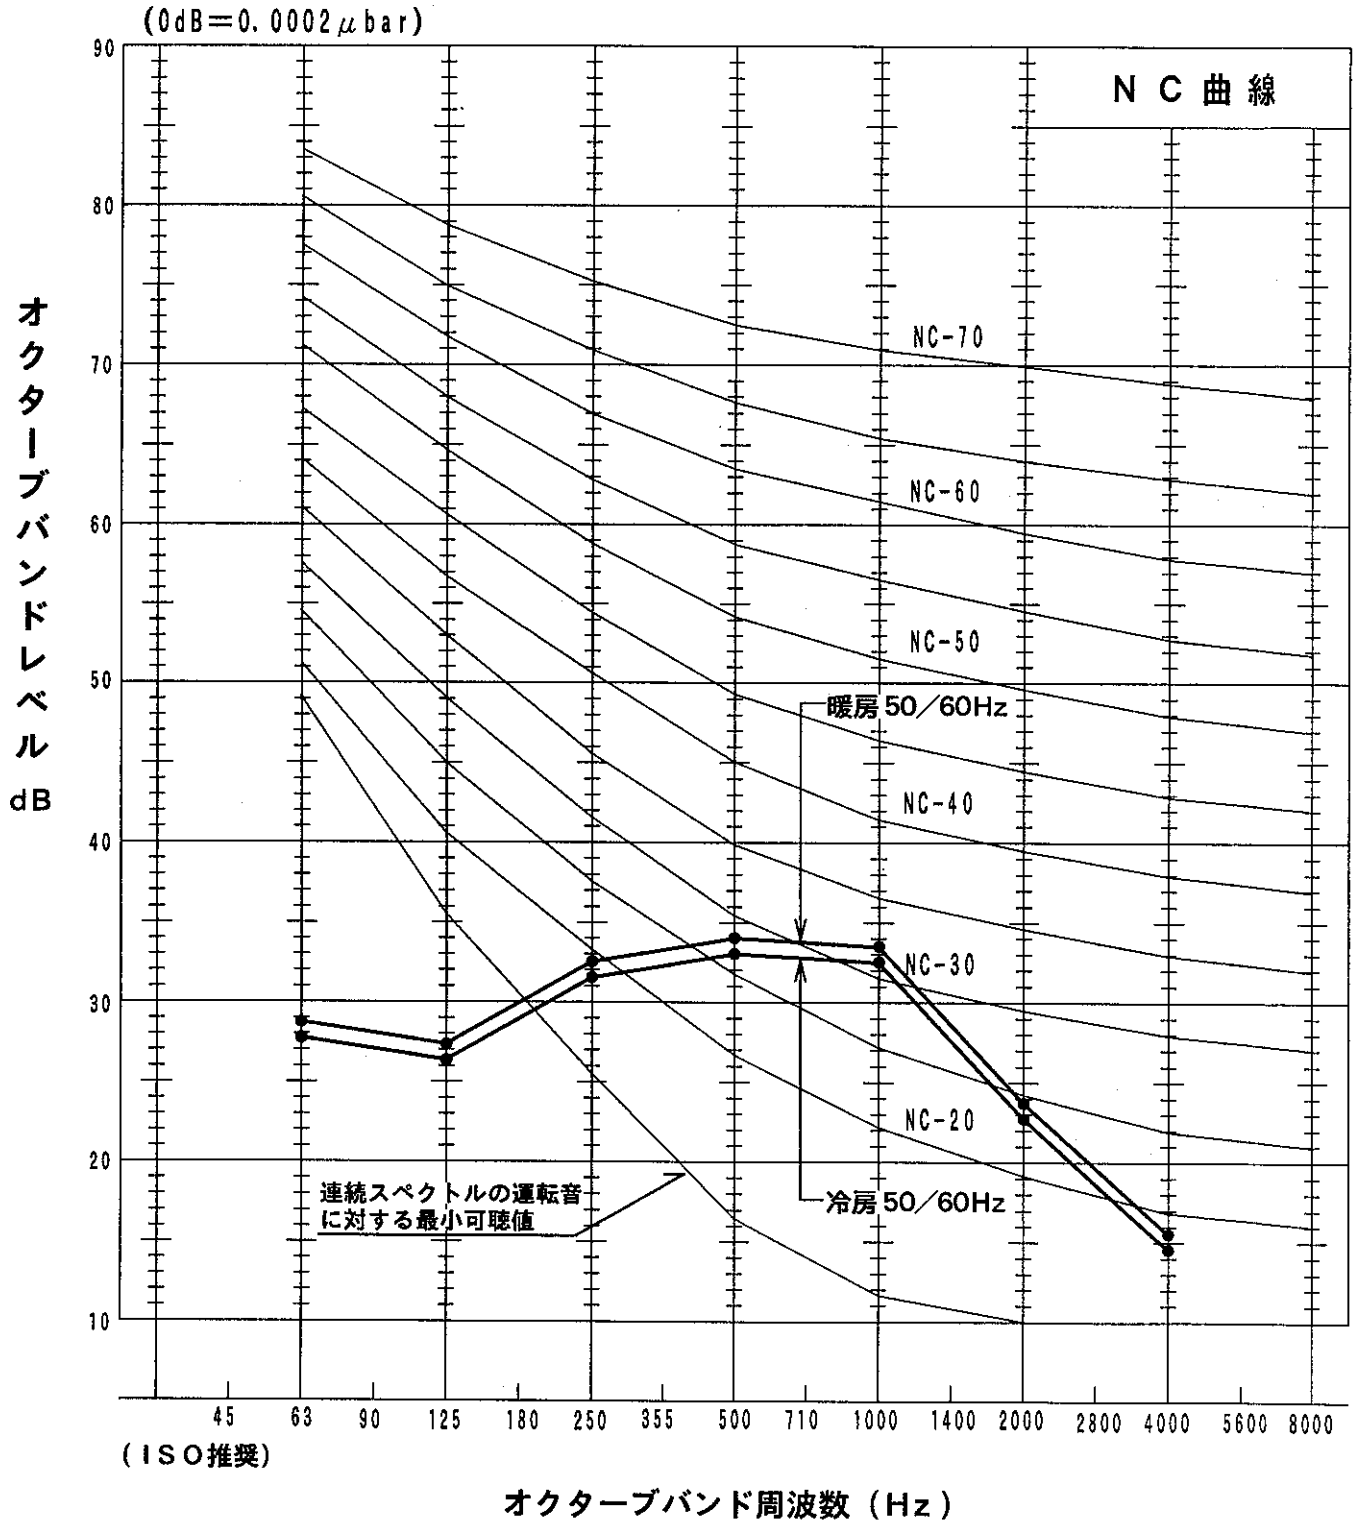

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35℃	被測定物	MLZ-2817S 形室外ユニット
	暖房 7℃	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 42 dB 暖房 42 dB
測定場所	無響室	測定法は	JIS Z 8731 による。

