

運転音分析成績書

周囲温度 冷房 27 °C 被測定物 MLZ-4017S 形室内ユニット

暖房 20 °C 備考 50/60Hz 強ノッチ運転

暗騒音 15 dB

オーバーオールA特性運転音 冷房 37 dB
暖房 38 dB

測定場所 無響室

測定法は JIS Z 8731 による。

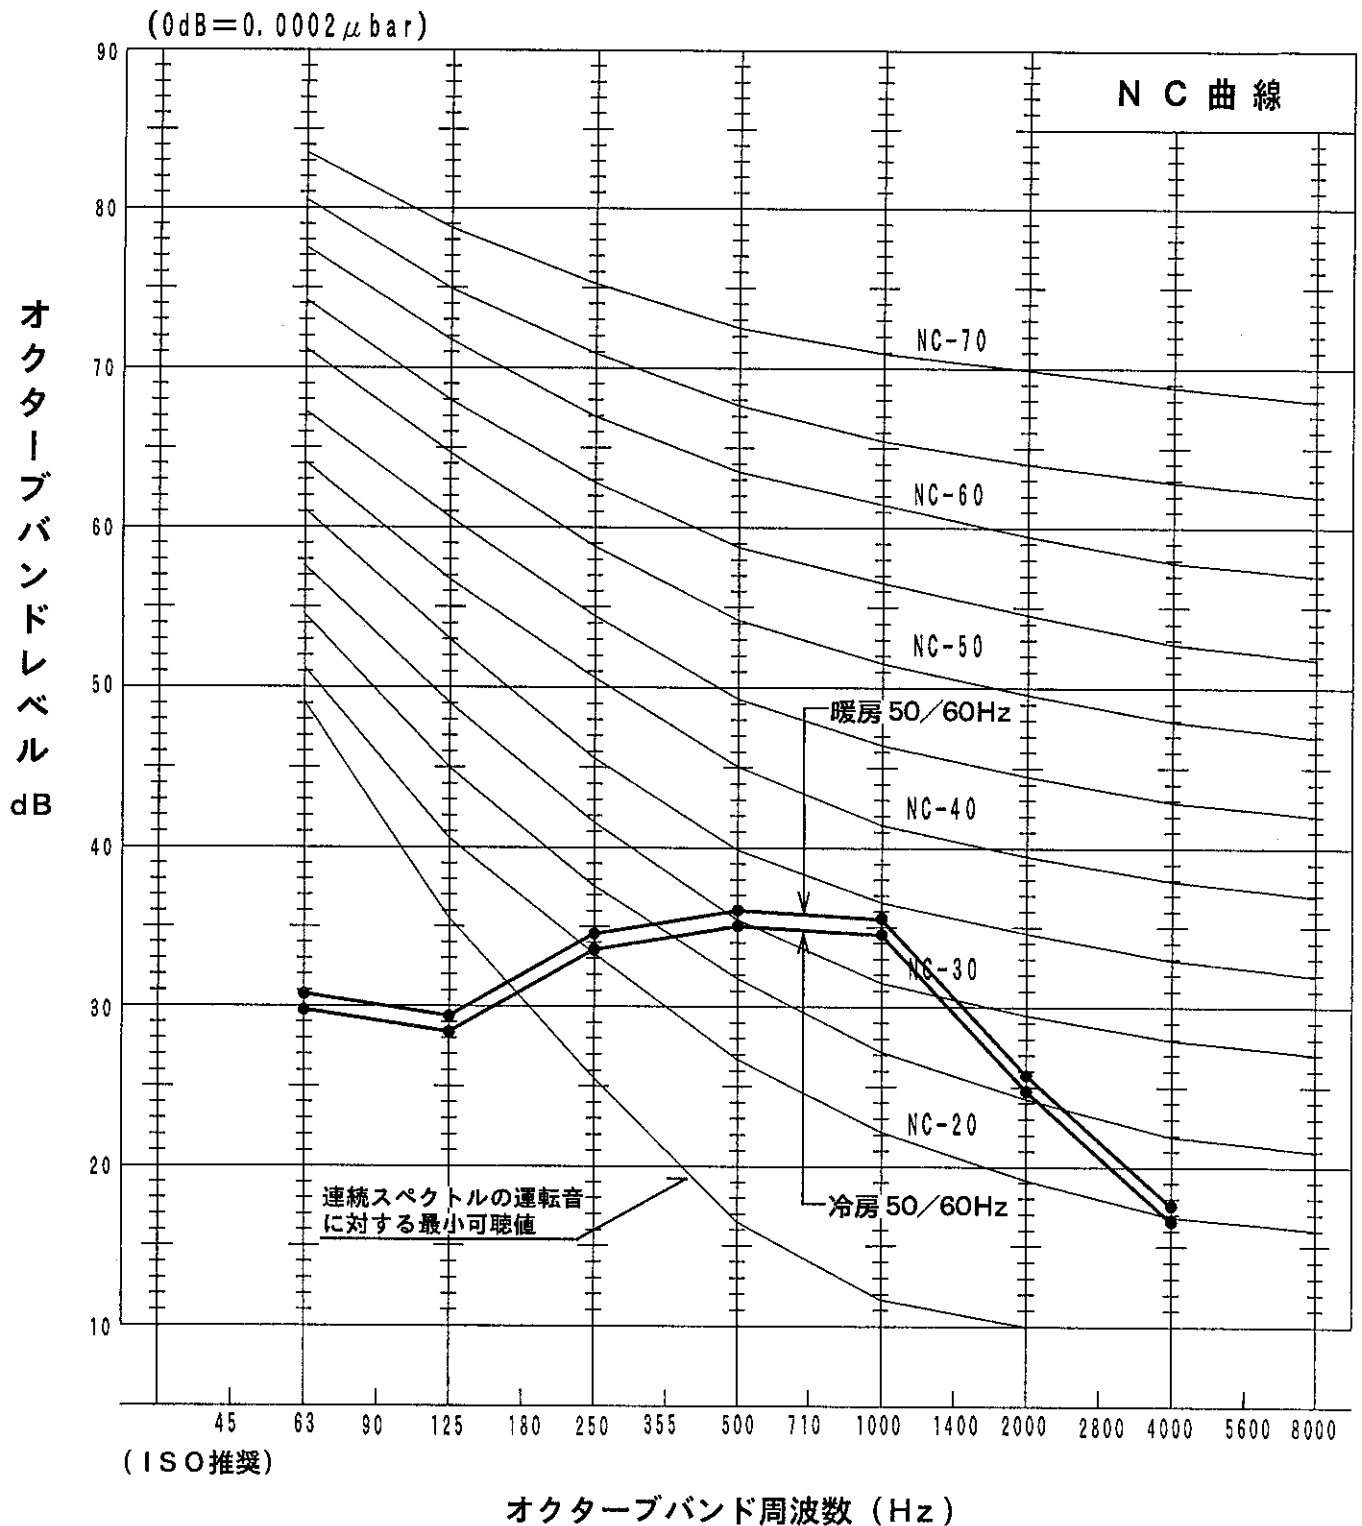


図
番

VCN-96N008 (1)

副
番

G7LZHC

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35℃	被測定物	MLZ-4017S 形室外ユニット
	暖房 7℃	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 46 dB 暖房 48 dB
測定場所	無響室	測定法は	JIS Z 8731 による。

