


運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C	被測定物	MLZ-5017S 形室内ユニット
	暖房 20 °C	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 43 dB 暖房 43 dB
測定場所	無響室	測定法は	JIS Z 8731 による。

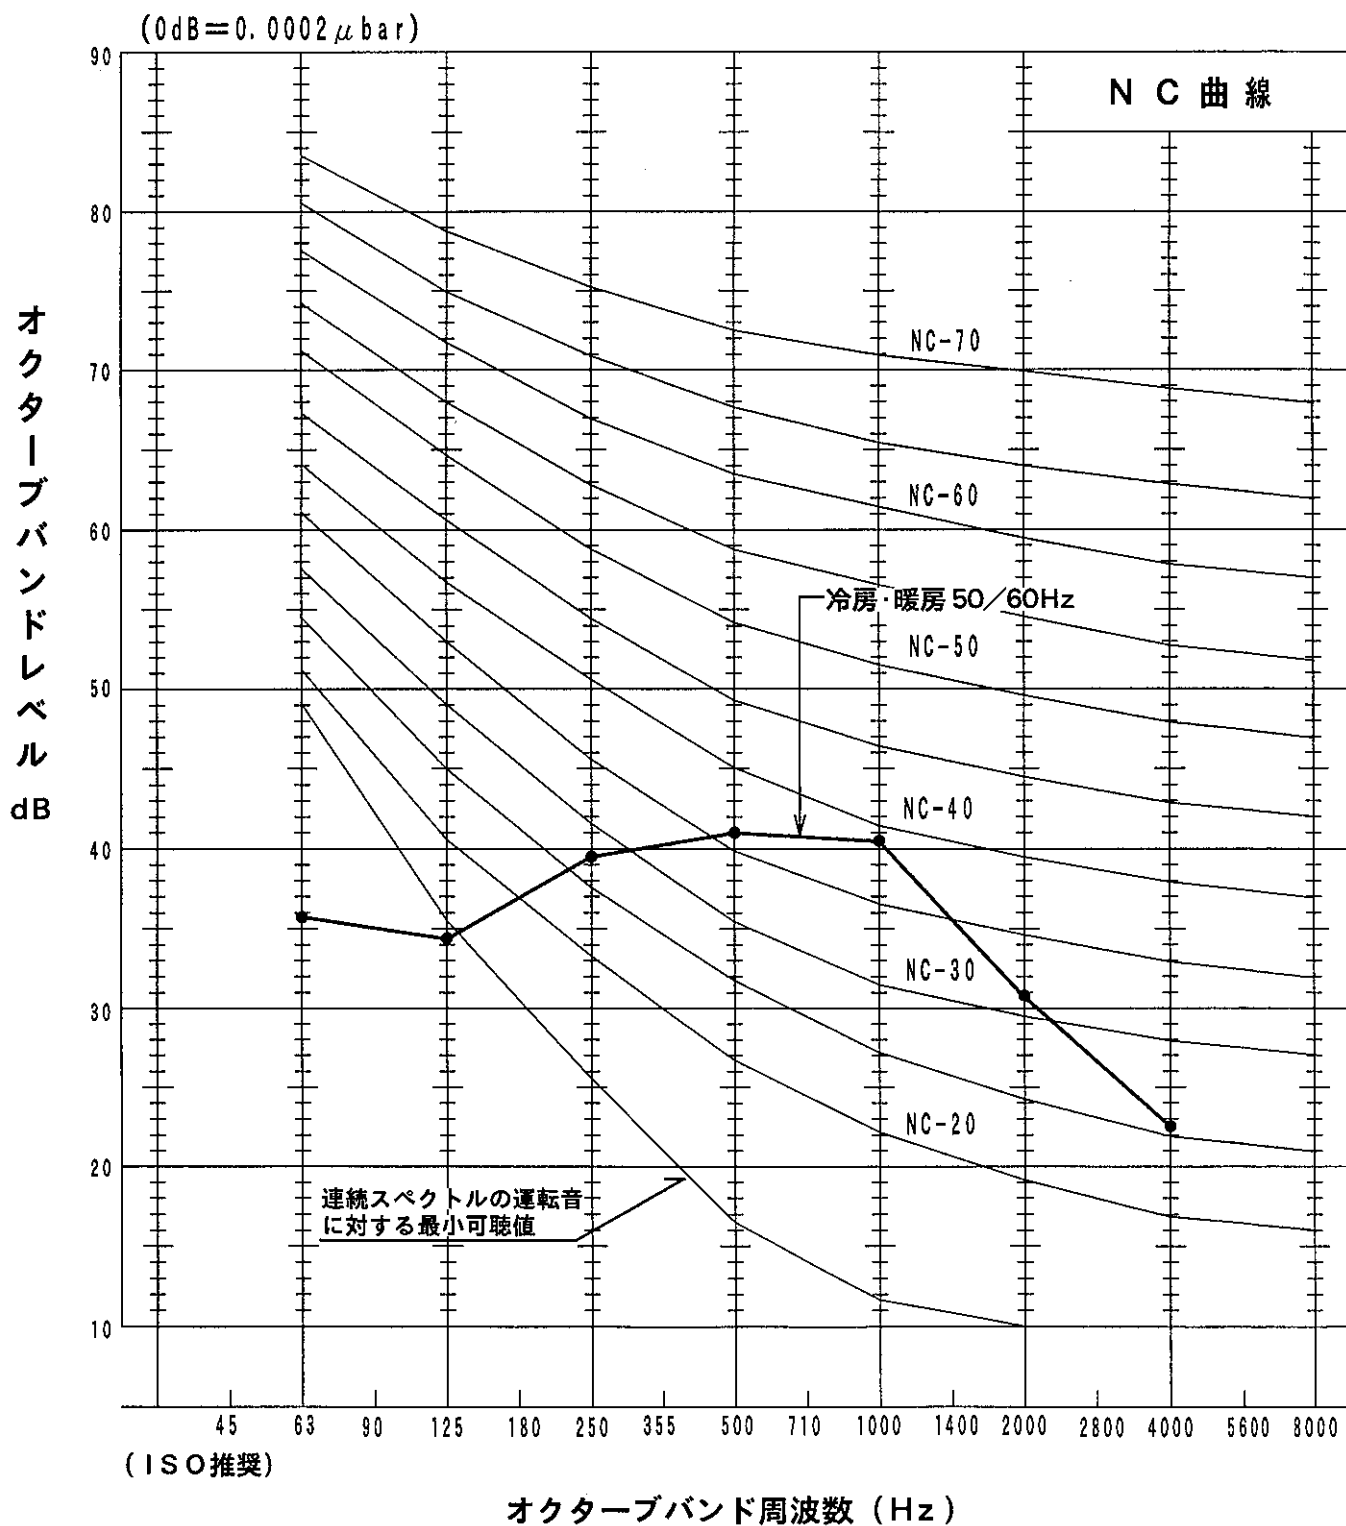

図番	VCN-96N010 (1)	副番	
----	----------------	----	--

G7LZHD

運転音分析成績書

周囲温度 冷房 35℃ 被測定物 MLZ-5017S 形室外ユニット

暖房 7℃ 備考 50/60Hz 強ノッチ運転

暗騒音 15 dB

オーバーオールA特性運転音 冷房 46 dB
暖房 46 dB

測定場所 無響室

測定法は JIS Z 8731 による。

