

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27	被測定物	室内ユニット MLZ - GX32JS - IN
	暖房 20	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 38 dB 暖房 39 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

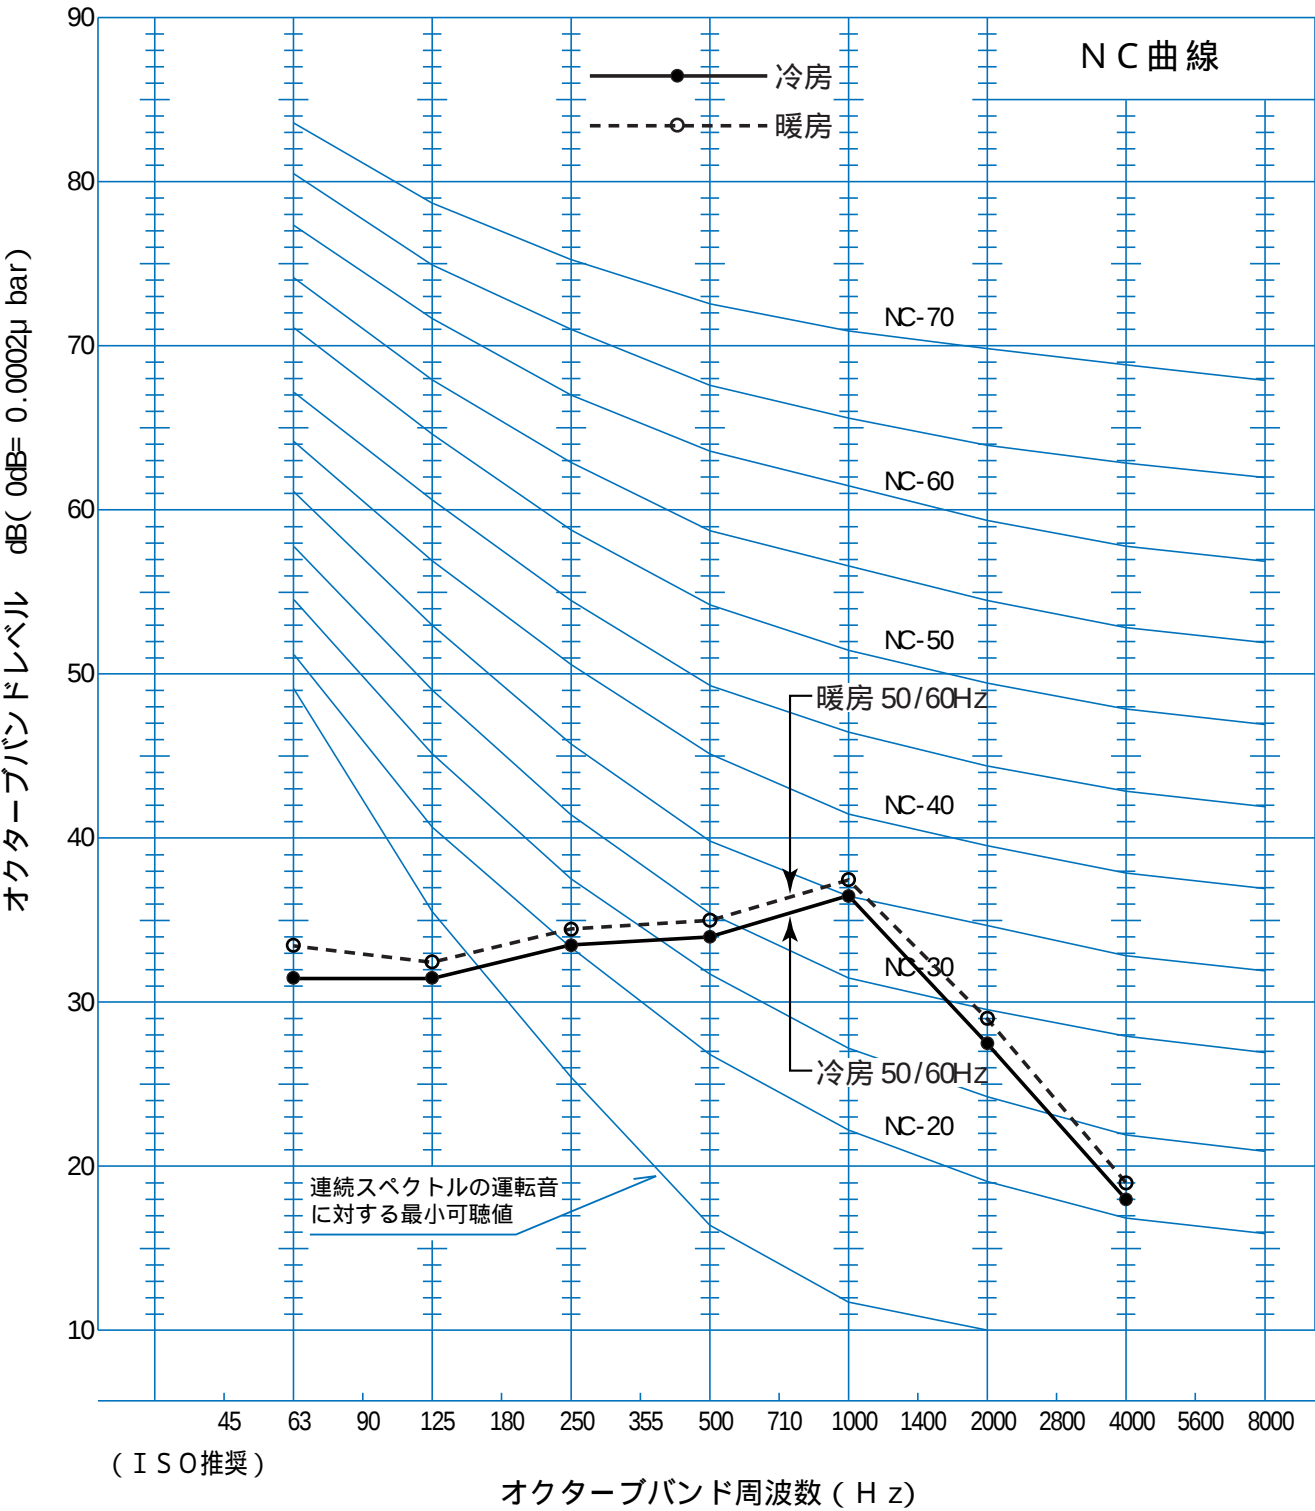


図
番

VCN - 01N190 (1)

副
番

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35	被測定物	室外ユニット MULZ - GX32JS
	暖房 7	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB		オーバーオールA特性運転音 冷房 46 dB 暖房 46 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。

