


# 運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 暖房 20	被測定物	室内ユニット MLZ- GX50JS - IN
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。
			オーバーオールA特性運転音 冷房 43 dB 暖房 43 dB

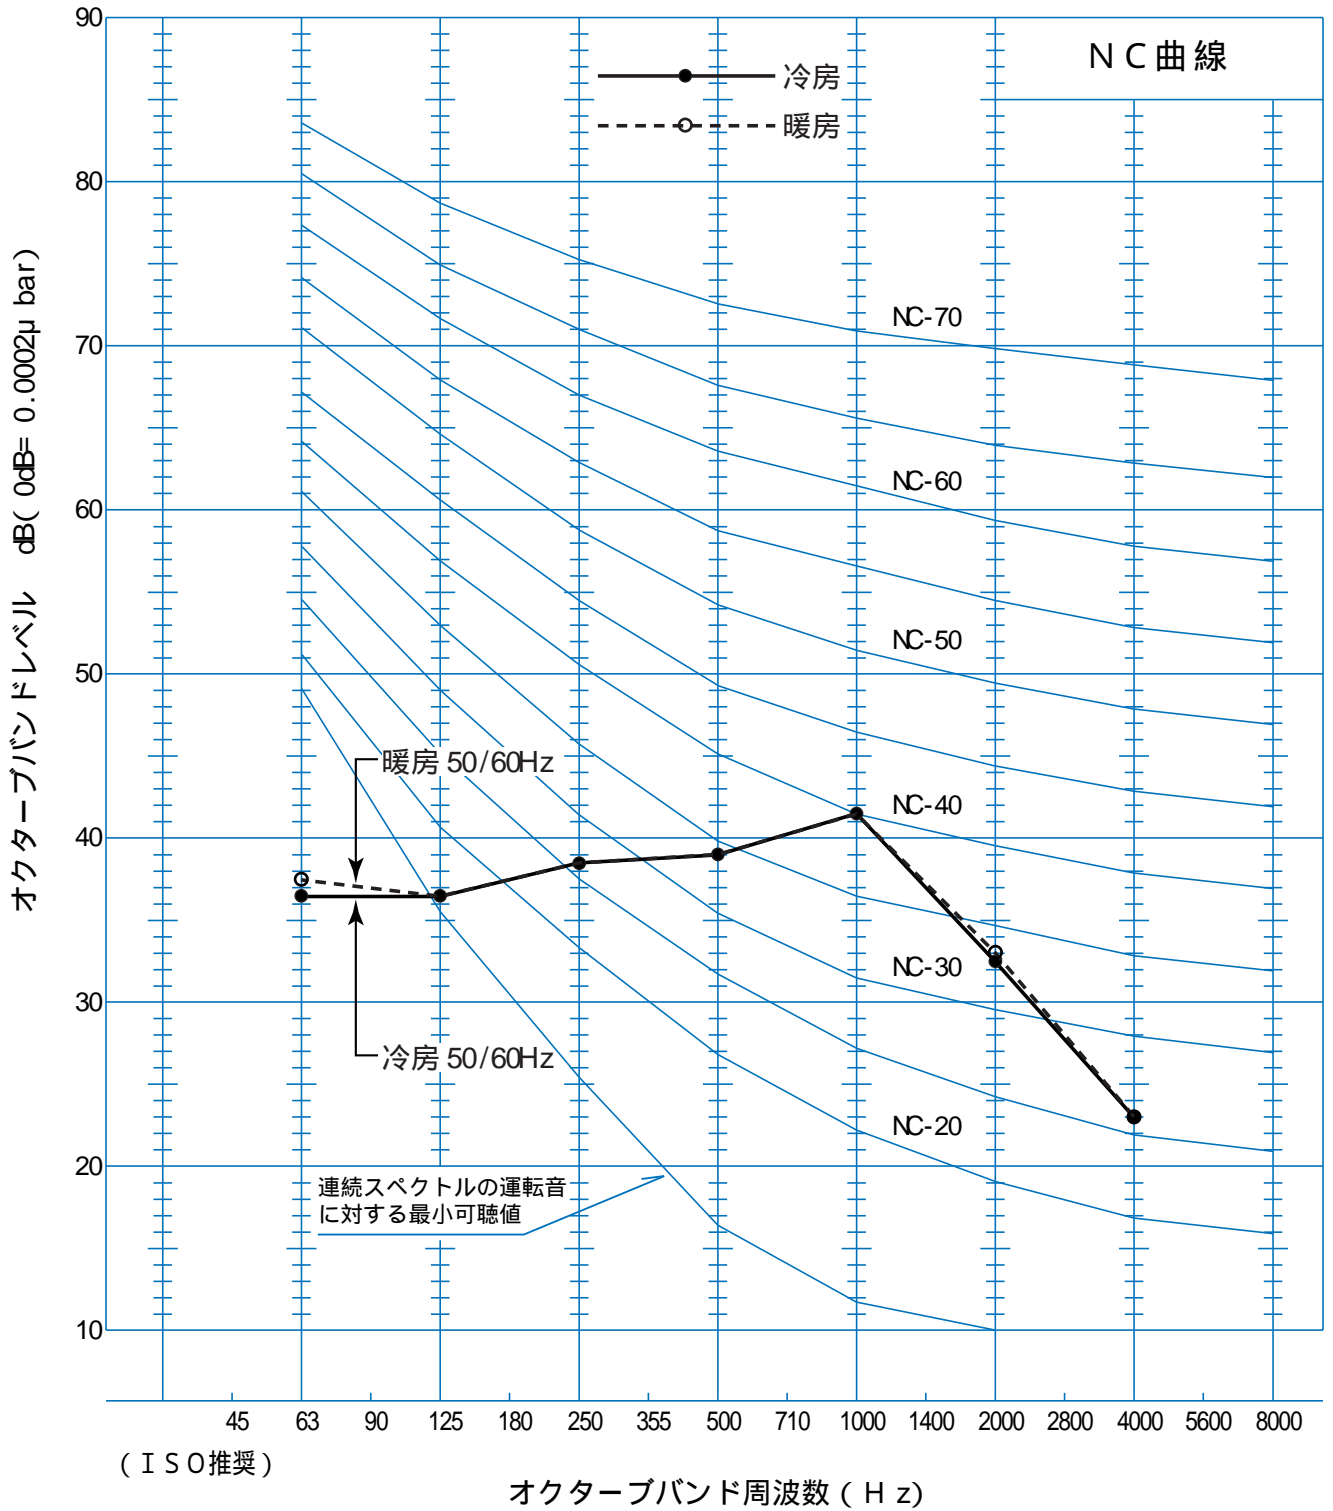

# 運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35	被測定物	室外ユニット MULZ - GX50JS
	暖房 7	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 49 dB 暖房 50 dB
測定場所	無響室	測定法は	JIS C 9612による。

