


運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27℃	被測定物	室内ユニット MLZ-RX40JS-N
	暖房 20℃	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 39 dB 暖房 40 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

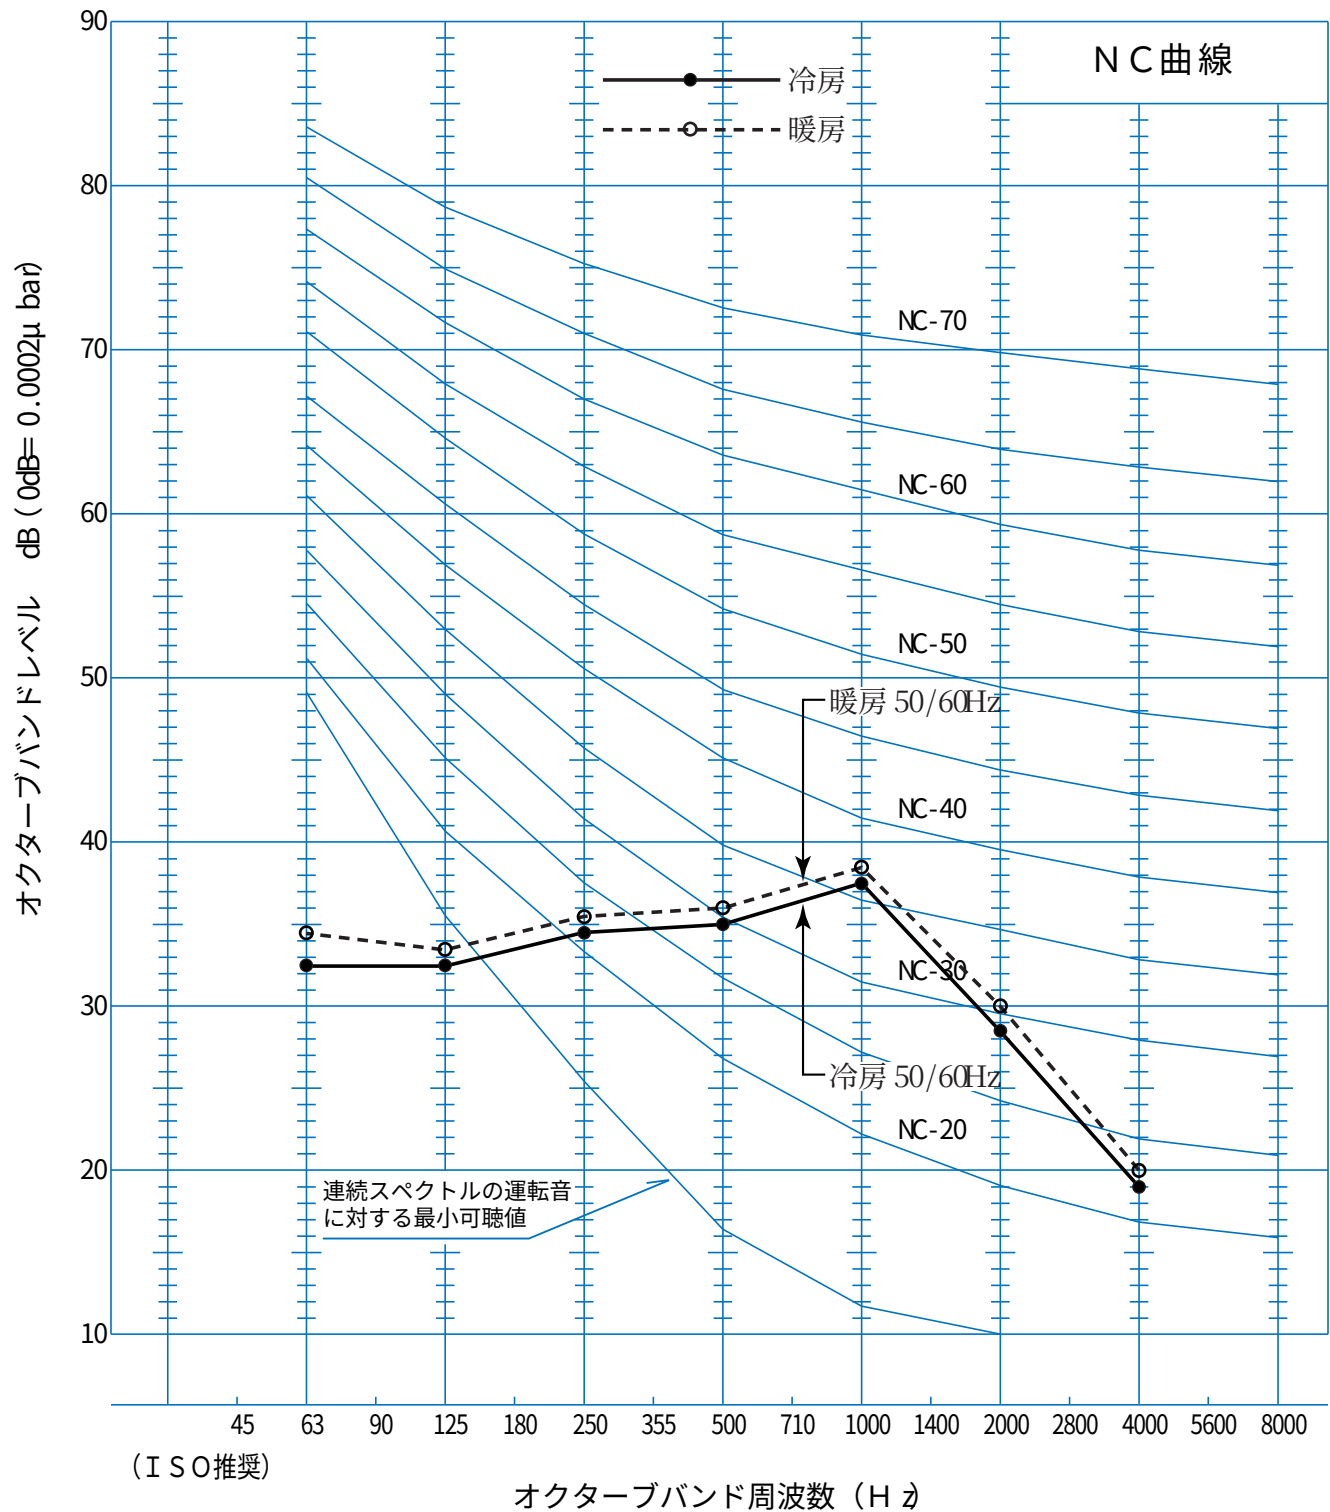

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35℃	被測定物	室外ユニット MULZ-RX40JS
	暖房 7℃	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB		オーバーオールA特性運転音 冷房 47 dB 暖房 49 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。

