


運転音分析成績書


周囲温度	冷房 27 暖房 20	被測定物	MLZ-W56GS形室内ユニット
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
測定場所	無響室	オーバーオールA特性運転音	冷房 37 dB 暖房 40 dB
		測定法は JIS C 9612 による。	

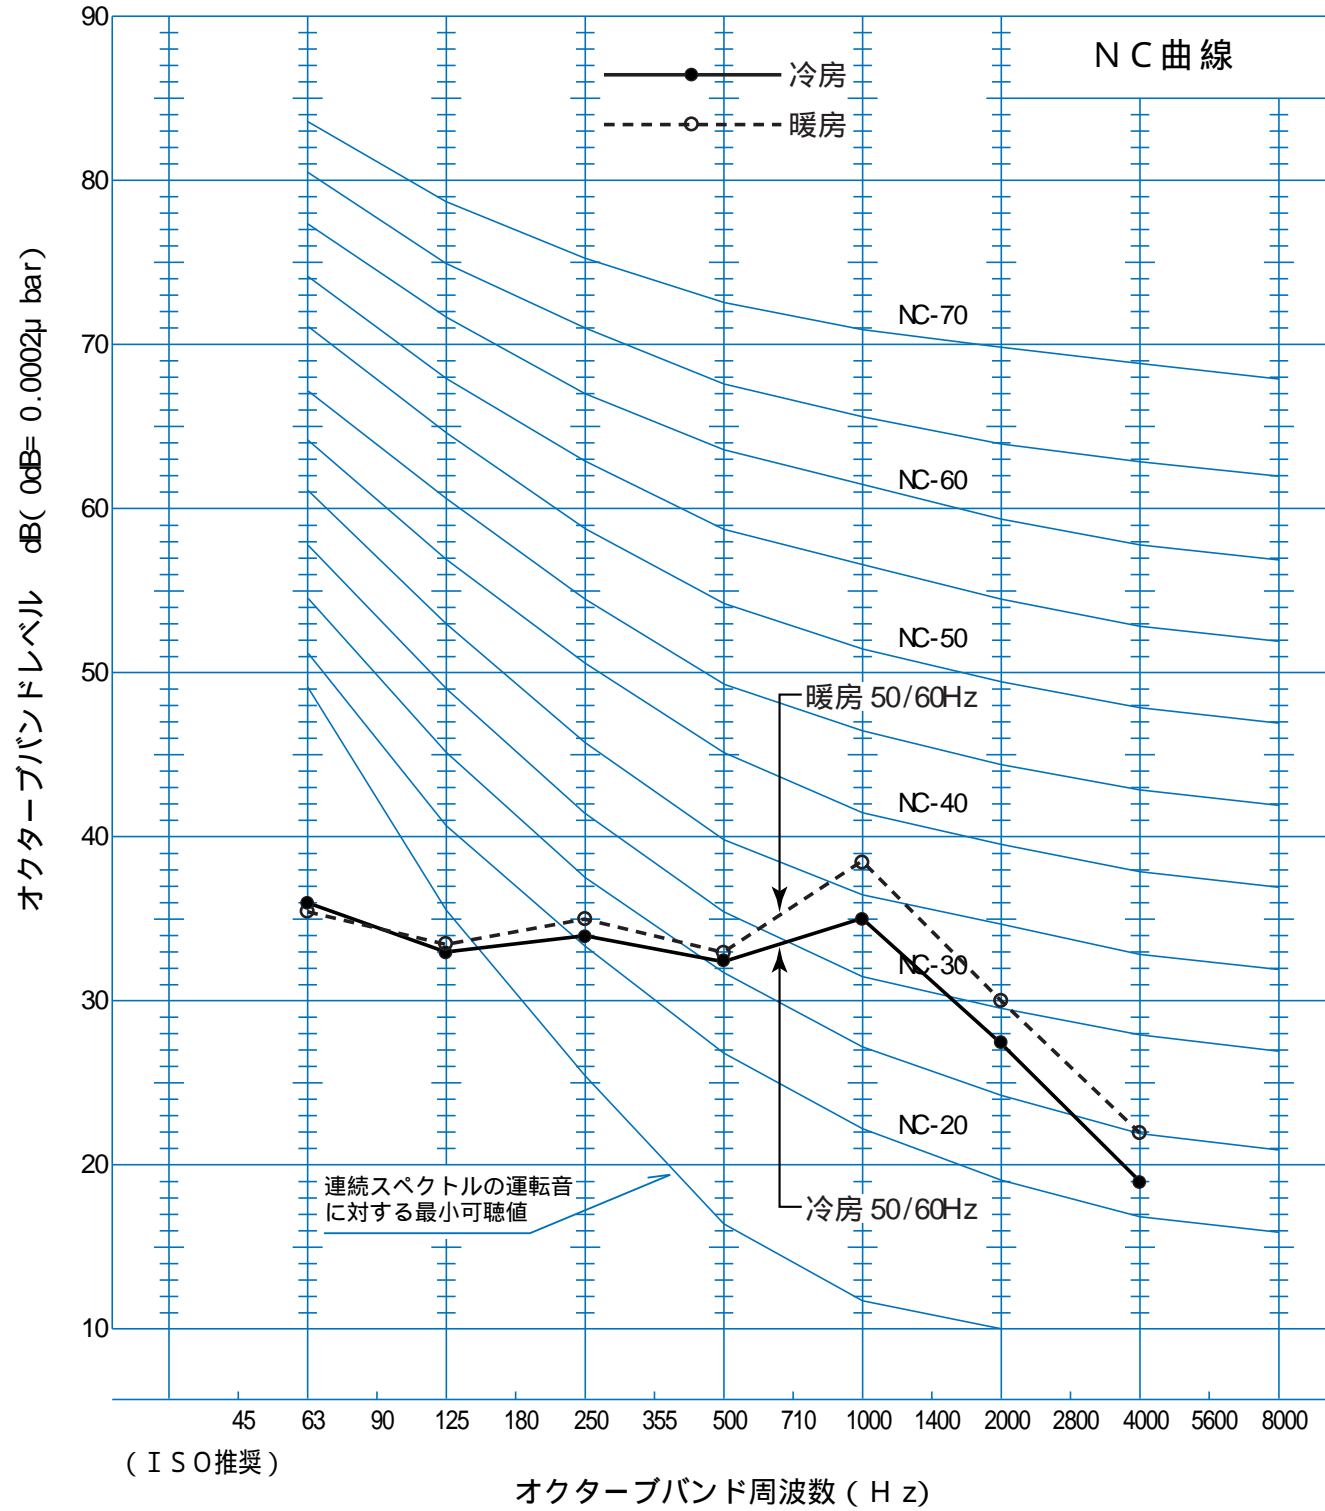

図番 VCN-98N156 (1) 副番

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 暖房 7	被測定物	MLZ-W56GS形室外ユニット
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz
測定場所	無響室	オーバーオールA特性運転音	冷房 48 dB 暖房 49 dB
		測定法は JIS C 9612 による。	

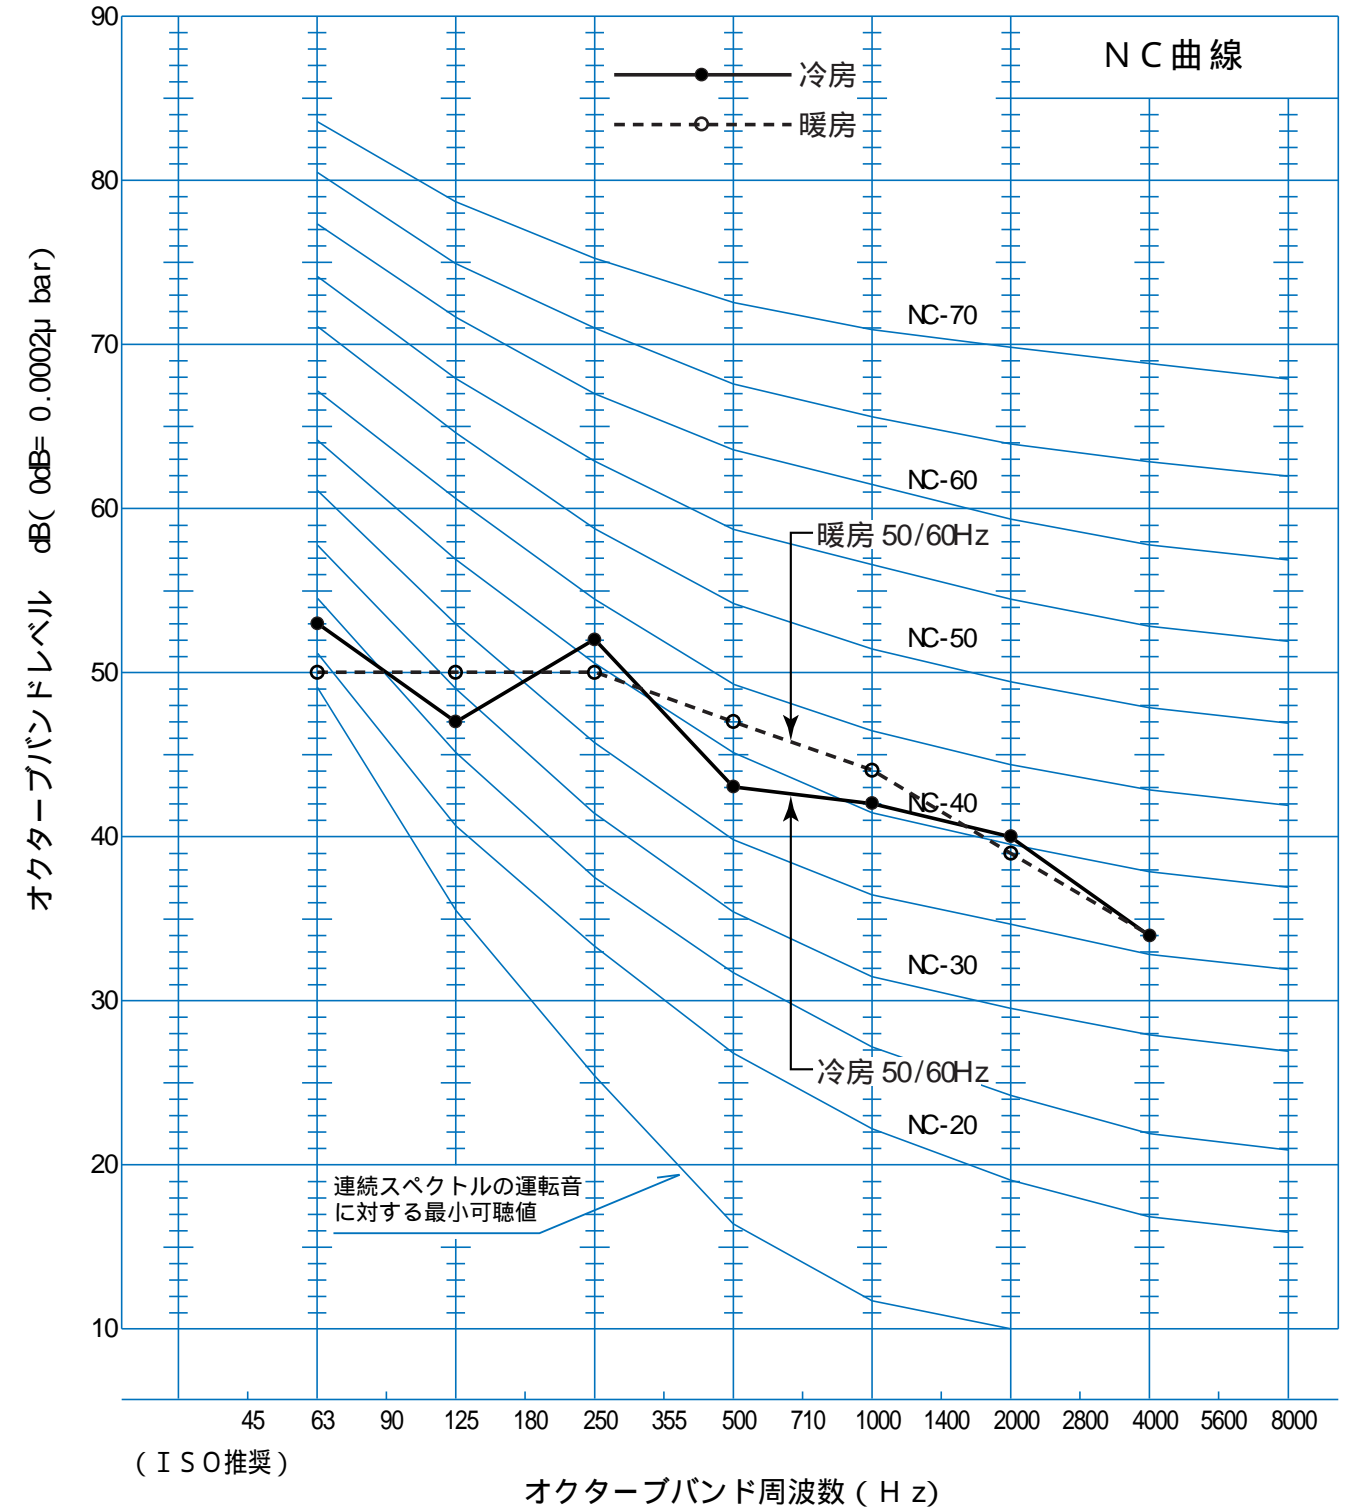

図番 VCN-98N156 (2) 副番