


### 運転音分析成績書


周囲温度	冷房 27	被測定物	MSY- 328形 室内ユニット
	暖房 -	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 38 dB 暖房 - dB
測定場所	無響室	測定法は	JIS C 9612による。

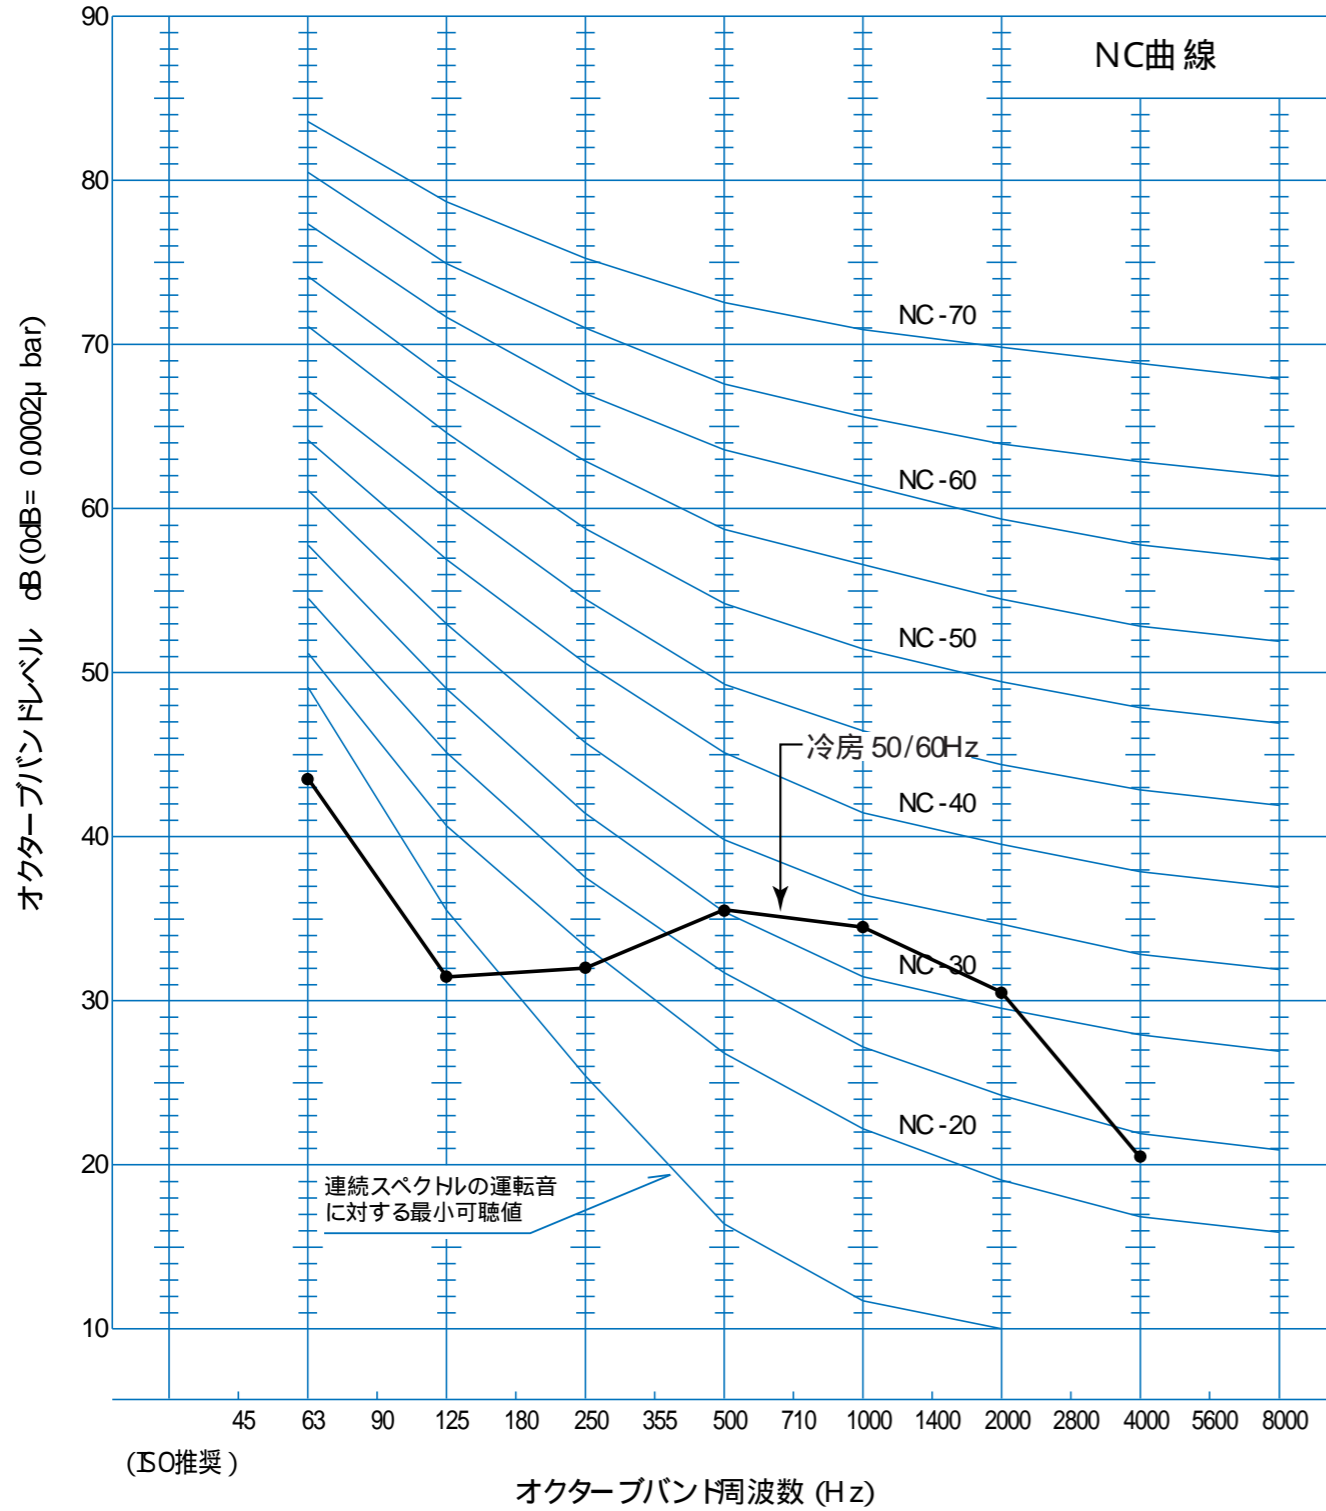

図番 VCN- 97N124 (1) 副番

### 運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35	被測定物	MSY- 328形 室外ユニット
	暖房 -	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 44 dB 暖房 - dB
測定場所	無響室	測定法は	JIS C 9612による。

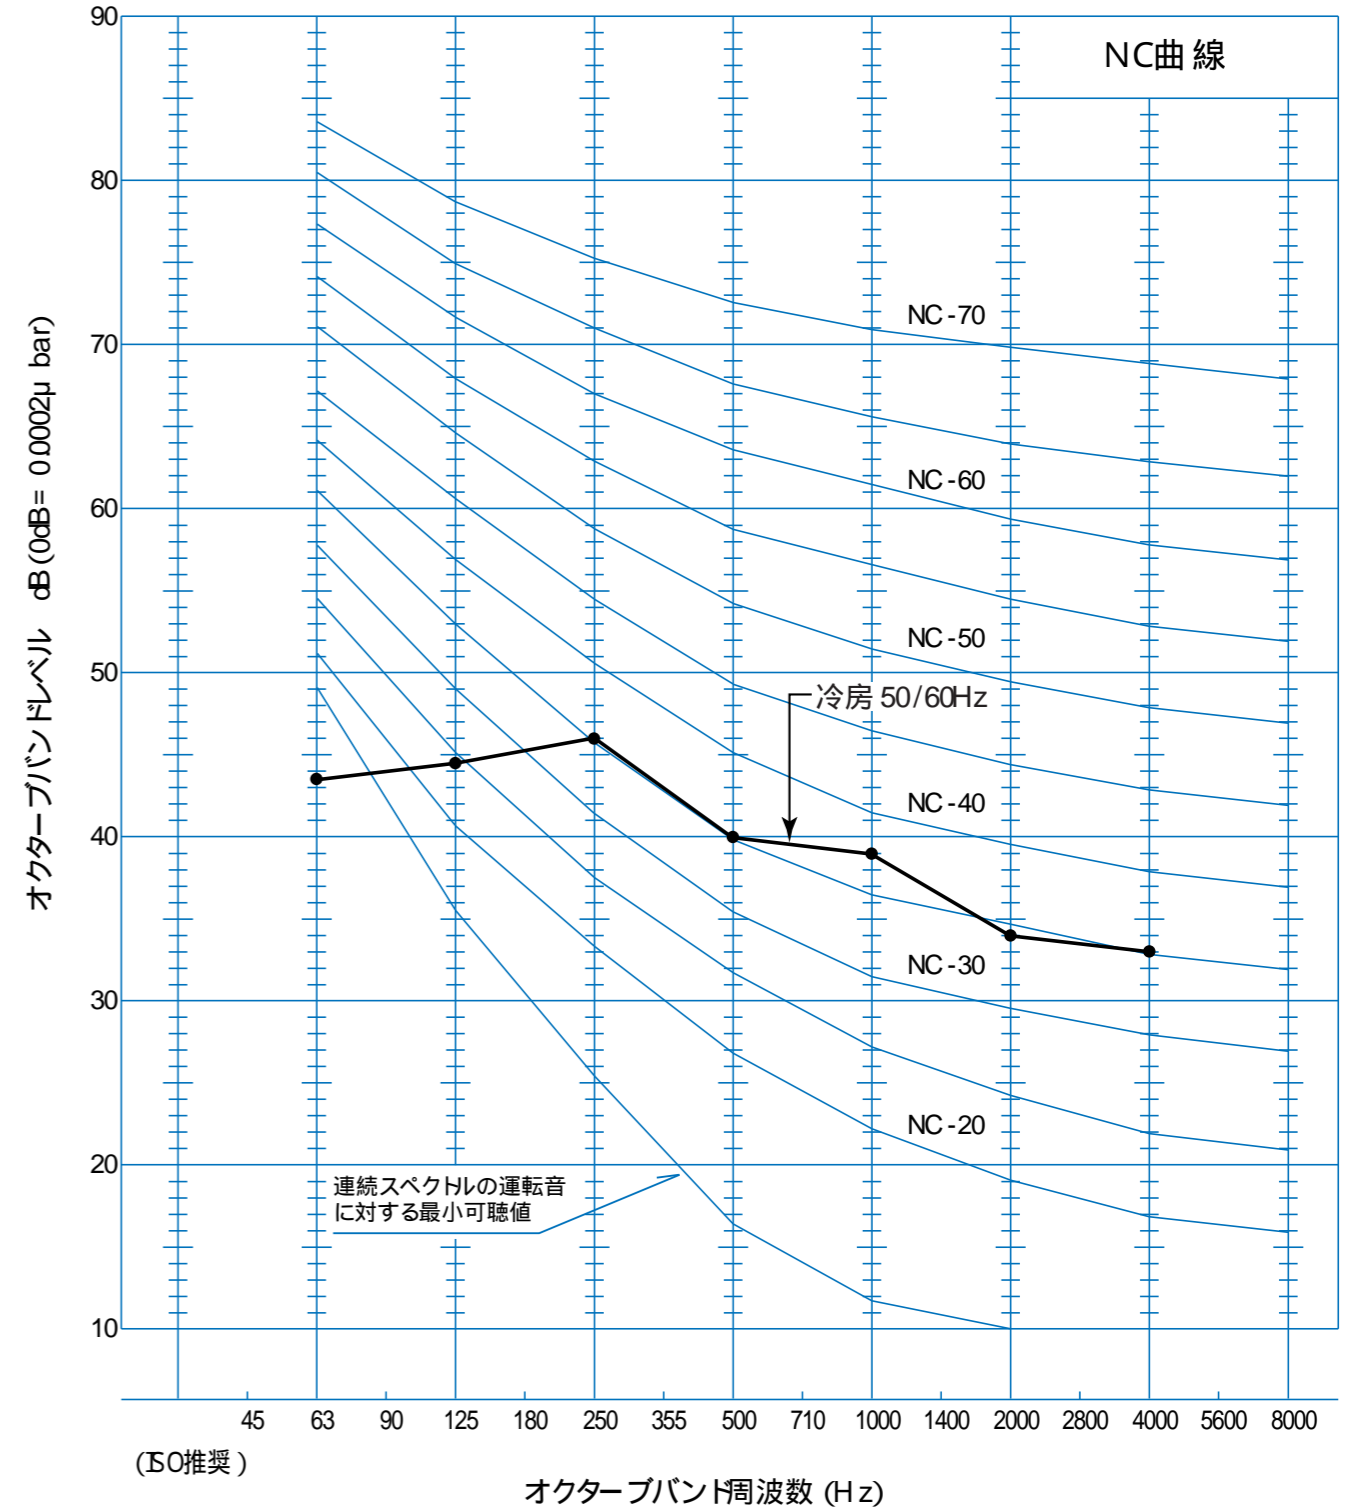

図番 VCN- 97N124 (2) 副番