
運転音分析成績書


周囲温度	冷房 27℃	被測定物	MSZ－VX40JS形 室内ユニット
	暖房 20℃	備　　考	50/60Hz　強ノッチ運転
暗　騒　音	15dB		オーバーオールA特性運転音　冷房 41 dB　暖房 43 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612による。

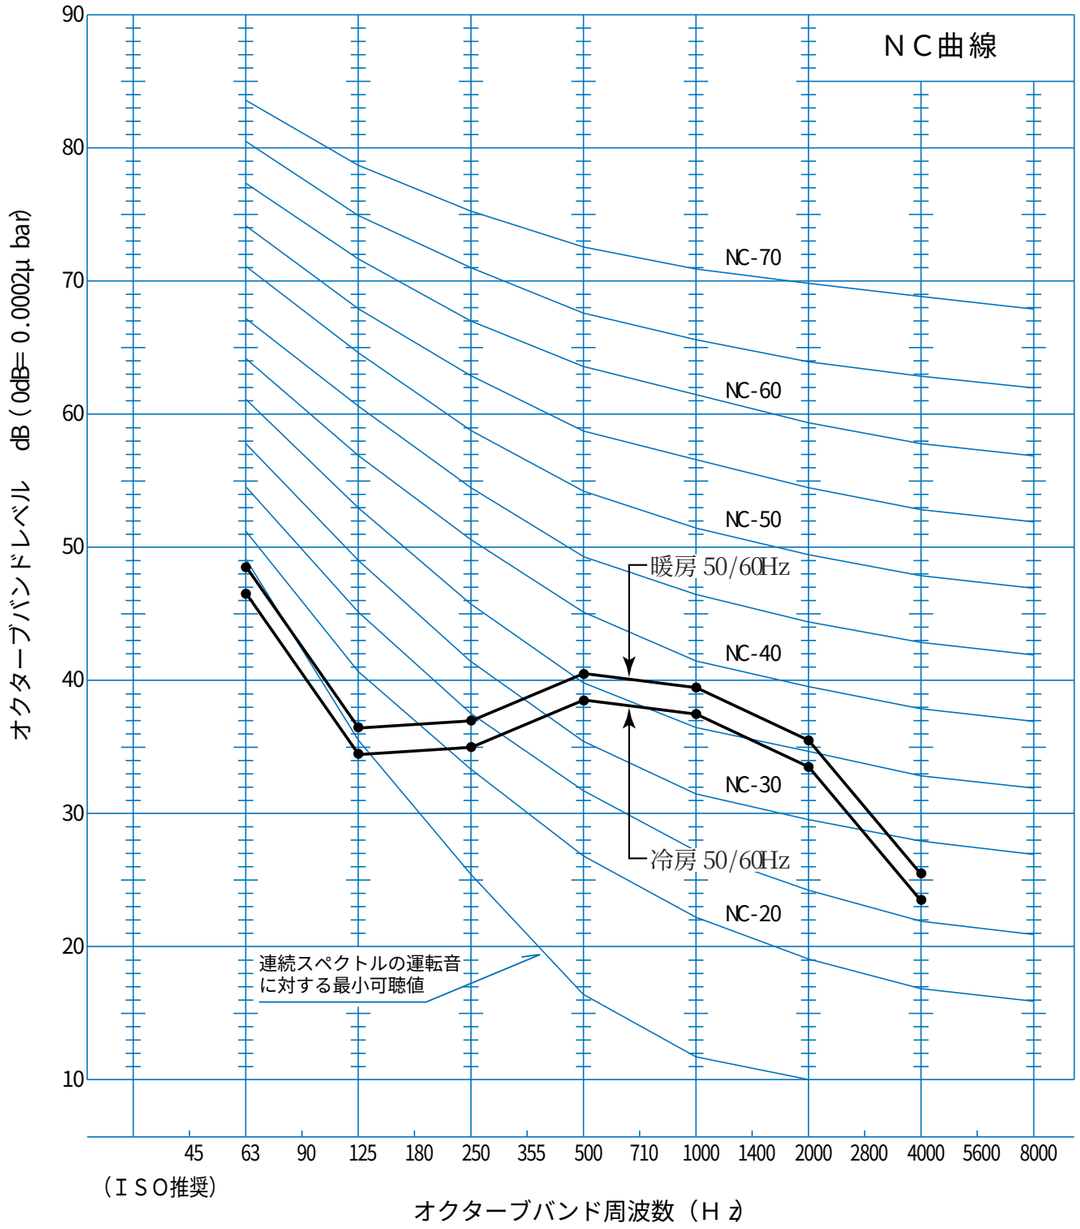

図番	VCN－01N108 (1)	副番

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35℃	被測定物	MSZ－VX40JS形 室外ユニット
	暖房 7℃	備　　考	50/60Hz
暗　騒　音	15dB		オーバーオールA特性運転音　冷房 46 dB　暖房 49 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612による。

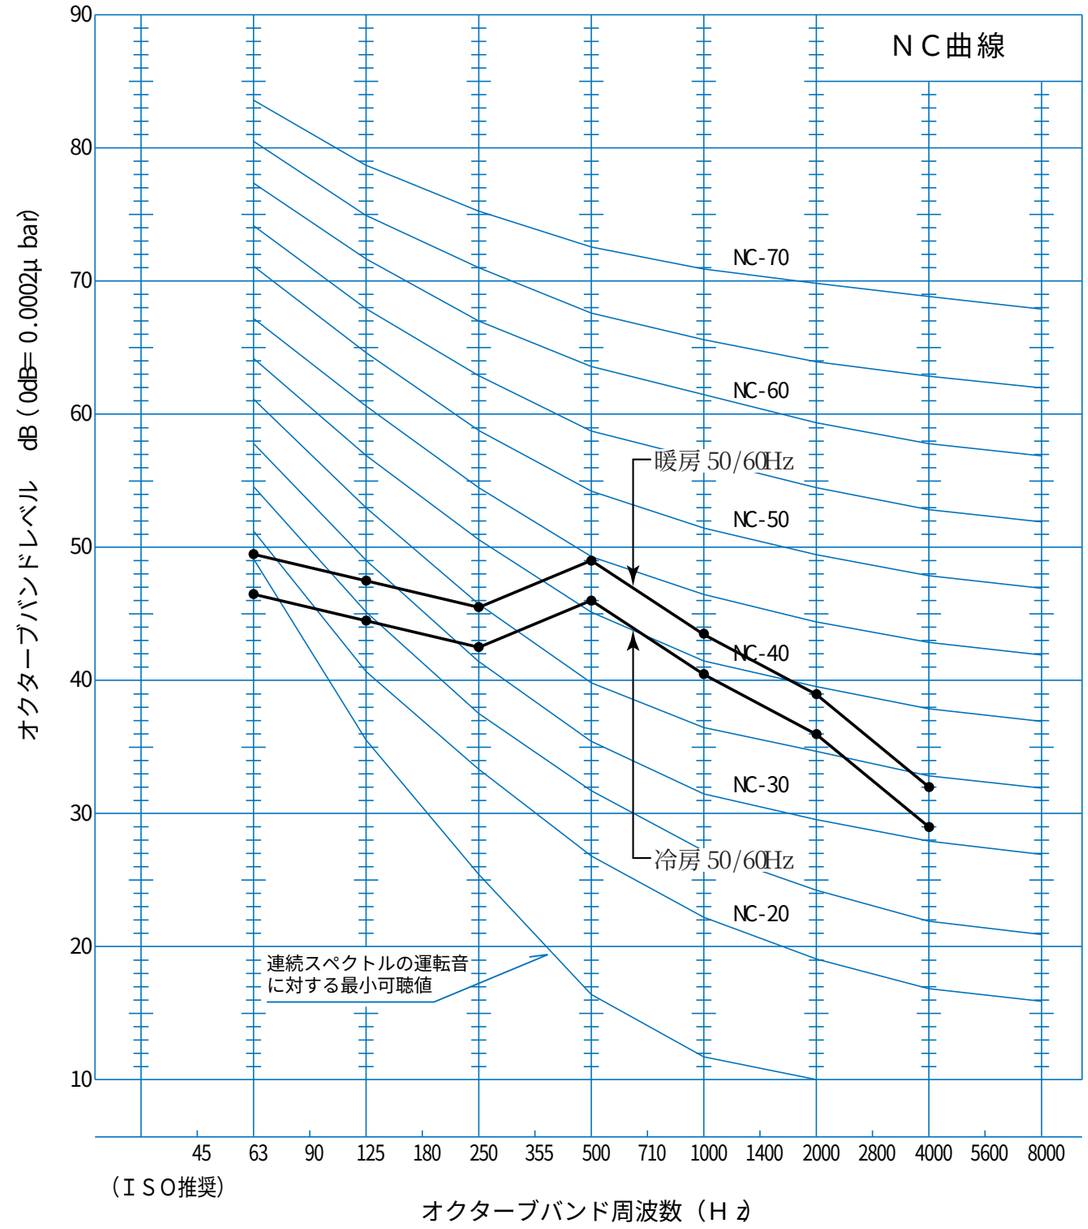

図番	VCN－01N108 (2)	副番