
運転音分析成績書


周囲温度	冷房 27℃	被測定物	MSZ−WXV25J形 室内ユニット
	暖房 20℃	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB		オーバーオールA特性運転音 冷房 44 dB 暖房 45 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612による。

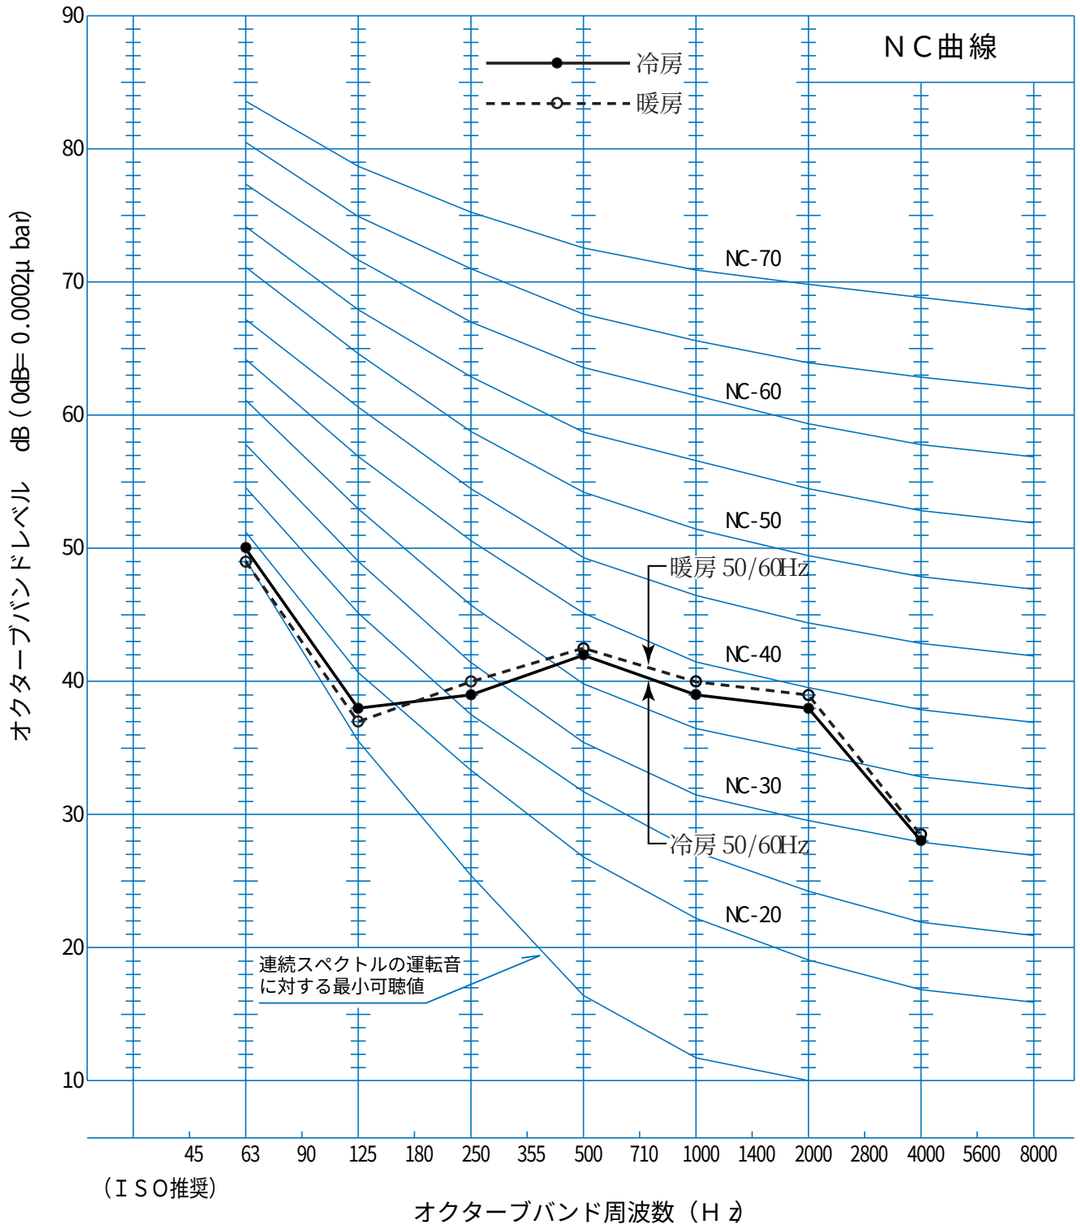

図番	VCN−01N182 (1)	副番

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35℃	被測定物	MSZ−WXV25J形 室外ユニット
	暖房 7℃	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB		オーバーオールA特性運転音 冷房 43 dB 暖房 44 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612による。

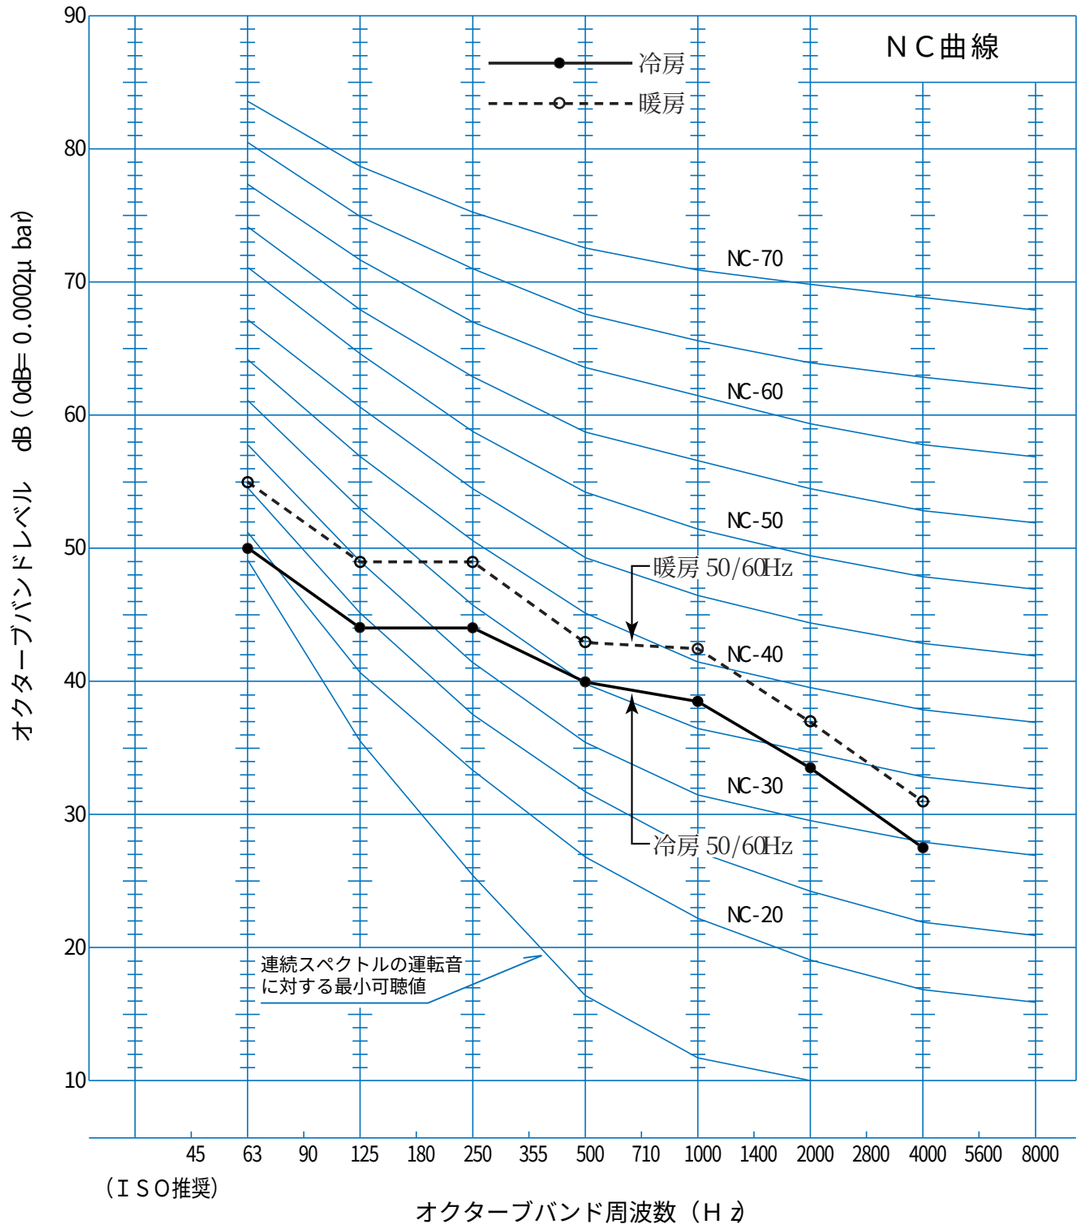

図番	VCN−01N182 (2)	副番