運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27℃	被測定物	MSZ－ZXV50KHS形 室内ユニット
	暖房 20℃	備　　考	50/60Hz　強ノッチ運転
暗 騒 音	15 dB		オーバーオールA特性運転音　冷房 46 dB　暖房 46 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612による。

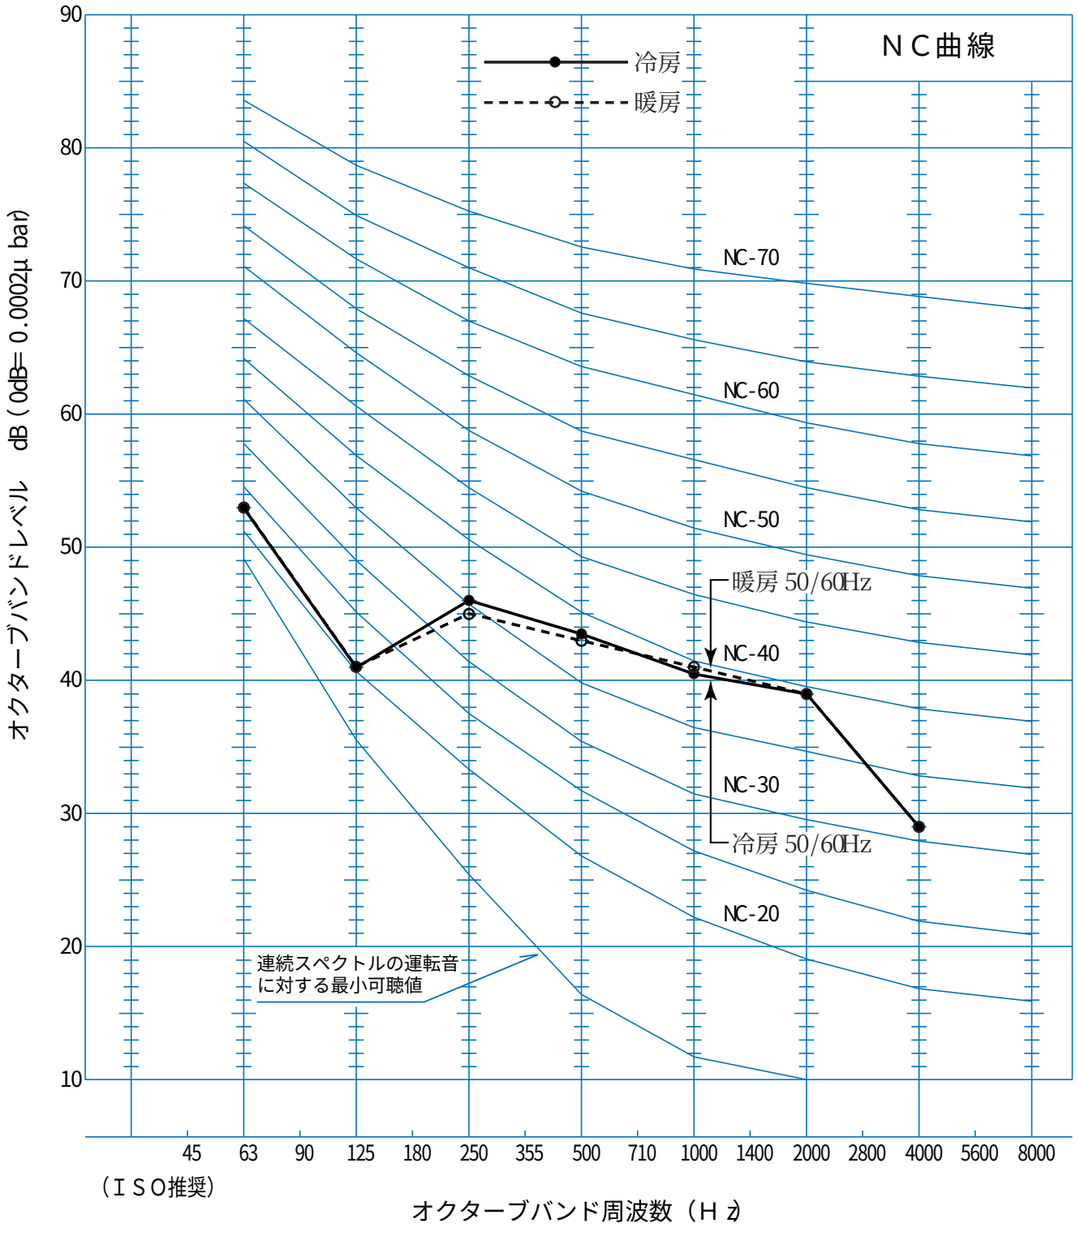

図番	VCN－02N234 (1)	副番	

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35℃	被測定物	MSZ－ZXV50KHS形 室外ユニット
	暖房 7℃	備　　考	50/60Hz
暗 騒 音	15 dB		オーバーオールA特性運転音　冷房 49 dB　暖房 50 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612による。

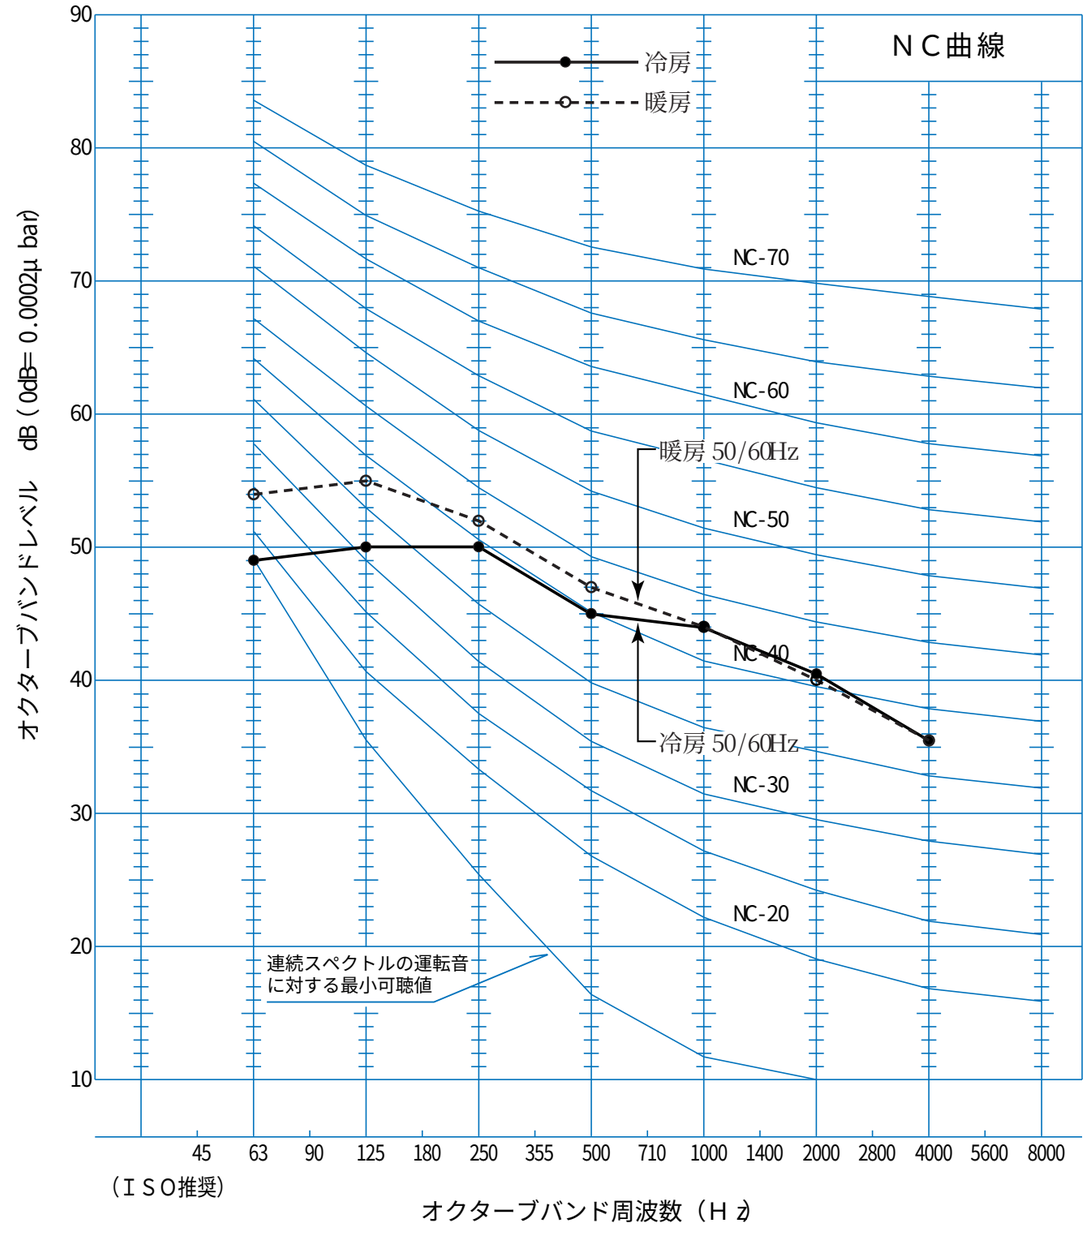

図番	VCN－02N234 (2)	副番	