

三菱電機 業務用 **Q-3S**

貯湯水温センサ 取付説明書

別売部品は、必ず弊社指定の製品を使用してください。 また、取付けはお買い上げの販売店または専門業者に依 頼してください。



ご自分で取付けされ不備があると、水漏れや感電・火災 の原因になります。

指定部品使用

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に 関する技術基準」「内線規程」および据付説明書・取扱説 明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。 電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災等の原 因になります。



専門業者に依頼

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接 続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定し てください。



接続や固定が不完全な場合は、発熱や火災等の原因に 確実に接続・固定 なります。

アース工事を行ってください。


アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線と接 続しないでください。



アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

アース線接続

■付属品



■貯湯水温センサ取付時の注意事項


- ・屋内設置用水温センサにつき、屋外に設置する場合は、カバーを追加する等の防滴処理を行ってください。
- ・センサの根元部に応力が集中しないよう、お湯の流動部への取付を避けてください。

■配線仕様


線径	1.25mm ²
線種	VCTF,VCTFK,CVV,CVS,VVR,VVF,VCT

■現地配線方法

QAHV-N560B-HWPの場合

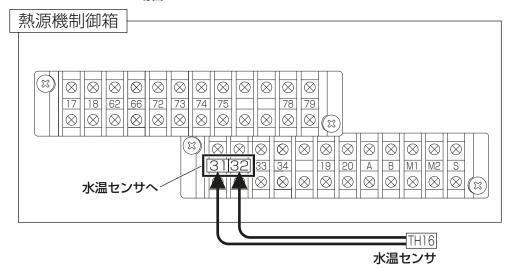

QAHV-N560C-HWP QAHV-N560D-HWPの場合

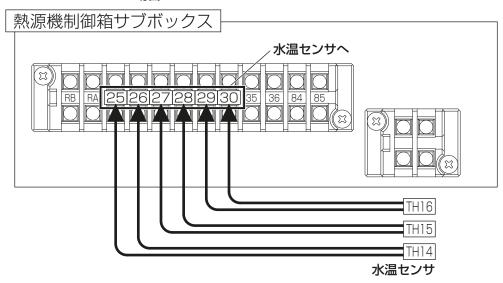

CAHV-P160AK2-H CAHV-P250AK2-H CAHV-P500AK2-Hの場合

熱源機制御箱

