

三菱電機 空冷式チリングユニット コネクタ付ケーブル
PB-10CBL
取付説明書

別売部品は、必ず弊社指定の製品を使用してください。
また、取付けはお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で取付けされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



指定部品使用

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および据付説明書・取扱説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災等の原因になります。



専門業者に依頼

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。
接続や固定が不完全な場合は、発熱や火災等の原因になります。

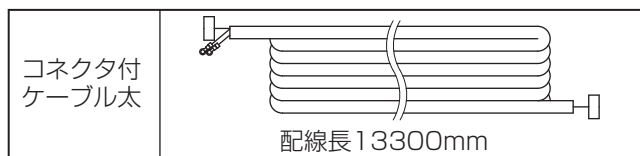
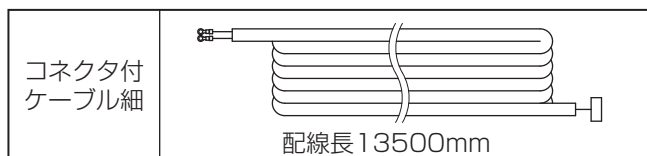


確実に接続・固定

アース工事を行ってください。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線と接続しないでください。
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。



アース線接続

■付属品

■現地配線方法

配線方法の詳細は、ポンプタンクユニット (PT-162A) 据付説明書「6. 電気工事」に記載されています。
必ず確認ください。

配線取付後、ポンプタンクユニット据付説明書「7. 据付工事後の確認」に従って必ず点検してください。

