

# 騒音分析成績書(Cスケール)


電 圧 : 200V, 60Hz  
 測定場所 : 三菱電機(株) 長崎製作所

オーバーオール : 66 dB(A)

測定位置 : サービス面側 距離 1 m, 高さ 1.5 m (無響音室基準)

(注意) 反響音の影響を受ける据付状態では、  
 この音より 4~6 ホン高くなります。

機種 : CA-P3550F

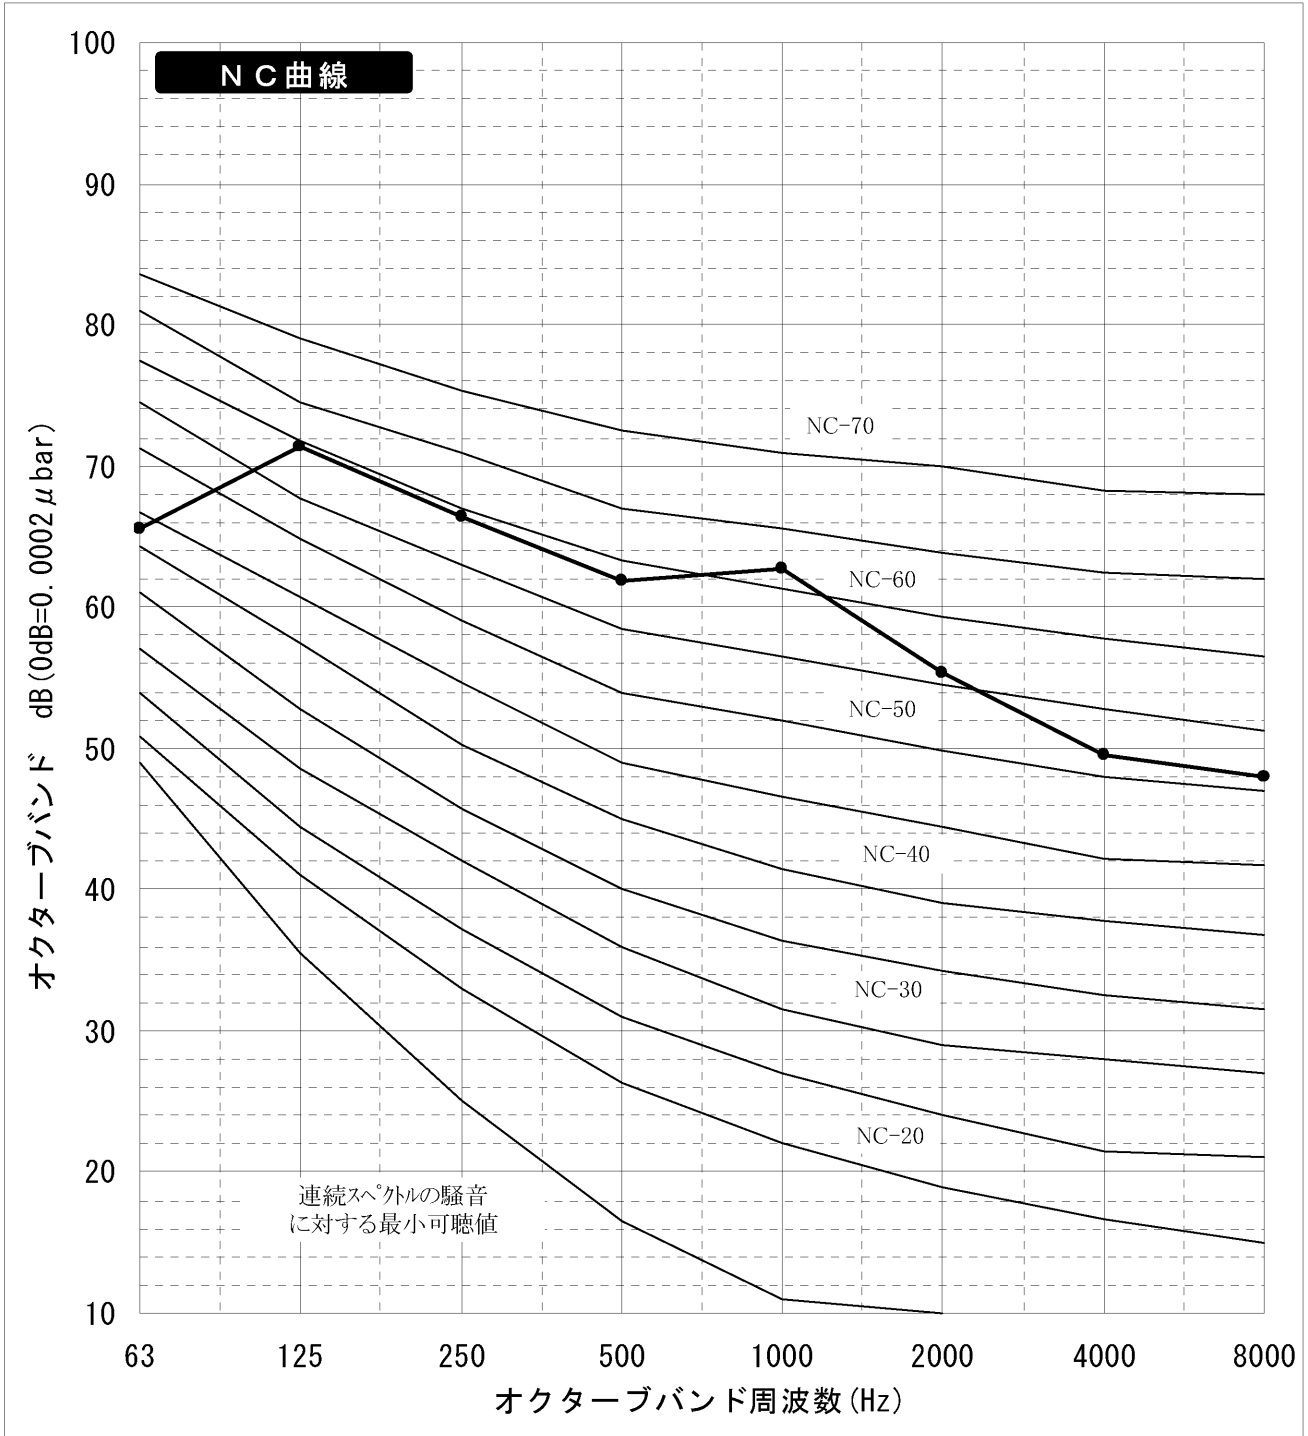

※上記は計画値を示します。

EYNT-14243-12