



作成	'10-11-30 荒木,大越	改定	A	'11-1-18 荒木,大越			
検認	大塚						

## 水冷コンパクトキューブ(MCRV形) 振動データ

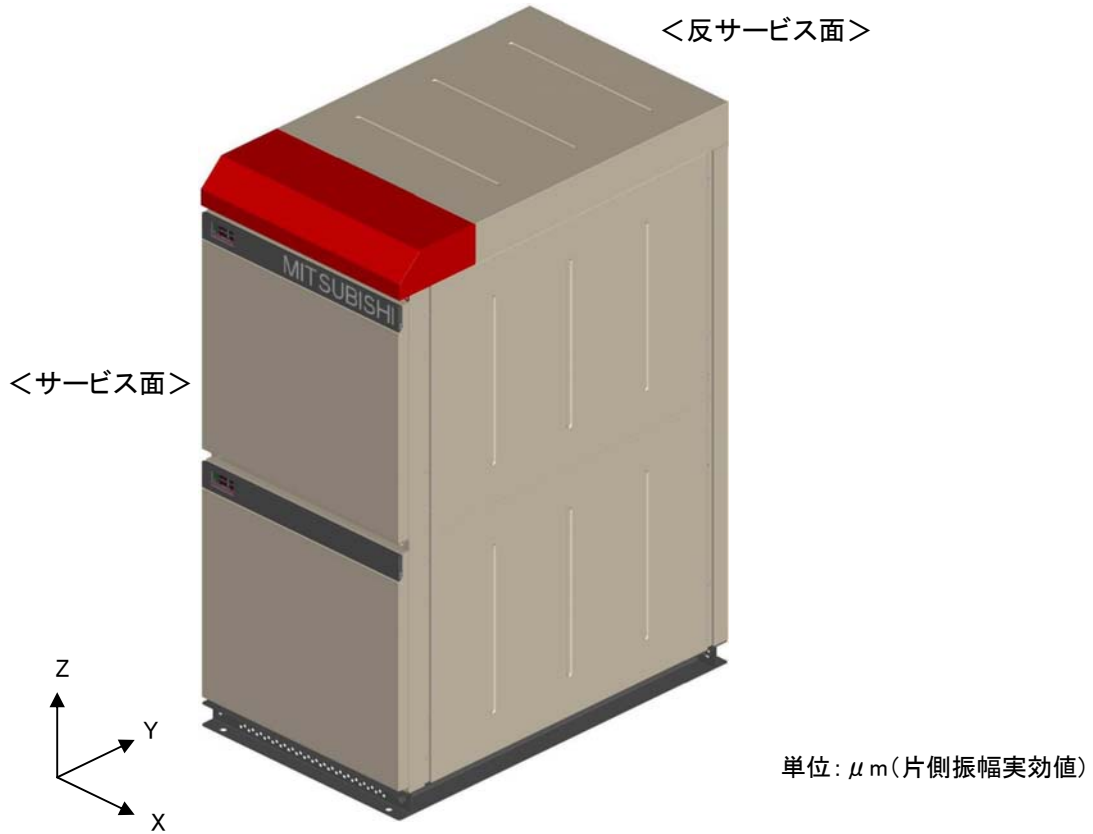

振動データ

	X	Y	Z
①	0.3	0.1	0.3
②	0.2	0.2	0.4
③	0.3	0.4	0.8
④	0.4	0.4	0.8

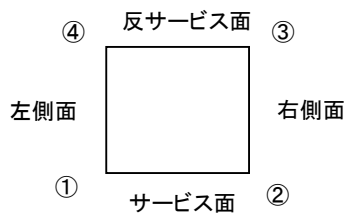

**注意**

1. ユニット運転条件  
 ・冷房全負荷運転  
 ・冷水12°C→7°C、冷却水30°C→35°C
2. ユニット設置条件  
 工場試験室内定盤上の直置
3. 測定器: ミニバイプロアナライザー(昭和測器製)